


Afastamento Longitudinal entre Torres

Closed

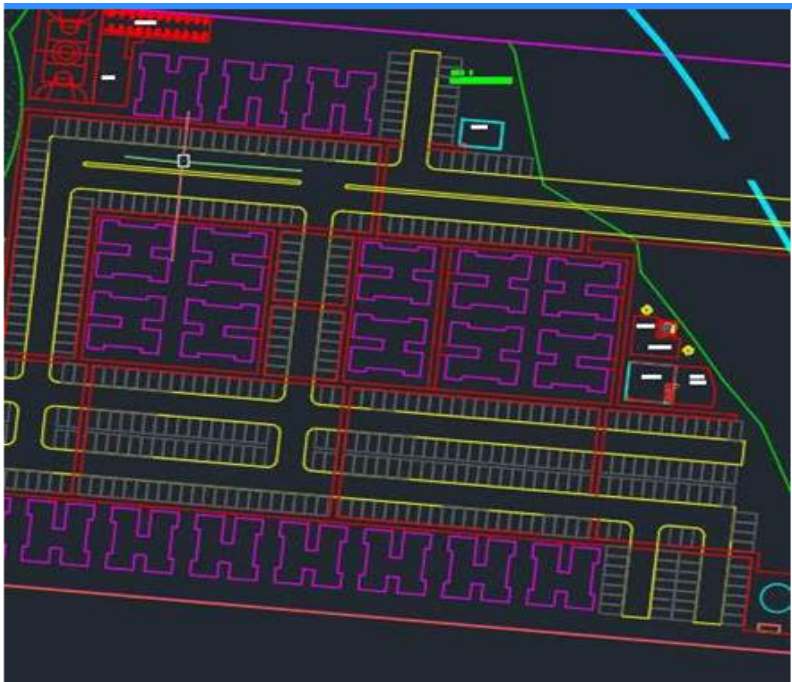

Descrição

Em todos os afastamentos entre torres no sentido longitudinal do terreno manter a cota mínima que atenda a seguinte proporção. 1,5m parede-crista talude / 1m (talude 1/1) / 1,5m pé talude-parede. Isso para desnível de até 1m. Se for maior, acrescentar na largura do talude respeitando o limite 1/1. Com isso evitaremos muitos arrimos e enterrar as torres como ocorreu no VS2.

Prioridade

Crítica

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

contato@duettoarq.com.br

Tipo

Solicitação

Abertura

2021-01-12T20:12:00+00:00

Vencimento

2021-01-26T14:00:00+00:00

Autor

bruno@chaconengenharia.com

Fase

Projeto Legal

Categoria

None

Sub-Categoria

None

Local

None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Após análise do arquivo de terraplanagem recebido em 25-01, identificamos que os afastamentos satisfazem a diretriz passada pela Engenharia. Os afastamentos foram ajustados ao máximo que permitia para cada conjunto de Torres. Esses afastamentos impactam no nº total de UH e no arranjo das calçadas. Novo estudo de massa encaminhado dia 14/01/21. sem comentários	2021-01-26T17:49:12+00:00		bruno@chaconengenharia.com	bruno@chaconengenharia.com
		2021-01-14T11:51:16+00:00		contato@duettoarq.com.br	contato@duettoarq.com.br
		2021-01-12T20:12:00+00:00		bruno@chaconengenharia.com	bruno@chaconengenharia.com

