
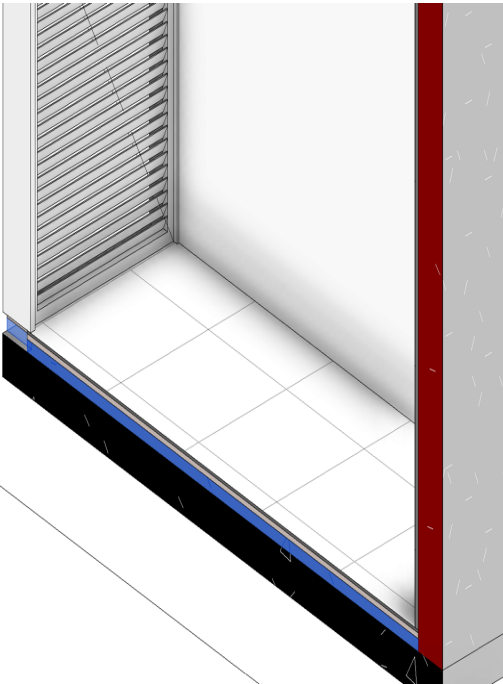


Espessura das camadas do piso

Closed

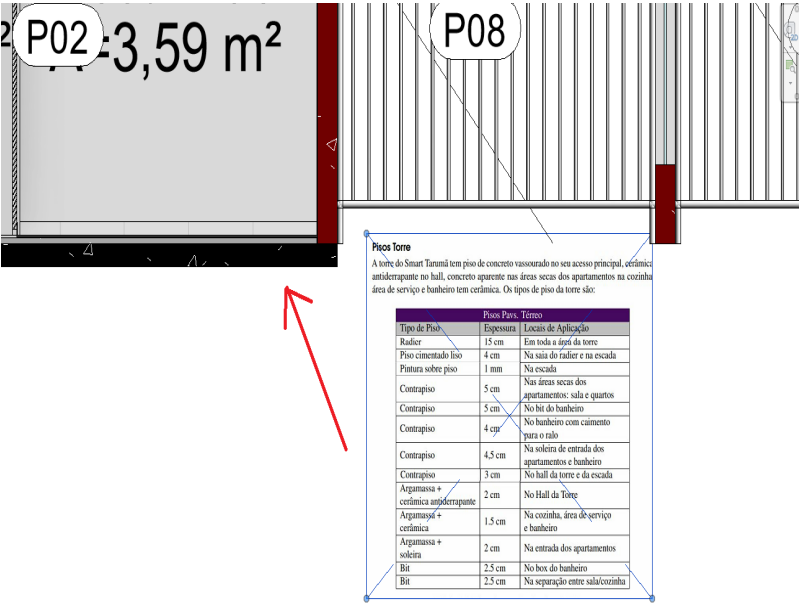

Descrição

Favor ajustar a espessura das camadas do piso da guarita conforme o BEP

Prioridade

Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação

Abertura

2021-10-13T16:28:09+00:00

Vencimento

2021-10-19T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria

None

Sub-Categoria

None

Local

None

Ações

Ações

Descrição

Resolvido na revisão R01. 2021-11-10T19:01:07+00:00

Foram usadas as

espessuras de contrapiso

(3cm) do hall da torre. E

argamassa + cerâmica

(2cm) do hall da torre nas

áreas secas e argamassa

+ cerâmica (1,5cm) nas

áreas molhadas.

sem comentários

Data Ação

2021-10-22T12:37:02+00:00

2021-10-13T16:28:09+00:00

Novo Vencimento

Responsável

coordenacao@chaconengenharia.com

Realizado por

coordenacao@chaconengenharia.com

bruno@chaconengenharia.com

coordenacao@chaconengenharia.com