



Ar condicionado

Closed

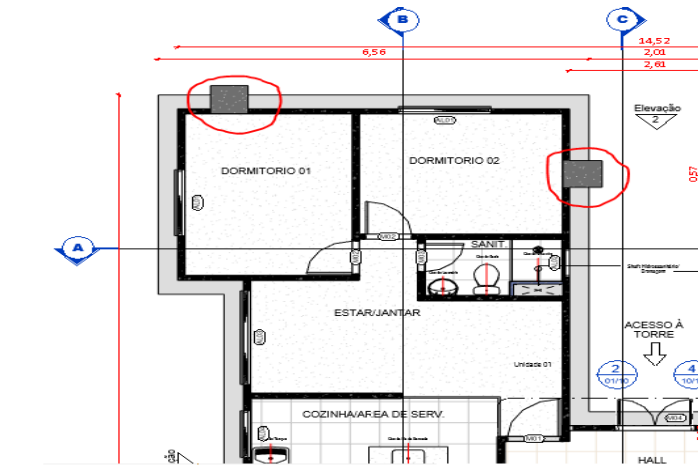

- Todas as camadas de estrutura das paredes e pisos devem estar marcadas como elementos estruturais;
- As fachadas devem estar indicadas como paredes externas;
- O salão de festas não tem rebaixo nos banheiros;
- Deverá ser modelado uma abertura de acesso a cobertura com tamanho de 59x59x41, CxLxH;
- Os ar-condicionados são splits com drenos aparentes, externo as torres;
- Ao lado da guarita temos que prever um perfil metálico de 10,5 cm para instalações metálicas;
- Todo material não listado nas tabelas acima deve ser modelado com sua geometria real e distinção de camadas em casos de elementos compostos.

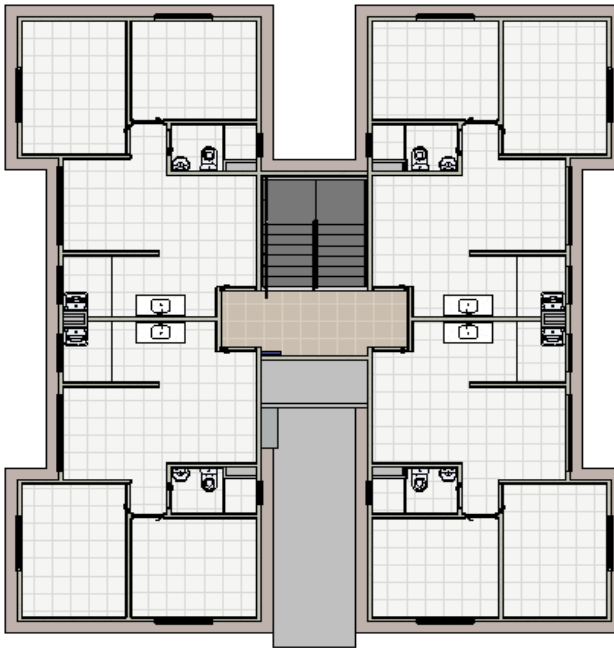

Descrição	Tipo
De acordo com o BEP, os ar condicionados vão ser do tipo split, por gentileza, verificar e ajustar	Solicitação
Prioridade	Abertura
Crítica	2021-08-26T14:51:09+00:00
Disciplinas Responsáveis	Vencimento
Arquitetura	2021-09-01T13:00:00+00:00
Usuários Responsáveis	Autor
bruno@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com

Fase
Marco 1
Categoria
None
Sub-Categoria
None
Local
None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	AJUSTADO NA R01	2021-09-15T21:11:22+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	sem comentários	2021-08-26T14:51:09+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com