
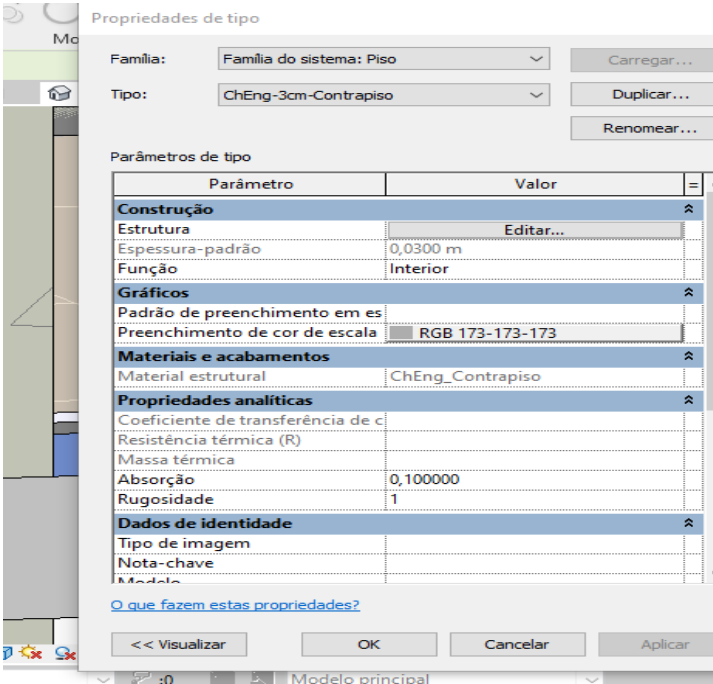


Modelagem contrapiso

Closed

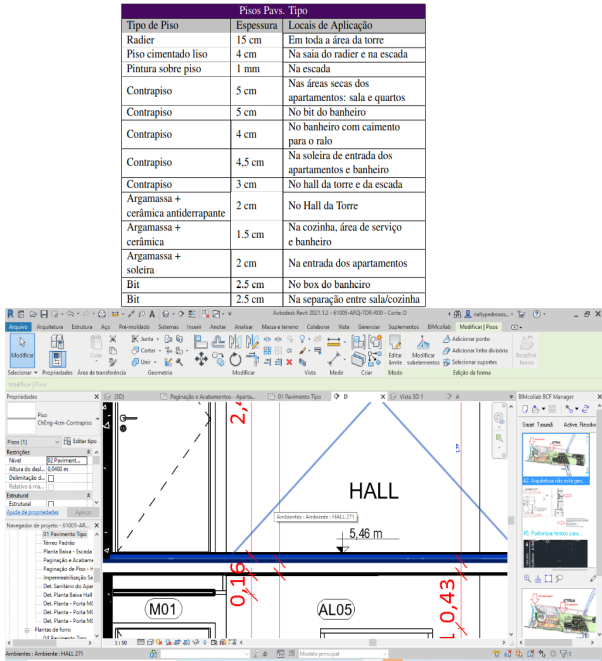

Descrição	Tipo
Conforme BEP o contrapiso do hall deverá ter 3 cm e no modelo está 4 cm, por gentileza, verificar e ajustar	Solicitação
Prioridade	Abertura
Crítica	2021-08-25T15:50:32+00:00
Disciplinas Responsáveis	Vencimento
Arquitetura	2021-10-07T13:00:00+00:00
Usuários Responsáveis	Autor
bruno@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com

Fase
Marco 1
Categoria
None
Sub-Categoria
None
Local
None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Ajustado na R02	2021-10-21T20:37:36+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	não ajustado r01	2021-09-30T21:05:32+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	não atendido, por gentileza, verificar e ajustar	2021-09-15T20:58:54+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	sem comentários	2021-08-25T15:50:32+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com