


Afastamento de Torres II

Closed

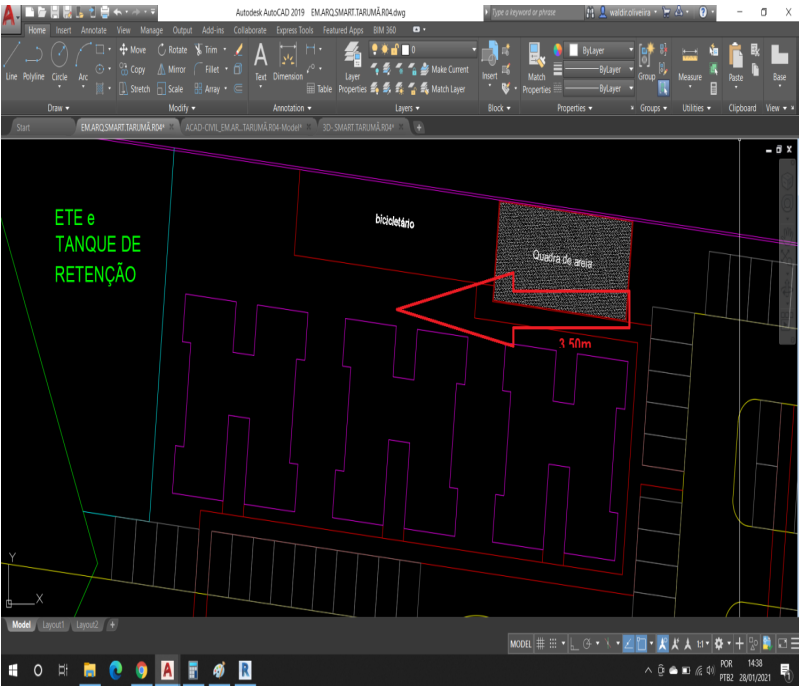

Descrição	Tipo	Fase
Após análise da terraplanagem, para conformar esse talude em 1/1 e deixar a implantação de acordo com a exigência da Caixa e da Engenharia da Capital, poderiam afastar a torre em 3,50m em direção a ETE?	Solicitação	Marco 1
Prioridade	Abertura	Categoria
Crítica	2021-01-28T18:40:29+00:00	None
Disciplinas Responsáveis	Vencimento	Sub-Categoria
Arquitetura	2021-02-11T14:00:00+00:00	None
Usuários Responsáveis	Autor	Local
contato@duettoarq.com.br	bruno@chaconengenharia.com	None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	sem comentários	2021-01-28T18:40:29+00:00		bruno@chaconengenharia.com	bruno@chaconengenharia.com