

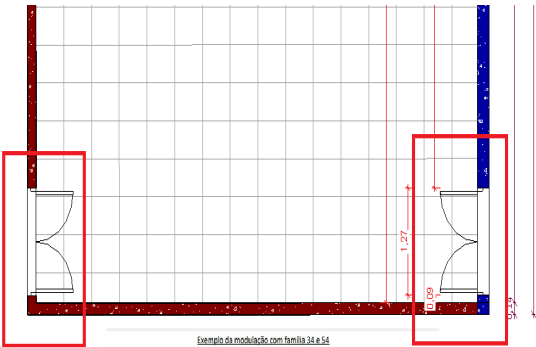


Modulação dos blocos de concreto nas portas da lixeira

Resolved

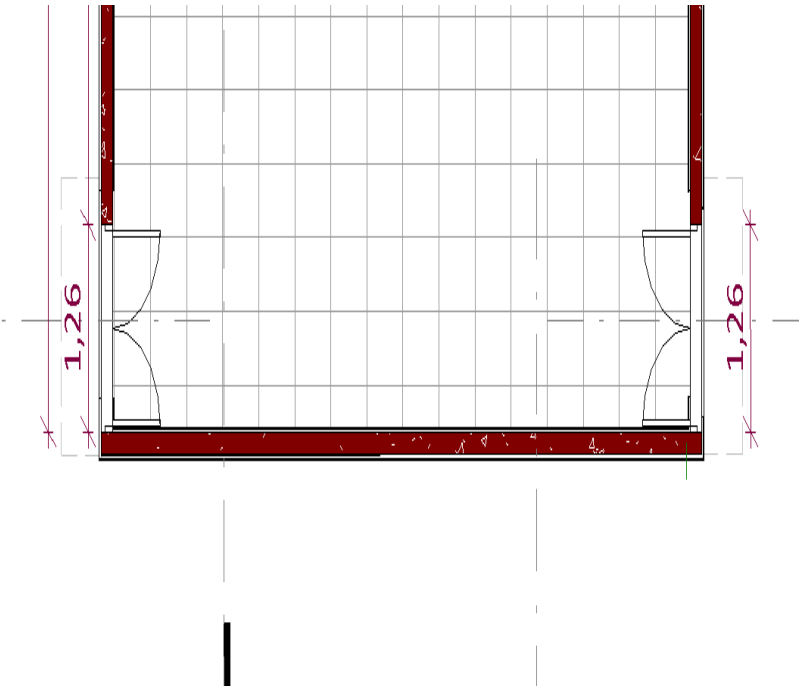

Térreo
ESC: 1 : 50



Observe a abertura da janela com 121 (janela padrão de 120 cm), com distanciamento sempre arredondado, para estar na face dos blocos, logo as argamassas de assentamento será a de ancoragem da janela.

Descrição	Tipo
A modegalem não bate com a modulação dos blocos de concreto a ser seguida, por favor, ver a possibilidade de ajustar para evitar o mínimo de cortes possíveis nos blocos	Solicitação
Prioridade	Abertura
Alta	2021-10-13T14:32:56+00:00
Disciplinas Responsáveis	Vencimento
Arquitetura	2021-10-19T13:00:00+00:00
Usuários Responsáveis	Autor
bruno@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com

Fase
Marco 1
Categoria
None
Sub-Categoria
None
Local
None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Resolvido	2021-10-15T14:22:16+00:00		bruno@chaconengenharia.com	bruno@chaconengenharia.com
	sem comentários	2021-10-13T14:32:56+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com