
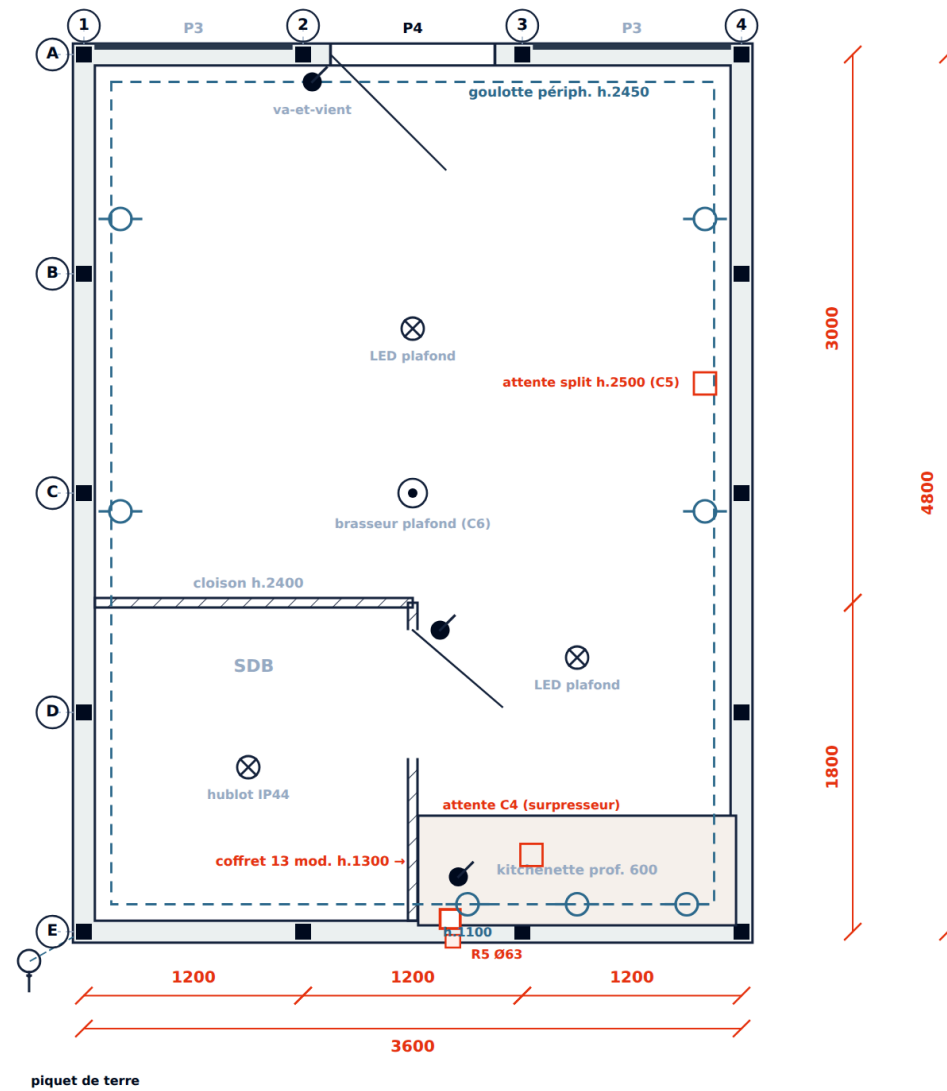
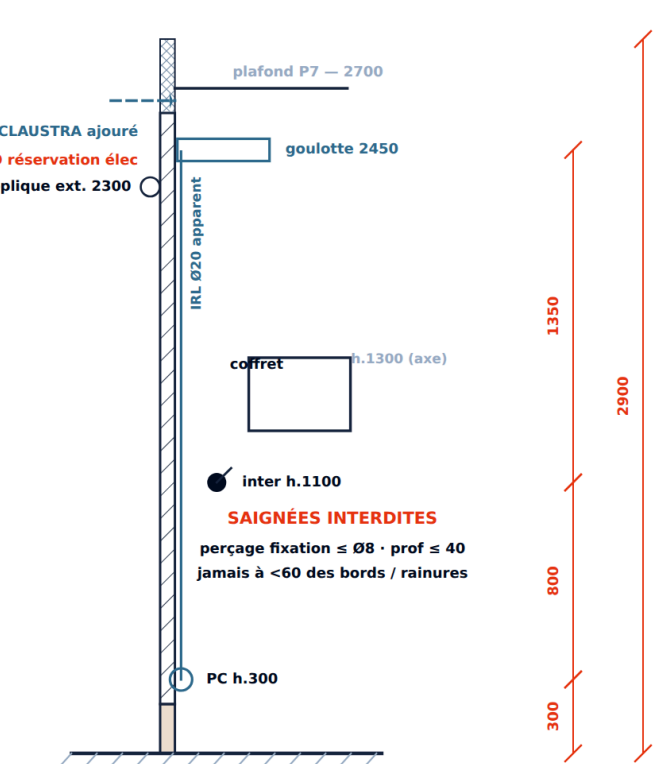


éch. $\approx 1:27$ 

sans échelle

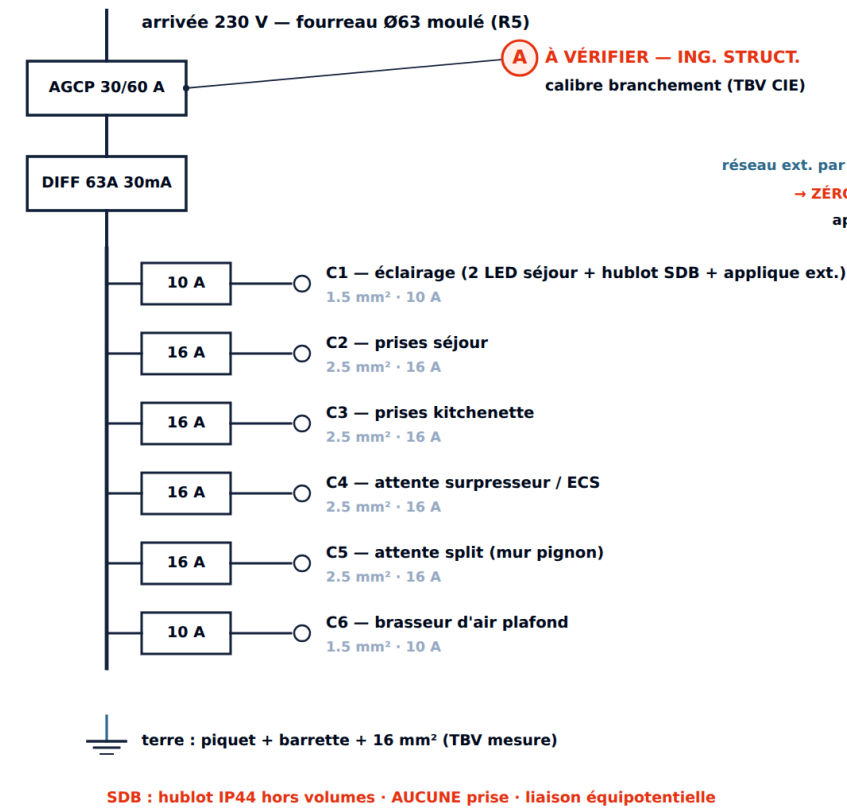

éch. $\approx$ 1:19

LÉGENDE DES SYMBOLES

-  prise 2P+T 16 A (séjour h.300 · kitchenette h.1100)
-  interrupteur (h.1100)
-  point lumineux LED / hublot IP44 (SDB)
-  attente en boîte (split · surpresseur · brasseur)
-  coffret 13 modules (h.1300, mur technique)
-  goulotte périphérique h.2450
-  réservation moulée en plinthe

Applique extérieure h.2300 au-dessus de la porte P4 (voir coupe 3).


NOMENCLATURE ÉLECTRIQUE — STUDIO M3

Coffret 13 modules + AGCP + DIFF 30 mA	1 (calibres TBV)
Disjoncteurs divisionnaires 10/16 A	6
Goulotte PVC 2 comp. (périph. séjour)	≈ 15 ml
Tube IRL Ø20 + clips (descentes)	≈ 18 ml (HYP)
PC 2P+T 16 A	7 (4 séjour + 3 kitch.)
Interrupteurs (dont va-et-vient entrée)	3
LED plafond + hublot IP44 + applique ext.	2 + 1 + 1
Attentes : split · surpresseur/ECS · brasseur	3 boîtes
Piquet de terre + barrette + câble 16 mm²	1 ens.

Câblage usine en atelier (pré-équipement M3) — raccordement final par électricien agréé CIE.

1 · PLAN DES RÉSEAUX — EF (bleu) · EU (brun)

éch. ≈ 1:27

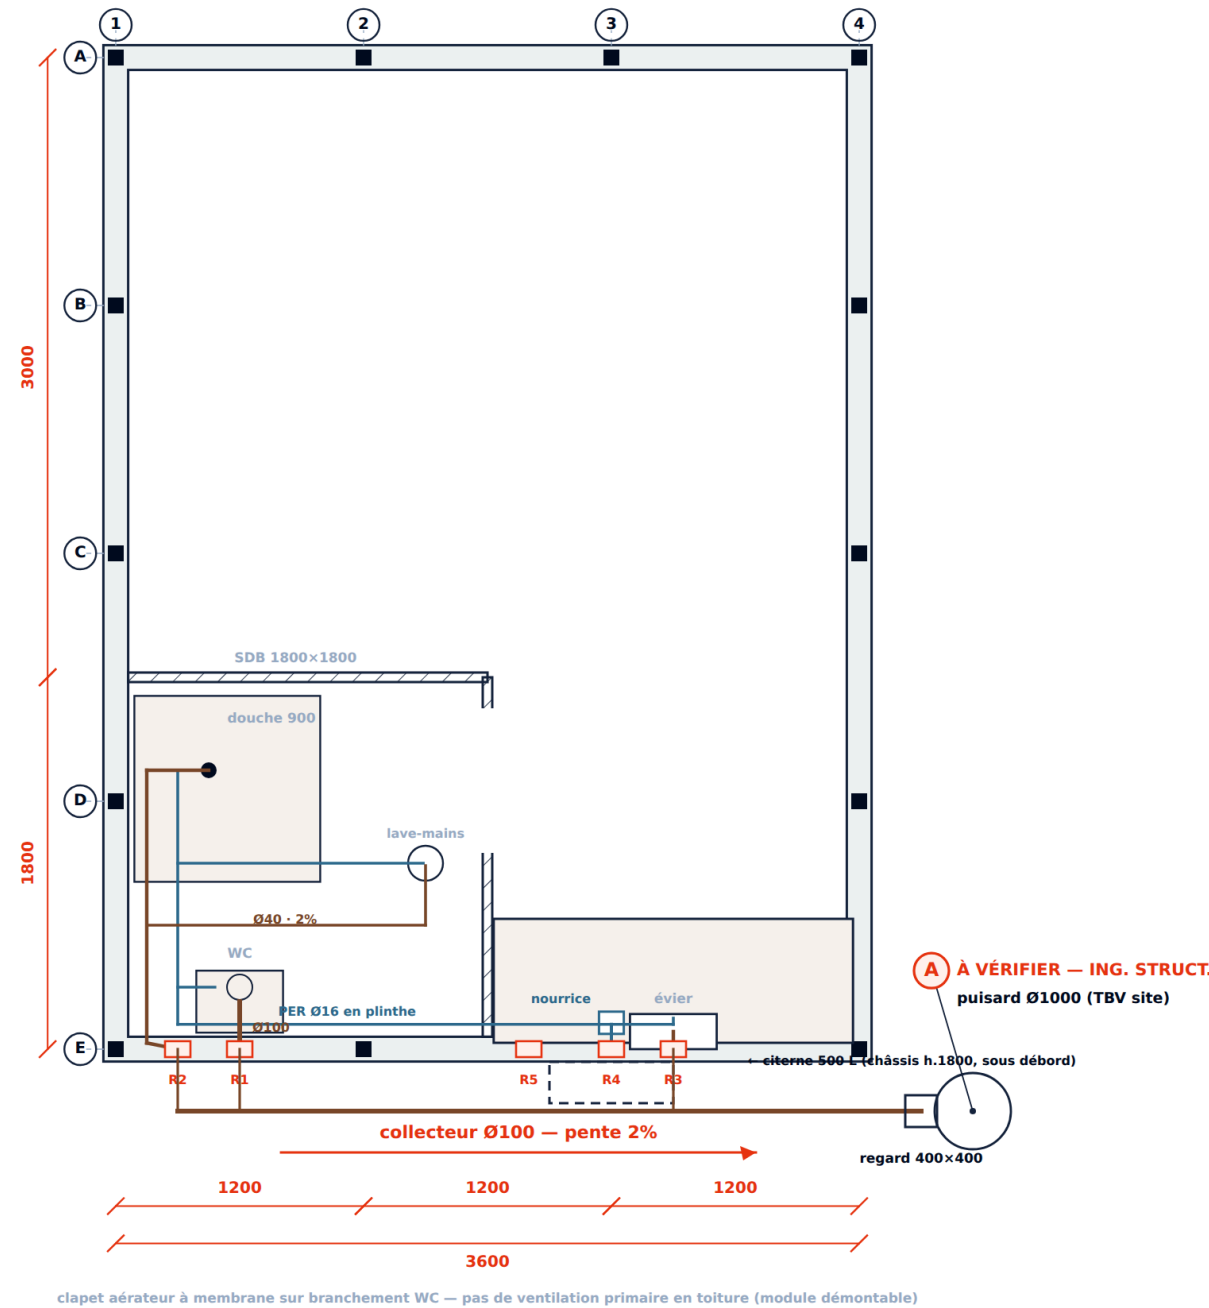


LÉGENDE

- EF — eau froide PER Ø16 (en plinthe)
- EU — évacuations PVC (pente 2%)
- réservation moulée en plinthe (R1...R5)

Aucun réseau dans les poteaux ni les rainures — apparent en plinthe, traversées uniquement par réservations moulées (façade arrière).


2 · COUPE — MUR TECHNIQUE ARRIÈRE (citerne → évier)

éch. ≈ 1:20

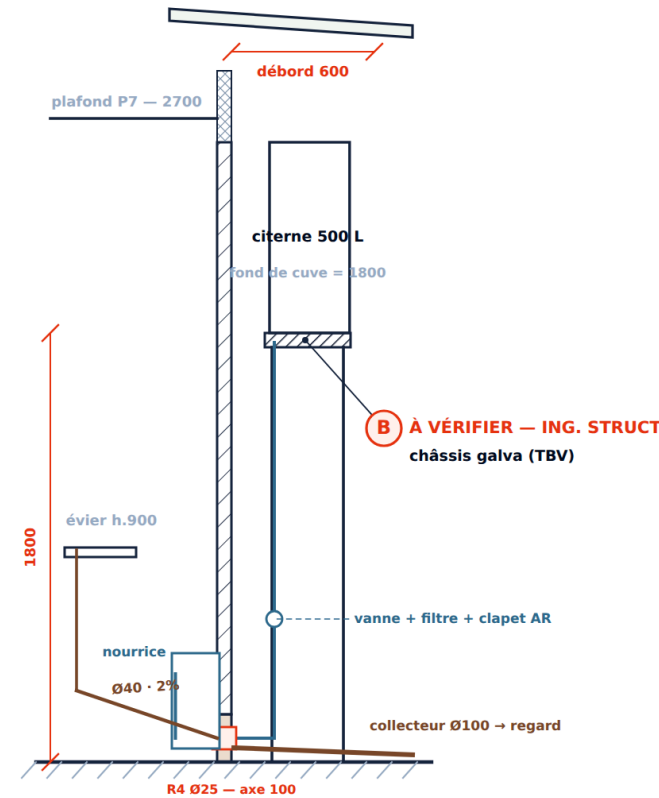

3 · DÉTAIL — RÉSERVATION MOULÉE (PLINTHE)


éch. ≈ 1:5

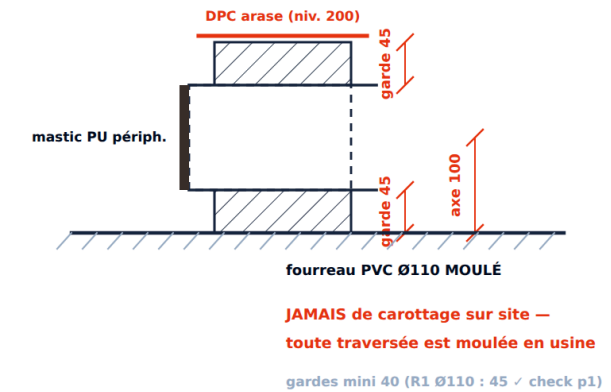

4 · ALTIMÉTRIE GRAVITAIRE — charge disponible par appareil

éch. verticale ≈ 1:22

charge statique faible (0,08-0,10 bar) : OK lave-mains / WC / évier
douche : confort limité → OPTION surpresseur 0,3-1,0 bar sur attente C4 [TBV]

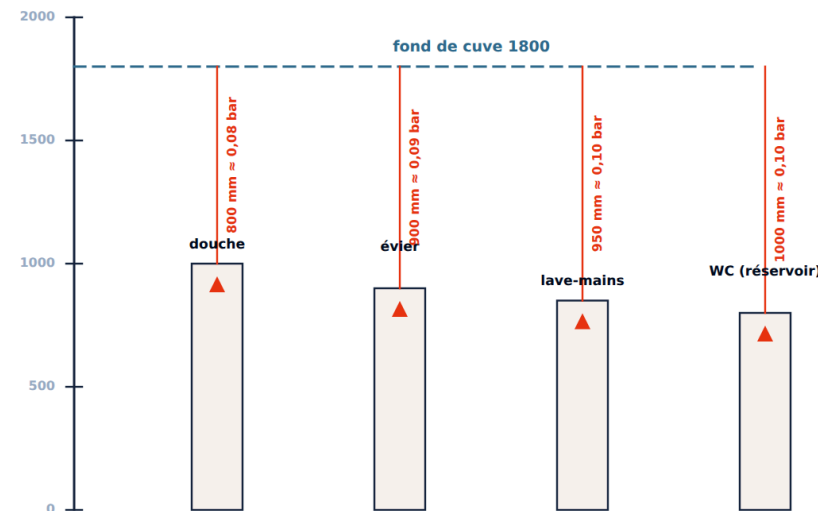

RÉSERVATIONS PLINTHE ARRIÈRE

R1 · Ø110 · EU WC Ø100	x=600 · garde 45
R2 · Ø50 · EU douche+LM Ø40	x=300 · garde 75
R3 · Ø50 · EU évier Ø40	x=2700 · garde 75
R4 · Ø25 · EF entrée Ø16	x=2400 · garde 87,5
R5 · Ø63 · fourreau élec	x=2000 · garde 68,5

NOMENCLATURE PLOMBERIE

PER Ø16 + clips plinthe	≈ 12 ml (HYP)
Nourrice 3 départs + vannes	1 ens.
PVC Ø100 (WC + collecteur)	≈ 8 ml
PVC Ø40/Ø32 EU	≈ 7 ml
Clapet aérateur membrane	1
Regard 400x400 + puisard	1 + 1 (TBV)
Receveur 900 + WC + LM + évier	1+1+1+1