

A 局部拟合 → 可复用范围


B 对象几何 → 连接关系表示

C 预定添加 → 缺口 / 状态驱动闭合

为什么重建循环会扩展：三个结构性转变

每一行均使用 B01–B36 的保存工件说明：新增依赖改变的是工程决策，而不仅是拟合参数。


B01 · 局部拟合

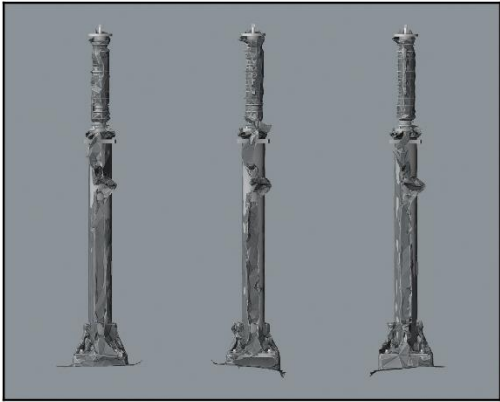

单个对象：定义局部比较域，拟合位姿/尺度，然后验证。

重复引入不变性


B08 · 共享设备

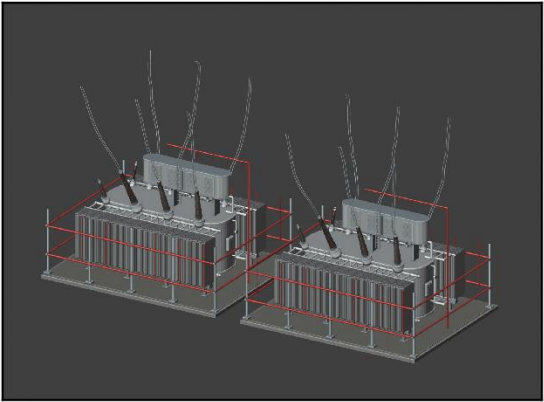

两个安装位置共享一个主变 MASTER；现场线路仍位于共享资产之外。


复用边界成为可证伪假设

B15 · 修订复用边界

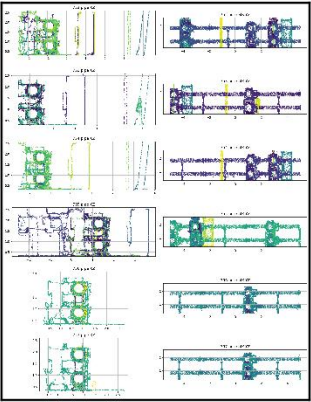

不同安装位置的有限几何不同；公共短管范围被替换为场站特定段。


B20 · 端口与路径

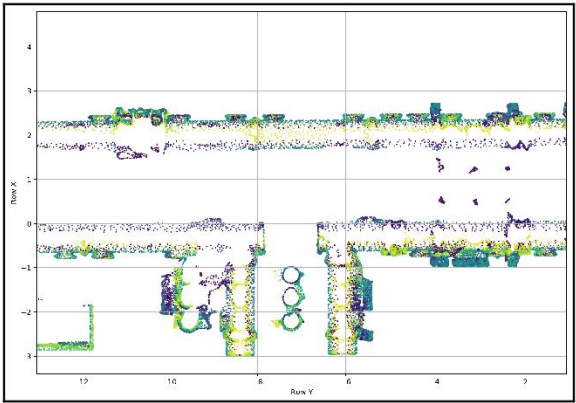

已有设备末端变成显式端口；剩余 4100 连接需要转向。

出现关系约束


B23 · 改变表示类别

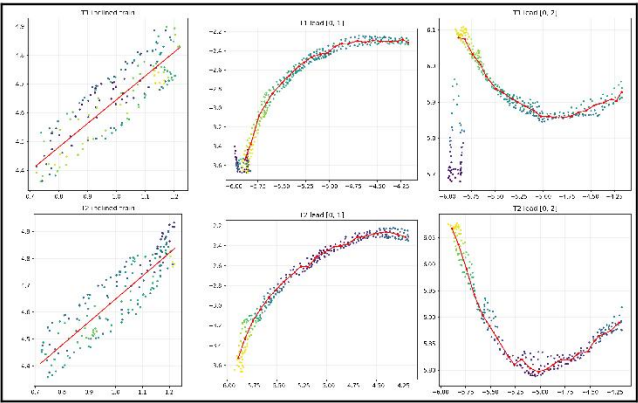

剖面证据暴露中部弯曲；连接由直线重新表述为受约束曲线。


端点 / 拓扑约束扩展

B29 · 大尺度关系约束

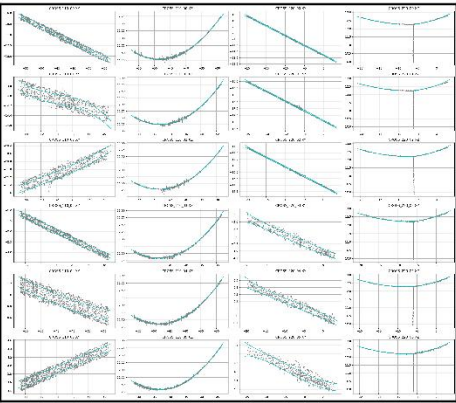

跨场导线在保持继承端点的同时拟合；连续性与表面拟合分开检查。


B25 · 未解释几何

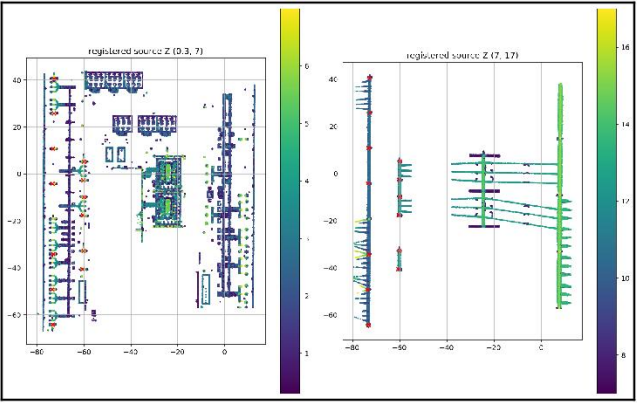

配准高位结构仍远离当前场景，暴露资产清单未捕获的遗漏。

覆盖度成为任务信号


B26 · 重建选定缺口

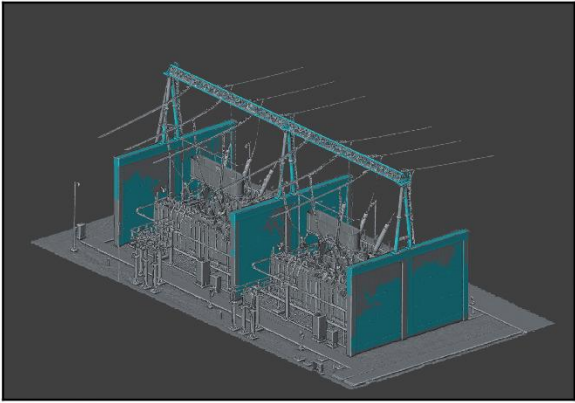

由覆盖度驱动的后续工作补建构架/防火墙，同时保持既有场站状态。

新几何必须适配既有工程世界

B36 · 受状态约束的插入

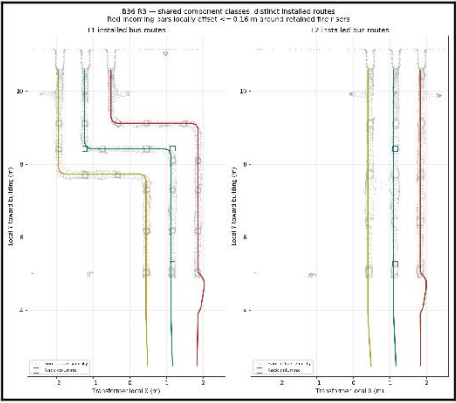

后期母线构架路径必须保持继承端点，并与已有空间占用和基础设施协调。