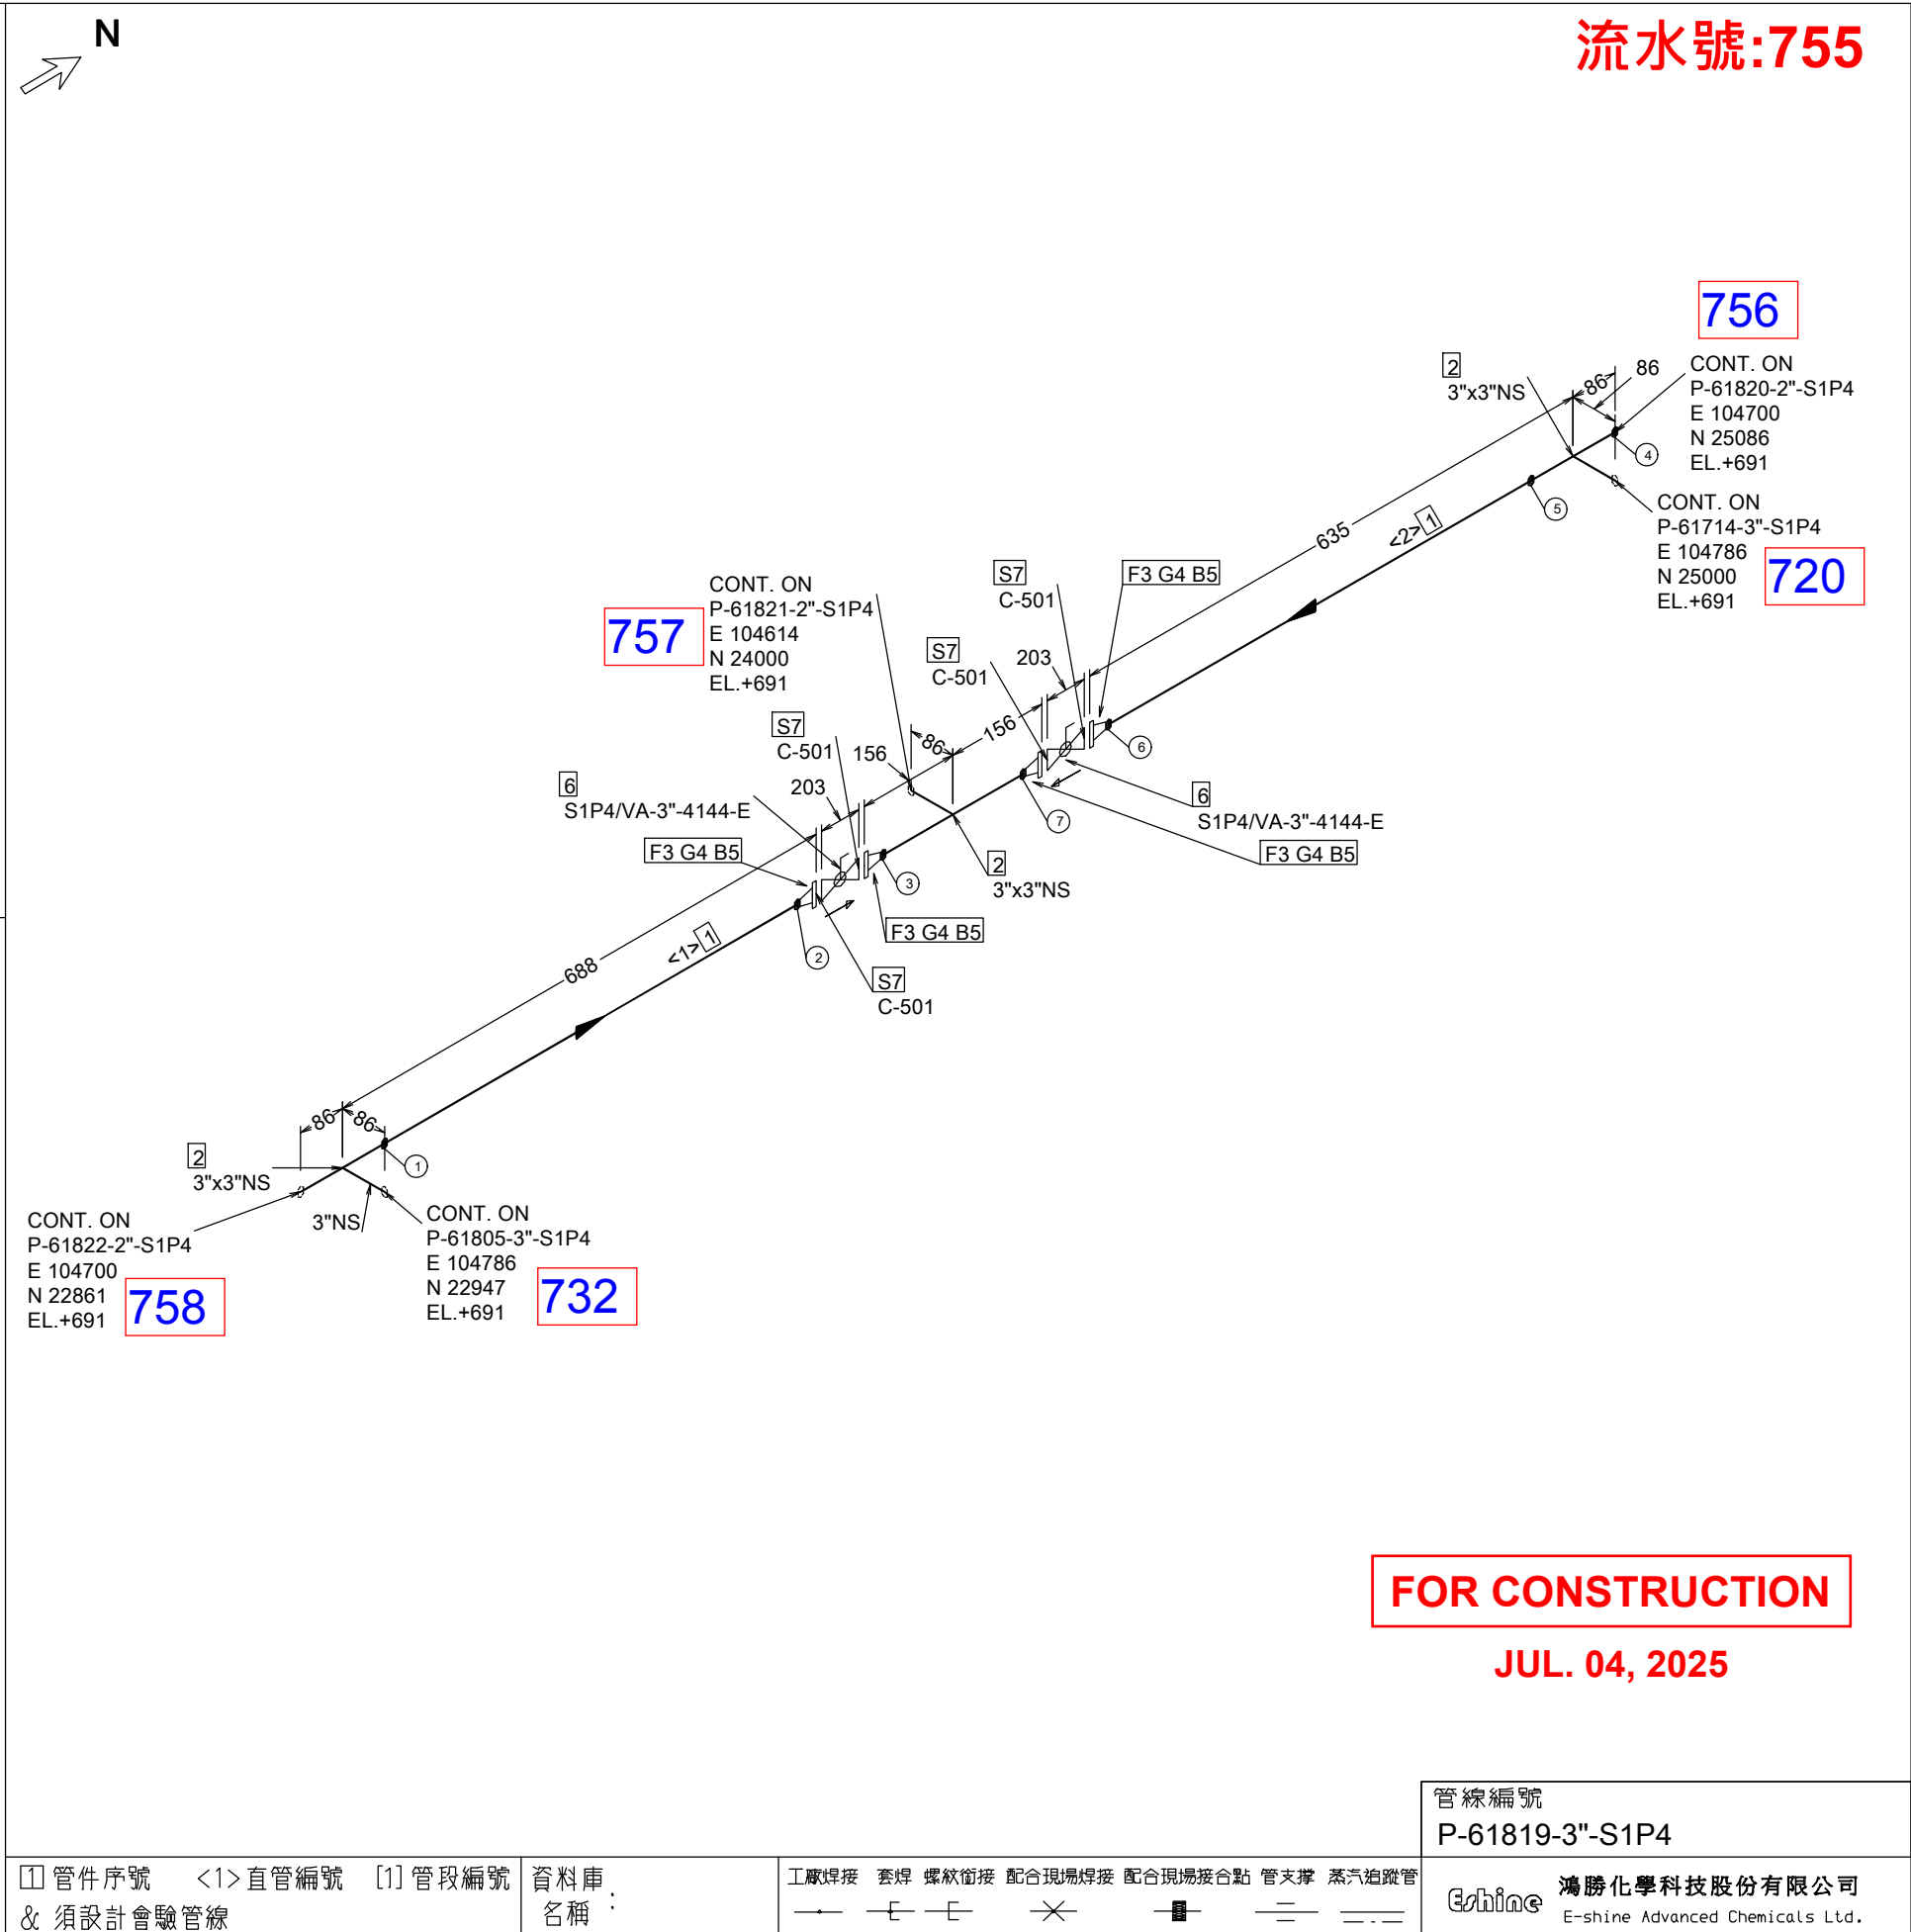


[illegible][illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------------|-----|-----|--|----------------------------|--------------|---------|-------------------|------------|------------|-----|---------------------|--|
| | | | | | 操作壓力: 0.9 $\frac{KG}{CM^2} G$ | 操作溫度: 38 $^{\circ}C$ | 管線等級: S1P4 | 製 圖 | 陳怡如 | 2025.04.21 | 會 簽 | | | 富台工程股份有限公司 FU-TAI ENGINEERING CO., LTD. |
| | | | | | 設計壓力: 3.5 $\frac{KG}{CM^2} G$ | 設計溫度: 80 $^{\circ}C$ | 保溫(冷)等級: | 設 計 | 黃炳富 | 2025.04.21 | | | | |
| | 2025.07.03 | FOR CONSTRUCTION | 黃炳富 | 陳逢明 | 試驗基準: Air 3.85 $\frac{KG}{CM^2} G \times 60$ 分 | | 熱迫縱等級: | 審 核 | 陳安誠 | 2025.04.21 | | | | |
| | 2025.04.21 | FOR APPROVAL | 黃炳富 | 陳逢明 | 管路塗裝: | | 管支撐 | 管 材 塗 裝 | 焊 接 基 準: | 認 可 | | 陳逢明 | 2025.04.21 | |
| 序次 | 日 期 | 修 改 說 明 | 修 改 | 認 可 | 焊 道 塗 裝: | 破 鋼 及 不 銹 鋼 保 溫 (冷): 不 銹 鋼 | NDE 抽驗: 10 % | | 依據圖號: C2418-4-513 | 圖號: | | | 檔號: P-61819-S1P4- 1 | |