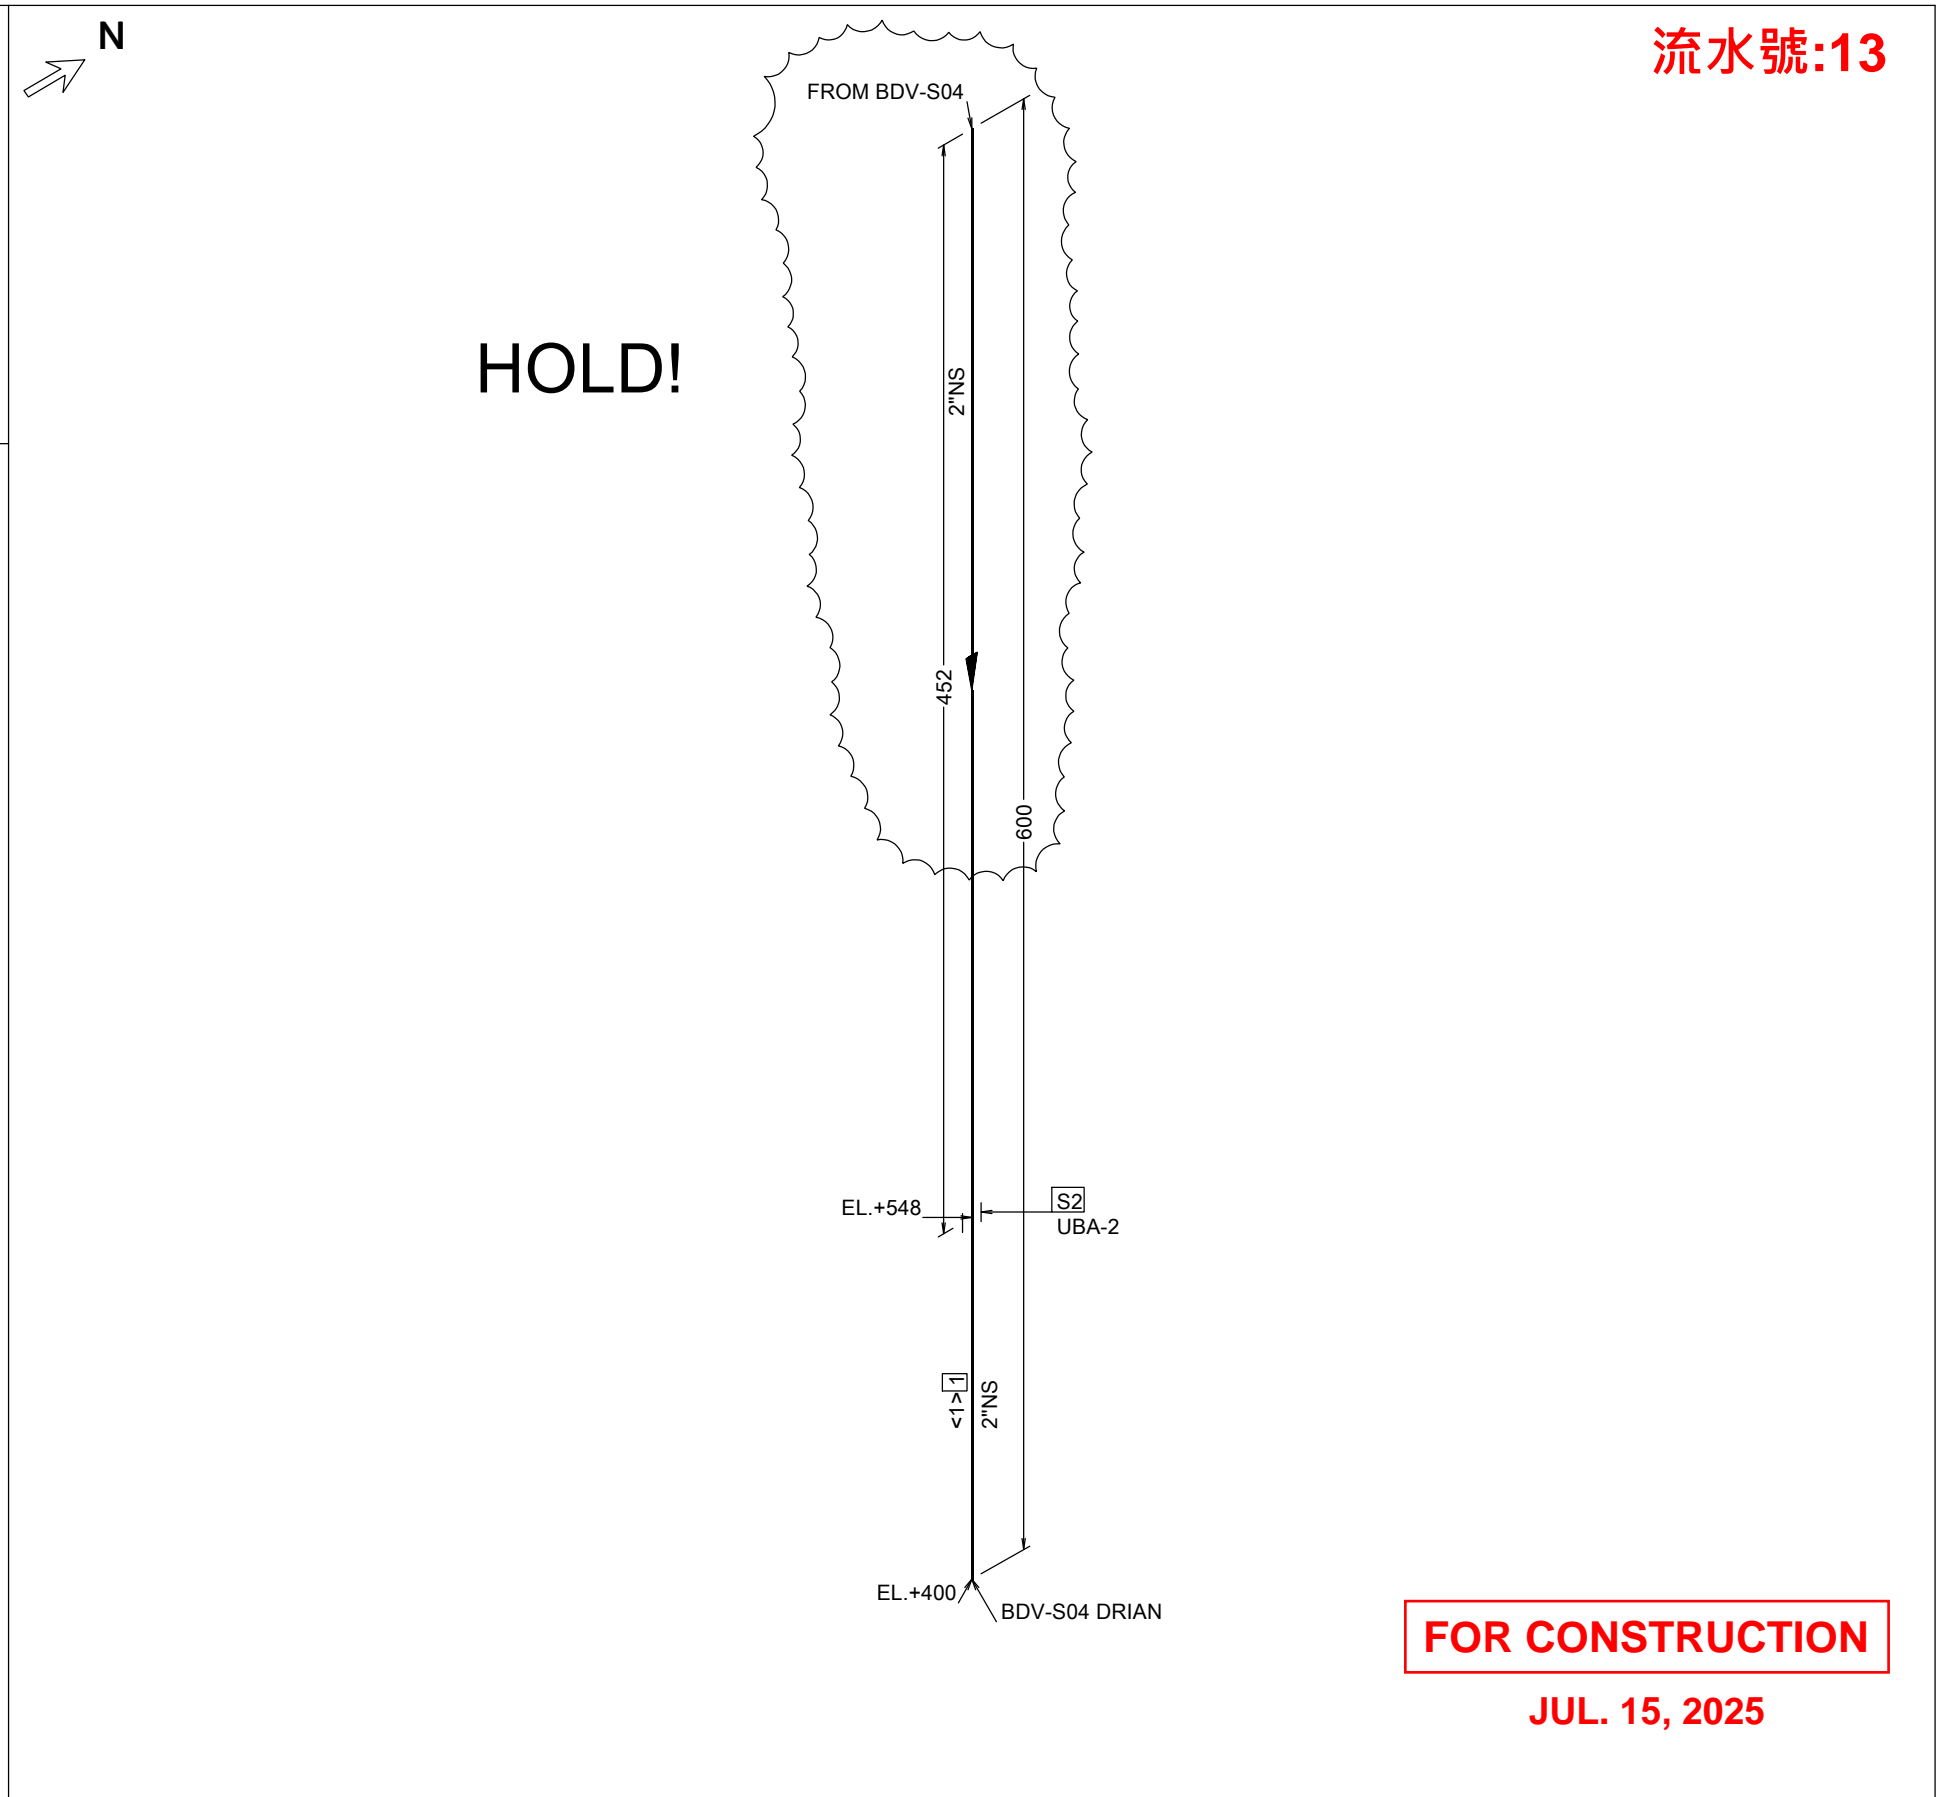


本圖完工後請速歸還

[illegible]

FABRICATION MATERIALS				
<u>PT NO</u>	<u>COMPONENT DESCRIPTION</u>	<u>N.S. (INS)</u>	<u>ITEM CODE</u>	<u>QTY</u>
<u>PIPE</u>				
1	PIPE A312-TP304 EFW SCH40S BE CNS 6331	2	S1P1F/P-2"-40S	0.6M
ERECTION MATERIALS				
<u>PT NO</u>	<u>COMPONENT DESCRIPTION</u>	<u>N.S. (INS)</u>	<u>ITEM CODE</u>	<u>QTY</u>
<u>SUPPORTS</u>				
2	U-BOLT (UBA-2)	2	SUP/UBA-2"	1

[illegible]

△					操作壓力: 10 $\frac{KG}{CM^2}$ G	操作溫度: 25 $^{\circ}C$	管線等級: S1P1F	製 圖	陳郁惟	2025.07.15	會 簽			<div><div></div><div>富台工程股份有限公司</div><div>FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.</div></div> <div>審尾一期 建廠工程</div> <div>管線工程</div> <div>立體配管圖</div> <div>1</div> <div>1</div>
△					設計壓力: 12.3 $\frac{KG}{CM^2}$ G	設計溫度: 60 $^{\circ}C$	保溫(冷)等級:	設 計	陳至鉉	2025.07.15				
△					試驗基準: Water	18.45 $\frac{KG}{CM^2}$ G X 60 分	熱迫縱等級:	審 核	陳安誠	2025.07.15				
△	2025.07.15	FOR CONSTRUCTION	陳至鉉	陳逢明	管路塗裝:	管 管 材 塗 裝 碳鋼及不銹 鋼保溫(冷) 不銹鋼 塗裝	焊接基準:	認 可	陳逢明	2025.07.15				
序次	日 期	修 改 說 明	修 改	認 可	焊道: 塗裝:	NDE 抽驗: 10 %	依據圖號: C2418-4-541	圖號:			檔號: FO-908A03-S1P1F- 1			