


流水號:302

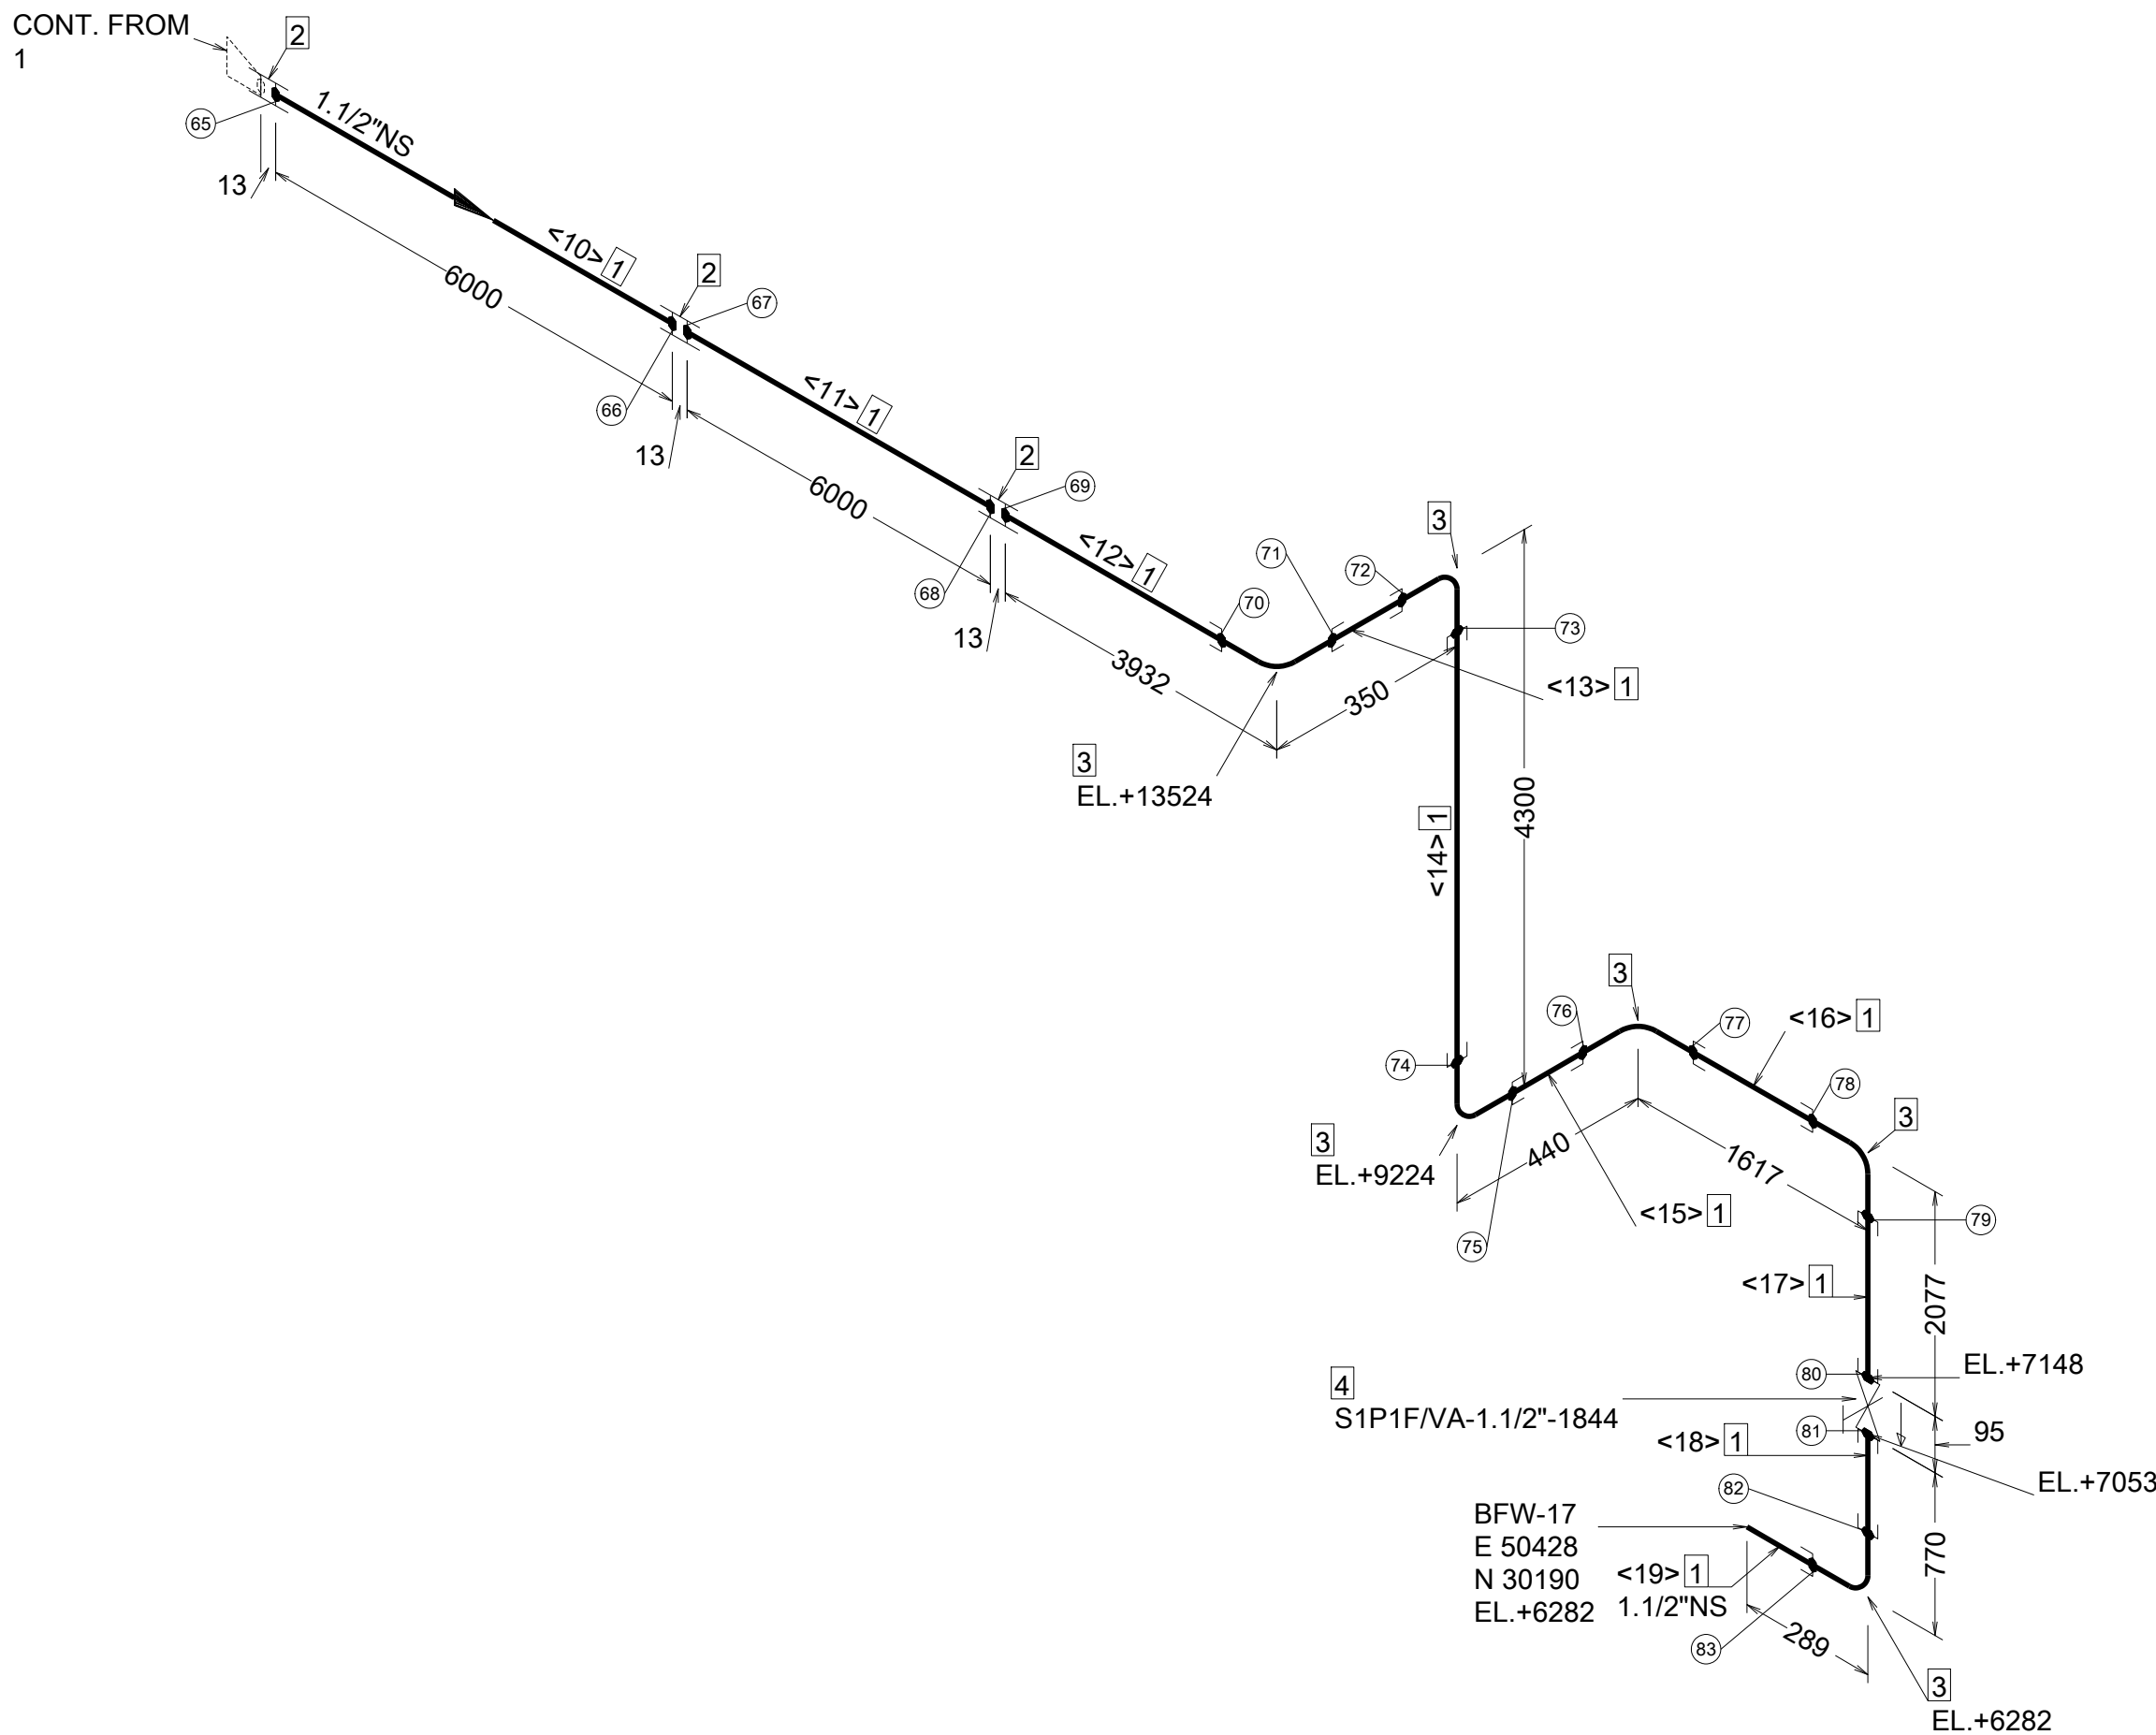

FOR CONSTRUCTION

JUN. 09, 2025

			△				操作壓力: 10 $\frac{KG}{CM^2} G$	操作溫度: 25 $^{\circ}C$	管線等級: S1P1F	製 圖	林宜靜	2025.04.30	會 簽			<div><div></div><div>富台工程股份有限公司</div><div>FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.</div><div><div>審尾一期</div><div>管線工程</div><div>2</div></div><div><div>建廠工程</div><div>立體配管圖</div><div>5</div></div></div>		
			△				設計壓力: 12.3 $\frac{KG}{CM^2} G$	設計溫度: 60 $^{\circ}C$	保溫(冷)等級:	設 計	江珍芳	2025.04.30						
			0	2025.06.09	FOR CONSTRUCTION	江珍芳	陳逢明	試驗基準: water	18.45 $\frac{KG}{CM^2} G \times 60$ 分	熱迫縱等級:	審 核	江珍芳		2025.04.30				
			A	2025.04.30	FOR APPROVAL	江珍芳	陳逢明	管路塗裝:	管 材 塗 裝	焊接基準:	認 可	陳逢明		2025.04.30				
			序次	日 期	修 改 說 明	修 改	認 可	焊道: 塗裝:	不銹鋼及不銹鋼保溫(冷): 不銹鋼	NDE 抽驗: 10 %	依據圖號:	圖號:		檔號: FW-90205-S1P1F- 2				