


本圖完工後請速歸還

流水號:52

FABRICATION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
PIPE				
1	PIPE A312-TP304 EFW SCH10S BE CNS 6331	6	S1P1F/P-6"-10S	28.9M
FITTINGS				
2	TEE BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9	6 x 6	S1P1F/TB-6"	1
3	90 ELBOW LR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9	6	S1P1F/EB-6"X90	1
FLANGES				
4	FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH10S BORE ASME B16.5	6	S1P1F/FRWN-6"	1
ERECTION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
GASKETS				
5	GASKET 150# RF 4.5 MM THICK 304SS SPIRAL WOUND W/GRAPHITE FILLER W/SS304 OUTER RING ASME B16.20/B16.5	6	S1P1F/GR-6"	1
BOLTS				
6	STUD BOLT A193 GR.B8 W/ TWO HEX. HEAD HEAVY NUT A194 GR.8 ASME B1.1 B18.2.2	3/4	S1P1FU/BS4-3/4"X105L	8
SUPPORTS				
7	PIPE SHOE (S1)	6	SUP/S1-6"	5
8	PIPE GUIDE (G5-2)	6	SUP/G5-2-6"	3
9	SUPPORT REINFORCING PAD (SRP-6)	6	SUP/SRP-6"	5

CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY							
PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS	PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS
<58>	6000	6		<59>	3693	6	
<60>	6000	6		<61>	6000	6	
<62>	723	6		<63>	6000	6	
<64>	462	6					

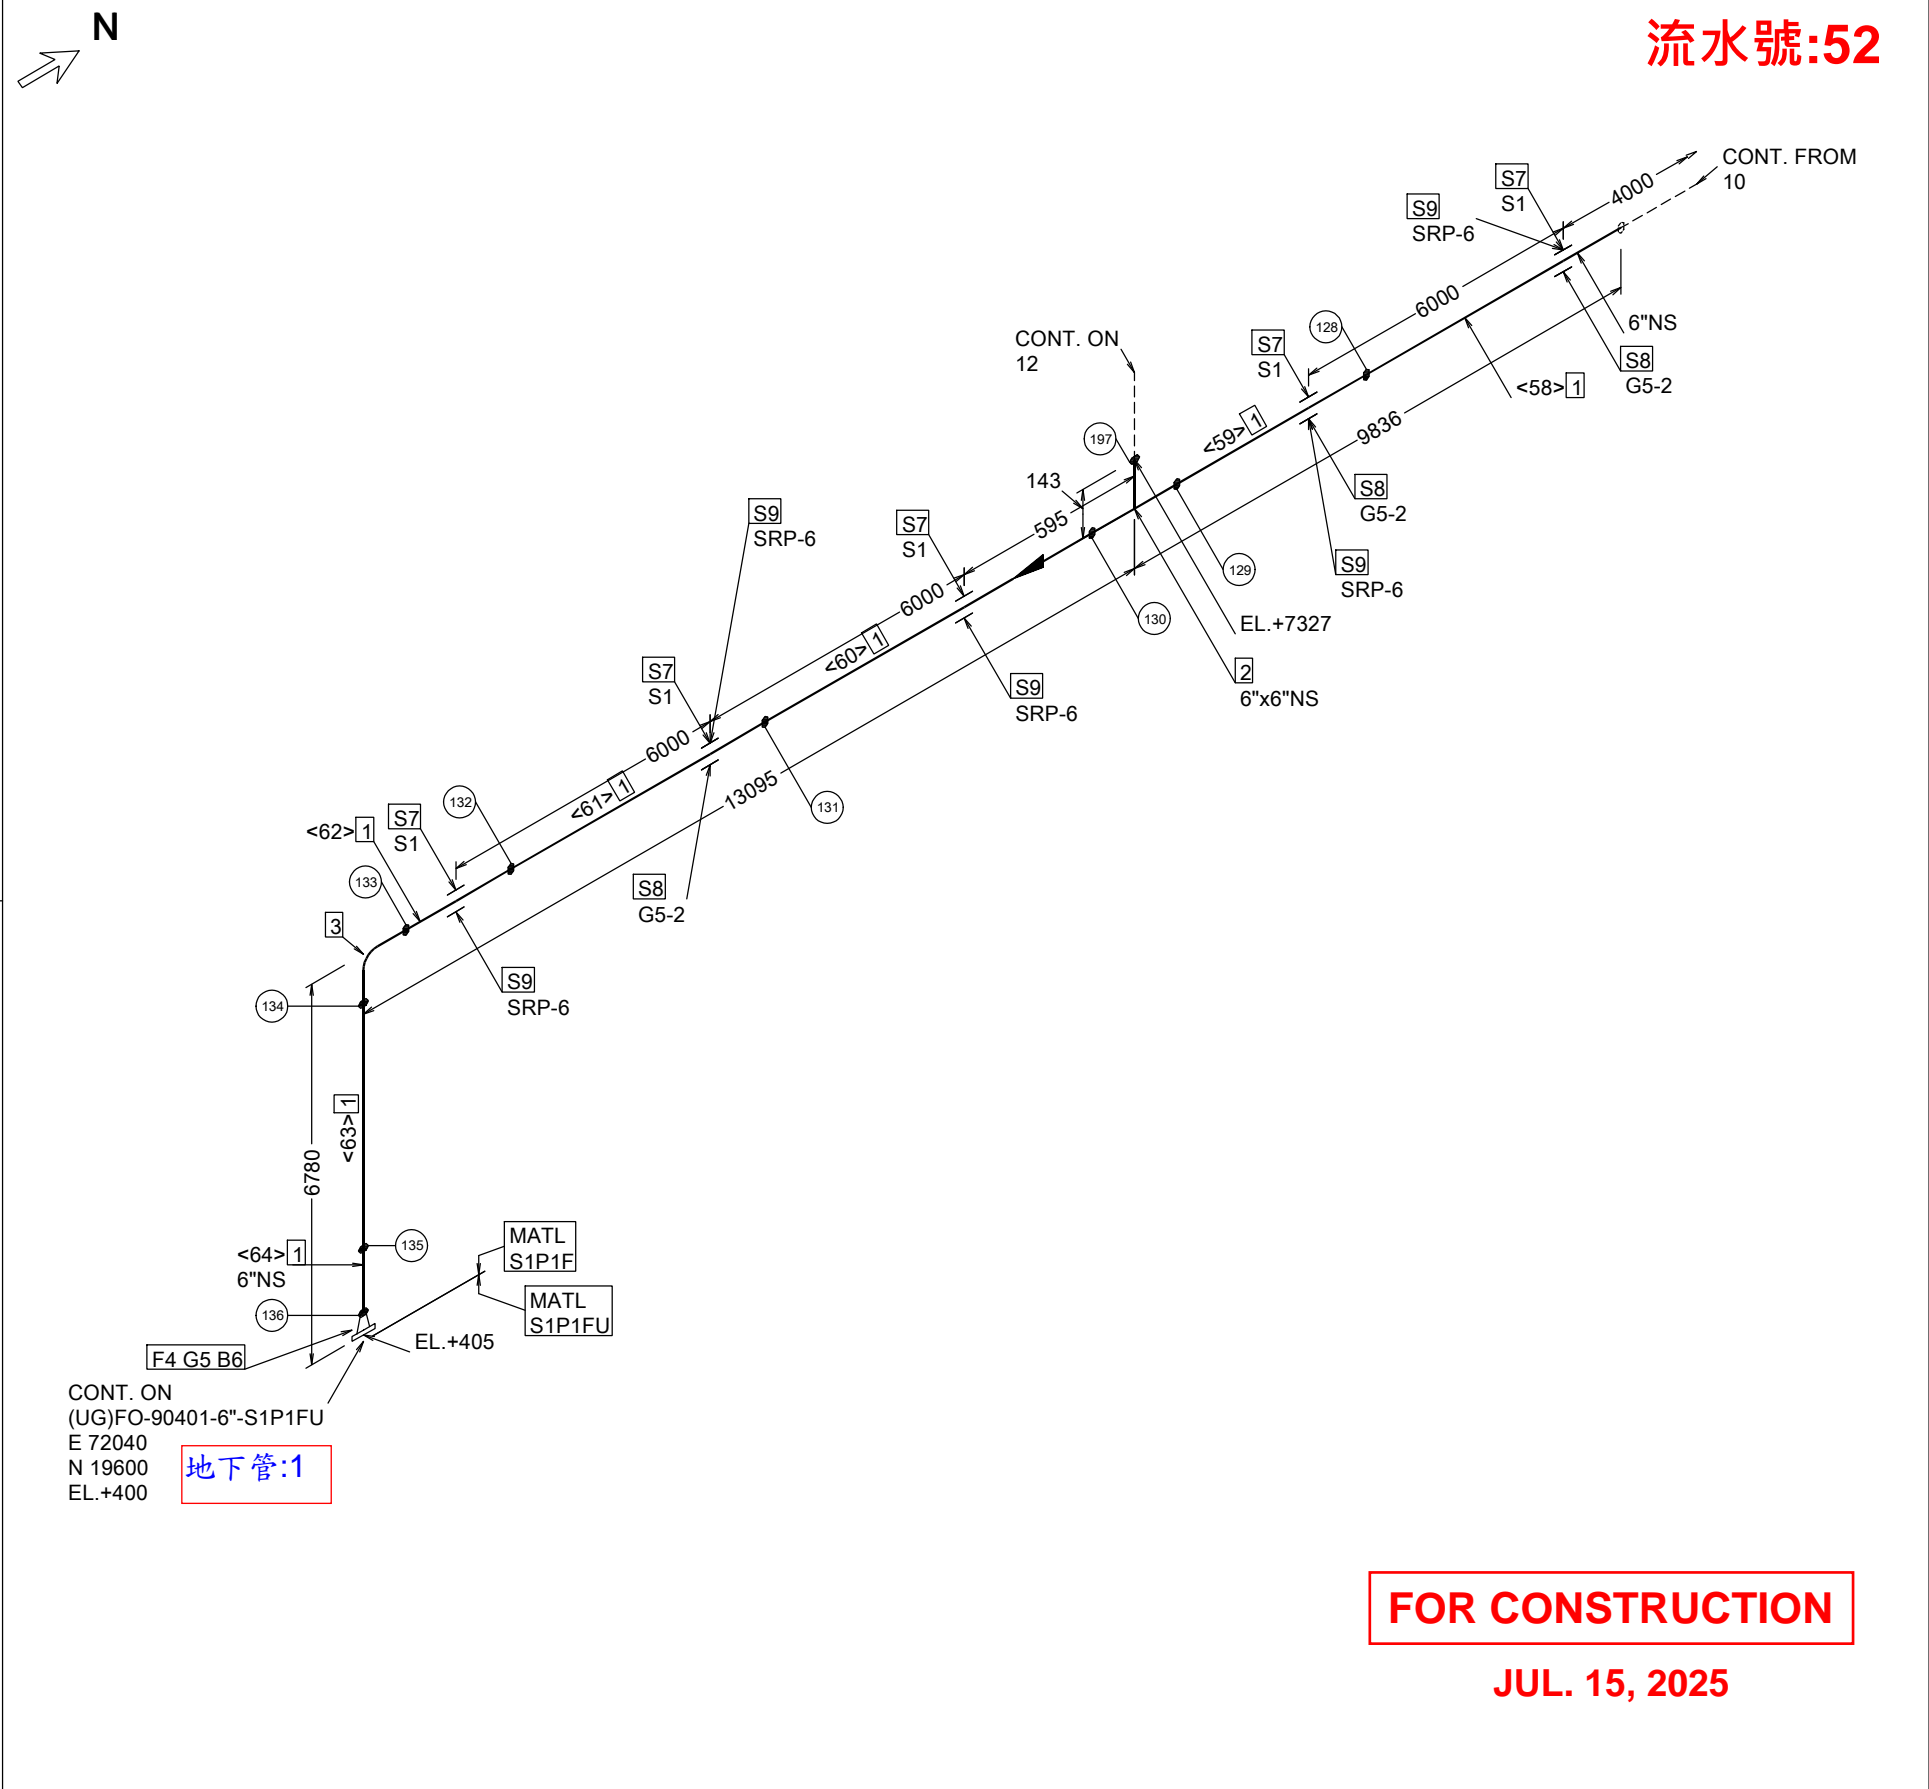

FOR CONSTRUCTION  
JUL. 15, 2025

							管線編號 FO-90401-6"-S1P1F			
							E-shine 鴻勝化學科技股份有限公司 E-shine Advanced Chemicals Ltd.			
							富台工程股份有限公司 FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.			
							管線工程 立體配管圖			
							11 18			
							檔號: FO-90401-S1P1F- 11			

① 管件序號 <1> 直管編號 [1] 管段編號 & 須設計會驗管線		資料庫名稱:	工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追蹤管	
操作壓力: 10 $\frac{KG}{CM^2}$ G	操作溫度: 25 °C	管線等級: S1P1F	製圖	陳郁惟 2025.04.21
設計壓力: 12.3 $\frac{KG}{CM^2}$ G	設計溫度: 60 °C	保溫(冷)等級:	設計	陳至鉉 2025.04.21
試驗基準: Water	18.45 $\frac{KG}{CM^2}$ G X 60 分	熱追蹤等級:	審核	陳安誠 2025.04.21
管路塗裝:	管材料塗裝	焊接基準:	認可	陳逢明 2025.04.21
焊道塗裝:	碳鋼及不銹鋼保溫(冷): 不銹鋼	NDE 抽驗: 10 %	依據圖號:	C2418-4-531 C2418-4-582
管支撐		圖號:		

△										
△										
△	2025.07.15	FOR CONSTRUCTION	陳至鉉	陳逢明						
△	2025.04.21	FOR APPROVAL	陳至鉉	陳逢明						
序次	日期	修改說明	修改	認可						