

本圖完工後請速歸還


ERECTION MATERIALS

PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
FLANGES				
1	FLANGE BLIND 150# RF A105 ASME B16.5	2	C1S1/FBR-2"	1
GASKETS				
2	GASKET 150# RF 4.5 MM THICK 304SS SPIRAL WOUND W/GRAPHITE FILLER W/CS OUTER RING ASME B16.20/B16.5	2	C1S1/GR-2"	2
BOLTS				
3	STUD BOLT A193 GR.B7 GALV. W/ TWO HEX. HEAD HEAVY NUT A194 GR.2H GALV. ASME B1.1 B18.2.2	5/8	C1S1/BS1-5/8"X85L	8
VALVES / IN-LINE ITEMS				
4	GATE 150# RF A216-WCB BB OS &Y RS TRIM 13CR STELLITED FLEXIBLE WEDGE API-600	2	C1S1/VA-2"-1112	1



N

流水號:1012

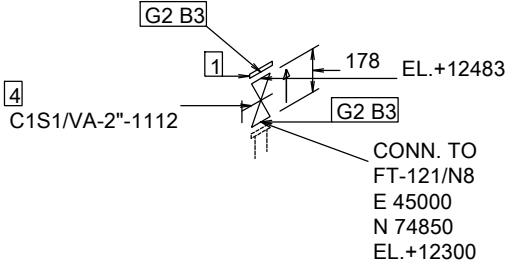

FOR CONSTRUCTION

JUL. 04, 2025

管線編號  
TRIM-FT121-N8-2"-C1S1


Eshine 鴻勝化學科技股份有限公司  
E-shine Advanced Chemicals Ltd.

富台工程股份有限公司  
FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.

管線工程  
立體配管圖

1  
1

檔號: TRIM-FT121-N8-C1S1- 1

① 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號 & 須設計會驗管線			資料庫 名稱：	工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追縱管 							
操作壓力: 3 $\frac{KG}{CM^2} G$		操作溫度: 143.2 °C		管線等級: C1S1		製 圖	陳郁惟	2025.04.21	會 簽		
設計壓力: 5/FV $\frac{KG}{CM^2} G$		設計溫度: 200 °C		保溫(冷)等級:		設 計	陳至鉉	2025.04.21			
試驗基準: Air 5.5 $\frac{KG}{CM^2} G$ X 60 分		熱追縱等級:		審核		審 核	陳安誠	2025.04.21			
管路塗裝:		管支撐	管 材 塗 裝		焊接基準:		認 可	陳逢明		2025.04.21	
焊道: 塗裝:			碳鋼及不銹: 鋼保溫(冷): 不銹鋼		NDE 抽驗: 10 %		依據圖號: C2418-4-525			圖號:	
序次		日期		修改說明		修改		認可			