

本圖完工後請速歸還

FABRICATION MATERIALS


| PT NO | COMPONENT DESCRIPTION | N.S. (INS) | ITEM CODE | QTY |
|----------|--|------------|---------------|------|
| PIPE | | | | |
| 1 | PIPE A312-TP304 EFW SCH40S BE ASME B36.19M | 2 | S1P1/P-2"-40S | 3.6M |
| FITTINGS | | | | |
| 2 | 90 ELBOW LR BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9 | 2 | S1P1/EB-2"X90 | 2 |
| FLANGES | | | | |
| 3 | FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH40S BORE ASME B16.5 | 2 | S1P1/FRWN-2" | 2 |

ERECTION MATERIALS

| PT NO | COMPONENT DESCRIPTION | N.S. (INS) | ITEM CODE | QTY |
|----------|---------------------------------|------------|------------|-----|
| SUPPORTS | | | | |
| 4 | PIPE SHOE (S1) | 2 | SUP/S1-2" | 1 |
| 5 | SUPPORT REINFORCING PAD (SRP-2) | 2 | SUP/SRP-2" | 1 |

CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY

| PIECE NO | CUT LENGTH | N.S. (INS) | REMARKS | PIECE NO | CUT LENGTH | N.S. (INS) | REMARKS |
|----------|------------|------------|---------|----------|------------|------------|---------|
| <1> | 1493 | 2 | | <2> | 598 | 2 | |
| <3> | 1418 | 2 | | | | | |

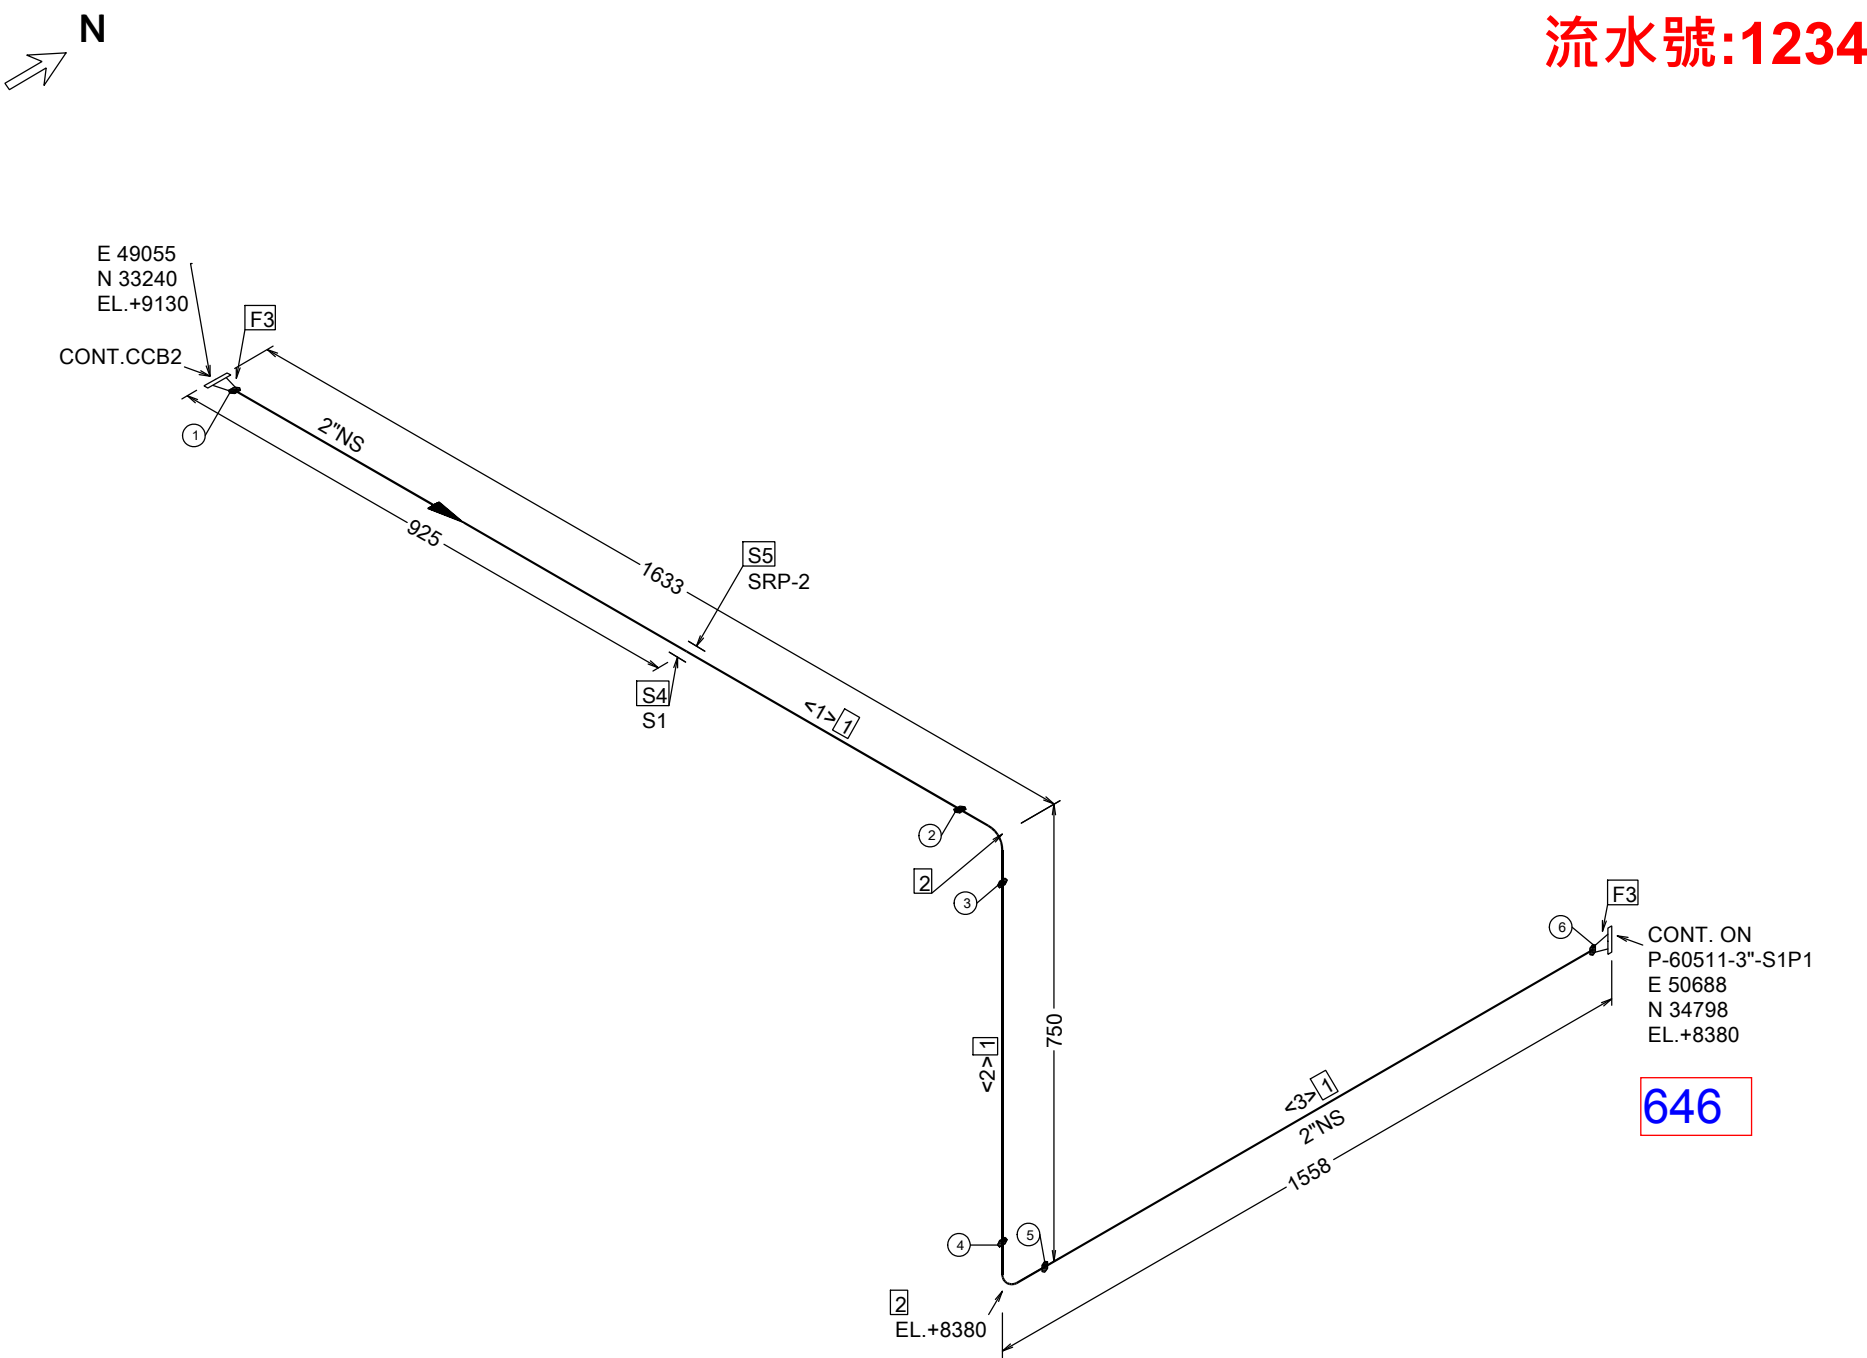

FOR CONSTRUCTION

JUL. 04, 2025

管線編號
(2)P-10302-2"-S1P1

E-shine 鴻勝化學科技股份有限公司
E-shine Advanced Chemicals Ltd.

富台工程股份有限公司
FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.

管線工程
立體配管圖

檔號: (2)P-10302-S1P1- 1

管件序號 <1>直管編號 [1]管段編號
& 須設計會驗管線

操作壓力: 0.01~0.05 $\frac{KG}{CM^2}$ G 操作溫度: 38 $^{\circ}C$

設計壓力: 2 $\frac{KG}{CM^2}$ G 設計溫度: 80 $^{\circ}C$

試驗基準: Air 2.2 $\frac{KG}{CM^2}$ G X 60 分

管路塗裝: 管材料塗裝

焊道: 塗裝

資料庫
名稱:

管線等級: S1P1

保溫(冷)等級:

熱追蹤等級:

焊接基準:

NDE 抽驗: 10 %

工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追蹤管

製圖 胡庭璋

設計 林信助

審核 陳安誠

認可 陳逢明

依據圖號: C2418-4-548
C2418-4-547

圖號:

圖號:

圖號:

圖號:

圖號:

圖號:

| | | | | | | | |
|----|------------|------------------|-----|-----|--|--|--|
| △ | | | | | | | |
| △ | | | | | | | |
| △ | 2025.07.03 | FOR CONSTRUCTION | 林信助 | 陳逢明 | | | |
| △ | 2025.05.12 | FOR APPROVAL | 林信助 | 陳逢明 | | | |
| 序次 | 日期 | 修改說明 | 修改 | 認可 | | | |