
	本		FABRICATION MATERIALS								
	메미	PT NO	COMPONENT DESCRIPTION		N.S. (INS)	ITEM CO	ITEM CODE				
			PIPE								
	元	1	PIPE A312-TP304 EFW SCH40S PE ASME I	B36.19M	1.1/2	S1P4/P-1	S1P4/P-1.1/2"-40S				
	-		FITTINGS								
		2	FULL COUPLING 3000# SW A182-F304 ASM	ME	1.1/2	S1P4/CF	S1P4/CFS-1.1/2"				
	後	3	B16.11 90 ELBOW 3000# SW A182-F304 ASME B16	6.11	1.1/2 S1P4/ES-1.1/2"X90			2			
	請		ERECTION MATERIALS								
	涑	PT NO	COMPONENT DESCRIPTION		N.S. (INS)	ITEM CODE		QTY			
	显而	4 5	PIPE GUIDE (G5-1) PIPE SHOE (S1)	1.1/2 SUP/G5-1-1.1/2" 1.1/2 SUP/S1-1.1/2"			4 8				
	燙	6	SUPPORT REINFORCING PAD (SRP-1.1/2)		1.1/2	SUP/SRF		8			
I	, —		CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ON	ILY							

☆ 會 簽分 配 △ △



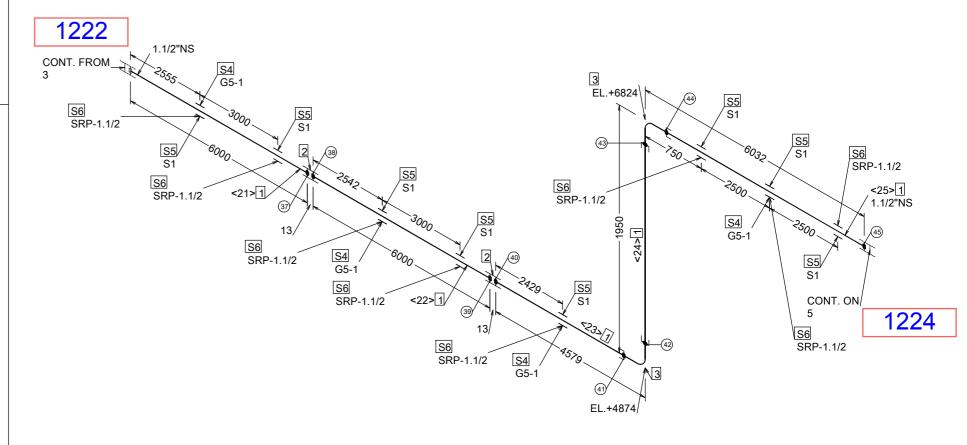

流水號:1223

											SEP. 12, 2025
											管線編號
											WW-61203-1.1/2"-S1P4
					① 管件序號	<1>直管編號 [1] 管段編號	資料庫	工廠焊接	套焊 螺紋銜接 配合現場	焊接 配合現場接合點 管支撑 蒸汽追跑	^{從管}
					& 須設計會驗	管線	名稱 :			-	_ ७७०००७
					操作壓力: 3.6	KC _{CM²} G 操作温度: 38 °C	管線等級: S1P4	製圖	胡庭瑋 2025.0)4.21 _@	■ [富台工程股份有限
A	2025.09.12	REVISED FOR CONSTRUCTION	林信助	陳逢明	設計壓力: 6.5	KG _{CM²} G 設計溫度: 80 °C	保溫(冷)等級:	設計	林信助 2025.0	04.21	■ 富台工程股份有限 FU-TAI ENGINEERING CO.,
Ó	2025.07.03	FOR CONSTRUCTION	林信助	陳逢明	試驗基準: Air	7.15 KG/CM ² G X 60 分	熱追縱等級:	審核	陳安誠 2025.0)4.21 _×	編尾一期 管線工程
À	2025.04.21	FOR APPROVAL	林信助	陳逢明	管路塗裝:	管 材 塗 装 機	焊接基準:	認可	陳逢明 2025.0)4.21 ^R	建廠工程立體配管圖
序次	日期	修 改 說 明	修改	認可	焊道.	文 銅保温(冷)	NDE 抽驗: 10 %		. C2418-4-513 C2418-4-534	圖號:	檔號: WW-61203-S1P4- 4

Ν

 $\overline{\mathcal{N}}$