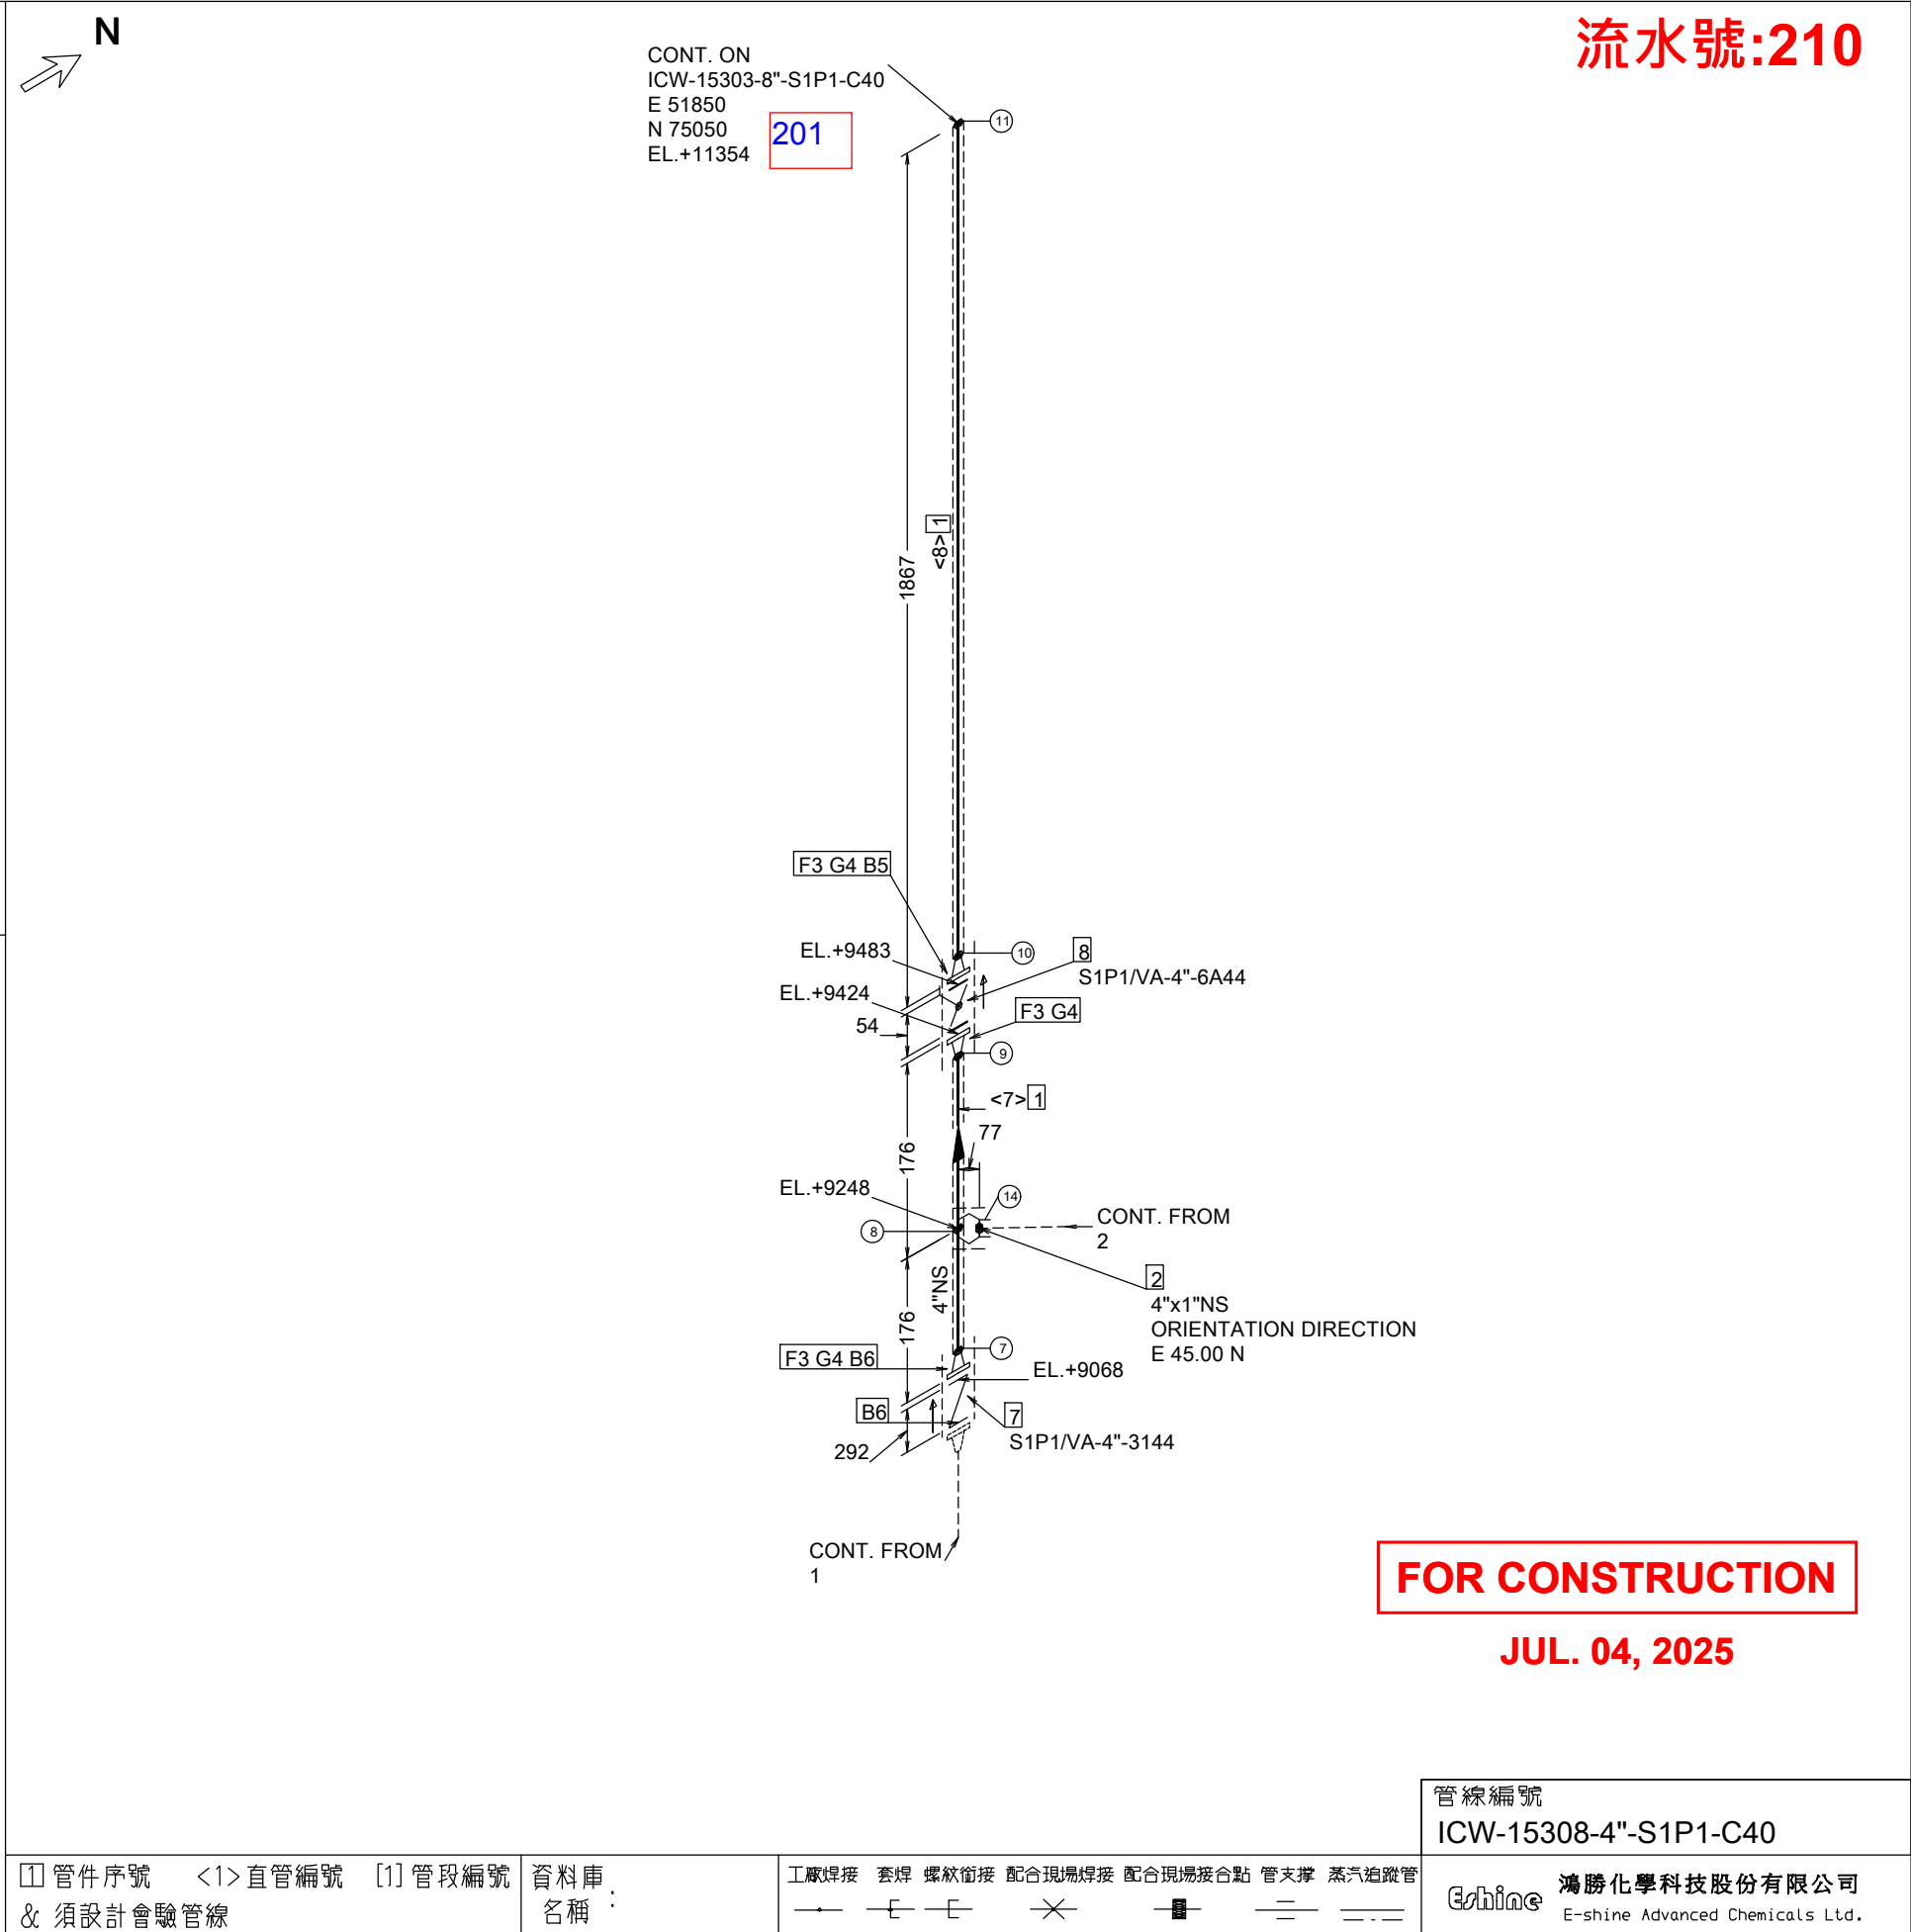


[illegible][illegible]

操作壓力: 6.1 $\frac{KG}{CM^2} G$	操作溫度: 12 $^{\circ}C$	管線等級: S1P1	製 圖 陳郁惟	2025.04.21	會 簽			 富台工程股份有限公司 FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.	
設計壓力: 9.7 $\frac{KG}{CM^2} G$	設計溫度: 65 $^{\circ}C$	保溫(冷)等級: C40	設 計 陳至鉉	2025.04.21					
試驗基準: Air	10.67 $\frac{KG}{CM^2} G \times 60$ 分	熱迫縱等級:	審 核 陳安誠	2025.04.21					
管路塗裝:	管 支 撐	碳鋼及不銹: 鋼保溫(冷): 不銹鋼	焊接基準:	認 可 陳達明					2025.04.21
焊道: 塗裝:			NDE 抽驗: 10 %	依據圖號: C2418-4-525					圖號:
<div>審尾一期 管線工程 3</div> <div>建廠工程 立體配管圖 3</div>									