


本圖完工後請速歸還

流水號:1015



ERECTION MATERIALS				
<u>PT NO</u>	<u>COMPONENT DESCRIPTION</u>	<u>N.S. (INS)</u>	<u>ITEM CODE</u>	<u>QTY</u>
<u>GASKETS</u>				
1	GASKET 150# RF 4.5 MM THICK 304SS SPIRAL WOUND W/GRAPHITE FILLER W/C'S OUTER RING ASME B16.20/B16.5	2	C1S1/GR-2"	2
<u>BOLTS</u>				
2	STUD BOLT A193 GR.B7 GALV. W/ TWO HEX. HEAD HEAVY NUT A194 GR.2H GALV. ASME B1.1 B18.2.2	5/8	C1S1/BS1-5/8"X85L	8
<u>VALVES / IN-LINE ITEMS</u>				
3	GATE 150# RF A216-WCB BB OS &Y RS TRIM 13CR STELLITED FLEXIBLE WEDGE API-600	2	C1S1/VA-2"-1112	2
<u>INSTRUMENTS</u>				
4	LEVEL GAUGE 150# RF LG 12002	2		1

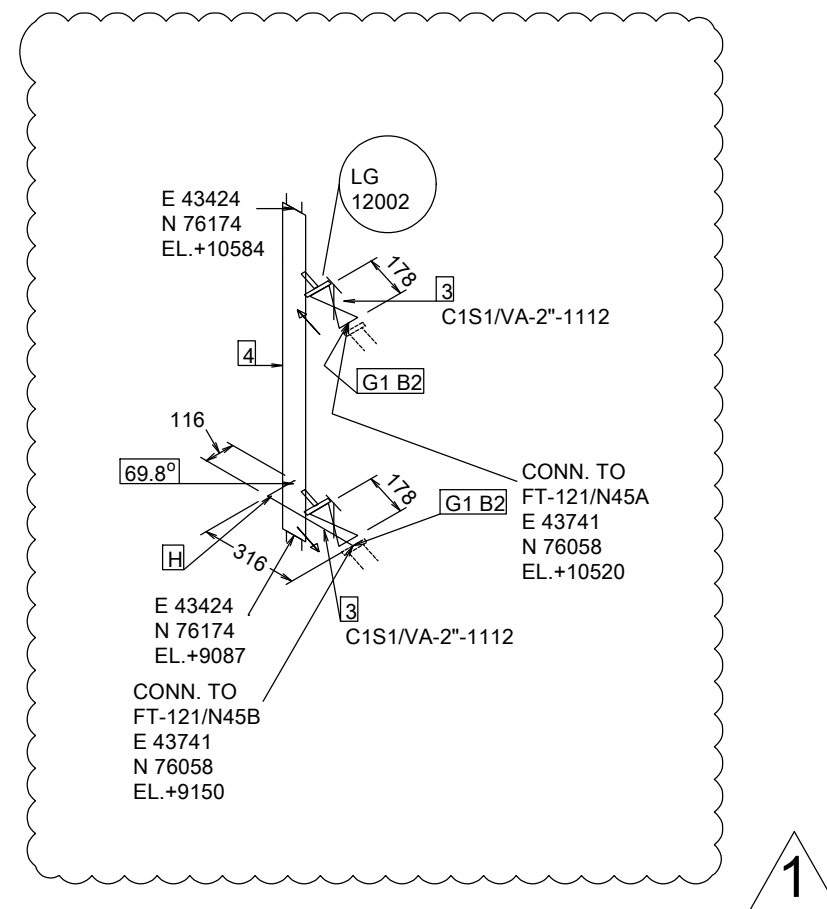

**REVISED  
FOR CONSTRUCTION**

**SEP. 12, 2025**

[illegible]

							管線編號 TRIM-FT121-N45A-2"-C1S1	
□ 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號 & 須設計會驗管線			資料庫名稱：		工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追縱管 		鴻勝化學科技股份有限公司 E-shine Advanced Chemicals Ltd.	
操作壓力: 3 $\frac{KG}{CM^2} G$			操作溫度: 143.2 °C		管線等級: C1S1		製圖 陳郁惟 2025.04.21	
設計壓力: 5/FV $\frac{KG}{CM^2} G$			設計溫度: 200 °C		保溫(冷)等級:		設計 陳至鉉 2025.04.21	
試驗基準: Air 5.5 $\frac{KG}{CM^2} G \times 60$ 分			熱追縱等級:		審核 陳安誠 2025.04.21		審尾一期 富台工程股份有限公司 FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.	
管路塗裝:			管支撐		碳鋼及不銹鋼保溫(冷)不銹鋼		管線工程	
焊道塗裝:			NDE 抽驗: 10 %		依據圖號: C2418-4-525		立體配管圖	
							檔號: TRIM-FT121-N45A-C1S1- 1	