



FOR CONSTRUCTION

管線編號
TRIM-STR61201-D-1"-S1P4

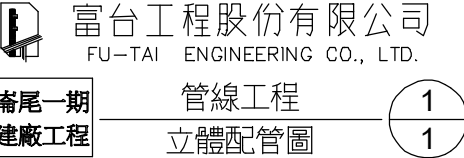

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|------------|------------------|-----|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------|--------|-----------------------------|--|--|--|
| | | | △ | | | | 操作壓力: 0.7 $\frac{KG}{CM^2} G$ | 操作溫度: 38 $^{\circ}C$ | 管線等級: S1P4 | 製 圖 | 陳怡如 | 2025.04.21 | 會 簽 | | | <div>富台工程股份有限公司 FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.</div> <div><div>審尾一期</div><div>管線工程</div><div>1</div></div> <div><div>建廠工程</div><div>立體配管圖</div><div>1</div></div> | |
| | | | △ | | | | 設計壓力: 3.5 $\frac{KG}{CM^2} G$ | 設計溫度: 80 $^{\circ}C$ | 保溫(冷)等級: | 設 計 | 黃炳富 | 2025.04.21 | | | | | |
| | | | △ 0 | 2025.07.03 | FOR CONSTRUCTION | 黃炳富 | 陳達明 | 試驗基準: Air | 3.85 $\frac{KG}{CM^2} G \times 60$ 分 | 熱迫縱等級: | 審 核 | 陳安誠 | | 2025.04.21 | | | |
| | | | △ A | 2025.04.21 | FOR APPROVAL | 黃炳富 | 陳達明 | 管路塗裝: | 管 材 塗 裝 碳鋼及不銹 鋼保溫(冷) 不銹鋼 | 焊接基準: | 認 可 | 陳達明 | | 2025.04.21 | | | |
| | | | 序次 | 日 期 | 修 改 說 明 | 修 改 | 認 可 | 焊 接 塗 裝 | | NDE 抽驗: 10 % | 依據圖號: C2418-4-513 | 圖號: | | 檔號: TRIM-STR61201-D-S1P4- 1 | | | |