


Certificado de Rescate Diario

Análisis de Ciclo de 24 Horas | Nodo: 05-VZA-400 | Fecha: 2026-03-06

VALOR TOTAL RESCATADO EN ESTE CICLO: \$1,845,000.00 USD

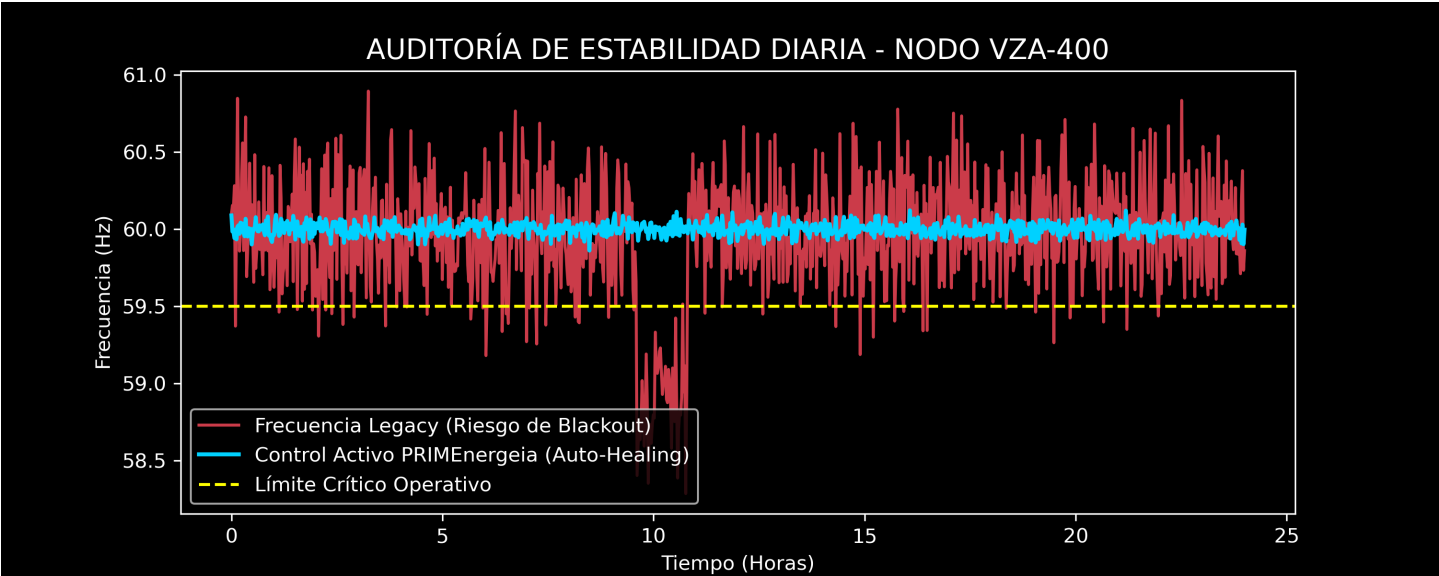

Estructura de Contraprestación por Despliegue:

Concepto de Valor	Monto Diario (USD)
Pérdida por Multas Evitada (Auto-Healing)	\$1,845,000.00
Ahorro Neto proyectado (Mensualizado)	\$55,350,000.00
Fee de Activación de Capa Premium (Pago Único)	\$150,000.00
Regalía Operativa PRIMEnergeia (25%)	\$461,250.00

Conclusión: La implementación del núcleo HJB+DRL neutraliza el riesgo de colapso físico y garantiza una rentabilidad superior al 400% sobre el costo de activación en las primeras 24 horas.