



CORE

Uw Gepersonaliseerde Analyse



Uw Gepersonaliseerde Analyse

Eerst en vooral: **bedankt** om onze tool te gebruiken! Dit wijst erop dat u initiatief neemt om uw energievoorziening groener te maken, en zo een steentje bij te dragen naar een **duurzamere wereld**.

Het bekomen van een duurzame wereld is de reden dat deze tool ontworpen is, in België draagt residentiële warmtevoorziening op dit moment ongeveer **20%** bij aan onze nationale CO₂-uitstoot. Mede omdat er nog steeds voor het merendeel verwarmd wordt met **fossiele brandstoffen**, daar moet dringend verandering in komen als we de klimaatproblematiek onder controle willen krijgen.

Het **doel** van de **tool** is om u te overtuigen de investering naar elektrificatie te maken. Met deze resultaten krijgt u een eerste inzicht van welke impact u kan bereiken door de energievoorzieningen bij u thuis te elektrificeren. Met andere woorden, door van fossiele brandstoffen over te stappen naar warmtepompen die op elektriciteit werken. Als deze elektriciteit dan nog eens opgewekt kan worden op een groene manier zijn we goed op weg!

Een **kanttekening** die CORE moet maken bij deze resultaten is de volgende:

De berekende getallen met betrekking tot investering, energiebesparing en CO₂-besparing zijn louter **richtwaarden**. De stappen in deze tool zijn te beperkt om een volledig correcte berekening te kunnen uitvoeren. Door de beperkte informatie zijn er aannames gebruikt, een overzicht van de gebruikte aannames vindt u onderaan dit document.

Indien u een meer accurate studie van uw huidige energie-installatie en mogelijkheden tot een warmtepomp zoekt, neem dan contact op met een deskundige. CORE heeft bij deze dan ook geen enkele aansprakelijkheid mochten de resultaten niet correct zijn. Desalniettemin is er wel veel werk en verificatie (van experts) in de tool gekropen, dus de resultaten zijn in grootteordes wel **geloofwaardig**.



Terminologie

Ruimteverwarming:

Ruimteverwarming slaat op alle warmte die gebruikt wordt om uw woning op te warmen, meestal via radiatoren of vloerverwarming.

Sanitair warm water:

Naast warm water voor ruimteverwarming wordt er via een apart systeem ook water opgewarmd voor sanitair gebruik (keuken, douche...).

Primaire energie:

Om verschillende soorten verbruikers (aardgas, elektriciteit...) met elkaar te kunnen vergelijken is het begrip 'primaire energie' nodig. Dit is namelijk de som van de bruikbare energie en alle energie die nodig is om tot deze bruikbare energie te komen, zoals energieverliezen bij de productie, transport en opslag van de bruikbare energie. Bijvoorbeeld voor gebruik van 1 kWh aan elektriciteit dient er origineel 2,75 kWh aan de bron opgewekt te worden. Om de verschillende verbruikers dus correct met elkaar te vergelijken wordt de hoeveelheid energie omgezet naar primaire energie

CO₂ uitstoot:

De hoeveelheid (kg) CO₂ die vrijkomt

Uw huidige situatie van energievoorzieningen wordt vergeleken met andere scenarios waar uw energievoorziening voorzien wordt door warmtepompen. Op deze manier krijgt u een duidelijk overzicht van welke mogelijkheden er zijn om energiezuiniger energie te voorzien!

Onderstaande tabel geeft een overzicht van uw huidige situatie en welke verbruikskosten hieraan gelinkt zijn. Evenals de CO2 uitstoot die u produceert per jaar.

Huidige voorzieningen:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Huidige voorzieningen: | |
| ruimteverwarming | Gasketel |
| sanitair warm water | Gasketel |
| elektriciteit | elektriciteitsnet |
| Verbruik, kost & uitstoot: | |
| aardgas [kWh/jaar] | 20000 |
| elektriciteit [kWh/jaar] | 3500 |
| Verbruikskost [€/jaar]: | 4550 |
| Verbruik primaire energie [kWh]: | 28750 |
| CO2 uitstoot [kg/jaar]: | 4765 |

U kan deze resultaten vergelijken met gemiddelde waarden in België ([VREG gegevens](#)). Maar hierbij raden wij toch aan om met een genuanceerde blik deze vergelijking te maken, de gemiddelde waarden die de VREG weergeeft zijn waarden van over alle huishoudens in België dus hier zit een grote marge op. Het is niet omdat u bijvoorbeeld onder het gemiddelde verbruik van uw burens zit dat u niets aan uw milieu impact kan doen ;).

Onderstaande pagina's vergelijken telkens uw huidige situatie met een alternatief scenario. Als u aangeduid heeft dat u nog geen zonnepaneel installatie heeft, dan is elk scenario opnieuw berekent mocht de installatie toegevoegd worden (telkens op de 2de pagina van de vergelijking). De PV installatie zorgt ervoor dat u zelf elektriciteit kan opwekken en niet van het net moet afnemen(kopen), maar zorgt uiteraard voor een grotere intiele investering.

Scenario 1: lucht-water Warmtepomp 10kW

Nieuwe voorzieningen:

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| ruimteverwarming | lucht-water Warmtepomp 10kW |
| sanitair warm water | lucht-water Warmtepomp 10kW |
| elektriciteit | elektriciteitsnet |

Verbruik, kost & uitstoot:

| | |
|----------------------------------|-------|
| elektriciteit [kWh/jaar] | 7182 |
| Verbruikskost [€/jaar]: | 3591 |
| Verbruik primaire energie [kWh]: | 17956 |
| CO2 uitstoot [kg/jaar]: | 1652 |

Verbruik tov huidige situatie [kWh/jaar]:

| | |
|---------------|--------|
| aardgas | -20000 |
| elektriciteit | +3682 |

Besparingen

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Besparing verbruikskost [€/jaar]: | 959 |
| Besparing primaire energie [%]: | 38 |
| Besparing CO2 uitstoot [%]: | 65 |

Financiën

| | |
|-------------------|--------|
| Investering [€]: | 11000 |
| Terugverdientijd: | 9 jaar |

Scenario 1: lucht-water Warmtepomp 10kW met zonnepanelen

Nieuwe voorzieningen:

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| ruimteverwarming | lucht-water Warmtepomp 10kW |
| sanitair warm water | lucht-water Warmtepomp 10kW |
| elektriciteit | elektriciteitsnet |

Verbruik, kost & uitstoot:

| | |
|----------------------------------|------|
| elektriciteit [kWh/jaar] | 3682 |
| Verbruikskost [€/jaar]: | 1841 |
| Verbruik primaire energie [kWh]: | 9206 |
| CO2 uitstoot [kg/jaar]: | 847 |

Verbruik tov huidige situatie [kWh/jaar]:

| | |
|---------------|--------|
| aardgas | -20000 |
| elektriciteit | +182 |


Besparingen

| | |
|-----------------------------------|------|
| Besparing verbruikskost [€/jaar]: | 2709 |
| Besparing primaire energie [%]: | 68 |
| Besparing CO2 uitstoot [%]: | 82 |


Financiën

| | |
|-------------------|--------|
| Investering [€]: | 15500 |
| Terugverdientijd: | 7 jaar |


CO2 uitstoot

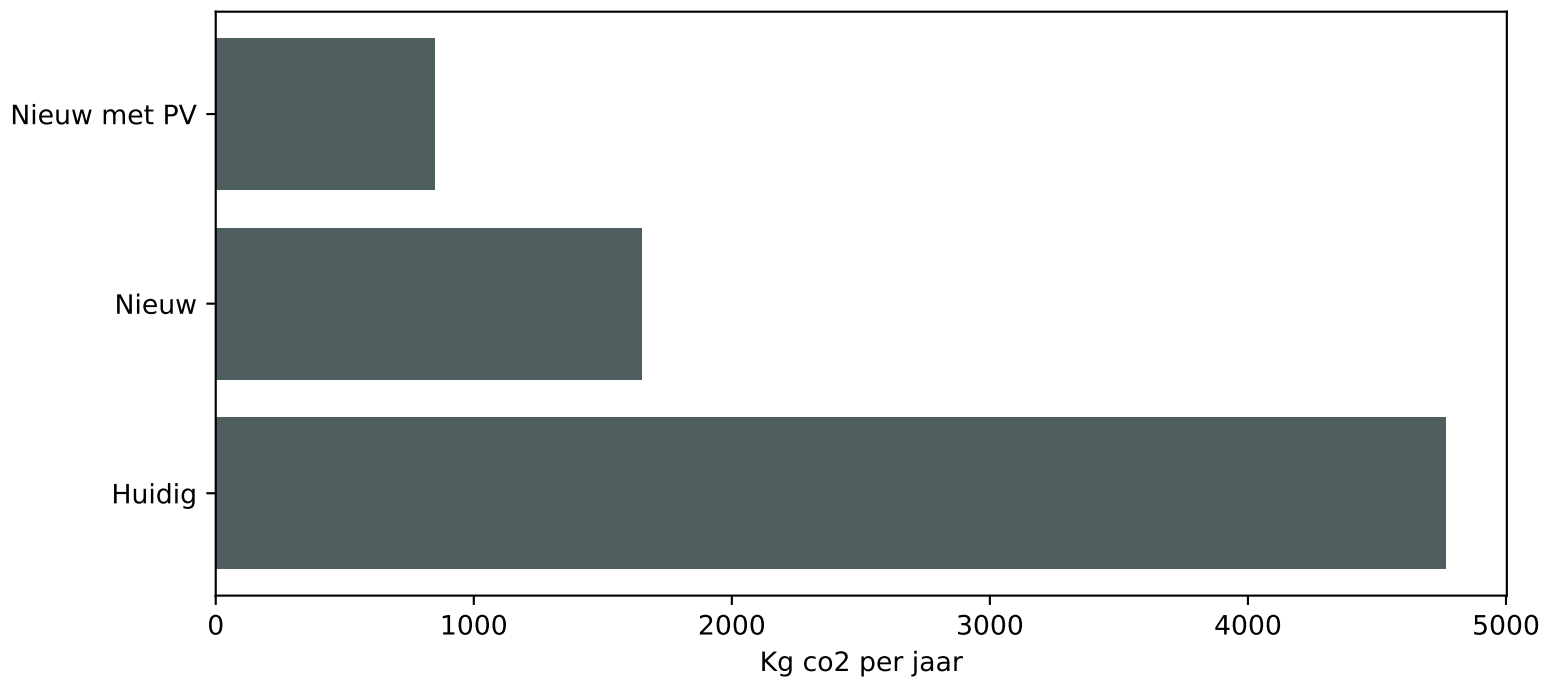

Verbruikskost

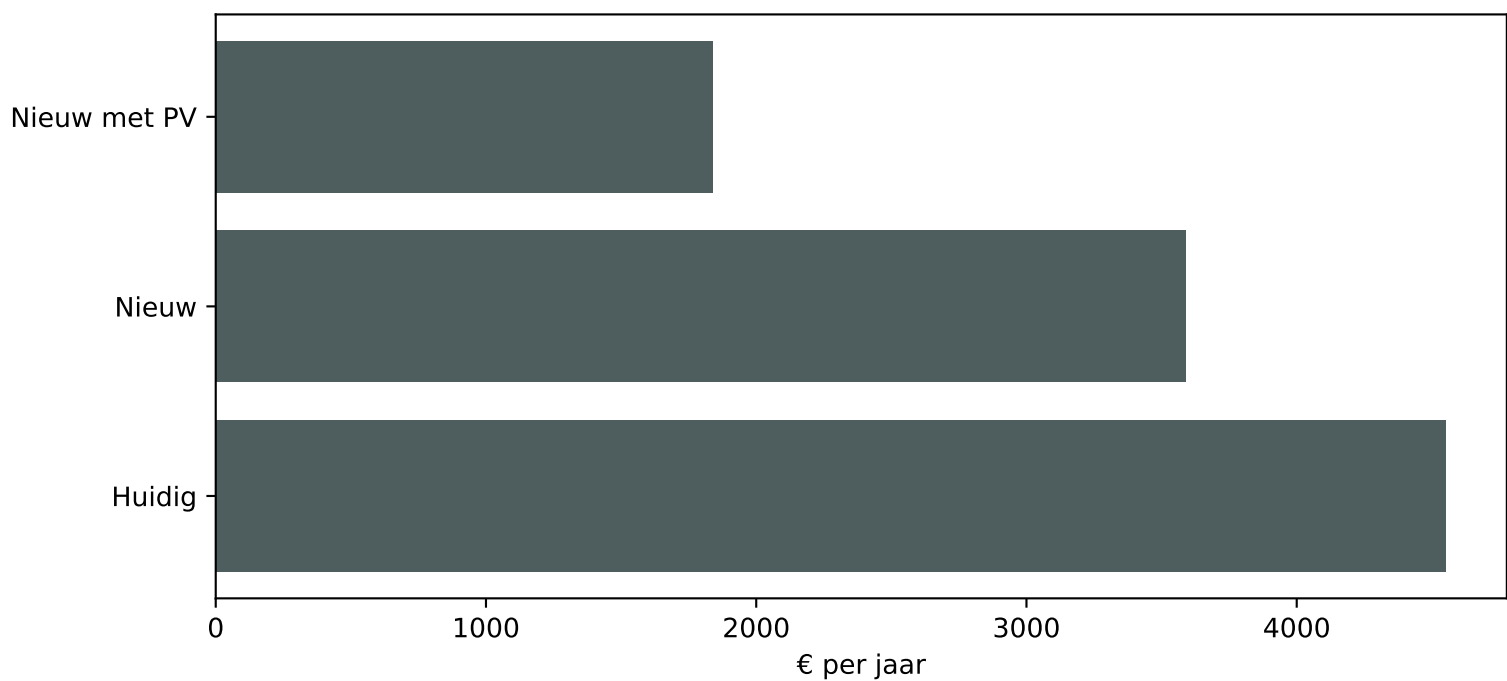

Primaire energie

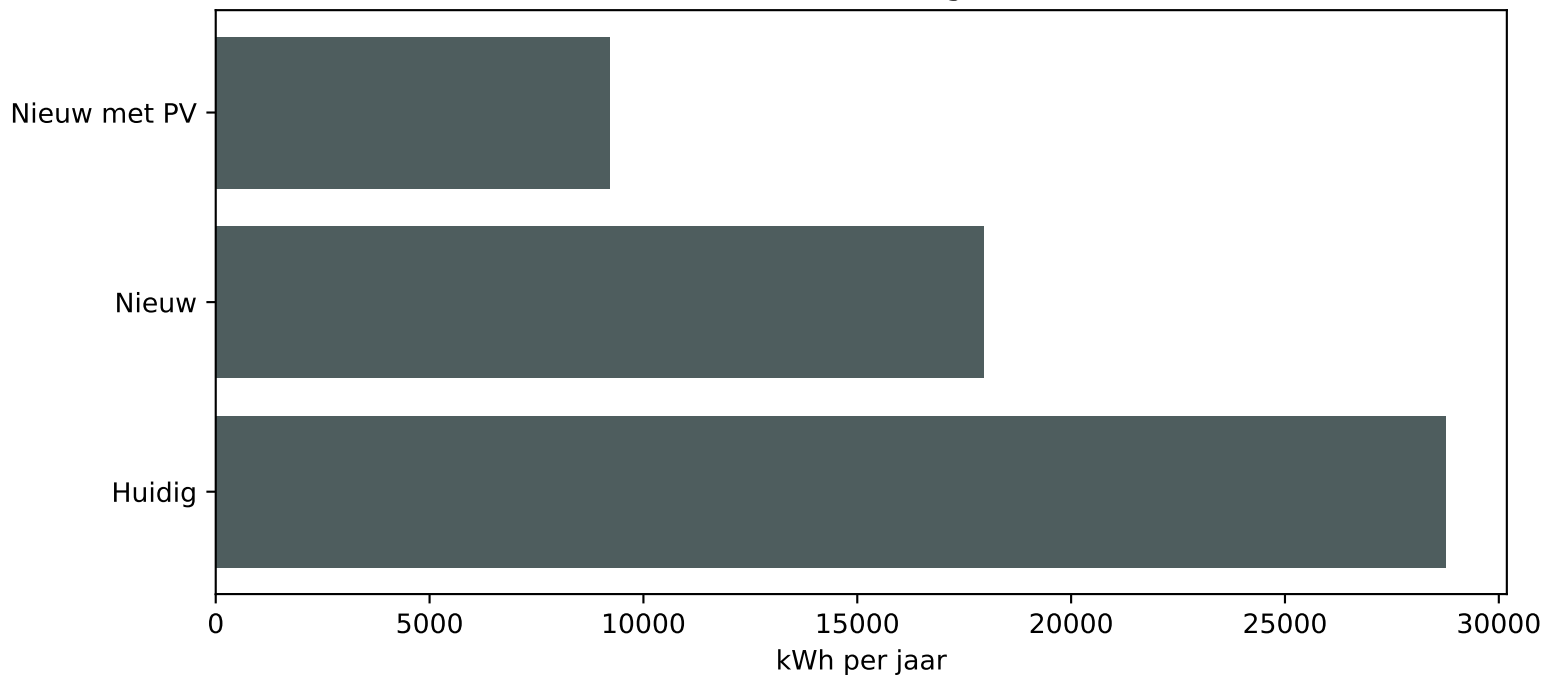

Scenario 2: bodem-water Warmtepomp 10kW

Nieuwe voorzieningen:

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| ruimteverwarming | bodem-water Warmtepomp 10kW |
| sanitair warm water | bodem-water Warmtepomp 10kW |
| elektriciteit | elektriciteitsnet |

Verbruik, kost & uitstoot:

| | |
|----------------------------------|-------|
| elektriciteit [kWh/jaar] | 7220 |
| Verbruikskost [€/jaar]: | 3610 |
| Verbruik primaire energie [kWh]: | 18050 |
| CO2 uitstoot [kg/jaar]: | 1661 |

Verbruik tov huidige situatie [kWh/jaar]:

| | |
|---------------|--------|
| aardgas | -20000 |
| elektriciteit | +3720 |

Besparingen

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Besparing verbruikskost [€/jaar]: | 940 |
| Besparing primaire energie [%]: | 37 |
| Besparing CO2 uitstoot [%]: | 65 |

Financiën

| | |
|-------------------|---------|
| Investering [€]: | 19000 |
| Terugverdientijd: | 12 jaar |

Scenario 2: bodem-water Warmtepomp 10kW met zonnepanelen

Nieuwe voorzieningen:

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| ruimteverwarming | bodem-water Warmtepomp 10kW |
| sanitair warm water | bodem-water Warmtepomp 10kW |
| elektriciteit | elektriciteitsnet |

Verbruik, kost & uitstoot:

| | |
|----------------------------------|------|
| elektriciteit [kWh/jaar] | 3720 |
| Verbruikskost [€/jaar]: | 1860 |
| Verbruik primaire energie [kWh]: | 9300 |
| CO2 uitstoot [kg/jaar]: | 856 |

Verbruik tov huidige situatie [kWh/jaar]:

| | |
|---------------|--------|
| aardgas | -20000 |
| elektriciteit | +220 |


Besparingen

| | |
|-----------------------------------|------|
| Besparing verbruikskost [€/jaar]: | 2690 |
| Besparing primaire energie [%]: | 68 |
| Besparing CO2 uitstoot [%]: | 82 |


Financiën

| | |
|-------------------|--------|
| Investering [€]: | 23500 |
| Terugverdientijd: | 9 jaar |


CO2 uitstoot

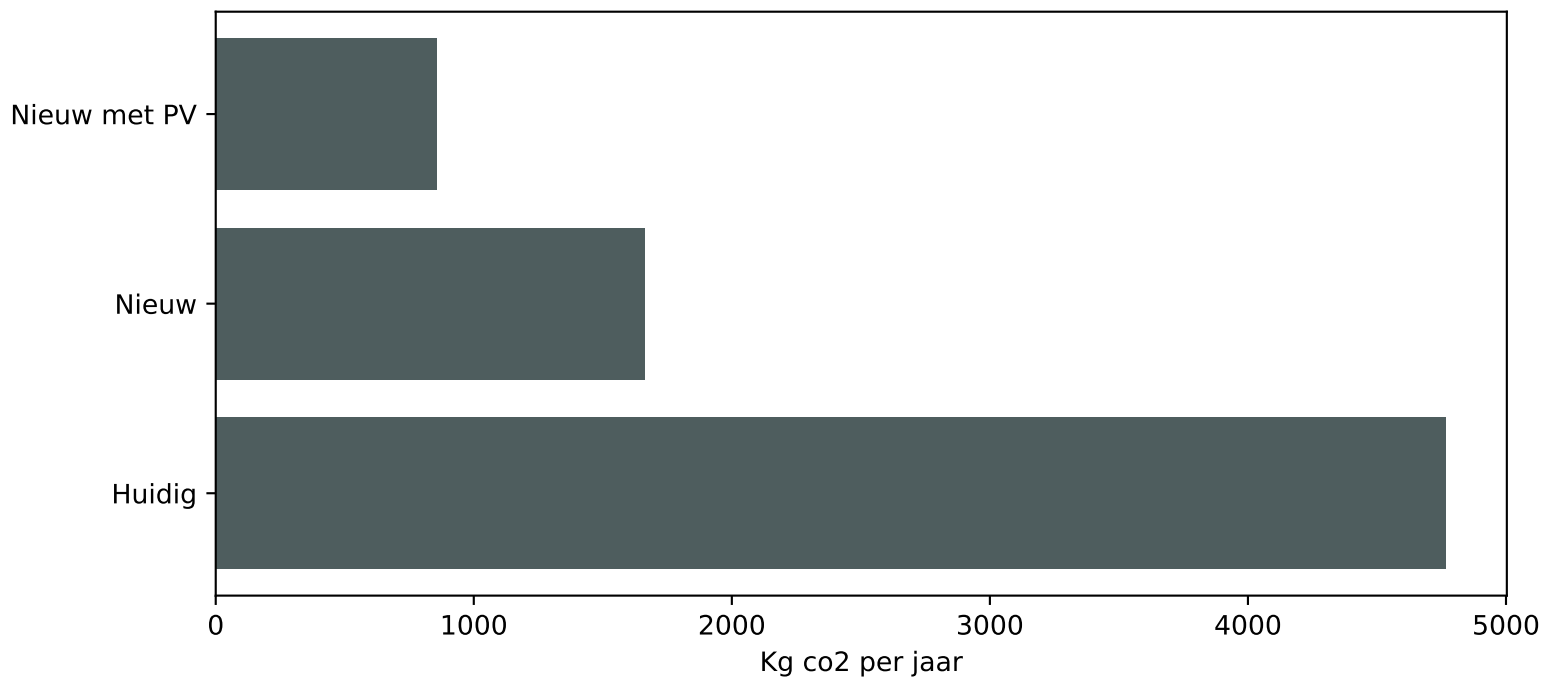

Verbruikskost

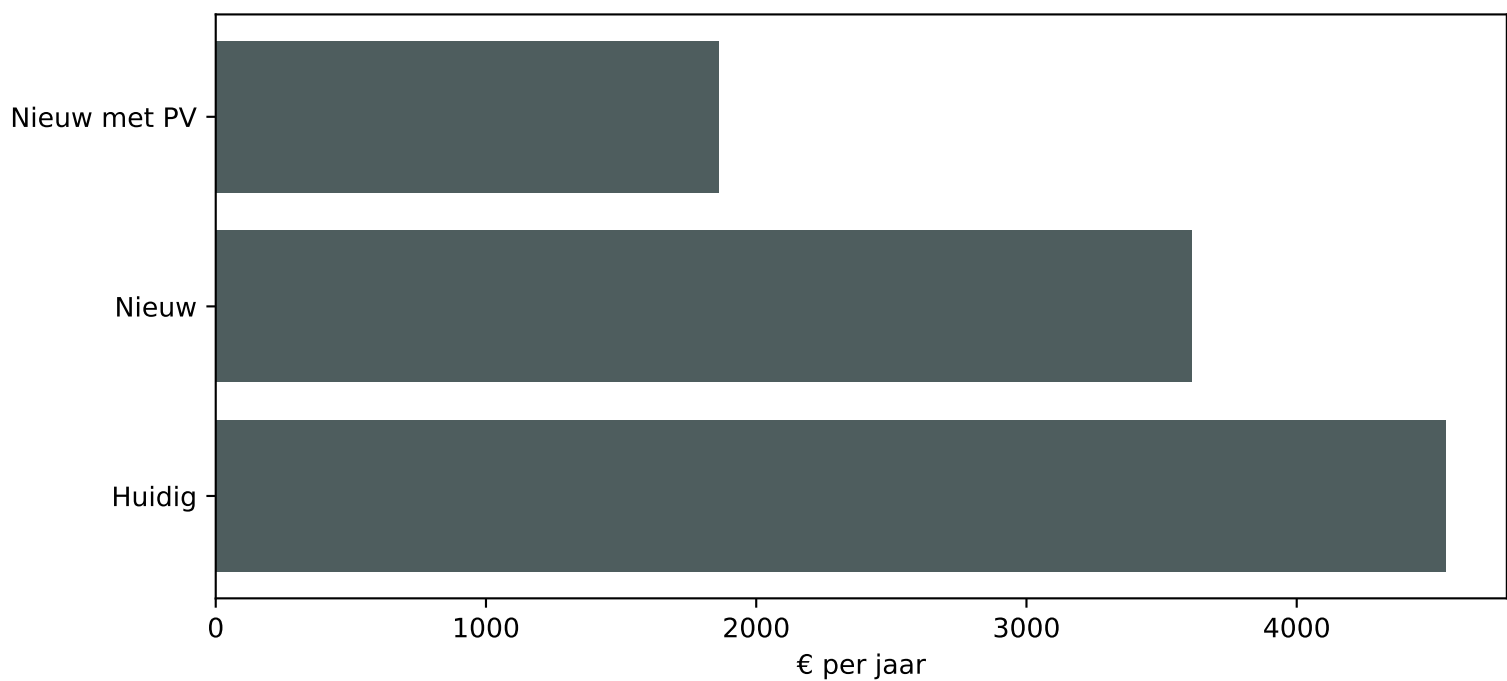

Primaire energie

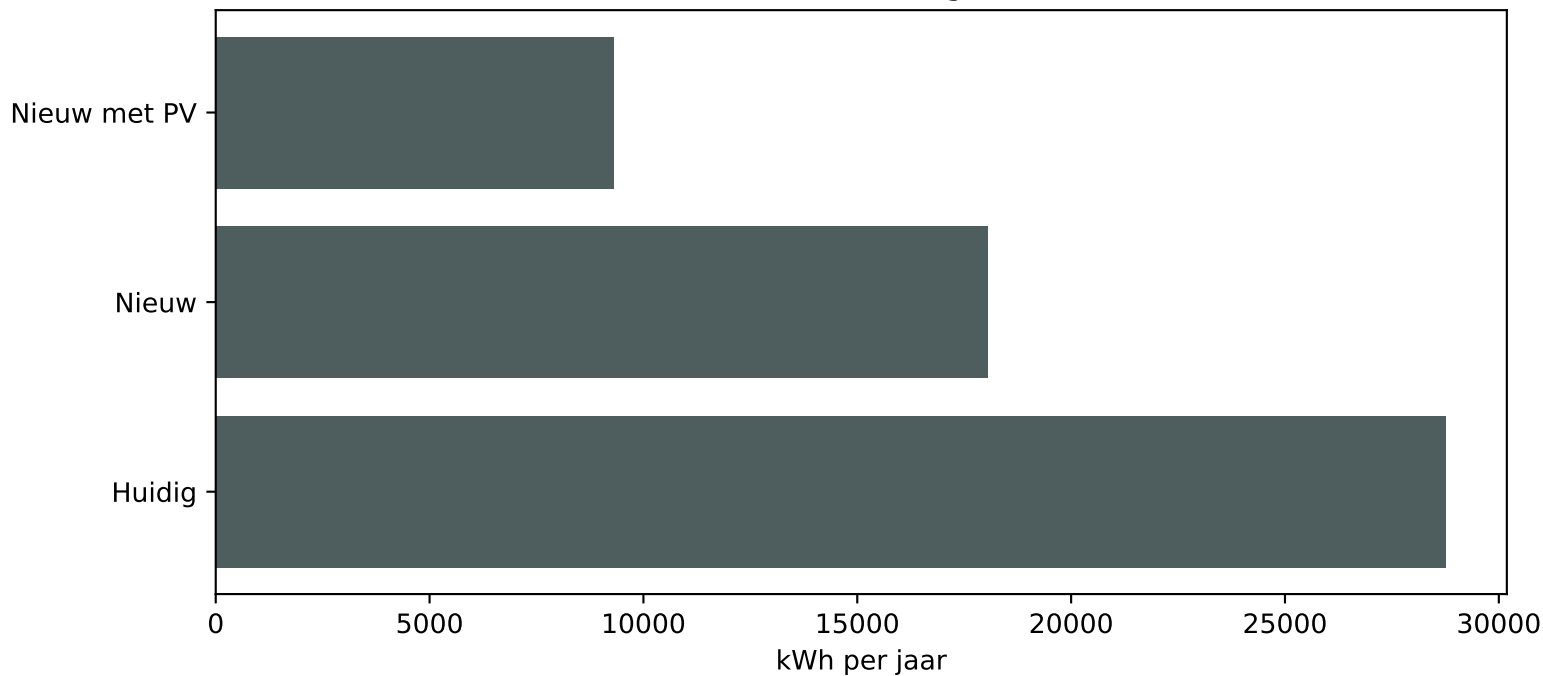

Scenario 3: lucht-lucht Warmtepomp 8kW

Nieuwe voorzieningen:

| | |
|---------------------|----------------------------|
| ruimteverwarming | lucht-lucht Warmtepomp 8kW |
| sanitair warm water | Gasketel /kW |
| elektriciteit | elektriciteitsnet |

Verbruik, kost & uitstoot:

| | |
|----------------------------------|-------|
| elektriciteit [kWh/jaar] | 6842 |
| aardgas [kWh/jaar] | 3828 |
| Verbruikskost [€/jaar]: | 3957 |
| Verbruik primaire energie [kWh]: | 20934 |
| CO2 uitstoot [kg/jaar]: | 2332 |

Verbruik tov huidige situatie [kWh/jaar]:

| | |
|---------------|--------|
| aardgas | -16172 |
| elektriciteit | +3342 |

Besparingen

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Besparing verbruikskost [€/jaar]: | 593 |
| Besparing primaire energie [%]: | 27 |
| Besparing CO2 uitstoot [%]: | 51 |

Financiën

| | |
|-------------------|--------|
| Investering [€]: | 5500 |
| Terugverdientijd: | 8 jaar |

Scenario 3: lucht-lucht Warmtepomp 8kW met zonnepanelen

Nieuwe voorzieningen:

| | |
|---------------------|----------------------------|
| ruimteverwarming | lucht-lucht Warmtepomp 8kW |
| sanitair warm water | Gasketel /kW |
| elektriciteit | elektriciteitsnet |

Verbruik, kost & uitstoot:

| | |
|----------------------------------|-------|
| elektriciteit [kWh/jaar] | 3342 |
| aardgas [kWh/jaar] | 3829 |
| Verbruikskost [€/jaar]: | 2207 |
| Verbruik primaire energie [kWh]: | 12185 |
| CO2 uitstoot [kg/jaar]: | 1527 |

Verbruik tov huidige situatie [kWh/jaar]:

| | |
|---------------|--------|
| aardgas | -16171 |
| elektriciteit | -158 |


Besparingen

| | |
|-----------------------------------|------|
| Besparing verbruikskost [€/jaar]: | 2343 |
| Besparing primaire energie [%]: | 58 |
| Besparing CO2 uitstoot [%]: | 68 |


Financiën

| | |
|-------------------|--------|
| Investering [€]: | 10000 |
| Terugverdientijd: | 5 jaar |


CO2 uitstoot

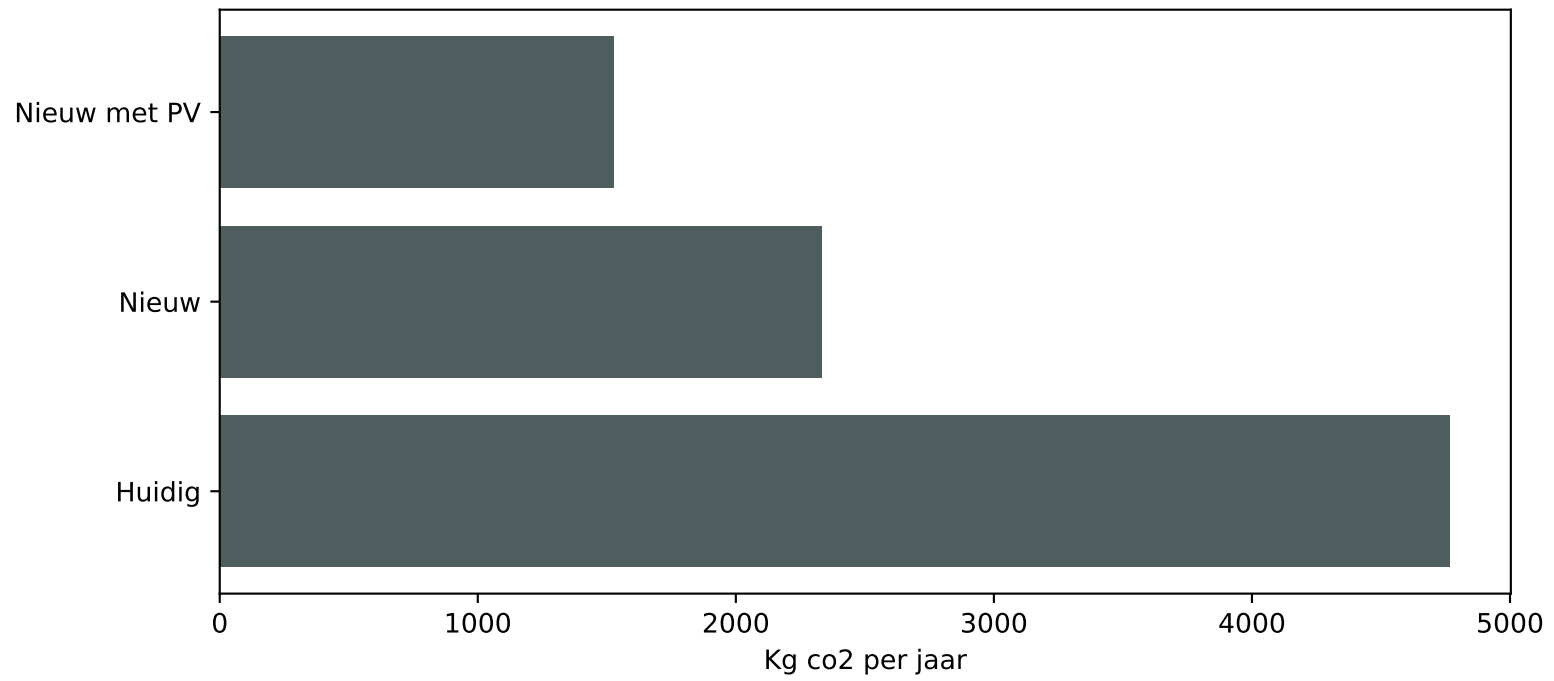

Verbruikskost

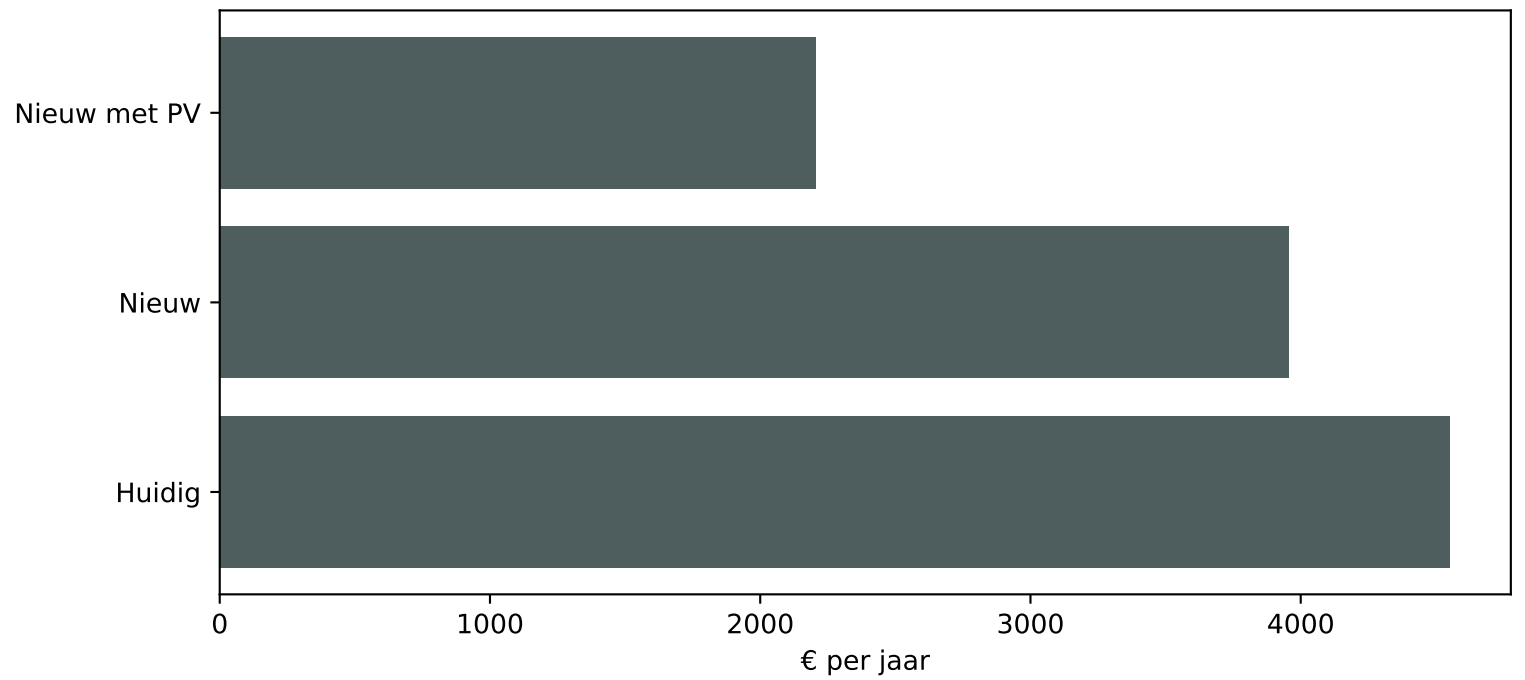

Primaire energie

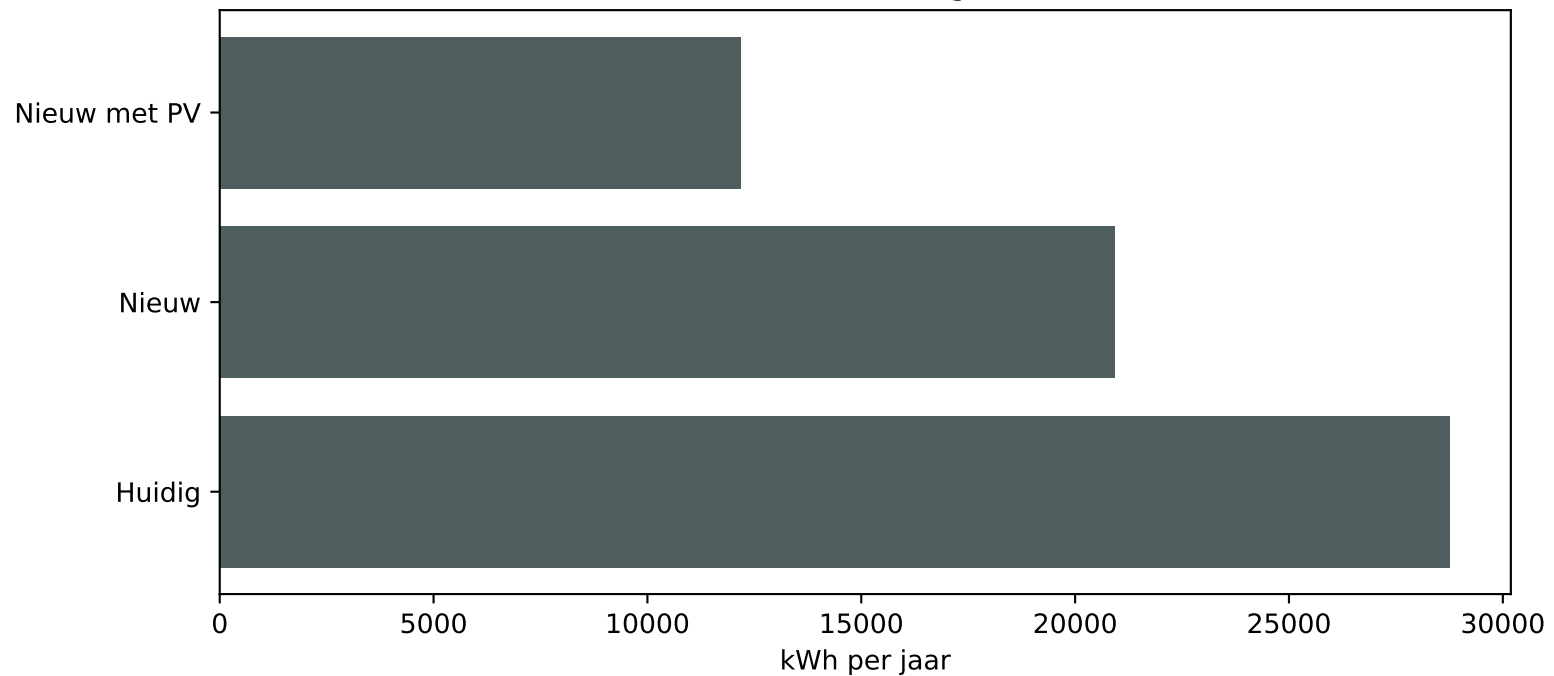

Scenario 4: hybride Warmtepomp 10kW

Nieuwe voorzieningen:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| ruimteverwarming | hybride Warmtepomp 10kW |
| sanitair warm water | hybride Warmtepomp 10kW |
| elektriciteit | elektriciteitsnet |

Verbruik, kost & uitstoot:

| | |
|----------------------------------|-------|
| aardgas [kWh/jaar] | 6000 |
| elektriciteit [kWh/jaar] | 6476 |
| Verbruikskost [€/jaar]: | 4078 |
| Verbruik primaire energie [kWh]: | 22190 |
| CO2 uitstoot [kg/jaar]: | 2677 |

Verbruik tov huidige situatie [kWh/jaar]:

| | |
|---------------|--------|
| aardgas | -14000 |
| elektriciteit | +2976 |

Besparingen

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Besparing verbruikskost [€/jaar]: | 472 |
| Besparing primaire energie [%]: | 23 |
| Besparing CO2 uitstoot [%]: | 44 |

Financiën

| | |
|-------------------|--------|
| Investing [€]: | 6000 |
| Terugverdientijd: | 8 jaar |

Scenario 4: hybride Warmtepomp 10kW met zonnepanelen

Nieuwe voorzieningen:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| ruimteverwarming | hybride Warmtepomp 10kW |
| sanitair warm water | hybride Warmtepomp 10kW |
| elektriciteit | elektriciteitsnet |

Verbruik, kost & uitstoot:

| | |
|----------------------------------|-------|
| aardgas [kWh/jaar] | 6000 |
| elektriciteit [kWh/jaar] | 2976 |
| Verbruikskost [€/jaar]: | 2328 |
| Verbruik primaire energie [kWh]: | 13440 |
| CO2 uitstoot [kg/jaar]: | 1872 |

Verbruik tov huidige situatie [kWh/jaar]:

| | |
|---------------|--------|
| aardgas | -14000 |
| elektriciteit | -524 |


Besparingen

| | |
|-----------------------------------|------|
| Besparing verbruikskost [€/jaar]: | 2222 |
| Besparing primaire energie [%]: | 53 |
| Besparing CO2 uitstoot [%]: | 61 |


Financiën

| | |
|-------------------|--------|
| Investering [€]: | 10500 |
| Terugverdientijd: | 6 jaar |


CO2 uitstoot

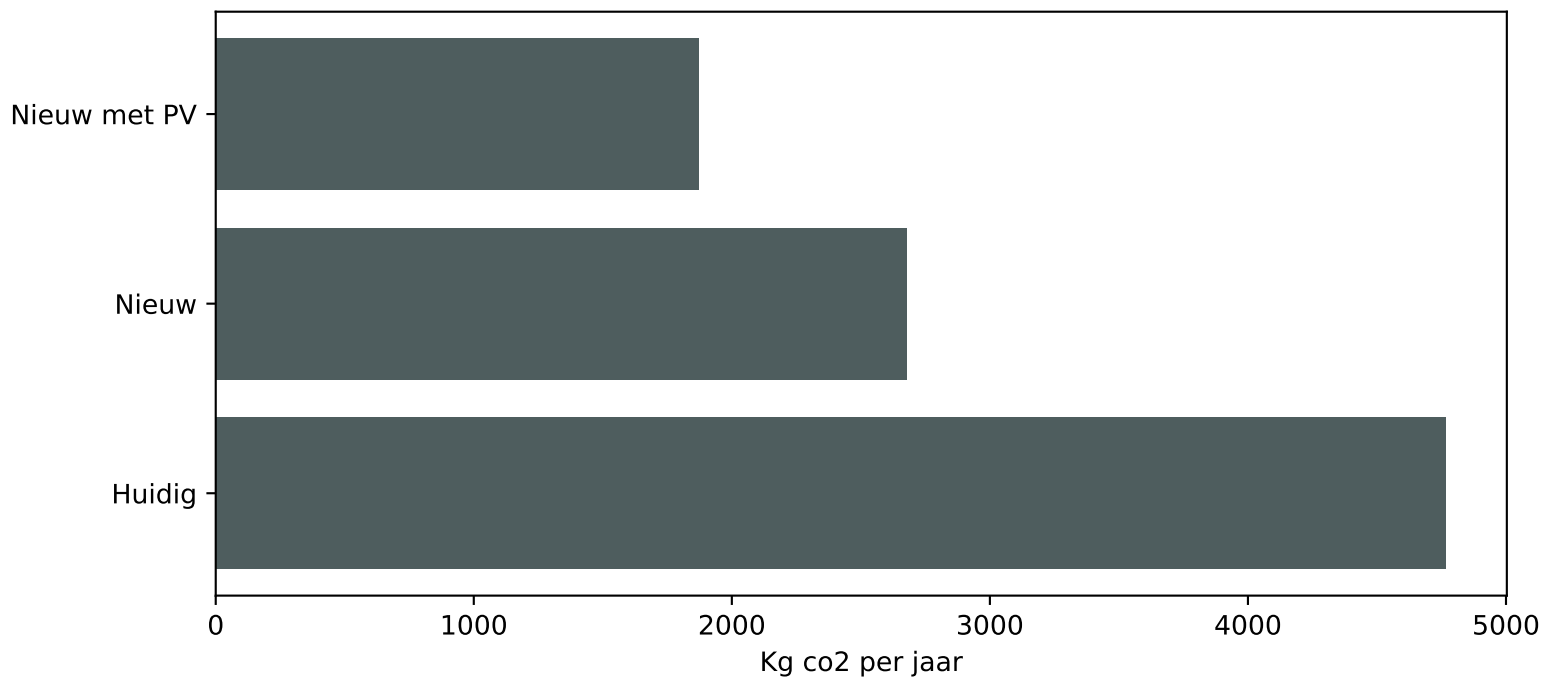

Verbruikskost

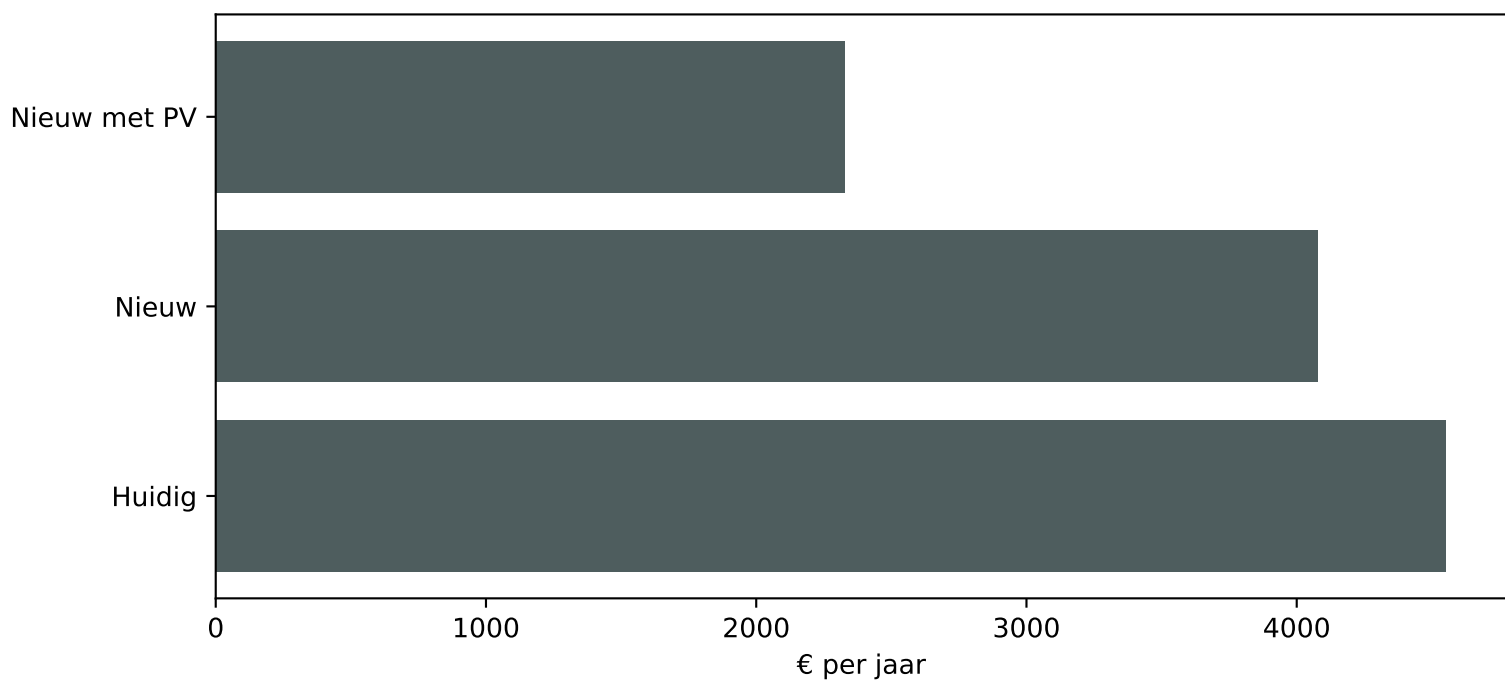

Primaire energie

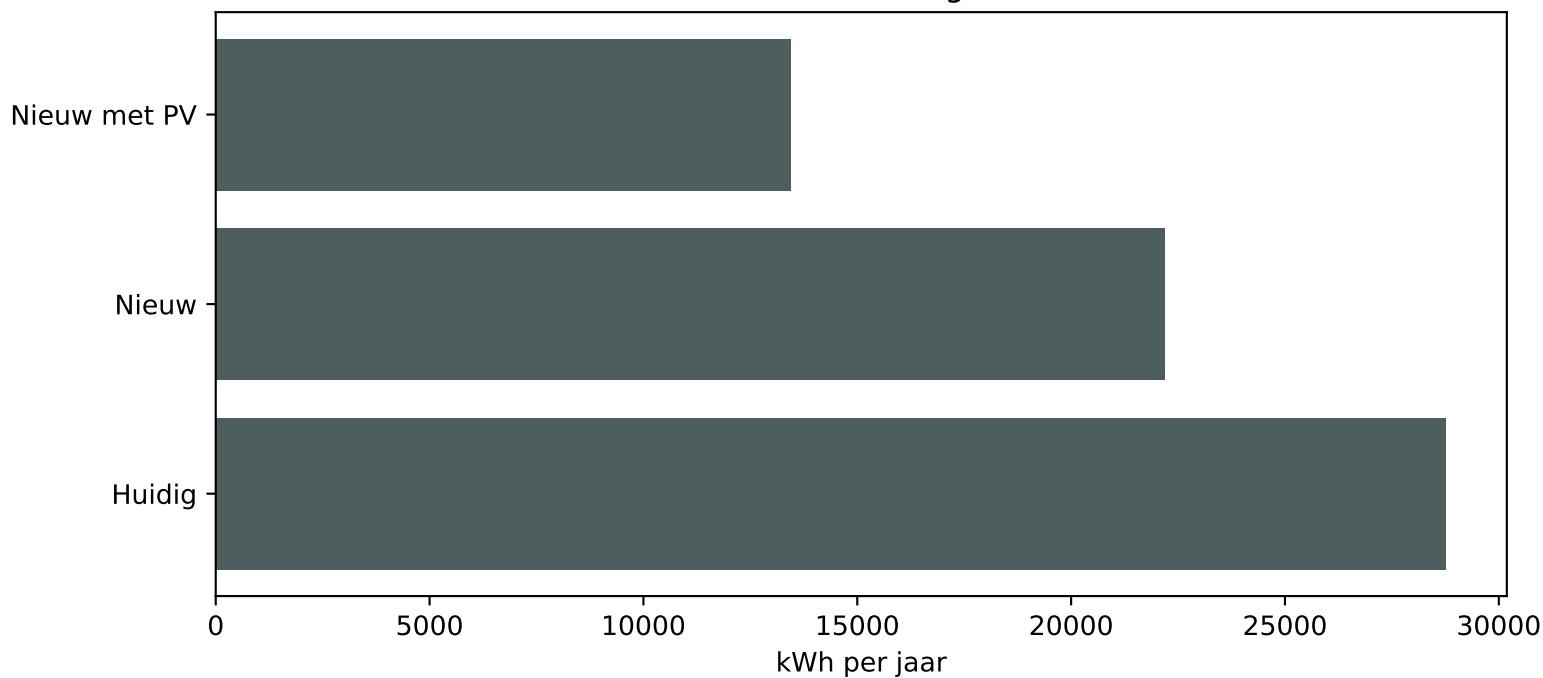

Aannames

Omzetting stookolie liter naar kWh: 10



CORE

www.thinkcore.be