


A

Heat: MV_HV & MV_MV > HV_HV, HV_MV, LV_HV, LV_LV

**B**

Control: 1-mo > 6-mo

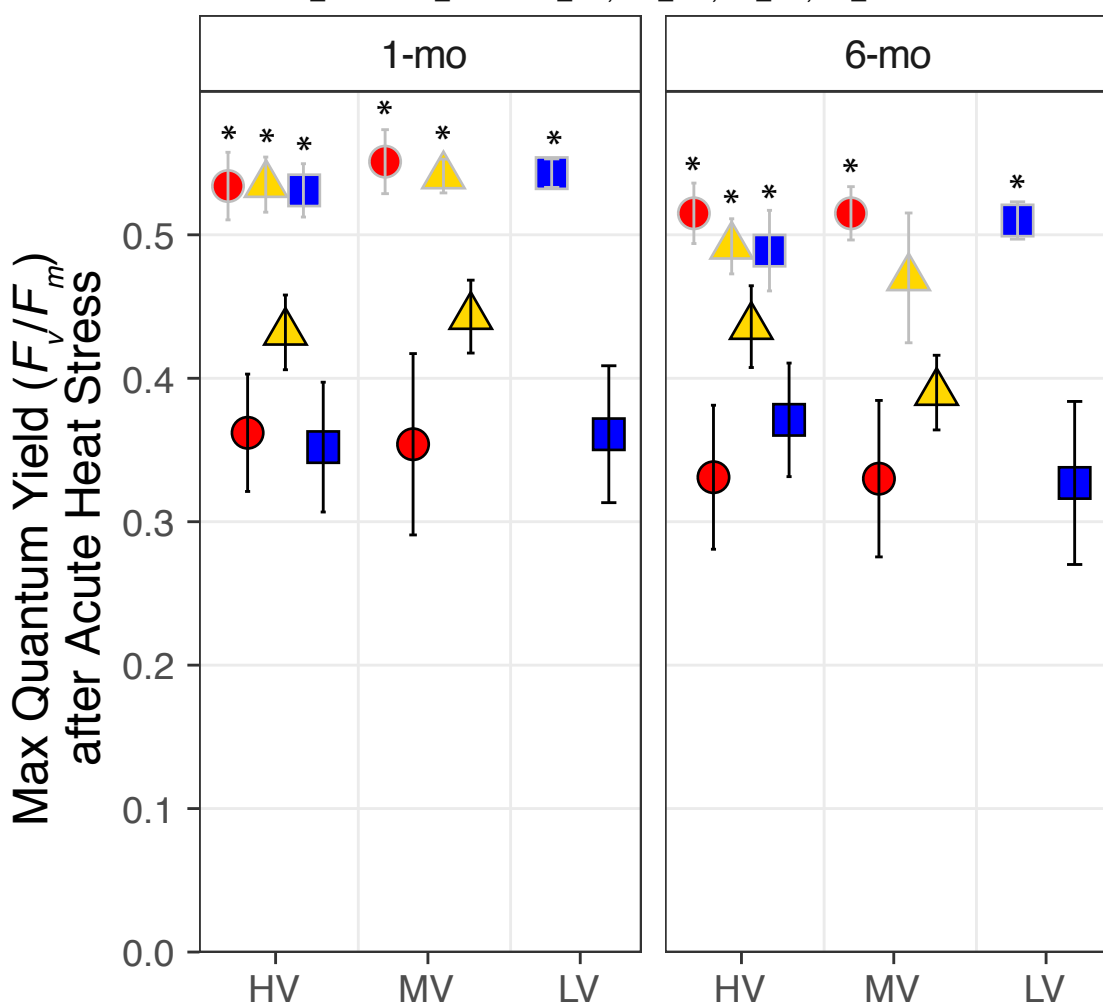