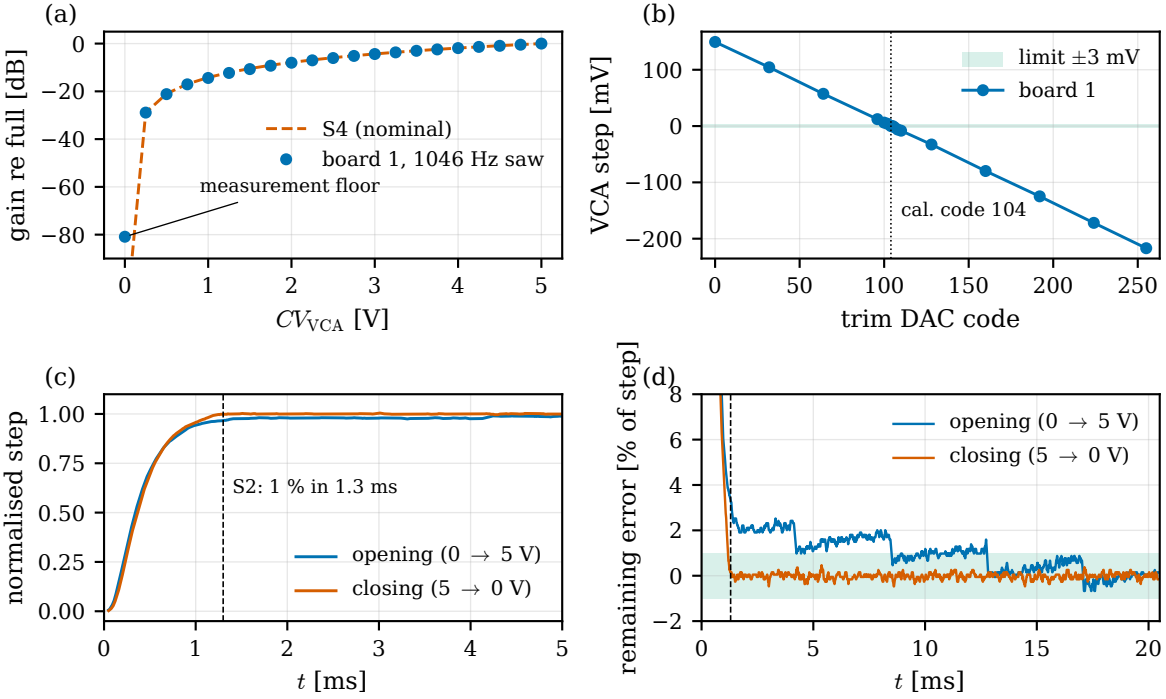
(a)
gain re full [dB]
0
−20
−40
−60
−80
0
1
2
3
4
5
CV_{VCA} [V]
S4 (nominal)
board 1, 1046 Hz saw
measurement floor
(b)
VCA step [mV]
100
0
−100
−200
0
50
100
150
200
250
trim DAC code
limit ±3 mV
board 1
cal. code 104
(c)
normalised step
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
1
2
3
4
5
t [ms]
S2: 1 % in 1.3 ms
opening (0 → 5 V)
closing (5 → 0 V)
(d)
remaining error [% of step]
8
6
4
2
0
−2
0
5
10
15
20
t [ms]
opening (0 → 5 V)
closing (5 → 0 V)