





Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

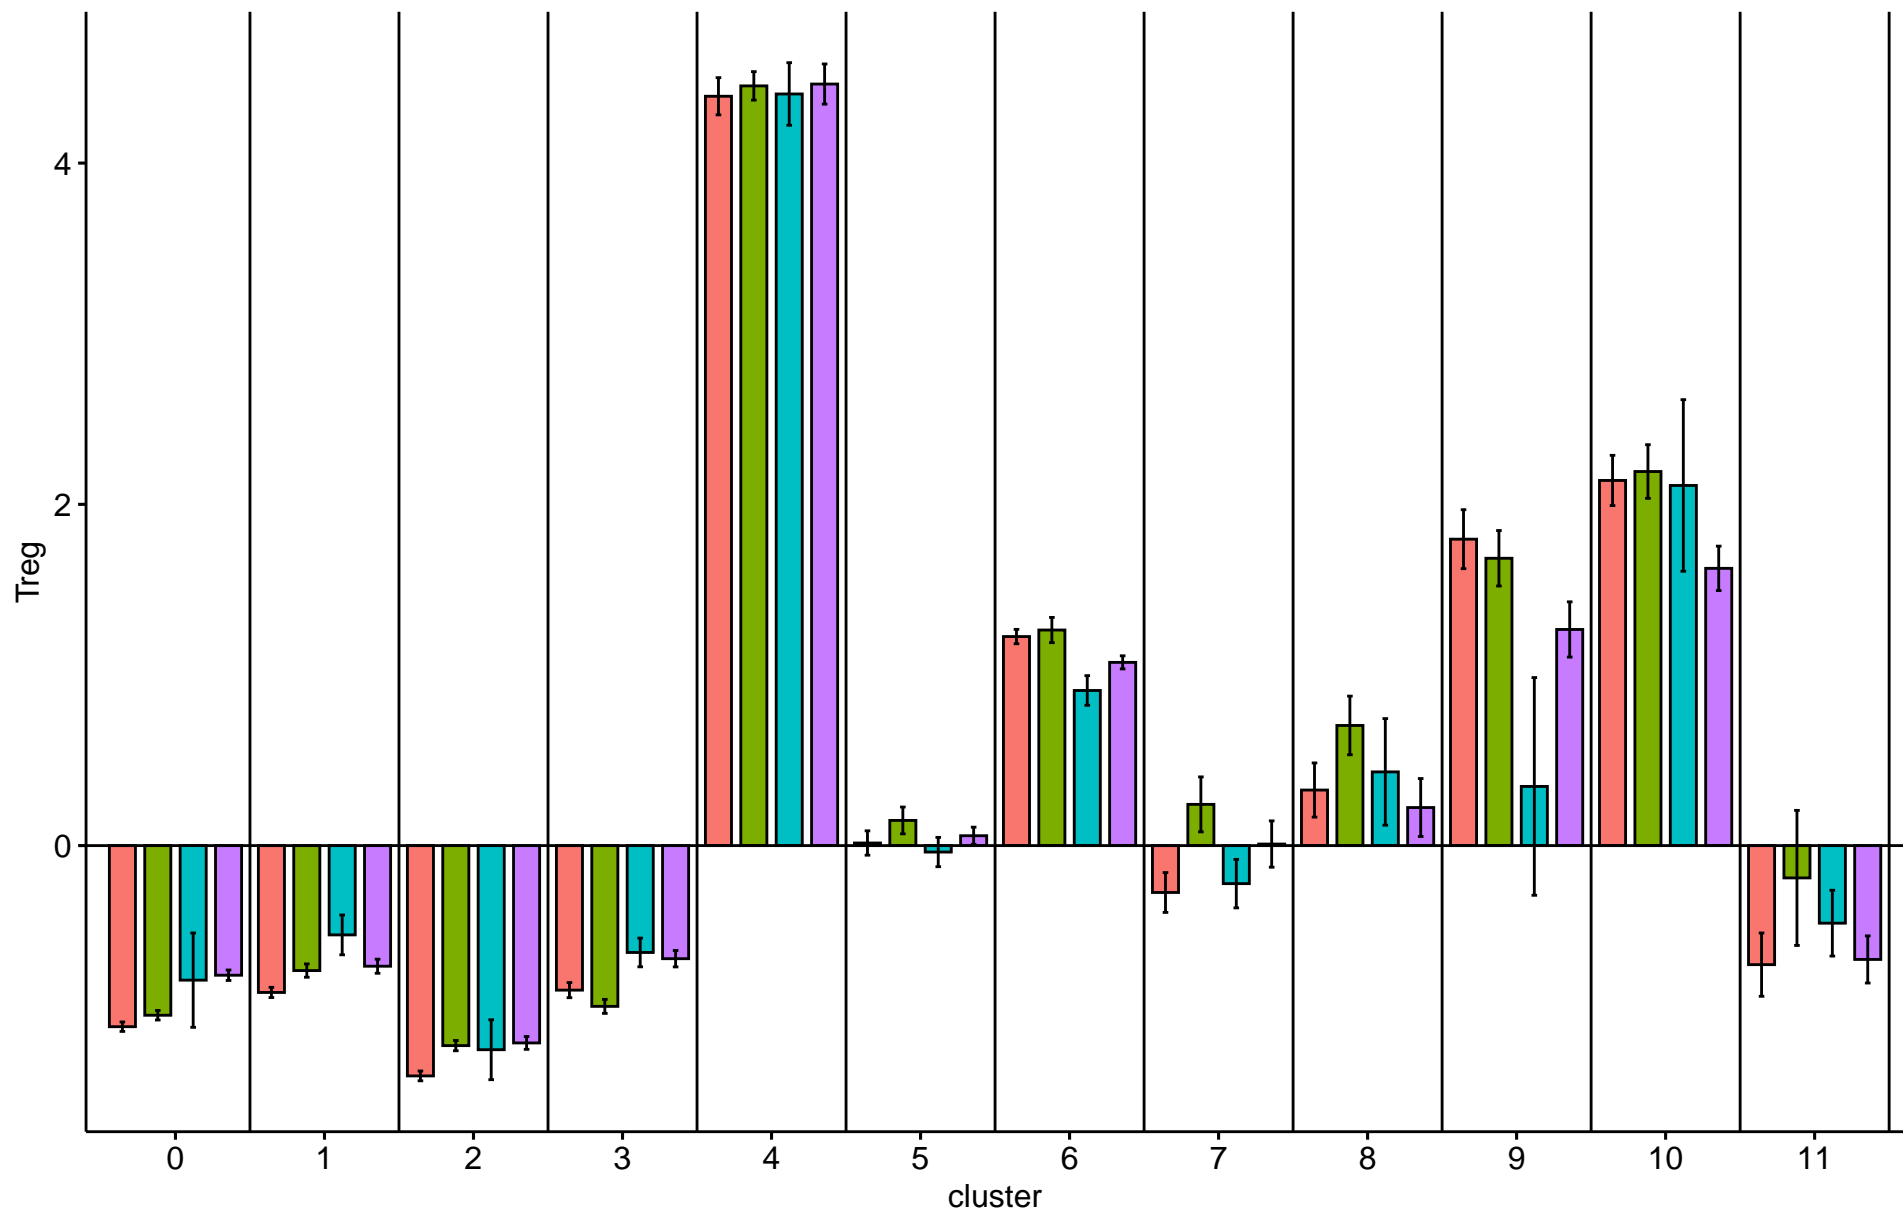

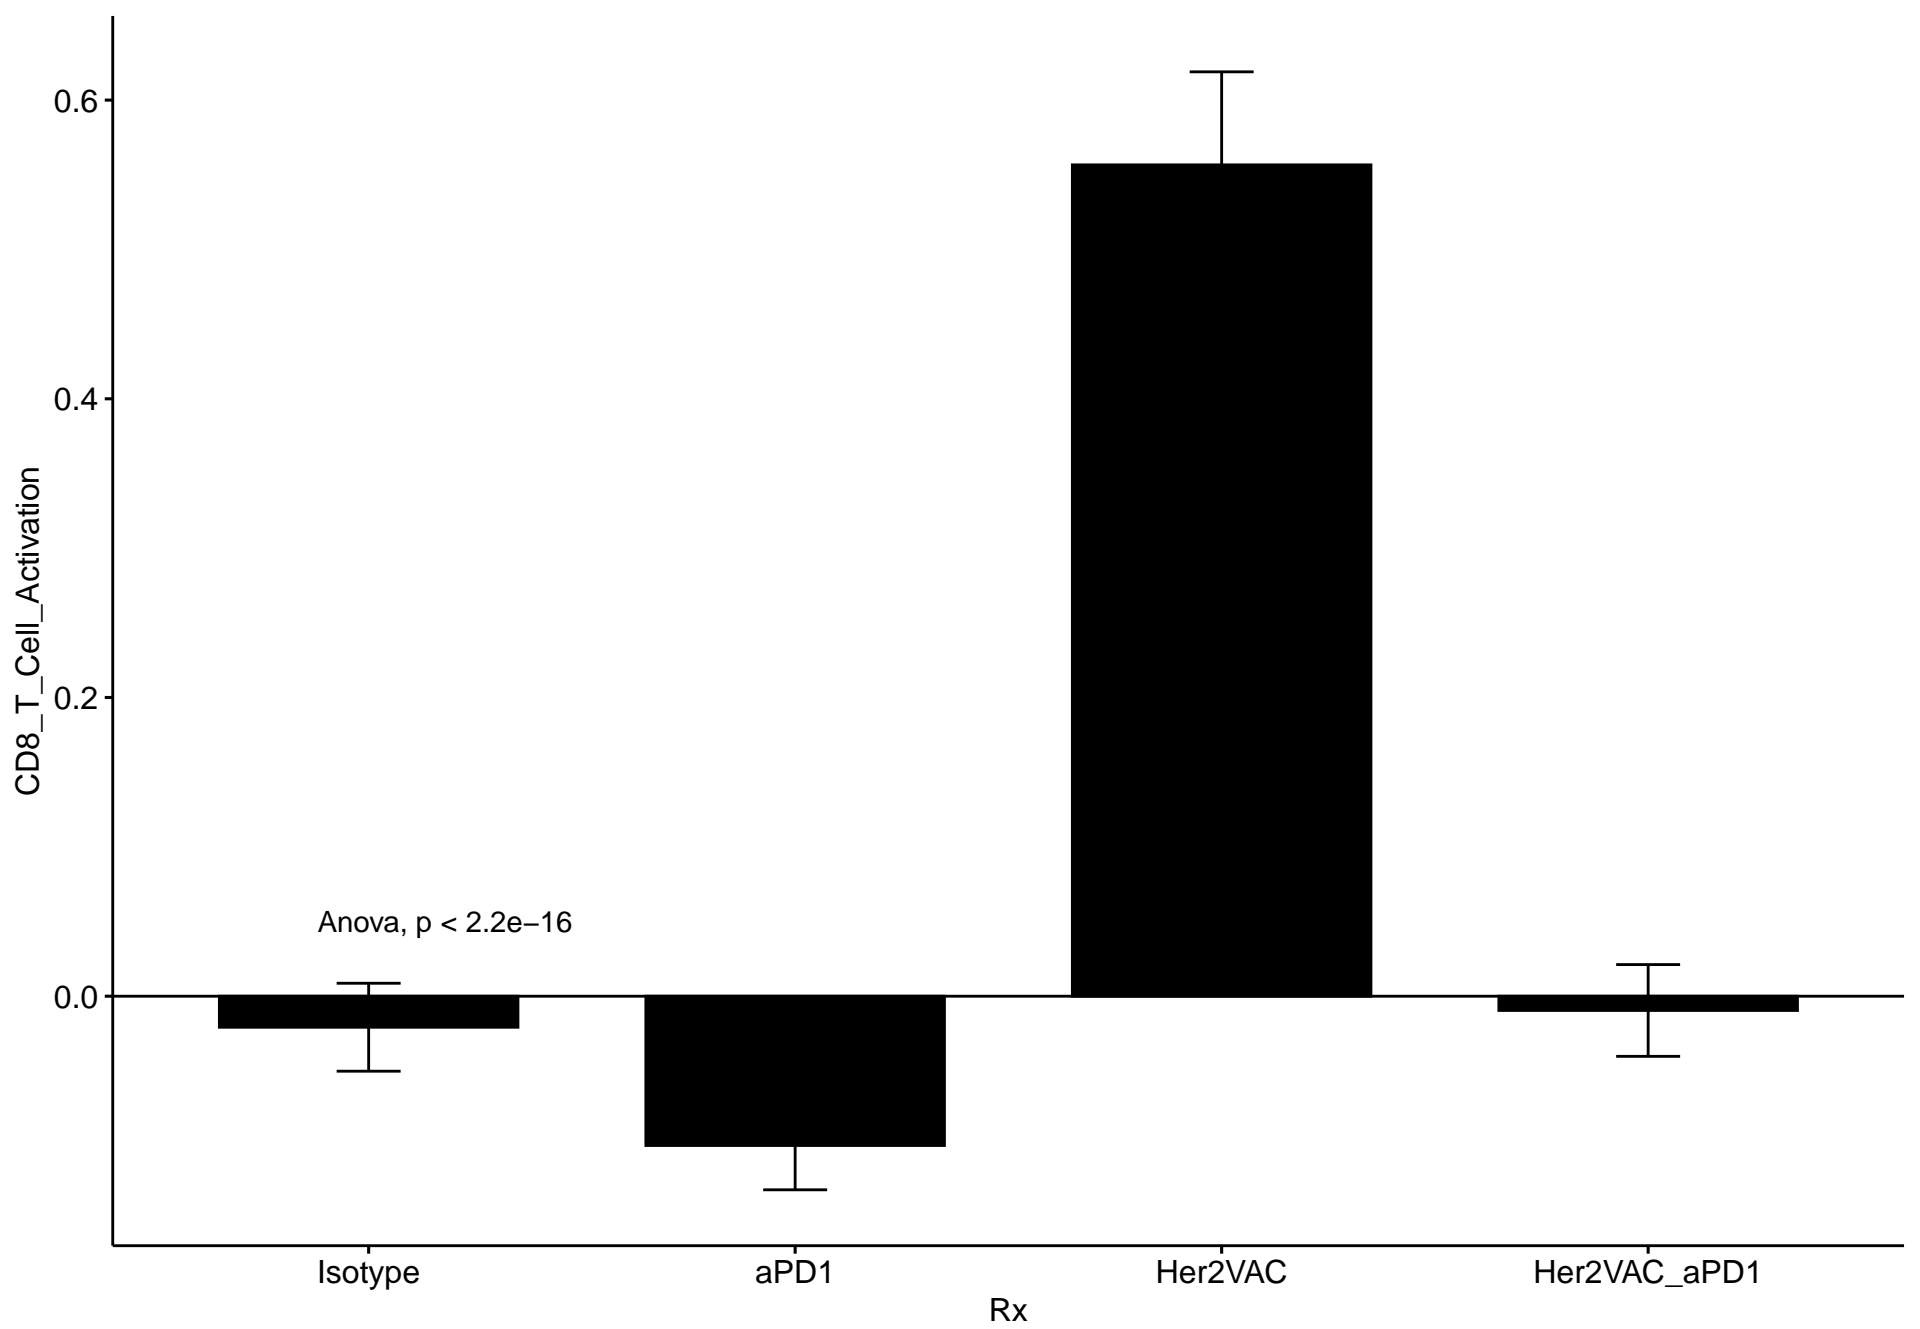



Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

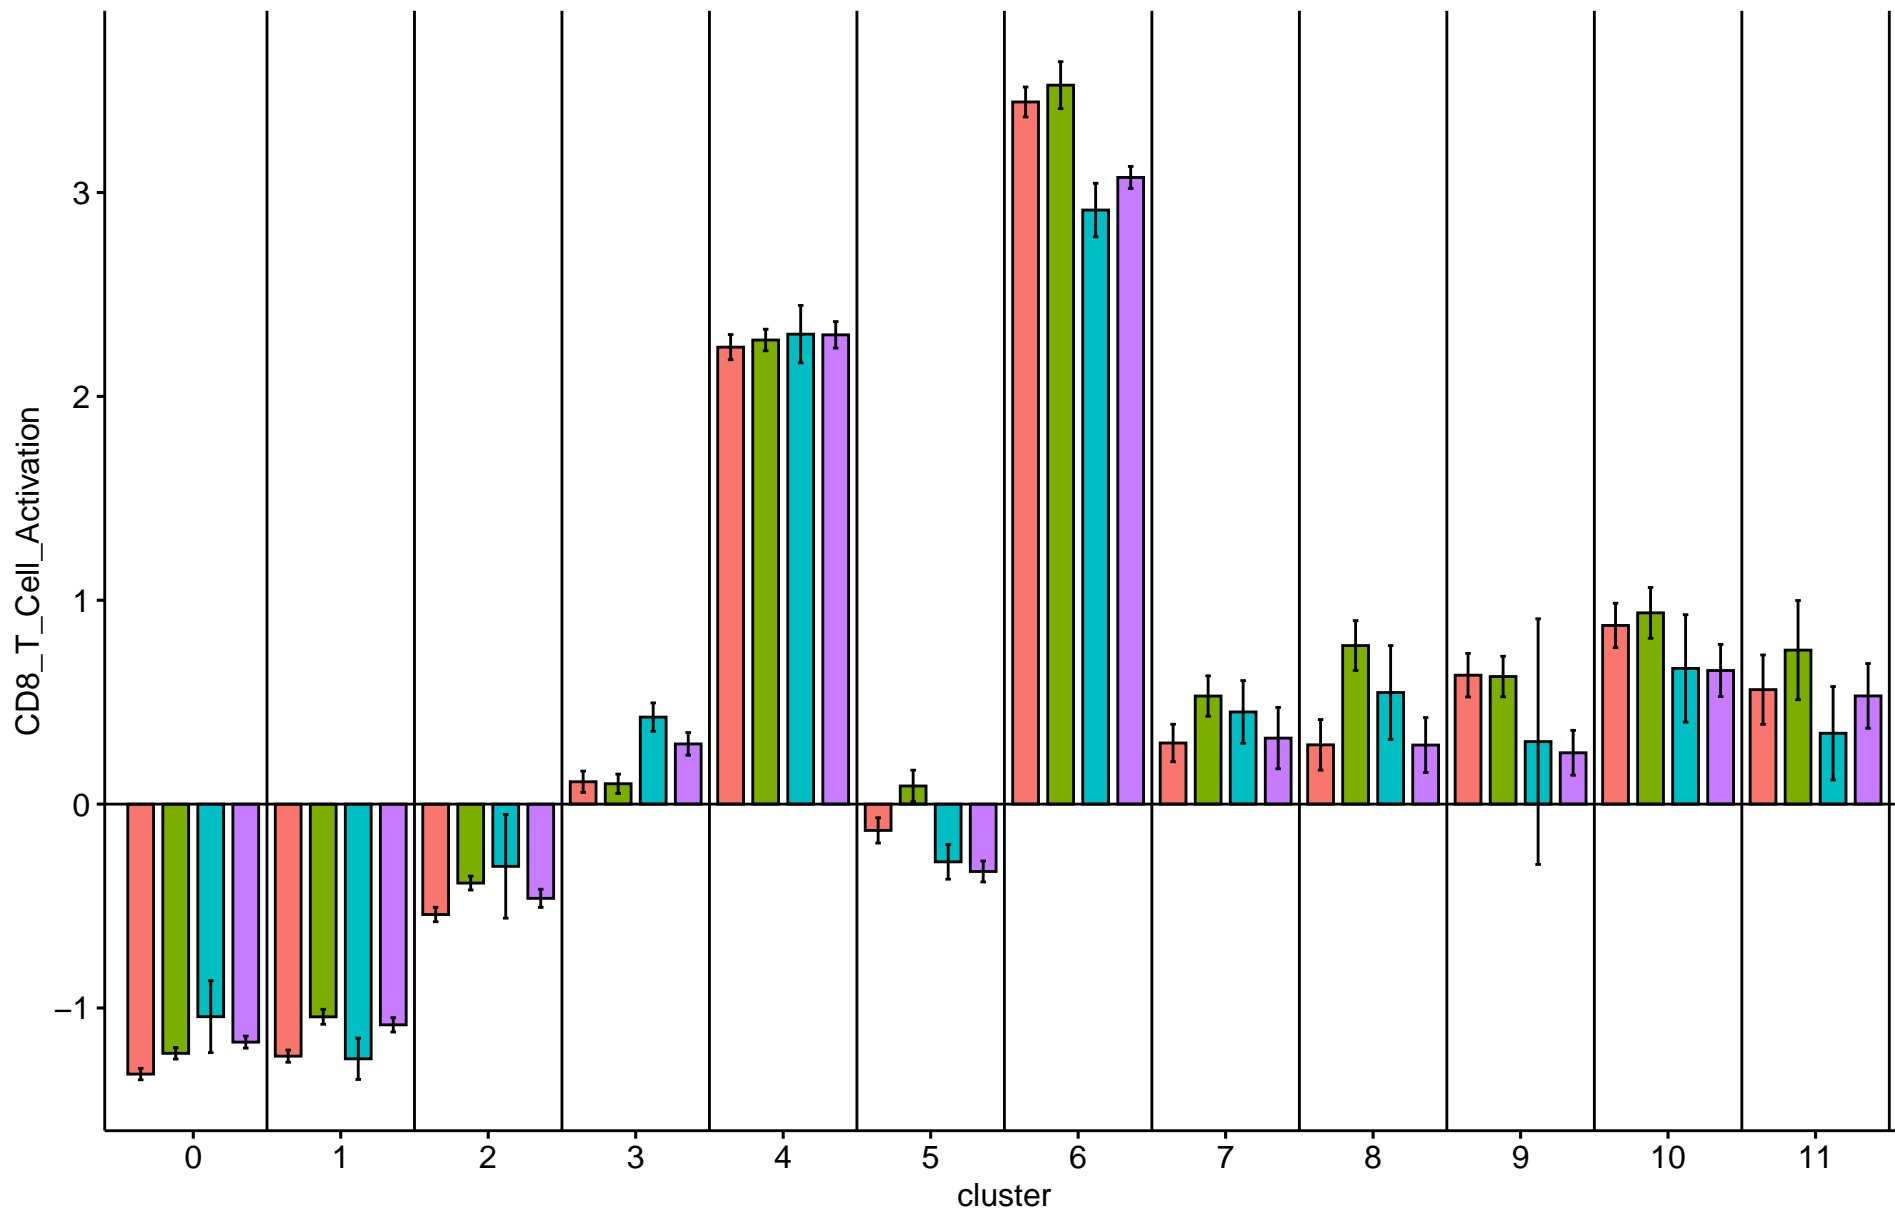

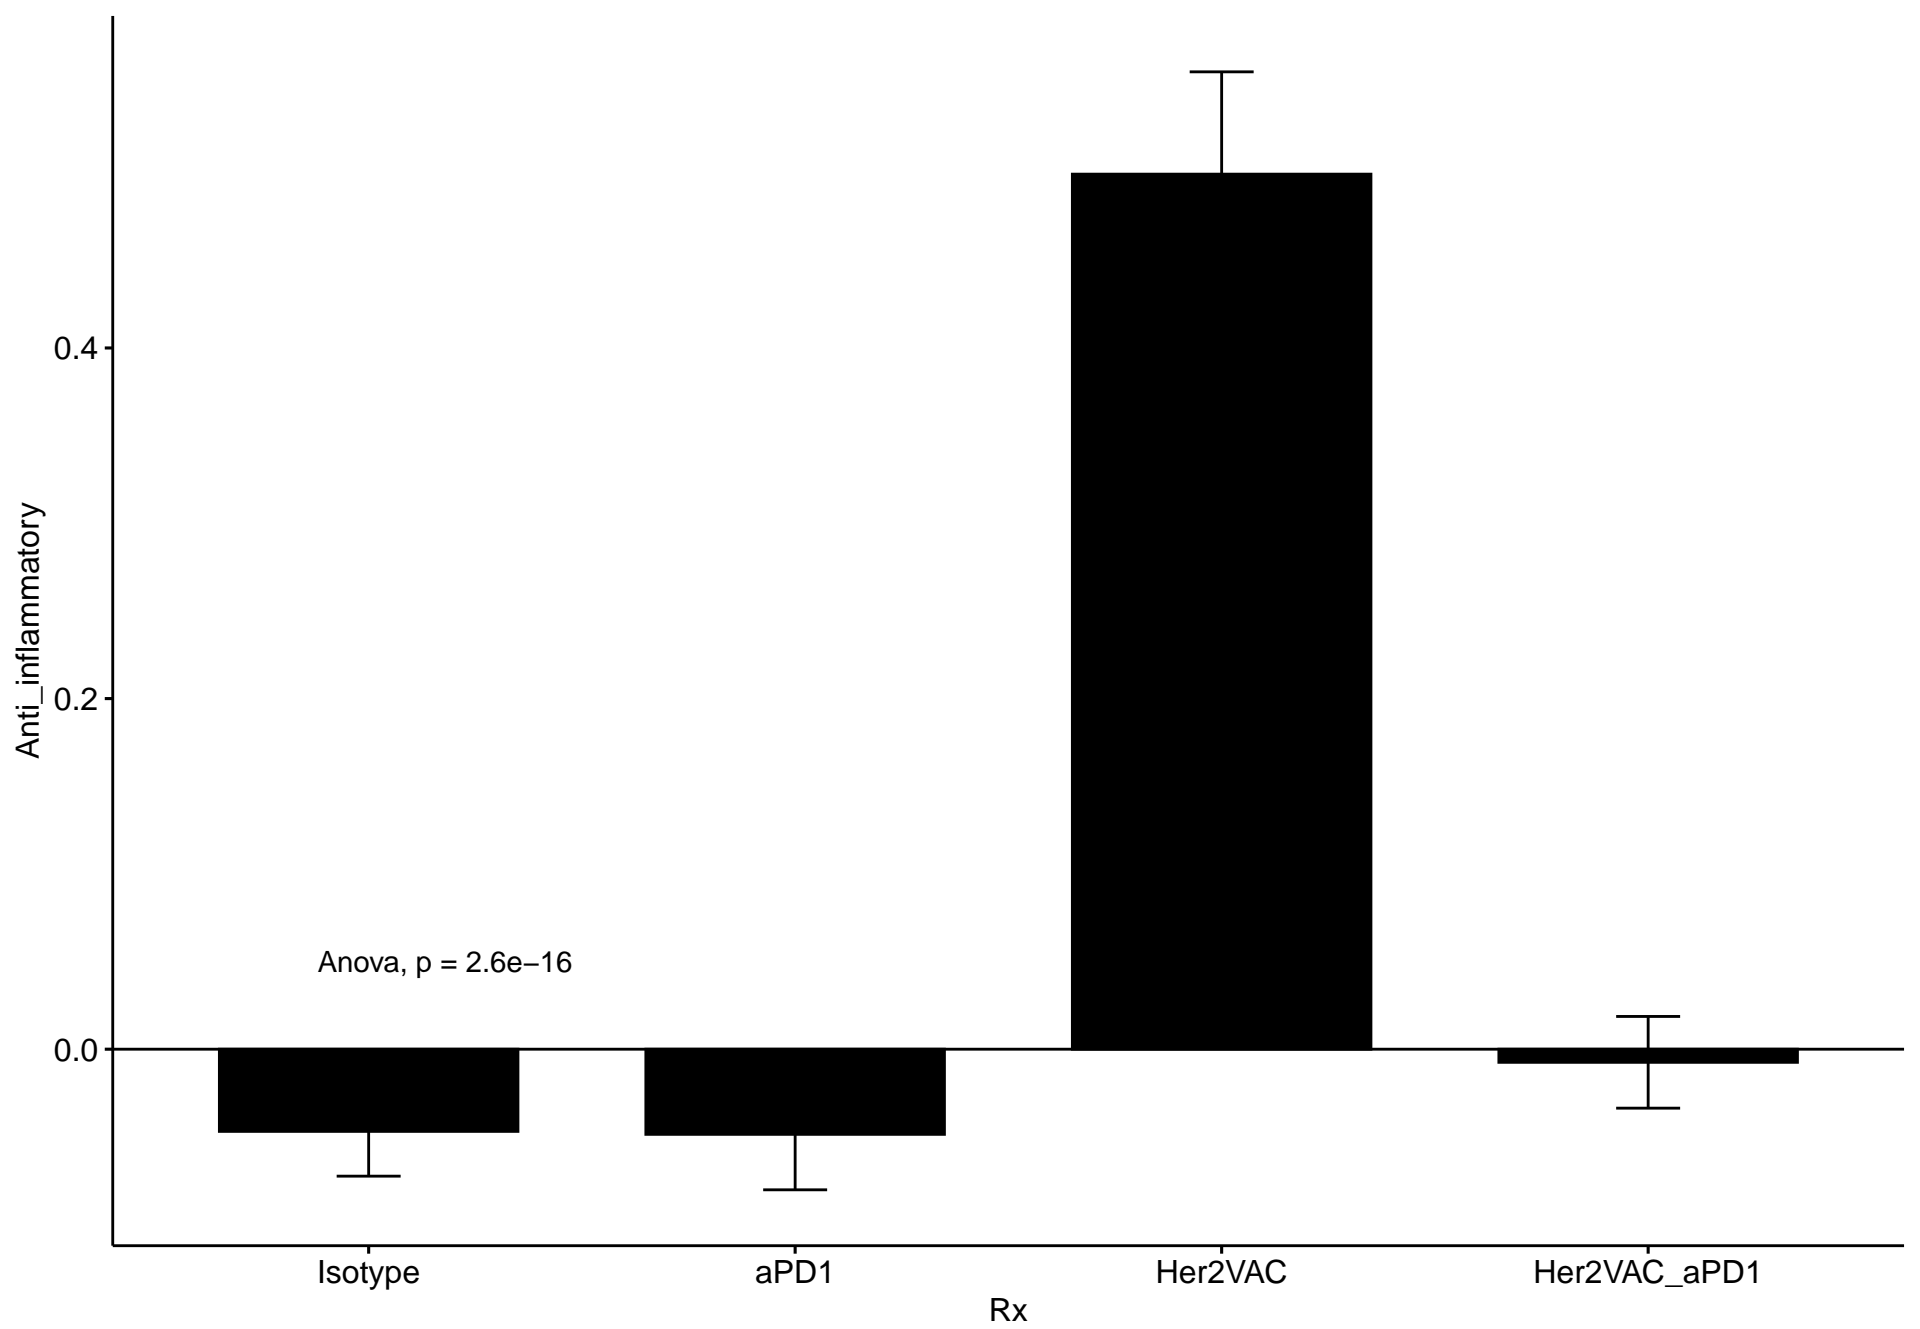



Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

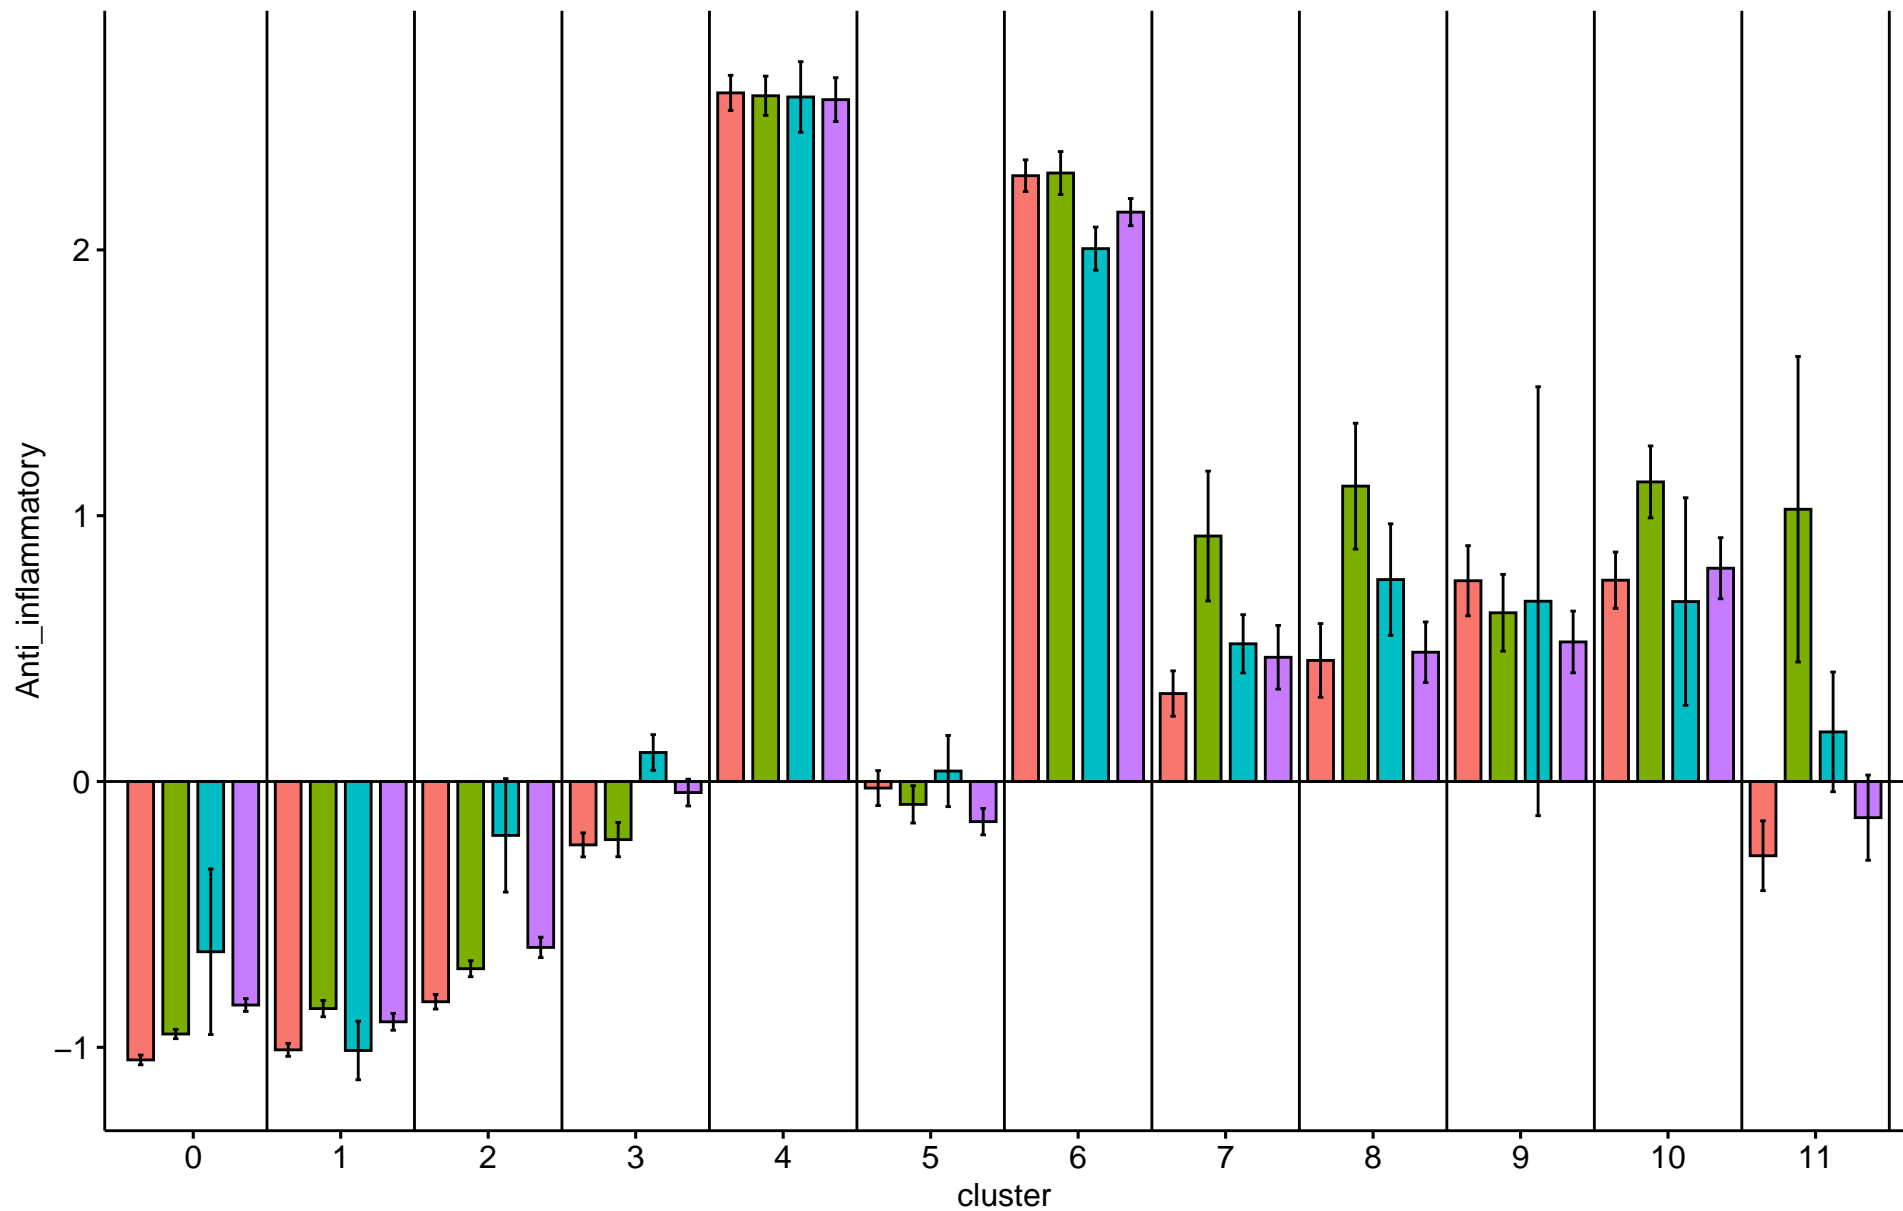

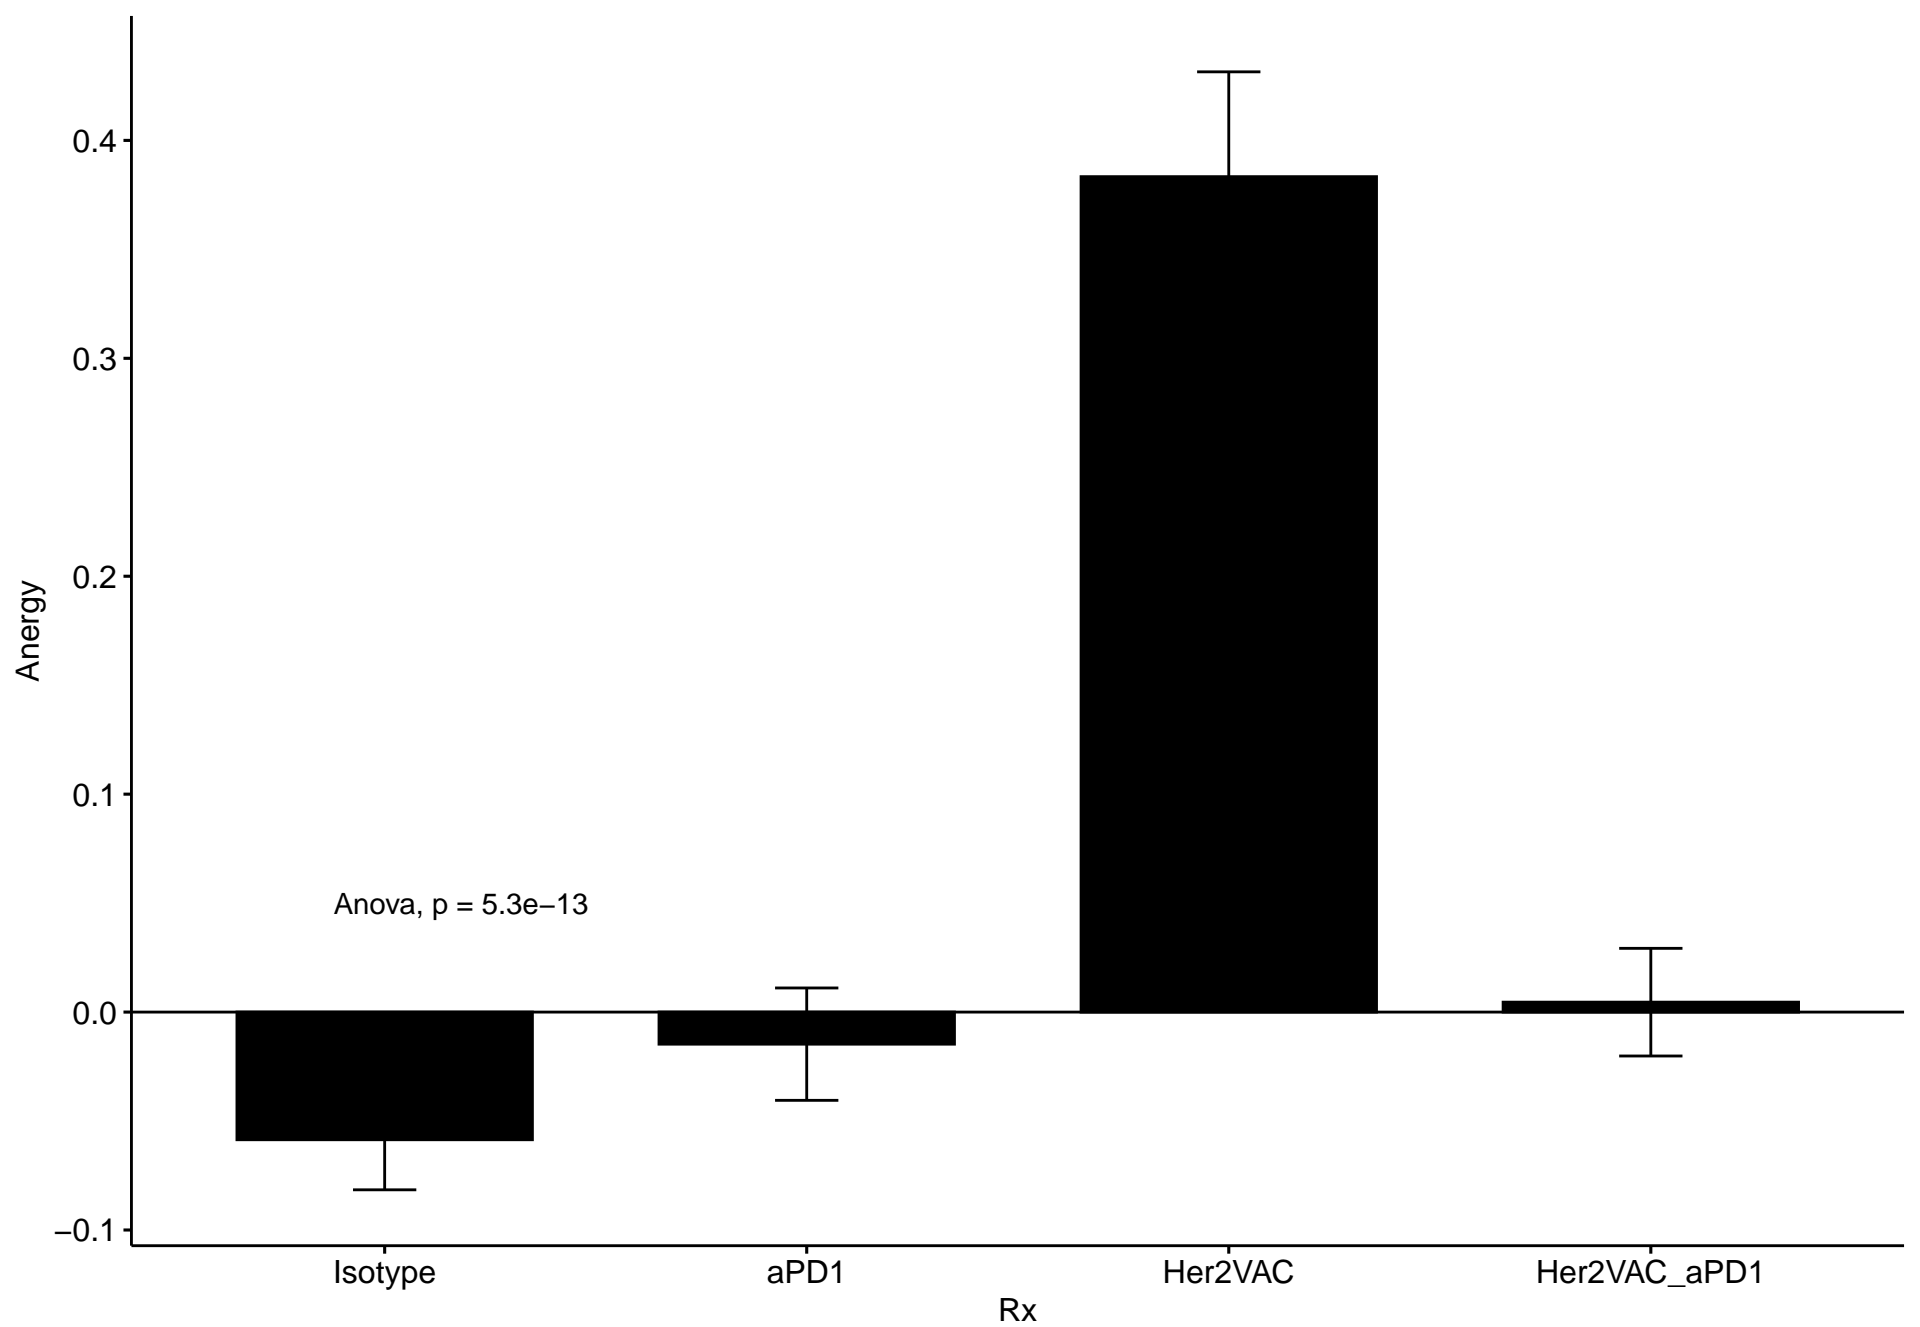



Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

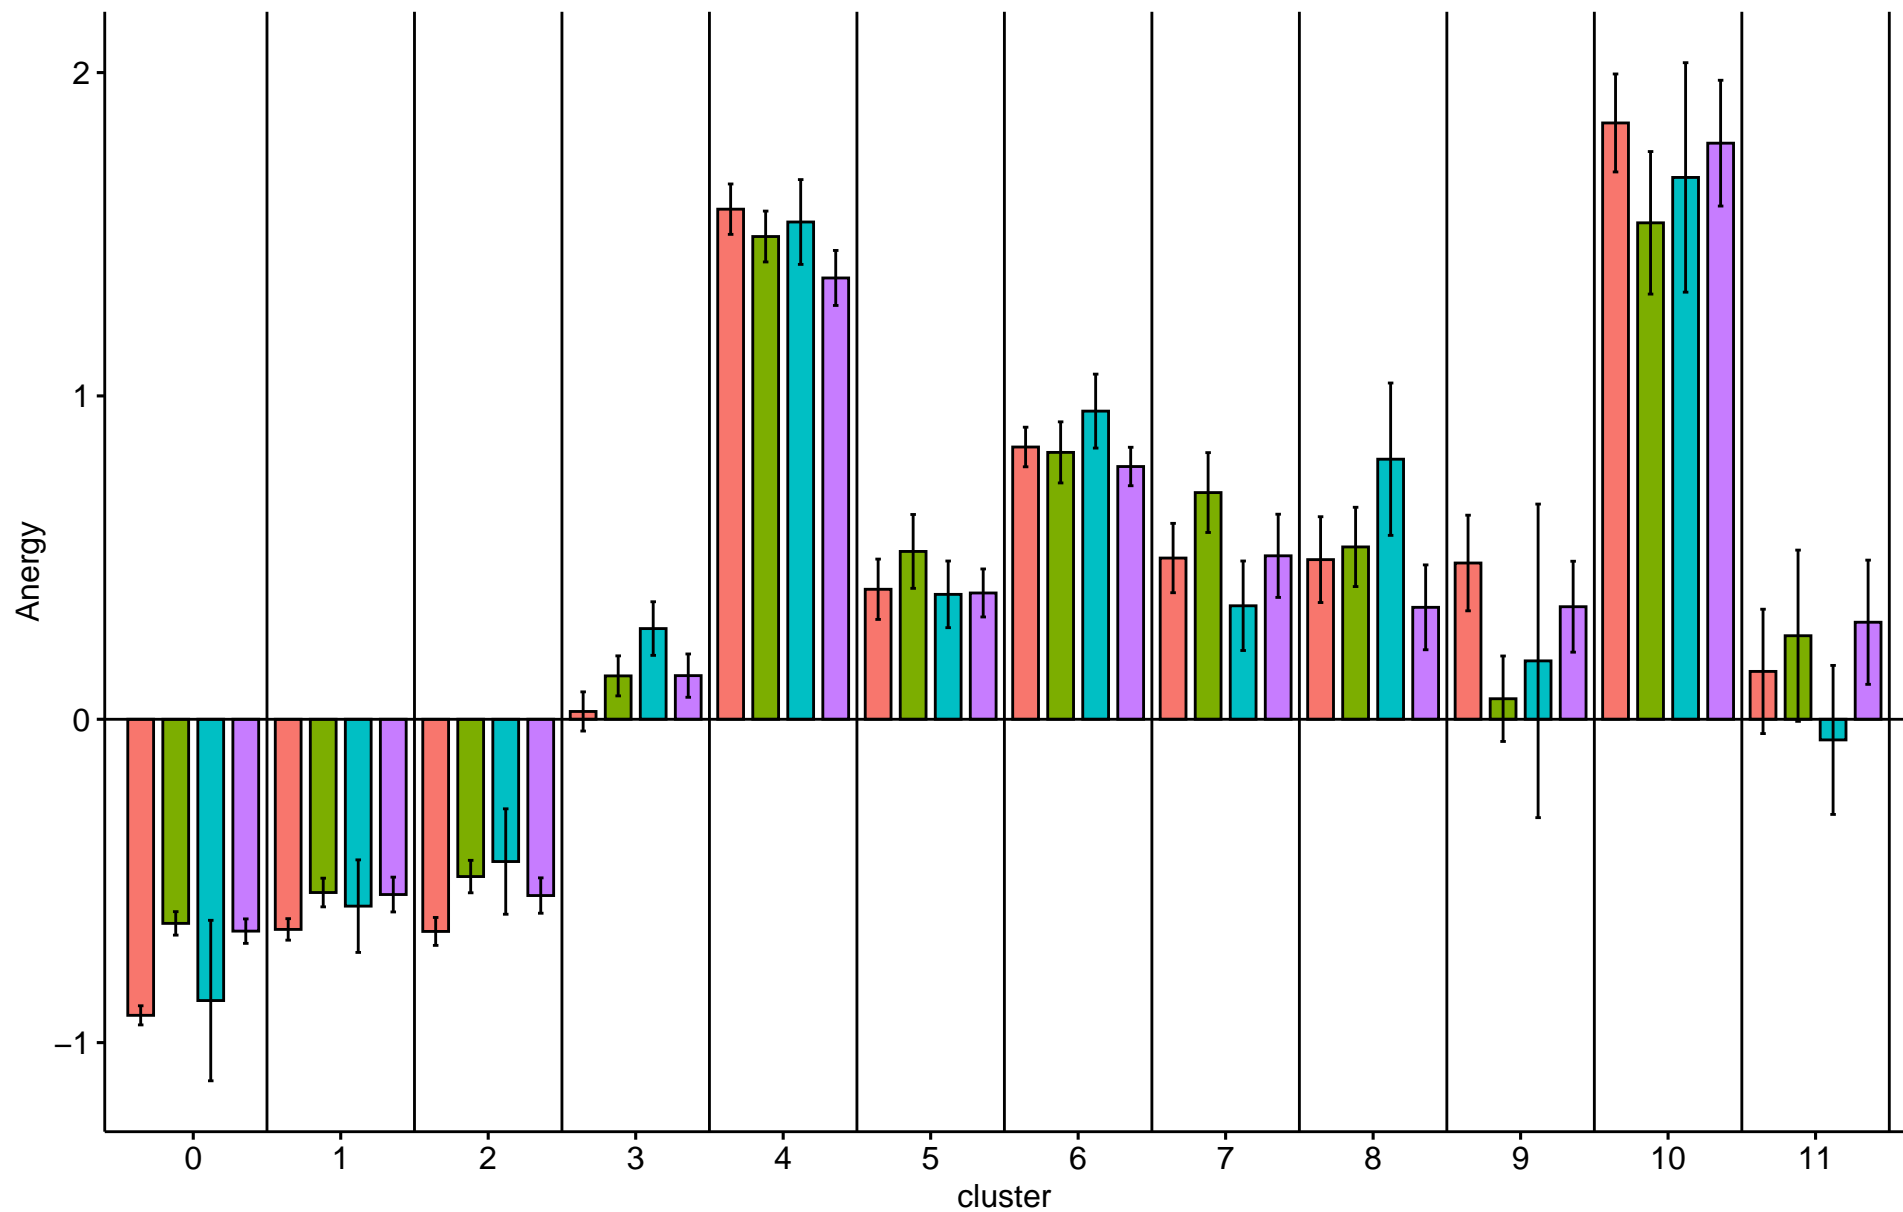

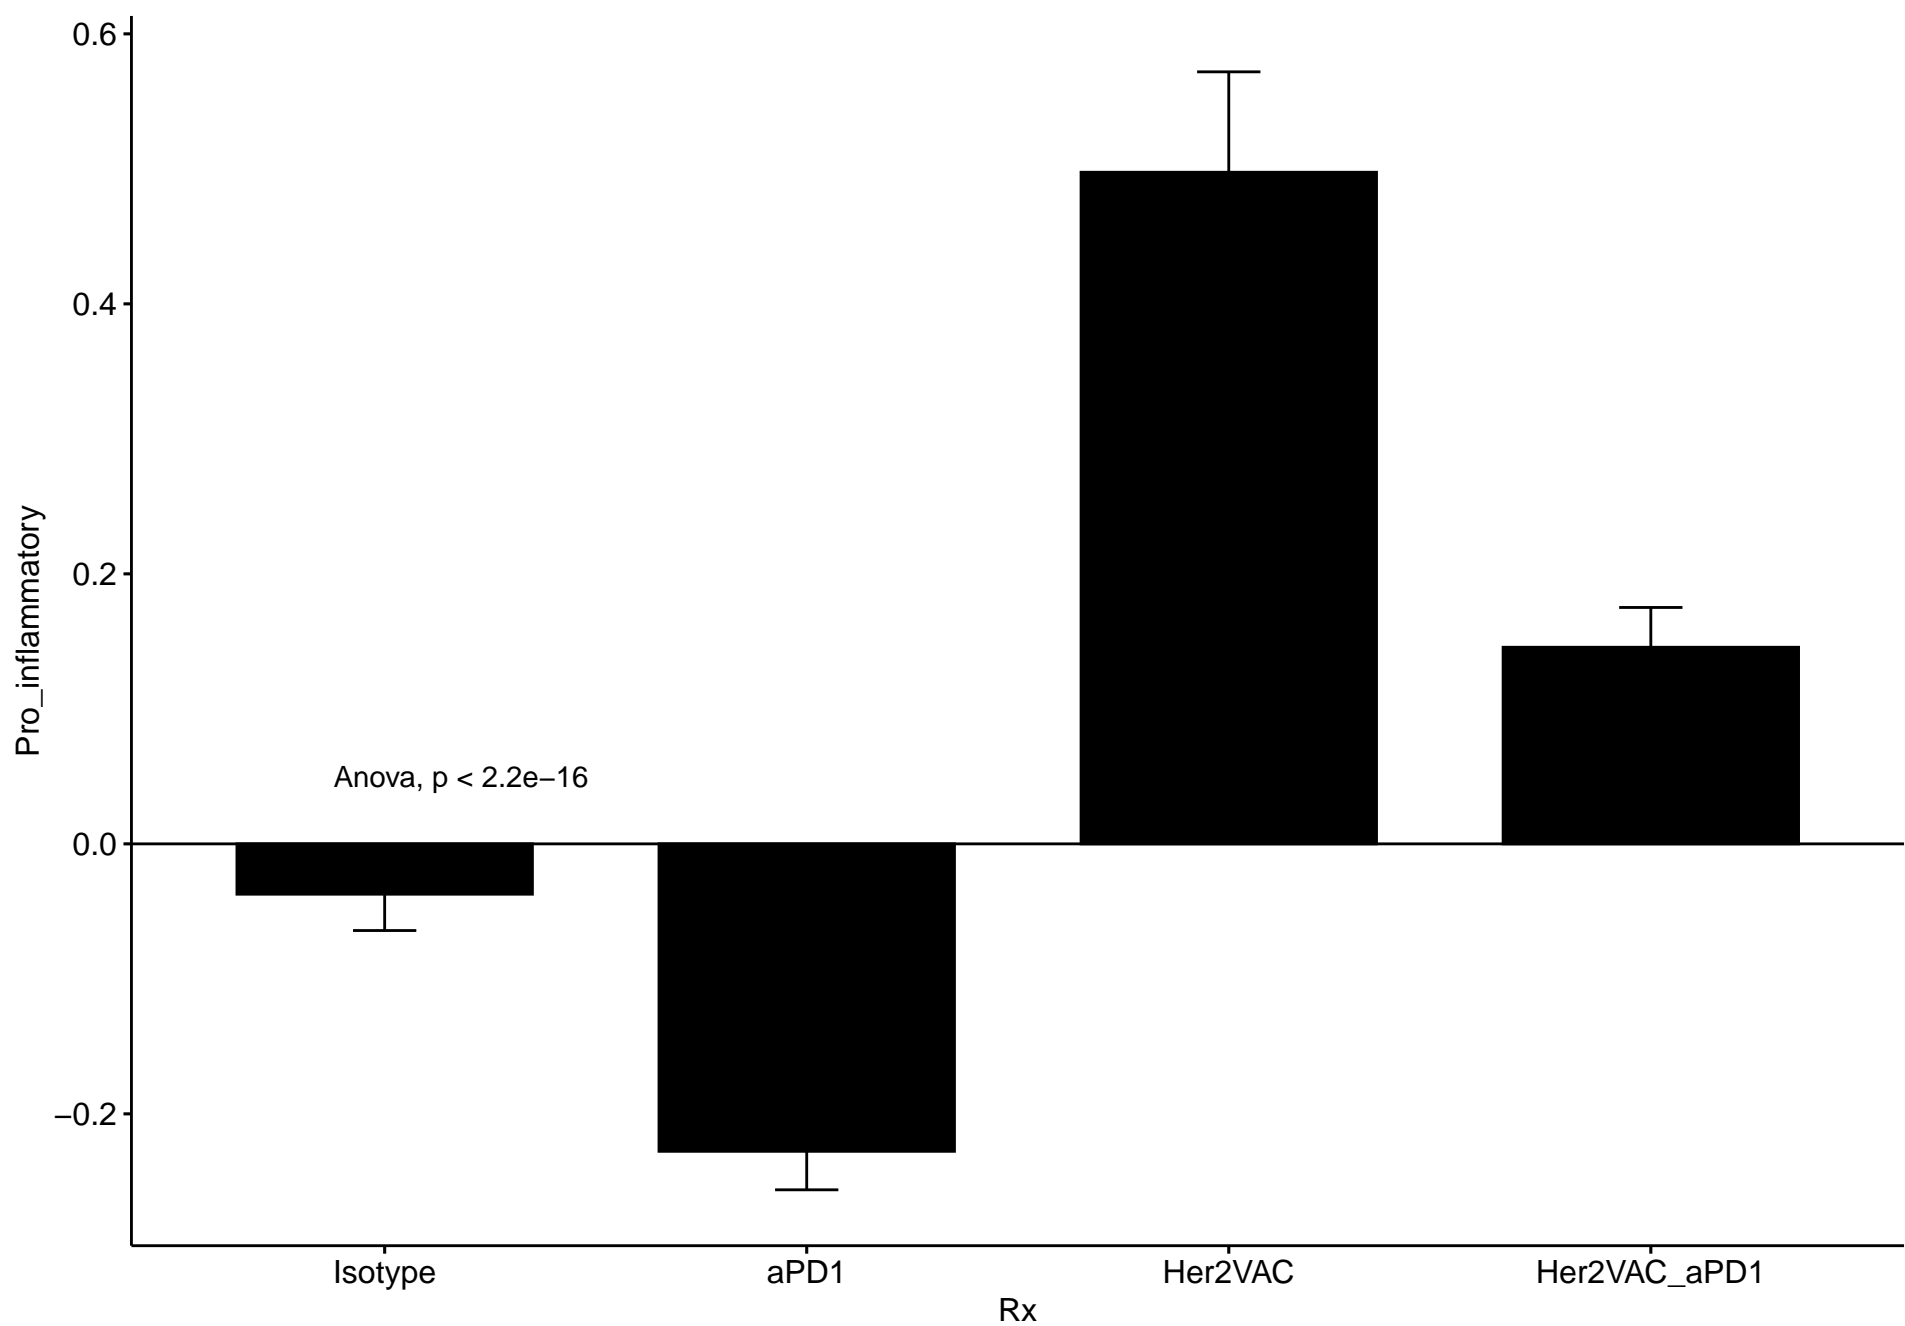



Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

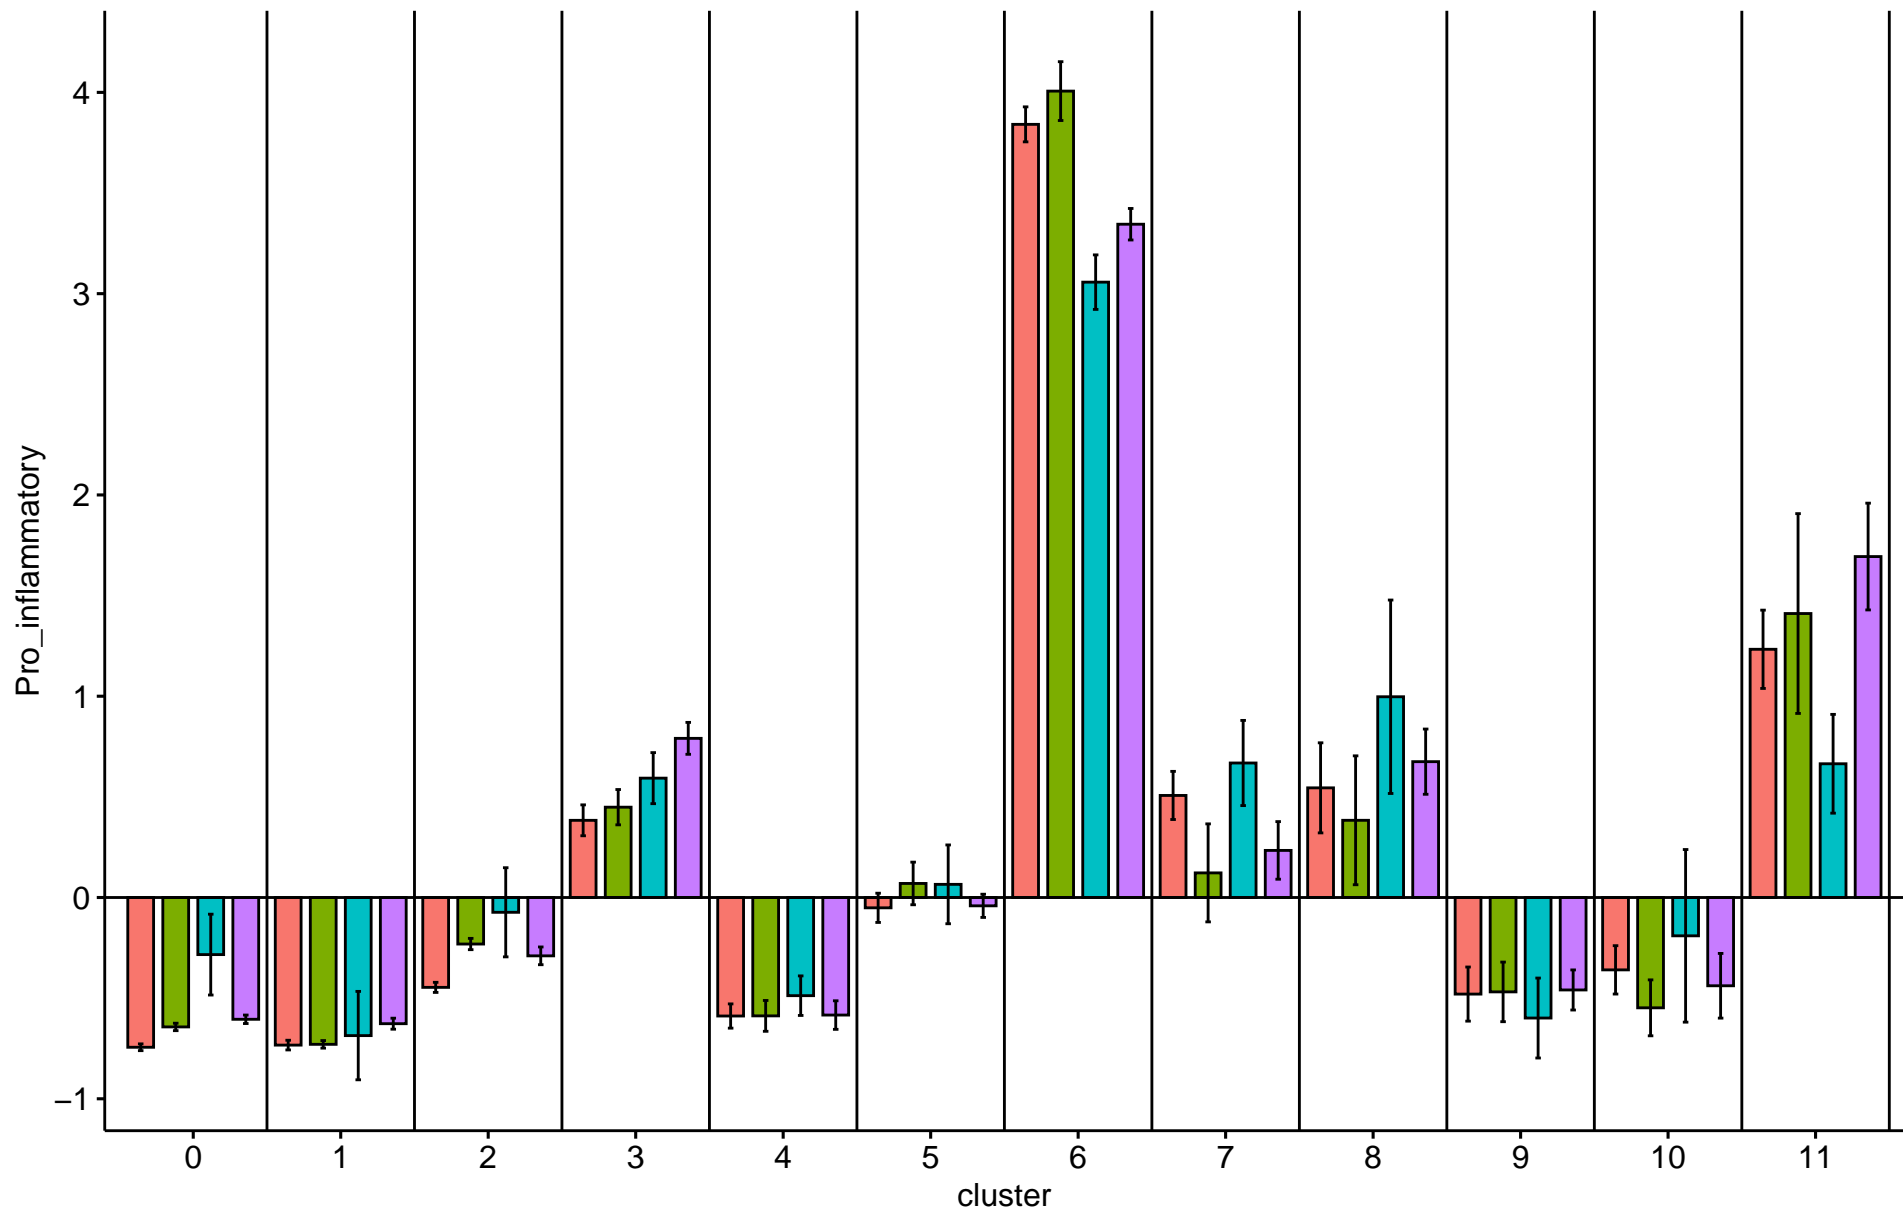

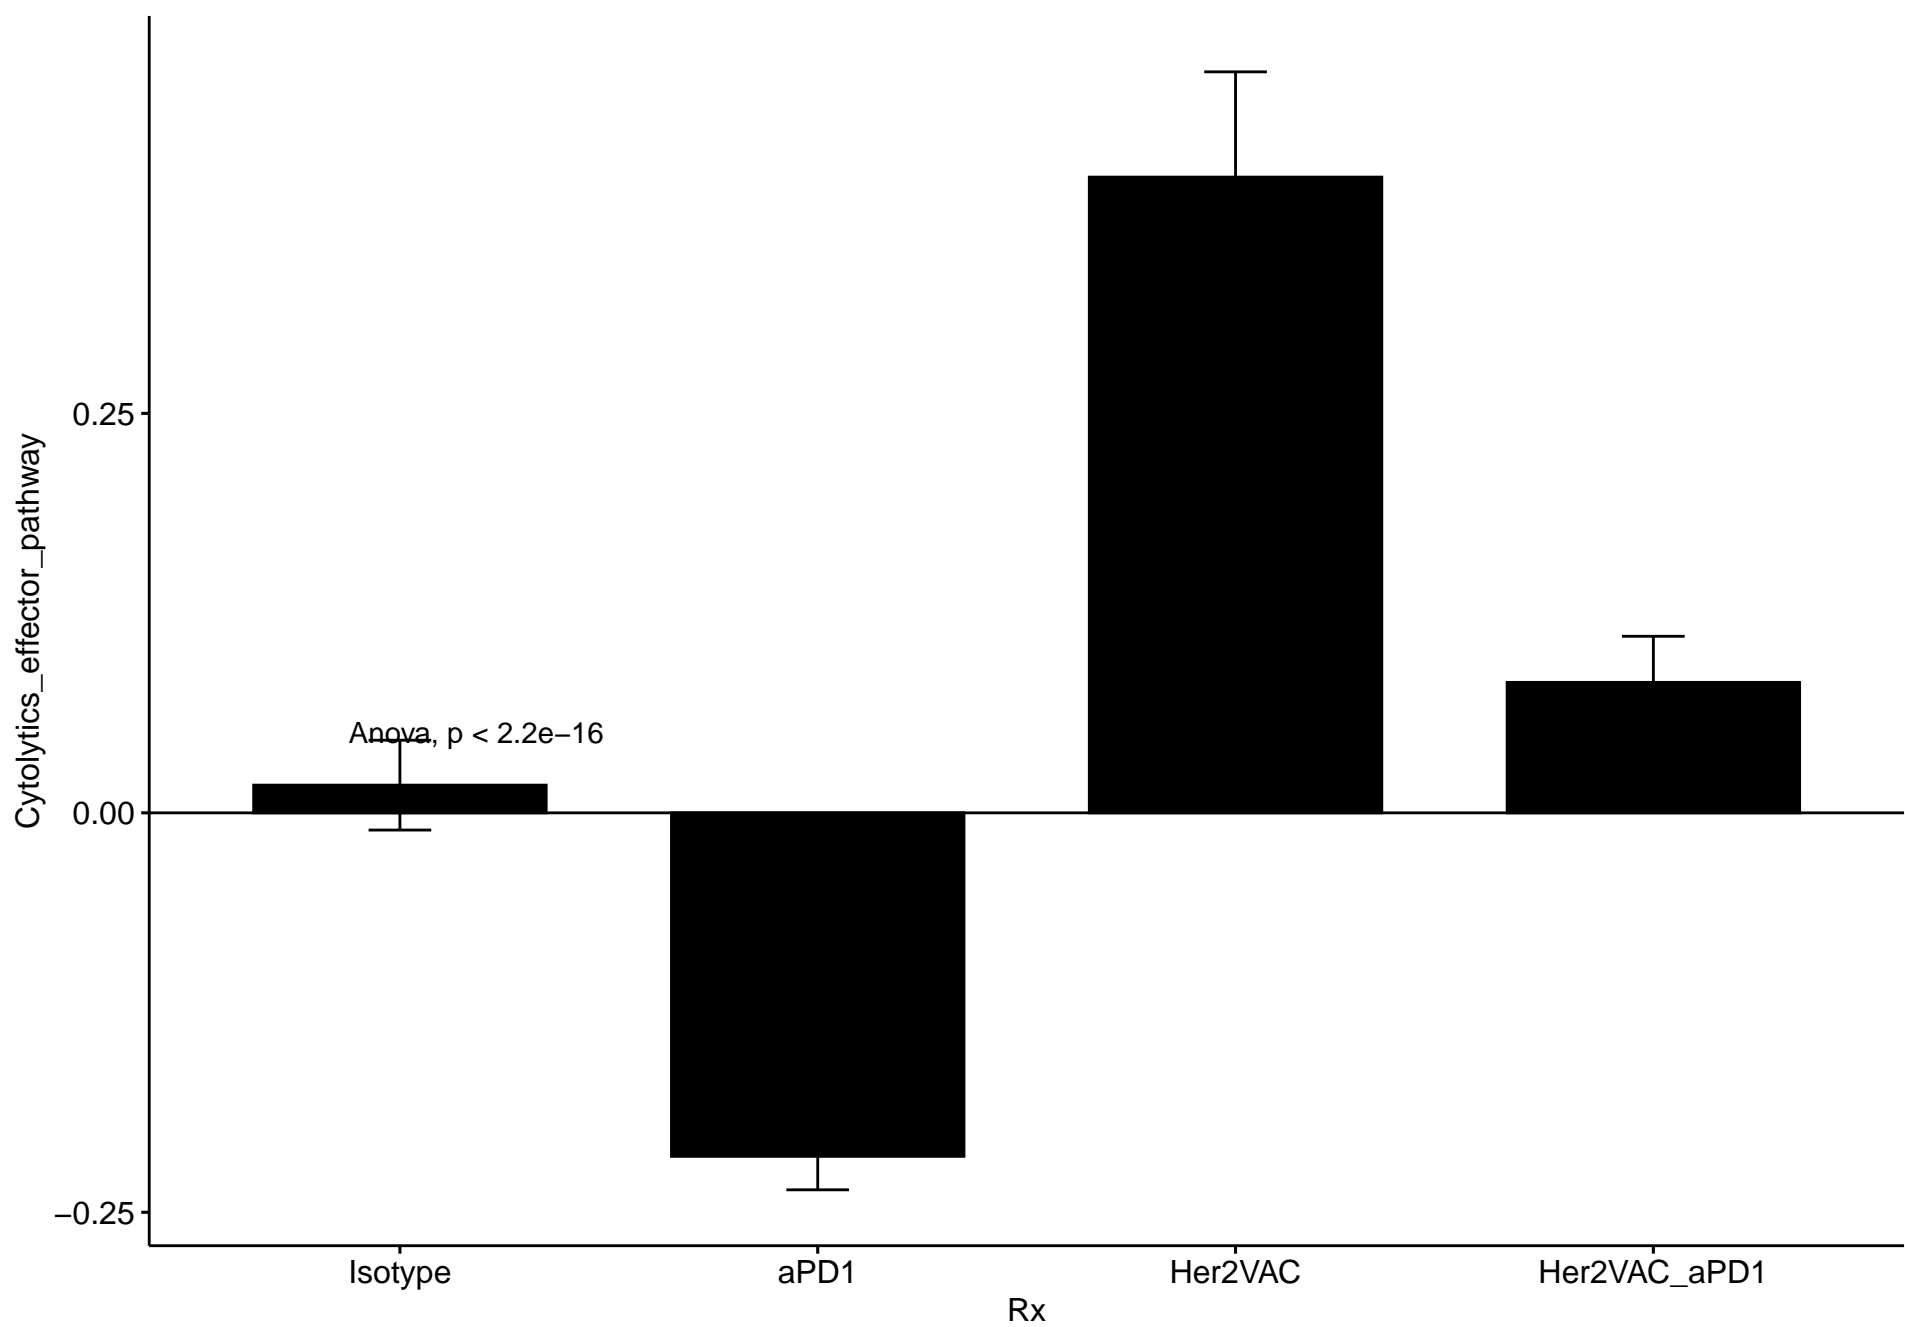



Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

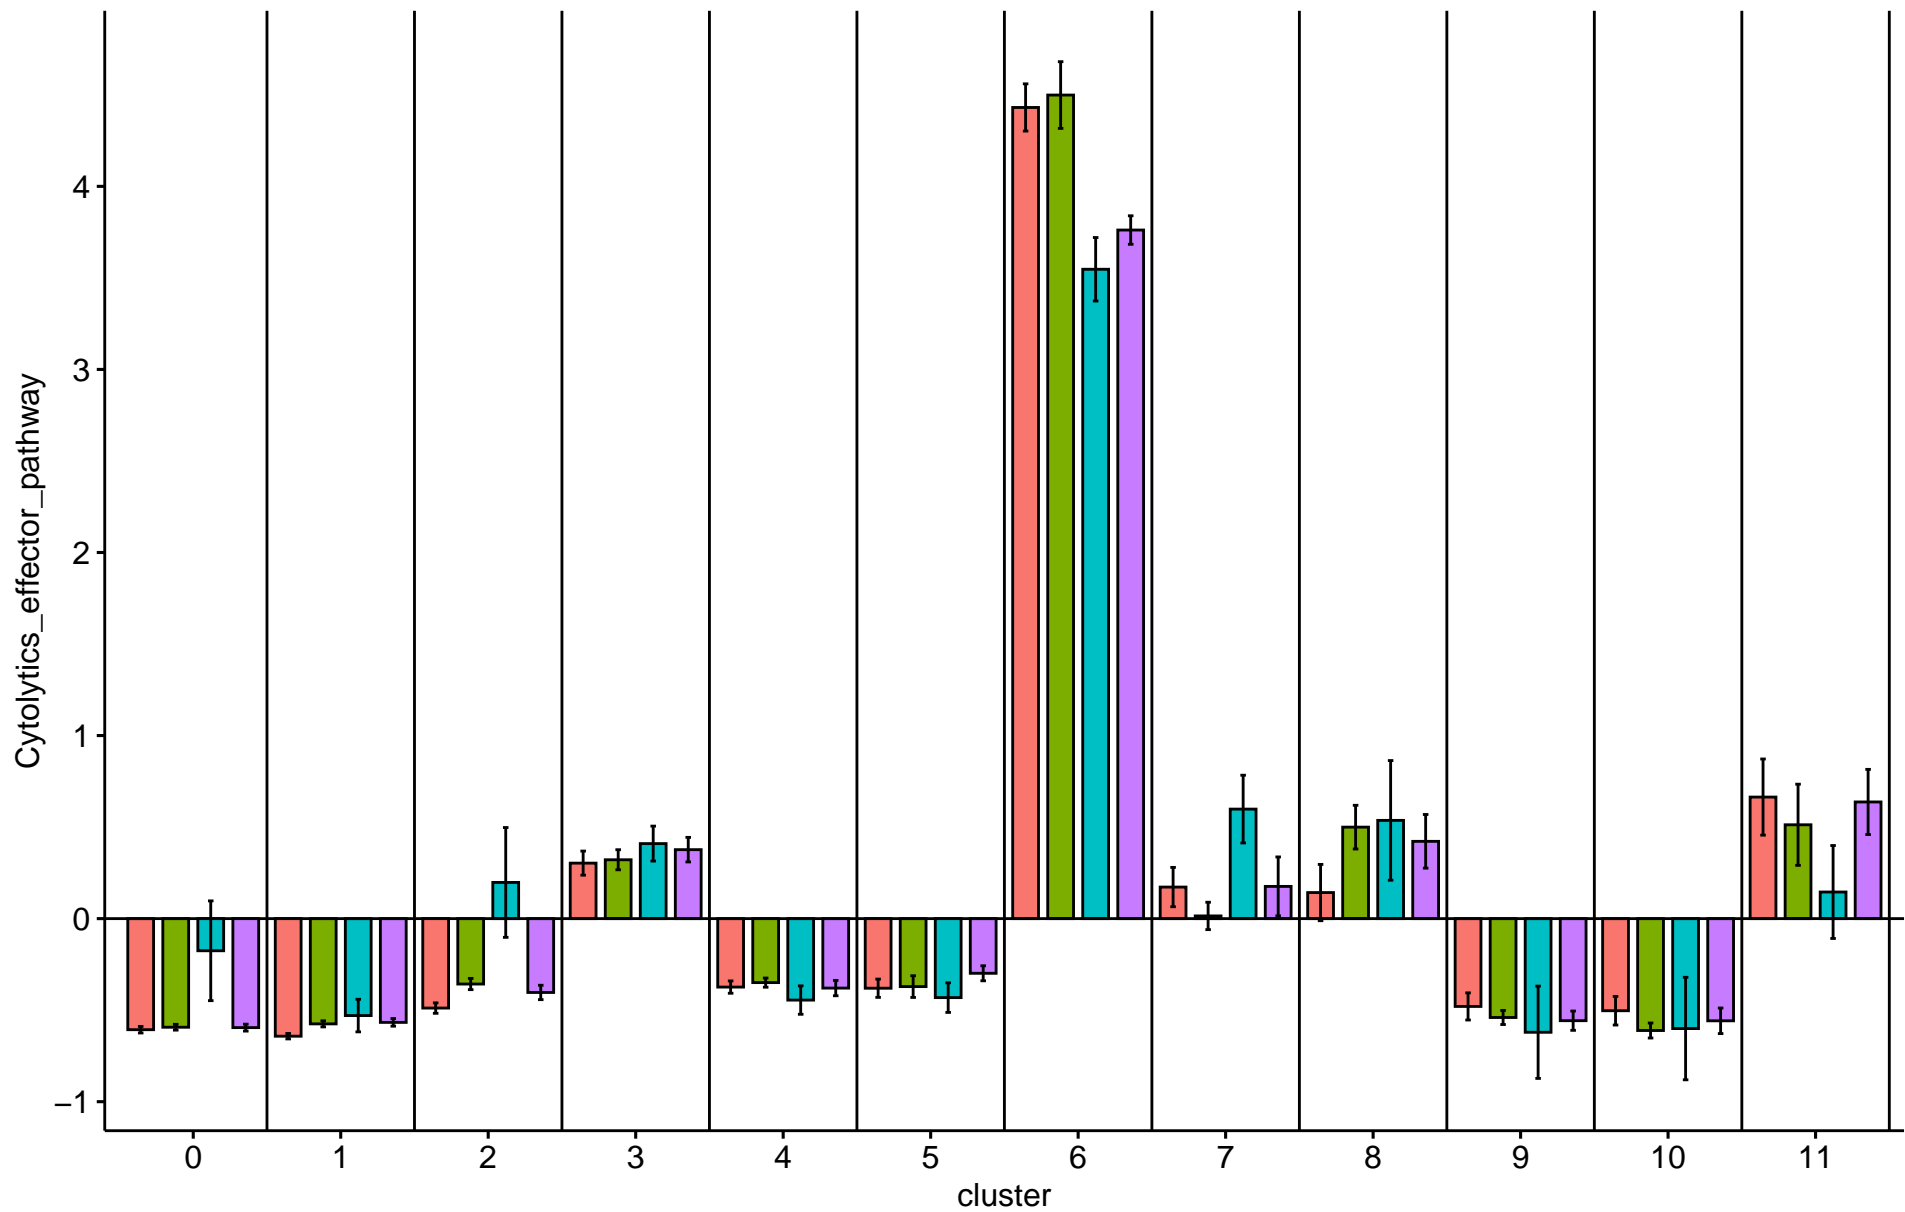

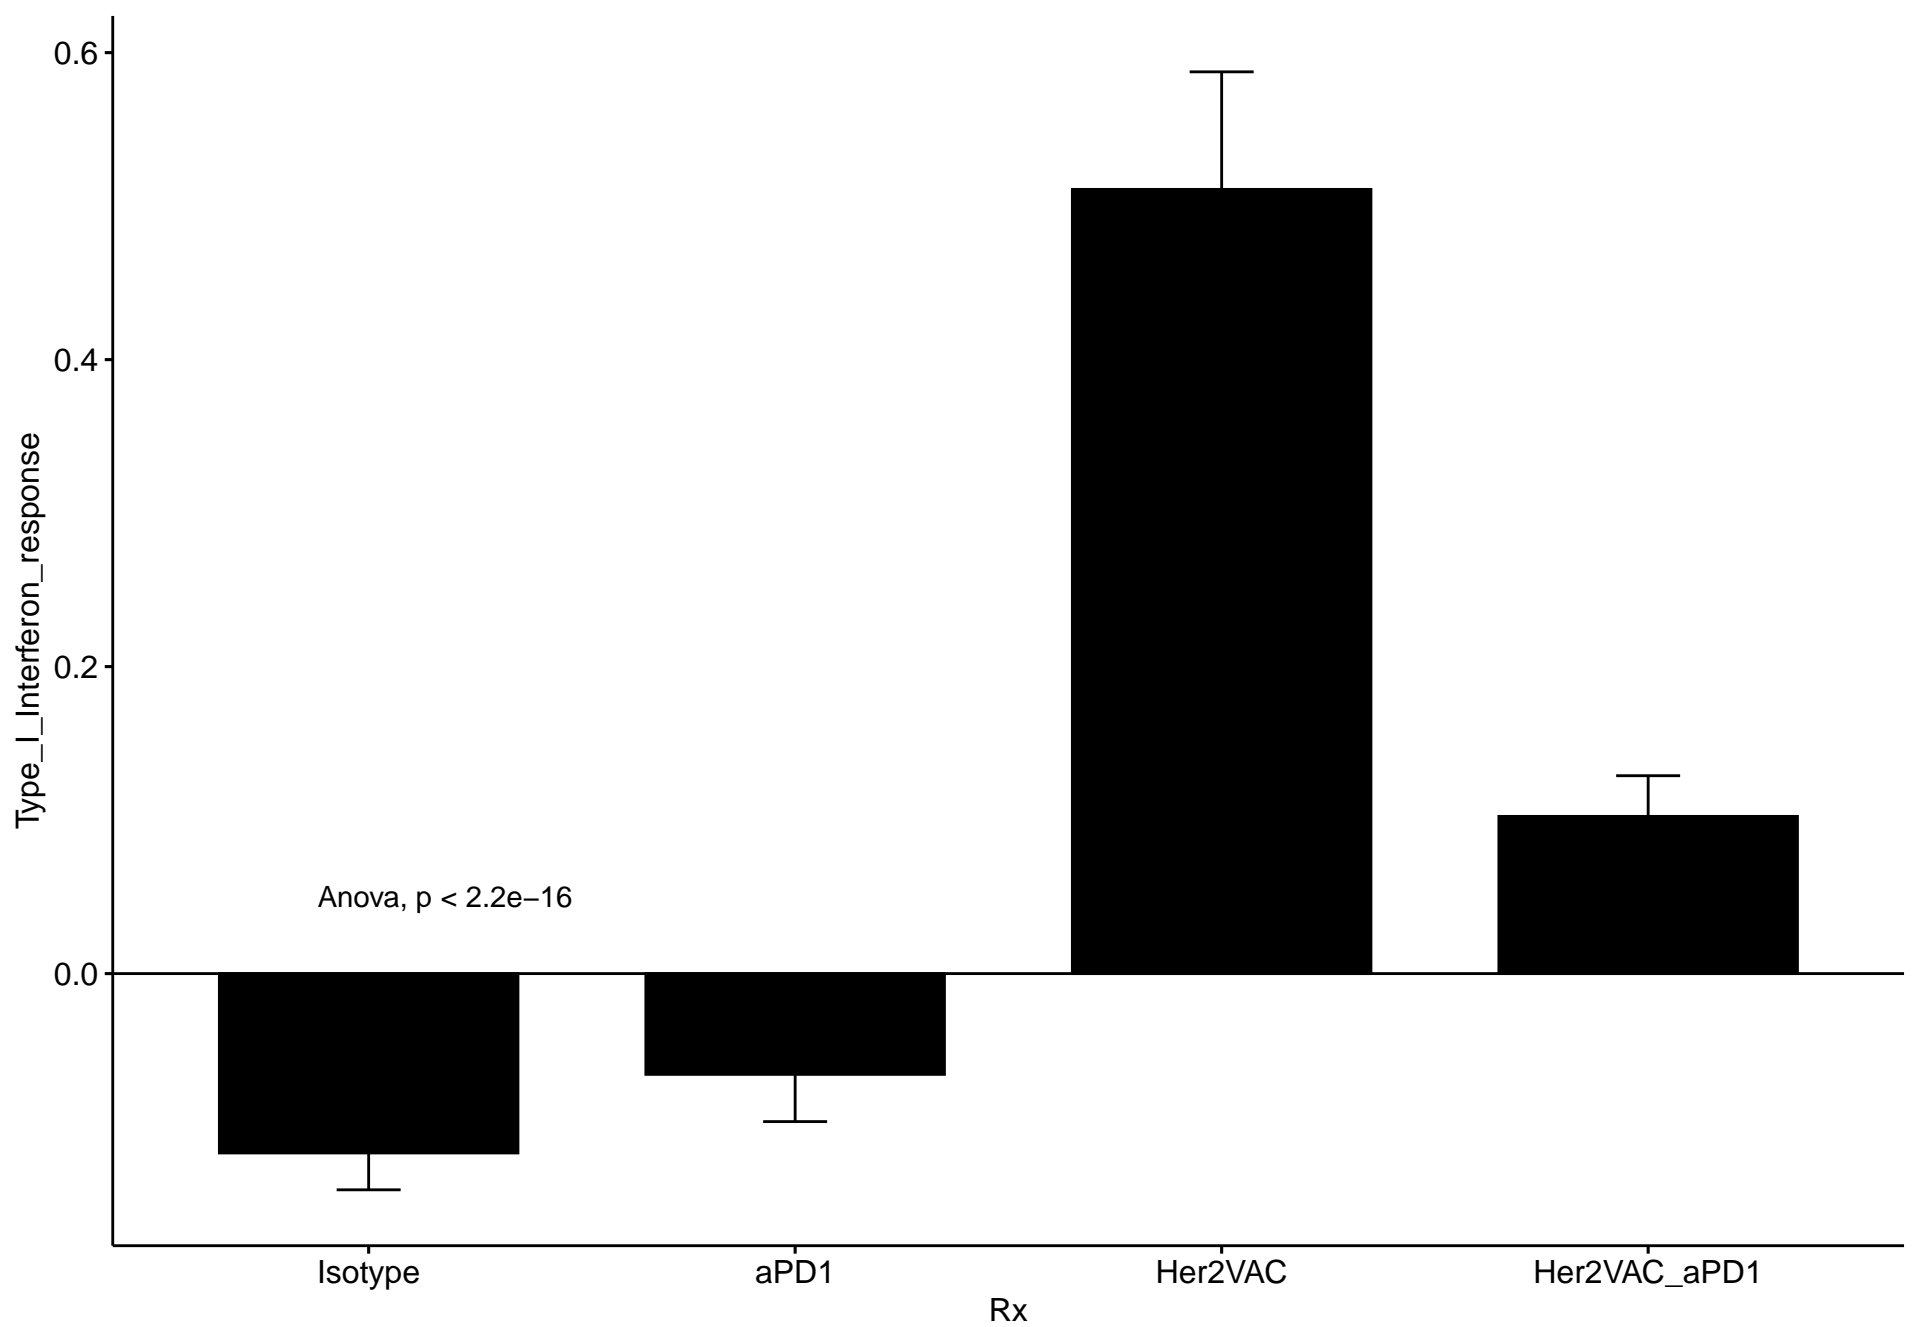



Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

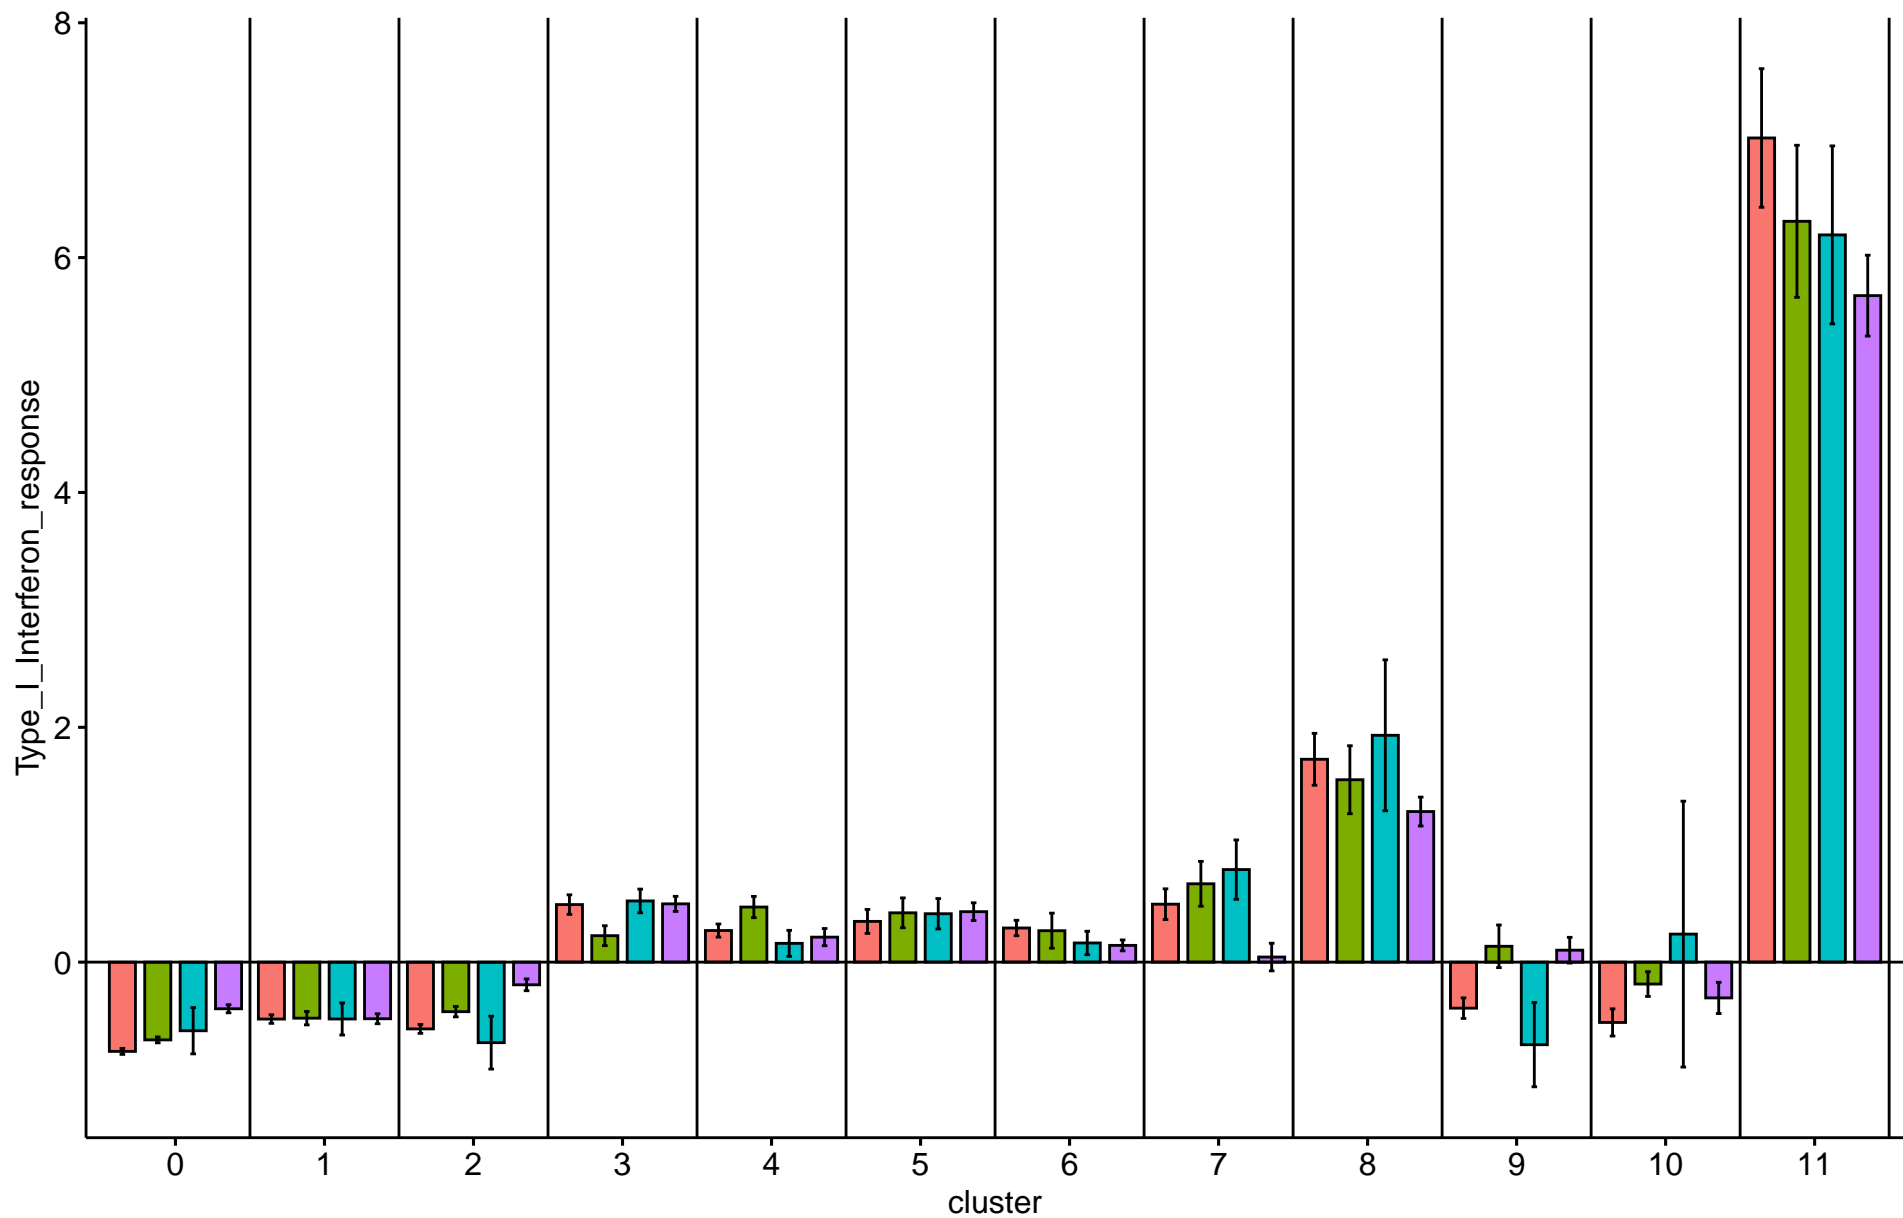

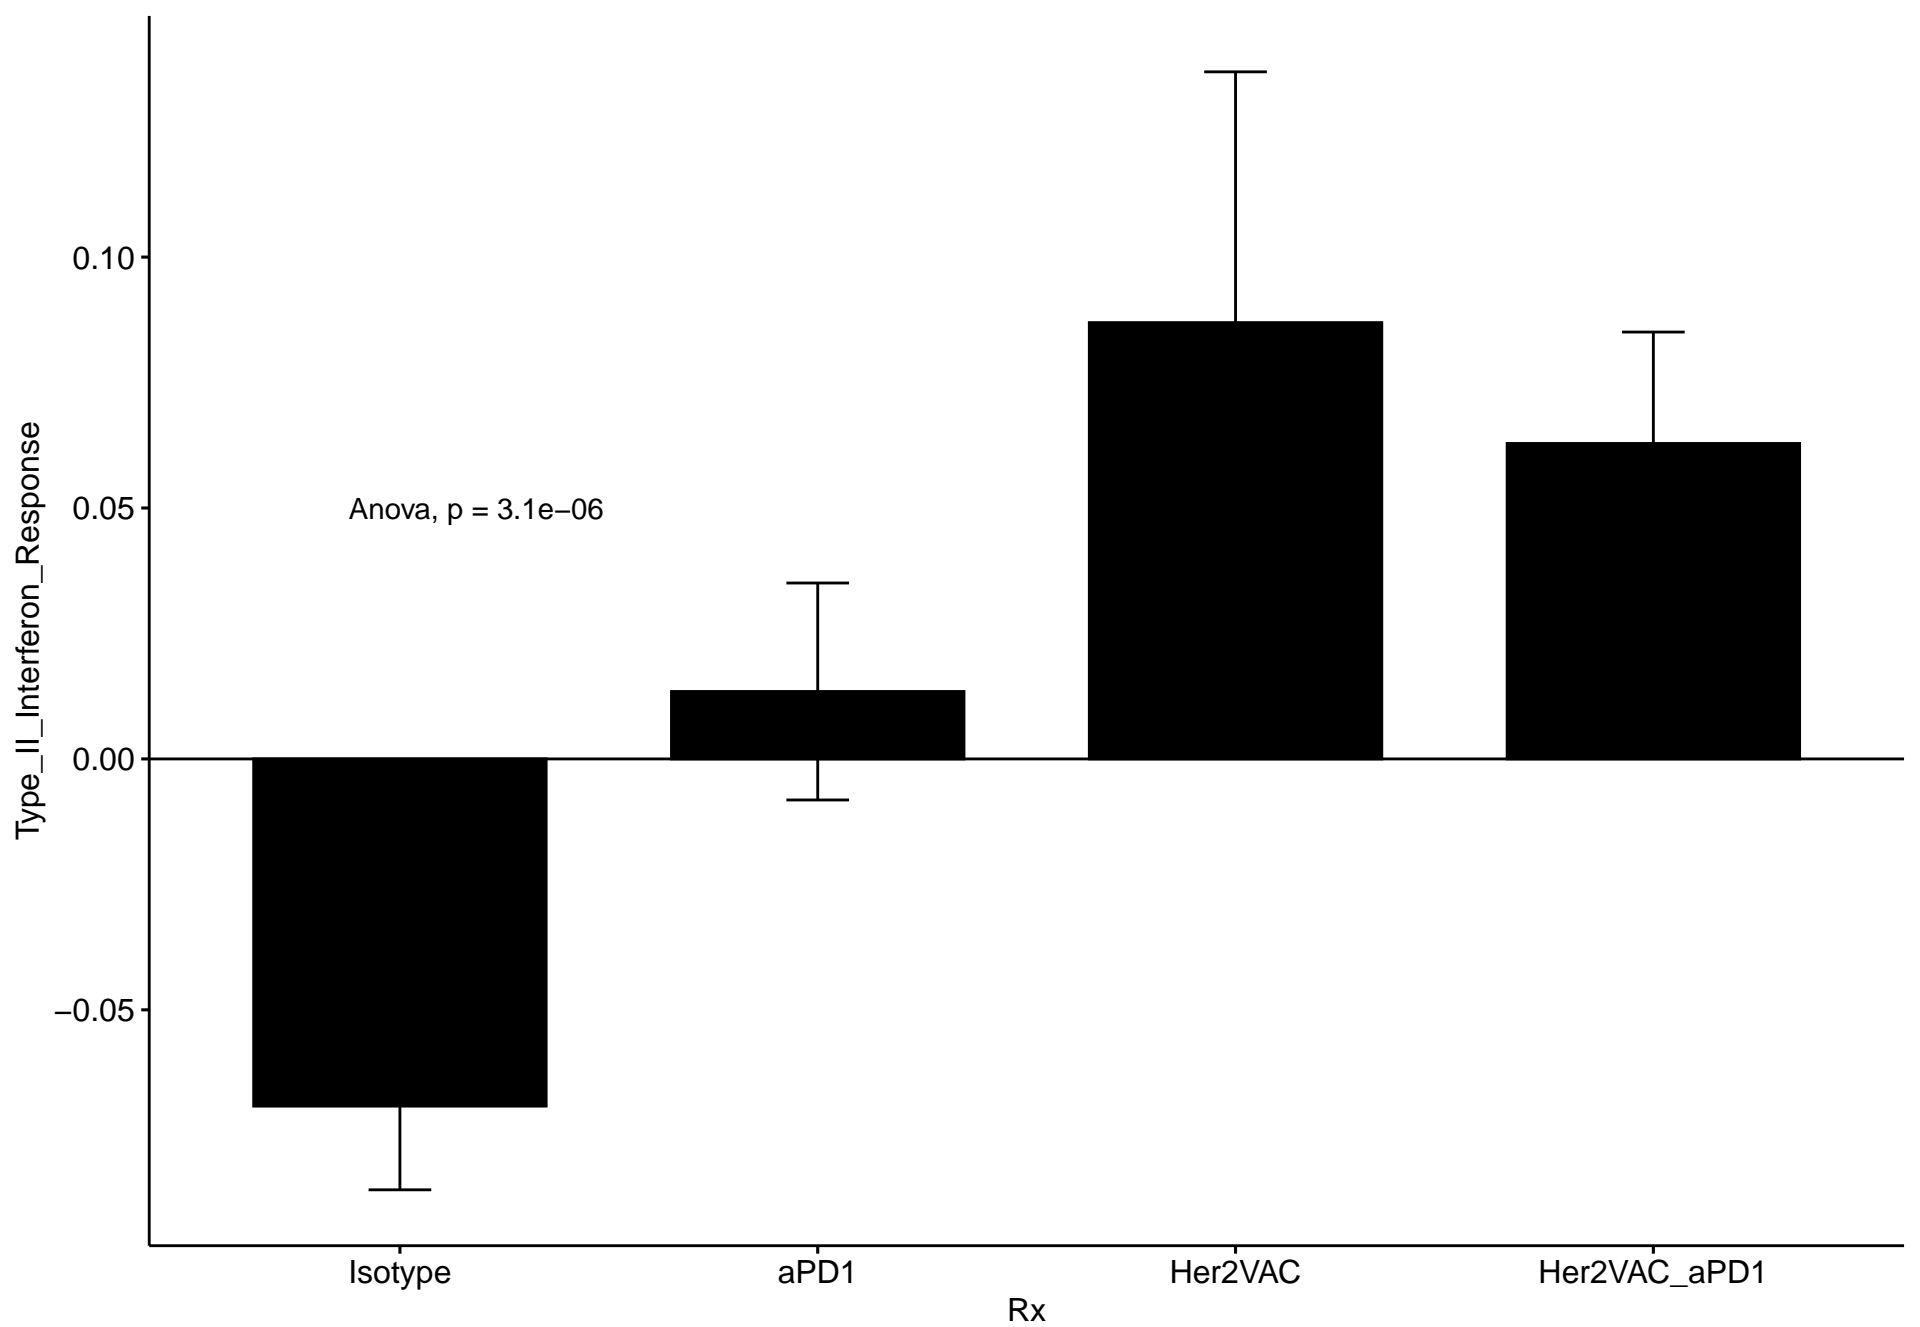



Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

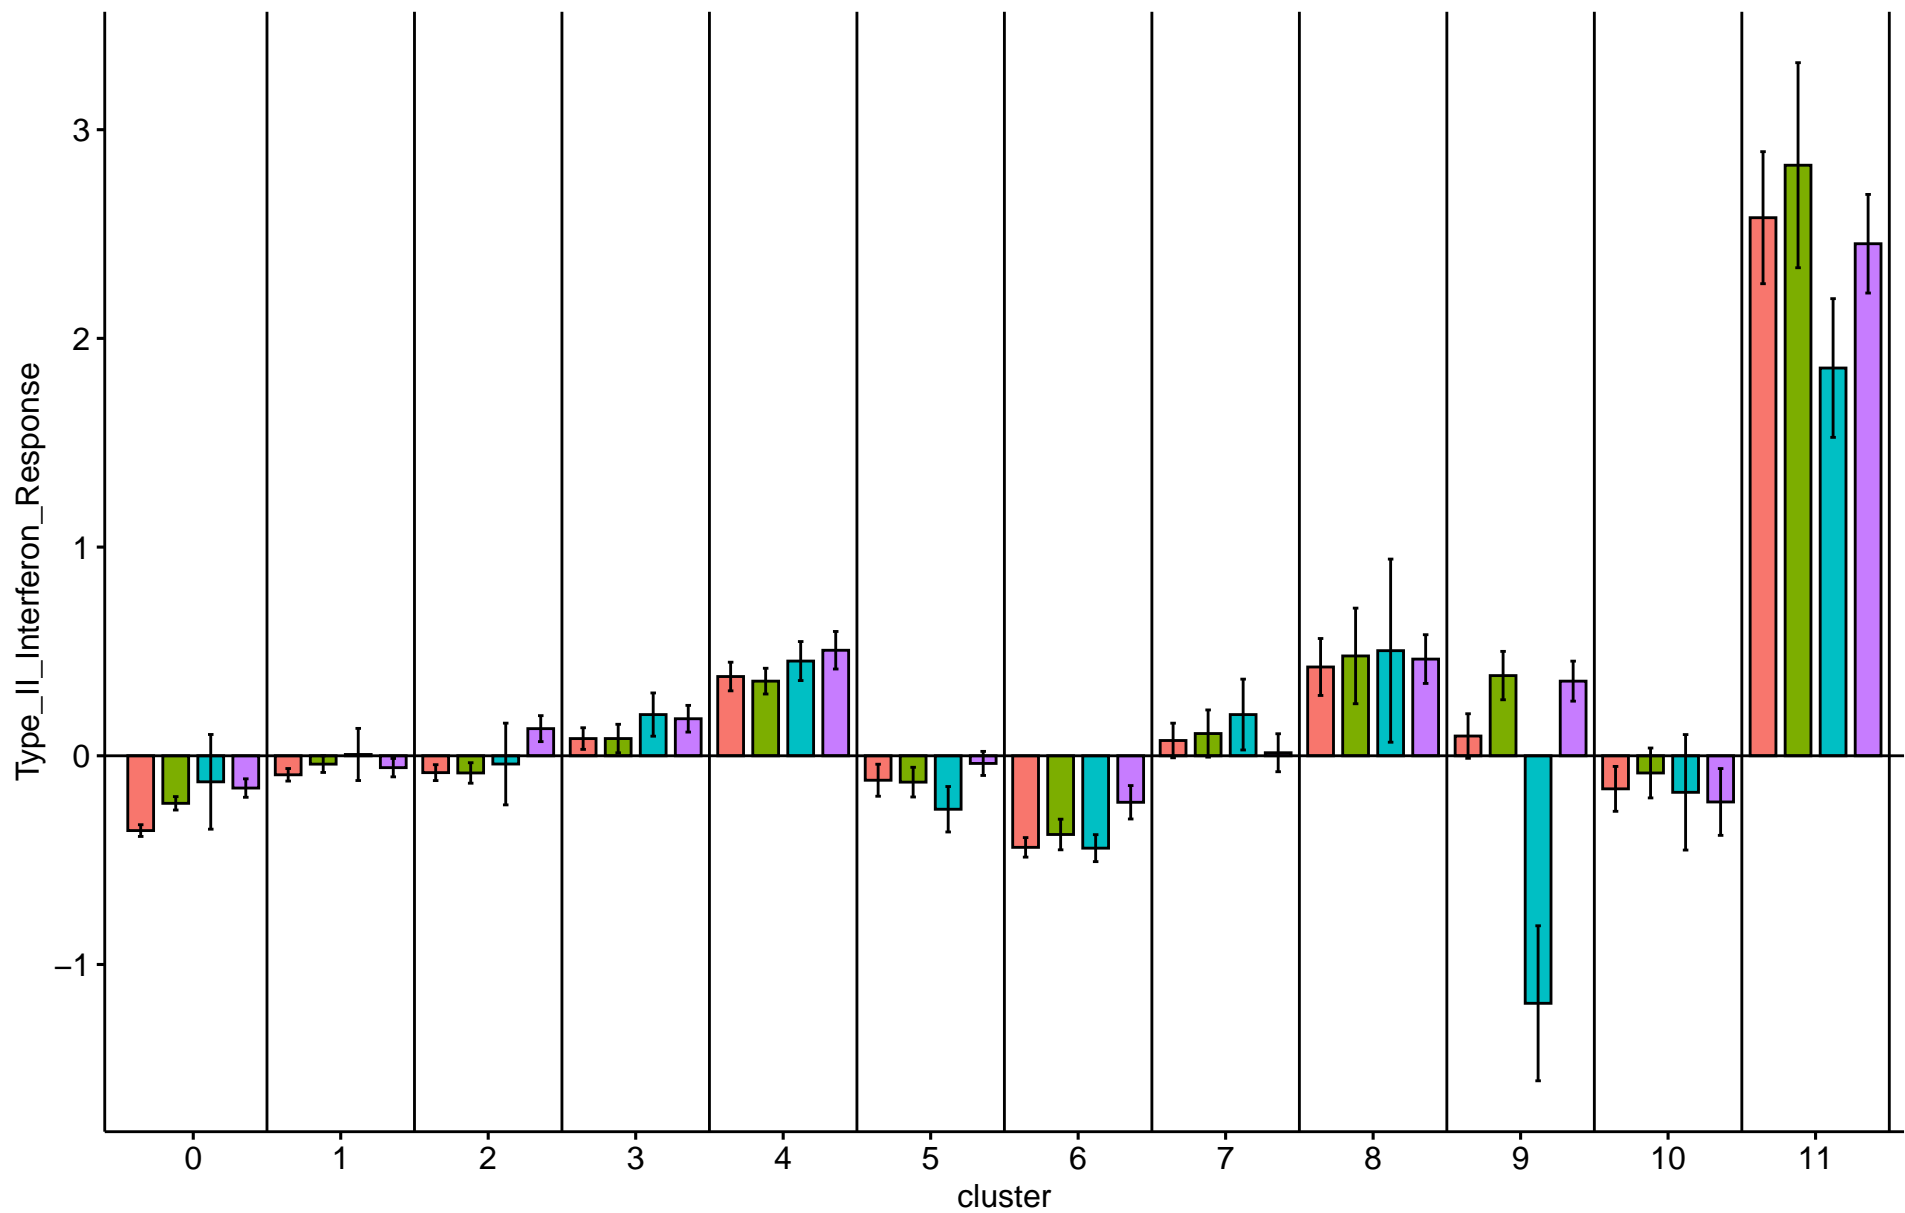

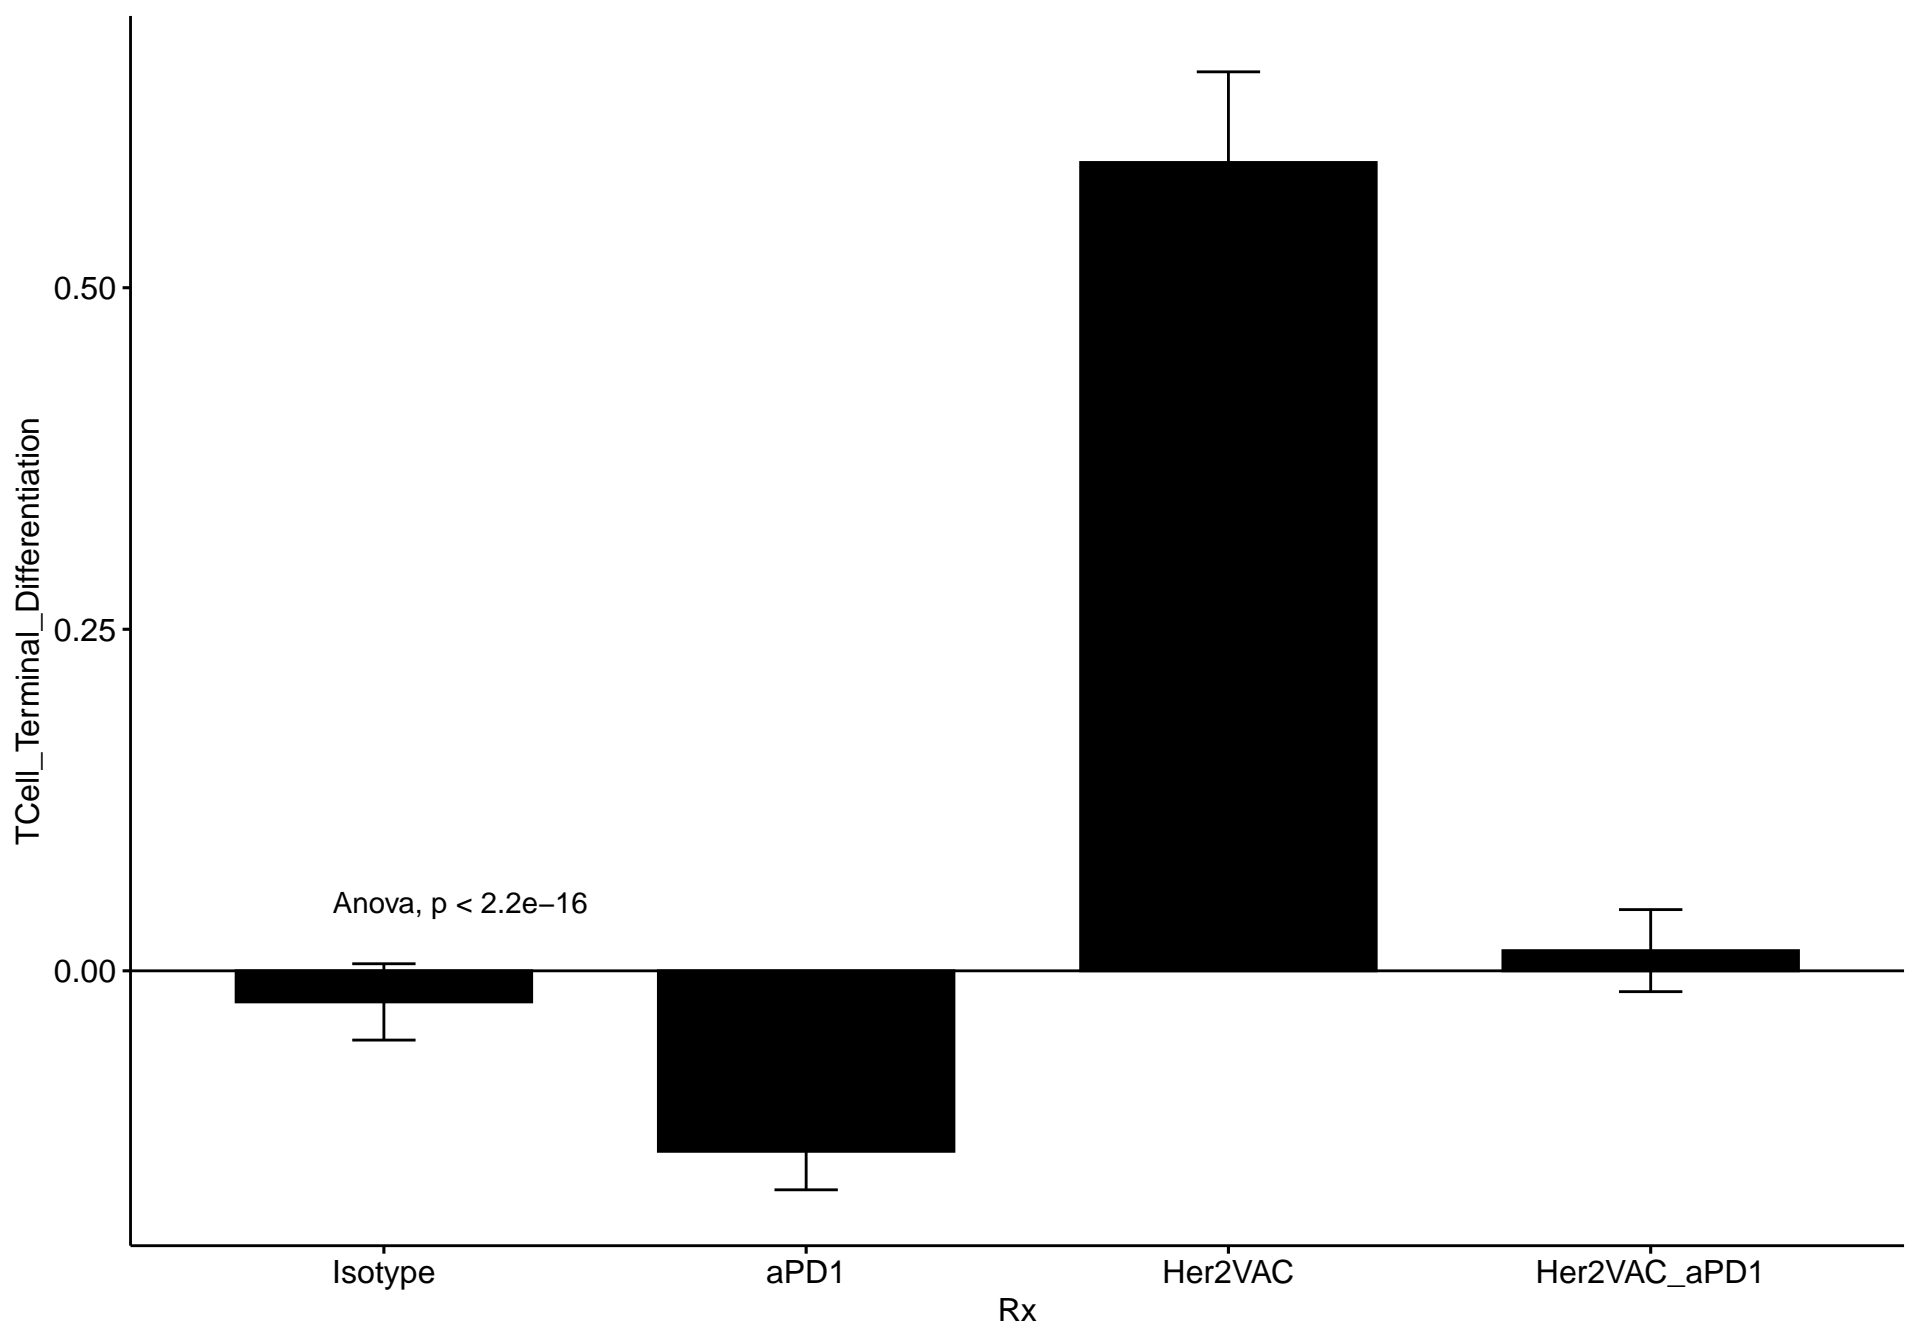



Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

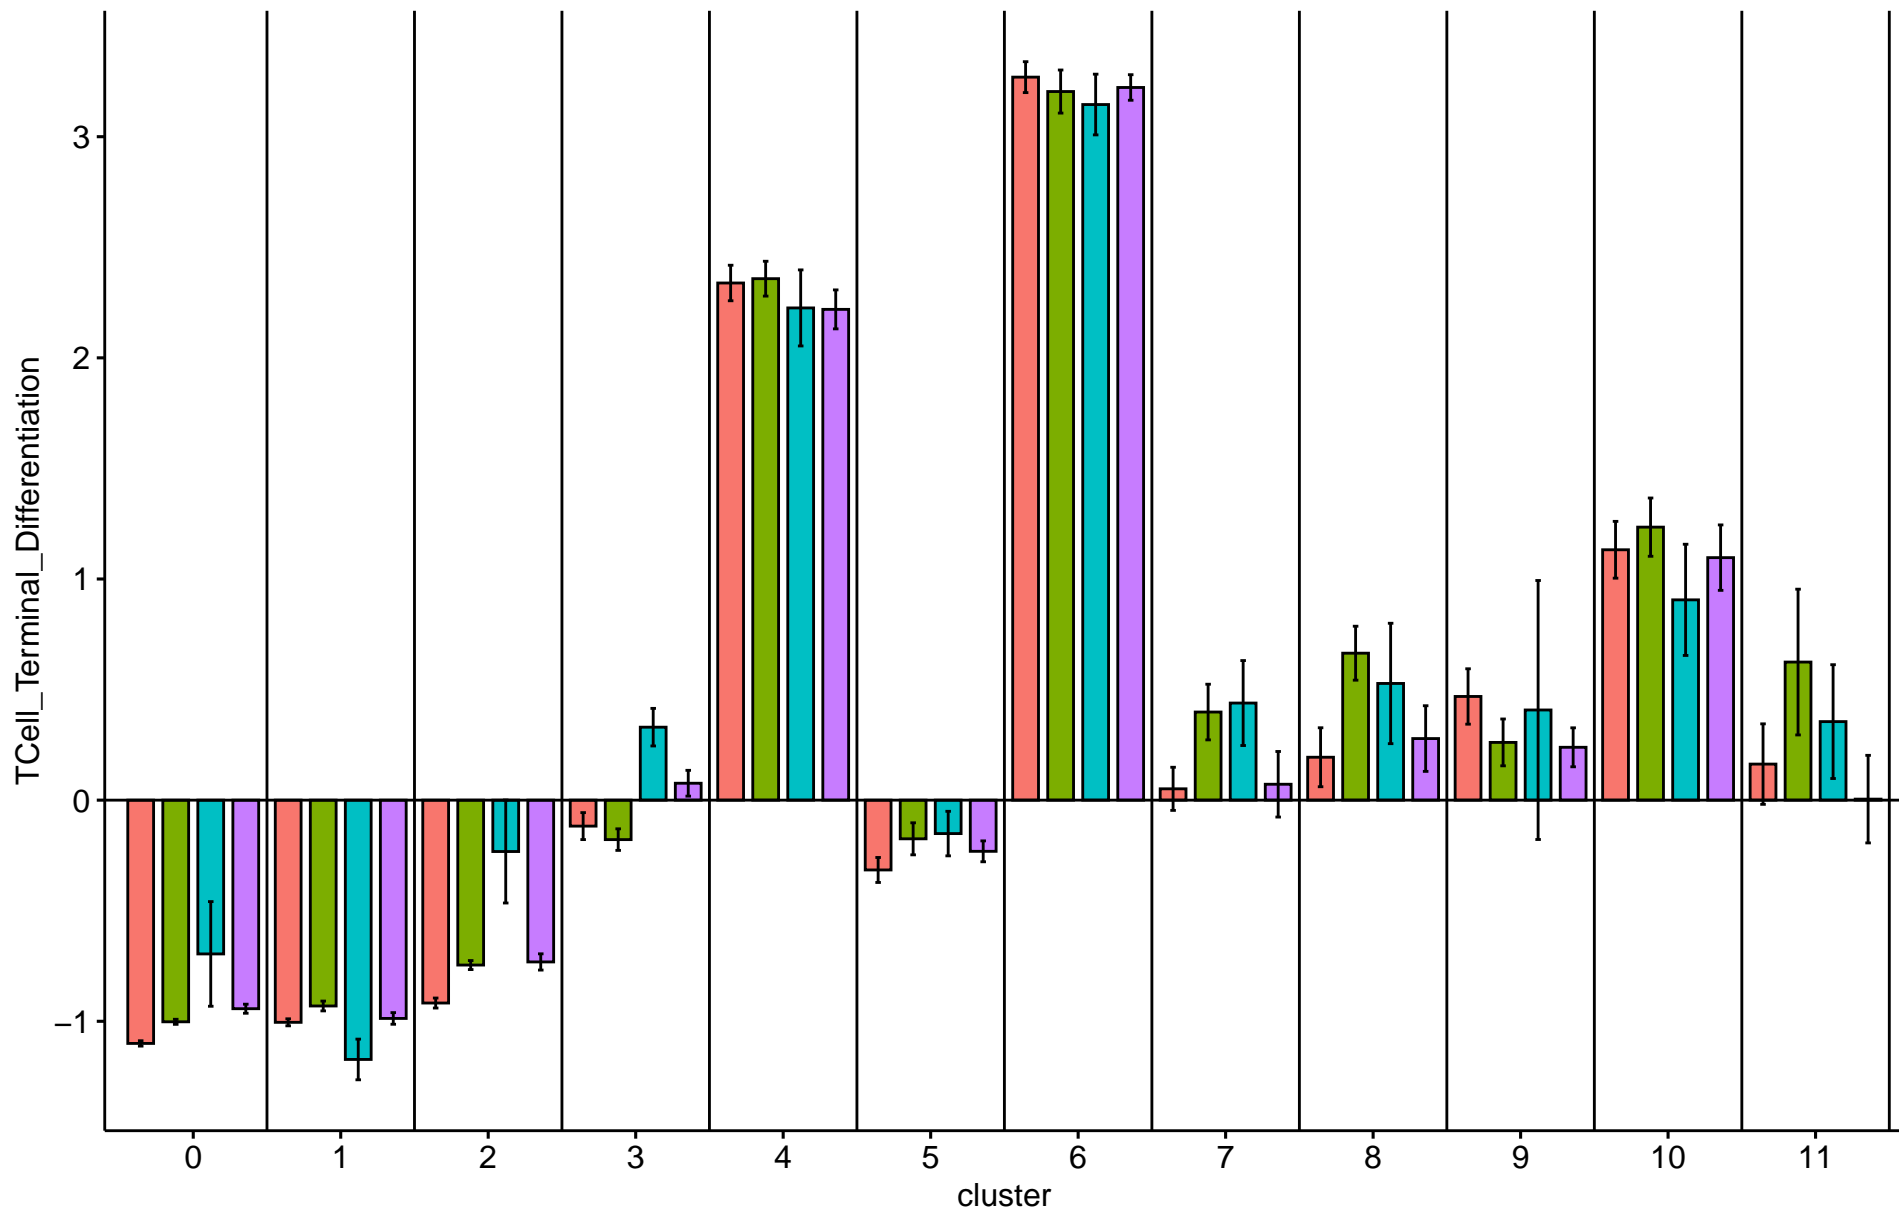

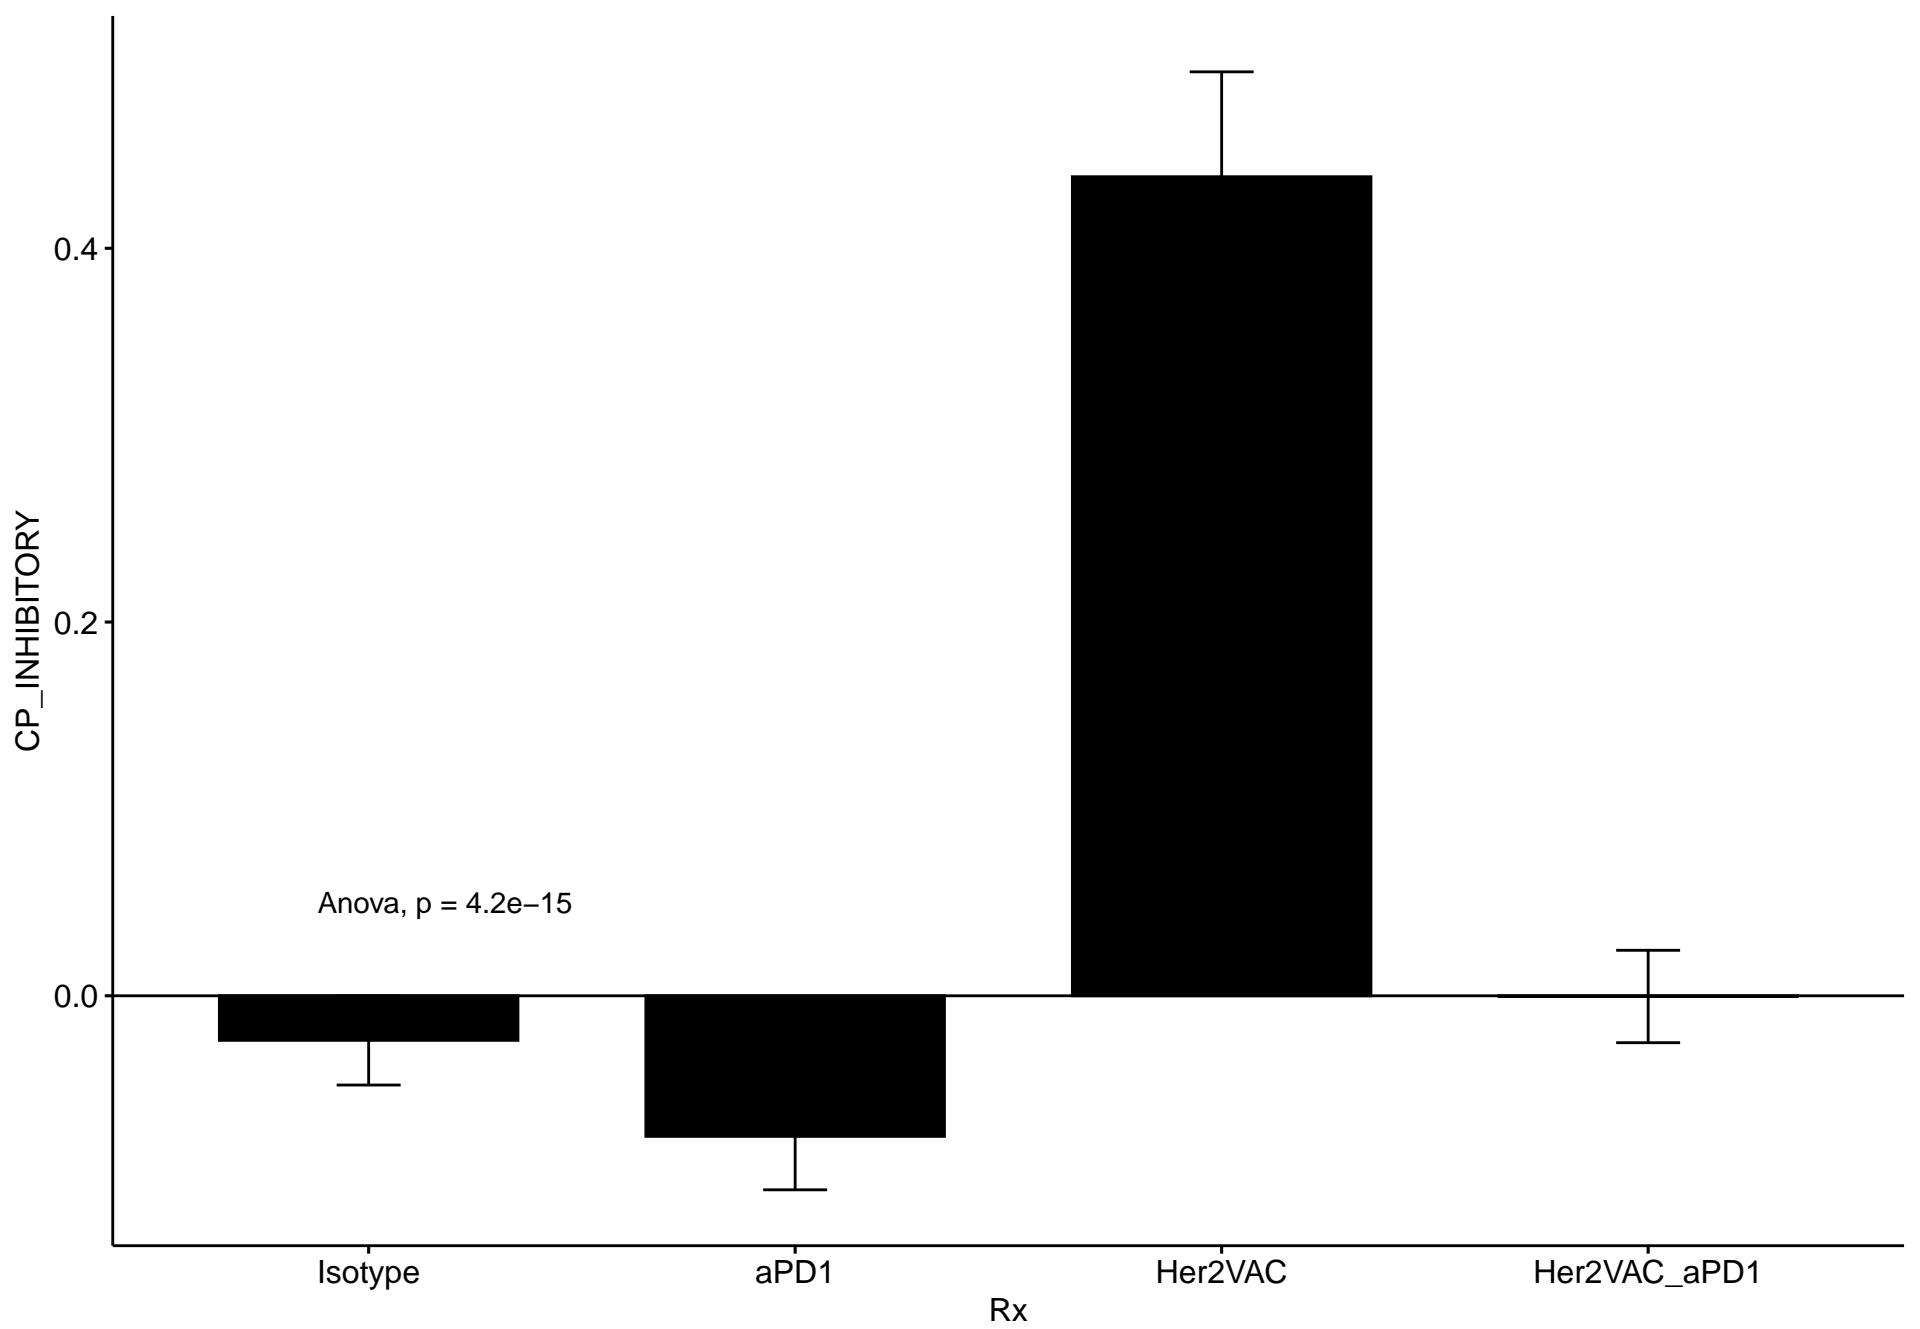



Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

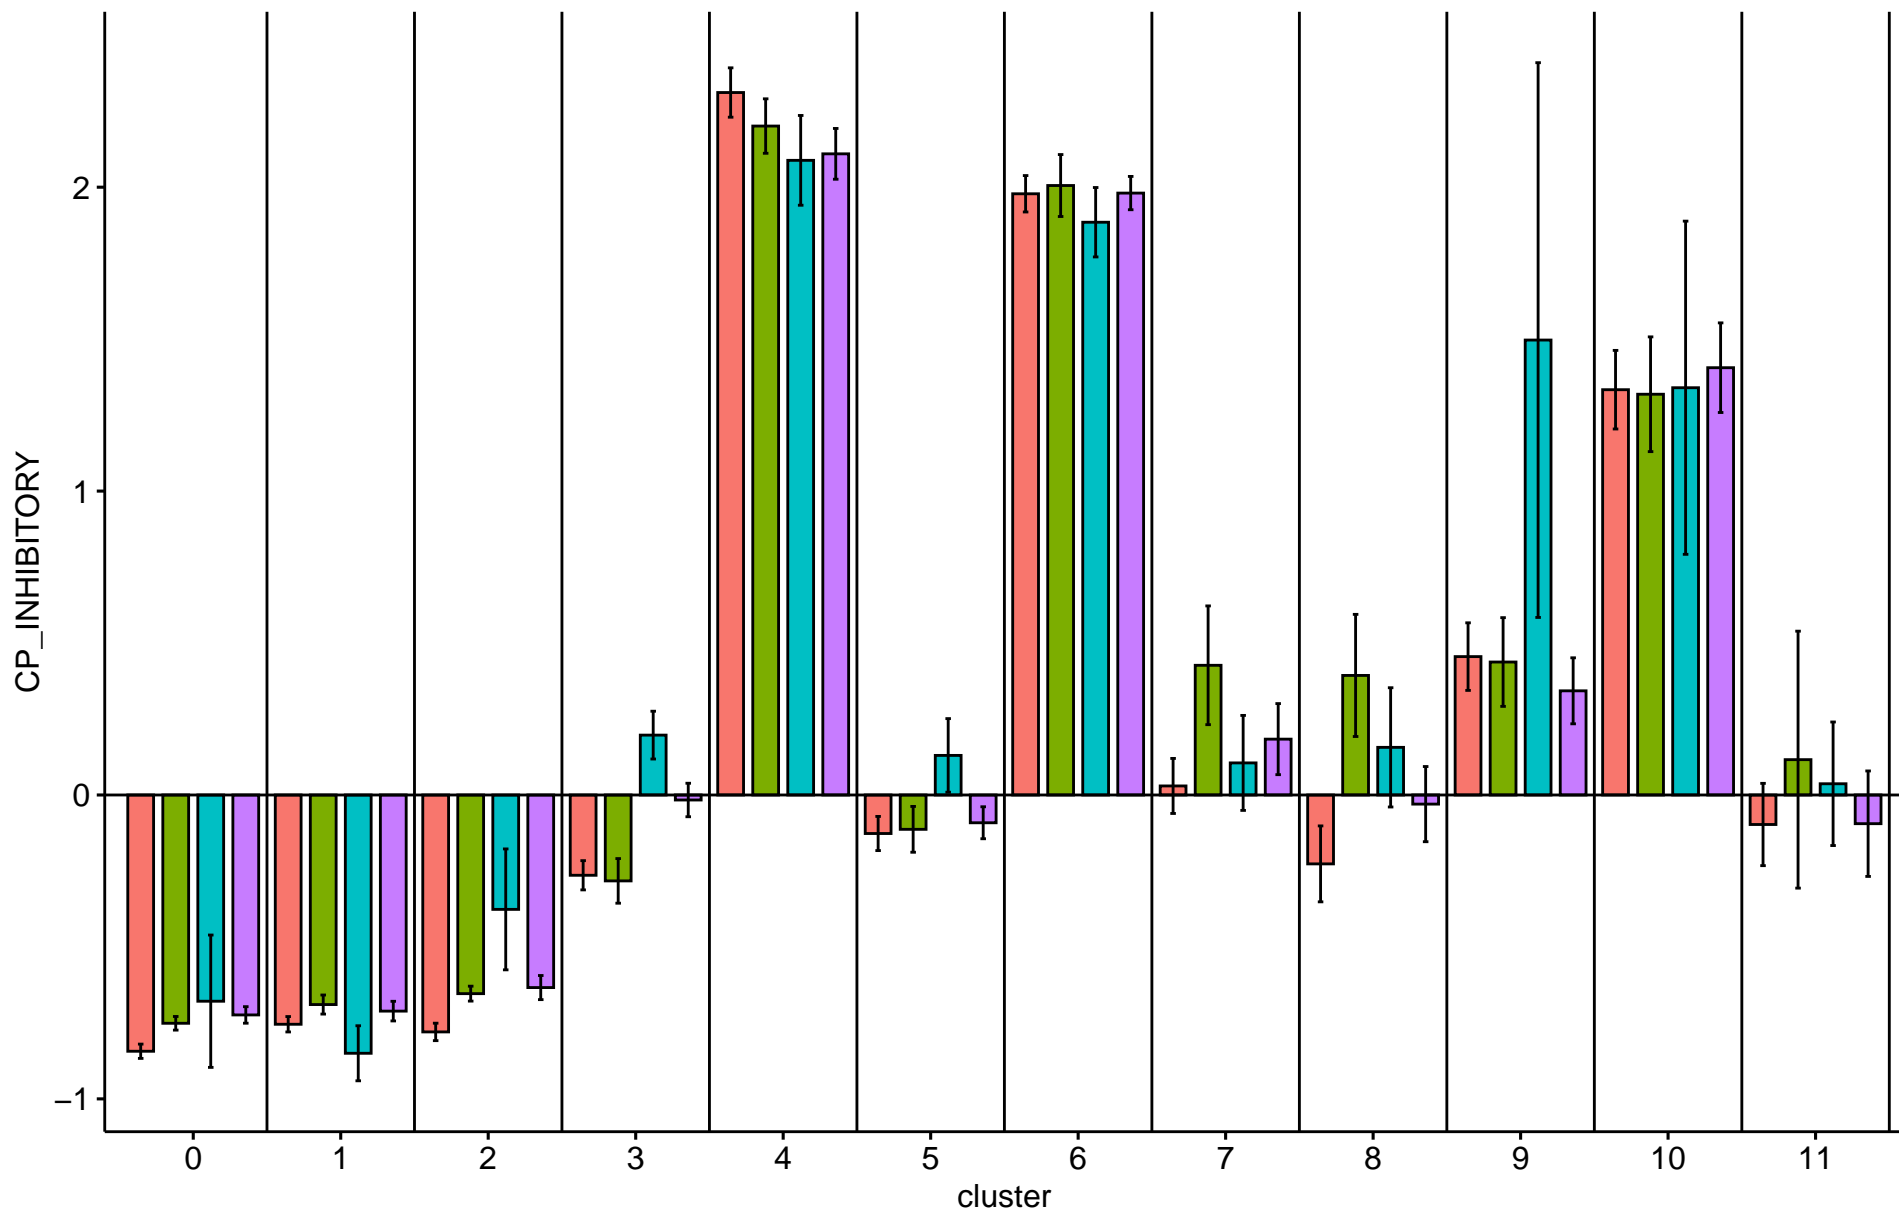

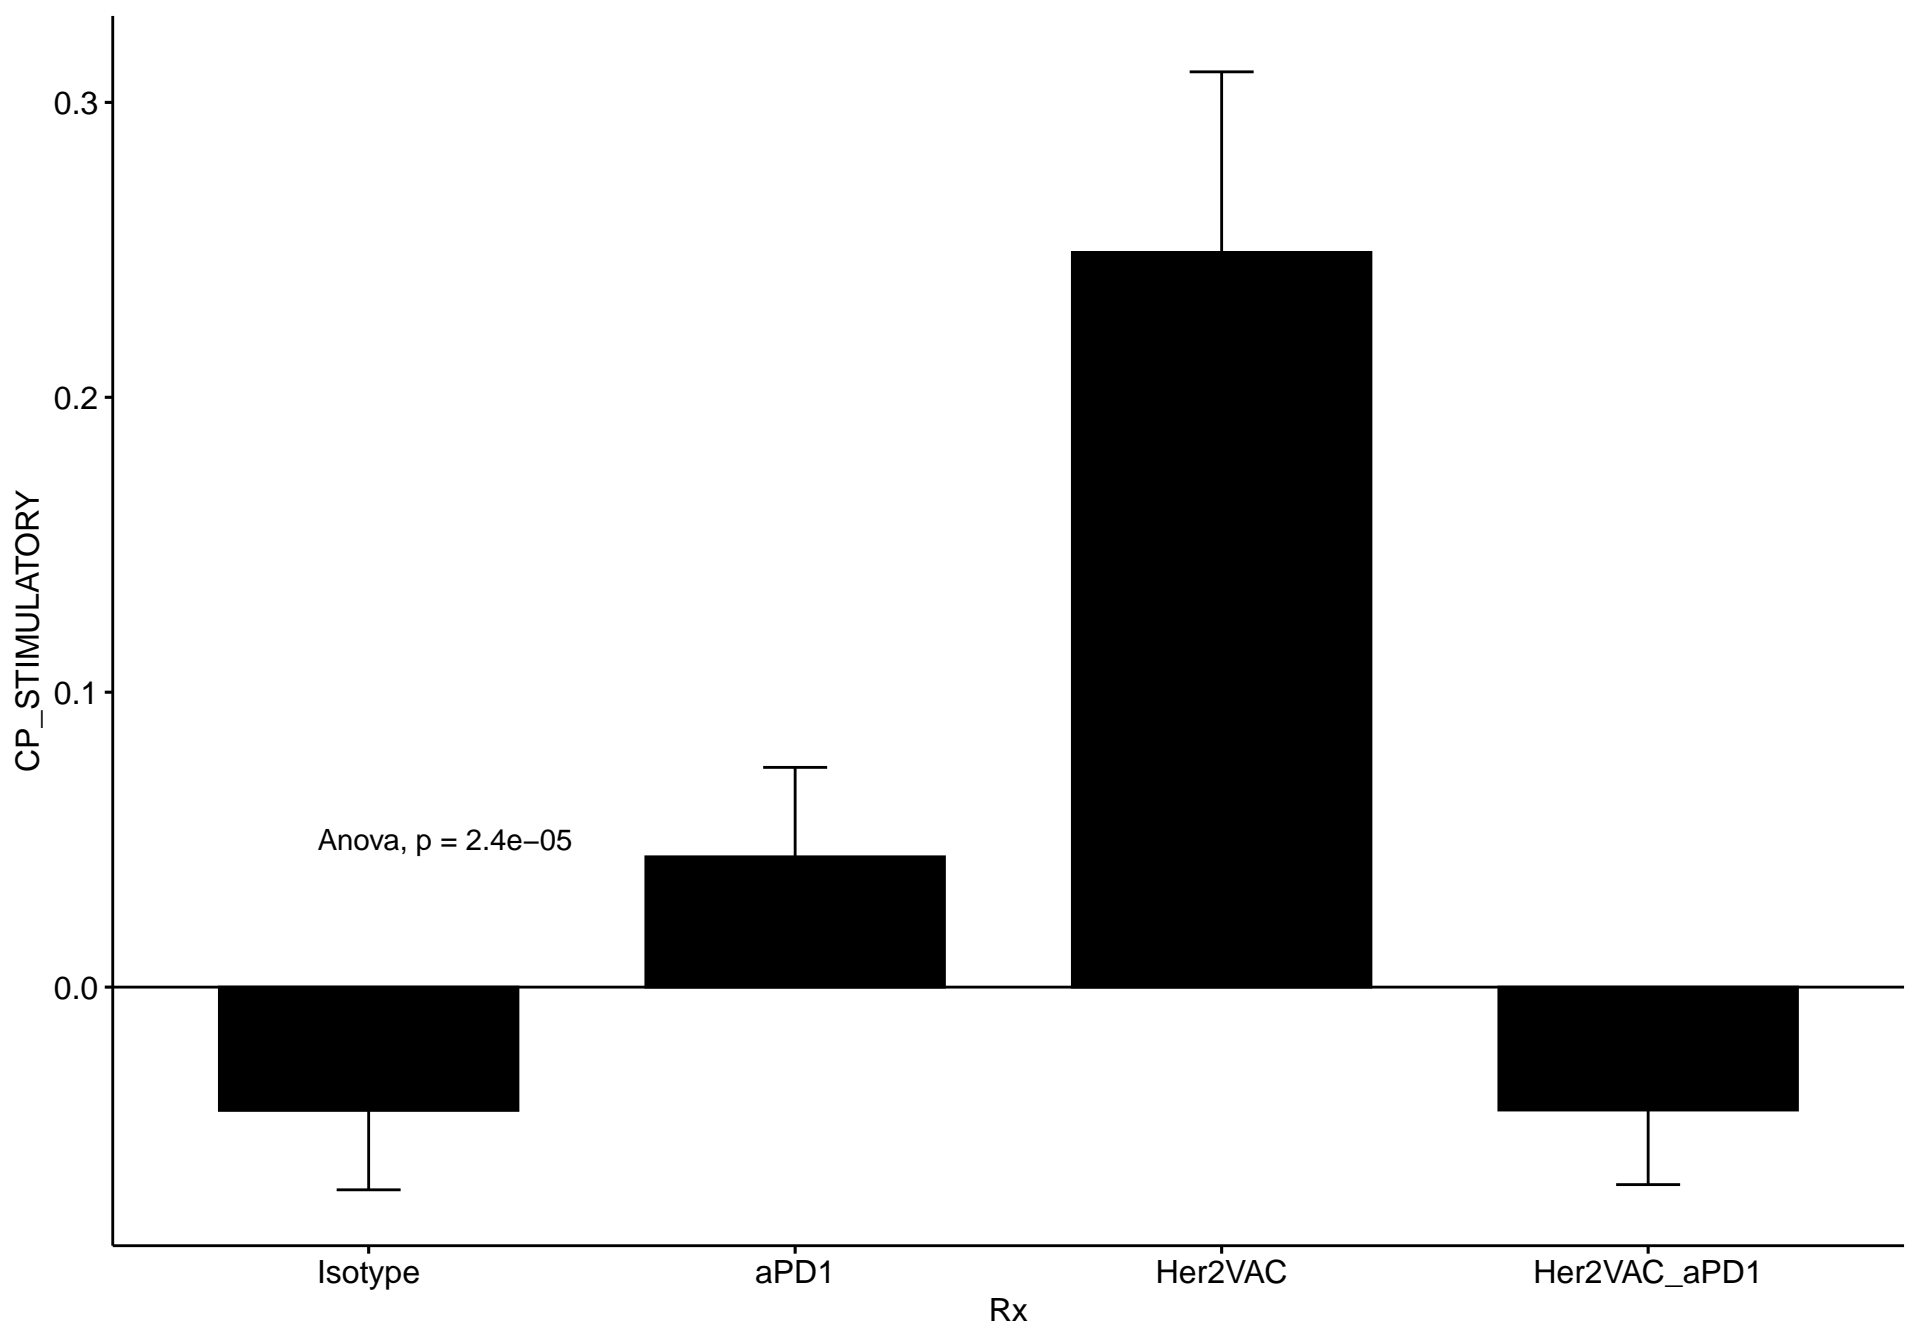



Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

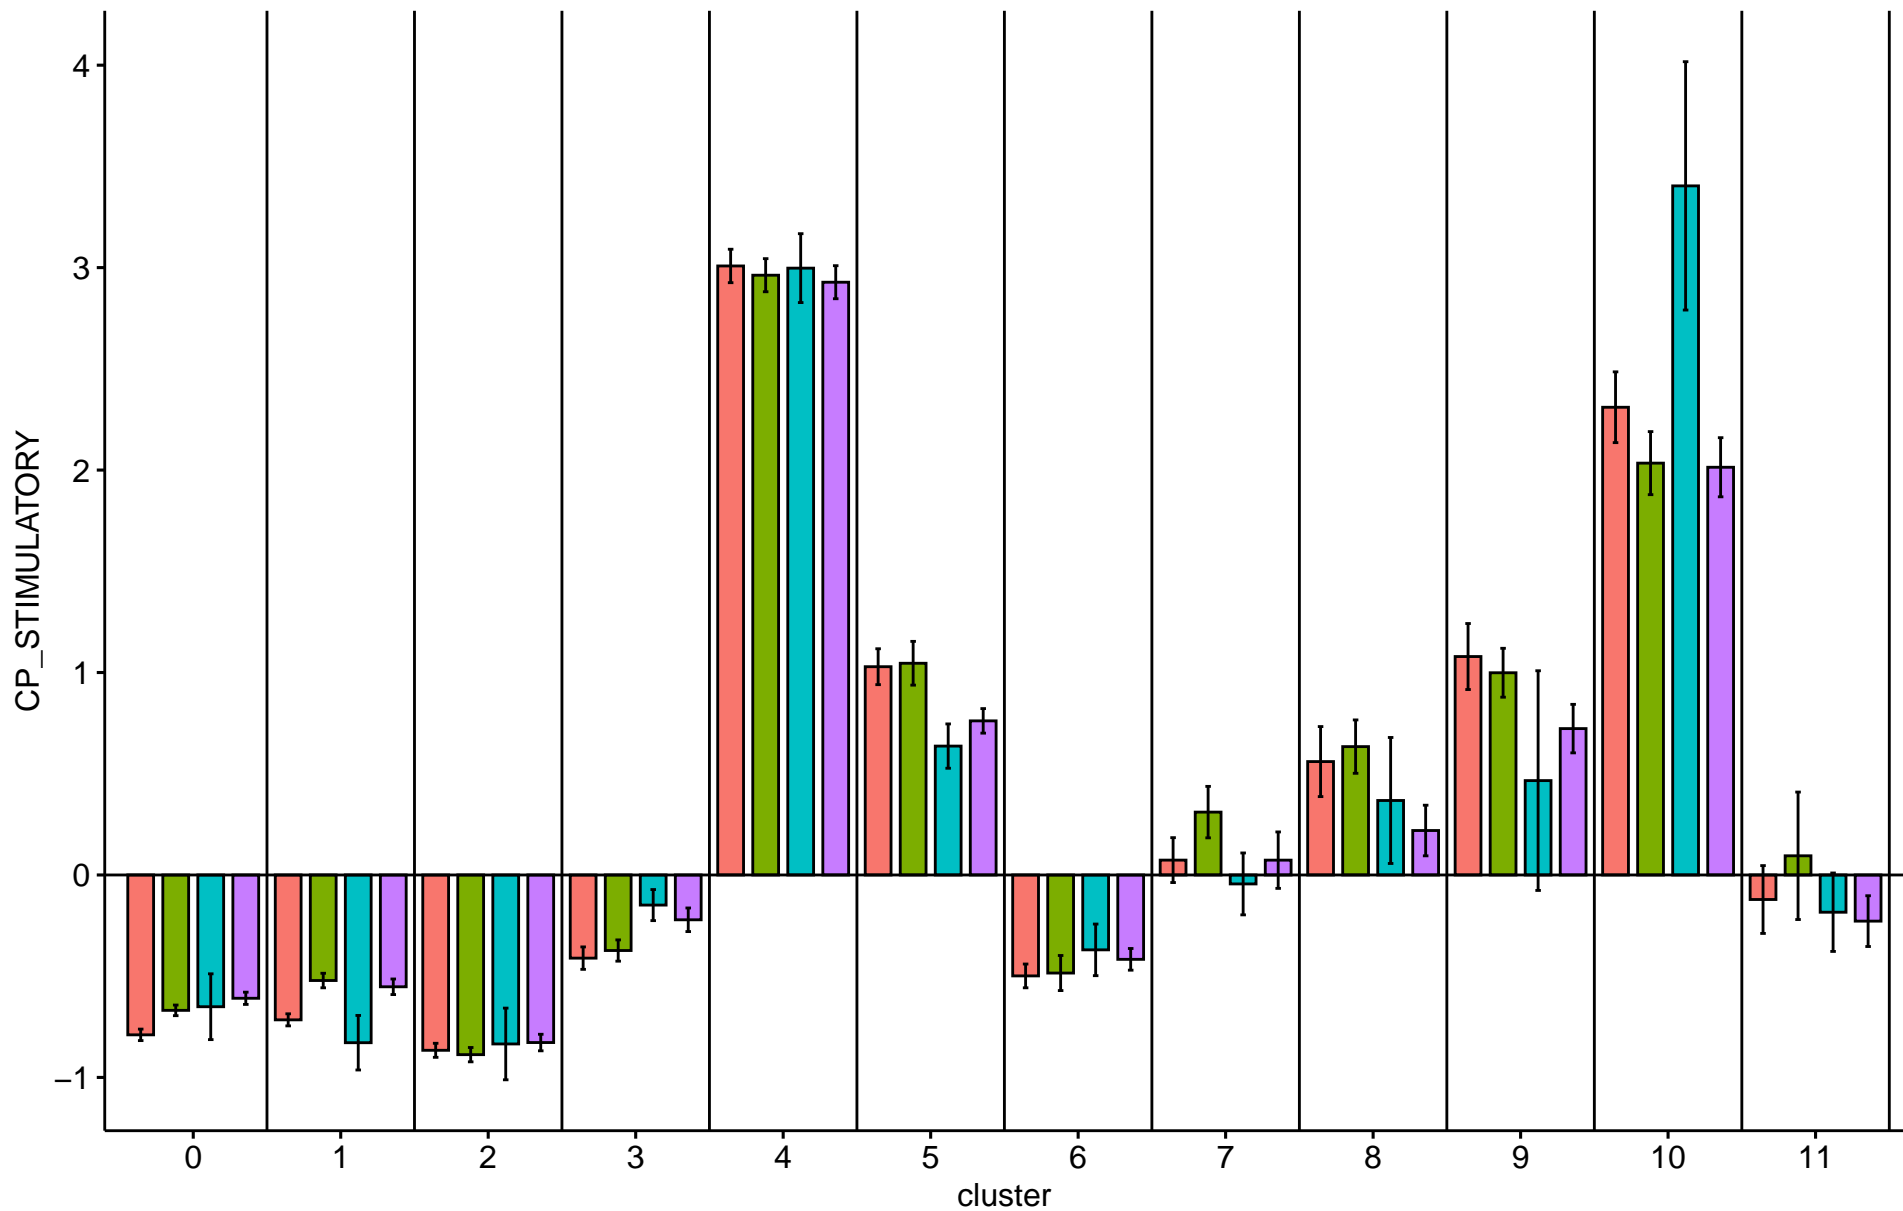

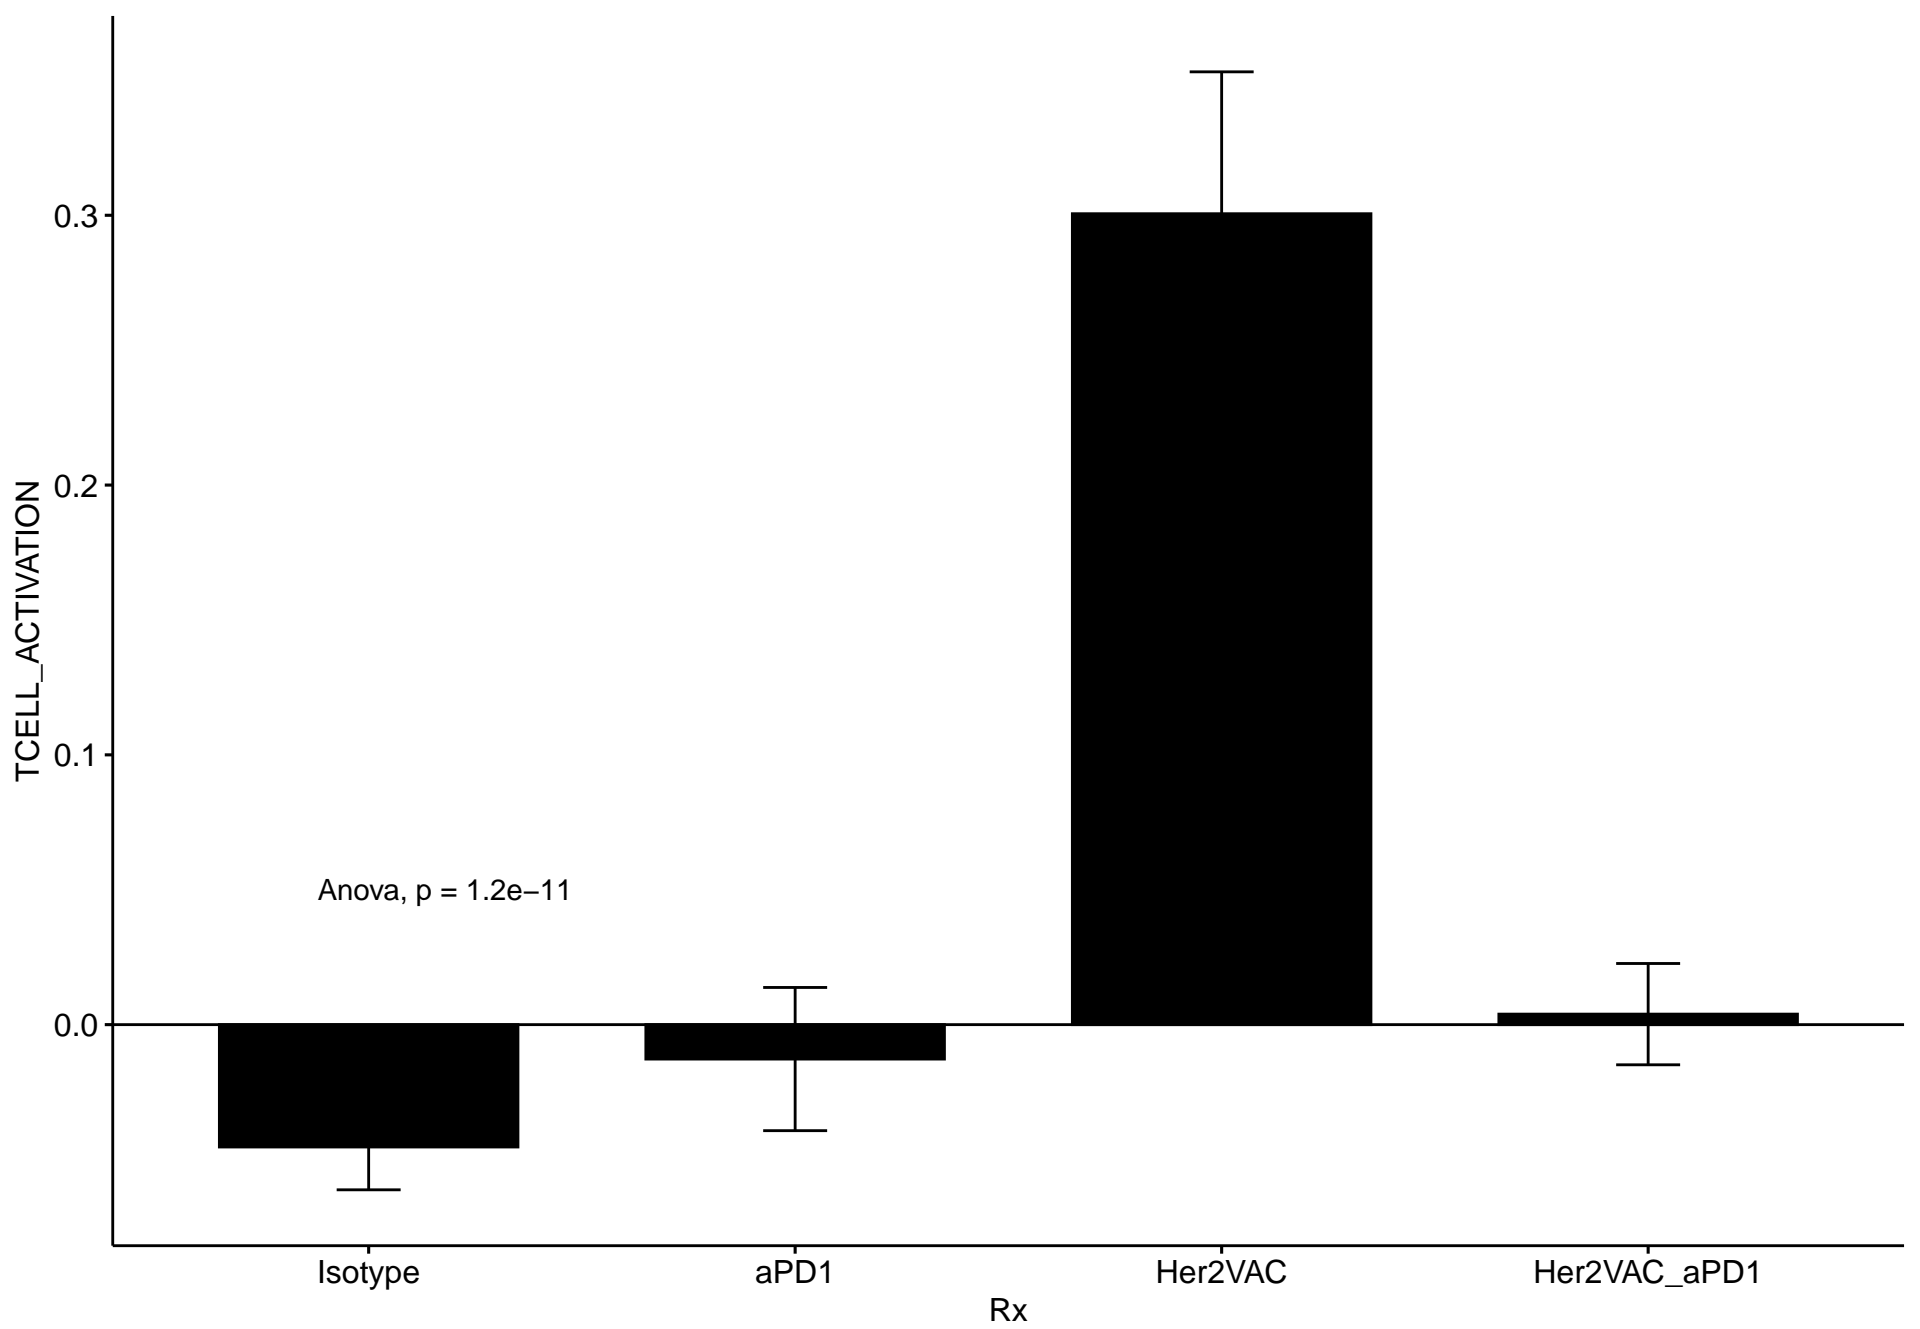



Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

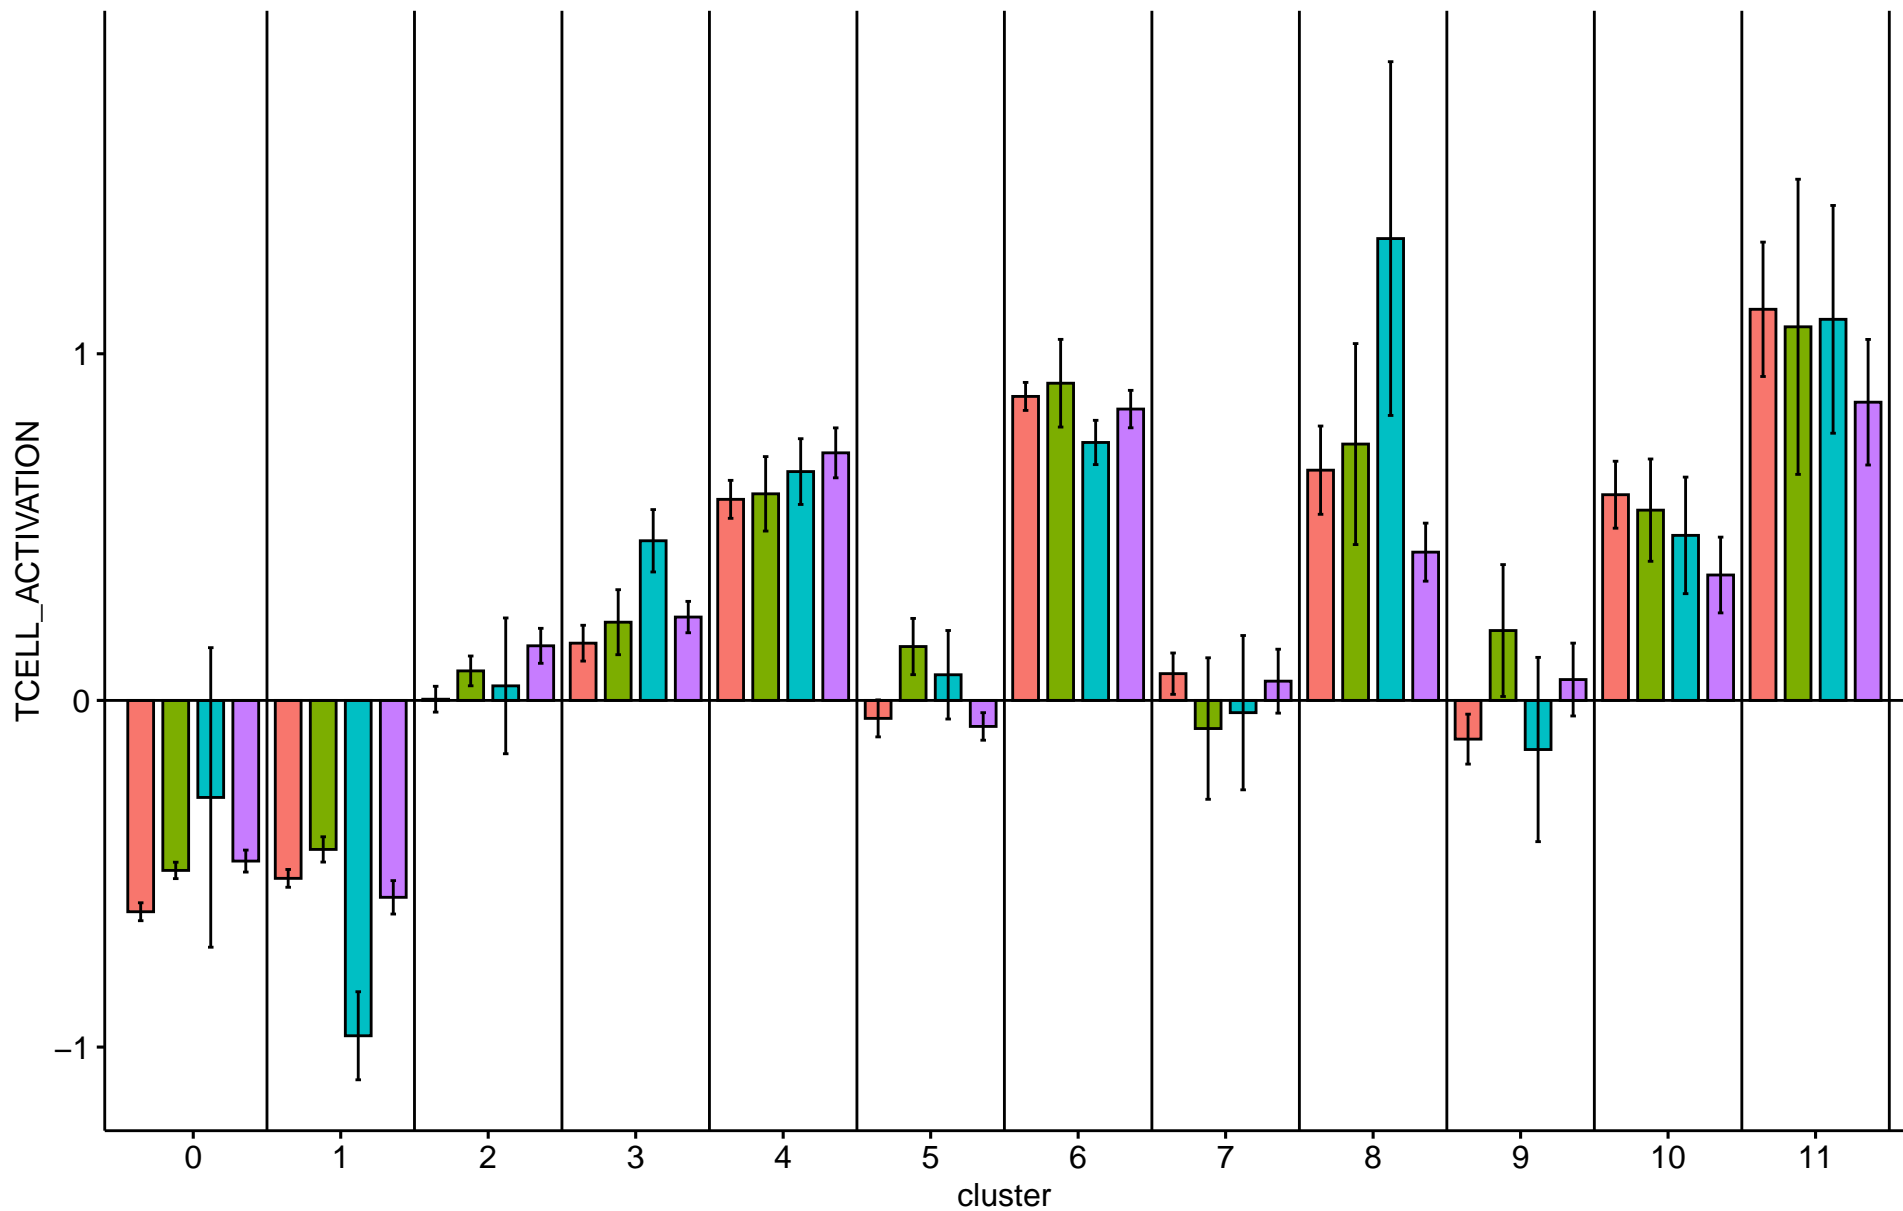


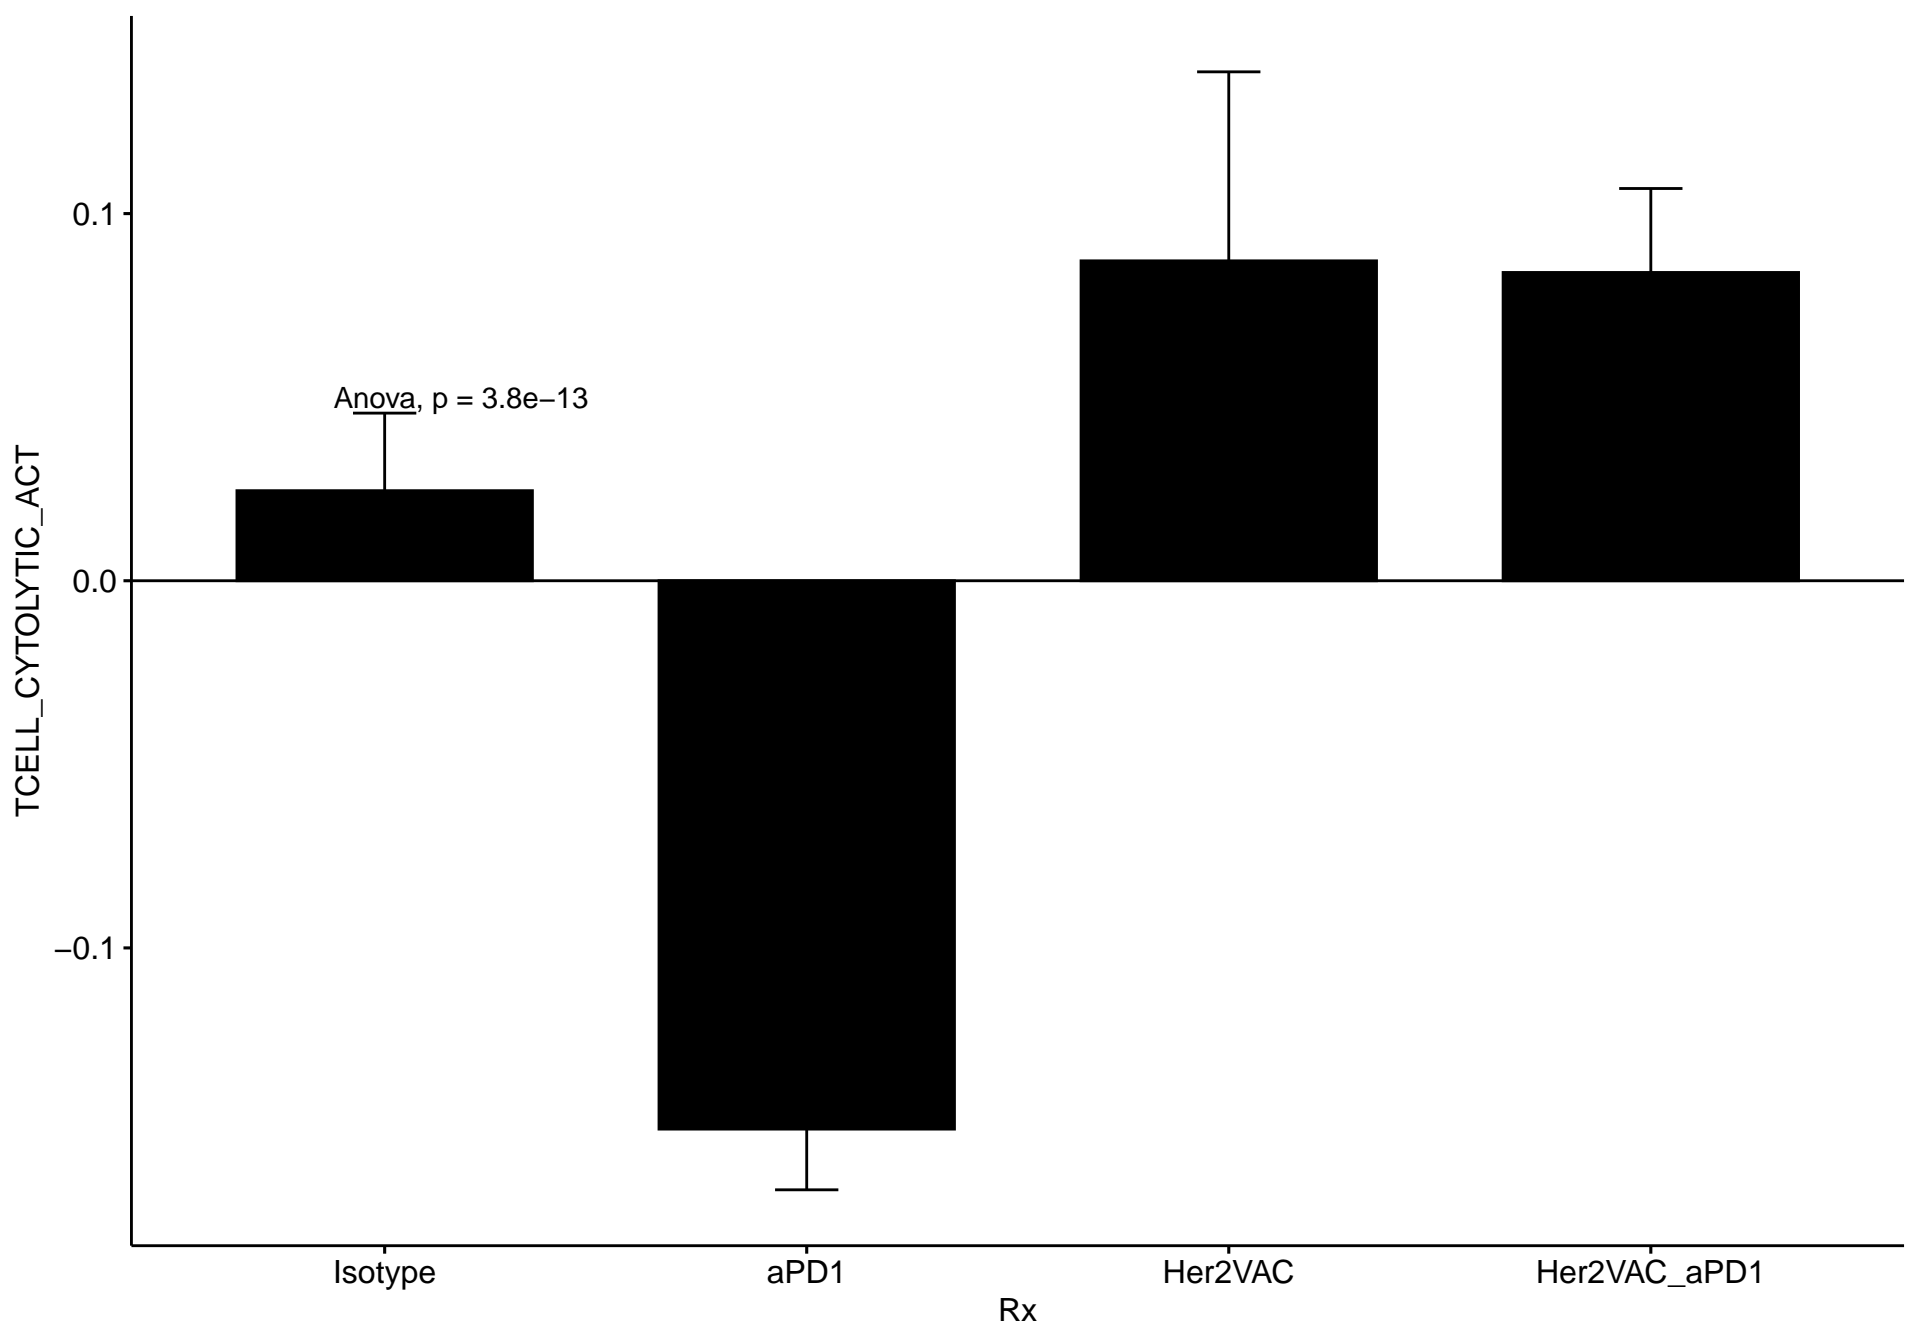


Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

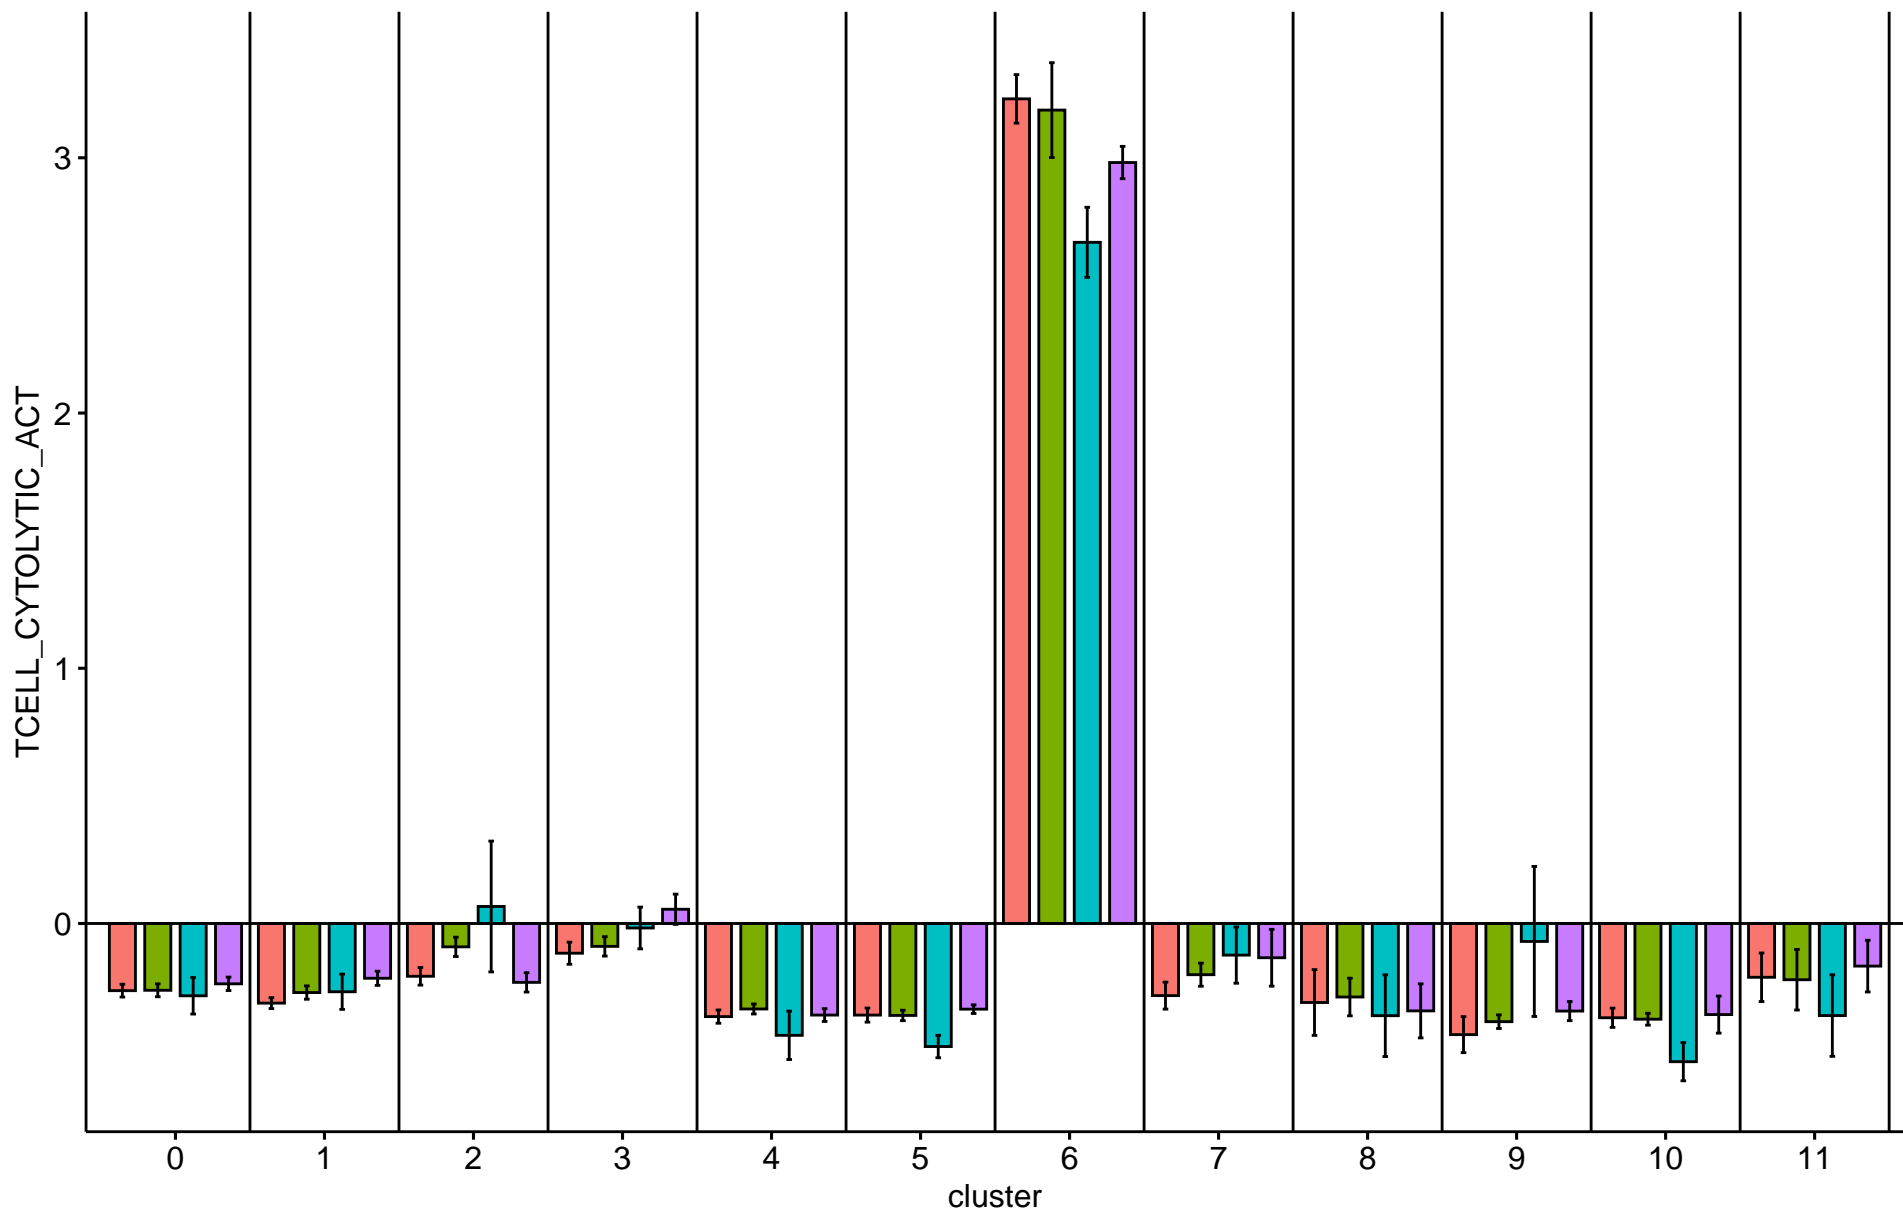


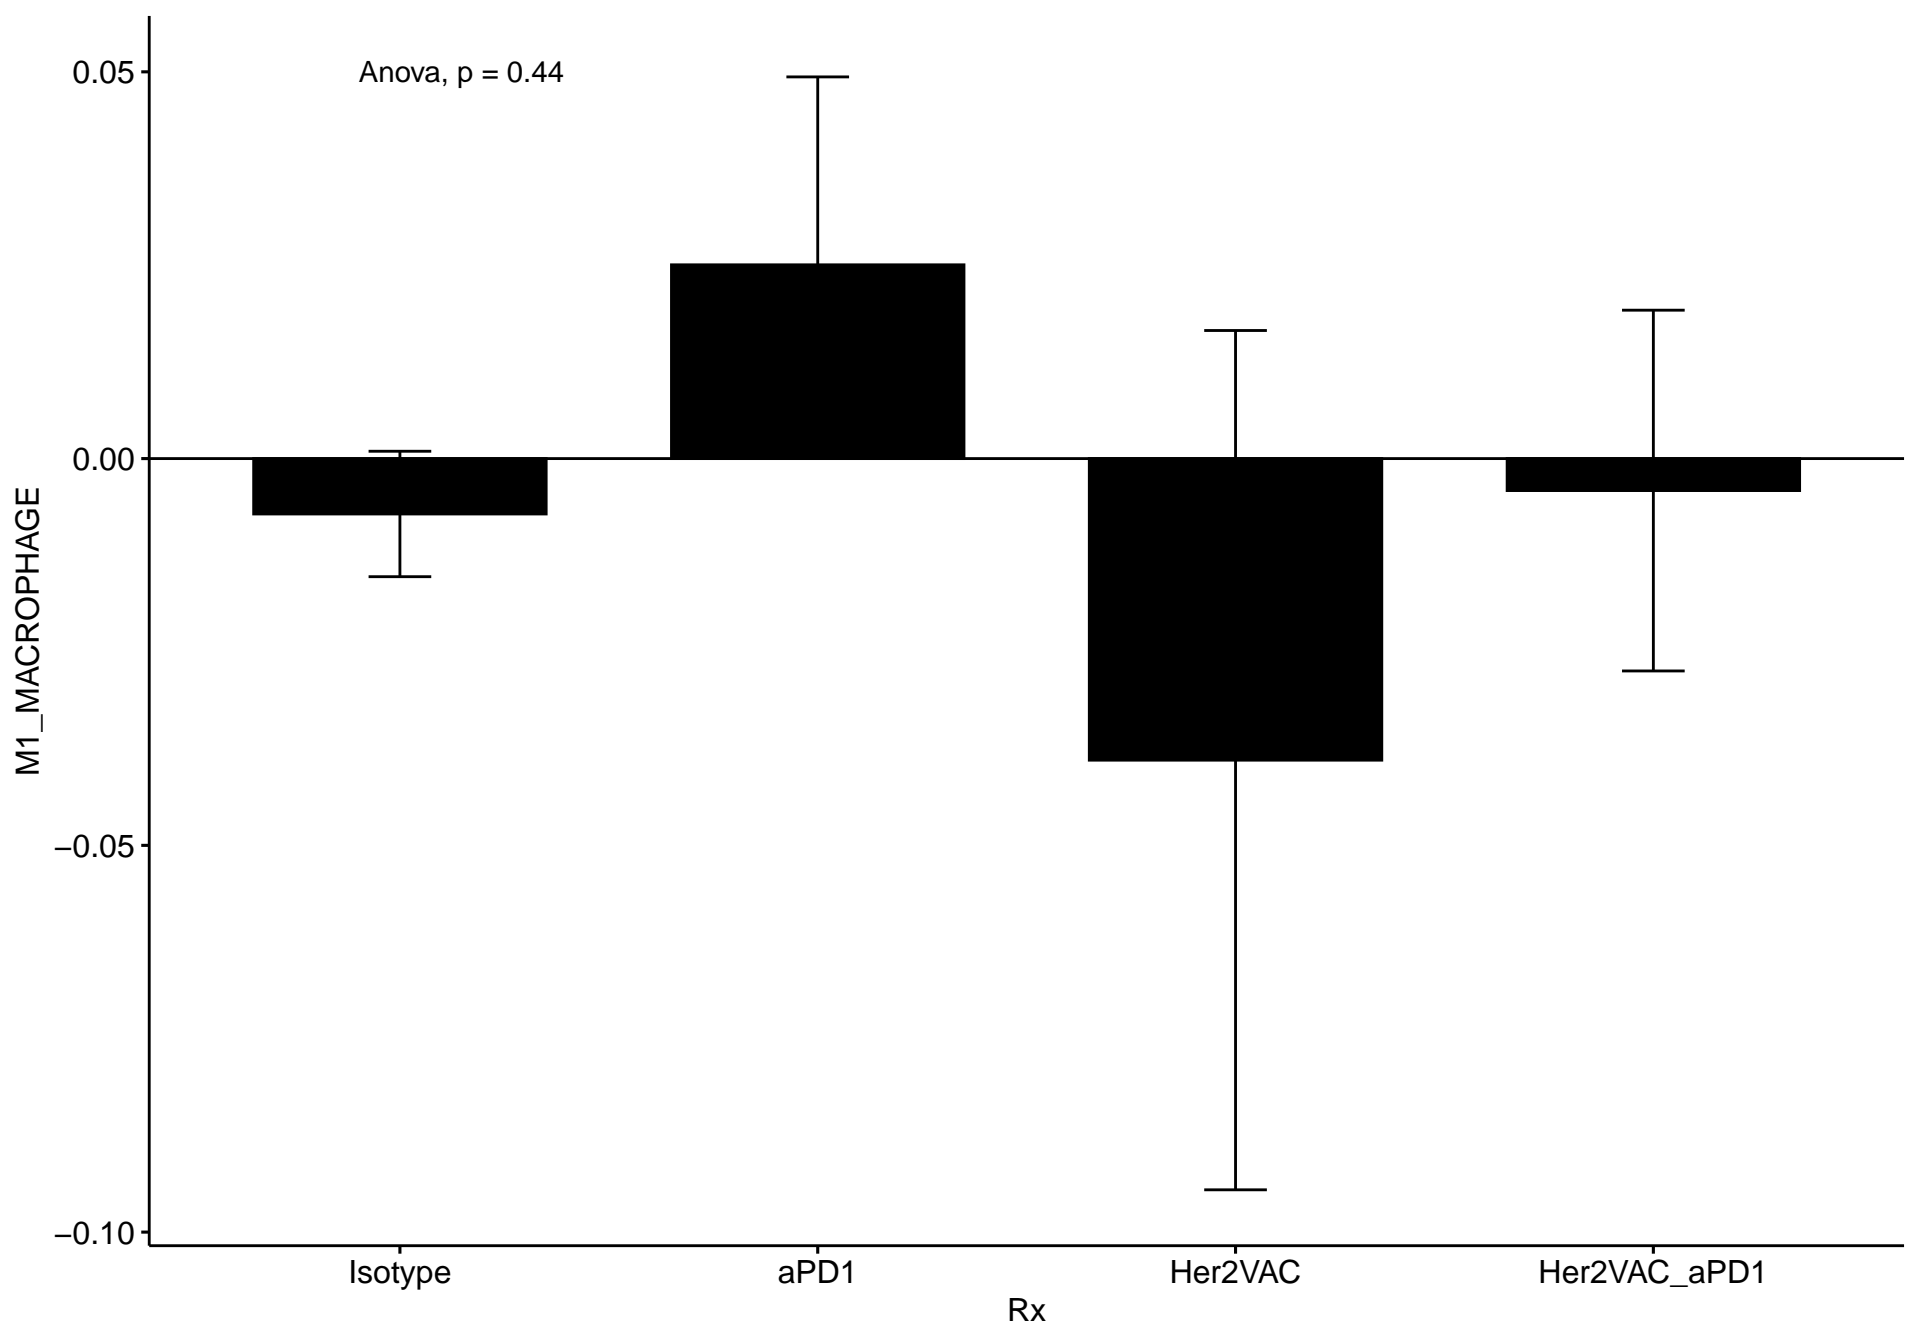


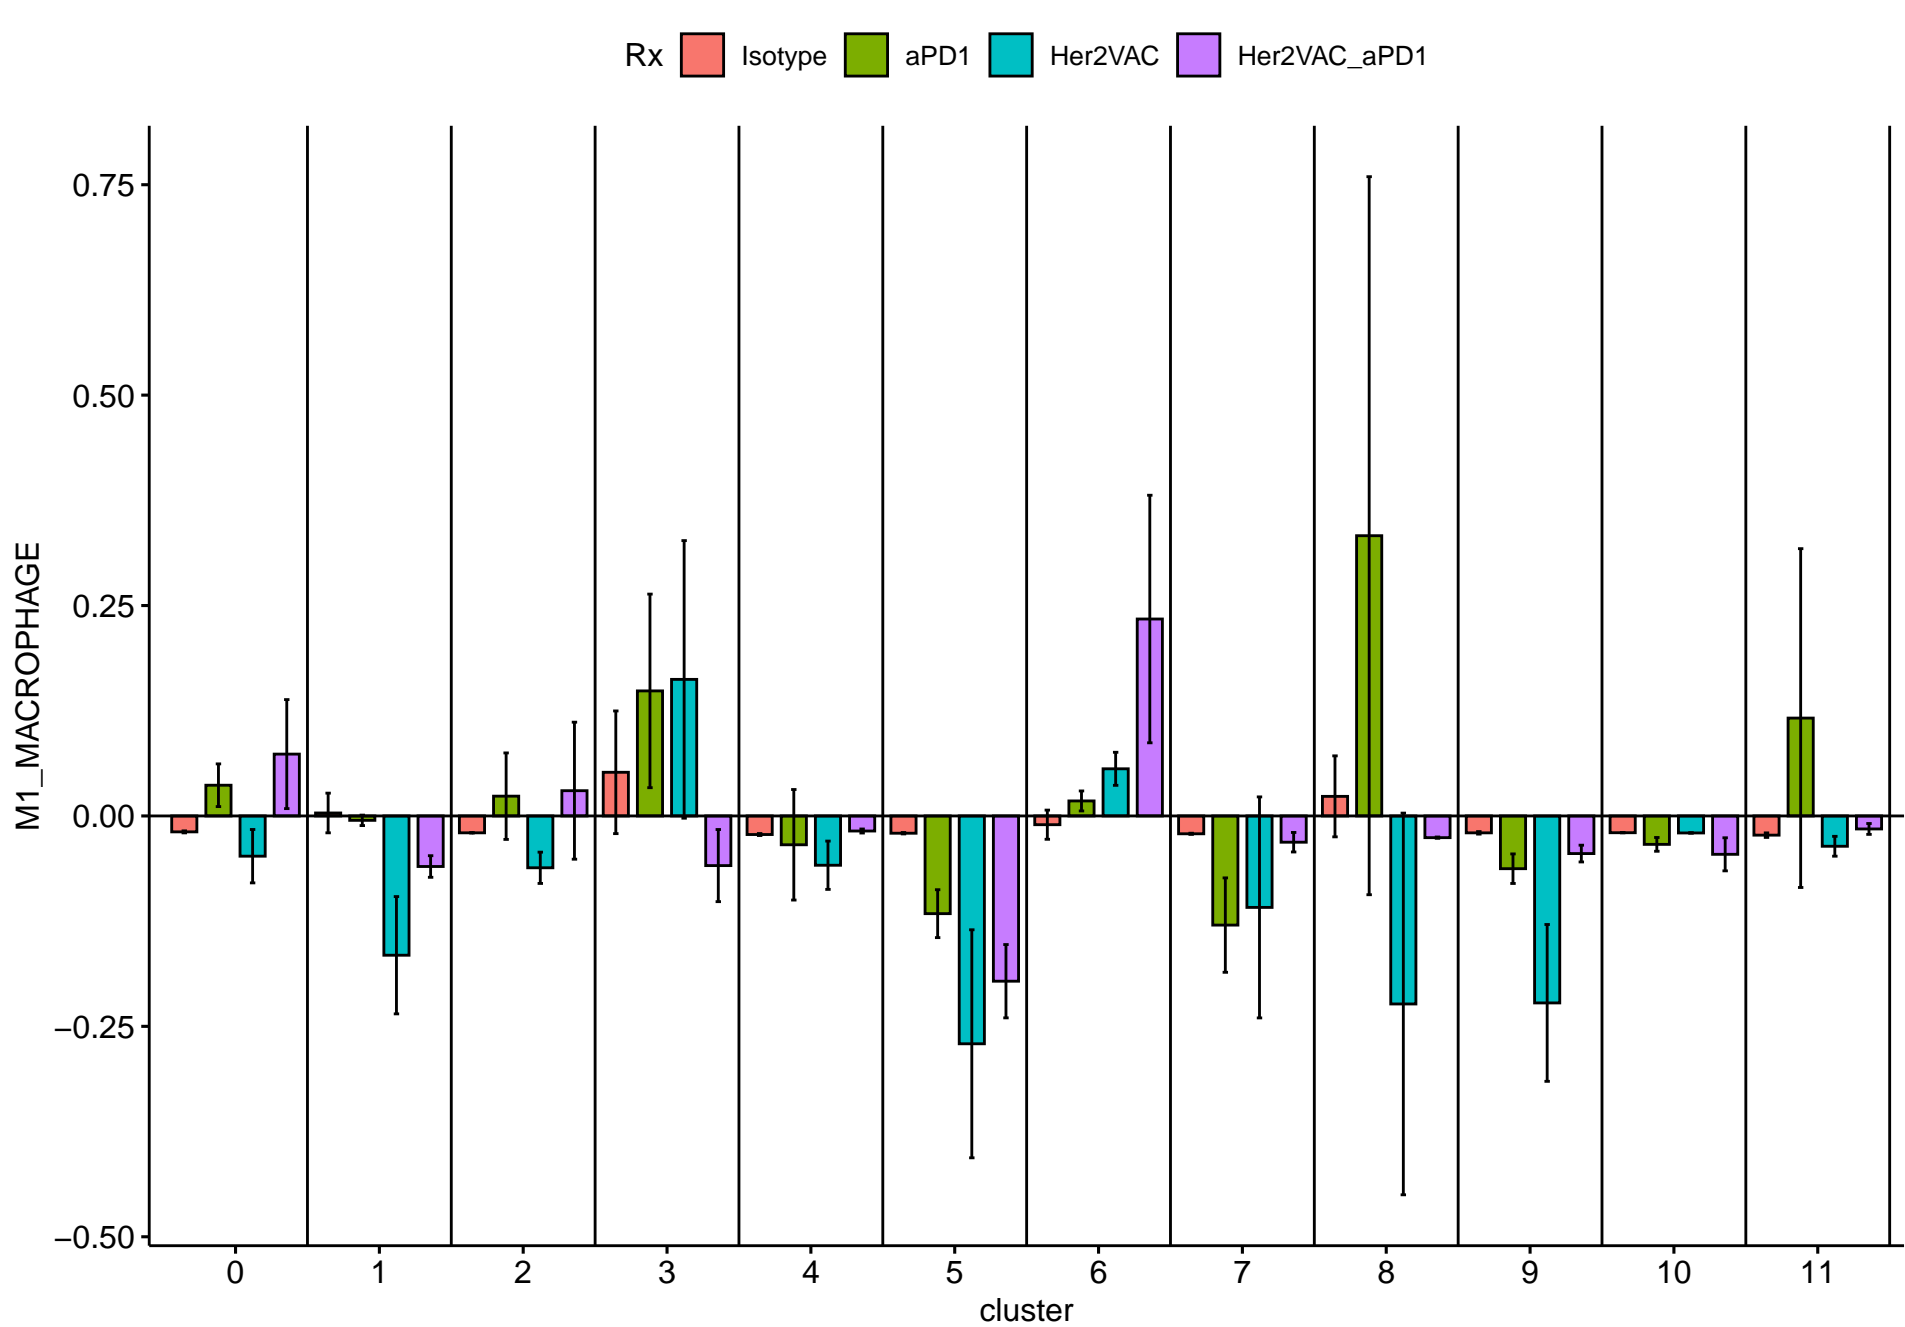

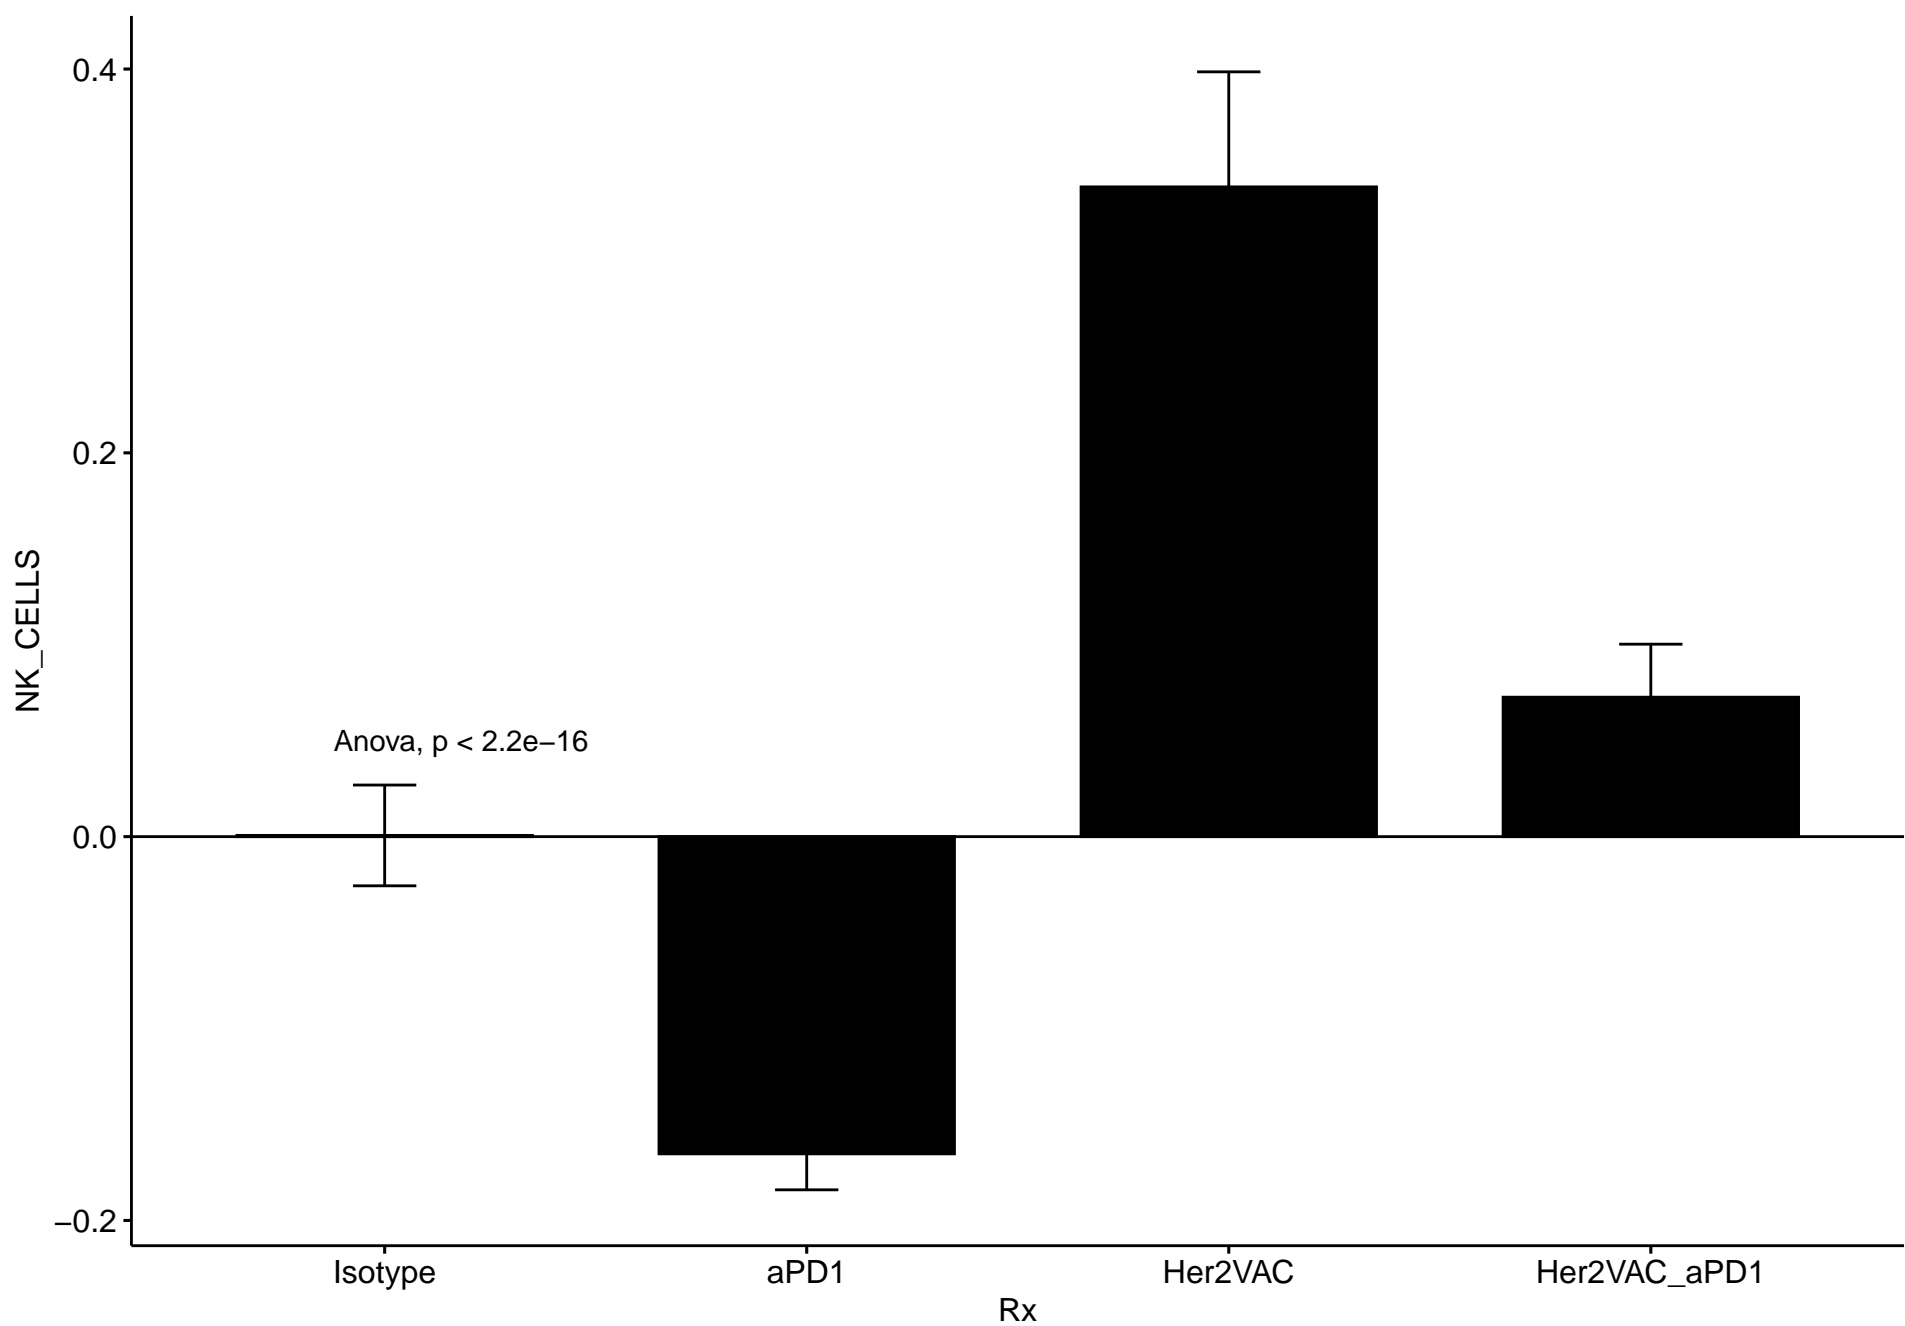



Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

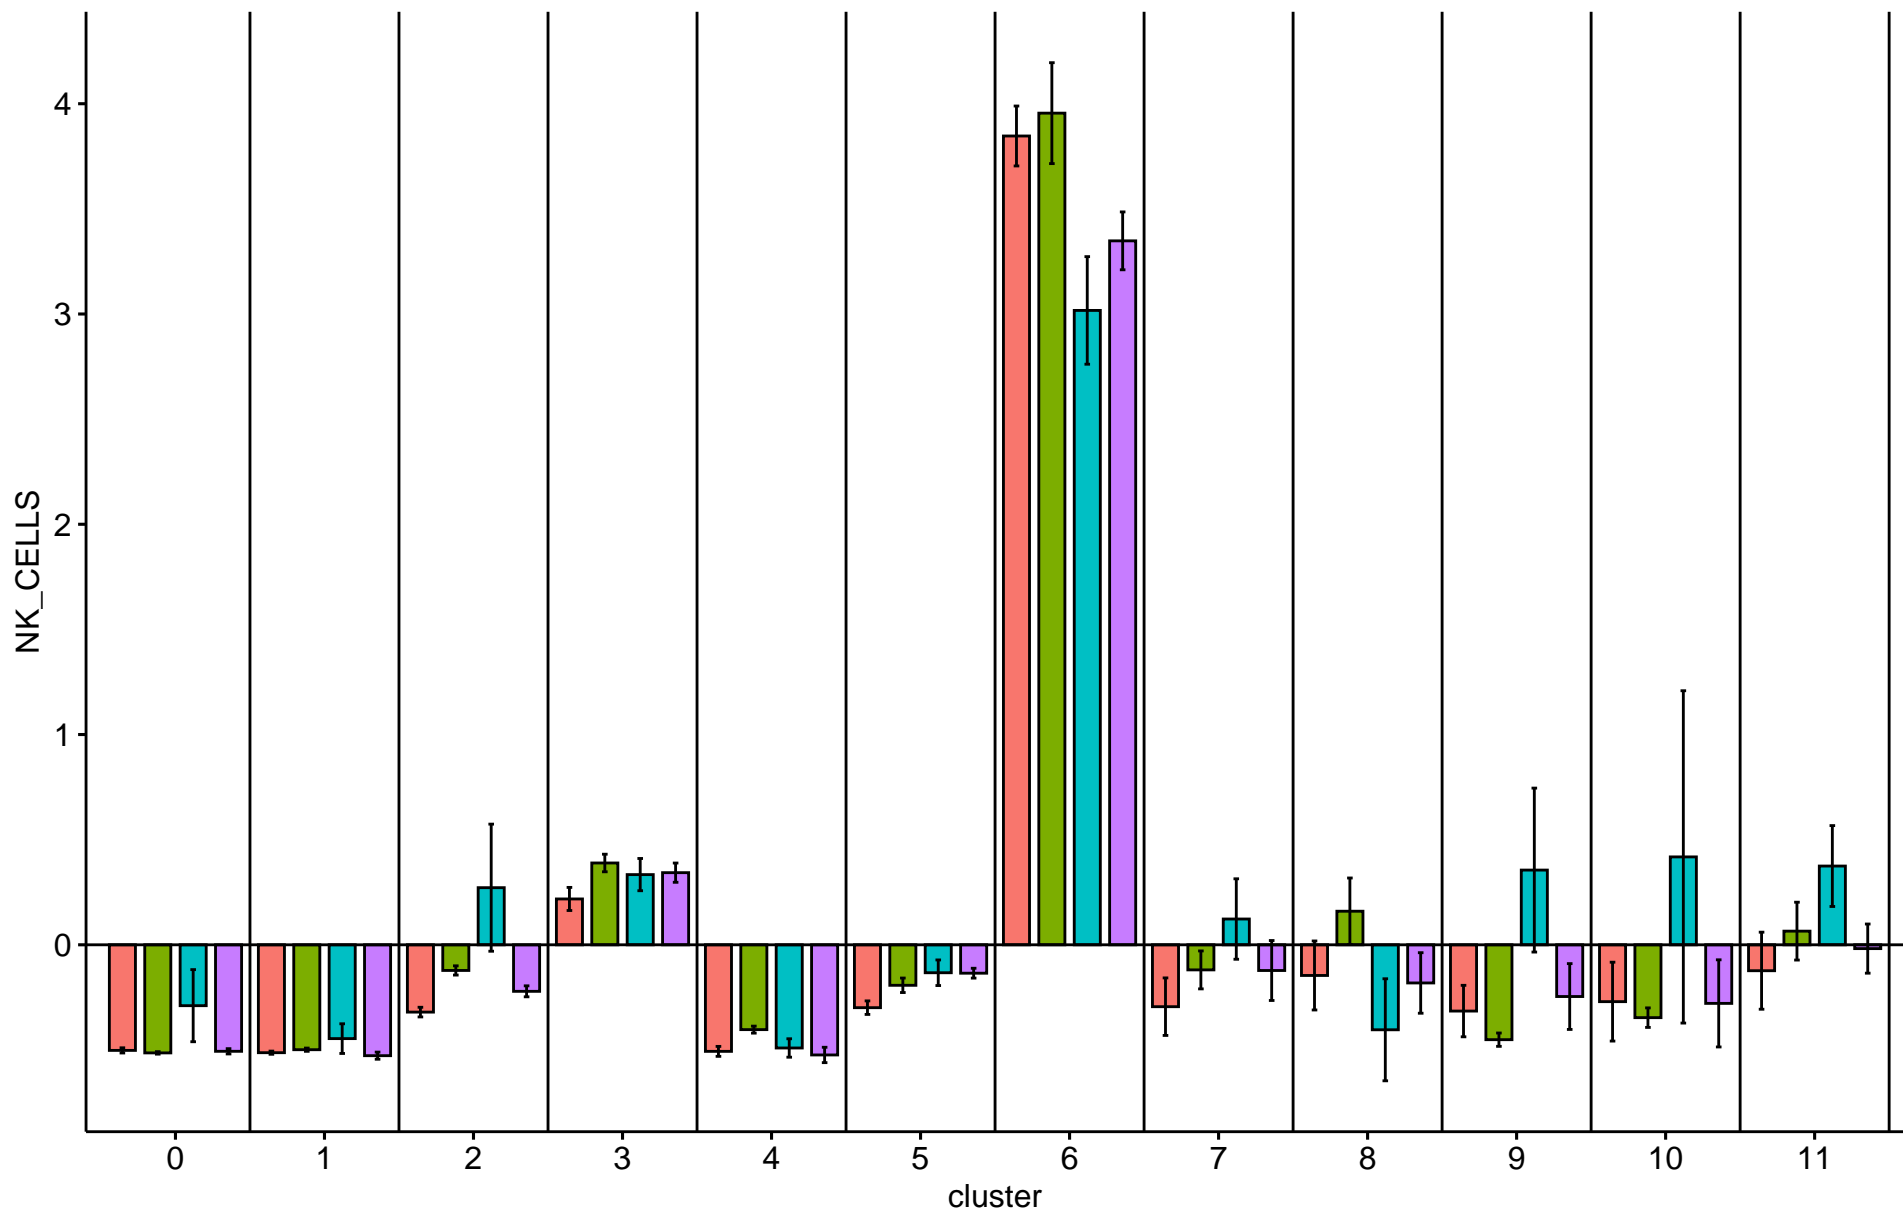

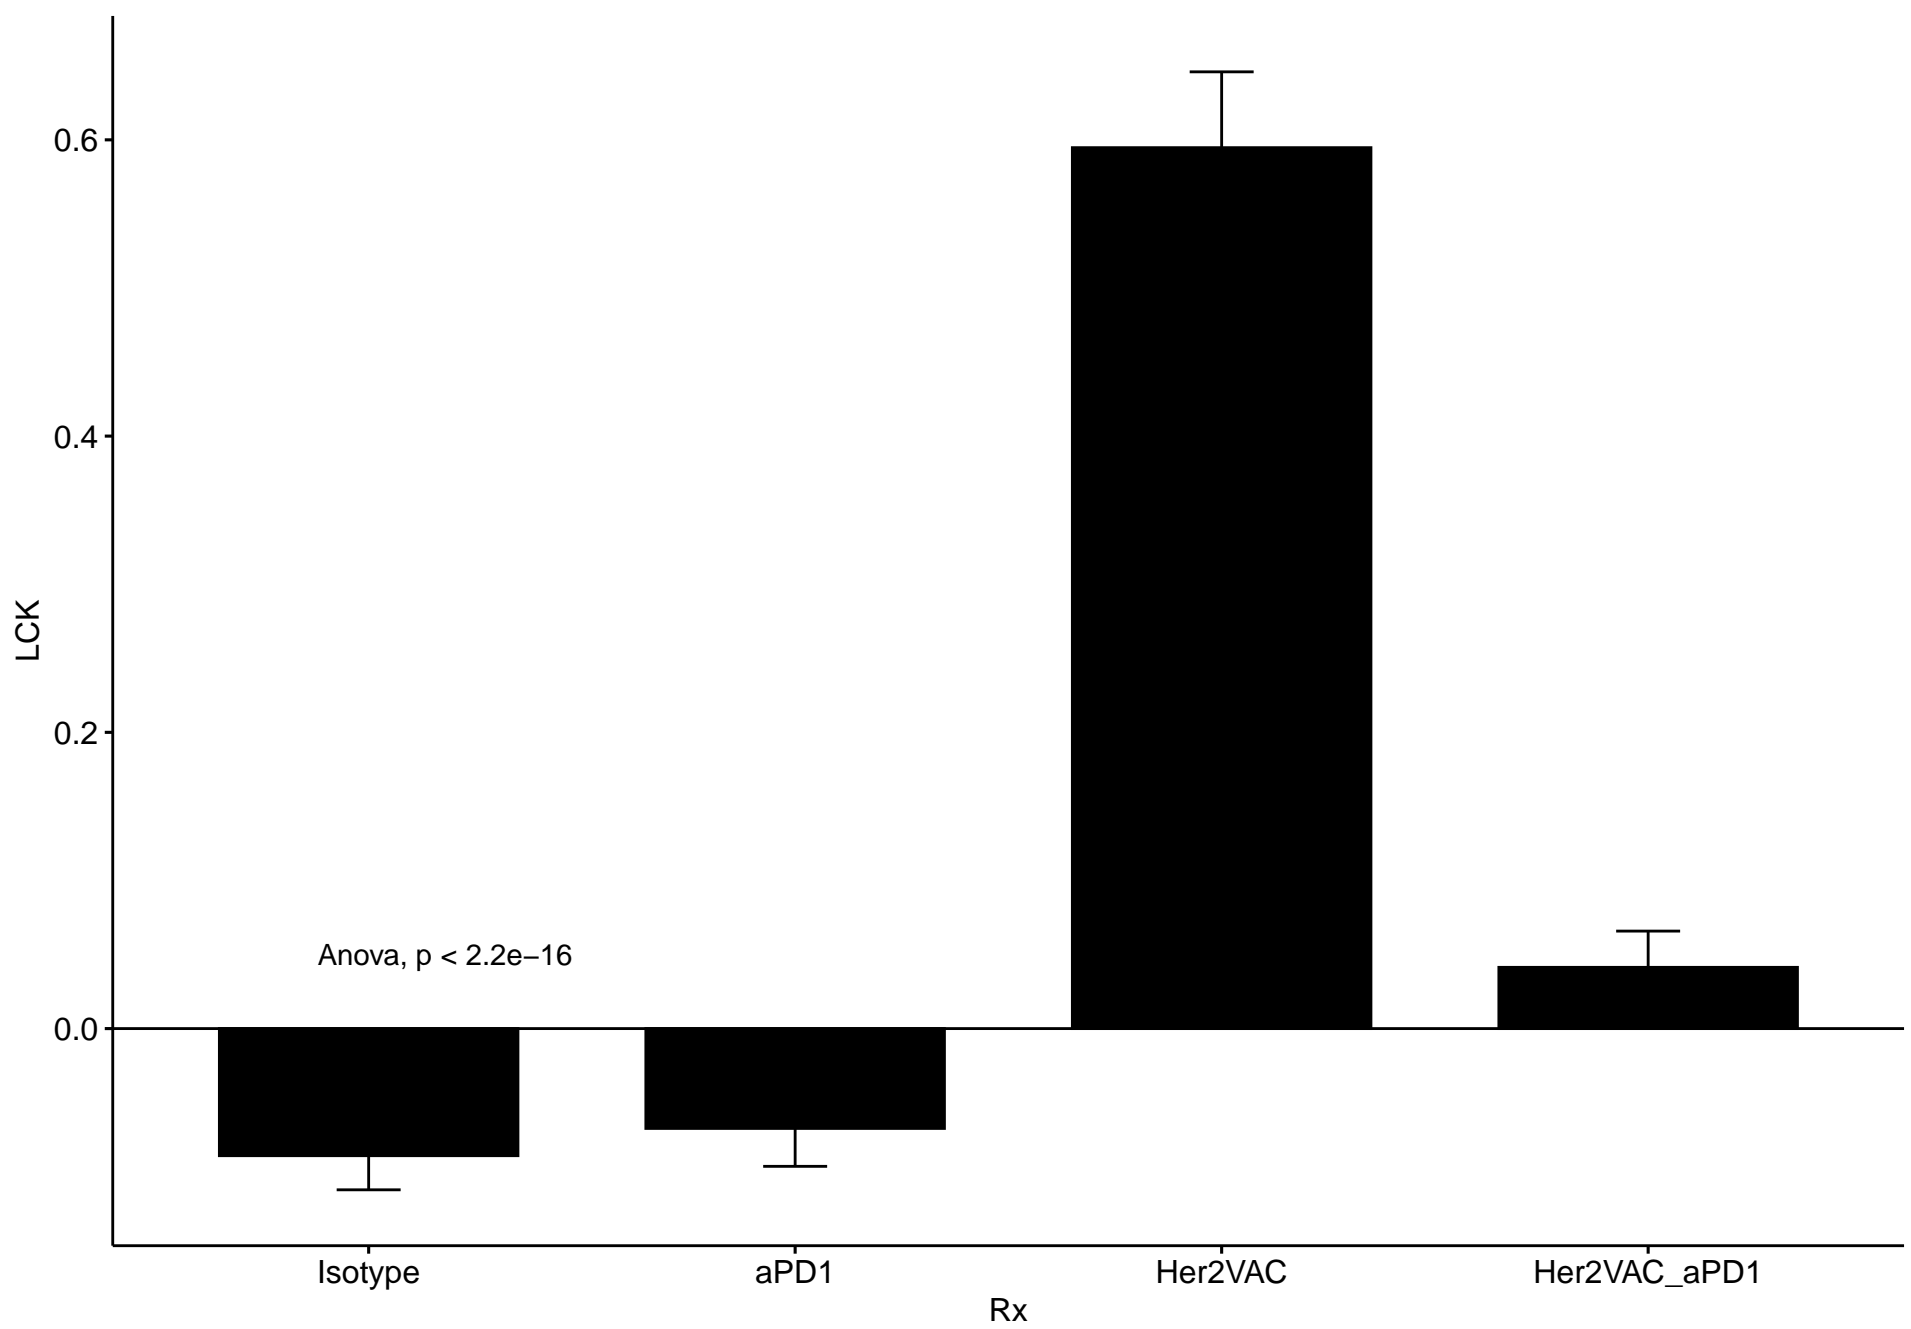



Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

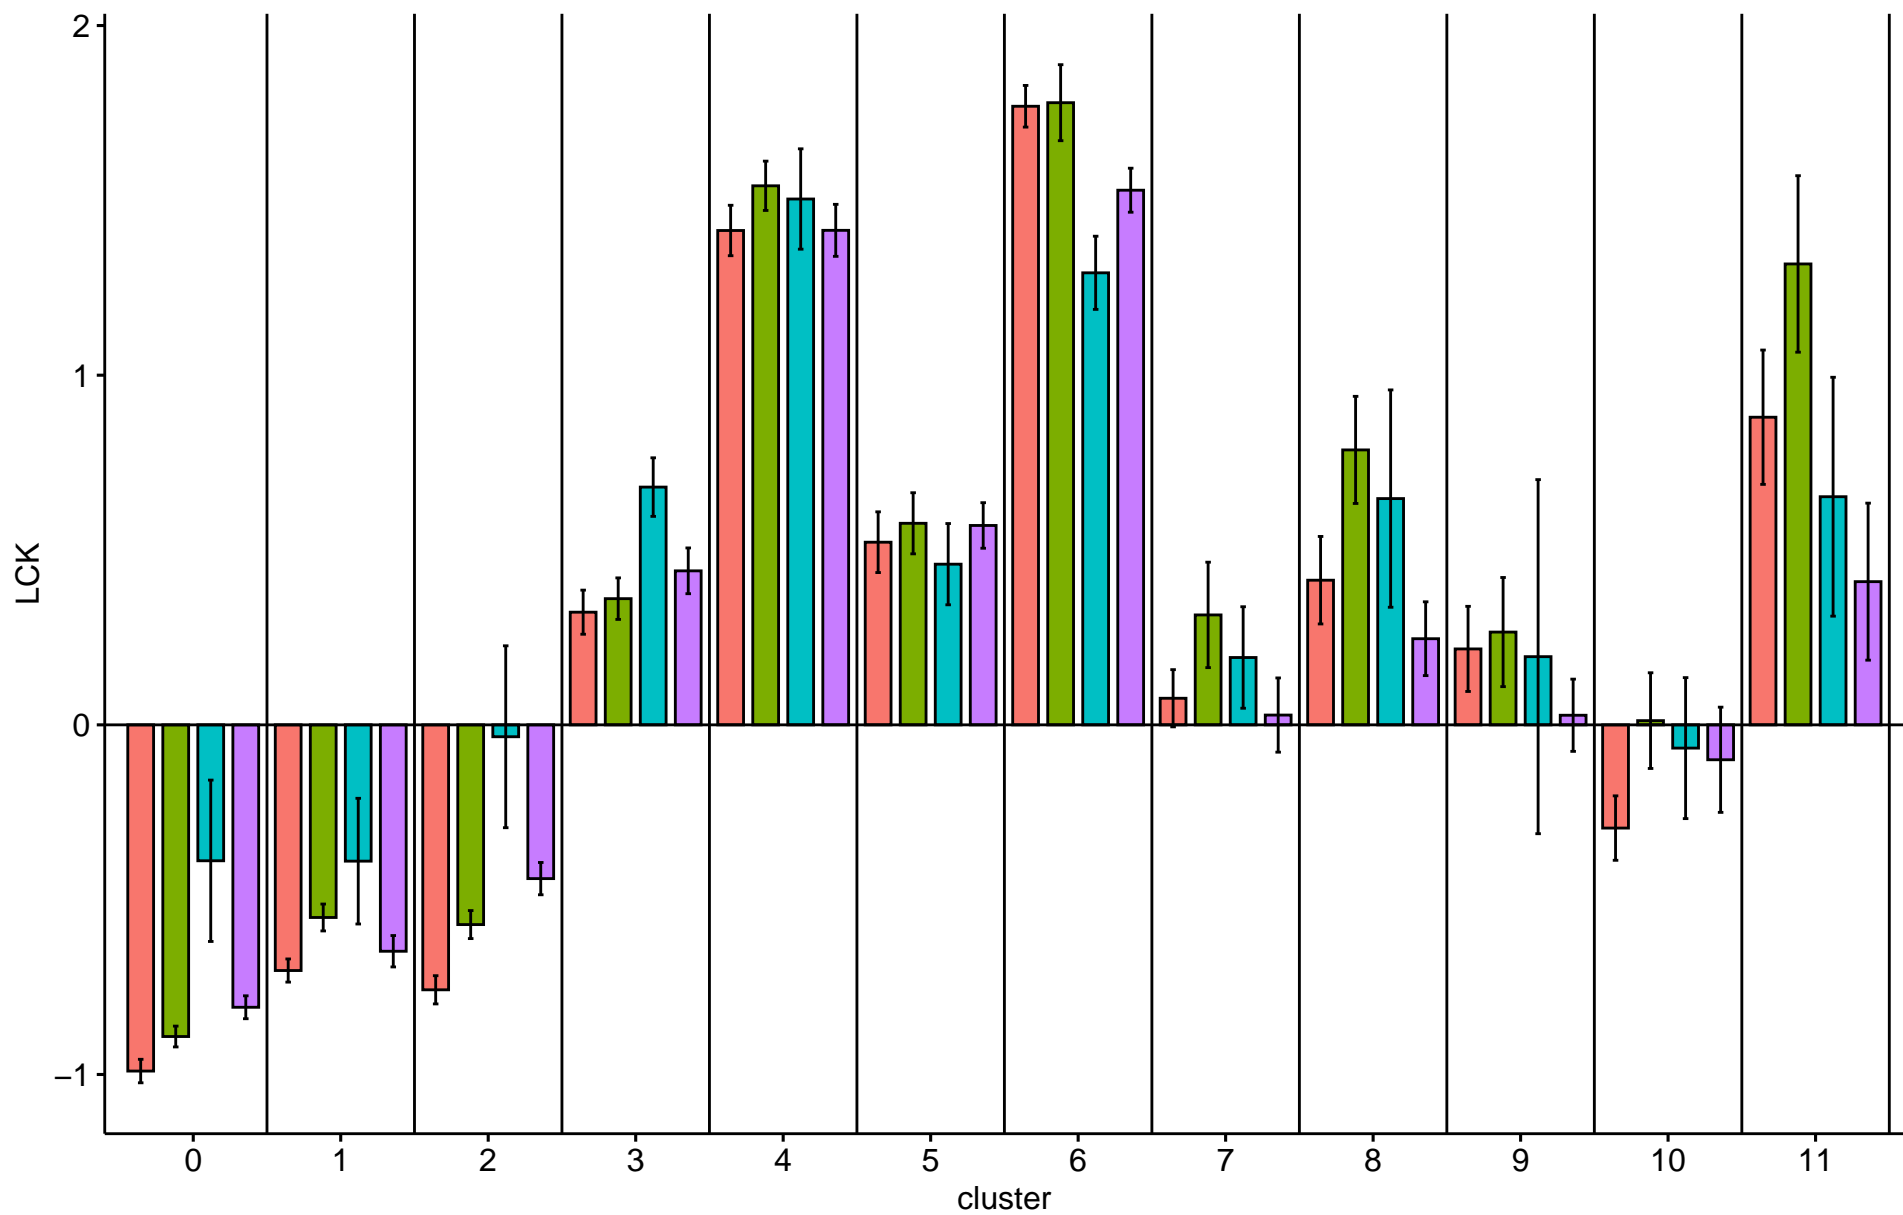

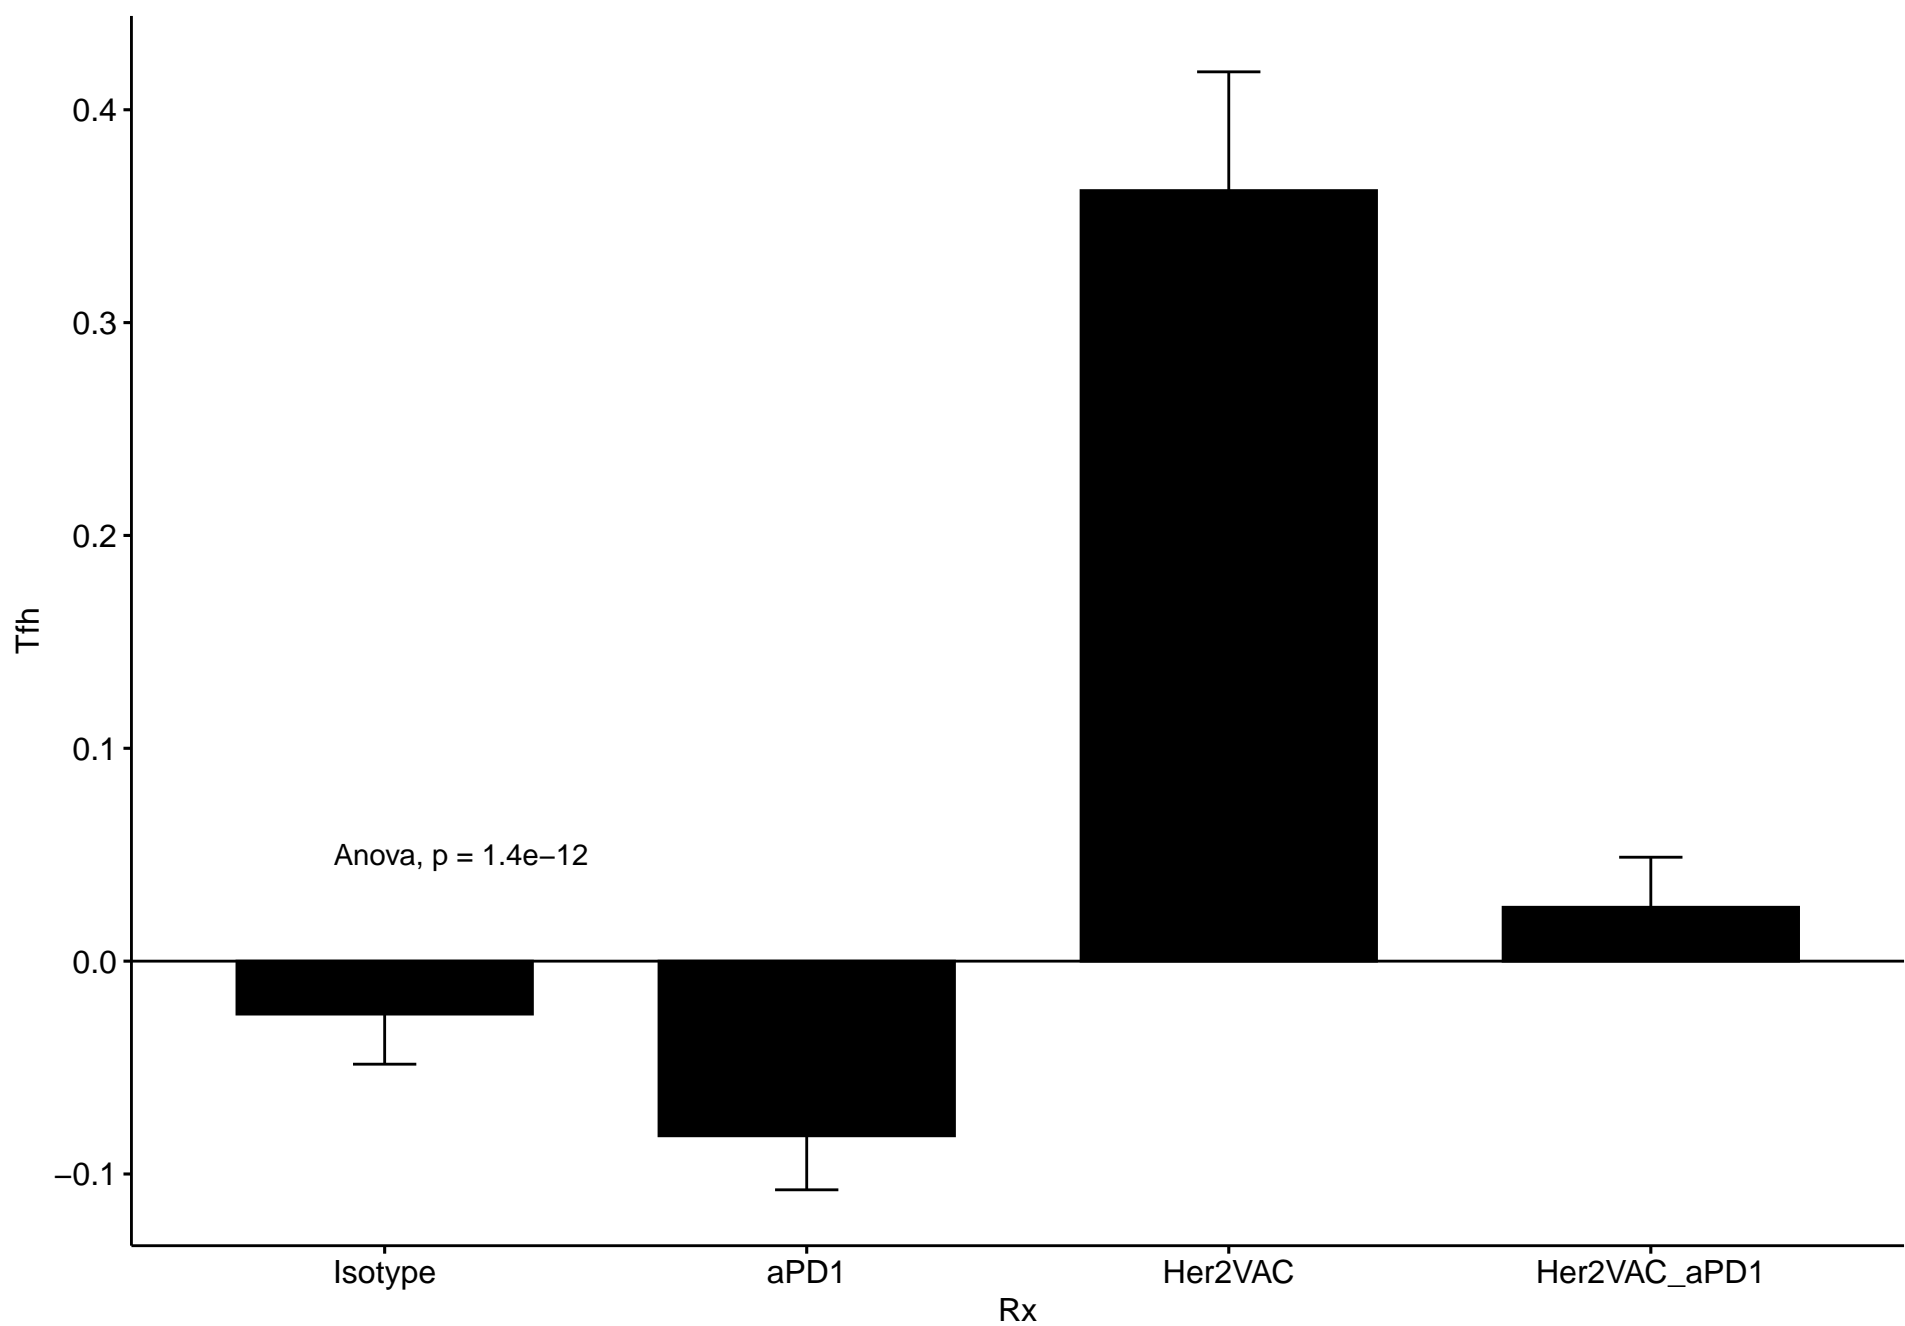



Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

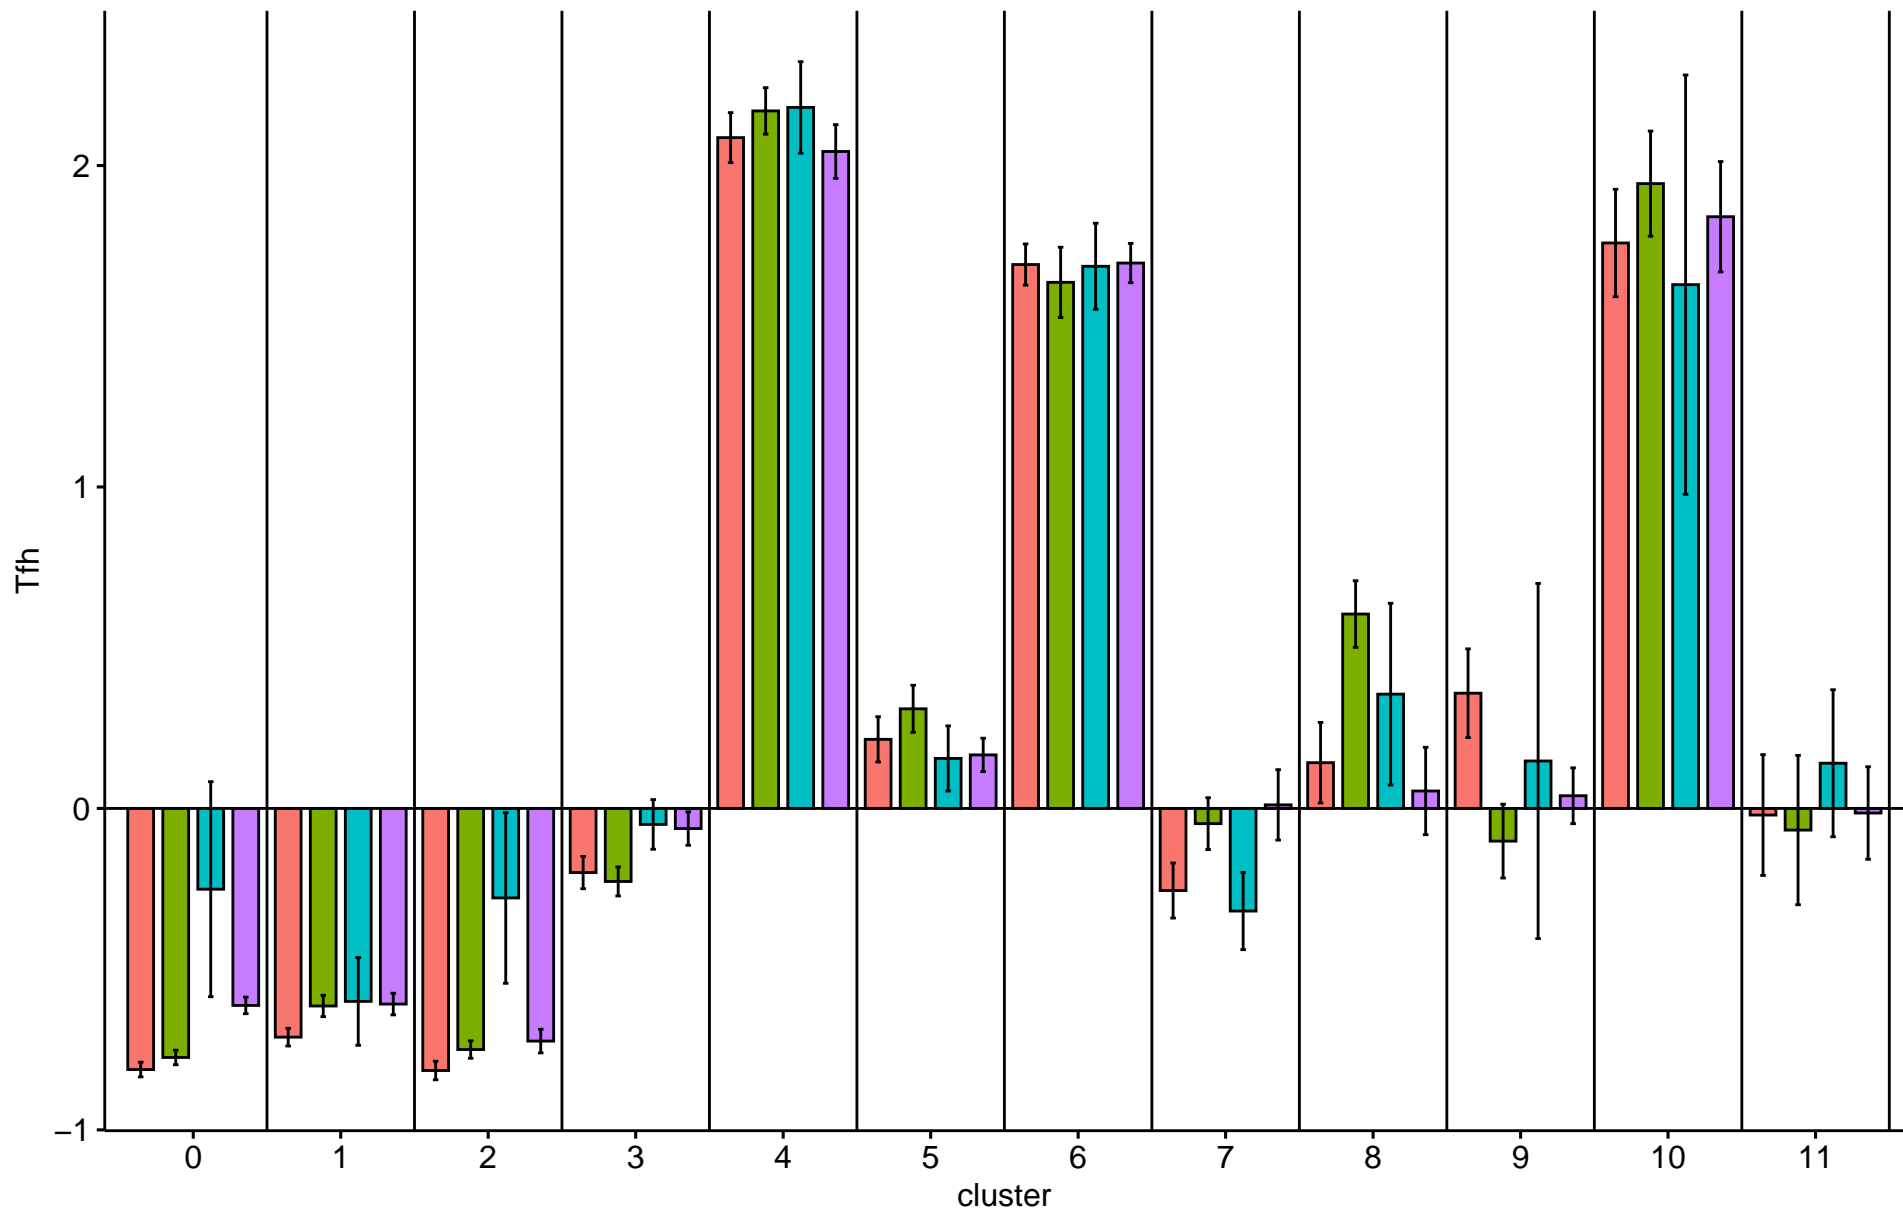

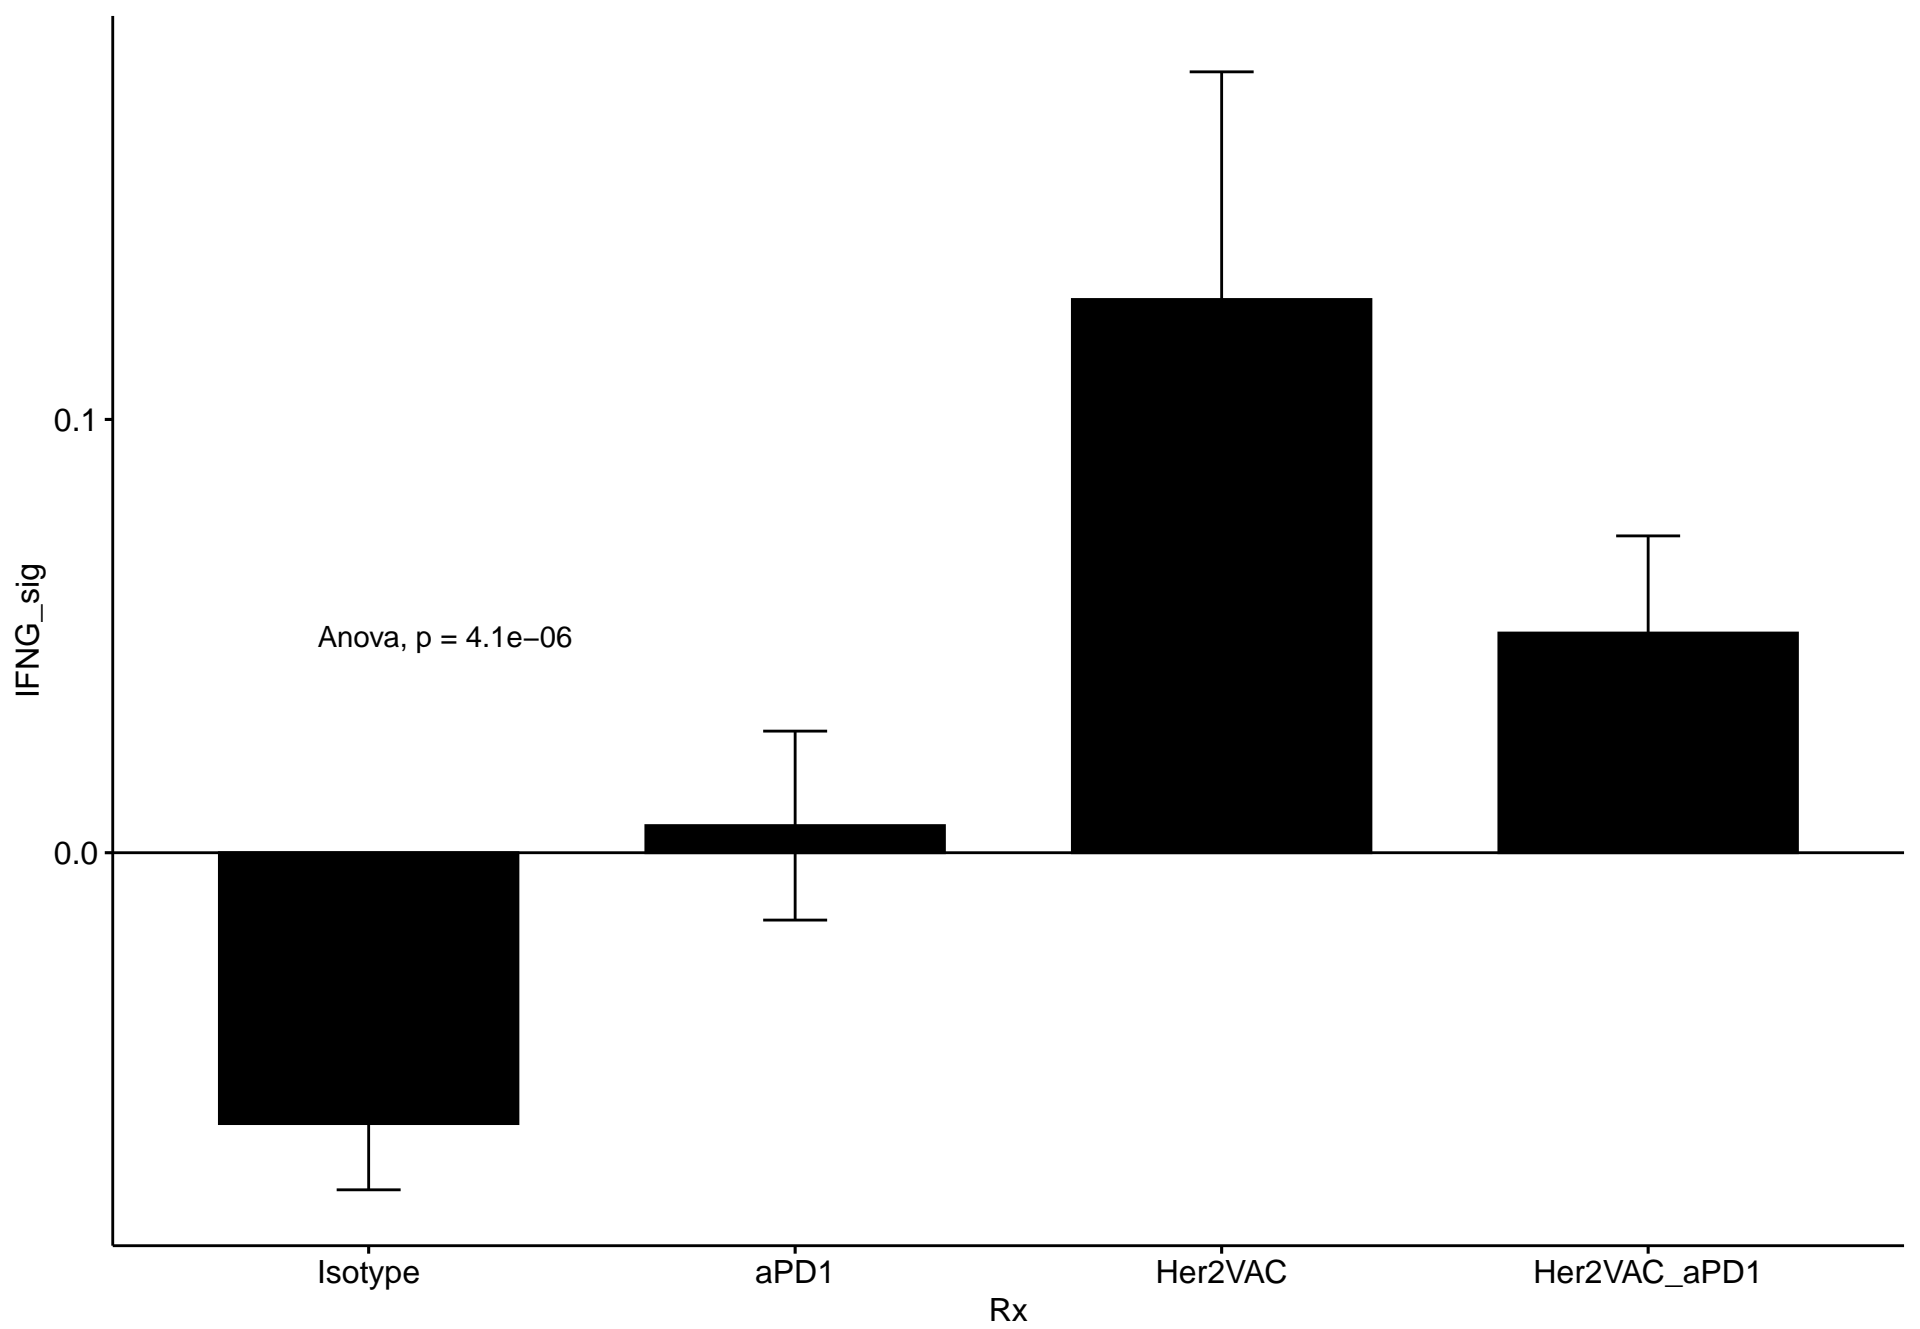



Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

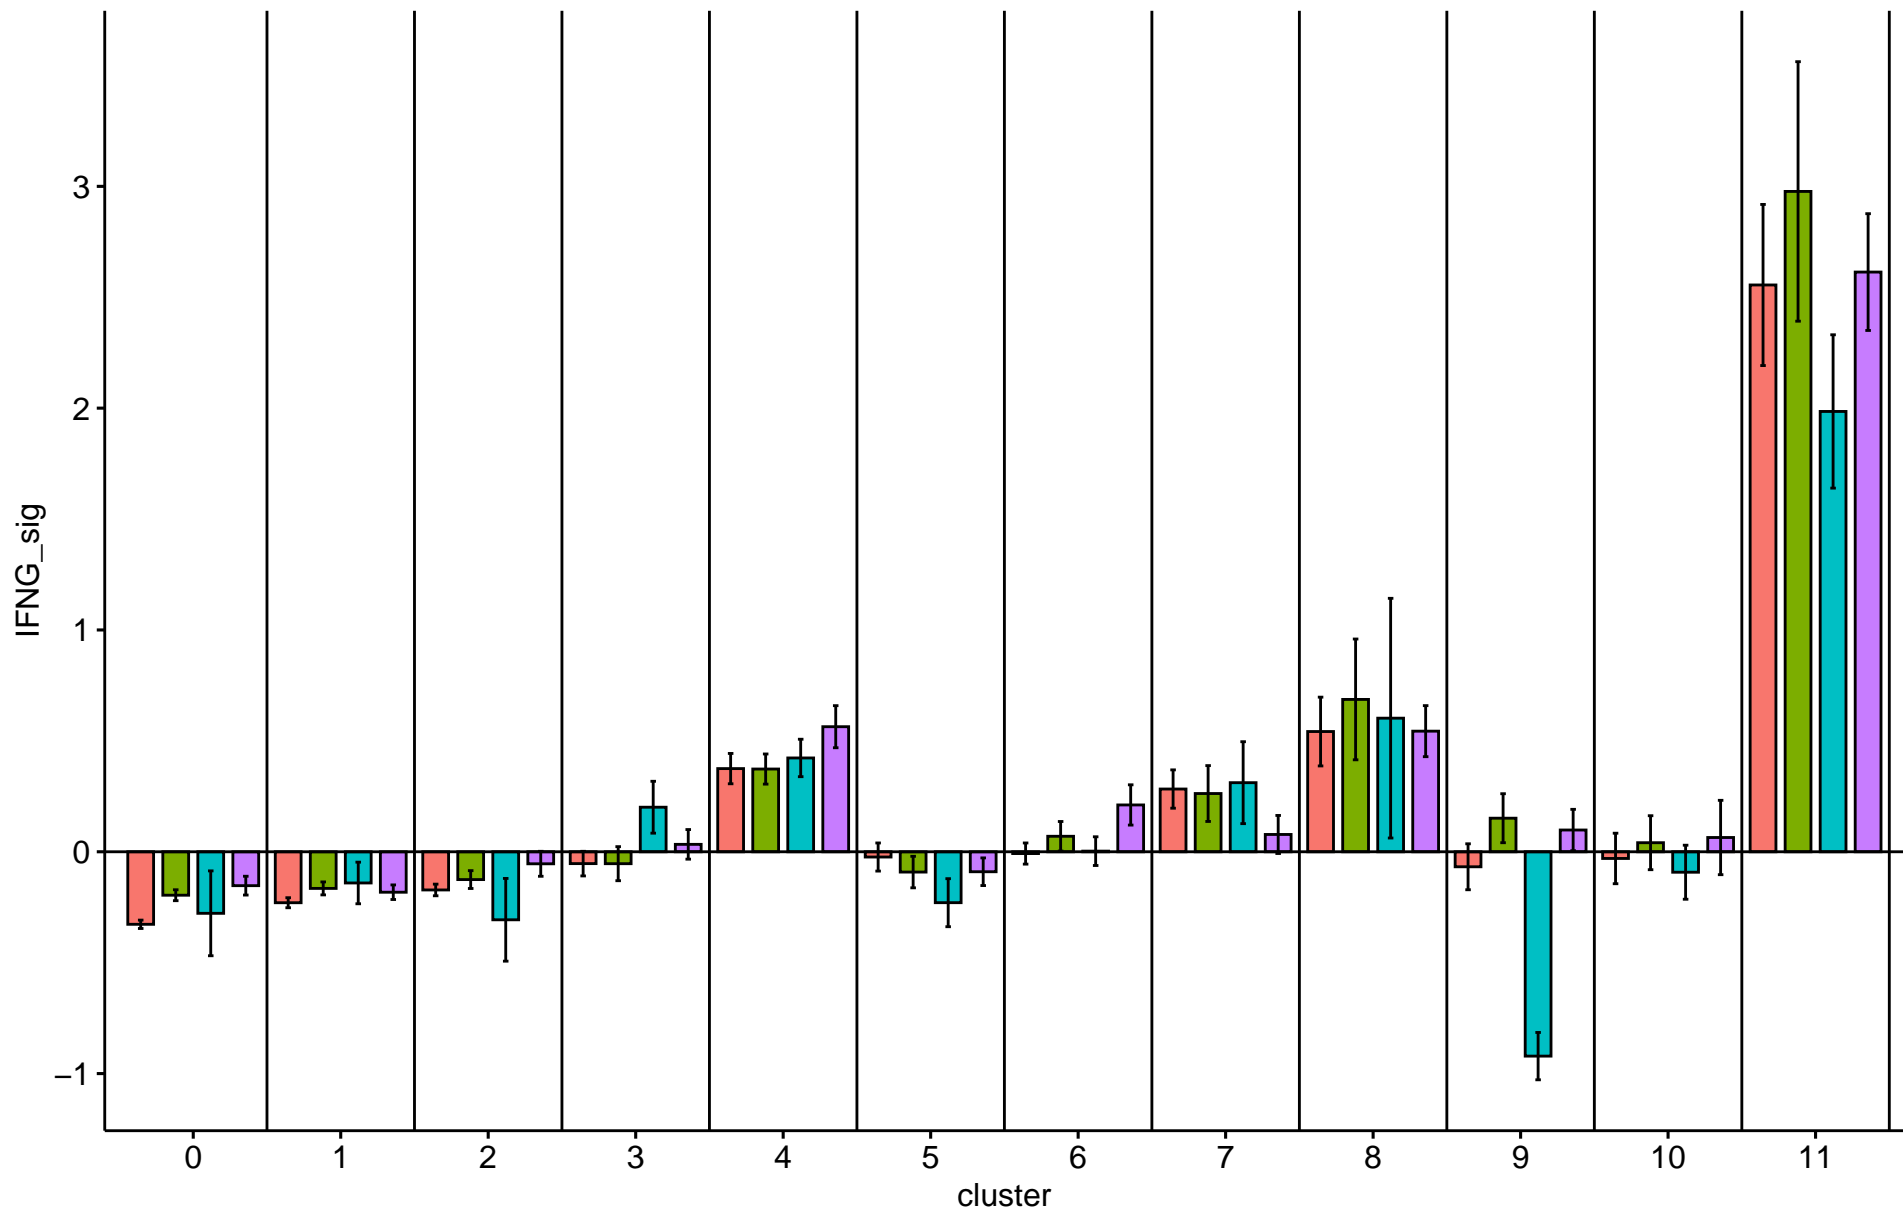

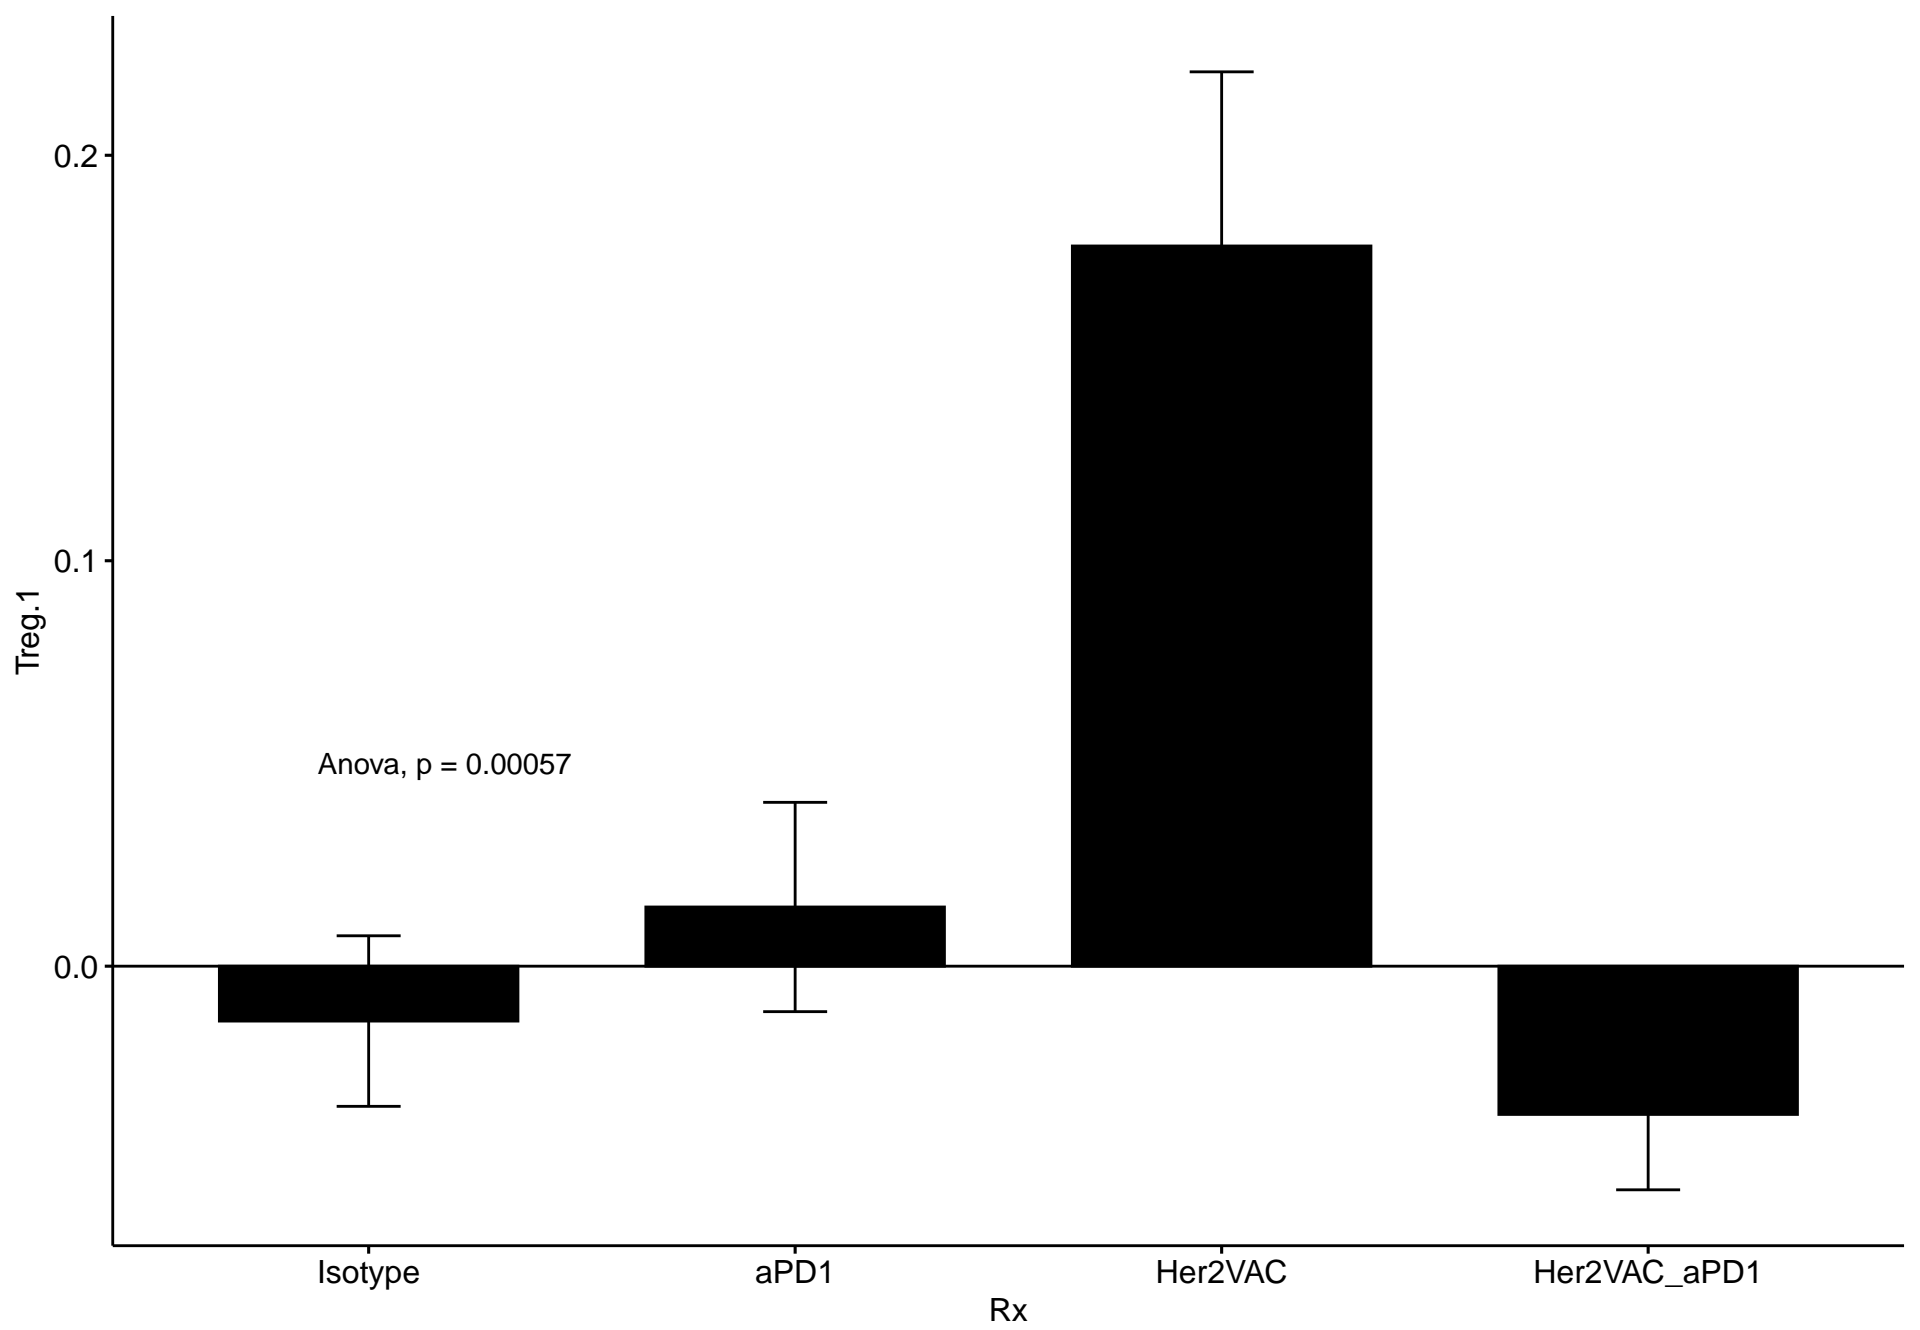



Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

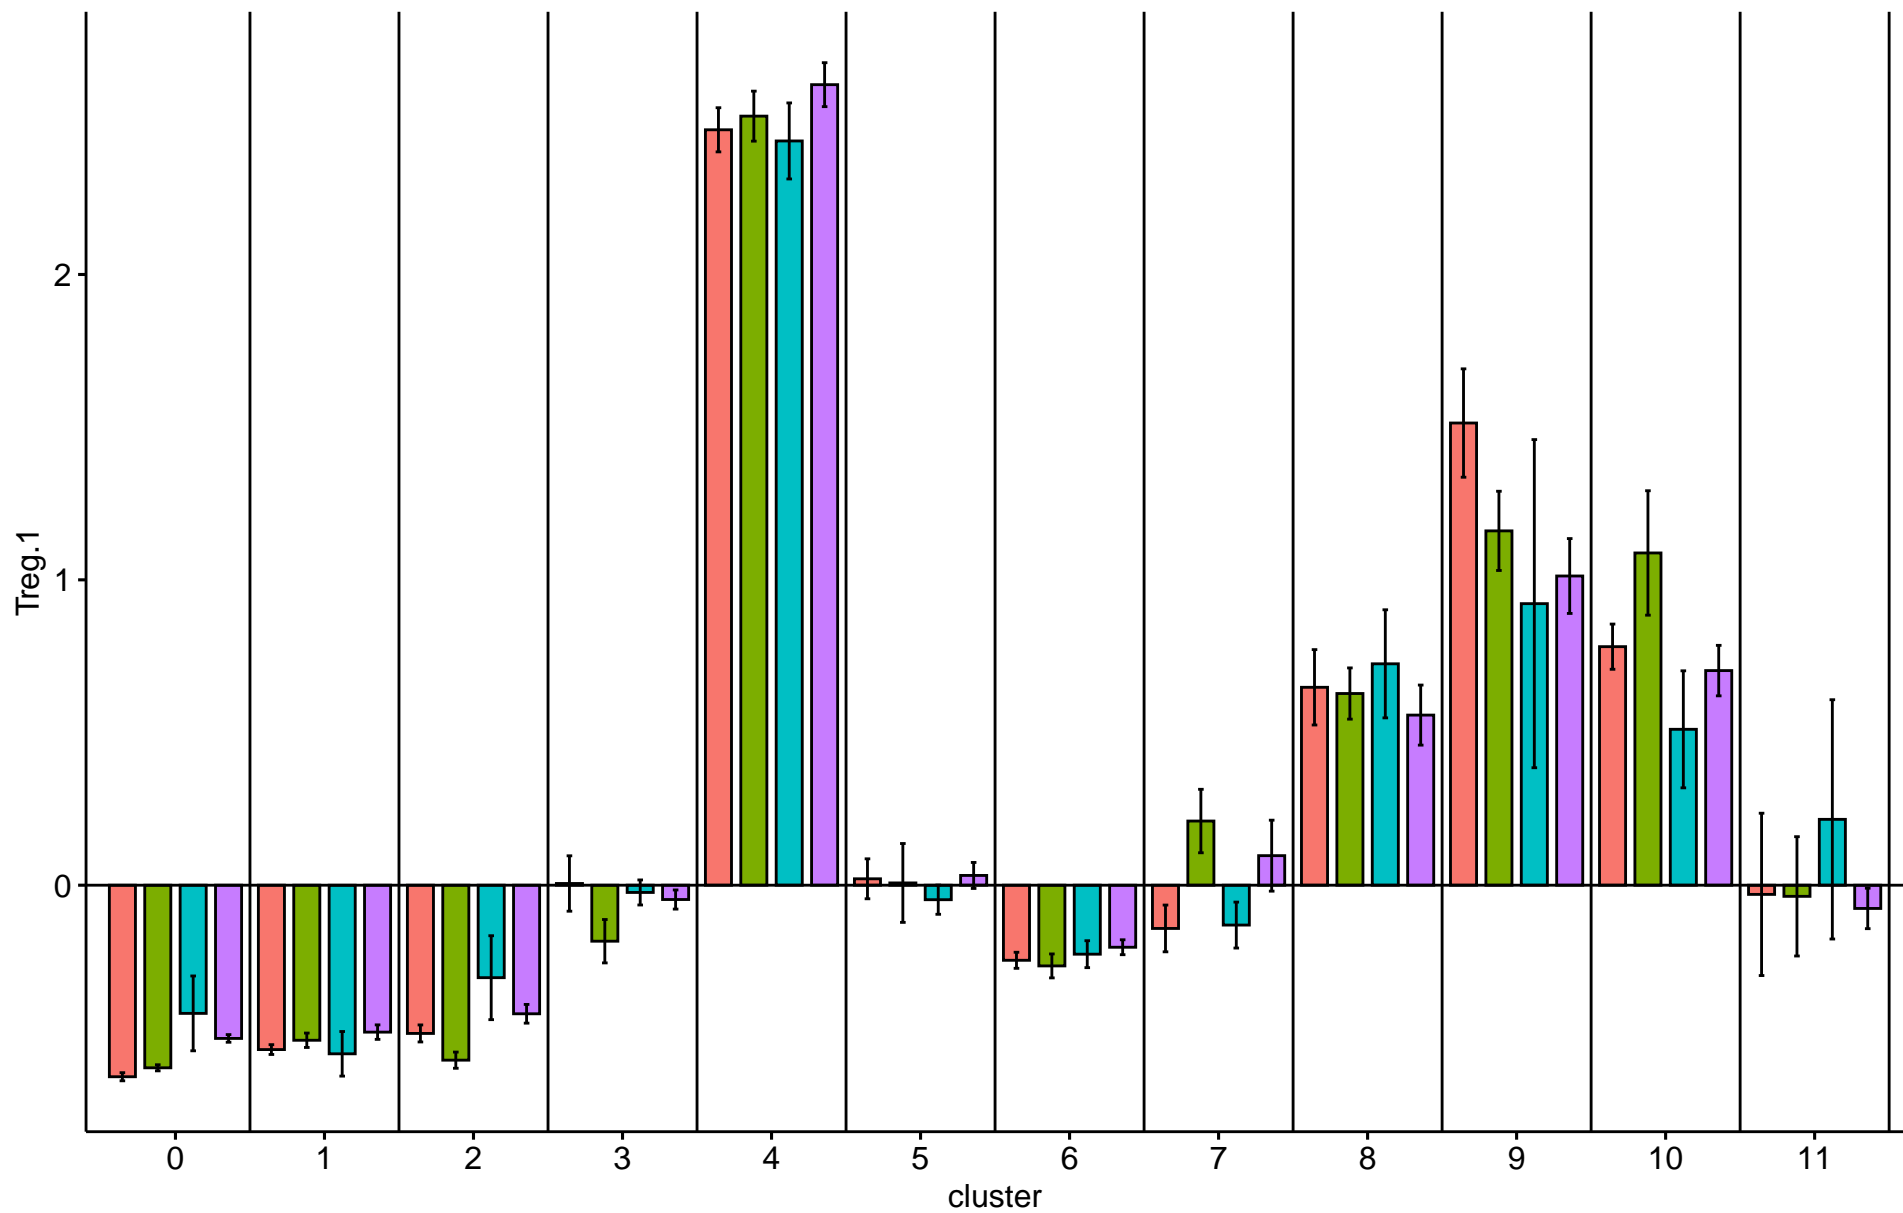

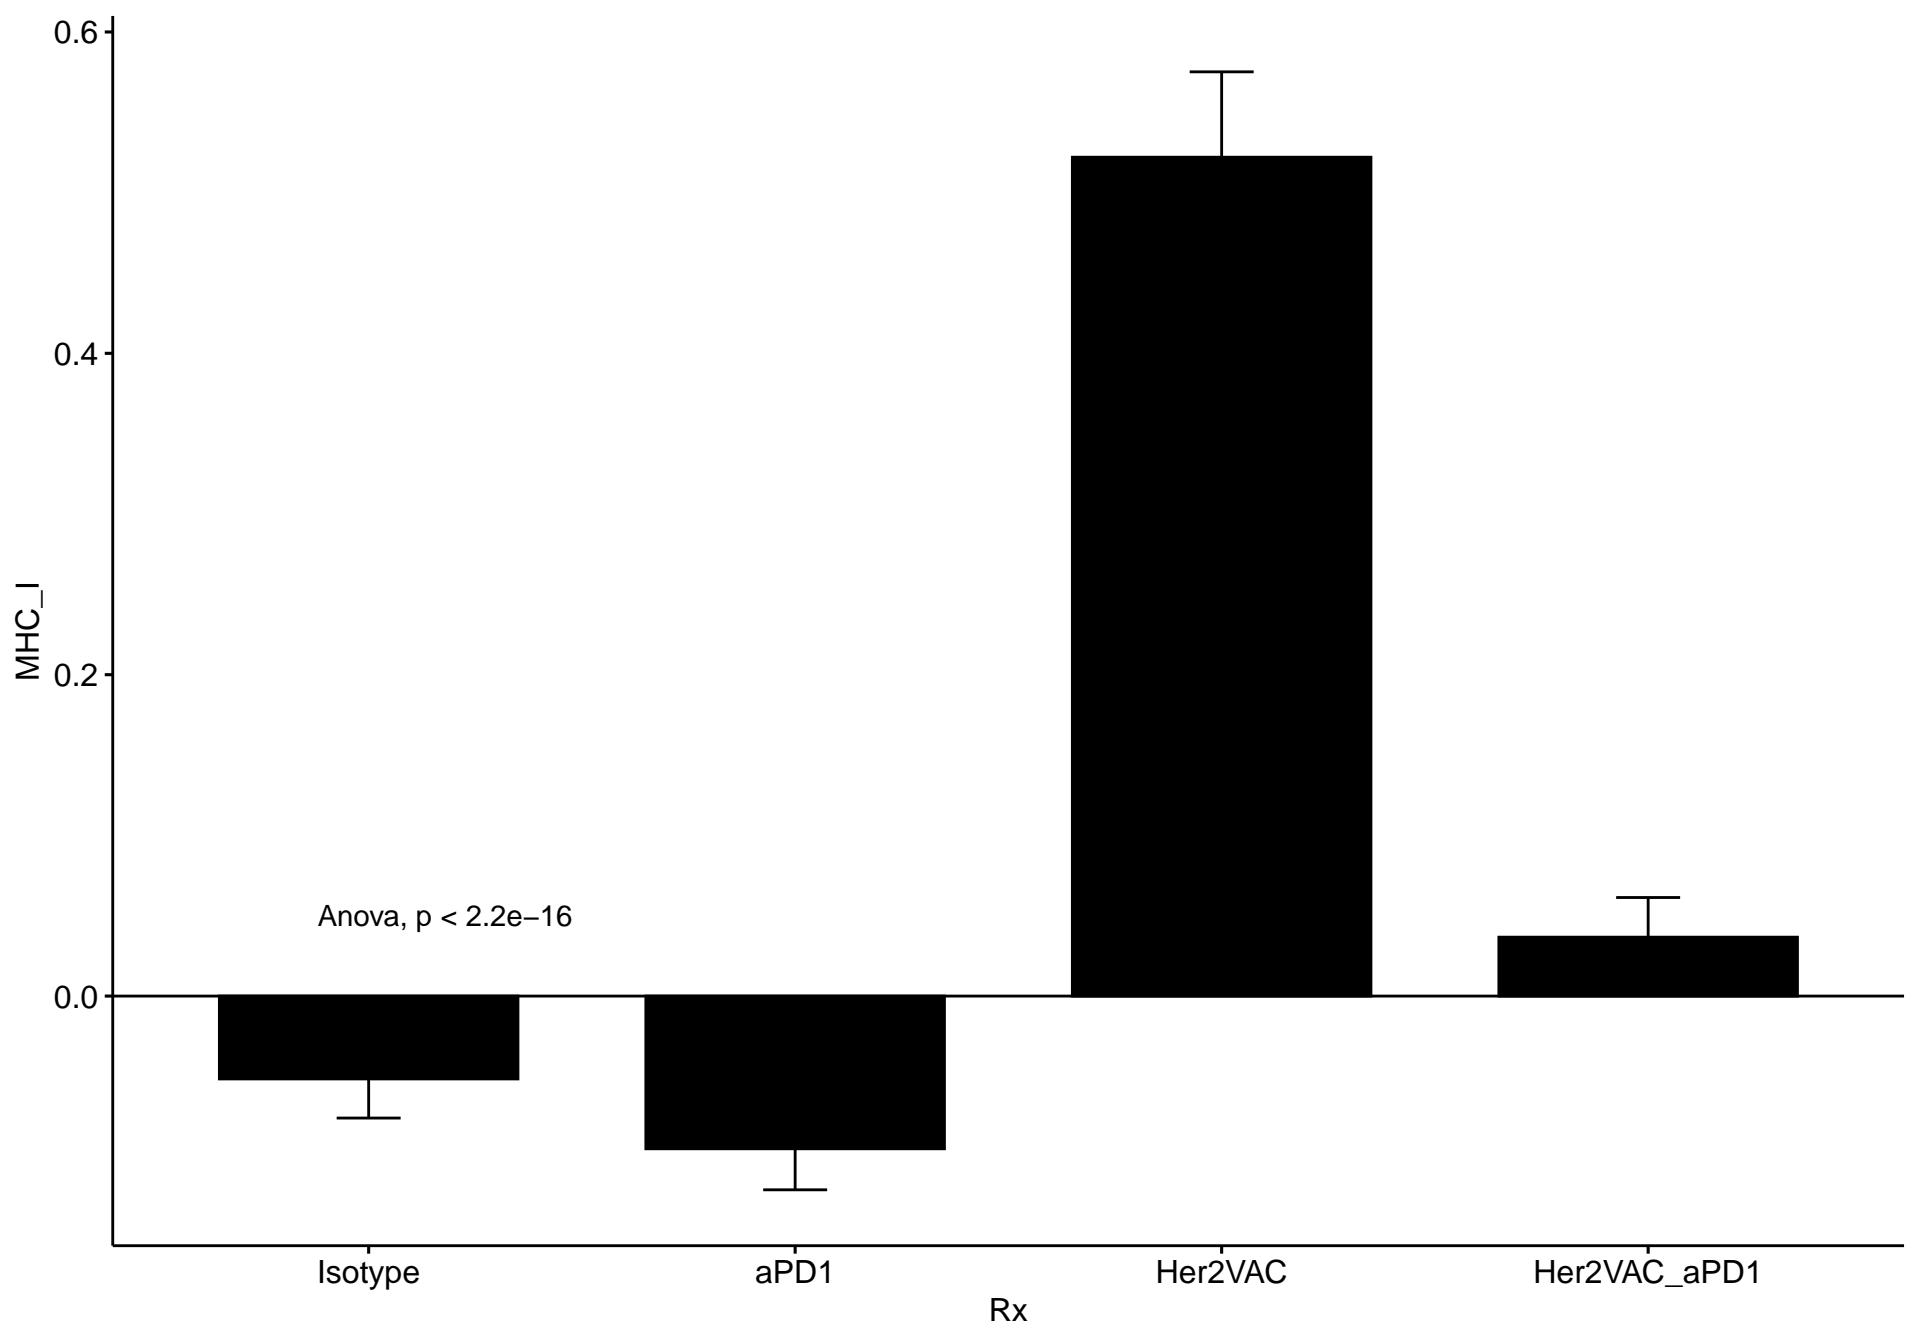



Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

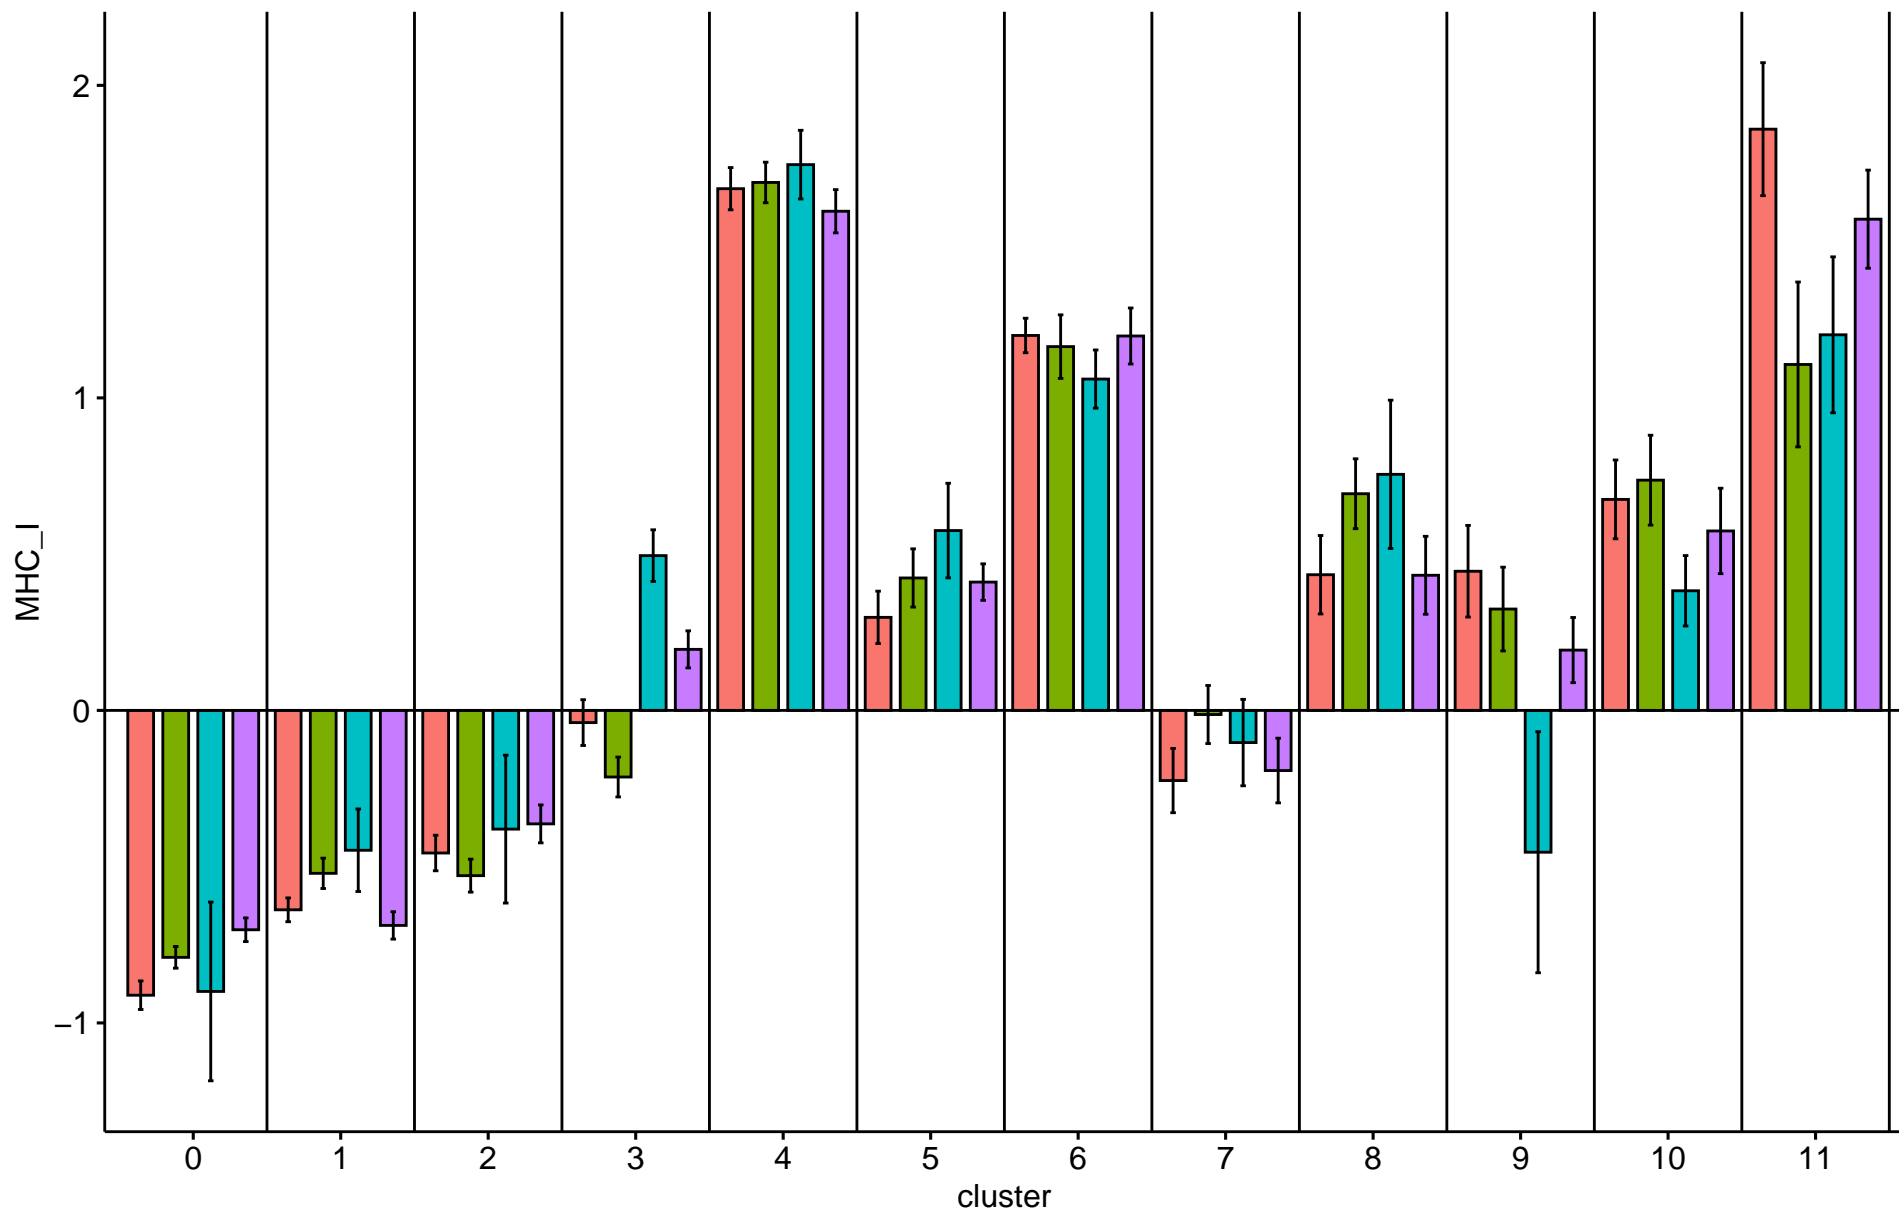

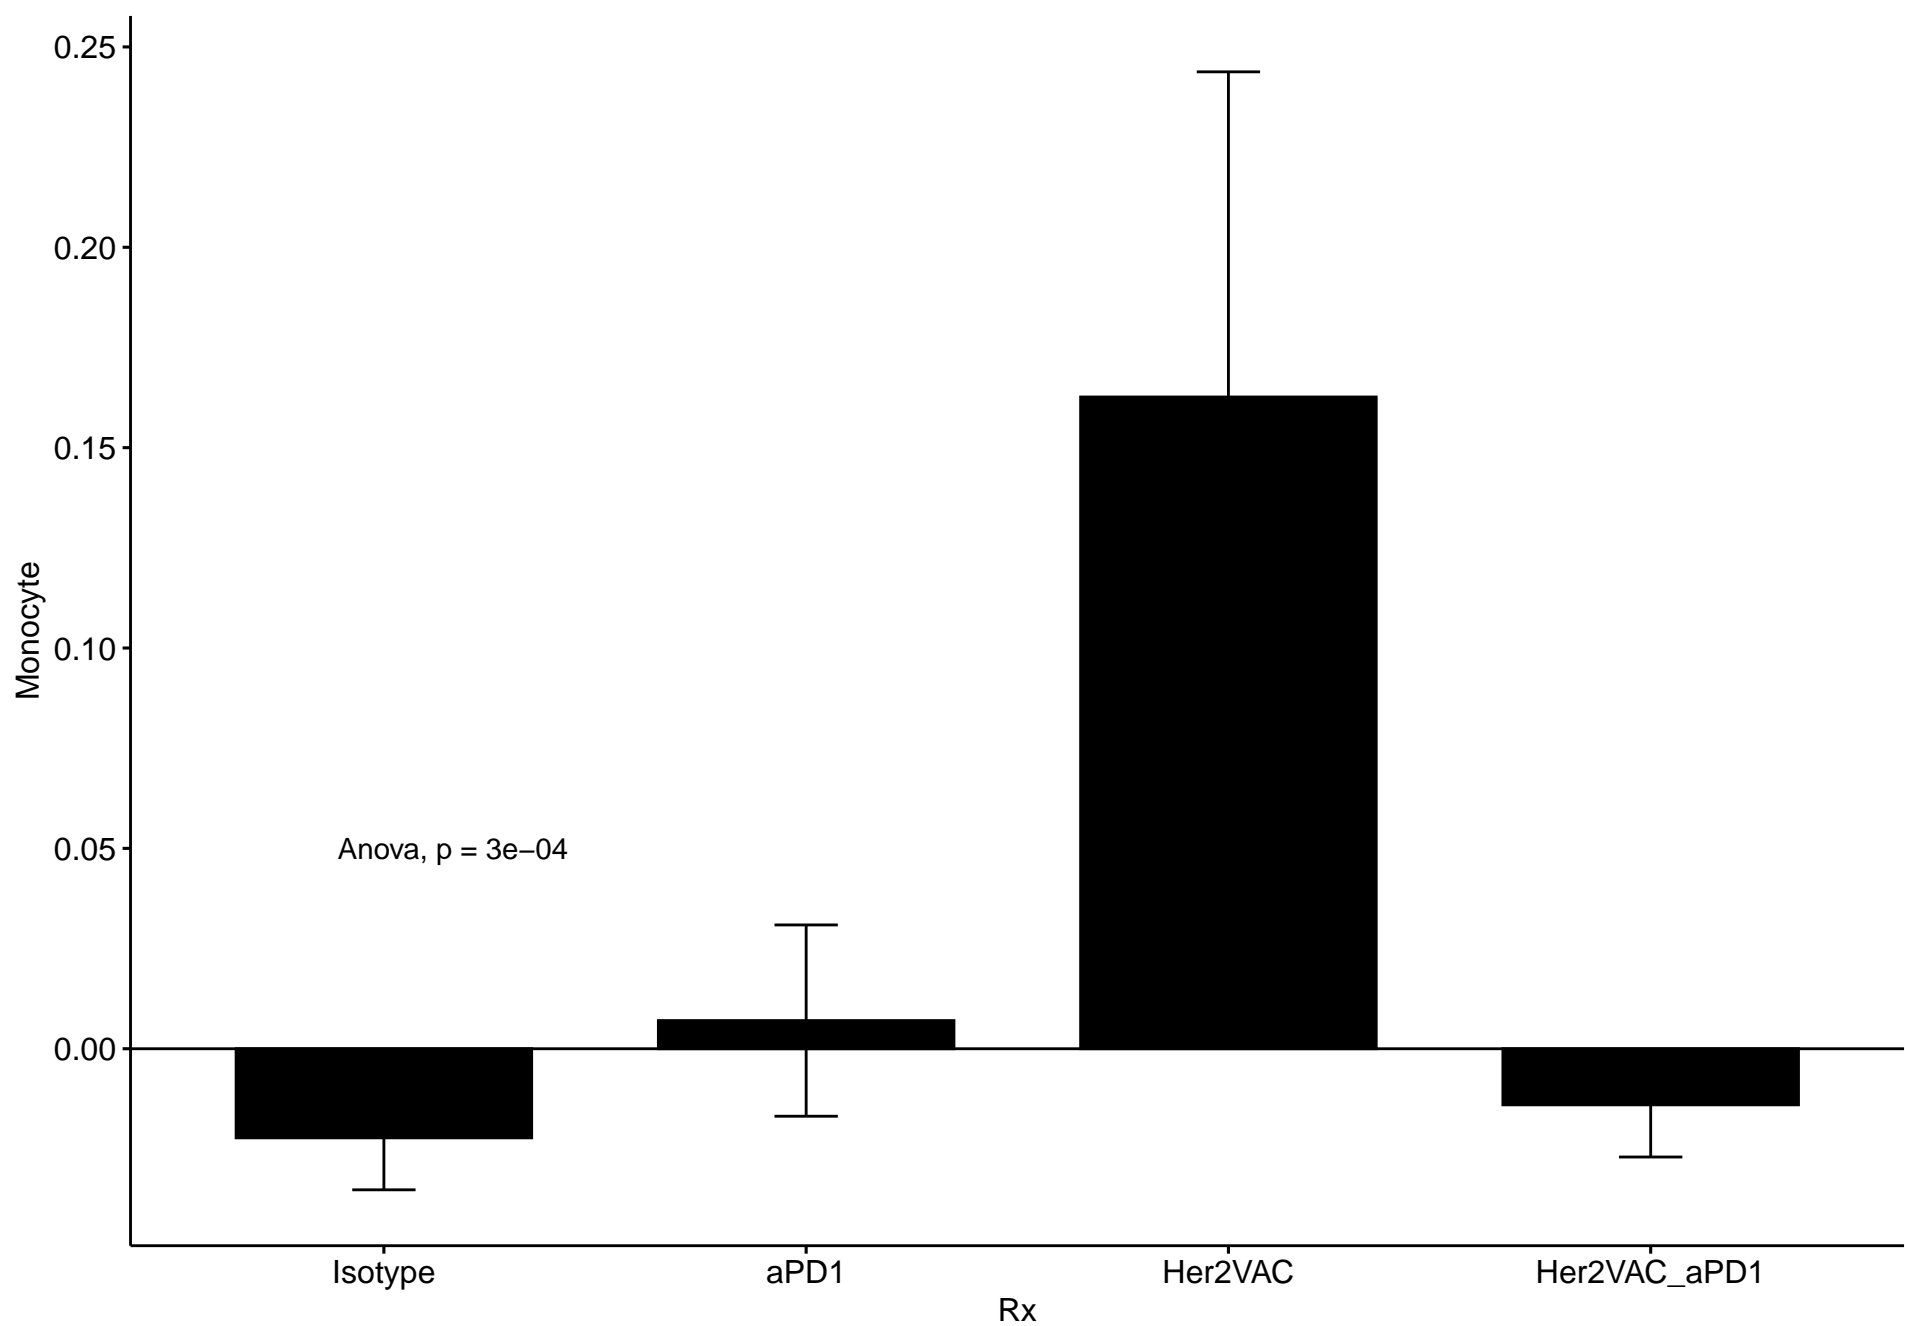



Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

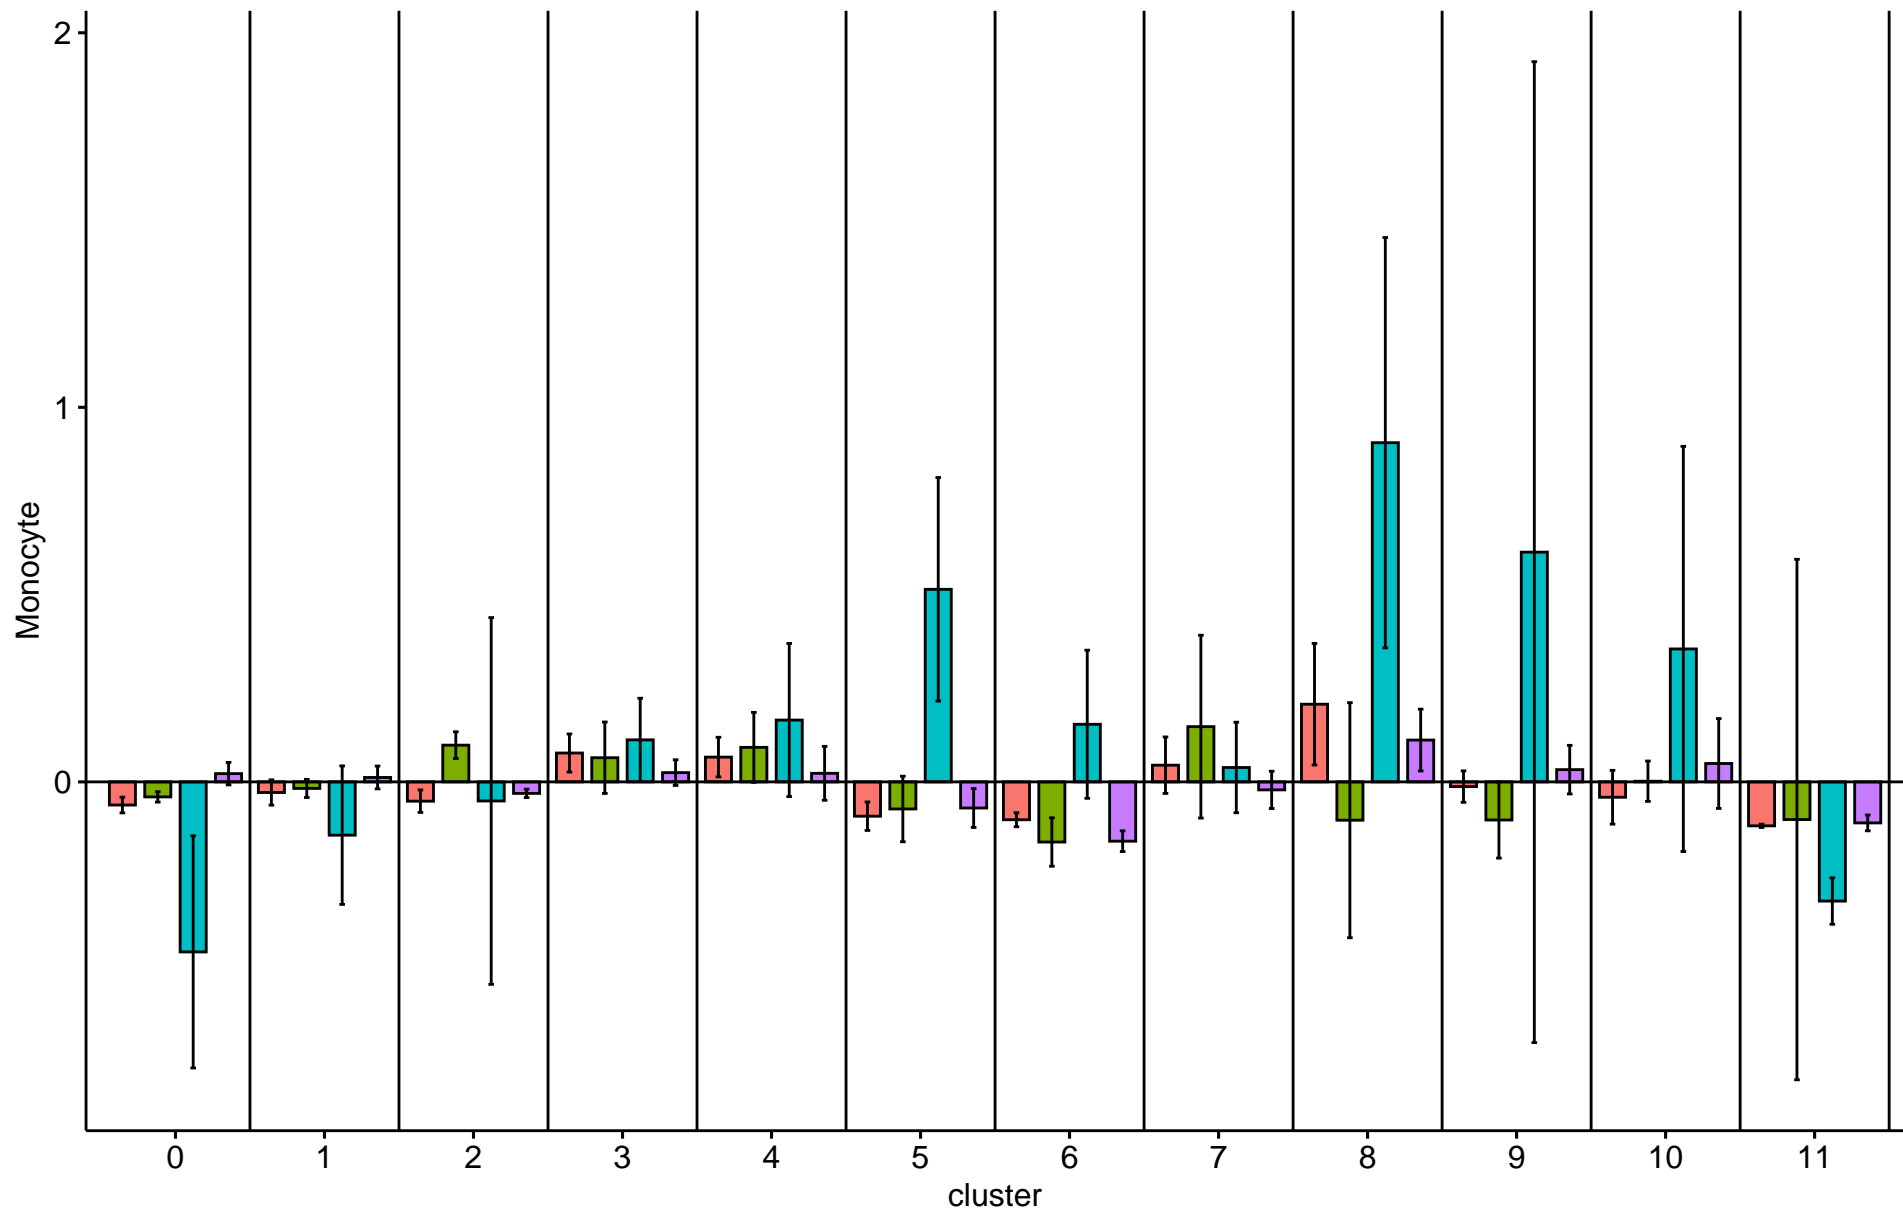

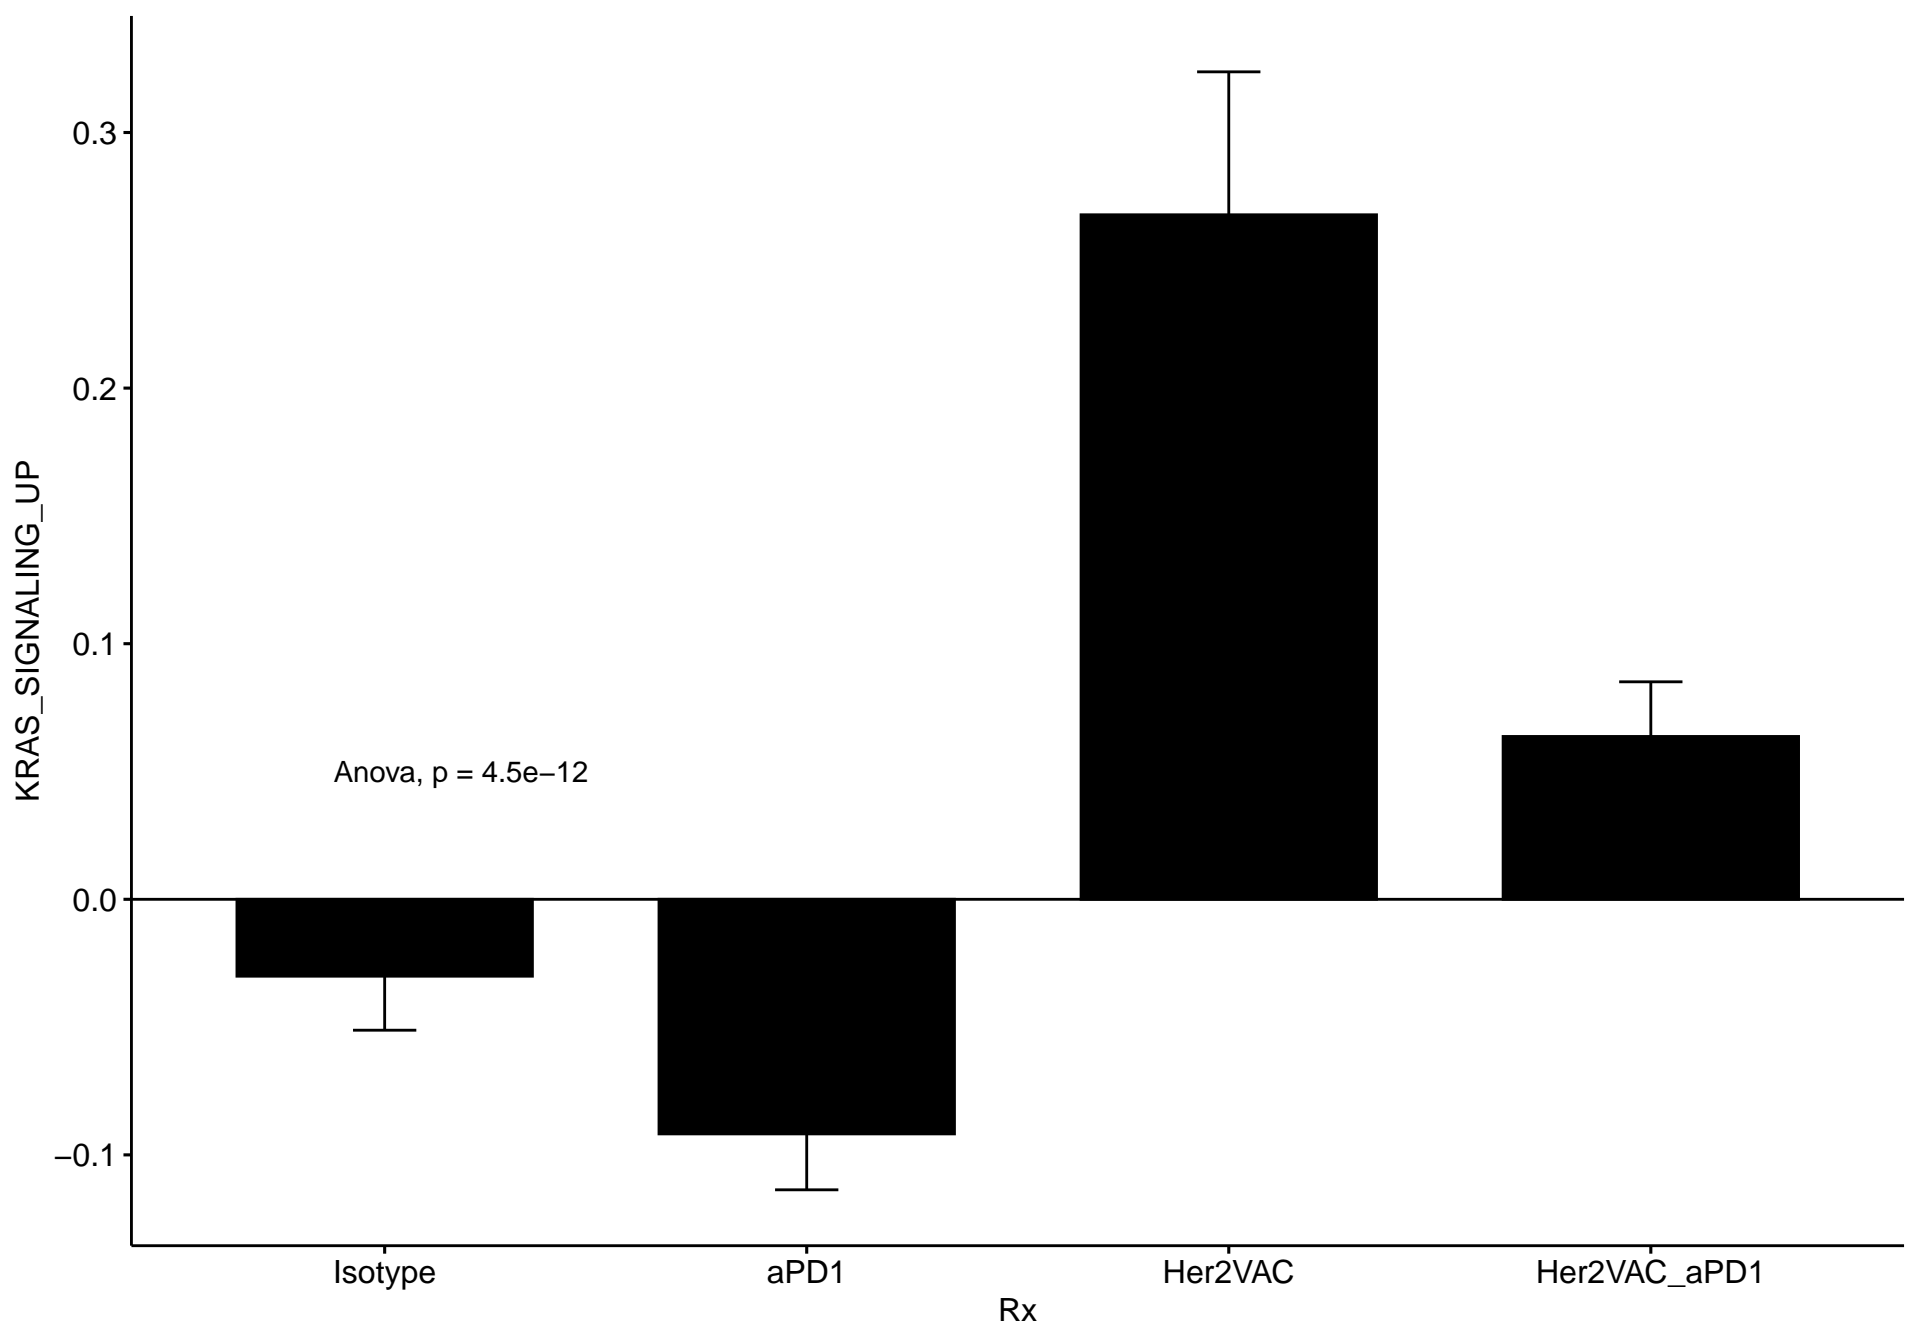



Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

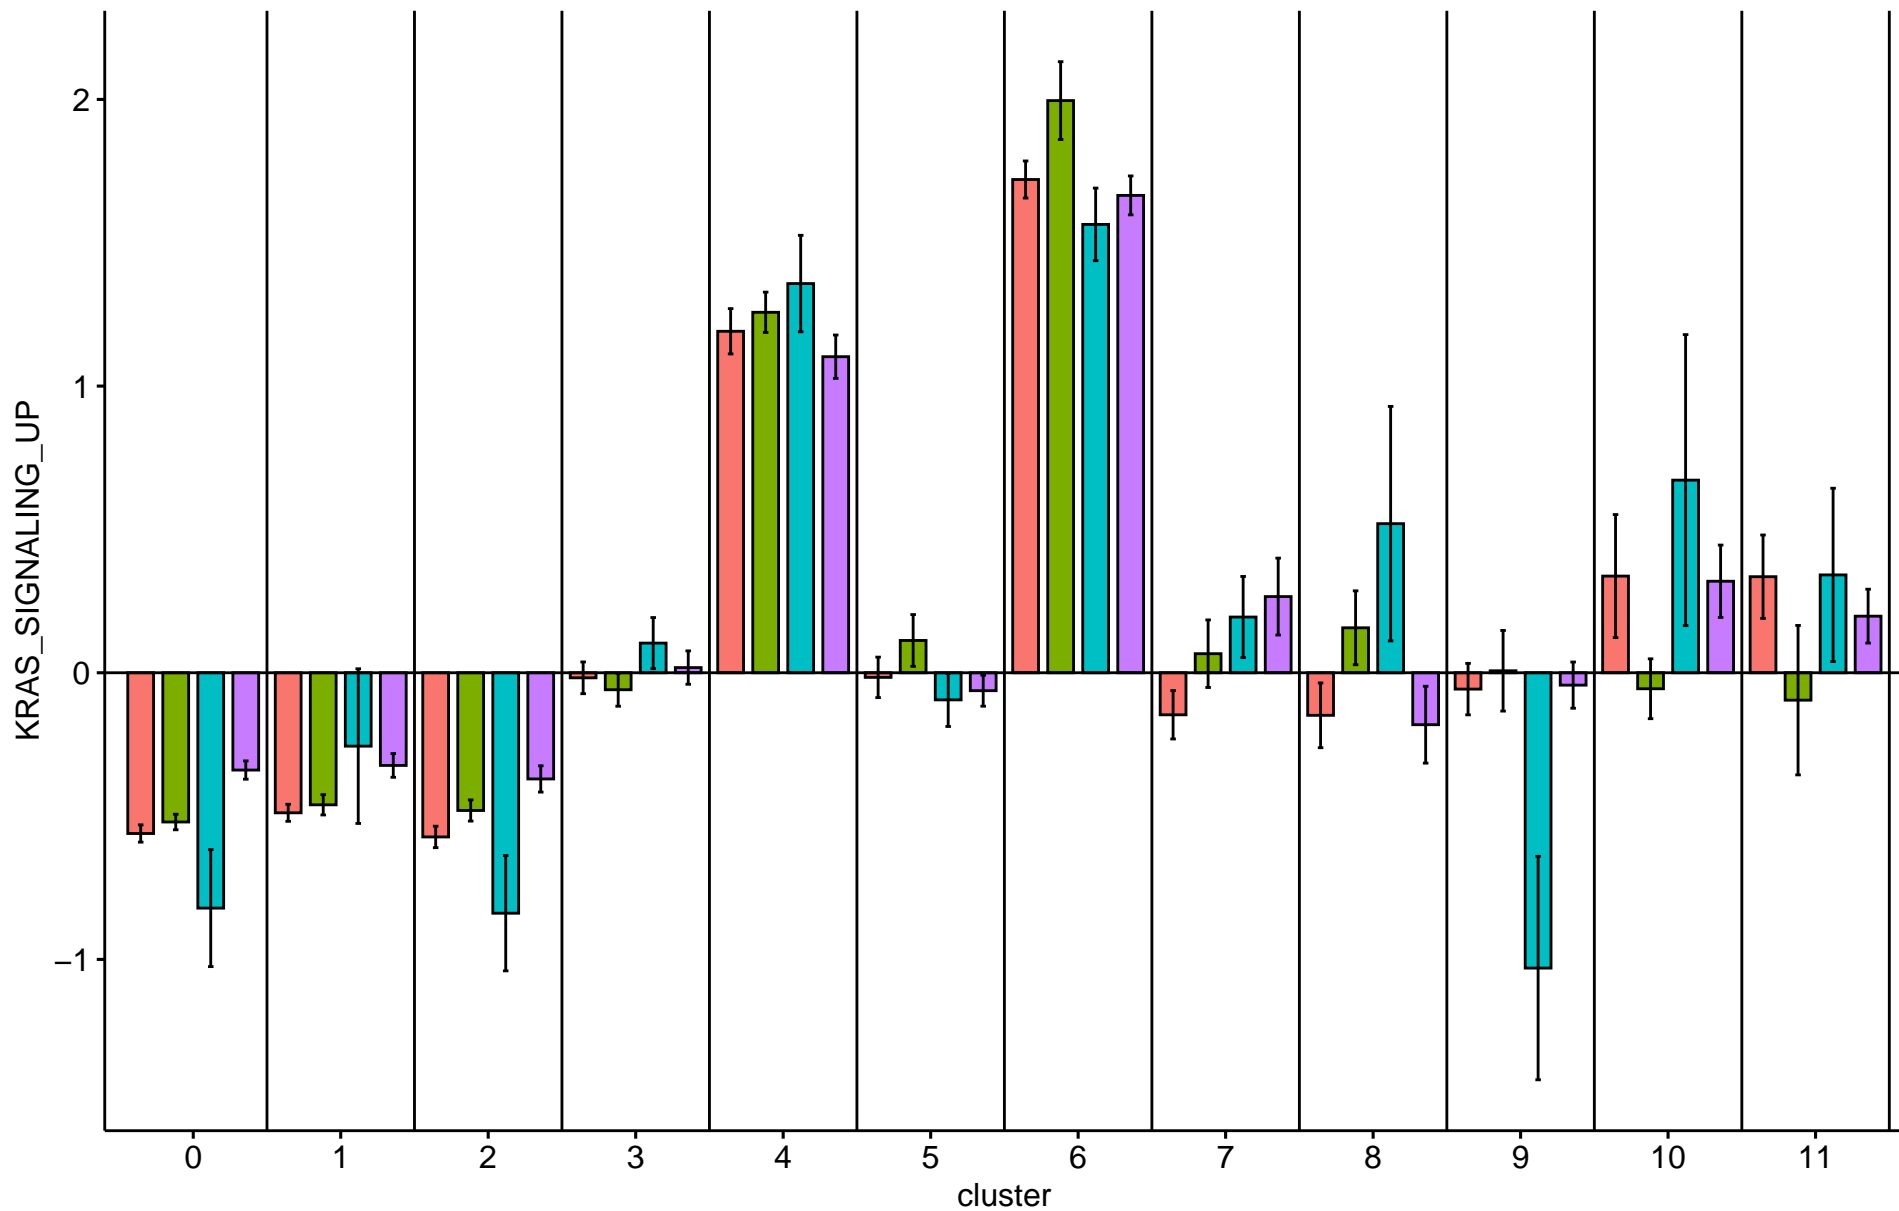

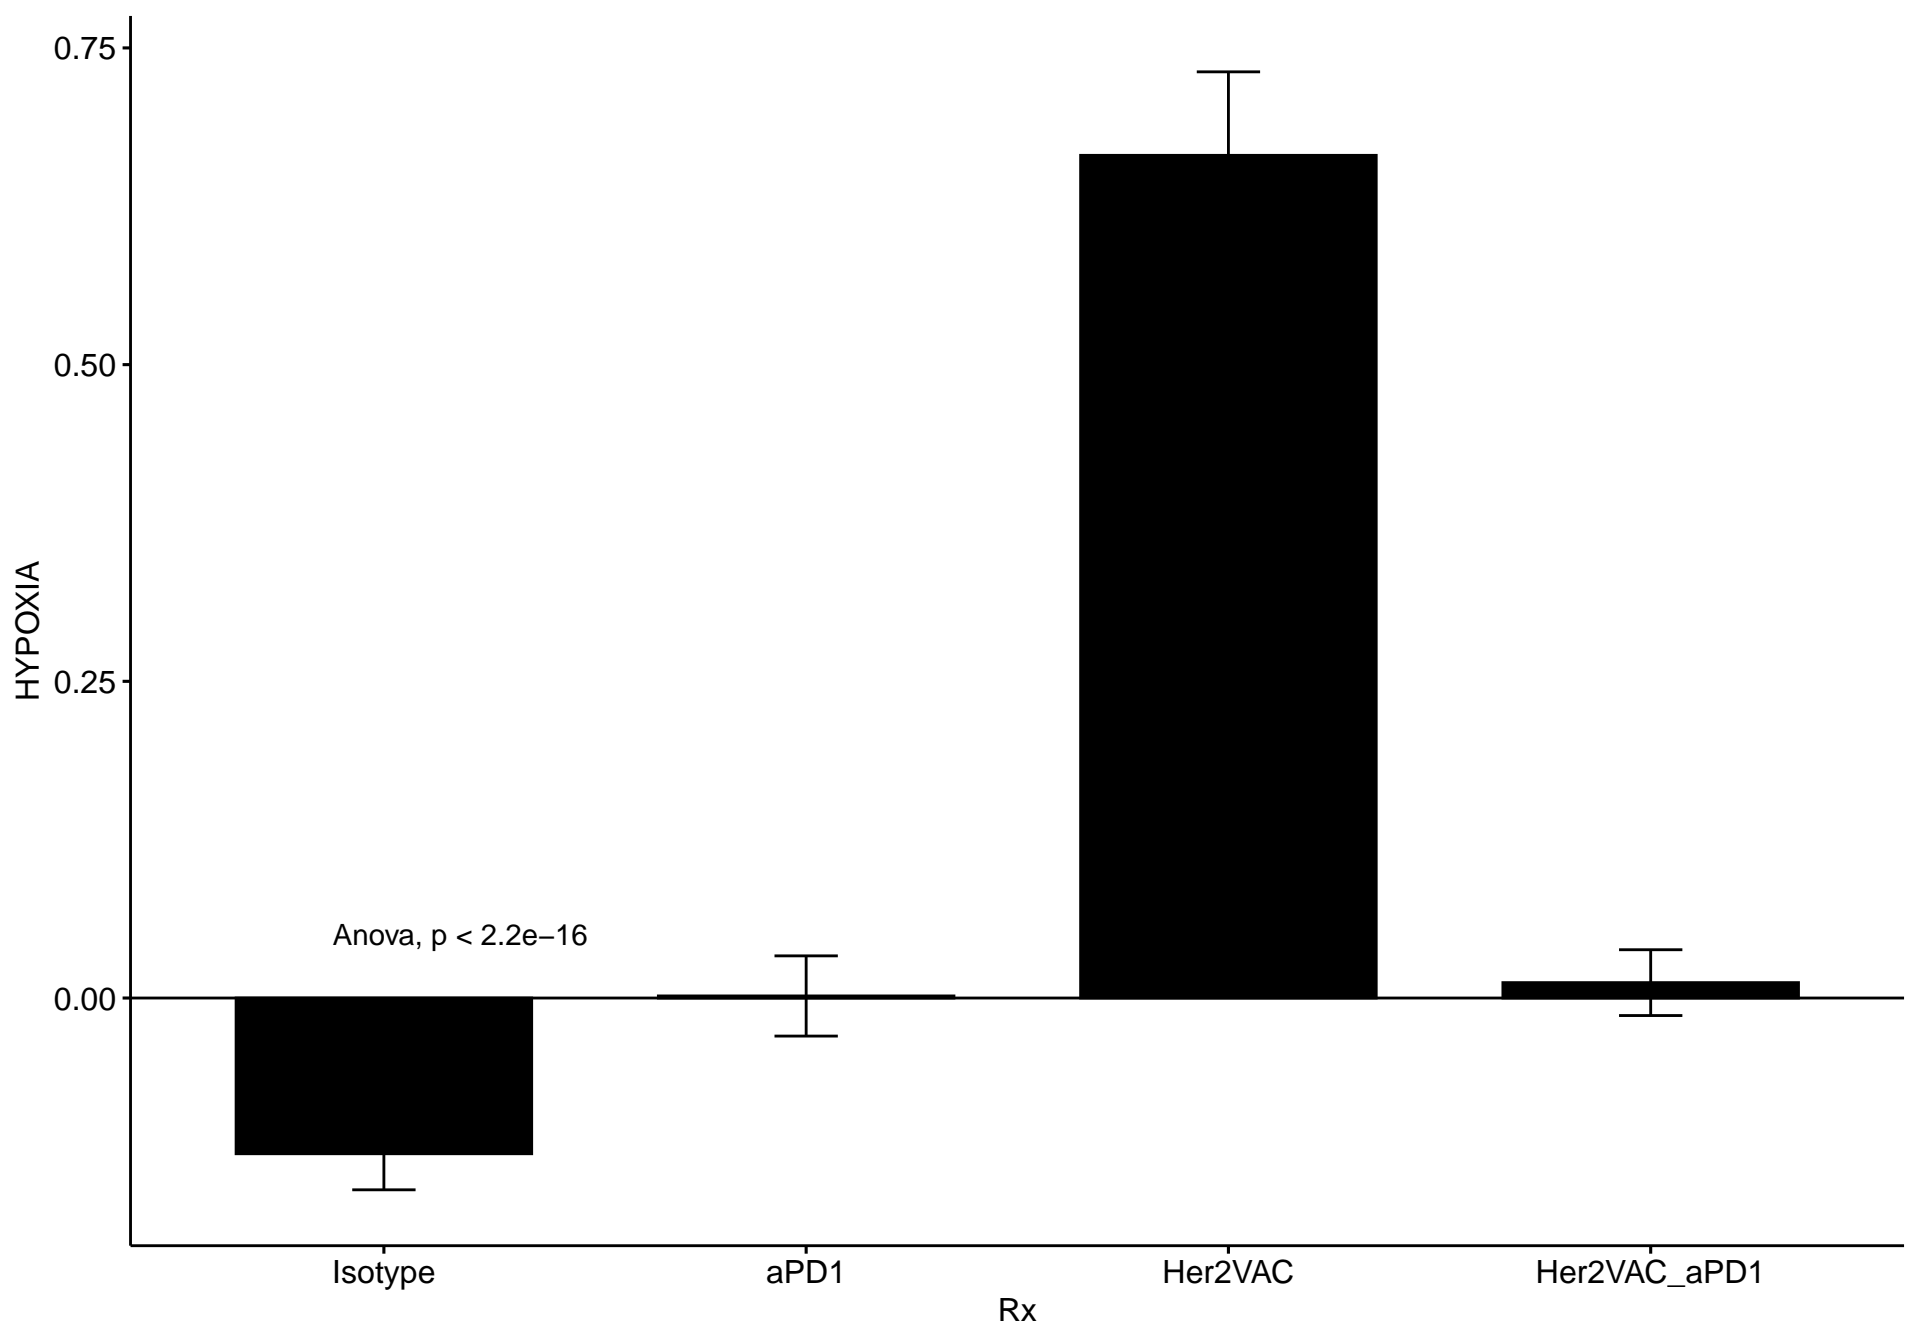

Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

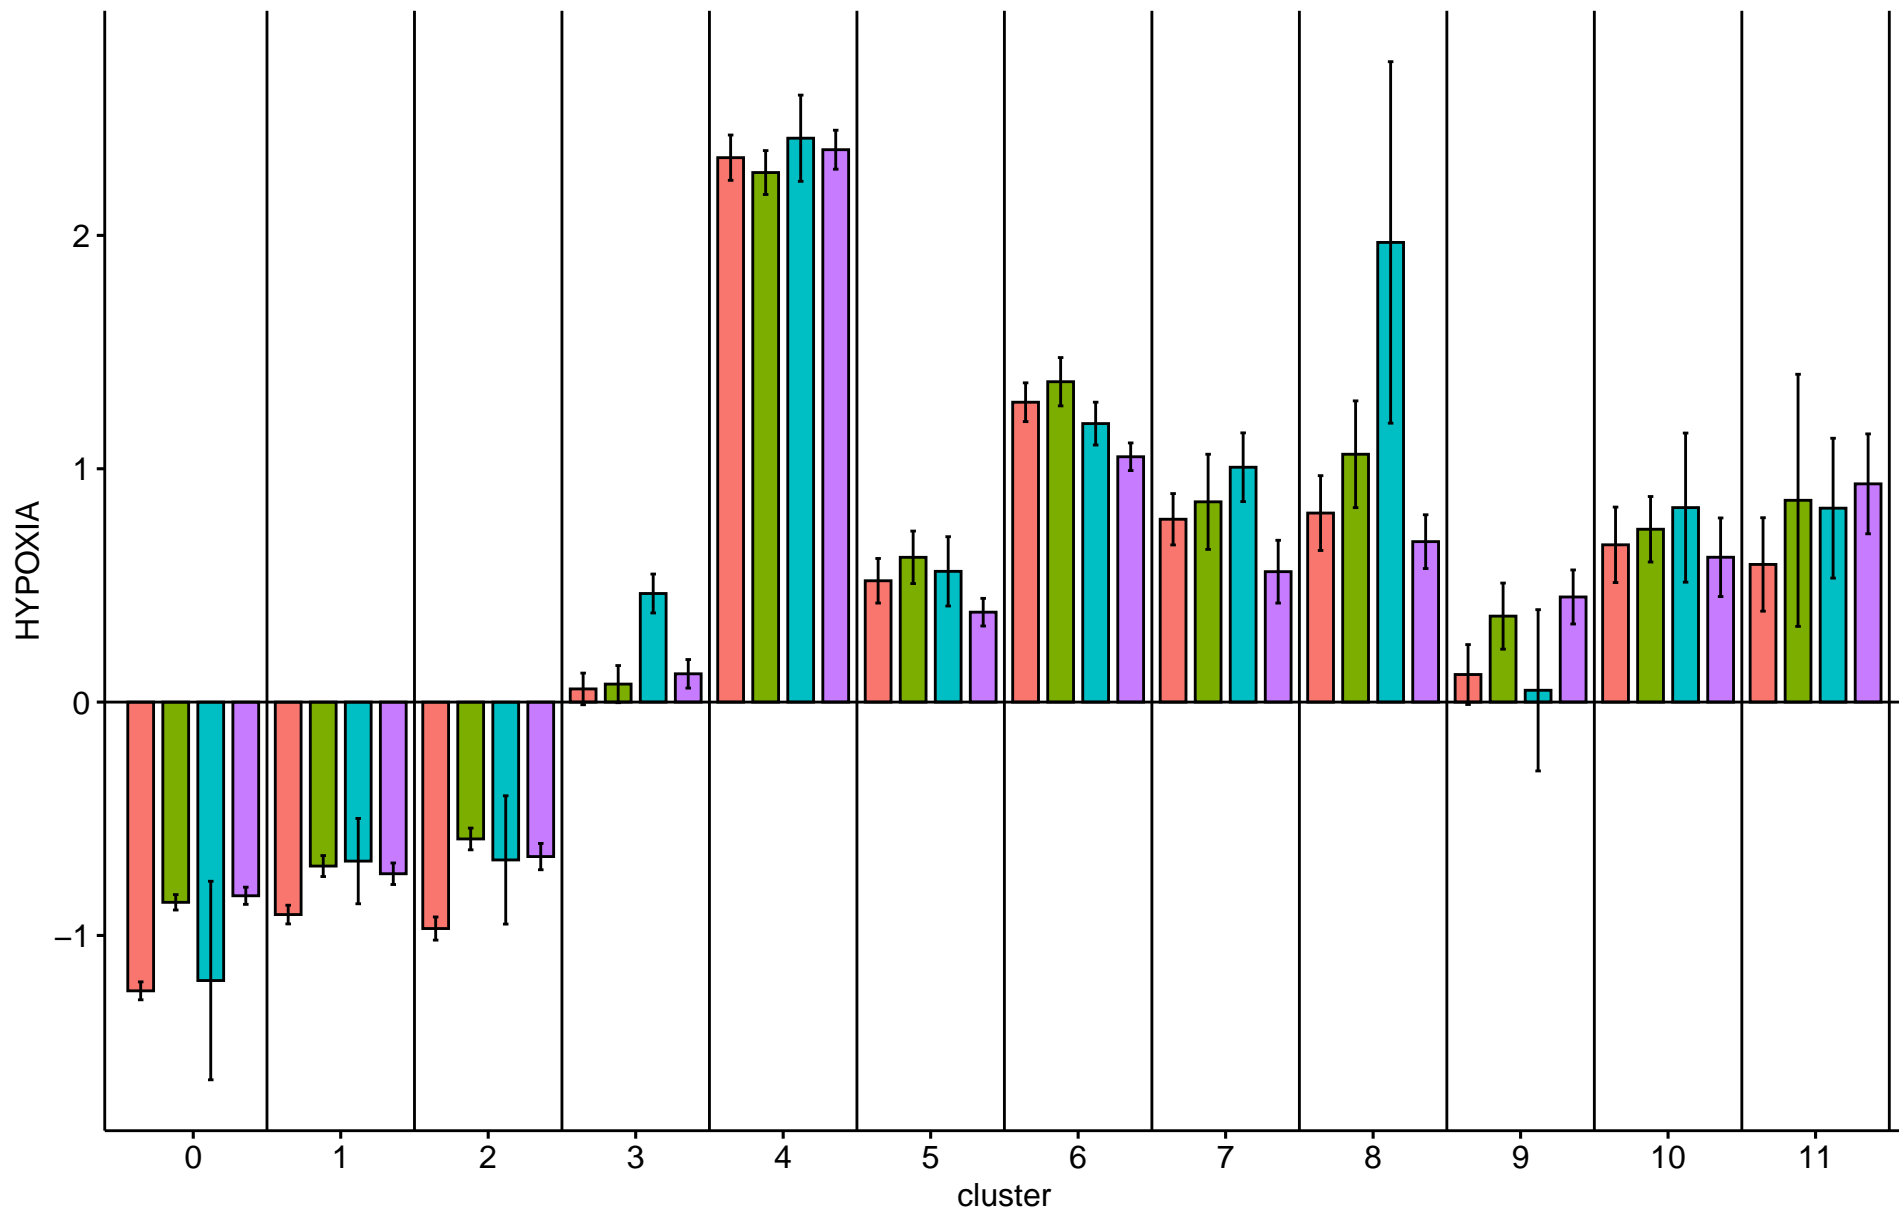

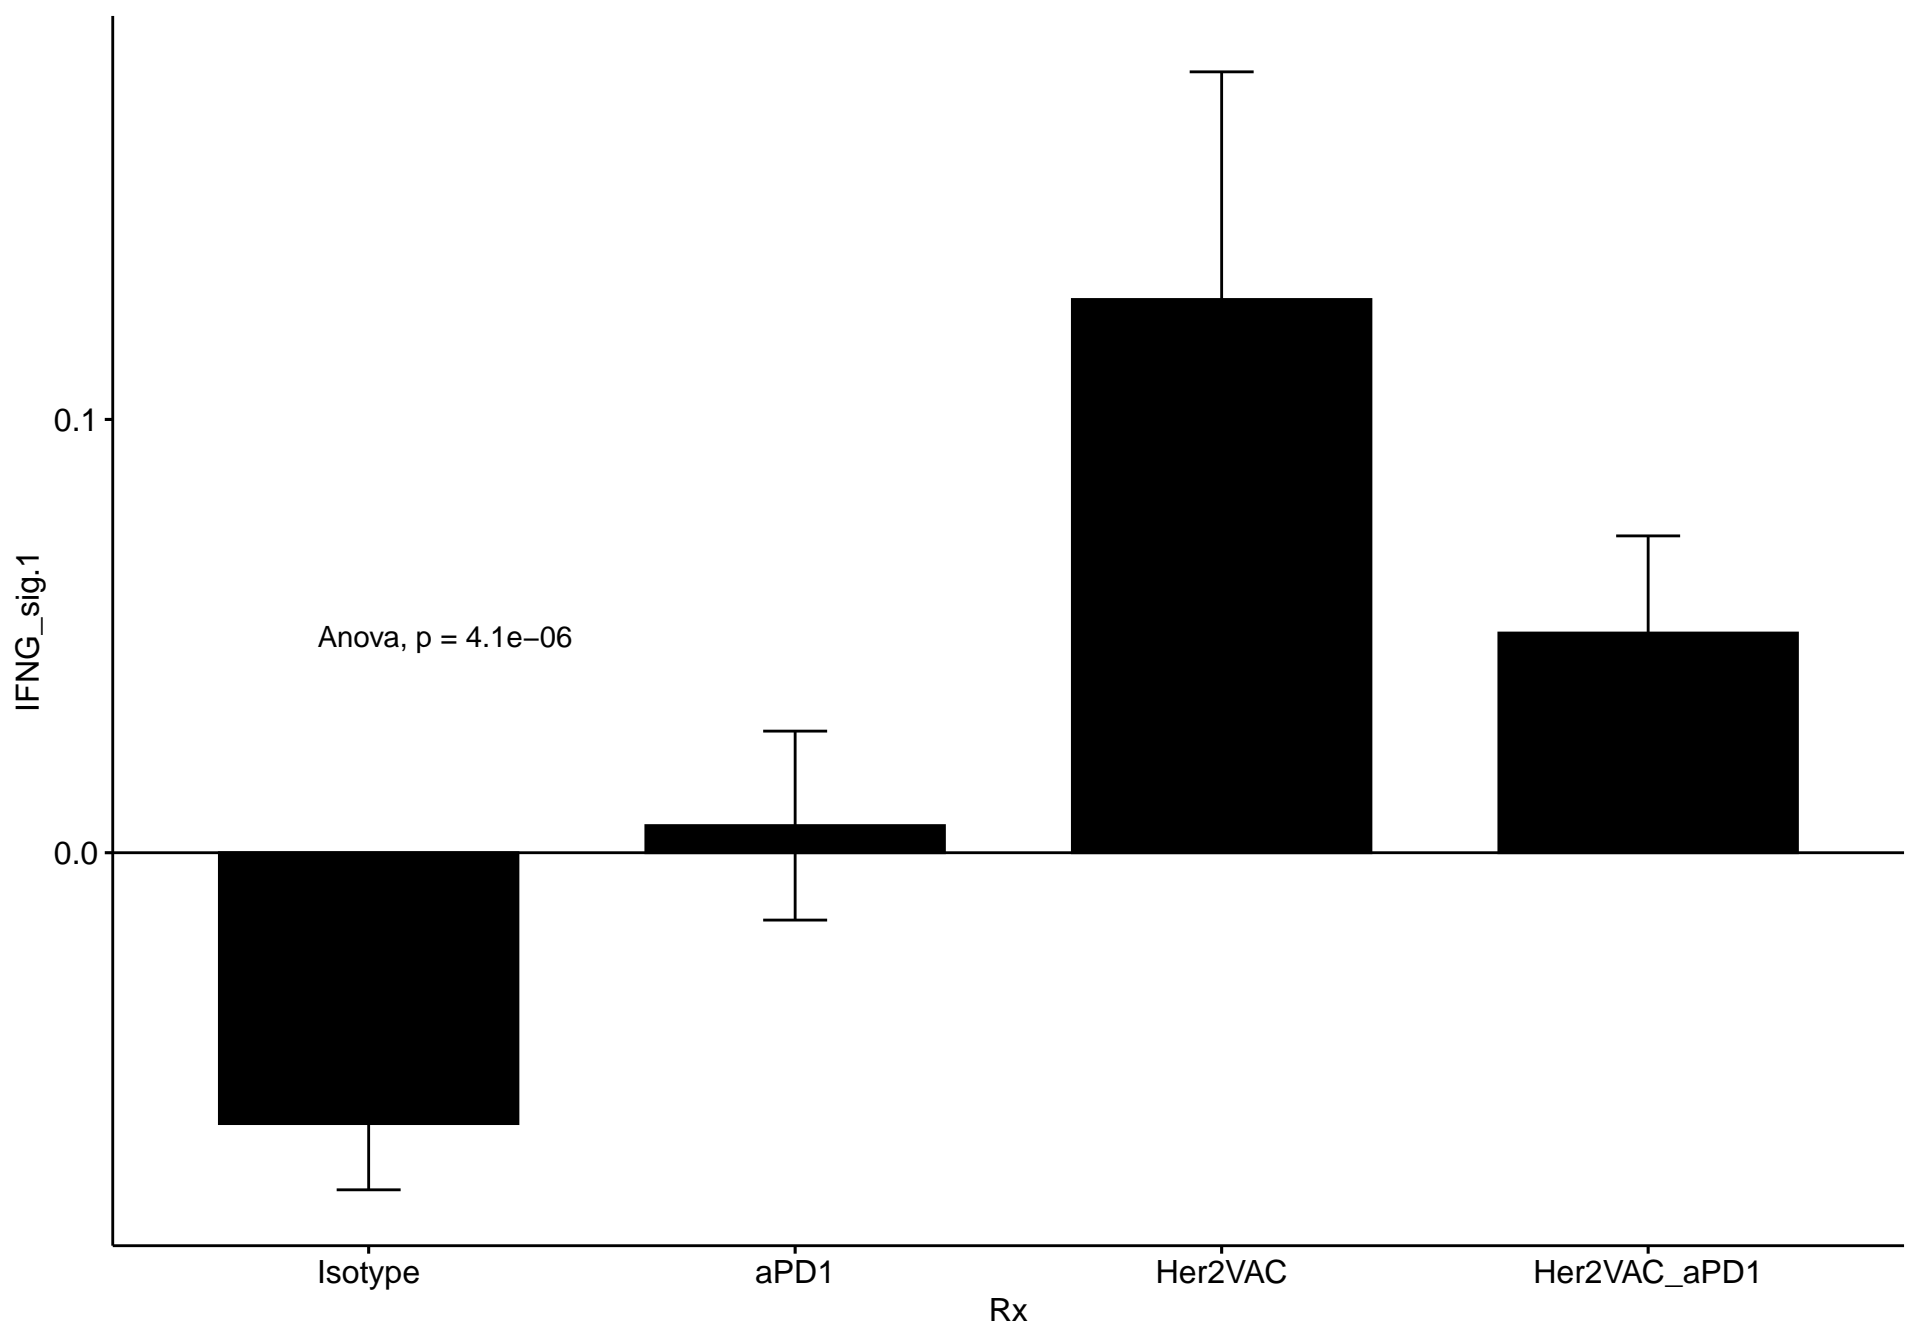

Rx Isotype aPD1 Her2VAC Her2VAC_aPD1

