




ELEVAÇÃO

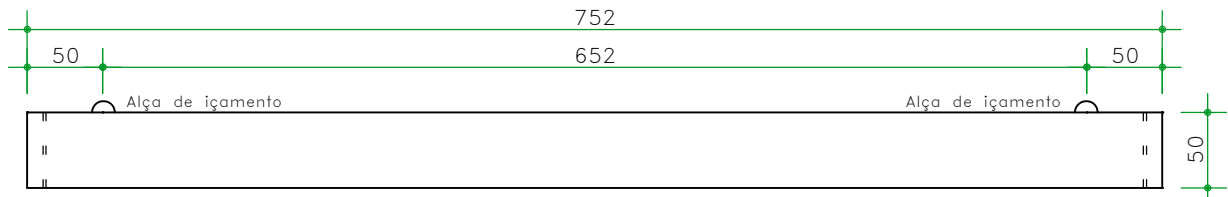


SEÇÃO




FUROS INICIAIS
(20 mm)

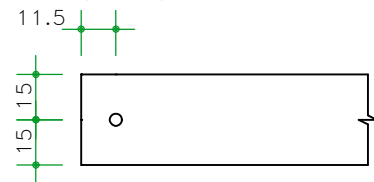

FUROS FINAIS
(20 mm)

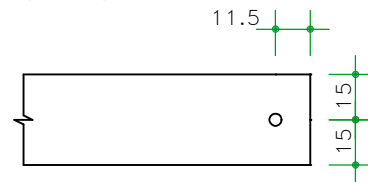

PLANTA

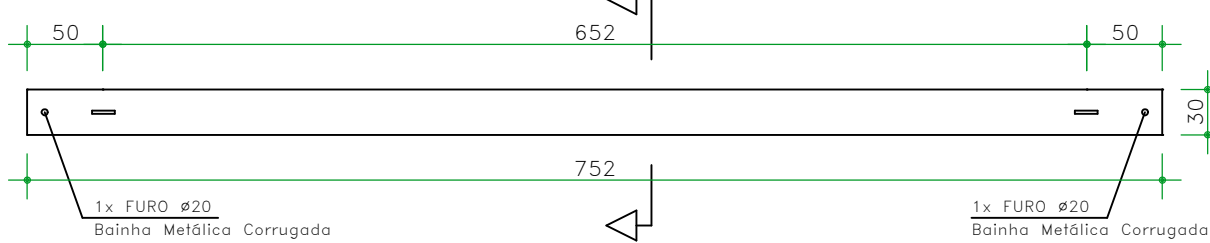

DETALHE INICIAL











DETALHE FINAL




AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT	TOTAL
		mm		cm	cm
50A	1	6.3	2	746	1492
50A	2	12.5	6	826	4956
CP190RB	3	12.7	4	752	3008
50A	4	25	2	25	50
50A	5	6.3	6	93	558
50A	6	25	4	159	636
50A	7	8	20	154	3080
50A	8	6.3	45	152	6840
50A	9	10	16	175	2800
50A	10	8	28	170	4760


RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
CP190RB	12.7	30	24
50A	6.3	89	22
50A	8	78	31
50A	10	28	17
50A	12.5	50	48
50A	25	7	26
Peso Total CP190RB =			24 kgf
Peso Total 50A =			144 kgf

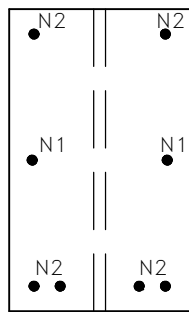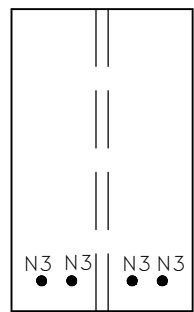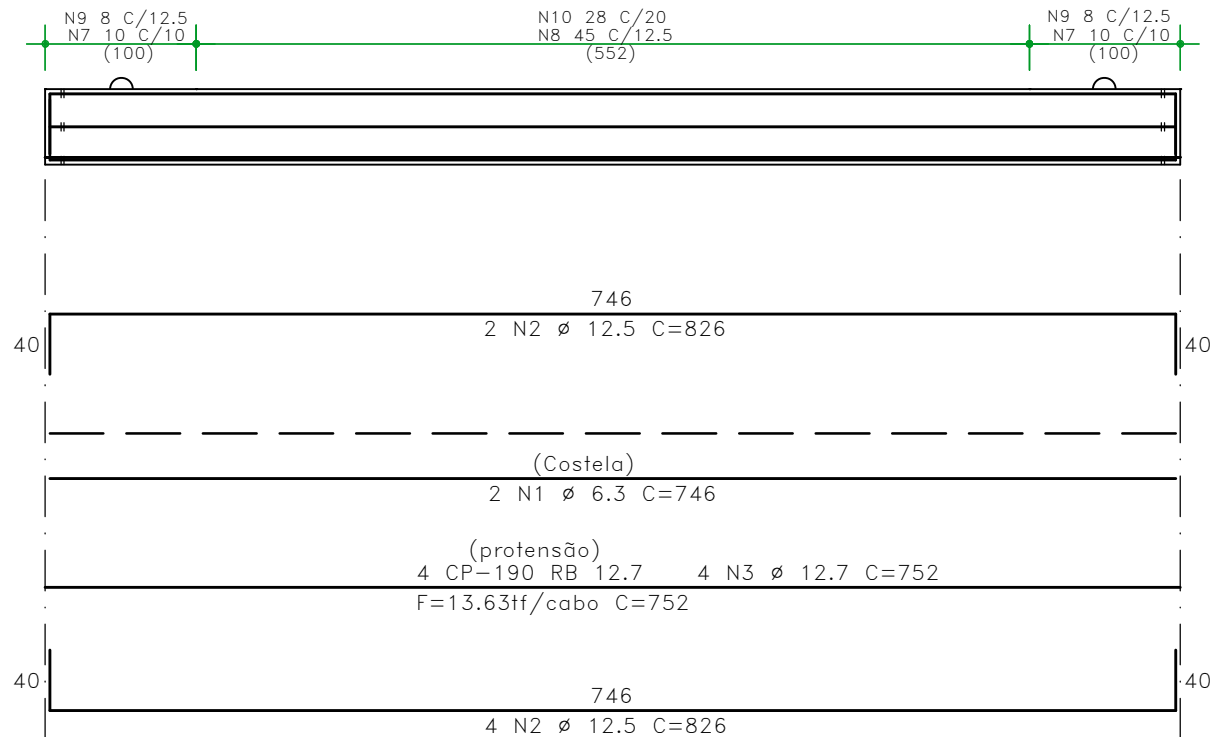

CABOS INF.



DETALHE ALÇA (2x)

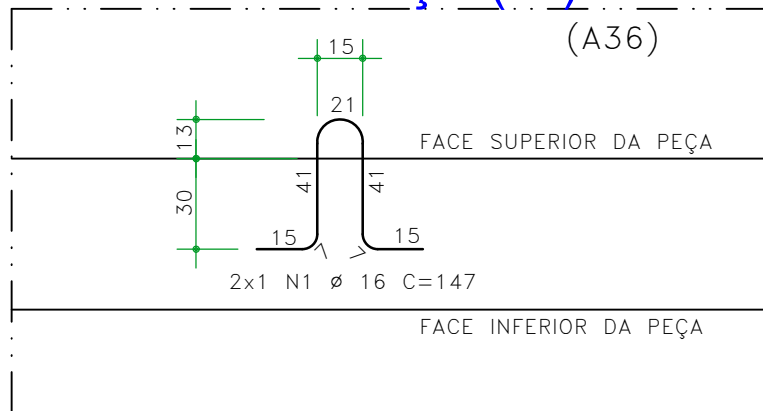


AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT	TOTAL
		mm		cm	cm
A36	1	16	2	147	294

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
A36	16	3	5
Peso Total A36 =			5 kgf


DET. SOLDA

Sem esc.

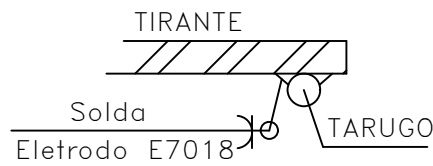

NOTAS E OBSERVAÇÕES

- MEDIDAS EM "cm"
- CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO (CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CAA II)
CLASSE (NBR-8953): **C 40** $E_c > 30$ GPa; Relação $a/c < 0.45$
NA DESFORMA E/OU DESPROTENSÃO: $f_{cj} = 20$ MPa e $E_c = 22$ GPa
- VOLUME / PESO DA PEÇA = **1,128** m³ / **2.820** Kg
- TAXA DE AÇO NA PEÇA = **128** Kg/m³ (CA-50/60); **21** Kg/m³ (CP190-RB)
- COBRIMENTO SOBRE A ARMAÇÃO = **3,0** cm



BENTES
ENGENHARIA DE PROJETOS

CLIENTE
INBRAC

OBRA
ESCOLA ADVENTISTA

ESCALA
Indicada

DATA
29/05/2026

DESENHO
WS

TÍTULO

VIGA - V230
FORMA E ARMAÇÃO (1x)

OBRA N.
25/009

FOLHA N.

REVISÃO

F180
VERIFICAÇÃO
RFB

+55 (11) 98199-8507

@ruybentes.engest

/ruybentes.engest