

| | REV. | Nota | Fecha | Dibujado | Aprobado |
|--|------|------|------------|----------|----------|
| | 01 | | 13/09/2019 | JCS | MFA |
| | | | | | |
| | | | | | |

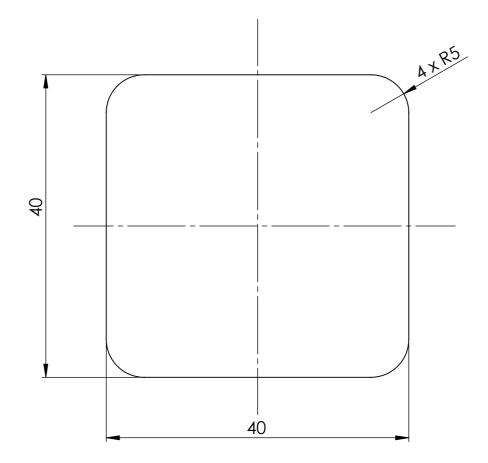



| Tipo plano: Pieza | | Material: AISI 304 | | Observaciones: | | | Peso (g): | Tolerancias dimensionales y geométricas no | Simbologia de Unidad soldadura: | | : mm |
|----------------------|----------------|-----------------------------------|-------|------------------------------|------------|------------|----------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------|
| А3 | Escala: 2:1 | Acabado: | | Rebarbar y matar aristas viv | | | | mostradas: ISO 2768-mk | ISO 2553:2014 | Tipo de proyección: | |
| iteei | | | | | Nombre | Fecha | Denominado Tapa 4 | _{iión:} 40x40 escalera | inox articula | ada | Código: |
| \$ | * | # # # # # | ıjado | JCS | 03/06/2019 | Plano: | 80007765-01-04 | | 01-04 | Hoja: | |
| | | NGENIERIA CdS EHICULOS Apro | | obado | MFA | 13/09/2019 | F1801 | 010701-01-05 | 00001100 | 0104 | 1 de 1 |

La información contenida en el documento es propiedad de ITURRI, S.A. La reproducción total o parcial a terceros queda prohibida sin su autorización.