POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Svrha dokumenta				Tip dokumenta
Informacija		Za odobrenje		Projekat izvedenog objekta

Mjesto za digitalni potpis izvođača

Mjesto za digitalni potpis revizora

PROJEKAT
IZVEDENOG OBJEKTA

Rev.	Opis revizije	Nacrtao	Provjerio	Odobrio od strane projektanta	Odobrio od strane izvođača	Datum
00	Projekat izvedenog objekta	Andrej Juričić	Antonio Aleksić	Grga Kolić		01.04.2026

Broj dokumenta (CSD) PER-E-8-U7-SCH-005-00-VHHR

Klijent: epcg Elektroprivreda Crne Gore AD

Konzultant: ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.

Izvođač: VOITH HYDRO GmbH&CoKG St. Pölten

Projekt:

Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II

Naslov:

Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7

2

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			**Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT

Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
	PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
NASLOVNA STRANICA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 1
	22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 1 / 45

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

			Rev.
1	Naslovna stranica / naslovnica	NASLOVNA STRANICA	
2	Sadržaj	SADRŽAJ	
3	Strujne sheme	OZNAČAVANJE	
4	Strujne sheme	NAPAJANJE	
5	Strujne sheme	NAPAJANJE PUMPI I VENTILA	
6	Strujne sheme	230VAC RAZVOD	
7	Strujne sheme	SERVISNO NAPAJANJE	
8	Strujne sheme	220V RAZVOD	
9	Strujne sheme	MULTIPLICIRANJE KONTAKATA	
10	Strujne sheme	MULTIPLICIRANJE KONTAKATA	
11	Strujne sheme	ODABIR PUMPE	
12	Strujne sheme	UPRAVLJANJE PUMPOM	
13	Strujne sheme	UPRAVLJANJE VENTILOM	
14	Strujne sheme	DALJINSKO UPRAVLJANJE	
15	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA - MASTER STANICA	
16	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA - MASTER STANICA	
17	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA - MASTER STANICA	
18	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA - MASTER STANICA	
19	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA - MASTER STANICA	
20	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA - GENERATORSKA ZAŠTITA	
21	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA	
22	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA	
23	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA	
24	Strujne sheme	REZERVNI KONTAKTI	
25	Aparatna lista	Aparatna lista	
26	Aparatna lista	Aparatna lista	
27	Aparatna lista	Aparatna lista	
28	Aparatna lista	Aparatna lista	
29	Aparatna lista	Aparatna lista	
30	Aparatna lista	Aparatna lista	
31	Aparatna lista	Aparatna lista	
32	Aparatna lista	Aparatna lista	
33	Aparatna lista	Aparatna lista	
34	Aparatna lista	Aparatna lista	
35	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
36	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
37	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
38	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
39	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
40	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	

			Rev.
41	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
42	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
43	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
44	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
45	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	

Format ISO/DIN A3

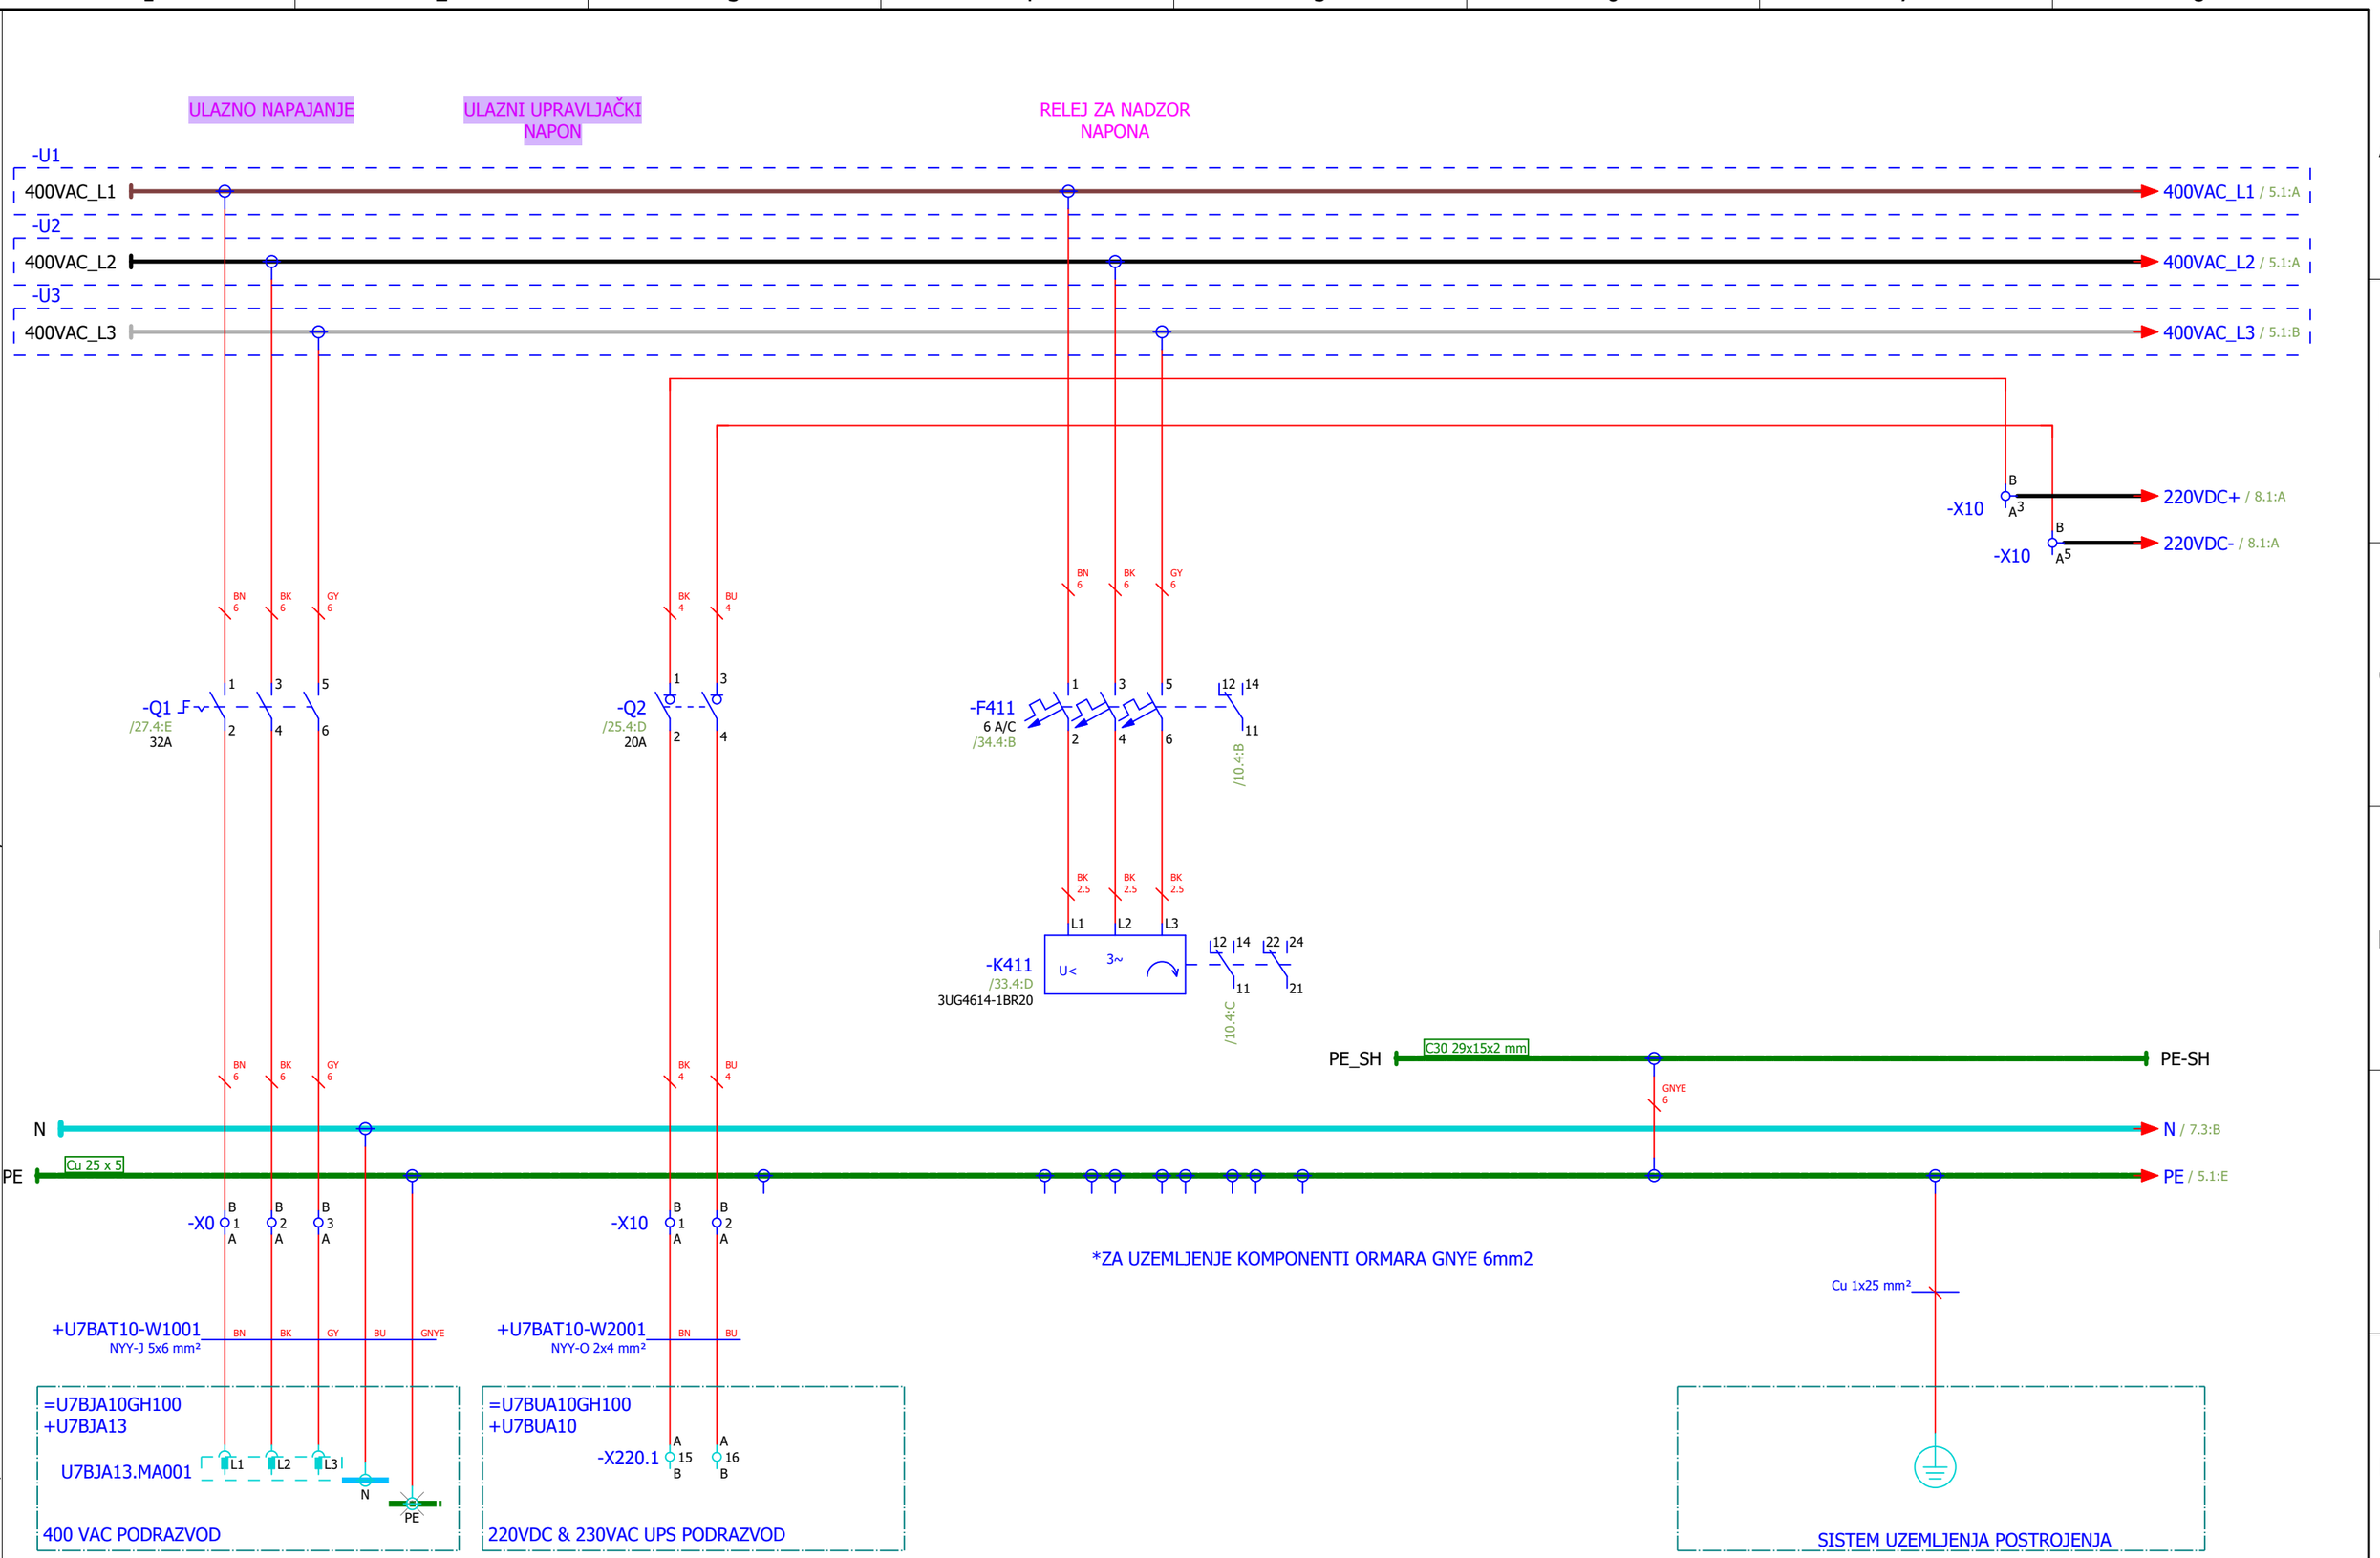
Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.: = U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska			
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SADRŽAJ	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.: STRANICA 2
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 2 / 45

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

SISTEM/OPREMA	UREĐAJ	DOKUMENT	INDEKS STRUJNE SHEME	BOJE ŽICA I KABELA
	A - Sklopovi, podsklopovi B - Pretvarači iz neelektričnih u električne veličine ili obrnuto C - Kondenzatori D - Binarni elementi E - Razno F - Zaštitni uređaji G - Generatori, napajanja H - Signalni uređaji J - K - Releji, kontaktori L - Zavojnice, induktiviteti M - Motori N - Pojačala, kontroleri P - Mjerni instrumenti, ispitna oprema Q - Rasklopni uređaji za krugove snage R - Otpornici S - Sklopke za upravljačke krugove, preklopke T - Transformatori U - Modulatori V - Cijevi, poluvodiči W - Prijenos, kabeli, sabirnice, antene X - Stezaljke, utikači, utičnice Y - Električni mehanički uređaji Z - Završeci, hibridni transformatori, filtri, ekvilizatori, limiteri 100..199 - Funkcije ormara 200..299 - Upravljanje 300..399 - Zaštita 400..499 - Mjerenje 500..599 - Slobodno	001...099 - Tekstualni dokumenti, poglavlja Nacrti: Blok dijagrami, Jednopolne sheme, Nacrti općeg rasporeda, Strujne sheme, Izgledi ormara, Kabelske liste, Kabelski dijagrami, Uzemljenje, Nedodijeljeni crteži 100...999 -	A - Kazala, naslovni list, popis dokumenata B - Funkcijski dijagrami C - Šifra označavanja D - AC napajanje (grijanje, razvod napajanja rasvjete, osigurači...) E - F - G - DC napajanje (distribucija napajanja...) H - Signalni uređaji J - K - L - Pogonski mehanizmi sklopnih uređaja (prekidači, rastavljači...) M - Upravljanje (lokalno, daljinsko...) N - Zaštita P - Blokiranje Q - Indikacija položaja (lokalni, daljinski...) R - Alarm (signalizacija, nadzor...) S - Strujni krugovi mjernih transformatora (mjerni, zaštitni...) T - U - Kontrola povratne veze (regulator napona...) V - Komunikacija W - Dijagrami ožičenja, dijagram stezaljki X - Popis kabela, popis kabelskih žila Y - Z - "Dokumenti opreme za ""C"" do ""W"""	BK - Crna BN - Smeđa RD - Crvena OG - Narančasta YE Žuta GN - Zelena BU - Plava VT - Ljubičasta GY - Siva WH - Bijela PK - Roza TO - Tirkizna GNYE - Žuto-zelena LB - Svijetloplava

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				OZNAČAVANJE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 3
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 3 / 45



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				NAPAJANJE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 4
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 4 / 45

ULJNA PUMPA 1

ULJNA PUMPA 2

VENTIL RASHLADNE VODE

-U1
/25.4:F
4.8:A / 400VAC_L1
400VAC_L1 / 6.1:A

-U2
/25.4:F
4.8:A / 400VAC_L2
400VAC_L2 / 6.1:A

-U3
/26.4:C
4.8:B / 400VAC_L3
400VAC_L3 / 6.1:B

BN 6 BK 6 GY 6
1/L1 3/L2 5/L3

-Q3 /29.4:B 9..12.5A
-Q4 /29.4:B 9..12.5A
-Q5 /28.4:E 1.8...2.5A

I> I> I>

2/T1 4/T2 6/T3

BN 2.5 BK 2.5 GY 2.5

-K1 /28.4:D
-K2 /28.4:D
-K3 /28.4:B
-K4 /28.4:B

-X1
B 1 A, B 2 A, B 3 A
B 4 A, B 5 A, B 6 A
B 7 A, B 8 A, B 9 A

4.8:E / PE
PE

+U7BAT10-W1002 NYY-J 5x2.5 mm² BN BK GY GNYE
+U7BAT10-W1003 NYY-J 5x2.5 mm² BN BK GY GNYE
+U7BAT10-W1004 NYY-J 5x2.5 mm² BN GY BK GNYE

=U7BAT10
+U7BAT10

U1 V1 W1 PE

-M10 5.7kW
-M20 5.7kW

M 3 ~

STEP-UP TRANSFORMATOR

=VRV
+VRV

-OP3
380V Y
0.6A
0.06kW
1400 rpm

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 NAPAJANJE PUMPI I VENTILA	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.: 00	= U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:	STRANICA 5
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 5 / 45
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

SERVISNO NAPAJANJE

SIGNALI VENTILA
RASHLADNE VODE

-U1
5.8:A / 400VAC_L1
400VAC_L1
-U2
5.8:A / 400VAC_L2
400VAC_L2
-U3
5.8:B / 400VAC_L3
400VAC_L3

BN
2.5
1
12
14
-F1
/33.4:E
6 A/C
2
11
/16.6:C
BN
1.5
1L1
230VAC
/ 7.1:B

BK
2.5
1
12
14
-F2
/33.4:E
6 A/C
2
11
/16.6:C
BK
1.5
2L2
230VAC
/ 9.1:A

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

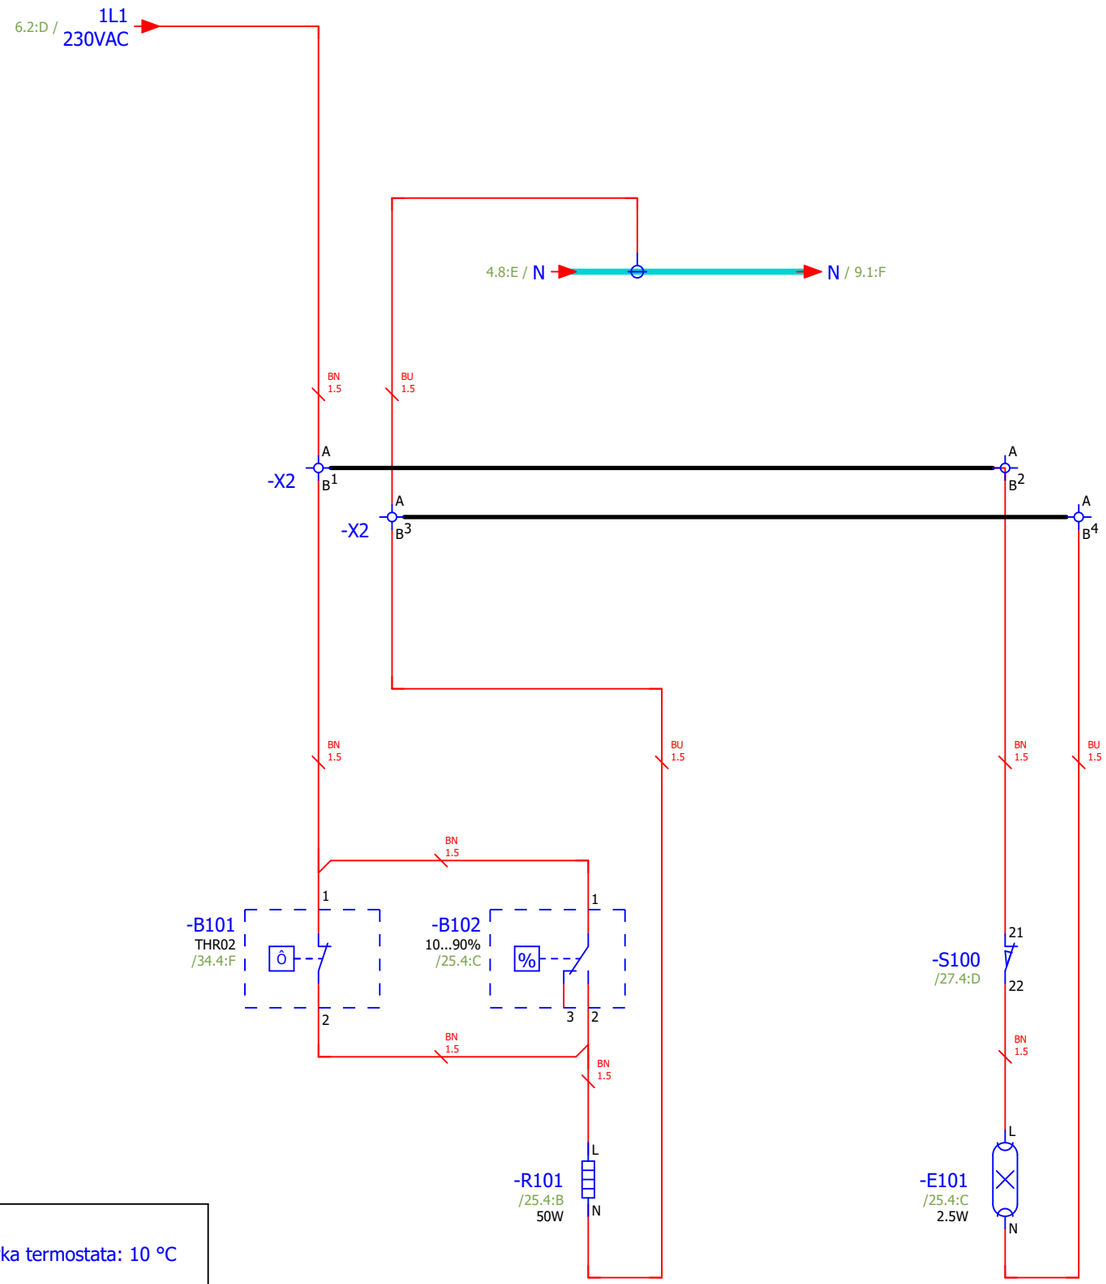
5

7

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				230VAC RAZVOD	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 6
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 6 / 45

GRIJAČ ORMARA

RASVJETA ORMARA



Postavka termostata: 10 °C

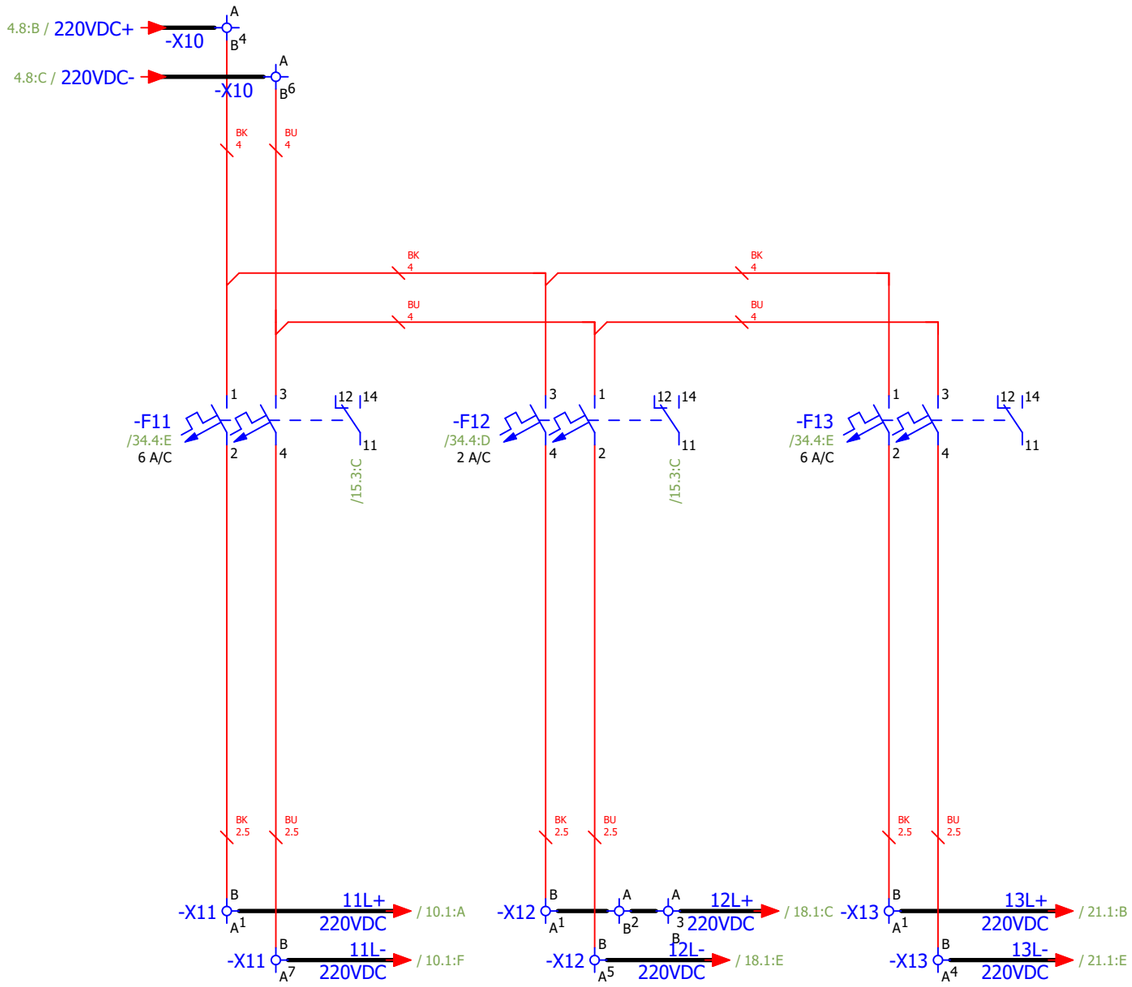
Postavka higrostata: 65 %

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	SERVISNO NAPAJANJE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 7
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 7 / 45

UPRAVLJAČKI NAPON VANJSKI SIGNALI SIGNALIZACIJA



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

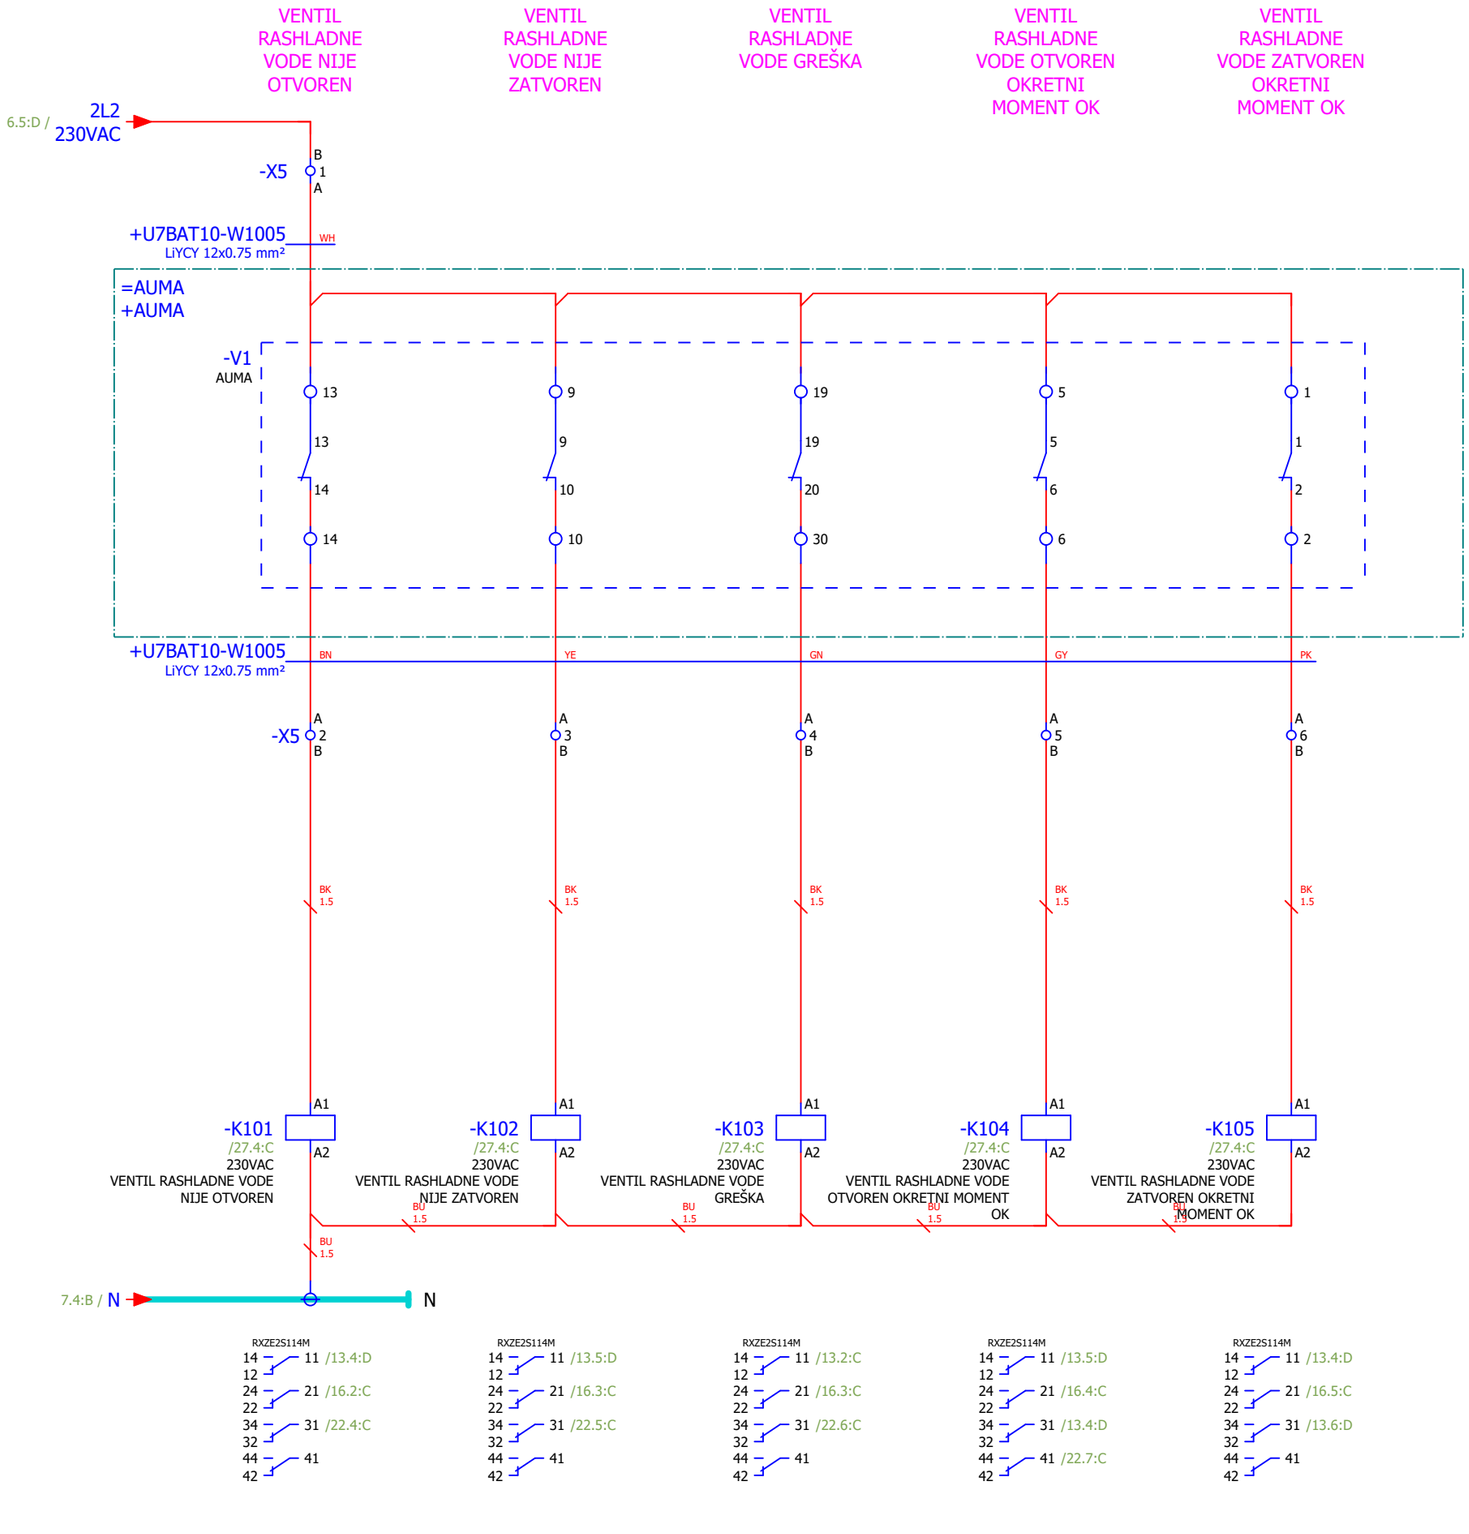
Format ISO/DIN A3

7 9

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				220V RAZVOD	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 8
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 8 / 45

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001	00 + U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				MULTIPLICIRANJE KONTAKATA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 9
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110	STRANICA 9 / 45

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

ULJNA PUMPA 1 SPREMNA | ULJNA PUMPA 2 SPREMNA | VENTIL RASHLADNE VODE SPREMAN | AC NAPON OK | DALJINSKI | DALJINSKI

8.2:D / 11L+ 220VDC → -X11 A/B 2 → 11L+ 220VDC / 11.1:A

BK 1.5

-Q3 /5.2 43/44
-Q4 /5.4 43/44
-Q5 /5.6 43/44
-F411 /4.4 11/14/12
-S103 /33.4:B DALJINSKI NO 13/14 NO
-K411 /4.4 11/14/12

-K201 /26.4:D ULJNA PUMPA 1 SPREMNA
-K202 /26.4:E ULJNA PUMPA 2 SPREMNA
-K203 /26.4:E VENTIL RASHLADNE VODE SPREMAN
-K204 /26.4:E AC NAPON OK
-K205 /26.4:E DALJINSKI
-K206 /26.4:E DALJINSKI
A1/A2

BU 1.5

8.2:E / 11L- 220VDC → -X11 B/A 8 → 11L- 220VDC / 11.1:F

RXZE2S114M
14 12 11 /12.4:E
24 22 21 /15.3:C
34 32 31 /21.3:C
44 42 41

RXZE2S114M
14 12 11 /12.6:E
24 22 21 /15.4:C
34 32 31 /21.4:C
44 42 41

RXZE2S114M
14 12 11 /13.2:D
24 22 21 /15.8:C
34 32 31 /22.7:C
44 42 41 /22.8:C

RXZE2S114M
14 12 11 /13.2:B
24 22 21 /12.2:B
34 32 31 /15.2:C
44 42 41 /21.2:C

RXZE2S114M
14 12 11 /12.4:B
24 22 21 /12.4:E
34 32 31 /12.6:E
44 42 41 /15.7:C

RXZE2S114M
14 12 11 /13.4:B
24 22 21 /13.4:C
34 32 31 /13.5:C
44 42 41

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001	00 + U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				MULTIPLICIRANJE KONTAKATA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 10
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110	STRANICA 10 / 45

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

ULJNA PUMPA 1 ODABRANA

ULJNA PUMPA 2 ODABRANA

ULJNJE PUMPE 1&2 ODABRANE

10.2:A / 11L+ 220VDC

-X11 A B 3

-X11 A B 4

11L+ 220VDC / 12.1:A

BK 1.5

BK 1.5

BK 1.5

-S211 /33.4:C 1-0-2
PRIORITET BIRANJA ULJNE PUMPE

NO 13 14 NO

NO 23 24 NO

-K207 /11.2
ULJNA PUMPA 1 ODABRANA

11 12 14

BK 1.5

-K209 /11.3
ULJNJE PUMPE 1&2 ODABRANE

11 12 14

BK 1.5

BK 1.5

BK 1.5

-K207 /26.4:E
ULJNA PUMPA 1 ODABRANA

-K208 /26.4:E
ULJNA PUMPA 2 ODABRANA

-K209 /26.4:E
ULJNJE PUMPE 1&2 ODABRANE

A1 A2

A1 A2

A1 A2

BU 1.5

BU 1.5

BU 1.5

10.2:F / 11L- 220VDC

-X11 B 9 A

11L- 220VDC / 12.3:F

RXZE2S114M

14 12 11 /11.2:C
24 22 21 /12.4:D
34 32 31
44 42 41

RXZE2S114M

14 12 11 /12.6:D
24 22 21
34 32 31
44 42 41

RXZE2S114M

14 12 11 /11.2:C
24 22 21 /12.4:D
34 32 31 /12.6:D
44 42 41

10

12

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 ODABIR PUMPE	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 11
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 11 / 45

NAREDBA ZA POKRETANJE ULJNE PUMPE 1

NAREDBA ZA POKRETANJE ULJNE PUMPE 2

11.4:A / 11L+ 220VDC — -X11 A/B 5 — 11L+ 220VDC / 13.1:A

-K204 /10.4 AC NAPON OK (21, 24, 22)

-K212 /18.2 NIVO ULJA TRANSFORMATORA NIZAK OK (11, 14, 12)

-K205 /10.5 DALJINSKI (11, 12, 14) → P_REM_L+ / 14.1:D

-S110 /32.4:E STOP (NC 11, 12)

-S111 /32.4:D START (NO 13, 14)

-K1 /12.4 NAREDBA ZA POKRETANJE ULJNE PUMPE 1 (NO 13, 14)

-K2 /12.6 NAREDBA ZA POKRETANJE ULJNE PUMPE 2 (NO 13, 14)

-K207 /11.2 ULJNA PUMPA 1 ODABRANA (21, 22, 24)

-K209 /11.3 ULJNJE PUMPE 1&2 ODABRANE (21, 22, 24)

-K208 /11.2 ULJNA PUMPA 2 ODABRANA (11, 12, 14)

-K209 /11.3 ULJNJE PUMPE 1&2 ODABRANE (31, 32, 34)

P1_REM ON / 14.2:D (22, 24)

P2_REM ON / 14.3:D (32, 34)

-K205 /10.5 DALJINSKI (21, 11)

-K205 /10.5 DALJINSKI (31, 11)

-K201 /10.2 ULJNA PUMPA 1 SPREMNA (14, 12, A1)

-K202 /10.2 ULJNA PUMPA 2 SPREMNA (14, 12, A1)

-K1 /28.4:D NAREDBA ZA POKRETANJE ULJNE PUMPE 1 (A2)

-K2 /28.4:D NAREDBA ZA POKRETANJE ULJNE PUMPE 2 (A2)

11.4:F / 11L- 220VDC — -X11 B/A 10 — 11L- 220VDC / 13.3:F

3RT2018-1BM41 3RH2911-1HA21

| | | |

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

NAREDBA ZA OTVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE

NAREDBA ZA ZATVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE

12.2:A / 11L+ 220VDC

-X11 A B 6

-K204 /10.4 AC NAPON OK

-K103 /9.3 VENTIL RASHLADNE VODE GREŠKA

-K203 /10.3 VENTIL RASHLADNE VODE SPREMAN

-K206 /10.6 DALJINSKI

VLV_REM / 14.3:D

-S210 /32.4:F STOP

-S201 /29.4:D

-K3 /13.4 NAREDBA ZA OTVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE

VLV_REM OPEN / 14.4:D

-S202 /30.4:C

-K4 /13.5 NAREDBA ZA ZATVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE

VLV_REM CLOSE / 14.5:D

-K206 /10.6 DALJINSKI

-K105 /9.5 VENTIL RASHLADNE VODE ZATVOREN OKRETNI MOMENT OK

-K104 /9.4 VENTIL RASHLADNE VODE OTVOREN OKRETNI MOMENT OK

-K101 /9.2 VENTIL RASHLADNE VODE NIJE OTVOREN

-K4 /13.5 NAREDBA ZA ZATVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE

-K3 /28.4:B NAREDBA ZA OTVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE

12.4:F / 11L- 220VDC

-X11 B A

-K206 /10.6 DALJINSKI

-K104 /9.4 VENTIL RASHLADNE VODE OTVOREN OKRETNI MOMENT OK

-K105 /9.5 VENTIL RASHLADNE VODE ZATVOREN OKRETNI MOMENT OK

-K102 /9.2 VENTIL RASHLADNE VODE NIJE ZATVOREN

-K3 /13.4 NAREDBA ZA OTVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE

-K4 /28.4:B NAREDBA ZA ZATVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE

3RT2015-1BM41
3RH2911-1HA12

1 2 /5.6:C
3 4 /5.6:C
5 6 /5.6:C
13 14 /13.4:C
31 32 /13.5:E
43 44
41 42

3RT2015-1BM41
3RH2911-1HA12

1 2 /5.7:C
3 4 /5.7:C
5 6 /5.7:C
13 14 /13.6:C
31 32 /13.4:E
43 44
41 42

12 14

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001	00 + U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				UPRAVLJANJE VENTILOM	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 13
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110	STRANICA 13 / 45

PUMPA 1 DALJINSKO UKLJUČIVANJE NAREDBA

PUMPA 2 DALJINSKO UKLJUČIVANJE NAREDBA

NAREDBA ZA OTVARANJE RASHLADNOG VENTILA

NAREDBA ZA ZATVARANJE RASHLADNOG VENTILA

=U7CJA10GH100
+U7CJA10

-2K102 11 14 12

-2K101 11 14 12

-X71 17 18 19 -X71 20 21 22

MASTER STANICA

+U7BAT10-W3001
NYCY 10x1.5 mm²

1 2 3 4 5 6

-X61 A1 B A2 B A3 B A4 B A5 B A6 B

P_REM_L+
/ 12.5:B

P1_REM ON
12.5:D

P2_REM ON
12.7:D

VLV_REM
/ 13.5:B

VLV_REM OPEN
13.4:C

VLV_REM CLOSE
13.6:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

13

15

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	DALJINSKO UPRAVLJANJE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 14
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 14 / 45

AC NAPON OK RELEJ | 220 VDC MCB OK - ISPAD | ULJNA PUMPA 1 SPREMNA | ULJNA PUMPA 2 SPREMNA | ULJNA PUMPA 1 RADI | ULJNA PUMPA 2 RADI | RASHLADNI SISTEM DALJINSKI | VENTIL RASHLADNE VODE SPREMAN

OG 1.5

EXT_SUPP / 16.1:B

-K204 /10.4 AC NAPON OK — 31, 34, 32
-F11 /8.1 UPRAVLJAČKI NAPON — 11, 14, 12
-F12 /8.2 VANJSKI SIGNALI — 11, 14, 12
-K201 /10.2 ULJNA PUMPA 1 SPREMNA — 21, 24, 22
-K202 /10.2 ULJNA PUMPA 2 SPREMNA — 21, 24, 22
-K1 /12.4 NAREDBA ZA POKRETANJE ULJNE PUMPE 1 — 24, 23
-K2 /12.6 NAREDBA ZA POKRETANJE ULJNE PUMPE 2 — 24, 23
-K205 /10.5 DALJINSKI — 41, 44, 42
-K203 /10.3 VENTIL RASHLADNE VODE SPREMAN — 21, 24, 22

-X71 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A

+U7BAT10
-W5001
NYCY 10x1.5 mm²
1 2 3 4 5 6 7 8 9

=U7CJA10GH100
+U7CJA10

-X49 2

-1K224 -1K235 -1K225 -1K226 -1K202 -1K203 -1K227 -1K228
A1 / A2

MASTER STANICA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

14 16

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 SIGNALIZACIJA - MASTER STANICA	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.: 00	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:	STRANICA 15
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 15 / 45

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

VENTIL RASHLADNE VODE NIJE OTVOREN

VENTIL RASHLADNE VODE NIJE ZATVOREN

VENTIL RASHLADNE VODE GREŠKA

VENTIL RASHLADNE VODE OTVOREN OKRETNI MOMENT OK

VENTIL RASHLADNE VODE ZATVOREN OKRETNI MOMENT OK

230 VAC MCB GRUPA OK - ALARM

15.8:B / EXT_SUPP

OG 1.5

-K101 /9.2 VENTIL RASHLADNE VODE NIJE OTVOREN

-K102 /9.2 VENTIL RASHLADNE VODE NIJE ZATVOREN

-K103 /9.3 VENTIL RASHLADNE VODE GREŠKA

-K104 /9.4 VENTIL RASHLADNE VODE OTVOREN OKRETNI MOMENT OK

-K105 /9.5 VENTIL RASHLADNE VODE ZATVOREN OKRETNI MOMENT OK

-F1 /6.2 SERVISNO NAPAJANJE

-F2 /6.4 SIGNALI VENTILA RASHLADNE VODE

-X71

+U7BAT10-W5001 NYCY 10x1.5 mm²

+U7BAT10-W5002 NYCY 10x1.5 mm²

=U7CJA10GH100
+U7CJA10

-1K205 -1K204 -1K231 -1K232 -1K233 -1K234

MASTER STANICA

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 SIGNALIZACIJA - MASTER STANICA	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.: 00	= U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:	STRANICA 16
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 16 / 45

HLADNJAK TRANSFORMATORA 1 PROTOK ULJA OK

HLADNJAK TRANSFORMATORA 2 PROTOK ULJA OK

HLADNJAK TRANSFORMATORA 1 PROTOK VODE OK

HLADNJAK TRANSFORMATORA 2 PROTOK VODE OK

TRANSFORMATOR BUCHHOLZ ISPAD

TEMPERATURA TRANSFORMATORA ISPAD

TRANSFORMATOR BUCHHOLZ ALARM

TEMPERATURA TRANSFORMATORA ALARM

=U7BAT10
+U7BAT10

STEP-UP TRANSFORMATOR

-S? -X?

+U7BAT10 -W5004 NYCY 2x1.5/1.5 mm²

+U7BAT10-W5006 NYCY 2x1.5/1.5 mm²

+U7BAT10-W5005 NYCY 2x1.5/1.5 mm²

+U7BAT10-W5007 NYCY 2x1.5/1.5 mm²

+U7BAT10-W3003 NYCY 4x2.5 mm²

+U7BAT10-W3004 NYCY 4x2.5 mm²

-X71

24VDC / 18.2:C

-K210 /17.7 REZERVA

-K211 /17.8 REZERVA

-X110

-X71

-K210 /26.4:F 220VDC REZERVA

-K211 /26.4:F 220VDC REZERVA

+U7BAT10 -W5002 NYCY 10x1.5 mm²

+U7BAT10-W5003 NYCY 10x1.5 mm²

+U7BAT10-W3002 NYCY 7x1.5 mm²

=U7CJA10GH100
+U7CJA10

-X49

-1K214 -1K223 -1K216 -1K221 -1K206 -1K208

MASTER STANICA

=U7CHA10GH100
+U7CHA10

-X141 -X102 -K317 -K316

GENERATORSKA ZAŠTITA A

RXZE2S114M
14 11 /17.5:D
12
24 21 /20.2:C
22
34
32 31
44
42 41

RXZE2S114M
14 11 /17.6:D
12
24 21 /20.3:C
22
34
32 31
44
42 41

16 18

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SIGNALIZACIJA - MASTER STANICA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 17
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 17 / 45

NIVO ULJA TRANSFORMATORA NIZAK OK

NIVO ULJA TRANSFORMATORA VISOK OK

HLADNJAK TRANSFORMATORA 1 TLAK VISOK OK

HLADNJAK TRANSFORMATORA 2 TLAK VISOK OK

HLADNJAK TRANSFORMATORA 1 TEMPERATURNI ALARM OK

HLADNJAK TRANSFORMATORA 2 TEMPERATURNI ALARM OK

REZERVA

REZERVA

=U7BAT10
+U7BAT10

-S? -S? -S? -S? -S? -S?

-X?

STEP-UP TRANSFORMATOR

+U7BAT10-W3005
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

+U7BAT10-W5011
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

+U7BAT10-W5012
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

+U7BAT10-W5013
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

+U7BAT10-W5014
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

24VDC
17.6:C /

-X71

-X110

12L+
220VDC
8.3:D /

-X12

-K213
/26.4:F
220VDC
NIVO ULJA TRANSFORMATORA NIZAK OK

-K213
/18.2

-X71

-K212
/26.4:F
220VDC
NIVO ULJA TRANSFORMATORA NIZAK OK

12L-
220VDC
8.3:E /

-X12

+U7BAT10-W5003
NYCY 10x1.5 mm²

=U7CJA10GH100
+U7CJA10

-1K213 -1K215 -1K222 -1K217 -1K218

MASTER STANICA

24VDC / 19.1:C

RXZE2S114M
/12.2:B
/19.2:D

RXZE2S114M
/18.2:D

17

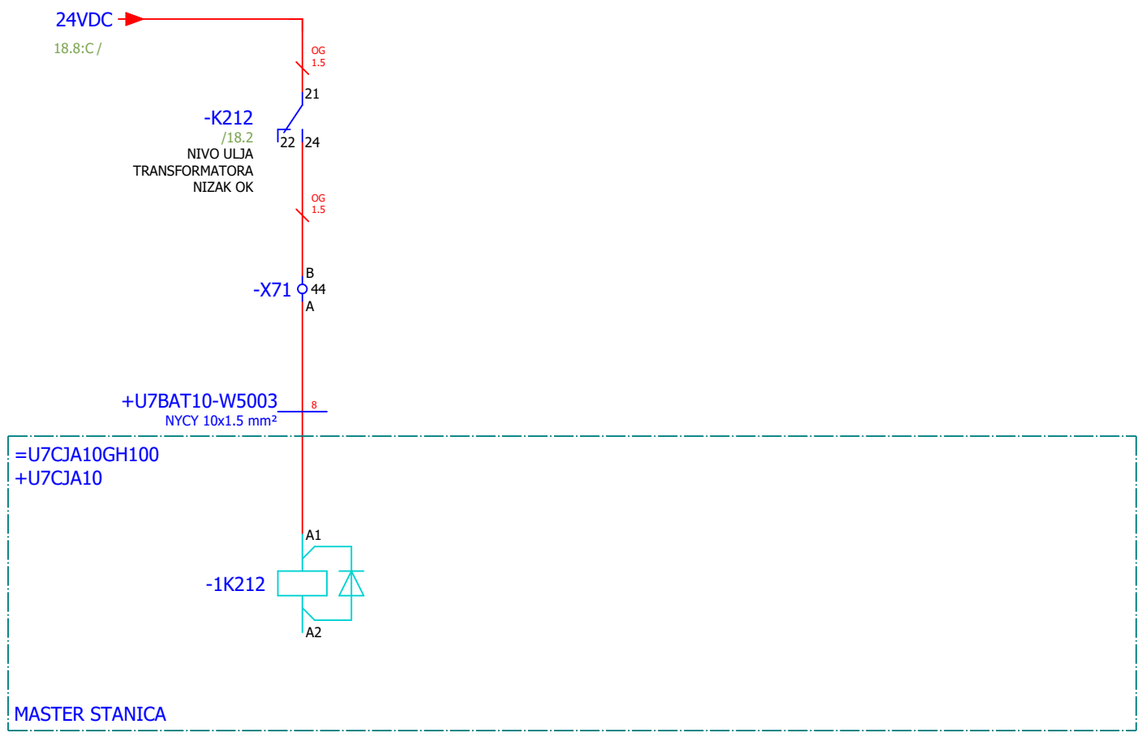
19

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SIGNALIZACIJA - MASTER STANICA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 18
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 18 / 45

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

NIVO ULJA TRANSFORMATORA NIZAK OK



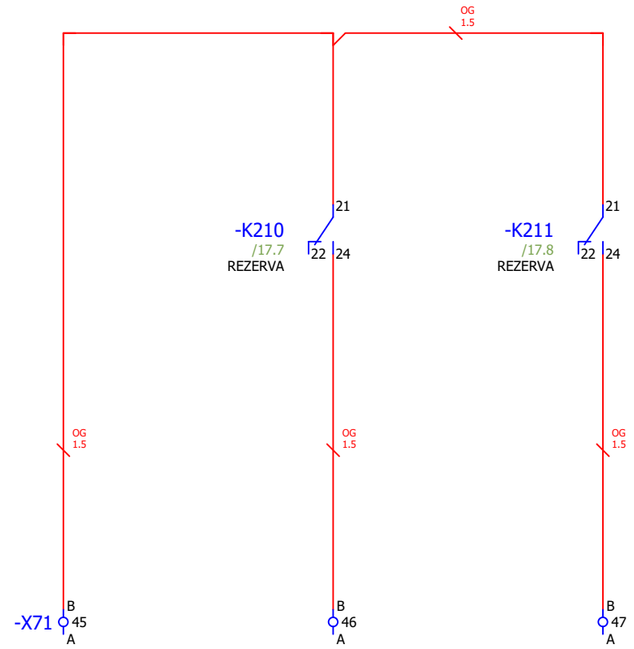
POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company		PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	SIGNALIZACIJA - MASTER STANICA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 19
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 19 / 45

REZERVA

REZERVA



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 SIGNALIZACIJA - GENERATORSKA ZAŠTITA	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 20
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 20 / 45

TEST LAMPICA UKLJUČEN | AC NAPON OK | ULJNA PUMPA 1 KVAR | ULJNA PUMPA 2 KVAR | ULJNA PUMPA 1 UKLJUČENA | ULJNA PUMPA 2 UKLJUČENA

8.4:D / 13L+ 220VDC

-X13 A B2

-X13 A B3

BK 1.5

SIG+ / 22.2:B

-S203 /32.4:D CRNA NO 13 14 NO

-K204 /10.4 AC NAPON OK 41 44 42

-K201 /10.2 ULJNA PUMPA 1 SPREMNA 31 34 32

-K202 /10.2 ULJNA PUMPA 2 SPREMNA 31 34 32

-K1 /12.4 NAREDBA ZA POKRETANJE ULJNE PUMPE 1 34 33

-K2 /12.6 NAREDBA ZA POKRETANJE ULJNE PUMPE 2 34 33

LAMP TEST / 22.2:C

-H100 /32.4:C
-H101 /31.4:C
-H102 /31.4:C
-H103 /30.4:E
-H104 /30.4:E

Sign_IN
Test_IN
Out

X1
X2

-H100 /32.4:C BIJELA
-H101 /31.4:C ŽUTA
-H102 /31.4:C ŽUTA
-H103 /30.4:E CRVENA
-H104 /30.4:E CRVENA

BU 1.5

SIG- / 22.2:E

8.4:E / 13L- 220VDC

-X13 A B5

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

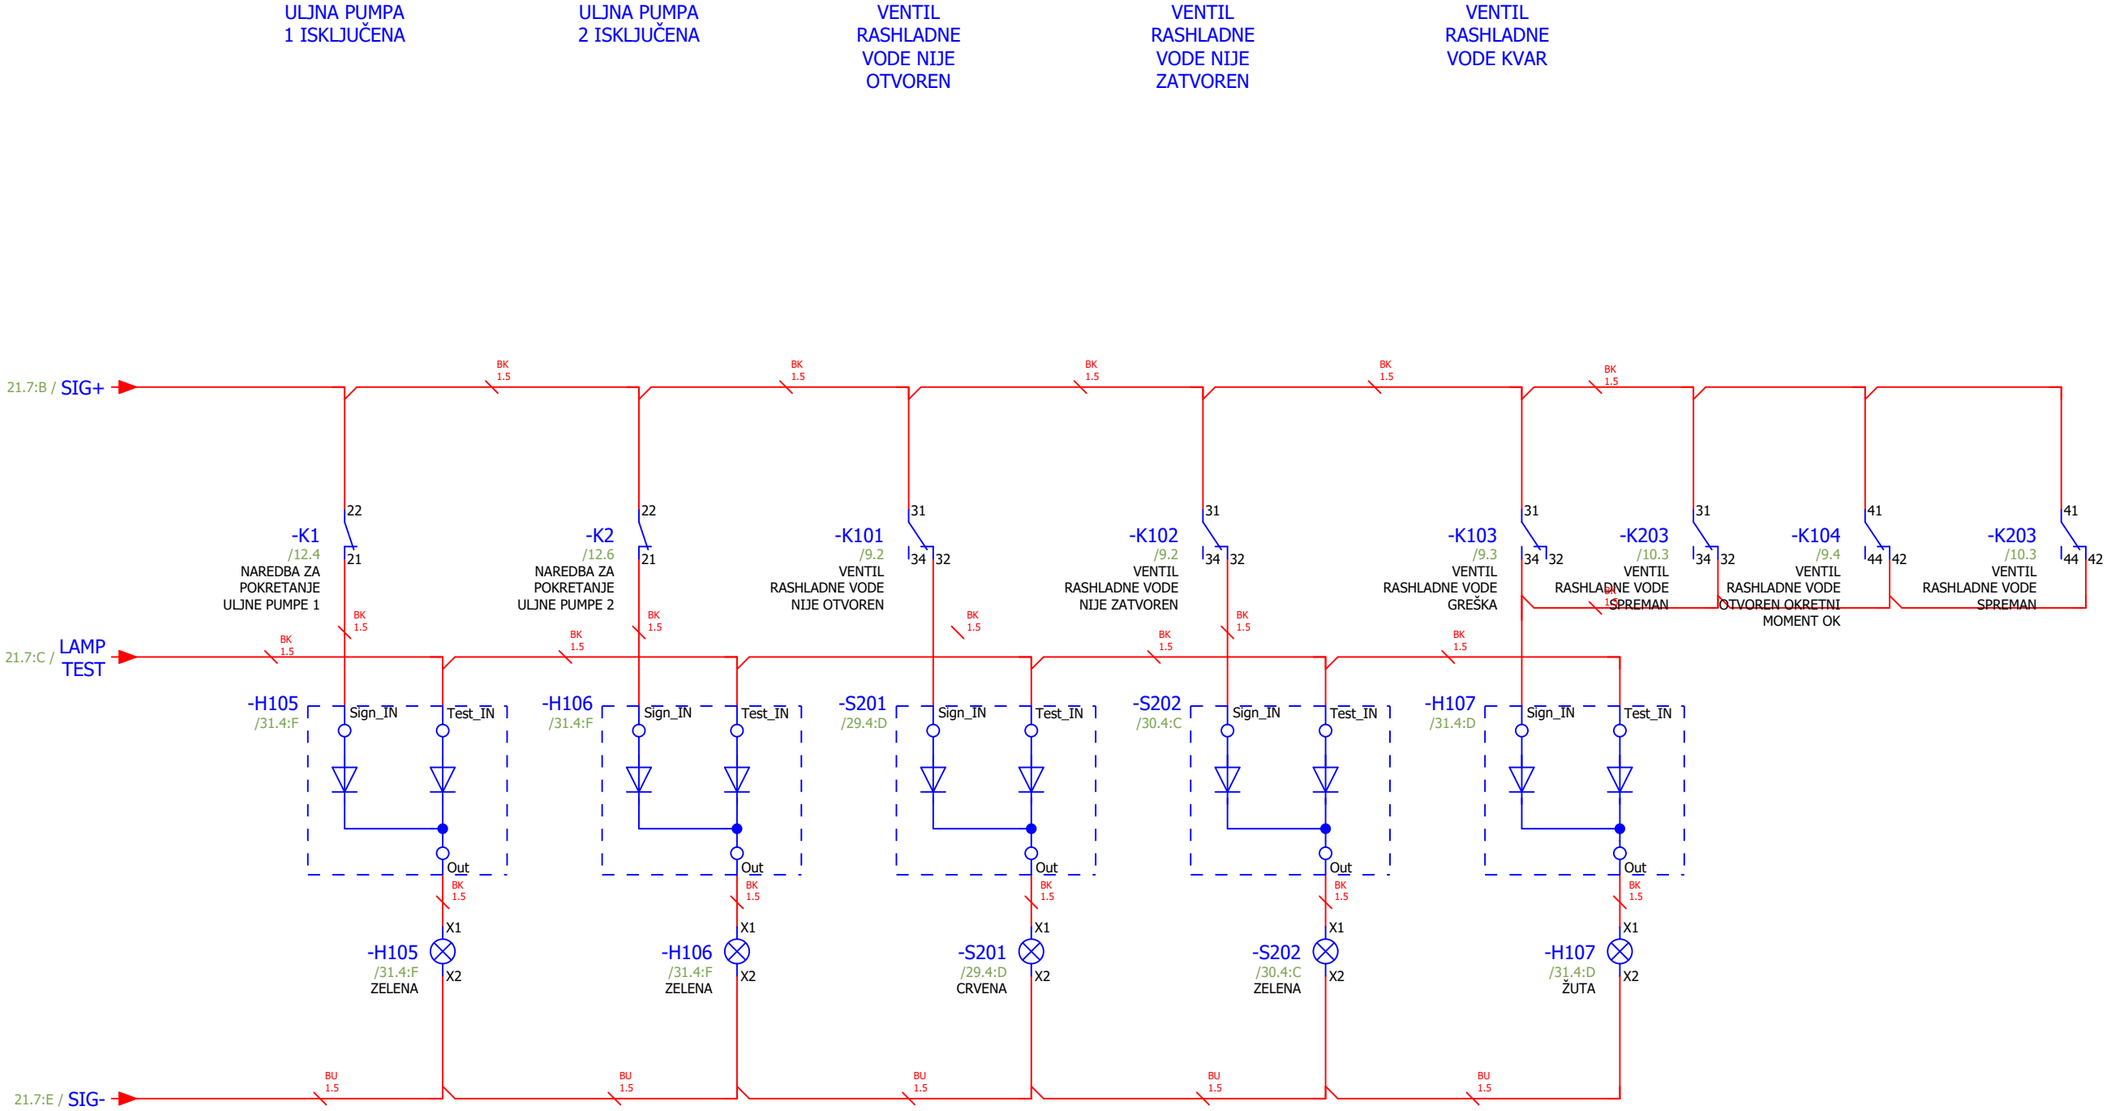
20

22

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001	00 + U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SIGNALIZACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 21
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110	STRANICA 21 / 45

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SIGNALIZACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 22
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 22 / 45

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

OTPORNI TERMOMETAR

TERMOSLIKA

STRUJNI TRANSFORMATOR TERMOSLIKE

STRUJNI TRANSFORMATOR ZA ZAŠTITU

=U7BAT10
+U7BAT10

STEP-UP TRANSFORMATOR

OT

-X 13 12

TS

-X 39 40 41 42

ST_TS

l k

-X 43 44

ST_Z

l2 l1 k

-X 45 46 47

+U7BAT10-W7003
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
BN BU

-X71 B 48 A B 49 A

+U7BAT10-W7004
NYCY 4x2.5 mm²
BU BN BK GY

-X71 B 50 A B 51 A B 52 A B 53 A

+U7BAT10-W6003
NYCY 4x4 mm²
BN BU

-X71 A 54 B A 55 B

+U7BAT10-W6004
NYCY 4x4 mm²
BN BK BU

-X71 A 56 B A 57 B A 58 B

+U7BAT10-W7001
LiYCY 4x0.75 mm²
YE WH BN GN SH

-X43 23 24 25 26

+U7BAT10-W7002
LiYCY 4x0.75 mm²
WH YE BN GN

-X43 28 29 27 30

+U7BAT10-W6001
NYCY 4x4 mm²
BN BU

-X43 ? ?

+U7BAT10-W6002
NYCY 4x4 mm²
BN BK BU

-X43 ? ? ?


=U7CJA10GH100
+U7CJA10

MASTER STANICA

Format ISO/DIN A3




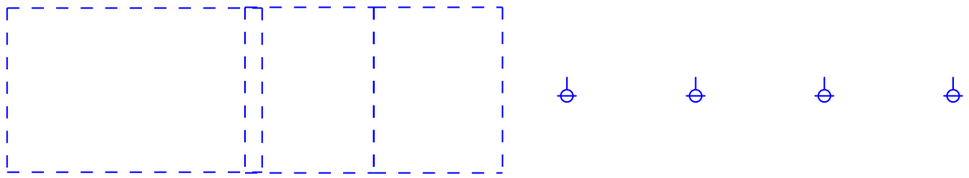
Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SIGNALIZACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 23
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 23 / 45

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34



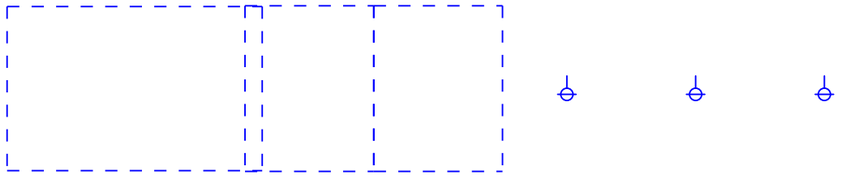

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				REZERVNI KONTAKTI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 24
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 24 / 45

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	Grijač Nazivna snaga: 50W Ulazni napon: 120-240V AC ili DC Narudžbeni br.: HT50.000	Alfa Electric			
1			+U7BAT10	-R101	/7.3:F
	Higrostat Higrostat, Nazivni napon 120-240 V AC, Nazivna struja 10-5 A 10-90 %RF Broj narudžbe: IGR%6F Narudžbeni br.: IGR35F				
1			+U7BAT10	-B102	/7.2:E
	Rasvjeta: LED lampa za tanko kućište, 2.5W, 20-60 VDC / 95-265 VAC 50-60 Hz Dimenzije - Ø32×346mm Montaža - pričvršćivanje magnetom Narudžbeni br.: AE.LEDLAMP3201	ALFA ELECTRIC			
1			+U7BAT10	-E101	/7.4:F
	2-polni DC rastavljač 2P istosmjerni rastavljač Nazivna struja: 50 A Izolacijski napon: 1000 VDC Narudžbeni br.: A9N61690	Schneider Electric			
1			+U7BAT10	-Q2	/4.3:C
	Distribucijski blok Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instalacijama. Narudžbeni br.: LGY112510 Distribucijski blok Tip: Linergy DS Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instalacijama. Distribucijski blok Tip: Linergy DS Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instalacijama.	Schneider Electric			
			+U7BAT10	-U1	/4.1:A /5.1:A /6.1:A /5.2:A /5.4:A /5.6:A /6.2:A
			+U7BAT10	-U2	/4.1:A /5.1:A /6.1:A /5.2:A /5.4:A /5.6:A /6.4:A

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.:	= U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:	STRANICA 25
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 25 / 45
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)					
	Distribucijski blok Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instalacijama. Narudžbeni br.: LGY112510 Distribucijski blok Tip: Linergy DS Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instalacijama. Distribucijski blok Tip: Linergy DS Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instalacijama.	Schneider Electric								
3			+U7BAT10	-U3	/4.1:B	/5.1:B	/6.1:B	/5.2:B	/5.4:B	/5.6:B
	Minijaturni utični relej – Zelio RXM 4 preklopna kontakta 220 V DC 6 A Utičnica Tip: RXZE2S114M Za RXM2/RXM4 releje Vijčani spojnici Odvojeni kontakt Zaštitni modul Harmony, 6…230 V DC Tip: SE.RZM040W Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6…230 V DC	Schneider Electric								
			+U7BAT10	-K201	/10.2:E	/12.4:E	/15.3:C	/21.3:C		
			+U7BAT10	-K202	/10.2:E	/12.6:E	/15.4:C	/21.4:C		
			+U7BAT10	-K203	/10.3:E	/13.2:D	/15.8:C	/22.7:C	/22.8:C	
			+U7BAT10	-K204	/10.4:E	/13.2:B	/12.2:B	/15.2:C	/21.2:C	
			+U7BAT10	-K205	/10.5:E	/12.4:B	/12.4:E	/12.6:E	/15.7:C	
			+U7BAT10	-K206	/10.6:E	/13.4:B	/13.4:C	/13.5:C		
			+U7BAT10	-K207	/11.2:E	/11.2:C	/12.4:D			
			+U7BAT10	-K208	/11.2:E	/12.6:D				
			+U7BAT10	-K209	/11.3:E	/11.2:C	/12.4:D	/12.6:D		
			+U7BAT10	-K210	/17.7:D	/17.5:D	/20.2:C			
			+U7BAT10	-K211	/17.8:D	/17.6:D	/20.3:C			
			+U7BAT10	-K212	/18.2:E	/12.2:B	/19.2:D			
13			+U7BAT10	-K213	/18.2:D		/18.2:D			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

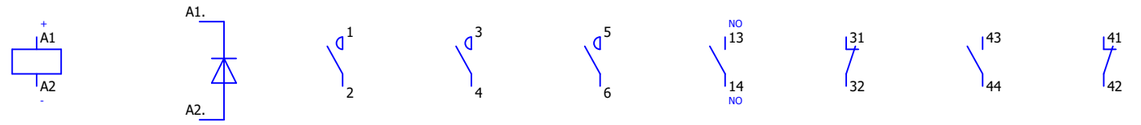
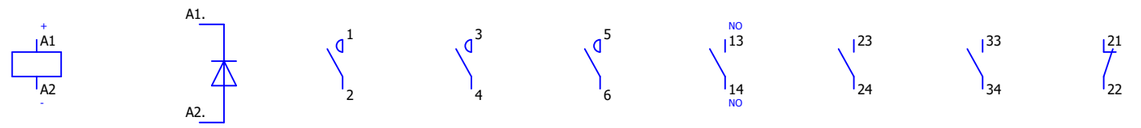
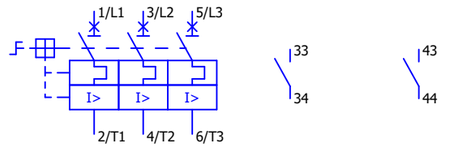
Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.: = U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.: STRANICA 26
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 26 / 45

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
5	Minijaturni utični relej 4C/O 230 VAC - napon svitka: 230 VAC, - 4 C/O, - struja: 6A, tip: RXM4AB1P7 Utičnica Tip: RXZE2S114M Za RXM2/RXM4 releje Vijčani spojnici Odvojeni kontakt Zaštitna dioda Tip: RXM041FU7 RC krug 110...240 V a.c.	Schneider Electric			
			+U7BAT10	-K101	/9.2:E /13.4:D /16.2:C /22.4:C
			+U7BAT10	-K102	/9.2:E /13.5:D /16.3:C /22.5:C
			+U7BAT10	-K103	/9.3:E /13.2:C /16.3:C /22.6:C
			+U7BAT10	-K104	/9.4:E /13.5:D /16.4:C /13.4:D /22.7:C
			+U7BAT10	-K105	/9.5:E /13.4:D /16.5:C /13.6:D
1	Krajnja sklopka Krajnji prekidač, granični prekidači XC Standard, XCKN, klip na metalnom kraju, 1NC+1 NO, uskočnik, Pg11 Narudžbeni br.: XCKN2110G11	Schneider Electric			
			+U7BAT10	-S100	/7.4:E
1	Rastavljač opterećenja Narudžbeni br.: 3LD3230-0TK11	Siemens			
			+U7BAT10	-Q1	/4.1:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.:	= U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:	STRANICA 27 STRANICA 27 / 45
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)							
	SPOJKA NASTAVAK,AC3:3KW 1NO DC220V,W.SUP kontaktor snage, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3-polni, 220 V DC, pomoćni kontakti: 1 NO, vijčana stezaljka, veličina: S00 Narudžbeni br.: 3RT2015-1BM41 AUX. BLOK PREKIDAČA, 1NO+2NC USL. STAZE: 1NC, 1NC, 1BR Tip: 3RH2911-1HA12 pomoćni prekidač, na prednjoj strani, 1 NO + 2 NC, .1/.2, .1/.2, .3/.4, --/--, strujni put: 1 NC, 1 NC, 1 NO, --, vijčani terminal, za kontaktore 3RT2 i kontaktorske releje 3RH2	Siemens									
			+U7BAT10	-K3	/13.4:E		/5.6:C	/5.6:C	/5.6:C	/13.4:C	/13.5:E	
2			+U7BAT10	-K4	/13.5:E		/5.7:C	/5.7:C	/5.7:C	/13.6:C	/13.4:E	
	SPOJNICA NASTAVAK,AC3:7.5KW 1NO DC220V,W.SUP kontaktor snage, AC-3e/AC-3, 16 A, 7 kW / 5 V, 400-polni, 3 V DC, pomoćni kontakti: 220 NO, vijčana stezaljka, veličina: S1 Narudžbeni br.: 3RT2018-1BM41 AUX. BLOK PREKIDAČA, 2NO + 1NC USL. STAZE: 1NC, 1NO, 1NO Tip: 3RH2911-1HA21 pomoćni prekidač, na prednjoj strani, 2 NO + 1 NC, .1/.2, .3/.4, .3/.4, --/--, strujni put: 1 NC, 1 NO, 1 NO, --, vijčani terminal, za kontaktore 3RT2 i kontaktorske releje 3RH2	Siemens									
			+U7BAT10	-K1	/12.4:E		/5.2:C	/5.2:C	/5.2:C	/12.4:C	/15.5:C	/21.5:C /22.2:C
2			+U7BAT10	-K2	/12.6:E		/5.4:C	/5.4:C	/5.4:C	/12.5:C	/15.6:C	/21.6:C /22.3:C
	VIJČANI SPOJ PREKIDAČA 2.5A PREKIDAČ SZ S00, ZA ZAŠTITU MOTORA, KLASA 10, A-REL.1.8...2.5A, N-OTPUŠTAČ 33A, VIJAČNI SPOJ, STANDARD SW. KAPACITET Narudžbeni br.: 3RV2011-1CA10 BOČNI POMOĆNI PREKIDAČ 2NO, VIJAČNI SPOJ, ZA PREKIDAČE, SZ S%1/S%2 , Tip: 3RV2901-1B BOČNI POMOĆNI PREKIDAČ 2NO, VIJAČNI SPOJ, ZA PREKIDAČE, SZ S00/S0 ,	Siemens									
			+U7BAT10	-Q5	/5.6:B		/10.3:B					
1												

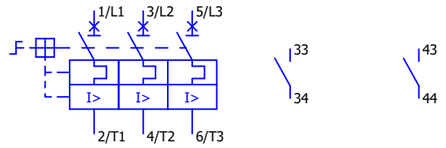
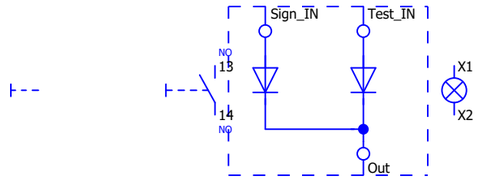
POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

27

29

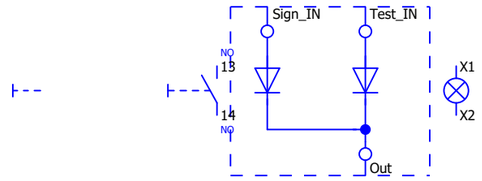
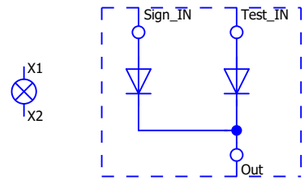
Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.: = U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.: STRANICA 28
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 28 / 45

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	VIJČANI SPOJ PREKIDAČA 12.5A Veličina prekidača S00 za zaštitu motora, KLASA 10 A-okidač 9...12 A N-okidač 163 A vijčani terminal Standardni sklopni kapacitet Narudžbeni br.: 3RV2011-1KA10 BOČNI POMOĆNI PREKIDAČ 2NO, VIJAČNI SPOJ, ZA PREKIDAČE, SZ S%1/S%2 , Tip: 3RV2901-1B BOČNI POMOĆNI PREKIDAČ 2NO, VIJAČNI SPOJ, ZA PREKIDAČE, SZ S00/S0 ,	Siemens			
			+U7BAT10	-Q3	/5.2:B /10.2:B
2			+U7BAT10	-Q4	/5.4:B /10.2:B
	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, tipka, ravna, trenutni kontakt Narudžbeni br.: 3SU1051-0AB20-0AA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Led modul %0-%1 V AC/DC, zeleni Tip: 3SU1401-1BH20-1AA0 LED modul, crveni, 24-240 V AC/DC, vijčana stezaljka Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens			
1			+U7BAT10	-S201	/13.4:C /22.4:C /22.5:D

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.:	= U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:	STRANICA 29
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 29 / 45

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt Narudžbeni br.: 3SU1051-0AB40-0AA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Led modul %0-%1 V AC/DC, zeleni Tip: 3SU1401-1BH40-1AA0 LED modul, zeleni, 24-240 V AC/DC, vijčana stezaljka Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens			
			+U7BAT10	-S202	/13.5:C /22.5:C /22.6:D
2	SVJETLOSNI INDIKATOR, CRVENI SVJETLESTI INDIKATOR, 22MM, OKRUGLI, METALNI, SJAJNI, CRVENI, GLATKA LEĆA Narudžbeni br.: 3SU1051-6AA20-0AA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal Led modul %0-%1 V AC/DC, zeleni Tip: 3SU1401-1BH20-1AA0 LED modul, crveni, 24-240 V AC/DC, vijčana stezaljka Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens			
			+U7BAT10	-H103	/21.6:D /21.5:C
			+U7BAT10	-H104	/21.7:D /21.6:C

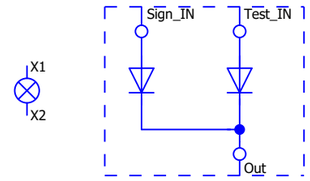
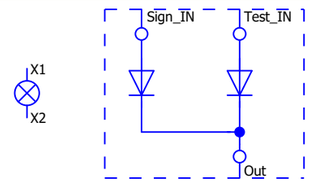
POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

29

31

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.: = U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.: STRANICA 30
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 30 / 45
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

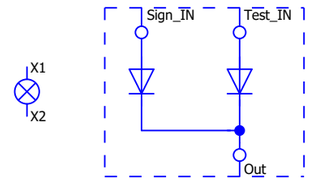
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
3	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka Narudžbeni br.: 3SU1051-6AA30-0AA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal Tip: 3SU1401-1BH30-1AA0 LED modul s integriranim LED-om, 24-240 V AC/DC, žuti, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens				
			+U7BAT10	-H101	/21.4:D	/21.3:C
			+U7BAT10	-H102	/21.5:D	/21.4:C
			+U7BAT10	-H107	/22.7:D	/22.6:C
2	Lampica zelena SVJETLESTI INDIKATOR, 22MM, OKRUGLI, METALNI, SJAJNI, zeleni, GLATKA LEĆA DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal Led modul %0-%1 V AC/DC, zeleni Tip: 3SU1401-1BH40-1AA0 LED modul, zeleni, 24-240 V AC/DC, vijčana stezaljka Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens				
			+U7BAT10	-H105	/22.3:D	/22.2:C
			+U7BAT10	-H106	/22.4:D	/22.3:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

30

32



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-196-31-001		+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 31
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 31 / 45

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	SVJETLOSNI INDIKATOR, BIJELI, LEĆA Narudžbeni br.: 3SU1051-6AA60-0AA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal Tip: 3SU1401-1BH60-1AA0 LED modul s integriranom LED, 24-240 V AC/DC, bijeli, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens	+U7BAT10	-H100	 /21.3:D /21.2:C
2	TIPKA, CRNA Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1150-0AB10-1BA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7BAT10	-S111	/12.4:C
			+U7BAT10	-S203	/21.2:C
2	TIPKA, CRNA Narudžbeni br.: 3SU1150-0AB10-1CA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7BAT10	-S110	/12.4:B
			+U7BAT10	-S210	/13.4:B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3





Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.:	= U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:	STRANICA 32 STRANICA 32 / 45
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI, BIJELI Preklopni prekidač, s osvjetljenjem, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, bijeli, kratki, 2 položaja O-I, zadrživ (latching), kut zakretanja 90°, 10:30h/13:30h, s nosačem, 1 NO, na vijak Narudžbeni br.: 3SU1150-2BF60-1BA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens			
1			+U7BAT10	-S103	/10.5:B
	Preklopka 0-1-2 za izbor načina upravljanja Narudžbeni br.: 3SU1150-2BL60-1NA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens			
1			+U7BAT10	-S211	/11.2:B /11.3:B
	Relej za nadzor faze, 2 CO, vijčani terminal Analogni relej za nadzor, podešavanje faze, nadzor propuštanja faze, slijeda faza, asimetrije i podnapona, 3 × 160–690 V AC, 15–70 Hz, 2 preklopna kontakta, vijčani priključci Narudžbeni br.: 3UG5514-1BR20	Siemens			
1			+U7BAT10	-K411	/4.4:D /10.4:C
	PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C, 6A, D=70MM PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C, 6A, D=70MM Narudžbeni br.: 5SY4106-7 Pomoćni kontakt Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens			
2			+U7BAT10	-F1	/6.2:C /16.6:C
			+U7BAT10	-F2	/6.4:C /16.6:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:	STRANICA 33
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 33 / 45

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	Zaštitni prekidač 400V 10kA 3-pola C karakteristika 6A Narudžbeni br.: 5SY4306-7 Pomoćni kontakt Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
1			+U7BAT10	-F411	/4.4:C	/10.4:B
	Zaštitni prekidač Zaštitni prekidač Univerzalna struja 440V DC 400V AC 10kA, 2-polni, C-krivulja, 2 A Narudžbeni br.: 5SY5202-7 Pomoćni kontakt Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
1			+U7BAT10	-F12	/8.2:C	/15.3:C
	Zaštitni prekidač Zaštitni prekidač, 440 V DC 400 V AC 10 kA, 2-polni, C-krivulja, 6 A Narudžbeni br.: 5SY5206-7 Pomoćni kontakt Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7BAT10	-F11	/8.1:C	/15.3:C
2			+U7BAT10	-F13	/8.4:C	
	Termostat HellermannTyton termostat, NC kontakt 0...+60°C Tip: THR02 Narudžbeni br.: THR02	Alfa Electric				
1			+U7BAT10	-B101	/7.2:E	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.:	= U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:	STRANICA 34 STRANICA 34 / 45
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				