POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Svrha dokumenta				Tip dokumenta
Informacija		Za odobrenje		Projekat izvedenog objekta

Mjesto za digitalni potpis izvođača

Mjesto za digitalni potpis revizora

PROJEKAT
IZVEDENOG OBJEKTA

Rev.	Opis revizije	Nacrtao	Provjerio	Odobrio od strane projektanta	Odobrio od strane izvođača	Datum
00	Projekat izvedenog objekta	Luka Božičević	Antonio Aleksić	Grga Kolić		01.04.2026.

Broj dokumenta (CSD) PER-E-8-U7-SCH-003-00-VHHR

Klijent: epcg Elektroprivreda Crne Gore AD

Konzultant: ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.

Izvođač: VOITH VOITH HYDRO GmbH&CoKG St. Pölten

Projekt:

Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II

Naslov:

Strujne sheme master stanice agregata 7

2

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			**Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT

Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
	PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
NASLOVNA STRANICA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 1
	22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 1 / 206

			Rev.
1	Naslovna stranica / naslovnica	NASLOVNA STRANICA	
2	Sadržaj	SADRŽAJ	
3	Sadržaj	SADRŽAJ	
4	Sadržaj	SADRŽAJ	
5	Strujne sheme	OZNAČAVANJE	
6	Strujne sheme	AC DISTRIBUCIJA 230VAC	
7	Strujne sheme	DC RAZVOD 220VDC	
8	Strujne sheme	DC RAZVOD 24VDC	
9	Strujne sheme	DC RAZVOD 24VDC	
10	Strujne sheme	DC RAZVOD 24VDC	
11	Strujne sheme	DC RAZVOD 24VDC	
12	Strujne sheme	DC RAZVOD 24VDC	
13	Strujne sheme	KONFIGURACIJA PLC-A	
14	Strujne sheme	KONFIGURACIJA PLC-A	
15	Strujne sheme	KONFIGURACIJA PLC-A	
16	Strujne sheme	KONFIGURACIJA PLC-A	
17	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 0.0 - 0.7	
18	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 0.0 - 0.7	
19	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 1.0 - 1.7	
20	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 2.0 - 2.7	
21	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 3.0 - 3.7	
22	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 4.0 - 4.7	
23	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 5.0 - 5.7	
24	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 6.0 - 6.7	
25	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 7.0 - 7.7	
26	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 8.0 - 8.7	
27	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 9.0 - 9.7	
28	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 10.0 - 10.7	
29	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 11.0 - 11.7	
30	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 12.0 - 12.7	
31	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 13.0 - 13.7	
32	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 14.0 - 14.7	
33	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 15.0 - 15.7	
34	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 16.0 - 16.7	
35	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 17.0 - 17.7	
36	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 18.0 - 18.7	
37	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 19.0 - 19.7	
38	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 20.0 - 20.7	
39	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 21.0 - 21.7	
40	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 22.0 - 22.7	
41	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 23.0 - 23.7	
42	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 24.0 - 24.7	
43	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 25.0 - 25.7	
44	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 26.0 - 26.7	
45	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 27.0 - 27.7	
46	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 28.0 - 28.7 - REZERVA	
47	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 29.0 - 29.7 - REZERVA	
48	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 30.0 - 30.7 - REZERVA	
49	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 31.0 - 31.7 - REZERVA	
50	Strujne sheme	DIGITALNI IZLAZI: 0.0 - 0.7	
51	Strujne sheme	DIGITALNI IZLAZI: 1.0 - 1.7	
52	Strujne sheme	DIGITALNI IZLAZI: 2.0 - 2.7	
53	Strujne sheme	DIGITALNI IZLAZI: 3.0 - 3.7	
54	Strujne sheme	DIGITALNI IZLAZI: 4.0 - 4.7	
55	Strujne sheme	DIGITALNI IZLAZI: 5.0 - 5.7	
56	Strujne sheme	DIGITALNI IZLAZI: 6.0 - 6.7	
57	Strujne sheme	DIGITALNI IZLAZI: 7.0 - 7.7 - REZERVA	
58	Strujne sheme	ANALOGNI ULAZI: 1-4	
59	Strujne sheme	ANALOGNI ULAZI: 5-8	
60	Strujne sheme	ANALOGNI ULAZI: 9-12	
61	Strujne sheme	ANALOGNI ULAZI: 13-16	
62	Strujne sheme	ANALOGNI ULAZI: 17-20	
63	Strujne sheme	ANALOGNI ULAZI: 21-24 - REZERVA	
64	Strujne sheme	ANALOGNI ULAZI: 25-28 - REZERVA	
65	Strujne sheme	LOKALNO UPRAVLJANJE	
66	Strujne sheme	LOKALNO UPRAVLJANJE	
67	Strujne sheme	110KV UPRAVLJANJE	
68	Strujne sheme	110KV UPRAVLJANJE	
69	Strujne sheme	UPRAVLJANJE ULJNOM PUMPOM TRANSFORMATORA	
70	Strujne sheme	KONTROLA SINKRONIZACIJE	
71	Strujne sheme	KONTROLA SINKRONIZACIJE	
72	Strujne sheme	UPRAVLJANJE ZATVARANJEM GENERATORSKOG PREKIDAČA	
73	Strujne sheme	SIGNALI GENERATORSKOG PREKIDAČA I DISKONEKTORA	
74	Strujne sheme	PRIKAZ TEMPERATURE PREKLOPKA	
75	Strujne sheme	PRIKAZ TEMPERATURE PREKLOPKA	
75.a	Strujne sheme	PRIKAZ TEMPERATURE PREKLOPKA	
76	Strujne sheme	ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI	
76.a	Strujne sheme	ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI	
76.b	Strujne sheme	ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI	
77	Strujne sheme	SINHRONIZACIJA	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SADRŽAJ	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 2
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 2 / 206

			Rev.
78	Strujne sheme	SINHRONIZACIJA	
79	Strujne sheme	SINHRONIZACIJA	
80	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA	
81	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA	
82	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA	
83	Strujne sheme	INDIKATORI POZICIJE	
84	Strujne sheme	INDIKATORI POZICIJE	
85	Strujne sheme	INDIKATORI POZICIJE	
86	Strujne sheme	ALARMSKI JAVLJAČ - ALARM	
87	Strujne sheme	ALARMSKI JAVLJAČ - PREKID	
88	Strujne sheme	SIGNALNI STUPCI	
89	Strujne sheme	VANJSKO UPRAVLJANJE - GENERATOR	
90	Strujne sheme	VANJSKO UPRAVLJANJE - TRANSFORMATOR	
91	Strujne sheme	VANJSKO UPRAVLJANJE - MARSALLING KIOSK	
92	Strujne sheme	VANJSKO UPRAVLJANJE - POBUDA	
93	Strujne sheme	VANJSKO UPRAVLJANJE - POBUDA	
94	Strujne sheme	VANJSKO UPRAVLJANJE - POBUDA	
95	Strujne sheme	VANJSKO UPRAVLJANJE - GENERATORSKA ZAŠTITA	
96	Strujne sheme	VANJSKO UPRAVLJANJE - 400VAC PODRAZVOD	
97	Strujne sheme	VANJSKO UPRAVLJANJE - 400VAC PODRAZVOD	
98	Strujne sheme	REZERVNI KONTAKTI	
99	Strujne sheme	STRUČNI TRANSFORMATORI	
100	Strujne sheme	NAPONSKI TRANSFORMATORI	
101	Strujne sheme	NAPONSKI TRANSFORMATORI	
102	Strujne sheme	NAPONSKI TRANSFORMATORI	
103	Strujne sheme	NAPONSKI TRANSFORMATORI	
104	Strujne sheme	KOMUNIKACIJA	
105	Strujne sheme	KOMUNIKACIJA	
106	Strujne sheme	KOMUNIKACIJA	
107	Pregled	PANEL PC	
108	Pregled	PREGLED PLC-A	
109	Pregled	PREGLED PLC-A	
110	Pregled	PREGLED PLC-A	
111	Pregled	PREGLED PLC-A	
112	Pregled	PREGLED PLC-A	
113	Pregled	PREGLED PLC-A	
114	Pregled	PREGLED PLC-A	
115	Pregled	PREGLED PLC-A	
116	Pregled	PREGLED PLC-A	
117	Pregled	PREGLED PLC-A	

			Rev.
118	Pregled	PREGLED PLC-A	
119	Pregled	PREGLED PLC-A	
120	Pregled	PREGLED PLC-A	
121	Pregled	PREGLED PLC-A	
122	Pregled	PREGLED PLC-A	
123	Pregled	PREGLED PLC-A	
124	Pregled	PREGLED PLC-A	
125	Pregled	PREGLED PLC-A	
126	Pregled	PREGLED PLC-A	
127	Pregled	PREGLED PLC-A	
128	Pregled	PREGLED PLC-A	
129	Pregled	PREGLED PLC-A	
130	Pregled	PREGLED PLC-A	
131	Pregled	PREGLED PLC-A	
132	Pregled	PREGLED PLC-A	
133	Pregled	PREGLED PLC-A	
134	Pregled	PREGLED PLC-A	
135	Pregled	PREGLED PLC-A	
136	Pregled	PREGLED PLC-A	
137	Pregled	PREGLED PLC-A	
138	Pregled	PREGLED PLC-A	
139	Pregled	MULTIMETAR	
140	Pregled	JAVLJAČ KVAROVA NA PLOČI	
141	Pregled	ETHERNET SWITCH	
142	Pregled	ETHERNET SWITCH	
143	Pregled	AUTOMATSKI SINHRONIZATOR	
144	Pregled	PRIKAZ TEMPERATURE	
145	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
146	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
147	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
148	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
149	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
150	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
151	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
152	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
153	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
154	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
155	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
156	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
157	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SADRŽAJ	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 3
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 3 / 206

			Rev.
158	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
159	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
160	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
161	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
162	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
163	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
164	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
165	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
166	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
167	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
168	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
169	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
170	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
171	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
172	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
173	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
174	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
175	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
176	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
177	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
178	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
179	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
180	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
181	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
182	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
183	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
184	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
185	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
186	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
187	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
188	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
189	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
190	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	

			Rev.

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

SISTEM/OPREMA

=U7AEA10GH100+U7AEA10	Marsalling kiosk
=U7BJA10(1,2)GH100+U7BJA10(1,2)	400 VAC podrazvod
=U7BUA10GH100+U7BUA10	220VDC & 230VAC UPS podraspodjela
=U7BAT10GH100+U7BAT10	Step-up hlađenje transformatora upravljački ormarić
=U7CJA10GH100+U7CJA10	Kontrola procesa
=U7CBC10GH100+U7CBC10	Regulator turbine
=U7CHA10GH100+U7CHA10	Električna zaštita 1
=U7CHB10GH100+U7CHB10	Električna zaštita 2
=U7CMB10GH100+U7CMB10	Praćenje stanja stroja
=U7MKC10GH100+U7MKC11	Uzbuđenje

UREĐAJ

A -	Sklopovi, podsklopovi
B -	Pretvarači iz neelektričnih u električne veličine ili obrnuto
C -	Kondenzatori
D -	Binarni elementi
E -	Razno
F -	Zaštitni uređaji
G -	Generatori, napajanja
H -	Signalni uređaji
J -	
K -	Releji, kontaktori
L -	Zavojnice, induktiviteti
M -	Motori
N -	Pojačala, kontroleri
P -	Mjerni instrumenti, ispitna oprema
Q -	Rasklopni uređaji za krugove snage
R -	Otpornici
S -	Sklopke za upravljačke krugove, preklopke
T -	Transformatori
U -	Modulatori
V -	Cijevi, poluvodiči
W -	Prijenos, kabeli, sabirnice, antene
X -	Stezaljke, utikači, utičnice
Y -	Električni mehanički uređaji
Z -	Završeci, hibridni transformatori, filtri, ekvilizatori, limiteri

100..199 -	Funkcije ormara
200..299 -	Upravljanje
300..399 -	Zaštita
400..499 -	Mjerenje
500..599 -	Slobodno

DOKUMENT

001...099 -	Tekstualni dokumenti, poglavlja
100...999 -	Nacrti: Blok dijagrami, Jednopolne sheme, Nacrti općeg rasporeda, Strujne sheme, Izgledi ormara, Kabelske liste, Kabelski dijagrami, Uzemljenje, Nedodijeljeni crteži

INDEKS STRUJNE SHEME

A -	Kazala, naslovni list, popis dokumenata
B -	Funkcijski dijagrami
C -	Šifra označavanja
D -	AC napajanje (grijanje, razvod napajanja rasvjete, osigurači...)
E -	
F -	
G -	DC napajanje (distribucija napajanja...)
H -	Signalni uređaji
J -	
K -	
L -	Pogonski mehanizmi sklopnih uređaja (prekidači, rastavljači...)
M -	Upravljanje (lokalno, daljinsko...)
N -	Zaštita
P -	Blokiranje
Q -	Indikacija položaja (lokalni, daljinski...)
R -	Alarm (signalizacija, nadzor...)
S -	Strujni krugovi mjernih transformatora (mjerni, zaštitni...)
T -	
U -	Kontrola povratne veze (regulator napona...)
V -	Komunikacija
W -	Dijagrami ožičenja, dijagram stezaljki
X -	Popis kabela, popis kabelskih žila
Y -	
Z -	"Dokumenti opreme za ""C"" do ""W"""

BOJE ŽICA I KABELA

230V AC FAZA	Crna
230 AC NULA	Plava
230V AC NEUTRAL	
220 DC	crvena
CT 100-110V AC	Narančasto
CT 1/5A	Smeđa
DI/DO 24V DC	Siva
AI/AO 4-20mA/PT100	Bijela

BK -	Crna
BN -	Smeđa
RD -	crvena
OG -	Narančasto
YE -	Žuta boja
GN -	zelena
BU -	Plava
VT -	Ljubičica
GY -	Siva
WH -	Bijela
PK -	Ružičasta
TO -	Tirkizna
GNYE -	Žuto-zelena
LB -	Svijetloplava

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				OZNAČAVANJE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 5
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 5 / 206

SERVISNO NAPAJANJE

RASVJETA ORMARA

GRIJAČ ORMARA

=U7BJA10GH100
+U7BJA11

3x400 VAC

L1
L2
L3

-1F08
16A/C

PE

-X11 22

400VAC PODRAZVOD

+U7BJA11-W1008
NYY-J 3x2.5 mm²

BN BU GNYE

-X0

-F01
/146.4:B
16 A
30 mA

7.1:E / X1PE

-X1

-S101
/168.4:D

-S102
/168.4:D

PLUG-IN CABLE
1.5 m

-X101
/180.4:F
16A

-E101
/145.4:E
LED lamp

-E102
/145.4:E
LED lamp

5SU1354-1KK13
5ST3016

-B101
THR02
/145.4:B

-B102
10...90%
/145.4:C

-R101
/168.4:C
100W

-R102
/168.4:C
100W

-B103
THV02
/145.4:D

-M101
/167.4:D
37 W

-M102
/167.4:E
37 W

M
1~

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				AC DISTRIBUCIJA 230VAC	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 6 STRANICA 6 / 206
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

DC SISTEM 1 DOVOD | DC SISTEM 2 DOVOD | 220/24 VDC PRETVARAČ 1 | 220/24 VDC PRETVARAČ 2 | PANEL PC 220VDC | REZERVA

-U1
/179.4:E

220VDC+ 1P DISTRIBUCIJSKI BLOK

220VdcL+ — 220VdcL+

220VdcL+ — 220VdcL-

-U2
/179.4:E

-V1
100A
800V
/180.4:D

-V2
100A
800V
/180.4:D

-SV1
/179.4:D
20A

-SV2
/179.4:D
20A

-F11
/146.4:D
10A/B

-F12
/146.4:D
10A/B

-F13
/146.4:E
6A/B

-F14
/146.4:E
6A/B

-X13

-X14

-A100
/107.2:C
L N PE

CONV1 / 8.2:B

CONV1-
220VDC / 8.2:B

CONV2 / 8.5:B

CONV2-
220VDC / 8.5:B

6.4:C / X1PE

PE — Cu 25 x 5 — PE / 8.1:A

PE_SH — C30 29x15x2 mm — PE-SH

-X10

+U7BUA10-W2104
NYY-O 2x4 mm²

+U7BUA10-W2204
NYY-O 2x4 mm²

=U7BUA10GH100
+U7BUA10

-1QF4
10A/C

-2QF4
10A/C

3-X220.1

3-X220.2

220VDC & 230VAC UPS PODRAZVOD

*ZA UZEMLJENJE KOMPONENTI ORMARA GNYE 6mm2
Cu 1x25 mm²

SISTEM UZEMLJENJA POSTROJENJA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DC RAZVOD 220VDC	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 7
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 7 / 206

220/24 VDC PRETVARAČ
1

220/24 VDC PRETVARAČ
2

7.8:E / PE

PE

7.4:E / CONV1

7.4:E / CONV1-
220VDC

7.6:E / CONV2

7.6:E / CONV2-
220VDC

BK 2.5 BU 2.5 GNYE 2.5

GNYE 2.5

GNYE 16

-U101
/180.4:B
In: AC 120-230 V
DC 110-220 V
Out: DC 24 V/20 A

-U102
/180.4:C
In: AC 120-230 V
DC 110-220 V
Out: DC 24 V/20 A

L1 N PE

SIEMENS
SITOP PSU8200
6EP1336-3BA10

ADJUST
24...28.8V
DEFAULT VALUE
24V

PARALLEL OPERATION
CONSTANT CURRENT
ON
OFF
A B

24V O.K.
13 14

1+ 2+ 1- 2-

RD 1
DC1_OK / 17.2:C

RD 1
DC1_OK / 17.2:C

GNYE 2.5

RD 1
DC2_OK / 17.3:C

RD 1
DC2_OK / 17.3:C

RD 4 BU 4

-V101
In/Out: DC 24-48V/40A
/180.4:E

DC IN1 DC IN2

DC OUT1

RD 10

24VdcL- 24VDC-SABIRNICA

24VdcL- / 9.1:C

24VdcL+

24VdcL+ / 9.1:A

24VDC-
1P DISTRIBUCIJSKI BLOK
-U10
/179.4:E

7 9

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DC RAZVOD 24VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 8
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 8 / 206

PLC, MULTIMETAR | DIGITALNI ULAZI | DIGITALNI IZLAZI | ANALOGNI ULAZI/IZLAZI | NAPAJANJE SWITCHEVA 1 | NAPAJANJE SWITCHEVA 2 | UPRAVLJANJE 1

-U10

24VDC+ 1P DISTRIBUCIJSKI BLOK

8.8:F / 24VdcL+ → 24VdcL+ / 10.1:A

RD 4

-F31 /146.4:F 6 A/B — /21.4:B
-F32 /146.4:F 6 A/B — /21.4:C
-F33 /147.4:B 6 A/B — /21.4:B
-F34 /147.4:C 2 A/B — /21.4:C
-F35 /147.4:D 6 A/B — /21.4:C
-F36 /147.4:D 6 A/B — /21.4:C
-F37 /147.4:D 6 A/B — /21.4:C

8.8:F / 24VdcL- → 24VdcL- / 10.1:C

RD 2.5, BU 2.5

-X31 31L+ 24VDC / 13.2:E; 31L- 24VDC / 13.2:E
-X32 32L+ 24VDC / 14.3:E; 32L- 24VDC / 14.3:F
-X33 33L+ 24VDC / 15.4:E; 33L- 24VDC / 15.4:E
-X34 34L+ 24VDC / 16.1:E; 34L- 24VDC / 16.1:E
-X35 35L+ 24VDC / 104.4:E; 35L- 24VDC / 104.4:E
-X36 36L+ 24VDC / 104.4:F; 36L- 24VDC / 104.4:F
-X37 37L+ 24VDC / 65.3:B; 37L- 24VDC / 65.3:F

-P101
SENTRON
/139.2:B
L, N

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

8 | 10

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DC RAZVOD 24VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 9
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 9 / 206

SISTEM RASHLADE LEŽAJEVA | KONTROLA SINKRONIZACIJE | AUTOMATSKA SINKRONIZACIJA | ALARMNI JAVLJAČ | SIGNALNE LAMPICE POVRATNE INFORMACIJE | MCR DIGITALNI ZASLON I PRETVARAČI SIGNALA TEMPERATURE | VANJSKI SIGNALI - NN RASKLOPNI APARATI

-U10

24VDC+ 1P DISTRIBUCIJSKI BLOK

9.8:A / 24VdcL+ → 24VdcL+ / 11.1:A

9.8:C / 24VdcL- → 24VdcL- / 11.1:C

	-F38	-F39	-F40	-F41	-F42	-F43	-F44
	/147.4:D 6 A/B	/147.4:D 6 A/B	/147.4:D 6 A/B	/147.4:E 6 A/B	/147.4:F 2 A/B	/147.4:F 2 A/B	/147.4:F 2 A/B
1	RD 4	RD 2.5	RD 2.5	RD 2.5	RD 2.5	RD 2.5	RD 2.5
2	BU 2.5	BU 2.5	BU 2.5	BU 2.5	BU 2.5	BU 2.5	BU 2.5
12	/21.4:D	/21.4:D	/21.4:D	/21.4:B	/21.4:C	/21.4:C	/21.4:C
14	11	11	11	11	11	11	11

-X38 A1 B → 2 A; -X38 A3 B → 4 A

+U7CJA10-W5003
NYY-J 3x2.5 mm²
BN, BU

PS_24- / 106.3:F

PS_24+ / 106.3:F

-X39 A1 B → 39L+ 24VDC / 70.1:B

-X39 A6 B → 39L- 24VDC / 70.1:F

-X40 A1 B → 40L+ 24VDC / 77.1:B

-X40 A4 B → 40L- 24VDC / 77.1:F

-X41 A1 B → 41L+ 24VDC / 86.1:B

-X41 A4 B → 41L- 24VDC / 88.1:F

41L1- 24VDC / 86.8:D

-X42 A1 B → 42L+ 24VDC / 80.1:B

-X42 A10 B → 42L- 24VDC / 80.1:F

-X43 A1 B → 43L+ 24VDC / 58.1:D

-X43 A12 B → 43L- 24VDC / 58.1:E

-X44 A1 B → 44L+ 24VDC / 22.1:B

-X44 A19 B → 44L- 24VDC / 22.1:D

-F25G
SPM-D10
/143.2:B
1 (+), 2 (-) → GND
GNYE 2.5

-H01
/140.2:B
X1:1 L1, X1:2 N
X1:3 PE
GNYE 2.5

-PT10
/144.2:B
1 (+), 2 (-) → GND
GNYE 2.5

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

9

11

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DC RAZVOD 24VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 10
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 10 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

-U10

VANJSKI SIGNALI - MARSHALLING KIOSK

VANJSKI SIGNALI - ZAŠTITA, UPRAVLJANJE, NADZOR

VANJSKI SIGNALI - POBUDA

VANJSKI SIGNALI - GENERATOR, VENTILATOR SABIRNIČKOG KANALA

VANJSKI SIGNALI - TRANSFORMATOR

VANJSKI SIGNALI - NADZOR

REZERVA

24VDC+ 1P DISTRIBUCIJSKI BLOK

10.8:A / 24VdcL+ → 24VdcL+ / 12.1:A

10.8:C / 24VdcL- → 24VdcL- / 12.1:C

	-F45	-F46	-F47	-F48	-F49	-F50	-F51
	/148.4:B	/148.4:B	/148.4:B	/148.4:C	/148.4:C	/148.4:C	/148.4:C
	2 A/B	2 A/B	2 A/B	2 A/B	2 A/B	2 A/B	2 A/B
	/21.4:D	/21.4:D	/21.4:D	/21.5:B	/21.5:C	/21.4:C	
RD	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
BU	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	-X45	-X46	-X47	-X48	-X49	-X50	-X51
	45L+ 24VDC / 29.3:B	46L+ 24VDC / 35.1:B	47L+ 24VDC / 35.7:B	48L+ 24VDC / 40.2:B	49L+ 24VDC / 41.2:B	50L+ 24VDC / 38.7:B	51L+ 24VDC / 45.5:B
	45L- 24VDC / 29.3:D	46L- 24VDC / 35.1:D	47L- 24VDC / 35.7:D	48L- 24VDC / 40.2:D	49L- 24VDC / 41.2:D	50L- 24VDC / 38.7:D	51L- 24VDC / 45.5:D

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DC RAZVOD 24VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 11
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 11 / 206

REZERVA

-U10

24VDC+ 1P DISTRIBUCIJSKI BLOK

11.8:A / 24VdcL+ → 24VdcL+

RD 4

-F52
/148.4:C
2 A/B

1 12 14
2 11

11.8:C / 24VdcL- → 24VdcL-

RD 2.5

BU 2.5

-X52
B A 1
B A 2
B A 3
B A 4

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

11

13

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DC RAZVOD 24VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 12
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 12 / 206

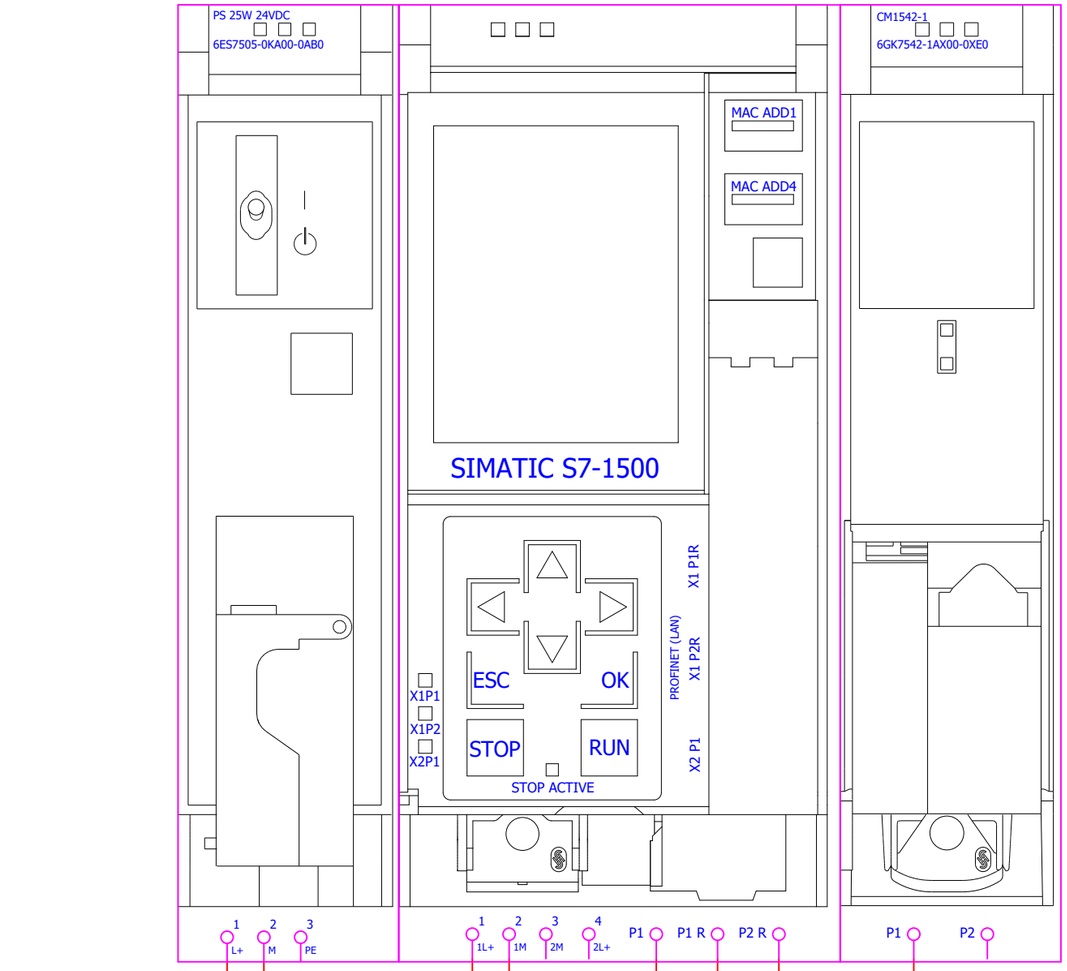
POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

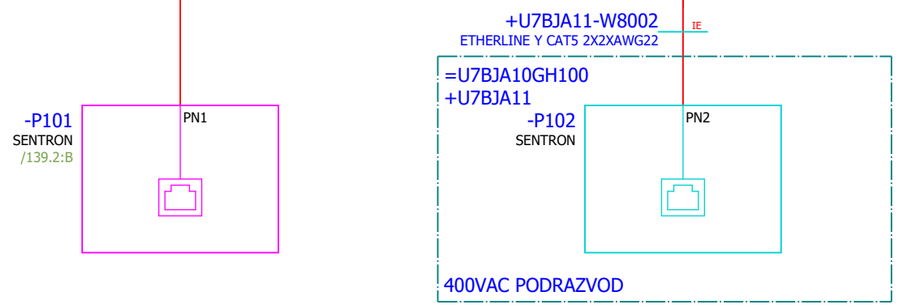
Format ISO/DIN A3

-A101
/108.2:B

-A102
/109.2:B

-A103
/110.2:B





Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KONFIGURACIJA PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 13
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 13 / 206

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

-P101
SENTRON
/139.2:B

PN2

IE CABLE

106.5:B / CWS_COMM

P1 R

P2 R

BA

-A201
/111.2:B

SIEMENS

RN ER MT

SIMATIC
ET 200SP
IM155-6PN/2 HF

PWR

6ES7193-6AR00-0AA0

6ES7155-6AU01-0CN0

MAC ADDRESS

X80
24VDC

1L+ 1M

2L+ 2M

-X80
1 2 3 4
1L+ 1M 2M 2L+

-A211 /112.2:B
-A212 /113.2:B
-A213 /114.2:B
-A214 /115.2:B
-A215 /116.2:B
-A216 /117.2:B
-A217 /118.2:B
-A218 /119.2:B
-A219 /120.2:B

DI 16x24VDC ST
DIAG
PWR CC00
6ES7131-6BH01-0BA0

P1
P2
AUX
L+
M

RD 1.0
BU 1.0

13.3:E / 31L+ 24VDC
13.3:E / 31L- 24VDC
-X31


9.3:D / 32L+ 24VDC
9.3:D / 32L- 24VDC
-X32

/ 17.1:B
/ 17.1:F

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	KONFIGURACIJA PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 14
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 14 / 206

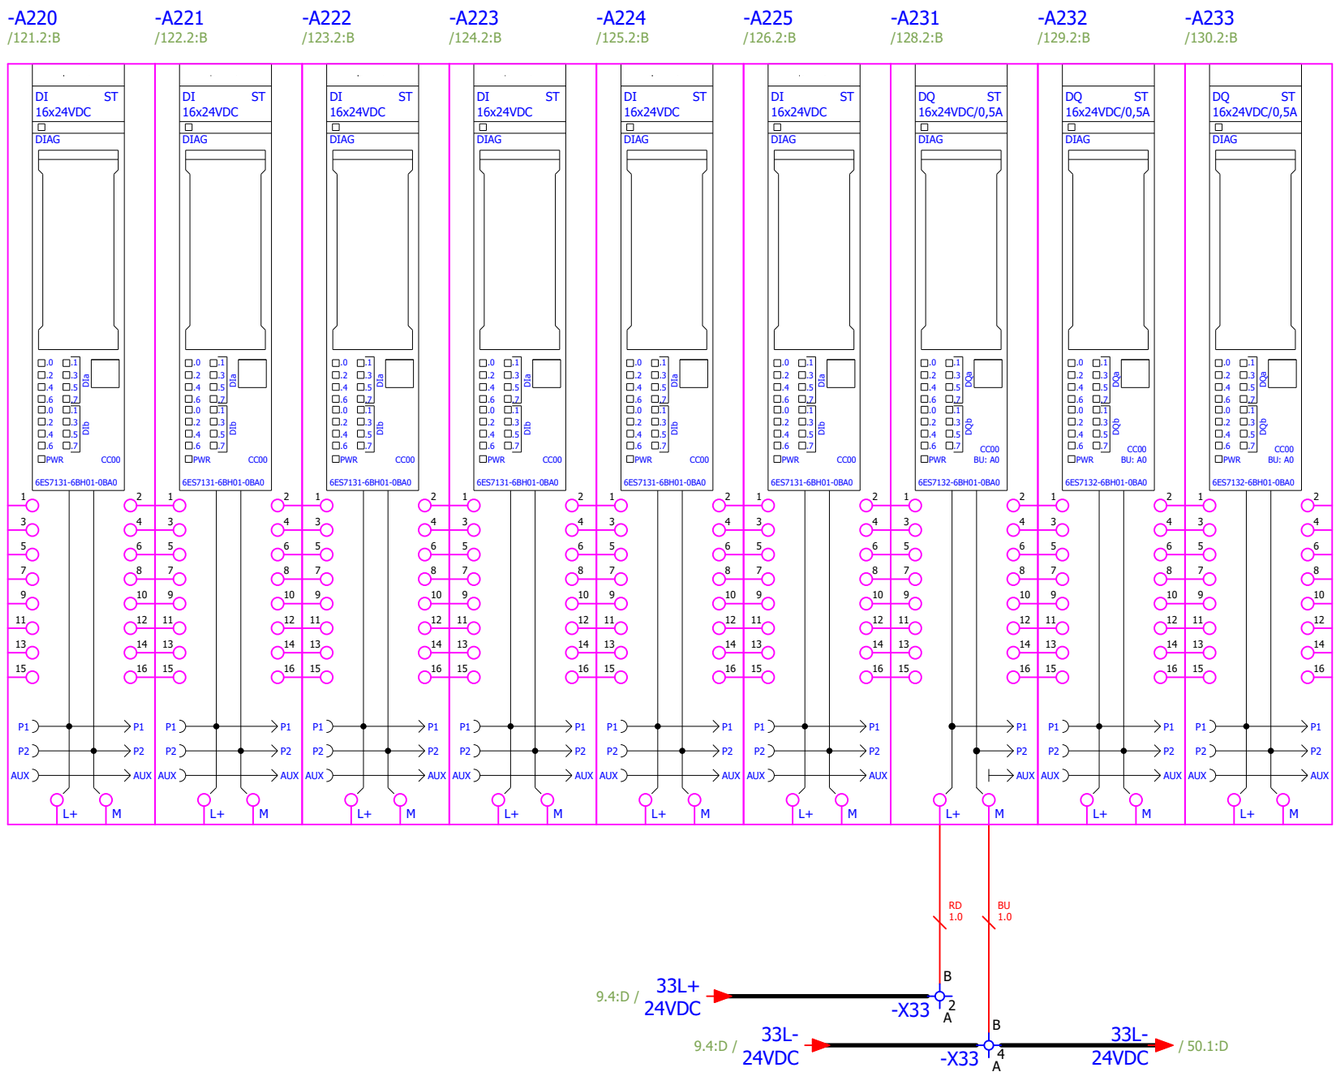
POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KONFIGURACIJA PLC-A	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 15
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 15 / 206

Format ISO/DIN A3

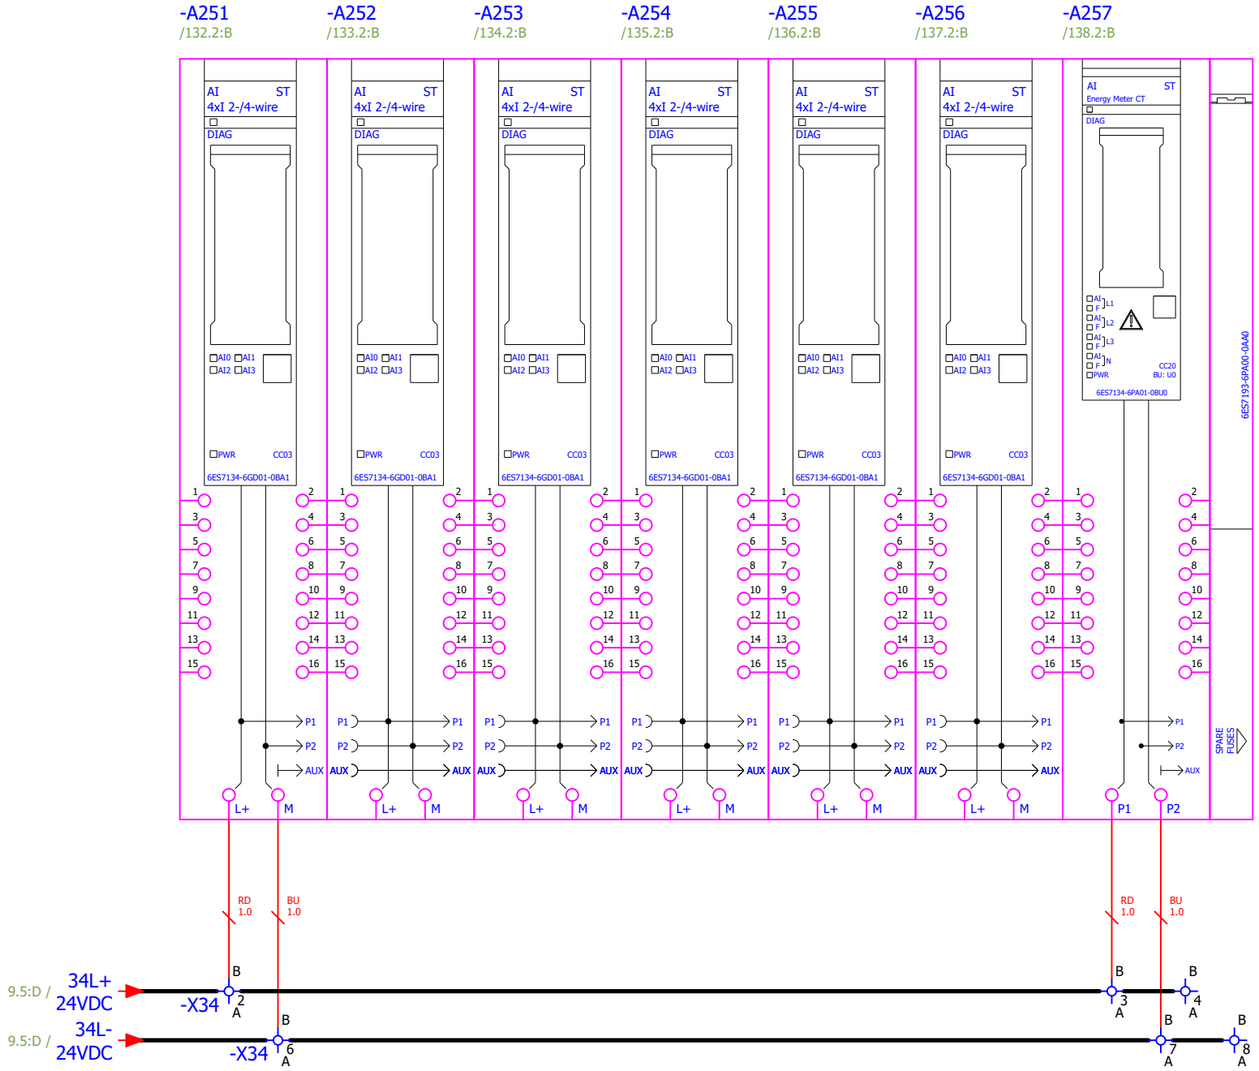POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34



Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KONFIGURACIJA PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 16
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 16 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

24V DC NAPAJANJE
PRETVARAČ I KVAR-
ALARM

24V DC NAPAJANJE
PRETVARAČ II KVAR-
ALARM

14.4:E / 32L+ 24VDC — A -X32 B3 — A B4 — 32L+ 24VDC / 18.1:C

RD 1.0

-F11 /7.4 — 11 — 14 12

-F12 /7.5 — 11 — 14 12

8.4:D / DC1_OK

8.7:D / DC2_OK

-K201 /165.4:C 24VDC
24V DC NAPAJANJE
PRETVARAČ I KVAR- ALARM
A1 A2

-K202 /165.4:C 24VDC
24V DC NAPAJANJE
PRETVARAČ II KVAR- ALARM
A1 A2

BU 1.0

14.4:F / 32L- 24VDC — B -X32 25 A — B 26 A

RXG22BD
SE.RZM040W
14 11 /20.4:D
12
24 21 /86.4:C
22

RXG22BD
SE.RZM040W
14 11 /20.5:D
12
24 21 /86.4:C
22


16 18

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 DIGITALNI ULAZI: 0.0 - 0.7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 17
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 17 / 206

Format ISO/DIN A3

DALJINSKO UPRAVLJANJE | RUČNO UPRAVLJANJE | AUTOMATSKO UPRAVLJANJE | AUTOMATSKI SINKRONIZATOR SPREMAN | RUČNA SINKRONIZACIJA | AUTOMATSKA SINHRONIZACIJA | ODABRAN RASTAVLJAČ 1 | ODABRAN RASTAVLJAČ 2

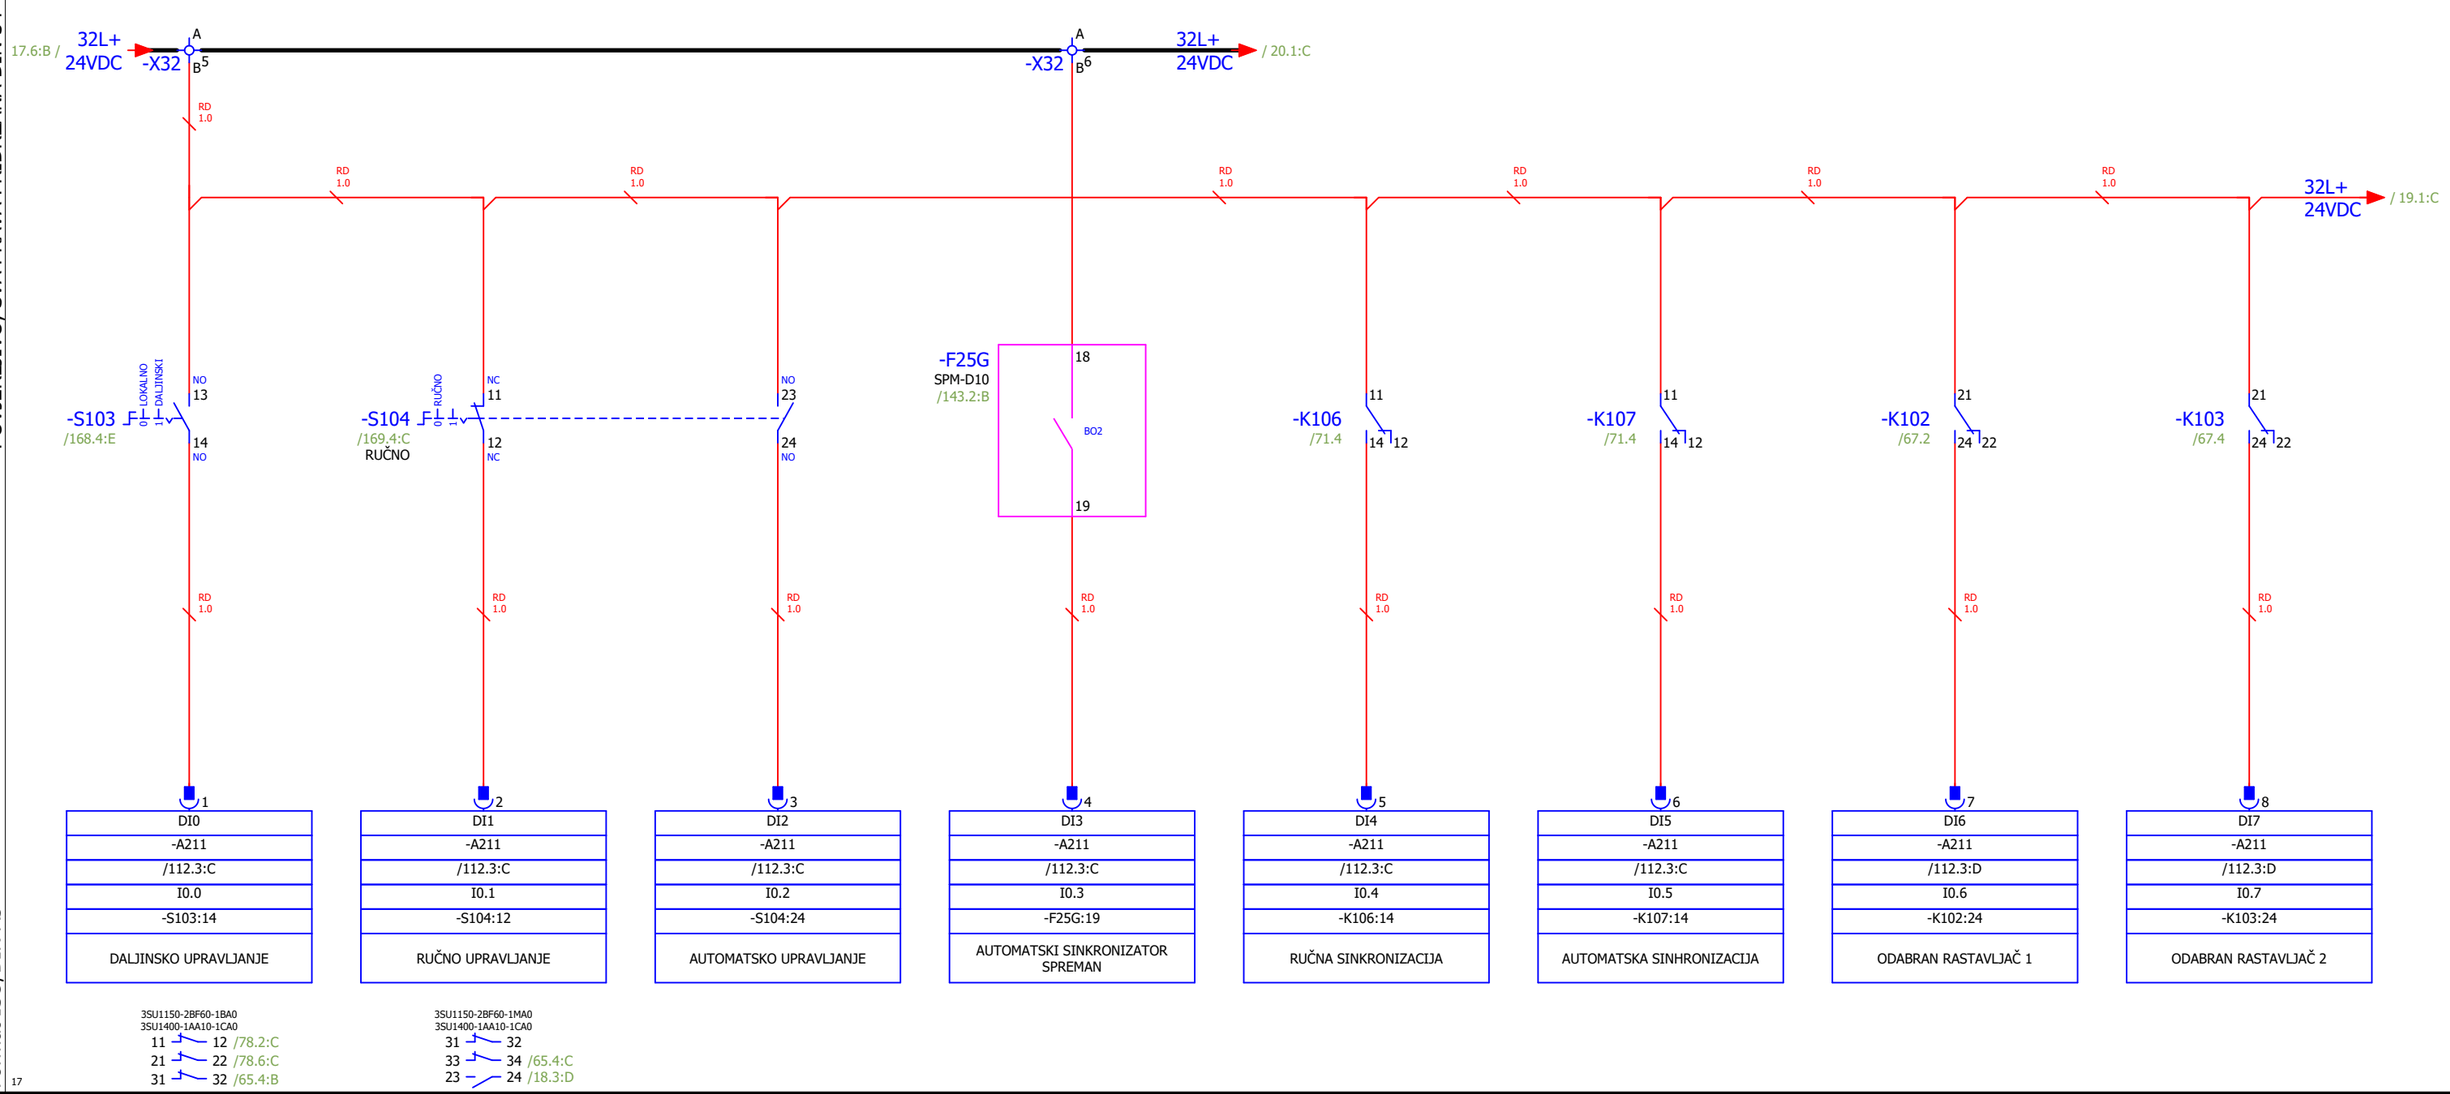POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34



Format ISO/DIN A3


17

19

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 0.0 - 0.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 18
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 18 / 206

ODABRAN GENERATORSKI PREKIDAČ | NAREDBA ISKLJUČI | NAREDBA UKLJUČI | ODABRANA ULJNA PUMPA TRANSFORMATORA 1 | ULJNE PUMPE TRANSFORMATORA 1 I 2 ODADRANE | ESD TIPKALO OK | TIPKALO SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA OK | BRZINA NIŽE

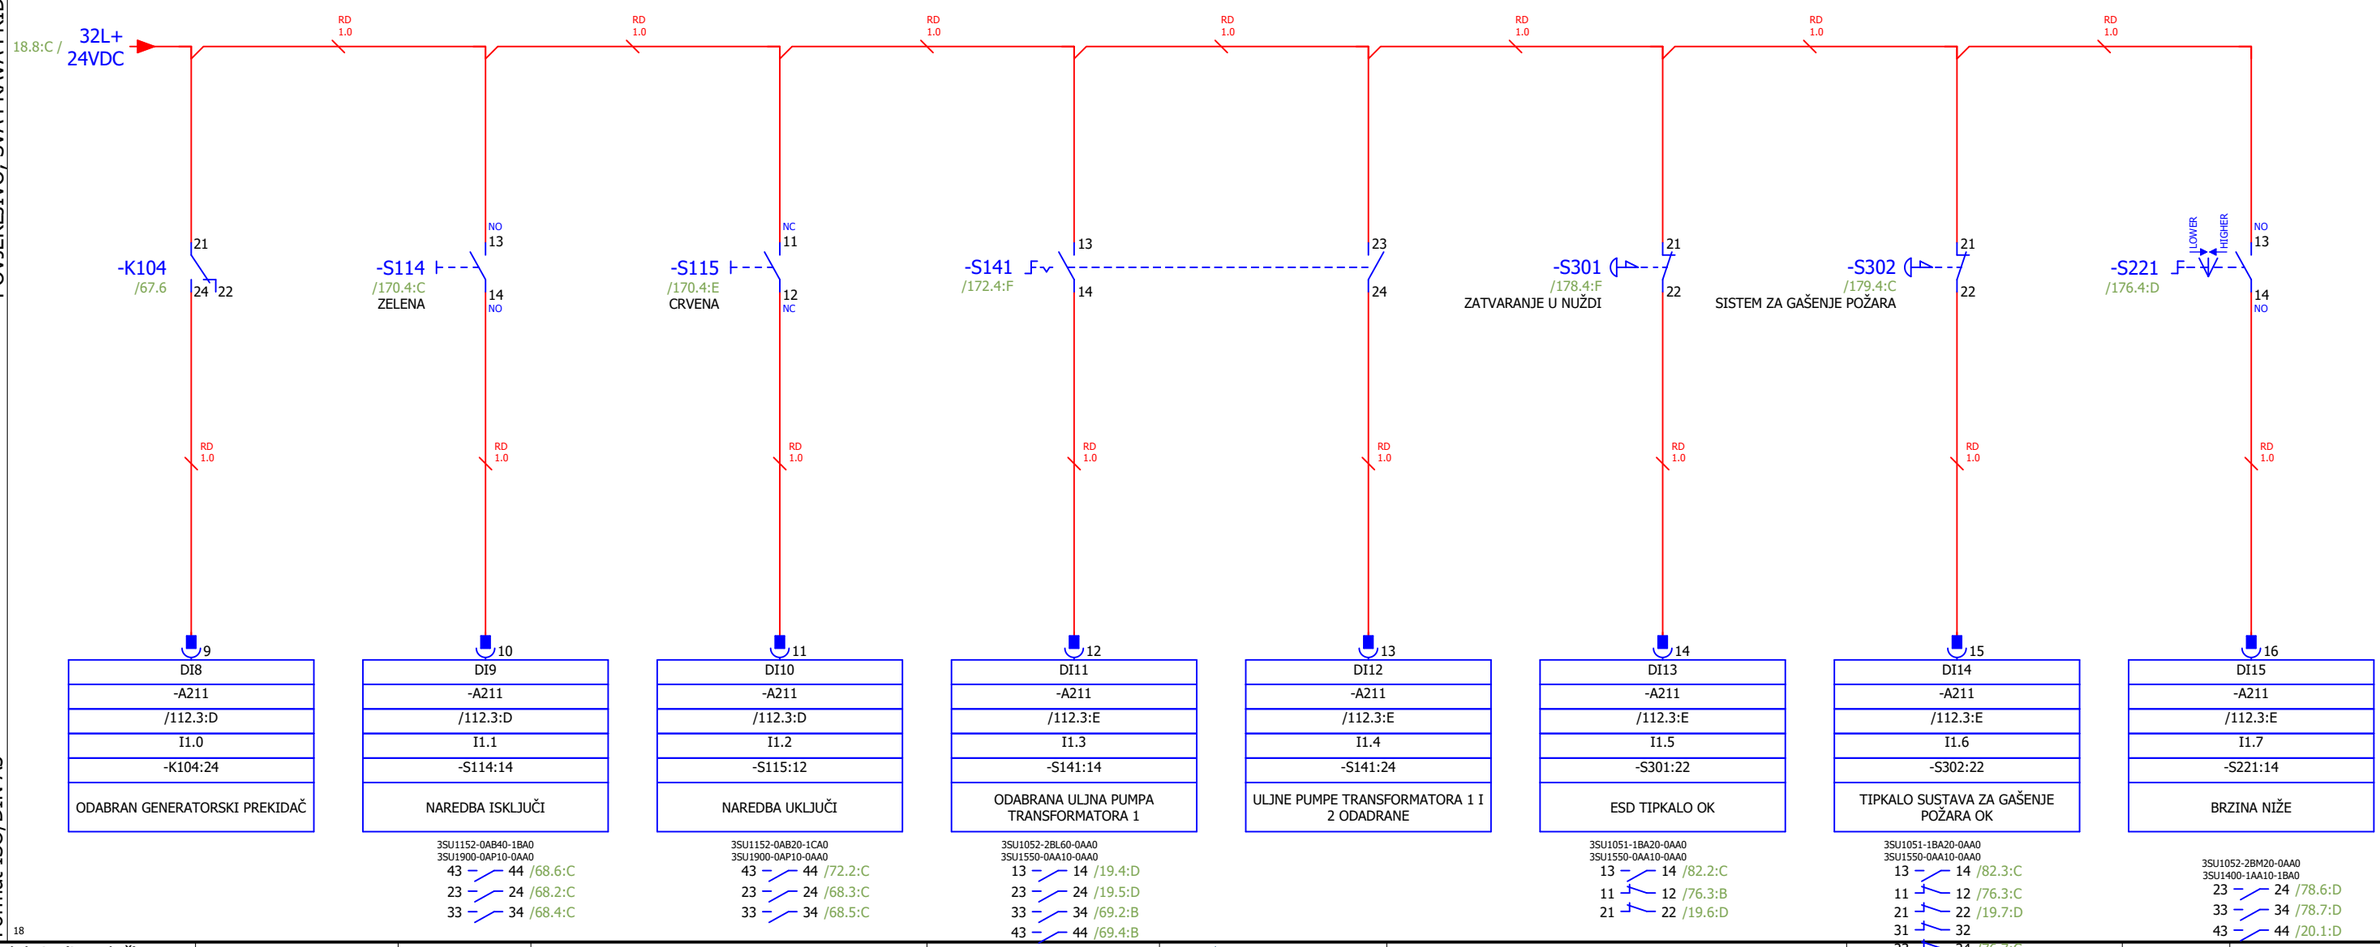POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34




Format ISO/DIN A3

18

20

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 DIGITALNI ULAZI: 1.0 - 1.7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 19
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 19 / 206

BRZINA VIŠE | NAPON NIŽE | NAPON VIŠE | DC PRETVARAČ 1 OK | DC PRETVARAČ 2 OK | REZERVA | SWITCH 1 OK | SWITCH 2 OK

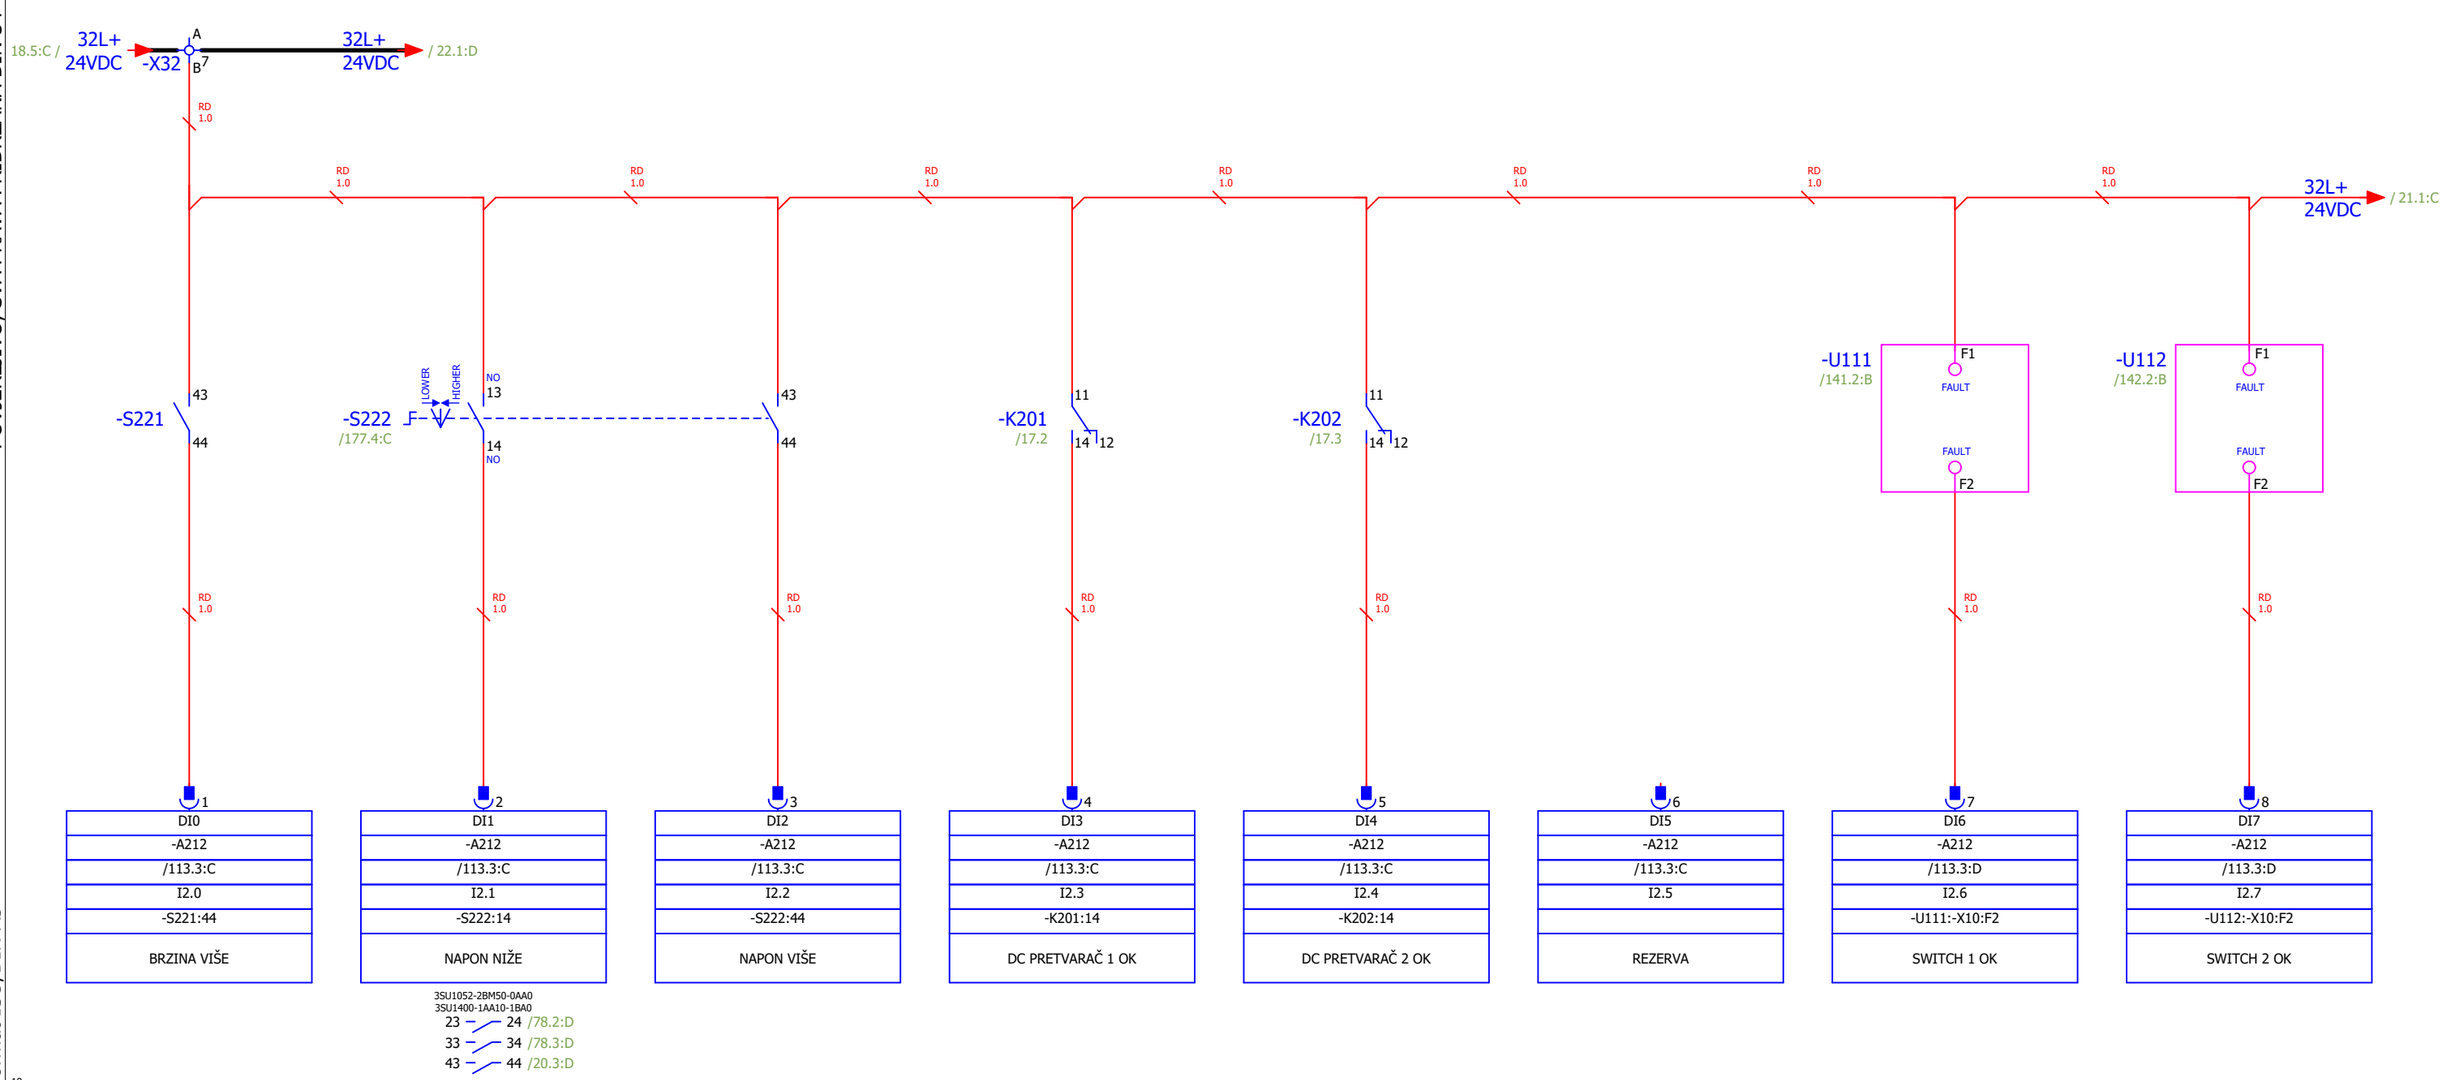

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


Format ISO/DIN A3

19

21

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	DIGITALNI ULAZI: 2.0 - 2.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 20
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 20 / 206

REZERVA | REZERVA | 220 VDC MCB ALARMNA GRUPA - OK | 24 VDC MCB ALARMNA GRUPA - OK | 24 VDC MCB TRIP GRUPA - OK | TEST SINHRONIZACIJE | REZERVA | REZERVA

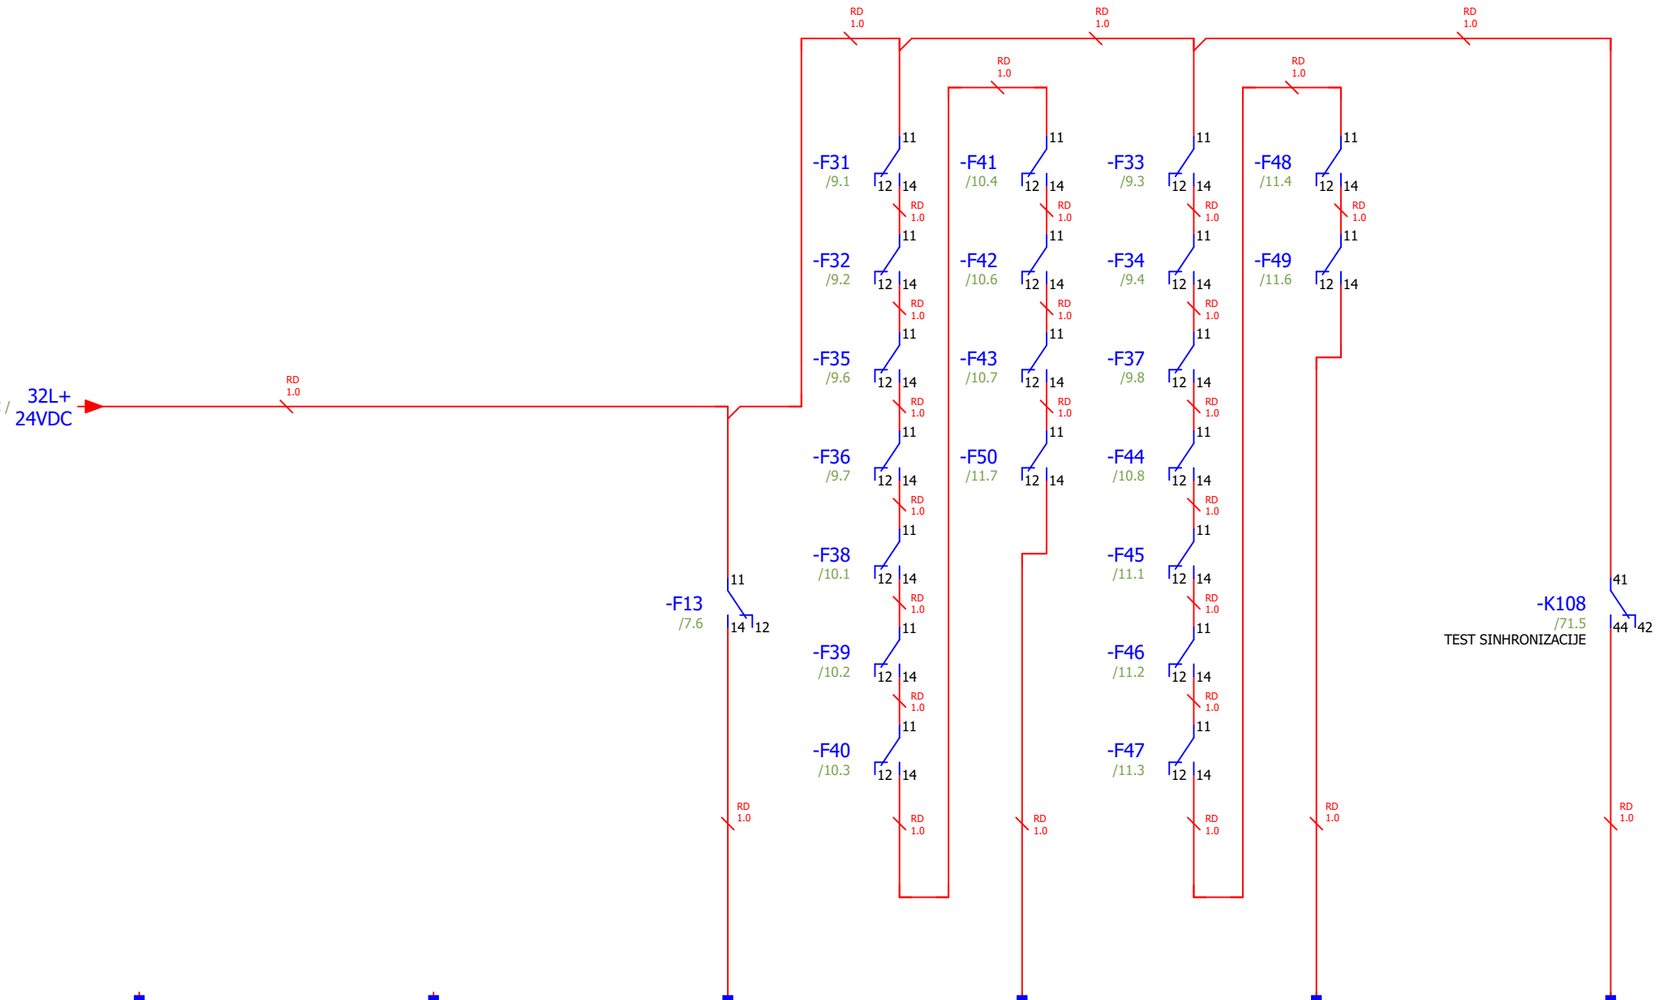

9	10	11	12	13	14	15	16
DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A212	-A212	-A212	-A212	-A212	-A212	-A212	-A212
/113.3:D	/113.3:D	/113.3:D	/113.3:E	/113.3:E	/113.3:E	/113.3:E	/113.3:E
I3.0	I3.1	I3.2	I3.3	I3.4	I3.5	I3.6	I3.7
		-F13:14	-F50:14	-F49:14	-K108:44		
REZERVA	REZERVA	220 VDC MCB ALARMNA GRUPA - OK	24 VDC MCB ALARMNA GRUPA - OK	24 VDC MCB TRIP GRUPA - OK	TEST SINHRONIZACIJE	REZERVA	REZERVA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


Format ISO/DIN A3

20

22

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 3.0 - 3.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 21
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 21 / 206

SUSTAV IZMJENE NAPAJANJA DALJINSKI | GLAVNI DOVODNI PREKIDAČ ISKLJUČEN | GLAVNI DOVODNI PREKIDAČ UMETNUT | GLAVNO NAPAJANJE PREKIDAČ SPREMAN | REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ ISKLJUČEN | REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ UMETNUT | AC NAPON OK | AC NAPON OK MCB OK

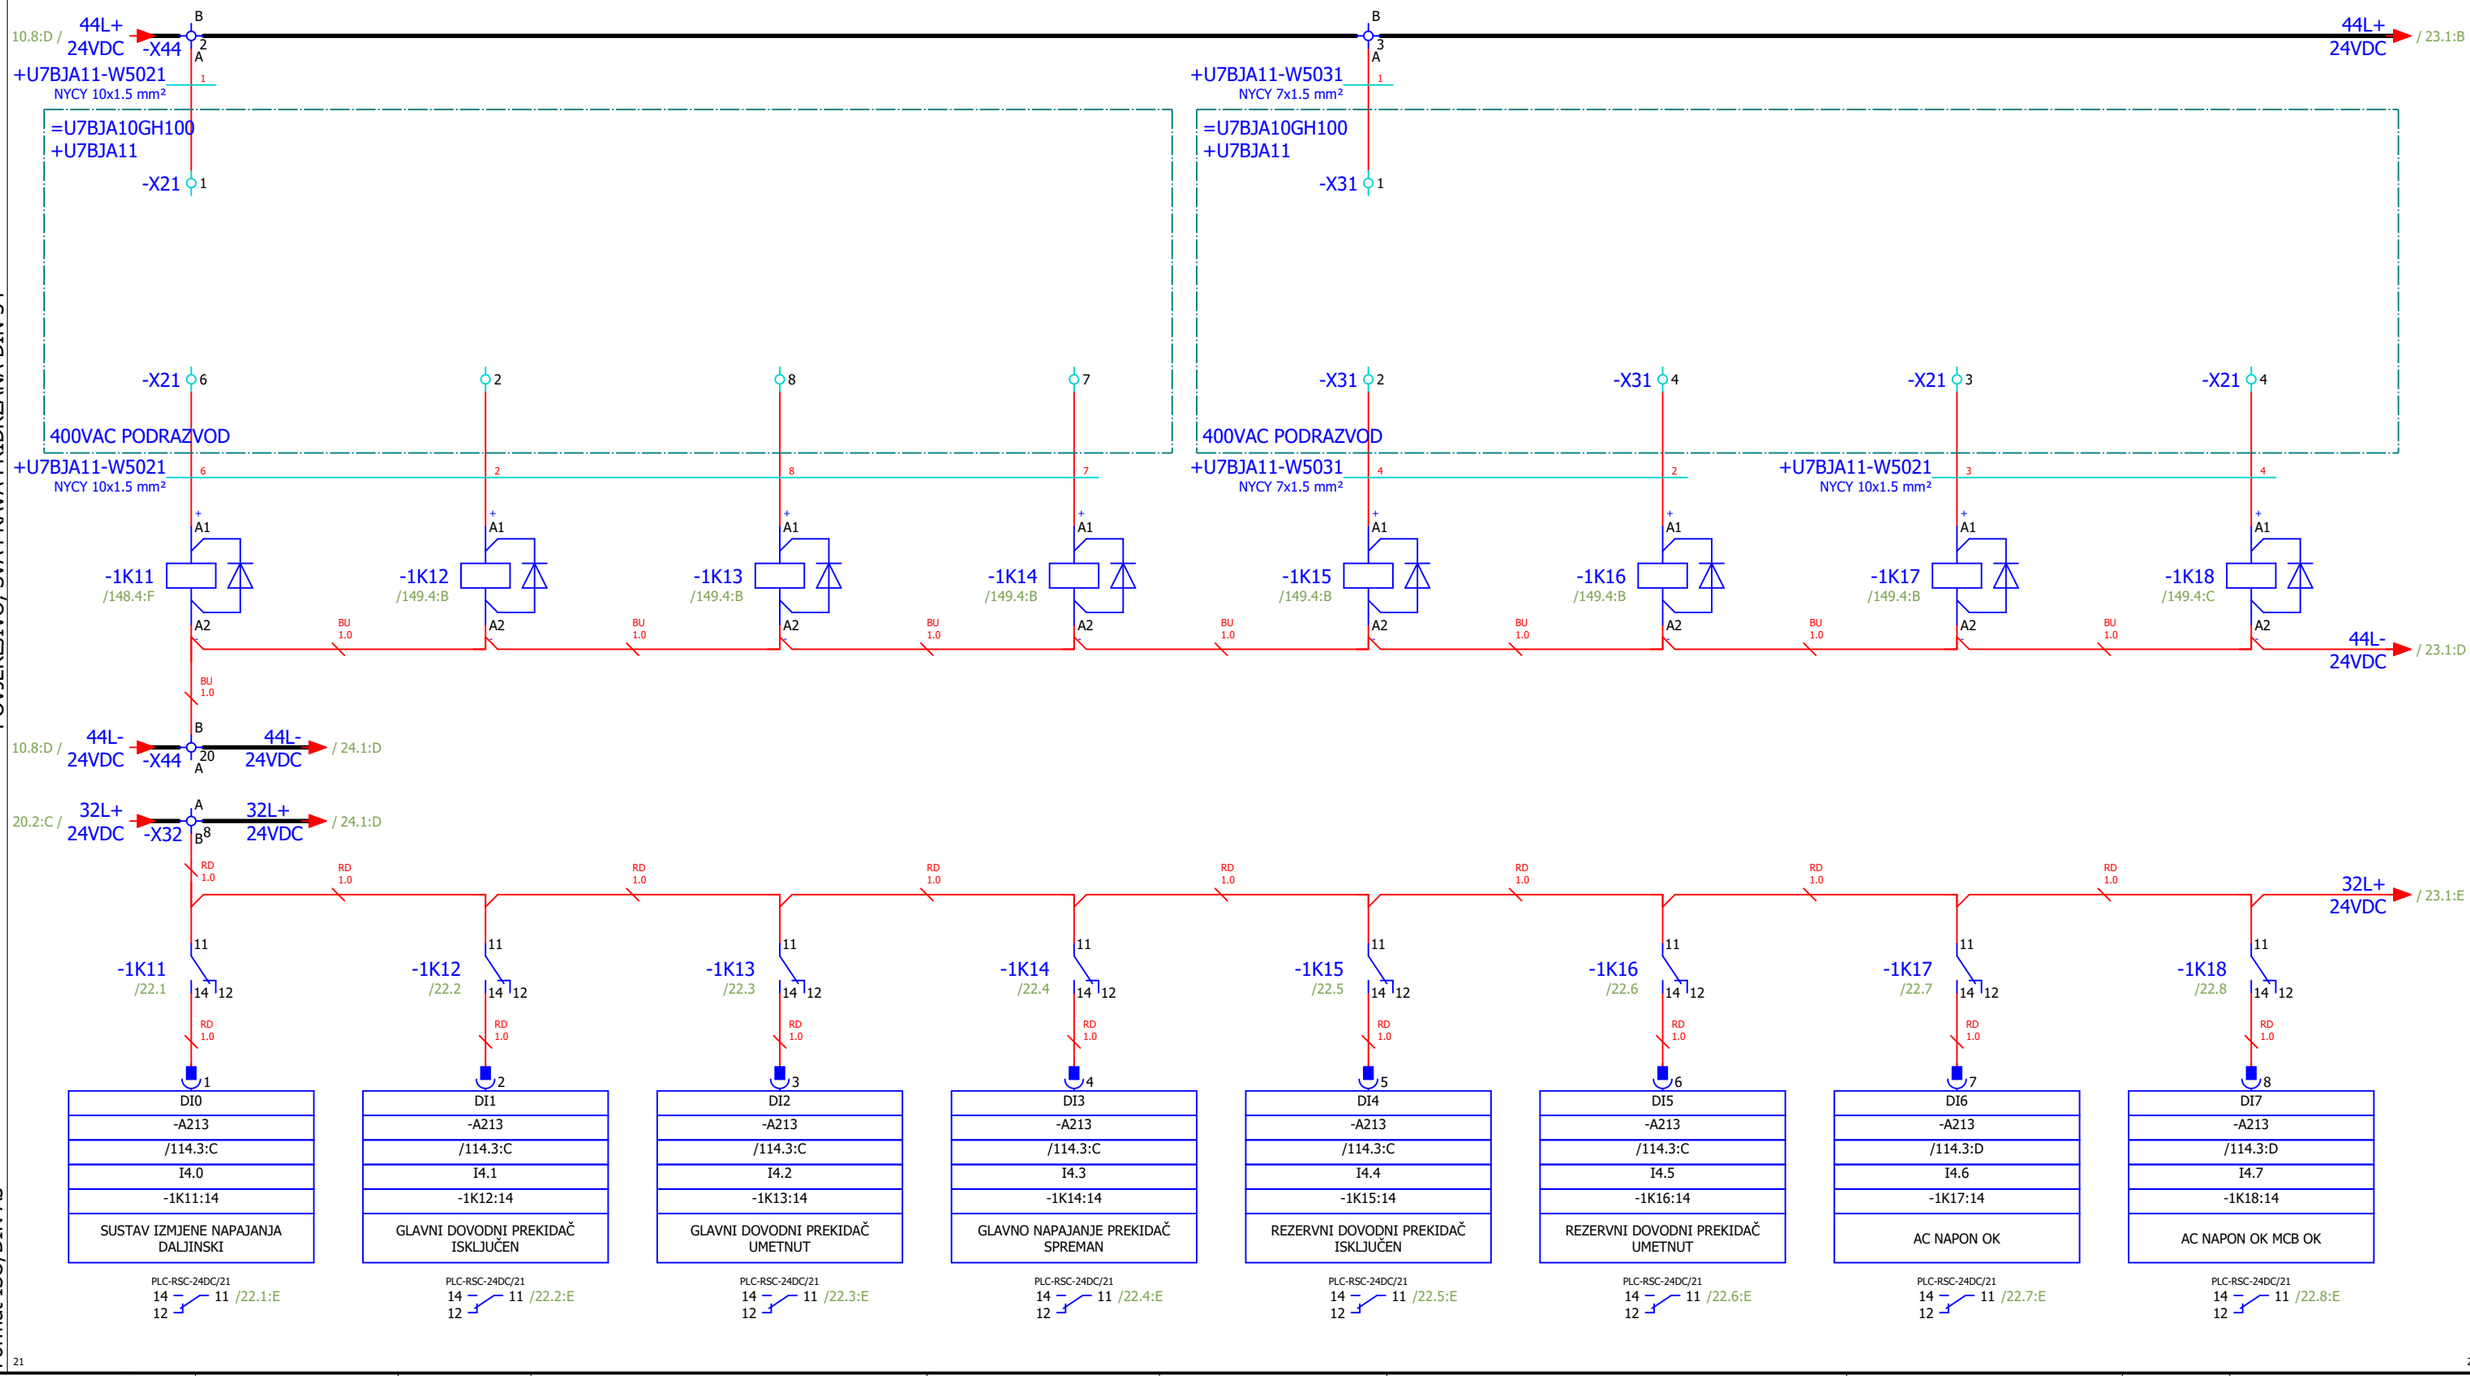

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 4.0 - 4.7	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 22
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 22 / 206

AC ODVODNIK PRENAPONA OK

230 VAC ORMAR U POLJU ALARM GRUPA OK (OPSKRBA)

VENTIL RASHLADE GENERATORA LADICA UMETNUTA

VENTIL RASHLADE GENERATORA SPREMAN

VENTIL RASHLADE TRANSFORMATORA LADICA UMETNUTA

VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA SPREMAN

VENTILATORI HLAĐENJA POBUDE I POČETNA POBUDA LADICA UMETNUTA

VENTILATORI ZA HLAĐENJE POBUDE I POČETNA POBUDA SPREMNA

22.8:B / 44L+ 24VDC

-X44 B 4 A

+U7BJA11-W5001 NYCY 7x1.5 mm² 1

+U7BJA13-W5002 NYCY 12x1.5 mm² 1

+U7BJA13-W5071 NYCY 2x1.5/1.5 mm² BN

+U7BJA13-W5081 NYCY 2x1.5/1.5 mm² BN

+U7BJA13-W5111 NYCY 2x1.5/1.5 mm² BN

44L+ 24VDC / 24.1:B

=U7BJA10GH100 +U7BJA11

-X12 1

-X21 5

-X12 2

400VAC PODRAZVOD

=U7BJA10GH100 +U7BJA13.LA001

-X20 20L+ / 23.5:B

RJ45 24VDC

-X20 5

-3Q7 15 21 24 22 16

400VAC PODRAZVOD ORMAR UPRAVLJANJA VENTILOM RASHLADE GENERATORA

=U7BJA10GH100 +U7BJA13.MA001

20L+ / 23.3:B -X20 20L+ / 25.5:B

RJ45 24VDC

-X20 6

-3Q8 15 21 24 22 16

400VAC PODRAZVOD ORMAR UPRAVLJANJA VENTILOM RASHLADE TRANSFORMATORA

=U7BJA10GH100 +U7BJA13.CA002

-20L+ / 25.5:B -X20 20L+ / 24.1:B

RJ45 24VDC

-X20 10

-3Q11 15 21 24 22 16

400VAC PODRAZVOD VENTILATORSKO HLAĐENJE POBUDE I FLASHING

+U7BJA11-W5021 NYCY 10x1.5 mm² 5

+U7BJA11-W5001 NYCY 7x1.5 mm² 2

+U7BJA13-W5004 NYCY 12x1.5 mm² 2

+U7BJA13-W5071 NYCY 2x1.5/1.5 mm² BU

+U7BJA13-W5004 NYCY 12x1.5 mm² 3

+U7BJA13-W5081 NYCY 2x1.5/1.5 mm² BU

+U7BJA13-W5002 NYCY 12x1.5 mm² 2

+U7BJA13-W5111 NYCY 2x1.5/1.5 mm² BU

-1K21 /149.4:C

-1K22 /149.4:C

-1K23 /149.4:C

-1K24 /149.4:C

-1K25 /149.4:C

-1K26 /149.4:C

-1K27 /149.4:C

-1K28 /149.4:D

22.8:D / 44L- 24VDC

BU 1.0

22.8:E / 32L+ 24VDC

RD 1.0

-1K21 /23.1

-1K22 /23.2

-1K23 /23.3

-1K24 /23.4

-1K25 /23.5

-1K26 /23.6

-1K27 /23.7

-1K28 /23.8

9	10	11	12	13	14	15	16	
DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15	
-A213	-A213	-A213	-A213	-A213	-A213	-A213	-A213	
/114.3:D	/114.3:D	/114.3:D	/114.3:E	/114.3:E	/114.3:E	/114.3:E	/114.3:E	
I5.0	I5.1	I5.2	I5.3	I5.4	I5.5	I5.6	I5.7	
-1K21:14	-1K22:14	-1K23:14	-1K24:14	-1K25:14	-1K26:14	-1K27:14	-1K28:14	
AC ODVODNIK PRENAPONA OK	230 VAC ORMAR U POLJU ALARM GRUPA OK (OPSKRBA)	VENTIL RASHLADE GENERATORA LADICA UMETNUTA	VENTIL RASHLADE GENERATORA SPREMAN	VENTIL RASHLADE TRANSFORMATORA LADICA UMETNUTA	VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA SPREMAN	VENTILATORI HLAĐENJA POBUDE I POČETNA POBUDA LADICA UMETNUTA	VENTILATORI ZA HLAĐENJE POBUDE I POČETNA POBUDA SPREMNA	
PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	
14 11 /23.1:E	14 11 /23.2:E	14 11 /23.3:E	14 11 /23.4:E	14 11 /23.5:E	14 11 /23.6:E	14 11 /23.7:E	14 11 /23.8:E	
12	12	12	12	12	12	12	12	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 5.0 - 5.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 23
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 23 / 206

ORMAR UPRAVLJANJA RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA LADICA UMETNUTA

UPRAVLJANJE RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA DALJINSKI

UPRAVLJANJE RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA AUTOMATSKI

UPRAVLJANJE RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA UKLJUČENO

UPRAVLJANJE RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA SPREMNO 1

UPRAVLJANJE RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA SPREMNO 2

SUSTAV USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE LADICA UMETNUTA

SUSTAV USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE DALJINSKI

23.8:B / 44L+ 24VDC

-X44 B 8 A

44L+ 24VDC / 25.1:B

+U7CJA10-W5004 NYCY 10x1.5 mm²

+U7BJA13-W5121 NYCY 2x1.5/1.5 mm²

=U7BJA10GH100 +U7BJA13.DB002

20L+ / 23.7:B

-X20 2 3 24VDC

RJ45 2 connected

400VAC PODRAZVOD VENTILATORA UPRAVLJAČKOG ORMARA

-X20 11

=U7SAA10GH100 +U7SAA10

-X71 1

BDF / 24.6:B

-K10 31 34 32

-K11 21 24 22

-K1 24 23

-X71 2 3 4

ORMAR UPRAVLJANJA VENTILATOROM SABIRNIČKOG KANALA

=U7BJA10GH100 +U7BJA13.DB002

15

-3Q12 21 24 22

16

400VAC PODRAZVOD VENTILATORA UPRAVLJAČKOG ORMARA

=U7SAA10GH100 +U7SAA10

BDF / 24.4:B

-Q2 14 13

-X71 5

ORMAR UPRAVLJANJA VENTILATOROM SABIRNIČKOG KANALA

=U7BJA10GH100 +U7BJA13.FA002

20L+ / 24.1:B

-X20 3 3 24VDC

RJ45 2 connected

400VAC PODRAZVOD SISTEM USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE

-X20 12

GDS / 25.2:B

-3S13 24 23 22

+U7BJA13-W5002 NYCY 12x1.5 mm²

+U7CJA10-W5004 NYCY 10x1.5 mm²

+U7BJA13-W5121 NYCY 2x1.5/1.5 mm²

+U7CJA10-W5004 NYCY 10x1.5 mm²

+U7BJA13-W5002 NYCY 12x1.5 mm²

+U7BJA13-W5131 NYCY 7x1.5 mm²

-1K31 /149.4:D

-1K32 /149.4:D

-1K33 /149.4:D

-1K34 /149.4:D

-1K35 /149.4:D

-1K36 /149.4:D

-1K37 /149.4:E

-1K38 /149.4:E

BU 1.0

44L- 24VDC / 25.1:D

22.2:D / 44L- 24VDC -X44 B 21 A 44L- 24VDC / 26.1:D

22.2:D / 32L+ 24VDC -X32 A 9 B 32L+ 24VDC / 26.1:D

RD 1.0

32L+ 24VDC / 25.1:E

-1K31 /24.1

-1K32 /24.2

-1K33 /24.3

-1K34 /24.4

-1K35 /24.5

-1K36 /24.6

-1K37 /24.7

-1K38 /24.8

	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
	-A214	-A214	-A214	-A214	-A214	-A214	-A214	-A214
	/115.3:C	/115.3:C	/115.3:C	/115.3:C	/115.3:C	/115.3:C	/115.3:D	/115.3:D
	I6.0	I6.1	I6.2	I6.3	I6.4	I6.5	I6.6	I6.7
	-1K31:14	-1K32:14	-1K33:14	-1K34:14	-1K35:14	-1K36:14	-1K37:14	-1K38:14
	ORMAR UPRAVLJANJA RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA LADICA UMETNUTA	UPRAVLJANJE RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA DALJINSKI	UPRAVLJANJE RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA AUTOMATSKI	UPRAVLJANJE RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA UKLJUČENO	UPRAVLJANJE RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA SPREMNO 1	UPRAVLJANJE RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA SPREMNO 2	SUSTAV USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE LADICA UMETNUTA	SUSTAV USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE DALJINSKI
	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21
	14 11 /24.1:E 12	14 11 /24.2:E 12	14 11 /24.3:E 12	14 11 /24.4:E 12	14 11 /24.5:E 12	14 11 /24.6:E 12	14 11 /24.7:E 12	14 11 /24.8:E 12

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


Format ISO/DIN A3


23

25

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 6.0 - 6.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 24
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 24 / 206

NAPON SABIRNIČKIH KANALA OK | SUSTAV USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE UKLJUČEN | SUSTAV USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE SPREMAN | SUSTAV USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE REZERVA | GRIJAČI GENERATORA LADICA UMETNUTA | GRIJAČI GENERATORA DALJINSKI | GRIJAČI GENERATORA AUTOMATSKI | GRIJAČI GENERATORA UKLJUČENI

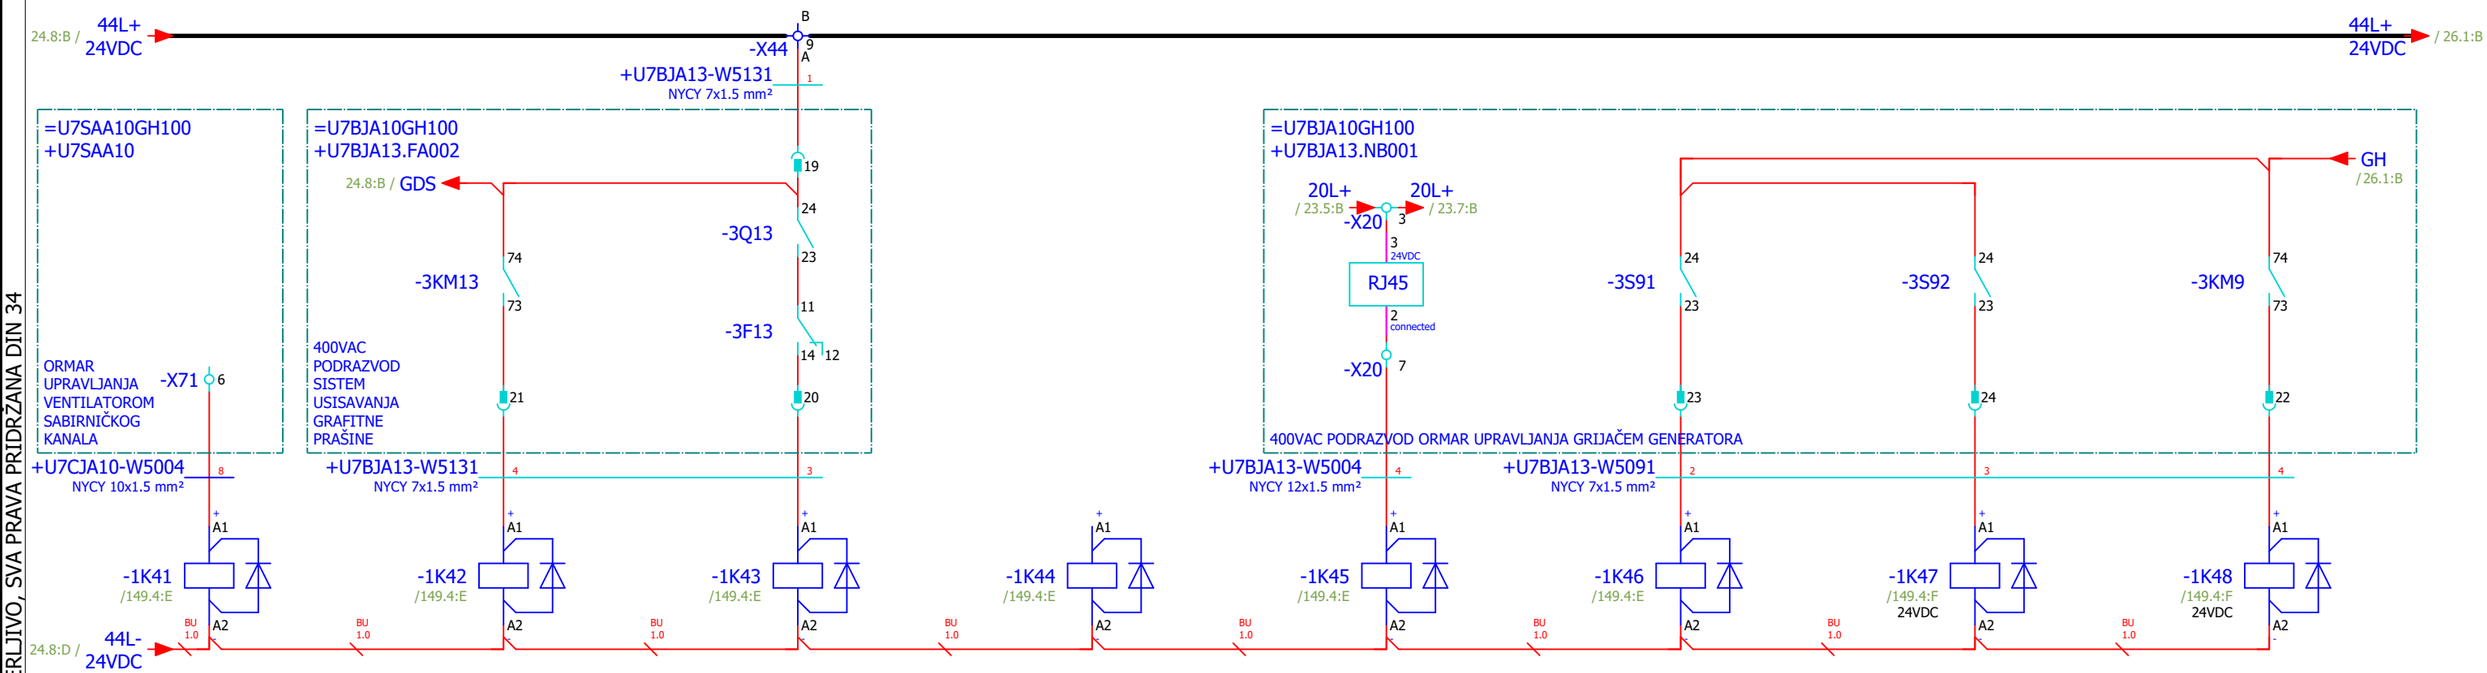


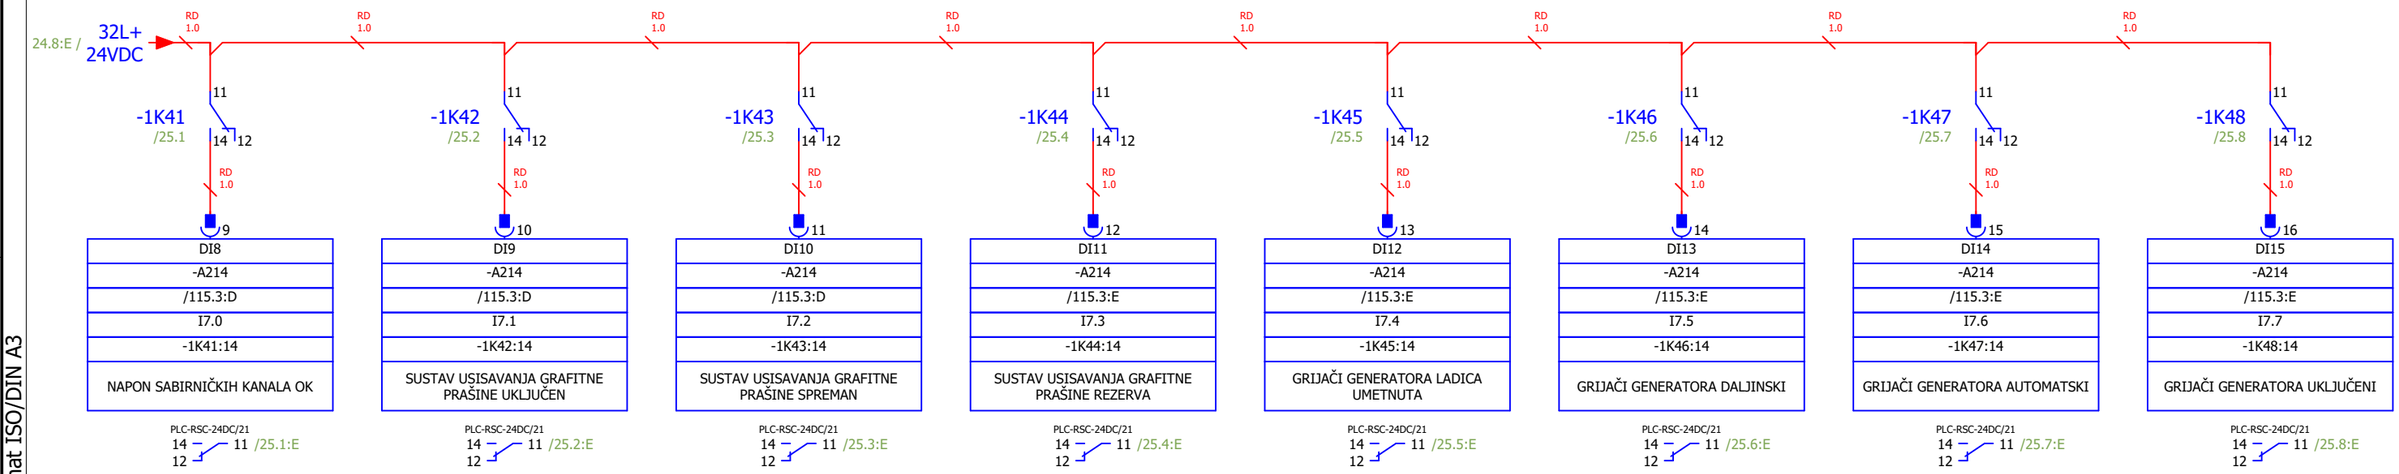

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 DIGITALNI ULAZI: 7.0 - 7.7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 25
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 25 / 206

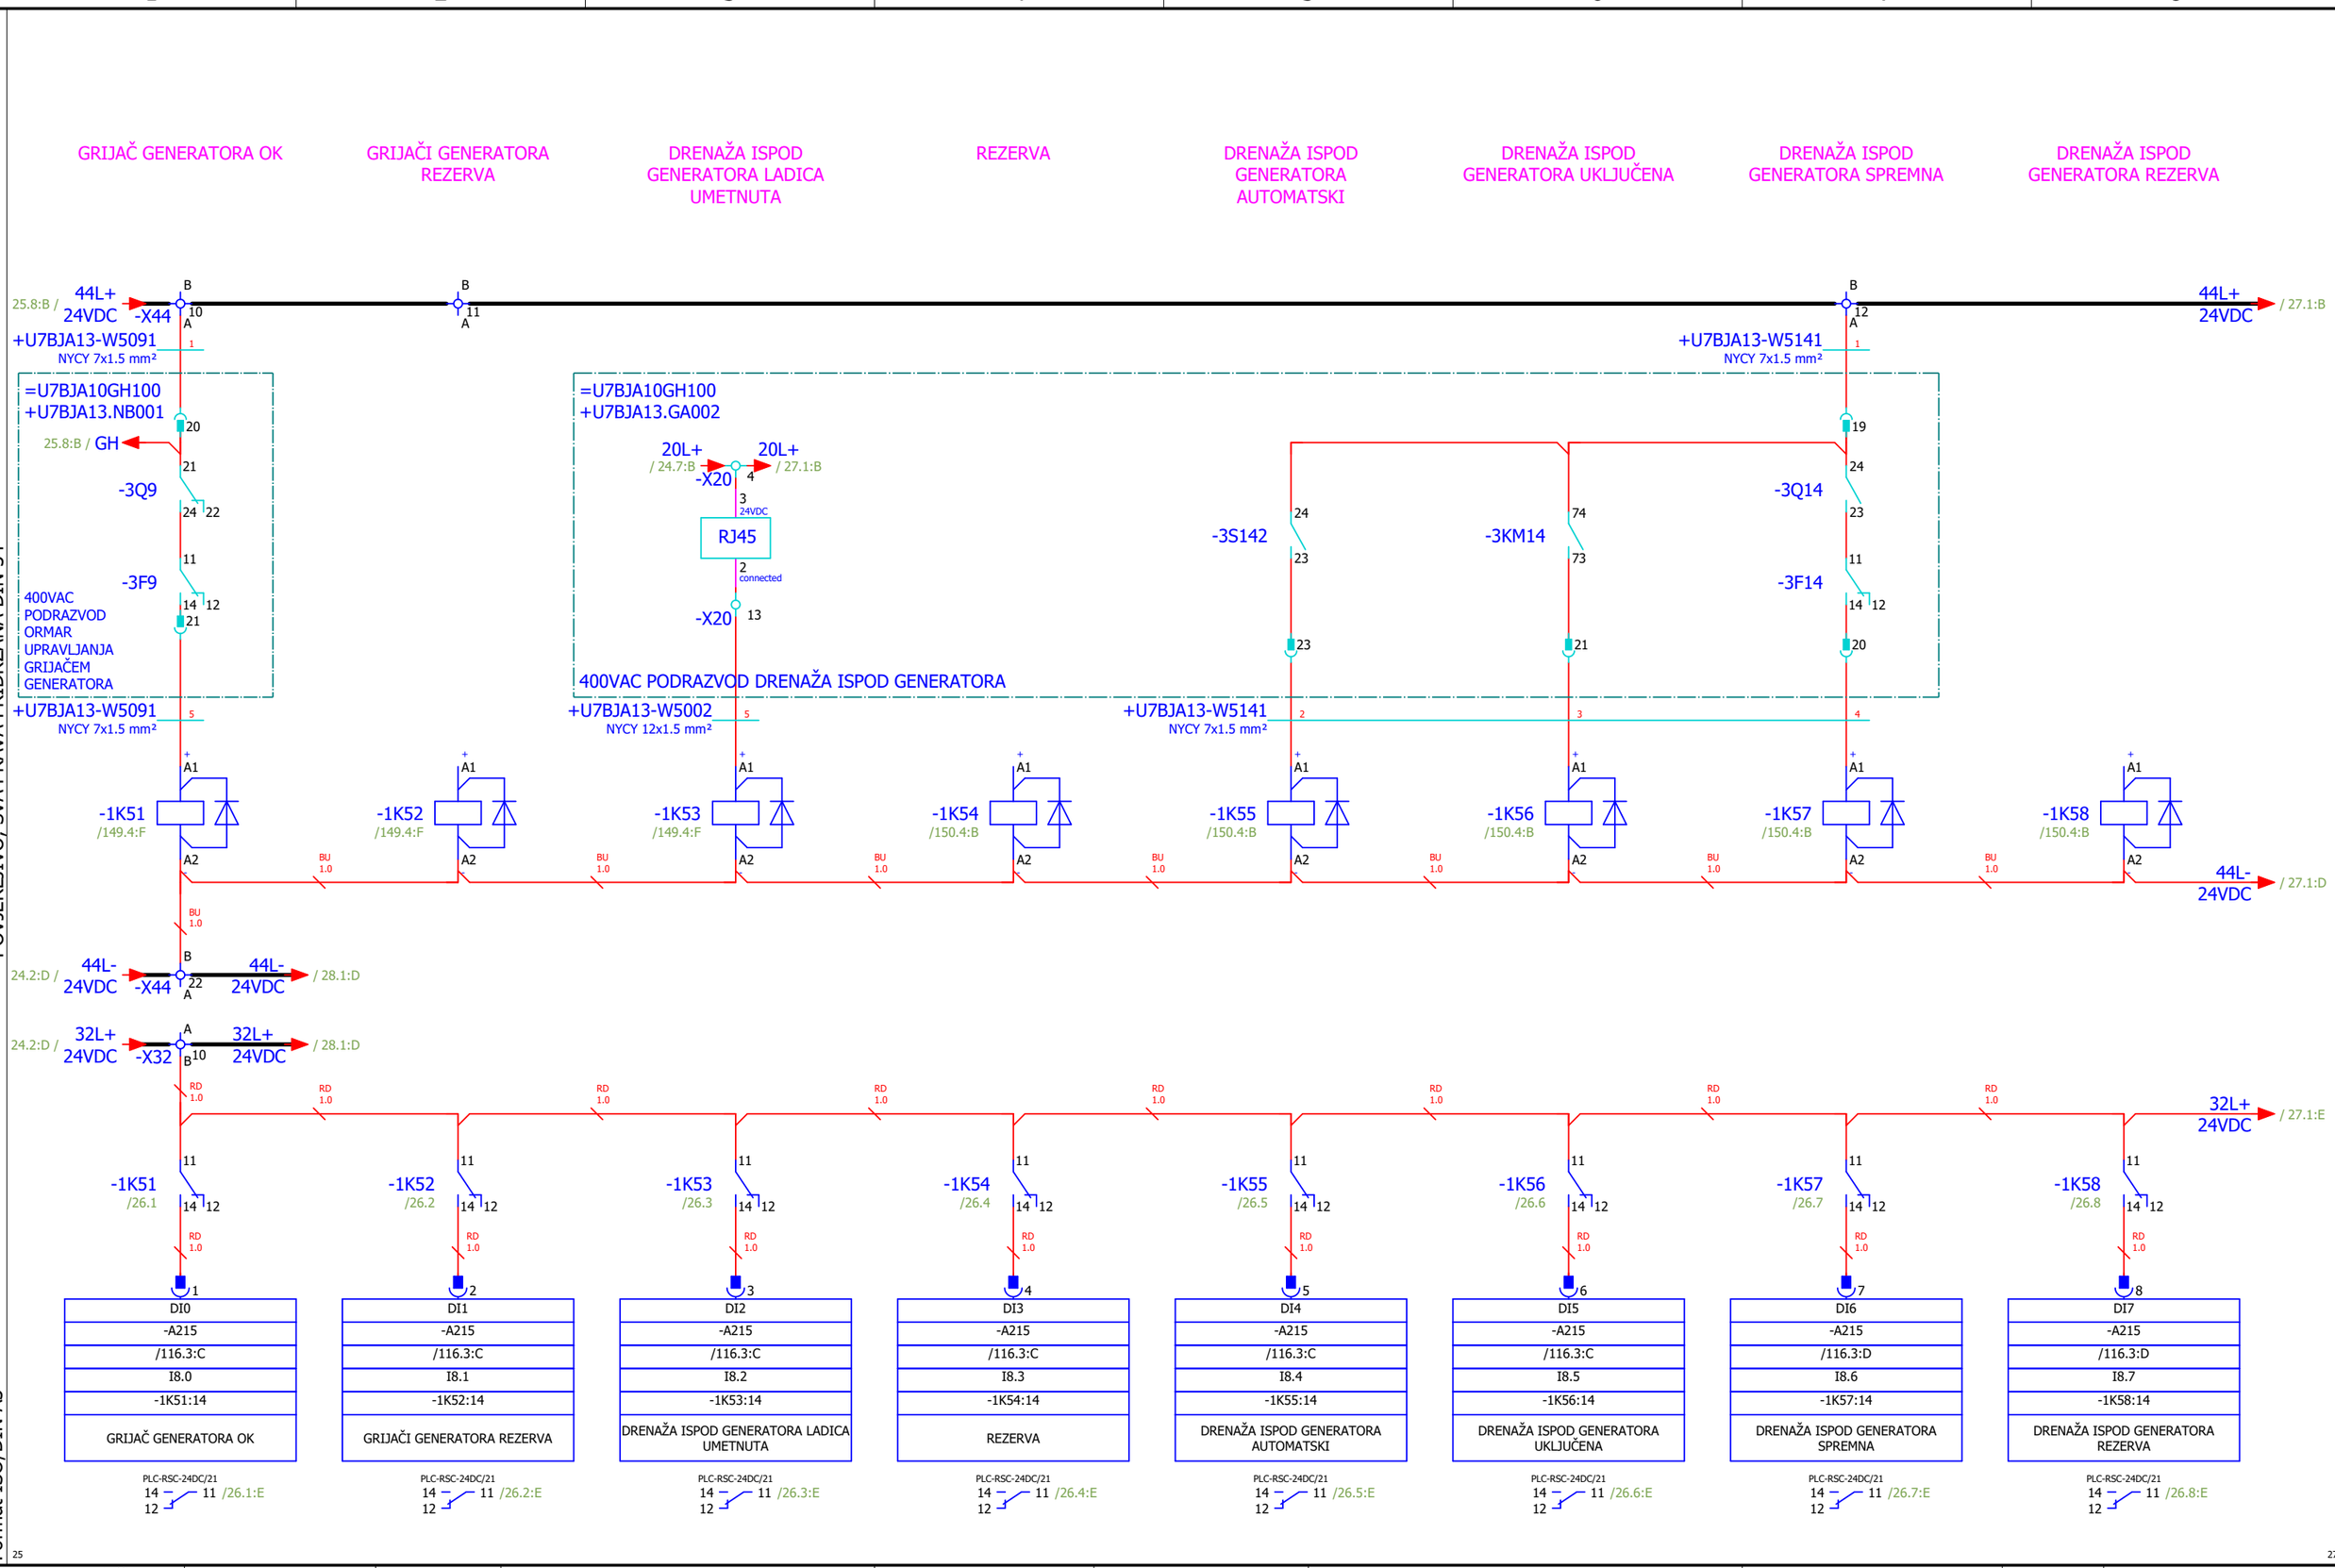

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	DIGITALNI ULAZI: 8.0 - 8.7	PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 26
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 26 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

DRENAŽA ISPOD TURBINE A LADICA UMETNUTA | REZERVA | DRENAŽA ISPOD TURBINE A AUTOMATSKI | DRENAŽA ISPOD TURBINE A UKLJUČENA | DRENAŽA ISPOD TURBINE A SPREMNA | DRENAŽA ISPOD TURBINE A REZERVA | DRENAŽA ISPOD TURBINE B LADICA UMETNUTA | REZERVA

26.8:B / 44L+ 24VDC → -X44 13 A B → 44L+ 24VDC / 28.1:B

+U7BJA13-W5151 NYCY 7x1.5 mm² 1

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.HA002

20L+ / 26.3:B → -X20 5 → 20L+ / 27.7:B

-X20 3 24VDC → RJ45 → 2 connected → -X20 14

-3S152 24 23 → 23

-3KM15 74 73 → 21

-3Q15 19 24 23 → 20

-3F15 11 14 12

400VAC PODRAZVOD DRENAŽA ISPOD TURBINE A

+U7BJA13-W5002 NYCY 12x1.5 mm² 6

+U7BJA13-W5151 NYCY 7x1.5 mm² 2 3 4

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.JB002

20L+ / 27.1:B → -X20 6 → 3 24VDC → RJ45 → 2 connected → -X20 15

400VAC PODRAZVOD DRENAŽA ISPOD TURBINE B

+U7BJA13-W5002 NYCY 12x1.5 mm² 7

-1K61	-1K62	-1K63	-1K64	-1K65	-1K66	-1K67	-1K68
/150.4:B	/150.4:C	/150.4:C	/150.4:C	/150.4:C	/150.4:C	/150.4:C 24VDC	/150.4:C 24VDC

26.8:D / 44L- 24VDC → BU 1.0 → A2

26.8:E / 32L+ 24VDC → RD 1.0

-1K61 /27.1	-1K62 /27.2	-1K63 /27.3	-1K64 /27.4	-1K65 /27.5	-1K66 /27.6	-1K67 /27.7	-1K68 /27.8
11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12
9	10	11	12	13	14	15	16
DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A215	-A215	-A215	-A215	-A215	-A215	-A215	-A215
/116.3:D	/116.3:D	/116.3:D	/116.3:E	/116.3:E	/116.3:E	/116.3:E	/116.3:E
I9.0	I9.1	I9.2	I9.3	I9.4	I9.5	I9.6	I9.7
-1K61:14	-1K62:14	-1K63:14	-1K64:14	-1K65:14	-1K66:14	-1K67:14	-1K68:14
DRENAŽA ISPOD TURBINE A LADICA UMETNUTA	REZERVA	DRENAŽA ISPOD TURBINE A AUTOMATSKI	DRENAŽA ISPOD TURBINE A UKLJUČENA	DRENAŽA ISPOD TURBINE A SPREMNA	DRENAŽA ISPOD TURBINE A REZERVA	DRENAŽA ISPOD TURBINE B LADICA UMETNUTA	REZERVA

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /27.1:E | /27.2:E | /27.3:E | /27.4:E | /27.5:E | /27.6:E | /27.7:E | /27.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	DIGITALNI ULAZI: 9.0 - 9.7	PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 27
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 27 / 206

DRENAŽA ISPOD TURBINE B AUTOMATSKI

DRENAŽA ISPOD TURBINE B UKLJUČENA

DRENAŽA ISPOD TURBINE B SPREMNA

DRENAŽA ISPOD TURBINE B REZERVA

220 VDC SISTEM 1 GRUPA ISPADA MCB - OK

220 VDC SISTEM 2 GRUPA ISPADA MCB - OK

REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ SPREMAN

24 VDC MCB TRIP GRUPA - OK

27.8:B / 44L+ 24VDC

-X44 14 A B

15 A B

+U7BJA13-W5161 NYCY 7x1.5 mm²

+U7BUA10-W5001 NYCY 2x1.5/1.5 mm² BN

+U7BUA10-W5002 NYCY 2x1.5/1.5 mm² BN

16 A B

+U7BUA10-W5003 NYCY 7x1.5 mm²

17 A B

44L+ 24VDC / 29.1:B

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.JB002

-3S162 24 23

-3KM16 74 73

-3Q16 19 24 23

-3F16 11 14 12

23 21 20

400VAC PODRAZVOD DRENAŽA ISPOD TURBINE B

+U7BJA13-W5161 NYCY 7x1.5 mm² 2 3 4

=U7BUA10GH100
+U7BUA10

-X11 1

-X21 1

-X11 2

-X21 2

220VDC & 230VAC UPS PODRAZVOD

+U7BUA10-W5001 NYCY 2x1.5/1.5 mm² BU

+U7BUA10-W5002 NYCY 2x1.5/1.5 mm² BU

=U7BJA10GH100
+U7BJA11

-X31 3

400VAC PODRAZVOD

+U7BJA11-W5031 NYCY 7x1.5 mm² 3

=U7BUA10GH100
+U7BUA10

-X41 1

-X41 4

220VDC & 230VAC UPS PODRAZVOD

+U7BUA10-W5003 NYCY 7x1.5 mm² 4

A1 A2

-1K71 /150.4:C

-1K72 /150.4:D

-1K73 /150.4:D

-1K74 /150.4:D

-1K75 /150.4:E 24VDC

-1K76 /150.4:E 24VDC

-1K77 /150.4:F 24VDC

-1K78 /150.4:F 24VDC

BU 1.0

44L- 24VDC / 29.1:D

BU 1.0

26.2:D / 44L- 24VDC -X44 23 A B 24 A B

26.2:D / 32L+ 24VDC -X32 B 11 A

32L+ 24VDC / 30.1:D

RD 1.0

32L+ 24VDC / 29.1:E

-1K71 /28.1

-1K72 /28.2

-1K73 /28.3

-1K74 /28.4

-1K75 /28.5

-1K76 /28.6

-1K77 /28.7

-1K78 /28.8

11 14 12

	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
	-A216	-A216	-A216	-A216	-A216	-A216	-A216	-A216
	/117.3:C	/117.3:C	/117.3:C	/117.3:C	/117.3:C	/117.3:C	/117.3:D	/117.3:D
	I10.0	I10.1	I10.2	I10.3	I10.4	I10.5	I10.6	I10.7
	-1K71:14	-1K72:14	-1K73:14	-1K74:14	-1K75:14	-1K76:14	-1K77:14	-1K78:14
	DRENAŽA ISPOD TURBINE B AUTOMATSKI	DRENAŽA ISPOD TURBINE B UKLJUČENA	DRENAŽA ISPOD TURBINE B SPREMNA	DRENAŽA ISPOD TURBINE B REZERVA	220 VDC SISTEM 1 GRUPA ISPADA MCB - OK	220 VDC SISTEM 2 GRUPA ISPADA MCB - OK	REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ SPREMAN	24 VDC MCB TRIP GRUPA - OK
	PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /28.1:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /28.2:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /28.3:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /28.4:E	PLC-RSC-24DC/21-21 14 12 11 /28.5:E 24 22 21 /86.7:C	PLC-RSC-24DC/21-21 14 12 11 /28.6:E 24 22 21 /86.8:C	PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /28.7:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /28.8:E

27

29

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 10.0 - 10.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 28
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 28 / 206

DC PRETVARAČ 1 OK | DC PRETVARAČ 2 OK | RASTAVLJAČ 1 ISKLJUČEN | RASTAVLJAČ 1 UKLJUČEN | RASTAVLJAČ 2 ISKLJUČEN | RASTAVLJAČ 2 UKLJUČEN | GENERATORSKI PREKIDAČ ISKLJUČEN | GENERATORSKI PREKIDAČ UKLJUČEN

28.8:B / 44L+ 24VDC -X44 B 18 A

11.2:D / 45L+ 24VDC -X45 B 2 A

B 3 A

B 4 A

45L+ 24VDC / 30.1:B

+U7AEA10-W3056 NYCY 16x2.5 mm² 1 4

+U7AEA10-W3053 NYCY 16x2.5 mm² 11

=U7BUA10GH100
+U7BUA10

=U7AEA10GH100
+U7AEA10

-X10 3

-X11 3

-X09 8

-X41 2 3

-X10 18 17

-X11 18 17

-X09 29 30

220VDC & 230VAC UPS PODRAZVOD

MARSALLING KIOSK

+U7BUA10-W5003 NYCY 7x1.5 mm² 2 3

+U7AEA10-W3056 NYCY 16x2.5 mm² 3 2 6 5

+U7AEA10-W3053 NYCY 16x2.5 mm² 12 13

+ A1

-1K81 /150.4:F

-1K82 /150.4:F

-1K83 /151.4:B 24VDC

-1K84 /151.4:B 24VDC

-1K85 /151.4:B 24VDC

-1K86 /151.4:B 24VDC

-1K87 /151.4:B 24VDC

-1K88 /151.4:B 24VDC

A2 -

BU 1.0

28.8:D / 44L- 24VDC

45L- 24VDC / 30.1:D

BU 1.0

11.2:D / 45L- 24VDC -X45 B 15 A 45L- 24VDC / 31.1:D

28.8:E / 32L+ 24VDC RD 1.0

11 14 12

-1K81 /29.1

-1K82 /29.2

-1K83 /29.3

-1K84 /29.4

-1K85 /29.5

-1K86 /29.6

-1K87 /29.7

-1K88 /29.8

RD 1.0

9 10 11 12 13 14 15 16

DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A216	-A216	-A216	-A216	-A216	-A216	-A216	-A216
/117.3:D	/117.3:D	/117.3:D	/117.3:E	/117.3:E	/117.3:E	/117.3:E	/117.3:E
I11.0	I11.1	I11.2	I11.3	I11.4	I11.5	I11.6	I11.7
-1K81:14	-1K82:14	-1K83:14	-1K84:14	-1K85:14	-1K86:14	-1K87:14	-1K88:14
DC PRETVARAČ 1 OK	DC PRETVARAČ 2 OK	RASTAVLJAČ 1 ISKLJUČEN	RASTAVLJAČ 1 UKLJUČEN	RASTAVLJAČ 2 ISKLJUČEN	RASTAVLJAČ 2 UKLJUČEN	GENERATORSKI PREKIDAČ ISKLJUČEN	GENERATORSKI PREKIDAČ UKLJUČEN

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /29.1:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /29.2:E

PLC-RSC-24DC/21-21 14 12 11 /29.3:E 24 22 21 /83.2:C

PLC-RSC-24DC/21-21 14 12 11 /29.4:E 24 22 21 /73.5:C

PLC-RSC-24DC/21-21 14 12 11 /29.5:E 24 22 21 /83.4:C

PLC-RSC-24DC/21-21 14 12 11 /29.6:E 24 22 21 /73.6:C

PLC-RSC-24DC/21-21 14 12 11 /29.7:E 24 22 21 /73.2:C

PLC-RSC-24DC/21-21 14 12 11 /29.8:E 24 22 21 /73.2:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

28

30

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 DIGITALNI ULAZI: 11.0 - 11.7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 29
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 29 / 206
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

KOČIONI RASTAVLJAČ ISKLJUČEN | KOČIONI RASTAVLJAČ UKLJUČEN | UZEMLJIVAČ ISKLJUČEN | UZEMLJIVAČ UKLJUČEN | RASTAVLJAČ NEUTRALNE TOČKE TRANSFORMATORA ISKLJUČEN | RASTAVLJAČ NEUTRALNE TOČKE TRANSFORMATORA UKLJUČEN | GENERATORSKI PREKIDAČ SF6 ALARM | GENERATORSKI PREKIDAČ SF6 ISPAD

29.8:B / 45L+ 24VDC -X45 B 5 A

45L+ 24VDC / 31.1:B

+U7AEA10-W3056 NYCY 16x2.5 mm² 7 -X12 10

+U7AEA10-W3056 NYCY 16x2.5 mm² 10 -X13 10

+U7AEA10-W3056 NYCY 16x2.5 mm² 13 -X14 6

+U7AEA10-W3053 NYCY 16x2.5 mm² 1 -X08 15

=U7AEA10GH100
+U7AEA10

MARSALLING KIOSK

-X12 32 31 | -X13 32 31 | -X14 16 17 | -X08 16 17

+U7AEA10-W3056 NYCY 16x2.5 mm² 9 8 | +U7AEA10-W3056 NYCY 16x2.5 mm² 12 11 | +U7AEA10-W3056 NYCY 16x2.5 mm² 14 15 | +U7AEA10-W3053 NYCY 16x2.5 mm² 2 3

-1K91 /151.4:C 24VDC | -1K92 /151.4:C 24VDC | -1K93 /151.4:C 24VDC | -1K94 /151.4:C 24VDC | -1K95 /151.4:C 24VDC | -1K96 /151.4:C 24VDC | -1K97 /151.4:C 24VDC | -1K98 /151.4:C 24VDC

29.8:D / 45L- 24VDC

28.2:D / 32L+ 24VDC -X32 A B 12 32L+ 24VDC / 32.1:D

32L+ 24VDC / 31.1:E

	-1K91 /30.1	-1K92 /30.2	-1K93 /30.3	-1K94 /30.4	-1K95 /30.5	-1K96 /30.6	-1K97 /30.7	-1K98 /30.8
	1	2	3	4	5	6	7	8
	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
	-A217	-A217	-A217	-A217	-A217	-A217	-A217	-A217
	/118.3:C	/118.3:C	/118.3:C	/118.3:C	/118.3:C	/118.3:C	/118.3:D	/118.3:D
	I12.0	I12.1	I12.2	I12.3	I12.4	I12.5	I12.6	I12.7
	-1K91:14	-1K92:14	-1K93:14	-1K94:14	-1K95:14	-1K96:14	-1K97:14	-1K98:14
	KOČIONI RASTAVLJAČ ISKLJUČEN	KOČIONI RASTAVLJAČ UKLJUČEN	UZEMLJIVAČ ISKLJUČEN	UZEMLJIVAČ UKLJUČEN	RASTAVLJAČ NEUTRALNE TOČKE TRANSFORMATORA ISKLJUČEN	RASTAVLJAČ NEUTRALNE TOČKE TRANSFORMATORA UKLJUČEN	GENERATORSKI PREKIDAČ SF6 ALARM	GENERATORSKI PREKIDAČ SF6 ISPAD
	PLC-RSC-24DC/21-21							
	14 — 11 /30.1:E	14 — 11 /30.2:E	14 — 11 /30.3:E	14 — 11 /30.4:E	14 — 11 /30.5:E	14 — 11 /30.6:E	14 — 11 /30.7:E	14 — 11 /30.8:E
	12	12	12	12	12	12	12	12
	24 — 21 /84.2:C	24 — 21 /84.3:C	24 — 21 /84.4:C	24 — 21 /84.5:C	24 — 21 /84.6:C	24 — 21 /84.7:C	24 — 21 /86.3:C	24 — 21 /87.3:C
	22	22	22	22	22	22	22	22

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 12.0 - 12.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 30
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 30 / 206

MOTOR GENERATORSKOG PREKIDAČA NIJE SPREMAN 1

GENERATORSKI PREKIDAČ MCB ALARMNA GRUPA NIJE OK

PREKIDAČ GENERATORA DALJINSKI

GENERATORSKI PREKIDAČ DOZVOLA ZA UKLOP/ISKLOP

GENERATORSKI PREKIDAČ NIJE SPREMAN ZA UKLOP (OPRUGA NIJE NABIJENA)

RASTAVLJAČ 1 DALJINSKI

RASTAVLJAČ 1 MOTOR SPREMAN

RASTAVLJAČ 1 VRATA OTVORENA

30.8:B / 45L+ 24VDC

B

-X45 9 A

+U7AEA10-W3058 NYCY 16x2.5 mm²

1

-X16 1

45L+ 24VDC / 32.1:B

=U7AEA10GH100
+U7AEA10

MARSALLING KIOSK

-X08 22 23 25 18 19

+U7AEA10-W3053 NYCY 16x2.5 mm²

8 9 10 4 5

-X16 8 10 12

+U7AEA10-W3058 NYCY 16x2.5 mm²

2 3 4

-1K101 /151.4:D 24VDC	-1K102 /151.4:D 24VDC	-1K103 /151.4:E 24VDC	-1K104 /151.4:E 24VDC	-1K105 /151.4:E 24VDC	-1K106 /151.4:E 24VDC	-1K107 /151.4:E 24VDC	-1K108 /151.4:E 24VDC

A1 A2

BU 1.0

45L- 24VDC / 32.1:D

BU 1.0

29.3:D / 45L- 24VDC -X45 16 A B 45L- 24VDC / 33.1:D

30.8:E / 32L+ 24VDC

RD 1.0

-1K101 /31.1	-1K102 /31.2	-1K103 /31.3	-1K104 /31.4	-1K105 /31.5	-1K106 /31.6	-1K107 /31.7	-1K108 /31.8

11 14 12

9 10 11 12 13 14 15 16

DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A217	-A217	-A217	-A217	-A217	-A217	-A217	-A217
/118.3:D	/118.3:D	/118.3:D	/118.3:E	/118.3:E	/118.3:E	/118.3:E	/118.3:E
I13.0	I13.1	I13.2	I13.3	I13.4	I13.5	I13.6	I13.7
-1K101:14	-1K102:14	-1K103:14	-1K104:14	-1K105:14	-1K106:14	-1K107:14	-1K108:14
MOTOR GENERATORSKOG PREKIDAČA NIJE SPREMAN 1	GENERATORSKI PREKIDAČ MCB ALARMNA GRUPA NIJE OK	PREKIDAČ GENERATORA DALJINSKI	GENERATORSKI PREKIDAČ DOZVOLA ZA UKLOP/ISKLOP	GENERATORSKI PREKIDAČ NIJE SPREMAN ZA UKLOP (OPRUGA NIJE NABIJENA)	RASTAVLJAČ 1 DALJINSKI	RASTAVLJAČ 1 MOTOR SPREMAN	RASTAVLJAČ 1 VRATA OTVORENA

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /31.1:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /31.2:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /31.3:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /31.4:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /31.5:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /31.6:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /31.7:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /31.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

30

32

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	DIGITALNI ULAZI: 13.0 - 13.7			+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 31
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 31 / 206

RASTAVLJAČ 1 GRIJAČ MCB OK

RASTAVLJAČ 2 DALJINSKI

RASTAVLJAČ 2 MOTOR SPREMAN

RASTAVLJAČ 2 VRATA OTVORENA

RASTAVLJAČ 2 GRIJAČ MCB OK

UZEMLJIVAČ RASTAVLJAČA ZA KOČENJE DALJINSKI

UZEMLJIVAČ RASTAVLJAČA ZA KOČENJE MOTOR SPREMAN

UZEMLJIVAČ RASTAVLJAČA ZA KOČENJE VRATA OTVORENA

31.8:B / 45L+ 24VDC → 45L+ 24VDC / 33.1:B

=U7AEA10GH100
+U7AEA10

-X16 13 15 17 19 20 29 31 33

MARSALLING KIOSK

+U7AEA10-W3058
NYCY 16x2.5 mm²

5 6 7 8 9 10 11 12

	-1K111	-1K112	-1K113	-1K114	-1K115	-1K116	-1K117	-1K118
	/151.4:E	/151.4:F	/151.4:F	/151.4:F	/151.4:F	/151.4:F	/151.4:F	/152.4:B
	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2

31.8:D / 45L- 24VDC

BU 1.0

30.2:D / 32L+ 24VDC -X32 A B 13 32L+ 24VDC / 34.1:D

RD 1.0

32L+ 24VDC / 33.1:E

	-1K111	-1K112	-1K113	-1K114	-1K115	-1K116	-1K117	-1K118
	/32.1	/32.2	/32.3	/32.4	/32.5	/32.6	/32.7	/32.8
	11	11	11	11	11	11	11	11
	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12
	1	2	3	4	5	6	7	8
	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
	-A218	-A218	-A218	-A218	-A218	-A218	-A218	-A218
	/119.3:C	/119.3:C	/119.3:C	/119.3:C	/119.3:C	/119.3:C	/119.3:D	/119.3:D
	I14.0	I14.1	I14.2	I14.3	I14.4	I14.5	I14.6	I14.7
	-1K111:14	-1K112:14	-1K113:14	-1K114:14	-1K115:14	-1K116:14	-1K117:14	-1K118:14
	RASTAVLJAČ 1 GRIJAČ MCB OK	RASTAVLJAČ 2 DALJINSKI	RASTAVLJAČ 2 MOTOR SPREMAN	RASTAVLJAČ 2 VRATA OTVORENA	RASTAVLJAČ 2 GRIJAČ MCB OK	UZEMLJIVAČ RASTAVLJAČA ZA KOČENJE DALJINSKI	UZEMLJIVAČ RASTAVLJAČA ZA KOČENJE MOTOR SPREMAN	UZEMLJIVAČ RASTAVLJAČA ZA KOČENJE VRATA OTVORENA
	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21
	14 11 /32.1:E	14 11 /32.2:E	14 11 /32.3:E	14 11 /32.4:E	14 11 /32.5:E	14 11 /32.6:E	14 11 /32.7:E	14 11 /32.8:E
	12	12	12	12	12	12	12	12

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 14.0 - 14.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 32
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 32 / 206

UZEMLJIVAČ RASTAVLJAČA ZA KOČENJE GRIJAČ SPREMAN

VT MCB OK - MJERENJE

VT MCB OK - KONTROLNI SISTEM

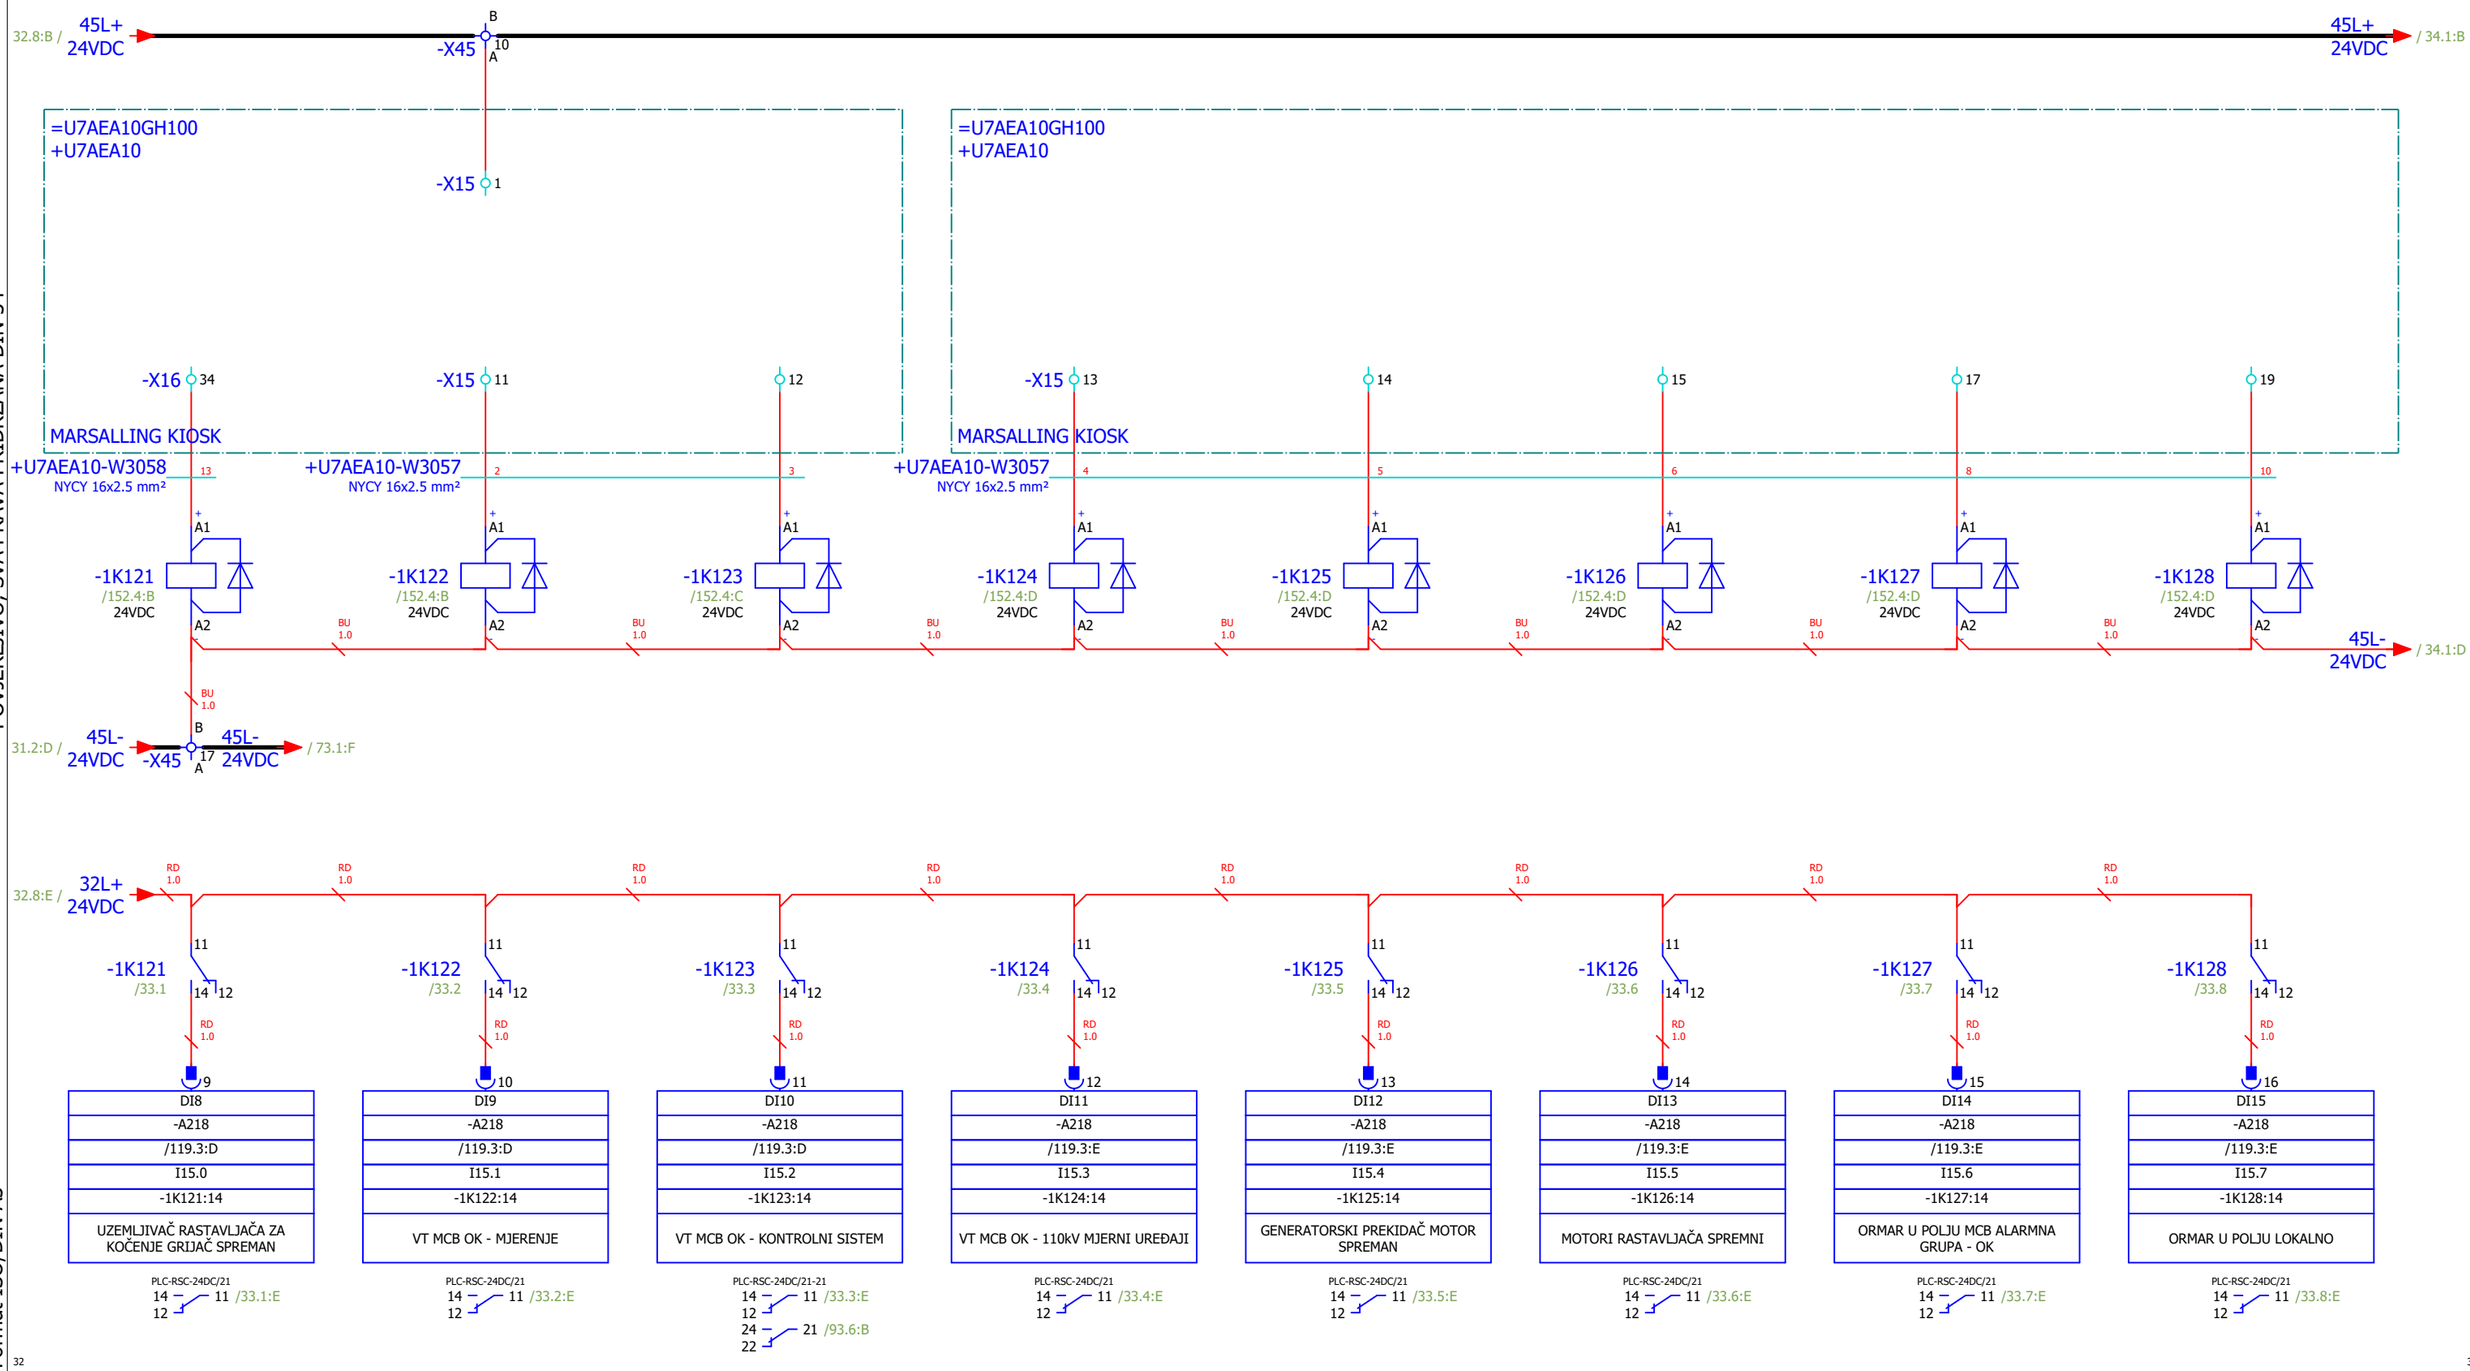
VT MCB OK - 110kV MJERNI UREĐAJI

GENERATORSKI PREKIDAČ MOTOR SPREMAN

MOTORI RASTAVLJAČA SPREMNI

ORMAR U POLJU MCB ALARMNA GRUPA - OK

ORMAR U POLJU LOKALNO



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 DIGITALNI ULAZI: 15.0 - 15.7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 33
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 33 / 206
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

ORMAR U POLJU DALJINSKI | SIGNALIZACIJA MCB OK | SINHRONIZACIJA NAPONA MCB OD VT NA SABIRNICI- SUSTAV OK | GRID VT MCB OK - SINHRONIZACIJA | SINHRONIZACIJA NAPONA MCB OD VT NA SABIRNICI- SUSTAV OK | NAPAJNJE MOTORA ORMARA U POLJU - UKLJUČENO | REZERVA | REZERVA

33.8:B / 45L+ 24VDC → -X45 B 11 A → 45L+ 24VDC / 73.1:B

=U7AEA10GH100
+U7AEA10

MARSALLING KIOSK

-X15 20 | 16 | -X20 9 | -X15 18 | -X20 10 | -X12 3

+U7AEA10-W3057 NYCY 16x2.5 mm² (11, 7, 12, 9, 13)

+U7BJA11-W5001 NYCY 7x1.5 mm² (3)

-1K131 /152.4:D 24VDC	-1K132 /152.4:D 24VDC	-1K133 /152.4:E 24VDC	-1K134 /152.4:E 24VDC	-1K135 /153.4:B 24VDC	-1K136 /153.4:B 24VDC	-1K137 /153.4:B 24VDC	-1K138 /153.4:B 24VDC

33.8:D / 45L- 24VDC — BU 1.0

32.1:D / 32L+ 24VDC -X32 A B 14 → 32L+ 24VDC / 36.1:D

RD 1.0

-1K131 /34.1	-1K132 /34.2	-1K133 /34.3	-1K134 /34.4	-1K135 /34.5	-1K136 /34.6	-1K137 /34.7	-1K138 /34.8
11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12
RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0
1	2	3	4	5	6	7	8
DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
-A219	-A219	-A219	-A219	-A219	-A219	-A219	-A219
/120.3:C	/120.3:C	/120.3:C	/120.3:C	/120.3:C	/120.3:C	/120.3:D	/120.3:D
I16.0	I16.1	I16.2	I16.3	I16.4	I16.5	I16.6	I16.7
-1K131:14	-1K132:14	-1K133:14	-1K134:14	-1K135:14	-1K136:14	-1K137:14	-1K138:14
ORMAR U POLJU DALJINSKI	SIGNALIZACIJA MCB OK	SINHRONIZACIJA NAPONA MCB OD VT NA SABIRNICI- SUSTAV OK	GRID VT MCB OK - SINHRONIZACIJA	SINHRONIZACIJA NAPONA MCB OD VT NA SABIRNICI- SUSTAV OK	NAPAJNJE MOTORA ORMARA U POLJU - UKLJUČENO	REZERVA	REZERVA
PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21-21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21
14 12 11 /34.1:E	14 12 11 /34.2:E	14 12 11 /34.3:E	14 12 11 /34.4:E; 24 22 21 /93.5:B	14 12 11 /34.5:E	14 12 11 /34.6:E	14 12 11 /34.7:E	14 12 11 /34.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

33 35

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 16.0 - 16.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 34
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 34 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

GENERATORSKA ZAŠTITNI RELEJ 1 ISPAD | INTERNA GREŠKA GENERATORSKE ZAŠTITE 1 | REZERVA | ZAŠTITA GENERATORA 2 RELEJ ISKLJUČIVANJA 1 OK | INTERNA GREŠKA GENERATORSKE ZAŠTITE 2 | REZERVA | POBUDA LOKALNO | POBUDA DOZVOLA ZA UKLJUČENJE

11.3:D / 46L+ 24VDC -X46 B 2 A
+U7CHA10-W3015 NYCY 4x2.5 mm² BN
=U7CHA10GH100
+U7CHA10
-X171 1A
-X171 1B
ELEKTRIČNA ZAŠTITA A
+U7CHA10-W3015 NYCY 4x2.5 mm² BK
-X171 9B GY

+U7CHB10-W3001 NYCY 4x2.5 mm² BN
=U7CHB10GH100
+U7CHB10
-X271 1A
-X271 1B
ELEKTRIČNA ZAŠTITA B
+U7CHB10-W3001 NYCY 4x2.5 mm² BK
-X271 9B GY

46L+ 24VDC / 37.4:B

11.4:D / 47L+ 24VDC -X47 B 2 A
+U7CJA10-W5201 NYCY 10x1.5 mm² 1
=U7MKC10GH100
+U7MKC11
-X050 1
-X050 3
POBUDA
+U7CJA10-W5201 NYCY 10x1.5 mm² 2
-X050 4 3

47L+ 24VDC / 36.1:B

-1K141 /153.4:C 24VDC
-1K142 /153.4:C 24VDC
-1K143 /153.4:D 24VDC
-1K144 /153.4:E 24VDC
-1K145 /153.4:E 24VDC
-1K146 /153.4:F 24VDC
-1K147 /154.4:B 24VDC
-1K148 /154.4:B 24VDC

BU 1.0

11.3:D / 46L- 24VDC -X46 B 10 A
46L- 24VDC / 37.4:D

11.4:D / 47L- 24VDC -X47 B 5 A B 6 A
47L- 24VDC / 36.1:D

34.8:E / 32L+ 24VDC RD 1.0

-1K141 /35.1
-1K142 /35.2
-1K143 /35.3
-1K144 /35.4
-1K145 /35.5
-1K146 /35.6
-1K147 /35.7
-1K148 /35.8

	DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
	-A219	-A219	-A219	-A219	-A219	-A219	-A219	-A219
	/120.3:D	/120.3:D	/120.3:D	/120.3:E	/120.3:E	/120.3:E	/120.3:E	/120.3:E
	I17.0	I17.1	I17.2	I17.3	I17.4	I17.5	I17.6	I17.7
	-1K141:14	-1K142:14	-1K143:14	-1K144:14	-1K145:14	-1K146:14	-1K147:14	-1K148:14
	GENERATORSKA ZAŠTITNI RELEJ 1 ISPAD	INTERNA GREŠKA GENERATORSKE ZAŠTITE 1	REZERVA	ZAŠTITA GENERATORA 2 RELEJ ISKLJUČIVANJA 1 OK	INTERNA GREŠKA GENERATORSKE ZAŠTITE 2	REZERVA	POBUDA LOKALNO	POBUDA DOZVOLA ZA UKLJUČENJE

PLC-RSC-24DC/21-21: 14–11 /35.1:E; 12; 24–21 /87.4:C; 22
PLC-RSC-24DC/21-21: 14–11 /35.2:E; 12; 24–21 /87.7:C; 22
PLC-RSC-24DC/21: 14–11 /35.3:E; 12
PLC-RSC-24DC/21-21: 14–11 /35.4:E; 12; 24–21 /87.4:C; 22
PLC-RSC-24DC/21-21: 14–11 /35.5:E; 12; 24–21 /87.7:C; 22
PLC-RSC-24DC/21: 14–11 /35.6:E; 12
PLC-RSC-24DC/21-21: 14–11 /35.7:E; 12; 24–21; 22
PLC-RSC-24DC/21-21: 14–11 /35.8:E; 12; 24–21; 22

34 36

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	DIGITALNI ULAZI: 17.0 - 17.7	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

= U7CJA10GH100	
+ U7CJA10	
STRANICA	35
STRANICA	35 / 206

POBUDA ALARM OK | POBUDA UKLJUČENA | POBUDA ISKLJUČENA | POBUDA EKSTERNI ISPAD | POBUDA THYRICON ISPAD | POBUDA FCR MOD ODABRAN | POBUDA AVR MOD ODABRAN | POBUDA VAR MOD ODABRAN

35.8:B / 47L+ 24VDC → -X47 B 3 A

=U7MKC10GH100
+U7MKC11

-X050 5 6 7 9 10 11 12 13

POBUDA

+U7CJA10-W5201
NYCY 10x1.5 mm²

+U7CJA10-W5202
NYCY 10x1.5 mm²

	-1K151	-1K152	-1K153	-1K154	-1K155	-1K156	-1K157	-1K158
	/154.4:B	/154.4:B	/154.4:B	/154.4:C	/154.4:D	/154.4:E	/154.4:E	/154.4:E
	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC

35.8:D / 47L- 24VDC → / 37.1:D

34.2:D / 32L+ 24VDC -X32 A B 15 32L+ 24VDC → / 38.1:D

32L+ 24VDC → / 37.1:E

	-1K151	-1K152	-1K153	-1K154	-1K155	-1K156	-1K157	-1K158
	/36.1	/36.2	/36.3	/36.4	/36.5	/36.6	/36.7	/36.8

	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
	-A220	-A220	-A220	-A220	-A220	-A220	-A220	-A220
	/121.3:C	/121.3:C	/121.3:C	/121.3:C	/121.3:C	/121.3:C	/121.3:D	/121.3:D
	I18.0	I18.1	I18.2	I18.3	I18.4	I18.5	I18.6	I18.7
	-1K151:14	-1K152:14	-1K153:14	-1K154:14	-1K155:14	-1K156:14	-1K157:14	-1K158:14
	POBUDA ALARM OK	POBUDA UKLJUČENA	POBUDA ISKLJUČENA	POBUDA EKSTERNI ISPAD	POBUDA THYRICON ISPAD	POBUDA FCR MOD ODABRAN	POBUDA AVR MOD ODABRAN	POBUDA VAR MOD ODABRAN

PLC-RSC-24DC/21-21: 14–11 /36.1:E; 12; 24–21 /86.2:C; 22
PLC-RSC-24DC/21-21: 14–11 /36.2:E; 12; 24–21 /80.3:C; 22
PLC-RSC-24DC/21-21: 14–11 /36.3:E; 12; 24–21 /80.4:C; 22
PLC-RSC-24DC/21: 14–11 /36.4:E; 12
PLC-RSC-24DC/21-21: 14–11 /36.5:E; 12; 24–21 /87.2:C; 22
PLC-RSC-24DC/21: 14–11 /36.6:E; 12
PLC-RSC-24DC/21: 14–11 /36.7:E; 12
PLC-RSC-24DC/21: 14–11 /36.8:E; 12

35 37

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 18.0 - 18.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 36
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 36 / 206

POBUDA PF MOD ODABRAN

POBUDA ELEKTRIČNO KOČENJE SPREMNO

POBUDA ELEKTRIČNO KOČENJE UKLJUČENO

REZERVA

SNAGA GENERATORA NIŽA OD MINIMALNE

REZERVA (BRZINA TURBINE < LIMIT BRZINE ELEKTRIČNOG KOČENJA)

BRZINA TURBINE > GRANICA ZA UKLJUČENJE POBUDE

REZERVA

35.6:B / 46L+ 24VDC

-X46 B 4 A

+U7CBC10-W5041 NYCY 10x1.5 mm² 1

46L+ 24VDC / 38.1:B

=U7MKC10GH100
+U7MKC11

=U7CBC10GH100
+U7CBC10

-X70 4

-X050 14 17 18

POBUDA

TURBINSKI REGULATOR

+U7CJA10-W5202 NYCY 10x1.5 mm² 2 3 4

+U7CBC10-W5041 NYCY 10x1.5 mm² 7

11 5 2

-1K161 /154.4:E 24VDC
-1K162 /154.4:E 24VDC
-1K163 /154.4:E 24VDC
-1K164 /154.4:F 24VDC
-1K165 /154.4:F 24VDC
-1K166 /154.4:F 24VDC
-1K167 /154.4:F 24VDC
-1K168 /154.4:F 24VDC

A1 A2

36.8:D / 47L- 24VDC

BU 1.0

46L- 24VDC / 38.1:D

35.2:D / 46L- 24VDC -X46 B 11 A B 12 A B 13 A

36.8:E / 32L+ 24VDC

RD 1.0

-1K161 /37.1
-1K162 /37.2
-1K163 /37.3
-1K164 /37.4
-1K165 /37.5
-1K166 /37.6
-1K167 /37.7
-1K168 /37.8

11 14 12

DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A220	-A220	-A220	-A220	-A220	-A220	-A220	-A220
/121.3:D	/121.3:D	/121.3:D	/121.3:E	/121.3:E	/121.3:E	/121.3:E	/121.3:E
I19.0	I19.1	I19.2	I19.3	I19.4	I19.5	I19.6	I19.7
-1K161:14	-1K162:14	-1K163:14	-1K164:14	-1K165:14	-1K166:14	-1K167:14	-1K168:14
POBUDA PF MOD ODABRAN	POBUDA ELEKTRIČNO KOČENJE SPREMNO	POBUDA ELEKTRIČNO KOČENJE UKLJUČENO	REZERVA	SNAGA GENERATORA NIŽA OD MINIMALNE	REZERVA (BRZINA TURBINE < LIMIT BRZINE ELEKTRIČNOG KOČENJA)	BRZINA TURBINE > GRANICA ZA UKLJUČENJE POBUDE	REZERVA

9 10 11 12 13 14 15 16

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /37.1:E
PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /37.2:E
PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /37.3:E
PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /37.4:E
PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /37.5:E
PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /37.6:E
PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /37.7:E
PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /37.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

36

38

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 DIGITALNI ULAZI: 19.0 - 19.7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						= U7CJA10GH100
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						+ U7CJA10
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:
								STRANICA 37
								STRANICA 37 / 206

BRZINA TURBINE > GRANICA ZA UKLJUČENJE SINKRONIZACIJE

BRZINA TURBINE > LIMITA ZA NADBRZINU

TURBINSKI REGULATOR REZERVA

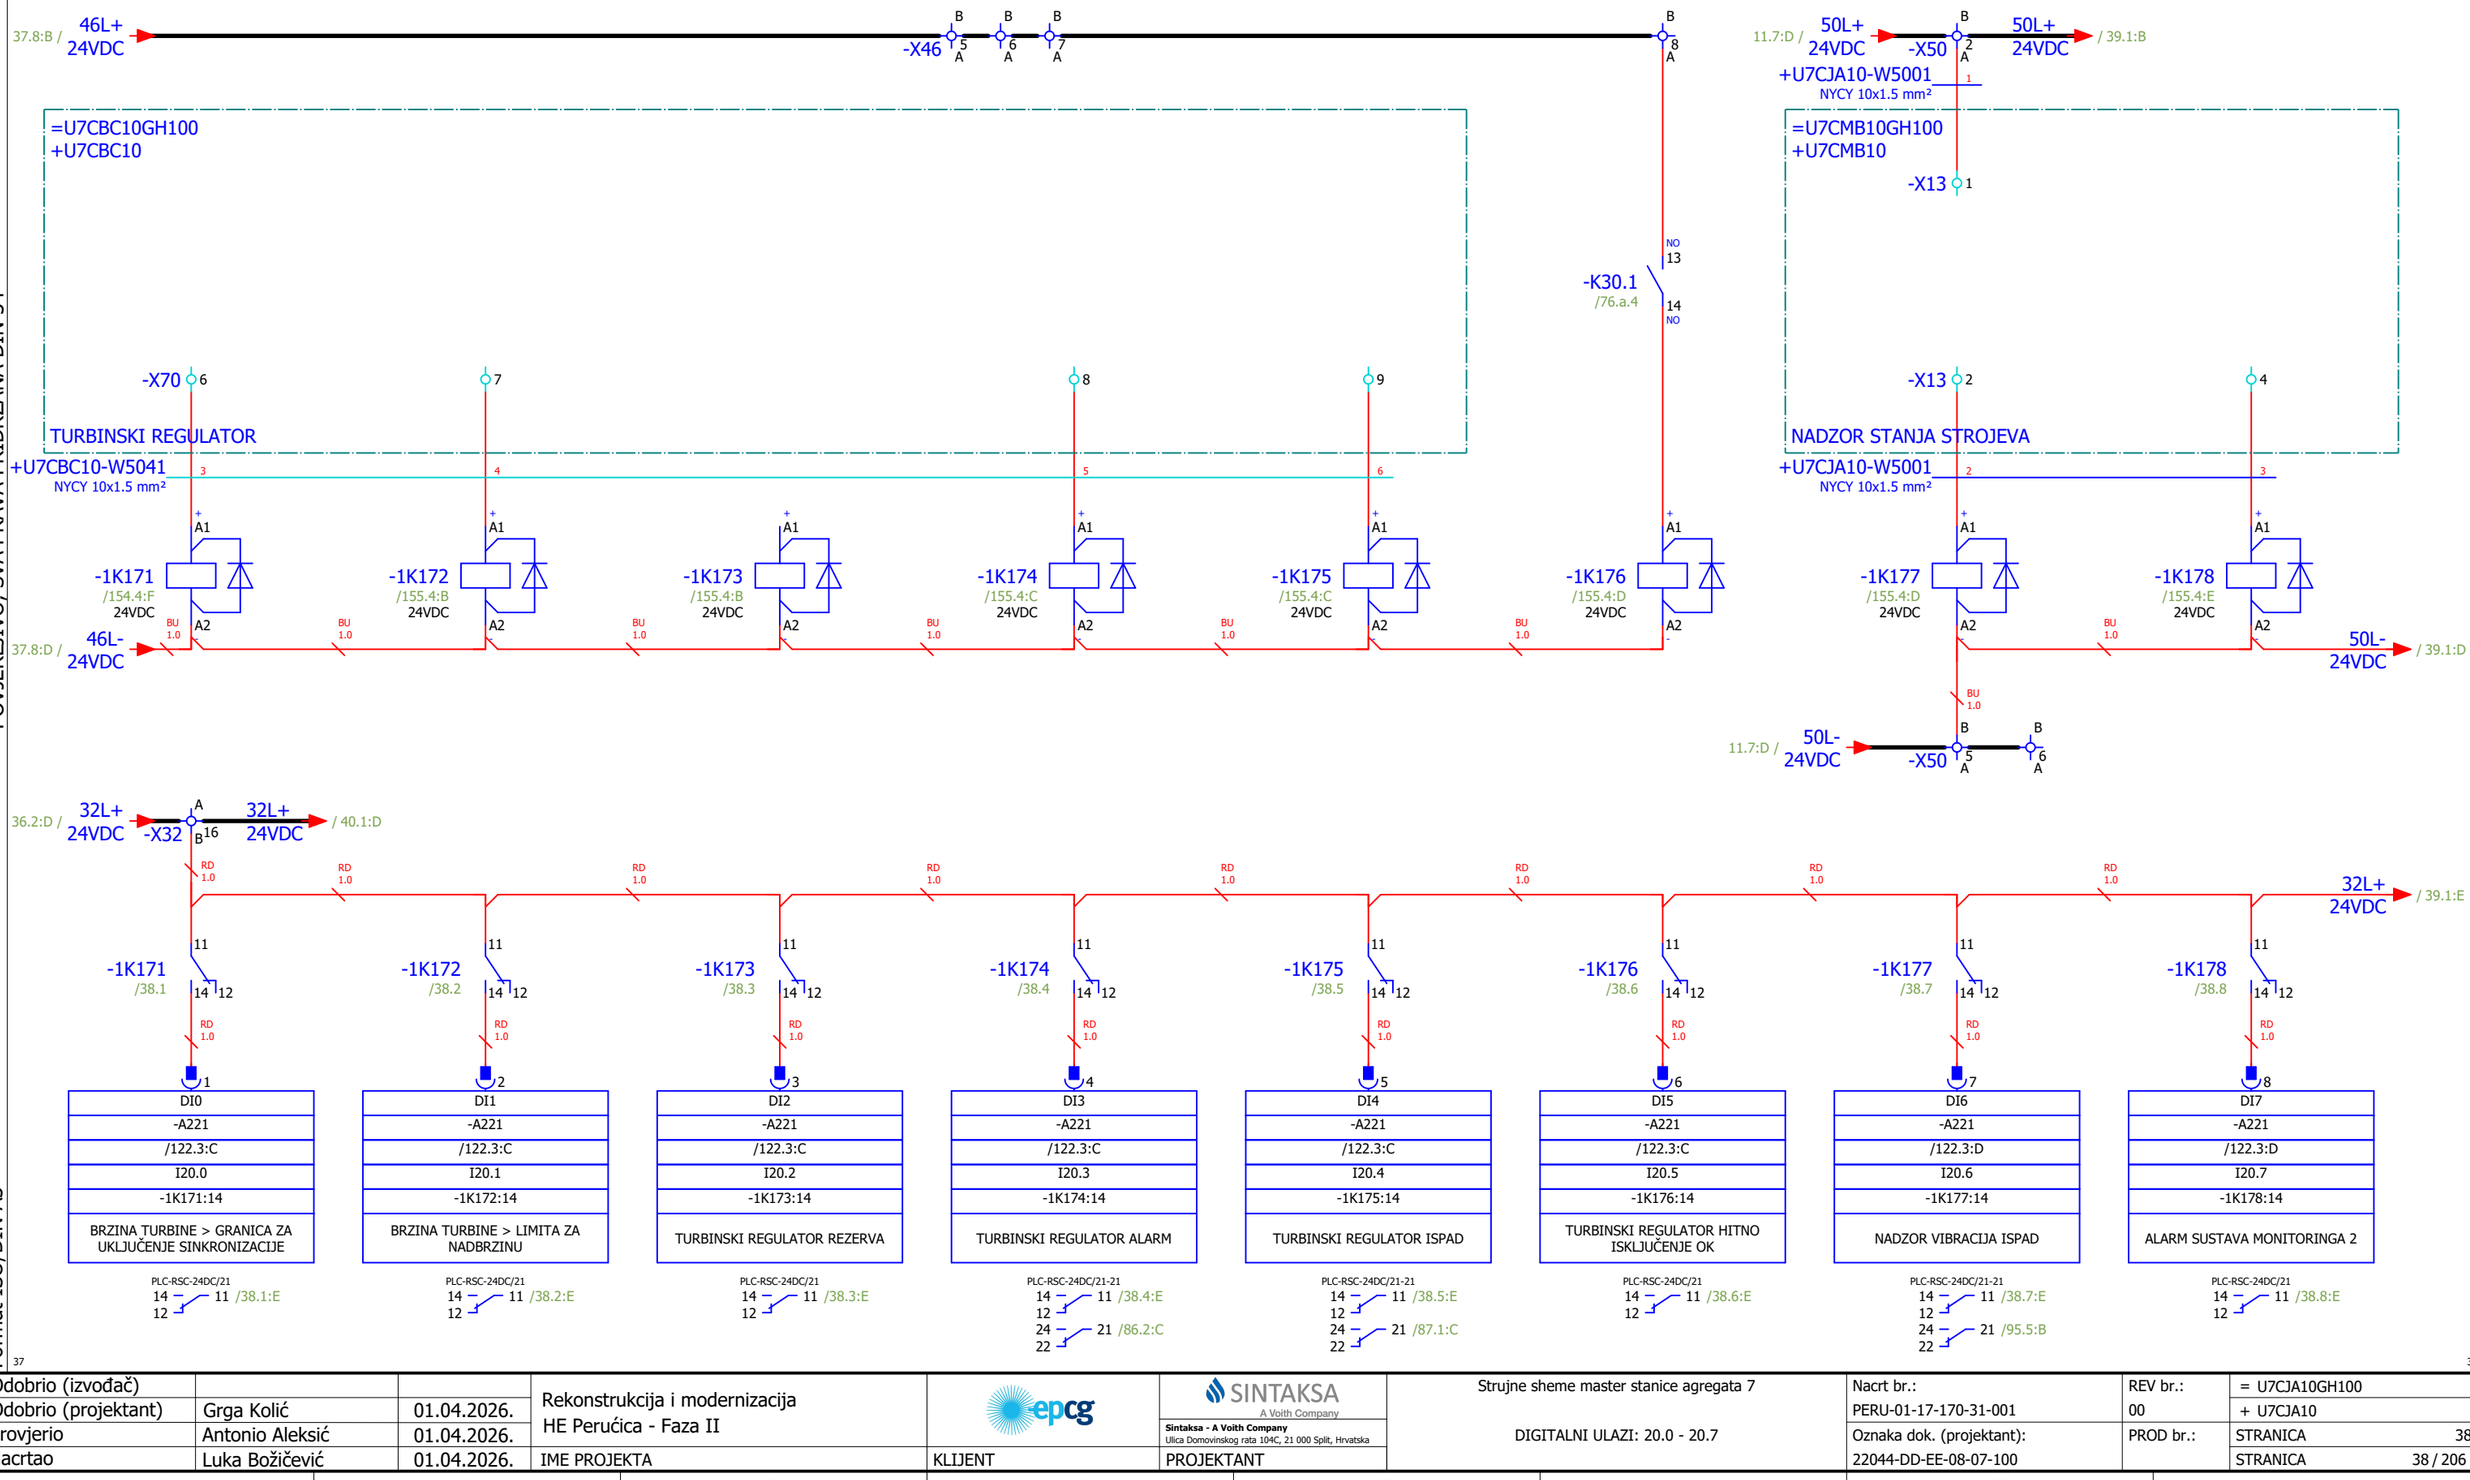
TURBINSKI REGULATOR ALARM

TURBINSKI REGULATOR ISPAD

TURBINSKI REGULATOR HITNO ISKLJUČENJE OK

NADZOR VIBRACIJA ISPAD

ALARM SUSTAVA MONITORINGA 2



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 20.0 - 20.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 38
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 38 / 206

ALARM SUSTAVA MONITORINGA 3 | ALARM SUSTAVA MONITORINGA 4 | ALARM SUSTAVA MONITORINGA 5 | ALARM SUSTAVA MONITORINGA 6 | ALARM SUSTAVA MONITORINGA 7 | ALARM SUSTAVA MONITORINGA 8 | SISTEM MJERENJA LEŽAJNIH STRUJA ALARM | SISTEM MJERENJA LEŽAJNIH STRUJA ISPAD

38.7:B / 50L+ 24VDC

-X50 B 3 A

+U7CJA10-W5001 NYCY 10x1.5 mm² 6

+U7CJA10-W5002 NYCY 10x1.5 mm² 1

=U7CMB10GH100
+U7CMB10

-X13 9

-X16 1 3 5

-X13 6 8 10 12 14 16

-X16 2 4

NADZOR STANJA STROJEVA

+U7CJA10-W5001 NYCY 10x1.5 mm² 4 5 7 8 9 10

+U7CJA10-W5002 NYCY 10x1.5 mm² 2 3

-1K181 /155.4:E	-1K182 /155.4:F	-1K183 /155.4:F	-1K184 /155.4:F	-1K185 /155.4:F	-1K186 /155.4:F	-1K187 /156.4:B	-1K188 /156.4:B
24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2

BU 1.0

38.8:D / 50L- 24VDC / 40.1:D

38.8:E / 32L+ 24VDC

RD 1.0


-1K181 /39.1	-1K182 /39.2	-1K183 /39.3	-1K184 /39.4	-1K185 /39.5	-1K186 /39.6	-1K187 /39.7	-1K188 /39.8
11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12
RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0
9	10	11	12	13	14	15	16
DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A221	-A221	-A221	-A221	-A221	-A221	-A221	-A221
/122.3:D	/122.3:D	/122.3:D	/122.3:E	/122.3:E	/122.3:E	/122.3:E	/122.3:E
I21.0	I21.1	I21.2	I21.3	I21.4	I21.5	I21.6	I21.7
-1K181:14	-1K182:14	-1K183:14	-1K184:14	-1K185:14	-1K186:14	-1K187:14	-1K188:14
ALARM SUSTAVA MONITORINGA 3	ALARM SUSTAVA MONITORINGA 4	ALARM SUSTAVA MONITORINGA 5	ALARM SUSTAVA MONITORINGA 6	ALARM SUSTAVA MONITORINGA 7	ALARM SUSTAVA MONITORINGA 8	SISTEM MJERENJA LEŽAJNIH STRUJA ALARM	SISTEM MJERENJA LEŽAJNIH STRUJA ISPAD

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /39.1:E | /39.2:E | /39.3:E | /39.4:E | /39.5:E | /39.6:E | /39.7:E | /39.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 21.0 - 21.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 39
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 39 / 206

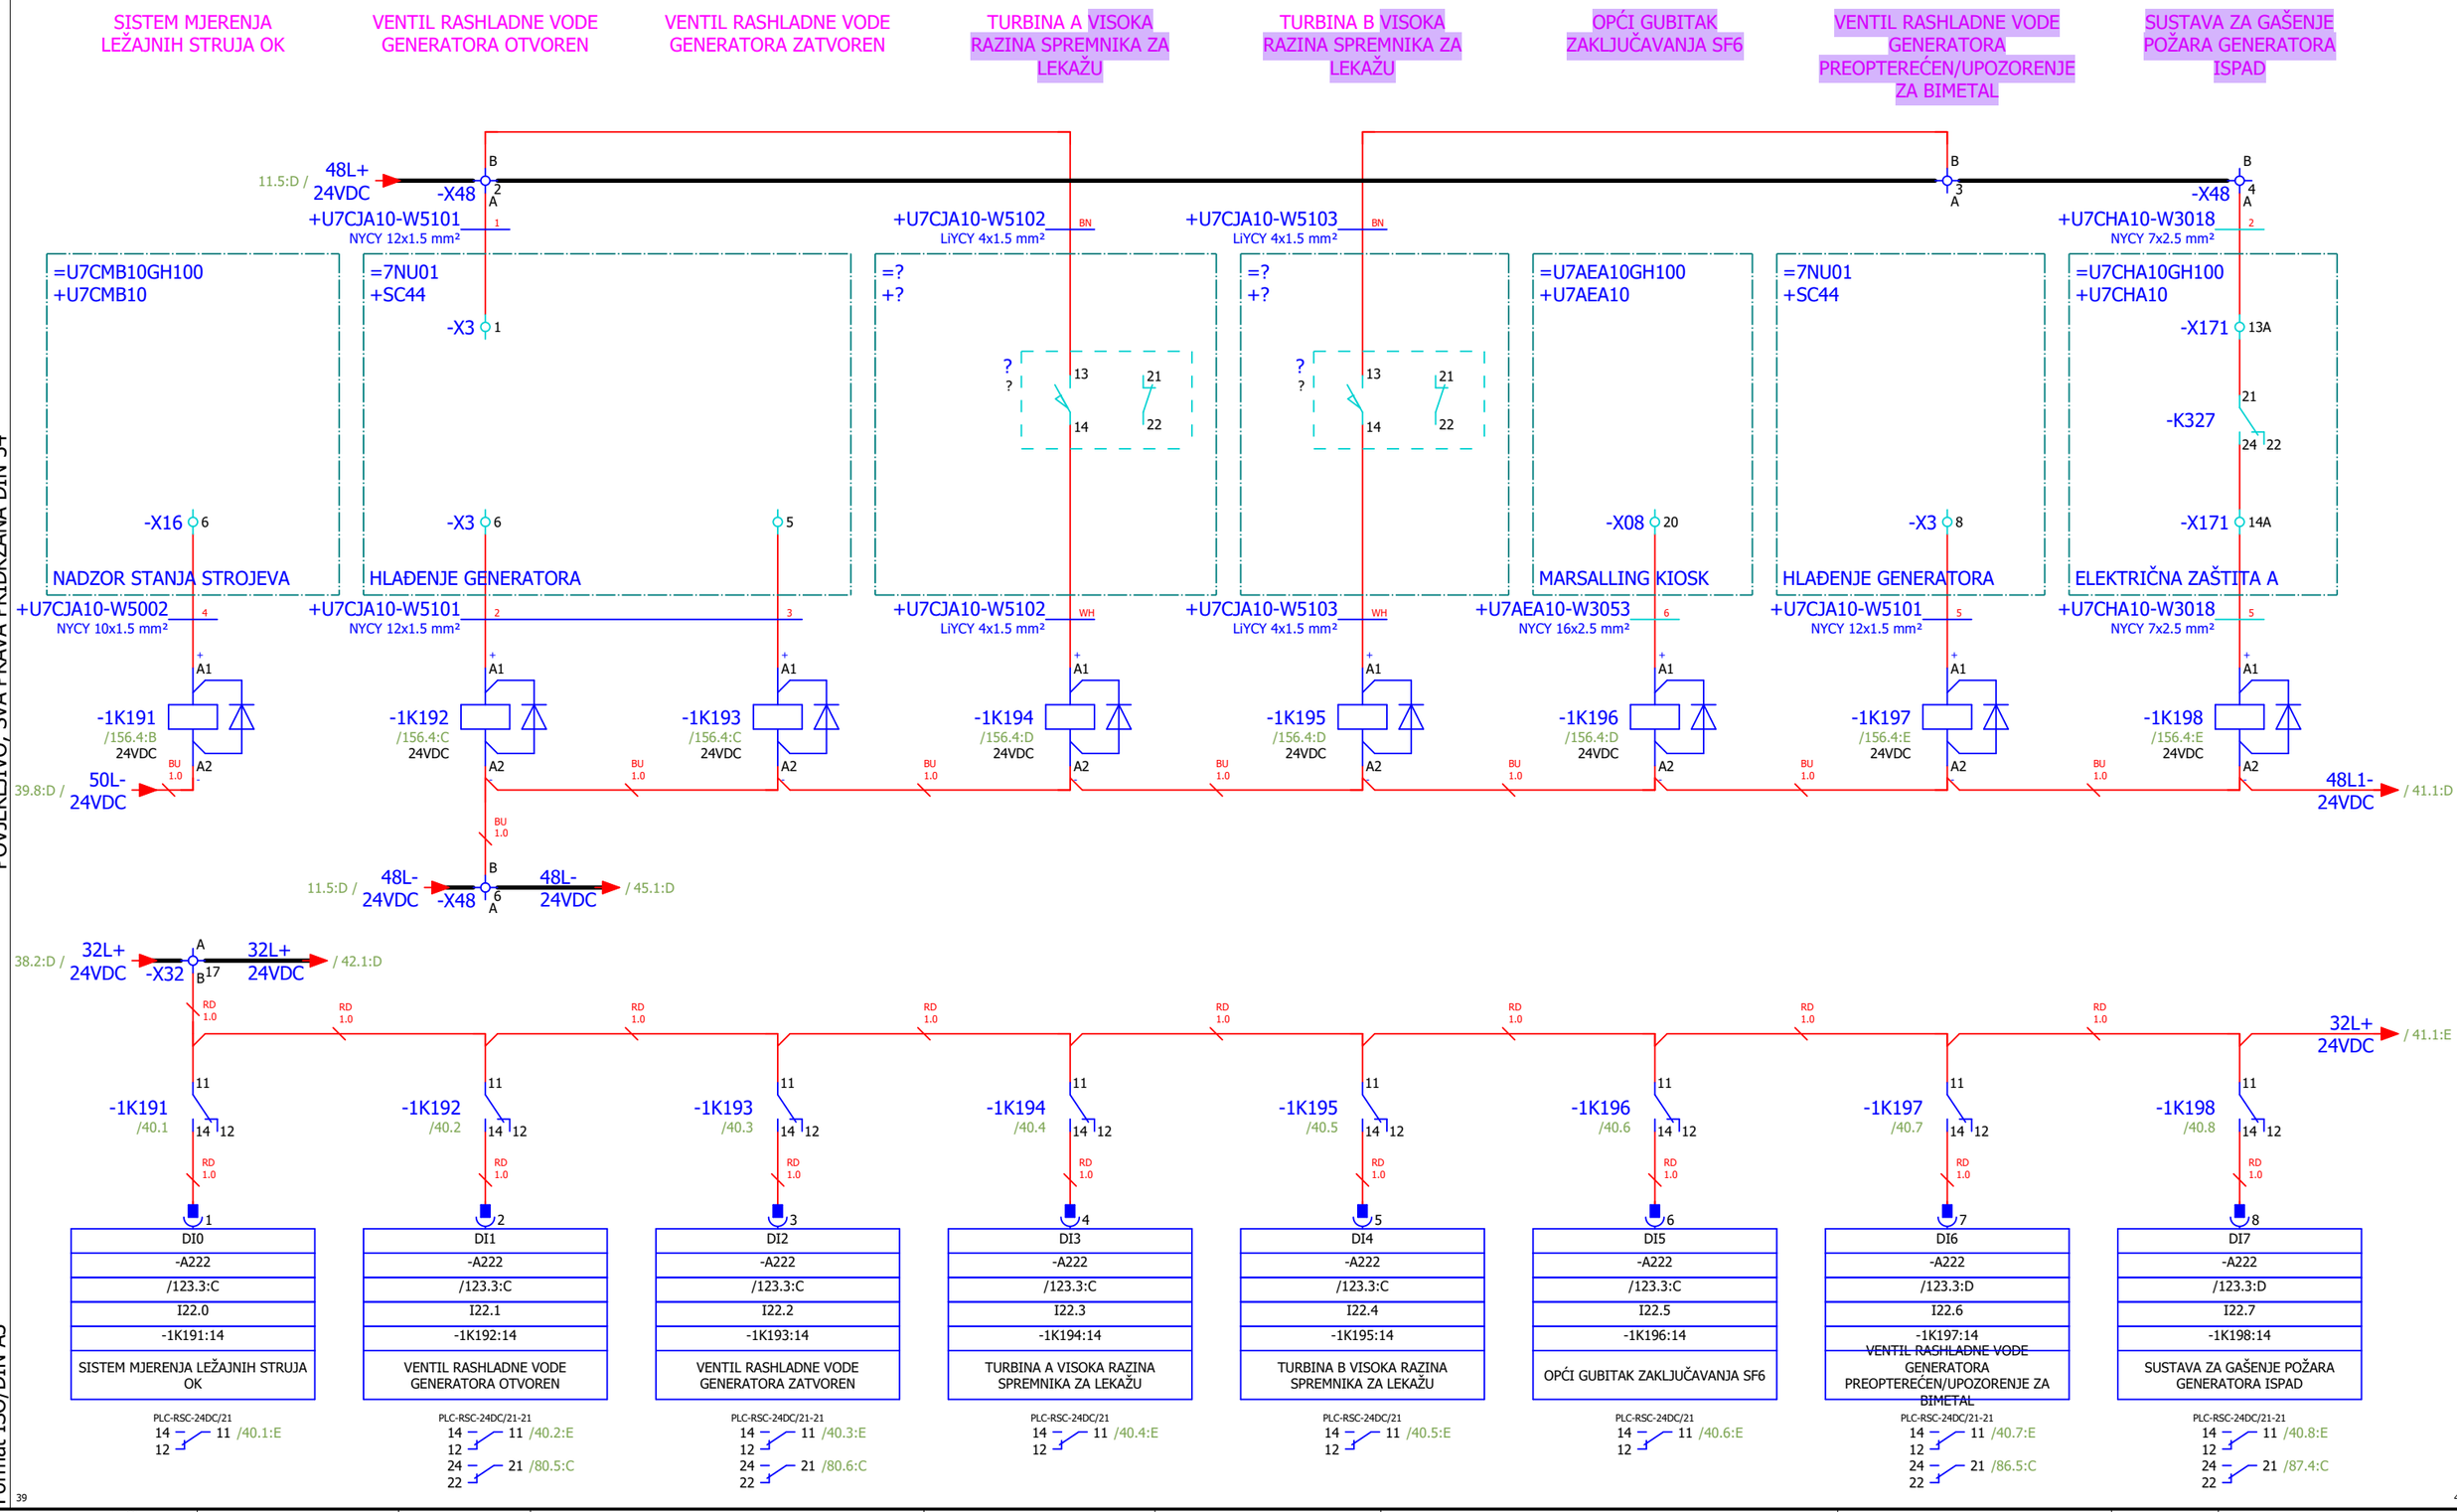

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 DIGITALNI ULAZI: 22.0 - 22.7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 40
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 40 / 206

OPERACIONI MEHANIČAM ZAKLJUČAVANJA

ULJNA PUMPA TRANSFORMATORA 1 UKLJUČENA

ULJNA PUMPA TRANSFORMATORA 2 UKLJUČENA

VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA ZAVOREN

VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA OTVOREN

TRANSFORMATOR BUCHHOLZ ALARM

TRANSFORMATOR BUCHHOLZ ISPAD

TEMPERATURA TRANSFORMATORA ALARM

11.6:D / 49L+ 24VDC -X49 B 2 A

+U7BAT10-W5001 NYCY 10x1.5 mm² 1

+U7BAT10-W5002 NYCY 10x1.5 mm² 6

+U7CHA10-W3018 NYCY 7x1.5 mm² 1

49L+ 24VDC / 42.1:B

=U7AEA10GH100 +U7AEA10

=U7BAT10GH100 +U7BAT10

-X71 1

-X71 16

=U7CHA10GH100 +U7CHA10

-X171 11A

L+ 24VDC / 42.1:B

21 -K317 24 22

=U7BAT10GH100 +U7BAT10

-X08 21

MARSALLING KIOSK

+U7AEA10-W3053 NYCY 16x2.5 mm² 7

-X71 6

TRANSFORMATOR

+U7BAT10-W5001 NYCY 10x1.5 mm² 6

7 +U7BAT10-W5001 NYCY 10x1.5 mm² 7

11 +U7BAT10-W5002 NYCY 10x1.5 mm² 1

10 +U7BAT10-W5001 NYCY 10x1.5 mm² 10

32 +U7BAT10-W5003 NYCY 10x1.5 mm² 1

-X171 13B

ELEKTRIČNA ZAŠTITA A

+U7CHA10-W3018 NYCY 7x2.5 mm² 3

33 +U7BAT10-W5003 NYCY 10x1.5 mm² 2

TRANSFORMATOR

-1K201 /156.4:F 24VDC

-1K202 /157.4:B 24VDC

-1K203 /157.4:B 24VDC

-1K204 /157.4:B 24VDC

-1K205 /157.4:B 24VDC

-1K206 /157.4:B 24VDC

-1K207 /157.4:B 24VDC

-1K208 /157.4:C 24VDC

40.8:D / 48L1- 24VDC

BU 1.0

49L- 24VDC / 42.1:D

11.6:D / 49L- 24VDC -X49 B 11 A 49L- 24VDC / 43.1:D

40.8:E / 32L+ 24VDC

RD 1.0

-1K201 /41.1

-1K202 /41.2

-1K203 /41.3

-1K204 /41.4

-1K205 /41.5

-1K206 /41.6

-1K207 /41.7

-1K208 /41.8

9	10	11	12	13	14	15	16	
DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15	
-A222	-A222	-A222	-A222	-A222	-A222	-A222	-A222	
/123.3:D	/123.3:D	/123.3:D	/123.3:E	/123.3:E	/123.3:E	/123.3:E	/123.3:E	
I23.0	I23.1	I23.2	I23.3	I23.4	I23.5	I23.6	I23.7	
-1K201:14	-1K202:14	-1K203:14	-1K204:14	-1K205:14	-1K206:14	-1K207:14	-1K208:14	
OPERACIONI MEHANIČAM ZAKLJUČAVANJA	ULJNA PUMPA TRANSFORMATORA 1 UKLJUČENA	ULJNA PUMPA TRANSFORMATORA 2 UKLJUČENA	VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA ZAVOREN	VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA OTVOREN	TRANSFORMATOR BUCHHOLZ ALARM	TRANSFORMATOR BUCHHOLZ ISPAD	TEMPERATURA TRANSFORMATORA ALARM	

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /41.1:E

PLC-RSC-24DC/21-21 14 12 11 /41.2:E; 24 22 21 /80.7:C

PLC-RSC-24DC/21-21 14 12 11 /41.3:E; 24 22 21 /80.8:C

PLC-RSC-24DC/21-21 14 12 11 /41.4:E; 24 22 21 /81.3:C

PLC-RSC-24DC/21-21 14 12 11 /41.5:E; 24 22 21 /81.2:C

PLC-RSC-24DC/21-21 14 12 11 /41.6:E; 24 22 21

PLC-RSC-24DC/21-21 14 12 11 /41.7:E; 24 22 21 /87.5:C

PLC-RSC-24DC/21-21 14 12 11 /41.8:E; 24 22 21 /86.6:C


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

40

42

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001 / REV br.: 00 / = U7CJA10GH100 / + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	DIGITALNI ULAZI: 23.0 - 23.7	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100 / PROD br.: / STRANICA 41 / STRANICA 41 / 206
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		

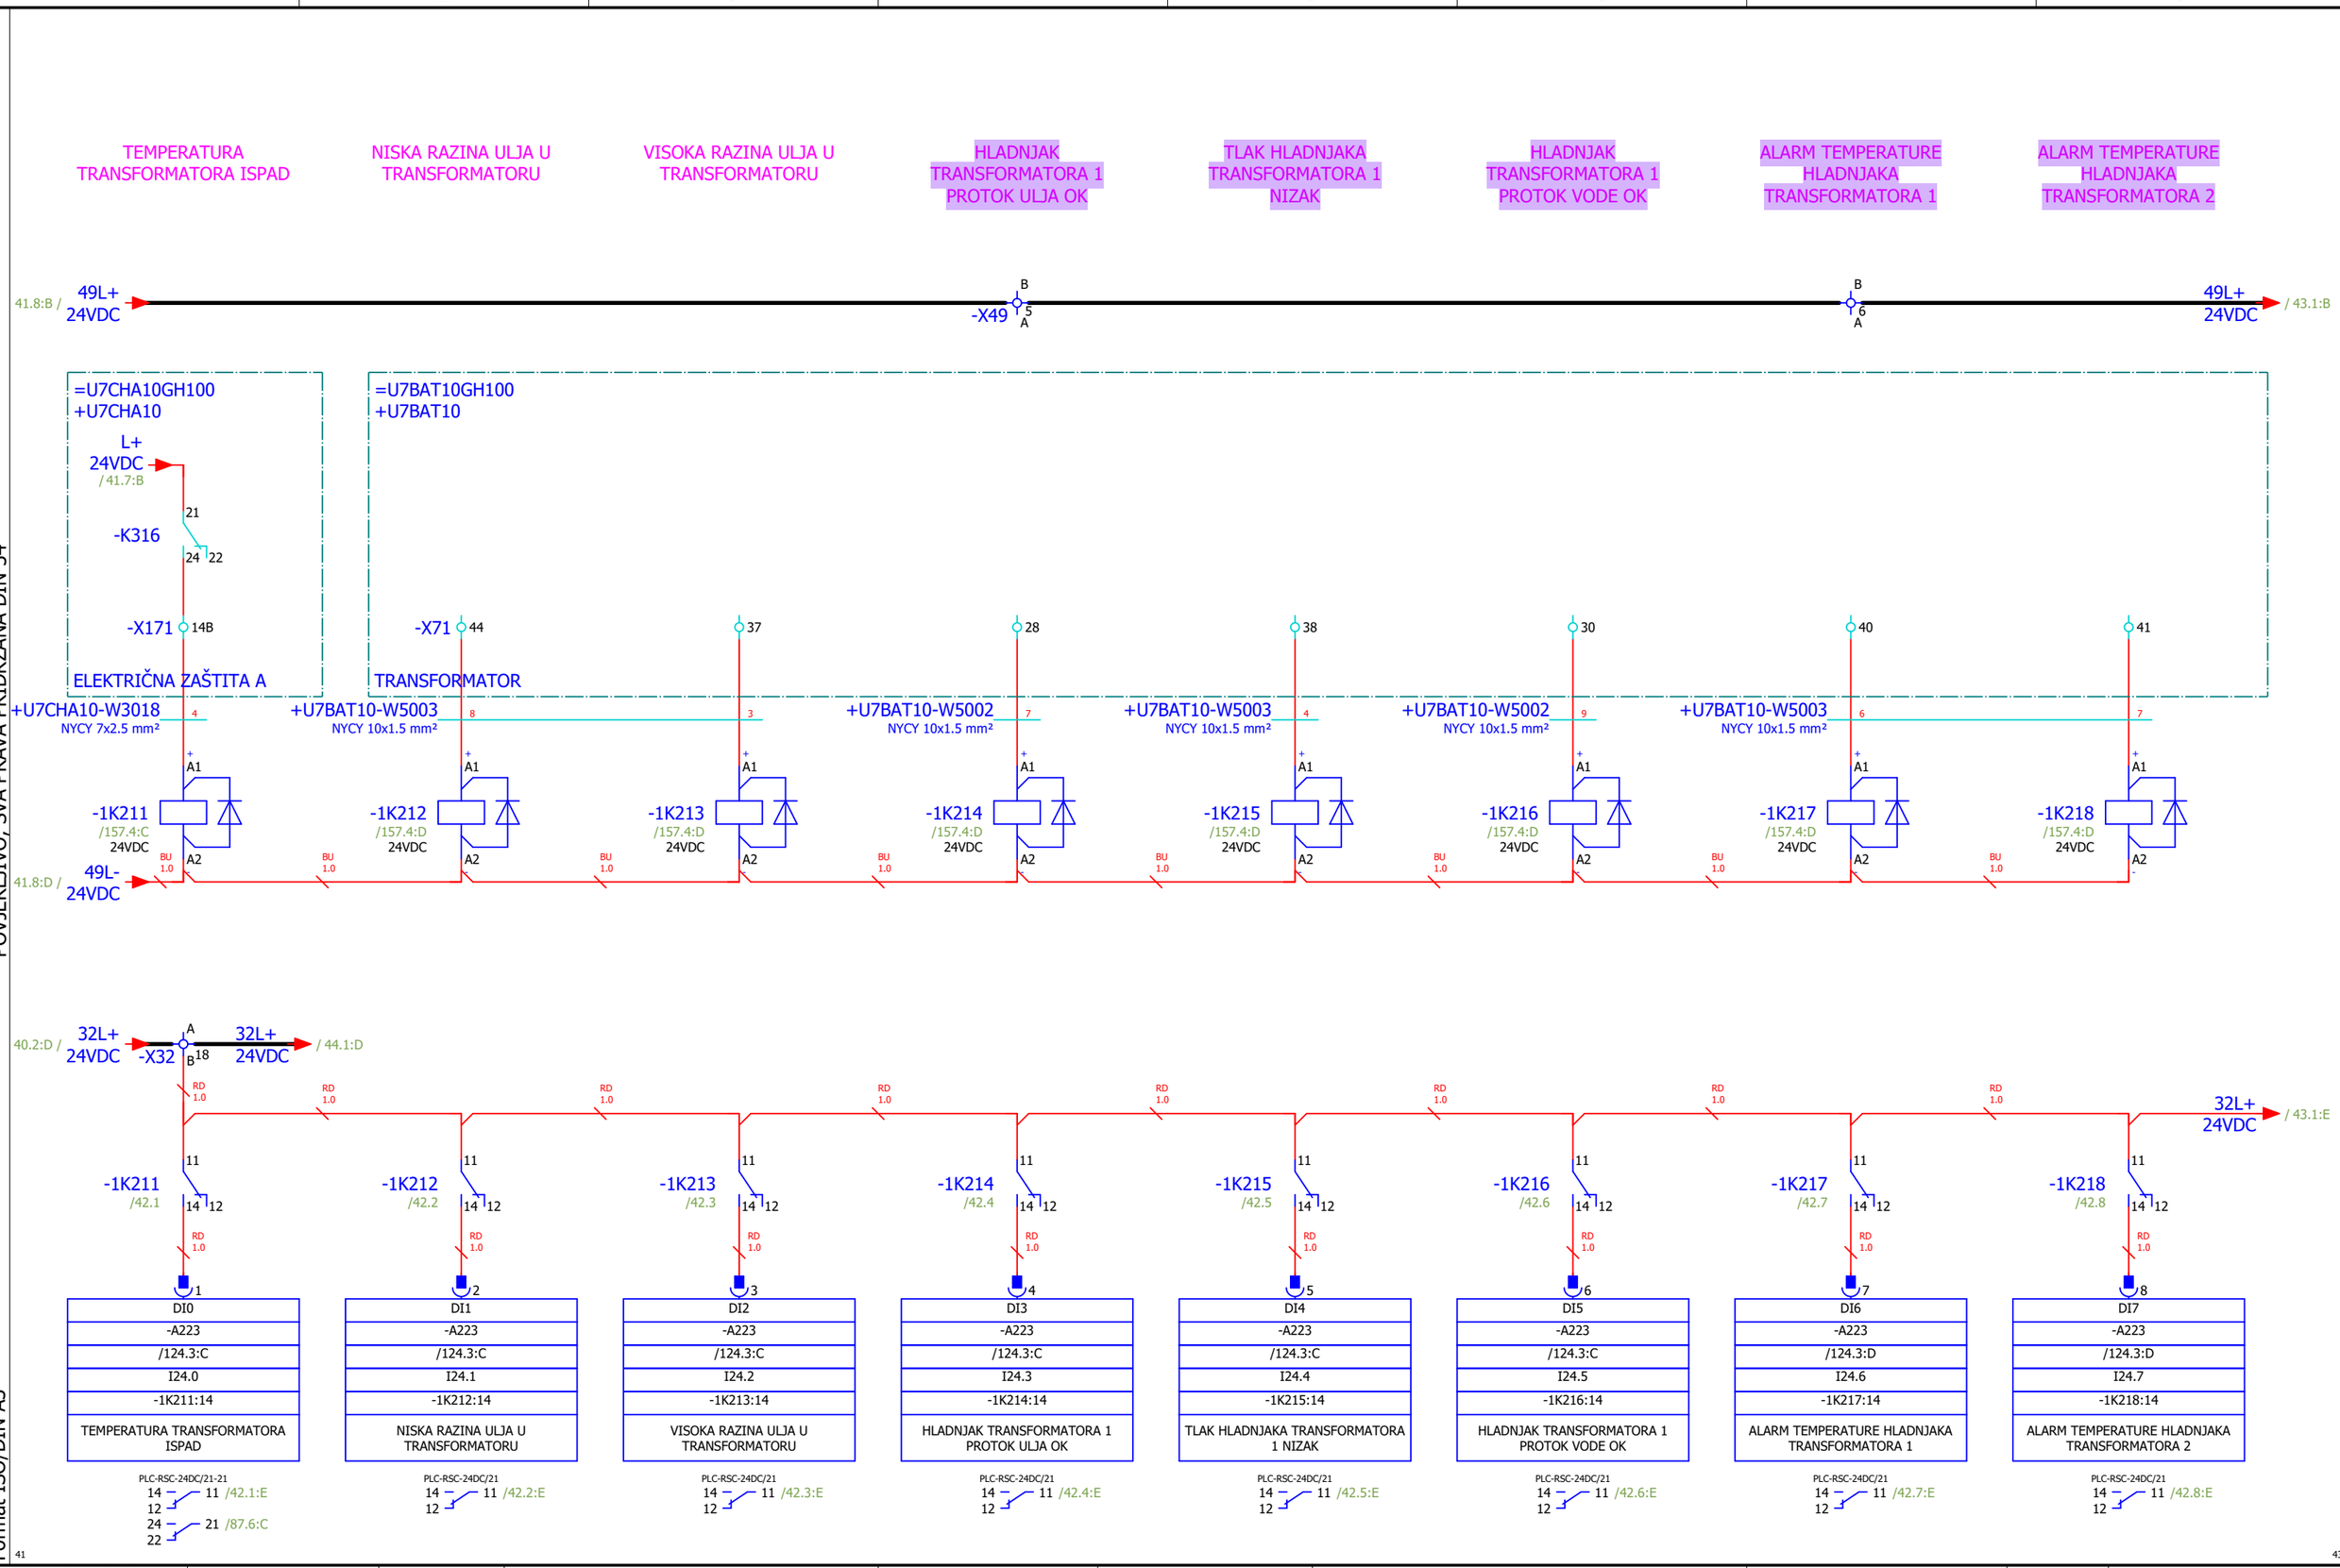

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	DIGITALNI ULAZI: 24.0 - 24.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 42
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 42 / 206

HLADNJAK TRANSFORMATORA 2 PROTOK VODE OK

TLAK HLADNJAKA TRANSFORMATORA 2 NIZAK

HLADNJAK TRANSFORMATORA 2 PROTOK ULJA OK

AC NAPON UPRAVLJAČKOG ORMARA HLAĐENJA TRANSFORMATORA OK

ULJNA PUMPA TRANSFORMATORA 1 SPREMNA

ULJNA PUMPA TRANSFORMATORA 2 SPREMNA

RASHLADNI SUSTAV TRANSFORMATORA DALJINSKI

VENTIL ZA HLAĐENJE TRANSFORMATORA SPREMAN

42.8:B / 49L+ 24VDC — -X49 B 7 A — B 8 A — 49L+ 24VDC / 44.1:B

=U7BAT10GH100
+U7BAT10

TRANSFORMATOR

-X71 31 39 29 2 4 5 8 9

+U7BAT10-W5002 NYCY 10x1.5 mm² — 10
+U7BAT10-W5003 NYCY 10x1.5 mm² — 5
+U7BAT10-W5002 NYCY 10x1.5 mm² — 8
+U7BAT10-W5001 NYCY 10x1.5 mm² — 2 4 5 8 9

-1K221 /157.4:D 24VDC	-1K222 /157.4:E 24VDC	-1K223 /157.4:E 24VDC	-1K224 /157.4:E 24VDC	-1K225 /157.4:E 24VDC	-1K226 /157.4:E 24VDC	-1K227 /157.4:E 24VDC	-1K228 /157.4:F 24VDC

A1 / A2 — BU 1.0

49L- 24VDC / 44.1:D

41.2:D / 49L- 24VDC — -X49 B 12 A — B 13 A

42.8:E / 32L+ 24VDC — RD 1.0

-1K221 /43.1	-1K222 /43.2	-1K223 /43.3	-1K224 /43.4	-1K225 /43.5	-1K226 /43.6	-1K227 /43.7	-1K228 /43.8

11 — 14 12 — RD 1.0 — 9 10 11 12 13 14 15 16

DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A223	-A223	-A223	-A223	-A223	-A223	-A223	-A223
/124.3:D	/124.3:D	/124.3:D	/124.3:E	/124.3:E	/124.3:E	/124.3:E	/124.3:E
I25.0	I25.1	I25.2	I25.3	I25.4	I25.5	I25.6	I25.7
-1K221:14	-1K222:14	-1K223:14	-1K224:14	-1K225:14	-1K226:14	-1K227:14	-1K228:14
HLADNJAK TRANSFORMATORA 2 PROTOK VODE OK	TLAK HLADNJAKA TRANSFORMATORA 2 NIZAK	HLADNJAK TRANSFORMATORA 2 PROTOK ULJA OK	AC NAPON UPRAVLJAČKOG ORMARA HLAĐENJA TRANSFORMATORA OK	ULJNA PUMPA TRANSFORMATORA 1 SPREMNA	ULJNA PUMPA TRANSFORMATORA 2 SPREMNA	RASHLADNI SUSTAV TRANSFORMATORA DALJINSKI	VENTIL ZA HLAĐENJE TRANSFORMATORA SPREMAN
PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21-21
14 — 11 /43.1:E; 12	14 — 11 /43.2:E; 12	14 — 11 /43.3:E; 12	14 — 11 /43.4:E; 12	14 — 11 /43.5:E; 12	14 — 11 /43.6:E; 12	14 — 11 /43.7:E; 12	14 — 11 /43.8:E; 12; 24 — 21 /86.6:C; 22

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

42 44

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	DIGITALNI ULAZI: 25.0 - 25.7			+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 43
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 43 / 206

KVAR VENTILA ZA HLAĐENJE TRANSFORMATORA

PREKIDAČ ZAKRETNOG MOMENTA VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA OTVOREN

PREKIDAČ ZAKRETNOG MOMENTA VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA ZATVOREN

TRANSFORMATOR 230 VAC OK - ALARM

RASHLADNI SUSTAV TRANSFORMATORA 220 VDC GRUPNI ISPAD

REZERVA

REZERVA

REZERVA

43.8:B / 49L+ 24VDC -X49 B 9 A

=U7BAT10GH100
+U7BAT10

-X71 12 13 14 15 3

TRANSFORMATOR

+U7BAT10-W5002 NYCY 10x1.5 mm² 2 3 4 5

+U7BAT10-W5001 NYCY 10x1.5 mm² 3

-1K231 /158.4:B 24VDC
-1K232 /158.4:B 24VDC
-1K233 /158.4:B 24VDC
-1K234 /158.4:B 24VDC
-1K235 /158.4:B 24VDC
-1K236 /158.4:B 24VDC
-1K237 /158.4:C 24VDC
-1K238 /158.4:C 24VDC

A1 A2 BU 1.0

43.8:D / 49L- 24VDC

42.2:D / 32L+ 24VDC -X32 A B 19 32L+ 24VDC / 46.1:D

RD 1.0

32L+ 24VDC / 45.1:E

-1K231 /44.1
-1K232 /44.2
-1K233 /44.3
-1K234 /44.4
-1K235 /44.5
-1K236 /44.6
-1K237 /44.7
-1K238 /44.8

11 14 12

1	2	3	4	5	6	7	8
DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
-A224	-A224	-A224	-A224	-A224	-A224	-A224	-A224
/125.3:C	/125.3:C	/125.3:C	/125.3:C	/125.3:C	/125.3:C	/125.3:D	/125.3:D
I26.0	I26.1	I26.2	I26.3	I26.4	I26.5	I26.6	I26.7
-1K231:14	-1K232:14	-1K233:14	-1K234:14	-1K235:14	-1K236:14	-1K237:14	-1K238:14
KVAR VENTILA ZA HLAĐENJE TRANSFORMATORA	PREKIDAČ ZAKRETNOG MOMENTA VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA OTVOREN	PREKIDAČ ZAKRETNOG MOMENTA VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA ZATVOREN	TRANSFORMATOR 230 VAC OK - ALARM	RASHLADNI SUSTAV TRANSFORMATORA 220 VDC GRUPNI ISPAD	REZERVA	REZERVA	REZERVA

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /44.1:E
PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /44.2:E
PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /44.3:E
PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /44.4:E
PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /44.5:E
PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /44.6:E
PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /44.7:E
PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /44.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

43

45

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	DIGITALNI ULAZI: 26.0 - 26.7			+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 44
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 44 / 206

VENTIL HLAĐENJA VODE GENERATORA DALJINSKI

REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA

11.8:D / 51L+ 24VDC -X51 B 2 A B 3 A 51L+ 24VDC / 46.1:B

=7N601
+SC44

-X3 7

+U7CJA10-W5101 6
NYCY 12x1.5 mm²

-1K241 /158.4:C 24VDC
-1K242 /158.4:C 24VDC
-1K243 /158.4:C 24VDC
-1K244 /158.4:C 24VDC
-1K245 /158.4:C 24VDC
-1K246 /158.4:C 24VDC
-1K247 /158.4:D 24VDC
-1K248 /158.4:D 24VDC

BU 1.0

51L1- 24VDC / 46.1:D

40.2:D / 48L- 24VDC -X48 B 7 A

11.8:D / 51L- 24VDC -X51 B 13 A 51L- 24VDC / 47.1:D

44.8:E / 32L+ 24VDC

RD 1.0

	-1K241 /45.1	-1K242 /45.2	-1K243 /45.3	-1K244 /45.4	-1K245 /45.5	-1K246 /45.6	-1K247 /45.7	-1K248 /45.8
	11	11	11	11	11	11	11	11
	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12
	9	10	11	12	13	14	15	16
	DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
	-A224	-A224	-A224	-A224	-A224	-A224	-A224	-A224
	/125.3:D	/125.3:D	/125.3:D	/125.3:E	/125.3:E	/125.3:E	/125.3:E	/125.3:E
	I27.0	I27.1	I27.2	I27.3	I27.4	I27.5	I27.6	I27.7
	-1K241:14	-1K242:14	-1K243:14	-1K244:14	-1K245:14	-1K246:14	-1K247:14	-1K248:14
	VENTIL HLAĐENJA VODE GENERATORA DALJINSKI	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA
	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21
	14 12 11 /45.1:E	14 12 11 /45.2:E	14 12 11 /45.3:E	14 12 11 /45.4:E	14 12 11 /45.5:E	14 12 11 /45.6:E	14 12 11 /45.7:E	14 12 11 /45.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	DIGITALNI ULAZI: 27.0 - 27.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 45
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 45 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA

45.8:B / 51L+ 24VDC -X51 B 4 A — B 5 A — 51L+ 24VDC / 47.1:B

45.8:D / 51L1- 24VDC

	-1K251	-1K252	-1K253	-1K254	-1K255	-1K256	-1K257	-1K258
	/158.4:E	/158.4:E	/158.4:E	/158.4:E	/158.4:E	/158.4:E	/158.4:E	/158.4:F
	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0

44.2:D / 32L+ 24VDC -X32 A B20 A B21 A B22

RD 1.0

	-1K251	-1K252	-1K253	-1K254	-1K255	-1K256	-1K257	-1K258
	/46.1	/46.2	/46.3	/46.4	/46.5	/46.6	/46.7	/46.8
	11	11	11	11	11	11	11	11
	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12
	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0
	1	2	3	4	5	6	7	8
	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
	-A225	-A225	-A225	-A225	-A225	-A225	-A225	-A225
	/126.3:C	/126.3:C	/126.3:C	/126.3:C	/126.3:C	/126.3:C	/126.3:D	/126.3:D
	I28.0	I28.1	I28.2	I28.3	I28.4	I28.5	I28.6	I28.7
	-1K251:14	-1K252:14	-1K253:14	-1K254:14	-1K255:14	-1K256:14	-1K257:14	-1K258:14
	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA

PLC-RSC-24DC/21-21


	/46.1:E	/46.2:E	/46.3:E	/46.4:E	/46.5:E	/46.6:E	/46.7:E	/46.8:E
14	11	11	11	11	11	11	11	11
12								
24	21	21	21	21	21	21	21	21
22								


32L+ 24VDC / 47.1:E

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 28.0 - 28.7 - REZERVA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 46
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 46 / 206

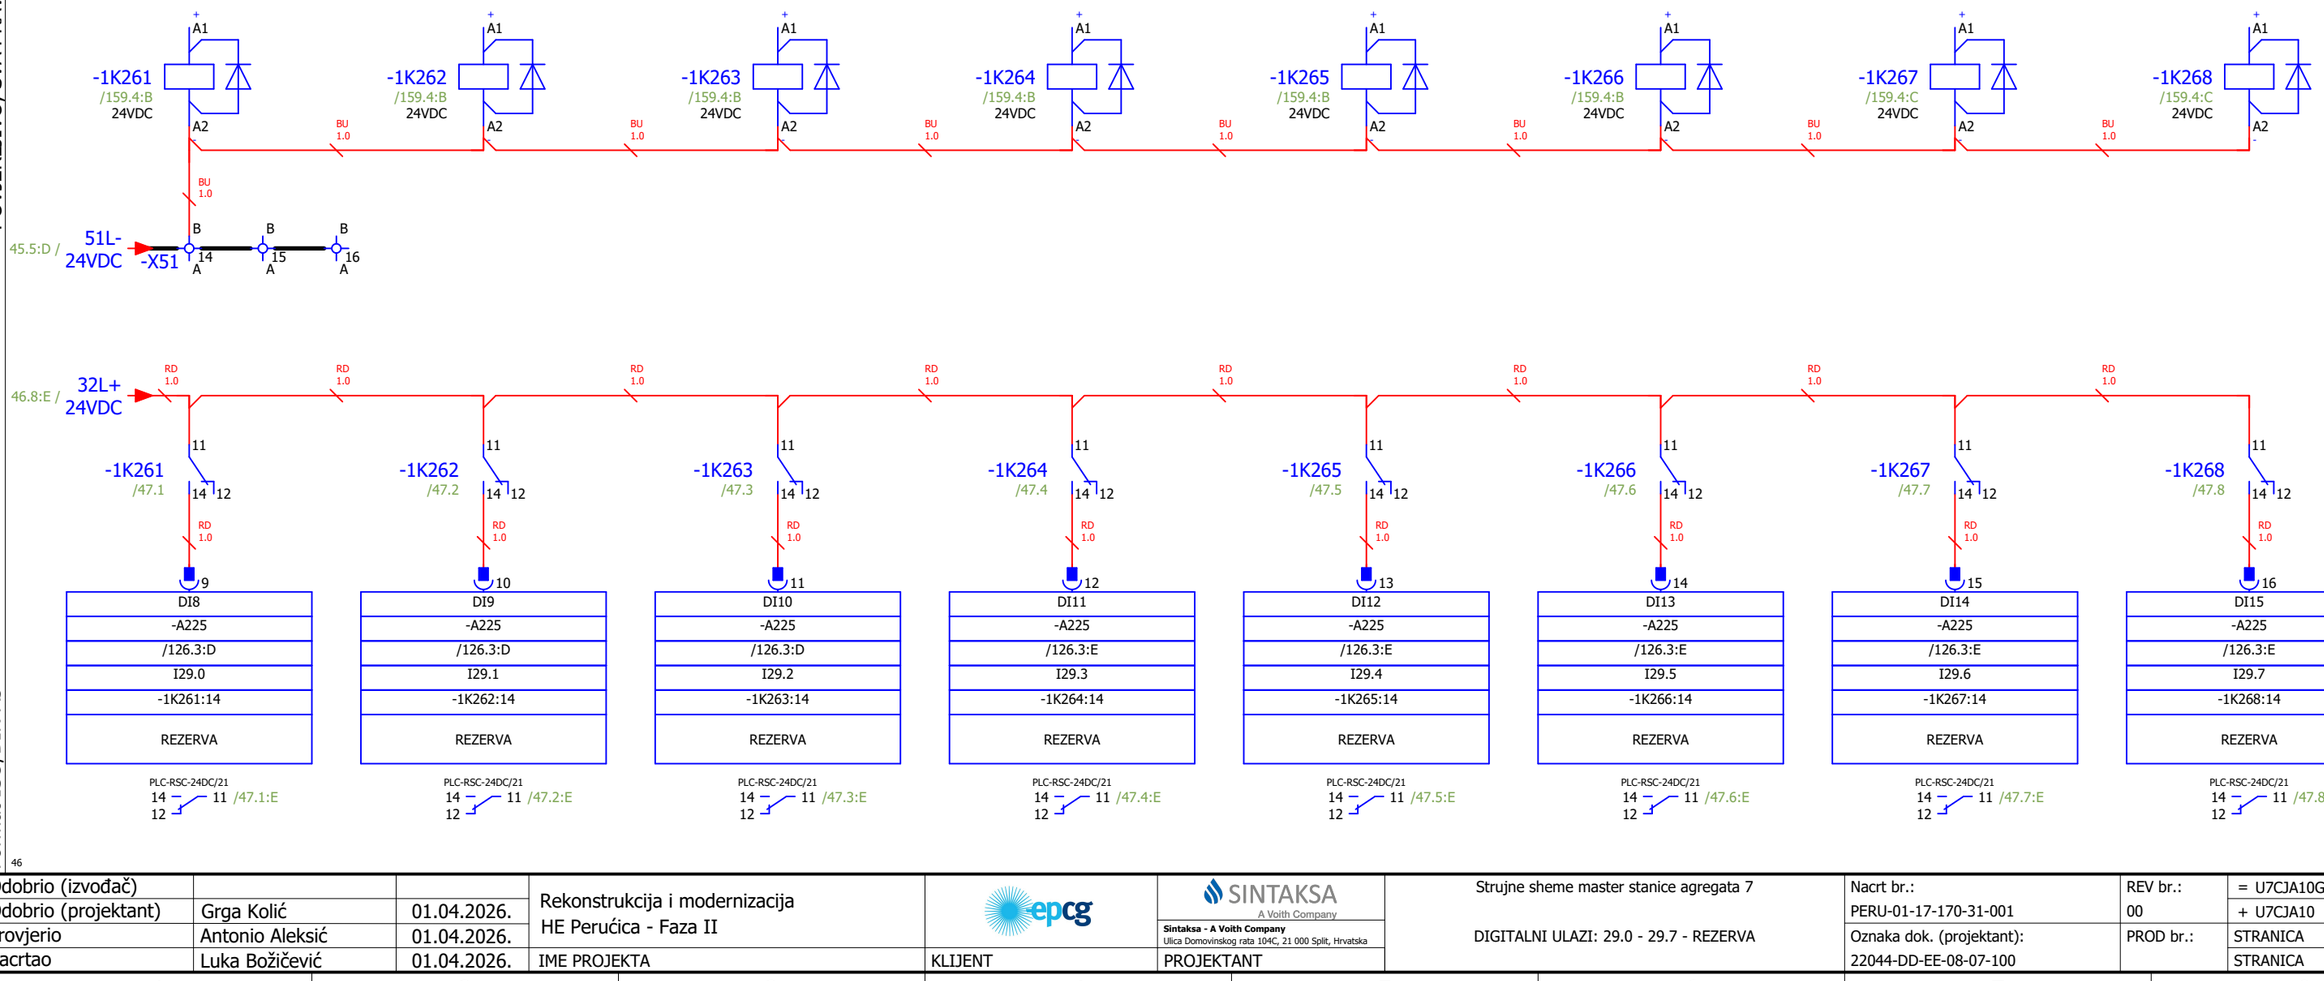REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA





POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

46

48

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 DIGITALNI ULAZI: 29.0 - 29.7 - REZERVA	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 47
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 47 / 206
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 30.0 - 30.7 - REZERVA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 48
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 48 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 31.0 - 31.7 - REZERVA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 49
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 49 / 206

NAREDBA POTVRDE ALARMA | START AUTOMATSKE SINKRONIZACIJE | AUTOMATSKI START ILI STOP AKTIVAN | REZERVA | AKTIVIRAJ BRZO ZATVARANJE | AKTIVIRAJ SUSTAV ZA GAŠENJE POŽARA | NAREDBA ZA ZATVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA | NAREDBA ZA OTVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA

NAREDBA POTVRDE ALARMA	START AUTOMATSKE SINKRONIZACIJE	AUTOMATSKI START ILI STOP AKTIVAN	REZERVA	AKTIVIRAJ BRZO ZATVARANJE	AKTIVIRAJ SUSTAV ZA GAŠENJE POŽARA	NAREDBA ZA ZATVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA	NAREDBA ZA OTVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA
-H01:X11:1	-2K201:A1	-2K202:A1	-2K203:A1	-2K204:A1	-2K205:A1	-X120:4	-X120:3
Q0.0	Q0.1	Q0.2	Q0.3	Q0.4	Q0.5	Q0.6	Q0.7
/128.3:C	/128.3:C	/128.3:C	/128.3:C	/128.3:C	/128.3:C	/128.3:D	/128.3:D
-A231	-A231	-A231	-A231	-A231	-A231	-A231	-A231
DQ0	DQ1	DQ2	DQ3	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7

1 2 3 4 5 6 7 8

RD 1.0

-H01 /140.2:B — F1 X11:1 — X11:3 -/N

BU 1.0

15.5:E / 33L- 24VDC — -X33 B 5 A — -X33 B 6 A — 33L- 24VDC / 54.1:D

-2K201 /161.4:C 24VDC — -2K202 /161.4:C 24VDC — -2K203 /161.4:C 24VDC — -2K204 /161.4:C 24VDC — -2K205 /161.4:C 24VDC

A1 A2

33L- 24VDC / 51.3:D

Q0.6 / 66.5:C

Q0.7 / 66.4:C

RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /70.5:B
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /88.6:C
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W
14 11
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /76.3:D
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /76.7:C
12
24 21
22

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI IZLAZI: 0.0 - 0.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 50
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 50 / 206

ULJNE PUMPE TRANSFORMATORA NAREDBA UKLJUČI

ULJNE PUMPE TRANSFORMATORA NAREDBA UKLJUČI
-X120:12
Q1.0
/128.3:D
-A231
DQ8

9

RD 1.0

Q1.0 / 69.5:C

REZERVA

REZERVA
Q1.1
/128.3:D
-A231
DQ9

10

GRIJAČI GENERATORA NAREDBA UKLJUČI

GRIJAČI GENERATORA NAREDBA UKLJUČI
-2K206:A1
Q1.2
/128.3:D
-A231
DQ10

11

RD 1.0

A1

-2K206
/161.4:C
24VDC

A2

50.6:D / 33L- 24VDC

BU 1.0

BU 1.0

33L- 24VDC / 52.3:D

NAREDBA ZA ZATVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE GENERATORA

NAREDBA ZA ZATVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE GENERATORA
-X120:6
Q1.3
/128.3:E
-A231
DQ11

12

RD 1.0

Q1.3 / 66.7:C

NAREDBA ZA OTVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE GENERATORA

NAREDBA ZA OTVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE GENERATORA
-X120:5
Q1.4
/128.3:E
-A231
DQ12

13

RD 1.0

Q1.4 / 66.6:C

RASTAVLJAČ 1 ISKLJUČI

RASTAVLJAČ 1 ISKLJUČI
=U6CJA10+GH100-2K09:A1
Q1.5
/128.3:E
-A231
DQ13

14

RD 1.0

Q1.5 / 68.2:C

RASTAVLJAČ 1 UKLJUČI

RASTAVLJAČ 1 UKLJUČI
=U6CJA10+GH100-2K10:A1
Q1.6
/128.3:E
-A231
DQ14

15

RD 1.0

Q1.6 / 68.3:C

RASTAVLJAČ 2 ISKLJUČI

RASTAVLJAČ 2 ISKLJUČI
-X120:9
Q1.7
/128.3:E
-A231
DQ15

16

RD 1.0

Q1.7 / 68.4:C

RXG22BD
SE.RZM040W

14 — 11 /89.2:B
12

24 — 21
22

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

50

52

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI IZLAZI: 1.0 - 1.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 51
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 51 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

RASTAVLJAČ 2 UKLJUČI

REZERVA

TEMPERATURA GENERATORA ISPAD

TEMPERATURA ROTORA ISPAD

TEMPERATURA ULJA TRANSFORMATORA ISPAD

NAREDBA ZA ISKLJUČENJE GENERATORSKOG PREKIDAČA

NAREDBA ZA ISKLJUČIVANJE POBUDE

NAREDBA ZA UKLJUČIVANJE POBUDE

RASTAVLJAČ 2 UKLJUČI	REZERVA	TEMPERATURA GENERATORA ISPAD	TEMPERATURA ROTORA ISPAD	TEMPERATURA ULJA TRANSFORMATORA ISPAD	NAREDBA ZA ISKLJUČENJE GENERATORSKOG PREKIDAČA	NAREDBA ZA ISKLJUČIVANJE POBUDE	NAREDBA ZA UKLJUČIVANJE POBUDE
-X120:10		-2K207:A1	-2K208:A1	-2K209:A1	-2K210:A1	-X120:2	-X120:1
Q2.0	Q2.1	Q2.2	Q2.3	Q2.4	Q2.5	Q2.6	Q2.7
/129.3:C	/129.3:C	/129.3:C	/129.3:C	/129.3:C	/129.3:C	/129.3:D	/129.3:D
-A232	-A232	-A232	-A232	-A232	-A232	-A232	-A232
DQ0	DQ1	DQ2	DQ3	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7
1	2	3	4	5	6	7	8

RD 1.0

Q2.0 / 68.5:C

Q2.6 / 66.3:C

Q2.7 / 66.2:C

-2K207 /161.4:C 24VDC

-2K208 /161.4:D 24VDC

-2K209 /161.4:D 24VDC

-2K210 /161.4:D 24VDC

A1 A2

BU 1.0

51.4:D / 33L- 24VDC

33L- 24VDC / 53.1:D

RXG22BD SE.RZM040W

14 11 /95.2:B
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W

14 11 /95.3:B
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W

14 11 /95.4:B
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W

14 11 /68.6:C
12
24 21
22

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	DIGITALNI IZLAZI: 2.0 - 2.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 52 / 206

REZERVA (ZAHTJEV ZA FCR MOD)

REZERVA (ZAHTJEV ZA FCR MOD)
-2K211:A1
Q3.0
/129.3:D
-A232
DQ8

REZERVA (ZAHTJEV ZA AVR MOD)

REZERVA (ZAHTJEV ZA AVR MOD)
-2K212:A1
Q3.1
/129.3:D
-A232
DQ9

REZERVA (ZAHTJEV ZA VAR MOD)

REZERVA (ZAHTJEV ZA VAR MOD)
=U7CJA10-2K21:A1
Q3.2
/129.3:D
-A232
DQ10

REZERVA (ZAHTJEV ZA PF MOD)

REZERVA (ZAHTJEV ZA PF MOD)
=U7CJA10-2K21:A2
Q3.3
/129.3:E
-A232
DQ11

BRZINA > LIMIT ZA UKLJUČENJE POBUDE

BRZINA > LIMIT ZA UKLJUČENJE POBUDE
-2K215:A1
Q3.4
/129.3:E
-A232
DQ12

REZERVA (NAREDBA ZA RASTEREĆENJE)

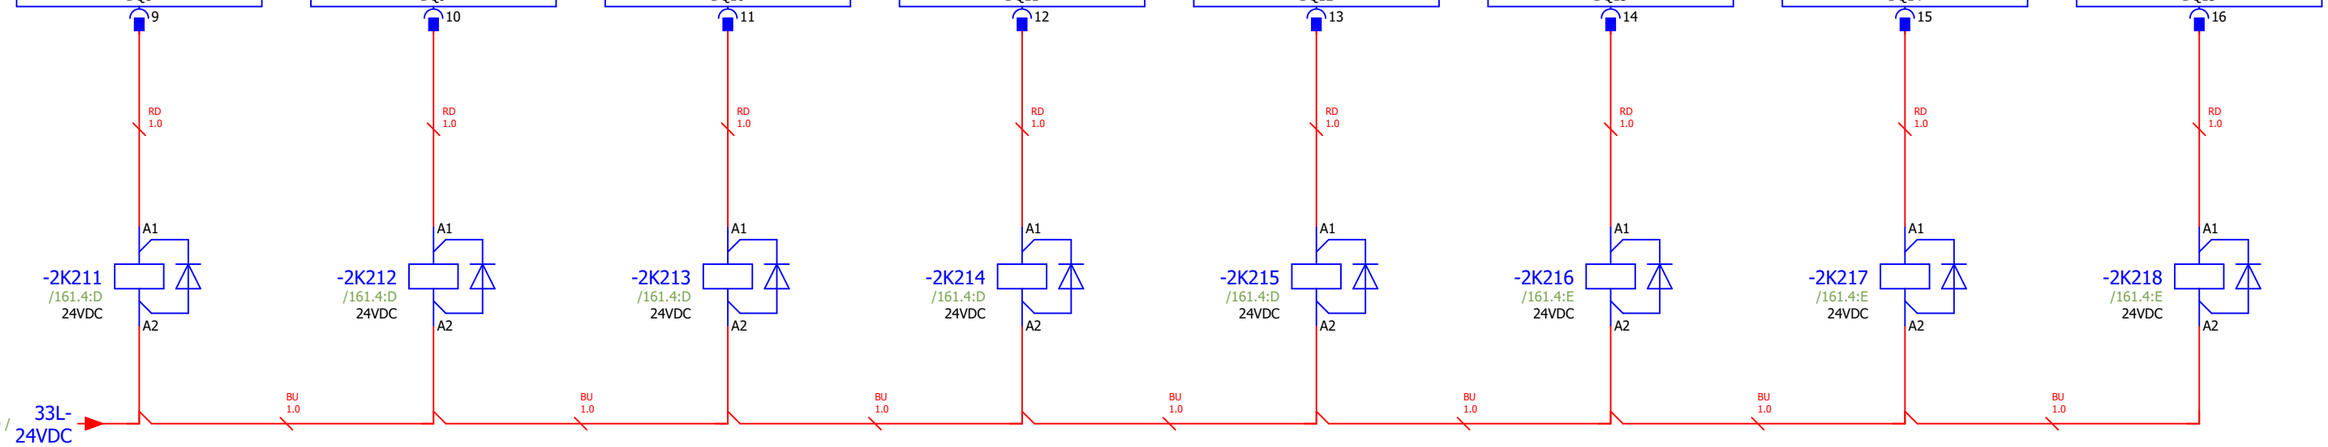
REZERVA (NAREDBA ZA RASTEREĆENJE)
-2K216:A1
Q3.5
/129.3:E
-A232
DQ13

REZERVA (NAREDBA ZA UKLJUČENJE OSTRVSKOG NAČINA RADA)

REZERVA (NAREDBA ZA UKLJUČENJE OSTRVSKOG NAČINA RADA)
-2K217:A1
Q3.6
/129.3:E
-A232
DQ14

RESET POBUDE

RESET POBUDE
-2K218:A1
Q3.7
/129.3:E
-A232
DQ15





POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	DIGITALNI IZLAZI: 3.0 - 3.7	PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 53
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 53 / 206

REZERVA	REZERVA	SINHRONIZACIJA AKTIVNA	ELEKTRIČNO KOČENJE DOZOVOLA ZA UKLJUČENJE	BRZINA < ELEKTRIČNO KOČENJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA	START AUTOMATSKOG SINHRONIZATORA	GLAVNI DOVODNI PREKIDAČ NAREDBA UKLJUČI	GLAVNI DOVODNI PREKIDAČ NAREDBA ISKLJUČI
REZERVA	REZERVA	SINHRONIZACIJA AKTIVNA	ELEKTRIČNO KOČENJE DOZOVOLA ZA UKLJUČENJE	BRZINA < ELEKTRIČNO KOČENJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA	START AUTOMATSKOG SINHRONIZATORA	GLAVNI DOVODNI PREKIDAČ NAREDBA UKLJUČI	GLAVNI DOVODNI PREKIDAČ NAREDBA ISKLJUČI
-2K219:A1	=U7CJA10-2K12:A1	-2K221:A1	-2K222:A1	-2K223:A1	-2K224:A1	-2K225:A1	-2K226:A1
Q4.0	Q4.1	Q4.2	Q4.3	Q4.4	Q4.5	Q4.6	Q4.7
/130.3:C	/130.3:C	/130.3:C	/130.3:C	/130.3:C	/130.3:C	/130.3:D	/130.3:D
-A233	-A233	-A233	-A233	-A233	-A233	-A233	-A233
DQ0	DQ1	DQ2	DQ3	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7
1	2	3	4	5	6	7	8
RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0
A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
-2K219 /161.4:E 24VDC	-2K220 /161.4:E 24VDC	-2K221 /161.4:E 24VDC	-2K222 /161.4:E 24VDC	-2K223 /161.4:F 24VDC	-2K224 /161.4:F 24VDC	-2K225 /161.4:F 24VDC	-2K226 /161.4:F 24VDC
A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0
BU 1.0							
50.3:D / 33L- 24VDC -X33 7 A B							33L- 24VDC / 55.1:D
RXG22BD SE.RZM040W 14 11 12 24 21 22	RXG22BD SE.RZM040W 14 11 12 24 21 22	RXG22BD SE.RZM040W 14 11 /93.7:B 12 24 21 22	RXG22BD SE.RZM040W 14 11 /93.8:B 12 24 21 22	RXG22BD SE.RZM040W 14 11 /94.2:B 12 24 21 22	RXG22BD SE.RZM040W 14 11 /77.2:C 12 24 21 22	RXG22BD SE.RZM040W 14 11 /96.2:B 12 24 21 22	RXG22BD SE.RZM040W 14 11 /96.3:B 12 24 21 22

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

53

55

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI IZLAZI: 4.0 - 4.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 54
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 54 / 206

REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ NAREDBA UKLJUČI	REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ NAREDBA ISKLJUČI	VENTILATOR RASHLADE SABIRNIČKIH KANALA NAREDBA UKLJUČI	REZERVA	SUSTAV USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE NAREDBA UKLJUČI	DRENAŽA ISPOD GENERATORA NAREDBA UKLJUČI	DRENAŽA ISPOD TURBINE A NAREDBA UKLJUČI	DRENAŽA ISPOD TURBINE B NAREDBA UKLJUČI
REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ NAREDBA UKLJUČI	REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ NAREDBA ISKLJUČI	VENTILATOR RASHLADE SABIRNIČKIH KANALA NAREDBA UKLJUČI	REZERVA	SUSTAV USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE NAREDBA UKLJUČI	DRENAŽA ISPOD GENERATORA NAREDBA UKLJUČI	DRENAŽA ISPOD TURBINE A NAREDBA UKLJUČI	DRENAŽA ISPOD TURBINE B NAREDBA UKLJUČI
-2K227:A1	-2K228:A1	=U7CJA10-2K114:A1	=4UC01+CU03-G03.01.3:6+__DI	=4UC01+CU03-G03.01.4:8+__DI	=4UC01+CU03-G03.02.3:6+__DI	-2K233:A1	=4UC01+CU03-G03.02.2:4+__DI
Q5.0	Q5.1	Q5.2	Q5.3	Q5.4	Q5.5	Q5.6	Q5.7
/130.3:D	/130.3:D	/130.3:D	/130.3:E	/130.3:E	/130.3:E	/130.3:E	/130.3:E
-A233	-A233	-A233	-A233	-A233	-A233	-A233	-A233
DQ8	DQ9	DQ10	DQ11	DQ12	DQ13	DQ14	DQ15
9	10	11	12	13	14	15	16
RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0
A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
-2K227 /161.4:F 24VDC	-2K228 /161.4:F 24VDC	-2K229 /162.4:C 24VDC	-2K230 /162.4:C 24VDC	-2K231 /162.4:C 24VDC	-2K232 /162.4:C 24VDC	-2K233 /162.4:C 24VDC	-2K234 /162.4:C 24VDC
A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0

54.8:D / 33L- 24VDC

RXG22BD SE.RZM040W	RXG22BD SE.RZM040W	RXG22BD SE.RZM040W	RXG22BD SE.RZM040W	RXG22BD SE.RZM040W	RXG22BD SE.RZM040W	RXG22BD SE.RZM040W	RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /96.4:B	14 11 /96.5:B	14 11 /96.6:B	14 11	14 11 /96.7:B	14 11 /97.2:B	14 11 /97.3:B	14 11 /97.4:B
12	12	12	12	12	12	12	12
24 21	24 21	24 21	24 21	24 21	24 21	24 21	24 21
22	22	22	22	22	22	22	22

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI IZLAZI: 5.0 - 5.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 55
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 55 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI IZLAZI: 6.0 - 6.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 56
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 56 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI IZLAZI: 7.0 - 7.7 - REZERVA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 57
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 57 / 206

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

TEMPERATURA ULJA TRANSFORMATORA

TEMPERATURA ULJA TRANSFORMATORA DONJA

TEMPERATURA JEZGRE GENERATORA U

TEMPERATURA JEZGRE GENERATORA V

=U7BAT10GH100
+U7BAT10

TRANSFORMATOR

=U7MKA10GH100
+U7MKA10

POMOĆNA PRIKLJUČNA KUTIJA GENERATORA

-X71 48 49

-X71 52 50 51 53

-X 1 2

-X 11 12

+U7BAT10-W7001
LiYCY 12x0.75 mm²
YE WH BN GN SH

+U7BAT10-W7002
LiYCY 12x0.75 mm²
BN WH YE GN SH

+U7CJA10-W7001
LiYCY 12x0.75 mm²
BN WH YE GN SH

+U7CJA10-W7001
LiYCY 12x0.75 mm²
BK VT GYPK RDBU SH

-X43 A 23 24 25 26 B WH 0.75

-X43 A 27 28 29 30 B WH 0.75

A 31 32 33 34 B WH 0.75

A 35 36 37 38 B WH 0.75

-KF101 /166.4:D
-KF102 /166.4:D
-KF103 /166.4:D
-KF104 /166.4:D

PR electronics 3102 Pt100 pretvarač

4 3 2 1

5 + 6 - 7 +24V 8 -

WH 0.75

10.7:D / 43L+ 24VDC
10.7:D / 43L- 24VDC

-X43 A B 2 3 4 5 13 14 15 16

43L+ 24VDC / 59.1:D
43L- 24VDC / 59.1:E

KF101 1 / 75.1:B
KF101 2 / 75.2:B
KF103 1 / 75.5:B
KF103 2 / 75.6:B
KF104 1 / 75.7:B
KF104 2 / 75.8:B

-X43a A C B D WH 0.75

1 2 3 4

1 5 9 13
2 6 10 14
3 7 11 15
4 8 12 16

1I0+	1I0-	UV0	2I0+
-A251			
/132.3:C			
PIW40			
-X43a:1			
TEMPERATURA ULJA TRANSFORMATORA			

1I1+	1I1-	UV1	2I1+
-A251			
/132.3:C			
PIW42			
-X43a:2			
TEMPERATURA ULJA TRANSFORMATORA DONJA			

1I2+	1I2-	UV2	2I2+
-A251			
/132.3:D			
PIW44			
-X43a:3			
TEMPERATURA JEZGRE GENERATORA U			

1I3+	1I3-	UV3	2I3+
-A251			
/132.3:E			
PIW46			
-X43a:4			
TEMPERATURA JEZGRE GENERATORA V			

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ANALOGNI ULAZI: 1-4	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 58
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 58 / 206

TEMPERATURA JEZGRE GENERATORA W

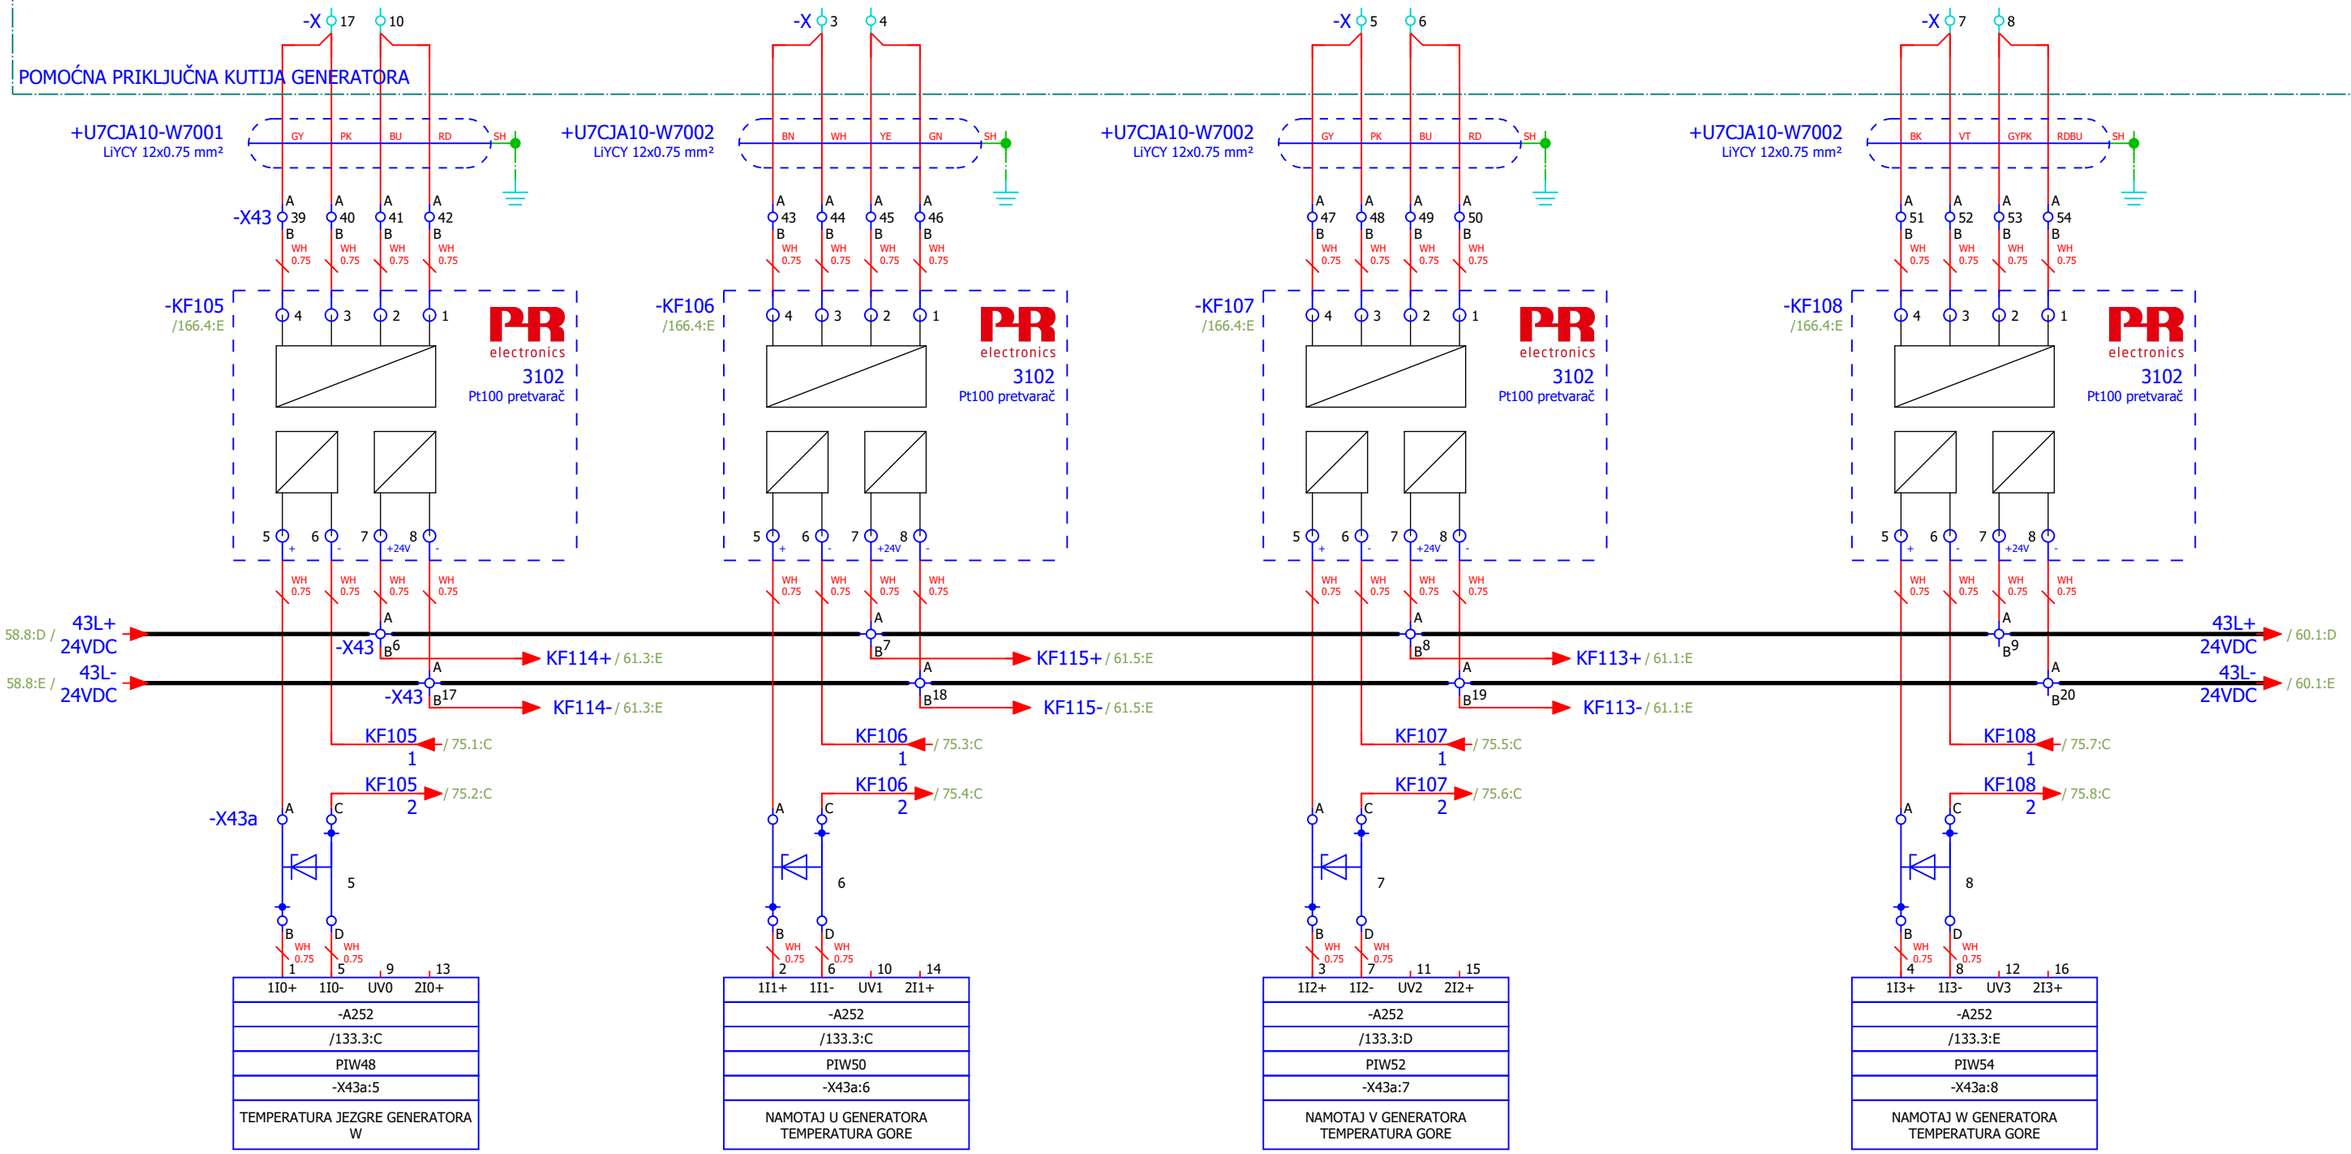
NAMOTAJ U GENERATORA TEMPERATURA GORE

NAMOTAJ V GENERATORA TEMPERATURA GORE

NAMOTAJ W GENERATORA TEMPERATURA GORE

=U7MKA10GH100
+U7MKA10

POMOĆNA PRIKLJUČNA KUTIJA GENERATORA



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 ANALOGNI ULAZI: 5-8	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 59
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 59 / 206

TEMPERATURA VRUĆEG ZRAKA GENERATORA

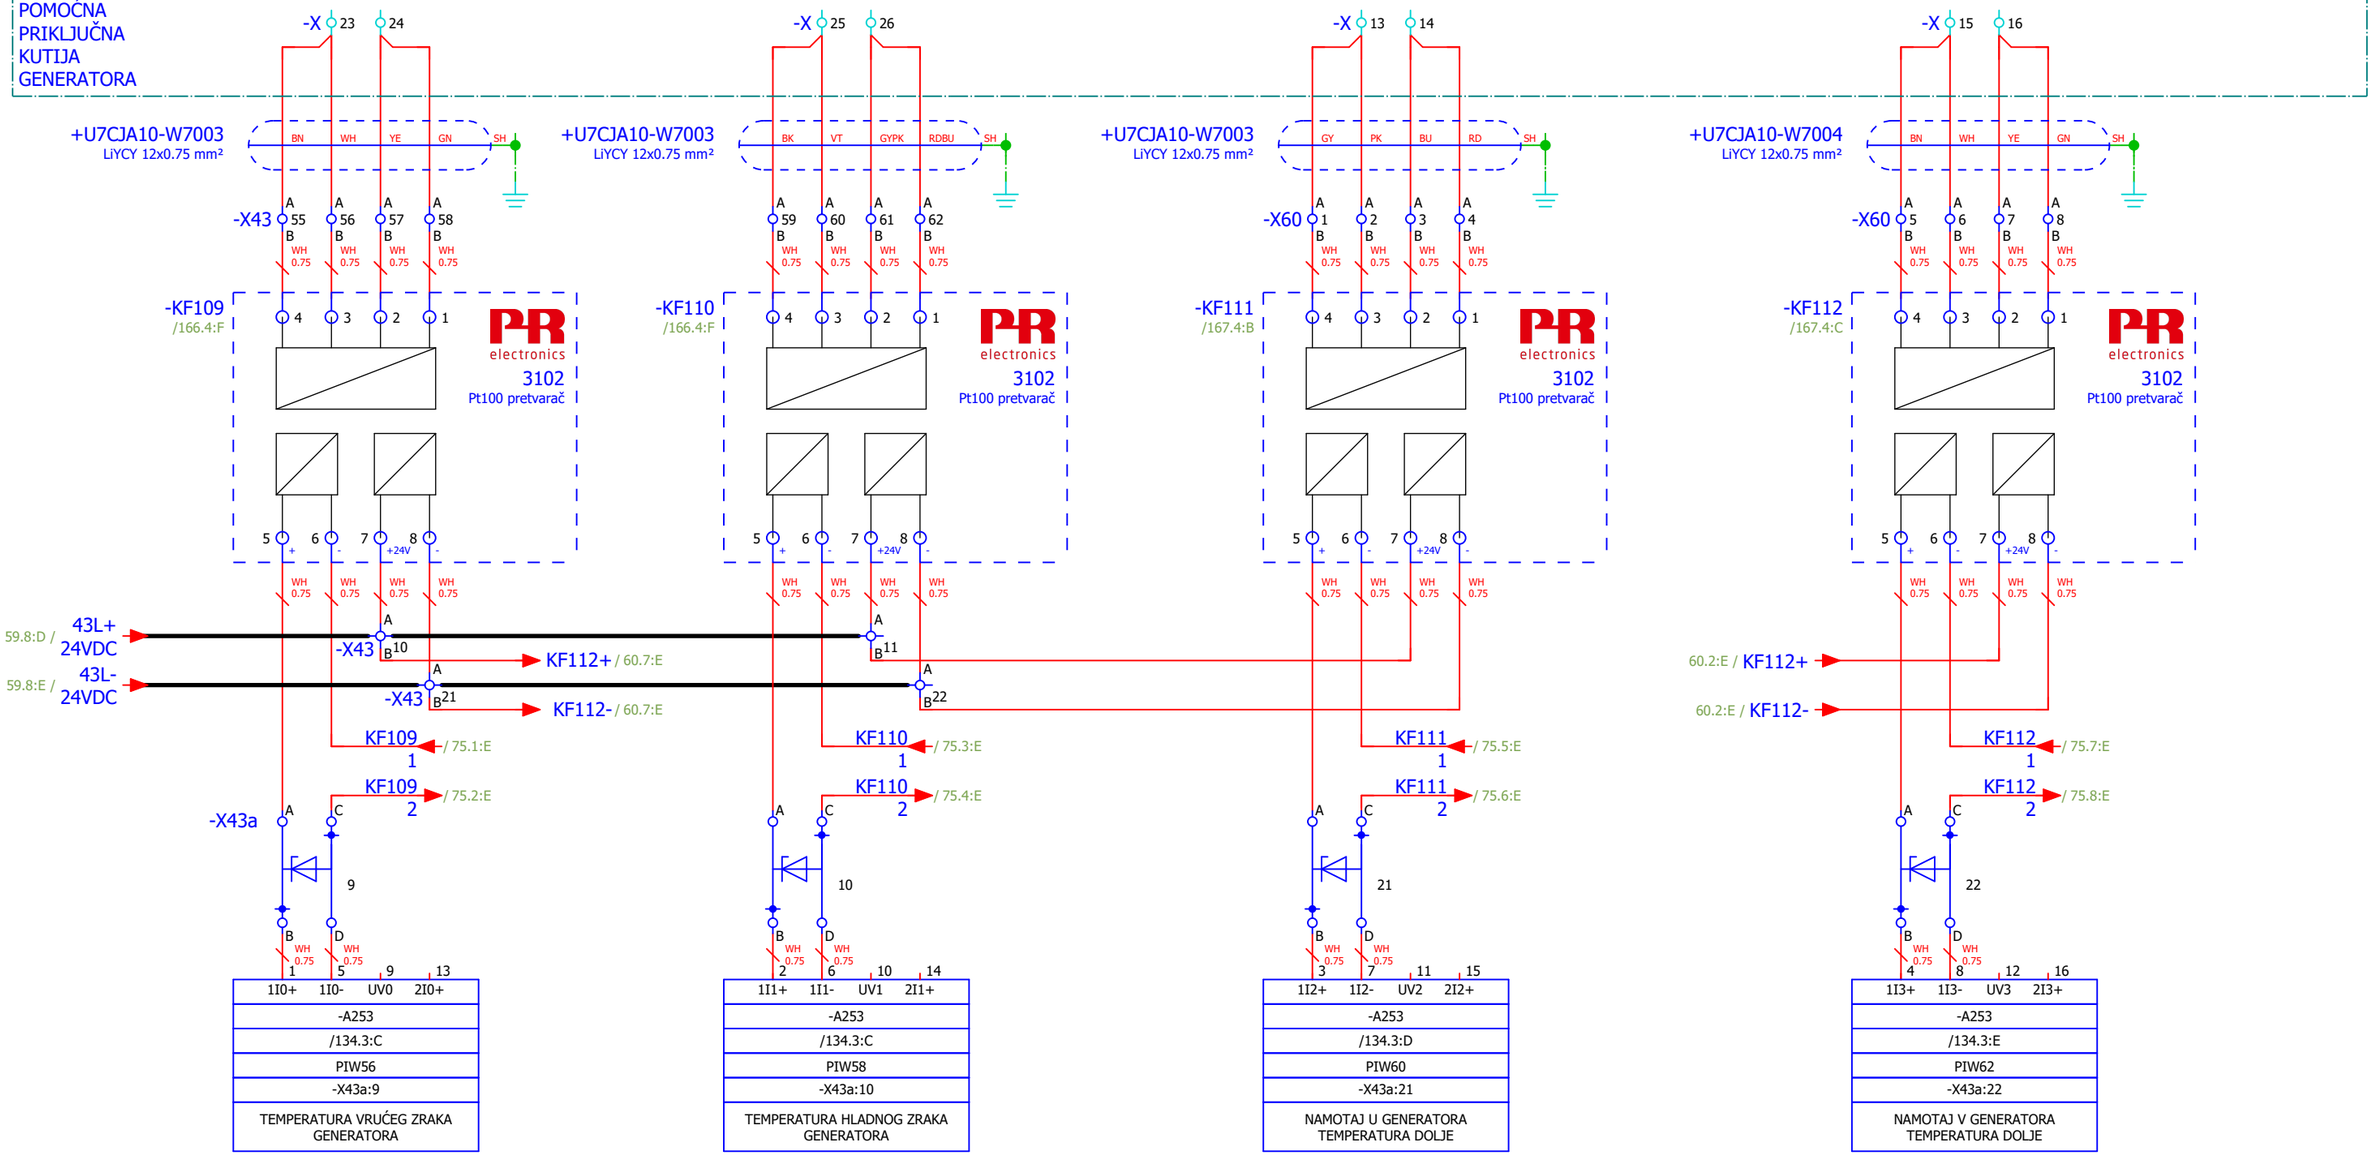
TEMPERATURA HLADNOG ZRAKA GENERATORA

NAMOTAJ U GENERATORA TEMPERATURA DOLJE

NAMOTAJ V GENERATORA TEMPERATURA DOLJE

=U7MKA10GH100
+U7MKA10

POMOĆNA PRIKLJUČNA KUTIJA GENERATORA



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

59

61

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ANALOGNI ULAZI: 9-12	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 60
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 60 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

NAMOTAJ W GENERATORA
TEMPERATURA DOLJE

TEMPERATURA LIJEVE STRANE
GENERATORA

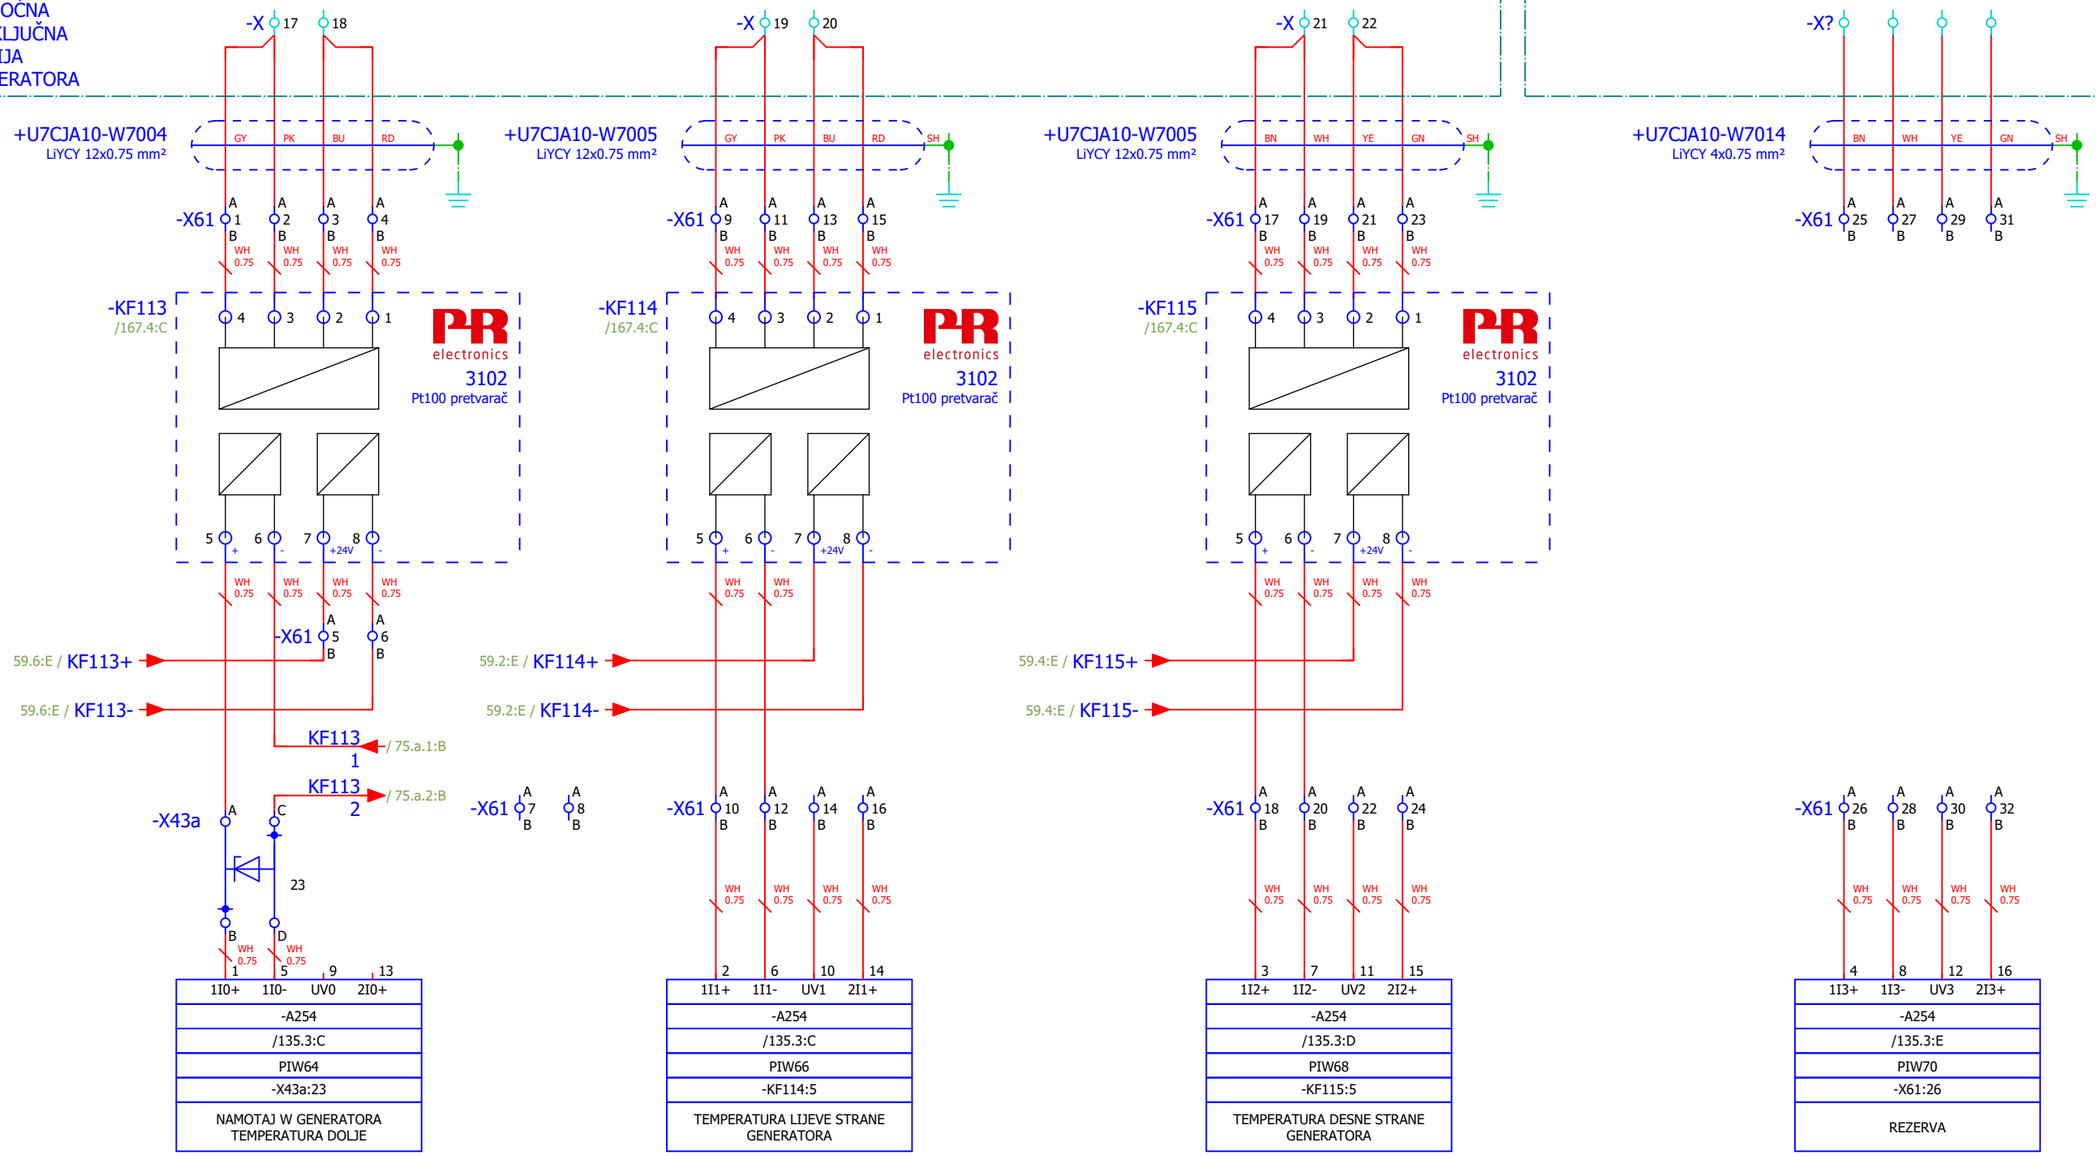
TEMPERATURA DESNE STRANE
GENERATORA

REZERVA

=U7MKA10GH100
+U7MKA10

POMOĆNA
PRIKLJUČNA
KUTIJA
GENERATORA

=??
+??



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ANALOGNI ULAZI: 13-16	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 61
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 61 / 206

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

REZERVA

REZERVA

REZERVA

REZERVA

=??
+??

-X?

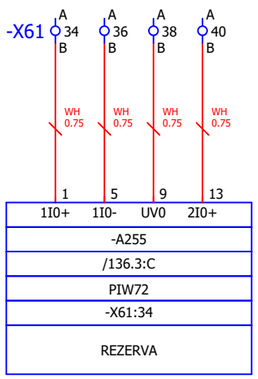
-X?

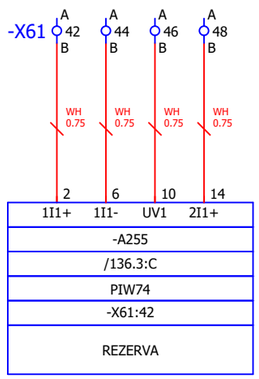
-X61 A 33 B A 35 B A 37 B A 39 B

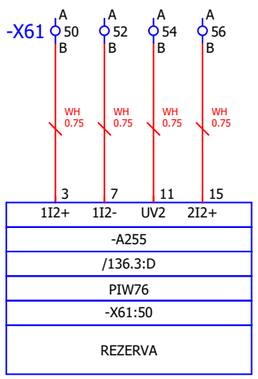
-X61 A 41 B A 43 B A 45 B A 47 B

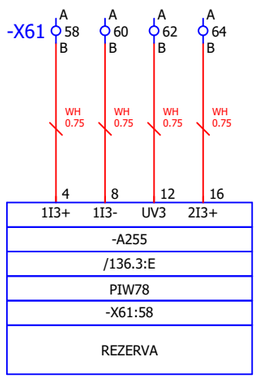
-X61 A 49 B A 51 B A 53 B A 55 B

-X61 A 57 B A 59 B A 61 B A 63 B









Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ANALOGNI ULAZI: 17-20	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 62
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 62 / 206


REZERVA


REZERVA


REZERVA

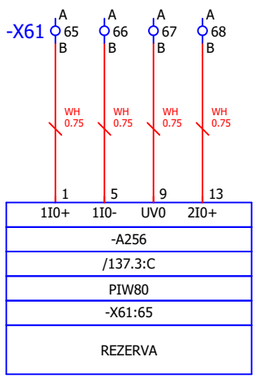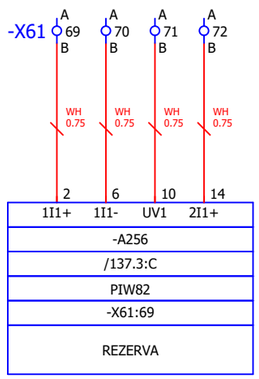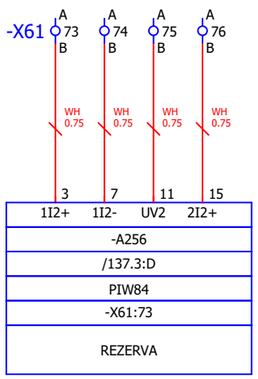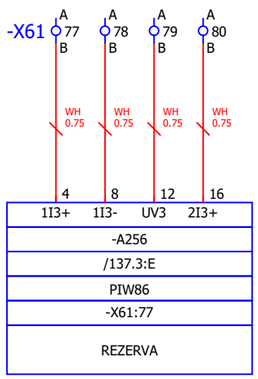REZERVA









POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ANALOGNI ULAZI: 21-24 - REZERVA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 63
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 63 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ANALOGNI ULAZI: 25-28 - REZERVA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 64
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 64 / 206

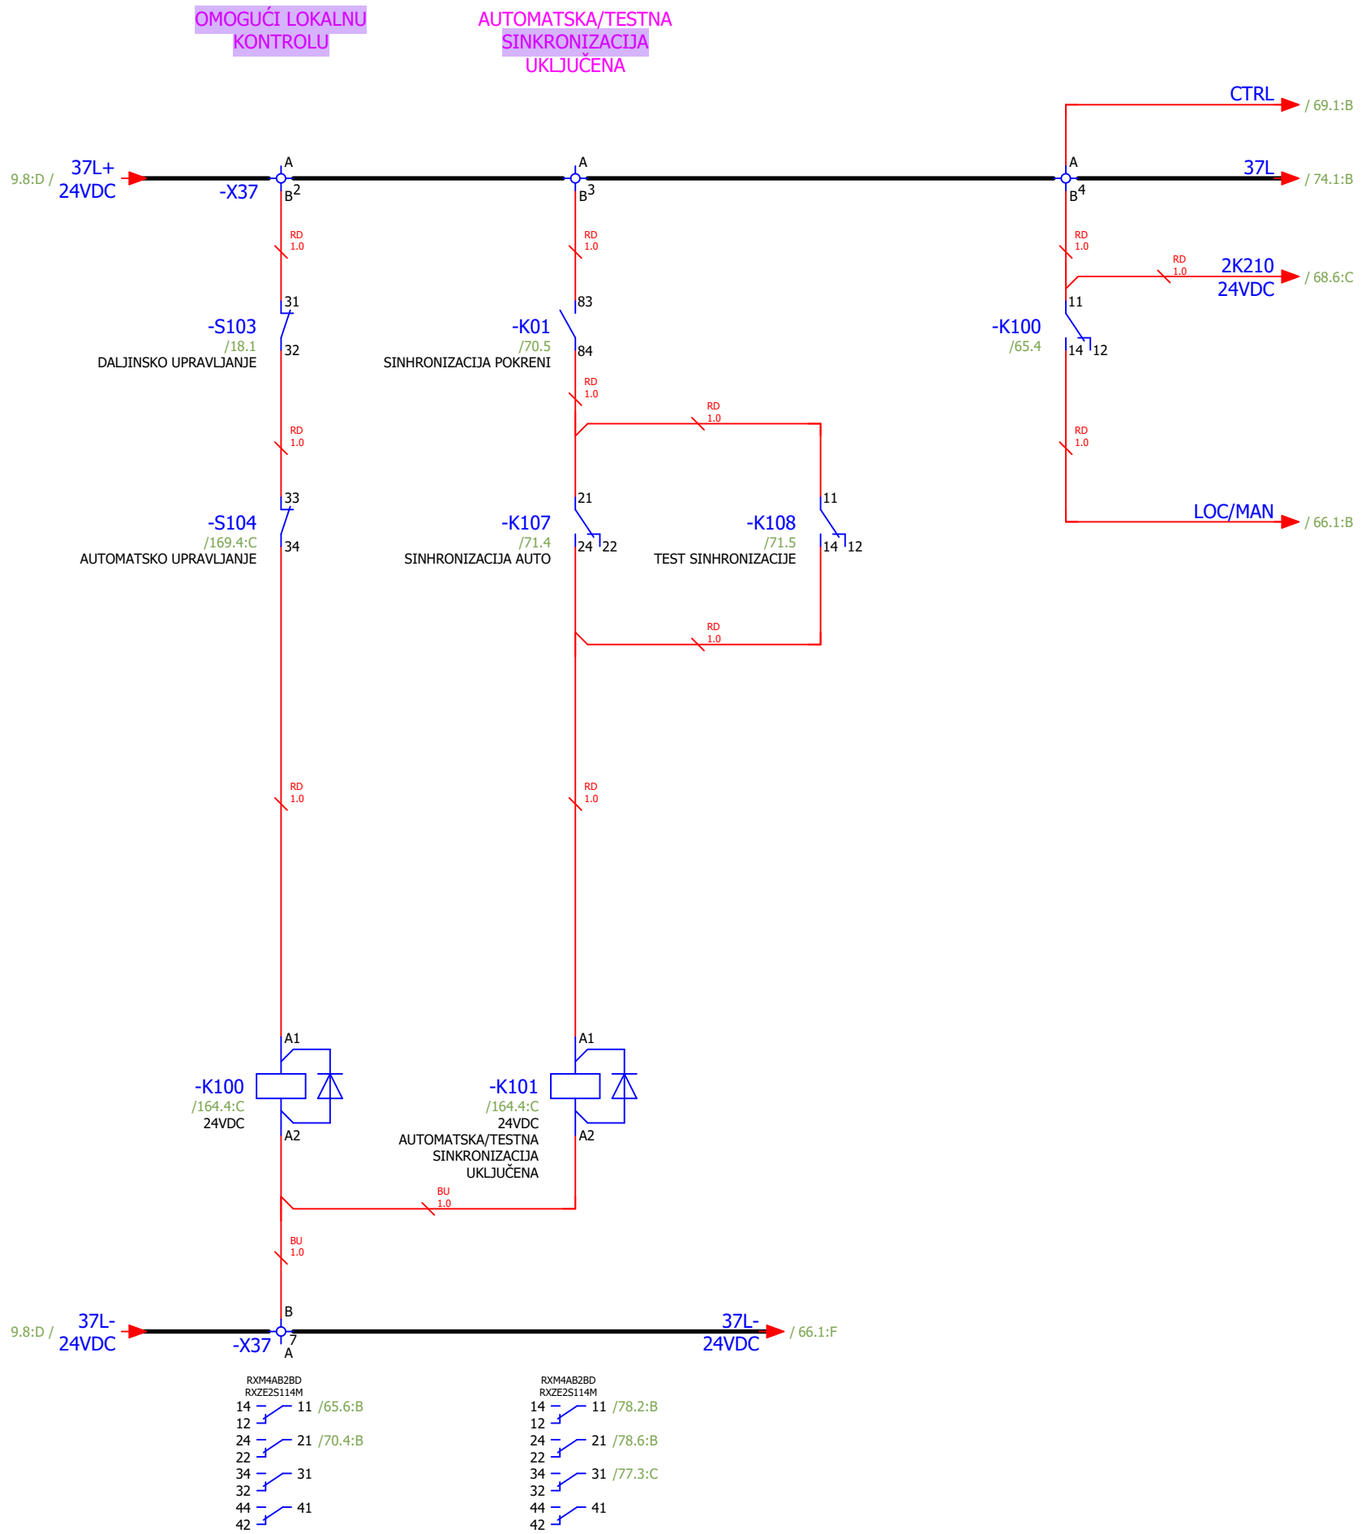Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				LOKALNO UPRAVLJANJE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 65
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 65 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

NAREDBA ZA UKLJUČIVANJE POBUDE

NAREDBA ZA ISKLJUČIVANJE POBUDE

NAREDBA ZA OTVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA

NAREDBA ZA ZATVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA

NAREDBA ZA OTVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE GENERATORA

NAREDBA ZA ZATVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE GENERATORA

65.7:C / LOC/MAN — RD 1.0 — LOC/MAN / 67.1:B

-S223 /177.4:F CRVENA — NO 13, 14 NO
-S224 /178.4:C ZELENA — NO 13, 14 NO
-S151 /174.4:C CRVENA — NO 13, 14 NO
-2K102 /66.4
-S152 /174.4:E — 11, 12, 21, 22
-S152 /174.4:E ZELENA — NO 13, 14 NO
-2K101 /66.5
-S151 /174.4:C — 21, 22, 21, 24, 22
-S161 /175.4:C CRVENA — NO 13, 14 NO
-S162 /175.4:E ZELENA — NO 13, 14 NO

RD 1.0

-X120 — A, B, C, D, 1

Q2.7 / 52.8:C
Q2.6 / 52.7:C
Q0.7 / 50.8:C
Q0.6 / 50.7:C
Q1.4 / 51.5:C
Q1.3 / 51.4:C

-2K106 /160.4:E 24VDC NAREDBA ZA UKLJUČIVANJE POBUDE
-2K105 /160.4:E 24VDC NAREDBA ZA ISKLJUČIVANJE POBUDE
-2K102 /160.4:C 24VDC NAREDBA ZA OTVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA
-2K101 /160.4:C 24VDC NAREDBA ZA ZATVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA
-2K104 /160.4:D 24VDC NAREDBA ZA OTVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE GENERATORA
-2K103 /160.4:D 24VDC NAREDBA ZA ZATVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE GENERATORA

A1, A2

BU 1.0

65.5:F / 37L- 24VDC — -X37 B, 8, A — 37L- 24VDC / 67.1:F

RXG12BD SE.RZM040W
14, 12, 11 /92.2:B
14, 12, 11 /92.3:B
14, 12, 11 /90.5:B
24, 22, 21 /66.4:B
14, 12, 11 /90.6:B
24, 22, 21 /66.5:B
14, 12, 11 /89.3:B
14, 12, 11 /89.4:B

RXG22BD SE.RZM040W

65 67

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 LOKALNO UPRAVLJANJE	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 66
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 66 / 206
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

ODABRAN RASTAVLJAČ 1

ODABRAN RASTAVLJAČ 2

ODABRAN GENERATORSKI PREKIDAČ

66.8:B / LOC/MAN — RD 1.0 — RD 1.0 — RD 1.0 — RD 1.0 — LOC/MAN / 68.1:B

-S111 NO 13 / 14 NO — /169.4:D — BIJELA

-S112 NO 13 / 14 NO — /169.4:E — BIJELA

-S113 NO 13 / 14 NO — /169.4:E — BIJELA

RD 1.0

-K102 — /164.4:C — 24VDC — ODABRAN RASTAVLJAČ 1 — A1 (+) / A2 (-)

-K103 — /164.4:C — 24VDC — ODABRAN RASTAVLJAČ 2 — A1 (+) / A2 (-)

-K104 — /164.4:C — 24VDC — ODABRAN GENERATORSKI PREKIDAČ — A1 (+) / A2 (-)

BU 1.0 — BU 1.0 — BU 1.0 — BU 1.0 — 37L- 24VDC / 68.1:E

BU 1.0

66.3:F / 37L- 24VDC — -X37 B 9 A — 37L- 24VDC / 69.1:F

RXM4AB2BD RXZE2S114M

14 — 11	/68.2:B	
12		
24 — 21	/18.7:D	
22		
34 — 31	/81.6:C	
32		
44 — 41		
42		

RXM4AB2BD RXZE2S114M

14 — 11	/68.4:B	
12		
24 — 21	/18.8:D	
22		
34 — 31	/81.7:C	
32		
44 — 41		
42		

RXM4AB2BD RXZE2S114M

14 — 11	/68.6:B	
12		
24 — 21	/19.1:D	
22		
34 — 31	/81.8:C	
32		
44 — 41	/72.2:C	
42		

66

68

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	110KV UPRAVLJANJE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 67
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 67 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

RASTAVLJAČ 1 ISKLJUČI | RASTAVLJAČ 1 UKLJUČI | RASTAVLJAČ 2 ISKLJUČI | RASTAVLJAČ 2 UKLJUČI | NAREDBA ZA ISKLJUČENJE GENERATORSKOG PREKIDAČA

67.8:B / LOC/MAN

RD 1.0

-K102 /67.2 ODABRAN RASTAVLJAČ 1 — 11, 14, 12

-K103 /67.4 ODABRAN RASTAVLJAČ 2 — 11, 14, 12

-K104 /67.6 ODABRAN GENERATORSKI PREKIDAČ — 11, 14, 12

LOC/MAN / 69.1:B

-S114 /19.2 NAREDBA ISKLJUČI — 23, 24

-S115 /19.3 NAREDBA UKLJUČI — 23, 24

-S114 /19.2 NAREDBA ISKLJUČI — 33, 34

-S115 /19.3 NAREDBA UKLJUČI — 33, 34

-S114 /19.2 NAREDBA ISKLJUČI — 43, 44

-2K210 /52.6 — 11, 14, 12

2K210 24VDC / 65.7:B

Q1.5 / 51.6:C

Q1.6 / 51.7:C

Q1.7 / 51.8:C

Q2.0 / 52.1:C

-X120 — A, B, C, D, 7, 8, 9, 10, 11

-2K01 /159.4:D 24VDC RASTAVLJAČ 1 ISKLJUČI — A1, A2

-2K02 /159.4:D 24VDC RASTAVLJAČ 1 UKLJUČI — A1, A2

-2K03 /159.4:D 24VDC RASTAVLJAČ 2 ISKLJUČI — A1, A2

-2K04 /159.4:D 24VDC RASTAVLJAČ 2 UKLJUČI — A1, A2

-2K05 /159.4:E 24VDC NAREDBA ZA ISKLJUČENJE GENERATORSKOG PREKIDAČA — A1, A2

67.8:E / 37L- 24VDC

BU 1.0

3RH2140-1VB40
13–14 /91.1:B
23–24 /91.1:E
33–34
43–44

3RH2140-1VB40
13–14 /91.2:B
23–24 /91.2:E
33–34
43–44

3RH2140-1VB40
13–14 /91.3:B
23–24 /91.3:E
33–34
43–44

3RH2140-1VB40
13–14 /91.4:B
23–24 /91.4:E
33–34
43–44

3TH4253-0BB4
3TX7402-3A
13–14 /91.5:B
23–24 /91.5:E
33–34 /91.6:B
43–44 /91.6:E
53–54
61–62
71–72
81–82

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				110KV UPRAVLJANJE	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 68
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 68 / 206

Format ISO/DIN A3

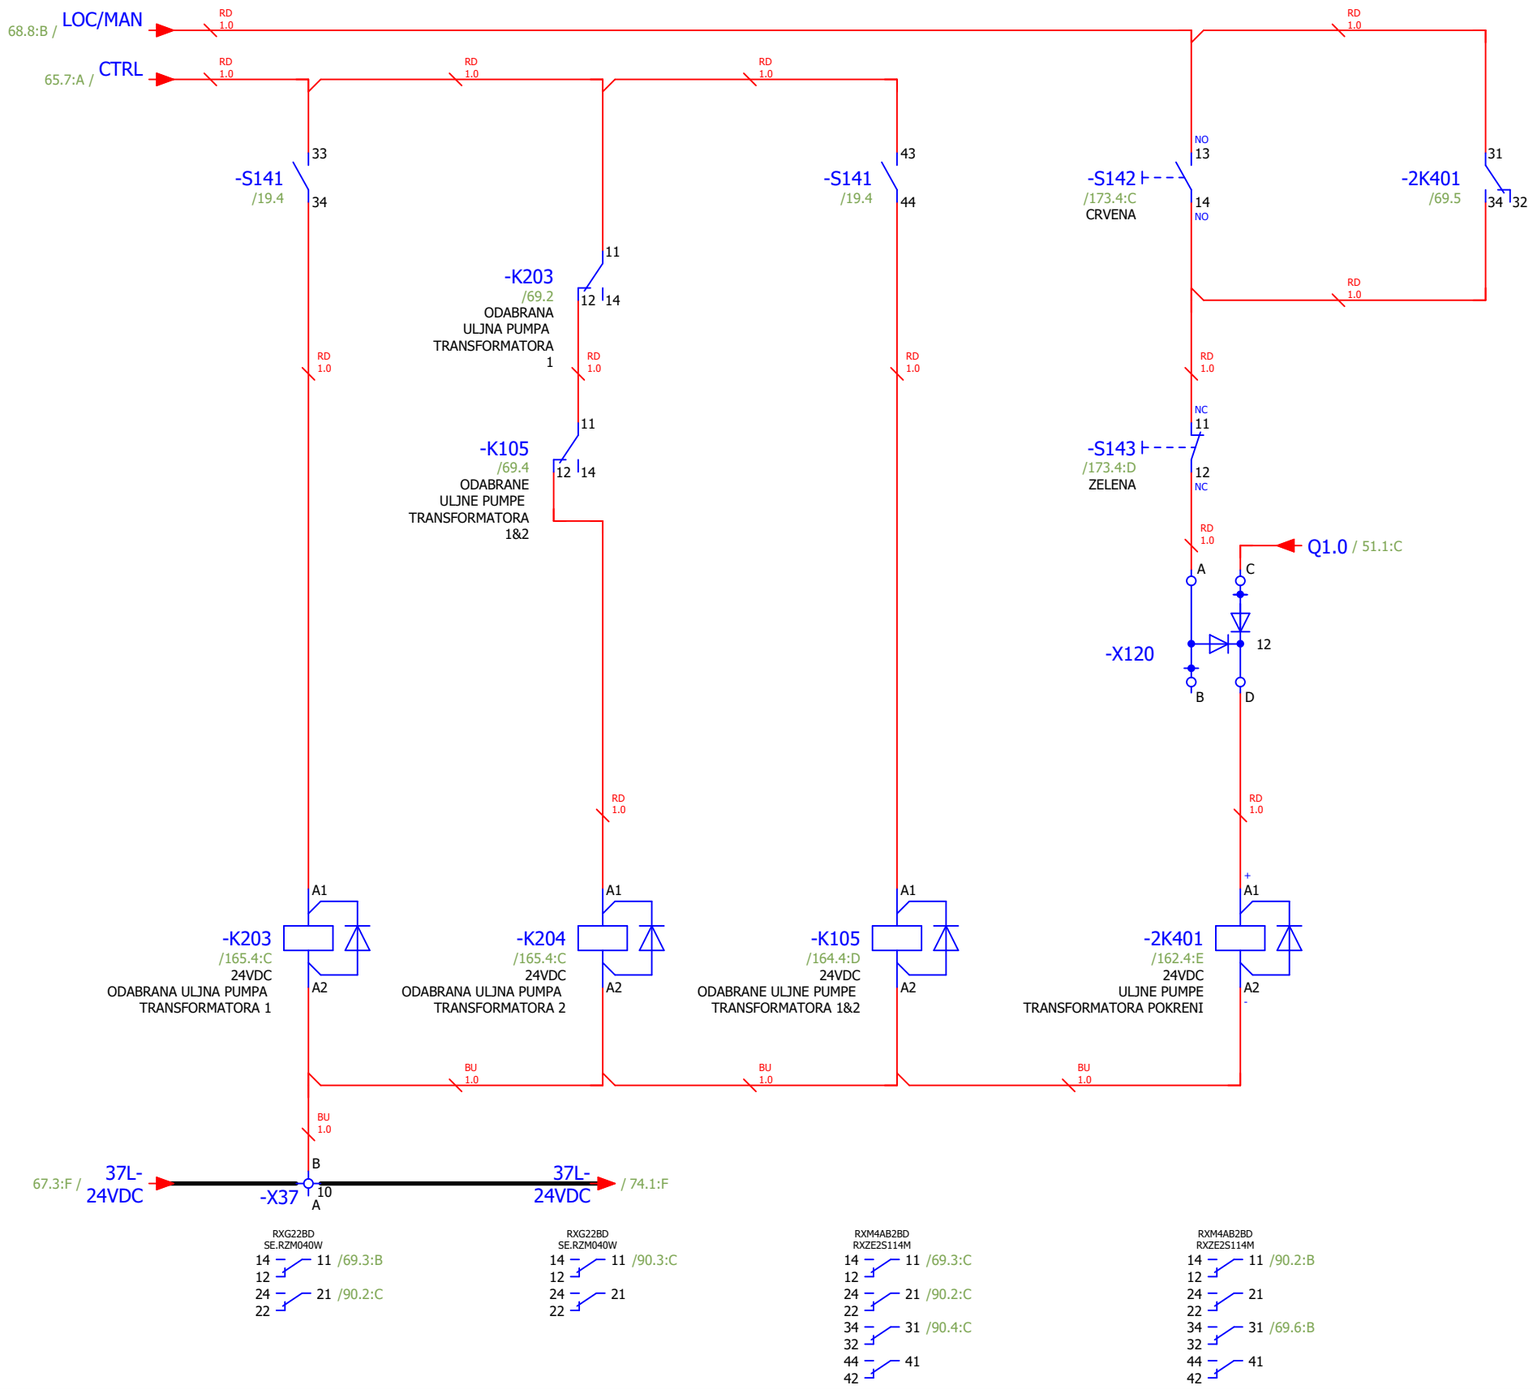
POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

ODABRANA ULJNA PUMPA TRANSFORMATORA 1

ODABRANA ULJNA PUMPA TRANSFORMATORA 2

ODABRANE ULJNE PUMPE TRANSFORMATORA 1&2

ULJNE PUMPE TRANSFORMATORA POKRENI



68

70

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 UPRAVLJANJE ULJNOM PUMPOM TRANSFORMATORA	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 69
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 69 / 206

Format ISO/DIN A3

SINHRONIZACIJA
POKRENI

10.3:D / 39L+ 24VDC

-X39 A B 2

RD 1.0

21

-K100 /65.4

24 22

RD 1.0

NC 11

-S131 /172.4:C
SINHRONIZACIJA STOP
ZELENA

12

NC

RD 1.0

RD 1.0

NO 13

-S130 /171.4:E
SINHRONIZACIJA START
CRVENA

14

NO

-K01 /70.5
SINHRONIZACIJA POKRENI

73

74

RD 1.0

RD 1.0

RD 1.0

-X39 A B 3

RD 1.0

11

-2K201 /50.2
START AUTOMATSKE
SINKRONIZACIJE

14 12

39L+ 24VDC / 71.1:B

11

-K206 /73.2
GENERATORSKI PREKIDAČ
UKLJUČEN

14 12

RD 1.0

+ A1

-K01 /163.4:B
SINHRONIZACIJA
POKRENI

A2 -

BU 1.0

B

10.3:D / 39L- 24VDC

-X39 7 A

39L- 24VDC / 71.1:F

3RH2140-1FB40
3RH2911-1GA31

13 14 /79.4:C
23 24 /79.4:C
33 34 /79.5:C
43 44 /79.5:C
53 54 /81.5:C
61 62 /81.4:C
73 74 /70.4:C
83 84 /65.5:B

69


71

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KONTROLA SINKRONIZACIJE	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 70
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 70 / 206

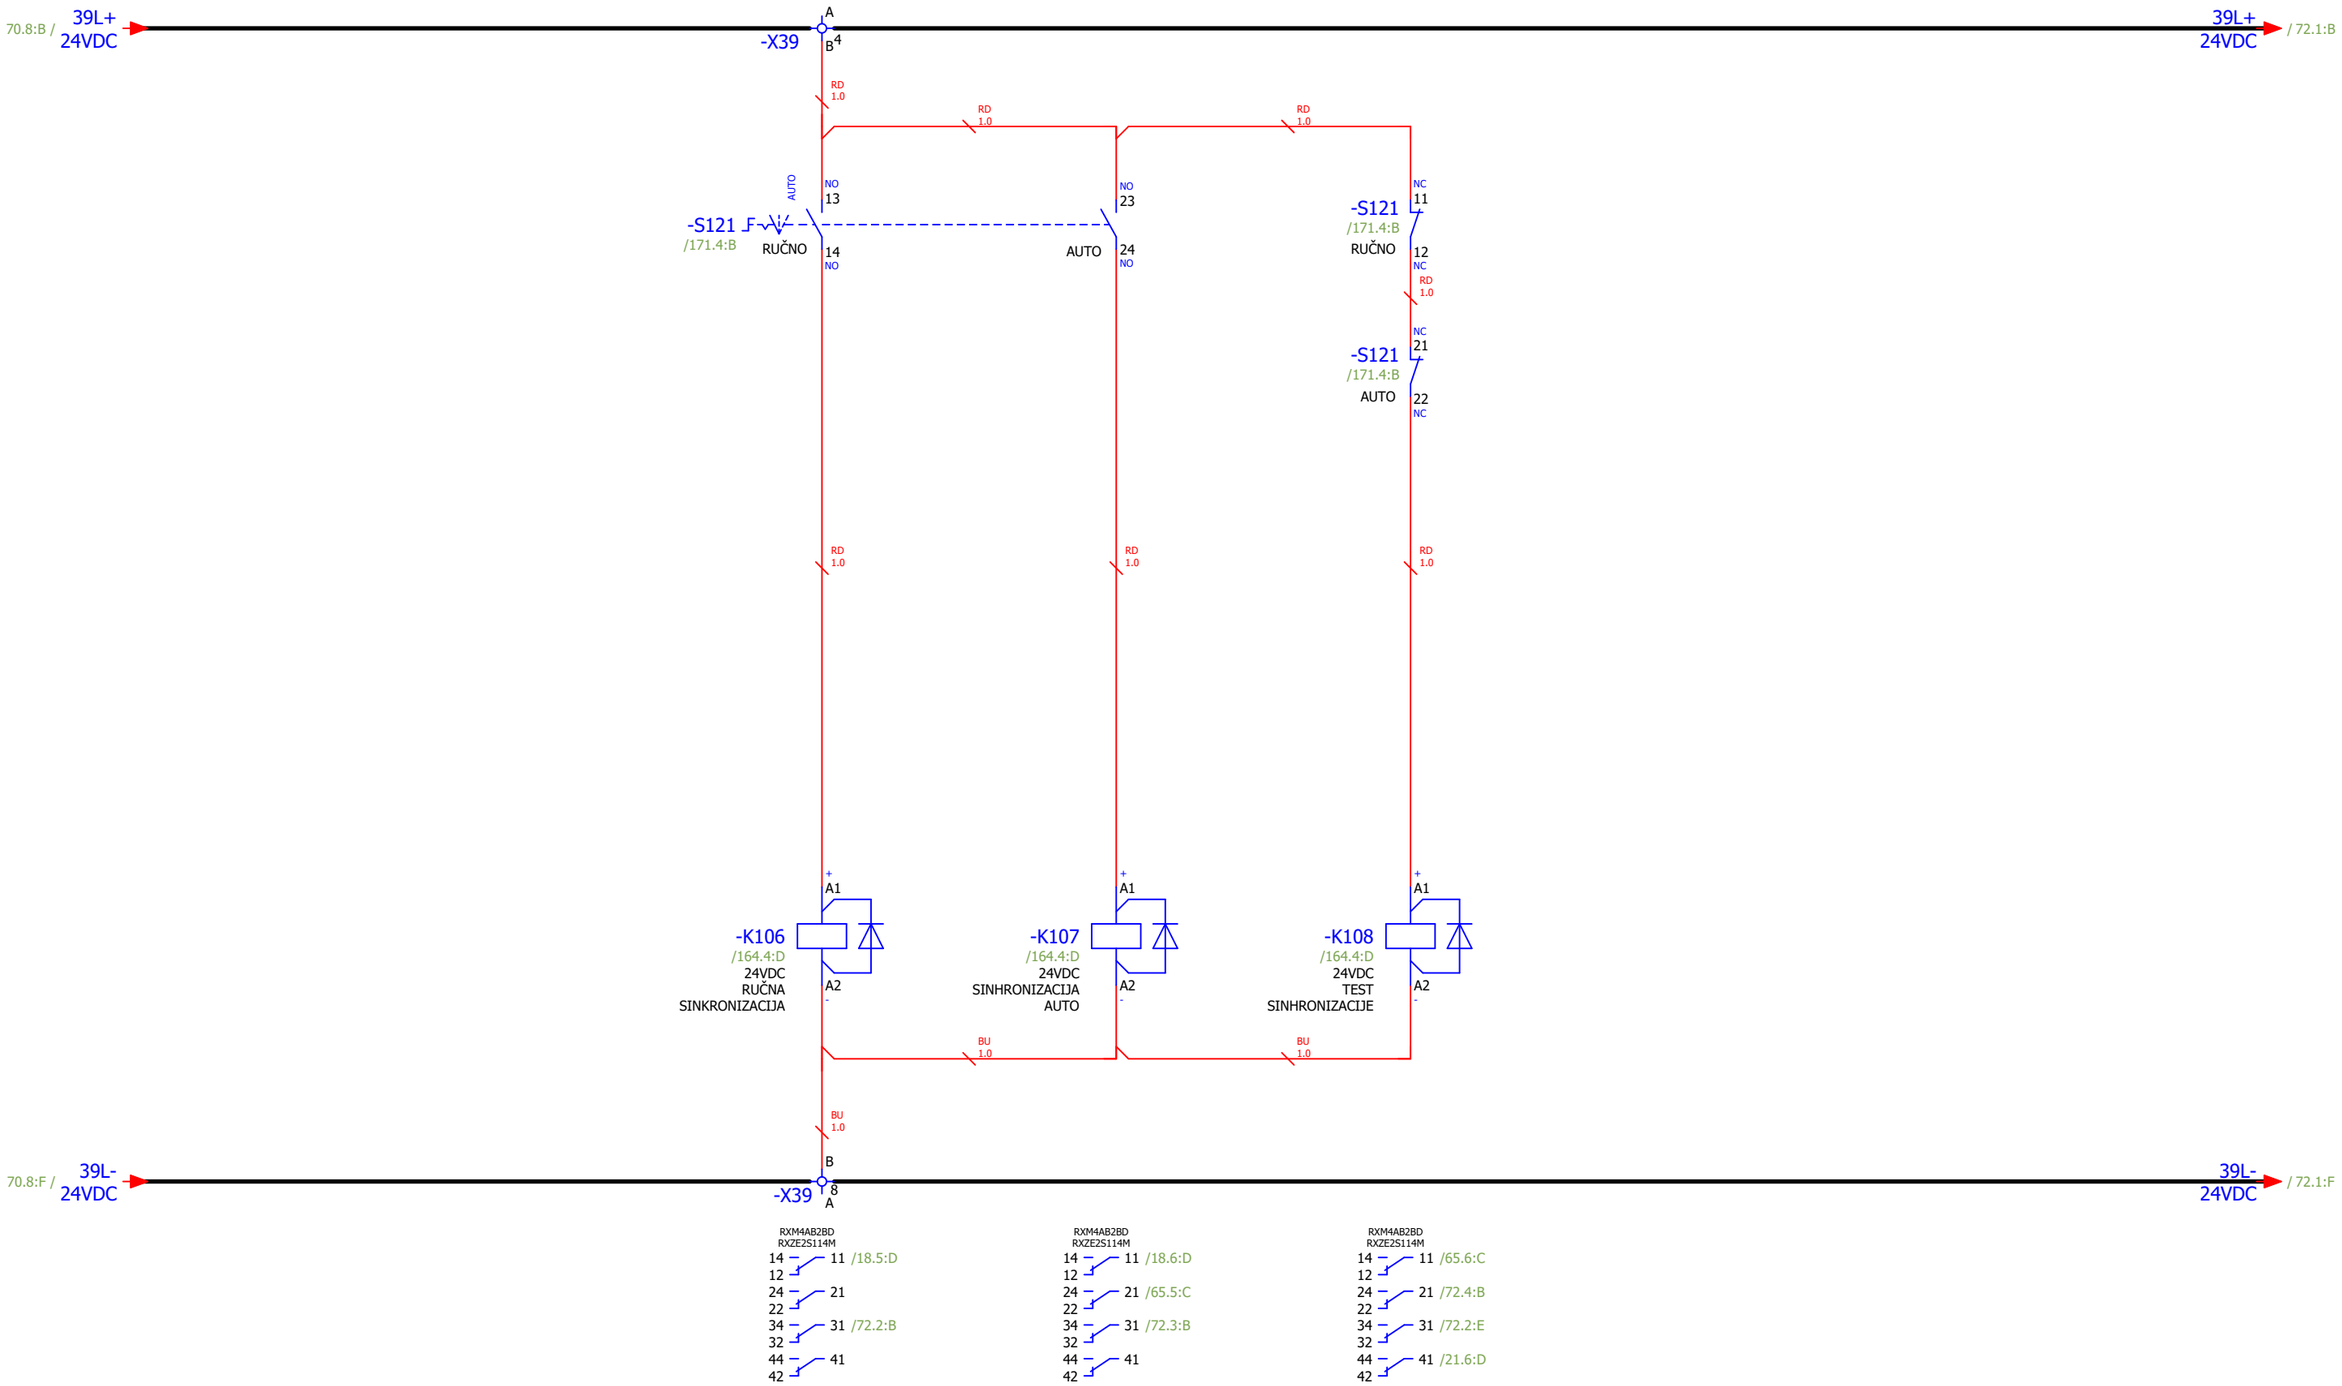RUČNA SINKRONIZACIJA SINHRONIZACIJA AUTO TEST SINHRONIZACIJE



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

70

72

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KONTROLA SINKRONIZACIJE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 71
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 71 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

GENERATORSKI PREKIDAČ ZATVARANJE

71.8:B / 39L+ 24VDC

-X39 A B 5

RD 1.0

-K106 /71.4 RUČNA SINKRONIZACIJA 31 34 32

-K107 /71.4 SINHRONIZACIJA AUTO 31 34 32

-K108 /71.5 TEST SINHRONIZACIJE 21 24 22

-K104 /67.6 ODABRAN GENERATORSKI PREKIDAČ 41 44 42

-F25G SPM-D10 /143.2:B 15 BO1 14

-S115 /19,3 NAREDBA UKLJUČI 43 44

-P411 /168.4:B 5 6

-K108 /71.5 TEST SINHRONIZACIJE 31 34 32

SYNC_TEST 83.7:E

-K401 /166.4:B A1 A2

BU 1.0

71.8:F / 39L- 24VDC

-X39 B A 9

SIE.3TH4253-0BB4 3TH4253-0BB4 13 14 23 24 33 34 43 44 53 54 61 62 71 72 81 82 /72.6:B /72.6:B /72.6:F /72.6:E

71

GENERATORSKI PREKIDAČ ZATVARANJE

OG 1.5

-K401 /166.4:B 14 13

-K401 /166.4:B 24 23

-X71 B A 1 3

+U7AEA10-W3051 NYCY 4x2.5 mm² BN GY

=U7AEA10GH100
+U7AEA10

-X04 34 36 + +

-X04 31 38 - -

MARSALLING KIOSK

+U7AEA10-W3051 NYCY 4x2.5 mm² BK BU

-X71 A B 2 4

-K401 /72.2 43 44


-K401 /72.2 33 34

OG 1.5

73


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				UPRAVLJANJE ZATVARANJEM GENERATORSKOG PREKIDAČA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 72
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 72 / 206

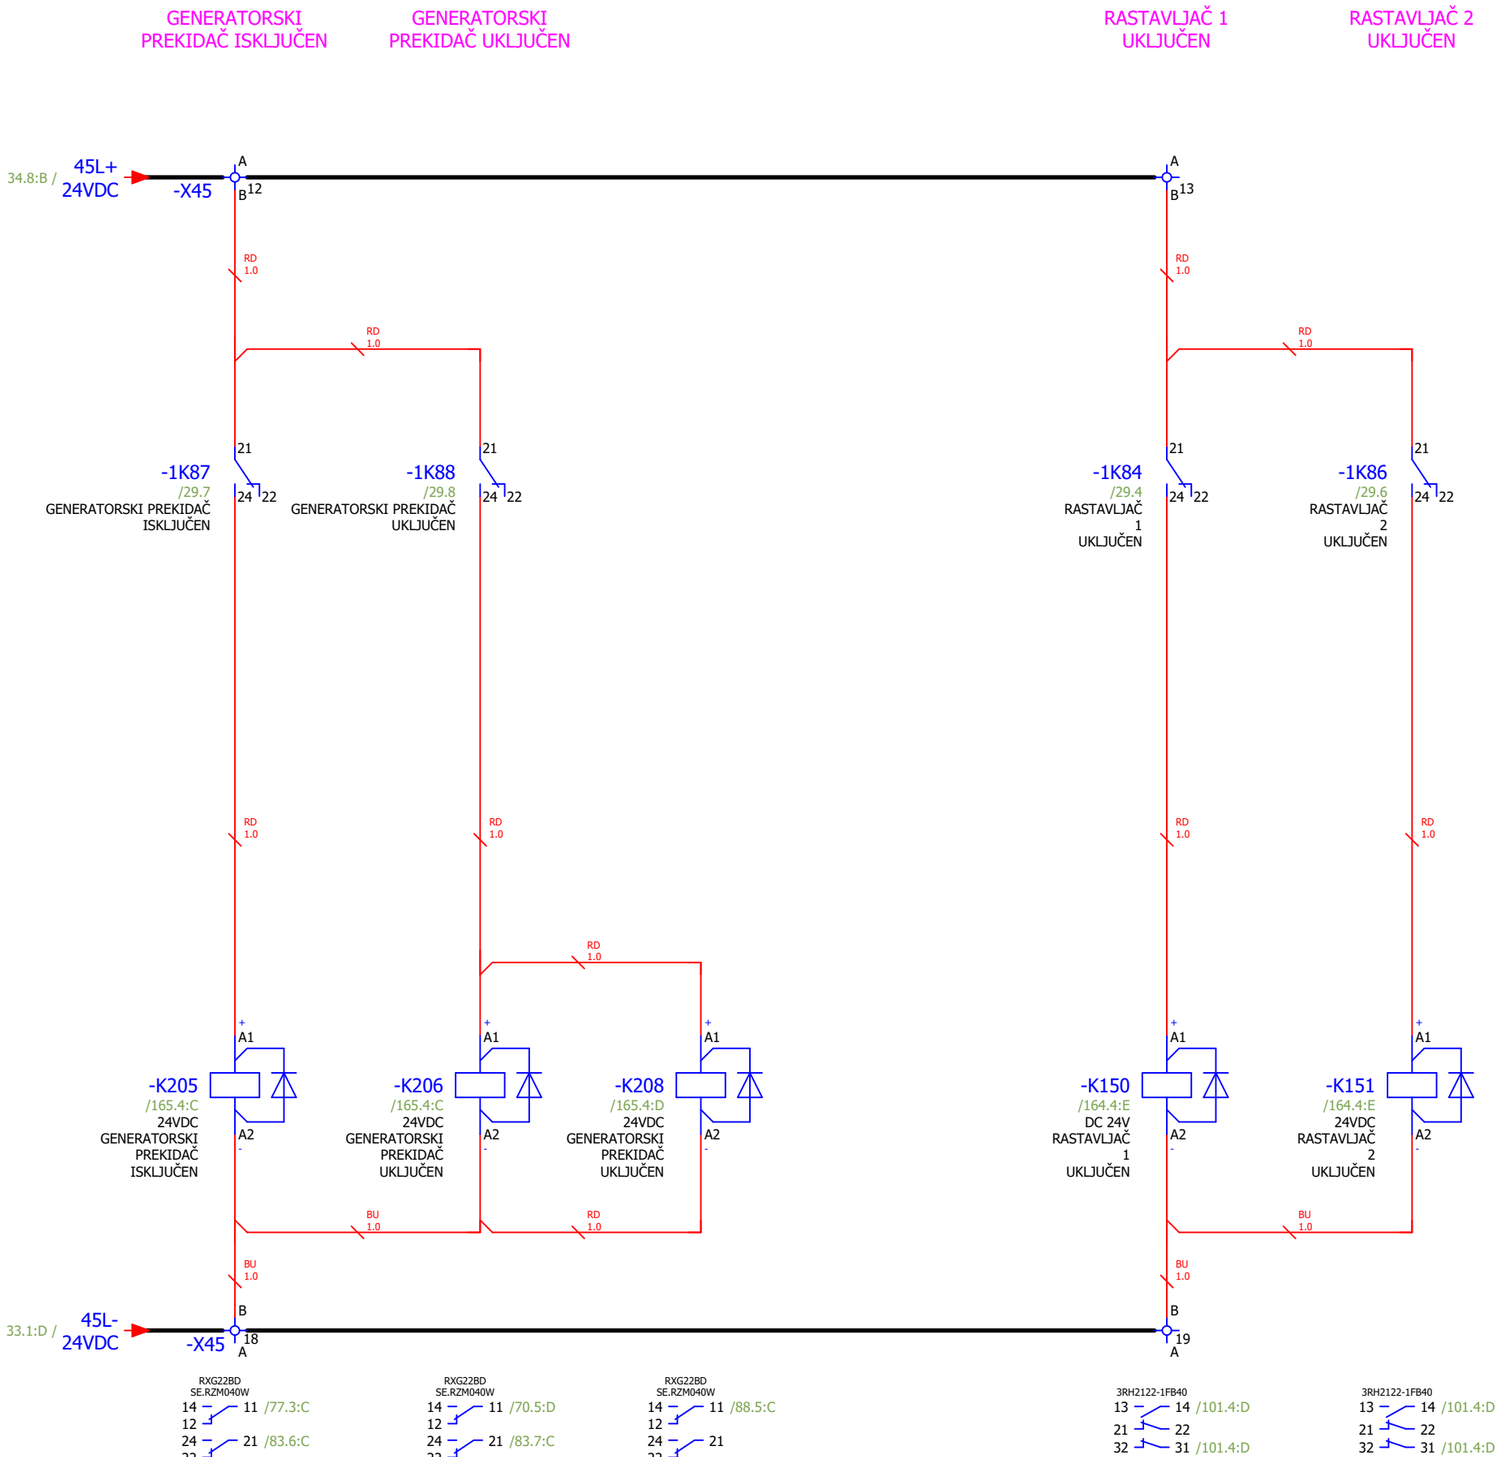POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SIGNALI GENERATORSKOG PREKIDAČA I DISKONEKTORA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 73
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 73 / 206

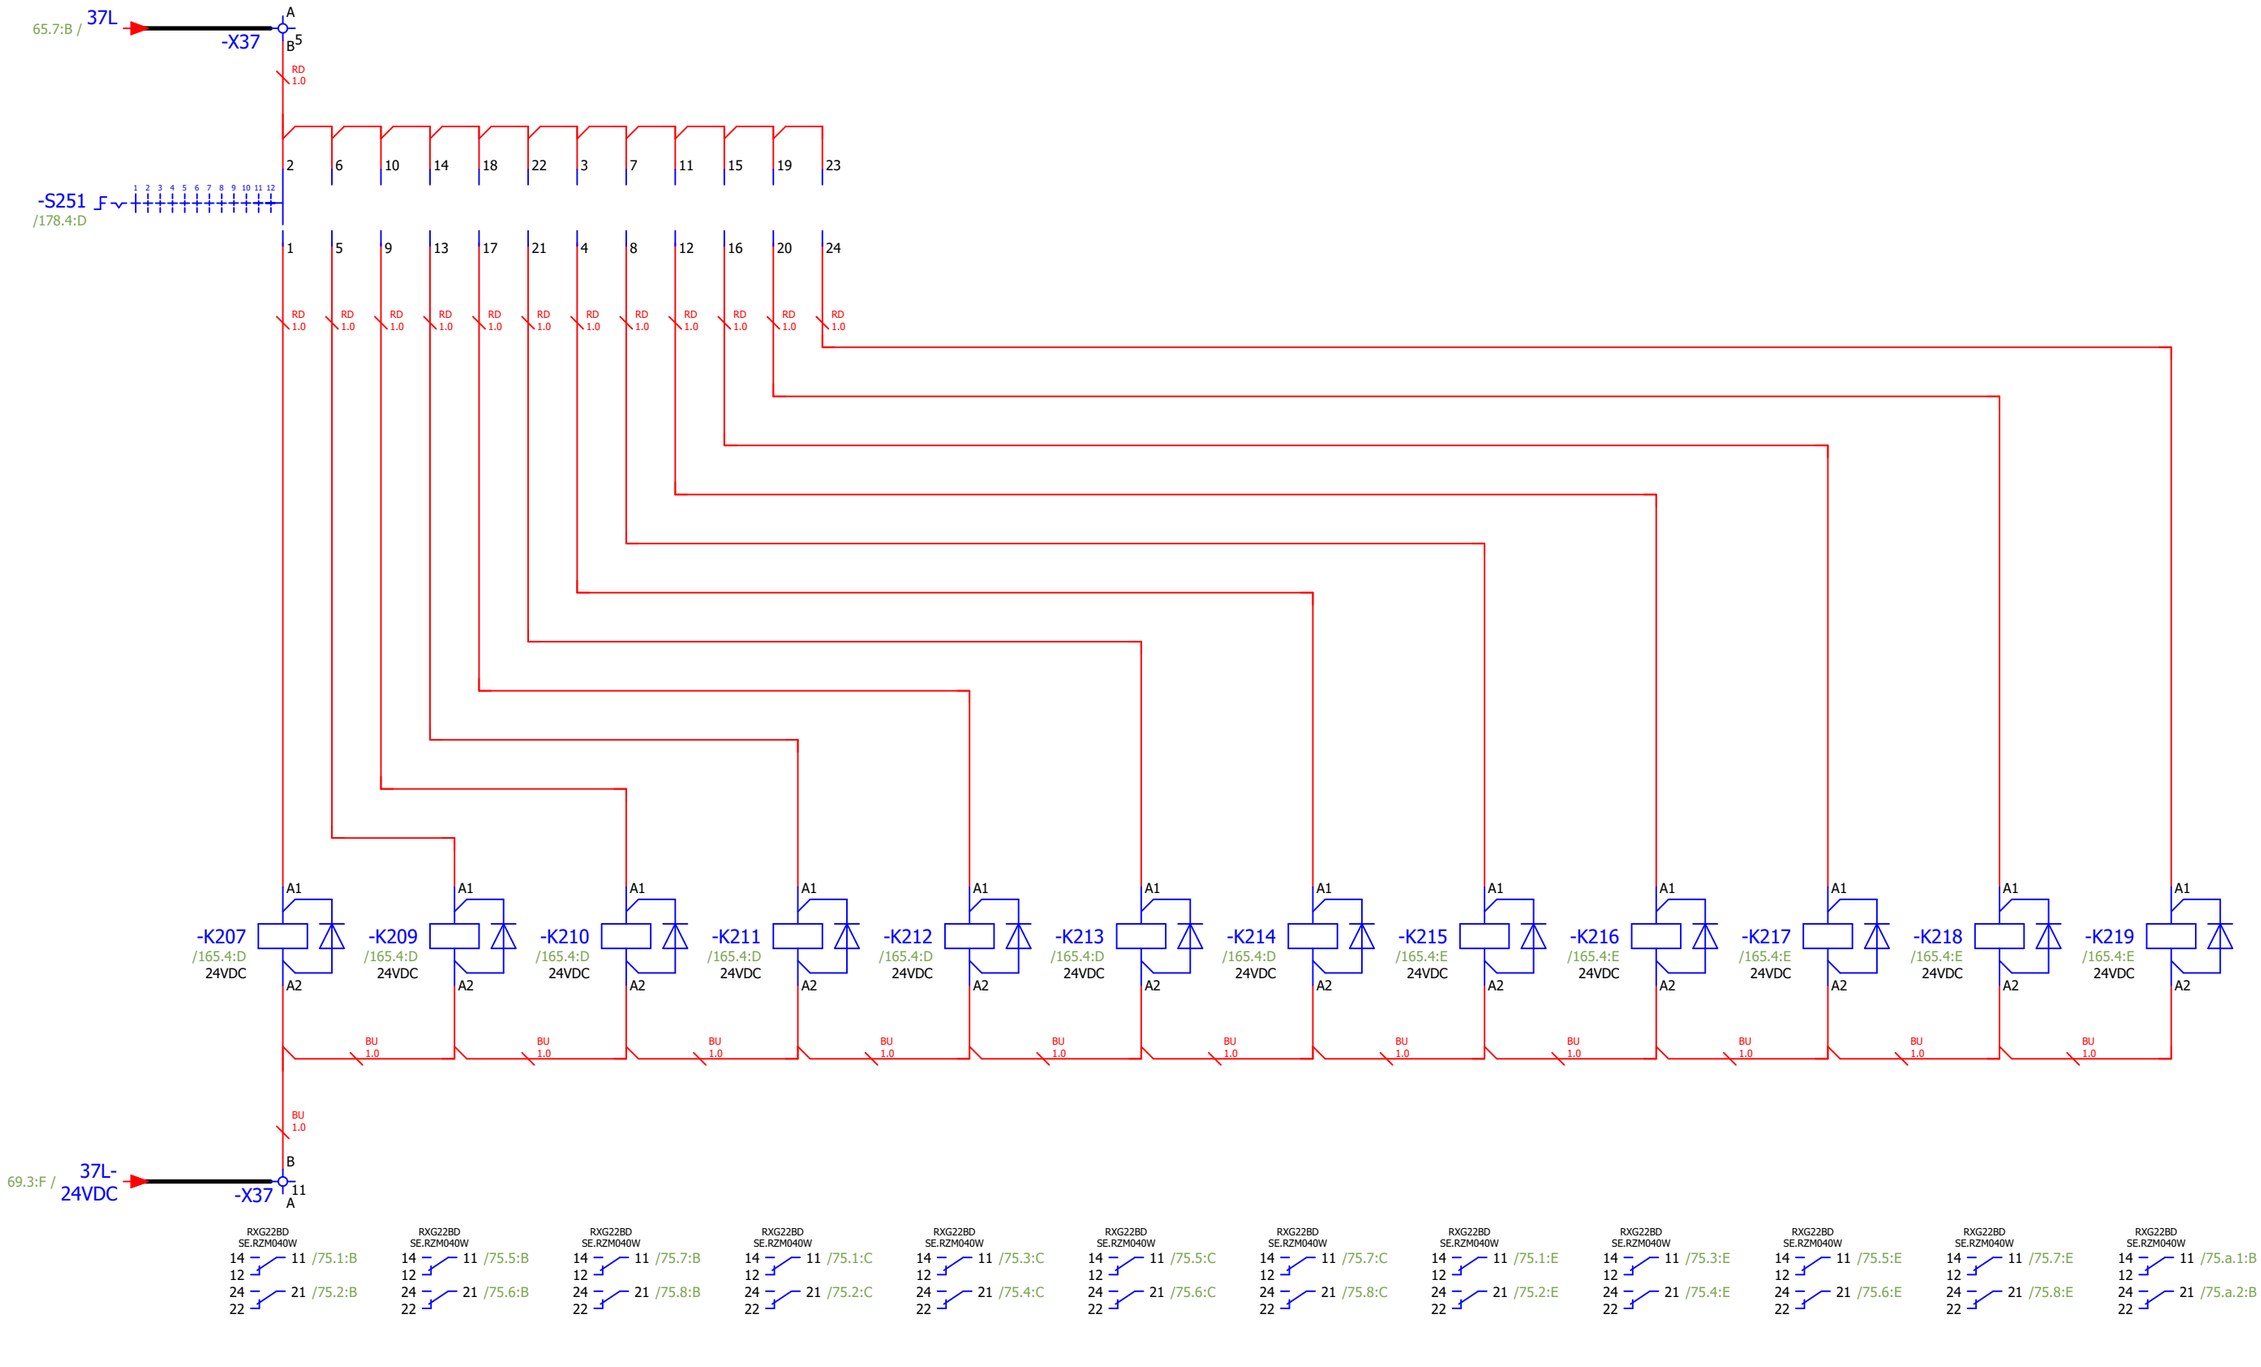PRIKAZ TEMPERATURE PREKLOPKA



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


Format ISO/DIN A3

73

75

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	PRIKAZ TEMPERATURE PREKLOPKA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 74
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 74 / 206

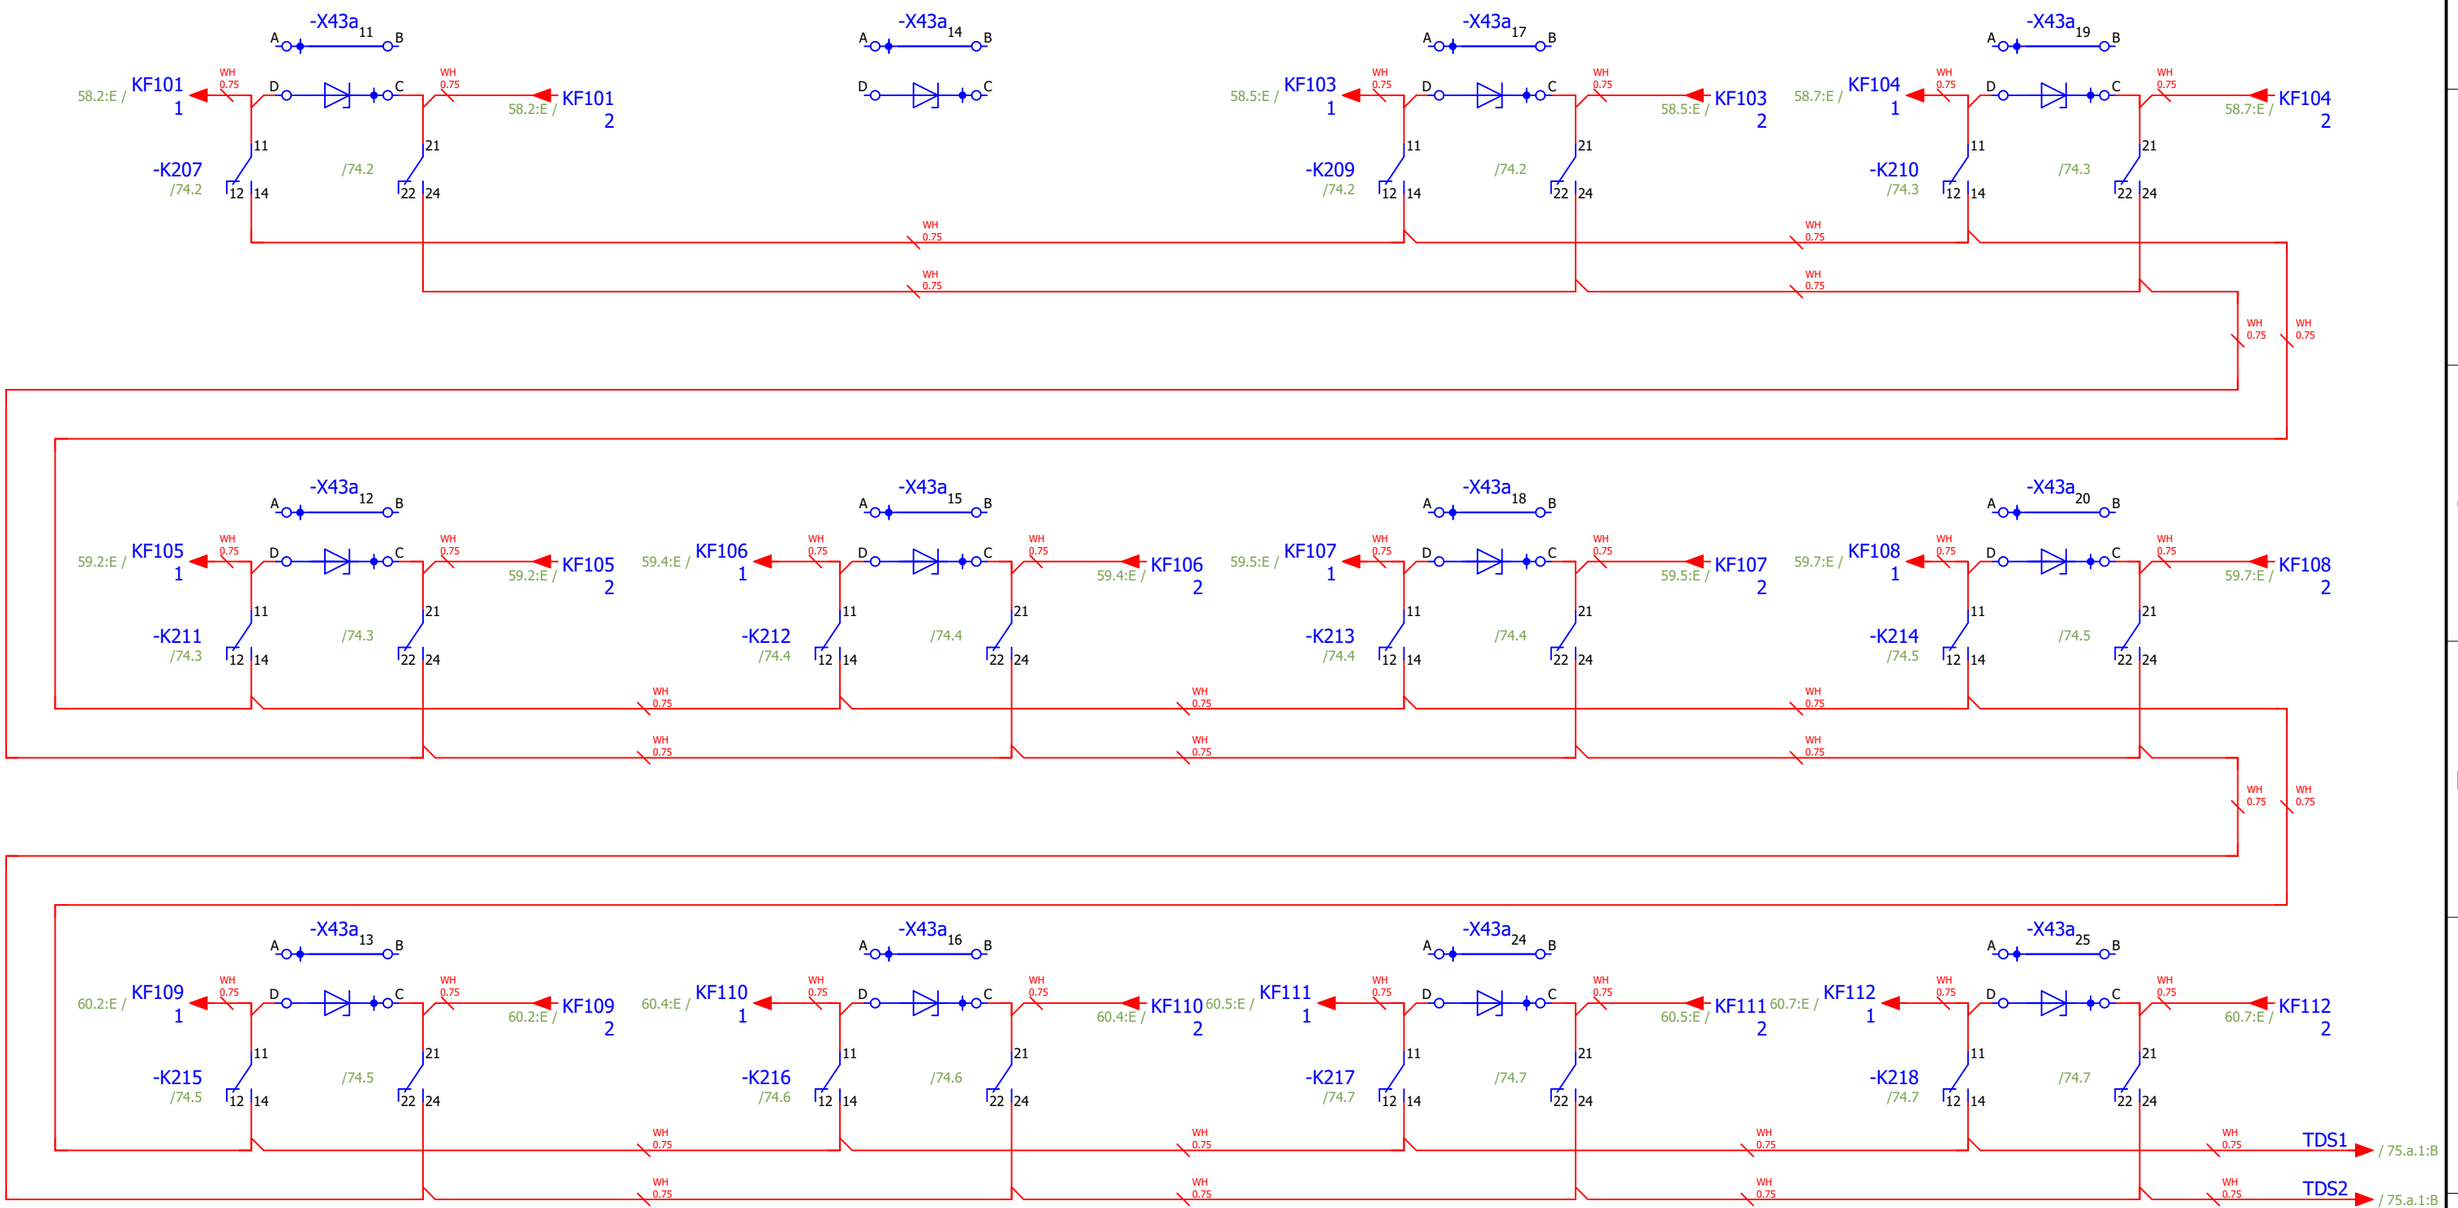PRIKAZ TEMPERATURE PREKLOPKA



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


Format ISO/DIN A3

74

75.a

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00 = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	PRIKAZ TEMPERATURE PREKLOPKA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 75
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 75 / 206
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

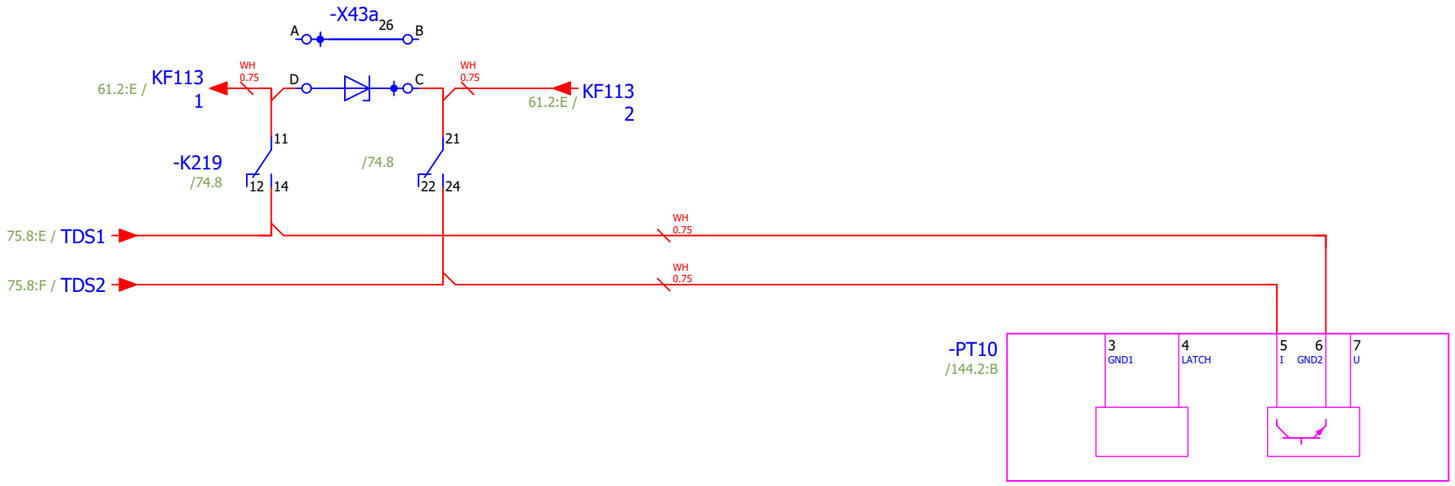PRIKAZ TEMPERATURE PREKLOPKA



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PRIKAZ TEMPERATURE PREKLOPKA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 75.a
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 76 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI
AKTIVACIJA

-S301
/19.6
ZATVARANJE U NUŽDI

-S302
/19.7
SISTEM ZA
GAŠENJE POŽARA

-2K204
/50.5
AKTIVIRAJ BRZO
ZATVARANJE

OG 1.5

-X100

+U7CBC10-W5025
NYCY 10x1.5 mm²

=U7CBC10GH100
+U7CBC10

-X341

TURBINSKI REGULATOR

SUSTAV ZA GAŠENJE
POŽARA AKTIVACIJA

-S302
/19.7

-2K205
/50.6
AKTIVIRAJ SUSTAV ZA
GAŠENJE POŽARA

-X100

+U7CJA10-W5207
NYCY 7x1.5 mm²

=FES
+FES


-X?

FIRE EXTINGUISHING SYSTEM

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 76
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 77 / 206

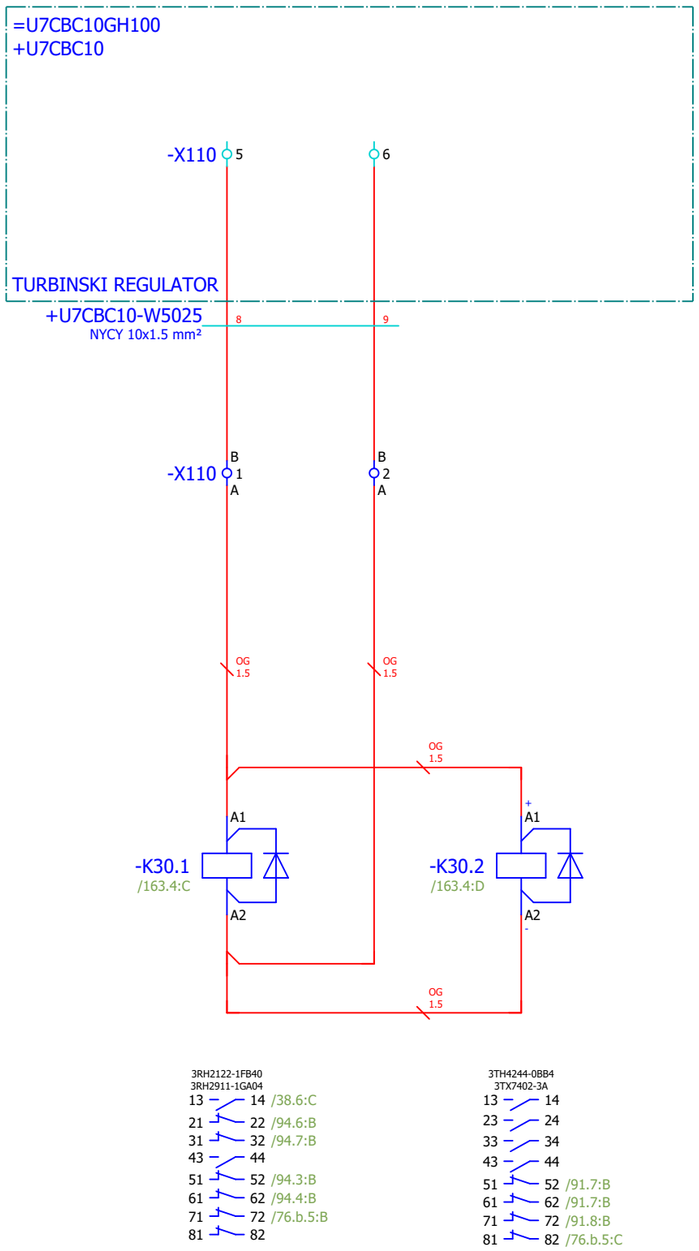TURBINSKI REGULATOR
ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI



3RH2122-1FB40
3RH2911-1GA04

13	14	/38.6:C
21	22	/94.6:B
31	32	/94.7:B
43	44	
51	52	/94.3:B
61	62	/94.4:B
71	72	/76.b.5:B
81	82	

3TH4244-0BB4
3TX7402-3A


13	14	
23	24	
33	34	
43	44	
51	52	/91.7:B
61	62	/91.7:B
71	72	/91.8:B
81	82	/76.b.5:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 76.a
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 78 / 206

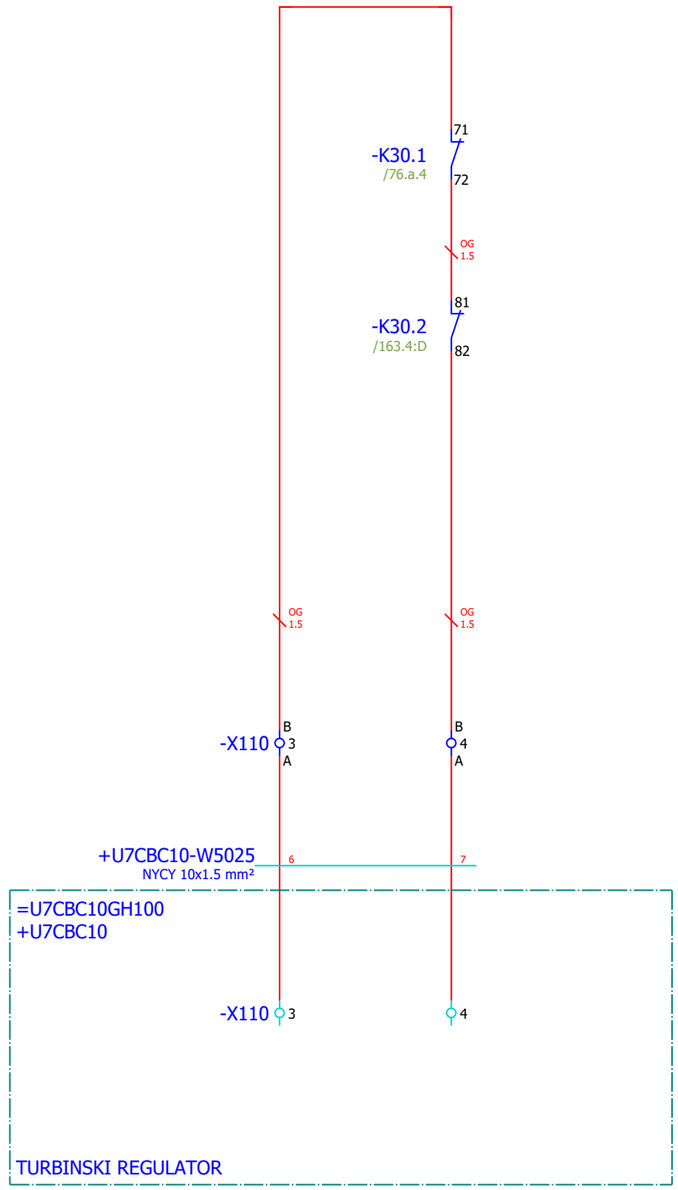TURBINSKI REGULATOR
ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI
POVRATNA INFORMACIJA



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 76.b
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 79 / 206

START AUTOMATSKOG SINHRONIZATORA

GENERATORSKI PREKIDAČ OTVOREN

REZERVA

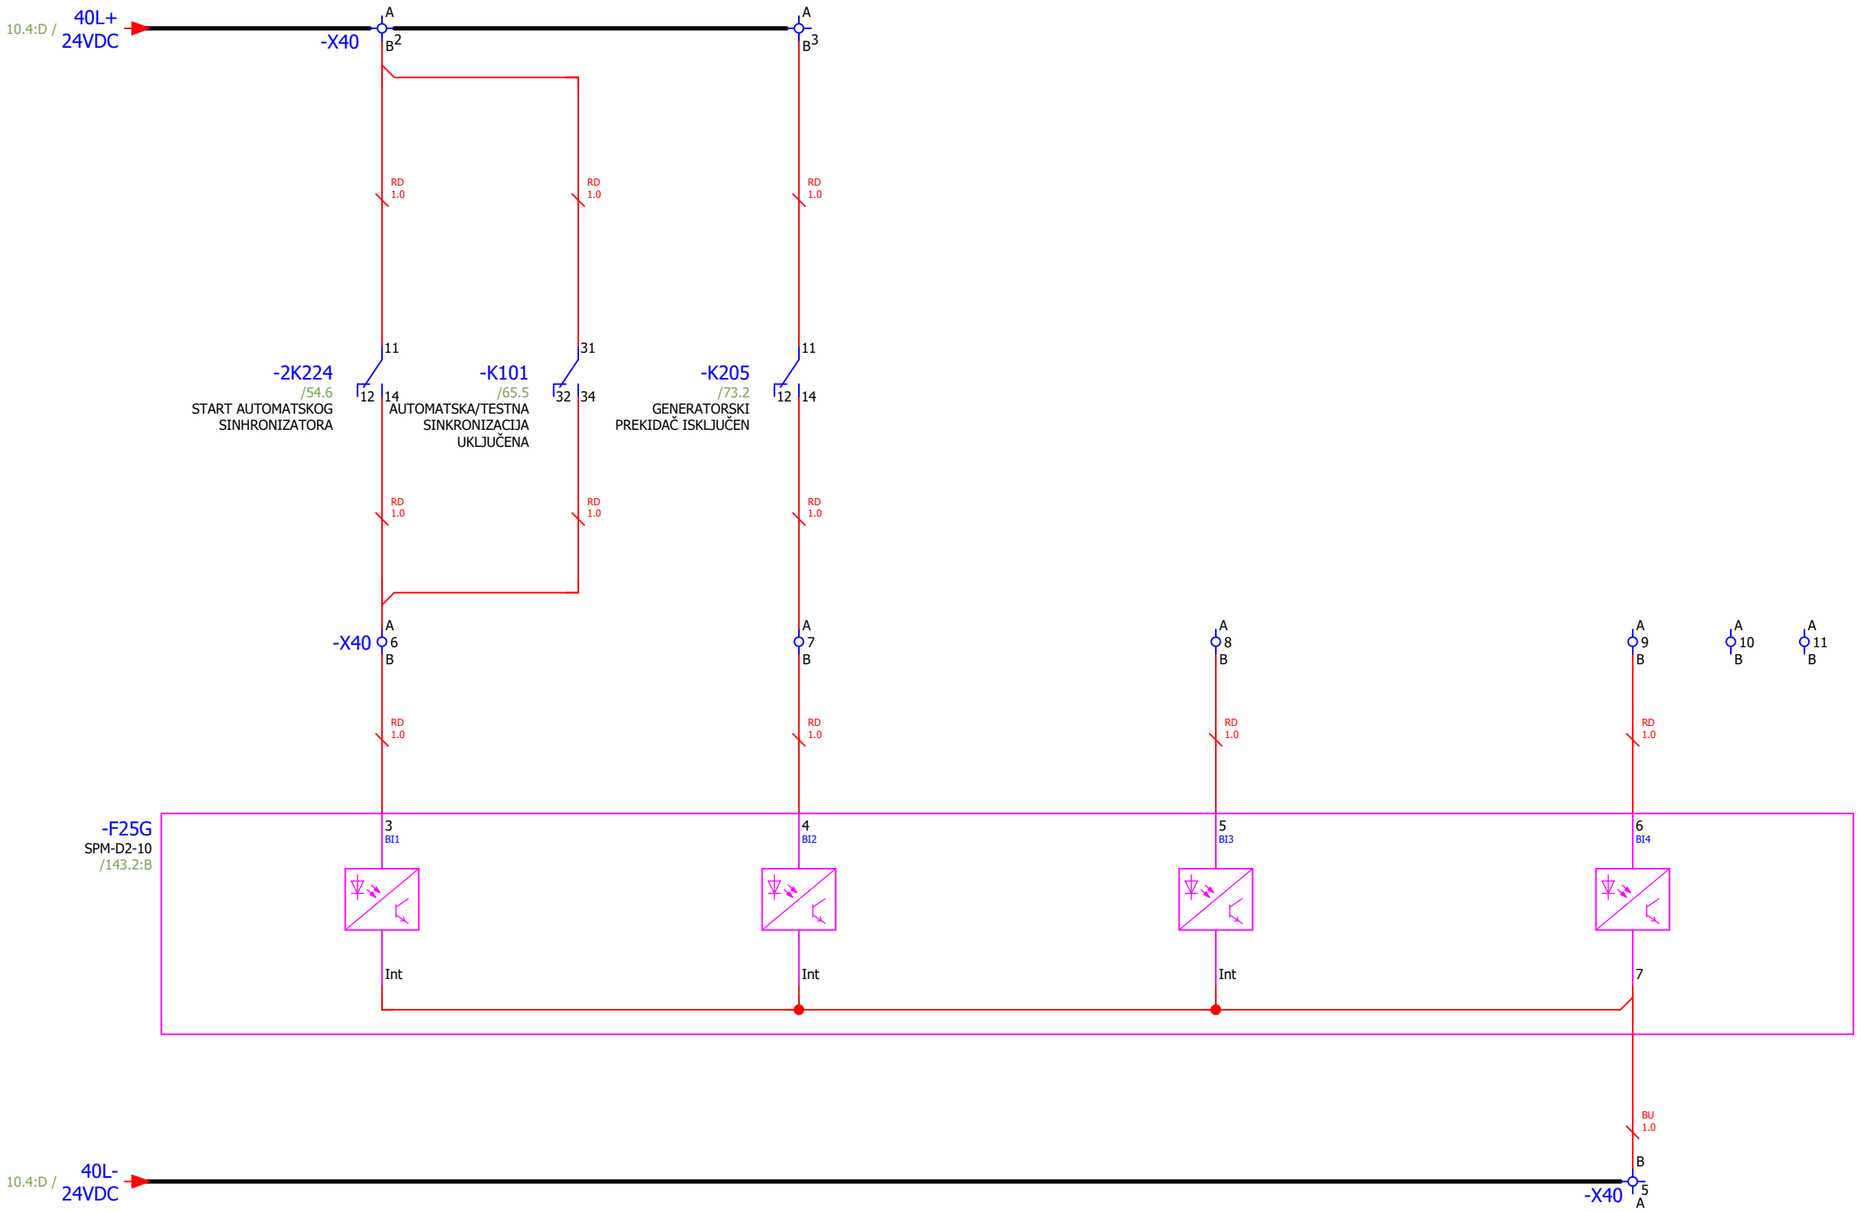REZERVA



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


76.b

78

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SINHRONIZACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 77
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 80 / 206

POSTAVNA VRIJEDNOST UZBUDE NIŽA/VIŠA

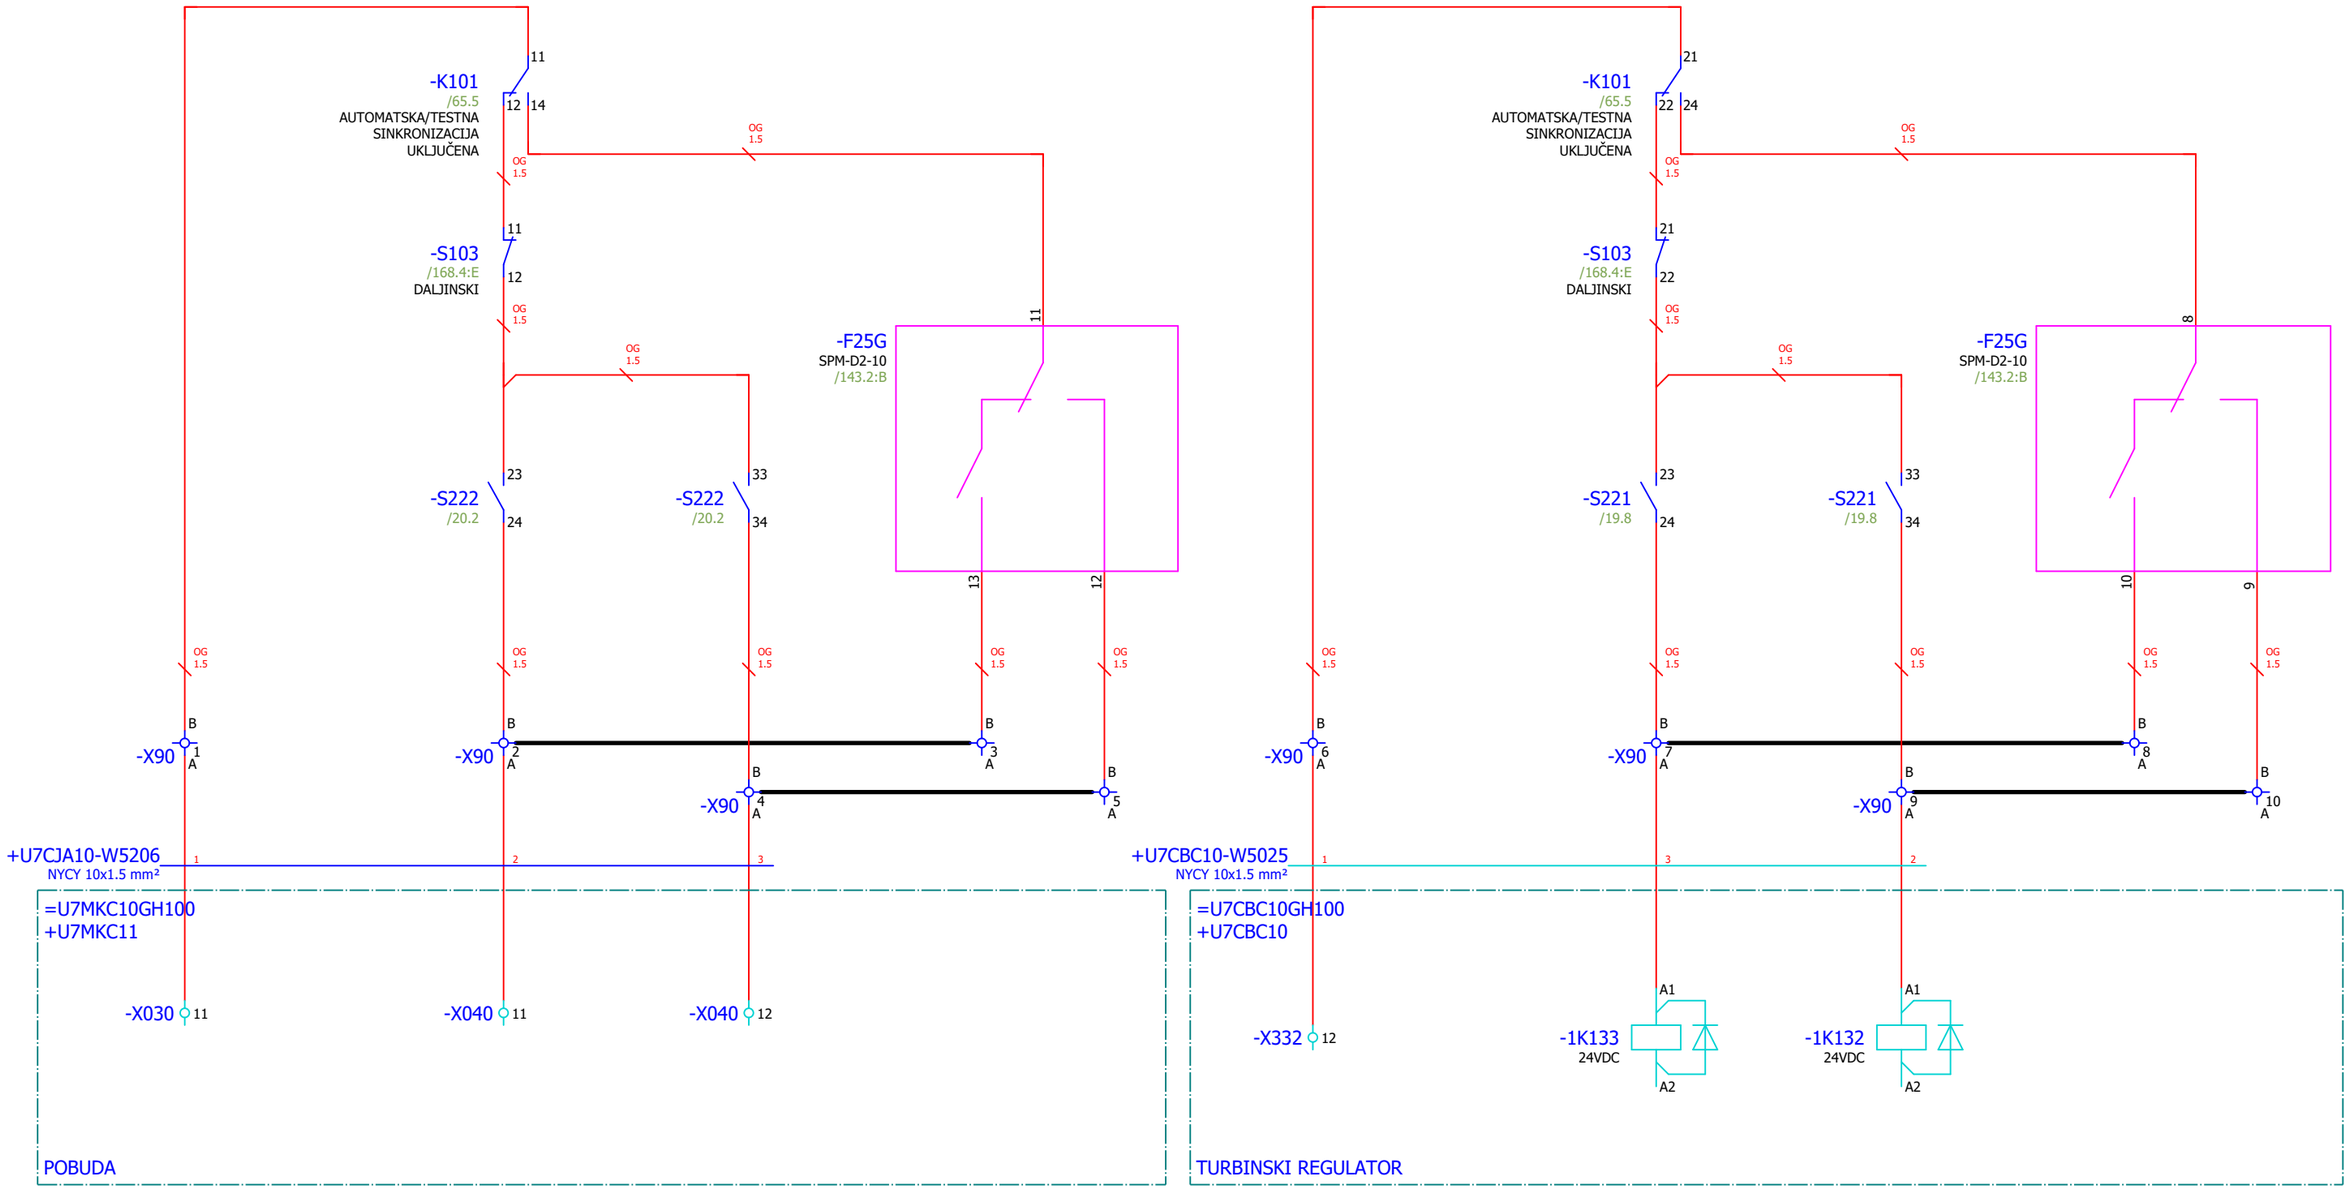POSTAVNA VRIJEDNOST REGULATORA TURBINE NIŽA/VIŠA



77

79


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SINHRONIZACIJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 78
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 81 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

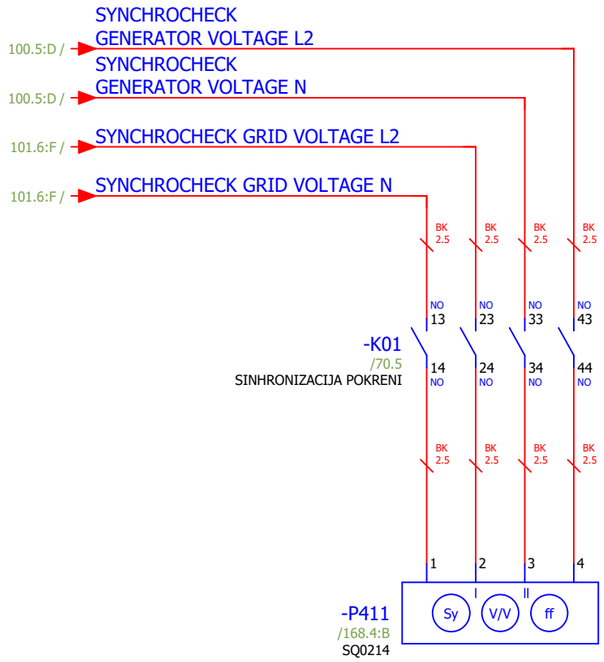SINHROČEK MJERENJE NAPONA



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SINHRONIZACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 79
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 82 / 206

TEST LAMPICA UKLJUČEN

POBUDA UKLJUČENA

POBUDA ISKLJUČENA

VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA OTVOREN

VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA ZATVOREN

ULJE PUMPE TRANSFORMATORA UKLJUČENE

ULJE PUMPE TRANSFORMATORA ISKLJUČENE

42L4 / 98.6:B

10.6:D / 42L+ 24VDC -X42 A B2 A B3 A B4 42L+ 24VDC / 83.1:B

42L+ 24VDC / 81.1:B

42L1 / 98.6:A

42L+ 24VDC / 81.1:C

42L3 / 98.6:C

-S203 /176.4:B CRNA

-K220 /80.2 TEST LAMPICA UKLJUČEN

-1K152 /36.2

-1K153 /36.3

-1K192 /40.2

-1K193 /40.3

-1K202 /41.2

-1K203 /41.3

-K220 /165.4:E 24VDC TEST LAMPICA UKLJUČEN

-S223 /177.4:F

-S224 /178.4:C

-S161 /175.4:C

-S162 /175.4:E

-S142 /173.4:C

-S143 /173.4:D

Sign_IN Test_IN Out

-S223 /177.4:F 24 V AC/DC CRVENA

-S224 /178.4:C 24 V AC/DC ZELENA

-S161 /175.4:C 24 V AC/DC CRVENA

-S162 /175.4:E 24 V AC/DC ZELENA

-S142 /173.4:C 24 V AC/DC CRVENA

-S143 /173.4:D 24 V AC/DC ZELENA

42L2 / 98.6:C

42L- 24VDC / 81.1:E

10.6:D / 42L- 24VDC -X42 B A11 B A12 42L- 24VDC / 83.1:F

42L1- 24VDC / 98.6:B

RXG22BD SE.RZM040W 14 12 11 /80.2:C 24 21 /83.1:C 22

79

81

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SIGNALIZACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 80
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 83 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA OTVOREN

VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA ZAVOREN

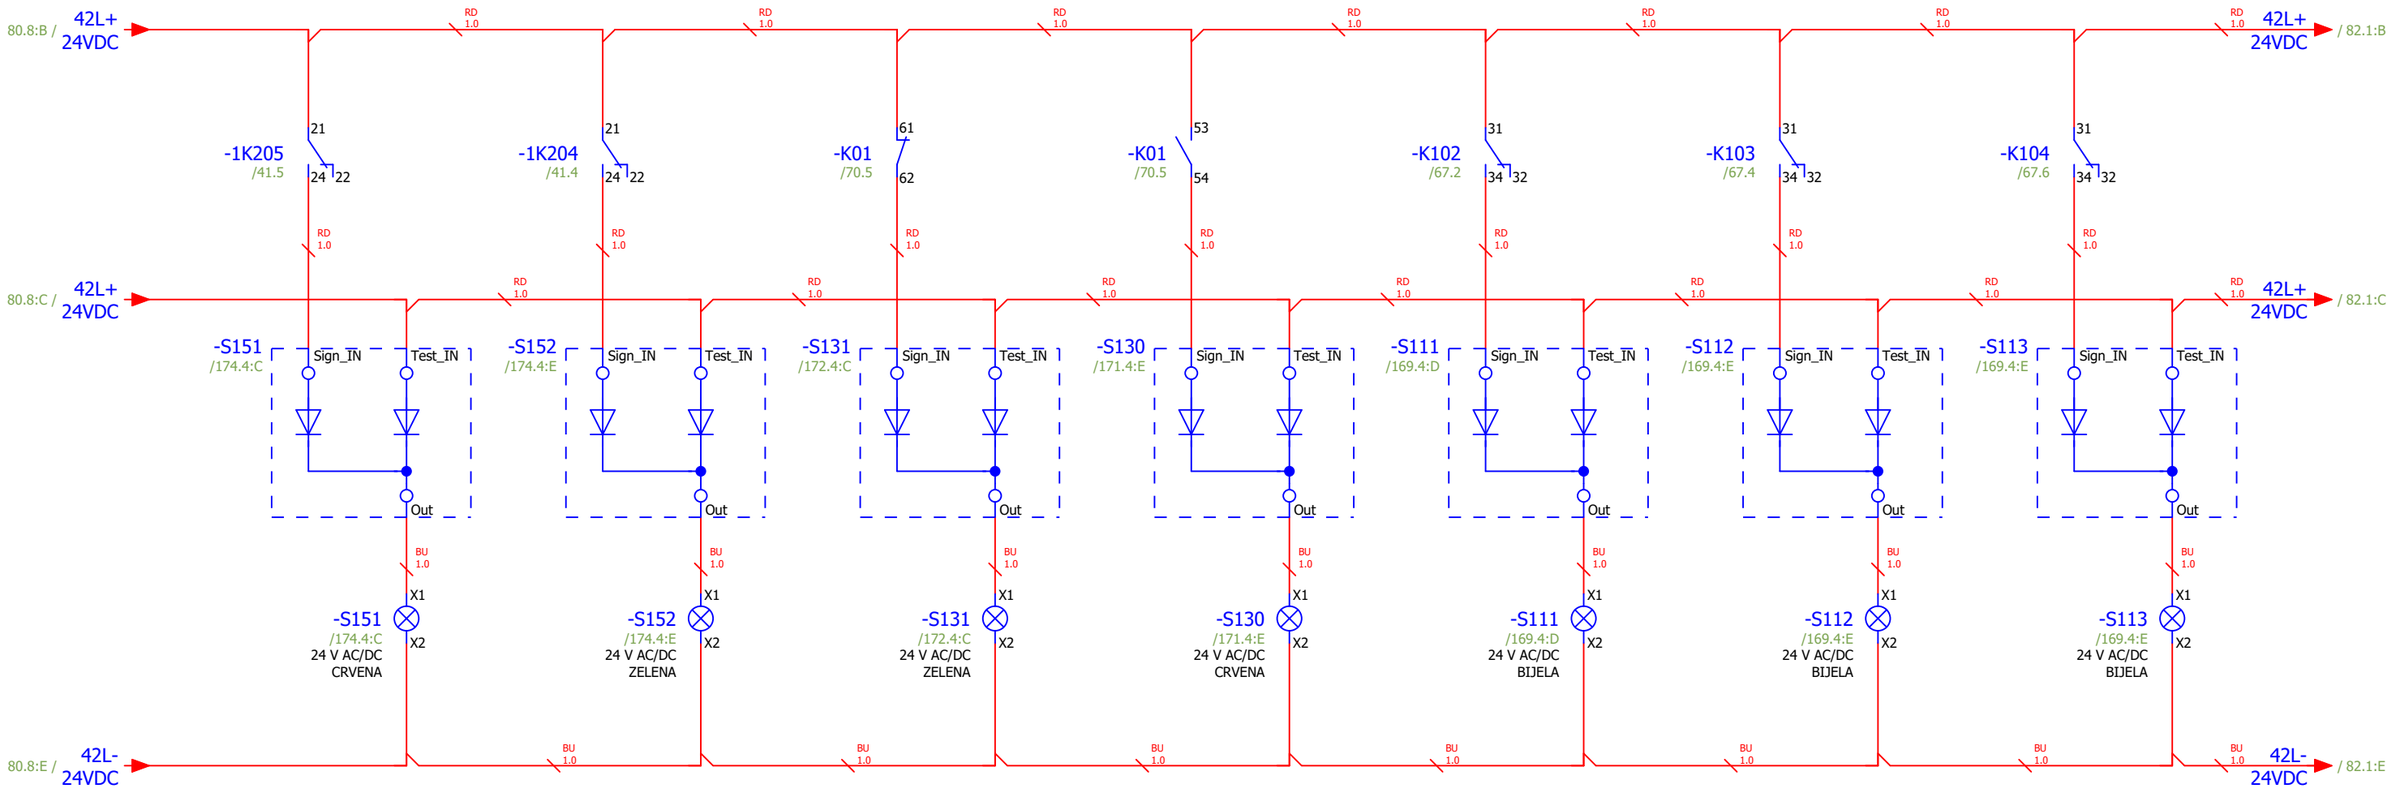
SINHRONIZACIJA STOP

SINHRONIZACIJA POKRENI

ODABRAN RASTAVLJAČ 1

ODABRAN RASTAVLJAČ 2

ODABRAN GENERATORSKI PREKIDAČ



80


82

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SIGNALIZACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 81
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 84 / 206

ZATVARANJE U NUŽDI

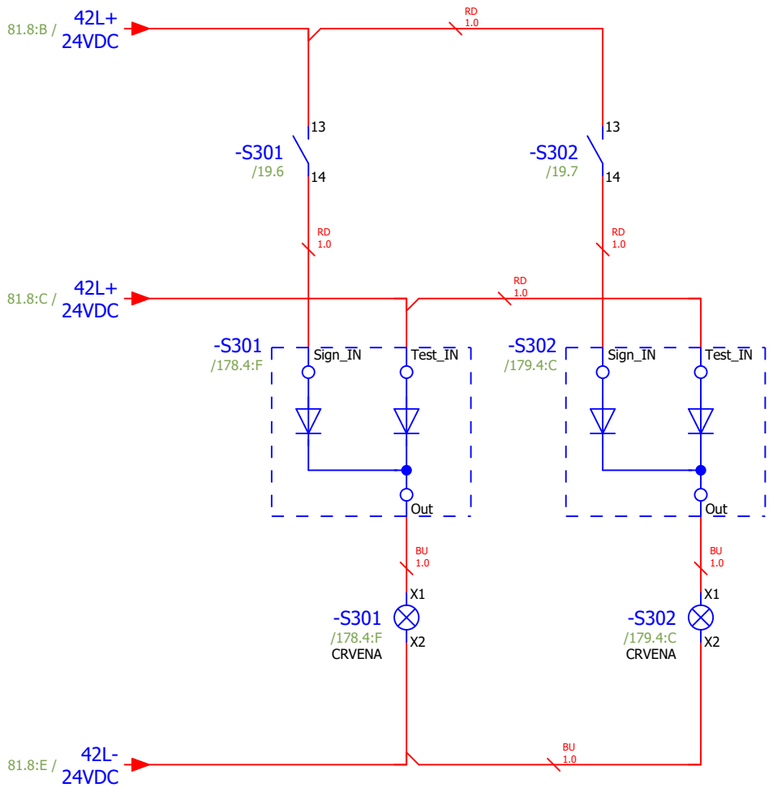SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SIGNALIZACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 82
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 85 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

RASTAVLJAČ 1 ISKLJUČEN

RASTAVLJAČ 1 UKLJUČEN

RASTAVLJAČ 2 ISKLJUČEN

RASTAVLJAČ 2 UKLJUČEN

GENERATORSKI PREKIDAČ ISKLJUČEN

GENERATORSKI PREKIDAČ UKLJUČEN

80.4:B / 42L+ 24VDC -X42 A5 A6 42L+ 24VDC / 85.1:B

42L+ 24VDC / 84.1:B

RD 1.0

-K220 /80.2 TEST LAMPICA UKLJUČEN 21 22 24

-1K83 /29.3 21 24 22

-K150 /164.4:E 44 43

-1K85 /29.5 21 24 22

-K151 /164.4:E 44 43

-K205 /73.2 21 24 22

-K206 /73.2 21 24 22

-X120 C A B D 13 14 15 16 17 18

42L+ 24VDC / 84.1:D

-H101 /148.4:D -H102 /148.4:D -H103 /148.4:E green X2 red X1 X0

BU 1.0

SYNC_TEST 72.1:E

42L- 24VDC / 84.1:E

80.4:F / 42L- 24VDC -X42 B 13 A

82 84

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00 = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	INDIKATORI POZICIJE	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 83
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 86 / 206
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

KOČIONI RASTAVLJAČ ISKLJUČEN

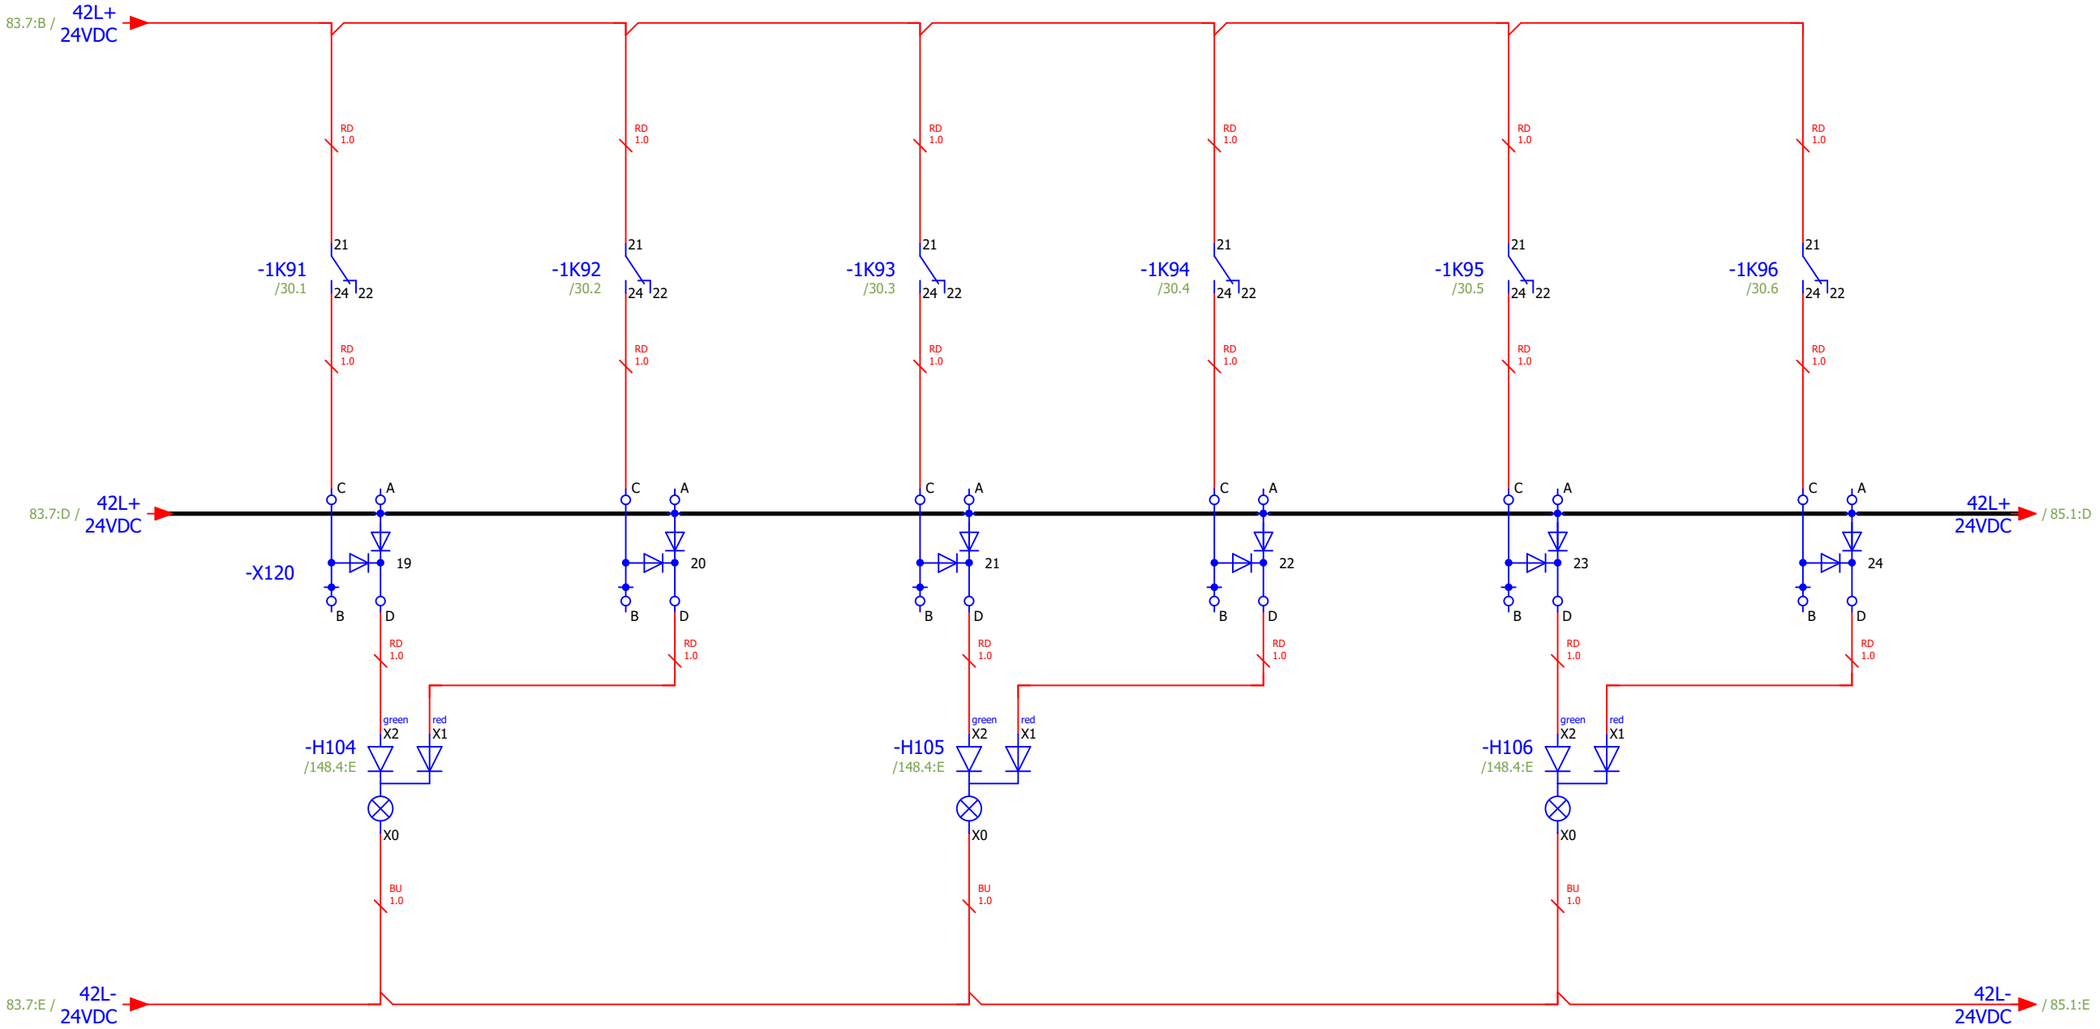
KOČIONI RASTAVLJAČ UKLJUČEN

UZEMLJIVAČ ISKLJUČEN

UZEMLJIVAČ UKLJUČEN

RASTAVLJAČ NEUTRALNE TOČKE TRANSFORMATORA ISKLJUČEN

RASTAVLJAČ NEUTRALNE TOČKE TRANSFORMATORA UKLJUČEN



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00 = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				INDIKATORI POZICIJE	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 84 / 87 / 206

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

GLAVNI PREKIDAČ POBUDE

POMOĆNI PREKIDAČ POBUDE

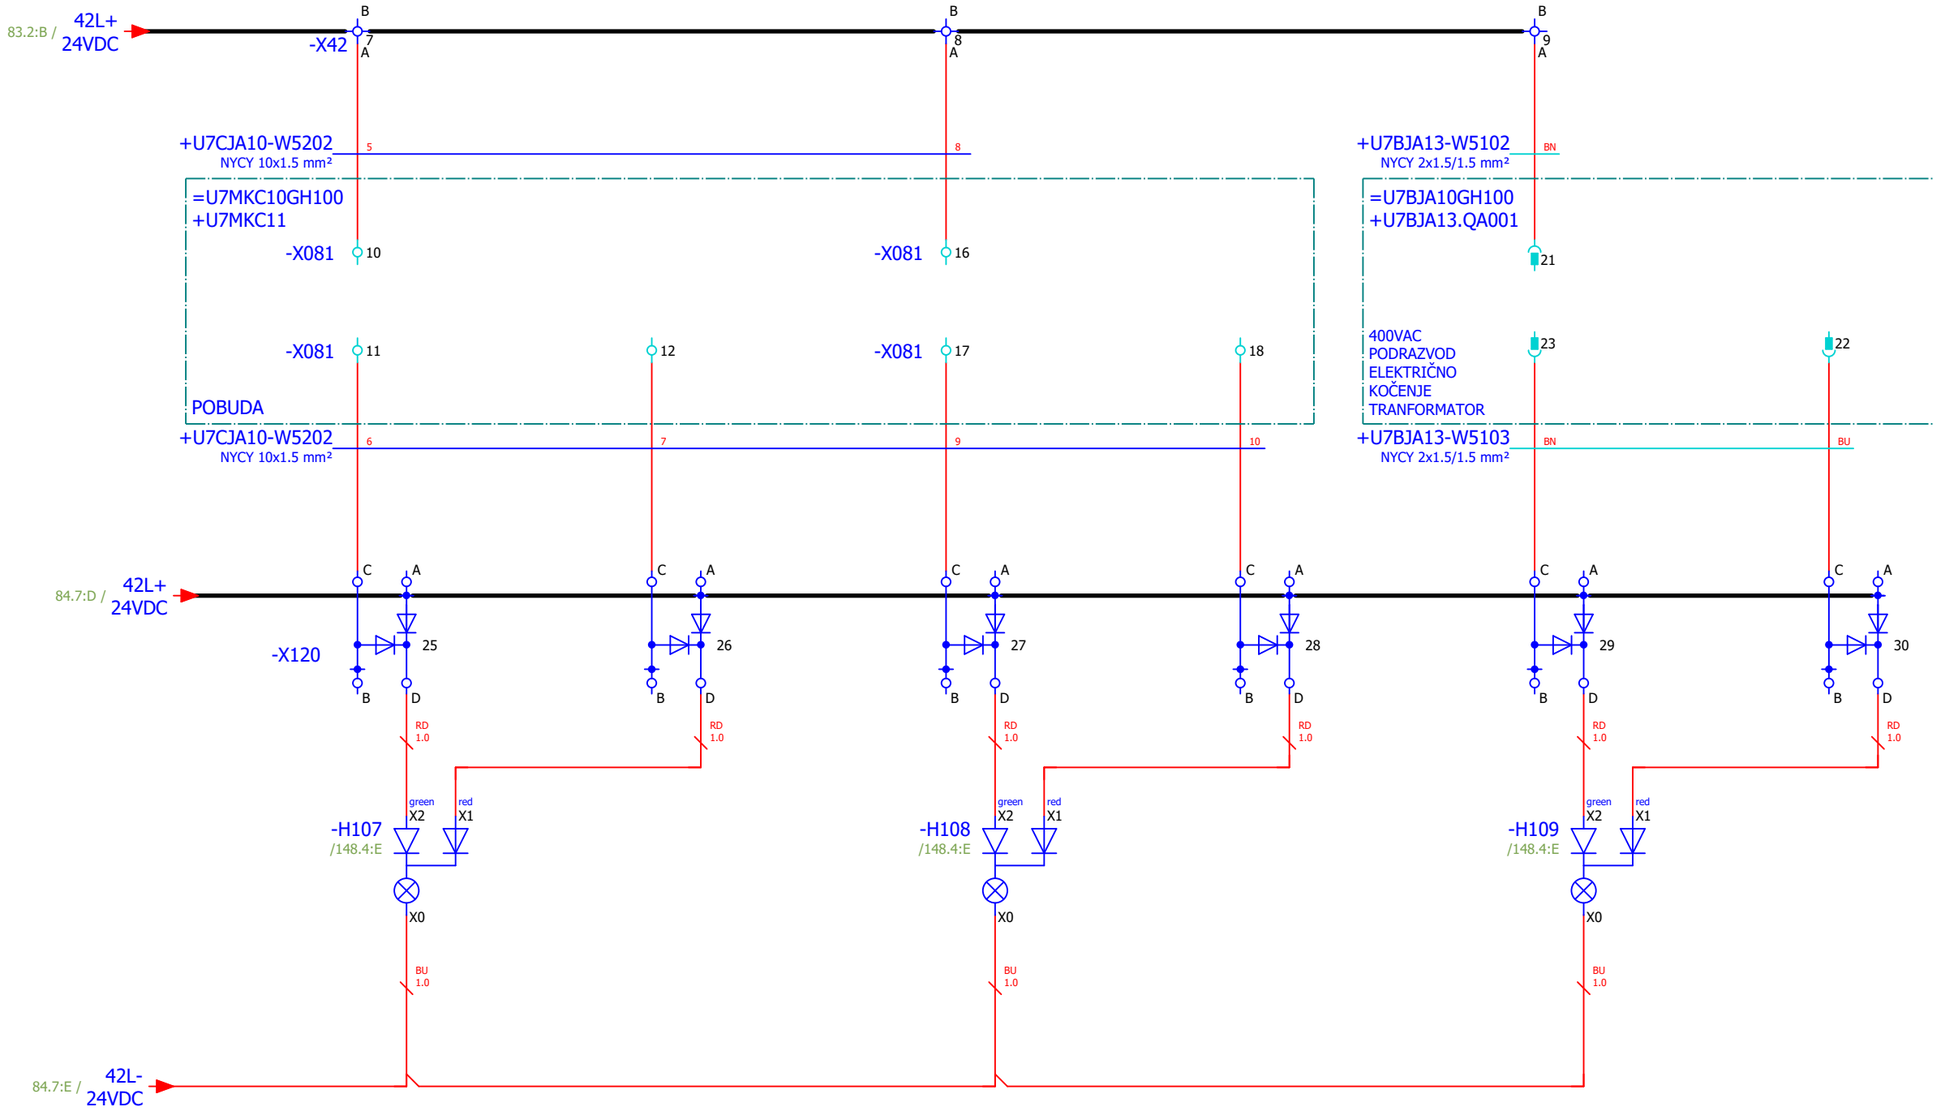ELEKTRIČNI KOČIONI TRANSFORMATOR PREKIDAČ



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00 / = U7CJA10GH100 / + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company, Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska			
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				INDIKATORI POZICIJE	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: / STRANICA 85
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 88 / 206

Format ISO/DIN A3 POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

TURBINSKI REGULATOR ALARM | POBUDA ALARM OK | GENERATORSKI PREKIDAČ SF6 ALARM | 24V DC NAPAJANJE UREĐAJA ALARM | VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA PREOPTEREĆEN/UPOZORENJE ZA BIMETAL | TEMPERATURA TRANSFORMATORA ALARM | VENTIL ZA HLAĐENJE TRANSFORMATORA SPREMAN | 220VDC SISTEM MCB GRUPA ISKLJUČENA - OK

10.5:D / 41L+ 24VDC — -X41 A/B2 — 41L+ 24VDC / 88.1:B

41L1 / 87.1:B

-1K174 /38.4	-1K151 /36.1	-1K97 /30.7	-K201 /17.2	-1K197 /40.7	-1K208 /41.8	-1K228 /43.8	-1K75 /28.5
			-K202 /17.3				-1K76 /28.6

10.5:D / 41L1- 24VDC — 41L1- 24VDC / 87.7:D

-H01 /140.2:B

E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	-/N
X10:1	X10:2	X10:3	X10:4	X10:5	X10:6	X10:7	X10:8	X10:9

-H01:

Vaux +24V_1 — +Vin — Vaux 0V_1 — Lo

RD 1.0 / BU 1.0 / RD 1.5 / BU 1.5

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

85 87

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ALARMSKI JAVLJAČ - ALARM	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 86
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 89 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

TURBINSKI REGULATOR ISPAD

POBUDA THYRICON ISPAD

GENERATORSKI PREKIDAČ SF6 ISPAD

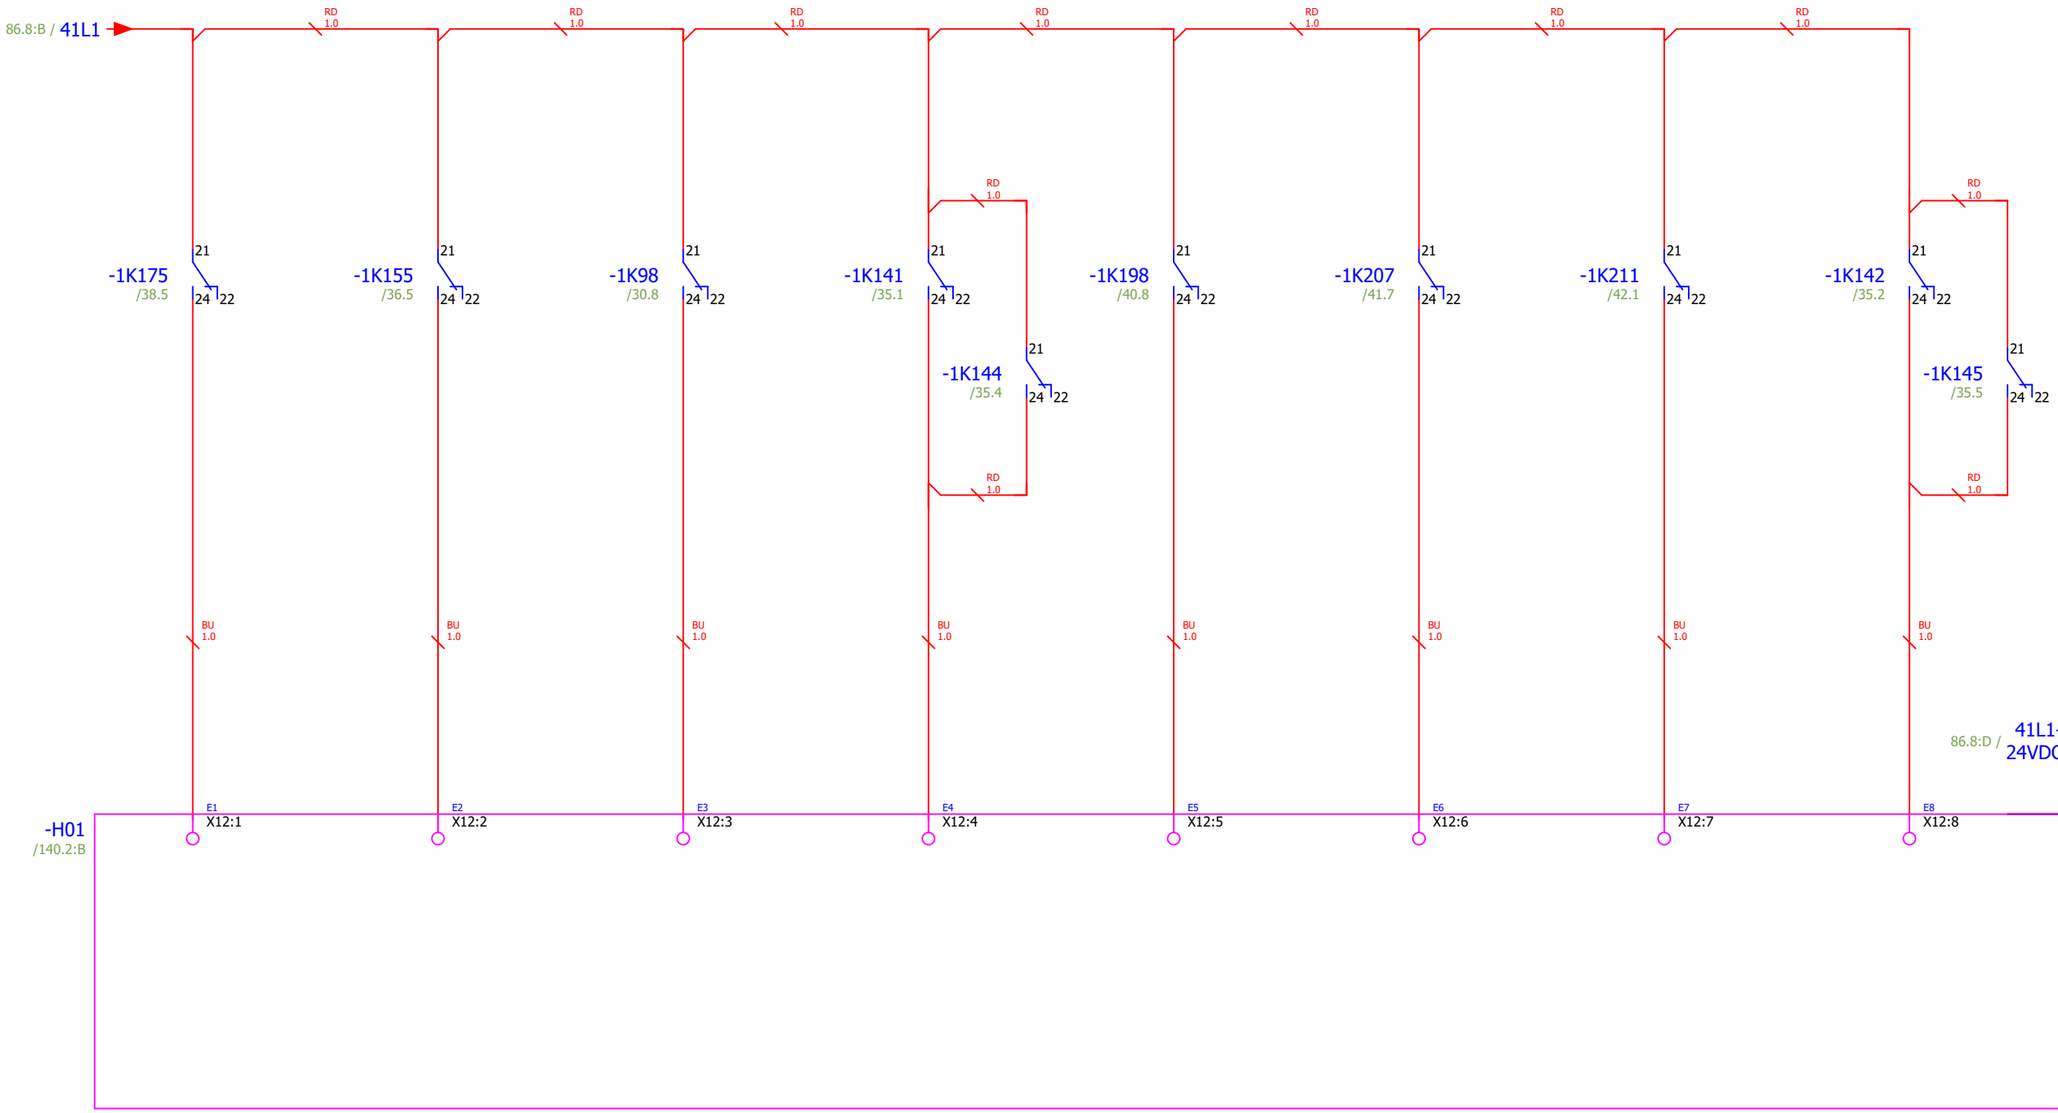
SISTEM ZAŠTITE AKTIVIVRAN

SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA GENERATORA ISPAD

TRANSFORMATOR BUCHHOLZ ISPAD

TEMPERATURA TRANSFORMATORA ISPAD


SISTEM ZAŠTITE INTERNI KVAR



Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	ALARMSKI JAVLJAČ - PREKID	PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 87
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 90 / 206

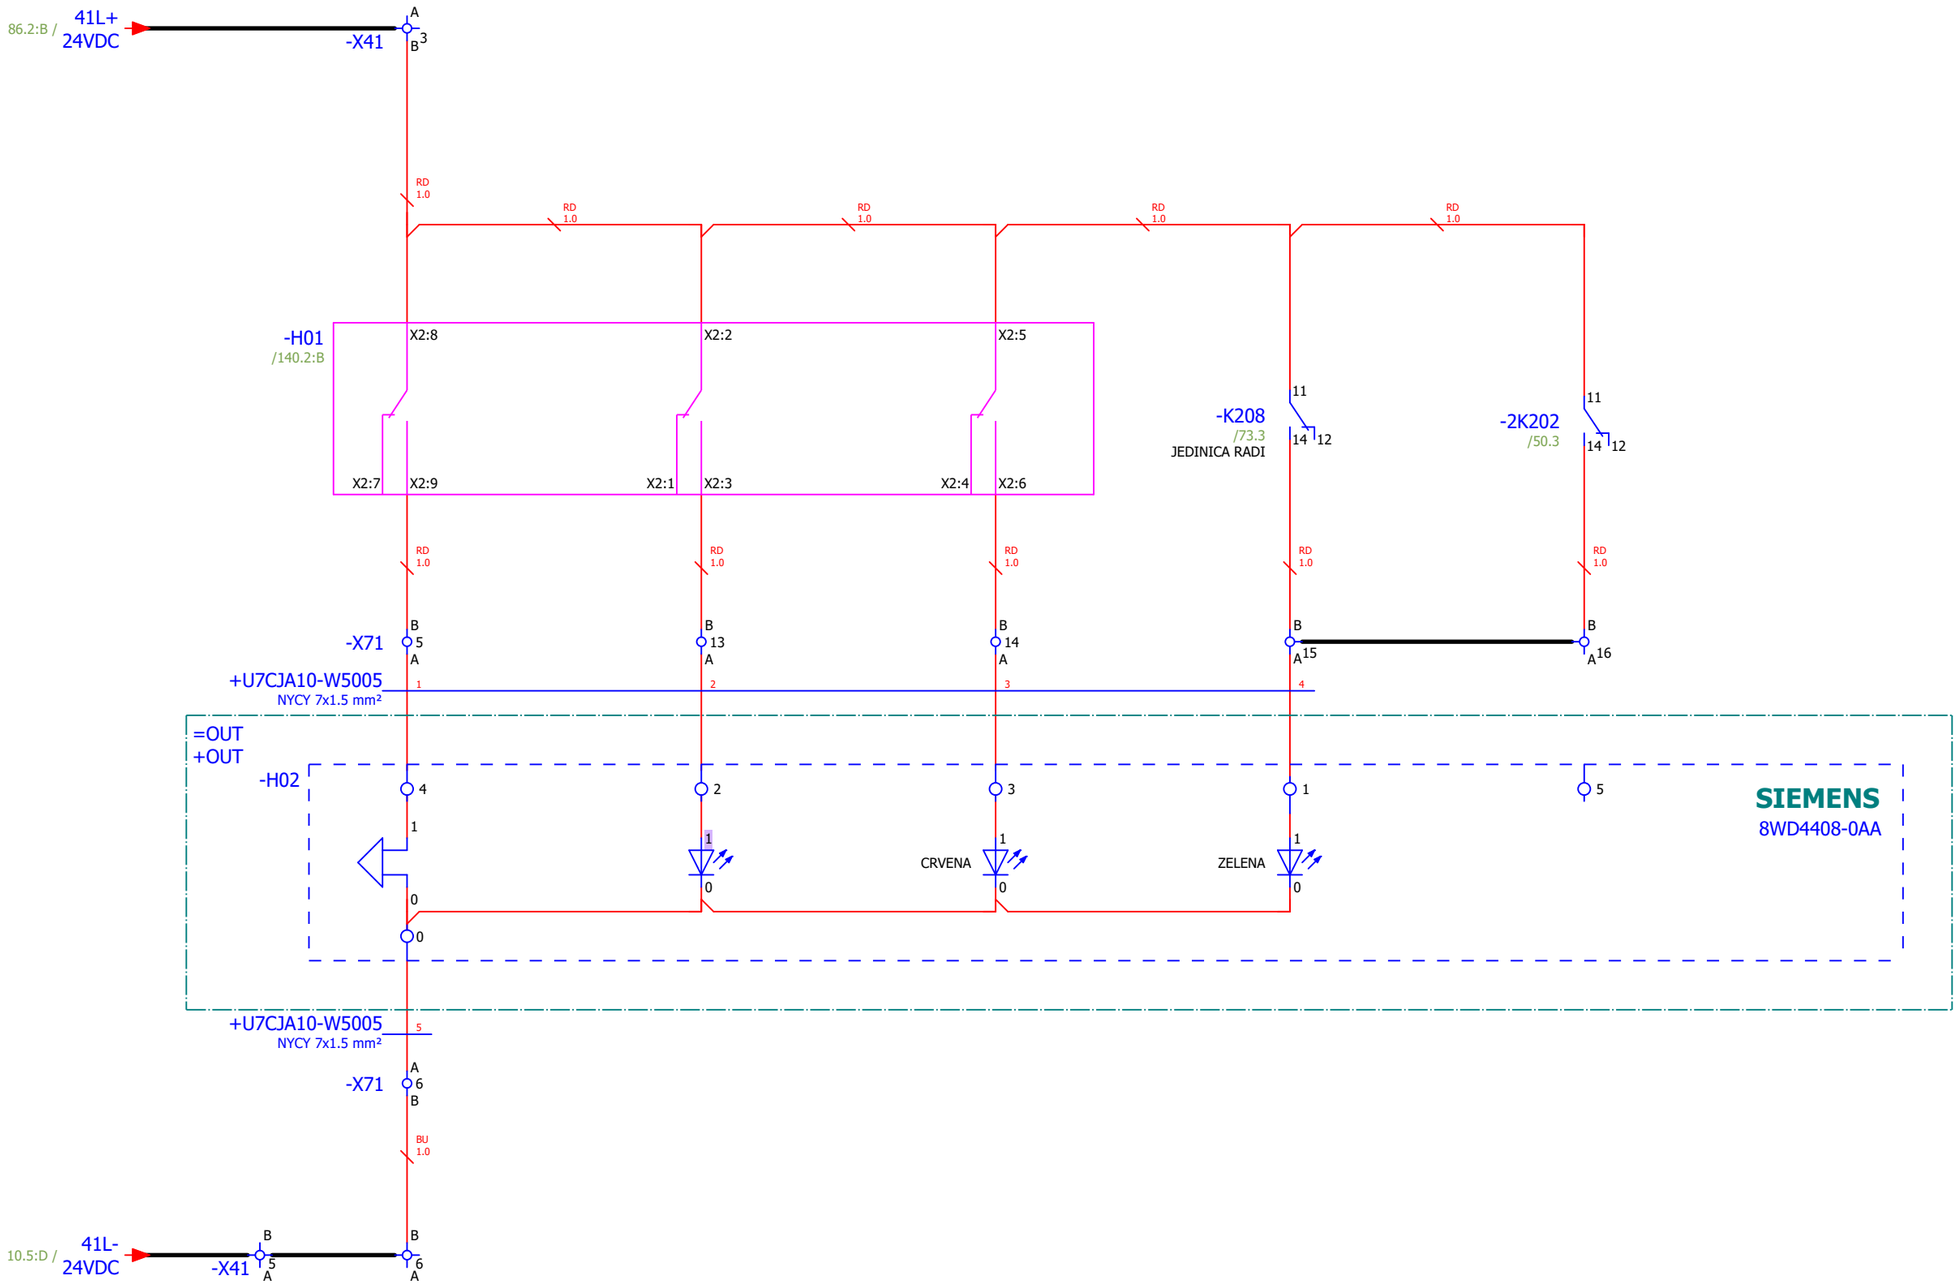SIRENA UPOZORENJE AKTIVNO ALARM AKTIVAN JEDINICA RADI



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 88
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 91 / 206

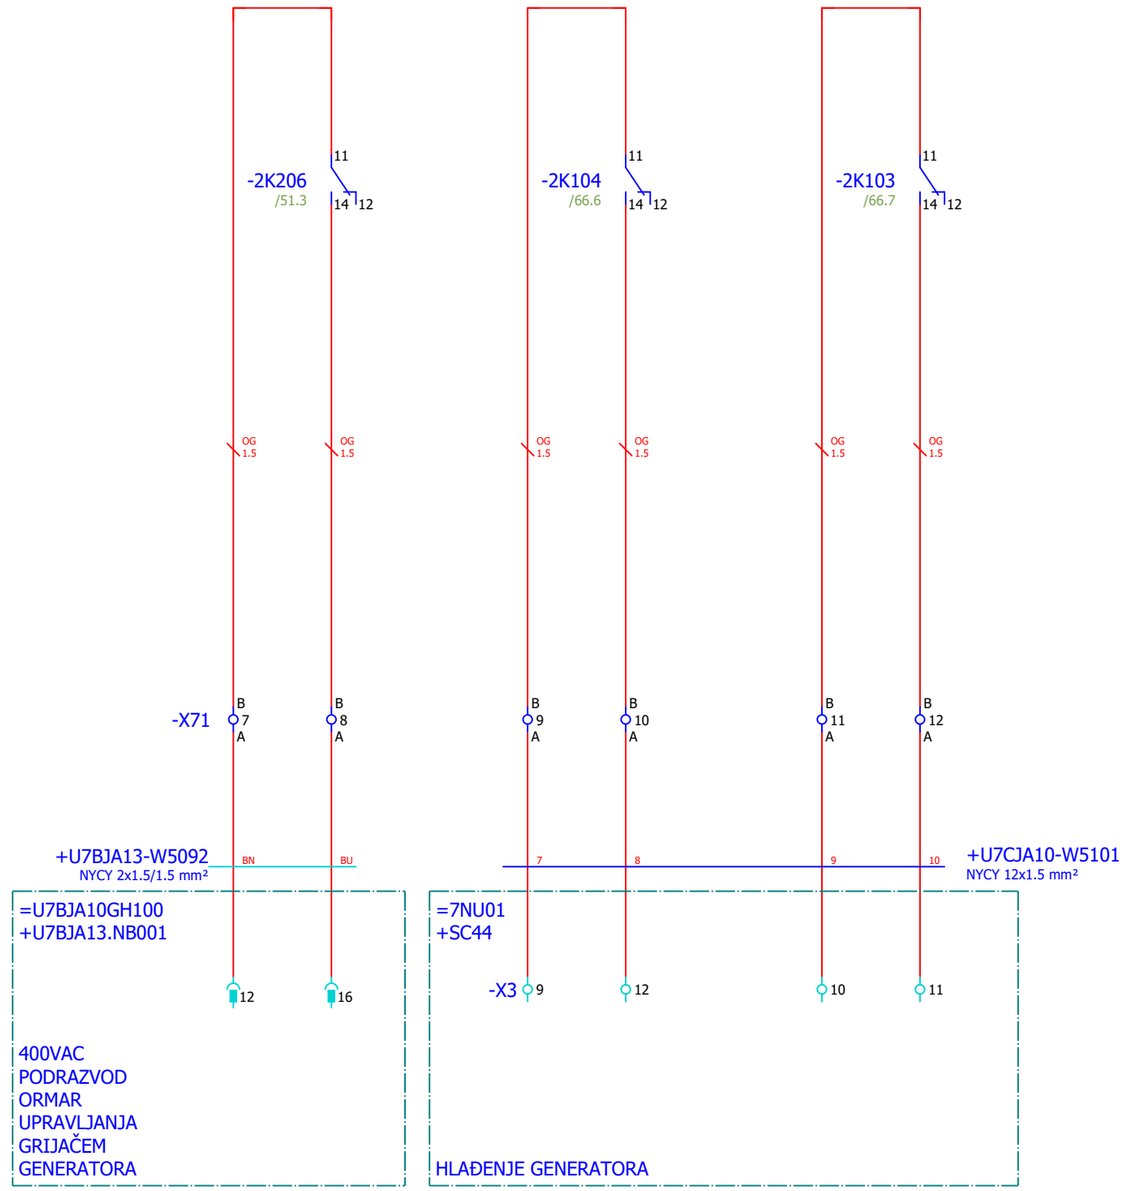
POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

GRIJAČI GENERATORA
NAREDBA UKLJUČI

NAREDBA ZA
OTVARANJE VENTILA
RASHLADNE VODE
GENERATORA

NAREDBA ZA
ZATVARANJE VENTILA
RASHLADNE VODE
GENERATORA




Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				VANJSKO UPRAVLJANJE - GENERATOR	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 89
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 92 / 206

ULJNA PUMPA TRANSFORMATORA I POKRENI

ULJNA PUMPA TRANSFORMATORA II POKRENI

NAREDBA ZA OTVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA

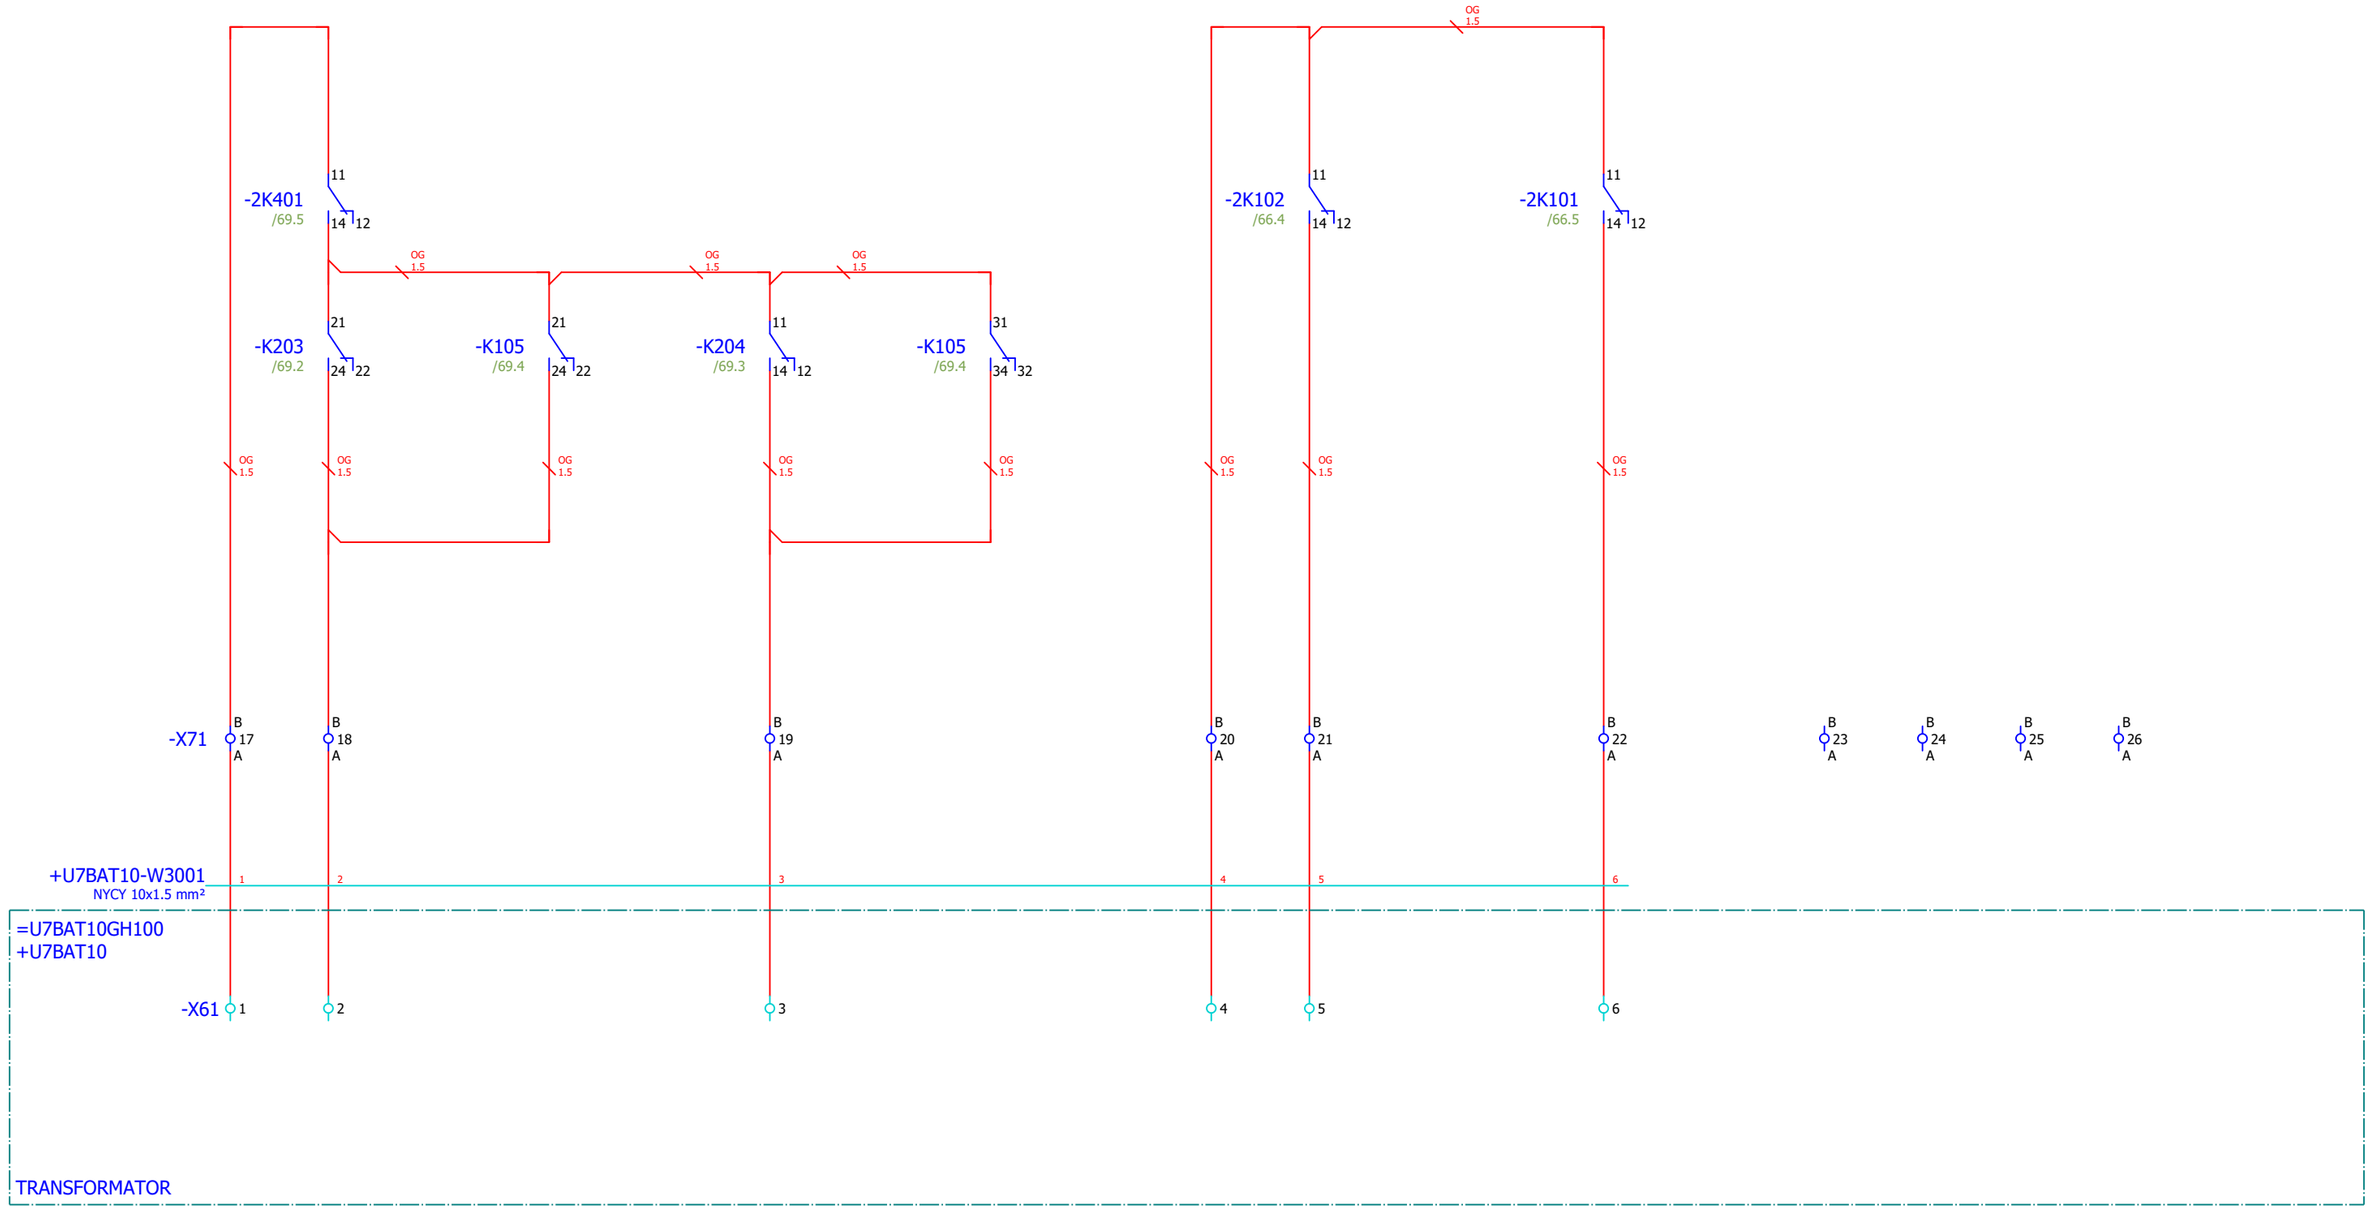NAREDBA ZA ZATVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				VANJSKO UPRAVLJANJE - TRANSFORMATOR	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 90
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 93 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

RASTAVLJAČ 1 ISKLJUČI

RASTAVLJAČ 1 UKLJUČI

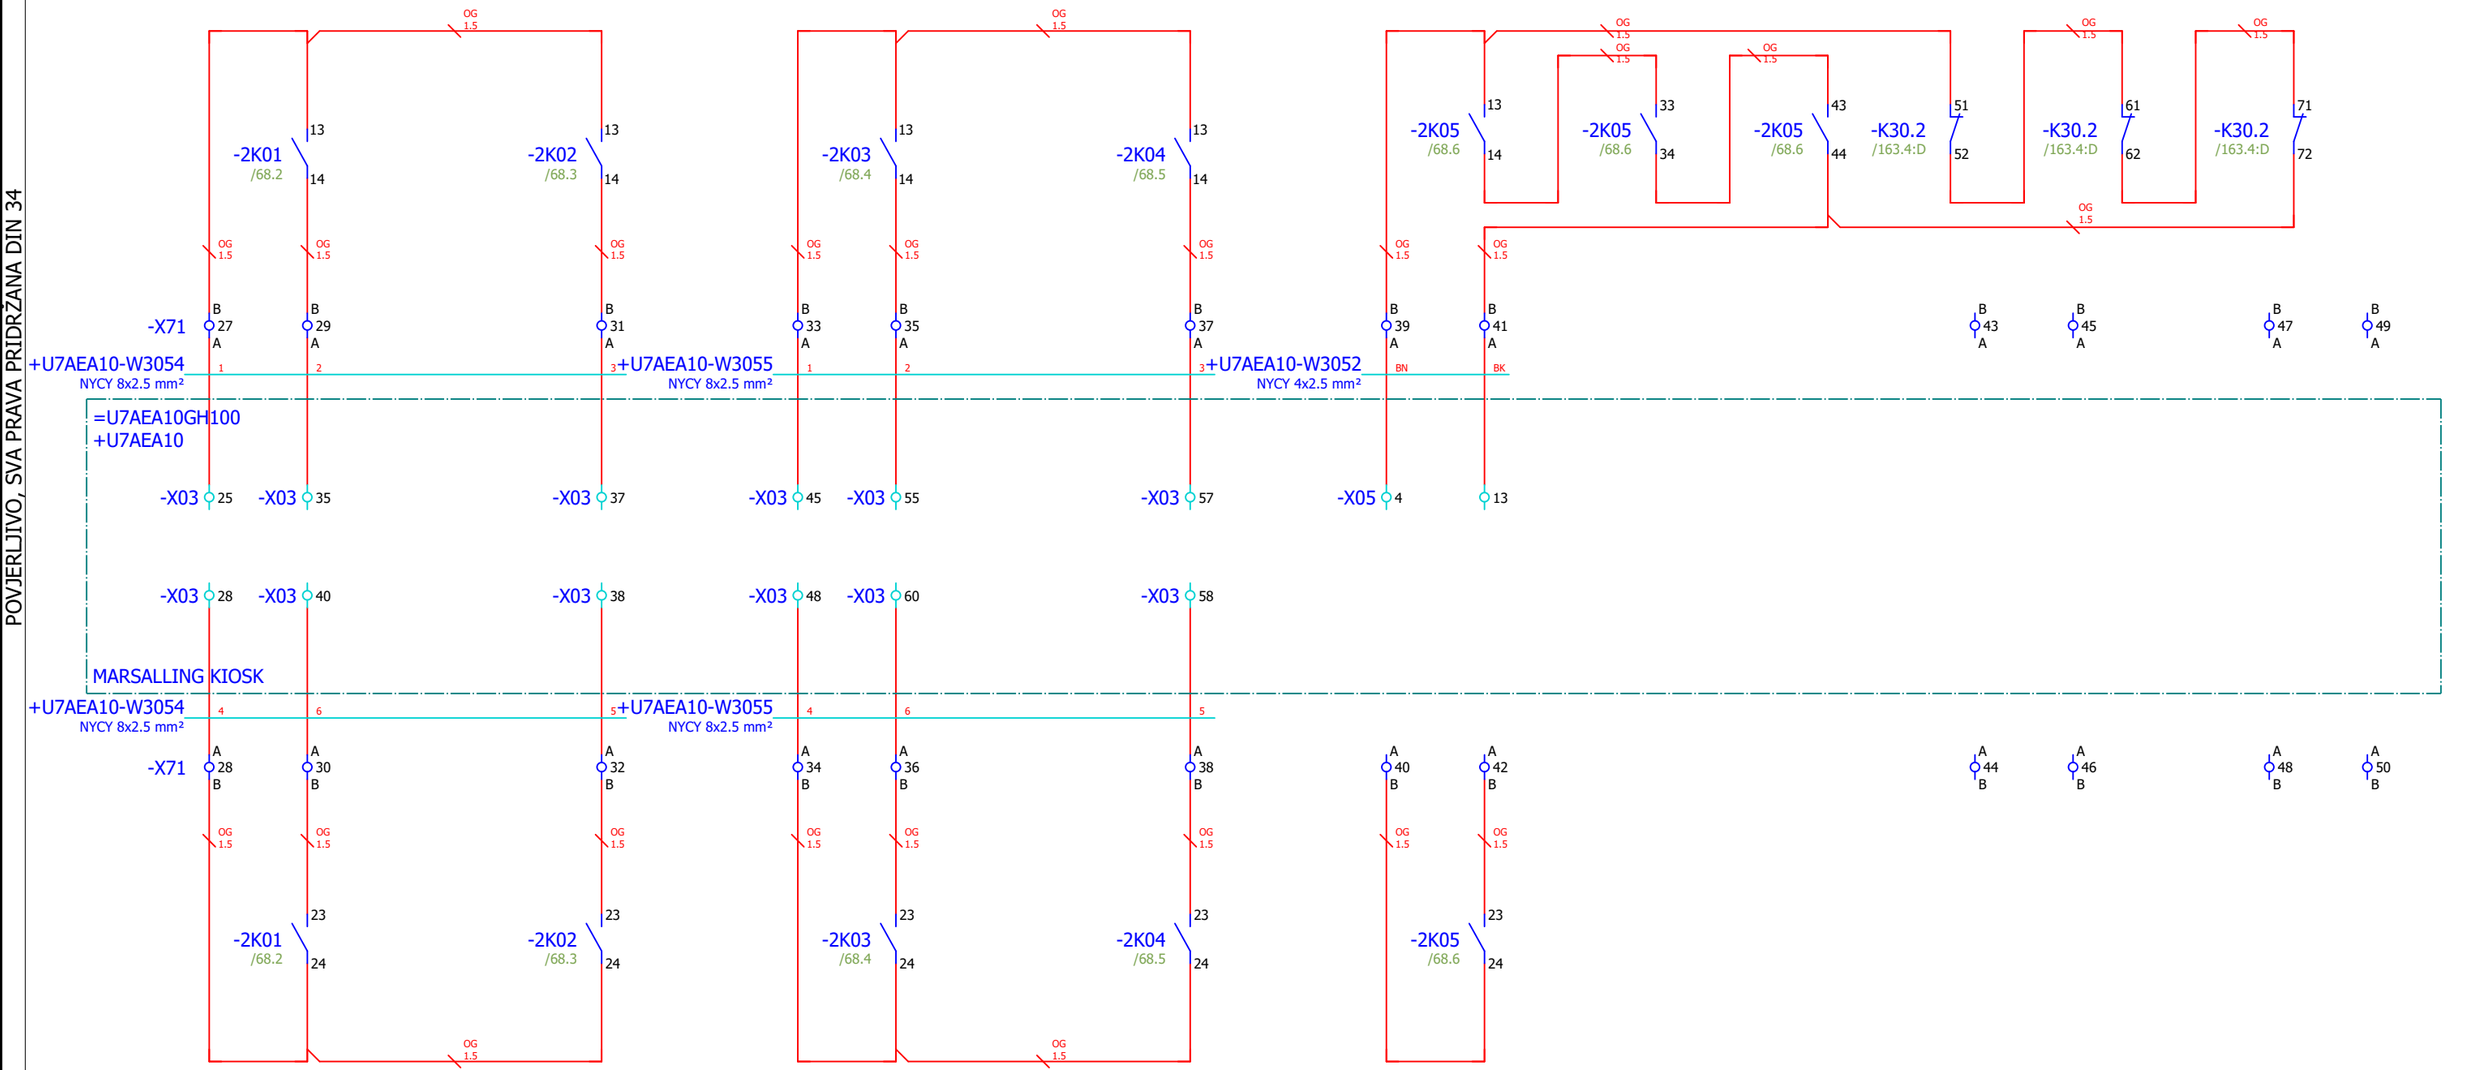
RASTAVLJAČ 2 ISKLJUČI

RASTAVLJAČ 2 UKLJUČI

NAREDBA ZA ISKLJUČENJE GENERATORSKOG PREKIDAČA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska			= U7CJA10GH100
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				VANJSKO UPRAVLJANJE - MARSALLING KIOSK	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	+ U7CJA10
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		PROD br.:	STRANICA 91
								STRANICA 94 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

NAREDBA ZA UKLJUČIVANJE POBUDE

NAREDBA ZA ISKLJUČIVANJE POBUDE

REZERVA (ZAHTJEV ZA FCR MOD)

REZERVA (ZAHTJEV ZA AVR MOD)

REZERVA (ZAHTJEV ZA VAR MOD)

REZERVA (ZAHTJEV ZA PF MOD)

BRZINA > LIMIT ZA UKLJUČENJE POBUDE

-2K106 /66.2 — 11, 14, 12

-2K105 /66.3 — 11, 14, 12

-2K211 /53.1 — 11, 14, 12

-2K212 /53.2 — 11, 14, 12

-2K213 /53.3 — 11, 14, 12

-2K214 /53.4 — 11, 14, 12

-2K215 /53.5 — 11, 14, 12

OG 1.5

-X71: B 51 A, B 52 A, B 53 A, B 54 A, B 55 A, B 56 A, B 57 A, B 58 A, B 59 A, B 60 A, B 61 A, B 62 A, B 63 A, B 64 A

+U7CJA10-W5203 NYCY 10x1.5 mm² — 4, 5, 6, 7, 8, 9

+U7CJA10-W5204 NYCY 10x1.5 mm² — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

=U7MKC10GH100
+U7MKC11

-X030 2, -X040 2, -X030 1, -X040 1, -X030 3, -X040 3, -X030 4, -X040 4, -X030 5, -X040 5, -X030 6, -X040 6, -X030 7, -X040 7

POBUDA

Format ISO/DIN A3

91

93

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				VANJSKO UPRAVLJANJE - POBUDA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 92
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 95 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

REZERVA (NAREDBA ZA RASTEREĆENJE)

REZERVA (NAREDBA ZA UKLJUČENJE OSTRVSKOG NAČINA RADA)

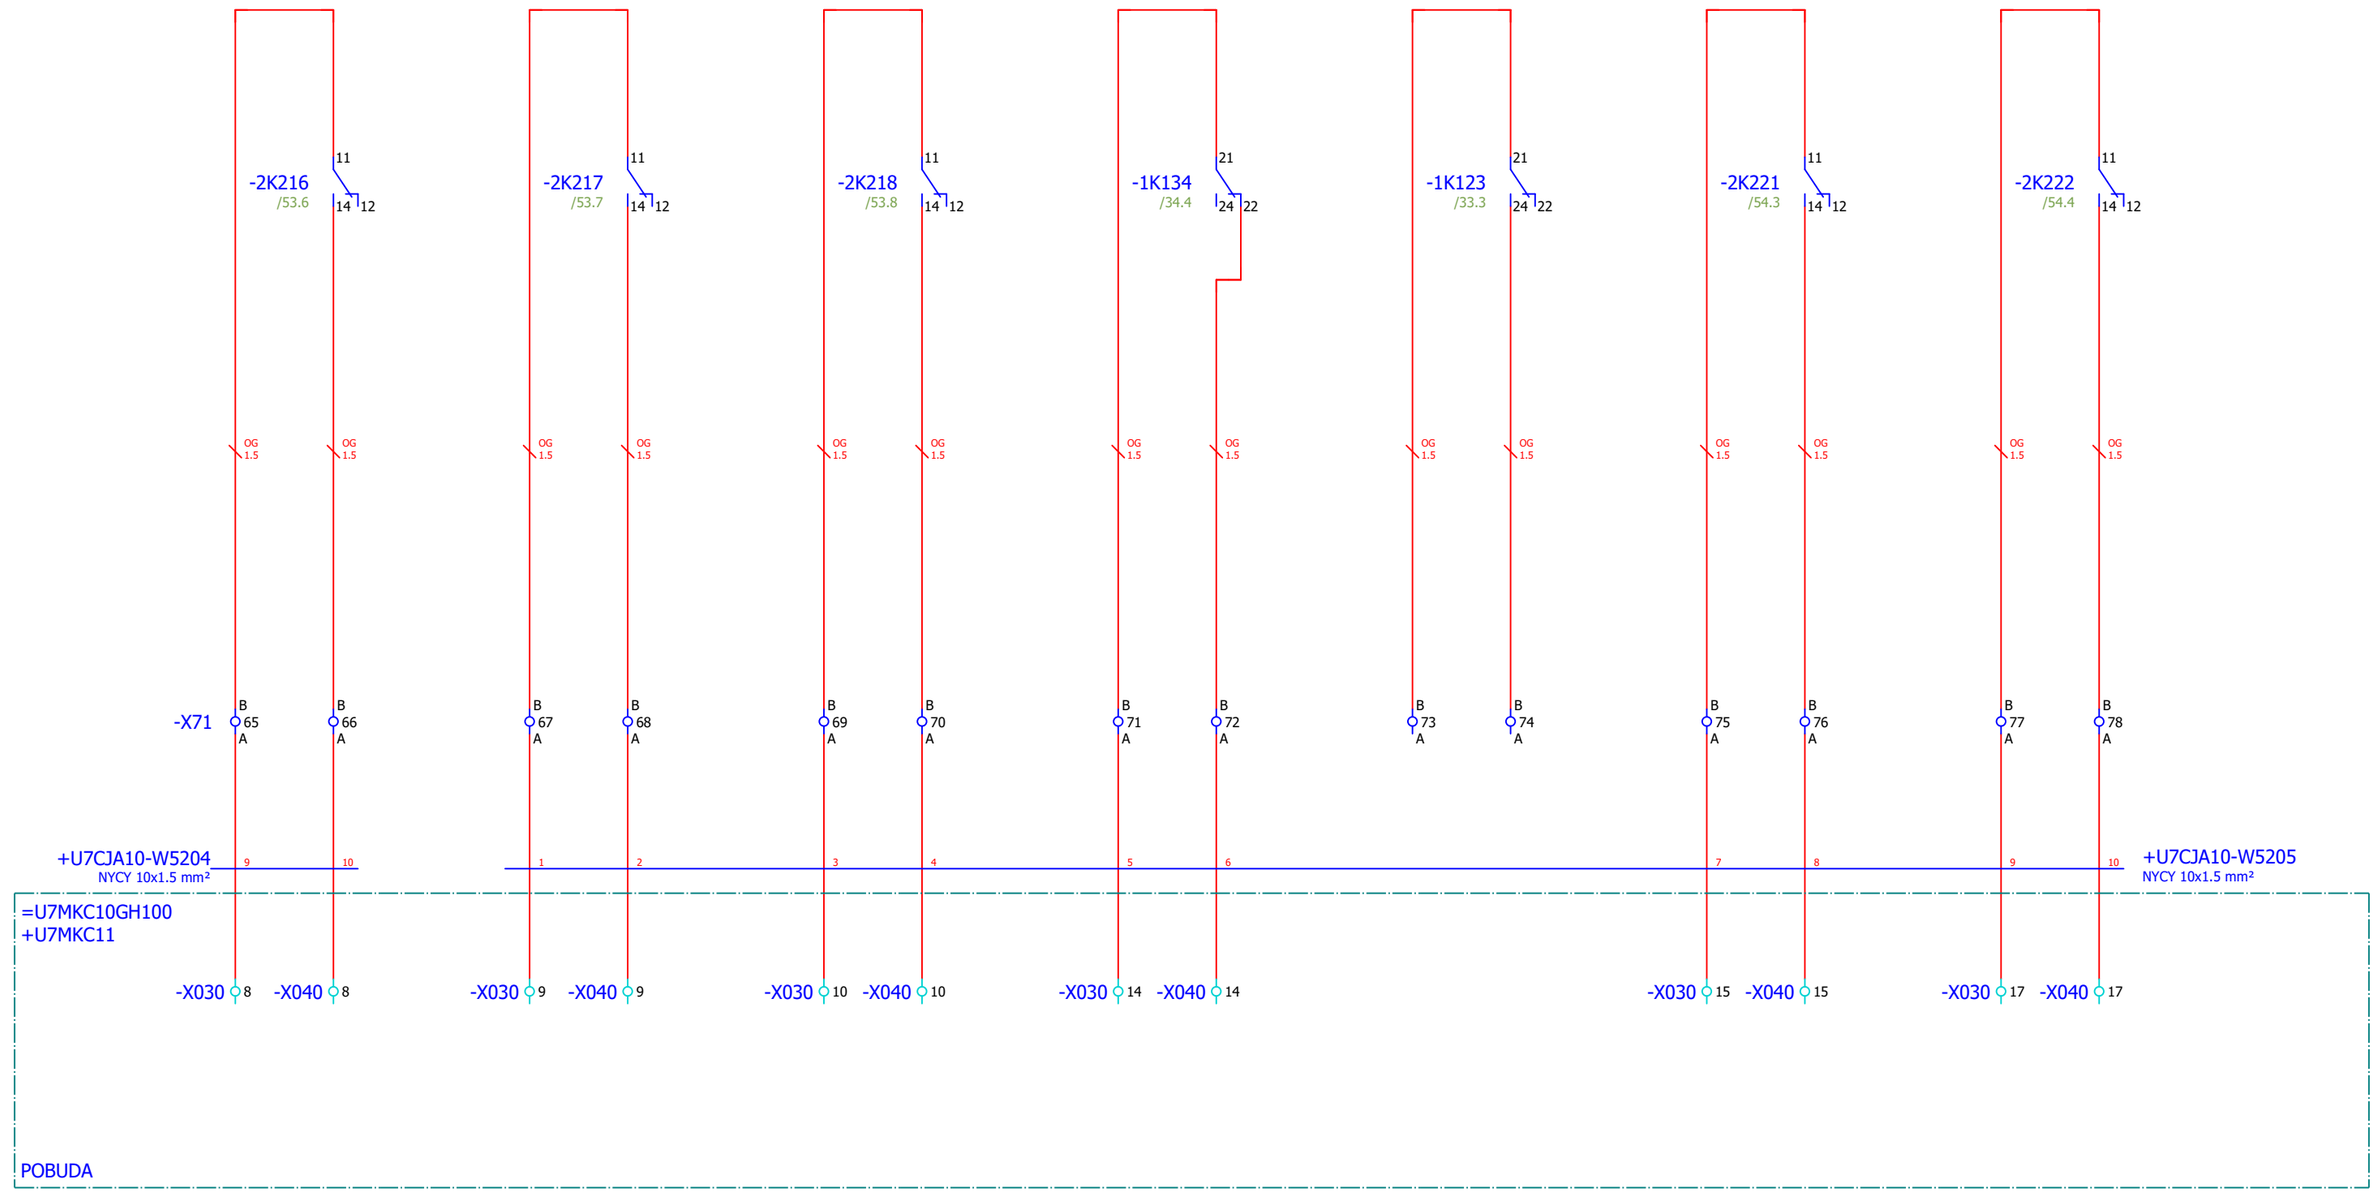
RESET POBUDE

GRID VT MCB OK - SINHRONIZACIJA

REZERVA

SINHRONIZACIJA AKTIVNA

ELEKTRIČNO KOČENJE DOZOVOLA ZA UKLJUČENJE



Format ISO/DIN A3

92

94

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				VANJSKO UPRAVLJANJE - POBUDA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 93
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 96 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

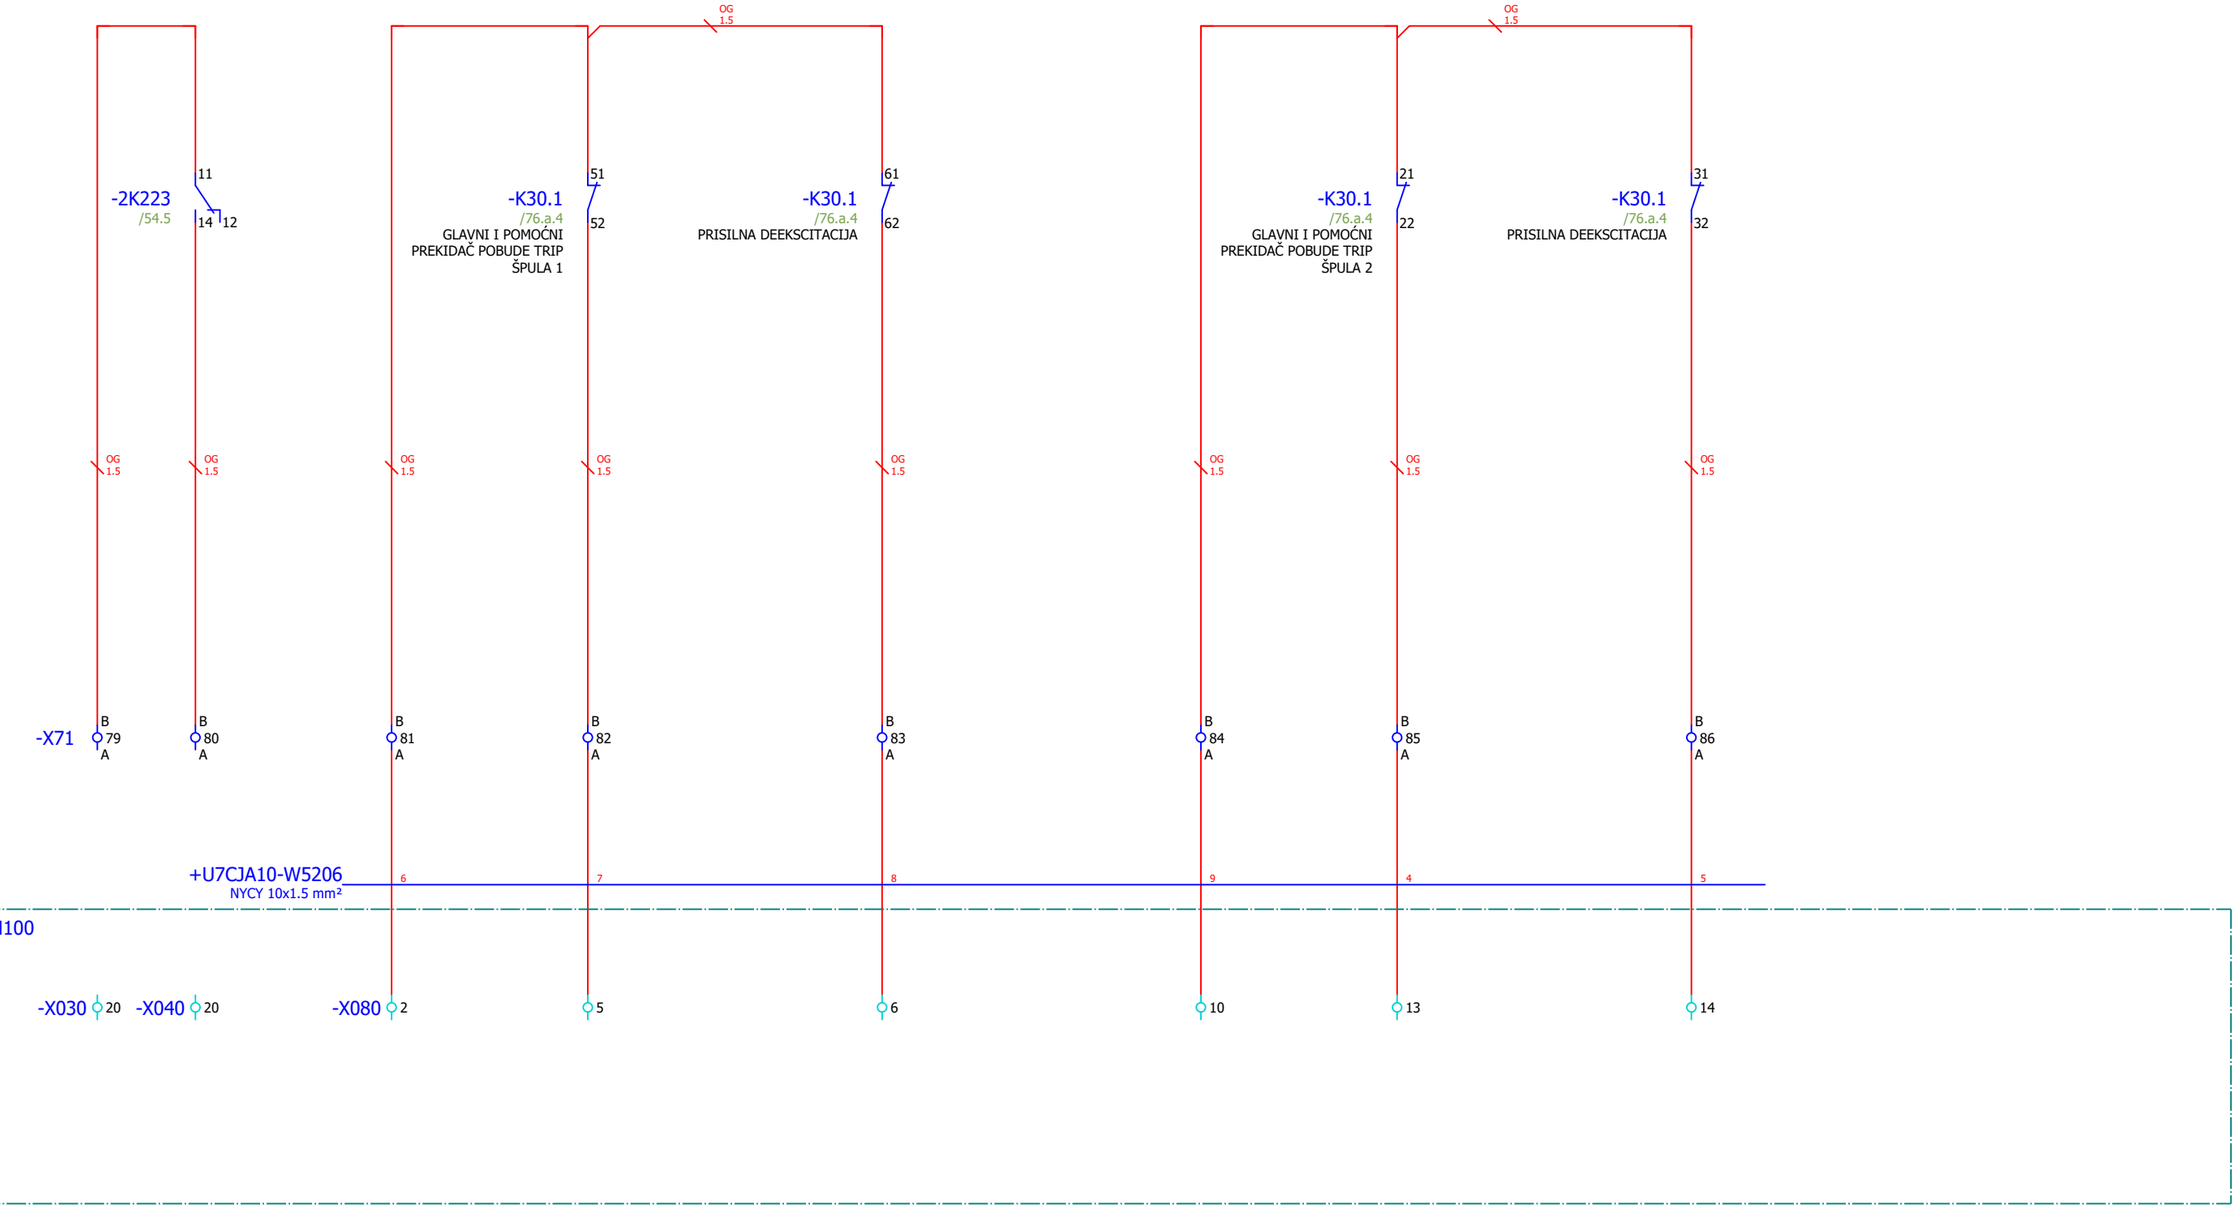
BRZINA < ELEKTRIČNO KOČENJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA

GLAVNI I POMOĆNI PREKIDAČ POBUDE TRIP ŠPULA 1

PRISILNA DEEKSCITACIJA

GLAVNI I POMOĆNI PREKIDAČ POBUDE TRIP ŠPULA 2

PRISILNA DEEKSCITACIJA



Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				VANJSKO UPRAVLJANJE - POBUDA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 94
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 97 / 206

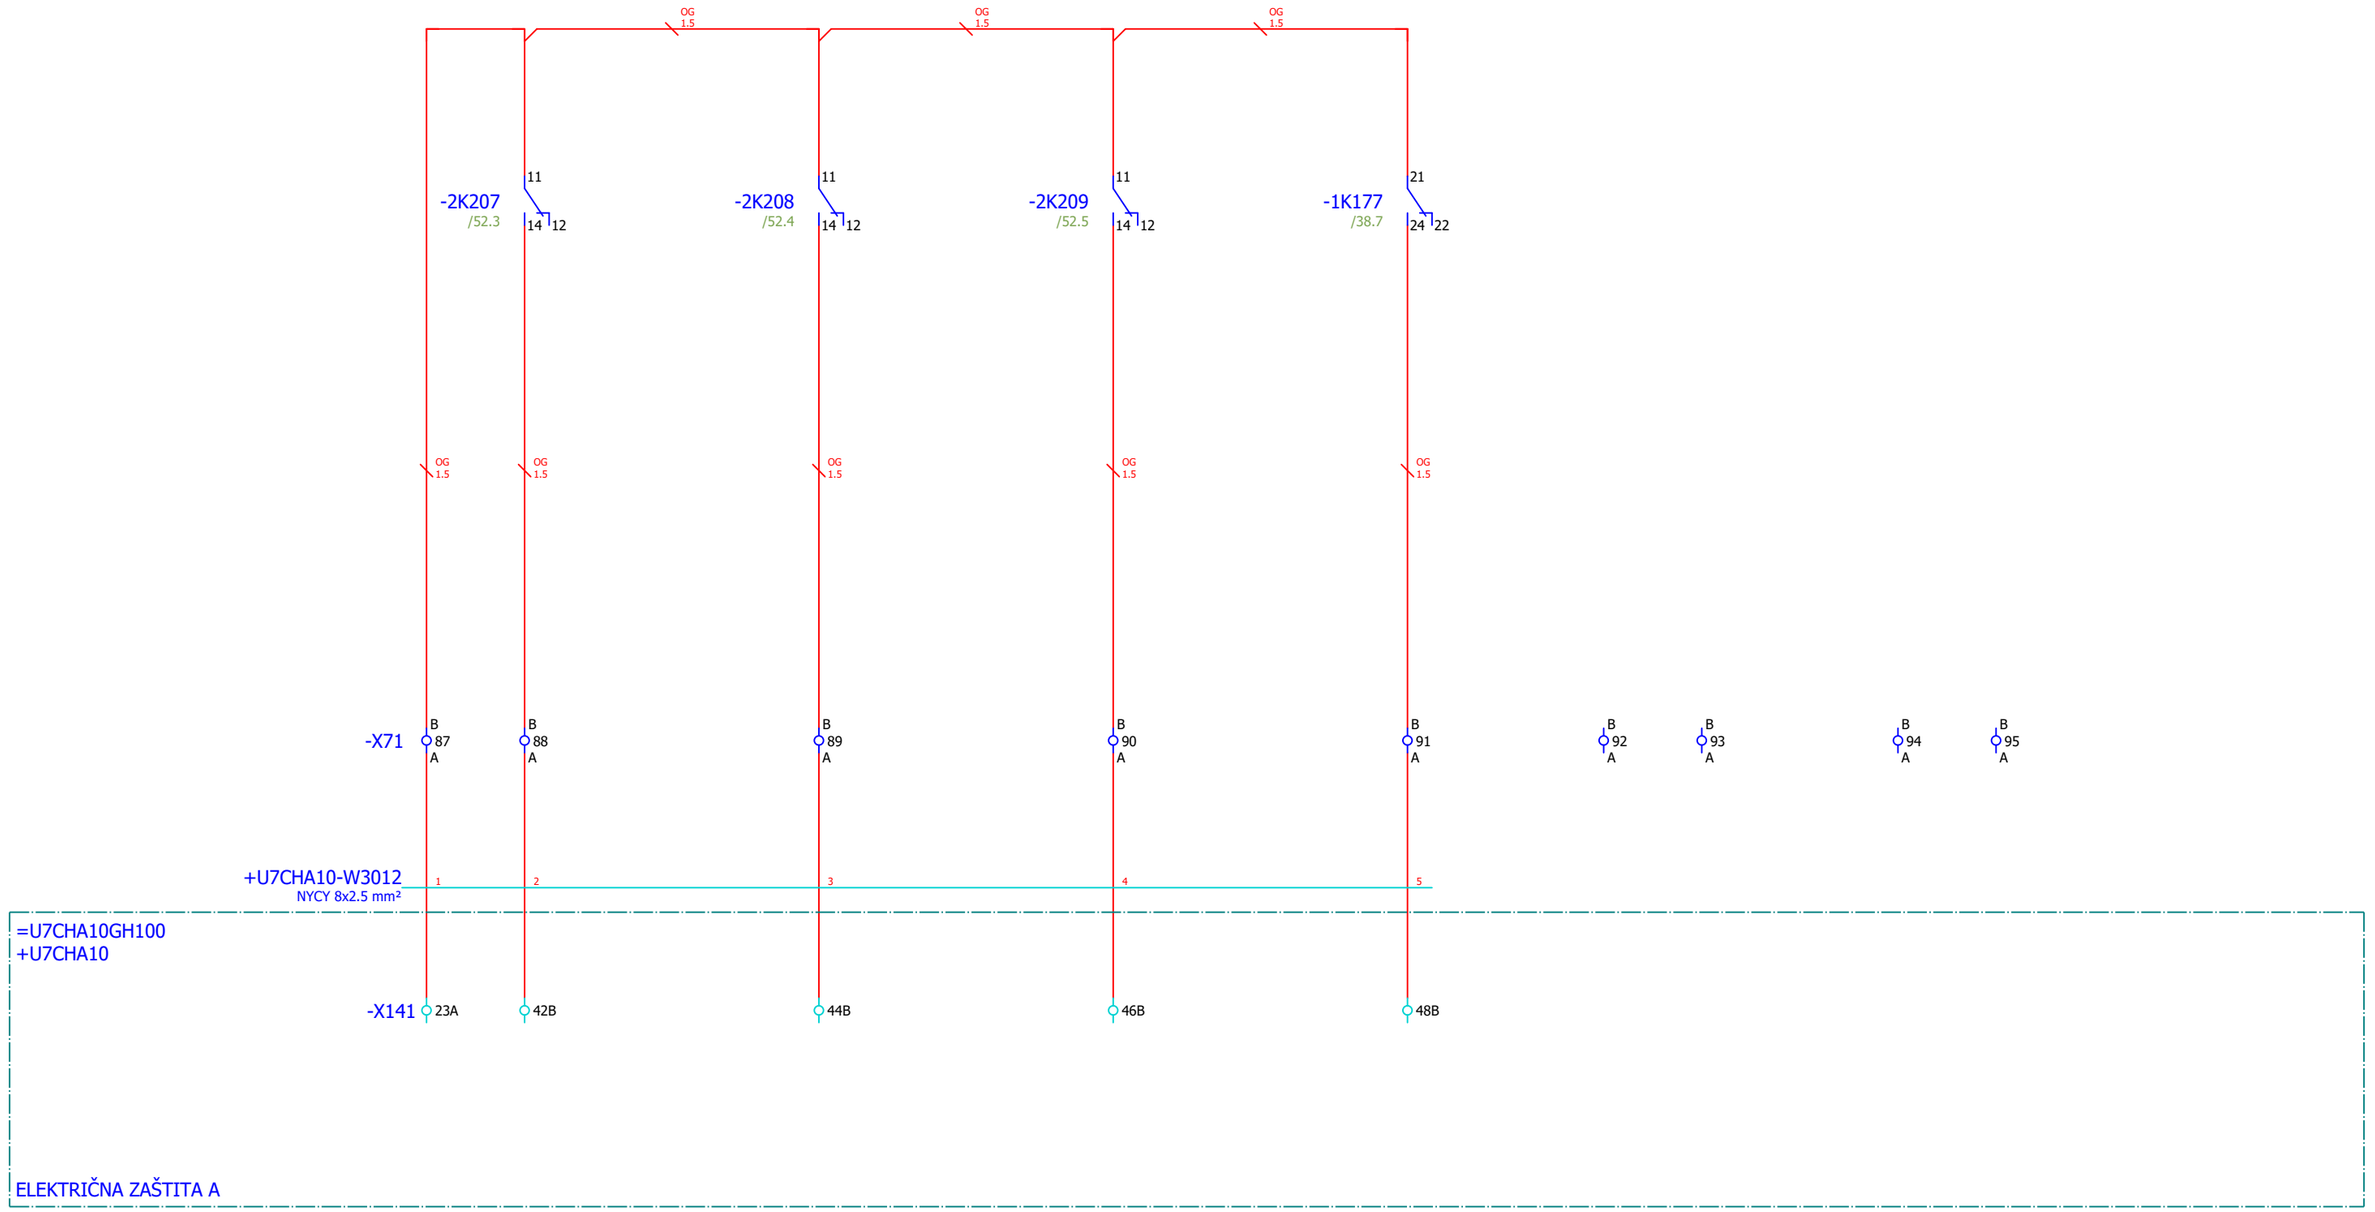
POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

TEMPERATURA GENERATORA ISPAD

TEMPERATURA ROTORA ISPAD

TEMPERATURA ULJA TRANSFORMATORA ISPAD

NADZOR VIBRACIJA ISPAD



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				VANJSKO UPRAVLJANJE - GENERATORSKA ZAŠTITA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 95
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 98 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

GLAVNI DOVODNI PREKIDAČ NAREDBA UKLJUČI

GLAVNI DOVODNI PREKIDAČ NAREDBA ISKLJUČI

REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ NAREDBA UKLJUČI

REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ NAREDBA ISKLJUČI

VENTILATOR RASHLADE SABIRNIČKIH KANALA NAREDBA UKLJUČI

SUSTAV USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE NAREDBA UKLJUČI

-2K225 /54.7 — 11, 14, 12 — OG 1.5 — OG 1.5

-2K226 /54.8 — 11, 14, 12 — OG 1.5 — OG 1.5

-2K227 /55.1 — 11, 14, 12 — OG 1.5 — OG 1.5

-2K228 /55.2 — 11, 14, 12 — OG 1.5 — OG 1.5

-2K229 /55.3 — 11, 14, 12 — OG 1.5 — OG 1.5

-2K231 /55.5 — 11, 14, 12 — OG 1.5 — OG 1.5

-X71: B 96 A, B 97 A, B 98 A, B 99 A, B 100 A, B 101 A, B 102 A, B 103 A, B 104 A, B 105 A, B 106 A, B 107 A

+U7BJA11-W5022 NYCY 7x1.5 mm² — 1, 2, 3, 4

+U7BJA11-W5032 NYCY 7x1.5 mm² — 1, 2, 3, 4

+U7CJA10-W5004 NYCY 10x1.5 mm² — 6, 7

+U7BJA13-W5132 NYCY 2x1.5/1.5 mm² — BN, BU

=U7BJA10GH100
+U7BJA11.EB001
-X21: 10, 11, 12, 13
GLAVNO DOVODNO NAPAJANJE +NE4

=U7BJA10GH100
+U7BJA11.LB001
-X31: 6, 7, 8, 9
POMOĆNO DOVODNO NAPAJANJE +NE16

=U7SAA10GH100
+U7SAA10
-X61: 3, 4
ORMAR UPRAVLJANJA VENTILATOROM SABIRNIČKOG KANALA

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.FA002
17, 18
400VAC PODRAZVOD SISTEM USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				VANJSKO UPRAVLJANJE - 400VAC PODRAZVOD	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 96
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 99 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

DRENAŽA ISPOD GENERATORA NAREDBA UKLJUČI

DRENAŽA ISPOD TURBINE A NAREDBA UKLJUČI

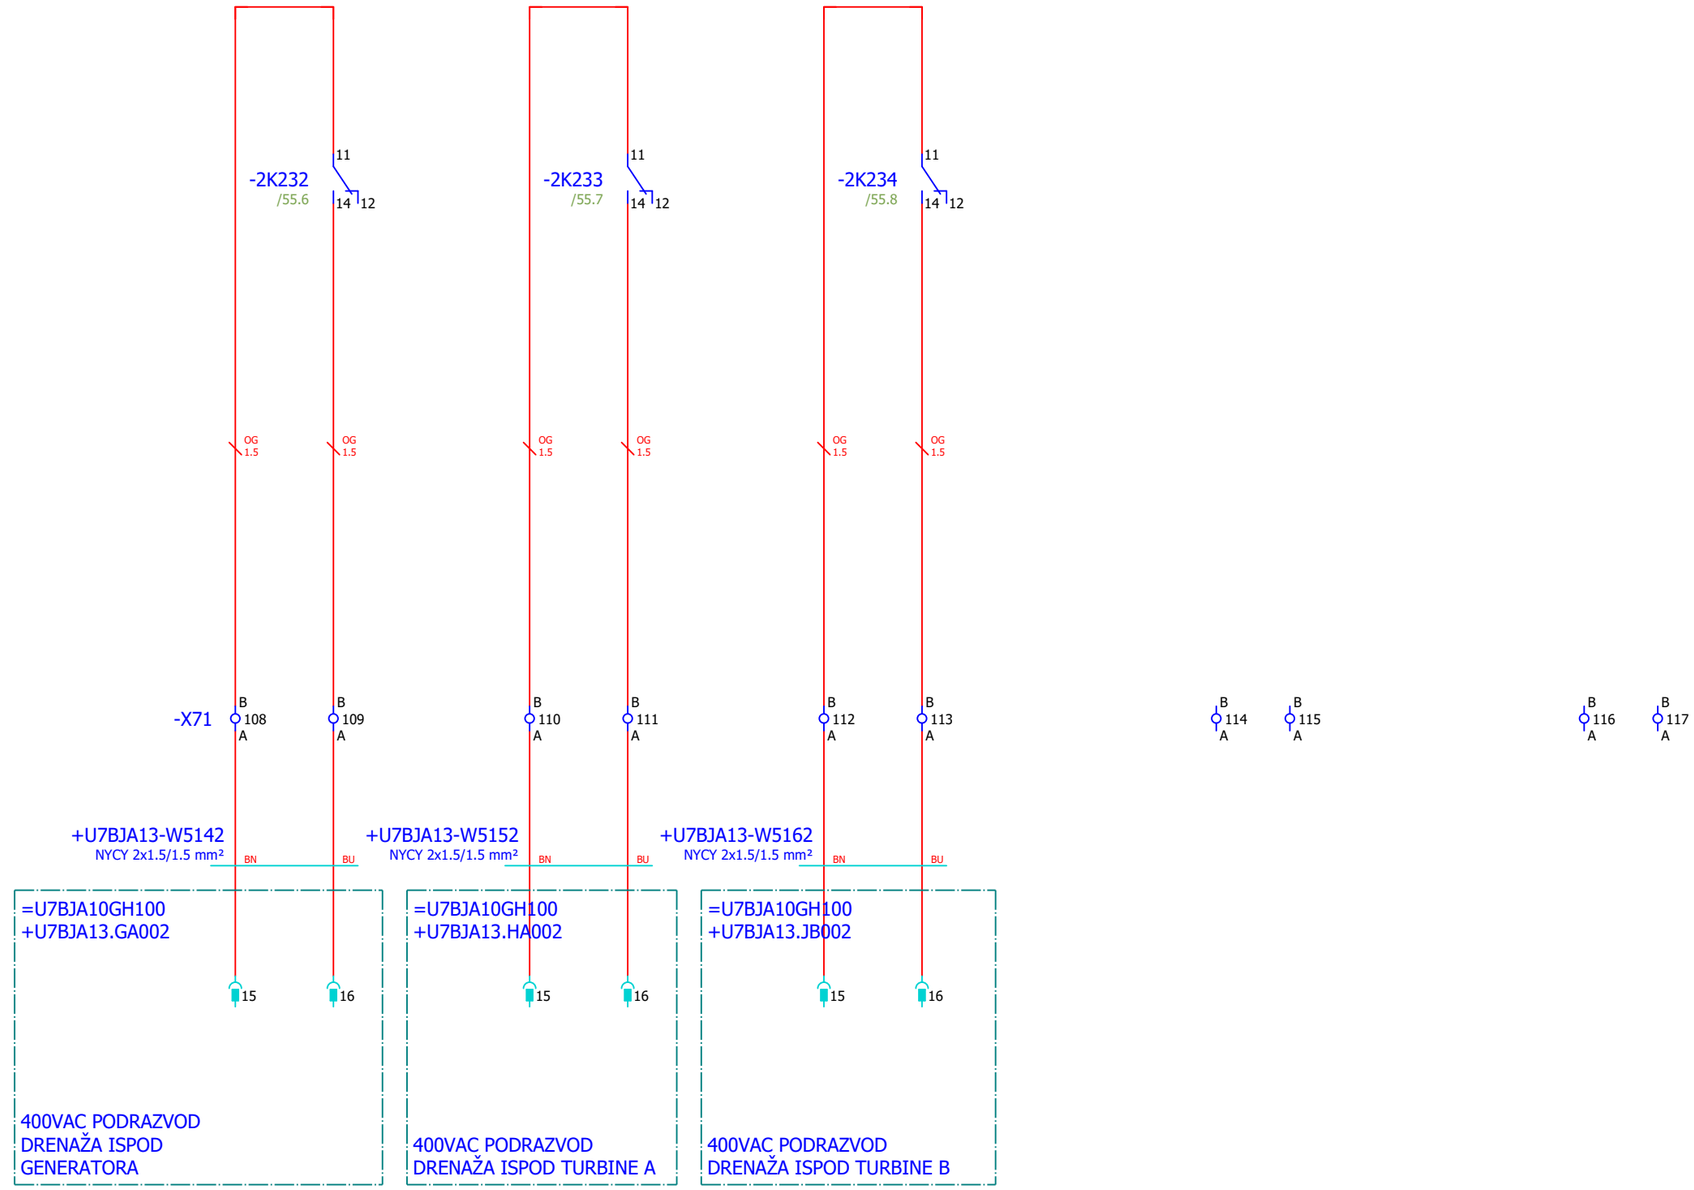DRENAŽA ISPOD TURBINE B NAREDBA UKLJUČI



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				VANJSKO UPRAVLJANJE - 400VAC PODRAZVOD	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 97
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 100 / 206

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

-X61 A/B 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

-X110 A/B 5 6 7 8 9 10 11 12

-X111 A/B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BILO KOJA PUMPA ULJA
TRANSFORMATORA UKLJUČENA

80.8:C / 42L1

A1

-K169
/165.4:C
24VDC

A2

80.4:F / 42L1-
24VDC

80.4:A / 42L4

11

-K169
/98.6

14 12

80.8:E / 42L2

80.8:C / 42L3


RXG22BD
SE.RZM040W

14 11 /98.6:C
12
24 21
22

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				REZERVNI KONTAKTI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 98
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 101 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

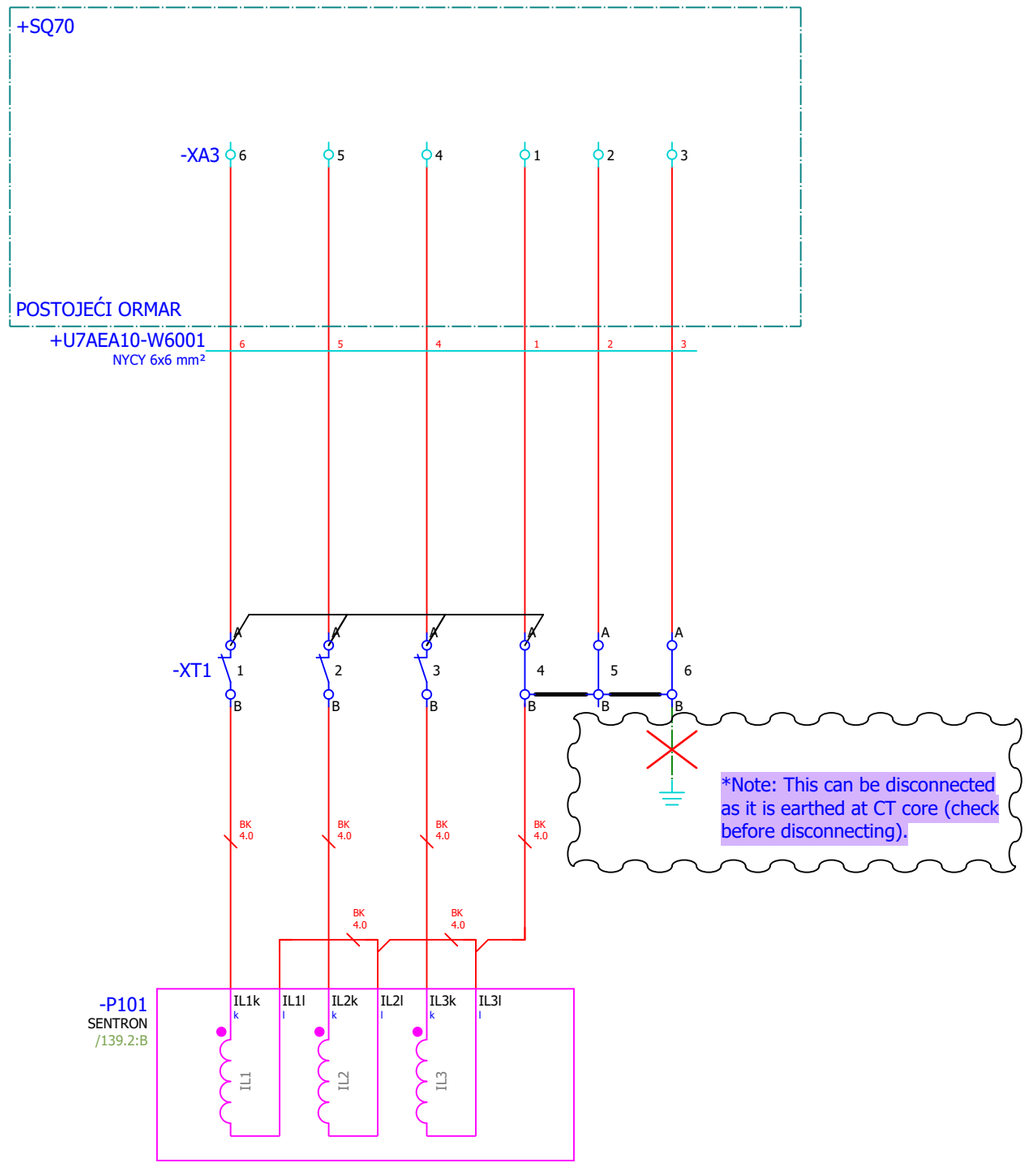
MULTIMETAR



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	STRUČNI TRANSFORMATORI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 99
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 102 / 206

Format ISO/DIN A3

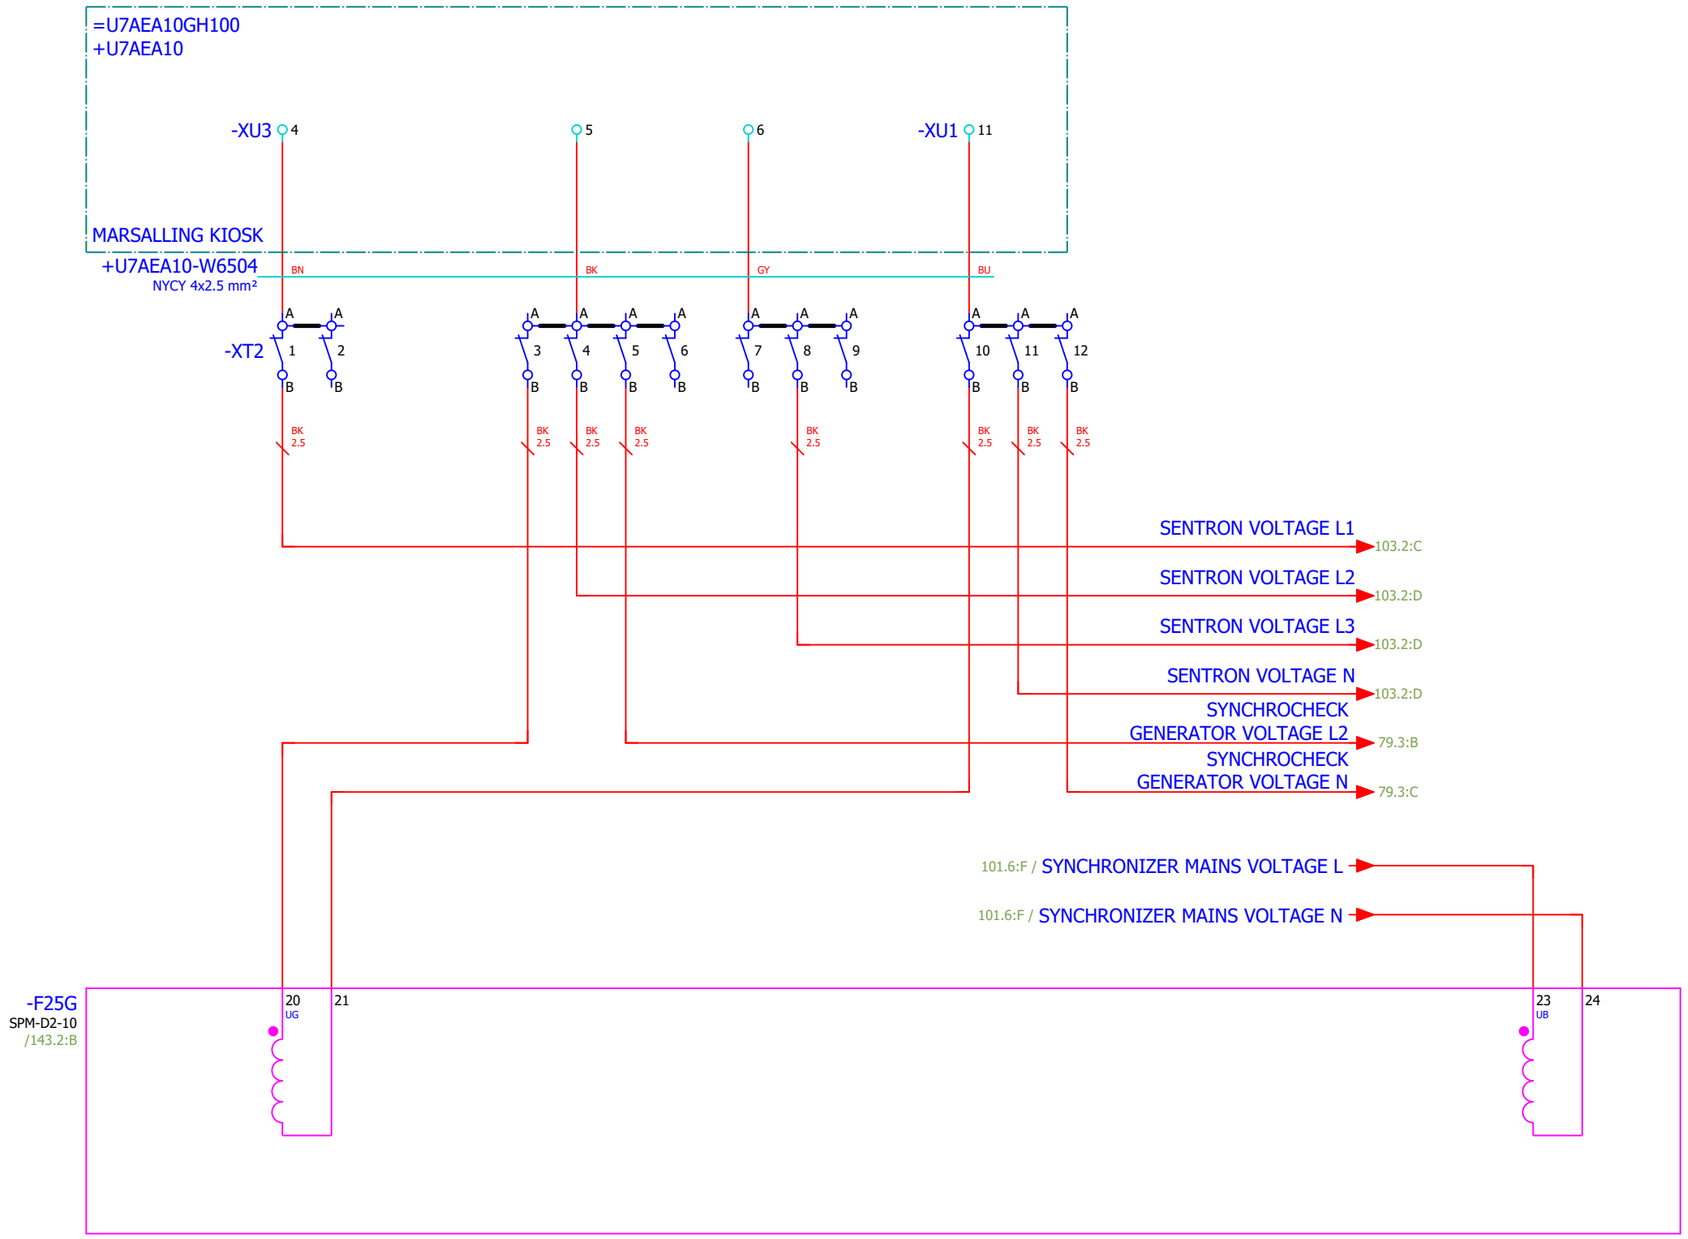SINKRONIZACIJA 110kV NAPON GENERATORSKE STRANE



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				NAPONSKI TRANSFORMATORI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 100
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 103 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

110kV NAPON SABIRNIČKE STRANE

=U7AEA10GH100
+U7AEA10

MARSALLING KIOSK

-XU5 21 22 2

+U7AEA10-W6507
NYCY 4x2.5 mm²

BU BK BN

-XT3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BK 2.5

BUS_N
101.6:C

BUS_N → 101.1:E

VOLTMETER BUSBAR I L → 102.3:C

VOLTMETER BUSBAR I N → 102.3:D

VOLTMETER BUSBAR II L → 102.5:C

VOLTMETER BUSBAR II N → 102.5:D

-K150 /164.4:E
-K151 /164.4:E

14 13 31 32

-XT4 1 2 3 4

EXCITATION L → 103.6:C

EXCITATION N → 103.6:D

SYNCHROCHECK GRID VOLTAGE L2 → 79.3:C

SYNCHROCHECK GRID VOLTAGE N → 79.3:C

SYNCHRONIZER MAINS VOLTAGE L → 100.5:E

SYNCHRONIZER MAINS VOLTAGE N → 100.5:E

=U7CBC10GH100
+U7CBC10

TURBINSKI REGULATOR

-XT7 5 6

+U7CBC10-W6501
NYCY 4x4 mm²

BN BU


1	7	3
UL1	UL2	N
-A257	-A257	-A257
/138.3:B	/138.3:B	/138.3:C
110kV NAPON SABIRNICE 1 - L2	110kV NAPON SABIRNICE 2 - L2	110kV SABIRNICA NAPON - N


110kV NAPON SABIRNICE 1 - L2 110kV NAPON SABIRNICE 2 - L2 110kV SABIRNICA NAPON - N

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	NAPONSKI TRANSFORMATORI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 101
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 104 / 206

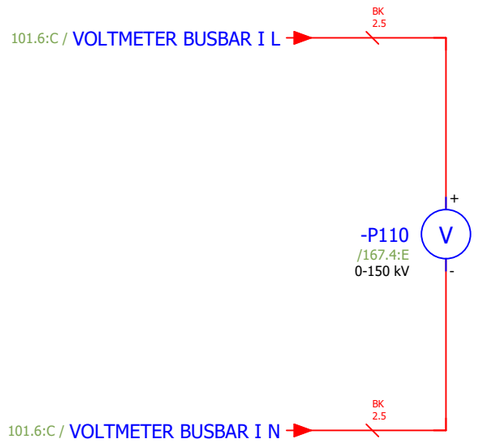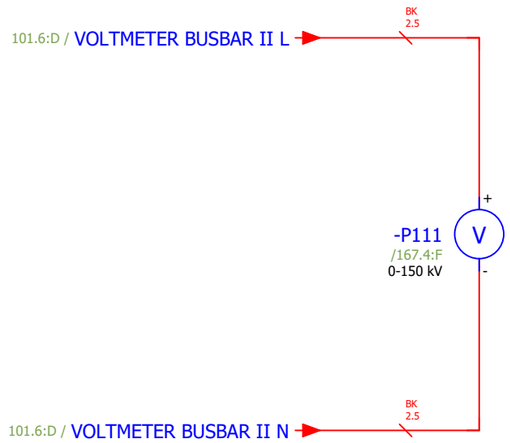POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34






Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				NAPONSKI TRANSFORMATORI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 102
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 105 / 206

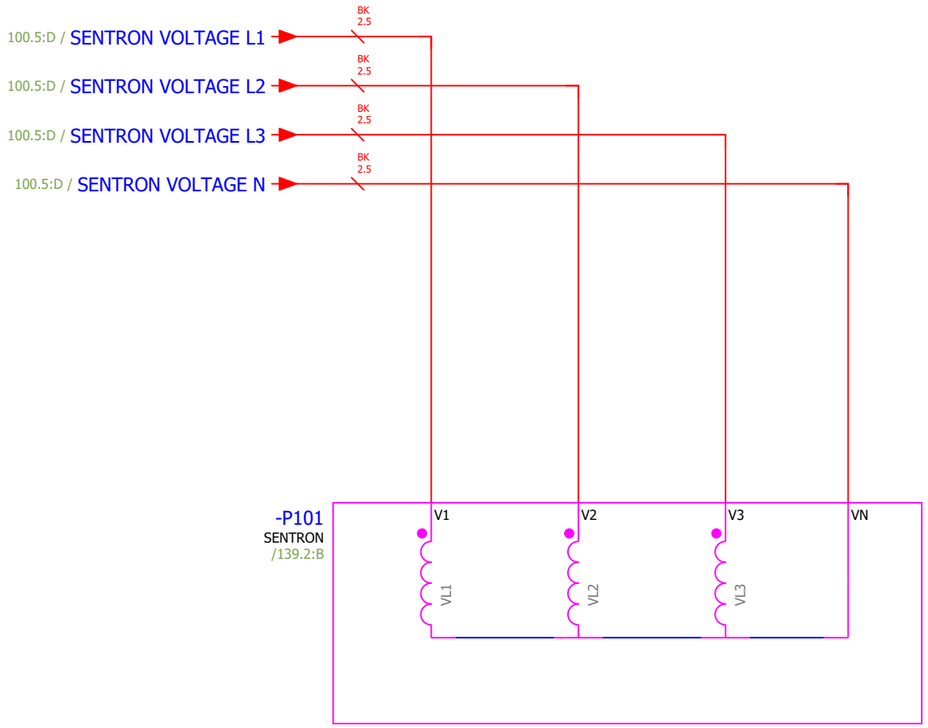


102

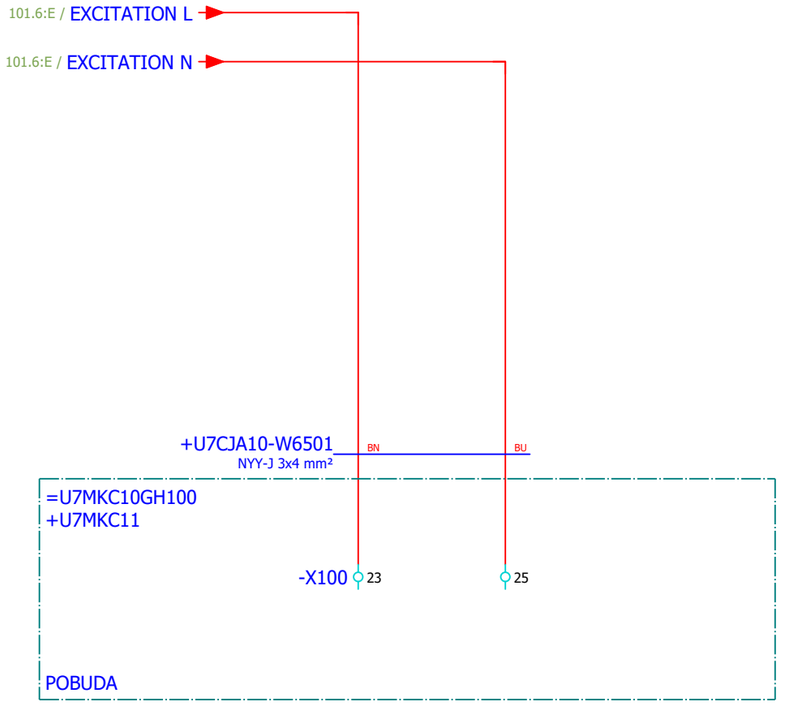

104

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				NAPONSKI TRANSFORMATORI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 103
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 106 / 206

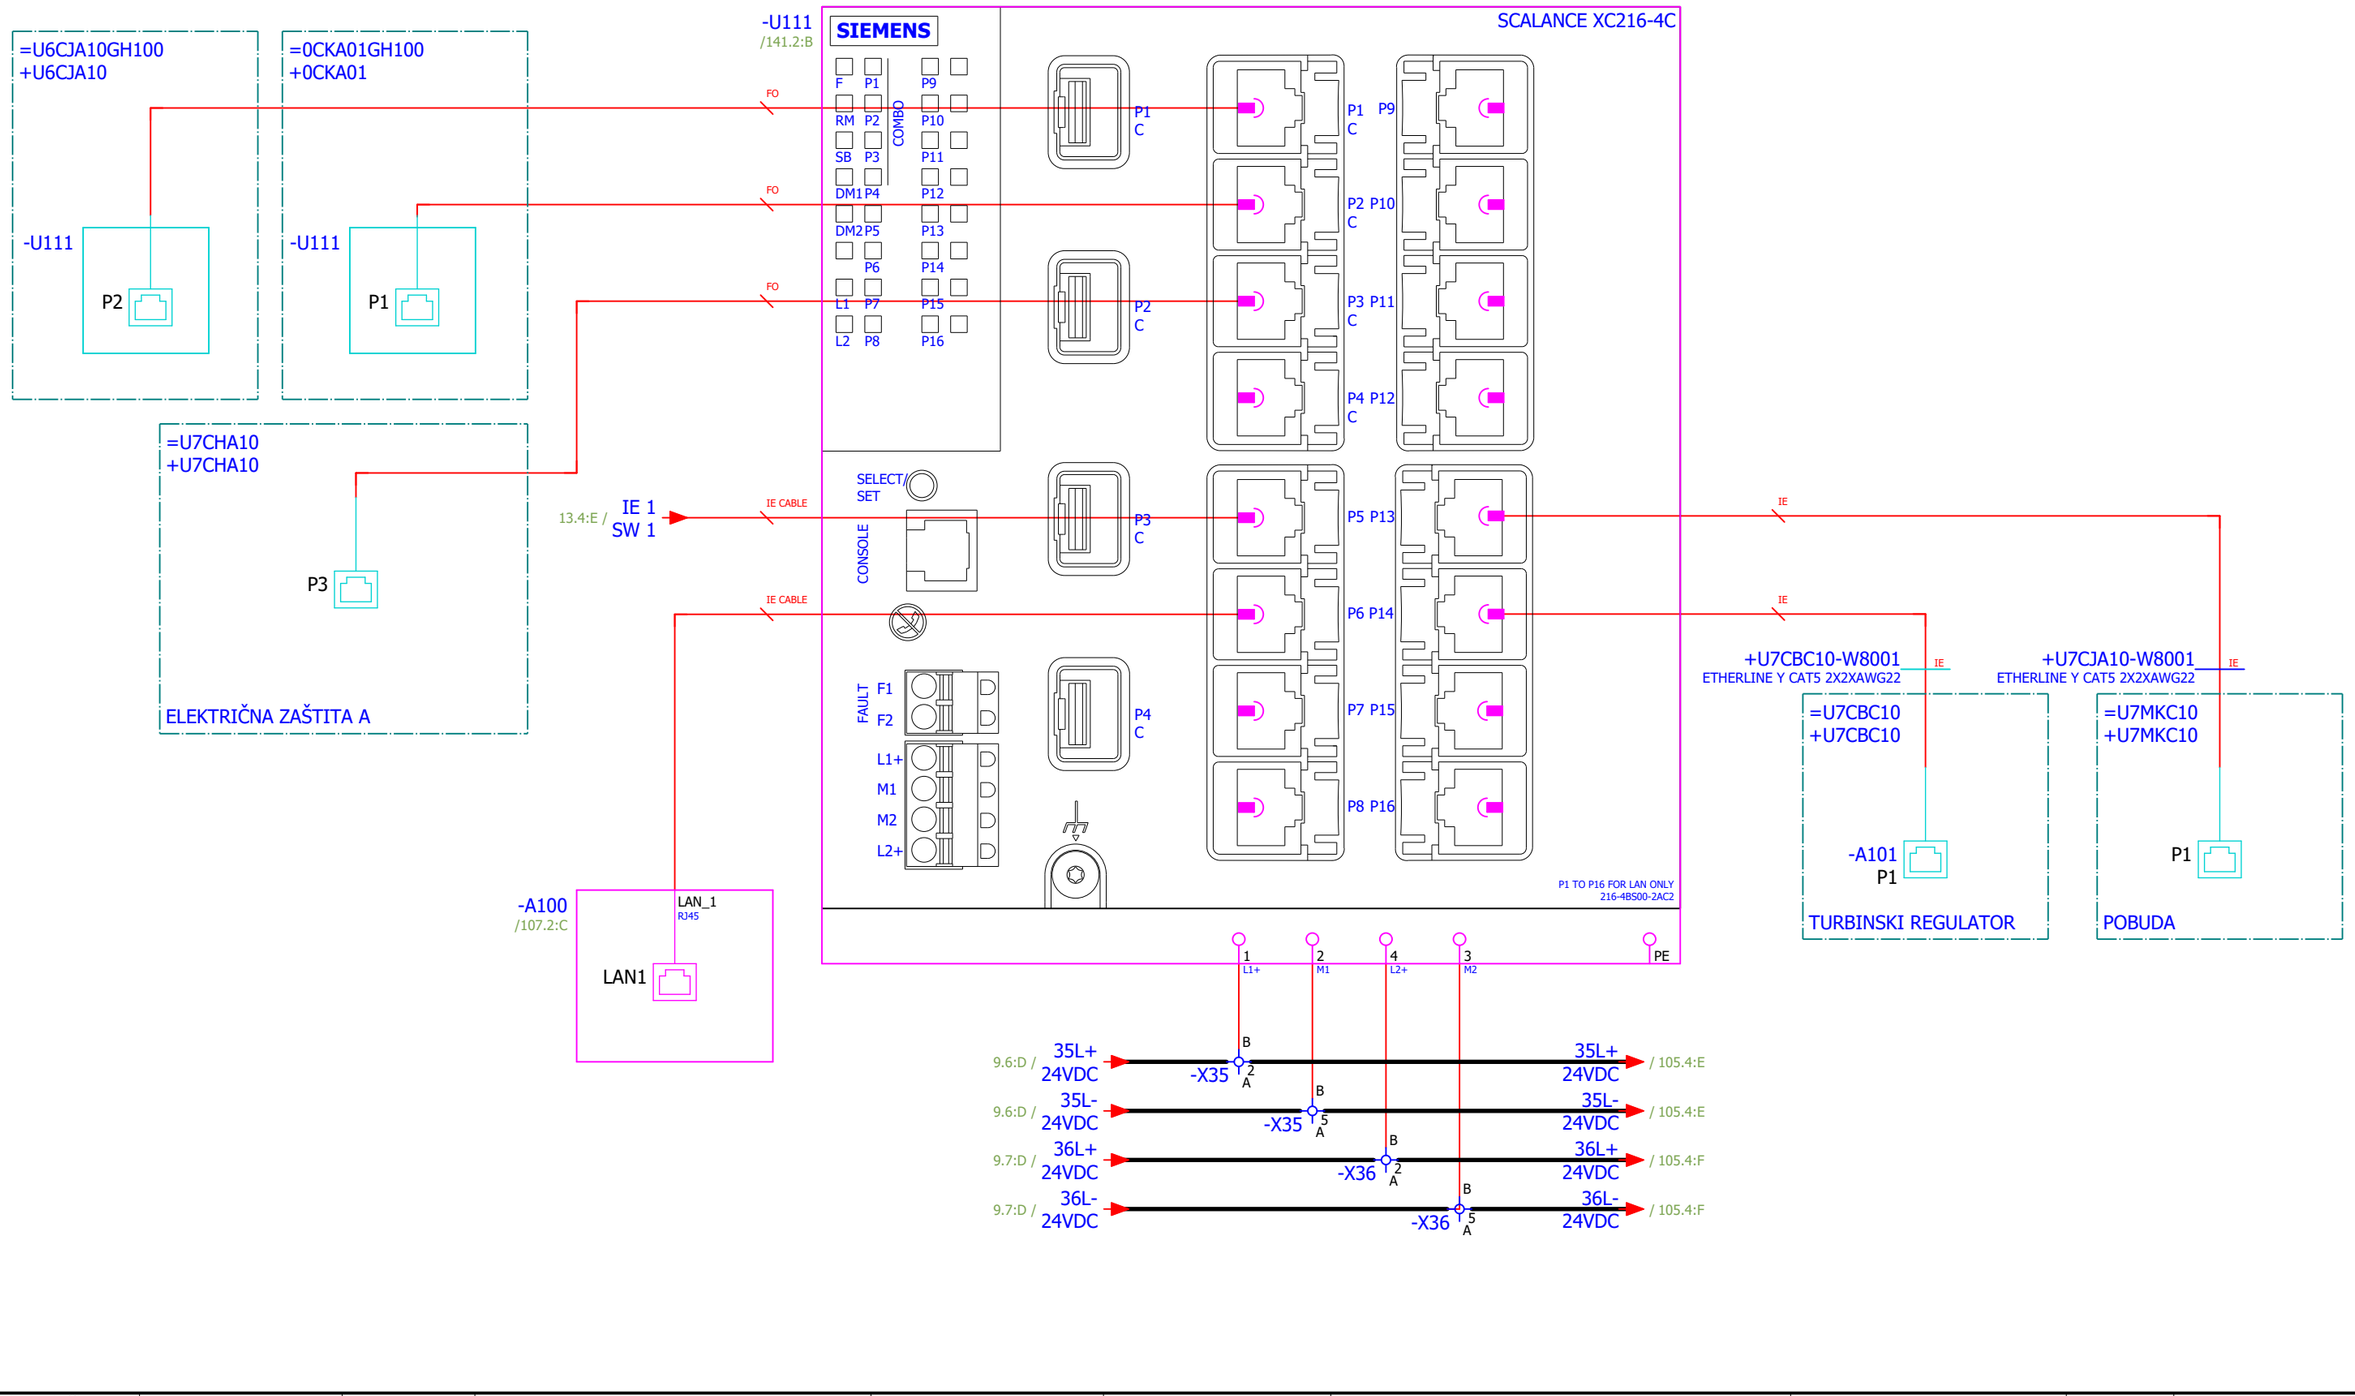

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

103

105

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	KOMUNIKACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 104
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 107 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

=U6CJA10GH100
+U6CJA10

-U112
P2

=0CKA01GH100
+0CKA01

-U112
P1

=U7CHB10
+U7CHB10

P3

ELEKTRIČNA ZAŠTITA B

-U112
/142.2:B

SIEMENS

SCALANCE XC216-4C

F P1 P9
RM P2 P10
SB P3 P11
DM1 P4 P12
DM2 P5 P13
P6 P14
L1 P7 P15
L2 P8 P16
COMBO

FO
FO
FO

P1 C
P2 C
P3 C
P4 C

P1 P9 C
P2 P10 C
P3 P11 C
P4 P12 C
P5 P13
P6 P14
P7 P15
P8 P16

SELECT/SET
CONSOLE

IE CABLE

FAULT F1 F2

L1+ M1 M2 L2+

P1 TO P16 FOR LAN ONLY
216-4BS00-2AC2

IE 2
SW 2
13.5:E /

IE

+U7CBC10-W8002
ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22

=U7CBC10
+U7CBC10

-A102
P1

TURBINSKI REGULATOR

+U7CJA10-W8002
ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22

=U7MKC10
+U7MKC10

P1

POBUDA

-A100
/107.2:C

LAN_2
RJ45

LAN2

1 L1+ 2 M1 4 L2+ 3 M2 PE

104.6:E / 35L+ 24VDC -X35 B 3 A
104.6:E / 35L- 24VDC -X35 B 6 A
104.6:F / 36L+ 24VDC -X36 B 3 A
104.6:F / 36L- 24VDC -X36 B 6 A

Format ISO/DIN A3

104

106

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KOMUNIKACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 105
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 108 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

=A7
+ET200AL

-A1

IM 157-1 PN

POKRETANJE ERROR MAINT

P1 LINK — X1 P1 R PN (LAN)

P2 LINK — X1 P2 R PN (LAN)

SIEMENS

SIMATIC
ET 200AL

1 ET-CON 2

X80 - DC24V - X81

X30 - ET-CON - X31

-X80 1 3 4 2 — FE — -X81 1 3 4 2

1L+ 1M 2L+ 2M FE 1L+ 1M 2L+ 2M

SISTEM
RASHLADE
LEŽAJEVA

14.1:B
CWS_COMM

IE +U7CJA10-W8003
ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22

IE +U7BJA11-W8001
ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22

=U7BJA10GH100
+U7BJA11
-P101
SENTRON
PN1

400VAC PODRAZVOD


10.2:E / PS_24+

10.2:E / PS_24-

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	KOMUNIKACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 106
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 109 / 206

Format ISO/DIN A3

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	21,5” Panel PC visokih performansi 21,5" 350 cd/m² 1920x1280 panel PC s 12. Intel® Core™ i5-12400 procesorom (18M predmemorija, do 4,40 GHz), TDP 65 W, 8 GB DDR4, HDMI izlaz, 1 x PCIe Gen4 x16 utor, 1 x M.2 E ključ, 1 x M.2 M ključ, ATX/AT napajanje, PCAP zaslon iEi PPC2-CW22-ADL-i5/4G-R10	Integration Corp.	+U7CJA10	-A100	

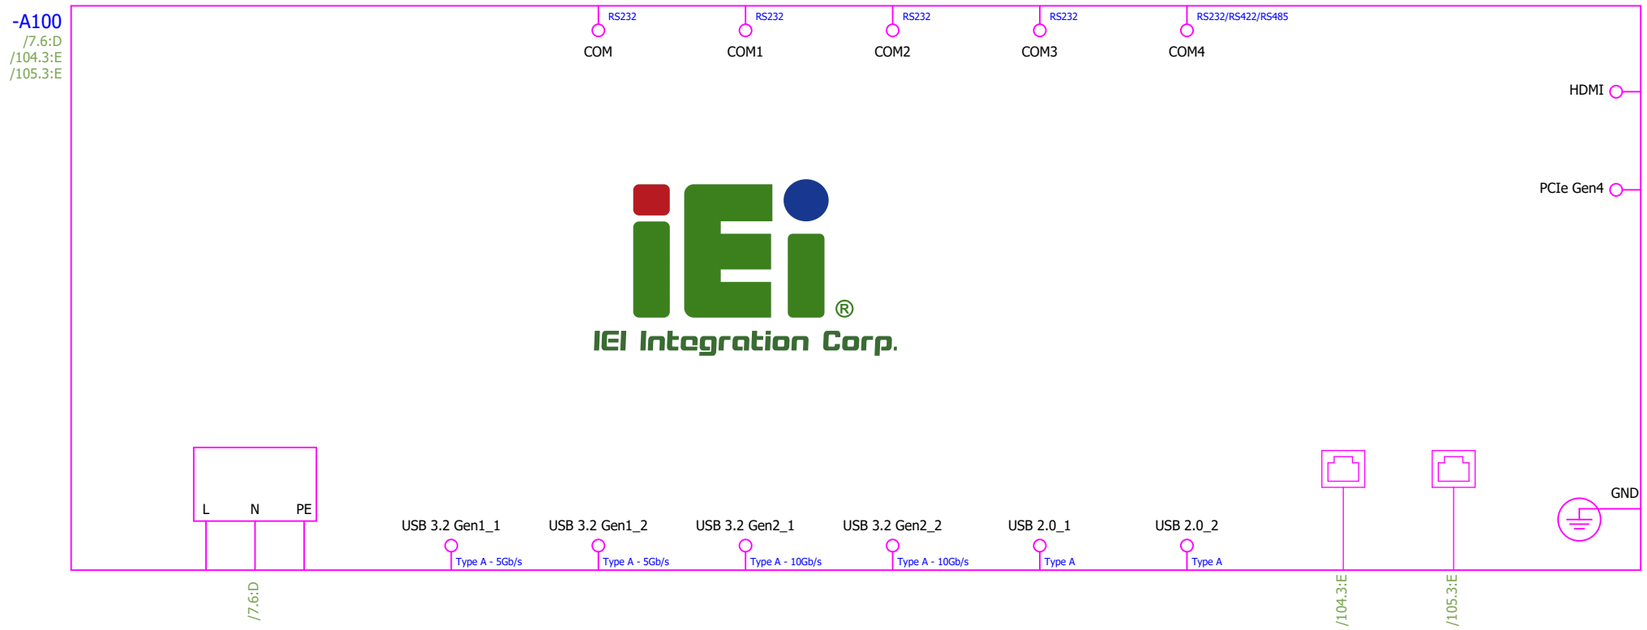


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 PANEL PC	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 107
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 110 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Modul napajanja, Simatic S7-1500, PS 25W, Narudžbeni br.: 6ES7505-0KA00-0AB0	Siemens	+U7CJA10	-A101	

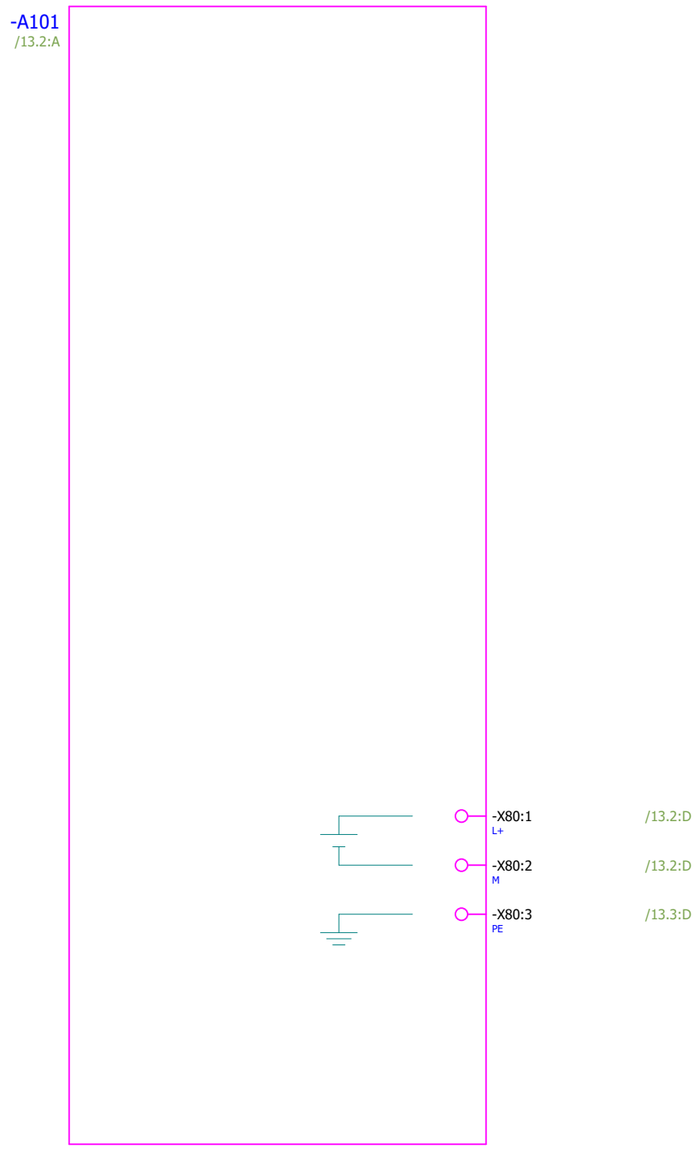


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 108
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 111 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Data CPU 1515-2 PN, 1 MB za prog./ 4,5 MB podataka PROFINET IRT s 2-portnim prekidačem Bitna izvedba od 6 ns 6ES7515-2AN03-0AB0 Order No.: 6ES7954-8LF03-0AA0	Siemens	+U7CJA10	-A102	

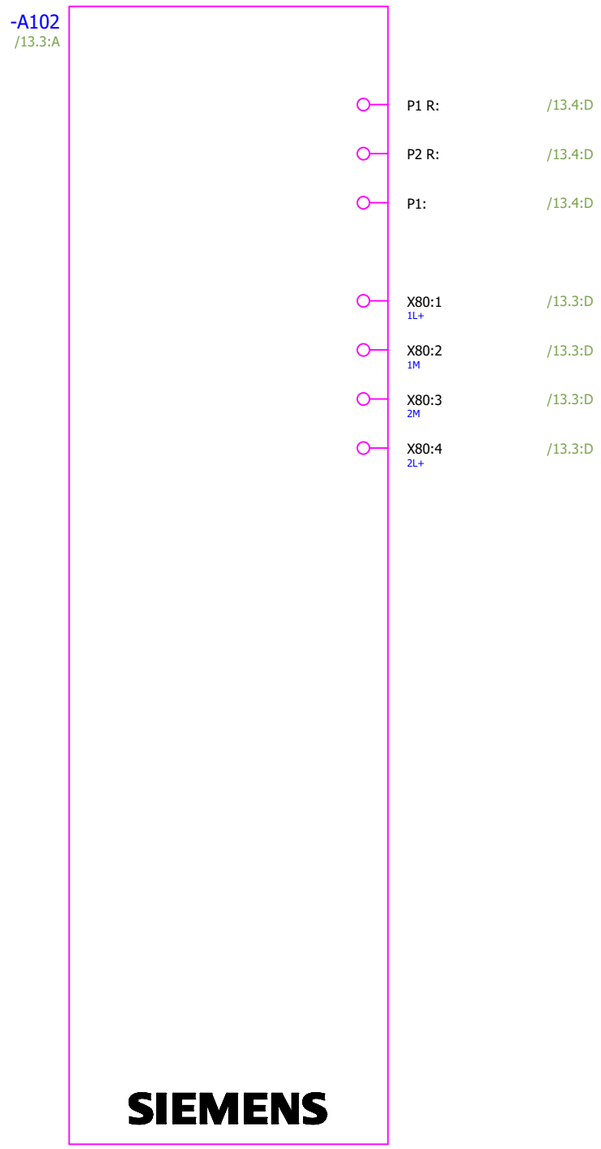

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


Format ISO/DIN A3

108

110

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 109
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 112 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	KOMUNIKACIJSKI MODUL CM 1542-1 KOMUNIKACIJSKI MODUL CM 1542-1 ZA POVEZIVANJE S7-1500 NA PROFINET KAO IO-KONTROLER: TCP/IP, ISO-ON-TCP, UDP, S7-KOMUNIKACIJA, IP-BROADCAST/MULTICAST, SNMPV1, DHCP, SINKRONIZACIJA SATA PREKO NTP-a, 2XRJ45 (10/100 6GK7542-1AX00-0XE0	Siemens	+U7CJA10	-A103	

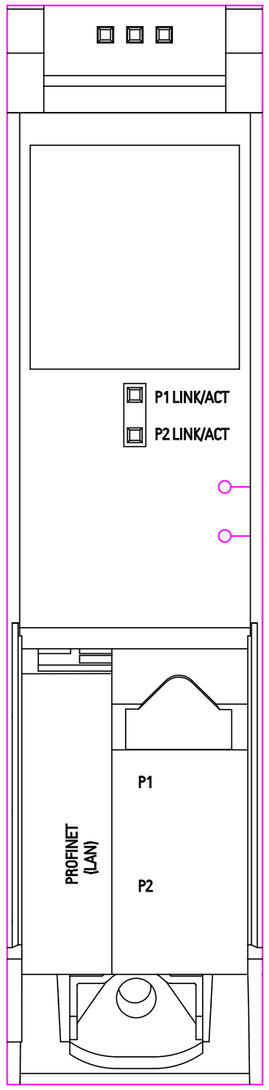


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 110
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 113 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	PROFINET, 2-portno sučelje IM 155-6PN/2, 1 BusAdapter utor, maksimalno 64 I/O modula 6ES7155-6AU01-0CN0 ET 200SP, BA 2XRJ45 6ES7193-6AR00-0AA0	Siemens	+U7CJA10	-A201	

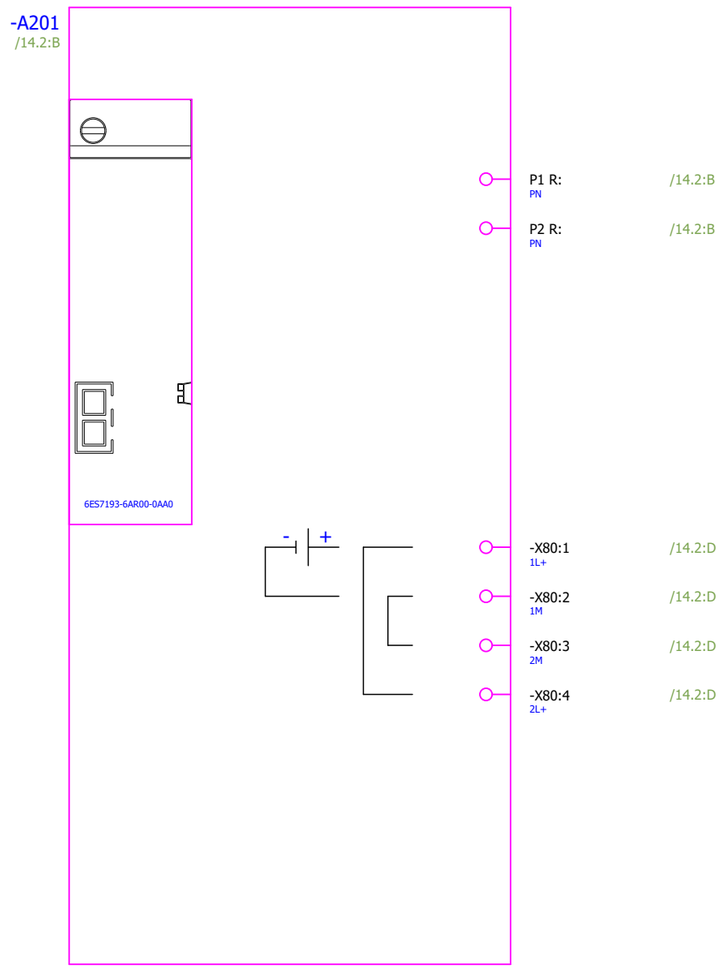

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

110

112

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 111
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 114 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+U7CJA10	-A211	

-A211
/14.3:B

I0.0	1 DI0	/18.1:E	DALJINSKO UPRAVLJANJE
I0.1	2 DI1	/18.2:E	RUČNO UPRAVLJANJE
I0.2	3 DI2	/18.3:E	AUTOMATSKO UPRAVLJANJE
I0.3	4 DI3	/18.4:E	AUTOMATSKI SINKRONIZATOR SPREMAN
I0.4	5 DI4	/18.5:E	RUČNA SINKRONIZACIJA
I0.5	6 DI5	/18.6:E	AUTOMATSKA SINHRONIZACIJA
I0.6	7 DI6	/18.7:E	ODABRAN RASTAVLJAČ 1
I0.7	8 DI7	/18.8:E	ODABRAN RASTAVLJAČ 2
I1.0	9 DI8	/19.1:E	ODABRAN GENERATORSKI PREKIDAČ
I1.1	10 DI9	/19.2:E	NAREDBA ISKLJUČI
I1.2	11 DI10	/19.3:E	NAREDBA UKLJUČI
I1.3	12 DI11	/19.4:E	ODABRANA ULJNA PUMPA TRANSFORMATORA 1
I1.4	13 DI12	/19.5:E	ULJNE PUMPE TRANSFORMATORA 1 I 2 ODADRANE
I1.5	14 DI13	/19.6:E	TIPKALO BRZOG ZATVARANJA OK
I1.6	15 DI14	/19.7:E	TIPKALO SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA OK
I1.7	16 DI15	/19.8:E	BRZINA NIŽE
	L+ 24VDC	/14.3:D	
	M 0VDC	/14.3:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 112
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 115 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A212	

-A212
/14.4:B

I2.0	1 DI0	/20.1:E	BRZINA VIŠE
I2.1	2 DI1	/20.2:E	NAPON NIŽE
I2.2	3 DI2	/20.3:E	NAPON VIŠE
I2.3	4 DI3	/20.4:E	DC PRETVARAČ 1 OK
I2.4	5 DI4	/20.5:E	DC PRETVARAČ 2 OK
I2.5	6 DI5	/20.6:E	REZERVA
I2.6	7 DI6	/20.7:E	SWITCH 1 OK
I2.7	8 DI7	/20.8:E	SWITCH 2 OK
I3.0	9 DI8	/21.1:E	
I3.1	10 DI9	/21.2:E	
I3.2	11 DI10	/21.3:E	220 VDC MCB ALARMNA GRUPA - OK
I3.3	12 DI11	/21.4:E	24 VDC MCB ALARMNA GRUPA - OK
I3.4	13 DI12	/21.5:E	24 VDC MCB TRIP GRUPA - OK
I3.5	14 DI13	/21.6:E	TEST SINHRONIZACIJE
I3.6	15 DI14	/21.7:E	REZERVA
I3.7	16 DI15	/21.8:E	REZERVA
	L+ 24VDC	/14.4:D	
	M 0VDC	/14.4:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 113
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 116 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A213	

-A213
/14.4:B

I4.0	1 DI0	/22.1:E	GLAVNO NAPAJANJE DALJINSKI
I4.1	2 DI1	/22.2:E	GLAVNI DOVODNI PREKIDAČ ISKLJUČEN
I4.2	3 DI2	/22.3:E	GLAVNI DOVODNI PREKIDAČ UMETNUT
I4.3	4 DI3	/22.4:E	GLAVNO NAPAJANJE PREKIDAČ SPREMAN
I4.4	5 DI4	/22.5:E	REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ ISKLJUČEN
I4.5	6 DI5	/22.6:E	REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ UMETNUT
I4.6	7 DI6	/22.7:E	AC NAPON OK
I4.7	8 DI7	/22.8:E	AC NAPON OK MCB OK
I5.0	9 DI8	/23.1:E	AC ODVODNIK PRENAPONA OK
I5.1	10 DI9	/23.2:E	230 VAC MARSHALLING KIOSK MCB ALARMNA GRUPA - OK
I5.2	11 DI10	/23.3:E	VENTIL RASHLADE GENERATORA LADICA UMETNUTA
I5.3	12 DI11	/23.4:E	VENTIL RASHLADE GENERATORA SPREMAN
I5.4	13 DI12	/23.5:E	VENTIL RASHLADE TRANSFORMATORA LADICA UMETNUTA
I5.5	14 DI13	/23.6:E	VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA SPREMAN
I5.6	15 DI14	/23.7:E	VENTILATORI HLAĐENJA POBUDE I POČETNA POBUDA LADICA UMETNUTA
I5.7	16 DI15	/23.8:E	VENTILATORI ZA HLAĐENJE POBUDE I POČETNA POBUDA SPREMNA
	L+ 24VDC	/14.4:D	
	M 0VDC	/14.4:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 114
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 117 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A214	

-A214
/14.4:B

I6.0	1 DI0	/24.1:E	ORMAR UPRAVLJANJA RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA LADICA UMETNUTA
I6.1	2 DI1	/24.2:E	UPRAVLJANJE RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA DALJINSKI
I6.2	3 DI2	/24.3:E	UPRAVLJANJE RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA AUTOMATSKI
I6.3	4 DI3	/24.4:E	UPRAVLJANJE RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA UKLJUČENO
I6.4	5 DI4	/24.5:E	UPRAVLJANJE RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA SPREMNO 1
I6.5	6 DI5	/24.6:E	UPRAVLJANJE RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA SPREMNO 2
I6.6	7 DI6	/24.7:E	SUSTAV USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE LADICA UMETNUTA
I6.7	8 DI7	/24.8:E	SUSTAV USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE DALJINSKI
I7.0	9 DI8	/25.1:E	NAPON SABIRNIČKIH KANALA OK
I7.1	10 DI9	/25.2:E	SUSTAV USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE UKLJUČEN
I7.2	11 DI10	/25.3:E	SUSTAV USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE SPREMAN
I7.3	12 DI11	/25.4:E	SUSTAV USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE REZERVA
I7.4	13 DI12	/25.5:E	GRIJAČI GENERATORA LADICA UMETNUTA
I7.5	14 DI13	/25.6:E	GRIJAČI GENERATORA DALJINSKI
I7.6	15 DI14	/25.7:E	GRIJAČI GENERATORA AUTOMATSKI
I7.7	16 DI15	/25.8:E	GRIJAČI GENERATORA UKLJUČENI
	L+ 24VDC	/14.5:D	
	M 0VDC	/14.5:D	

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 115
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 118 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A215	

-A215
/14.5:B

I8.0	1 DI0	/26.1:E	GRIJAČ GENERATORA OK
I8.1	2 DI1	/26.2:E	GRIJAČI GENERATORA REZERVA
I8.2	3 DI2	/26.3:E	DRENAŽA ISPOD GENERATORA LADICA UMETNUTA
I8.3	4 DI3	/26.4:E	REZERVA
I8.4	5 DI4	/26.5:E	DRENAŽA ISPOD GENERATORA AUTOMATSKI
I8.5	6 DI5	/26.6:E	DRENAŽA ISPOD GENERATORA UKLJUČENA
I8.6	7 DI6	/26.7:E	DRENAŽA ISPOD GENERATORA SPREMNA
I8.7	8 DI7	/26.8:E	DRENAŽA ISPOD GENERATORA REZERVA
I9.0	9 DI8	/27.1:E	DRENAŽA ISPOD TURBINE A LADICA UMETNUTA
I9.1	10 DI9	/27.2:E	REZERVA
I9.2	11 DI10	/27.3:E	DRENAŽA ISPOD TURBINE A AUTOMATSKI
I9.3	12 DI11	/27.4:E	DRENAŽA ISPOD TURBINE A UKLJUČENA
I9.4	13 DI12	/27.5:E	DRENAŽA ISPOD TURBINE A SPREMNA
I9.5	14 DI13	/27.6:E	DRENAŽA ISPOD TURBINE A REZERVA
I9.6	15 DI14	/27.7:E	DRENAŽA ISPOD TURBINE B LADICA UMETNUTA
I9.7	16 DI15	/27.8:E	REZERVA
	L+ 24VDC	/14.5:D	
	M 0VDC	/14.5:D	


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 PREGLED PLC-A	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 116
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 119 / 206
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A216	

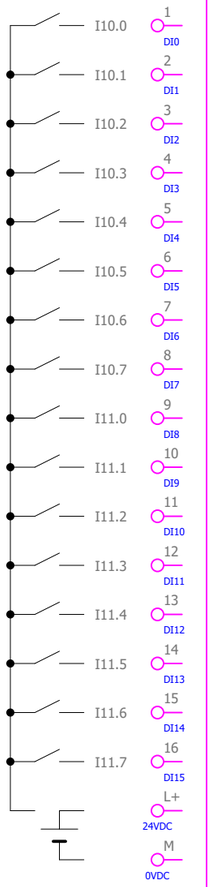-A216
/14.5:B




/28.1:E	DRENAŽA ISPOD TURBINE B AUTOMATSKI
/28.2:E	DRENAŽA ISPOD TURBINE B UKLJUČENA
/28.3:E	DRENAŽA ISPOD TURBINE B SPREMNA
/28.4:E	DRENAŽA ISPOD TURBINE B REZERVA
/28.5:E	220 VDC SISTEM 1 GRUPA ISKLJUČIVANJA MCB - OK
/28.6:E	220 VDC SISTEM 2 GRUPA ISKLJUČIVANJA MCB - OK
/28.7:E	REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ SPREMAN
/28.8:E	24 VDC MCB TRIP GRUPA - OK
/29.1:E	DC PRETVARAČ 1 OK
/29.2:E	DC PRETVARAČ 2 OK
/29.3:E	RASTAVLJAČ 1 ISKLJUČEN
/29.4:E	RASTAVLJAČ 1 UKLJUČEN
/29.5:E	RASTAVLJAČ 2 ISKLJUČEN
/29.6:E	RASTAVLJAČ 2 UKLJUČEN
/29.7:E	GENERATORSKI PREKIDAČ ISKLJUČEN
/29.8:E	GENERATORSKI PREKIDAČ UKLJUČEN
/14.6:D	
/14.6:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 117
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 120 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A217	

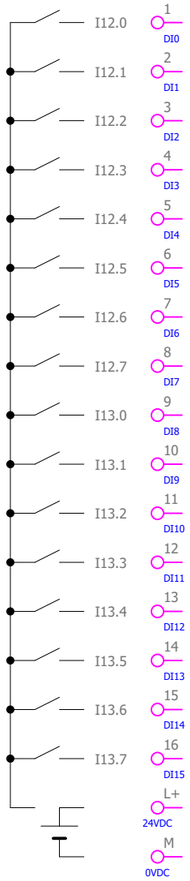-A217
/14.6:B



/30.1:E	KOČIONI RASTAVLJAČ ISKLJUČEN	
/30.2:E	KOČIONI RASTAVLJAČ UKLJUČEN	
/30.3:E	UZEMLJIVAČ ISKLJUČEN	
/30.4:E	UZEMLJIVAČ UKLJUČEN	
/30.5:E	RASTAVLJAČ NEUTRALNE TOČKE TRANSFORMATORA ISKLJUČEN	
/30.6:E	RASTAVLJAČ NEUTRALNE TOČKE TRANSFORMATORA UKLJUČEN	
/30.7:E	GENERATORSKI PREKIDAČ SF6 ALARM	
/30.8:E	GENERATORSKI PREKIDAČ SF6 ISPAD	
/31.1:E	MOTOR GENERATORSKOG PREKIDAČA NIJE SPREMAN 1	
/31.2:E	GENERATORSKI PREKIDAČ MCB ALARMNA GRUPA NIJE OK	
/31.3:E	PREKIDAČ GENERATORA DALJINSKI	
/31.4:E	GENERATORSKI PREKIDAČ DOZVOLA ZA UKLOP/ISKLOP	
/31.5:E	GENERATORSKI PREKIDAČ NIJE SPREMAN ZA UKLOP (OPRUGA NIJE NABIJENA)	
/31.6:E	RASTAVLJAČ 1 DALJINSKI	
/31.7:E	RASTAVLJAČ 1 MOTOR SPREMAN	
/31.8:E	RASTAVLJAČ 1 VRATA OTVORENA	
/14.6:D		
/14.6:D		

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 118
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 121 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A218	

-A218
/14.6:B

I14.0	1 DI0	/32.1:E	RASTAVLJAČ 1 GRIJAČ MCB OK
I14.1	2 DI1	/32.2:E	RASTAVLJAČ 2 DALJINSKI
I14.2	3 DI2	/32.3:E	RASTAVLJAČ 2 MOTOR SPREMAN
I14.3	4 DI3	/32.4:E	RASTAVLJAČ 2 VRATA OTVORENA
I14.4	5 DI4	/32.5:E	RASTAVLJAČ 2 GRIJAČ MCB OK
I14.5	6 DI5	/32.6:E	UZEMLJIVAČ DALJINSKI
I14.6	7 DI6	/32.7:E	UZEMLJIVAČ MOTOR SPREMAN
I14.7	8 DI7	/32.8:E	UZEMLJIVAČ VRATA OTVORENA
I15.0	9 DI8	/33.1:E	UZEMLJIVAČ GRIJAČ SPREMAN
I15.1	10 DI9	/33.2:E	VT MCB OK - MJERENJE
I15.2	11 DI10	/33.3:E	REZERVA
I15.3	12 DI11	/33.4:E	VT MCB OK - 110kV MJERNI UREĐAJI
I15.4	13 DI12	/33.5:E	GENERATORSKI PREKIDAČ MOTOR SPREMAN
I15.5	14 DI13	/33.6:E	MOTORI RASTAVLJAČA SPREMNI
I15.6	15 DI14	/33.7:E	MARSHALLING KIOSK MCB ALARMNA GRUPA - OK
I15.7	16 DI15	/33.8:E	MARSHALLING KIOSK LOKALNO
	L+ 24VDC	/14.7:D	
	M 0VDC	/14.7:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 119
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 122 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A219	

-A219
/14.7:B

I16.0	1 DI0	/34.1:E	MARSHALLING KIOSK DALJINSKI
I16.1	2 DI1	/34.2:E	REZERVA
I16.2	3 DI2	/34.3:E	REZERVA
I16.3	4 DI3	/34.4:E	GRID VT MCB OK - SINHRONIZACIJA
I16.4	5 DI4	/34.5:E	REZERVA
I16.5	6 DI5	/34.6:E	MARSHALLING KIOSK MOTORS POWER SUPPLY ON
I16.6	7 DI6	/34.7:E	REZERVA
I16.7	8 DI7	/34.8:E	REZERVA
I17.0	9 DI8	/35.1:E	GENERATORSKA ZAŠTITNI RELEJ 1 ISPAD
I17.1	10 DI9	/35.2:E	INTERNA GREŠKA GENERATORSKE ZAŠTITE 1
I17.2	11 DI10	/35.3:E	REZERVA
I17.3	12 DI11	/35.4:E	GENERATORSKA ZAŠTITNI RELEJ 2 ISPAD
I17.4	13 DI12	/35.5:E	INTERNA GREŠKA GENERATORSKE ZAŠTITE 2
I17.5	14 DI13	/35.6:E	REZERVA
I17.6	15 DI14	/35.7:E	POBUDA LOKALNO
I17.7	16 DI15	/35.8:E	POBUDA DOZVOLA ZA UKLJUČENJE
	L+ 24VDC	/14.7:D	
	M 0VDC	/14.7:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 PREGLED PLC-A	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 120
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 123 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A220	

-A220
/15.2:B

I18.0	1 DI0	/36.1:E	POBUDA ALARM OK
I18.1	2 DI1	/36.2:E	POBUDA UKLJUČENA
I18.2	3 DI2	/36.3:E	POBUDA ISKLJUČENA
I18.3	4 DI3	/36.4:E	POBUDA EKSTERNI ISPAD
I18.4	5 DI4	/36.5:E	POBUDA THYRICON ISPAD
I18.5	6 DI5	/36.6:E	POBUDA FCR MOD ODABRAN
I18.6	7 DI6	/36.7:E	POBUDA AVR MOD ODABRAN
I18.7	8 DI7	/36.8:E	POBUDA VAR MOD ODABRAN
I19.0	9 DI8	/37.1:E	POBUDA PF MOD ODABRAN
I19.1	10 DI9	/37.2:E	POBUDA ELEKTRIČNO KOČENJE SPREMNO
I19.2	11 DI10	/37.3:E	POBUDA ELEKTRIČNO KOČENJE UKLJUČENO
I19.3	12 DI11	/37.4:E	REZERVA
I19.4	13 DI12	/37.5:E	SNAGA GENERATORA NIŽA OD MINIMALNE
I19.5	14 DI13	/37.6:E	REZERVA (BRZINA TURBINE < LIMIT BRZINE ELEKTRIČNOG KOČENJA)
I19.6	15 DI14	/37.7:E	BRZINA TURBINE > GRANICA ZA UKLJUČENJE POBUDE
I19.7	16 DI15	/37.8:E	REZERVA
	L+ 24VDC	/15.2:D	
	M 0VDC	/15.2:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 PREGLED PLC-A	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 121
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 124 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A221	

-A221
/15.2:B

I20.0	1 DI0	/38.1:E	BRZINA TURBINE > GRANICA ZA UKLJUČENJE SINKRONIZACIJE
I20.1	2 DI1	/38.2:E	BRZINA TURBINE > LIMITA ZA NADBRZINU
I20.2	3 DI2	/38.3:E	TURBINSKI REGULATOR REZERVA
I20.3	4 DI3	/38.4:E	TURBINSKI REGULATOR ALARM
I20.4	5 DI4	/38.5:E	TURBINSKI REGULATOR ISPAD
I20.5	6 DI5	/38.6:E	TURBINSKI REGULATOR HITNO ISKLJUČENJE OK
I20.6	7 DI6	/38.7:E	NADZOR VIBRACIJA ISPAD
I20.7	8 DI7	/38.8:E	ALARM SUSTAVA MONITORINGA 2
I21.0	9 DI8	/39.1:E	ALARM SUSTAVA MONITORINGA 3
I21.1	10 DI9	/39.2:E	ALARM SUSTAVA MONITORINGA 4
I21.2	11 DI10	/39.3:E	ALARM SUSTAVA MONITORINGA 5
I21.3	12 DI11	/39.4:E	ALARM SUSTAVA MONITORINGA 6
I21.4	13 DI12	/39.5:E	ALARM SUSTAVA MONITORINGA 7
I21.5	14 DI13	/39.6:E	ALARM SUSTAVA MONITORINGA 8
I21.6	15 DI14	/39.7:E	SISTEM MJERENJA LEŽAJNIH STRUJA ALARM
I21.7	16 DI15	/39.8:E	SISTEM MJERENJA LEŽAJNIH STRUJA ISPAD
	L+ 24VDC	/15.2:D	
	M 0VDC	/15.2:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 122
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 125 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A222	

-A222
/15.2:B

I22.0	1 DI0	/40.1:E	SISTEM MJERENJA LEŽAJNIH STRUJA OK
I22.1	2 DI1	/40.2:E	VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA OTVOREN
I22.2	3 DI2	/40.3:E	VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA ZATVOREN
I22.3	4 DI3	/40.4:E	TURBINA A VISOKA RAZINA SPREMNIKA ZA LEKAŽU
I22.4	5 DI4	/40.5:E	TURBINA B VISOKA RAZINA SPREMNIKA ZA LEKAŽU
I22.5	6 DI5	/40.6:E	GUBITAK SF6
I22.6	7 DI6	/40.7:E	VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA PREOPTEREĆEN/UPOZORENJE ZA BIMETAL
I22.7	8 DI7	/40.8:E	SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA GENERATORA ISPAD
I23.0	9 DI8	/41.1:E	OPERACIONI MEHANIČAM ZAKLJUČAVANJA
I23.1	10 DI9	/41.2:E	ULJNA PUMPA TRANSFORMATORA 1 UKLJUČENA
I23.2	11 DI10	/41.3:E	ULJNA PUMPA TRANSFORMATORA 2 UKLJUČENA
I23.3	12 DI11	/41.4:E	VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA ZAVOREN
I23.4	13 DI12	/41.5:E	VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA OTVOREN
I23.5	14 DI13	/41.6:E	TRANSFORMATOR BUCHHOLZ ALARM
I23.6	15 DI14	/41.7:E	TRANSFORMATOR BUCHHOLZ ISPAD
I23.7	16 DI15	/41.8:E	TEMPERATURA TRANSFORMATORA ALARM
	L+ 24VDC	/15.3:D	
	M 0VDC	/15.3:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 123
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 126 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A223	

-A223
/15.3:B

I24.0	1 DI0	/42.1:E	TEMPERATURA TRANSFORMATORA ISPAD
I24.1	2 DI1	/42.2:E	NISKA RAZINA ULJA U TRANSFORMATORU
I24.2	3 DI2	/42.3:E	VISOKA RAZINA ULJA U TRANSFORMATORU
I24.3	4 DI3	/42.4:E	HLADNJAK TRANSFORMATORA 1 PROTOK ULJA OK
I24.4	5 DI4	/42.5:E	TLAK HLADNJAKA TRANSFORMATORA 1 NIZAK
I24.5	6 DI5	/42.6:E	HLADNJAK TRANSFORMATORA 1 PROTOK VODE OK
I24.6	7 DI6	/42.7:E	ALARM TEMPERATURE HLADNJAKA TRANSFORMATORA 1
I24.7	8 DI7	/42.8:E	ALARM TEMPERATURE HLADNJAKA TRANSFORMATORA 2
I25.0	9 DI8	/43.1:E	HLADNJAK TRANSFORMATORA 2 PROTOK VODE OK
I25.1	10 DI9	/43.2:E	TLAK HLADNJAKA TRANSFORMATORA 2 NIZAK
I25.2	11 DI10	/43.3:E	HLADNJAK TRANSFORMATORA 2 PROTOK ULJA OK
I25.3	12 DI11	/43.4:E	AC NAPON UPRAVLJAČKOG ORMARA HLAĐENJA TRANSFORMATORA OK
I25.4	13 DI12	/43.5:E	ULJNA PUMPA TRANSFORMATORA 1 SPREMNA
I25.5	14 DI13	/43.6:E	ULJNA PUMPA TRANSFORMATORA 2 SPREMNA
I25.6	15 DI14	/43.7:E	RASHLADNI SUSTAV TRANSFORMATORA DALJINSKI
I25.7	16 DI15	/43.8:E	VENTIL ZA HLAĐENJE TRANSFORMATORA SPREMAN
	L+ 24VDC	/15.3:D	
	M 0VDC	/15.3:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 124
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 127 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A224	

-A224
/15.3:B


I26.0	1 DI0	/44.1:E	KVAR VENTILA ZA HLAĐENJE TRANSFORMATORA
I26.1	2 DI1	/44.2:E	PREKIDAČ ZAKRETNOG MOMENTA VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA OTVOREN
I26.2	3 DI2	/44.3:E	PREKIDAČ ZAKRETNOG MOMENTA VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA ZATVOREN
I26.3	4 DI3	/44.4:E	TRANSFORMATOR 230 VAC OK - ALARM
I26.4	5 DI4	/44.5:E	RASHLADNI SUSTAV TRANSFORMATORA 220 VDC OK - ISPAD
I26.5	6 DI5	/44.6:E	REZERVA
I26.6	7 DI6	/44.7:E	REZERVA
I26.7	8 DI7	/44.8:E	REZERVA
I27.0	9 DI8	/45.1:E	
I27.1	10 DI9	/45.2:E	REZERVA
I27.2	11 DI10	/45.3:E	REZERVA
I27.3	12 DI11	/45.4:E	REZERVA
I27.4	13 DI12	/45.5:E	REZERVA
I27.5	14 DI13	/45.6:E	REZERVA
I27.6	15 DI14	/45.7:E	REZERVA
I27.7	16 DI15	/45.8:E	REZERVA
	L+ 24VDC	/15.4:D	
	M 0VDC	/15.4:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 125
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 128 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A225	

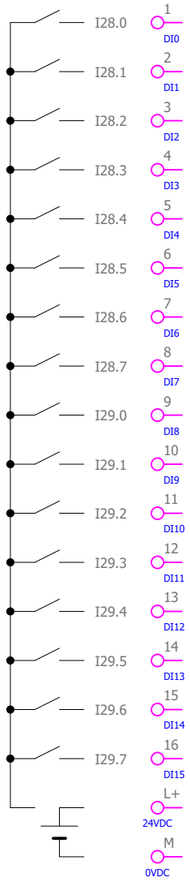-A225
/15.4:B



/46.1:E	REZERVA	
/46.2:E	REZERVA	
/46.3:E	REZERVA	
/46.4:E	REZERVA	
/46.5:E	REZERVA	
/46.6:E	REZERVA	
/46.7:E	REZERVA	
/46.8:E	REZERVA	
/47.1:E	REZERVA	
/47.2:E	REZERVA	
/47.3:E	REZERVA	
/47.4:E	REZERVA	
/47.5:E	REZERVA	
/47.6:E	REZERVA	
/47.7:E	REZERVA	
/47.8:E	REZERVA	
/15.4:D		
/15.4:D		

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 PREGLED PLC-A	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 126
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 129 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1					


PRAZNA STRANICA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 127
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 130 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+U7CJA10	-A231	

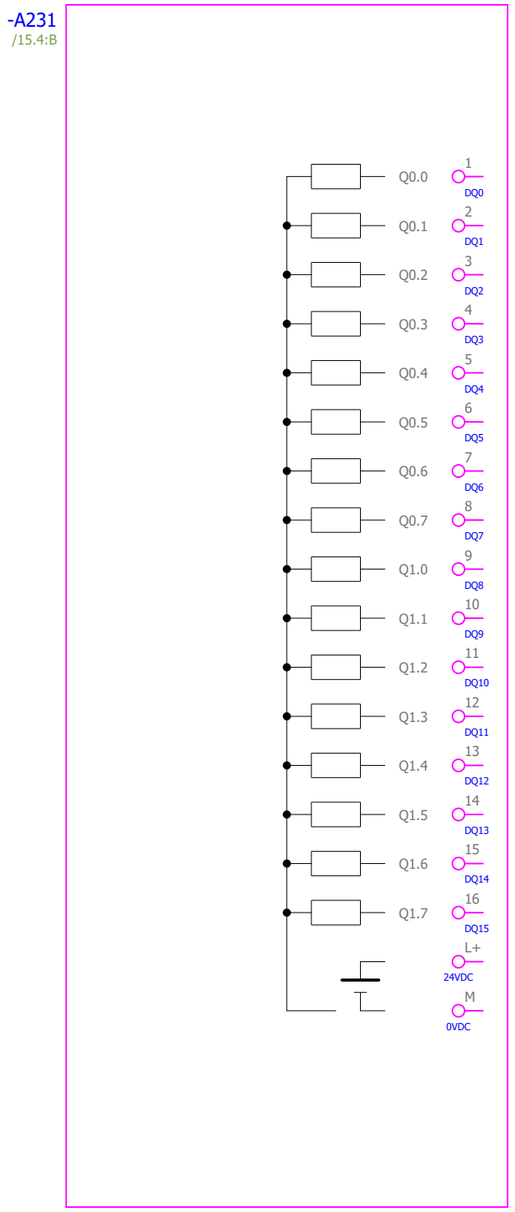

/50.1:B	NAREDBA POTVRDE ALARMA
/50.2:B	START AUTOMATSKE SINKRONIZACIJE
/50.3:B	
/50.4:B	REZERVA
/50.5:B	AKTIVIRAJ BRZO ZATVARANJE
/50.6:B	AKTIVIRAJ SUSTAV ZA GAŠENJE POŽARA
/50.7:B	NAREDBA ZA ZATVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA
/50.8:B	NAREDBA ZA OTVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA
/51.1:B	ULJNE PUMPE TRANSFORMATORA NAREDBA UKLJUČI
/51.2:B	REZERVA
/51.3:B	GRIJAČI GENERATORA NAREDBA UKLJUČI
/51.4:B	NAREDBA ZA ZATVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE GENERATORA
/51.5:B	NAREDBA ZA OTVARANJE VENTILA RASHLADNE VODE GENERATORA
/51.6:B	RASTAVLJAČ 1 ISKLJUČI
/51.7:B	RASTAVLJAČ 1 UKLJUČI
/51.8:B	RASTAVLJAČ 2 ISKLJUČI
/15.5:D	
/15.5:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 128
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 131 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A232	




POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 129
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 132 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A233	

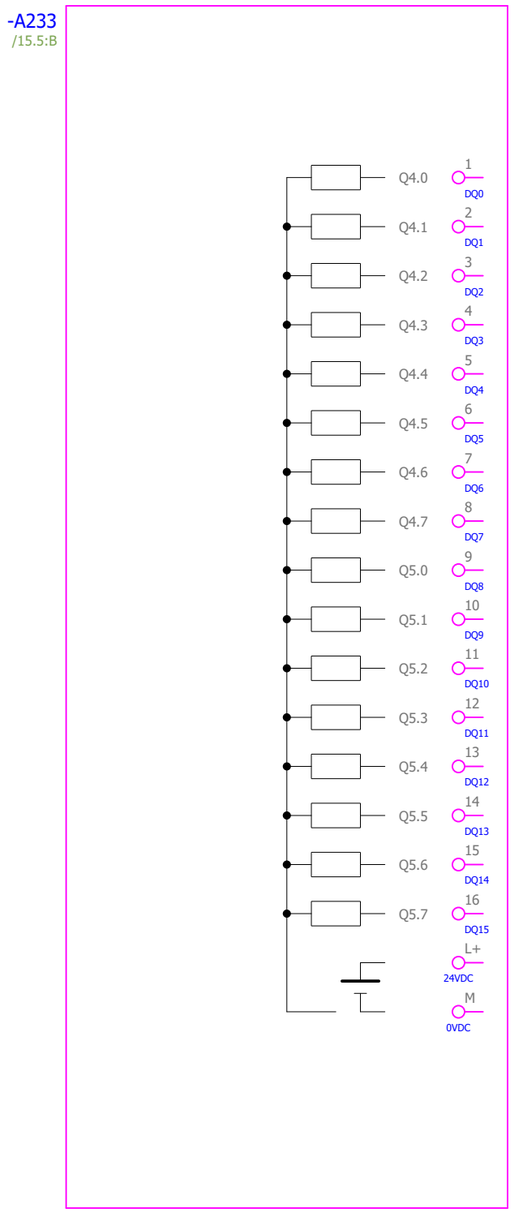

/54.1:B	REZERVA
/54.2:B	REZERVA
/54.3:B	SINHRONIZACIJA AKTIVNA
/54.4:B	ELEKTRIČNO KOČENJE DOZOVOLA ZA UKLJUČENJE
/54.5:B	BRZINA < ELEKTRIČNO KOČENJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA
/54.6:B	START AUTOMATSKOG SINHRONIZATORA
/54.7:B	GLAVNI DOVODNI PREKIDAČ NAREDBA UKLJUČI
/54.8:B	GLAVNI DOVODNI PREKIDAČ NAREDBA ISKLJUČI
/55.1:B	REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ NAREDBA UKLJUČI
/55.2:B	REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ NAREDBA ISKLJUČI
/55.3:B	VENTILATOR RASHLADE SABIRNIČKIH KANALA NAREDBA UKLJUČI
/55.4:B	REZERVA
/55.5:B	SUSTAV USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE NAREDBA UKLJUČI
/55.6:B	DRENAŽA ISPOD GENERATORA NAREDBA UKLJUČI
/55.7:B	DRENAŽA ISPOD TURBINE A NAREDBA UKLJUČI
/55.8:B	DRENAŽA ISPOD TURBINE B NAREDBA UKLJUČI
/15.6:D	
/15.6:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 130
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 133 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1					

PRAZNA STRANICA


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 131
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 134 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+U7CJA10	-A251	

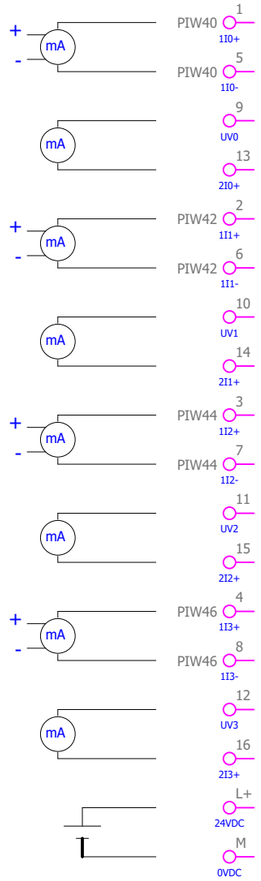-A251
/16.2:B



/58.2:F	TEMPERATURA ULJA TRANSFORMATORA	
/58.2:F		
/58.2:F		
/58.2:F		
/58.3:F	TEMPERATURA ULJA TRANSFORMATORA DONJA	
/58.3:F		
/58.4:F		
/58.4:F		
/58.5:F	TEMPERATURA JEZGRE GENERATORA U	
/58.5:F		
/58.5:F		
/58.5:F		
/58.7:F	TEMPERATURA JEZGRE GENERATORA V	
/58.7:F		
/58.7:F		
/58.7:F		
/16.2:D		
/16.2:D		


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 132
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 135 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A252	

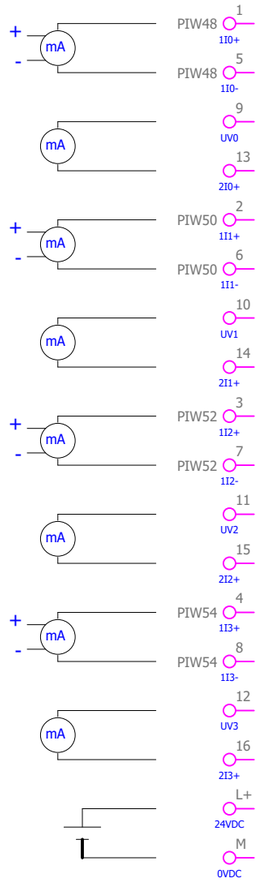-A252
/16.2:B



/59.2:F	TEMPERATURA JEZGRE GENERATORA W
/59.2:F	
/59.2:F	
/59.2:F	
/59.3:F	NAMOTAJ U GENERATORA TEMPERATURA GORE
/59.3:F	
/59.4:F	
/59.4:F	
/59.5:F	NAMOTAJ V GENERATORA TEMPERATURA GORE
/59.5:F	
/59.5:F	
/59.5:F	
/59.7:F	NAMOTAJ W GENERATORA TEMPERATURA GORE
/59.7:F	
/59.7:F	
/59.7:F	
/16.2:D	
/16.2:D	


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 133
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 136 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A253	

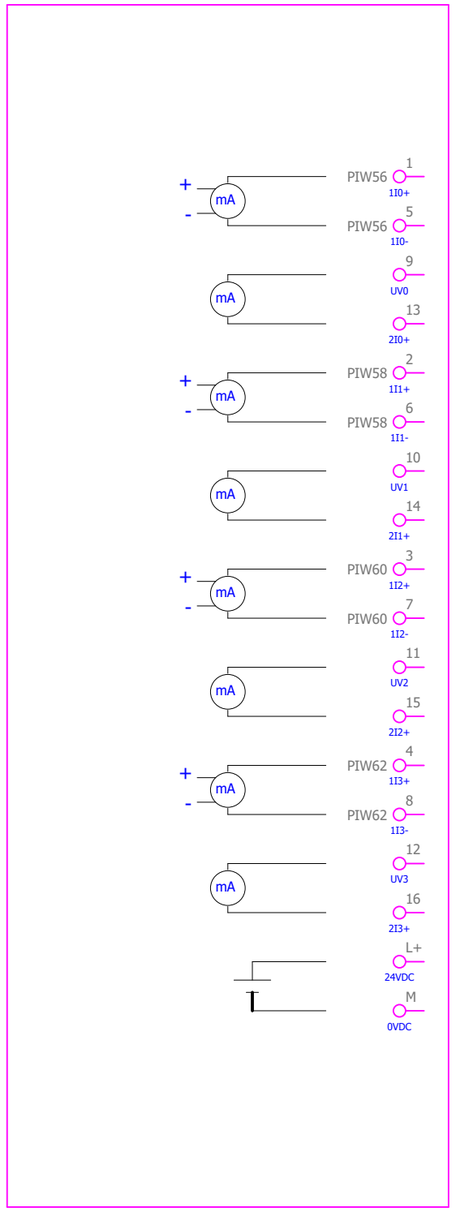-A253
/16.2:B



/60.2:F	TEMPERATURA VRUĆEG ZRAKA GENERATORA	
/60.2:F		
/60.2:F		
/60.2:F		
/60.3:F	TEMPERATURA HLADNOG ZRAKA GENERATORA	
/60.3:F		
/60.4:F		
/60.4:F		
/60.5:F	NAMOTAJ U GENERATORA TEMPERATURA DOLJE	
/60.5:F		
/60.5:F		
/60.5:F		
/60.7:F	NAMOTAJ V GENERATORA TEMPERATURA DOLJE	
/60.7:F		
/60.7:F		
/60.7:F		
/16.3:D		
/16.3:D		

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


133

135

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 134
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 137 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A254	

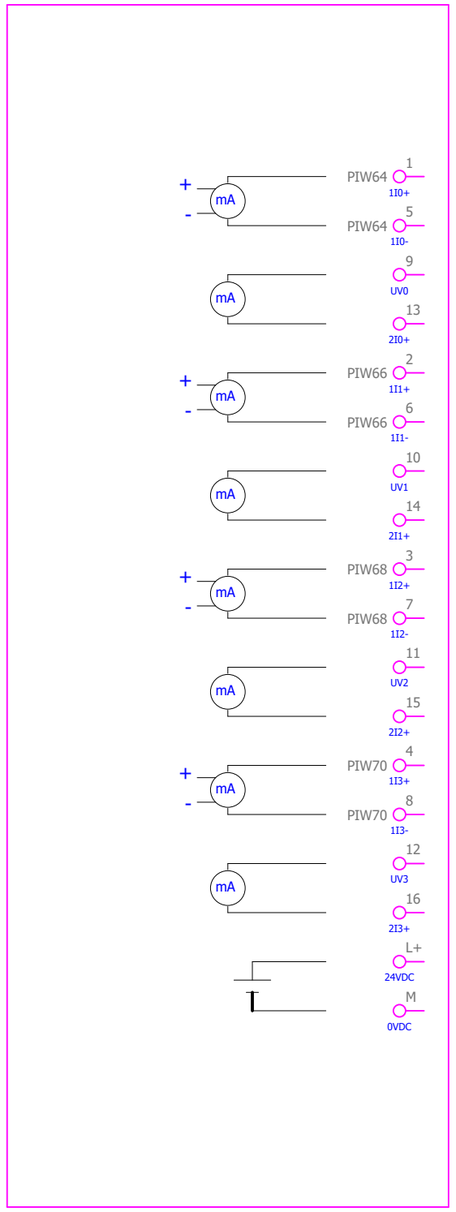-A254
/16.3:B



/61.2:F	NAMOTAJ W GENERATORA TEMPERATURA DOLJE	
/61.2:F		
/61.2:F		
/61.2:F		
/61.3:F	TEMPERATURA LIJEVE STRANE GENERATORA	
/61.3:F		
/61.4:F		
/61.4:F		
/61.5:F	TEMPERATURA DESNE STRANE GENERATORA	
/61.5:F		
/61.5:F		
/61.5:F		
/61.7:F	REZERVA	
/61.7:F		
/61.7:F		
/61.7:F		
/16.3:D		
/16.3:D		


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 135
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 138 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A255	

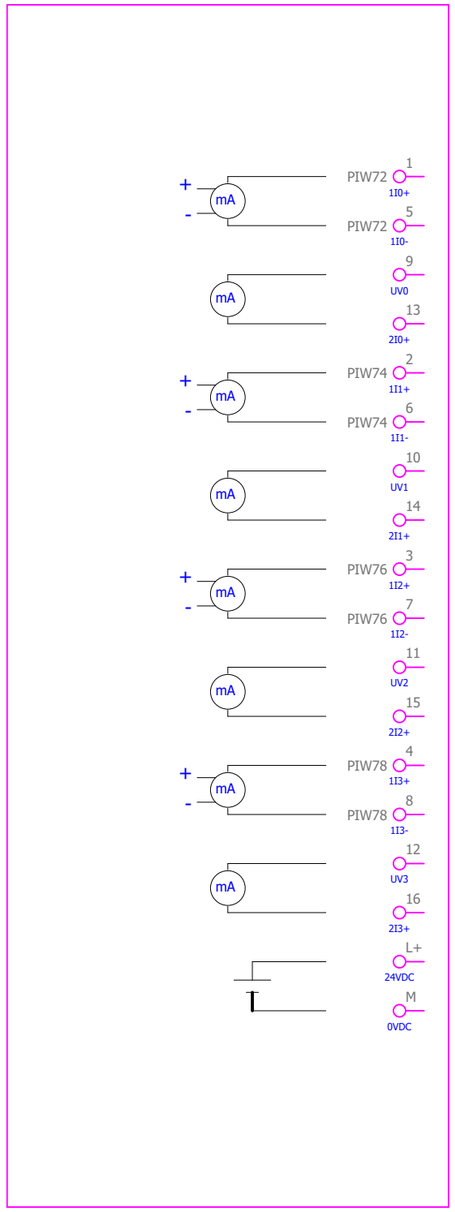-A255
/16.3:B



/62.2:F		REZERVA
/62.2:F		
/62.2:F		
/62.2:F		
/62.3:F		REZERVA
/62.3:F		
/62.4:F		
/62.4:F		
/62.5:F		REZERVA
/62.5:F		
/62.5:F		
/62.5:F		
/62.7:F		REZERVA
/62.7:F		
/62.7:F		
/62.7:F		
/16.4:D		
/16.4:D		


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 136
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 139 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A256	

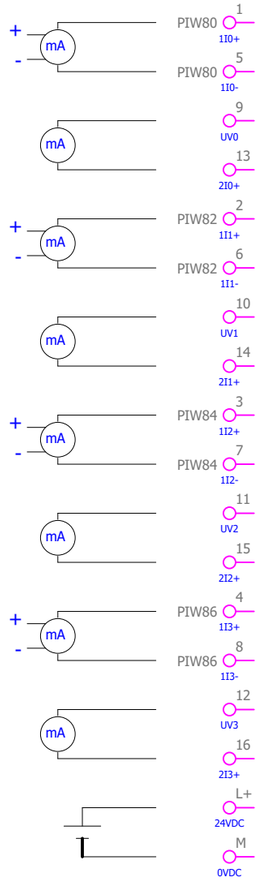-A256
/16.4:B




/63.2:F	REZERVA	
/63.2:F		
/63.2:F		
/63.2:F		
/63.3:F	REZERVA	
/63.3:F		
/63.4:F		
/63.4:F		
/63.5:F	REZERVA	
/63.5:F		
/63.5:F		
/63.5:F		
/63.7:F	REZERVA	
/63.7:F		
/63.7:F		
/63.7:F		
/16.4:D		
/16.4:D		

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 137
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 140 / 206


Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	SIMATIC ET 200SP, analogni ulazni modul, AI mjerač energije CT ST, za 1A ili 5A strujni transformator, pogodan za BU tip U0, dijagnostika kanala	Siemens	+U7CJA10	-A257	

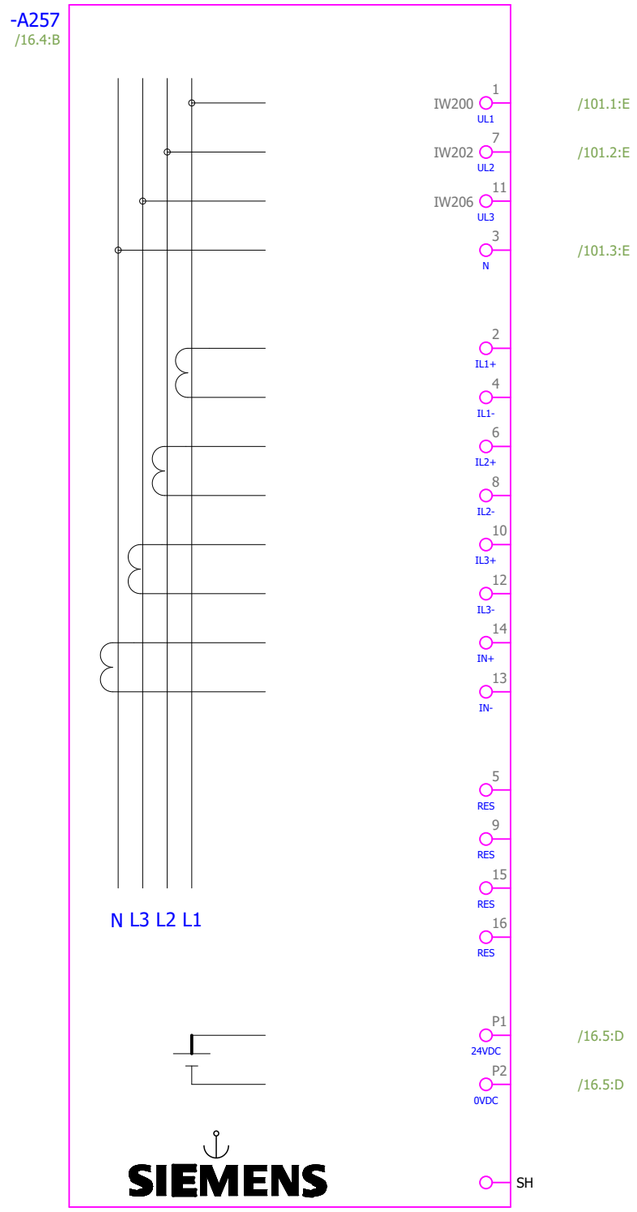

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 138
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 141 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Napajanje: 24 ... 60 VDC LCD 96x96 mm Tip: SENTRON PAC3220 Komutirani Ethernet PROFINET modul V3 7KM9300-0AE02-0AA0	Siemens	+U7CJA10	-P101	

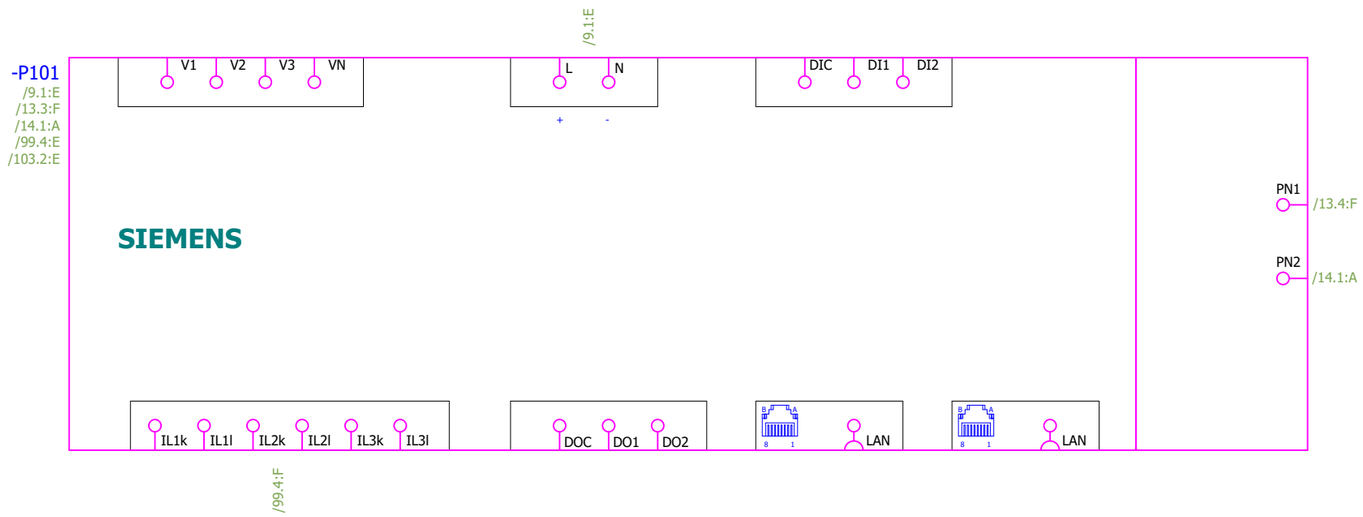

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				MULTIMETAR	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 139
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 142 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Indikator kvara montiran na ploču Fleksibilni javljač kvarova serije BSM-P		+U7CJA10	-H01	

-H01


EES BSM-C 59B1611CR000

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				JAVLJAČ KVAROVA NA PLOČI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 140
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 143 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	SCALANCE XC216-4C upravljani Layer 2 IE prekidač; IEC 62443-4-2 certificiran; 12x 10/100 Mbps RJ45 portova; 4 x 1000 Mbps kombinirana priključka (mogu se koristiti ili 1000 Mbps/SFP ili 10/100/1000 Mbps RJ45 priključci); 1x konzolni priključak; dijagnostička LED dioda; redundantno napajanje; temp. raspon -40 °C do +70 °C; montaža: DIN letvica/S7 6GK5216-4BS00-2AC2	Siemens	+U7CJA10	-U111	

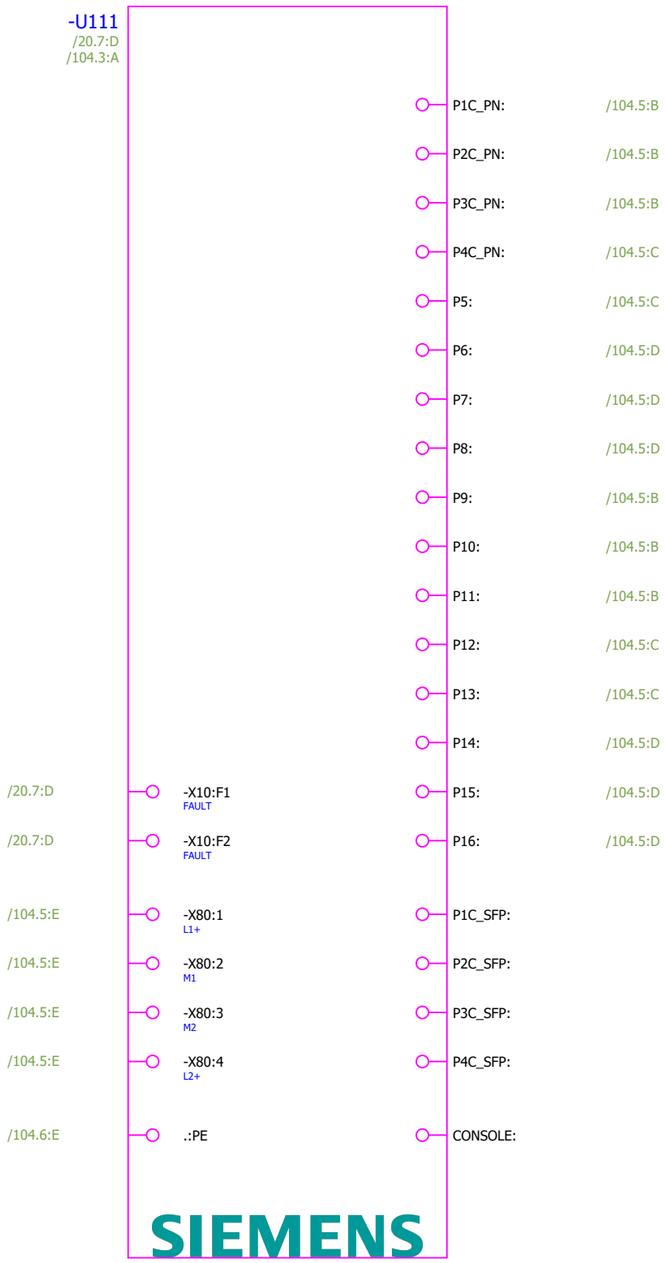


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ETHERNET SWITCH	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 141
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 144 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	SCALANCE XC216-4C upravljani Layer 2 IE prekidač; IEC 62443-4-2 certificiran; 12x 10/100 Mbps RJ45 portova; 4 x 1000 Mbps kombinirana priključka (mogu se koristiti ili 1000 Mbps/SFP ili 10/100/1000 Mbps RJ45 priključci); 1x konzolni priključak; dijagnostička LED dioda; redundantno napajanje; temp. raspon -40 °C do +70 °C; montaža: DIN letvica/S7 6GK5216-4BS00-2AC2	Siemens	+U7CJA10	-U112	

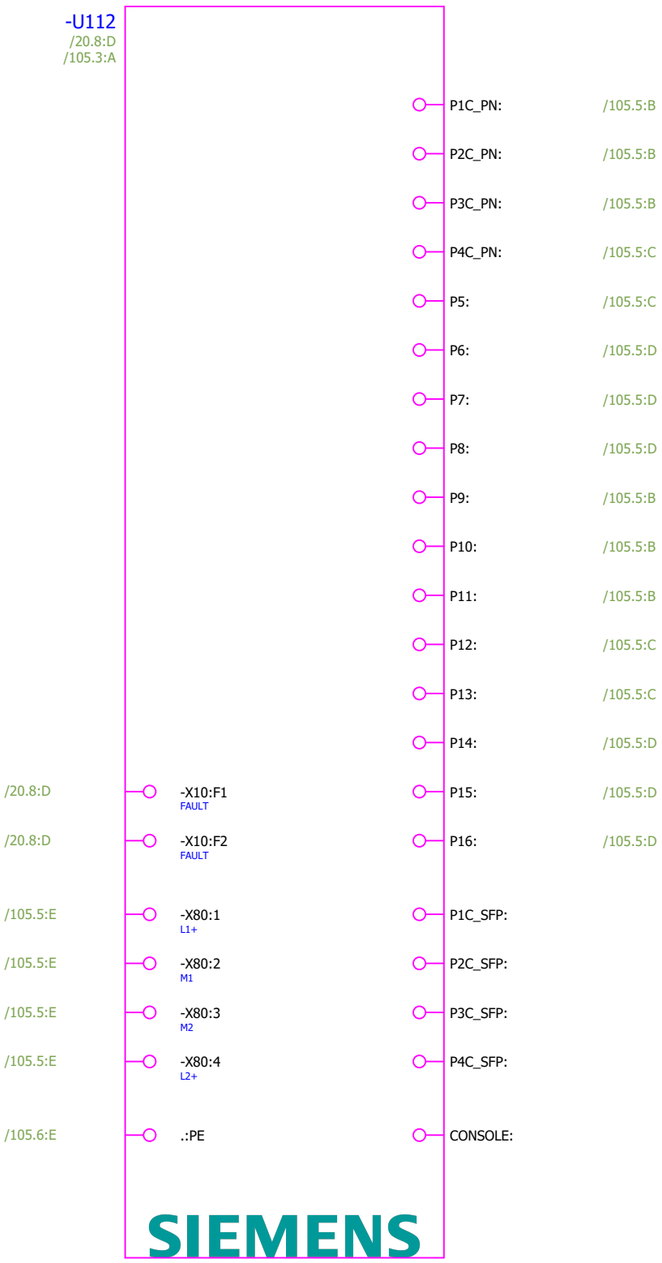


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ETHERNET SWITCH	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 142
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 145 / 206


Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Napajanje: 24 Vdc Diskretno podizanje/spuštanje: brzina Diskretno podizanje/spuštanje: napon Diskretni alarmni ulazi: 4 Diskretni izlazi: 2	Woodward	+U7CJA10	-F25G	

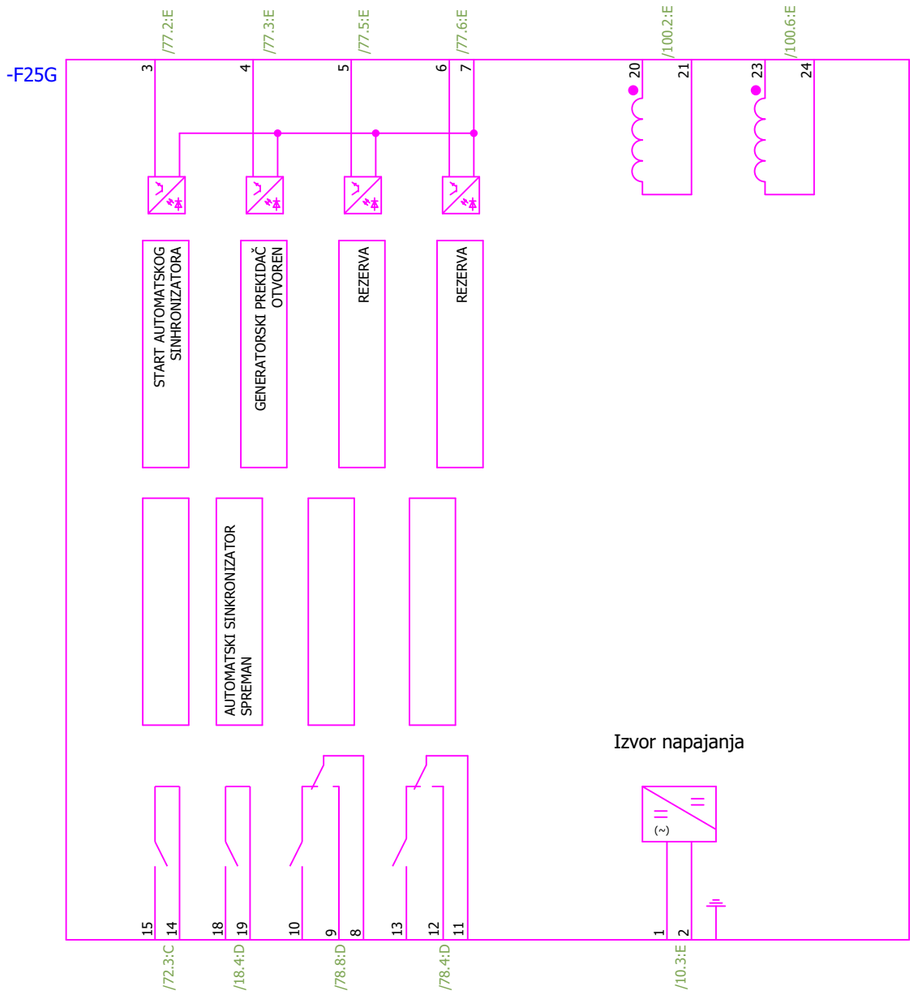

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				AUTOMATSKI SINHRONIZATOR	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 143
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 146 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3



Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	MCR digitalni displej, za mjerenje i prikaz standardnih signala, 5-sl. prikaz	Phoenix Contact	+U7CJA10	-PT10	

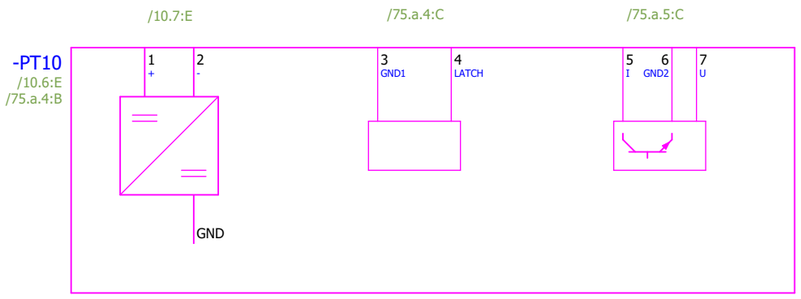

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3




Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 PRIKAZ TEMPERATURE	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 144
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 147 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	Termostat 1 NC kontakt 0-60 °C 10A Narudžbeni br.: THR02	Alfa Electric			
1			+U7CJA10	-B101	/6.5:E /6.5:E
	Higrostat Higrostat, Nazivni napon 120-240 V AC, Nazivna struja 10-5 A 10-90 %RF Broj narudžbe: IGR%6F Narudžbeni br.: IGR35F	Fanndis			
1			+U7CJA10	-B102	/6.5:E
	Termostat NO kontakt 0...+60°C Tip: THV02 Narudžbeni br.: THV02	Alfa Electric			
1			+U7CJA10	-B103	/6.6:C
	Rasvjeta: LED svjetiljka za tanko kućište, 9 W, 100 do 230 V, 50H, 538×23×36 mm Narudžbeni br.: LL49W-100-230V	ALFA ELECTRIC			
			+U7CJA10	-E101	/6.3:F
2			+U7CJA10	-E102	/6.4:F

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34





Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			**Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 145
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 148 / 206

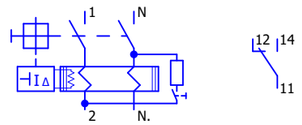Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	RCBO RCBO, 10 kA, 1P+N, tip AC, 30 mA, C-char, In: 13 A, Un AC: 230 V Narudžbeni br.: 5SU1354-1KK13 Pomoćni prekidač Tip: 5ST3016 1 C/O 5ST3805-1 Spojnica ručke za minijaturni prekidač diferencijalne struje D=70 mm za montažu dodatnih komponenti (1 set=5 jedinica u polietilenskoj vrećici)	Siemens				
1			+U7CJA10	-F01	/6.2:C	
	10A, 2P, 440 VDC, B krivulja MCB - 440 VDC Broj polova: 2P Klasa: B Maksimalna struja: 10A Narudžbeni br.: 5SY5210-6 Pomoćni prekidač Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7CJA10	-F11	/7.4:D	/17.2:B
2			+U7CJA10	-F12	/7.5:D	/17.3:B
	6A, 2P, 440 VDC, B krivulja MCB - 440 VDC Broj polova: 2P Klasa: B Maksimalna struja: 6A Narudžbeni br.: 5SY5206-6 Pomoćni prekidač Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7CJA10	-F13	/7.6:C	/21.3:D
2			+U7CJA10	-F14	/7.7:C	
	Minijaturni prekidač Narudžbeni br.: 5SY4106-6 Pomoćni prekidač Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7CJA10	-F31	/9.1:B	/21.4:B
			+U7CJA10	-F32	/9.2:B	/21.4:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3




Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 146
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 149 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	Minijaturni prekidač Narudžbeni br.: 5SY4106-6 Pomoćni prekidač Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
3			+U7CJA10	-F33	/9.3:B	/21.4:B
	Zaštitni prekidač 230/400V 10kA 1-pol B karakteristika 2A Narudžbeni br.: 5SY4102-6 Pomoćni prekidač Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
1			+U7CJA10	-F34	/9.4:B	/21.4:C
	Minijaturni prekidač Narudžbeni br.: 5SY4106-6 Pomoćni prekidač Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7CJA10	-F35	/9.6:B	/21.4:C
			+U7CJA10	-F36	/9.7:B	/21.4:C
			+U7CJA10	-F37	/9.8:B	/21.4:C
			+U7CJA10	-F38	/10.1:B	/21.4:D
			+U7CJA10	-F39	/10.2:B	/21.4:D
			+U7CJA10	-F40	/10.3:B	/21.4:D
7			+U7CJA10	-F41	/10.4:B	/21.4:B
	Zaštitni prekidač 230/400V 10kA 1-pol B karakteristika 2A Narudžbeni br.: 5SY4102-6 Pomoćni prekidač Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7CJA10	-F42	/10.6:B	/21.4:C
			+U7CJA10	-F43	/10.7:B	/21.4:C
			+U7CJA10	-F44	/10.8:B	/21.4:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 POPIS OZNAKA UREĐAJA	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 147
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 150 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	Zaštitni prekidač	Siemens				
	230/400V 10kA 1-pol B karakteristika 2A Narudžbeni br.: 5SY4102-6					
	Pomoćni prekidač Tip: 5ST3016 1 C/O					
			+U7CJA10	-F45	/11.1:B	/21.4:D
			+U7CJA10	-F46	/11.2:B	/21.4:D
			+U7CJA10	-F47	/11.3:B	/21.4:D
			+U7CJA10	-F48	/11.4:B	/21.5:B
			+U7CJA10	-F49	/11.6:B	/21.5:C
			+U7CJA10	-F50	/11.7:B	/21.4:C
			+U7CJA10	-F51	/11.8:B	
11			+U7CJA10	-F52	/12.1:B	
	Svjetlo indikatora					
	Indikatori svijetle u dvije boje: crveno ili zeleno. Napajanje je spojeno na sljedeći način: X0 - zajednički terminal (zemlja) X1 - crvena boja (napon) X2 - zelena boja					
	(napon) Promjer -22 mm 24 AC/DC Narudžbeni br.: PK22-WP/24					
			+U7CJA10	-H101	/83.2:D	
			+U7CJA10	-H102	/83.4:D	
			+U7CJA10	-H103	/83.6:D	
			+U7CJA10	-H104	/84.2:D	
			+U7CJA10	-H105	/84.4:D	
			+U7CJA10	-H106	/84.6:D	
			+U7CJA10	-H107	/85.2:D	
			+U7CJA10	-H108	/85.4:D	
9			+U7CJA10	-H109	/85.6:D	
	Pomoćni relej	Phoenix Contact				
	Narudžbeni br.: 2966171					
			+U7CJA10	-1K11	/22.1:D	/22.1:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3




Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 148
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 151 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact				
			+U7CJA10	-1K12	/22.2:D	/22.2:E
			+U7CJA10	-1K13	/22.3:D	/22.3:E
			+U7CJA10	-1K14	/22.4:D	/22.4:E
			+U7CJA10	-1K15	/22.5:D	/22.5:E
			+U7CJA10	-1K16	/22.6:D	/22.6:E
			+U7CJA10	-1K17	/22.7:D	/22.7:E
			+U7CJA10	-1K18	/22.8:D	/22.8:E
			+U7CJA10	-1K21	/23.1:D	/23.1:E
			+U7CJA10	-1K22	/23.2:D	/23.2:E
			+U7CJA10	-1K23	/23.3:D	/23.3:E
			+U7CJA10	-1K24	/23.4:D	/23.4:E
			+U7CJA10	-1K25	/23.5:D	/23.5:E
			+U7CJA10	-1K26	/23.6:D	/23.6:E
			+U7CJA10	-1K27	/23.7:D	/23.7:E
			+U7CJA10	-1K28	/23.8:D	/23.8:E
			+U7CJA10	-1K31	/24.1:D	/24.1:E
			+U7CJA10	-1K32	/24.2:D	/24.2:E
			+U7CJA10	-1K33	/24.3:D	/24.3:E
			+U7CJA10	-1K34	/24.4:D	/24.4:E
			+U7CJA10	-1K35	/24.5:D	/24.5:E
			+U7CJA10	-1K36	/24.6:D	/24.6:E
			+U7CJA10	-1K37	/24.7:D	/24.7:E
			+U7CJA10	-1K38	/24.8:D	/24.8:E
			+U7CJA10	-1K41	/25.1:D	/25.1:E
			+U7CJA10	-1K42	/25.2:D	/25.2:E
			+U7CJA10	-1K43	/25.3:D	/25.3:E
			+U7CJA10	-1K44	/25.4:D	/25.4:E
			+U7CJA10	-1K45	/25.5:D	/25.5:E
			+U7CJA10	-1K46	/25.6:D	/25.6:E
			+U7CJA10	-1K47	/25.7:D	/25.7:E
			+U7CJA10	-1K48	/25.8:D	/25.8:E
			+U7CJA10	-1K51	/26.1:D	/26.1:E
			+U7CJA10	-1K52	/26.2:D	/26.2:E
			+U7CJA10	-1K53	/26.3:D	/26.3:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 149 STRANICA 152 / 206
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K54	/26.4:D	/26.4:E	
			+U7CJA10	-1K55	/26.5:D	/26.5:E	
			+U7CJA10	-1K56	/26.6:D	/26.6:E	
			+U7CJA10	-1K57	/26.7:D	/26.7:E	
			+U7CJA10	-1K58	/26.8:D	/26.8:E	
			+U7CJA10	-1K61	/27.1:D	/27.1:E	
			+U7CJA10	-1K62	/27.2:D	/27.2:E	
			+U7CJA10	-1K63	/27.3:D	/27.3:E	
			+U7CJA10	-1K64	/27.4:D	/27.4:E	
			+U7CJA10	-1K65	/27.5:D	/27.5:E	
			+U7CJA10	-1K66	/27.6:D	/27.6:E	
			+U7CJA10	-1K67	/27.7:D	/27.7:E	
			+U7CJA10	-1K68	/27.8:D	/27.8:E	
			+U7CJA10	-1K71	/28.1:D	/28.1:E	
			+U7CJA10	-1K72	/28.2:D	/28.2:E	
			+U7CJA10	-1K73	/28.3:D	/28.3:E	
52			+U7CJA10	-1K74	/28.4:D	/28.4:E	
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K75	/28.5:D	/28.5:E	/86.7:C
2			+U7CJA10	-1K76	/28.6:D	/28.6:E	/86.8:C
	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K77	/28.7:D	/28.7:E	
			+U7CJA10	-1K78	/28.8:D	/28.8:E	
			+U7CJA10	-1K81	/29.1:D	/29.1:E	
4			+U7CJA10	-1K82	/29.2:D	/29.2:E	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3





Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 150
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 153 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K83	/29.3:D	/29.3:E	/83.2:C
			+U7CJA10	-1K84	/29.4:D	/29.4:E	/73.5:C
			+U7CJA10	-1K85	/29.5:D	/29.5:E	/83.4:C
			+U7CJA10	-1K86	/29.6:D	/29.6:E	/73.6:C
			+U7CJA10	-1K87	/29.7:D	/29.7:E	/73.2:C
			+U7CJA10	-1K88	/29.8:D	/29.8:E	/73.2:C
			+U7CJA10	-1K91	/30.1:D	/30.1:E	/84.2:C
			+U7CJA10	-1K92	/30.2:D	/30.2:E	/84.3:C
			+U7CJA10	-1K93	/30.3:D	/30.3:E	/84.4:C
			+U7CJA10	-1K94	/30.4:D	/30.4:E	/84.5:C
			+U7CJA10	-1K95	/30.5:D	/30.5:E	/84.6:C
			+U7CJA10	-1K96	/30.6:D	/30.6:E	/84.7:C
			+U7CJA10	-1K97	/30.7:D	/30.7:E	/86.3:C
14			+U7CJA10	-1K98	/30.8:D	/30.8:E	/87.3:C
	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K101	/31.1:D	/31.1:E	
			+U7CJA10	-1K102	/31.2:D	/31.2:E	
			+U7CJA10	-1K103	/31.3:D	/31.3:E	
			+U7CJA10	-1K104	/31.4:D	/31.4:E	
			+U7CJA10	-1K105	/31.5:D	/31.5:E	
			+U7CJA10	-1K106	/31.6:D	/31.6:E	
			+U7CJA10	-1K107	/31.7:D	/31.7:E	
			+U7CJA10	-1K108	/31.8:D	/31.8:E	
			+U7CJA10	-1K111	/32.1:D	/32.1:E	
			+U7CJA10	-1K112	/32.2:D	/32.2:E	
			+U7CJA10	-1K113	/32.3:D	/32.3:E	
			+U7CJA10	-1K114	/32.4:D	/32.4:E	
			+U7CJA10	-1K115	/32.5:D	/32.5:E	
			+U7CJA10	-1K116	/32.6:D	/32.6:E	
			+U7CJA10	-1K117	/32.7:D	/32.7:E	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3






Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 151 STRANICA 154 / 206
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K118	/32.8:D	/32.8:E	
			+U7CJA10	-1K121	/33.1:D	/33.1:E	
18			+U7CJA10	-1K122	/33.2:D	/33.2:E	
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
1			+U7CJA10	-1K123	/33.3:D	/33.3:E	/93.6:B
	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K124	/33.4:D	/33.4:E	
			+U7CJA10	-1K125	/33.5:D	/33.5:E	
			+U7CJA10	-1K126	/33.6:D	/33.6:E	
			+U7CJA10	-1K127	/33.7:D	/33.7:E	
			+U7CJA10	-1K128	/33.8:D	/33.8:E	
			+U7CJA10	-1K131	/34.1:D	/34.1:E	
			+U7CJA10	-1K132	/34.2:D	/34.2:E	
8			+U7CJA10	-1K133	/34.3:D	/34.3:E	
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
1			+U7CJA10	-1K134	/34.4:D	/34.4:E	/93.5:B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3





Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 152
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 155 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Pomoćni relej	Phoenix Contact					
	Narudžbeni br.: 2966171						
			+U7CJA10	-1K135	/34.5:D	/34.5:E	
			+U7CJA10	-1K136	/34.6:D	/34.6:E	
			+U7CJA10	-1K137	/34.7:D	/34.7:E	
4			+U7CJA10	-1K138	/34.8:D	/34.8:E	
	Relej sučelja 24VDC, 2CO	Phoenix Contact					
	Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060						
			+U7CJA10	-1K141	/35.1:D	/35.1:E	/87.4:C
2			+U7CJA10	-1K142	/35.2:D	/35.2:E	/87.7:C
	Pomoćni relej	Phoenix Contact					
	Narudžbeni br.: 2966171						
			+U7CJA10	-1K143	/35.3:D	/35.3:E	
1							
	Relej sučelja 24VDC, 2CO	Phoenix Contact					
	Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060						
			+U7CJA10	-1K144	/35.4:D	/35.4:E	/87.4:C
2			+U7CJA10	-1K145	/35.5:D	/35.5:E	/87.7:C
	Pomoćni relej	Phoenix Contact					
	Narudžbeni br.: 2966171						
			+U7CJA10	-1K146	/35.6:D	/35.6:E	
1							

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3






Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 153 STRANICA 156 / 206
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

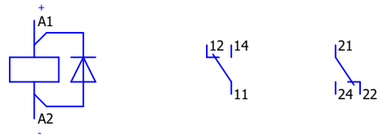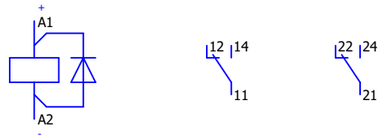Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K147	/35.7:D	/35.7:E	
			+U7CJA10	-1K148	/35.8:D	/35.8:E	
			+U7CJA10	-1K151	/36.1:D	/36.1:E	/86.2:C
			+U7CJA10	-1K152	/36.2:D	/36.2:E	/80.3:C
5			+U7CJA10	-1K153	/36.3:D	/36.3:E	/80.4:C
	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact					
1			+U7CJA10	-1K154	/36.4:D	/36.4:E	
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
1			+U7CJA10	-1K155	/36.5:D	/36.5:E	/87.2:C
	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K156	/36.6:D	/36.6:E	
			+U7CJA10	-1K157	/36.7:D	/36.7:E	
			+U7CJA10	-1K158	/36.8:D	/36.8:E	
			+U7CJA10	-1K161	/37.1:D	/37.1:E	
			+U7CJA10	-1K162	/37.2:D	/37.2:E	
			+U7CJA10	-1K163	/37.3:D	/37.3:E	
			+U7CJA10	-1K164	/37.4:D	/37.4:E	
			+U7CJA10	-1K165	/37.5:D	/37.5:E	
			+U7CJA10	-1K166	/37.6:D	/37.6:E	
			+U7CJA10	-1K167	/37.7:D	/37.7:E	
			+U7CJA10	-1K168	/37.8:D	/37.8:E	
			+U7CJA10	-1K171	/38.1:D	/38.1:E	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3






Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 154
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 157 / 206

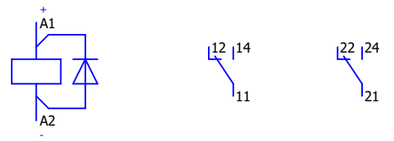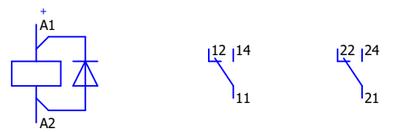Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Pomoćni relej	Phoenix Contact					
	Narudžbeni br.: 2966171						
			+U7CJA10	-1K172	/38.2:D	/38.2:E	
14			+U7CJA10	-1K173	/38.3:D	/38.3:E	
	Relej sučelja 24VDC, 2CO	Phoenix Contact					
	Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060						
			+U7CJA10	-1K174	/38.4:D	/38.4:E	/86.2:C
2			+U7CJA10	-1K175	/38.5:D	/38.5:E	/87.1:C
	Pomoćni relej	Phoenix Contact					
	Narudžbeni br.: 2966171						
			+U7CJA10	-1K176	/38.6:D	/38.6:E	
1							
	Relej sučelja 24VDC, 2CO	Phoenix Contact					
	Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060						
			+U7CJA10	-1K177	/38.7:D	/38.7:E	/95.5:B
1							
	Pomoćni relej	Phoenix Contact					
	Narudžbeni br.: 2966171						
			+U7CJA10	-1K178	/38.8:D	/38.8:E	
			+U7CJA10	-1K181	/39.1:D	/39.1:E	
			+U7CJA10	-1K182	/39.2:D	/39.2:E	
			+U7CJA10	-1K183	/39.3:D	/39.3:E	
			+U7CJA10	-1K184	/39.4:D	/39.4:E	
			+U7CJA10	-1K185	/39.5:D	/39.5:E	
			+U7CJA10	-1K186	/39.6:D	/39.6:E	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3




Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 POPIS OZNAKA UREĐAJA	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 155
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 158 / 206

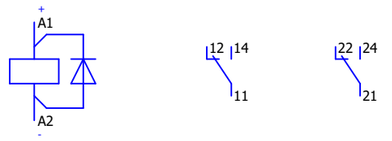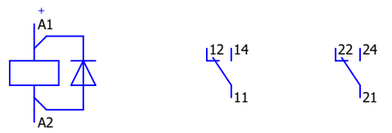Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Pomoćni relej	Phoenix Contact					
	Narudžbeni br.: 2966171		+U7CJA10	-1K187	/39.7:D	/39.7:E	
			+U7CJA10	-1K188	/39.8:D	/39.8:E	
10			+U7CJA10	-1K191	/40.1:D	/40.1:E	
	Relej sučelja 24VDC, 2CO	Phoenix Contact					
	Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060		+U7CJA10	-1K192	/40.2:D	/40.2:E	/80.5:C
2			+U7CJA10	-1K193	/40.3:D	/40.3:E	/80.6:C
	Pomoćni relej	Phoenix Contact					
	Narudžbeni br.: 2966171		+U7CJA10	-1K194	/40.4:D	/40.4:E	
			+U7CJA10	-1K195	/40.5:D	/40.5:E	
3			+U7CJA10	-1K196	/40.6:D	/40.6:E	
	Relej sučelja 24VDC, 2CO	Phoenix Contact					
	Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060		+U7CJA10	-1K197	/40.7:D	/40.7:E	/86.5:C
2			+U7CJA10	-1K198	/40.8:D	/40.8:E	/87.4:C
	Pomoćni relej	Phoenix Contact					
	Narudžbeni br.: 2966171		+U7CJA10	-1K201	/41.1:D	/41.1:E	
1							

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 156
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 159 / 206

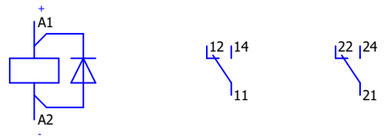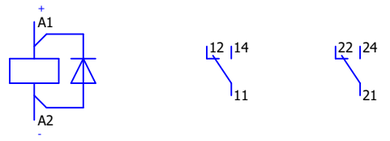Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
8	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K202	/41.2:D	/41.2:E	/80.7:C
			+U7CJA10	-1K203	/41.3:D	/41.3:E	/80.8:C
			+U7CJA10	-1K204	/41.4:D	/41.4:E	/81.3:C
			+U7CJA10	-1K205	/41.5:D	/41.5:E	/81.2:C
			+U7CJA10	-1K206	/41.6:D	/41.6:E	
			+U7CJA10	-1K207	/41.7:D	/41.7:E	/87.5:C
			+U7CJA10	-1K208	/41.8:D	/41.8:E	/86.6:C
			+U7CJA10	-1K211	/42.1:D	/42.1:E	/87.6:C
14	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K212	/42.2:D	/42.2:E	
			+U7CJA10	-1K213	/42.3:D	/42.3:E	
			+U7CJA10	-1K214	/42.4:D	/42.4:E	
			+U7CJA10	-1K215	/42.5:D	/42.5:E	
			+U7CJA10	-1K216	/42.6:D	/42.6:E	
			+U7CJA10	-1K217	/42.7:D	/42.7:E	
			+U7CJA10	-1K218	/42.8:D	/42.8:E	
			+U7CJA10	-1K221	/43.1:D	/43.1:E	
			+U7CJA10	-1K222	/43.2:D	/43.2:E	
			+U7CJA10	-1K223	/43.3:D	/43.3:E	
			+U7CJA10	-1K224	/43.4:D	/43.4:E	
			+U7CJA10	-1K225	/43.5:D	/43.5:E	
			+U7CJA10	-1K226	/43.6:D	/43.6:E	
			+U7CJA10	-1K227	/43.7:D	/43.7:E	
1	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K228	/43.8:D	/43.8:E	/86.6:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3




Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 157 STRANICA 160 / 206
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact				
			+U7CJA10	-1K231	/44.1:D	/44.1:E
			+U7CJA10	-1K232	/44.2:D	/44.2:E
			+U7CJA10	-1K233	/44.3:D	/44.3:E
			+U7CJA10	-1K234	/44.4:D	/44.4:E
			+U7CJA10	-1K235	/44.5:D	/44.5:E
			+U7CJA10	-1K236	/44.6:D	/44.6:E
			+U7CJA10	-1K237	/44.7:D	/44.7:E
			+U7CJA10	-1K238	/44.8:D	/44.8:E
			+U7CJA10	-1K241	/45.1:D	/45.1:E
			+U7CJA10	-1K242	/45.2:D	/45.2:E
			+U7CJA10	-1K243	/45.3:D	/45.3:E
			+U7CJA10	-1K244	/45.4:D	/45.4:E
			+U7CJA10	-1K245	/45.5:D	/45.5:E
			+U7CJA10	-1K246	/45.6:D	/45.6:E
			+U7CJA10	-1K247	/45.7:D	/45.7:E
16			+U7CJA10	-1K248	/45.8:D	/45.8:E
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact				
			+U7CJA10	-1K251	/46.1:D	/46.1:E
			+U7CJA10	-1K252	/46.2:D	/46.2:E
			+U7CJA10	-1K253	/46.3:D	/46.3:E
			+U7CJA10	-1K254	/46.4:D	/46.4:E
			+U7CJA10	-1K255	/46.5:D	/46.5:E
			+U7CJA10	-1K256	/46.6:D	/46.6:E
			+U7CJA10	-1K257	/46.7:D	/46.7:E
8			+U7CJA10	-1K258	/46.8:D	/46.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 POPIS OZNAKA UREĐAJA	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 158 STRANICA 161 / 206
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

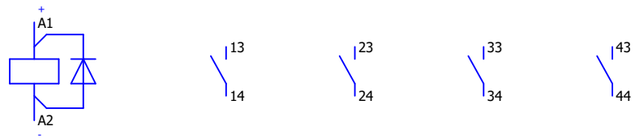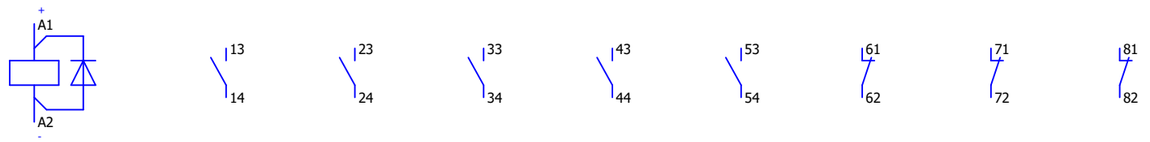Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)								
8	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact											
			+U7CJA10	-1K261	/47.1:D	/47.1:E							
			+U7CJA10	-1K262	/47.2:D	/47.2:E							
			+U7CJA10	-1K263	/47.3:D	/47.3:E							
			+U7CJA10	-1K264	/47.4:D	/47.4:E							
			+U7CJA10	-1K265	/47.5:D	/47.5:E							
			+U7CJA10	-1K266	/47.6:D	/47.6:E							
			+U7CJA10	-1K267	/47.7:D	/47.7:E							
			+U7CJA10	-1K268	/47.8:D	/47.8:E							
4	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA Narudžbeni br.: 3RH2140-1VB40	Siemens											
			+U7CJA10	-2K01	/68.2:E	/91.1:B	/91.1:E						
			+U7CJA10	-2K02	/68.3:E	/91.2:B	/91.2:E						
			+U7CJA10	-2K03	/68.4:E	/91.3:B	/91.3:E						
			+U7CJA10	-2K04	/68.5:E	/91.4:B	/91.4:E						
1	Relej kontaktora Kontaktorski relej, 53E, DIN EN 50011, 5NO + 3NC, navojna stezaljka DC rad 24 V DC Narudžbeni br.: 3TH4253-0BB4 Prigušivač prenapona Tip: 3TX7402-3A Prigušivač prenapona Dioda za prigušivanje smetnji s odstojnikom kabela 24-250 V DC za montažu na stezaljku svitka za kontaktorske releje 3TH4	Siemens											
			+U7CJA10	-2K05	/68.6:E	/91.5:B	/91.5:E	/91.6:B	/91.6:B				

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 159
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 162 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
2	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2 C/O 24VDC 5A Nazivni napon svitka: 24VDC Nazivna kontaktna struja: 5A 2 CO, baza: RGZE1S48M Zaštitna dioda: RXM040W Narudžbeni br.: RXG22BD Zaštitni modul Harmony, 6…230 V DC Tip: SE.RZM040W Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6…230 V DC Utičnica Tip: RGZE1S48M Za RXG2.. releji	Schneider Electric					
			+U7CJA10	-2K101	/66.5:E	/90.6:B	/66.5:B
			+U7CJA10	-2K102	/66.4:E	/90.5:B	/66.4:B
4	RXG pomoćni relej, 1CO, 24VDC, 10A Nazivni napon svitka: 24VDC Nazivna kontaktna struja: 10A Baza: RGZE1S35M Zaštitna dioda: RXM040W Narudžbeni br.: RXG12BD Zaštitni modul Harmony, 6…230 V DC Tip: SE.RZM040W Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6…230 V DC Utičnica RGZ - odvojeni kontakt - 10 A Tip: RGZE1S35M	Schneider Electric					
			+U7CJA10	-2K103	/66.7:E	/89.4:B	
			+U7CJA10	-2K104	/66.6:E	/89.3:B	
			+U7CJA10	-2K105	/66.3:E	/92.3:B	
			+U7CJA10	-2K106	/66.2:E	/92.2:B	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska			
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 160
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 163 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2 C/O 24VDC 5A Nazivni napon svitka: 24VDC Nazivna kontaktna struja: 5A 2 CO, baza: RGZE1S48M Zaštitna dioda: RXM040W Narudžbeni br.: RXG22BD Zaštitni modul Harmony, 6…230 V DC Tip: SE.RZM040W Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6…230 V DC Utičnica Tip: RGZE1S48M Za RXG2.. releji	Schneider Electric				
			+U7CJA10	-2K201	/50.2:C	/70.5:B
			+U7CJA10	-2K202	/50.3:C	/88.6:C
			+U7CJA10	-2K203	/50.4:C	
			+U7CJA10	-2K204	/50.5:C	/76.3:D
			+U7CJA10	-2K205	/50.6:C	/76.7:C
			+U7CJA10	-2K206	/51.3:C	/89.2:B
			+U7CJA10	-2K207	/52.3:C	/95.2:B
			+U7CJA10	-2K208	/52.4:C	/95.3:B
			+U7CJA10	-2K209	/52.5:C	/95.4:B
			+U7CJA10	-2K210	/52.6:C	/68.6:C
			+U7CJA10	-2K211	/53.1:C	/92.4:B
			+U7CJA10	-2K212	/53.2:C	/92.5:B
			+U7CJA10	-2K213	/53.3:C	/92.6:B
			+U7CJA10	-2K214	/53.4:C	/92.7:B
			+U7CJA10	-2K215	/53.5:C	/92.8:B
			+U7CJA10	-2K216	/53.6:C	/93.2:B
			+U7CJA10	-2K217	/53.7:C	/93.3:B
			+U7CJA10	-2K218	/53.8:C	/93.4:B
			+U7CJA10	-2K219	/54.1:C	
			+U7CJA10	-2K220	/54.2:C	
			+U7CJA10	-2K221	/54.3:C	/93.7:B
			+U7CJA10	-2K222	/54.4:C	/93.8:B
			+U7CJA10	-2K223	/54.5:C	/94.2:B
			+U7CJA10	-2K224	/54.6:C	/77.2:C
			+U7CJA10	-2K225	/54.7:C	/96.2:B
			+U7CJA10	-2K226	/54.8:C	/96.3:B
			+U7CJA10	-2K227	/55.1:C	/96.4:B
			+U7CJA10	-2K228	/55.2:C	/96.5:B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3




Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 POPIS OZNAKA UREĐAJA	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 161
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 164 / 206

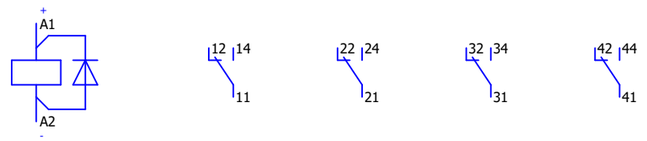Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
34	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2 C/O 24VDC 5A Nazivni napon svitka: 24VDC Nazivna kontaktna struja: 5A 2 CO, baza: RGZE1S48M Zaštitna dioda: RXM040W Narudžbeni br.: RXG22BD Zaštitni modul Harmony, 6…230 V DC Tip: SE.RZM040W Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6…230 V DC Utičnica Tip: RGZE1S48M Za RXG2.. releji	Schneider Electric					
			+U7CJA10	-2K229	/55.3:C	/96.6:B	
			+U7CJA10	-2K230	/55.4:C		
			+U7CJA10	-2K231	/55.5:C	/96.7:B	
			+U7CJA10	-2K232	/55.6:C	/97.2:B	
			+U7CJA10	-2K233	/55.7:C	/97.3:B	
			+U7CJA10	-2K234	/55.8:C	/97.4:B	
1	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O 24VDC 6A 6 A 4 CO Sa LED diodom S gumbom za testiranje koji se može zaključati 24 V DC Narudžbeni br.: RXM4AB2BD Utičnica Tip: RXZE2S114M Za RXM2/RXM4 releje Vijčani spojnici Odvojeni kontakt Zaštitni modul Harmony, 6…230 V DC Tip: SE.RZM040W Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6…230 V DC	Schneider Electric					
			+U7CJA10	-2K401	/69.5:E	/90.2:B	/69.6:B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 POPIS OZNAKA UREĐAJA	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 162
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 165 / 206

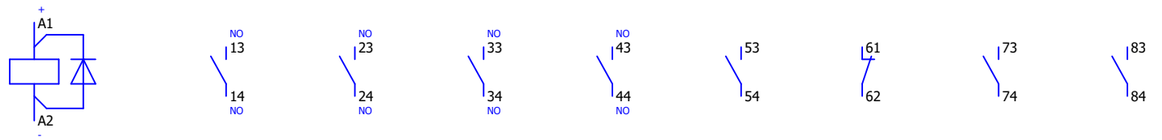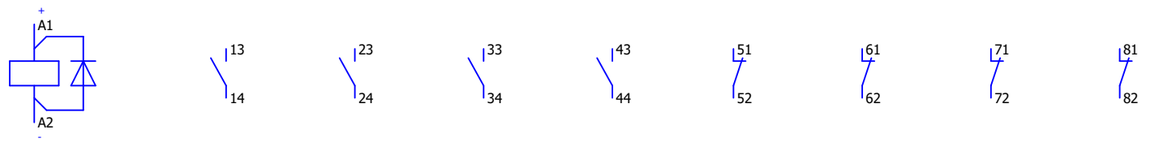Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)								
1	SIRIUS kontaktorski relej Relej kontaktora, 4NO, 24VDC, s integriranom diodom, veličina S00, vijčani terminal Narudžbeni br.: 3RH2140-1FB40 POM. BLOK PREKIDAČA, 3NO+1NC USL. STAZE: 1NO, 1NC, Tip: 3RH2911-1GA31 Pomoćni prekidački blok, 3NO+1NC uvjetni putovi: 1NO, 1NC, 1NO, 1NO, za kontaktorske releje veličine S00, vijčani terminal DIN EN 50011	Siemens	+U7CJA10	-K01		/70.5:E	/79.4:C	/79.4:C	/79.5:C	/79.5:C	/81.5:C	/81.4:C	/70.4:C	/65.5:B
1	KONTAKT.RELEJ,2NO+2NC,DC24V,DIODA Kontaktorski relej, 2NO+2NC, DC 24V, s integriranom diodom, veličina S00, vijčana stezaljka Narudžbeni br.: 3RH2122-1FB40 Tip: 3RH2911-1GA04	Siemens	+U7CJA10	-K30.1		/76.a.4:E	/38.6:C	/94.6:B	/94.7:B		/94.3:B	/94.4:B	/76.b.5:B	
1	Relej kontaktora Kontaktorski relej, 44E, DIN EN 50011, 4NO + 4NC, navojna stezaljka DC rad 24 V DC Narudžbeni br.: 3TH4244-0BB4 Prigušivač prenapona Tip: 3TX7402-3A Prigušivač prenapona Dioda za prigušivanje smetnji s odstojnikom kabela 24-250 V DC za montažu na stezaljku svitka za kontaktorske releje 3TH4	Siemens	+U7CJA10	-K30.2		/76.a.4:E					/91.7:B	/91.7:B	/91.8:B	/76.b.5:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 POPIS OZNAKA UREĐAJA	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 163
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 166 / 206

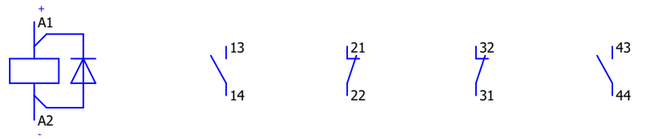Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)				
	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O 24VDC 6A 6 A 4 CO Sa LED diodom S gumbom za testiranje koji se može zaključati 24 V DC Narudžbeni br.: RXM4AB2BD Utičnica Tip: RXZE2S114M Za RXM2/RXM4 releje Vijčani spojnici Odvojeni kontakt Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC Tip: SE.RZM040W Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Schneider Electric							
			+U7CJA10	-K100	/65.4:E	/65.6:B	/70.4:B		
			+U7CJA10	-K101	/65.5:E	/78.2:B	/78.6:B	/77.3:C	
			+U7CJA10	-K102	/67.2:E	/68.2:B	/18.7:D	/81.6:C	
			+U7CJA10	-K103	/67.4:E	/68.4:B	/18.8:D	/81.7:C	
			+U7CJA10	-K104	/67.6:E	/68.6:B	/19.1:D	/81.8:C	/72.2:C
			+U7CJA10	-K105	/69.4:E	/69.3:C	/90.2:C	/90.4:C	
			+U7CJA10	-K106	/71.4:E	/18.5:D		/72.2:B	
			+U7CJA10	-K107	/71.4:E	/18.6:D	/65.5:C	/72.3:B	
9			+U7CJA10	-K108	/71.5:E	/65.6:C	/72.4:B	/72.2:E	/21.6:D
	KONTAKT.RELEJ,2NO+2NC,DC24V,DIODA Kontaktorski relej, 2NO+2NC, DC 24V, s integriranom diodom, veličina S00, vijčana stezaljka Narudžbeni br.: 3RH2122-1FB40	Siemens							
			+U7CJA10	-K150	/73.5:E	/101.4:D		/101.4:D	/83.3:C
			+U7CJA10	-K151	/73.6:E	/101.4:D		/101.4:D	/83.5:C
2									

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 POPIS OZNAKA UREĐAJA	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 164
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 167 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2 C/O 24VDC 5A Nazivni napon svitka: 24VDC Nazivna kontaktna struja: 5A 2 CO, baza: RGZE1S48M Zaštitna dioda: RXM040W Narudžbeni br.: RXG22BD Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC Tip: SE.RZM040W Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC Utičnica Tip: RGZE1S48M Za RXG2.. releji	Schneider Electric					
			+U7CJA10	-K169	/98.6:B	/98.6:C	
			+U7CJA10	-K201	/17.2:E	/20.4:D	/86.4:C
			+U7CJA10	-K202	/17.3:E	/20.5:D	/86.4:C
			+U7CJA10	-K203	/69.2:E	/69.3:B	/90.2:C
			+U7CJA10	-K204	/69.3:E	/90.3:C	
			+U7CJA10	-K205	/73.2:E	/77.3:C	/83.6:C
			+U7CJA10	-K206	/73.2:E	/70.5:D	/83.7:C
			+U7CJA10	-K207	/74.2:E	/75.1:B	/75.2:B
			+U7CJA10	-K208	/73.3:E	/88.5:C	
			+U7CJA10	-K209	/74.2:E	/75.5:B	/75.6:B
			+U7CJA10	-K210	/74.3:E	/75.7:B	/75.8:B
			+U7CJA10	-K211	/74.3:E	/75.1:C	/75.2:C
			+U7CJA10	-K212	/74.4:E	/75.3:C	/75.4:C
			+U7CJA10	-K213	/74.4:E	/75.5:C	/75.6:C
			+U7CJA10	-K214	/74.5:E	/75.7:C	/75.8:C
			+U7CJA10	-K215	/74.5:E	/75.1:E	/75.2:E
			+U7CJA10	-K216	/74.6:E	/75.3:E	/75.4:E
			+U7CJA10	-K217	/74.7:E	/75.5:E	/75.6:E
			+U7CJA10	-K218	/74.7:E	/75.7:E	/75.8:E
			+U7CJA10	-K219	/74.8:E	/75.a.1:B	/75.a.2:B
21			+U7CJA10	-K220	/80.2:D	/80.2:C	/83.1:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 165
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 168 / 206

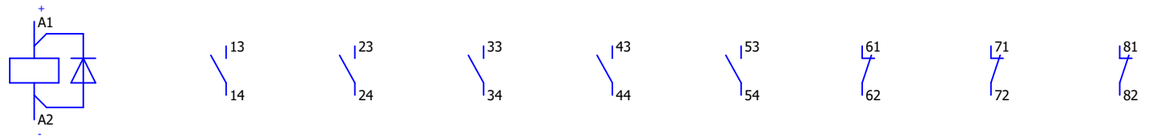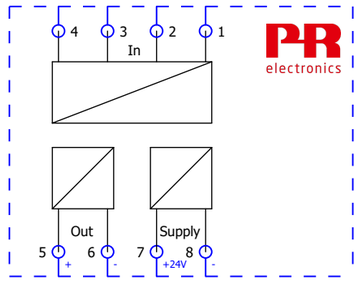Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Relej kontaktora Kontaktorski relej, 53E, DIN EN 50011, 5NO + 3NC, navojna stezaljka DC rad 24 V DC Narudžbeni br.: 3TH4253-0BB4 Prigušivač prenapona Tip: 3TX7402-3A Prigušivač prenapona Dioda za prigušivanje smetnji s odstojnikom kabela 24-250 V DC za montažu na stezaljku svitka za kontaktorske releje 3TH4	Siemens			
			+U7CJA10	-K401	/72.2:E /72.6:B /72.6:B /72.6:F /72.6:E
	Pt100 pretvarač Pt100 ulaz, mA/V izlaz, napajanje preko stezaljki Tip: 3102 Narudžbeni br.: 3102	PR electronics			
			+U7CJA10	-KF101	/58.1:C
			+U7CJA10	-KF101	/58.1:C
			+U7CJA10	-KF102	/58.3:C
			+U7CJA10	-KF102	/58.3:C
			+U7CJA10	-KF103	/58.5:C
			+U7CJA10	-KF103	/58.5:C
			+U7CJA10	-KF104	/58.7:C
			+U7CJA10	-KF104	/58.7:C
			+U7CJA10	-KF105	/59.1:C
			+U7CJA10	-KF105	/59.1:C
			+U7CJA10	-KF106	/59.3:C
			+U7CJA10	-KF106	/59.3:C
			+U7CJA10	-KF107	/59.5:C
			+U7CJA10	-KF107	/59.5:C
			+U7CJA10	-KF108	/59.7:C
			+U7CJA10	-KF108	/59.7:C
			+U7CJA10	-KF109	/60.1:C
			+U7CJA10	-KF109	/60.1:C
			+U7CJA10	-KF110	/60.3:C
			+U7CJA10	-KF110	/60.3:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 166 STRANICA 169 / 206
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

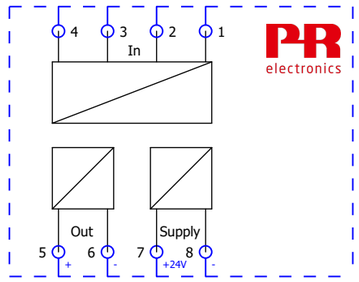Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
30	Pt100 pretvarač Pt100 ulaz, mA/V izlaz, napajanje preko stezaljki Tip: 3102 Narudžbeni br.: 3102	PR electronics			
			+U7CJA10	-KF111	/60.5:C
			+U7CJA10	-KF111	/60.5:C
			+U7CJA10	-KF112	/60.7:C
			+U7CJA10	-KF112	/60.7:C
			+U7CJA10	-KF113	/61.1:C
			+U7CJA10	-KF113	/61.1:C
			+U7CJA10	-KF114	/61.3:C
			+U7CJA10	-KF114	/61.3:C
			+U7CJA10	-KF115	/61.5:C
			+U7CJA10	-KF115	/61.5:C
2	Ventilator i rešetka Nazivni napon: 230VAC Nazivna frekvencija: 50Hz Nazivna struja: 0.21A Nazivna snaga: 35W Narudžbeni br.: SK3240.100+SK3240.200	Rittal			
			+U7CJA10	-M101	/6.7:F
			+U7CJA10	-M102	/6.8:F
2	analogni panel mjerač Narudžbeni br.: EA16N xxxxxxxxxx	LUMEL			
			+U7CJA10	-P110	/102.4:C
			+U7CJA10	-P111	/102.6:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 167
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 170 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	Sinhronoskop za ručnu sinhronizaciju s izlaznim kontaktom Skala: 360° X - prikazana vrijednost: 110 kV Prikazana vrijednost napona: 230 V Narudžbeni br.: SQ0214-N-57.7V-R3-N-1-S-A-X	ISKRA			
1			+U7CJA10	-P411	/79.4:D /72.2:D
	Grijač Nazivna snaga: 100W Ulazni napon: 110-250V Narudžbeni br.: HT100	Alfa Electric			
			+U7CJA10	-R101	/6.5:F
2			+U7CJA10	-R102	/6.6:F
	Krajnja sklopka Krajnji prekidač, granični prekidači XC Standard, XCKN, klip na metalnom kraju, 1NC+1 NO, uskočnik, Pg11 Narudžbeni br.: XCKN2110G11	Schneider Electric			
			+U7CJA10	-S101	/6.3:E
2			+U7CJA10	-S102	/6.4:E
	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI, BIJELI Preklopni prekidač, s osvjetljenjem, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, bijeli, kratki, 2 položaja O-I, zadrživ (latching), kut zakretanja 90°, 10:30h/13:30h, s nosačem, 1 NO, na vijak Narudžbeni br.: 3SU1150-2BF60-1BA0 Modul s jednim kontaktom, 1 NC Tip: 3SU1400-1AA10-1CA0 Modul kontakata s 1 NC kontaktom, vijčane stezaljke KONTAKTNI MODUL 2NC Tip: 3SU1400-1AA10-1EA0 Kontaktni modul s 2 kontaktna elementa, 2 NC, navojna stezaljka, za montažu na prednju ploču	Siemens			
1			+U7CJA10	-S103	/18.1:D /78.2:C /78.6:C /65.4:B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 168
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 171 / 206

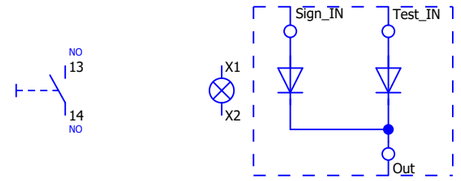Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI, BIJELI Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, kut aktiviranja 90°, 10:30h/13:30h, s držačem, 1 NO, 1 NC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1150-2BF60-1MA0 Modul s jednim kontaktom, 1 NC Tip: 3SU1400-1AA10-1CA0 Modul kontakata s 1 NC kontaktom, vijčane stezaljke Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens			
			+U7CJA10	-S104	/18.2:D /65.4:C /18.3:D
3	SVJETLEĆA TIPKA, BIJELA Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, bijelo, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB60-1BA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens			
			+U7CJA10	-S111	/67.2:B /81.6:D /81.6:C
			+U7CJA10	-S112	/67.4:B /81.7:D /81.7:C
			+U7CJA10	-S113	/67.6:B /81.8:D /81.8:C

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 169
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 172 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB40-1BA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens	+U7CJA10	-S114	 /19.2:D /68.6:C /68.2:C /68.4:C
1	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB20-1CA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens	+U7CJA10	-S115	 /19.3:D /72.2:C /68.3:C /68.5:C



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

169

171



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 POPIS OZNAKA UREĐAJA	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 170
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 173 / 206

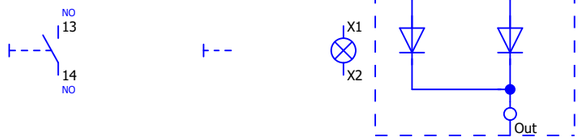Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Preklopka %0-%1-%2 za izbor načina upravljanja Prekidač za odabir, osvijetljen, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, bijeli, prekidač za izbor, kratki, 3 položaja prekidača I-O-II, zasun, kut aktiviranja 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, sa držačem, 2x1NO+1NC, vijčana stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1150-2BL60-1LA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7CJA10	-S121	 /71.4:B /71.5:B /71.4:B /71.5:C
1	Modul s jednim kontaktom, 1 NO Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Narudžbeni br.: 3SU1400-1AA10-1BA0 SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA Tip: 3SU1051-0AB20-0AA0 Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, tipka, ravna, trenutni kontakt DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal LED MODUL, CRVENI Tip: 3SU1401-1BB20-1AA0 LED MODUL S INTEGRIRANOM LED 24V AC/DC, CRVENI, NAVIJAČNI TERMINAL, ZA MONTAŽU NA PREDNJU PLOČU Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7CJA10	-S130	 /70.4:C /81.5:D /81.5:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 POPIS OZNAKA UREĐAJA	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 171
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 174 / 206

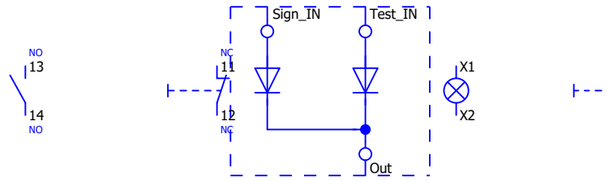Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Modul s kontaktima 1NO+1NC Modul s 2 kontakta, 1NO+1NC, vijčane stezaljke, za montažu na vrata Narudžbeni br.: 3SU1400-1AA10-1FA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču LED MODULE, GREEN Tip: 3SU1401-1BB40-1AA0 LED module with integrated LED 24 V AC/DC, green, screw terminal, for front plate mounting SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA Tip: 3SU1051-0AB40-0AA0 Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt	Siemens	+U7CJA10	-S131	 /70.4:C /81.4:C /81.4:D
1	PREKIDAČ I-O-II BIJELI Prekidač za izbor, osvijetljen, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, bijeli, prekidač za izbor, kratak, 3 položaja prekidača I-O-II, zasun, kut aktiviranja 2x45°, 10:30h/12h/13:30h Narudžbeni br.: 3SU1052-2BL60-0AA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens	+U7CJA10	-S141	 /19.4:D /19.4:D /19.5:D /69.2:B /69.4:B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 172
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 175 / 206

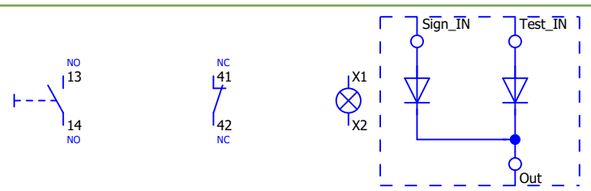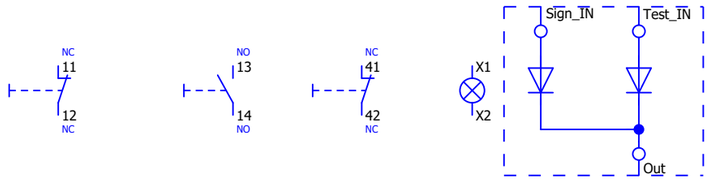Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB20-1FA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens	+U7CJA10	-S142	 /69.5:B /80.7:D /80.7:C
1	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB40-1FA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens	+U7CJA10	-S143	 /69.5:C /80.8:D /80.8:C



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

172

174



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 173
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 176 / 206

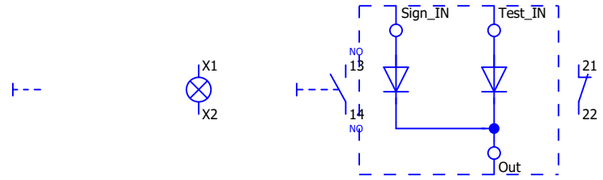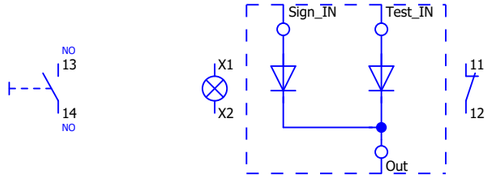Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, tipka, ravna, trenutni kontakt Narudžbeni br.: 3SU1051-0AB20-0AA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal LED MODUL, CRVENI Tip: 3SU1401-1BB20-1AA0 LED MODUL S INTEGRIRANOM LED 24V AC/DC, CRVENI, NAVIJAČNI TERMINAL, ZA MONTAŽU NA PREDNJU PLOČU Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7CJA10	-S151	 /81.2:D /66.4:B /81.2:C /66.5:B
1	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB40-1BA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens	+U7CJA10	-S152	 /66.5:B /81.3:D /81.3:C /66.4:B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 174
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 177 / 206

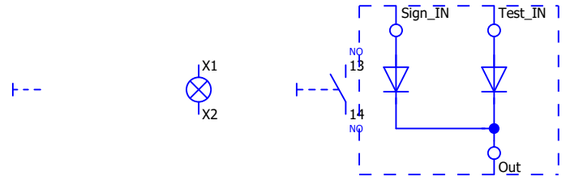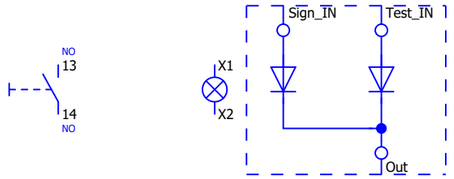Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, tipka, ravna, trenutni kontakt Narudžbeni br.: 3SU1051-0AB20-0AA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal LED MODUL, CRVENI Tip: 3SU1401-1BB20-1AA0 LED MODUL S INTEGRIRANOM LED 24V AC/DC, CRVENI, NAVIJAČNI TERMINAL, ZA MONTAŽU NA PREDNJU PLOČU Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7CJA10	-S161	 /80.5:D /66.6:B /80.5:C
1	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB40-1BA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens	+U7CJA10	-S162	 /66.7:B /80.6:D /80.6:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 175
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 178 / 206

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	TIPKA, CRNA Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1150-0AB10-1BA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens			
1			+U7CJA10	-S203	/80.2:C
	IZBORNI PREKIDAČ, I>O<II, CRVENI Prekidač za izbor, osvijetljen, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, crveni, prekidač za izbor, kratak, 3 položaja prekidača I>O<II, trenutni kontakt, kut aktiviranja 2x45°, 10:30h/12h/13:30h Narudžbeni br.: 3SU1052-2BM20-0AA0 Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens			
1			+U7CJA10	-S221	/19.8:D /78.6:D /78.7:D /20.1:D

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 176
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 179 / 206

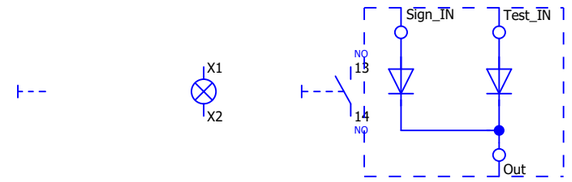Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	IZBORNI PREKIDAČ, I>O<II, PLAVI Prekidač za odabir, osvijetljen, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, plavi, prekidač za odabir, kratak, 3 položaja prekidača I>O<II, trenutni kontakt, kut aktiviranja 2x45°, 10:30h/12h/13:30h Narudžbeni br.: 3SU1052-2BM50-0AA0 Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens	+U7CJA10	-S222	 /20.2:D /78.2:D /78.3:D /20.3:D
1	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, tipka, ravna, trenutni kontakt Narudžbeni br.: 3SU1051-0AB20-0AA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal LED MODUL, CRVENI Tip: 3SU1401-1BB20-1AA0 LED MODUL S INTEGRIRANOM LED 24V AC/DC, CRVENI, NAVIJAČNI TERMINAL, ZA MONTAŽU NA PREDNJU PLOČU Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7CJA10	-S223	 /80.3:D /66.2:B /80.3:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 177
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 180 / 206

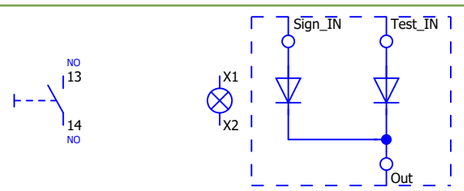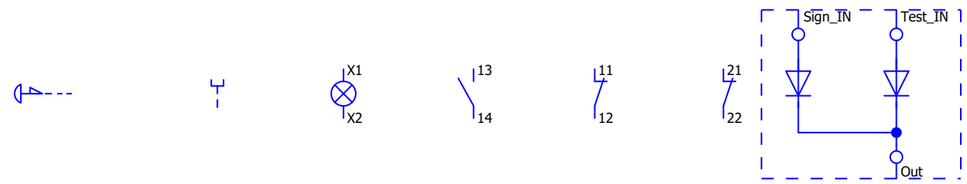Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB40-1BA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens	+U7CJA10	-S224	 /66.3:B /80.4:D /80.4:C
1	Sklopka sa 12 pozicija - nazivna struja: 12 A, kut prekidača: 30°, broj polova: 1, - tip: GN12-106-U-P3094 Narudžbeni br.: GN12-106-U-P3094		+U7CJA10	-S251	 /74.2:B
1	ILLUM. TIPKA GLJIVICA, 40MM, CRVENA Osvijetljena gljivasta tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, 40 mm, zatvaranje, mehanizam povuci i otključaj Narudžbeni br.: 3SU1051-1BA20-0AA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal LED MODUL, CRVENI Tip: 3SU1401-1BB20-1AA0 LED MODUL S INTEGRIRANOM LED 24V AC/DC, CRVENI, NAVIJAČNI TERMINAL, ZA MONTAŽU NA PREDNJU PLOČU ZAŠTITNI OVRATNIK Tip: 3SU1900-0DY30-0AA0 ZAŠTITNI OVRATNIK ZA EM. TIPKA STOP GLJIVICA, BEZ ILI SA RONIS BRAVOM, ŽUTA, PLASTIČNA Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens	+U7CJA10	-S301	 /19.6:D /82.2:D /82.2:C /76.3:B /19.6:D /82.2:C

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 178
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 181 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34



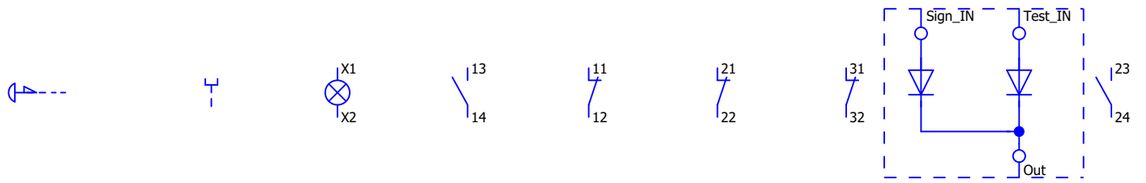

Format ISO/DIN A3

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	ILLUM. TIPKA GLJIVICA, 40MM, CRVENA Osvijetljena gljivasta tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, 40 mm, zatvaranje, mehanizam povuci i otključaj Narudžbeni br.: 3SU1051-1BA20-0AA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal LED MODUL, CRVENI Tip: 3SU1401-1BB20-1AA0 LED MODUL S INTEGRIRANOM LED 24V AC/DC, CRVENI, NAVIJAČNI TERMINAL, ZA MONTAŽU NA PREDNJU PLOČU ZAŠTITNI OVRATNIK Tip: 3SU1900-0DY30-0AA0 ZAŠTITNI OVRATNIK ZA EM. TIPKA STOP GLJIVICA, BEZ ILI SA RONIS BRAVOM, ŽUTA, PLASTIČNA Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens	+U7CJA10	-S302	 /19.7:D /82.3:D /82.3:C /76.3:C /19.7:D /82.3:C /76.7:C
2	2-polni DC rastavljač 2P istosmjerni rastavljač Nazivna struja: 50 A Izolacijski napon: 1000 VDC Narudžbeni br.: A9N61690	Schneider Electric	+U7CJA10	-SV1	 /7.2:D
			+U7CJA10	-SV2	/7.3:D
3	Distribucijski blok Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instalacijama. Narudžbeni br.: LGY112510	Schneider Electric	+U7CJA10	-U1	 /7.1:A
			+U7CJA10	-U2	/7.1:B
			+U7CJA10	-U10	/8.1:F

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 179
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 182 / 206

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

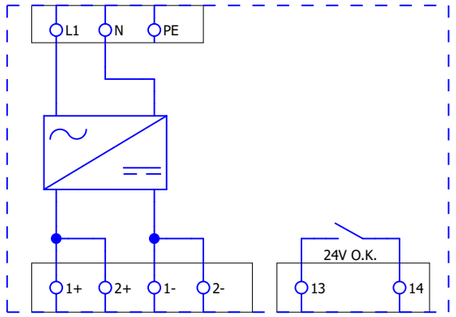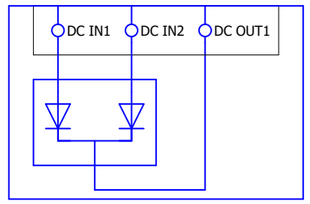Format ISO/DIN A3

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	SITOP PSU8200 SITOP PSU8200M 20A STABILIZIRANO NAPAJANJE ULAZ: 120-230 V AC 110-220 V DC IZLAZ: 24 V/20 A DC Tip: 6EP1336-3BA10 Narudžbeni br.: 6EP1336-3BA10	Siemens			
			+U7CJA10	-U101	/8.2:C /8.3:D
2			+U7CJA10	-U102	/8.5:C /8.6:D
	Dioda Diskretni poluvodički moduli Diskretni poluvodički moduli 800V 100A Vf prednji napon: 1.35 V Vr -Reverzni napon: 800 V Ako: 100A Tip: DD100KB80 Narudžbeni br.: DD100KB80				
			+U7CJA10	-V1	/7.2:B
2			+U7CJA10	-V2	/7.3:B
	Redundancijski modul Ulaz/izlaz: DC 24-48V/40A Prikladno za odvajanje dva SITOP napajanja s max. 20 A izlazne struje svaki Tip: SITOP RED1200 Narudžbeni br.: 6EP4347-7RB00-0AX0	Siemens			
			+U7CJA10	-V101	/8.2:E
1					
	Napon: 250V, 50Hz Nazivna struja: 16A Narudžbeni br.: 5TE6800	Siemens			
			+U7CJA10	-X101	/6.2:F
1					

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 POPIS OZNAKA UREĐAJA	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 180
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 183 / 206