POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Svrha dokumenta				Tip dokumenta
Informacija		Za odobrenje		Projekat izvedenog objekta

Mjesto za digitalni potpis izvođača

Mjesto za digitalni potpis revizora

PROJEKAT
IZVEDENOG OBJEKTA

Rev.	Opis revizije	Nacrtao	Provjerio	Odobrio od strane projektanta	Odobrio od strane izvođača	Datum
00	Projekat izvedenog objekta	Andrej Juričić	Antonio Aleksić	Grga Kolić		01.04.2026

Broj dokumenta (CSD) PER-E-2-U7-SCH-002-00-VHHR

Klijent: epcg Elektroprivreda Crne Gore AD

Konzultant: ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.

Izvođač: VOITH VOITH HYDRO GmbH&CoKG St. Pölten

Projekt:

Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II

Naslov:

Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7

2

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			**Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT

Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
	PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
NASLOVNA STRANICA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 1
	22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 1 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

			Rev.
1	Naslovna stranica / naslovnica	NASLOVNA STRANICA	
2	Sadržaj	SADRŽAJ	
3	Sadržaj	SADRŽAJ	
4	Sadržaj	SADRŽAJ	
5	Sadržaj	SADRŽAJ	
6	Strujne sheme	OZNAČAVANJE	
7	Strujne sheme	AC RAZVOD	
8	Strujne sheme	DC RAZVOD 220VDC	
9	Strujne sheme	DC RAZVOD 24VDC	
10	Strujne sheme	GLAVNI PLC 24VDC RAZVOD	
11	Strujne sheme	REZERVNI PLC 24VDC SPARE	
12	Strujne sheme	DC RAZVOD 24VDC	
13	Strujne sheme	DC RAZVOD 24VDC	
14	Strujne sheme	DC RAZVOD 24VDC	
15	Strujne sheme	KONFIGURACIJA PLC-A	
16	Strujne sheme	RACK 1 KONFIGURACIJA	
17	Strujne sheme	RACK 1 KONFIGURACIJA	
18	Strujne sheme	RACK 1 KONFIGURACIJA	
19	Strujne sheme	RACK 1 KONFIGURACIJA	
20	Strujne sheme	RACK 2 KONFIGURACIJA	
21	Strujne sheme	RACK 2 KONFIGURACIJA	
22	Strujne sheme	RACK 2 KONFIGURACIJA	
23	Strujne sheme	RACK 2 KONFIGURACIJA	
24	Strujne sheme	KONFIGURACIJA ZAJEDNIČKOG PLC-A	
25	Strujne sheme	PLC DIGITALNI ULAZI: INTERNI SIGNALI	
26	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 0.0 - 0.7	
27	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 1.0 - 1.7	
28	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 2.0 - 2.7	
29	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 3.0 - 3.7	
30	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 4.0 - 4.7	
31	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 5.0 - 5.7	
32	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 6.0 - 6.7	
33	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 7.0 - 7.7	
34	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 8.0 - 8.7	
35	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 9.0 - 9.7	
36	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 10.0 - 10.7	
37	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 11.0 - 11.7	
38	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 12.0 - 12.7	
39	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 13.0 - 13.7	
40	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 14.0 - 14.7	

			Rev.
41	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 15.0 - 15.7	
42	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 16.0 - 16.7	
43	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 17.0 - 17.7	
44	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 18.0 - 18.7	
45	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 19.0 - 19.7	
46	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 0.0 - 0.7	
47	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 1.0 - 1.7	
48	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 2.0 - 2.7	
49	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 3.0 -3.7	
50	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 4.0 - 4.7	
51	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 5.0 - 5.7	
52	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 6.0 - 6.7	
53	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 7.0 - 7.7	
54	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 8.0 - 8.7	
55	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 9.0 - 9.7	
56	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 10.0 - 10.7	
57	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 11.0 - 11.7	
58	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 1 - 4	
59	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 5 - 8	
60	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 9 - 12	
61	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 13 - 16	
62	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 17 - 20	
63	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 21 - 24	
64	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 25 - 28	
65	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 29 - 32	
66	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 33 - 36	
67	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 37 - 38	
68	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 1	
69	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 2	
70	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 3	
71	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 4	
72	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 5	
73	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 6	
74	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 7 - 10	
75	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 11 - 14	
76	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 15 - 18	
77	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 19 -20	
78	Strujne sheme	RACK 1 MJERENJE BRZINE	
79	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 0.0 - 0.7	
80	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 1.0 - 1.7	

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: = U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska			
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SADRŽAJ	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.: STRANICA 2
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 2 / 290

Format ISO/DIN A3

			Rev.
81	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 2.0 - 2.7	
82	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 3.0 - 3.7	
83	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 4.0 - 4.7	
84	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 5.0 - 5.7	
85	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 6.0 - 6.7	
86	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 7.0 - 7.7	
87	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 8.0 - 8.7	
88	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 9.0 - 9.7	
89	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 10.0 - 10.7	
90	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 11.0 - 11.7	
91	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 12.0 - 12.7	
92	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 13.0 - 13.7	
93	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 14.0 - 14.7	
94	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 15.0 - 15.7	
95	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 16.0 - 16.7	
96	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 17.0 - 17.7	
97	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 18.0 - 18.7	
98	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 19.0 - 19.7	
99	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 0.0 - 0.7	
100	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 1.0 - 1.7	
101	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 2.0 - 2.7	
102	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 3.0 -3.7	
103	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 4.0 - 4.7	
104	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 5.0 - 5.7	
105	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 6.0 - 6.7	
106	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 7.0 - 7.7	
107	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 8.0 - 8.7	
108	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 9.0 - 9.7	
109	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 10.0 - 10.7	
110	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 11.0 - 11.7	
111	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 1 - 4	
112	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 5 - 8	
113	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 9 - 12	
114	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 13 - 16	
115	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 17 - 20	
116	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 21 - 24	
117	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 25 - 28	
118	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 29 - 32	
119	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 33 - 36	
120	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 37 - 38	

			Rev.
121	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI IZLAZI: 1 - 4	
122	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI IZLAZI: 5 - 8	
123	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI IZLAZI: 9 - 12	
124	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI IZLAZI: 13 - 16	
125	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI IZLAZI: 17 - 20	
126	Strujne sheme	RACK 2 MJERENJE BRZINE	
127	Strujne sheme	RACK 3 MJERENJE TEMPERATURE	
128	Strujne sheme	RACK 3 MJERENJE TEMPERATURE	
129	Strujne sheme	UPRAVLJANJE AC/DC	
130	Strujne sheme	UPRAVLJANJE AC/DC	
131	Strujne sheme	HIDRAULIČKA JEDINICA - UPRAVLJANJE	
132	Strujne sheme	HIDRAULIČKA JEDINICA - UPRAVLJANJE	
133	Strujne sheme	HIDRAULIČKA JEDINICA - UPRAVLJANJE	
134	Strujne sheme	UPRAVLJANJE VENTILOM - ZATVARANJE U NUŽDI	
135	Strujne sheme	KUGLASTI ZATVARAČI - UPRAVLJANJE 24VDC	
136	Strujne sheme	KUGLASTI ZATVARAČI - UPRAVLJANJE 24VDC	
137	Strujne sheme	VENTILI RASHLADE LEŽAJEVA - UPRAVLJANJE 220VDC	
138	Strujne sheme	UKLJUČI GLAVNI CPU	
139	Strujne sheme	UKLJUČI GLAVNI CPU	
140	Strujne sheme	UKLJUČI PRIČUVNI CPU	
141	Strujne sheme	UKLJUČI PRIČUVNI CPU	
142	Strujne sheme	ZATVARANJE U NUŽDI	
143	Strujne sheme	ZATVARANJE U NUŽDI	
144	Strujne sheme	BRZO ZATVARANJE IZ ELEKTRIČNIH ZAŠTITA AKTIVNO	
145	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA	
146	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA	
147	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA	
148	Strujne sheme	REZERVNI KONTAKTI	
149	Strujne sheme	STRUČNI TRANSFORMATORI	
150	Strujne sheme	STRUČNI TRANSFORMATORI	
151	Strujne sheme	NAPONSKI TRANSFORMATORI	
152	Strujne sheme	SWITCH	
153	Strujne sheme	KOMUNIKACIJA	
154	Pregled	HMI - TOUCH PANEL	
155	Pregled	PLC 1 PREGLED CPU	
156	Pregled	PLC 1 PREGLED KOMUNIKACIJA.	
157	Pregled	PLC 1 PREGLED TM COUNT.	
158	Pregled	PLC 1 PREGLED TM COUNT.	
159	Pregled	PLC 1 PREGLED DI	
160	Pregled	PLC 1 PREGLED DI	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SADRŽAJ	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 3
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 3 / 290

			Rev.
161	Pregled	PLC 1 PREGLED DI	
162	Pregled	PLC 1 PREGLED DI	
163	Pregled	PLC 1 PREGLED DI	
164	Pregled	PLC 1 PREGLED DI	
165	Pregled	PLC 1 PREGLED DI	
166	Pregled	PLC 1 PREGLED DI	
167	Pregled	PLC 1 PREGLED DI	
168	Pregled	PLC 1 PREGLED DI	
169	Pregled	PLC 1 PREGLED DQ	
170	Pregled	PLC 1 PREGLED DQ	
171	Pregled	PLC 1 PREGLED DQ	
172	Pregled	PLC 1 PREGLED DQ	
173	Pregled	PLC 1 PREGLED DQ	
174	Pregled	PLC 1 PREGLED DQ	
175	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 4XI	
176	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 4XI	
177	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 4XI	
178	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 4XI	
179	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 4XI	
180	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 2XI	
181	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 2XI	
182	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 2XI	
183	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 2XI	
184	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 2XI	
185	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 2XI	
186	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 2XI	
187	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 2XI	
188	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 2XI	
189	Pregled	PLC 1 PREGLED AQ	
190	Pregled	PLC 1 PREGLED AQ	
191	Pregled	PLC 1 PREGLED AQ	
192	Pregled	PLC 1 PREGLED AQ	
193	Pregled	PLC 1 PREGLED AQ	
194	Pregled	PLC 2 PREGLED CPU	
195	Pregled	PLC 2 PREGLED KOMUNIKACIJA.	
196	Pregled	PLC 2 PREGLED TM COUNT.	
197	Pregled	PLC 2 PREGLED TM COUNT.	
198	Pregled	PLC 2 PREGLED DI	
199	Pregled	PLC 2 PREGLED DI	
200	Pregled	PLC 2 PREGLED DI	

			Rev.
201	Pregled	PLC 2 PREGLED DI	
202	Pregled	PLC 2 PREGLED DI	
203	Pregled	PLC 2 PREGLED DI	
204	Pregled	PLC 2 PREGLED DI	
205	Pregled	PLC 2 PREGLED DI	
206	Pregled	PLC 2 PREGLED DI	
207	Pregled	PLC 2 PREGLED DI	
208	Pregled	PLC 2 PREGLED DQ	
209	Pregled	PLC 2 PREGLED DQ	
210	Pregled	PLC 2 PREGLED DQ	
211	Pregled	PLC 2 PREGLED DQ	
212	Pregled	PLC 2 PREGLED DQ	
213	Pregled	PLC 2 PREGLED DQ	
214	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 4XI	
215	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 4XI	
216	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 4XI	
217	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 4XI	
218	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 4XI	
219	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 2XI	
220	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 2XI	
221	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 2XI	
222	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 2XI	
223	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 2XI	
224	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 2XI	
225	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 2XI	
226	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 2XI	
227	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 2XI	
228	Pregled	PLC 2 PREGLED AQ	
229	Pregled	PLC 2 PREGLED AQ	
230	Pregled	PLC 2 PREGLED AQ	
231	Pregled	PLC 2 PREGLED AQ	
232	Pregled	PLC 2 PREGLED AQ	
233	Pregled	PLC 3 PREGLED KOMUNIKACIJA.	
234	Pregled	PLC 3 PREGLED KOMUNIKACIJA.	
235	Pregled	PLC 3 PREGLED RTD/TC	
236	Pregled	PLC 3 PREGLED RTD/TC	
237	Pregled	MULTIMETAR 1	
238	Pregled	MULTIMETAR 2	
239	Pregled	SWITCH	
240	Aparatna lista	Aparatna lista	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SADRŽAJ	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 4
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 4 / 290

			Rev.
241	Aparatna lista	Aparatna lista	
242	Aparatna lista	Aparatna lista	
243	Aparatna lista	Aparatna lista	
244	Aparatna lista	Aparatna lista	
245	Aparatna lista	Aparatna lista	
246	Aparatna lista	Aparatna lista	
247	Aparatna lista	Aparatna lista	
248	Aparatna lista	Aparatna lista	
249	Aparatna lista	Aparatna lista	
250	Aparatna lista	Aparatna lista	
251	Aparatna lista	Aparatna lista	
252	Aparatna lista	Aparatna lista	
253	Aparatna lista	Aparatna lista	
254	Aparatna lista	Aparatna lista	
255	Aparatna lista	Aparatna lista	
256	Aparatna lista	Aparatna lista	
257	Aparatna lista	Aparatna lista	
258	Aparatna lista	Aparatna lista	
259	Aparatna lista	Aparatna lista	
260	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
261	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
262	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
263	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
264	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
265	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
266	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
267	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
268	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
269	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
270	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
271	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
272	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
273	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
274	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
275	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
276	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
277	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
278	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
279	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
280	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	

			Rev.
281	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
282	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
283	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
284	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
285	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
286	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
287	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
288	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
289	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
290	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SADRŽAJ	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 5
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 5 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

SISTEM/OPREMA

=U7AEA10GH100+U7AEA10	Marsalling kiosk
=U7BJA10(1,2)GH100+U7BJA10(1,2)	400 VAC podrazvod
=U7BUA10GH100+U7BUA10	220VDC & 230VAC UPS podrazvod
=U7BAT10GH100+U7BAT10	Upravljački ormar rashlade transformatora
=U7CJA10GH100+U7CJA10	Master stanica
=U7CBC10GH100+U7CBC10	Turbinski regulator
=U7CHA10GH100+U7CHA10	Električna zaštita 1
=U7CHB10GH100+U7CHB10	Električna zaštita 2
=U7CMB10GH100+U7CMB10	Monitoring
=U7MKC10GH100+U7MKC11	Pobuda

UREĐAJ

A -	Sklopovi, podsklopovi
B -	Pretvarači iz neelektričnih u električne veličine ili obrnuto
C -	Kondenzatori
D -	Binarni elementi
E -	Razno
F -	Zaštitni uređaji
G -	Generatori, napajanja
H -	Signalni uređaji
J -	
K -	Releji, kontaktori
L -	Zavojnice, induktiviteti
M -	Motori
N -	Pojačala, kontroleri
P -	Mjerni instrumenti, ispitna oprema
Q -	Rasklopni uređaji za krugove snage
R -	Otpornici
S -	Sklopke za upravljačke krugove, preklopke
T -	Transformatori
U -	Modulatori
V -	Cijevi, poluvodiči
W -	Prijenos, kabeli, sabirnice, antene
X -	Stezaljke, utikači, utičnice
Y -	Električni mehanički uređaji
Z -	Završeci, hibridni transformatori, filtri, ekvilizatori, limiteri

100..199 -	Funkcije ormara
200..299 -	Upravljanje
300..399 -	Zaštita
400..499 -	Mjerenje
500..599 -	Slobodno

DOKUMENT

001...099 -	Tekstualni dokumenti, poglavlja
100...999 -	Nacrti: Blok dijagrami, Jednopolne sheme, Nacrti općeg rasporeda, Strujne sheme, Izgledi ormara, Kabelske liste, Kabelski dijagrami, Uzemljenje, Nedodijeljeni crteži

INDEKS STRUJNE SHEME

A -	Kazala, naslovni list, popis dokumenata
B -	Funkcijski dijagrami
C -	Šifra označavanja
D -	AC napajanje (grijanje, razvod napajanja rasvjete, osigurači...)
E -	
F -	
G -	DC napajanje (distribucija napajanja...)
H -	Signalni uređaji
J -	
K -	
L -	Pogonski mehanizmi sklopnih uređaja (prekidači, rastavljači...)
M -	Upravljanje (lokalno, daljinsko...)
N -	Zaštita
P -	Blokiranje
Q -	Indikacija položaja (lokalni, daljinski...)
R -	Alarm (signalizacija, nadzor...)
S -	Strujni krugovi mjernih transformatora (mjerni, zaštitni...)
T -	
U -	Kontrola povratne veze (regulator napona...)
V -	Komunikacija
W -	Dijagrami ožičenja, dijagram stezaljki
X -	Popis kabela, popis kabelskih žila
Y -	
Z -	"Dokumenti opreme za ""C"" do ""W"""

BOJE ŽICA I KABELA

BK -	Crna
BN -	Smeđa
RD -	Crvena
OG -	Narančasta
YE	Žuta
GN -	Zelena
BU -	Plava
VT -	Ljubičasta
GY -	Siva
WH -	Bijela
PK -	Roza
TO -	Tirkizna
GNYE -	Žuto-zelena
LB -	Svijetloplava

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 OZNAČAVANJE	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 6
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 6 / 290

SERVISNO NAPAJANJE

RASVJETA ORMARA

GRIJAČ ORMARA

VENTILATOR ORMARA

=U7BJA10GH100
+U7BJA11

3x400 VAC

L1
L2
L3

L1
L2
L3

-1F07
16A

1
2

PE

-X11 21

400 VAC PODRAZVOD

+U7BJA11-W1007
NYY-J 3x2.5 mm²

BN
BU
GNYE

X0PE / 8.1:E

BU 2.5
GNYE 2.5
BK 2.5

-X0 A B1
-X0 A B2
-X0 A B3
-X0 A B4
-X0 A B5
-X0 A B6
-X0 A B7
-X0 A B8
-X0 A B9
-X0 A B10
-X0 A B11/PE
-X0 A B12/PE
-X0 A B13/PE

-B103
THV02
/240.4:E
13
14

-F0
/256.4:B
16 A
30 mA
1
2
N
N.

-S101
/250.4:D
21
22

-B101
THR02
/240.4:D
11
12

-B102
10...90%
/241.4:C
1
2
3

-X101
16A
/247.4:D
L
N
PE

-E101
/240.4:C
230VAC
13W

-R101
/240.4:B
100W

-R102
/240.4:B
100W

-M101
/247.4:D
37 W

-M102
/247.4:D
37 W

M
1~

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				AC RAZVOD	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 7
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 7 / 290

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

220/24 VDC PRETVARAČ 1

220/24 VDC PRETVARAČ 2

UPRAVLJANJE 220VDC

ZAŠTITA GENERATORA - ZATVARANJE U NUŽDI 220VDC

-U50
/248.4:B

220VDC+ 1P DISTRIBUCIJSKI BLOK

220VdcL+

220VdcL-

220VdcL-

-U51
/248.4:B

-V1
800V
/241.4:B

-V2
800V
/241.4:C

-F13
/257.4:E
6A/B

/25.3:B

-F14
/257.4:E
6A/B

/25.3:B

-X13
13L+
220VDC
/ 134.2:A

-X13
13L-
220VDC
/ 134.2:D

-X14
14L+
220VDC
/ 144.4:A

-X14
14L-
220VDC
/ 144.4:F

-SV1
/247.4:E
20A

-SV2
/247.4:E
20A

-F11
/258.4:B
10A/B

/25.1:B

-F12
/258.4:B
10A/B

/25.2:B

CONV1- / 9.2:B

CONV1+ / 9.2:B

CONV2- / 9.5:B

CONV2+ / 9.5:B

PE_SH

C30 29x15x2 mm

PE-SH

7.4:C / X0PE

PE

Cu 25 x 5

PE / 9.1:A

-X10

*ZA UZEMLJENJE KOMPONENTI ORMARA GNYE 6mm2

Cu 1x25 mm²

+U7BUA10-W2105
NYY-O 2x4 mm²

+U7BUA10-W2205
NYY-O 2x4 mm²

=U7BUA10GH100
+U7BUA10

-X220.1

-X220.2

SISTEM 1

SISTEM 2

220VDC & 230VAC UPS PODRAZVOD

SISTEM UZEMLJENJA POSTROJENJA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	DC RAZVOD 220VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 8
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 8 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

8.8:E / PE

PE / 12.3:D

8.3:E / CONV1+

8.3:E / CONV1-

8.4:E / CONV2+

8.4:E / CONV2-

BK 2.5 BU 2.5 GNYE 2.5

GNYE 16

-U101
/258.4:D
In: AC 120-230 V
DC 110-220 V
Out: DC 24 V/20 A

SIEMENS
SITOP PSU8200
6EP1336-3BA10

L1 N PE

ADJUST
24...28.8V
DEFAULT VALUE
24V

PARALLEL OPERATION
CONSTANT CURRENT
ON
OFF
A B

1+ 2+ 1- 2-

24V O.K.
13 14

RD 4 BU 4

RD 1

DC1_OK / 25.1:C

DC1_OK / 25.1:B

-U102
/258.4:D
In: AC 120-230 V
DC 110-220 V
Out: DC 24 V/20 A

DC2_OK / 25.2:C

DC2_OK / 25.2:B

-V101
In/Out: DC 24-48V/40A
/258.4:E

DC IN1 DC IN2

DC OUT1

RD 10

24VDC-SABIRNICA

24VdcL- / 10.1:C

24VdcL+ / 10.1:A

24VDC1P DISTRIBUCIJSKI BLOK
-U52
/248.4:B

8 10

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DC RAZVOD 24VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 9
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 9 / 290

PLC, KOMUNIKACIJA, MULTIMETAR

DIGITALNI ULAZI, MJERENJE BRZINE

DIGITALNI IZLAZI

ANALOGNI ULAZI/IZLAZI

REZERVA

-U52
/248.4:B

24VDC+ 1P DISTRIBUCIJSKI BLOK

9.8:F / 24VdcL1+ → 24VdcL1+ / 11.1:A

RD 4

-F131 /256.4:D 6 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /25.4:B
-F132 /256.4:E 6 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /25.4:B
-F133 /256.4:E 6 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /25.4:C
-F134 /256.4:C 2 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /25.4:C
-F135 /256.4:C 2 A/B — 1, 12, 14, 2, 11

9.8:F / 24VdcL- → 24VdcL- / 11.1:C

RD 2.5, BU 2.5

-X131 B A1 — 131L+ 24VDC / 15.1:E
-X131 B A4 — 131L- 24VDC / 15.1:F
-X132 B A1 — 132L+ 24VDC / 16.2:E
-X132 B A12 — 132L- 24VDC / 16.2:E
-X133 B A1 — 133L+ 24VDC / 17.1:E
-X133 B A5 — 133L- 24VDC / 17.1:E
-X134 B A1 — 134L+ 24VDC / 18.1:E
-X134 B A3 — 134L- 24VDC / 18.1:E
-X135 B A1
-X135 B A2

RD 1, BU 1

-P101
SENTRON
/237.1:B
+ L, - N

-B111
DD2503
/241.4:D
+ 2, - 1

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

9

11

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company, Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				GLAVNI PLC 24VDC RAZVOD	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 10
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 10 / 290

PLC, KOMUNIKACIJA, MULTIMETAR

DIGITALNI ULAZI, MJERENJE BRZINE

DIGITALNI IZLAZI

ANALOGNI ULAZI/IZLAZI

REZERVA

-U52
/248.4:B

24VDC+ 1P DISTRIBUCIJSKI BLOK

10.8:A / 24VdcL1+ → 24VdcL1+ / 12.1:A

10.8:C / 24VdcL- → 24VdcL- / 12.1:C

RD 4

-F231 /256.4:E 6 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /25.5:B
-F232 /256.4:E 6 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /25.5:B
-F233 /256.4:E 6 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /25.5:C
-F234 /256.4:C 2 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /25.5:C
-F235 /256.4:C 2 A/B — 1, 12, 14, 2, 11

RD 2.5, BU 2.5

-X231 B A1 231L+ 24VDC / 15.7:E
-X231 B A4 231L- 24VDC / 15.7:F
-X232 B A1 232L+ 24VDC / 20.2:E
-X232 B A14 232L- 24VDC / 20.2:E
-X233 B A1 233L+ 24VDC / 21.1:E
-X233 B A3 233L- 24VDC / 21.1:E
-X234 B A1 234L+ 24VDC / 22.1:E
-X234 B A3 234L- 24VDC / 22.1:E
-X235 B A1
-X235 B A2

RD 1, BU 1

-P201
SENTRON
/238.1:B
+ L, - N

-B211
DD2503
/241.4:E
+ 2, - 1

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

10

12

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				REZERVNI PLC 24VDC SPARE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 11
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 11 / 290

ZAJEDNIČKI RACK | VANJSKI SIGNALI - NN RASKLOPNA OPREMA | VANJSKI SIGNALI - KUGLASTI ZATVARAČ A | VANJSKI SIGNALI - KUGLASTI ZATVARAČ B | VANJSKI SIGNALI - HIDRAULIČKA JEDINICA | VANJSKI SIGNALI - TURBINA A | VANJSKI SIGNALI - TURBINA B

-U52
/248.4:B

24VDC+ 1P DISTRIBUCIJSKI BLOK

11.8:A / 24VdcL1+ → 24VdcL1+ / 13.1:A

RD 4

-F331 /256.4:E 6 A/B | -F332 /256.4:D 2 A/B | -F333 /256.4:E 6 A/B | -F334 /256.4:F 6 A/B | -F335 /256.4:F 6 A/B | -F336 /257.4:C 10 A/B | -F337 /257.4:D 10 A/B

1, 12, 14 / 2, 11

/25.7:B | /25.7:B | /25.7:C | /25.7:C | /25.7:C | /25.7:D | /25.8:B

11.8:C / 24VdcL- → 24VdcL- / 13.8:C

RD 2.5 | BU 2.5

-X331 331L+ 24VDC / 24.1:F
-X331 331L- 24VDC / 24.1:F
-X332 332L+ 24VDC / 29.1:A
-X332 332L- 24VDC / 29.1:D
-X333 333L+ 24VDC / 35.3:A
-X333 333L- 24VDC / 35.3:D
-X334 334L+ 24VDC / 36.6:A
-X334 334L- 24VDC / 36.6:D
-X335 335L+ 24VDC / 34.8:A
-X335 335L- 24VDC / 33.7:D
-X336 336L+ 24VDC / 38.1:A
-X336 336L- 24VDC / 38.1:D
-X337 337L+ 24VDC / 39.2:A
-X337 337L- 24VDC / 39.2:D

9.8:A / PE → PE / 68.1:E

RD 1 | BU 1

-U300
SCALANCE XB008
/239.1:B
24V 3 | M 2

+U7CBC10-W5001 NYY-J 3x2.5 mm² | +U7CBC10-W5002 NYY-J 3x2.5 mm² | +U7CBC10-W5003 NYY-J 3x2.5 mm² | +U7CBC10-W5004 NYY-J 3x2.5 mm² | +U7CBC10-W5005 NYY-J 3x2.5 mm²

BN | BU | GNYE

=U7MEB10GH100
+U7MEB10
PE
24VDC- MIV A / 35.3:C
24VDC+ MIV A / 35.3:B
KUGLASTI ZATVARAČ A

=U7MEB20GH100
+U7MEB20
PE
24VDC- MIV B / 36.6:C
24VDC+ MIV B / 36.6:B
KUGLASTI ZATVARAČ B

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
24VDC- HPU / 34.2:C
24VDC+ HPU / 33.7:B
HPU (=DH1+TB1)

=U7MEA10GH100
+U7MEA10
PE
24VDC- TUA / 38.1:C
24VDC+ TUA / 38.1:B
TURBINA A

=U7MEA20GH100
+U7MEA20
PE
24VDC- TUB / 39.2:C
24VDC+ TUB / 39.2:B
TURBINA B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

11 | 13

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DC RAZVOD 24VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 12
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 12 / 290

UPRAVLJAČKI PANEL

ANALOGNI SIGNALI

POMOĆNI RELEJI DIGITALNIH ULAZA

UPRAVLJANJE 24VDC

UPRAVLJANJE PREBACIVANJEM 24VDC

SISTEM RASHLADE LEŽAJEVA

PROPORCIONALNI VENTILI 1

-U52
/248.4:B

24VDC+ 1P DISTRIBUCIJSKI BLOK

12.8:A / 24VdcL1+ → 24VdcL1+ / 14.1:A

RD 4

-F338 /256.4:F 6 A/B → /25.6:B
-F339 /256.4:F 6 A/B → /25.8:B
-F340 /256.4:F 6 A/B → /25.8:C
-F341 /257.4:D 10 A/B → /25.8:C
-F342 /256.4:F 6 A/B
-F343 /257.4:B 6 A/B
-F344 /257.4:B 6 A/B → /25.8:C

14.1:C / 24VdcL- → 24VdcL- / 12.8:C

RD 2.5, BU 2.5

-X338 A1 B, A2 B
-X338 A3 B, A4 B

-X339 A1 B: 339L+ 24VDC / 58.1:A
-X339 A12 B: 339L- 24VDC / 63.1:A

-X340 A1 B: 340L+ 24VDC / 25.1:A
-X340 A3 B: 340L- 24VDC / 25.1:F

-X341 A1 B: 341L+ 24VDC / 131.1:A
-X341 A12 B: 341L- 24VDC / 131.1:F

-X342 A1 B: 342L+ 24VDC / 138.1:B
-X342 A4 B: 342L- 24VDC / 138.1:E

-X343 A1 B, A2 B: 343L+ 24VDC / 42.1:A
-X343 A7 B, A8 B: 343L- 24VDC / 42.1:D

-X344 A1 B, A2 B: 344L+ 24VDC / 68.1:C
-X344 A9 B, A10 B: 344L- 24VDC / 68.1:C

RD 1, BU 1

-A350
HMI
MPT1500
L+ 1, M 2, 3 PE
GNYE 2.5

+U7CBC10-W5006
NYY-J 3x2.5 mm²
BN, BU

PS_24- / 153.2:F
PS_24+ / 153.2:F

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

12

14

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DC RAZVOD 24VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 13
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 13 / 290

PROPORCIONALNI VENTILI 2

REZERVA

REZERVA

-U52
/248.4:B

24VDC+ 1P DISTRIBUCIJSKI BLOK

13.8:A / 24VdcL1+ → 24VdcL+

RD 4

-F345
/257.4:B
6 A/B

-F346
/257.4:B
6 A/B

-F347
/256.4:D
2 A/B

/25.8:D

13.1:C / 24VdcL- → 24VdcL-

RD 2.5 BU 2.5

-X345 345L+ 24VDC / 68.5:C

-X345 345L- 24VDC / 68.5:C

-X346

-X347


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

13

15

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DC RAZVOD 24VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 14
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 14 / 290

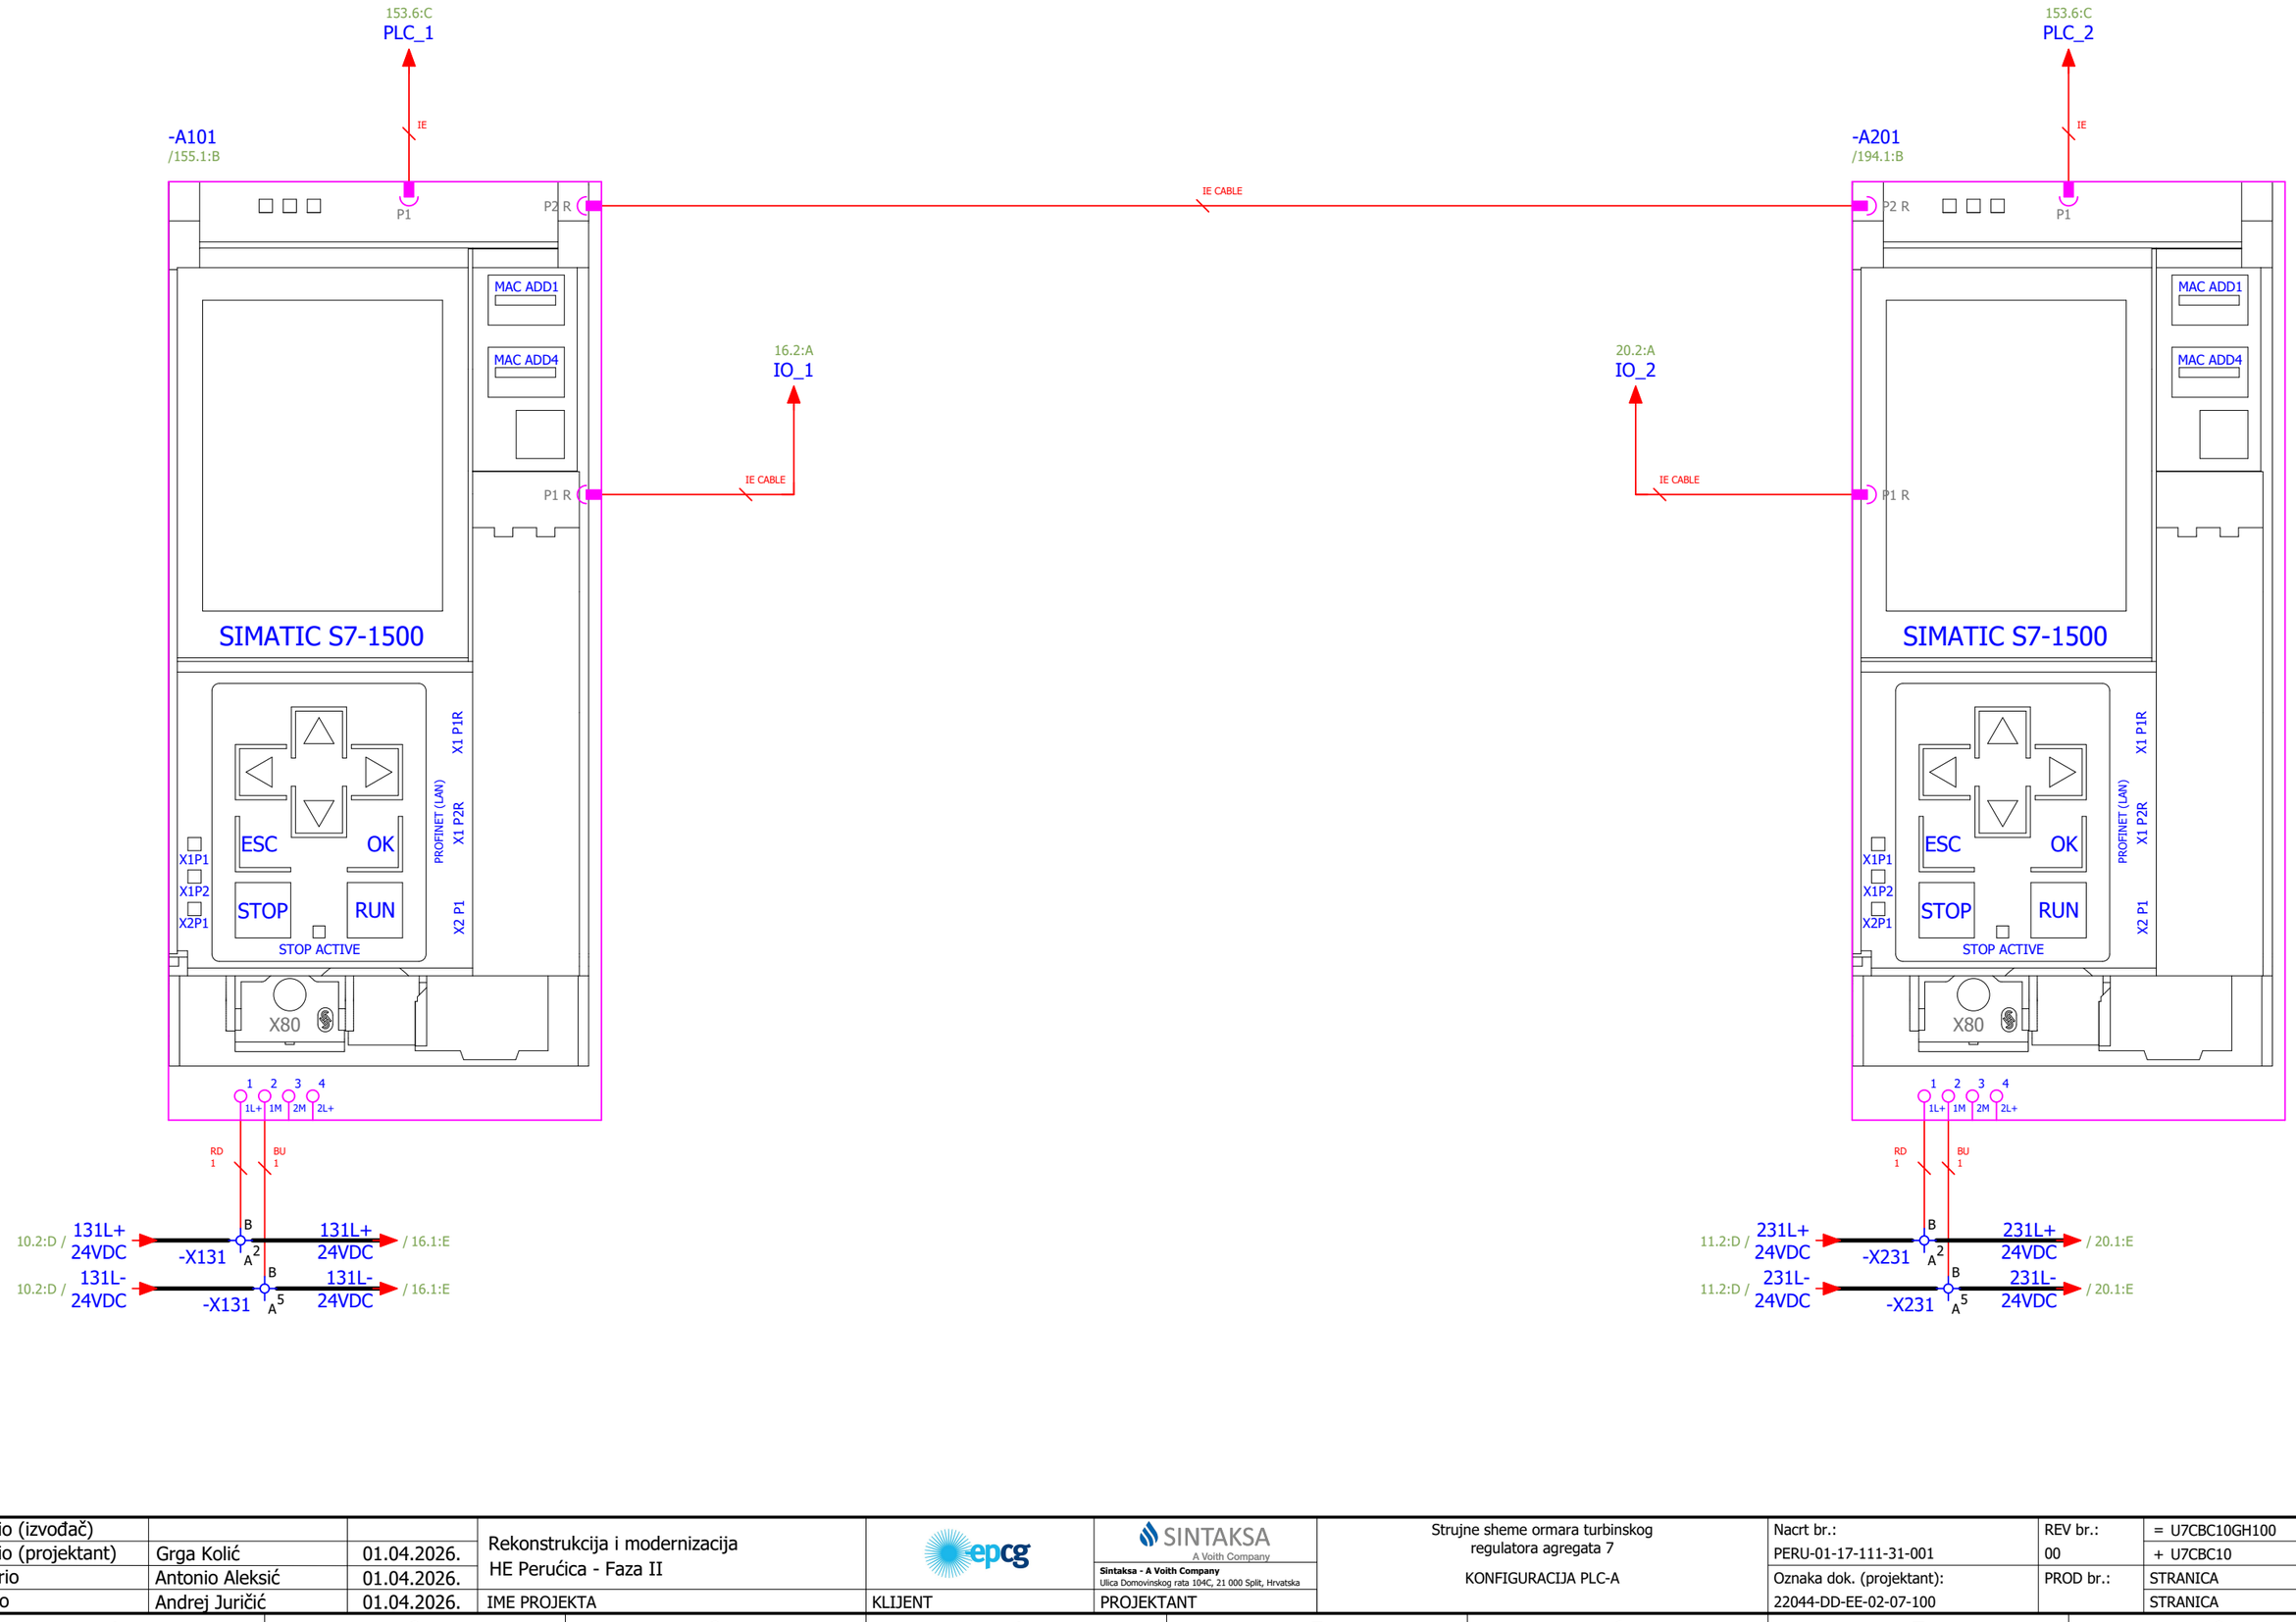

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KONFIGURACIJA PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 15
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 15 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

IO_1 / 15.3:B

-A100 /156.1:B | -A102 /157.1:B | -A103 /158.1:B | -A111 /159.1:B | -A112 /160.1:B | -A113 /161.1:B | -A114 /162.1:B | -A115 /163.1:B | -A116 /164.1:B | -A117 /165.1:B | -A118 /166.1:B | -A119 /167.1:B

BA 2xRJ45
SIEMENS
RN ER MT
IE CABLE
P1 R
IE
P2 R
BA
P1R
P2R
LK1
LK2
X1 PROFINET (LAN)
SIMATIC ET 200SP
IM155-6PN/2 HF
PWR
6ES7193-6AR00-0AA0
6ES7155-6AU01-0CN0
MAC ADDRESS
X80 24VDC
1L+ 1M 2L+ 2M
-X80
1 2 3 4
1L+ 1M 2M 2L+

IO_1
153.3:B

TM Count 1x24V ST
DI 16x24VDC ST
DIAG
6ES7138-6AA00-0BA0
6ES7131-6BH01-0BA0
PWR
CC02
CC00
L+ M
P1 P2 AUX

RD 1
BU 1


15.2:E / 131L+ 24VDC -X131 B A3
15.2:F / 131L- 24VDC -X131 B A6
10.3:D / 132L+ 24VDC -X132 B A2 132L+ 24VDC / 26.1:C
10.3:D / 132L- 24VDC -X132 B A13

15 17

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 KONFIGURACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 16
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 16 / 290

Format ISO/DIN A3


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

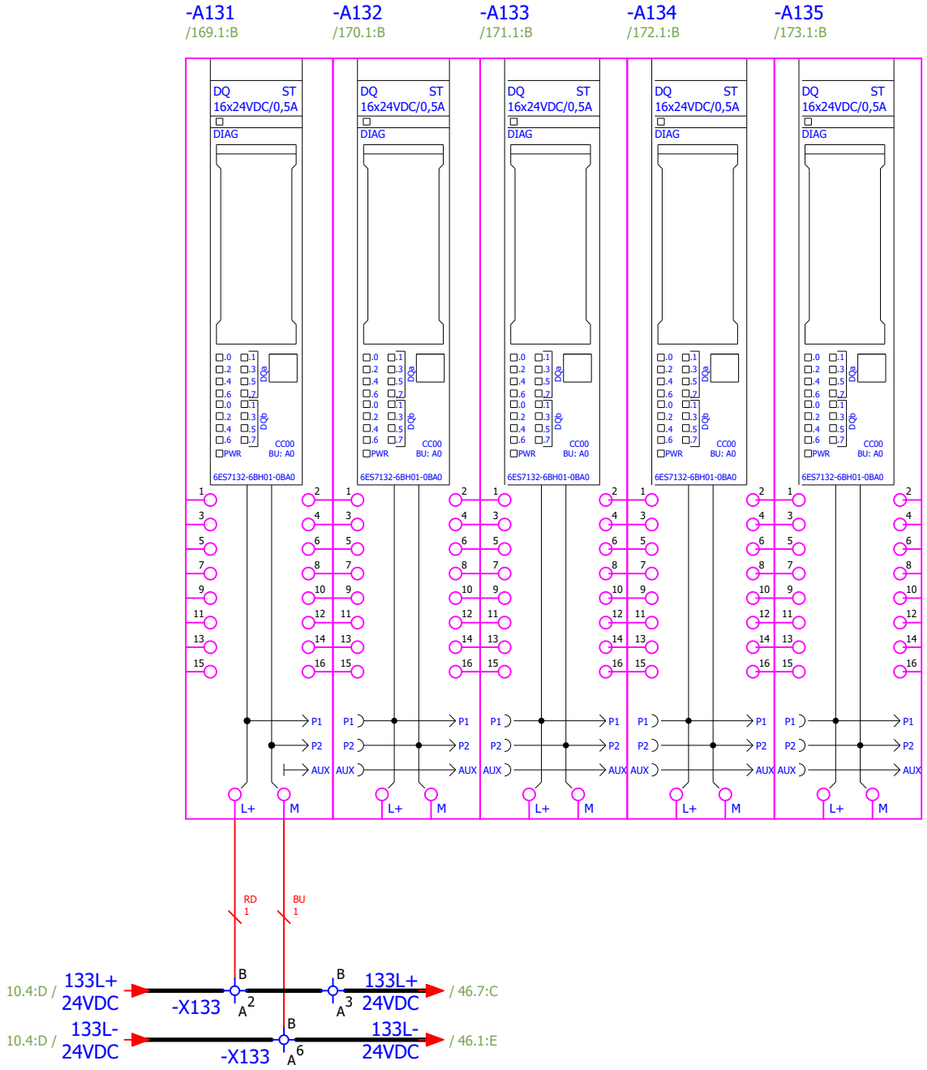

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 1 KONFIGURACIJA	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 17
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 17 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

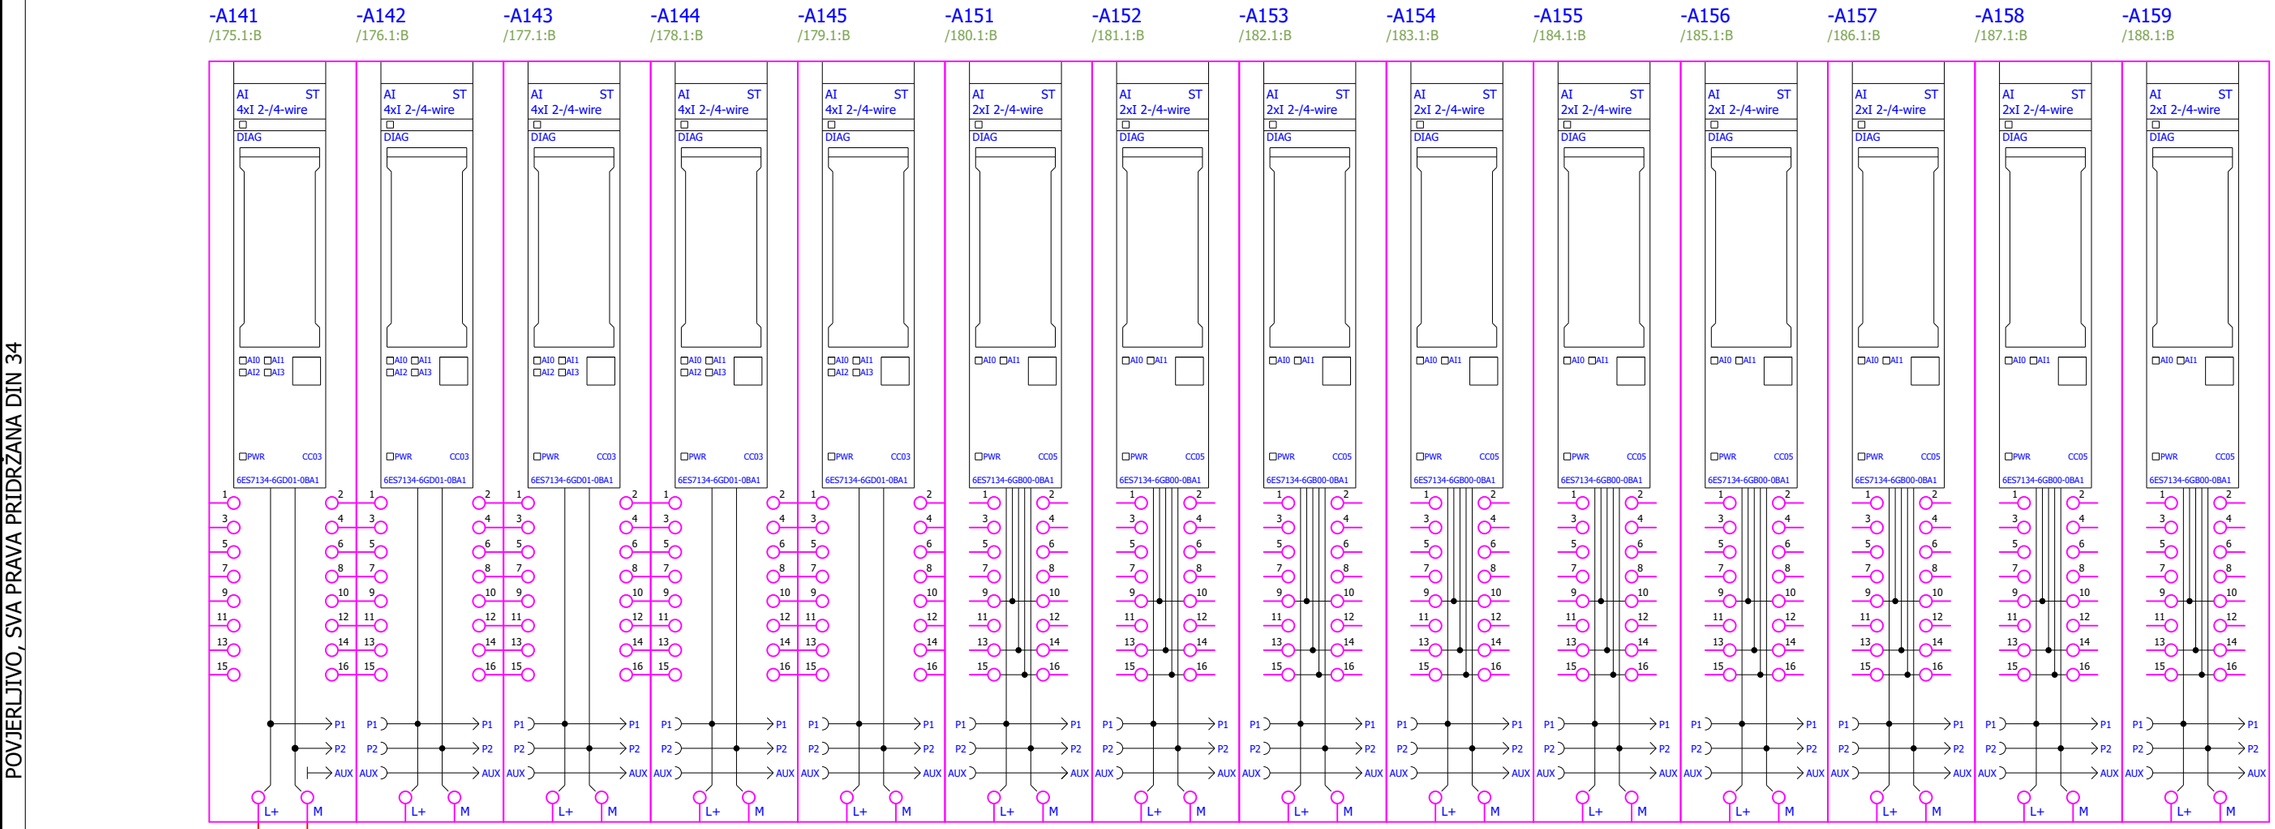


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 1 KONFIGURACIJA	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 18
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 18 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

-A161
/189.1:B

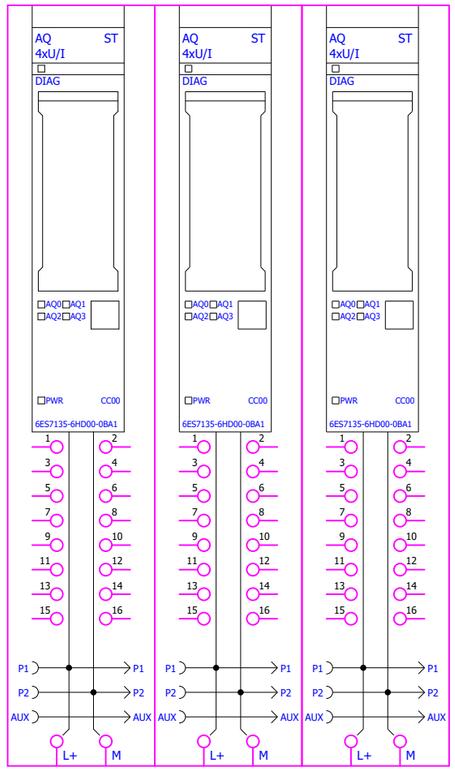

-A162
/190.1:B

-A163
/191.1:B


Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 KONFIGURACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 19
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 19 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

IO_2 / 15.6:B

-A200 /195.1:B | -A202 /196.1:B | -A203 /197.1:B | -A211 /198.1:B | -A212 /199.1:B | -A213 /200.1:B | -A214 /201.1:B | -A215 /202.1:B | -A216 /203.1:B | -A217 /204.1:B | -A218 /205.1:B | -A219 /206.1:B

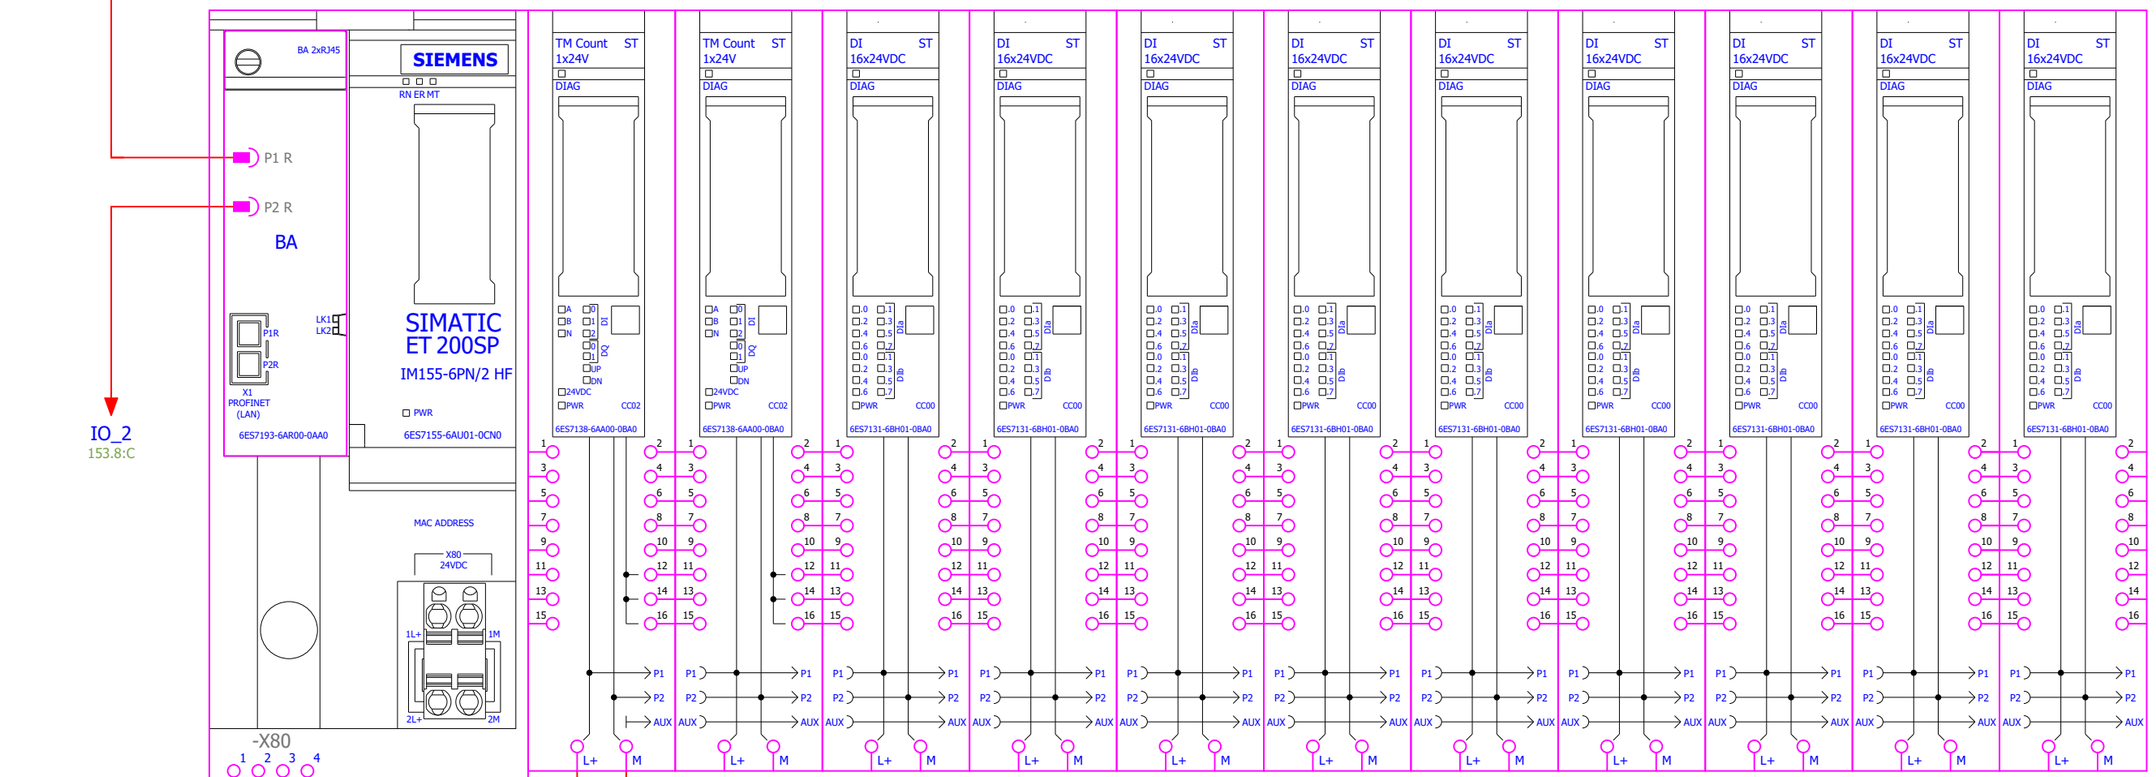

IO_2
153.8:C

15.8:E / 231L+ 24VDC -X231:A3
15.8:F / 231L- 24VDC -X231:A6
11.3:D / 232L+ 24VDC -X232:A2 → 232L+ 24VDC / 79.1:C
11.3:D / 232L- 24VDC -X232:A15

RD 1, BU 1


Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 KONFIGURACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 20
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 20 / 290

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

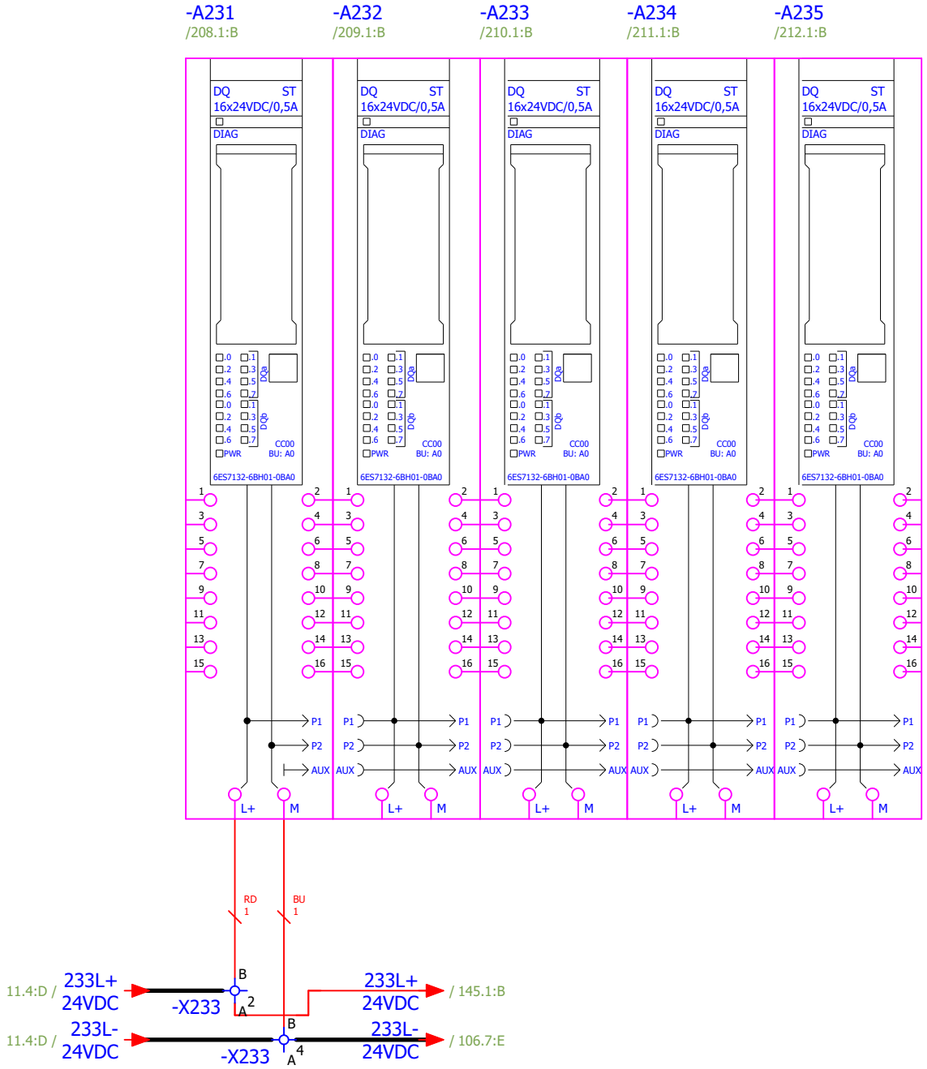

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 2 KONFIGURACIJA	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 21
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 21 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

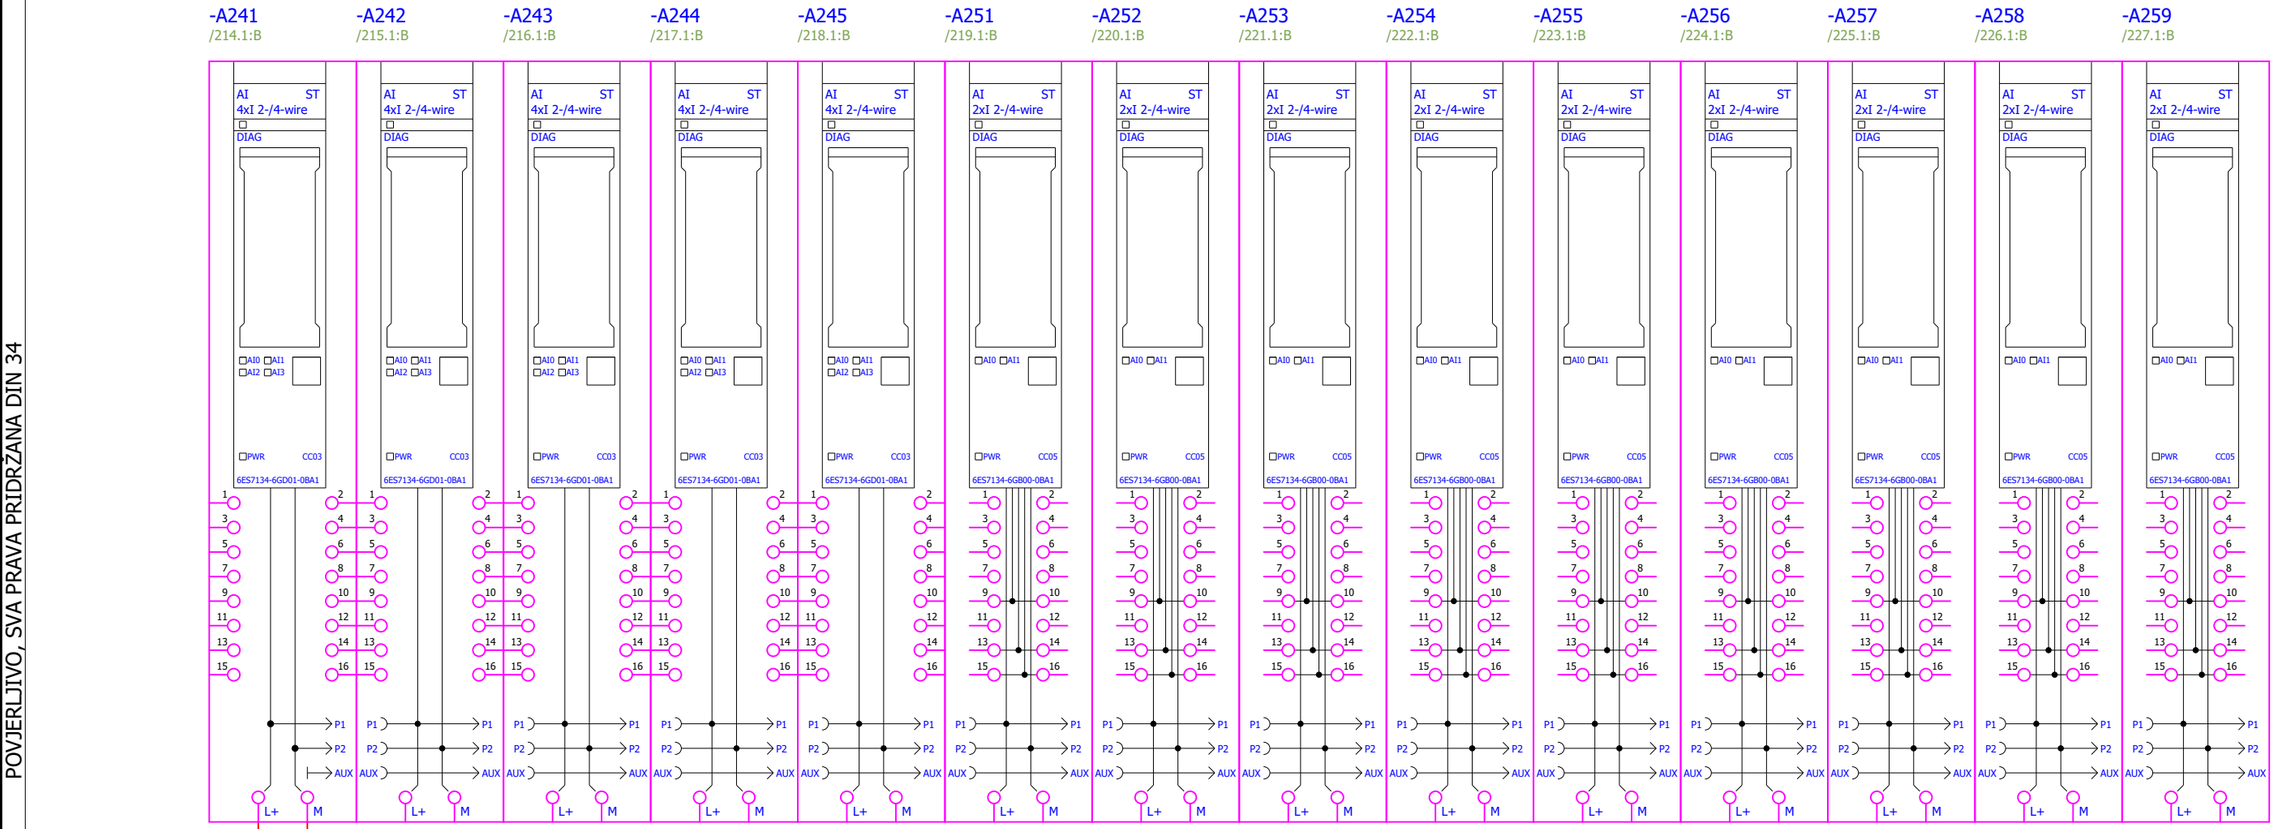

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 KONFIGURACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 22
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 22 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


-A261
/228.1:B

-A262
/229.1:B

-A263
/230.1:B

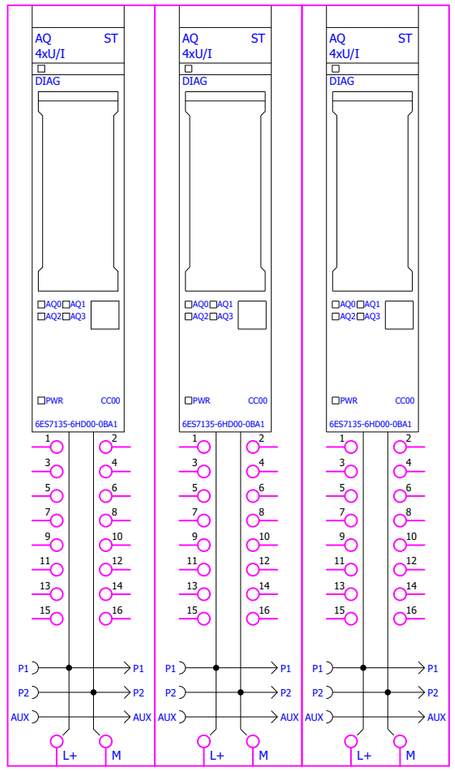

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 KONFIGURACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 23
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 23 / 290

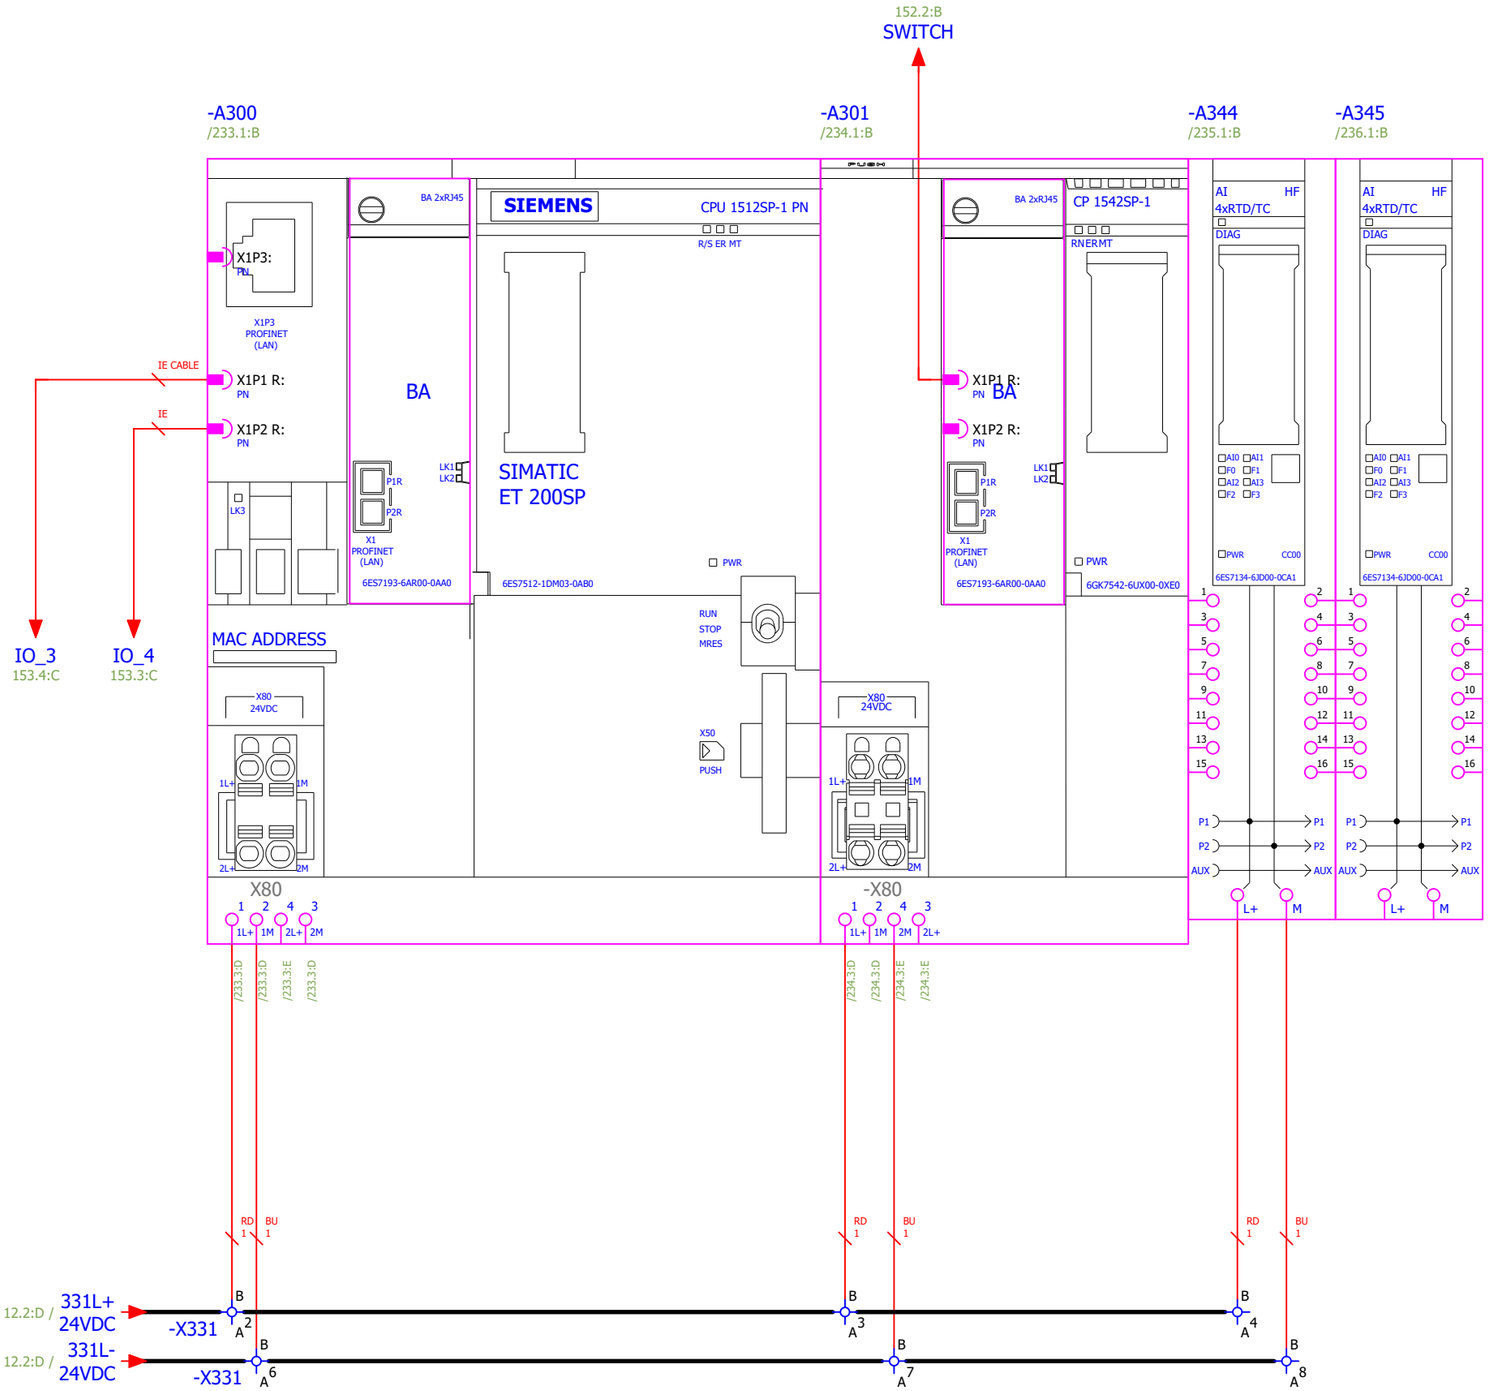

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	KONFIGURACIJA ZAJEDNIČKOG PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 24
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 24 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

220/24VDC PRETVARAČ 1 OK

220/24VDC PRETVARAČ 2 OK

220VDC MCB GRUPA OK - ISKLJUČENJE

GLAVNI PLC 24VDC MCB GRUPA OK

REZERVNI PLC 24VDC MCB GRUPA OK - ISKLJUČENJE

ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - ALARM

ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - ISKLJUČENJE

13.4:D / 340L+ 24VDC -X340 A B2

-F11 /8.3 -F12 /8.4 -F13 /8.5 -F14 /8.6 -F131 /10.1 -F132 /10.2 -F133 /10.3 -F134 /10.4 -F231 /11.1 -F232 /11.2 -F233 /11.3 -F234 /11.4 -F338 /13.1 -F331 /12.1 -F332 /12.2 -F333 /12.3 -F334 /12.4 -F335 /12.6 -F336 /12.7 -F337 /12.8 -F339 /13.2 -F340 /13.3 -F341 /13.4 -F344 /13.8 -F345 /14.1

DC1_OK 9.4:D

DC2_OK 9.7:D

9.4:D DC1_OK

9.7:D DC2_OK

-K100 /249.4:D 24VDC

-K101 /249.4:D 24VDC

-K102 /249.4:D 24VDC

-K103 /249.4:D 24VDC

-K104 /249.4:D 24VDC

-K105 /249.4:D 24VDC

-K106 /249.4:D 24VDC

13.4:D / 340L- 24VDC -X340 B A4

14 12 11 /27.1:D; 24 22 21 /80.1:D; 34 32 31; 44 42 41

14 12 11 /27.2:D; 24 22 21 /80.2:D; 34 32 31; 44 42 41

14 12 11 /27.3:D; 24 22 21 /80.3:D; 34 32 31; 44 42 41

14 12 11 /27.4:D; 24 22 21 /80.5:D; 34 32 31 /140.1:B; 44 42 41

14 12 11 /27.5:D; 24 22 21 /80.4:D; 34 32 31 /138.1:B; 44 42 41

14 12 11 /27.8:D; 24 22 21 /80.8:D; 34 32 31; 44 42 41

14 12 11 /27.6:D; 24 22 21 /80.6:D; 34 32 31; 44 42 41

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC DIGITALNI ULAZI: INTERNI SIGNALI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 25
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 25 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

SERVISNI MOD | DALJINSKO UPRAVLJANJE | BRZO ZATVARANJE TASTER OK | BRZO ZATVARANJE RELEJ OK | RESET | REZERVA | START | STOP

16.3:E / 132L+ 24VDC -X132 — A B3 — A B4 — 132L+ 24VDC / 29.1:D

RD 1 — 132L+ 24VDC / 27.1:C

-S100 /254.4:C — NO 13 — 14 NO — RD 1 — 1 — DI0 | -A111 | /159.3:C | I0.0 | SERVISNI MOD

41 — 42; 23 — 24 /79.1:D; 51 — 52

-S103 /253.4:C — NO 13 — 14 NO — RD 1 — 2 — DI1 | -A111 | /159.3:C | I0.1 | DALJINSKO UPRAVLJANJE

23 — 24 /79.2:D

-S301 /252.4:C — NC 11 — 12 NC — RD 1 — 3 — DI2 | -A111 | /159.3:C | I0.2 | BRZO ZATVARANJE TASTER OK

11 — 12; 21 — 22 /79.3:D; 31 — 32 /142.1:B

-K302 /143.3 — 13 NO — 14 NO — RD 1 — 4 — DI3 | -A111 | /159.3:C | I0.3 | BRZO ZATVARANJE RELEJ OK

-S302 /252.4:E crno — NO 13 — 14 NO — RD 1 — 5 — DI4 | -A111 | /159.3:C | I0.4 | RESET

23 — 24 /79.5:D

6 — DI5 | -A111 | /159.3:C | I0.5 | REZERVA

-S291 /254.4:E crveno — NO 13 — 14 NO — RD 1 — 7 — DI6 | -A111 | /159.3:D | I0.6 | START

41 — 42; 23 — 24 /79.7:D

-S290 /255.4:C zeleno — NO 13 — 14 NO — RD 1 — 8 — DI7 | -A111 | /159.3:D | I0.7 | STOP

23 — 24 /79.8:D

Format ISO/DIN A3


25 27

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 0.0 - 0.7	PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 26
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 26 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


DC PRETVARAČ 1 OK	DC PRETVARAČ 2 OK	220 VDC MCB GRUPA OK	OVAJ PLC 24VDC MCB GRUPA OK	DRUGI PLC 24VDC MCB GRUPA OK	ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - ISKLJUČENJE	POBJEG RELEJ ISPAD OK	ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - ALARM

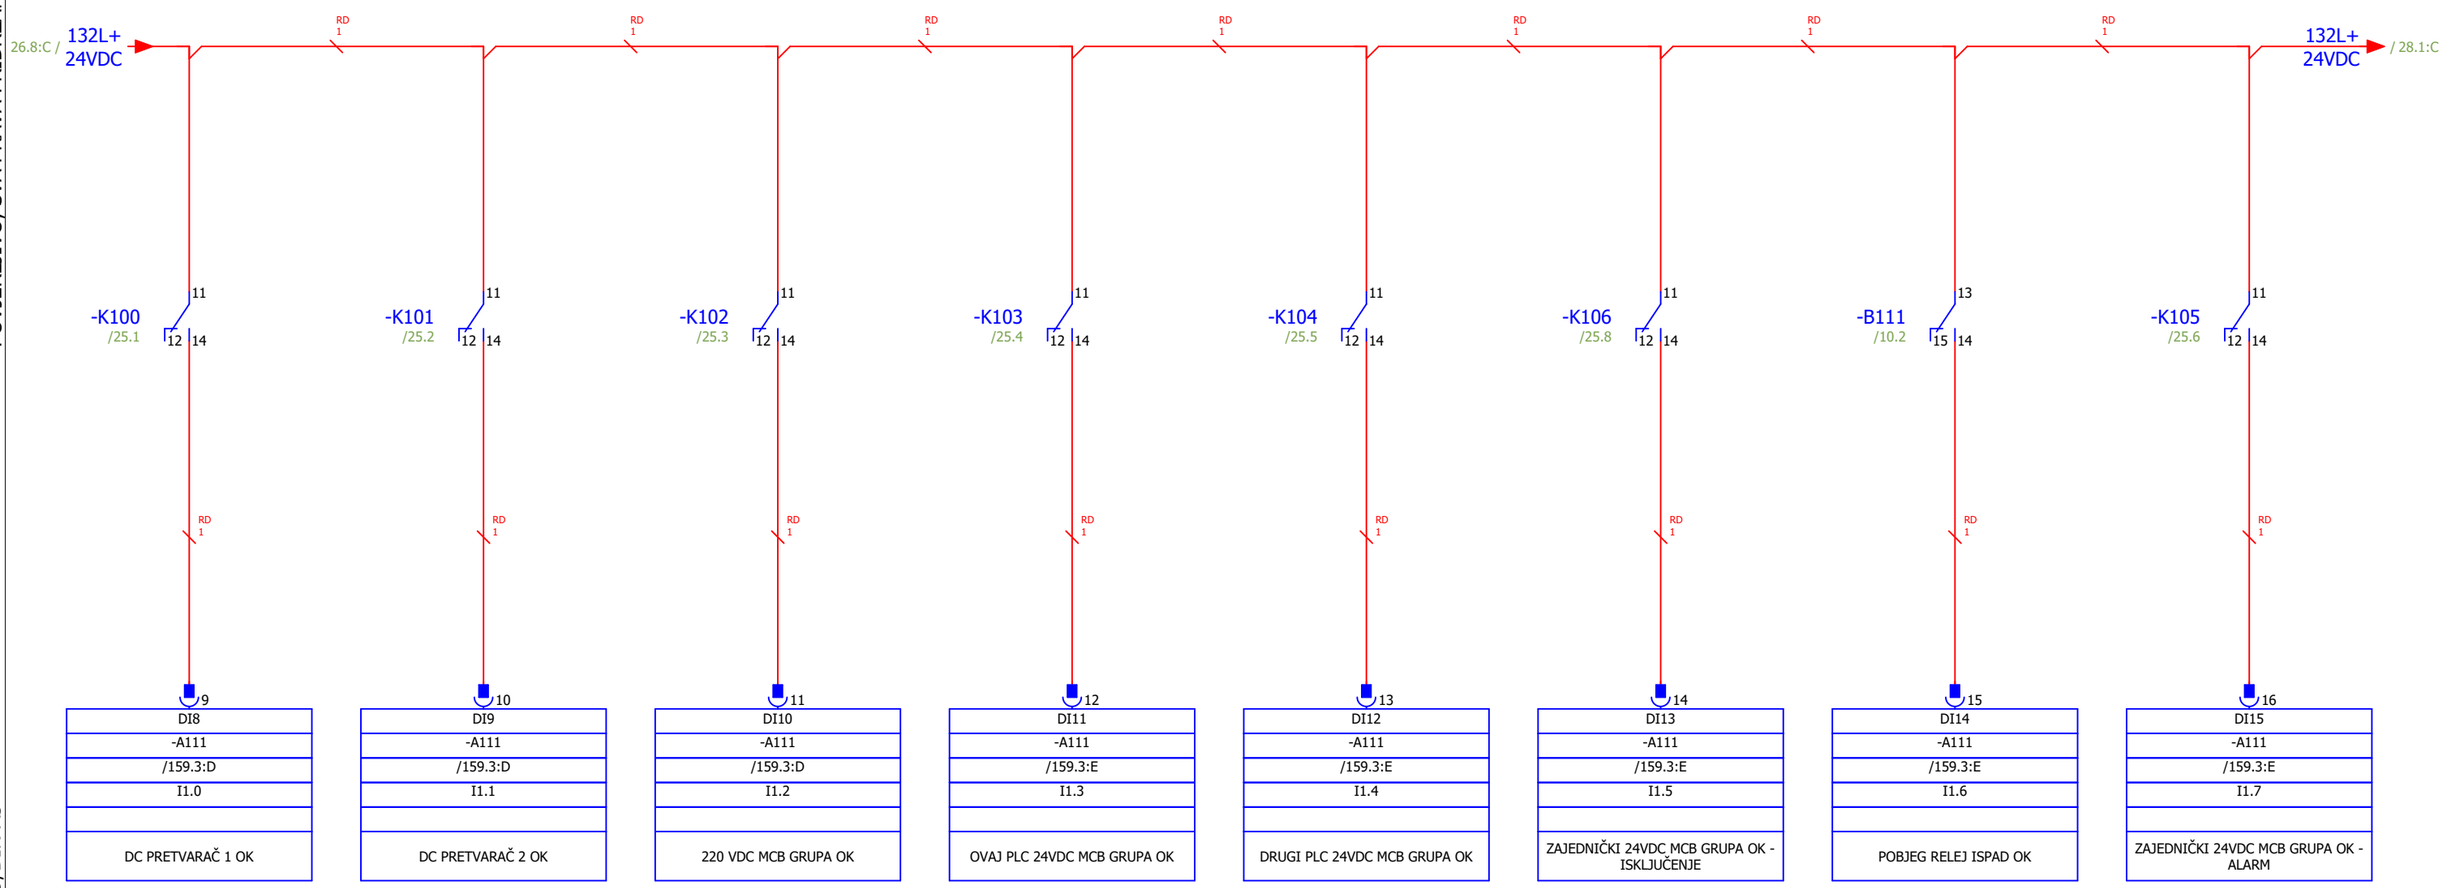

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 1.0 - 1.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 27
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 27 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

AKTIVIRAJ GLAVNI PLC	PRIČUVNI PLC ŽIV 1	PRIČUVNI PLC ŽIV 2	ONEMOGUĆI KOČIONU IGLU	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA

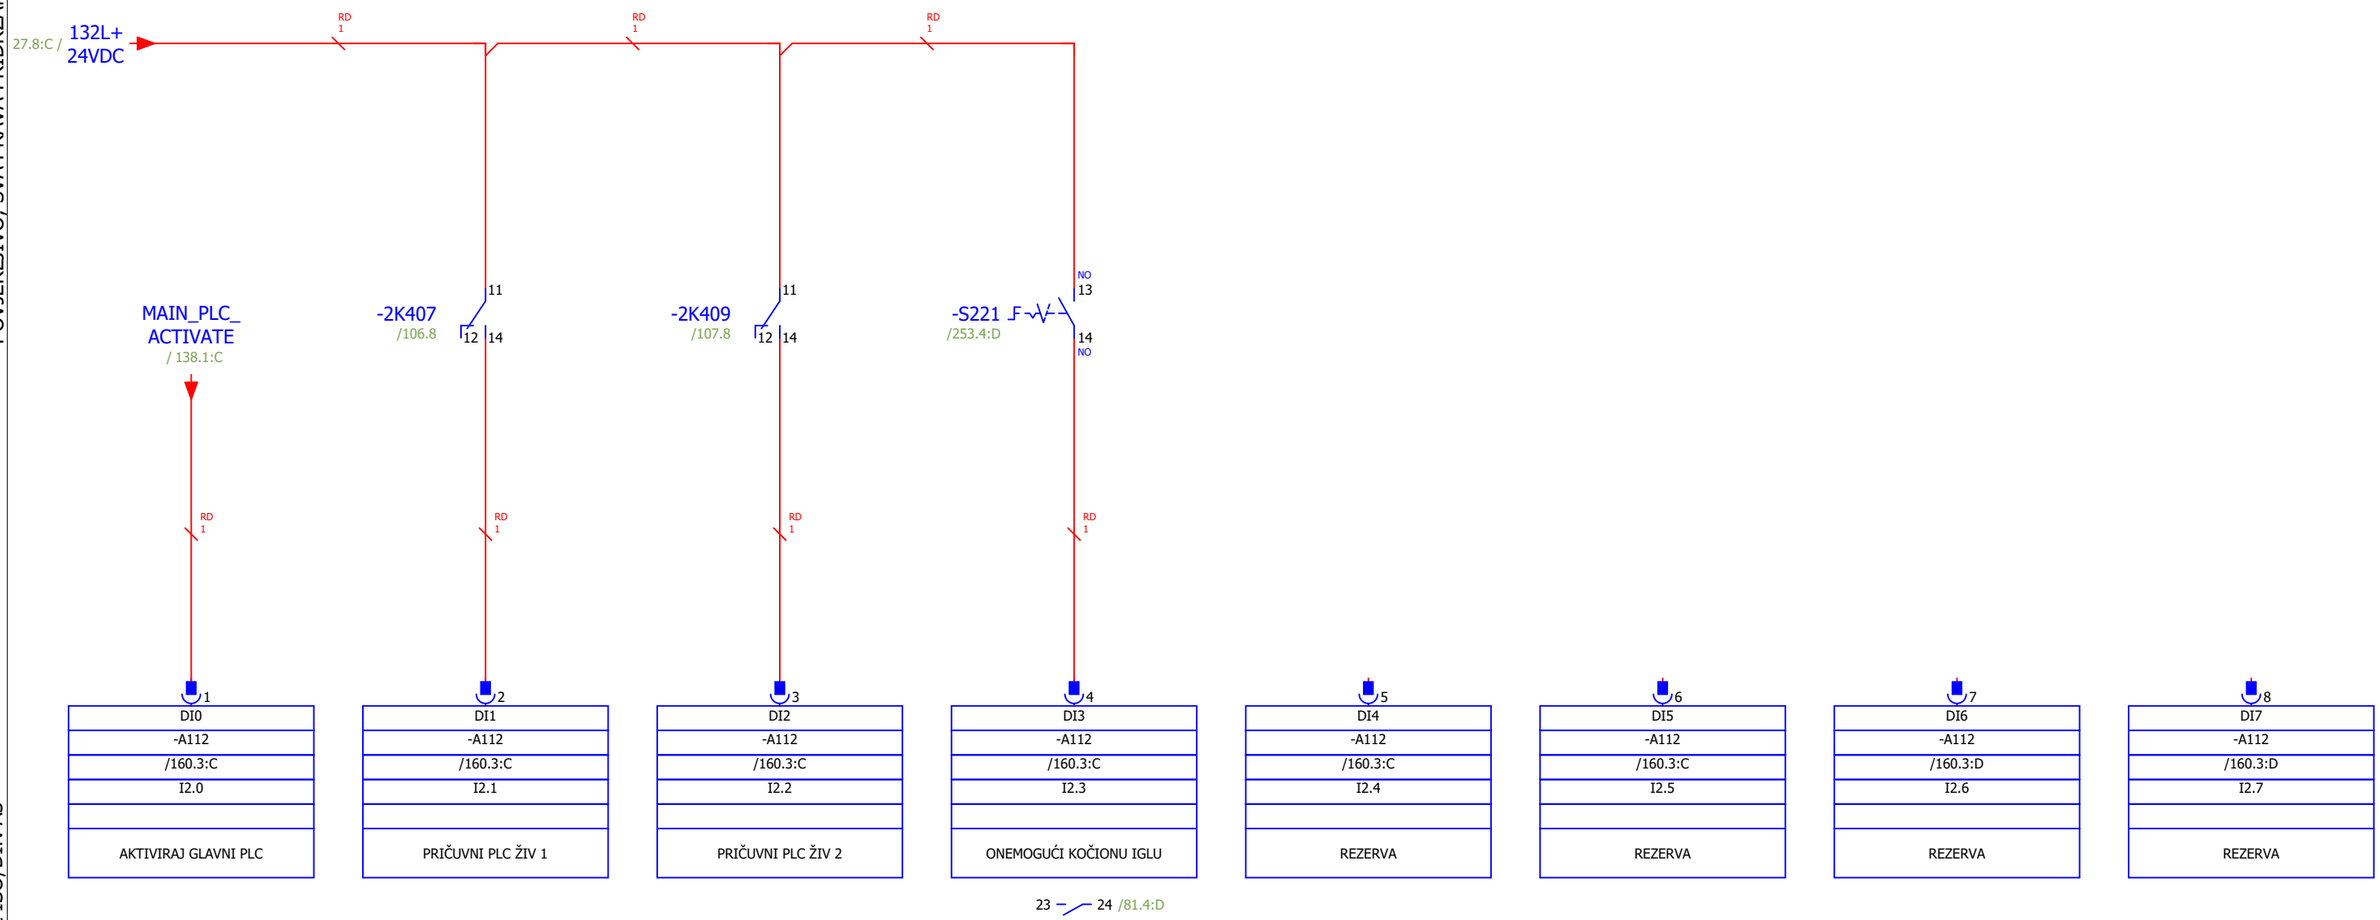

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 2.0 - 2.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 28
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 28 / 290

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 DALJINSKI
HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 LADICA UMETNUTA
HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 DALJINSKI
HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 LADICA UMETNUTA
HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 DALJINSKI
HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 LADICA UMETNUTA
HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE - DALJINSKI
HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – LADICA UMETNUTA

12.3:D / 332L+ 24VDC -X332 / 31.3:A

+U7BJA12-W5031 NYCY 7x1.5 mm²
+U7BJA12-W5041 NYCY 7x1.5 mm²
+U7BJA13-W5041 NYCY 7x1.5 mm²
+U7BJA13-W5011 NYCY 7x1.5 mm²
+U7BJA13-W5001 NYCY 10x1.5 mm²

=U7BJA10GH100 +U7BJA12.EB001
=U7BJA10GH100 +U7BJA12.MB001
=U7BJA10GH100 +U7BJA13.GA001
=U7BJA10GH100 +U7BJA13.CA001

-P1 / 30.1:B
-P2 / 30.2:B
-P3 / 30.3:B
-CAF / 30.4:B

10L+ / 31.6:B -X10 10L+ / 29.4:B
10L+ / 29.2:B -X10
10L+ / 32.2:B -X10 10L+ / 33.4:B
10L+ -X10 10L+ / 31.8:B

-2S3
-2S4
-3S4
-3S1

RJ45 24VDC connected

400 VAC PODRAZVOD PUMPA 1 HIDRAULIČKOG AGREGATA
400 VAC PODRAZVOD PUMPA 2 HIDRAULIČKOG AGREGATA
400 VAC PODRAZVOD PUMPA 3 HIDRAULIČKOG AGREGATA
400 VAC PODRAZVOD PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE HIDRAULIČKOG AGREGATA

+U7BJA12-W5031 NYY 7x1.5 mm²
+U7BJA12-W5001 NYCY 10x1.5 mm²
+U7BJA12-W5041 NYY 7x1.5 mm²
+U7BJA12-W5001 NYCY 10x1.5 mm²
+U7BJA13-W5041 NYY 7x1.5 mm²
+U7BJA13-W5003 NYCY 7x1.5 mm²
+U7BJA13-W5011 NYY 7x1.5 mm²
+U7BJA13-W5001 NYCY 10x1.5 mm²

-1K11 /243.4:E 24VDC
-1K12 /243.4:E 24VDC
-1K13 /243.4:E 24VDC
-1K14 /243.4:E 24VDC
-1K15 /243.4:F 24VDC
-1K16 /243.4:F 24VDC
-1K17 /243.4:F 24VDC
-1K18 /243.4:F 24VDC

332L- 24VDC / 30.1:D

12.3:D / 332L- 24VDC -X332 / 31.1:D

26.8:C / 132L+ 24VDC -X132 132L+ 24VDC / 31.1:D

132L+ 24VDC / 30.1:E

-1K11 /29.1
-1K12 /29.2
-1K13 /29.3
-1K14 /29.4
-1K15 /29.5
-1K16 /29.6
-1K17 /29.7
-1K18 /29.8

DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A112	-A112	-A112	-A112	-A112	-A112	-A112	-A112
/160.3:D	/160.3:D	/160.3:D	/160.3:E	/160.3:E	/160.3:E	/160.3:E	/160.3:E
I3.0	I3.1	I3.2	I3.3	I3.4	I3.5	I3.6	I3.7
HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 DALJINSKI	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 LADICA UMETNUTA	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 DALJINSKI	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 LADICA UMETNUTA	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 DALJINSKI	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 LADICA UMETNUTA	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE - DALJINSKI	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – LADICA UMETNUTA

14 11 /29.1:E 12 21 /82.1:E
14 11 /29.2:E 12 21 /82.2:E
14 11 /29.3:E 12 21 /82.3:E
14 11 /29.4:E 12 21 /82.4:E
14 11 /29.5:E 12 21 /82.5:E
14 11 /29.6:E 12 21 /82.6:E
14 11 /29.7:E 12 21 /82.7:E
14 11 /29.8:E 12 21 /82.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 3.0 - 3.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 29
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 29 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 SPREMNA

=U7BJA10GH100
+U7BJA12.EB001
-P1 / 29.1:B
-P1 / 30.5:B
-2Q3.1
-2F3
400 VAC PODRAZVOD PUMPA 1 HIDRAULIČKOG AGREGATA
+U7BJA12-W5031
NYY 7x1.5 mm²
-1K21 /243.4:F 24VDC

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 SPREMNA

=U7BJA10GH100
+U7BJA12.MB001
-P2 / 29.3:B
-P2 / 30.6:B
-2Q4.1
-2F4
400 VAC PODRAZVOD PUMPA 2 HIDRAULIČKOG AGREGATA
+U7BJA12-W5041
NYY 7x1.5 mm²
-1K22 /243.4:F 24VDC

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 SPREMNA

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.GA001
-P3 / 29.5:B
-P3 / 30.7:B
-3Q4
-3F4
400 VAC PODRAZVOD PUMPA 3 HIDRAULIČKOG AGREGATA
+U7BJA13-W5041
NYY 7x1.5 mm²
-1K23 /244.4:B 24VDC

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE SPREMNA

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.CA001
-CAF / 29.7:B
CAF / 30.8:B
-3Q1
-3F1
400 VAC PODRAZVOD PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE HIDRAULIČKOG AGREGATA
+U7BJA13-W5011
NYY 7x1.5 mm²
-1K24 /244.4:B 24VDC

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 UKLJUČENA

=U7BJA10GH100
+U7BJA12.EB001
-P1 / 30.1:B
-P1 / 31.1:B
-2KM3
400 VAC PODRAZVOD PUMPA 1 HIDRAULIČKOG AGREGATA
+U7BJA12-W5031
NYY 7x1.5 mm²
-1K25 /244.4:B 24VDC

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 UKLJUČENA

=U7BJA10GH100
+U7BJA12.MB001
-P2 / 30.2:B
-P2 / 31.2:B
-2KM4
400 VAC PODRAZVOD PUMPA 2 HIDRAULIČKOG AGREGATA
+U7BJA12-W5041
NYY 7x1.5 mm²
-1K26 /244.4:B 24VDC

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 UKLJUČENA

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.GA001
-P3 / 30.3:B
-3KM4
400 VAC PODRAZVOD PUMPA 3 HIDRAULIČKOG AGREGATA
+U7BJA13-W5041
NYY 7x1.5 mm²
-1K27 /244.4:B 24VDC

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE UKLJUČENA

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.CA001
-CAF / 30.4:B
-3KM1
400 VAC PODRAZVOD PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE HIDRAULIČKOG AGREGATA
+U7BJA13-W5011
NYY 7x1.5 mm²
-1K28 /244.4:B 24VDC

29.8:D / 332L- 24VDC

29.8:E / 132L+ 24VDC

	-1K21 /30.1	-1K22 /30.2	-1K23 /30.3	-1K24 /30.4	-1K25 /30.5	-1K26 /30.6	-1K27 /30.7	-1K28 /30.8
	1	2	3	4	5	6	7	8
	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
	-A113	-A113	-A113	-A113	-A113	-A113	-A113	-A113
	/161.3:C	/161.3:C	/161.3:C	/161.3:C	/161.3:C	/161.3:C	/161.3:D	/161.3:D
	I4.0	I4.1	I4.2	I4.3	I4.4	I4.5	I4.6	I4.7
	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 SPREMNA	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 SPREMNA	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 SPREMNA	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE SPREMNA	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 UKLJUČENA	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 UKLJUČENA	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 UKLJUČENA	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE UKLJUČENA
	14 11 /30.1:E	14 11 /30.2:E	14 11 /30.3:E	14 11 /30.4:E	14 11 /30.5:E	14 11 /30.6:E	14 11 /30.7:E	14 11 /30.8:E
	12 21 /83.1:E	12 21 /83.2:E	12 21 /83.3:E	12 21 /83.4:E	12 21 /83.5:E	12 21 /83.6:E	12 21 /83.7:E	12 21 /83.8:E
	24 22	24 22	24 22	24 22	24 22	24 22	24 22	24 22

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 4.0 - 4.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 30
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 30 / 290

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 SOFT STARTER GREŠKA

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 SOFT STARTER GREŠKA

STARTNO MAZANJE PUMPA 1 DALJINSKI

STARTNO MAZANJE PUMPA 1 LADICA UMETNUTA

STARTNO MAZANJE PUMPA 2 DALJINSKI

STARTNO MAZANJE PUMPA 2 LADICA UMETNUTA

POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 DALJINSKI

POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 LADICA UMETNUTA

29.7:A / 332L+ 24VDC -X332 B A 6 — 332L+ 24VDC / 32.1:A

-X332 A 7

-X332 A 8

+U7BJA12-W5011 NYCY 7x1.5 mm² 1

+U7BJA12-W5001 NYCY 10x1.5 mm² 1

+U7BJA12-W5021 NYCY 7x1.5 mm² 1

+U7BJA13-W5021 NYCY 7x1.5 mm² 1

=U7BJA10GH100 +U7BJA12.EB001

-P1 / 30.5:B

-2K31 11 12 14

400 VAC PODRAZVOD PUMPA 1 HIDRAULIČKOG AGREGATA 20

=U7BJA10GH100 +U7BJA12.MB001

-P2 / 30.6:B

-2K41 11 12 14

400 VAC PODRAZVOD PUMPA 2 HIDRAULIČKOG AGREGATA 20

=U7BJA10GH100 +U7BJA12.CA001

19 -ILP1 / 32.3:B

24 -2S1 23

400 VAC PODRAZVOD PUMPA 1 ZA STARTNO MAZANJE 22

10L+ / 31.6:B -X10 1 3 24VDC RJ45 2 connected -X10 5

=U7BJA10GH100 +U7BJA12.DB001

19 -ILP2 / 32.4:B

24 -2S2 23

400 VAC PODRAZVOD PUMPA 2 ZA STARTNO MAZANJE 22

10L+ / 31.4:B -X10 2 3 24VDC RJ45 2 connected -X10 6

10L+ / 29.2:B -X10 2 3 24VDC RJ45 2 connected -X10 6

=U7BJA10GH100 +U7BJA13.DB001

19 -LP1 / 32.5:B

24 -3S2 23

400 VAC PODRAZVOD PUMPA 1 ZA POGONSKO MAZANJE 22

10L+ / 29.8:B -X10 2 3 24VDC RJ45 2 connected -X10 8

10L+ / 32.2:B -X10 2 3 24VDC RJ45 2 connected -X10 8

+U7BJA12-W5031 NYY 7x1.5 mm² 5

+U7BJA12-W5041 NYY 7x1.5 mm² 5

+U7BJA12-W5011 NYY 7x1.5 mm² 2

+U7BJA12-W5001 NYCY 10x1.5 mm² 2

+U7BJA12-W5021 NYY 7x1.5 mm² 2

+U7BJA12-W5001 NYCY 10x1.5 mm² 3

+U7BJA13-W5021 NYY 7x1.5 mm² 2

+U7BJA13-W5003 NYCY 7x1.5 mm² 3

A1 -1K31 /244.4:C 24VDC A2

A1 -1K32 /244.4:C 24VDC A2

A1 -1K33 /244.4:C 24VDC A2

A1 -1K34 /244.4:C 24VDC A2

A1 -1K35 /244.4:C 24VDC A2

A1 -1K36 /244.4:C 24VDC A2

A1 -1K37 /244.4:C 24VDC A2

A1 -1K38 /244.4:C 24VDC A2

BU 1 — 332L- 24VDC / 32.1:D

29.2:D / 332L- 24VDC -X332 B A 18 — 332L- 24VDC / 41.2:D

29.2:D / 132L+ 24VDC -X132 A B 6 — 132L+ 24VDC / 33.1:D

RD 1 — 132L+ 24VDC / 32.1:E

-1K31 /31.1 -1K32 /31.2 -1K33 /31.3 -1K34 /31.4 -1K35 /31.5 -1K36 /31.6 -1K37 /31.7 -1K38 /31.8

11 14 12

9 DI8 -A113 /161.3:D I5.0 HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 SOFT STARTER GREŠKA

10 DI9 -A113 /161.3:D I5.1 HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 SOFT STARTER GREŠKA

11 DI10 -A113 /161.3:D I5.2 STARTNO MAZANJE PUMPA 1 DALJINSKI

12 DI11 -A113 /161.3:E I5.3 STARTNO MAZANJE PUMPA 1 LADICA UMETNUTA

13 DI12 -A113 /161.3:E I5.4 STARTNO MAZANJE PUMPA 2 DALJINSKI

14 DI13 -A113 /161.3:E I5.5 STARTNO MAZANJE PUMPA 2 LADICA UMETNUTA

15 DI14 -A113 /161.3:E I5.6 POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 DALJINSKI

16 DI15 -A113 /161.3:E I5.7 POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 LADICA UMETNUTA

14 12 24 22 — 11 /31.1:E 21 /84.1:E

14 12 24 22 — 11 /31.2:E 21 /84.2:E

14 12 24 22 — 11 /31.3:E 21 /84.3:E

14 12 24 22 — 11 /31.4:E 21 /84.4:E

14 12 24 22 — 11 /31.5:E 21 /84.5:E

14 12 24 22 — 11 /31.6:E 21 /84.6:E

14 12 24 22 — 11 /31.7:E 21 /84.7:E

14 12 24 22 — 11 /31.8:E 21 /84.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

30 32

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 5.0 - 5.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 31
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 31 / 290

POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 DALJINSKI

POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 LADICA UMETNUTA

STARTNO MAZANJE PUMPA 1 SPREMNA

STARTNO MAZANJE PUMPA 2 SPREMNA

POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 SPREMNA

POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 SPREMNA

STARTNO MAZANJE PUMPA 1 UKLJUČENA

STARTNO MAZANJE PUMPA 2 UKLJUČENA

31.8:A / 332L+ 24VDC -X332 B A 9 332L+ 24VDC / 33.3:A

+U7BJA13-W5031 NYCY 7x1.5 mm² 1

=U7BJA10GH100 +U7BJA13.FA001 19 -LP2 / 32.6:B 24 -3S3 23 22 400 VAC PODRAZVOD PUMPA 2 ZA POGONSKO MAZANJE

10L+ / 31.8:B -X10 3 10L+ / 29.6:B 3 24VDC RJ45 2 connected -X10 9

=U7BJA10GH100 +U7BJA12.CA001 -ILP1 / 31.3:B -ILP1 / 32.7:B -2Q1 -2F1 24 23 11 14 12 20 400 VAC PODRAZVOD PUMPA 1 ZA STARTNO MAZANJE

=U7BJA10GH100 +U7BJA12.DB001 -ILP2 / 31.5:B -ILP2 / 32.8:B -2Q2 -2F2 24 23 11 14 12 20 400 VAC PODRAZVOD PUMPA 2 ZA STARTNO MAZANJE

=U7BJA10GH100 +U7BJA13.DB001 -LP1 / 31.7:B -LP1 / 33.1:B -3Q2 -3F2 24 23 11 14 12 20 400 VAC PODRAZVOD PUMPA 1 ZA POGONSKO MAZANJE

=U7BJA10GH100 +U7BJA13.FA001 -LP2 / 32.1:B -LP2 / 33.2:B -3Q3 -3F3 24 23 11 14 12 20 400 VAC PODRAZVOD PUMPA 2 ZA POGONSKO MAZANJE

=U7BJA10GH100 +U7BJA12.CA001 -ILP1 / 32.3:B -2KM1 74 73 21 400 VAC PODRAZVOD PUMPA 1 ZA STARTNO MAZANJE

=U7BJA10GH100 +U7BJA12.DB001 -ILP2 / 32.4:B -2KM2 74 73 21 400 VAC PODRAZVOD PUMPA 2 ZA STARTNO MAZANJE

+U7BJA13-W5031 NYY 7x1.5 mm² 2 A1 -1K41 /244.4:D 24VDC A2

+U7BJA13-W5003 NYCY 7x1.5 mm² 4 A1 -1K42 /244.4:D 24VDC A2

+U7BJA12-W5011 NYY 7x1.5 mm² 3 A1 -1K43 /244.4:D 24VDC A2

+U7BJA12-W5021 NYY 7x1.5 mm² 3 A1 -1K44 /244.4:D 24VDC A2

+U7BJA13-W5021 NYY 7x1.5 mm² 3 A1 -1K45 /244.4:D 24VDC A2

+U7BJA13-W5031 NYY 7x1.5 mm² 3 A1 -1K46 /244.4:D 24VDC A2

+U7BJA12-W5011 NYY 7x1.5 mm² 4 A1 -1K47 /244.4:D 24VDC A2

+U7BJA12-W5021 NYY 7x1.5 mm² 4 A1 -1K48 /244.4:E 24VDC A2

BU 1

31.8:D / 332L- 24VDC

332L1- 24VDC / 33.1:D

31.8:E / 132L+ 24VDC RD 1

-1K41 /32.1 -1K42 /32.2 -1K43 /32.3 -1K44 /32.4 -1K45 /32.5 -1K46 /32.6 -1K47 /32.7 -1K48 /32.8

11 14 12 RD 1

1 2 3 4 5 6 7 8

-A114	-A114	-A114	-A114	-A114	-A114	-A114	-A114	DI7
/162.3:C	/162.3:C	/162.3:C	/162.3:C	/162.3:C	/162.3:C	/162.3:D	/162.3:D	
I6.0	I6.1	I6.2	I6.3	I6.4	I6.5	I6.6	I6.7	
POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 DALJINSKI	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 LADICA UMETNUTA	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 SPREMNA	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 SPREMNA	POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 SPREMNA	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 SPREMNA	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 UKLJUČENA	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 UKLJUČENA

14 12 24 22 11 /32.1:E 21 /85.1:E | 11 /32.2:E 21 /85.2:E | 11 /32.3:E 21 /85.3:E | 11 /32.4:E 21 /85.4:E | 11 /32.5:E 21 /85.5:E | 11 /32.6:E 21 /85.6:E | 11 /32.7:E 21 /85.7:E | 11 /32.8:E 21 /85.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

31 33

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 6.0 - 6.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 32
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 32 / 290

POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 UKLJUČENA

POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 UKLJUČENA

VENTIL RASHLADE LIJEVOG LEŽAJA SPREMAN

VENTIL RASHLADE LIJEVOG LEŽAJA LADICA UMETNUTA

VENTIL RASHLADE DESNOG LEŽAJA SPREMAN

VENTIL RASHLADE DESNOG LEŽAJA LADICA UMETNUTA

[U7MEX10 CL110] HIDRAULIČNA JEDINICA RAZINA NISKA OK

[U7MEX10 CL110] HIDRAULIČNA JEDINICA RAZINA NISKA NISKA OK

32.2:A / 332L+ 24VDC -X332 B A 10

11 A B 332L+ 24VDC / 41.2:A

+U7BJA13-W5051 NYCY 2x1.5 mm² BN

+U7BJA13-W5061 NYCY 2x1.5/1.5 mm² BN

=U7BJA10GH100 +U7BJA13.DB001

=U7BJA10GH100 +U7BJA13.FA001

=U7BJA10GH100 +U7BJA13.HA001

=U7BJA10GH100 +U7BJA13.JB001

=U7MEX10GH100 +U7MEX10

-LP1 / 32.5:B

-LP2 / 32.6:B

10L+ / 29.6:B

10L+ / 33.6:B

10L+ / 33.4:B

10L+ / 40.5:B

24VDC+ HPU / 12.6:F

-X3.02 1

24VDC+ HPU / 34.1:B

-U7MEX10CL110
30VDC
0.5A - LEVEL
2.5A - TEMP..
10VA - LEVEL
100VA - TEMP..

-L1

-L2

-3KM2

-3KM3

-3Q5

-3Q6

RJ45

400 VAC PODRAZVOD PUMPA 1 ZA POGONSKO MAZANJE

400 VAC PODRAZVOD PUMPA 2 ZA POGONSKO MAZANJE

400 VAC PODRAZVOD LIJEVI LEŽAJ

400 VAC PODRAZVOD DESNI LEŽAJ

HPU (=DH1+TB1)

+U7BJA13-W5021 NYY 7x1.5 mm²

+U7BJA13-W5031 NYY 7x1.5 mm²

+U7BJA13-W5051 NYCY 2x1.5 mm²

+U7BJA13-W5003 NYCY 7x1.5 mm²

+U7BJA13-W5061 NYCY 2x1.5/1.5 mm²

+U7BJA13-W5003 NYCY 7x1.5 mm²

+U7CBC10-W5019 NYCY 10x1.5 mm²

-1K51 /244.4:E 24VDC

-1K52 /244.4:E 24VDC

-1K53 /244.4:E 24VDC

-1K54 /244.4:E 24VDC

-1K55 /244.4:E 24VDC

-1K56 /244.4:E 24VDC

-1K57 /244.4:E 24VDC

-1K58 /244.4:F 24VDC

32.8:D / 332L1- 24VDC

335L1- 24VDC / 34.1:D

12.6:D / 335L- 24VDC -X335 B A 4

24VDC- HPU2 / 34.8:D

31.2:D / 132L+ 24VDC -X132 A B 7

132L+ 24VDC / 35.1:D

132L+ 24VDC / 34.1:E

-1K51 /33.1

-1K52 /33.2

-1K53 /33.3

-1K54 /33.4

-1K55 /33.5

-1K56 /33.6

-1K57 /33.7

-1K58 /33.8

9	10	11	12	13	14	15	16	
DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15	
-A114	-A114	-A114	-A114	-A114	-A114	-A114	-A114	
/162.3:D	/162.3:D	/162.3:D	/162.3:E	/162.3:E	/162.3:E	/162.3:E	/162.3:E	
I7.0	I7.1	I7.2	I7.3	I7.4	I7.5	I7.6	I7.7	
POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 UKLJUČENA	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 UKLJUČENA	VENTIL RASHLADE LIJEVOG LEŽAJA SPREMAN	VENTIL RASHLADE LIJEVOG LEŽAJA LADICA UMETNUTA	VENTIL RASHLADE DESNOG LEŽAJA SPREMAN	VENTIL RASHLADE DESNOG LEŽAJA LADICA UMETNUTA	[U7MEX10 CL110] HIDRAULIČNA JEDINICA RAZINA NISKA OK	[U7MEX10 CL110] HIDRAULIČNA JEDINICA RAZINA NISKA NISKA OK	

14 12 24 22 11 /33.1:E 21 /86.1:E

14 12 24 22 11 /33.2:E 21 /86.2:E

14 12 24 22 11 /33.3:E 21 /86.3:E

14 12 24 22 11 /33.4:E 21 /86.4:E

14 12 24 22 11 /33.5:E 21 /86.5:E

14 12 24 22 11 /33.6:E 21 /86.6:E

14 12 24 22 11 /33.7:E 21 /86.7:E

14 12 24 22 11 /33.8:E 21 /86.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

32

34

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 7.0 - 7.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 33
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 33 / 290

[U7MEX10 CL110]
HIDRAULIČNA JEDINICA
TEMPERATURA VISOKA
VISOKA OK

[U7MEX10 CP310]
HIDRAULIČNA JEDINICA
ULJNI FILTER ZAČEPLJEN
75% OK

[U7MEX10 CP320]
HIDRAULIČNA JEDINICA
ULJNI FILTER ZAČEPLJEN
OK

[U7MEX10 CP330]
HIDRAULIČNA JEDINICA
RASHLADNI VOD ULJNI
FILTER ZAČEPLJEN OK

[U7MEX10 CP110]
HIDRAULIČNA JEDINICA
SISTEMSKI PRITISAK
NIZAK OK

[U7MEX10 CP120]
HIDRAULIČNA JEDINICA
SISTEMSKI PRITISAK
NIZAK NIZAK OK

[U7MEX71 CL110]
HIDRAULIČNA JEDINICA
MEHANIČKI BZ VENTIL OK

[U7MEX16 CP110]
HIDRAULIČNA JEDINICA
AKUMULATOR PRITISAK
NIZAK NIZAK OK

12.6:D / 335L+ 24VDC
-X335
+U7CBC10-W5020
NYCY 10x1.5 mm²

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
-X3.02
24VDC+ HPU
/ 33.8:B

-U7MEX10 CL110
30VDC
0.5A - LEVEL
2.5A - TEMP..
10VA - LEVEL
100VA - TEMP..
TK

-U7MEX10 CP310
MAX. 24V
1A - 15VAC/DC
MAX. 15W/15VA

-U7MEX10 CP320
MAX. 24V
1A - 15VAC/DC
MAX. 15W/15VA

-U7MEX10 CP330
15 - 30V
3A - 24VDC
5A - 230VAC
MAX. 60W/100VA

-U7MEX10 CP110
250VAC/50VDC
5A/1A

-U7MEX10 CP120
250VAC/50VDC
5A/1A

-U7MEX71 CL110
240VAC/24VDC
MAX. 3A
ANTIVALENT
NO
NC

=U7MEX16GH001
+U7MEX16
-X3.02
24VDC+ HPU2
/ 35.1:B

-U7MEX16 CP110
250VAC /50VDC
5A/1A

-X3.02
HPU (=DH1+TB1)
12.6:E / 24VDC- HPU
KLIPNI AKUMULATOR (=DH1+TB2)

+U7CBC10-W5019
NYCY 10x1.5 mm²
+U7CBC10-W5020
NYCY 10x1.5 mm²

-1K61 /244.4:F 24VDC
-1K62 /244.4:F 24VDC
-1K63 /244.4:F 24VDC
-1K64 /244.4:F 24VDC
-1K65 /245.4:B 24VDC
-1K66 /245.4:B 24VDC
-1K67 /245.4:B 24VDC
-1K68 /245.4:B 24VDC

33.8:D / 335L1- 24VDC
335L1- 24VDC / 35.1:D
33.7:D / 24VDC- HPU2

33.8:E / 132L+ 24VDC

-1K61 /34.1
-1K62 /34.2
-1K63 /34.3
-1K64 /34.4
-1K65 /34.5
-1K66 /34.6
-1K67 /34.7
-1K68 /34.8

DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
-A115	-A115	-A115	-A115	-A115	-A115	-A115	-A115
/163.3:C	/163.3:C	/163.3:C	/163.3:C	/163.3:C	/163.3:C	/163.3:D	/163.3:D
I8.0	I8.1	I8.2	I8.3	I8.4	I8.5	I8.6	I8.7
[U7MEX10 CL110] HIDRAULIČNA JEDINICA TEMPERATURA VISOKA VISOKA OK	[U7MEX10 CP310] HIDRAULIČNA JEDINICA ULJNI FILTER ZAČEPLJEN 75% OK	[U7MEX10 CP320] HIDRAULIČNA JEDINICA ULJNI FILTER ZAČEPLJEN OK	[U7MEX10 CP330] HIDRAULIČNA JEDINICA RASHLADNI VOD ULJNI FILTER ZAČEPLJEN OK	[U7MEX10 CP110] HIDRAULIČNA JEDINICA SISTEMSKI PRITISAK NIZAK OK	[U7MEX10 CP120] HIDRAULIČNA JEDINICA SISTEMSKI PRITISAK NIZAK NIZAK OK	[U7MEX71 CL110] HIDRAULIČNA JEDINICA MEHANIČKI BZ VENTIL OK	[U7MEX16 CP110] HIDRAULIČNA JEDINICA AKUMULATOR PRITISAK NIZAK NIZAK OK

14 12 11 /34.1:E
24 22 21 /87.1:E
14 12 11 /34.2:E
24 22 21 /87.2:E
14 12 11 /34.3:E
24 22 21 /87.3:E
14 12 11 /34.4:E
24 22 21 /87.4:E
14 12 11 /34.5:E
24 22 21 /87.5:E
14 12 11 /34.6:E
24 22 21 /87.6:E
14 12 11 /34.7:E
24 22 21 /87.7:E
14 12 11 /34.8:E
24 22 21 /87.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 8.0 - 8.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 34
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 34 / 290

[U7MEX16 CL112] HIDRAULIČNA JEDINICA AKUMULATOR RAZINA DUŠIKA NISKA NISKA

[U7MEX16 CL111] HIDRAULIČNA JEDINICA AKUMULATOR RAZINA ULJA NISKA NISKA OK

[U7MEB10 CG113] KUGLASTI ZATVARAČ A ZATVOREN

[U7MEB10 CG112] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN 30%

[U7MEB10 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN

[U7MEB15 CG112] BYPASS VENTIL A ZATVOREN

[U7MEB15 CG111] BYPASS VENTIL A OTVOREN

[U7MEB11 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A BRTVA OTVORENA 1

12.4:D / 333L+ 24VDC -X333 B A2

=U7MEX16GH001
+U7MEX16
-X3.02
24VDC+ HPU2
/ 34.8:B
-U7MEX16CL111 250V AC/DC max. 3A
-U7MEX16CL112 250V AC/DC max. 3A
BN
BU
-X3.02
KLIPNI AKUMULATOR (=DH1+TB2)
+U7CBC10-W5020
NYCY 10x1.5 mm²

=U7MEB10GH100
+U7MEB10
-X10
24VDC+ MIV A
/ 12.4:F
U7MEB10 CG113 -B01 NBN4-12GM50-E2-V1
U7MEB10 CG112 -B01 NBN4-12GM50-E2-V1
U7MEB10 CG111 -B01 NBN4-12GM50-E2-V1
U7MEB15 CG112 -B01 NBN4-12GM50-E2-V1
U7MEB15 CG111 -B01 NBN4-12GM50-E2-V1
U7MEB11 CG111 -B01 BALLUFF
24VDC+ MIV A / 36.1:B
-X10
24VDC- MIV A
/ 36.1:C
24VDC- MIV A
KUGLASTI ZATVARAČ A
+U7CBC10-W5021
NYCY 12x1.5 mm²

-1K71 /245.4:B 24VDC
-1K72 /245.4:B 24VDC
-1K73 /245.4:C 24VDC
-1K74 /245.4:C 24VDC
-1K75 /245.4:C 24VDC
-1K76 /245.4:C 24VDC
-1K77 /245.4:C 24VDC
-1K78 /245.4:C 24VDC

34.8:D / 335L1- 24VDC
333L1- 24VDC / 36.1:D

12.4:D / 333L- 24VDC -X333 B A4

33.2:D / 132L+ 24VDC -X132 A B
132L+ 24VDC / 37.1:D
132L+ 24VDC / 36.1:E

-1K71 /35.1
-1K72 /35.2
-1K73 /35.3
-1K74 /35.4
-1K75 /35.5
-1K76 /35.6
-1K77 /35.7
-1K78 /35.8

DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A115	-A115	-A115	-A115	-A115	-A115	-A115	-A115
/163.3:D	/163.3:D	/163.3:D	/163.3:E	/163.3:E	/163.3:E	/163.3:E	/163.3:E
I9.0	I9.1	I9.2	I9.3	I9.4	I9.5	I9.6	I9.7
[U7MEX16 CL112] HIDRAULIČNA JEDINICA AKUMULATOR RAZINA DUŠIKA NISKA NISKA	[U7MEX16 CL111] HIDRAULIČNA JEDINICA AKUMULATOR RAZINA ULJA NISKA NISKA OK	[U7MEB10 CG113] KUGLASTI ZATVARAČ A ZATVOREN	[U7MEB10 CG112] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN 30%	[U7MEB10 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN	[U7MEB15 CG112] BYPASS VENTIL A ZATVOREN	[U7MEB15 CG111] BYPASS VENTIL A OTVOREN	[U7MEB11 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A BRTVA OTVORENA 1

14 12 11 /35.1:E; 24 22 21 /88.1:E
14 12 11 /35.2:E; 24 22 21 /88.2:E
14 12 11 /35.3:E; 24 22 21 /88.3:E
14 12 11 /35.4:E; 24 22 21 /88.4:E
14 12 11 /35.5:E; 24 22 21 /88.5:E
14 12 11 /35.6:E; 24 22 21 /88.6:E
14 12 11 /35.7:E; 24 22 21 /88.7:E
14 12 11 /35.8:E; 24 22 21 /88.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 9.0 - 9.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 35
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 35 / 290

[U7MEB11 CG112]
KUGLASTI ZATVARAČ A
BRTVA OTVORENA 2

[U7MEB10 CG110]
KUGLASTI ZATVARAČ A
PROTOK ULJA OMOGUĆEN

[U7MEB32 CG110]
KUGLASTI ZATVARAČ A
VENTIL BRTVE OTVOREN

[??] FILTER VODE
ZAČEPLJEN OK

REZERVA

[U7MEB10 CG123]
KUGLASTI ZATVARAČ B
ZATVOREN

[U7MEB10 CG122]
KUGLASTI ZATVARAČ B
OTVOREN 30%

[U7MEB10 CG121]
KUGLASTI ZATVARAČ B
OTVOREN

12.5:D / 334L+ 24VDC -X334 B A2

=U7MEB10GH100
+U7MEB10
24VDC+ MIV A / 35.8:B
-X10
U7MEB11 CG112 -B01 BALLUFF
U7MEB10 CG110 3SE5232
U7MEB32 CG110
??
24VDC- MIV A / 35.8:C
KUGLASTI ZATVARAČ A
+U7CBC10-W5021 NYCY 12x1.5 mm²
-1K81 /245.4:C 24VDC
-1K82 /245.4:C 24VDC
-1K83 /245.4:D 24VDC
-1K84 /245.4:D 24VDC
-1K85 /245.4:D 24VDC
35.8:D / 333L1- 24VDC

=U7MEB20GH100
+U7MEB20
24VDC+ MIV B / 12.5:F
-X10
U7MEB10 CG123 -B01 NBN4-12GM50-E2-V1
U7MEB10 CG122 -B01 NBN4-12GM50-E2-V1
U7MEB10 CG121 -B01 NBN4-12GM50-E2-V1
24VDC+ MIV B / 37.1:B
24VDC- MIV B / 37.1:C
KUGLASTI ZATVARAČ B
+U7CBC10-W5022 NYCY 10x1.5 mm²
-1K86 /245.4:D 24VDC
-1K87 /245.4:D 24VDC
-1K88 /245.4:D 24VDC
334L1- 24VDC / 37.1:D
12.5:D / 334L- 24VDC -X334 B A4

35.8:E / 132L+ 24VDC

	-1K81 /36.1	-1K82 /36.2	-1K83 /36.3	-1K84 /36.4	-1K85 /36.5	-1K86 /36.6	-1K87 /36.7	-1K88 /36.8
	1	2	3	4	5	6	7	8
	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
	-A116	-A116	-A116	-A116	-A116	-A116	-A116	-A116
	/164.3:C	/164.3:C	/164.3:C	/164.3:C	/164.3:C	/164.3:C	/164.3:D	/164.3:D
	I10.0	I10.1	I10.2	I10.3	I10.4	I10.5	I10.6	I10.7
	[U7MEB11 CG112] KUGLASTI ZATVARAČ A BRTVA OTVORENA 2	[U7MEB10 CG110] KUGLASTI ZATVARAČ A PROTOK ULJA OMOGUĆEN	[U7MEB32 CG110] KUGLASTI ZATVARAČ A VENTIL BRTVE OTVOREN	[??] FILTER VODE ZAČEPLJEN OK	REZERVA	[U7MEB10 CG123] KUGLASTI ZATVARAČ B ZATVOREN	[U7MEB10 CG122] KUGLASTI ZATVARAČ B OTVOREN 30%	[U7MEB10 CG121] KUGLASTI ZATVARAČ B OTVOREN

14 12 11 /36.1:E; 24 22 21 /89.1:E
14 12 11 /36.2:E; 24 22 21 /89.2:E
14 12 11 /36.3:E; 24 22 21 /89.3:E
14 12 11 /36.4:E; 24 22 21 /89.4:E
14 12 11 /36.5:E; 24 22 21 /89.5:E
14 12 11 /36.6:E; 24 22 21 /89.6:E
14 12 11 /36.7:E; 24 22 21 /89.7:E
14 12 11 /36.8:E; 24 22 21 /89.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

35

37

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 10.0 - 10.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 36
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 36 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

[U7MEB15 CG122] BYPASS VENTIL B ZATVOREN

[U7MEB15 CG121] BYPASS VENTIL B OTVOREN

[U7MEB11 CG121] KUGLASTI ZATVARAČ B BRTVA OTVORENA 1

[U7MEB11 CG122] KUGLASTI ZATVARAČ B BRTVA OTVORENA 2

[U7MEB10 CG120] KUGLASTI ZATVARAČ B PROTOK ULJA OMOGUĆEN

[U7MEB32 CG120] VENTIL BRTVE KUGLASTOG ZATVARAČA B OTVOREN

REZERVA

REZERVA

=U7MEB20GH100
+U7MEB20
KUGLASTI ZATVARAČ B

24VDC+ MIV B / 36.8:B

24VDC- MIV B / 36.8:C

-X10

U7MEB15 CG122 -B01 NBN4-12GM50 -E2-V1

U7MEB15 CG121 -B01 NBN4-12GM50-E2-V1

U7MEB11 CG121 -B01

U7MEB11 CG122 -B01

U7MEB10 CG120 3SE5232

U7MEB32 CG120

+U7CBC10-W5022 NYCY 10x1.5 mm²

-1K91 /245.4:D 24VDC

-1K92 /245.4:E 24VDC

-1K93 /245.4:E 24VDC

-1K94 /245.4:E 24VDC

-1K95 /245.4:E 24VDC

-1K96 /245.4:E 24VDC

-1K97 /245.4:E 24VDC

-1K98 /245.4:E 24VDC

36.8:D / 334L1- 24VDC

35.2:D / 132L+ 24VDC -X132 132L+ 24VDC / 39.1:D

132L+ 24VDC / 38.1:E

-1K91 /37.1

-1K92 /37.2

-1K93 /37.3

-1K94 /37.4

-1K95 /37.5

-1K96 /37.6

-1K97 /37.7

-1K98 /37.8

DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A116	-A116	-A116	-A116	-A116	-A116	-A116	-A116
/164.3:D	/164.3:D	/164.3:D	/164.3:E	/164.3:E	/164.3:E	/164.3:E	/164.3:E
I11.0	I11.1	I11.2	I11.3	I11.4	I11.5	I11.6	I11.7
[U7MEB15 CG122] BYPASS VENTIL B ZATVOREN	[U7MEB15 CG121] BYPASS VENTIL B OTVOREN	[U7MEB11 CG121] KUGLASTI ZATVARAČ B BRTVA OTVORENA 1	[U7MEB11 CG122] KUGLASTI ZATVARAČ B BRTVA OTVORENA 2	[U7MEB10 CG120] KUGLASTI ZATVARAČ B PROTOK ULJA OMOGUĆEN	[U7MEB32 CG120] VENTIL BRTVE KUGLASTOG ZATVARAČA B OTVOREN	REZERVA	REZERVA

14 12 24 22 11 /37.1:E 21 /90.1:E

14 12 24 22 11 /37.2:E 21 /90.2:E

14 12 24 22 11 /37.3:E 21 /90.3:E

14 12 24 22 11 /37.4:E 21 /90.4:E

14 12 24 22 11 /37.5:E 21 /90.5:E

14 12 24 22 11 /37.6:E 21 /90.6:E

14 12 24 22 11 /37.7:E 21 /90.7:E

14 12 24 22 11 /37.8:E 21 /90.8:E

Format ISO/DIN A3

36

38

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 11.0 - 11.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 37
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 37 / 290

TURBINA A KOČIONA IGLA ZATVORENA

TURBINA A KOČIONA IGLA OTVORENA

REZERVA

TURBINA - ZAŠTITA OD POBJEGA OK

TURBINA A - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA

TURBINA A - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA VISOKA

TURBINA A POGONSKO MAZANJE PROTOK ULJA OK

TURBINA A POGONSKO MAZANJE FILTER ULJA ZAČEPLJEN

12.7:D / 336L+ 24VDC -X336 B A 2 336L+ 24VDC / 40.2:A

=U7MEA10GH100
+U7MEA10
12.7:F / 24VDC+ TUA
-X10

U7MEA50 CG112 -B01 NBN4-12GM50-E2-V1

U7MEA50 CG111 -B01 NBN4-12GM50-E2-V1

-U7MEV21 CF010-B01 MEISTER DKME/A-1/60

-U7MEV21 CP110-B01 HYDAC VM 5 C.x max. 210 bar

24VDC+ TUA / 39.1:B

-X10 / 12.7:E 24VDC- TUA

TURBINA A

24VDC- TUA / 39.1:C

+U7CBC10-W5023
NYCY 10x1.5 mm²

-1K101 /245.4:E 24VDC
-1K102 /245.4:F 24VDC
-1K103 /245.4:F 24VDC
-1K104 /245.4:F 24VDC
-1K105 /245.4:F 24VDC
-1K106 /245.4:F 24VDC
-1K107 /246.4:B 24VDC
-1K108 /246.4:B 24VDC

336L- 24VDC / 39.1:D

12.7:D / 336L- 24VDC -X336 B A 5 336L- 24VDC / 40.2:D

37.8:E / 132L+ 24VDC

-1K101 /38.1
-1K102 /38.2
-1K103 /38.3
-1K104 /38.4
-1K105 /38.5
-1K106 /38.6
-1K107 /38.7
-1K108 /38.8

	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
	-A117	-A117	-A117	-A117	-A117	-A117	-A117	-A117
	/165.3:C	/165.3:C	/165.3:C	/165.3:C	/165.3:C	/165.3:C	/165.3:D	/165.3:D
	I12.0	I12.1	I12.2	I12.3	I12.4	I12.5	I12.6	I12.7
	TURBINA A KOČIONA IGLA ZATVORENA	TURBINA A KOČIONA IGLA OTVORENA	REZERVA	TURBINA - ZAŠTITA OD POBJEGA OK	TURBINA A - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA	TURBINA A - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA VISOKA	TURBINA A POGONSKO MAZANJE PROTOK ULJA OK	TURBINA A POGONSKO MAZANJE FILTER ULJA ZAČEPLJEN

14 12 11 /38.1:E; 24 22 21 /91.1:E
14 12 11 /38.2:E; 24 22 21 /91.2:E
14 12 11 /38.3:E; 24 22 21 /91.3:E
14 12 11 /38.4:E; 24 22 21 /91.4:E
14 12 11 /38.5:E; 24 22 21 /91.5:E
14 12 11 /38.6:E; 24 22 21 /91.6:E
14 12 11 /38.7:E; 24 22 21 /91.7:E
14 12 11 /38.8:E; 24 22 21 /91.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

37

39

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 12.0 - 12.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 38
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 38 / 290

TURBINA A - STARTNO MAZANJE - PRITISAK ULJA OK

TURBINA B - KOČIONA IGLA ZATVORENA

TURBINA B - KOČIONA IGLA OTVORENA

REZERVA

TURBINA B - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA

TURBINA B - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA VISOKA

TURBINA B POGONSKO MAZANJE PROTOK ULJA OK

TURBINA B POGONSKO MAZANJE FILTER ULJA ZAČEPLJEN

12.8:D / 337L+ 24VDC -X337 B A 2 337L+ 24VDC / 40.6:A

=U7MEA10GH100
+U7MEA10

38.8:B / 24VDC+ TUA -X10 7

U7MEV41
CP110-B01
HANSA-FLEX
HKPT7716002S

24VDC- TUA 38.8:C / -X10 22 -X10 14

TURBINA A

=U7MEA20GH100
+U7MEA20

24VDC+ TUB 12.8:F / -X10 1

U7MEA50 CG122 -B01
NBN4-12GM50-E2-V1

U7MEA50 CG121 -B01
NBN4-12GM50-E2-V1

-X10 15 / 12.8:E 24VDC- TUB -X10 8

TURBINA B

-U7MEV22
CF010-B01
MEISTER
DKME/A-1/60

-U7MEV22
CP110-B01
HYDAC VM 5 C.x
max. 210 bar

24VDC+ TUB / 40.1:B

24VDC- TUB / 40.1:C

+U7CBC10-W5023
NYCY 10x1.5 mm²

+U7CBC10-W5024
NYCY 10x1.5 mm²

-1K111 /246.4:B 24VDC
-1K112 /246.4:B 24VDC
-1K113 /246.4:B 24VDC
-1K114 /246.4:B 24VDC
-1K115 /246.4:C 24VDC
-1K116 /246.4:C 24VDC
-1K117 /246.4:C 24VDC
-1K118 /246.4:C 24VDC

38.8:D / 336L- 24VDC

337L- 24VDC / 40.1:D

12.8:D / 337L- 24VDC -X337 B A 5 337L- 24VDC / 40.6:D

37.2:D / 132L+ 24VDC -X132 A B 10 132L+ 24VDC / 41.1:D

132L+ 24VDC / 40.1:E

-1K111 /39.1
-1K112 /39.2
-1K113 /39.3
-1K114 /39.4
-1K115 /39.5
-1K116 /39.6
-1K117 /39.7
-1K118 /39.8

DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A117	-A117	-A117	-A117	-A117	-A117	-A117	-A117
/165.3:D	/165.3:D	/165.3:D	/165.3:E	/165.3:E	/165.3:E	/165.3:E	/165.3:E
I13.0	I13.1	I13.2	I13.3	I13.4	I13.5	I13.6	I13.7
TURBINA A - STARTNO MAZANJE - PRITISAK ULJA OK	TURBINA B - KOČIONA IGLA ZATVORENA	TURBINA B - KOČIONA IGLA OTVORENA	REZERVA	TURBINA B - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA	TURBINA B - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA VISOKA	TURBINA B POGONSKO MAZANJE PROTOK ULJA OK	TURBINA B POGONSKO MAZANJE FILTER ULJA ZAČEPLJEN

14 12 24 22 11 /39.1:E 21 /92.1:E
14 12 24 22 11 /39.2:E 21 /92.2:E
14 12 24 22 11 /39.3:E 21 /92.3:E
14 12 24 22 11 /39.4:E 21 /92.4:E
14 12 24 22 11 /39.5:E 21 /92.5:E
14 12 24 22 11 /39.6:E 21 /92.6:E
14 12 24 22 11 /39.7:E 21 /92.7:E
14 12 24 22 11 /39.8:E 21 /92.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

38

40

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 13.0 - 13.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 39
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 39 / 290

TURBINA B - STARTNO MAZANJE PRITISAK ULJA OK

HIDRAULIČNA JEDINICA GRIJAČ ULJA - SPREMAN

HIDRAULIČNA JEDINICA GRIJAČ ULJA UKLJUČEN

HIDRAULIČNA JEDINICA GRIJAČ ULJA DALJINSKI

HIDRAULIČNA JEDINICA GRIJAČ ULJA LADICA UMETNUTA

REZERVA

REZERVA

REZERVA

38.2:A / 336L+ 24VDC -X336 B A 3

+U7BJA13-W5171 NYCY 7x1.5 mm² 1

39.2:A / 337L+ 24VDC -X337 B A 3

=U7MEA20GH100
+U7MEA20

39.8:B / -X10 7

24VDC+ TUB

U7MEV42
CP110-B01
HANSA-FLEX
HKPT7716002S

24VDC- TUB -X10 22

39.8:C / -X10 14

TURBINA B

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.CA00

19

-3Q17 24 23

-3F17 11 14 12

20

-3KM17 74 73

21

-3S17 24 23

22

10L+ / 33.6:B -X10 7

3 24VDC

RJ45

2 connected

-X10 14

+U7CBC10-W5024 NYCY 10x1.5 mm² 8

+U7BJA13-W5171 NYCY 7x1.5 mm² 2 3 4

+U7BJA13-W5001 NYCY 10x1.5 mm² 8

-1K121 /246.4:C 24VDC A1 A2

-1K122 /246.4:C 24VDC A1 A2

-1K123 /246.4:C 24VDC A1 A2

-1K124 /246.4:C 24VDC A1 A2

-1K125 /246.4:D 24VDC A1 A2

-1K126 /246.4:D 24VDC A1 A2

-1K127 /246.4:D 24VDC A1 A2

-1K128 /246.4:D 24VDC A1 A2

BU 1

39.8:D / 337L- 24VDC

38.2:D / 336L- 24VDC -X336 B A 6

39.2:D / 337L- 24VDC -X337 B A 6 B A 7

337L- 24VDC / 41.1:D

39.8:E / 132L+ 24VDC RD 1

-1K121 /40.1 11 14 12

-1K122 /40.2 11 14 12

-1K123 /40.3 11 14 12

-1K124 /40.4 11 14 12

-1K125 /40.5 11 14 12

-1K126 /40.6 11 14 12

-1K127 /40.7 11 14 12

-1K128 /40.8 11 14 12

	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
	-A118	-A118	-A118	-A118	-A118	-A118	-A118	-A118
	/166.3:C	/166.3:C	/166.3:C	/166.3:C	/166.3:C	/166.3:C	/166.3:D	/166.3:D
	I14.0	I14.1	I14.2	I14.3	I14.4	I14.5	I14.6	I14.7
	TURBINA B - STARTNO MAZANJE PRITISAK ULJA OK	HIDRAULIČNA JEDINICA GRIJAČ ULJA - SPREMAN	HIDRAULIČNA JEDINICA GRIJAČ ULJA UKLJUČEN	HIDRAULIČNA JEDINICA GRIJAČ ULJA DALJINSKI	HIDRAULIČNA JEDINICA GRIJAČ ULJA LADICA UMETNUTA	REZERVA	REZERVA	REZERVA

14 12 11 /40.1:E 24 22 21 /93.1:E

14 12 11 /40.2:E 24 22 21 /93.2:E

14 12 11 /40.3:E 24 22 21 /93.3:E

14 12 11 /40.4:E 24 22 21 /93.4:E

14 12 11 /40.5:E 24 22 21 /93.5:E

14 12 11 /40.6:E 24 22 21 /93.6:E

14 12 11 /40.7:E 24 22 21 /93.7:E

14 12 11 /40.8:E 24 22 21 /93.8:E

39

41

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 14.0 - 14.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 40
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 40 / 290

REZERVA | DALJINSKA REFERENCA VIŠE | DALJINSKA REFERENCA NIŽE | GENERATORSKI PREKIDAČ UKLJUČEN | GENERATORSKI PREKIDAČ ISKLJUČEN | GENERATORSKA ZAŠTITA BRZO ZATVARANJE ISPAD OK | VT MCB OK - MJERENJE 1 | VT MCB OK - MJERENJE 2

33.5:A / 332L+ 24VDC -X332 B A 12 13 14 15

+U7CBC10-W5025 NYCY 10x1.5 mm² 1 2 3
+U7AEA10-W3059 NYCY 4x2.5 mm² BN GY BK
+U7CBC10-W5026 NYCY 7x1.5 mm² 2 1
+U7BAA10-W3002 NYCY 5x2.5 mm² BN GY BK BU

=U7CJA10GH100 +U7CJA10 -X90 6 MASTER STANICA -X90 9 7
=U7AEA10GH100 +U7AEA10 -X09 13 12 +GS100 -X1:83 -X1:81 174 172 173 171 -X1:84 -X1:82 -X09 34 33
=U7CHA10GH100 +U7CHA10 -X162 1A ELEKTRIČNA ZAŠTITA A -X162 3A
=U7BAA10GH100 +U7BAA10 -X01 1 -X02 1 -F11 14 13 -F21 14 13 CT I VT SPOJNA KUTIJA NA IZVODIMA GENERATORA -X01 2 -X02 2

-1K131 /246.4:D 24VDC
-1K132 /246.4:D 24VDC
-1K133 /246.4:D 24VDC
-1K134 /246.4:E 24VDC
-1K135 /246.4:E 24VDC
-1K136 /246.4:E 24VDC
-1K137 /246.4:E 24VDC
-1K138 /246.4:E 24VDC
A1 A2

40.8:D / 337L- 24VDC BU 1

31.2:D / 332L- 24VDC -X332 B A 19

39.2:D / 132L+ 24VDC -X132 A B 11 RD 1

-1K131 /41.1
-1K132 /41.2
-1K133 /41.3
-1K134 /41.4
-1K135 /41.5
-1K136 /41.6
-1K137 /41.7
-1K138 /41.8
14 12 RD 1

9	10	11	12	13	14	15	16
DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A118	-A118	-A118	-A118	-A118	-A118	-A118	-A118
/166.3:D	/166.3:D	/166.3:D	/166.3:E	/166.3:E	/166.3:E	/166.3:E	/166.3:E
I15.0	I15.1	I15.2	I15.3	I15.4	I15.5	I15.6	I15.7
REZERVA	DALJINSKA REFERENCA VIŠE	DALJINSKA REFERENCA NIŽE	GENERATORSKI PREKIDAČ UKLJUČEN	GENERATORSKI PREKIDAČ ISKLJUČEN	GENERATORSKA ZAŠTITA BRZO ZATVARANJE ISPAD OK	VT MCB OK - MJERENJE 1	VT MCB OK - MJERENJE 2

14 12 11 /41.1:E 21 /94.1:E
14 12 11 /41.2:E 21 /94.2:E
14 12 11 /41.3:E 21 /94.3:E
14 12 11 /41.4:E 21 /94.4:E
14 12 11 /41.5:E 21 /94.5:E
14 12 11 /41.6:E 21 /94.6:E
14 12 11 /41.7:E 21 /94.7:E
14 12 11 /41.8:E 21 /94.8:E
24 22

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

40 42

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 15.0 - 15.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 41
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 41 / 290

BRZO ZATVARANJE LOCKOUT RELEJ 1 AKTIVAN

BRZO ZATVARANJE LOCKOUT RELEJ 2 AKTIVAN

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 ZALET OK

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 ZALET OK

REZERVA

REZERVA

REZERVA

REZERVA

343L+ 24VDC /13.7:D -X343 B A 3 — B A 4 — 343L+ 24VDC / 43.1:A

=U7BJA10GH100 +U7BJA12.EB001

400 VAC PODRAZVOD PUMPA 1 HIDRAULIČKOG AGREGATA

+U7BJA12-W5031 NYCY 7x1.5 mm²

=U7BJA10GH100 +U7BJA12.MB001

400 VAC PODRAZVOD PUMPA 2 HIDRAULIČKOG AGREGATA

+U7BJA12-W5041 NYCY 7x1.5 mm²

GEN_PROT_ESD_B1 144.7:C

GEN_PROT_ESD_B2 144.8:C

-1K141 /246.4:E 24VDC

-1K142 /246.4:E 24VDC

-1K143 /246.4:E 24VDC

-1K144 /246.4:F 24VDC

-1K145 /246.4:F 24VDC

-1K146 /246.4:F 24VDC

-1K147 /246.4:F 24VDC

-1K148 /246.4:F 24VDC

343L- 24VDC / 43.1:D

343L- 24VDC /13.7:D -X343 B A 9

132L+ 24VDC /43.1:D -X132 A B 14

-1K141 /42.1 — -1K142 /42.2 — -1K143 /42.3 — -1K144 /42.4 — -1K145 /42.5 — -1K146 /42.6 — -1K147 /42.7 — -1K148 /42.8

	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
	-A119	-A119	-A119	-A119	-A119	-A119	-A119	-A119
	/167.3:C	/167.3:C	/167.3:C	/167.3:C	/167.3:C	/167.3:C	/167.3:D	/167.3:D
	I16.0	I16.1	I16.2	I16.3	I16.4	I16.5	I16.6	I16.7
	BRZO ZATVARANJE LOCKOUT RELEJ 1 AKTIVAN	BRZO ZATVARANJE LOCKOUT RELEJ 2 AKTIVAN	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 ZALET OK	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 ZALET OK	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA

14 12 24 22 — 11 /42.1:E 21 /95.1:E

14 12 24 22 — 11 /42.2:E 21 /95.2:E

14 12 24 22 — 11 /42.3:E 21 /95.3:E

14 12 24 22 — 11 /42.4:E 21 /95.4:E

14 12 24 22 — 11 /42.5:E 21 /95.5:E

14 12 24 22 — 11 /42.6:E 21 /95.6:E

14 12 24 22 — 11 /42.7:E 21 /95.7:E

14 12 24 22 — 11 /42.8:E 21 /95.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

41

43

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 16.0 - 16.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 42
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 42 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA

343L+
24VDC
/42.3:A

-X343 B A 5

343L+
24VDC

/ 144.7:A

-1K151 /247.4:B 24VDC
-1K152 /247.4:B 24VDC
-1K153 /247.4:B 24VDC
-1K154 /247.4:B 24VDC
-1K155 /247.4:B 24VDC
-1K156 /247.4:B 24VDC
-1K157 /247.4:C 24VDC
-1K158 /247.4:C 24VDC

A1 A2 BU 1

343L-
24VDC
/42.8:D

132L+
24VDC
/42.1:D

-X132 A B 15

RD 1

	-1K151	-1K152	-1K153	-1K154	-1K155	-1K156	-1K157	-1K158
	/43.1	/43.2	/43.3	/43.4	/43.5	/43.6	/43.7	/43.8
	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12
	9	10	11	12	13	14	15	16
	DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
	-A119	-A119	-A119	-A119	-A119	-A119	-A119	-A119
	/167.3:D	/167.3:D	/167.3:D	/167.3:E	/167.3:E	/167.3:E	/167.3:E	/167.3:E
	I17.0	I17.1	I17.2	I17.3	I17.4	I17.5	I17.6	I17.7
	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA
	14 12 24 22 11 /43.1:E 21 /96.1:E	14 12 24 22 11 /43.2:E 21 /96.2:E	14 12 24 22 11 /43.3:E 21 /96.3:E	14 12 24 22 11 /43.4:E 21 /96.4:E	14 12 24 22 11 /43.5:E 21 /96.5:E	14 12 24 22 11 /43.6:E 21 /96.6:E	14 12 24 22 11 /43.7:E 21 /96.7:E	14 12 24 22 11 /43.8:E 21 /96.8:E

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 17.0 - 17.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 43
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 43 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 18.0 - 18.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 44
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 44 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 19.0 - 19.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 45
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 45 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PLC BRZO ZATVARANJE OK	BRZO ZATVARANJE RESET	REZERVA	REZERVA	REZERVA	HIDRAULIČKA JEDINICA - GRIJAČ ULJA UKLJUČI	[U7MEX10 AP010-M01] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 KOMANDA UKLJUČI	[U7MEX10 AP020-M02] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 KOMANDA UKLJUČI
PLC BRZO ZATVARANJE OK	BRZO ZATVARANJE RESET	REZERVA	REZERVA	REZERVA	HIDRAULIČKA JEDINICA - GRIJAČ ULJA UKLJUČI	[U7MEX10 AP010-M01] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 KOMANDA UKLJUČI	[U7MEX10 AP020-M02] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 KOMANDA UKLJUČI
Q0.0	Q0.1	Q0.2	Q0.3	Q0.4	Q0.5	Q0.6	Q0.7
/169.3:C	/169.3:C	/169.3:C	/169.3:C	/169.3:C	/169.3:C	/169.3:D	/169.3:D
-A131	-A131	-A131	-A131	-A131	-A131	-A131	-A131
DQ0	DQ1	DQ2	DQ3	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7
1	2	3	4	5	6	7	8

-X50

DO00 / 99.1:C
DO01 / 99.2:C
DO02 / 99.3:C
DO03 / 99.4:C
DO04 / 99.5:C
DO05 / 99.6:C
DO06 / 99.7:C
DO07 / 99.8:C

17.2:E / 133L+ 24VDC -X133 / 47.1:D
133L1+ 24VDC / 47.1:D
133L- 24VDC / 47.1:E
17.2:E / 133L- 24VDC -X133 / 48.1:E
133L- 24VDC / 48.1:E

-2K01 /242.4:F 24VDC
-2K02 /242.4:F 24VDC
-2K22 /243.4:D 24VDC
-2K23 /243.4:D 24VDC
-2K24 /243.4:D 24VDC
-2K25 /243.4:D 24VDC
-2K201 /241.4:F
-2K202 /242.4:B

14 12 11 /142.2:C
14 12 11 /143.1:A
14 12 11
14 12 11
14 12 11
14 12 11 /130.4:B
14 12 11 /129.2:B
14 12 11 /129.3:B

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 0.0 - 0.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 46
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 46 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

[U7MEX10 AP030-M03] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 KOMANDA UKLJUČI

[U7MEX10 AP040-M04] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – KOMANDA UKLJUČI

RESET SOFT-STARTERA 1

STARTNO MAZANJE PUMPA 1 – KOMANDA UKLJUČI

STARTNO MAZANJE PUMPA 2 – KOMANDA UKLJUČI

POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 KOMANDA UKLJUČI

POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 KOMANDA UKLJUČI

[U7MEX10 AA010] IZOLACIONI VENTIL - OTVORI

[U7MEX10 AP030-M03] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 KOMANDA UKLJUČI	[U7MEX10 AP040-M04] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – KOMANDA UKLJUČI	RESET SOFT-STARTERA 1	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 – KOMANDA UKLJUČI	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 – KOMANDA UKLJUČI	POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 KOMANDA UKLJUČI	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 KOMANDA UKLJUČI	[U7MEX10 AA010] IZOLACIONI VENTIL - OTVORI
Q1.0	Q1.1	Q1.2	Q1.3	Q1.4	Q1.5	Q1.6	Q1.7
/169.3:D	/169.3:D	/169.3:D	/169.3:E	/169.3:E	/169.3:E	/169.3:E	/169.3:E
-A131	-A131	-A131	-A131	-A131	-A131	-A131	-A131
DQ8	DQ9	DQ10	DQ11	DQ12	DQ13	DQ14	DQ15
9	10	11	12	13	14	15	16

-X50

DO10 / 100.1:C
DO11 / 100.2:C
DO12 / 100.3:C
DO13 / 100.4:C
DO14 / 100.5:C
DO15 / 100.6:C
DO16 / 100.7:C
DO17 / 100.8:C

46.8:D / 133L1+ 24VDC

133L1+ 24VDC / 48.1:D

-2K203 /242.4:B
-2K204 /242.4:B
-2K401 /248.4:D 24VDC
-2K205 /242.4:B
-2K206 /242.4:B
-2K207 /242.4:B
-2K208 /242.4:C
-2K03 /242.4:F 24VDC

46.8:E / 133L- 24VDC

14 12 11 /129.4:B
14 12 11 /129.4:B
14 12 11 /129.5:B
24 22 21
14 12 11 /129.7:B
14 12 11 /130.2:B
14 12 11 /130.3:B
14 12 11 /130.4:B
14 12 11 /131.1:B

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 1.0 - 1.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 47
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 47 / 290

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

[U7MEX10 AA410] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 RASTRETNI VENTIL

[U7MEX10 AA420] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 RASTRETNI VENTIL

[U7MEX10 AA430] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 RASTRETNI VENTIL

[U7MEX70 AA010] BZ VENTIL AKTIVIRAJ

[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA KOMANDA ISKLJUČI

[U7MEX20 AA060] TURBINA A IGLA 1 KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2

[U7MEX20 AA061] TURBINA A IGLA 2 KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2

[U7MEX20 AA062] TURBINA B IGLA 1 KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2

[U7MEX10 AA410] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 RASTRETNI VENTIL	[U7MEX10 AA420] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 RASTRETNI VENTIL	[U7MEX10 AA430] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 RASTRETNI VENTIL	[U7MEX70 AA010] BZ VENTIL AKTIVIRAJ	[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA KOMANDA ISKLJUČI	[U7MEX20 AA060] TURBINA A IGLA 1 KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2	[U7MEX20 AA061] TURBINA A IGLA 2 KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2	[U7MEX20 AA062] TURBINA B IGLA 1 KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2
Q2.0	Q2.1	Q2.2	Q2.3	Q2.4	Q2.5	Q2.6	Q2.7
/170.3:C	/170.3:C	/170.3:C	/170.3:C	/170.3:C	/170.3:C	/170.3:D	/170.3:D
-A132	-A132	-A132	-A132	-A132	-A132	-A132	-A132
DQ0	DQ1	DQ2	DQ3	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7
1	2	3	4	5	6	7	8

-X50

DO20 / 101.1:C
DO21 / 101.2:C
DO22 / 101.3:C
DO23 / 101.4:C
DO24 / 101.5:C
DO25 / 101.6:C
DO26 / 101.7:C
DO27 / 101.8:C

47.8:D / 133L1+ 24VDC

133L1+ 24VDC / 49.2:D

-2K209 /242.4:C
-2K210 /242.4:C
-2K211 /242.4:C
-2K105 /251.4:B 24VDC
-2K04 /242.4:F 24VDC
-2K301 /249.4:C 24VDC
-2K302 /249.4:C 24VDC
-2K303 /249.4:C 24VDC

46.2:E / 133L- 24VDC -X133

133L- 24VDC / 50.1:E


133L- 24VDC / 49.1:E

14 12 11 /131.2:B
14 12 11 /131.3:B
14 12 11 /131.4:B
13 23 33 43 14 24 34 44 /134.2:B /134.2:C /134.2:C
14 12 11 /131.5:B
14 12 24 22 34 32 44 42 11 21 31 41 /131.6:B /131.7:B /68.1:D /68.5:D
14 12 24 22 34 32 44 42 11 21 31 41 /131.8:B /132.1:B /69.1:D /69.5:D
14 12 24 22 34 32 44 42 11 21 31 41 /132.2:B /132.3:B /70.1:D /70.5:D

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 2.0 - 2.7	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 48
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 48 / 290

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

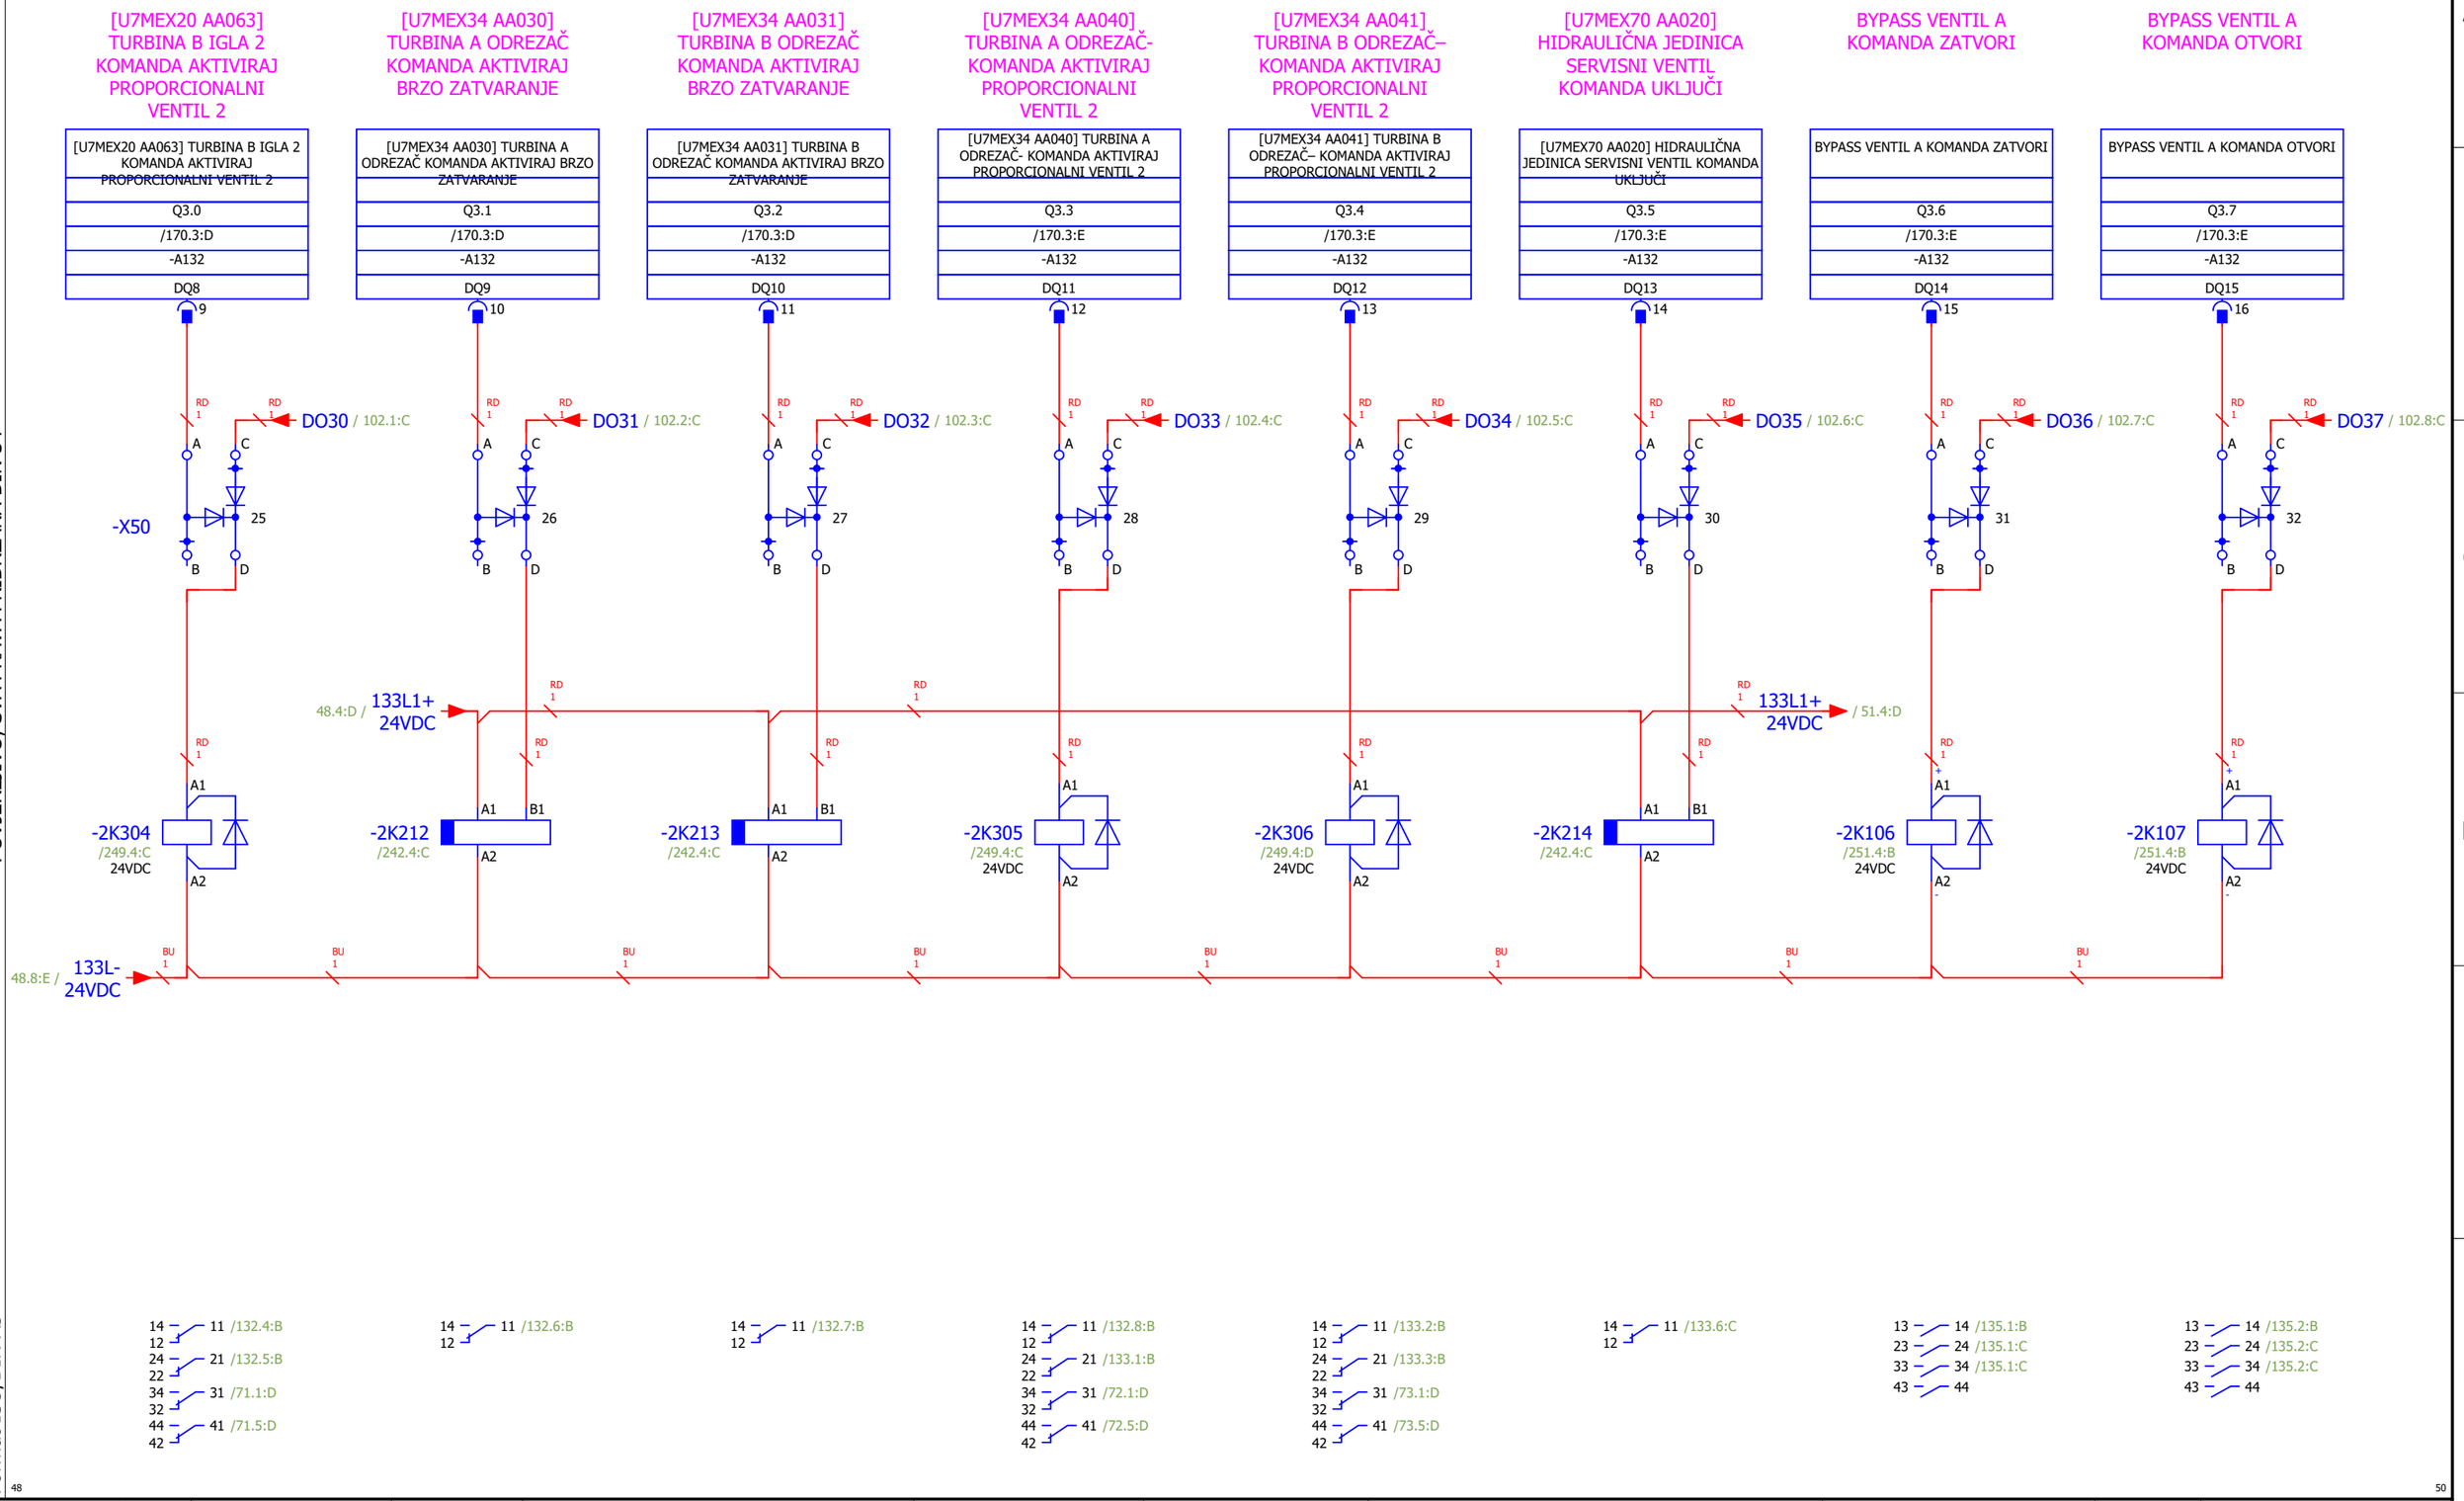

48 50

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 3.0 -3.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 49
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 49 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

1	2	3	4	5	6	7	8
KUGLASTI ZATVARAČ A KOMANDA ZATVORI	KUGLASTI ZATVARAČ A KOMANDA OTVORI	BYPASS VENTIL B KOMANDA ZATVORI	BYPASS VENTIL B KOMANDA OTVORI	KUGLASTI ZATVARAČ B KOMANDA ZATVORI	KUGLASTI ZATVARAČ B KOMANDA OTVORI	KUGLASTI ZATVARAČ A VENTIL BRTVE KOMANDA OTVORI	REZERVA
Q4.0	Q4.1	Q4.2	Q4.3	Q4.4	Q4.5	Q4.6	Q4.7
/171.3:C	/171.3:C	/171.3:C	/171.3:C	/171.3:C	/171.3:C	/171.3:D	/171.3:D
-A133	-A133	-A133	-A133	-A133	-A133	-A133	-A133
DQ0	DQ1	DQ2	DQ3	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7
1	2	3	4	5	6	7	8
DO40 / 103.1:C	DO41 / 103.2:C	DO42 / 103.3:C	DO43 / 103.4:C	DO44 / 103.5:C	DO45 / 103.6:C	DO46 / 103.7:C	DO47 / 103.8:C
-X50	33	34	35	36	37	38	39	40
-2K108 /251.4:B 24VDC	-2K109 /251.4:B 24VDC	-2K110 /251.4:B 24VDC	-2K111 /251.4:C 24VDC	-2K112 /251.4:C 24VDC	-2K113 /251.4:C 24VDC	-2K114 /251.4:C 24VDC	-2K115 /251.4:C 24VDC
133L- 24VDC / 51.1:E							
48.2:E / 133L- 24VDC -X133	133L- 24VDC / 52.1:E						
13 14 /135.3:B 23 24 /135.3:C 33 34 /135.3:C 43 44	13 14 /135.4:B 23 24 /135.4:C 33 34 /135.4:C 43 44	13 14 /135.5:B 23 24 /135.5:C 33 34 /135.5:C 43 44	13 14 /135.6:B 23 24 /135.6:C 33 34 /135.6:C 43 44	13 14 /135.7:B 23 24 /135.7:C 33 34 /135.7:C 43 44	13 14 /135.8:B 23 24 /135.8:C 33 34 /135.8:C 43 44	13 14 /136.1:B 23 24 /136.1:C 33 34 /136.1:C 43 44	13 14 /136.3:B 23 24 /136.3:C 33 34 /136.3:C 43 44

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 4.0 - 4.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 50
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 50 / 290

KUGLASTI ZATVARAČ B VENTIL BRTVE KOMANDA OTVORI

KUGLASTI ZATVARAČ B VENTIL BRTVE KOMANDA OTVORI
Q5.0
/171.3:D
-A133
DQ8

BZ VENTIL DEAKTIVIRAJ

BZ VENTIL DEAKTIVIRAJ
Q5.1
/171.3:D
-A133
DQ9

GENERATORSKI PREKIDAČ KOMANDA OTVORI

GENERATORSKI PREKIDAČ KOMANDA OTVORI
Q5.2
/171.3:D
-A133
DQ10

SNAGA GENERATORA NIŽA OD MINIMALNE

SNAGA GENERATORA NIŽA OD MINIMALNE
Q5.3
/171.3:E
-A133
DQ11

BRZINA < LIMIT ZA ISKLJUČENJE ELEKTRIČNOG KOČENJA

BRZINA < LIMIT ZA ISKLJUČENJE ELEKTRIČNOG KOČENJA
Q5.4
/171.3:E
-A133
DQ12

BRZINA < LIMIT ZA ISKLJUČENJE MEHANIČKOG KOČENJA

BRZINA < LIMIT ZA ISKLJUČENJE MEHANIČKOG KOČENJA
Q5.5
/171.3:E
-A133
DQ13

BRZINA < LIMIT ZA UKLJUČENJE MEHANIČKOG KOČENJA

BRZINA < LIMIT ZA UKLJUČENJE MEHANIČKOG KOČENJA
Q5.6
/171.3:E
-A133
DQ14

BRZINA > LIMIT ZA ISKLJUČENJE STARTNOG MAZANJA

BRZINA > LIMIT ZA ISKLJUČENJE STARTNOG MAZANJA
Q5.7
/171.3:E
-A133
DQ15

-X50

DO50 / 104.1:C
DO51 / 104.2:C
DO52 / 104.3:C
DO53 / 104.4:C
DO54 / 104.5:C
DO55 / 104.6:C
DO56 / 104.7:C
DO57 / 104.8:C

-2K116 /251.4:C 24VDC
-2K117 /251.4:C 24VDC
-2K118 /251.4:C 24VDC
-2K215 /242.4:C
-2K216 /242.4:D
-2K217 /242.4:D
-2K218 /242.4:D
-2K219 /242.4:D
-2K220 /242.4:D 24VDC

50.8:E / 133L- 24VDC

49.7:D / 133L1+ 24VDC

133L1+ 24VDC / 52.1:D

13 14 /136.5:B
23 24 /136.5:C
33 34 /136.5:C
43 44

13 14 /134.5:B
23 24 /134.5:C
33 34 /134.5:C
43 44

13 14 /147.3:B
23 24 /147.3:C
33 34 /147.3:C
43 44

14 11 /146.6:B
12

14 11 /145.6:B
12

14 11
12

14 11
12

14 11
12

14 11
12

50

52

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 5.0 - 5.7		= U7CBC10GH100
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						+ U7CBC10
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:
								STRANICA 51
								STRANICA 51 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

BRZINA > LIMIT ZA UKLJUČENJE POBUDE	BRZINA > LIMIT ZA UKLJUČENJE SINHRONIZACIJE	BRZINA > POBJEG	TURBINA ZATVORENA	TURBINSKI REGULATOR UPOZORENJE	TURBINSKI REGULATOR ALARM	POBJEG AKTIVAN	PLC ŽIV
Q6.0	Q6.1	Q6.2	Q6.3	Q6.4	Q6.5	Q6.6	Q6.7
/172.3:C	/172.3:C	/172.3:C	/172.3:C	/172.3:C	/172.3:C	/172.3:D	/172.3:D
-A134	-A134	-A134	-A134	-A134	-A134	-A134	-A134
DQ0	DQ1	DQ2	DQ3	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7
1	2	3	4	5	6	7	8

-X50

DO60 / 105.1:C — DO61 / 105.2:C — DO62 / 105.3:C — DO63 / 105.4:C — DO64 / 105.5:C — DO65 / 105.6:C — DO66 / 105.7:C — DO67 / 105.8:C

51.8:D / 133L1+ 24VDC

-2K221 /242.4:D 24VDC — -2K222 /242.4:D 24VDC — -2K223 /242.4:E 24VDC — -2K224 /242.4:E 24VDC — -2K402 /248.4:D 24VDC — -2K403 /248.4:D 24VDC — -2K05 /242.4:F 24VDC — -2K06 /242.4:F 24VDC

133L- 24VDC / 53.1:E

50.2:E / 133L- 24VDC -X133 — 133L- 24VDC / 54.1:E

14 12 — 11 /146.2:B

14 12 — 11 /146.3:B

14 12 — 11 /146.4:B

14 12 — 11 /145.6:B

14 12 — 11 /146.4:B
24 22 — 21 /145.2:B

14 12 — 11 /146.5:B
24 22 — 21 /145.3:B

14 12 — 11

14 12 — 11 /142.2:C

51

53

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						= U7CBC10GH100
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 6.0 - 6.7		+ U7CBC10
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:
					Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska			STRANICA 52
								STRANICA 52 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

REZERVA	[U7MEX10 AA010] IZOLACIONI VENTIL - ZATVORI	BRZO ZATVARANJE IZ ELEKTRIČNIH ZAŠTITA RESET	[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA – KOMANDA UKLJUČI	[U7MEX70 AA021] KUGLASTI ZATVARAČI BZ VENTIL KOMANDA OTVORI	RESET SOFT-STARTERA 2	REZERVA	GLAVNI CPU ŽIV 1
REZERVA	[U7MEX10 AA010] IZOLACIONI VENTIL - ZATVORI	BRZO ZATVARANJE IZ ELEKTRIČNIH ZAŠTITA RESET	[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA – KOMANDA UKLJUČI	[U7MEX70 AA021] KUGLASTI ZATVARAČI BZ VENTIL KOMANDA OTVORI	RESET SOFT-STARTERA 2	REZERVA	GLAVNI CPU ŽIV 1
Q7.0	Q7.1	Q7.2	Q7.3	Q7.4	Q7.5	Q7.6	Q7.7
/172.3:D	/172.3:D	/172.3:D	/172.3:E	/172.3:E	/172.3:E	/172.3:E	/172.3:E
-A134	-A134	-A134	-A134	-A134	-A134	-A134	-A134
DQ8	DQ9	DQ10	DQ11	DQ12	DQ13	DQ14	DQ15
9	10	11	12	13	14	15	16

-X50

DO70 / 106.1:C — 57 — -2K119 /251.4:D 24VDC

DO71 / 106.2:C — 58 — -2K07 /243.4:B 24VDC

DO72 / 106.3:C — 59 — -2K410 /248.4:E 24VDC

DO73 / 106.4:C — 60 — -2K08 /243.4:B 24VDC

DO74 / 106.5:C — 61 — -2K09 /243.4:B 24VDC

DO75 / 106.6:C — 62 — -2K10 /243.4:B 24VDC

DO76 / 106.7:C — 63 — -2K11 /243.4:B 24VDC

-2K404 /248.4:D 24VDC

52.8:E / 133L- 24VDC

13–14, 23–24, 33–34, 43–44

14–12 11 /133.4:B

14–12 11 /144.3:B; 24–22 21 /144.5:B

14–12 11 /133.5:B

14–12 11 /133.7:C

14–12 11 /129.6:B

14–12 11

14–12 11 /81.2:D; 24–22 21 /140.2:B

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 7.0 - 7.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 53
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 53 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

REZERVA | REZERVA | REZERVA | REZERVA | REZERVA | REZERVA | GLAVNI PLC AKTIVAN | GLAVNI CPU ŽIV 2

REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	GLAVNI PLC AKTIVAN	GLAVNI CPU ŽIV 2
Q8.0	Q8.1	Q8.2	Q8.3	Q8.4	Q8.5	Q8.6	Q8.7
/173.3:C	/173.3:C	/173.3:C	/173.3:C	/173.3:C	/173.3:C	/173.3:D	/173.3:D
-A135	-A135	-A135	-A135	-A135	-A135	-A135	-A135
DQ0	DQ1	DQ2	DQ3	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7
1	2	3	4	5	6	7	8

-X50

DO80 / 107.1:C | DO81 / 107.2:C | DO82 / 107.3:C | DO83 / 107.4:C | DO84 / 107.5:C | DO85 / 107.6:C

64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69

-2K12 /243.4:B 24VDC | -2K13 /243.4:C 24VDC | -2K14 /243.4:C 24VDC | -2K15 /243.4:C 24VDC | -2K16 /243.4:C 24VDC | -2K17 /243.4:C 24VDC | -2K405 /248.4:D 24VDC | -2K406 /248.4:D 24VDC

52.2:E / 133L-24VDC -X133

133L-24VDC / 55.1:E

14 12 11 | 14 12 11 | 14 12 11 | 14 12 11 | 14 12 11 | 14 12 11 | 14 12 11 /140.3:B 24 22 21 | 14 12 11 /81.3:D 24 22 21 /140.2:C

53 55

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 8.0 - 8.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 54
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 54 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	SIGNALIZACIJA SPREMAN	SIGNALIZACIJA START TURBINSKOG REGULATORA	SIGNALIZACIJA STOP TURBINSKOG REGULATORA	SIGNALIZACIJA BRZO ZATVARANJE
Q9.0	Q9.1	Q9.2	Q9.3	Q9.4	Q9.5	Q9.6	Q9.7
/173.3:D	/173.3:D	/173.3:D	/173.3:E	/173.3:E	/173.3:E	/173.3:E	/173.3:E
-A135	-A135	-A135	-A135	-A135	-A135	-A135	-A135
DQ8	DQ9	DQ10	DQ11	DQ12	DQ13	DQ14	DQ15
9	10	11	12	13	14	15	16

-X50

DO90 / 108.1:C — 70
DO91 / 108.2:C — 71
DO92 / 108.3:C — 72
DO93 / 108.4:C — 73
DO94 / 108.5:C — 74
DO95 / 108.6:C — 75
DO96 / 108.7:C — 76
DO97 / 108.8:C — 77

-2K18 /243.4:C 24VDC
-2K19 /243.4:C 24VDC
-2K20 /243.4:C 24VDC
-2K21 /243.4:D 24VDC

-H102 /55.5 24 V AC/DC bijelo
-S291 /26.7 24 V AC/DC crveno
-S290 /26.8 24 V AC/DC zeleno
-S301 /26.3 24 V AC/DC crveno

54.8:E / 133L- 24VDC

14 12 11

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 9.0 - 9.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 55
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 55 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 10.0 - 10.7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 56
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 56 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 11.0 - 11.7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 57
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 57 / 290

[U7MEX10 CL010]
HIDRUALIČNA JEDINICA
RAZINA ULJA

[U7MEX10 CT010]
HIDRAULIČNA JEDINICA
TEMPERATURA

[U7MEX10 CP010]
HIDRAULIČNA JEDINICA
PUMPA 1 PRITISAK

[U7MEX10 CP020]
HIDRAULIČNA JEDINICA
PUMPA 2 PRITISAK

13.3:D / 339L+ 24VDC -X339 339L+ 24VDC / 59.1:A

+U7CBC10-W7001
LiYCY 12x0.75 mm²

=U7MEX10GH100
+U7MEX10

-X4.02

-U7MEX10 CL010
-U7MEX10 CT010
10-30VDC

-U7MEX10 CP010
8.5-36VDC

-U7MEX10 CP020
8.5-36VDC

HPU (=DH1+TB1)

+U7CBC10-W7001
LiYCY 12x0.75 mm²

-X141

111.1:C AI4_1
111.3:C AI4_2
111.5:C AI4_3
111.6:C AI4_4

-X142

1	5	9	13
1I0+	1I0-	UV0	2I0+
-A141			
/175.3:C			
IW40			
[U7MEX10 CL010] HIDRUALIČNA JEDINICA RAZINA ULJA			

2	6	10	14
1I1+	1I1-	UV1	2I1+
-A141			
/175.3:C			
IW42			
[U7MEX10 CT010] HIDRAULIČNA JEDINICA TEMPERATURA			

3	7	11	15
1I2+	1I2-	UV2	2I2+
-A141			
/175.3:D			
IW44			
[U7MEX10 CP010] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 PRITISAK			

4	8	12	16
1I3+	1I3-	UV3	2I3+
-A141			
/175.3:E			
IW46			
[U7MEX10 CP020] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 PRITISAK			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

57

59

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 1 - 4	PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 58
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 58 / 290

HIDRAULIČNA JEDINICA
PUMPA 3 PRITISAK

[U7MEX10 CP040]
HIDRAULIČNA JEDINICA
PUMPA ZA HLAĐENJE I
FILTRIRANJE – PRITISAK

[U7MEX10 CP011]
HIDRAULIČNA JEDINICA
SISTEMSKI PRITISAK 1

[U7MEX10 CP021]
HIDRAULIČNA JEDINICA
SISTEMSKI PRITISAK 2

58.2:A/ 339L+ 24VDC -X339 B A 3 339L+ 24VDC / 61.3:A
339L1+ 24VDC / 60.6:A

+U7CBC10-W7001
LiYCY 12x0.75 mm²
PK

=U7MEX10GH100
+U7MEX10

-X4.02 13 17 21 25 24VDC+ AI / 60.1:B

-U7MEX10 CP030 8.5-36VDC
-U7MEX10 CP040 8.5-36VDC
-U7MEX10 CP011 8.5-36VDC
-U7MEX10 CP021 8.5-36VDC

-X4.02 14 15 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28

HPU (=DH1+TB1)

+U7CBC10-W7001
LiYCY 12x0.75 mm²
BU RD BK VT

-X141 A 5 B 6 7 8

112.1:C AI4_5
112.3:C AI4_6
112.5:C AI4_7
112.6:C AI4_8

-X142 WH 0.75 A C B D 5 6 7 8

1	5	9	13
1I0+	1I0-	UV0	2I0+
-A142			
/176.3:C			
IW48			
HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 PRITISAK			

2	6	10	14
1I1+	1I1-	UV1	2I1+
-A142			
/176.3:C			
IW50			
[U7MEX10 CP040] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – PRITISAK			

3	7	11	15
1I2+	1I2-	UV2	2I2+
-A142			
/176.3:D			
IW52			
[U7MEX10 CP011] HIDRAULIČNA JEDINICA SISTEMSKI PRITISAK 1			

4	8	12	16
1I3+	1I3-	UV3	2I3+
-A142			
/176.3:E			
IW54			
[U7MEX10 CP021] HIDRAULIČNA JEDINICA SISTEMSKI PRITISAK 2			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						= U7CBC10GH100
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 5 - 8		+ U7CBC10
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:
					Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska			STRANICA 59
								STRANICA 59 / 290

[U7MEX71 CP310]
HIDRAULIČNA JEDINICA
BZ VENTIL PRITISAK

[U7MEX71 CP320]
HIDRAULIČNA JEDINICA
SERVISNI VENTIL
PRITISAK

[U7MEX15 CF010]
HIDRAULIČNA JEDINICA
VODA U ULJU SENZOR

[U7MEX16 CP010]
HIDRAULIČNA JEDINICA
AKUMULATOR
SISTEMSKI PRITISAK

59.2:A / 339L1+ 24VDC

+U7CBC10-W7003 WH
LiYCY 4x0.75 mm²

=U7MEX10GH100
+U7MEX10

/ 59.6:B 24VDC+ AI

-X4.02 29 33 37

BK 2.5

-U7MEX17 CP310
8.5-36VDC

-U7MEX17 CP320
12-32VDC

-U7MEX15 CF010
12-32DC
12-32VDC

0 V

-X4.02 30 31 32 34 35 36 38 39 40

HPU (=DH1+TB1)

+U7CBC10-W7001 GY-PK RD-BU
LiYCY 12x0.75 mm²

+U7CBC10-W7002 WH BN
LiYCY 4x0.75 mm²

=U7MEX16GH001
+U7MEX16

-X4.02 1 24VDC+ AI / 61.1:B

-U7MEX16
CP010
8.5-36VDC

-X4.02 2 3 4

KLIPNI AKUMULATOR (=DH1+TB2)

+U7CBC10-W7003 BN
LiYCY 4x0.75 mm²

-X141 A 9 B
113.1:C
AI4_9

-X142 A 9 B C D
WH 0.75

113.3:C
AI4_10

113.5:C
AI4_11

HPU
AI-
111.7:E

113.6:C
AI4_12

1 5 9 13
1I0+ 1I0- UV0 2I0+
-A143
/177.3:C
IW56
[U7MEX71 CP310] HIDRAULIČNA JEDINICA BZ VENTIL PRITISAK

2 6 10 14
1I1+ 1I1- UV1 2I1+
-A143
/177.3:C
IW58
[U7MEX71 CP320] HIDRAULIČNA JEDINICA SERVISNI VENTIL PRITISAK

3 7 11 15
1I2+ 1I2- UV2 2I2+
-A143
/177.3:D
IW60
[U7MEX15 CF010] HIDRAULIČNA JEDINICA VODA U ULJU SENZOR


4 8 12 16
1I3+ 1I3- UV3 2I3+
-A143
/177.3:E
IW62
[U7MEX16 CP010] HIDRAULIČNA JEDINICA AKUMULATOR SISTEMSKI PRITISAK

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

59 61

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 9 - 12	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 60
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 60 / 290

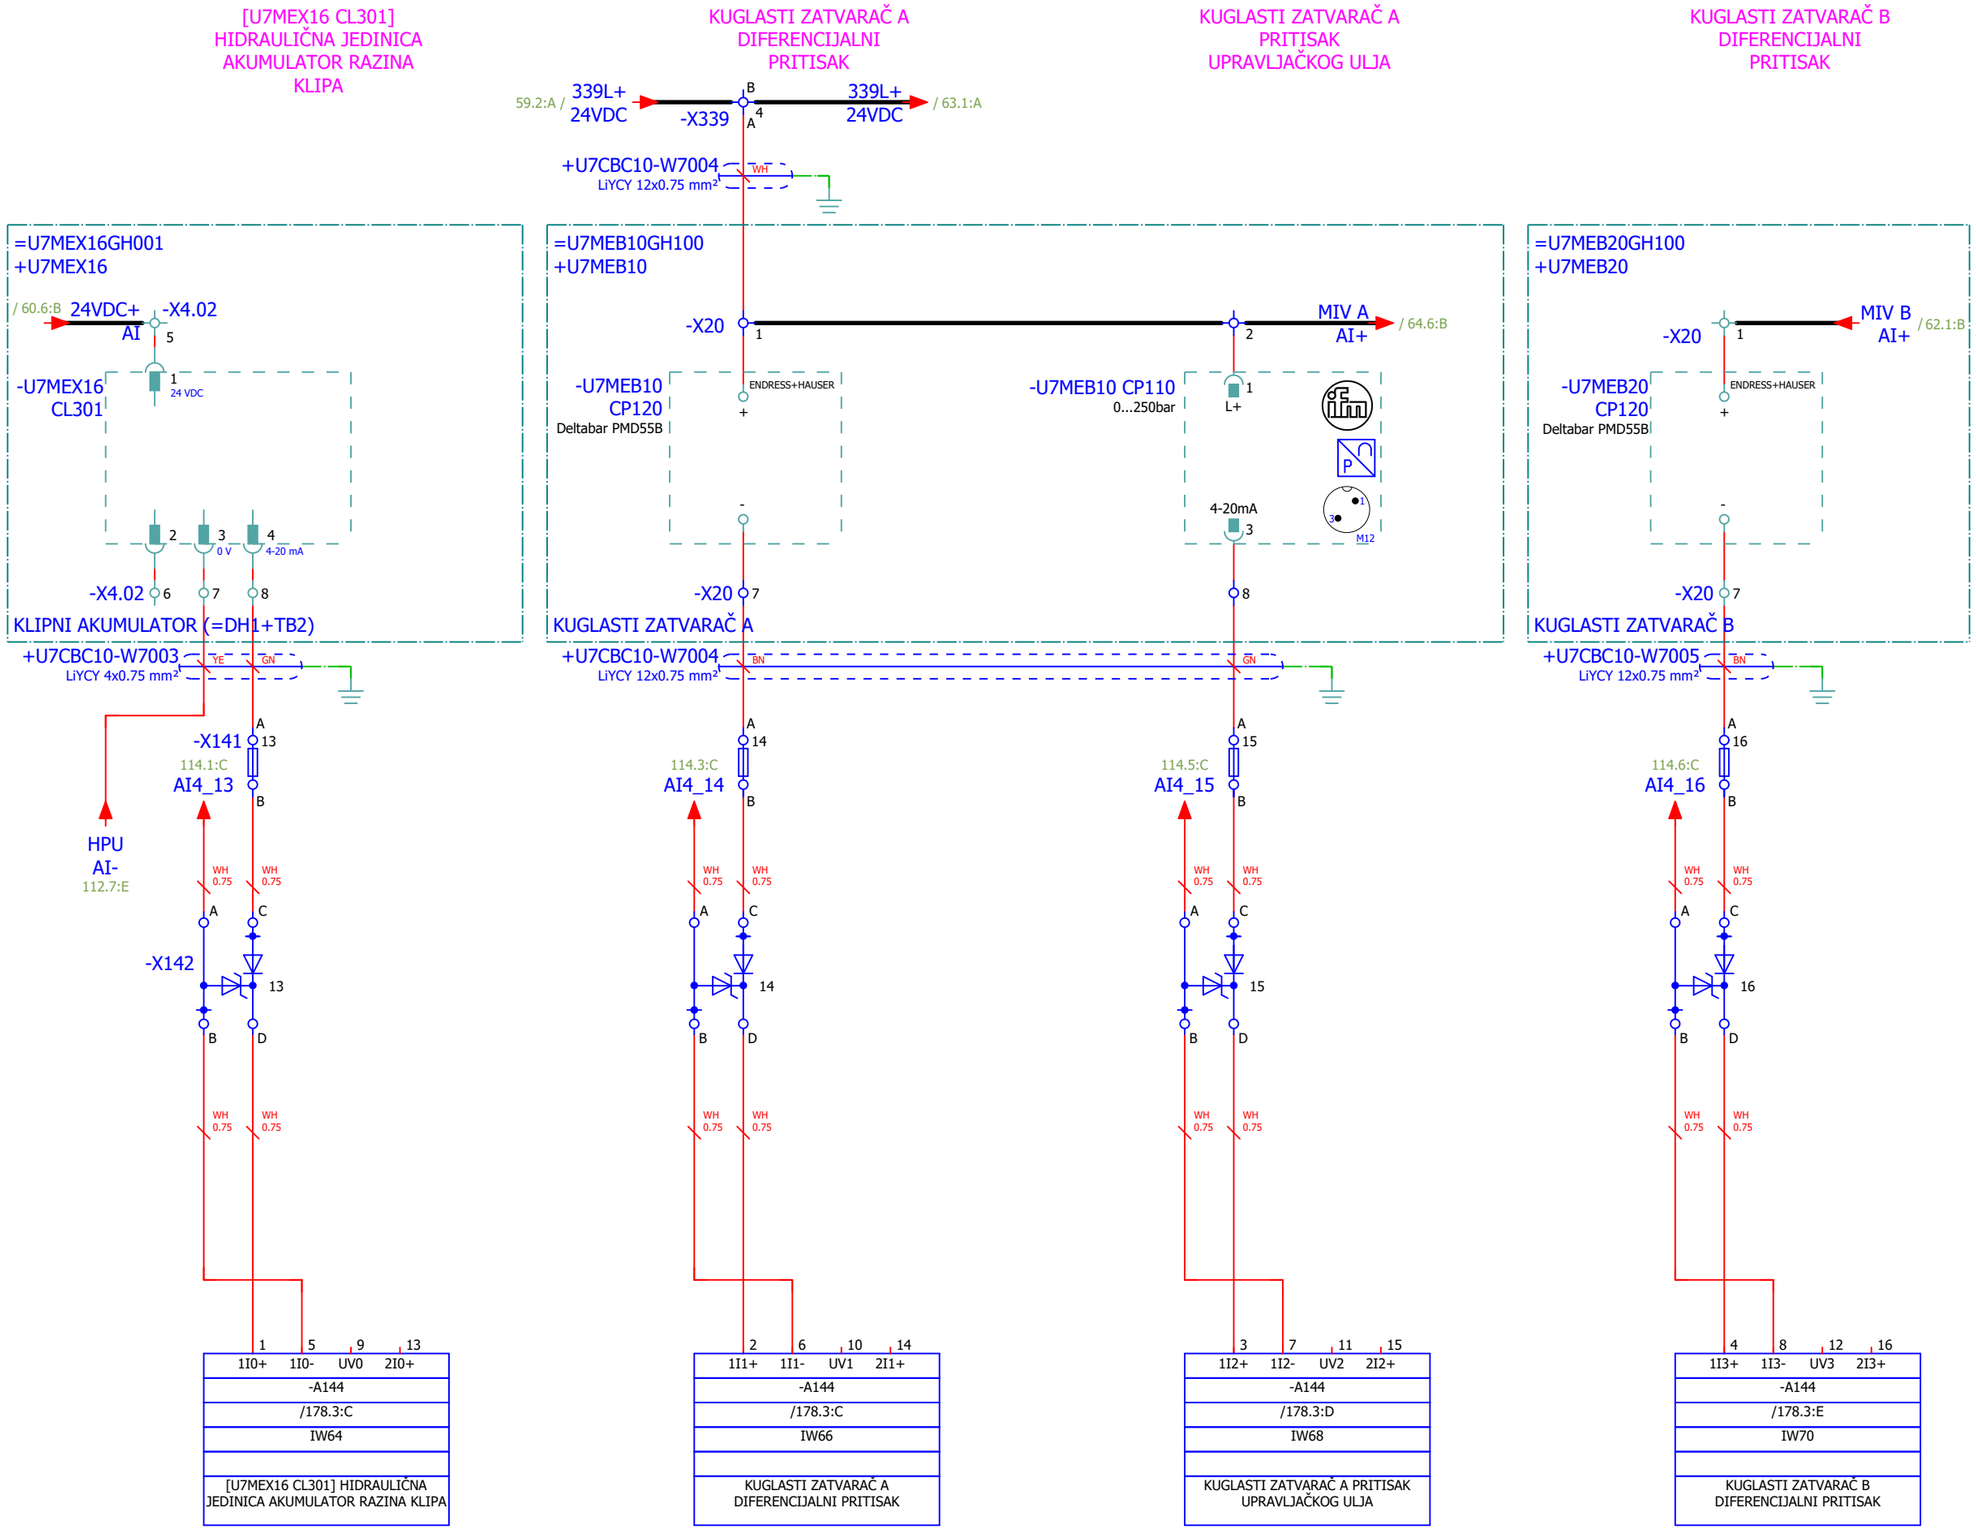


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 13 - 16	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 61
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 61 / 290


KUGLASTI ZATVARAČ B
PRITISAK
UPRAVLJAČKOG ULJA


REZERVA


REZERVA

REZERVA

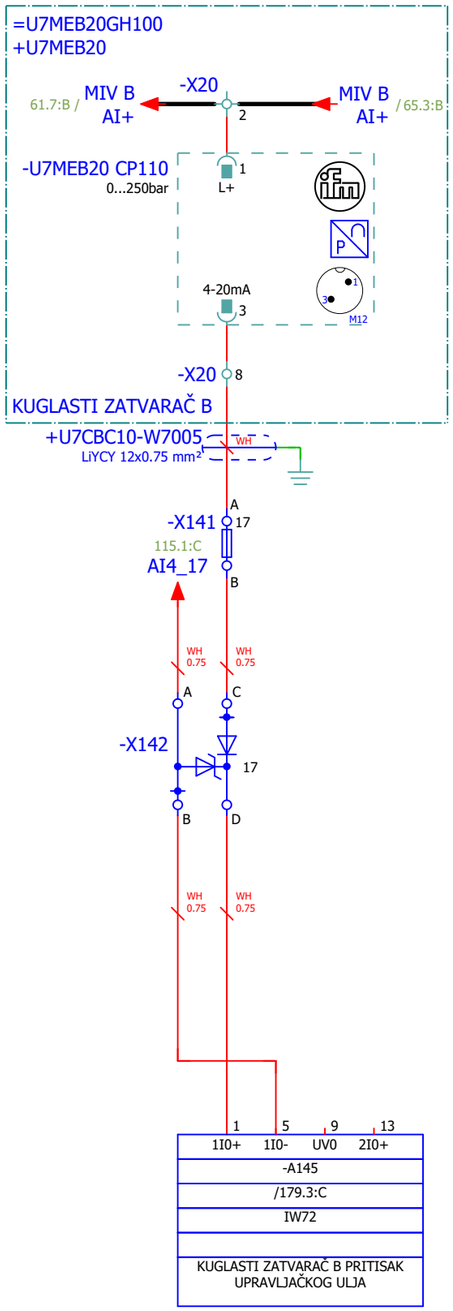

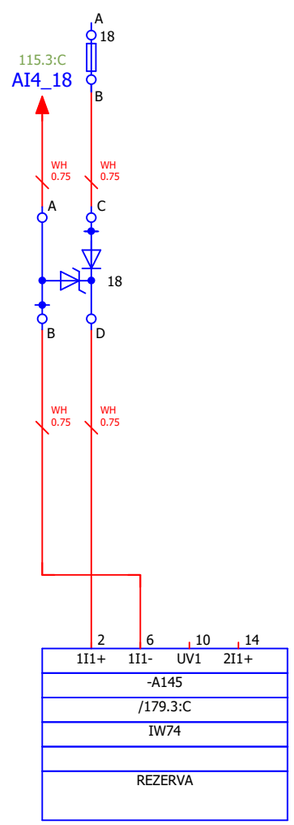

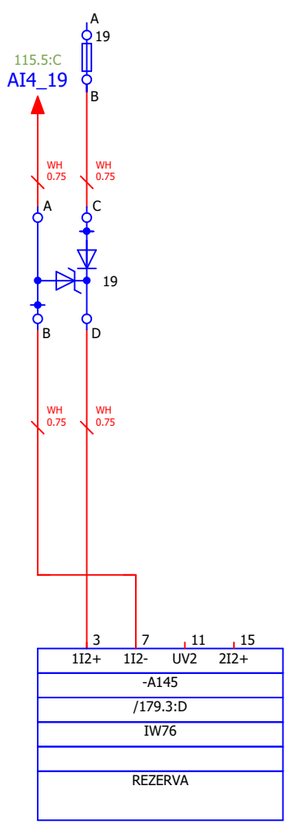

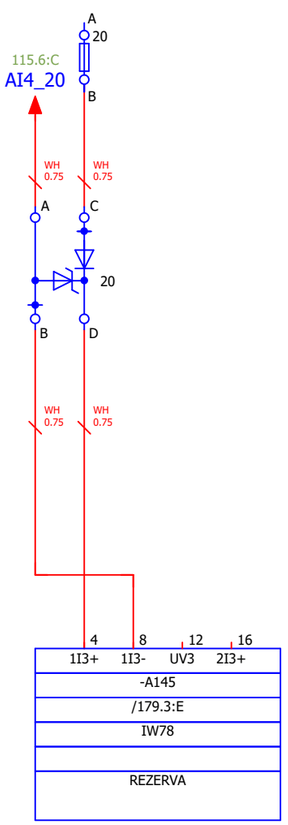

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


61

63

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 17 - 20	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 62
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 62 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

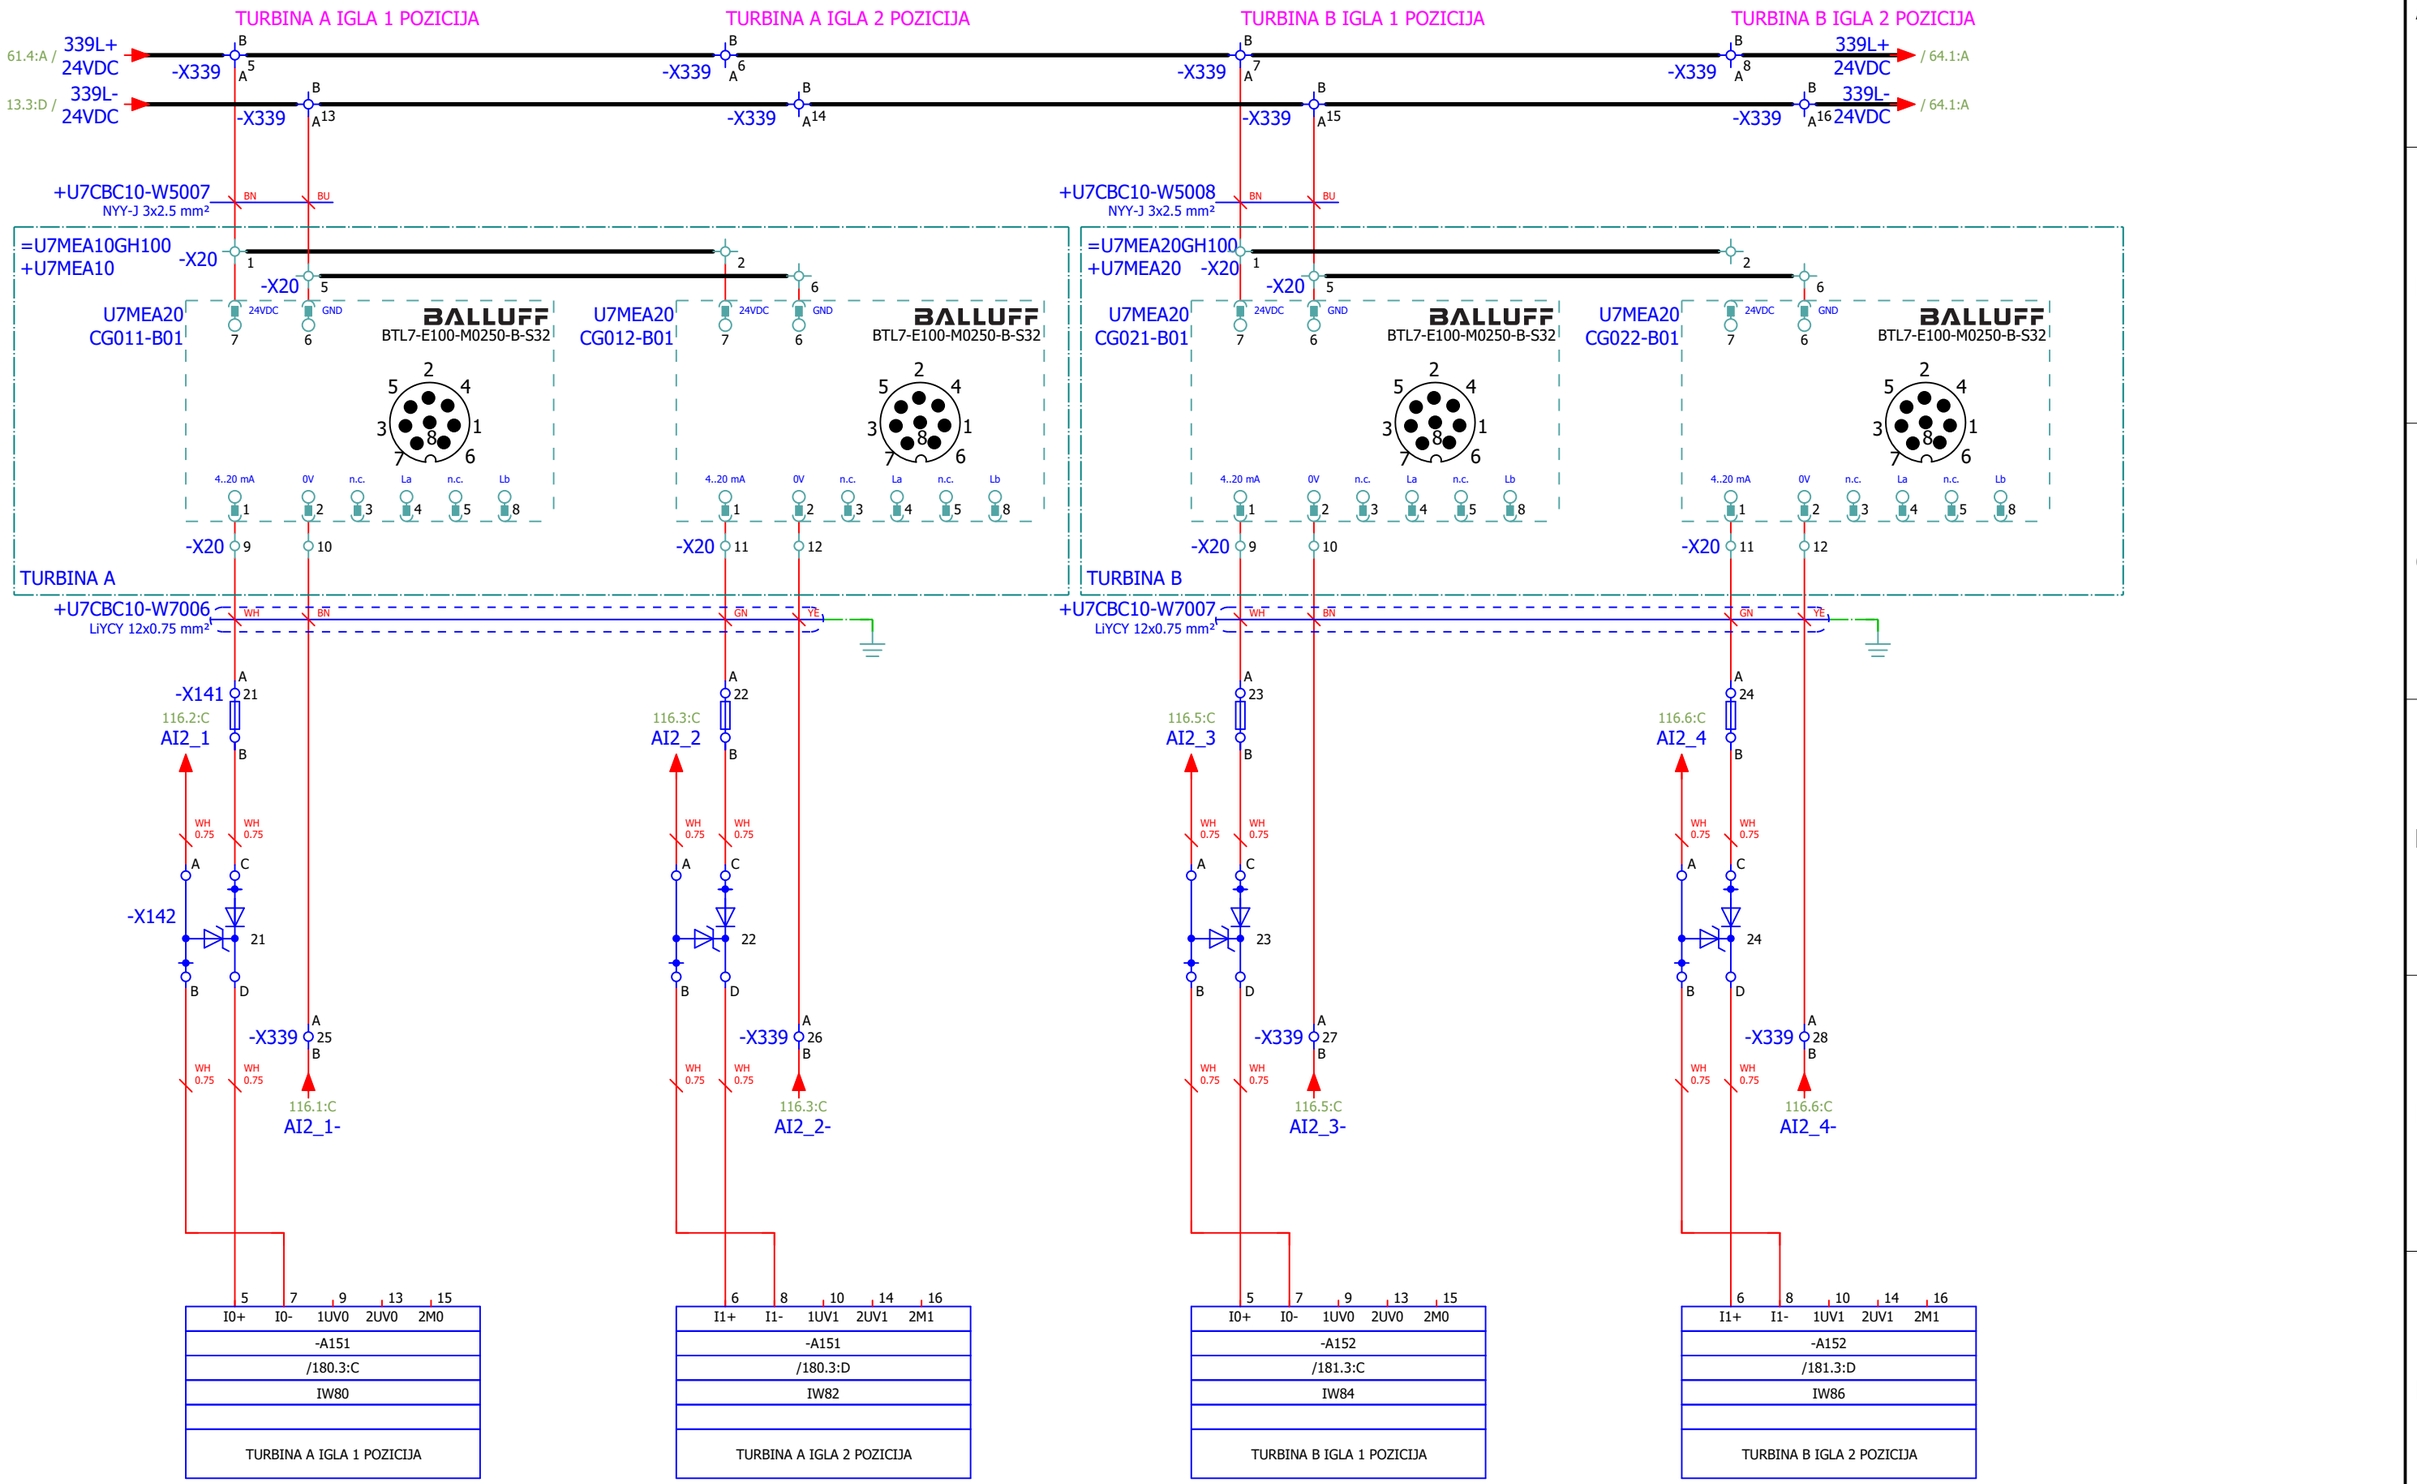

62

64

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 21 - 24	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 63
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 63 / 290


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


TURBINA A POZICIJA ODREZAČA

TURBINA B POZICIJA ODREZAČA

BRZINA MJERENJE 2

KUGLASTI ZATVARAČ A PRITISAK U CJEVOVODU

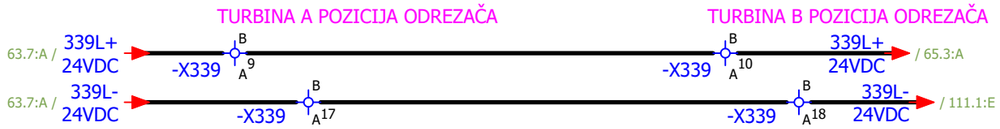

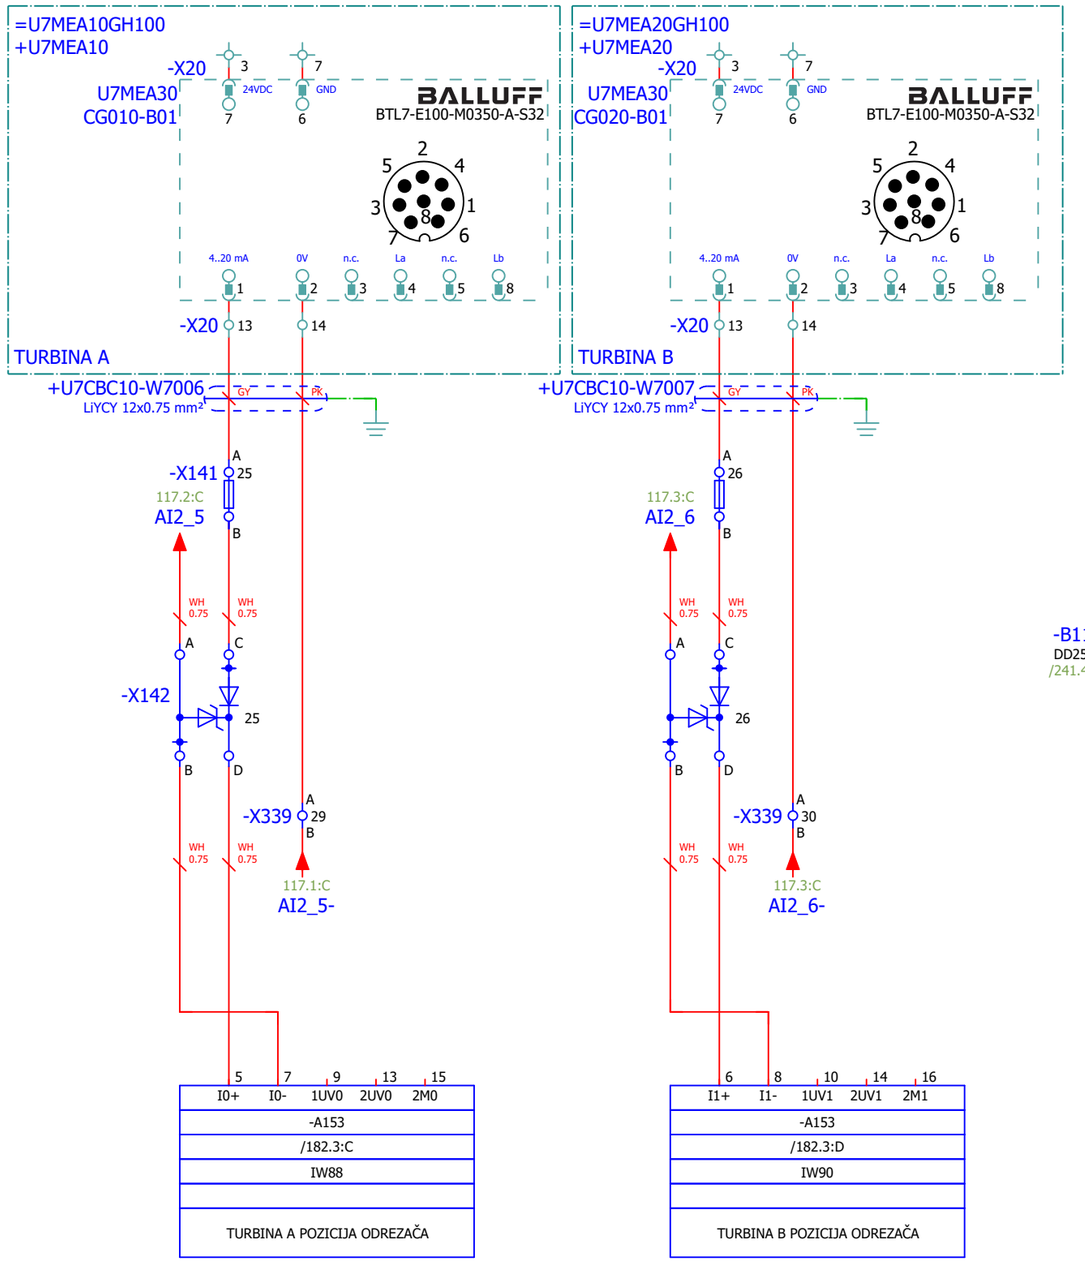

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 25 - 28	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 64
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 64 / 290

KUGLASTI ZATVARAČ A PRITISAK TURBINE

KUGLASTI ZATVARAČ B PRITISAK U CJEVOVODU

KUGLASTI ZATVARAČ B PRITISAK TURBINE

REZERVA

64.4:A / 339L+ 24VDC

-X339 B A 11

+U7CBC10-W7005 GN LiYCY 12x0.75 mm²

=U7MEB10GH100 +U7MEB10

64.7:B / MIV A AI+

-X20 4

-U7MEB10 CP020 SITRANS P220 SIEMENS + 1 p/mA 2 -

-X20 10

KUGLASTI ZATVARAČ A

+U7CBC10-W7004 GY LiYCY 12x0.75 mm²

-X141 A 28

118.2:C AI2_7

WH 0.75 A C

-X142 28

B D

WH 0.75

5 7 9 13 15

I0+ I0- 1UV0 2UV0 2M0

-A155

/184.3:C

IW96

KUGLASTI ZATVARAČ A PRITISAK TURBINE

=U7MEB20GH100 +U7MEB20

62.2:B / MIV B AI+

-X20 3 4

-U7MEB12 CP010 SITRANS P220 SIEMENS + 1 p/mA 2 -

-X20 9

-U7MEB20 CP020 SITRANS P220 SIEMENS + 1 p/mA 2 -

10

KUGLASTI ZATVARAČ B

+U7CBC10-W7005 YE GY LiYCY 12x0.75 mm²

A 29

118.3:C AI2_10

WH 0.75 A C

29

B D

WH 0.75

6 8 10 14 16

I1+ I1- 1UV1 2UV1 2M1

-A155

/184.3:D

IW98

KUGLASTI ZATVARAČ B PRITISAK U CJEVOVODU

-X141 A 30

118.5:C AI2_11

WH 0.75 A C

30

B D

WH 0.75

5 7 9 13 15

I0+ I0- 1UV0 2UV0 2M0

-A156

/185.3:C

IW100

KUGLASTI ZATVARAČ B PRITISAK TURBINE

A 31

118.6:C AI2_12

WH 0.75 A C

31

B D

WH 0.75

6 8 10 14 16

I1+ I1- 1UV1 2UV1 2M1

-A156

/185.3:D

IW102

REZERVA

64

66

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 29 - 32	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 65
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 65 / 290


REZERVA


REZERVA


REZERVA

REZERVA

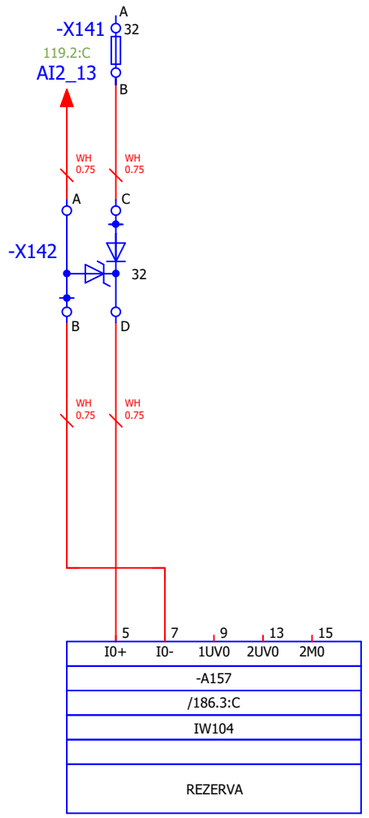

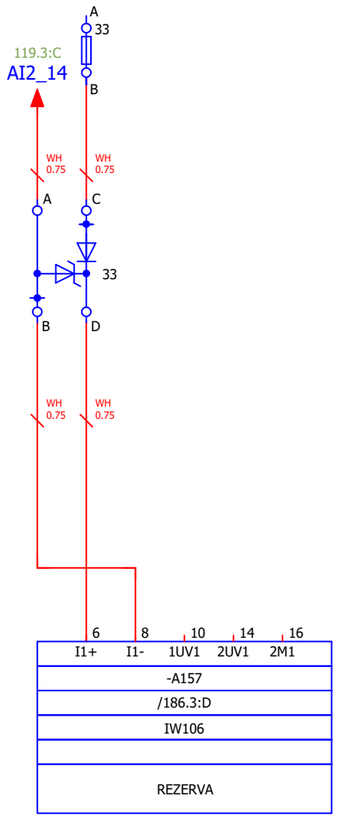

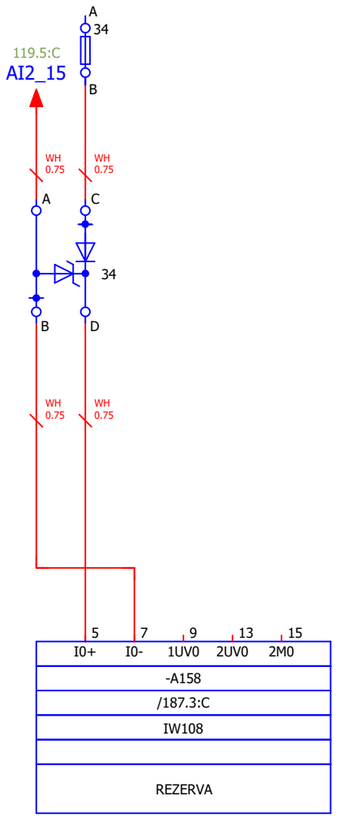

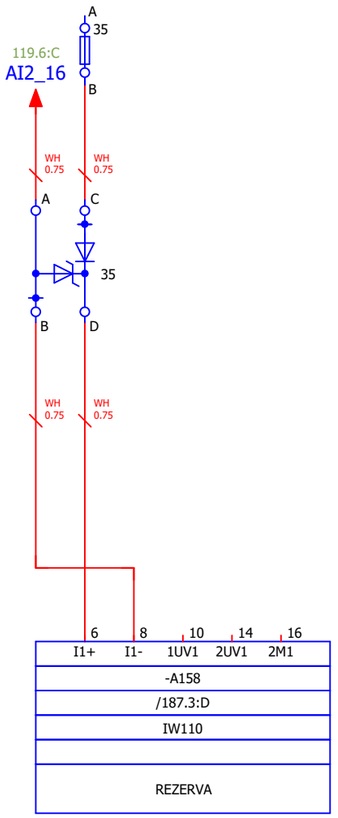

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


65


67

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 33 - 36	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 66
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 66 / 290

REZERVA

REZERVA

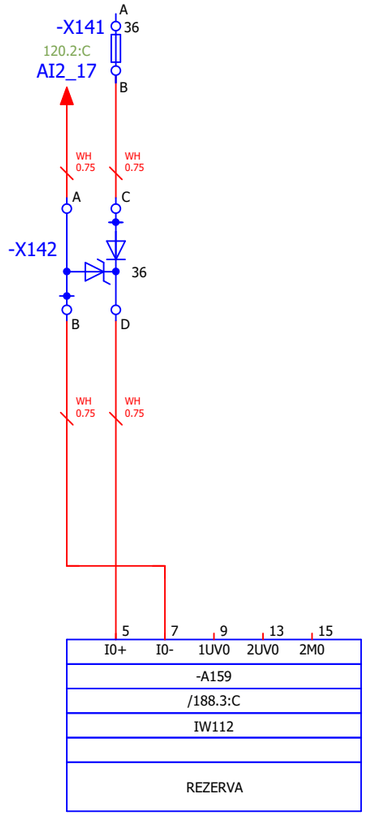

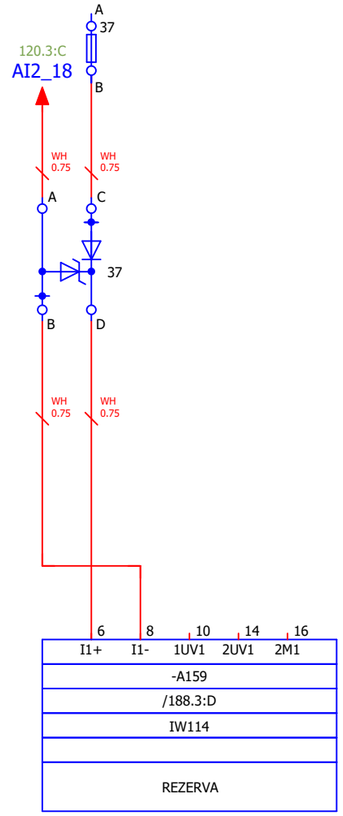

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 37 - 38	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 67
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 67 / 290

[U7MEX20 AA040]
TURBINA A IGLA 1
PROPORCIONALNI
VENTIL – KOMANDA

[U7MEX20 AA040] TURBINA A IGLA 1
PROPORCIONALNI VENTIL – KOMANDA

QW40

/189.3:C

-A161

Q0+ Q0- S0+ S0-

WH 0.75 1 5 9 13

WH 0.75

11 21

-K150 /138.1 12 14

-K150 /138.1 22 24

WH 0.75 WH 0.75

11 21

-K250 /140.1 12 14

-K250 /140.1 22 24

WH 0.75

WH 0.75 AO1_1 / 121.1:D

WH 0.75

WH 0.75 AO1_2 / 121.1:D

13.8:D / 344L+ 24VDC -X344 B A 3 344L+ 24VDC / 69.1:C

13.8:D / 344L- 24VDC -X344 B A 11 B A 12 344L- 24VDC / 69.1:C

14.2:D / 345L+ 24VDC -X345 B A 2 345L+ 24VDC / 69.5:C

14.2:D / 345L- 24VDC -X345 B A 9 B A 10 345L- 24VDC / 69.5:C

-X61 B A 1 B A 2

-X61 B A 3 B A 4

-2K301 /48.6 31 32 34

-2K301 /48.6 41 42 44

12.8:D / PE PE / 69.1:E

-X344 B A 25

-X345 B A 22

+U7CBC10-W5027 NYY-J 4x2.5 mm² BN BK GY

+U7CBC10-W7012 LiYCY 12x0.75 mm² WH BN

+U7CBC10-W5027 NYY-J 4x2.5 mm² GNYE

+U7CBC10-W5028 NYY-J 4x2.5 mm² BN BK GY

+U7CBC10-W7012 LiYCY 12x0.75 mm² GN YE

+U7CBC10-W5028 NYY-J 4x2.5 mm² GNYE

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
-X4.01 29 30 31 32 33 34 35

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
-X4.01 36 37 38 39 40 41 42

A B C D E F PE

+U7MEX20 AA030
TURBINE A NOZZLE 1 PROPORTIONAL VALVE 1
+24V DC 0VDC REF 0V ACT +/-10V PE

+U7MEX20 AA040
TURBINE A NOZZLE 1 PROPORTIONAL VALVE 2
+24V DC 0VDC REF 0V ACT +/-10V PE

HPU (=DH1+TB1)

HPU (=DH1+TB1)

69

69

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 1	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 68
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 68 / 290

[U7MEX20 AA041]
TURBINA A IGLA 2
PROPORCIONALNI
VENTIL – KOMANDA

[U7MEX20 AA041] TURBINA A IGLA 2 PROPORCIONALNI VENTIL – KOMANDA
QW42
/189.3:C
-A161
Q1+ Q1- S1+ S1-

WH 0.75 2 6 10 14

-K151 /138.2 12 14 — 11 — WH 0.75 — -K251 /140.2 12 14 — 11 — WH 0.75 — WH 0.75 — AO2_1 / 121.3:D

WH 0.75 — WH 0.75 — AO2_2 / 121.3:D

-K151 /138.2 22 24 — 21 — WH 0.75 — -K251 /140.2 22 24 — 21 — WH 0.75

68.2:C / 344L+ 24VDC -X344 B A 4 — 344L+ 24VDC / 70.1:C

68.2:C / 344L- 24VDC -X344 B A 13 — B A 14 — 344L- 24VDC / 70.1:C

68.6:C / 345L+ 24VDC -X345 B A 3 — 345L+ 24VDC / 70.5:C

68.6:C / 345L- 24VDC -X345 B A 11 — B A 12 — 345L- 24VDC / 70.5:C

-X61 B A 5 — B A 6

-X61 B A 7 — B A 8

-2K302 /48.7 31 32 34

-2K302 /48.7 41 42 44

68.8:E / PE — PE / 70.1:E

-X344 B A 23

+U7CBC10-W5029 NYY-J 4x2.5 mm² BN BK GY

+U7CBC10-W7012 LiYCY 12x0.75 mm² GY PK

+U7CBC10-W5029 NYY-J 4x2.5 mm² GNYE

-X345 B A 24

+U7CBC10-W5030 NYY-J 4x2.5 mm² BN BK GY

+U7CBC10-W7012 LiYCY 12x0.75 mm² BU RD

+U7CBC10-W5030 NYY-J 4x2.5 mm² GNYE

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
-X4.01 43 44 45 — 46 47 48 — 49
A B C — D E F — PE

+U7MEX20
AA031
TURBINE A
NOZZLE 2
PROPORTIONAL
VALVE 1

+24V DC — 0VDC — REF 0V — ACT +/-10V — PE

HPU (=DH1+TB1)

68

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
-X4.01 50 51 52 — 53 54 55 — 56
A B C — D E F — PE

+U7MEX20
AA041
TURBINE A
NOZZLE 2
PROPORTIONAL
VALVE 2

+24V DC — 0VDC — REF 0V — ACT +/-10V — PE

HPU (=DH1+TB1)

70


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 2	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 69
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 69 / 290

[U7MEX20 AA042]
TURBINA B IGLA 1
PROPORCIONALNI
VENTIL – KOMANDA

[U7MEX20 AA042] TURBINA B IGLA 1 PROPORCIONALNI VENTIL – KOMANDA
QW44
/189.3:D
-A161
Q2+ Q2- S2+ S2-

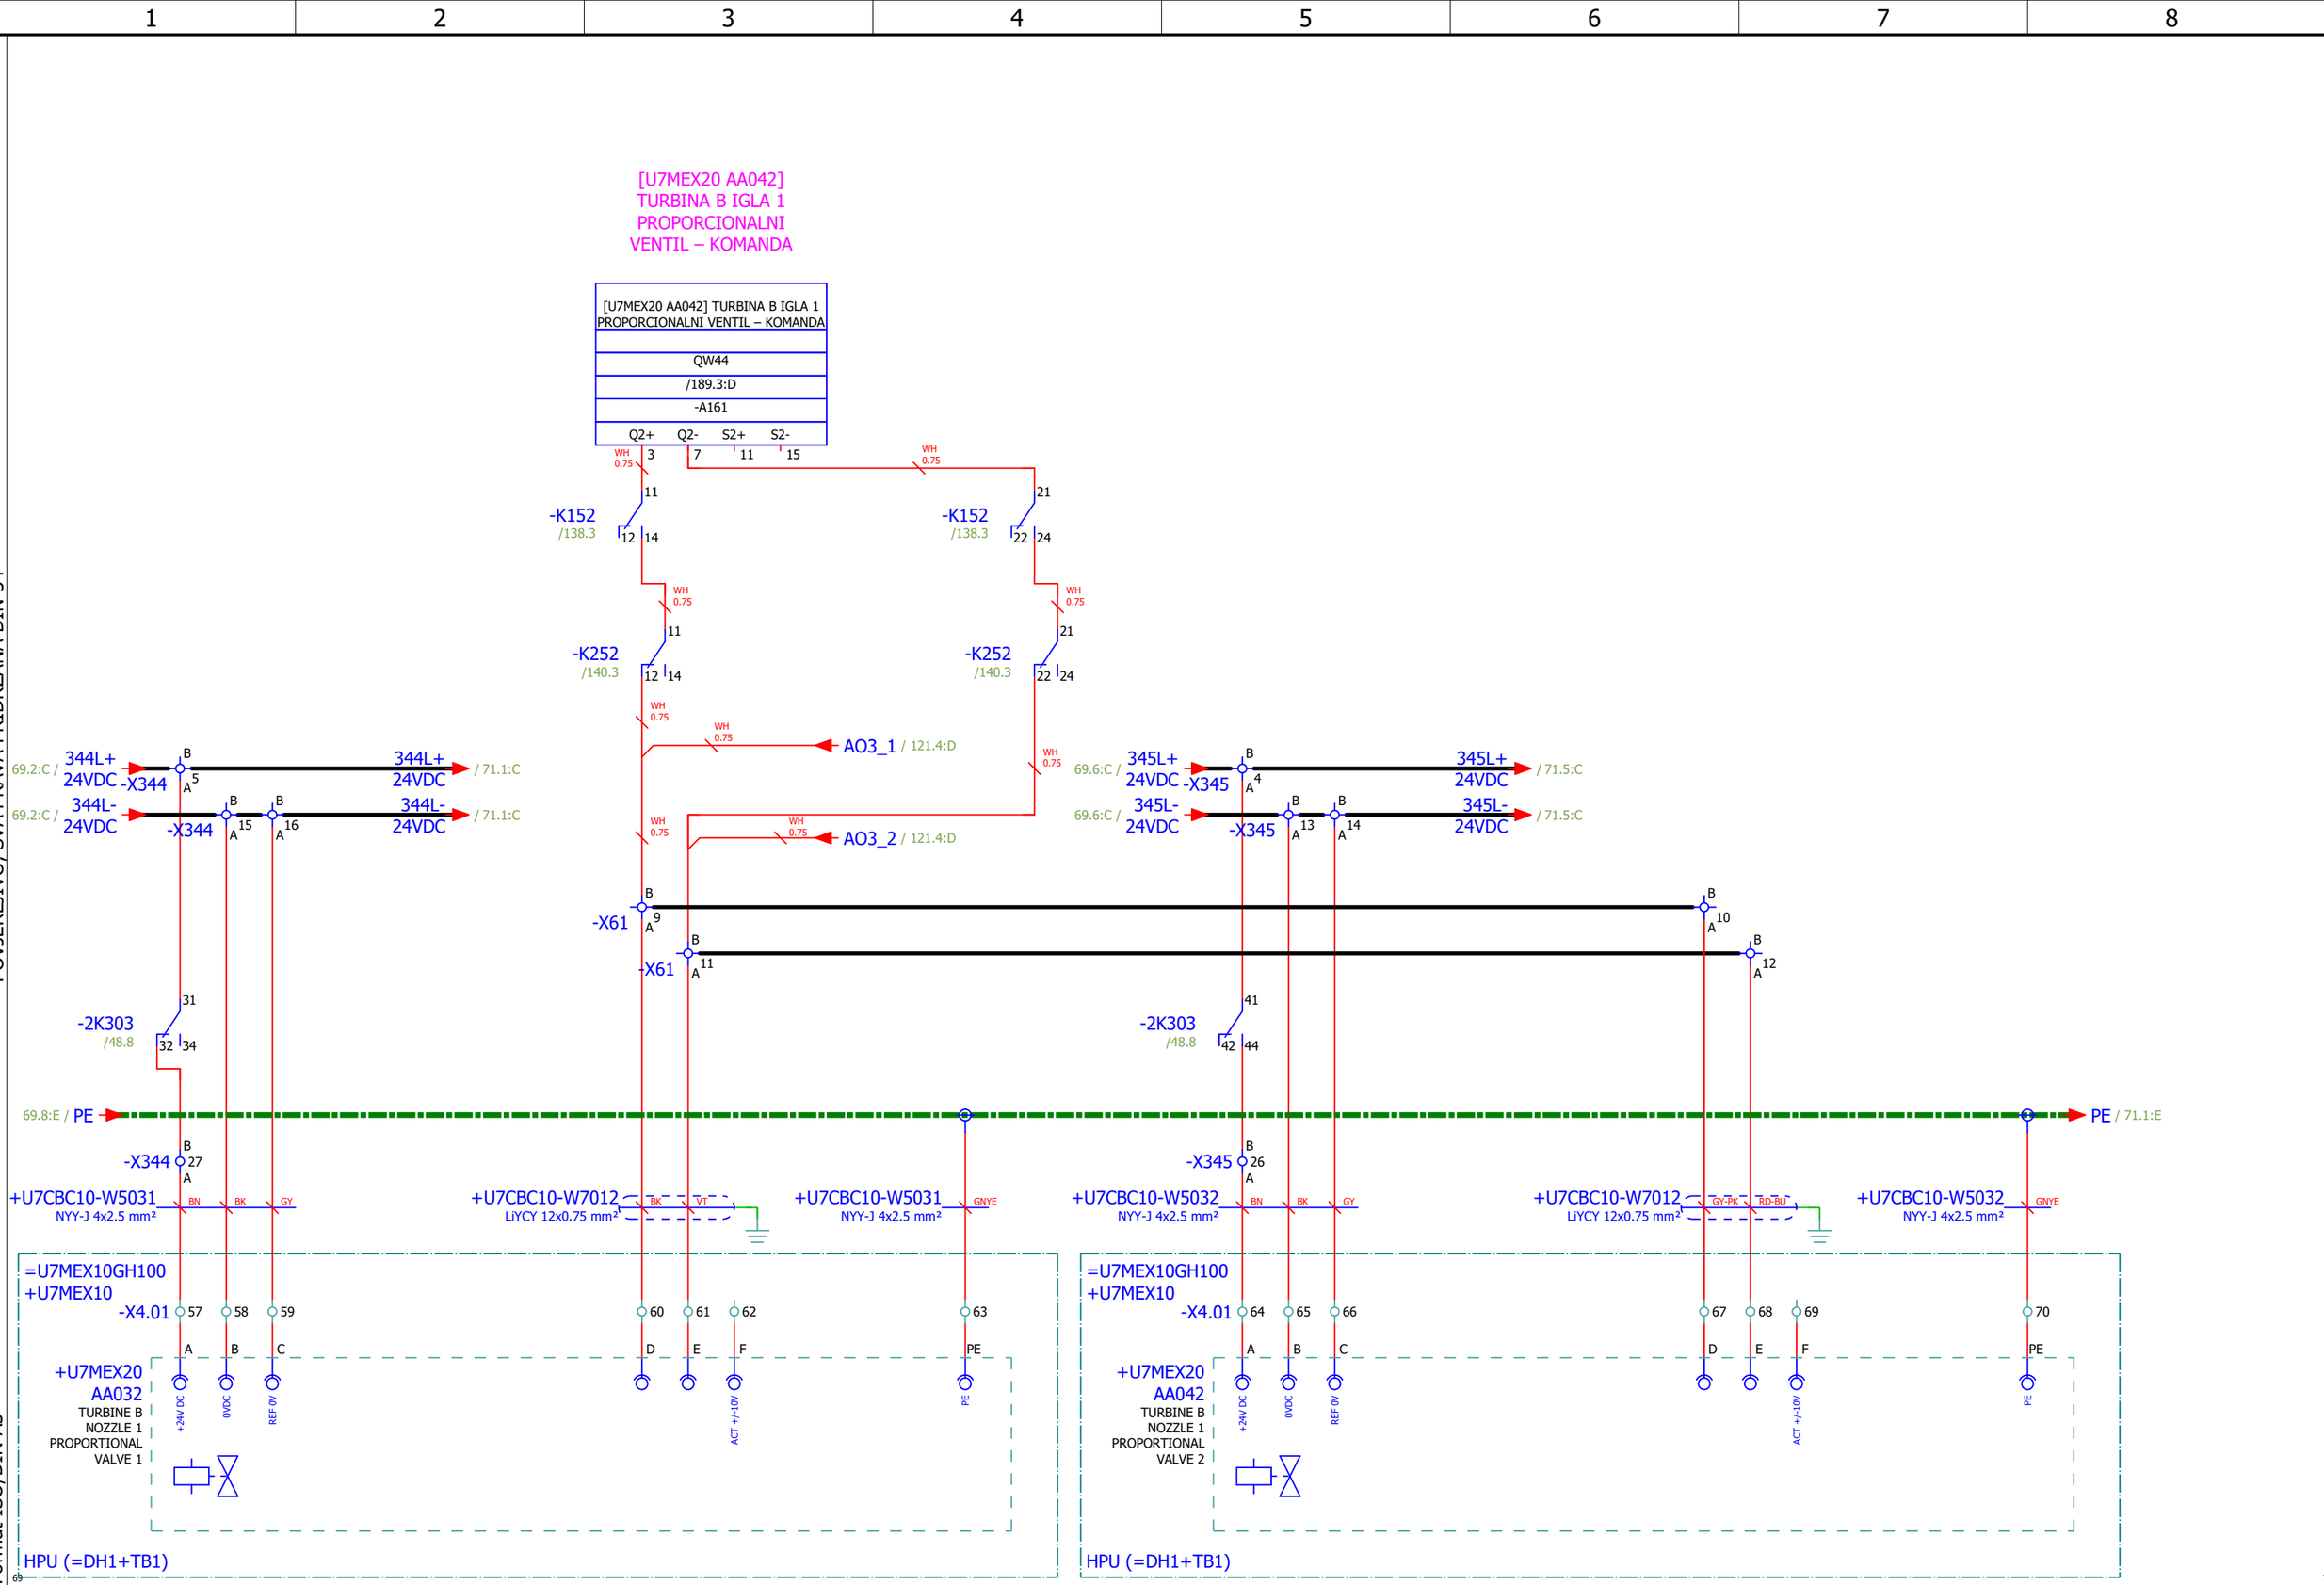

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 3	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 70
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 70 / 290

[U7MEX20 AA043]
TURBINA B IGLA 2
PROPORCIONALNI
VENTIL – KOMANDA

[U7MEX20 AA043] TURBINA B IGLA 2 PROPORCIONALNI VENTIL – KOMANDA
QW46
/189.3:E
-A161
Q3+ Q3- S3+ S3-

WH 0.75 4 8 12 16

-K153 /138.4: 11 14 — 21 24

-K253 /140.4: 11 14 — 21 24

AO4_1 / 121.6:D

AO4_2 / 121.6:D

70.2:C / 344L+ 24VDC -X344 A6 B — 344L+ 24VDC / 72.1:C

70.2:C / 344L- 24VDC -X344 A17 B A18 B — 344L- 24VDC / 72.1:C

70.6:C / 345L+ 24VDC -X345 A5 B — 345L+ 24VDC / 72.5:C

70.6:C / 345L- 24VDC -X345 A15 B A16 B — 345L- 24VDC / 72.5:C

-X61 A13 B — A14 B

-X61 A15 B — A16 B

-2K304 /49.1: 31 32 34 — 41 42 44

70.8:E / PE — PE / 72.1:E

-X345 A21 B

-X344 A24 B

+U7CBC10-W5013 NYY-J 4x2.5 mm² BN BK GY

+U7CBC10-W7013 LiYCY 12x0.75 mm² WH BN

+U7CBC10-W5013 NYY-J 4x2.5 mm² GNYE

+U7CBC10-W5014 NYY-J 4x2.5 mm² BN BK GY

+U7CBC10-W7013 LiYCY 12x0.75 mm² GN YE

+U7CBC10-W5014 NYY-J 4x2.5 mm² GNYE

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
-X4.01: 71 A, 72 B, 73 C, 74 D, 75 E, 76 F, 77 PE

+U7MEX20
AA033
TURBINE B
NOZZLE 2
PROPORTIONAL
VALVE 1
+24V DC, 0VDC, REF 0V, ACT +/-10V, PE

HPU (=DH1+TB1)

78

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
-X4.01: 78 A, 79 B, 80 C, 81 D, 82 E, 83 F, 84 PE

+U7MEX20
AA043
TURBINE B
NOZZLE 2
PROPORTIONAL
VALVE 2
+24V DC, 0VDC, REF 0V, ACT +/-10V, PE

HPU (=DH1+TB1)


72

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 4	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 71
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 71 / 290

[U7MEX34 AA010]
TURBINA A ODREZAČ
PROPORCIONALNI
VENTIL - KOMANDA

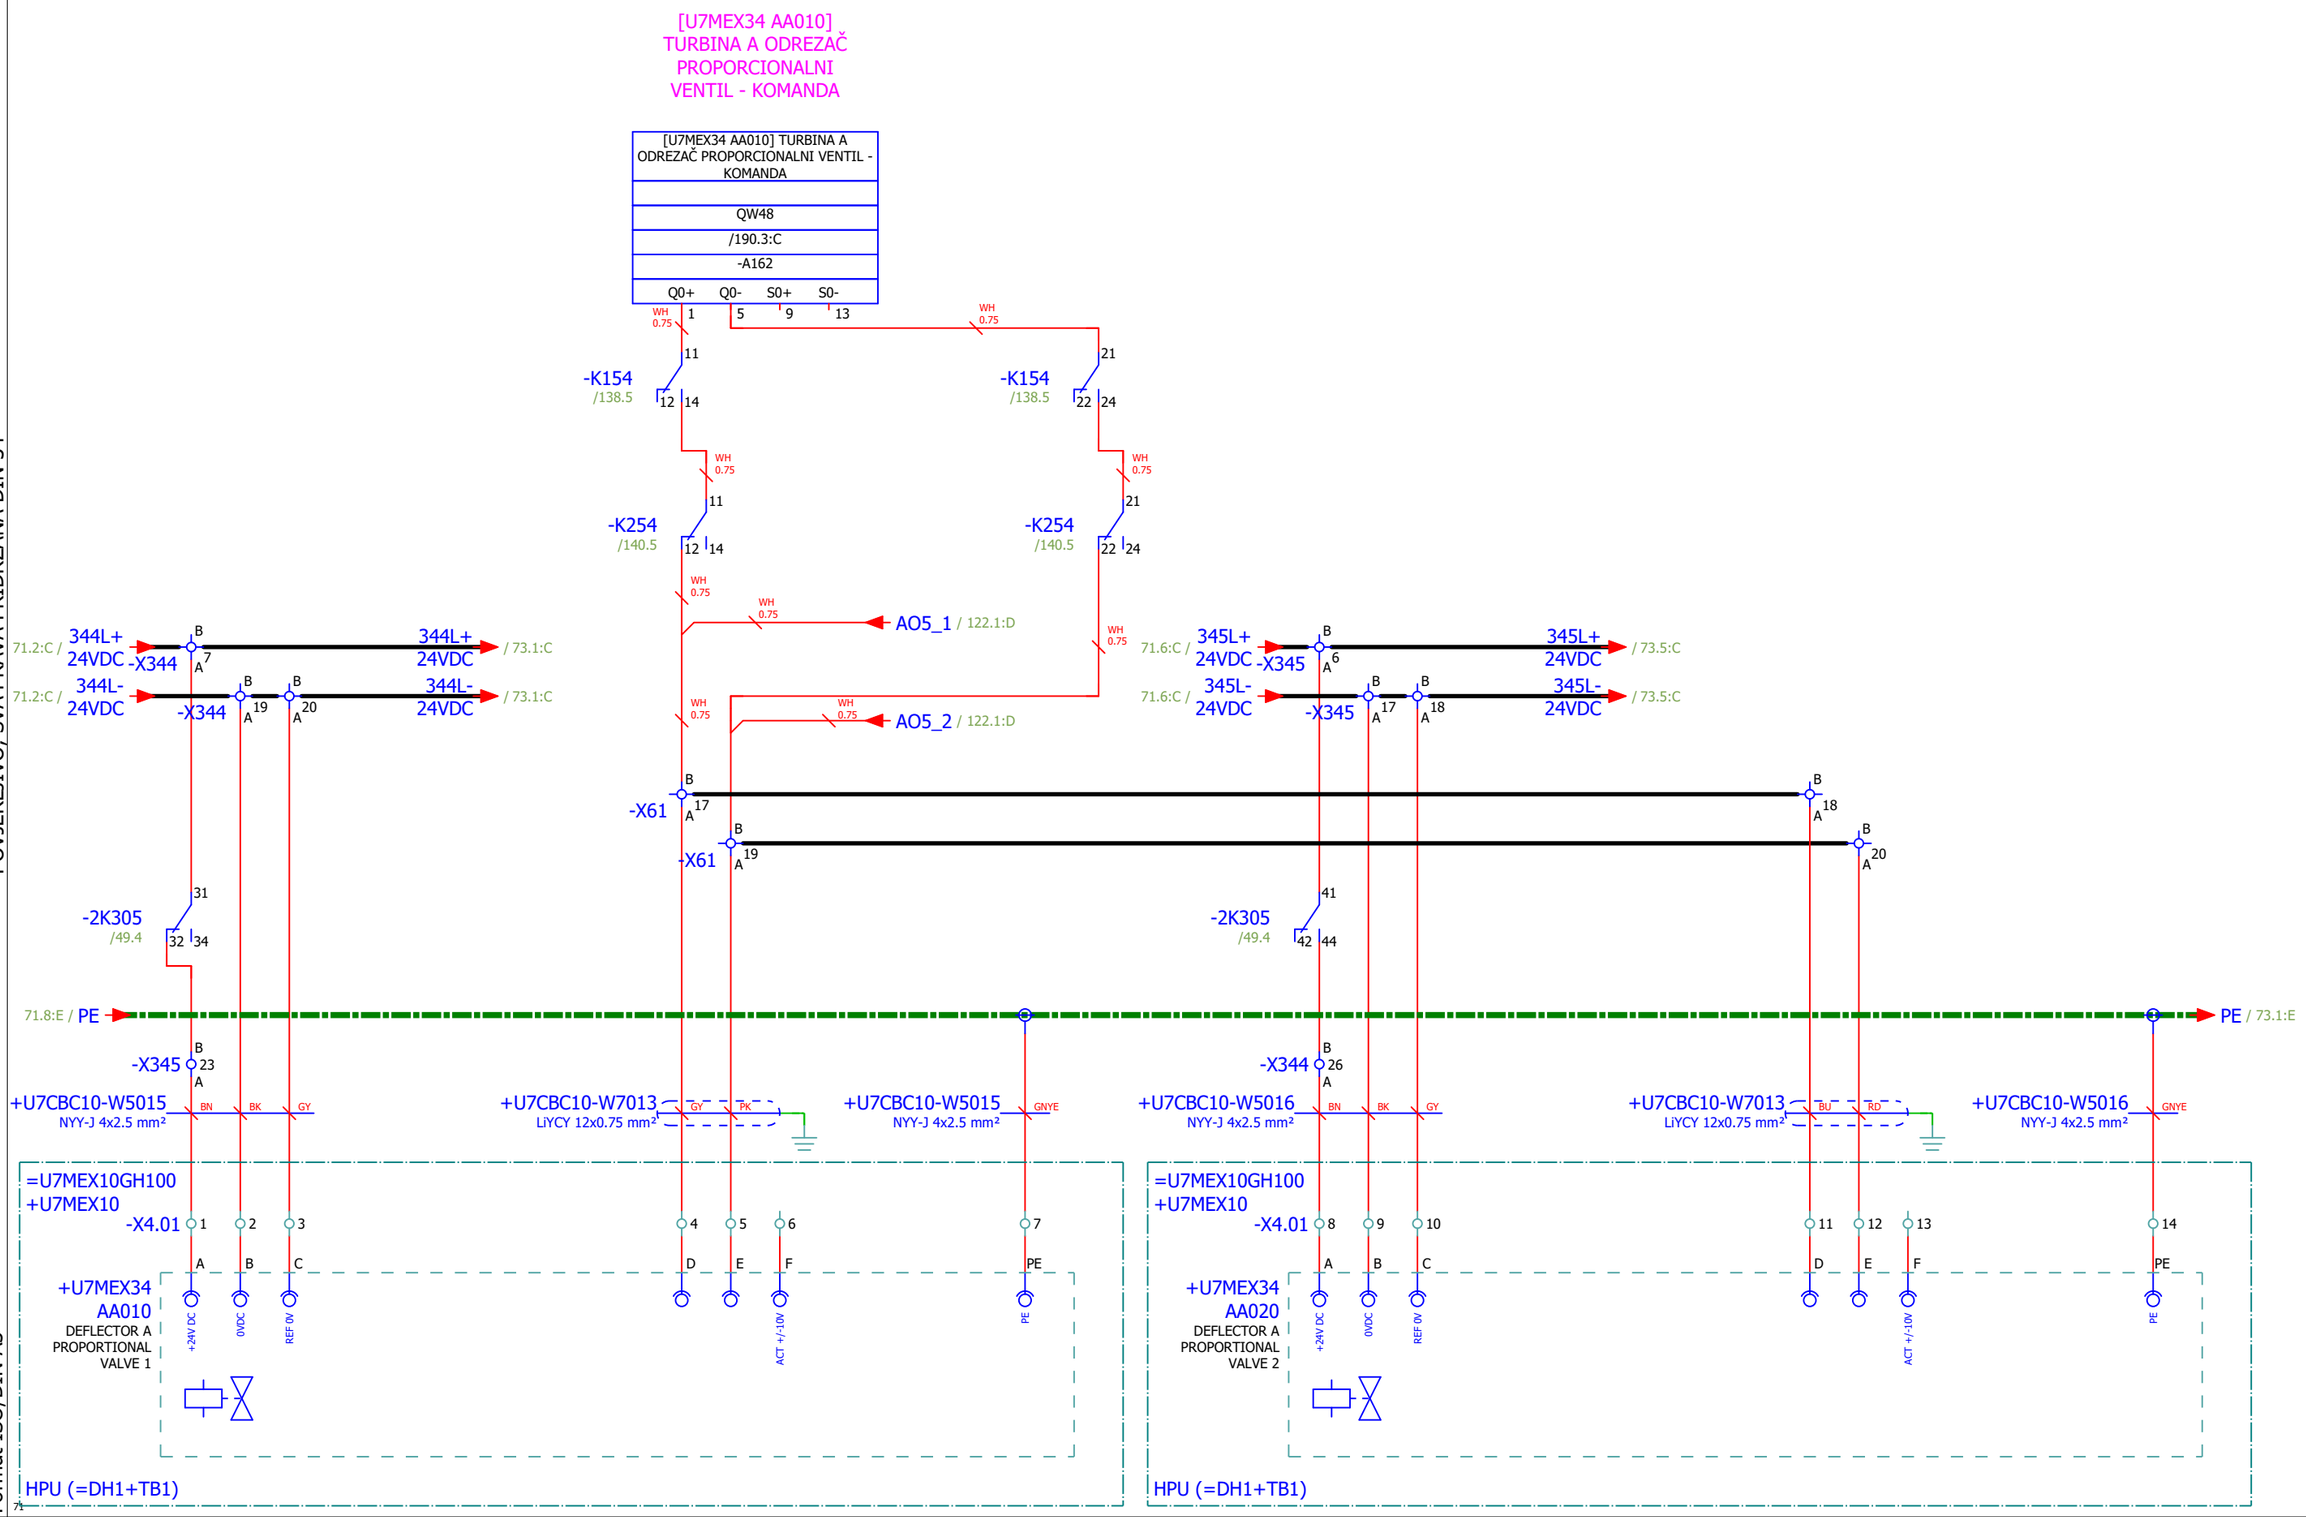

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 5	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 72
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 72 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

A B C D E F

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

[U7MEX34 AA021]
TURBINA B ODREZAČ
PROPORCIONALNI
VENTIL - KOMANDA

[U7MEX34 AA021] TURBINA B ODREZAČ PROPORCIONALNI VENTIL - KOMANDA
QW50
/190.3:C
-A162
Q1+ Q1- S1+ S1-

WH 0.75 2 — 6 — 10 — 14 — WH 0.75

-K155 /138.6: 11 → 12 14 ; 21 → 22 24

WH 0.75 11 → -K255 /140.6: 12 14 ; WH 0.75 21 → -K255 /140.6: 22 24

WH 0.75 — AO6_1 / 122.3:D

WH 0.75 — AO6_2 / 122.3:D

72.2:C / 344L+ 24VDC -X344 B A 8

72.2:C / 344L- 24VDC -X344 B A 21, B A 22

72.6:C / 345L+ 24VDC -X345 B A 7

72.6:C / 345L- 24VDC -X345 B A 19, B A 20

-X61 B A 21

-X61 B A 23

-X61 B A 22

-X61 B A 24

-2K306 /49.5: 31 → 32 34

-2K306 /49.5: 41 → 42 44

72.8:E / PE — PE

-X345 B A 25

-X344 B A 28

+U7CBC10-W5017 NYY-J 4x2.5 mm² BN BK GY

+U7CBC10-W7013 LiYCY 12x0.75 mm² BK VT

+U7CBC10-W5017 NYY-J 4x2.5 mm² GNYE

+U7CBC10-W5018 NYY-J 4x2.5 mm² BN BK GY

+U7CBC10-W7013 LiYCY 12x0.75 mm² GY-PK RD-BU

+U7CBC10-W5018 NYY-J 4x2.5 mm² GNYE

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
-X4.01 15 16 17 18 19 20 21 — A B C D E F PE

+U7MEX34
AA011
DEFLECTOR B
PROPORTIONAL
VALVE 1
+24V DC · 0VDC · REF 0V · ACT +/-10V · PE

HPU (=DH1+TB1)

72

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
-X4.01 22 23 24 25 26 27 28 — A B C D E F PE

+U7MEX34
AA021
DEFLECTOR B
PROPORTIONAL
VALVE 1
+24V DC · 0VDC · REF 0V · ACT +/-10V · PE


HPU (=DH1+TB1)

74


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 6	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 73
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 73 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


BRZINA TURBINE

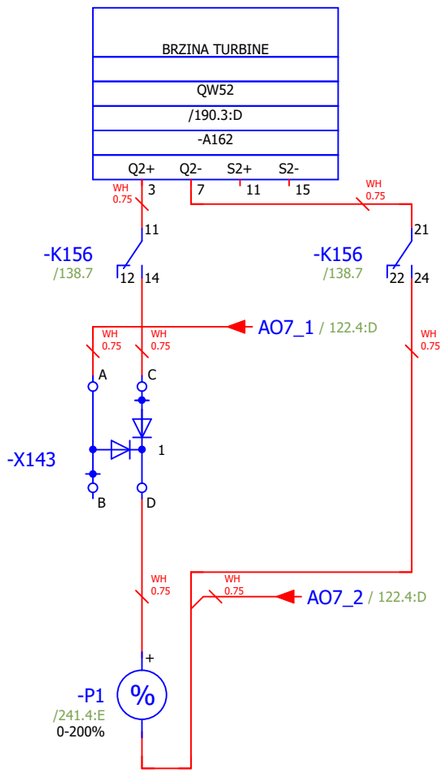


REZERVA

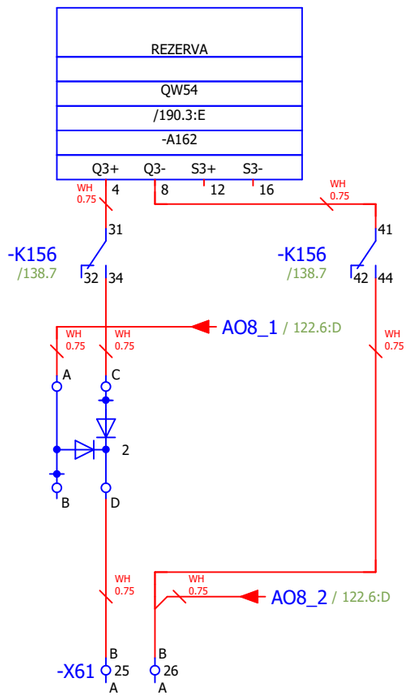

REZERVA

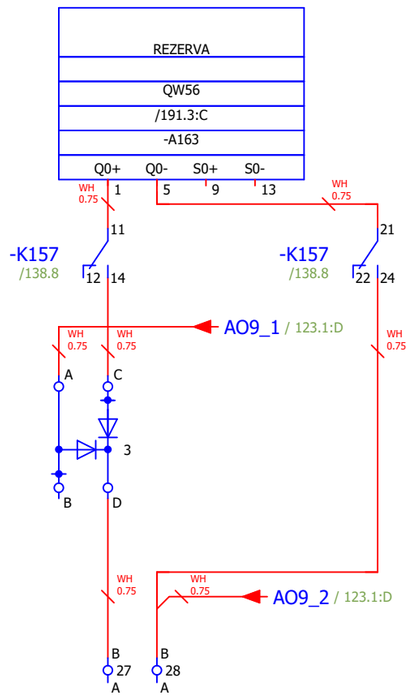

REZERVA

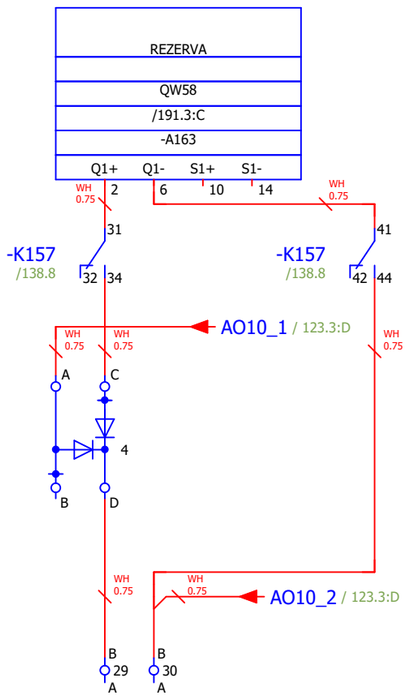


Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 7 - 10	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 74
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 74 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

REZERVA

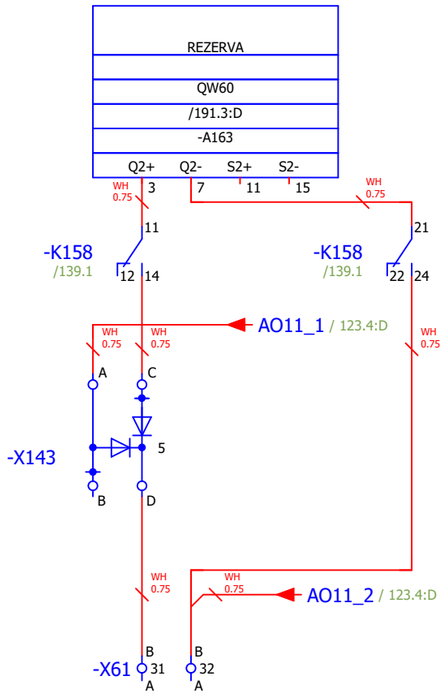

REZERVA

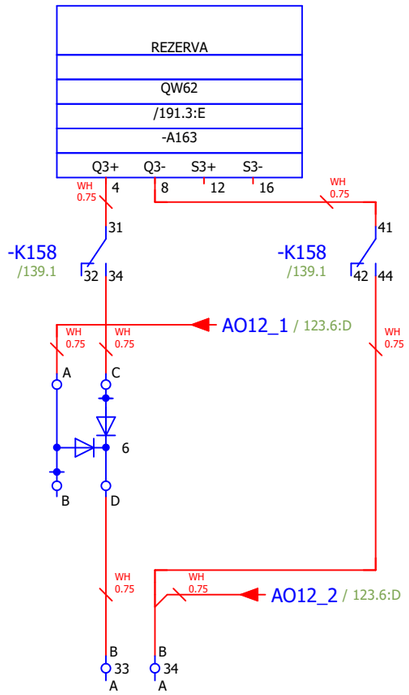

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 11 - 14	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 75
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 75 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 15 - 18	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 76
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 76 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 19 -20	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 77
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 77 / 290


Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

BRZINA MJERENJE 1

BRZINA MJERENJE 2


VFU MJERENJE FREKVENCIJE MREŽE

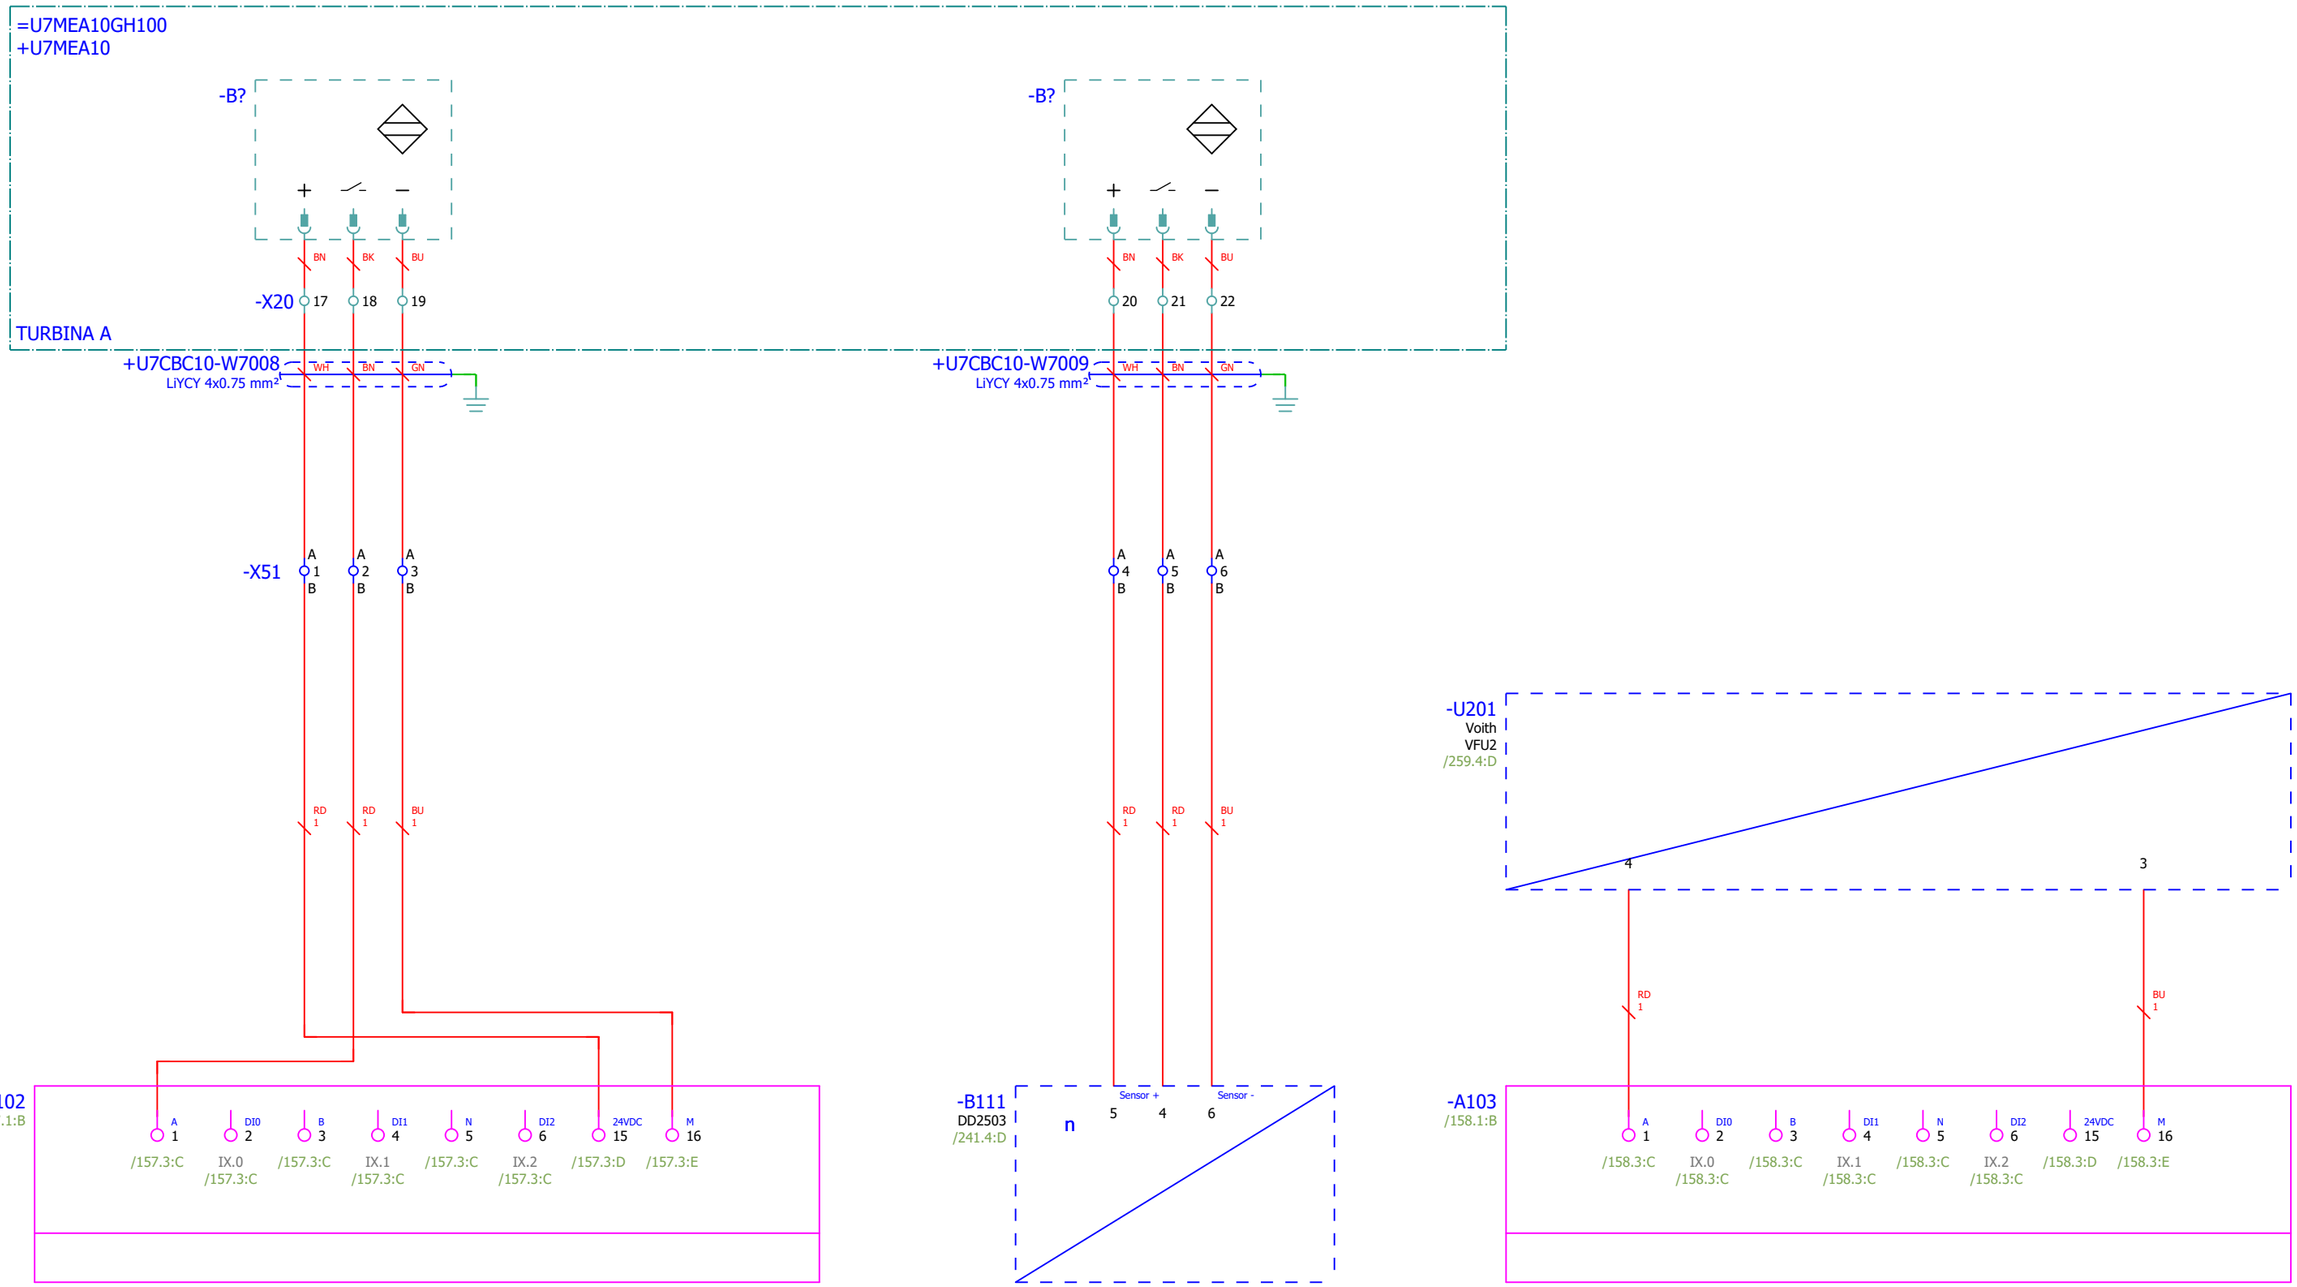

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 MJERENJE BRZINE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 78
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 78 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

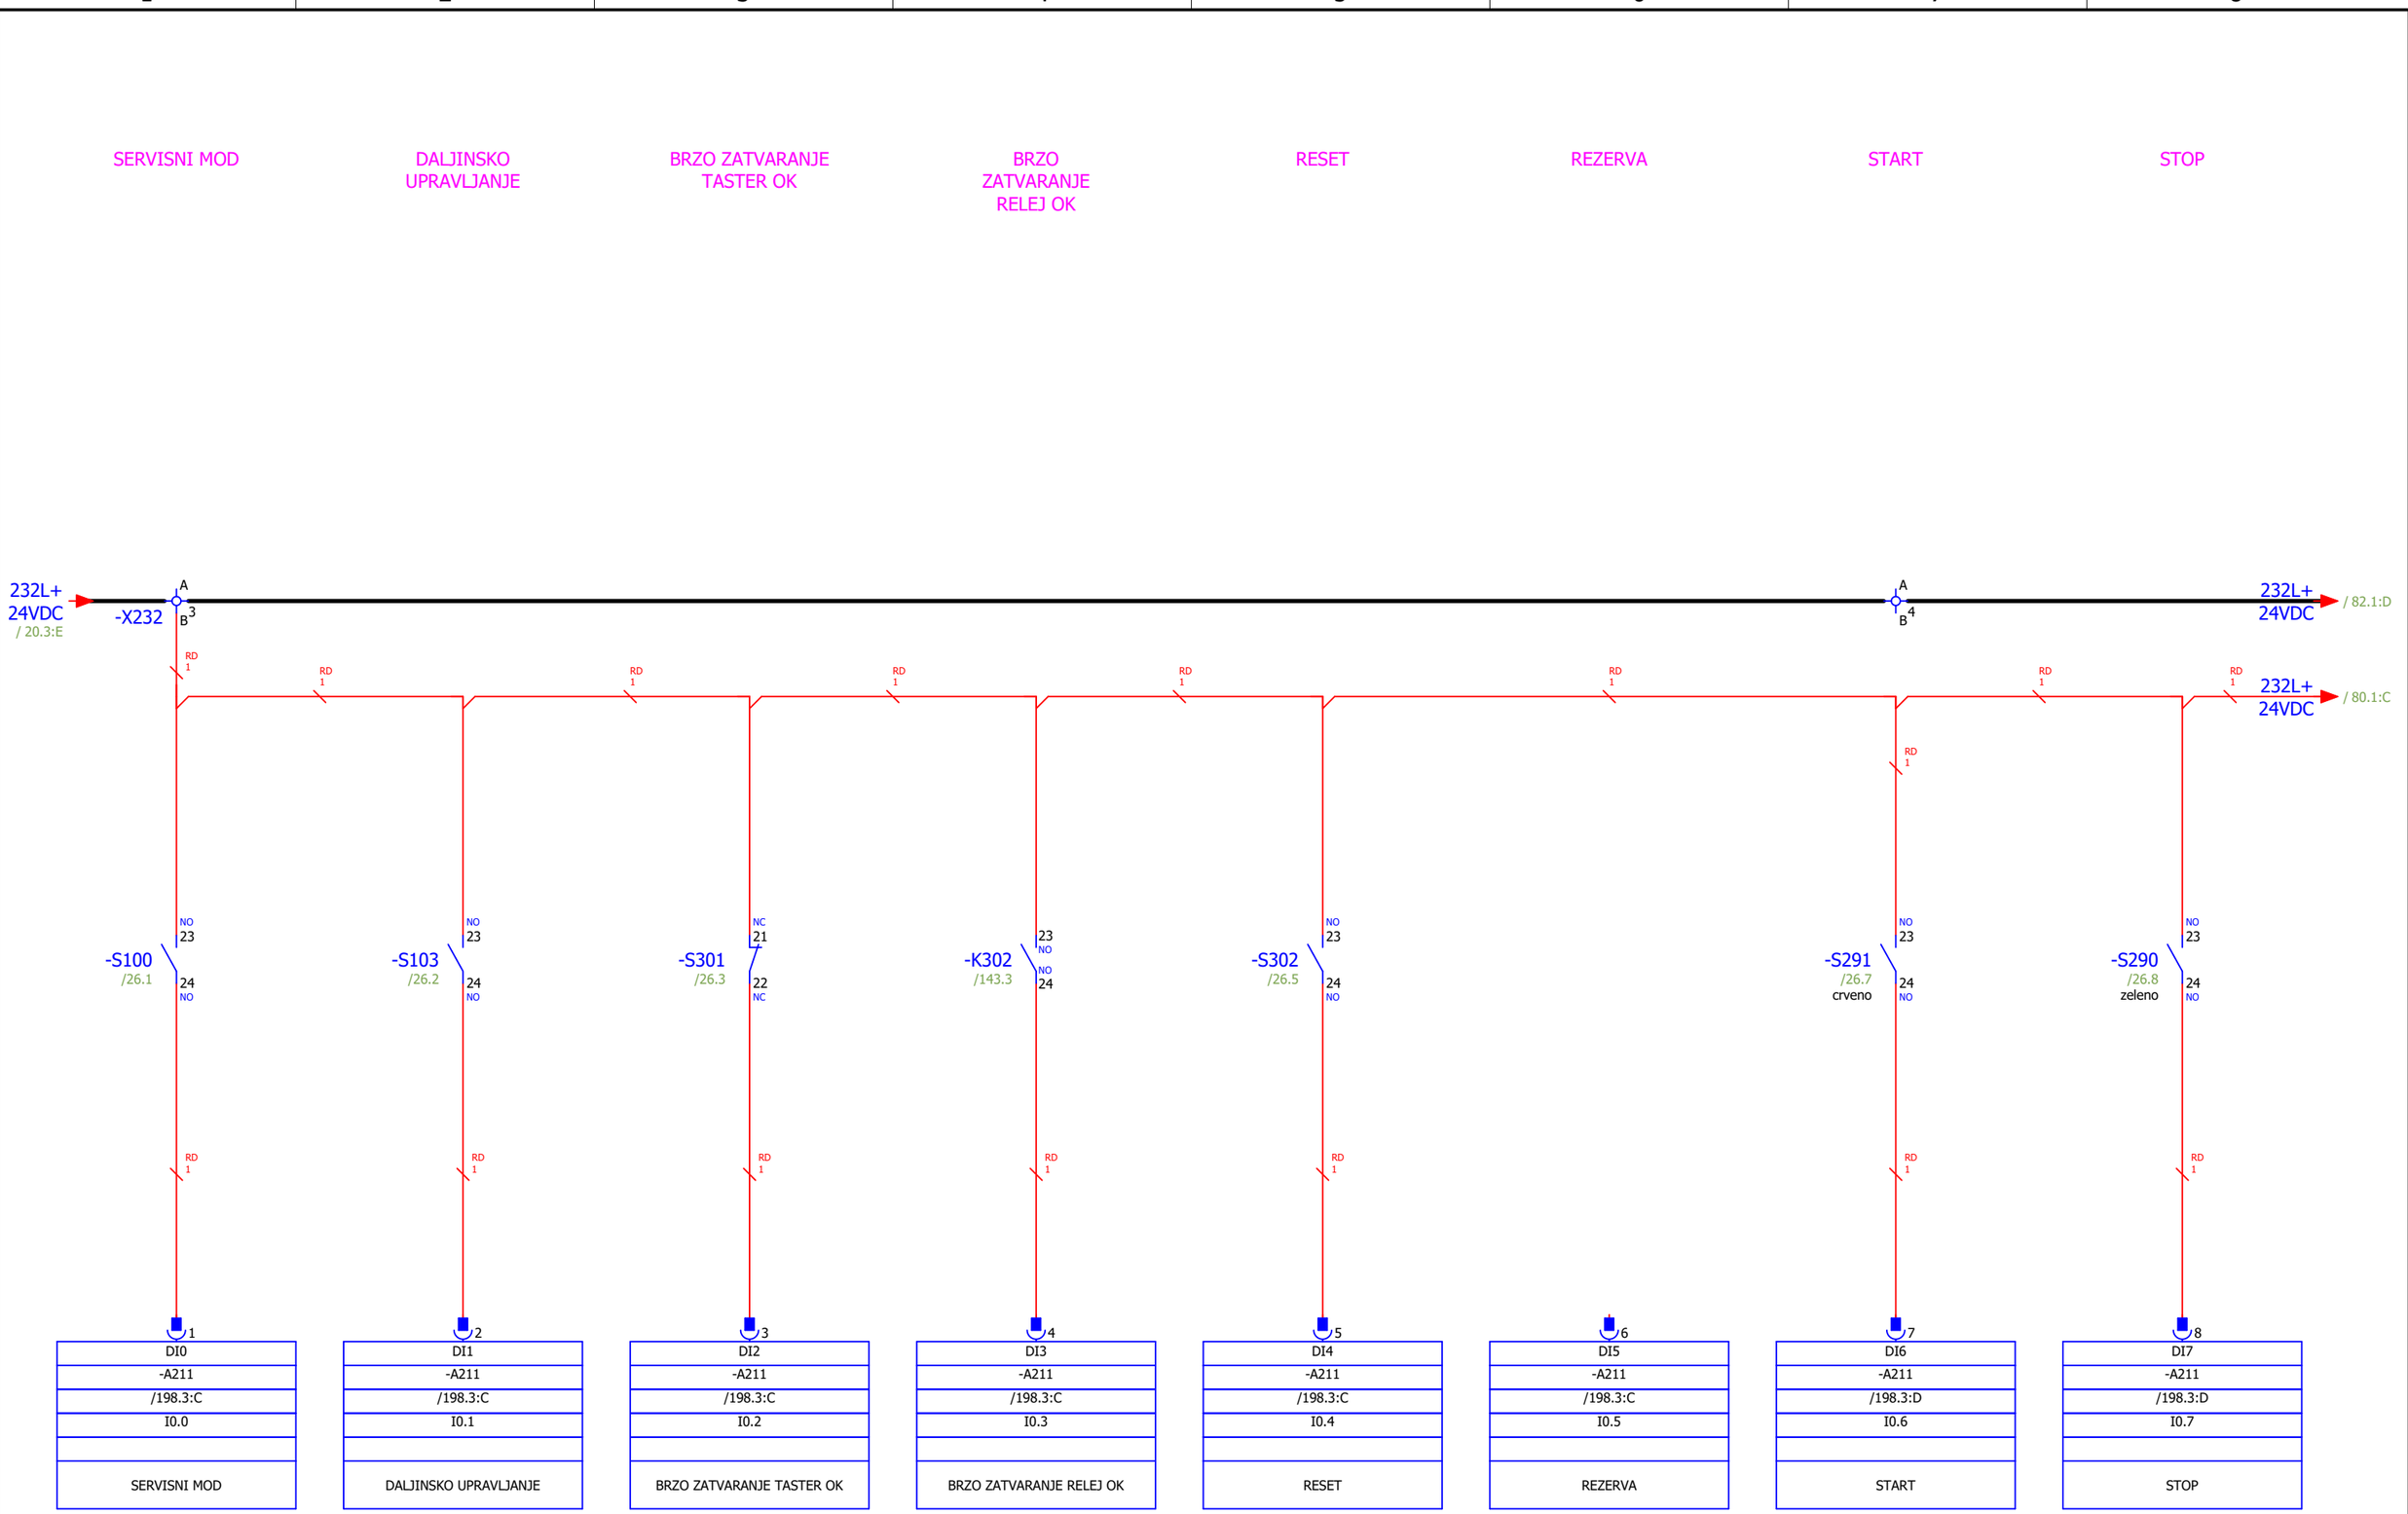

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 0.0 - 0.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 79
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 79 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

DC PRETVARAČ 1 OK	DC PRETVARAČ 2 OK	220 VDC MCB GRUPA OK	OVAJ PLC 24VDC MCB GRUPA OK	DRUGI PLC 24VDC MCB GRUPA OK	ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - ISKLJUČENJE	POBJEG RELEJ ISPAD OK	ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - ALARM

232L+
24VDC
/ 79.8:C

RD 1

-K100 /25.1 — 21 / 22 24
-K101 /25.2 — 21 / 22 24
-K102 /25.3 — 21 / 22 24
-K104 /25.5 — 21 / 22 24
-K103 /25.4 — 21 / 22 24
-K106 /25.8 — 21 / 22 24
-B211 /11.2 — 13 / 15 14
-K105 /25.6 — 21 / 22 24

RD 1

9	10	11	12	13	14	15	16
DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A211	-A211	-A211	-A211	-A211	-A211	-A211	-A211
/198.3:D	/198.3:D	/198.3:D	/198.3:E	/198.3:E	/198.3:E	/198.3:E	/198.3:E
I1.0	I1.1	I1.2	I1.3	I1.4	I1.5	I1.6	I1.7
DC PRETVARAČ 1 OK	DC PRETVARAČ 2 OK	220 VDC MCB GRUPA OK	OVAJ PLC 24VDC MCB GRUPA OK	DRUGI PLC 24VDC MCB GRUPA OK	ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - ISKLJUČENJE	POBJEG RELEJ ISPAD OK	ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - ALARM

232L+
24VDC
/ 81.1:C

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 1.0 - 1.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 80
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 80 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

1	2	3	4	5	6	7	8
UKLJUČI PRIČUVNI CPU	GLAVNI CPU ŽIV 1	GLAVNI CPU ŽIV 2	ONEMOGUĆI KOČIONU IGLU	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA
DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
-A212	-A212	-A212	-A212	-A212	-A212	-A212	-A212
/199.3:C	/199.3:C	/199.3:C	/199.3:C	/199.3:C	/199.3:C	/199.3:D	/199.3:D
I2.0	I2.1	I2.2	I2.3	I2.4	I2.5	I2.6	I2.7
UKLJUČI PRIČUVNI CPU	GLAVNI CPU ŽIV 1	GLAVNI CPU ŽIV 2	ONEMOGUĆI KOČIONU IGLU	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA

232L+
24VDC
/ 80.8:C

BACKUP_PLC
_ACTIVATE
/ 140.1:C

-2K404
/53.8

-2K406
/54.8

-S221
/28.4

RD 1

11 12 14 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8

Format ISO/DIN A3

80 82

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 2.0 - 2.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 81
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 81 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 DALJINSKI

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 LADICA UMETNUTA

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 DALJINSKI


HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 LADICA UMETNUTA

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 DALJINSKI

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 LADICA UMETNUTA

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE - DALJINSKI

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – LADICA UMETNUTA

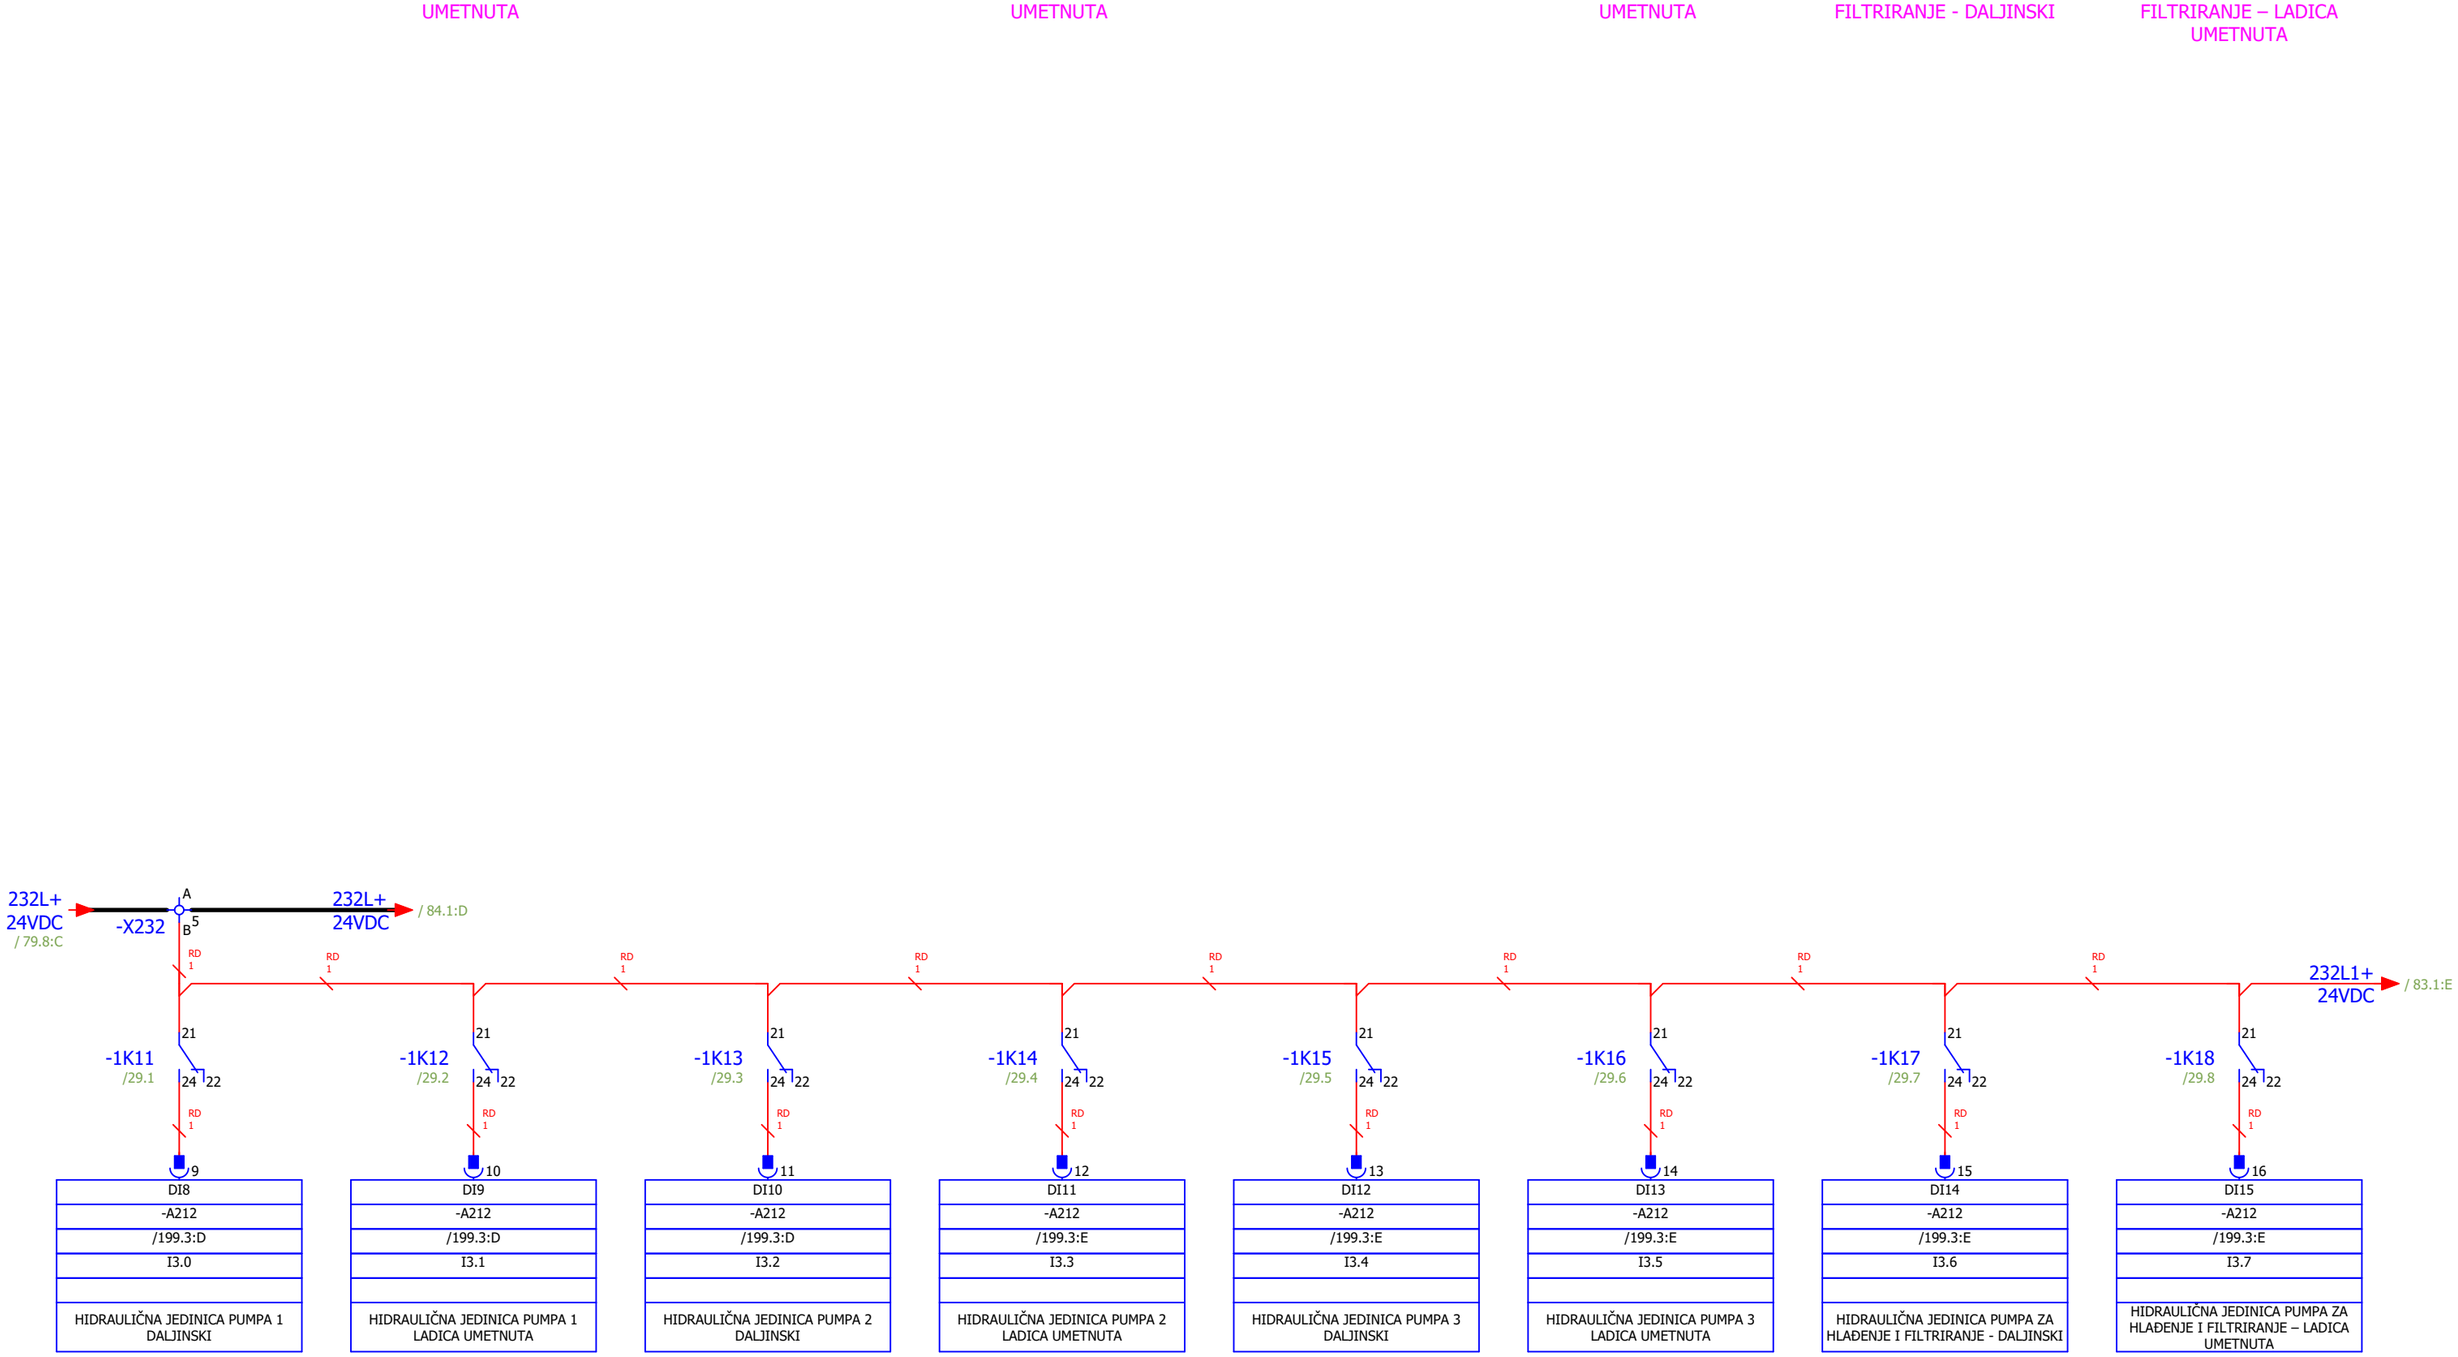

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 3.0 - 3.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 82
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 82 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 SPREMNA

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 SPREMNA

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 SPREMNA


HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE SPREMNA

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 UKLJUČENA

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 UKLJUČENA

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 UKLJUČENA

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE UKLJUČENA

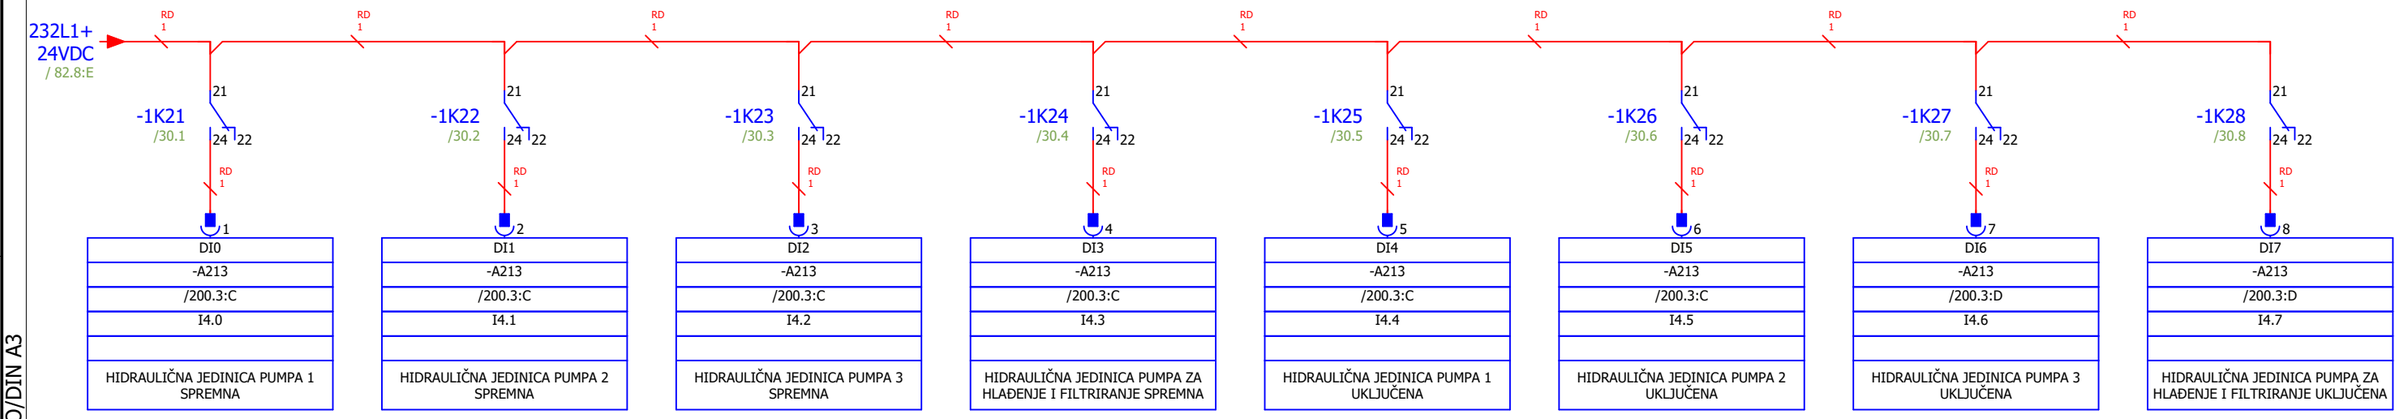

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 4.0 - 4.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 83
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 83 / 290

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 SOFT STARTER GREŠKA

HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 SOFT STARTER GREŠKA

STARTNO MAZANJE PUMPA 1 DALJINSKI

STARTNO MAZANJE PUMPA 1 LADICA UMETNUTA


STARTNO MAZANJE PUMPA 2 DALJINSKI

STARTNO MAZANJE PUMPA 2 LADICA UMETNUTA

POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 DALJINSKI

POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 LADICA UMETNUTA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

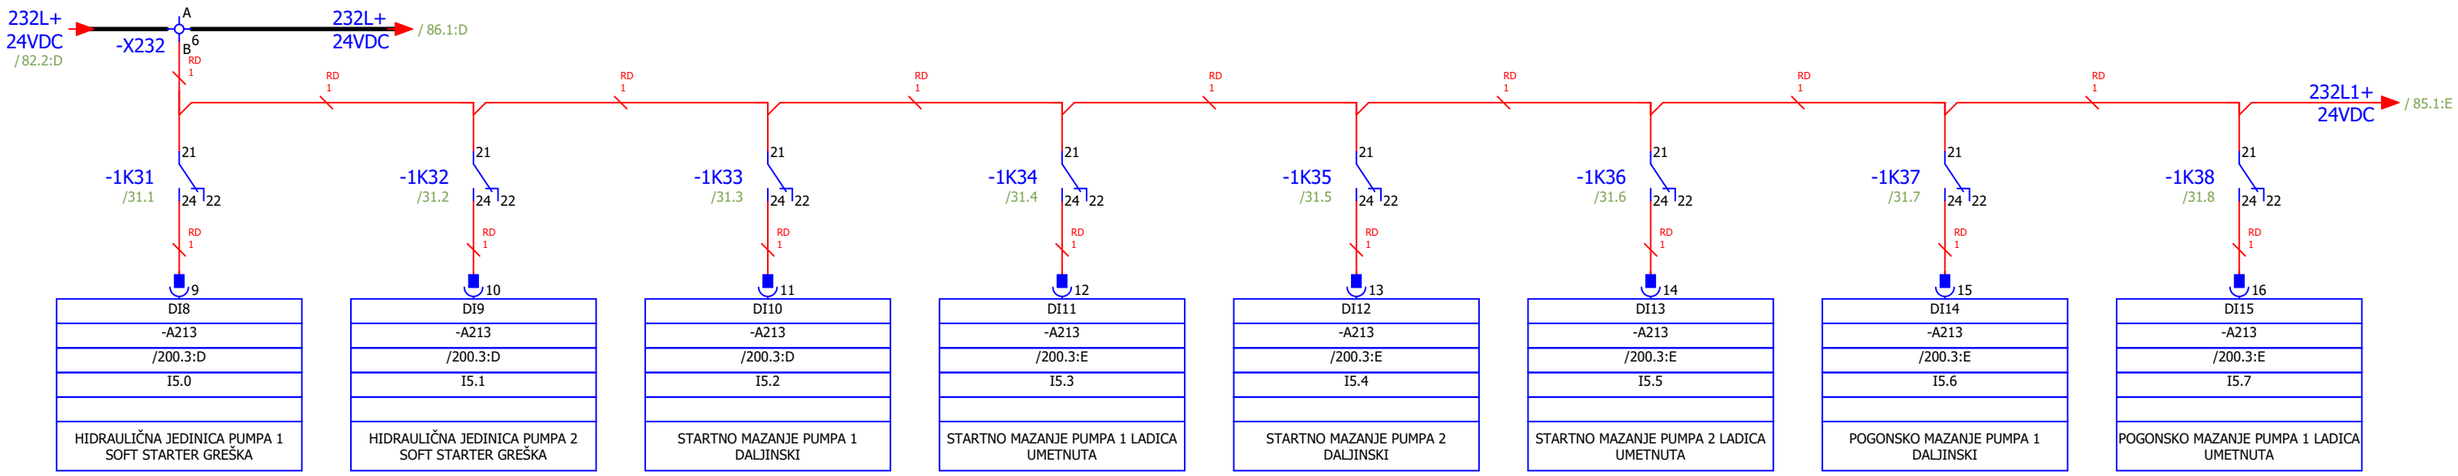

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 5.0 - 5.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 84
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 84 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 DALJINSKI

POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 LADICA UMETNUTA

STARTNO MAZANJE PUMPA 1 SPREMNA


STARTNO MAZANJE PUMPA 2 SPREMNA

POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 SPREMNA

POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 SPREMNA


STARTNO MAZANJE PUMPA 1 UKLJUČENA

STARTNO MAZANJE PUMPA 2 UKLJUČENA

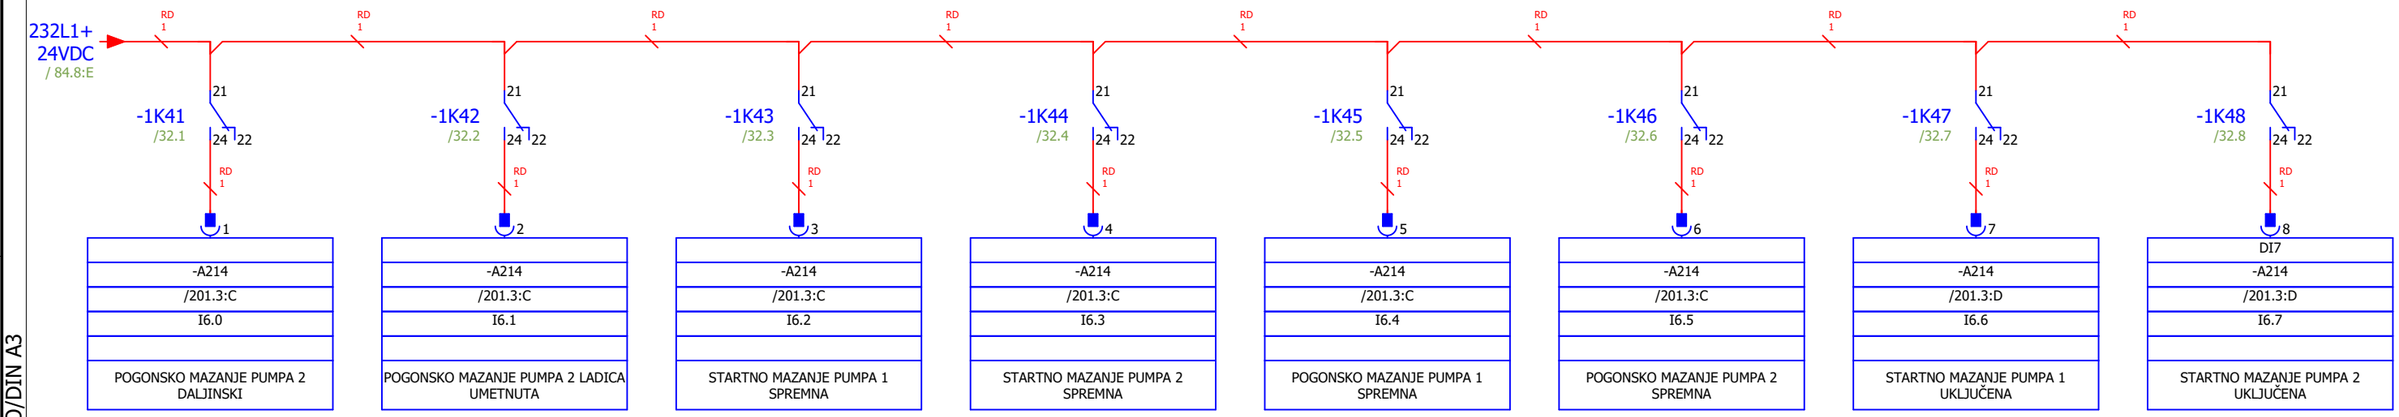

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 6.0 - 6.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 85
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 85 / 290

1	2	3	4	5	6	7	8
POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 UKLJUČENA	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 UKLJUČENA	VENTIL RASHLADE LIJEVOG LEŽAJA SPREMAN	VENTIL RASHLADE LIJEVOG LEŽAJA LADICA UMETNUTA	VENTIL RASHLADE DESNOG LEŽAJA SPREMAN	VENTIL RASHLADE DESNOG LEŽAJA LADICA UMETNUTA	[U7MEX10 CL110] HIDRAULIČNA JEDINICA RAZINA NISKA OK	[U7MEX10 CL110] HIDRAULIČNA JEDINICA RAZINA NISKA NISKA OK

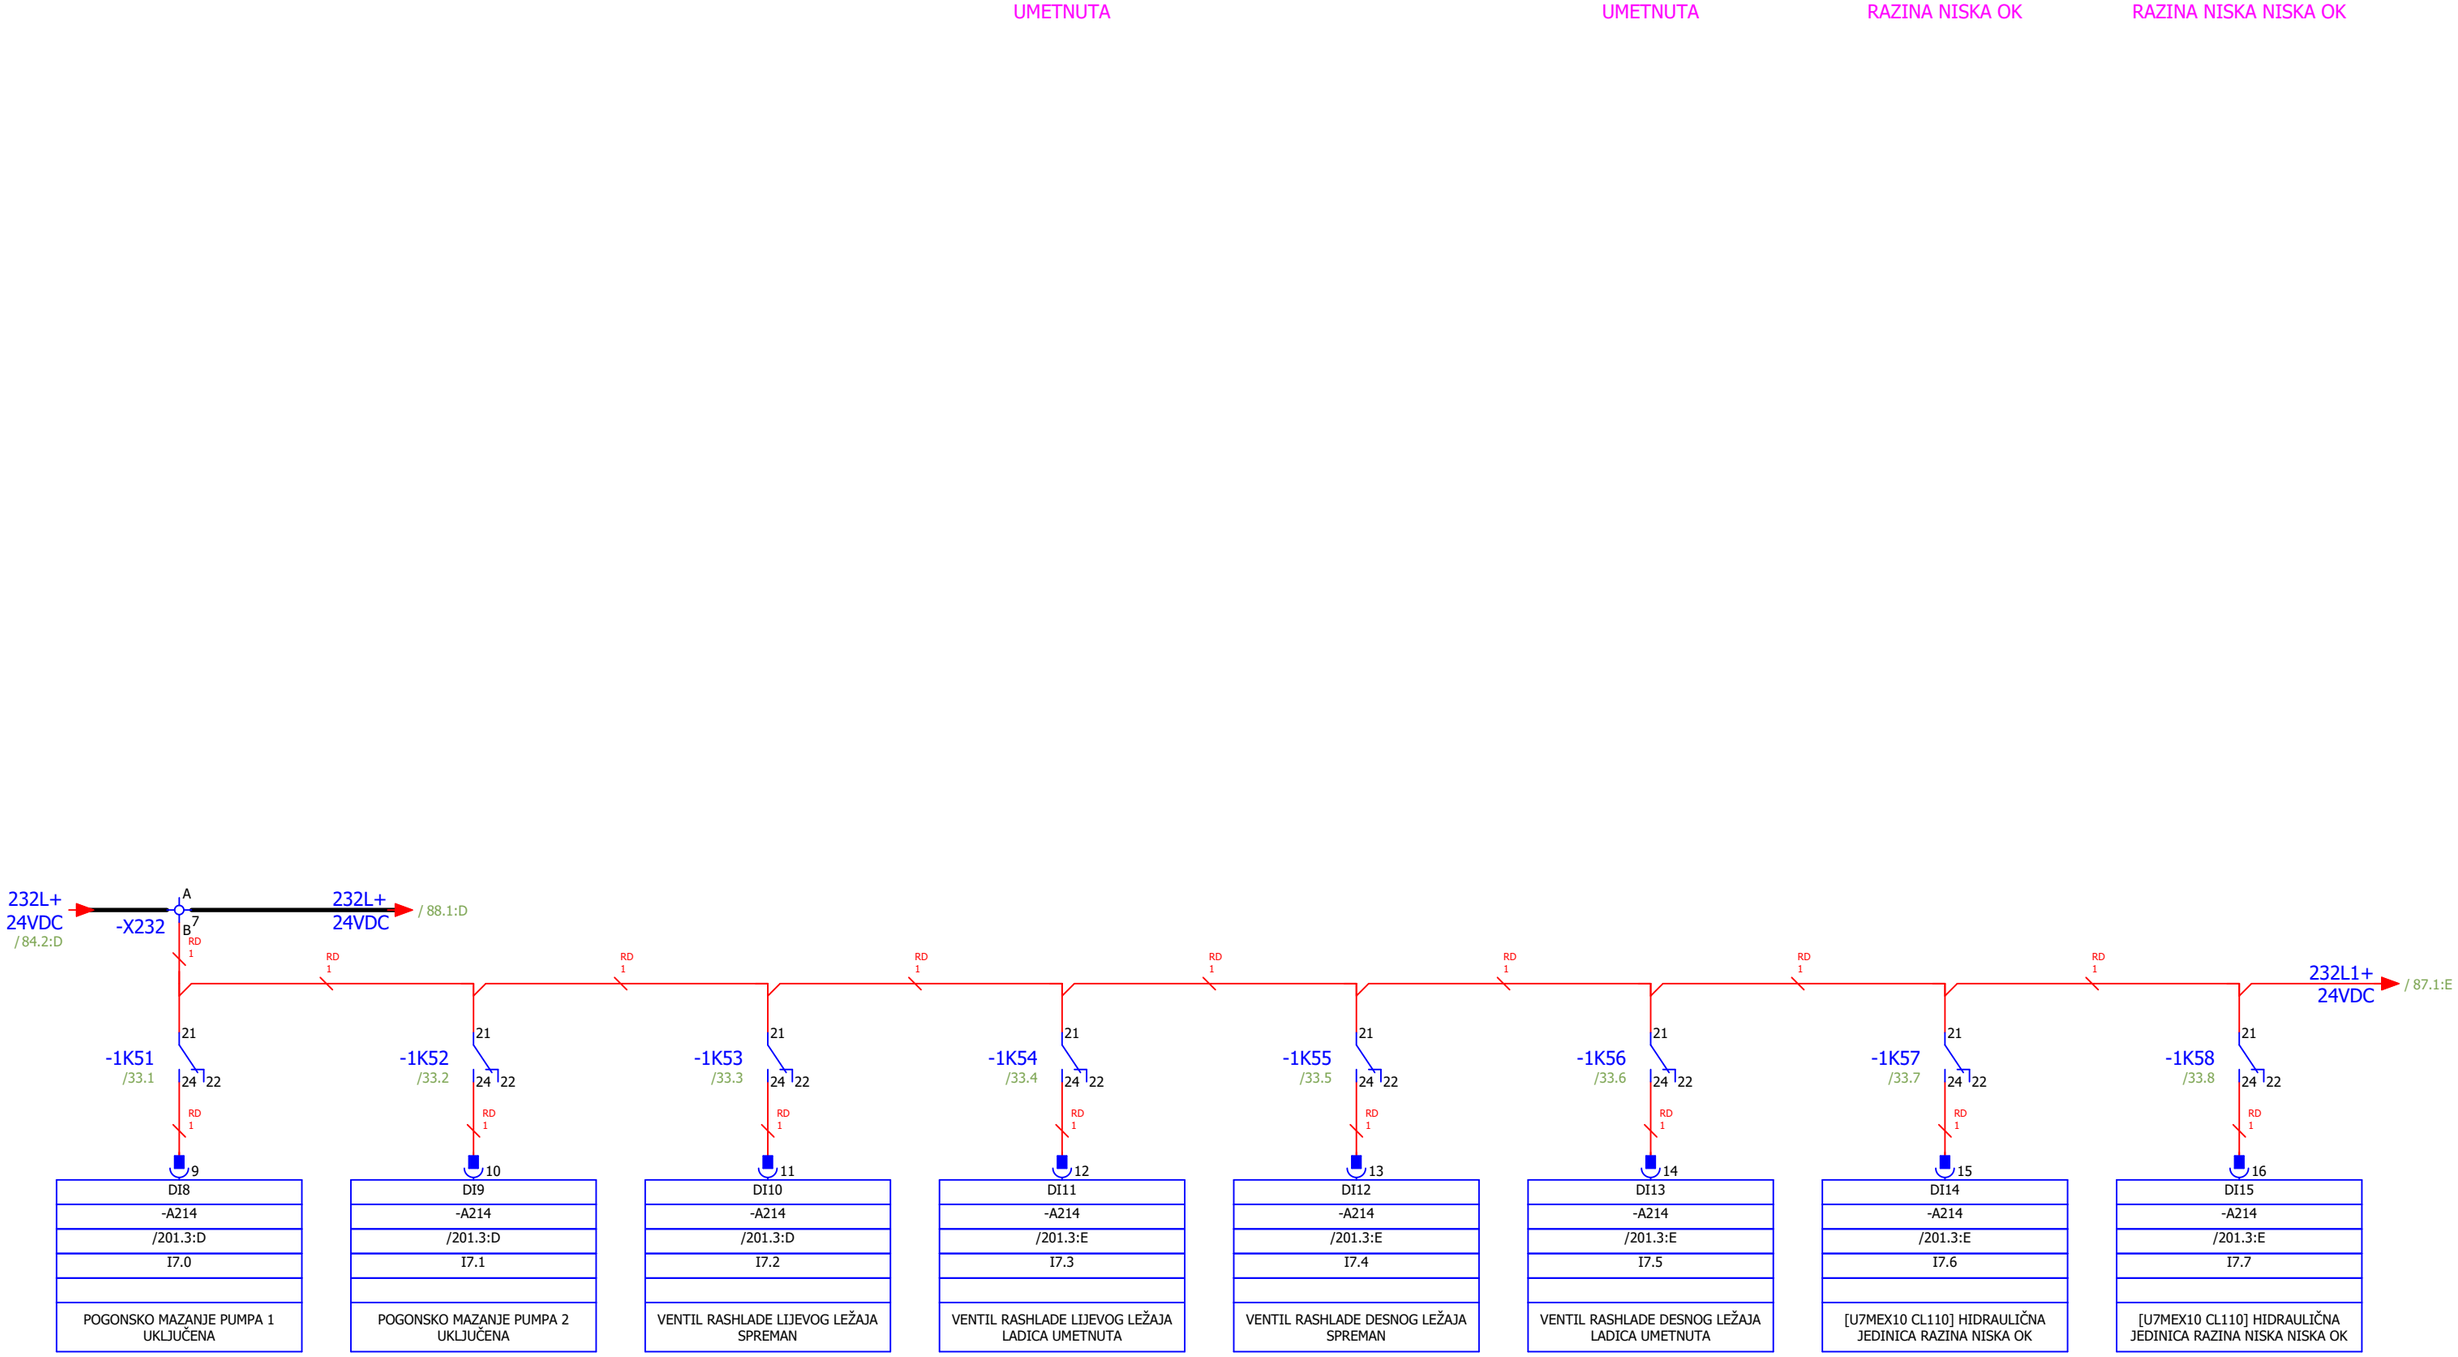

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 7.0 - 7.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 86
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 86 / 290

1 2 3 4 5 6 7 8

[U7MEX10 CL110]
HIDRAULIČNA JEDINICA
TEMPERATURA VISOKA
VISOKA OK

[U7MEX10 CP310]
HIDRAULIČNA JEDINICA
ULJNI FILTER ZAČEPLJEN
75% OK

[U7MEX10 CP320]
HIDRAULIČNA JEDINICA
ULJNI FILTER ZAČEPLJEN
OK


[U7MEX10 CP330]
HIDRAULIČNA JEDINICA
RASHLADNI VOD ULJNI
FILTER ZAČEPLJEN OK

[U7MEX10 CP110]
HIDRAULIČNA JEDINICA
SISTEMSKI PRITISAK
NIZAK OK

[U7MEX10 CP120]
HIDRAULIČNA JEDINICA
SISTEMSKI PRITISAK
NIZAK NIZAK OK

[U7MEX71 CL110]
HIDRAULIČNA JEDINICA
MEHANIČKI BZ VENTIL OK

[U7MEX16 CP110]
HIDRAULIČNA JEDINICA
AKUMULATOR PRITISAK
NIZAK NIZAK OK

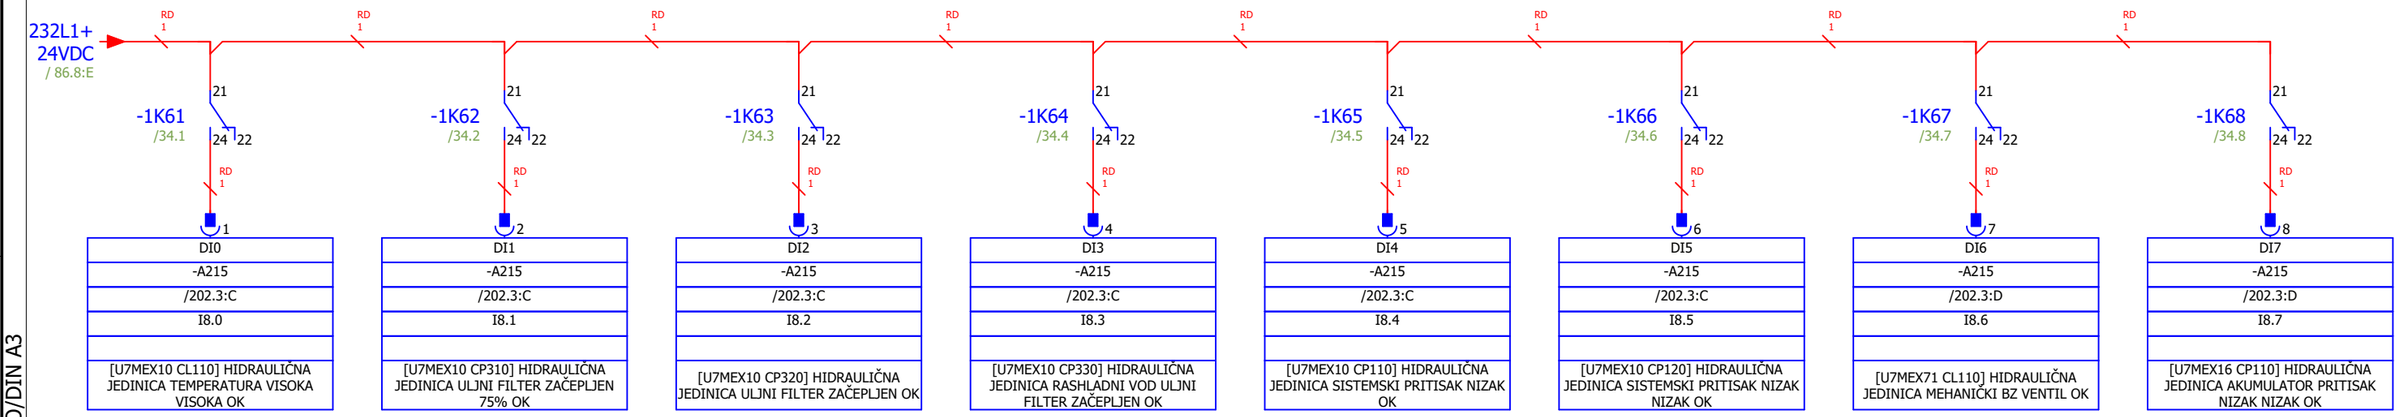

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

86

88

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 8.0 - 8.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 87
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 87 / 290

[U7MEX16 CL112] HIDRAULIČNA JEDINICA AKUMULATOR RAZINA DUŠIKA NISKA NISKA

[U7MEX16 CL111] HIDRAULIČNA JEDINICA AKUMULATOR RAZINA ULJA NISKA NISKA OK

[U7MEB10 CG113] KUGLASTI ZATVARAČ A ZATVOREN

[U7MEB10 CG112] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN 30%

[U7MEB10 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN

[U7MEB15 CG112] BYPASS VENTIL A ZATVOREN

[U7MEB15 CG111] BYPASS VENTIL A OTVOREN

[U7MEB11 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A BRTVA OTVORENA 1

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

232L+ 24VDC / 86.2:D

-X232 A B 8

232L+ 24VDC / 90.1:D

232L1+ 24VDC / 89.1:E

RD 1

	-1K71 /35.1	-1K72 /35.2	-1K73 /35.3	-1K74 /35.4	-1K75 /35.5	-1K76 /35.6	-1K77 /35.7	-1K78 /35.8
21	21	21	21	21	21	21	21	21
24 22	24 22	24 22	24 22	24 22	24 22	24 22	24 22	24 22
	9	10	11	12	13	14	15	16
	DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
	-A215	-A215	-A215	-A215	-A215	-A215	-A215	-A215
	/202.3:D	/202.3:D	/202.3:D	/202.3:E	/202.3:E	/202.3:E	/202.3:E	/202.3:E
	I9.0	I9.1	I9.2	I9.3	I9.4	I9.5	I9.6	I9.7
	[U7MEX16 CL112] HIDRAULIČNA JEDINICA AKUMULATOR RAZINA DUŠIKA NISKA NISKA	[U7MEX16 CL111] HIDRAULIČNA JEDINICA AKUMULATOR RAZINA ULJA NISKA NISKA OK	[U7MEB10 CG113] KUGLASTI ZATVARAČ A ZATVOREN	[U7MEB10 CG112] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN 30%	[U7MEB10 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN	[U7MEB15 CG112] BYPASS VENTIL A ZATVOREN	[U7MEB15 CG111] BYPASS VENTIL A OTVOREN	[U7MEB11 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A BRTVA OTVORENA 1

Format ISO/DIN A3

87

89

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 9.0 - 9.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 88
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 88 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

[U7MEB11 CG112]
KUGLASTI ZATVARAČ A
BRTVA OTVORENA 2

[U7MEB10 CG110]
KUGLASTI ZATVARAČ A
PROTOK ULJA OMOGUĆEN

[U7MEB32 CG110]
KUGLASTI ZATVARAČ A
VENTIL BRTVE OTVOREN


[??] FILTER VODE
ZAČEPLJEN OK

REZERVA

[U7MEB10 CG123]
KUGLASTI ZATVARAČ B
ZATVOREN

[U7MEB10 CG122]
KUGLASTI ZATVARAČ B
OTVOREN 30%


[U7MEB10 CG121]
KUGLASTI ZATVARAČ B
OTVOREN

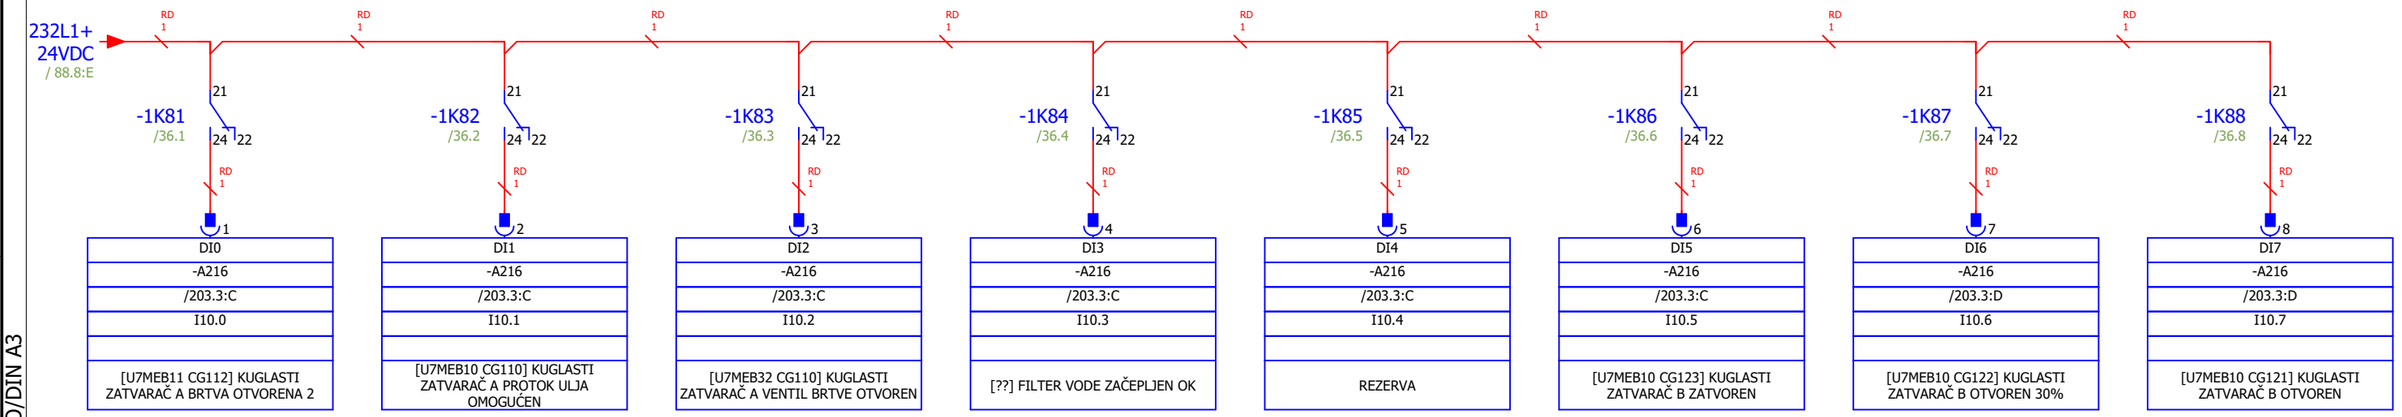

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 10.0 - 10.7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 89
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 89 / 290

1	2	3	4	5	6	7	8
[U7MEB15 CG122] BYPASS VENTIL B ZATVOREN	[U7MEB15 CG121] BYPASS VENTIL B OTVOREN	[U7MEB11 CG121] KUGLASTI ZATVARAČ B BRTVA OTVORENA 1	[U7MEB11 CG122] KUGLASTI ZATVARAČ B BRTVA OTVORENA 2	[U7MEB10 CG120] KUGLASTI ZATVARAČ B PROTOK ULJA OMOGUĆEN	[U7MEB32 CG120] VENTIL BRTVE KUGLASTOG ZATVARAČA B OTVOREN	REZERVA	REZERVA

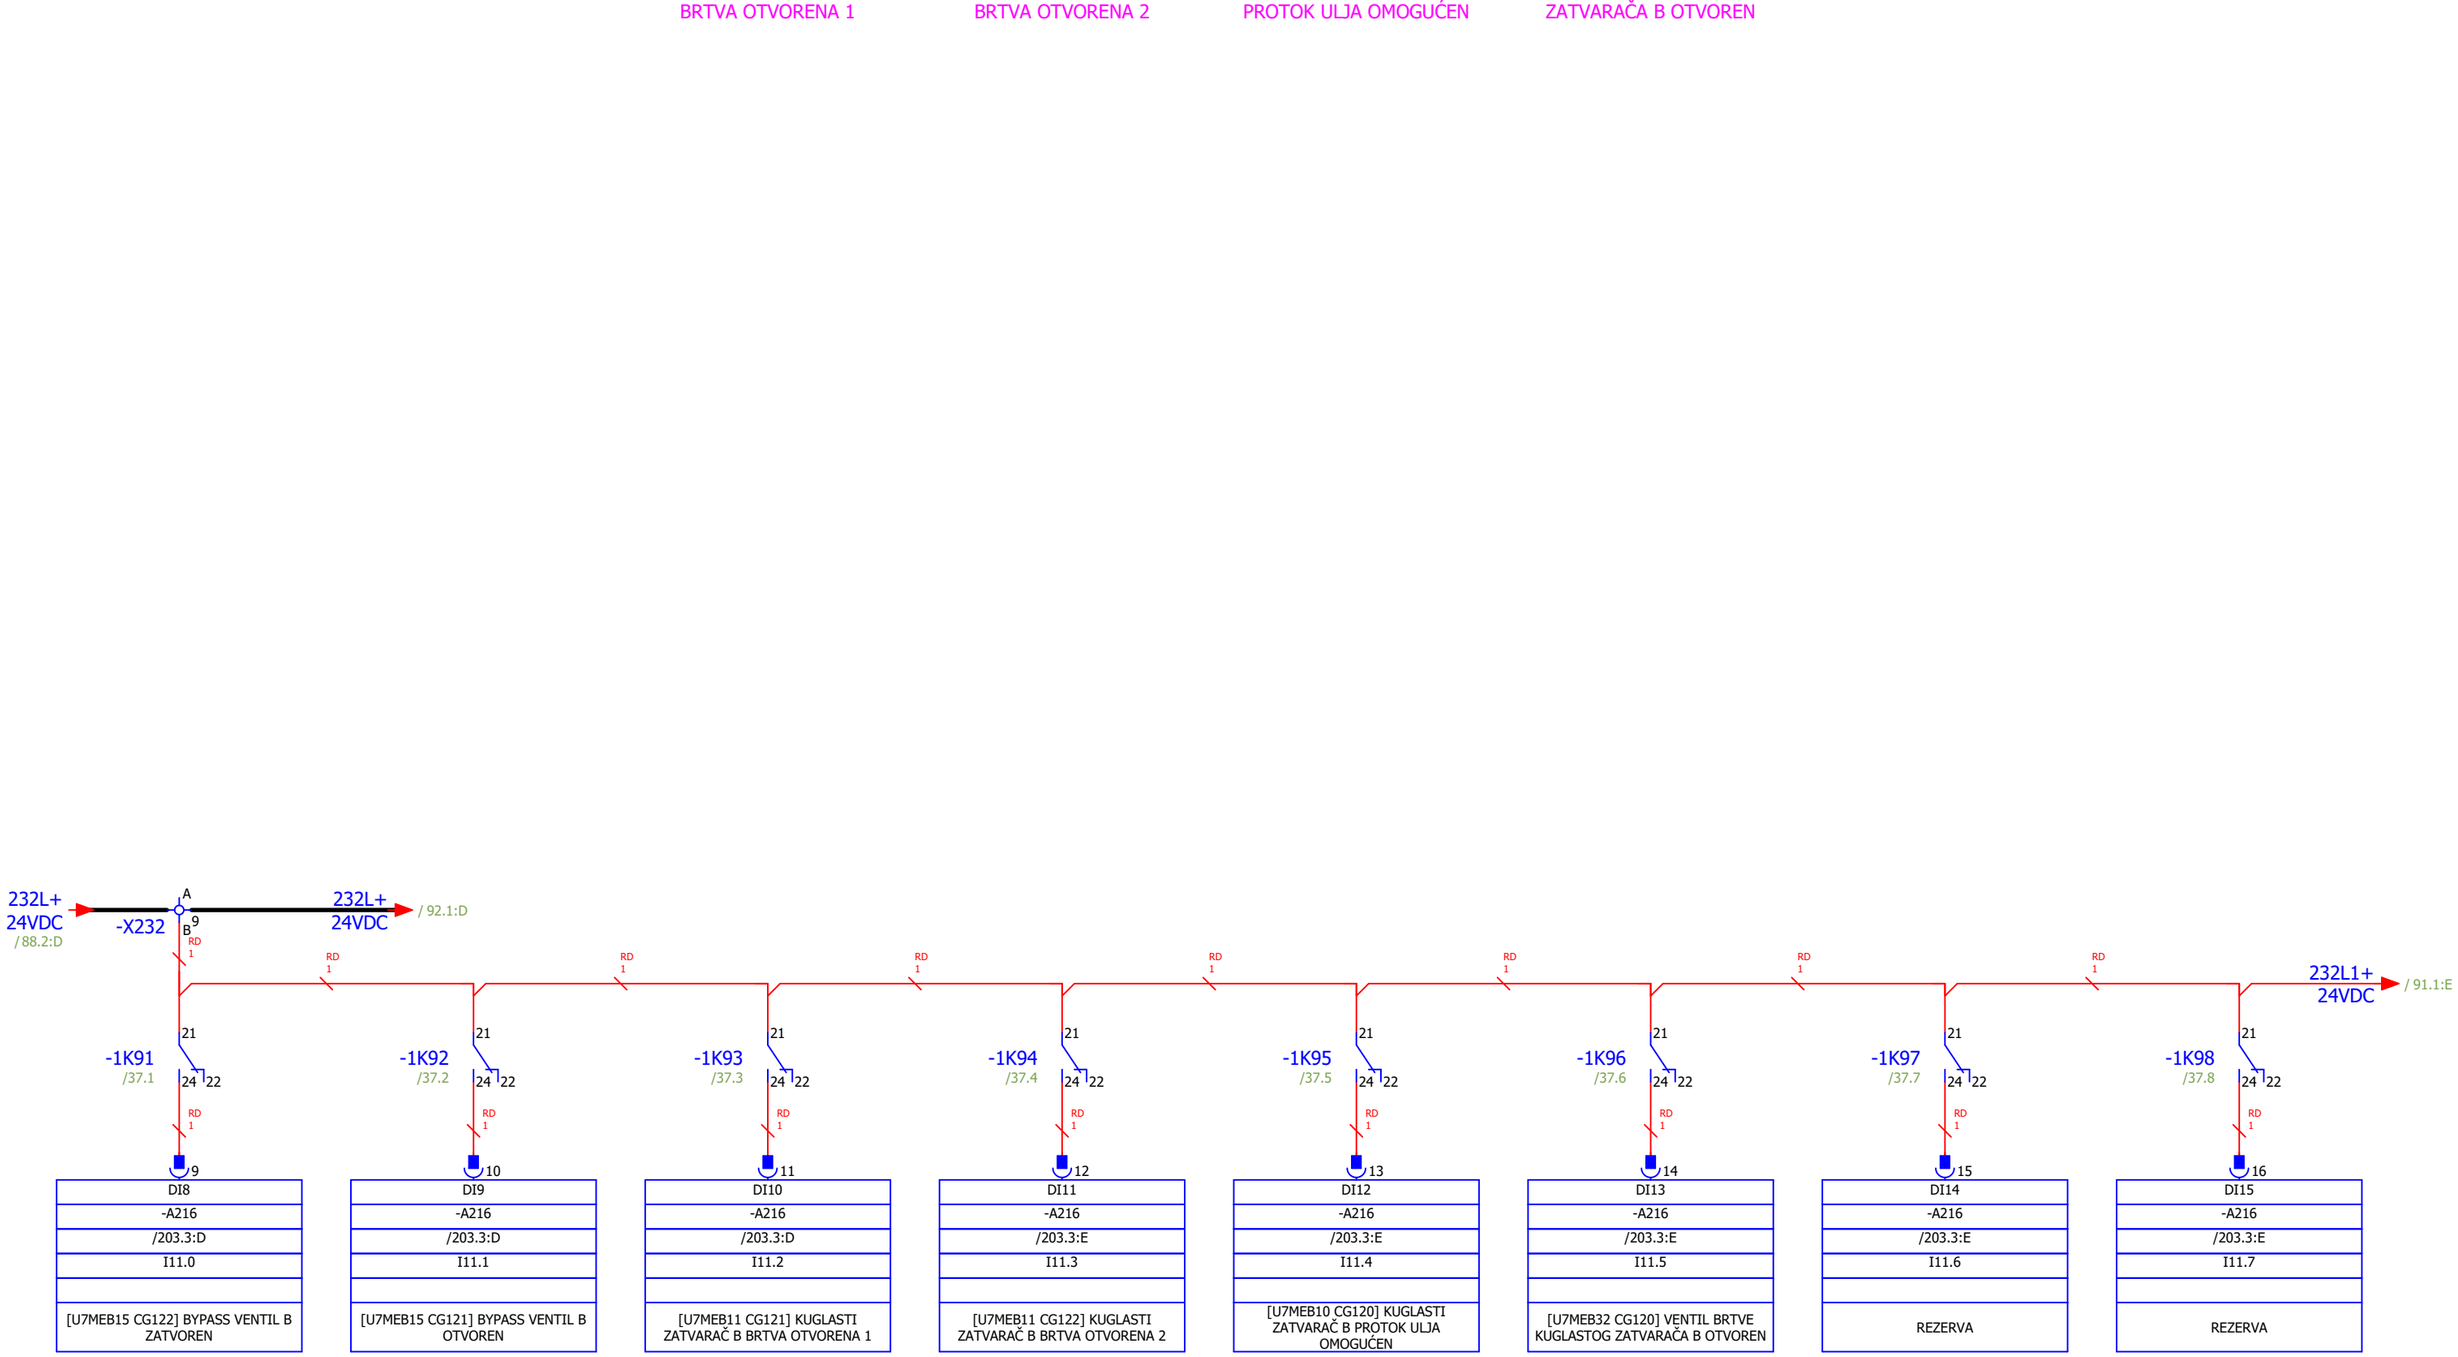

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

89

91

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 11.0 - 11.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 90
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 90 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

TURBINA A KOČIONA IGLA ZATVORENA

TURBINA A KOČIONA IGLA OTVORENA

REZERVA


TURBINA - ZAŠTITA OD POBJEGA OK

TURBINA A - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA

TURBINA A - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA VISOKA

TURBINA A POGONSKO MAZANJE PROTOK ULJA OK

TURBINA A POGONSKO MAZANJE FILTER ULJA ZAČEPLJEN

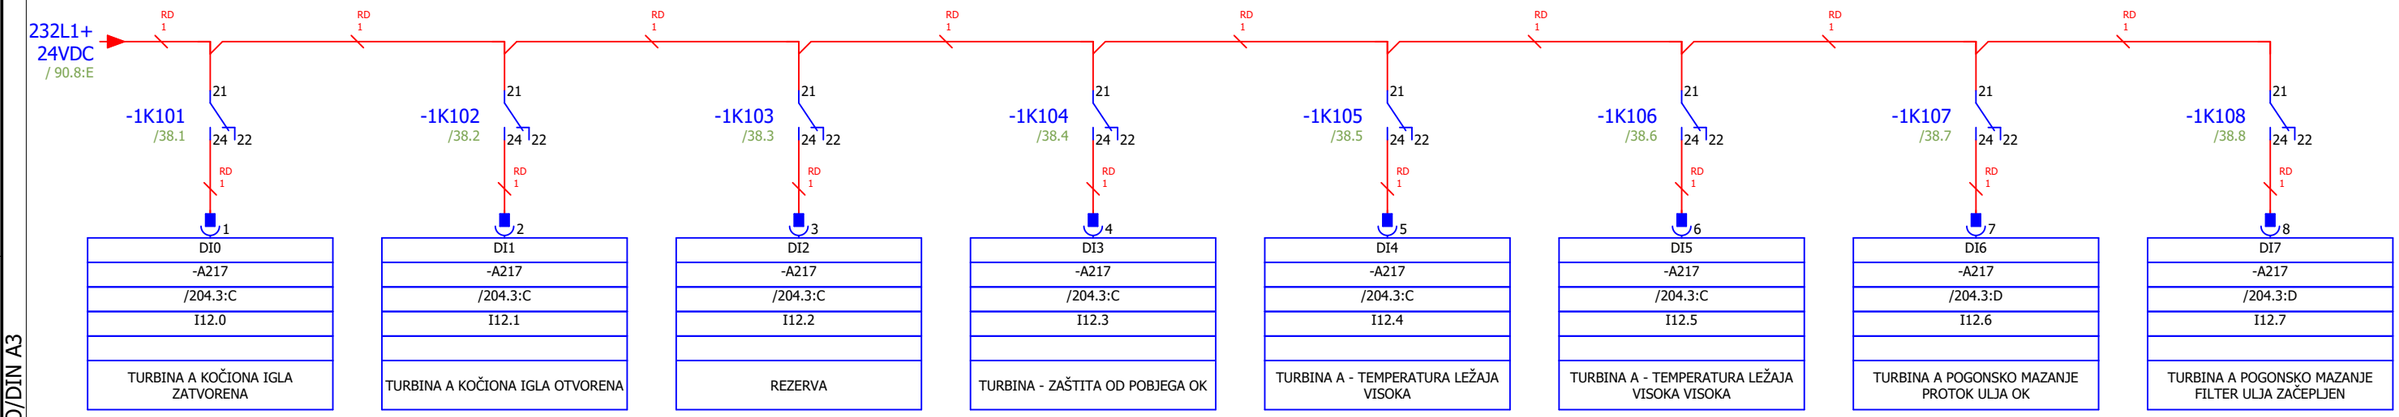


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 12.0 - 12.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 91
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 91 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

1	2	3	4	5	6	7	8
TURBINA A - STARTNO MAZANJE - PRITISAK ULJA OK	TURBINA B - KOČIONA IGLA ZATVORENA	TURBINA B - KOČIONA IGLA OTVORENA	REZERVA	TURBINA B - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA	TURBINA B - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA VISOKA	TURBINA B POGONSKO MAZANJE PROTOK ULJA OK	TURBINA B POGONSKO MAZANJE FILTER ULJA ZAČEPLJEN

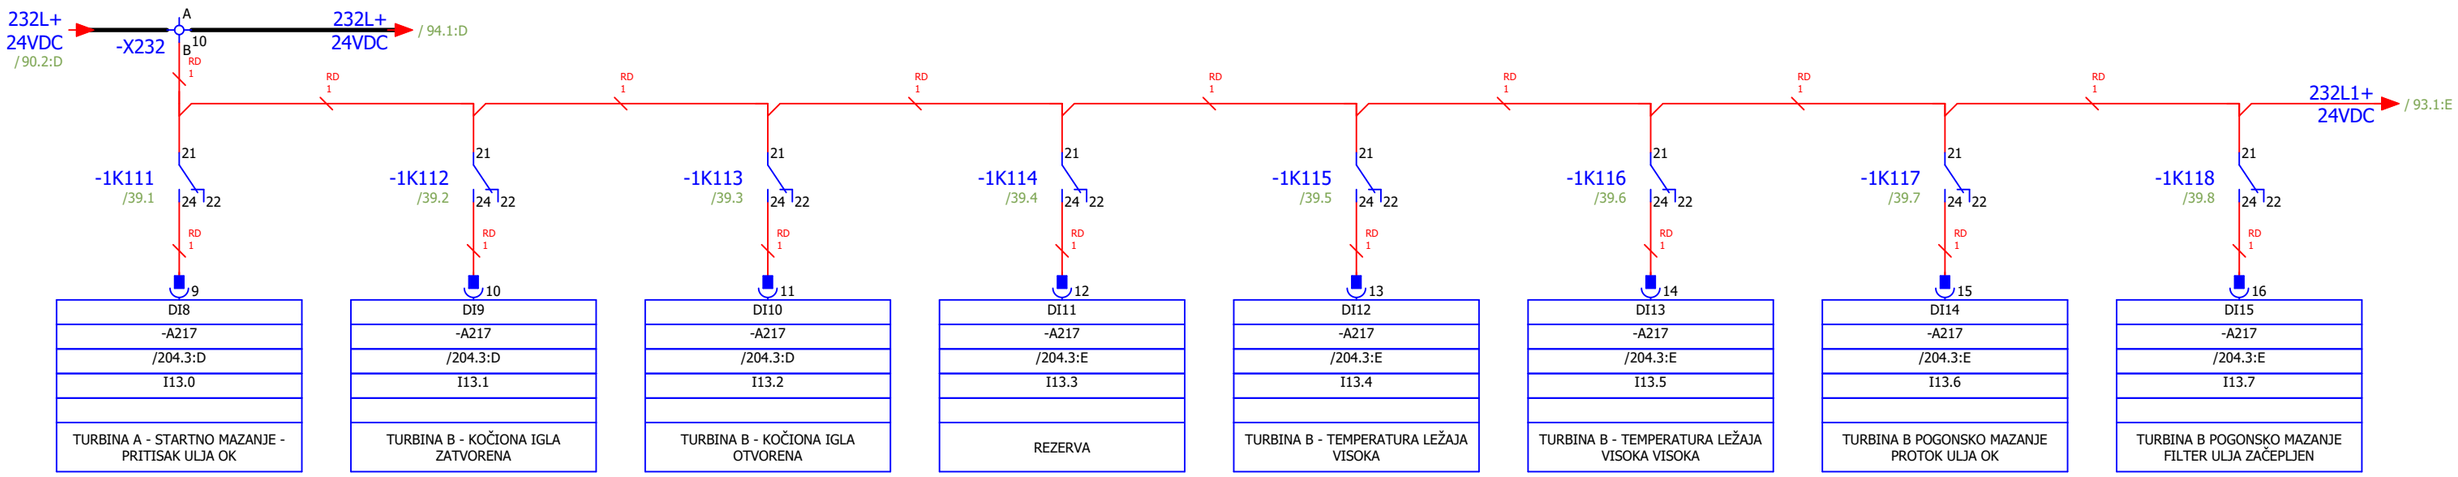


Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 13.0 - 13.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 92
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 92 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

1	2	3	4	5	6	7	8
TURBINA B - STARTNO MAZANJE PRITISAK ULJA OK	HIDRAULIČNA JEDINICA GRIJAČ ULJA - SPREMAN	HIDRAULIČNA JEDINICA GRIJAČ ULJA UKLJUČEN	HIDRAULIČNA JEDINICA GRIJAČ ULJA DALJINSKI	HIDRAULIČNA JEDINICA GRIJAČ ULJA LADICA UMETNUTA	REZERVA	REZERVA	REZERVA

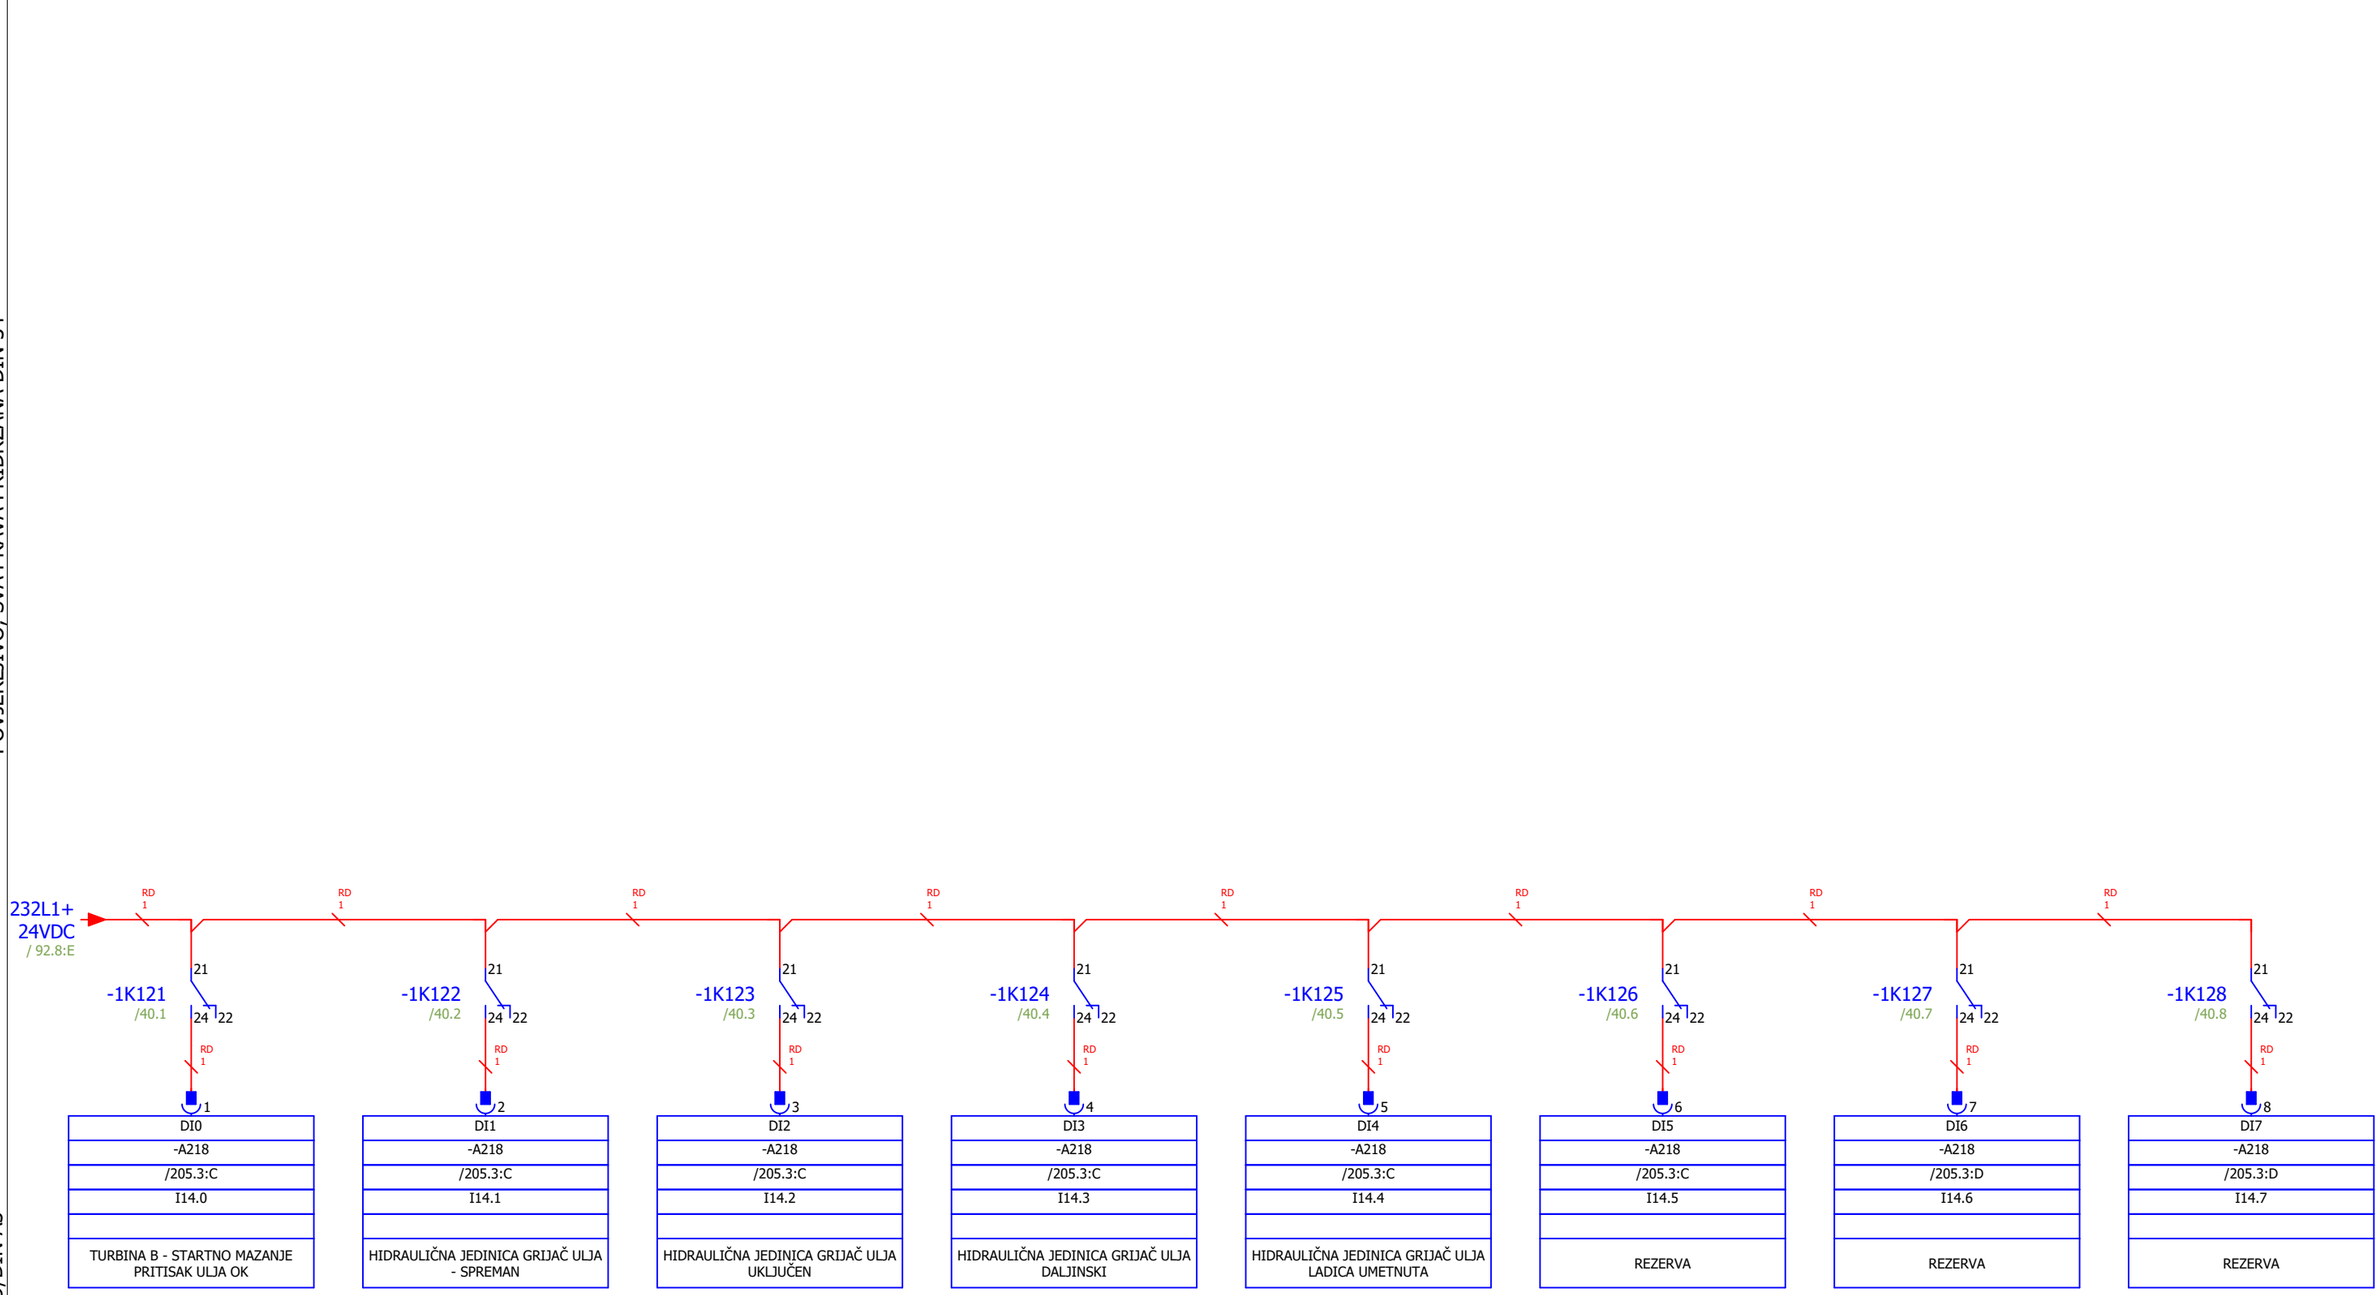


Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 14.0 - 14.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 93
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 93 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

REZERVA | DALJINSKA REFERENCA VIŠE | DALJINSKA REFERENCA NIŽE | GENERATORSKI PREKIDAČ UKLJUČEN | GENERATORSKI PREKIDAČ ISKLJUČEN | GENERATORSKA ZAŠTITA BRZO ZATVARANJE ISPAD OK | VT MCB OK - MJERENJE 1 | VT MCB OK - MJERENJE 2

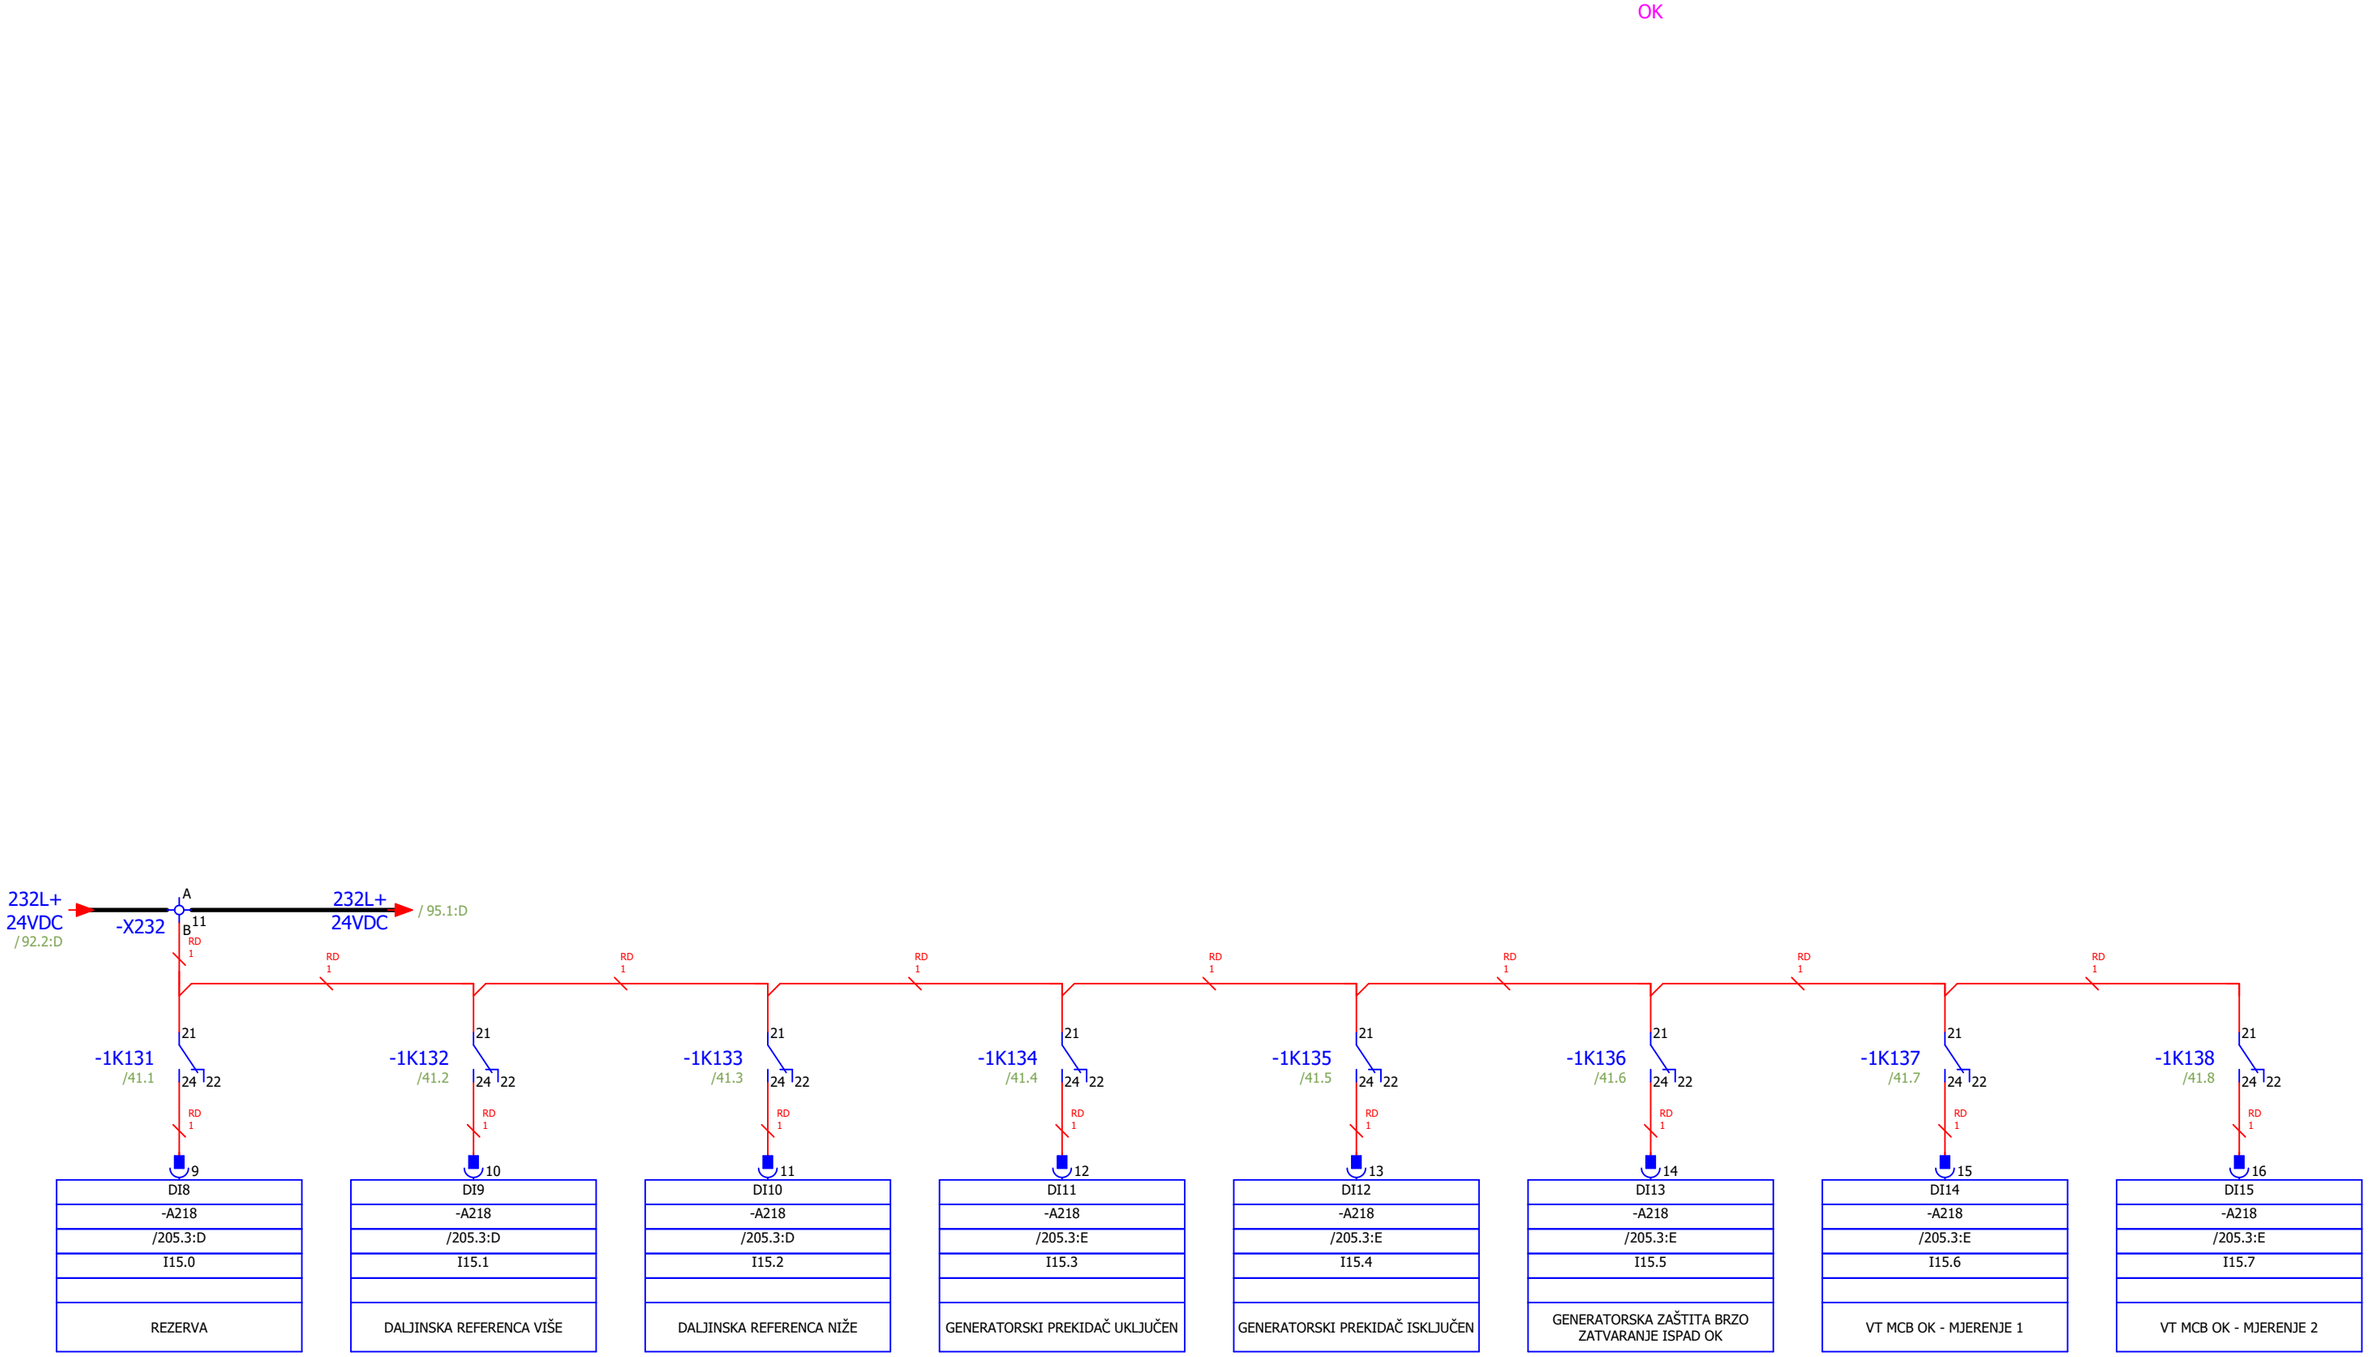


Format ISO/DIN A3

93

95

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 15.0 - 15.7	PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 94
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 94 / 290

BRZO ZATVARANJE LOCKOUT RELEJ 1 AKTIVAN	BRZO ZATVARANJE LOCKOUT RELEJ 2 AKTIVAN	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 ZALET OK	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 ZALET OK	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA

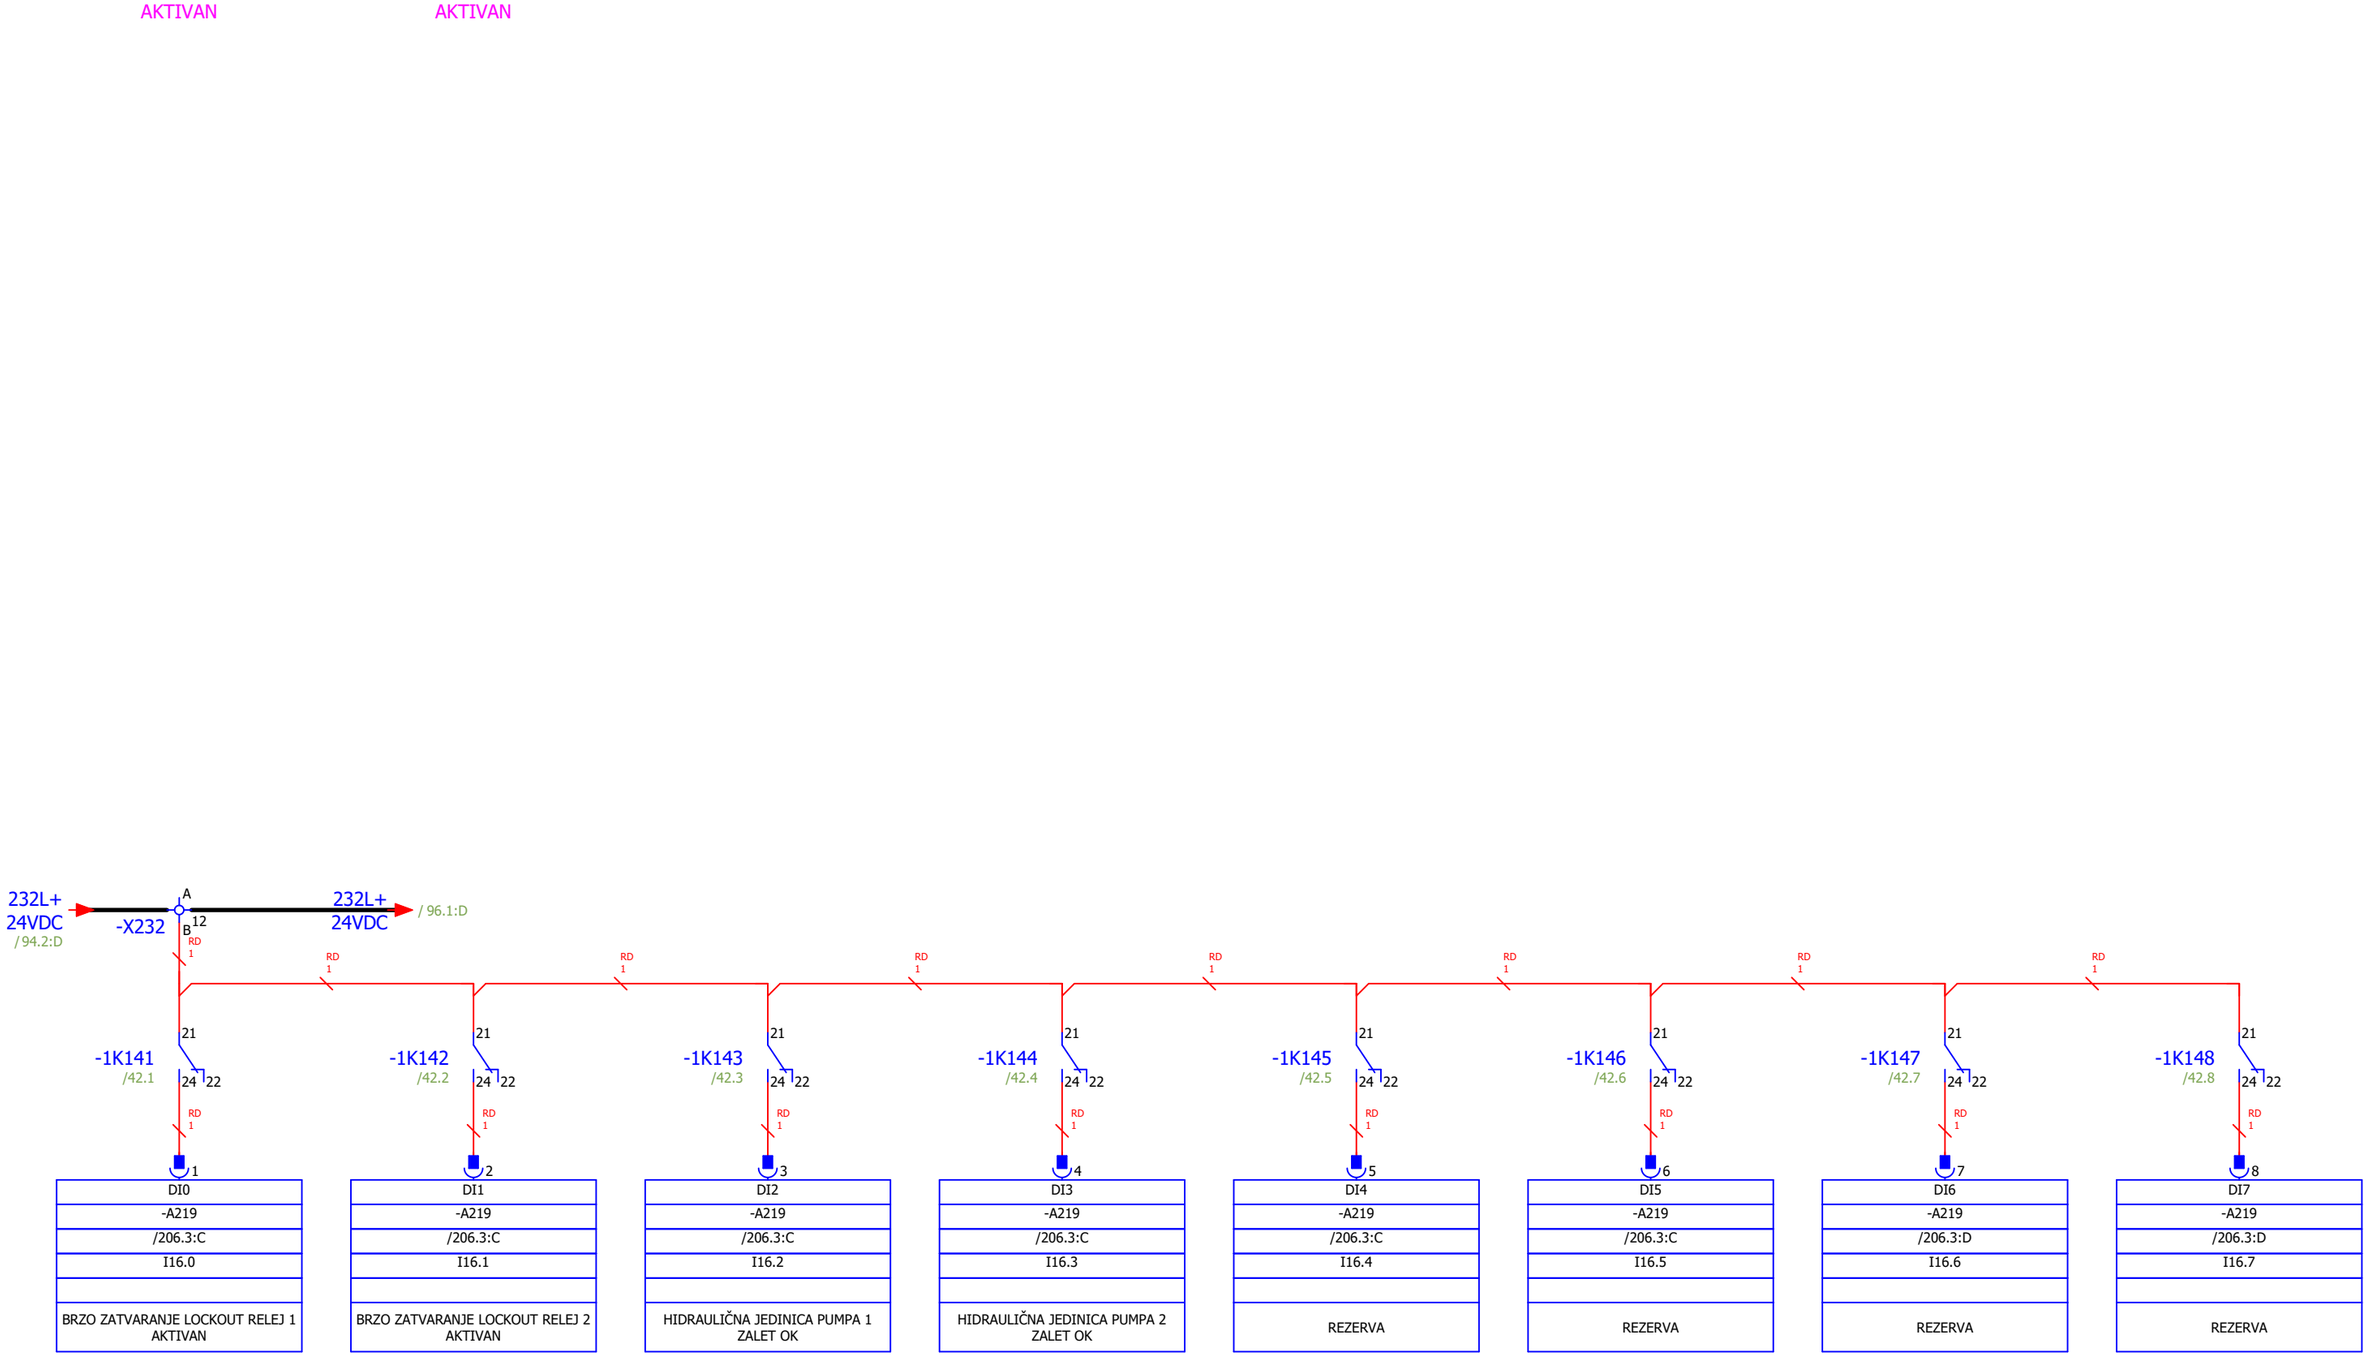


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 16.0 - 16.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 95
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 95 / 290

REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

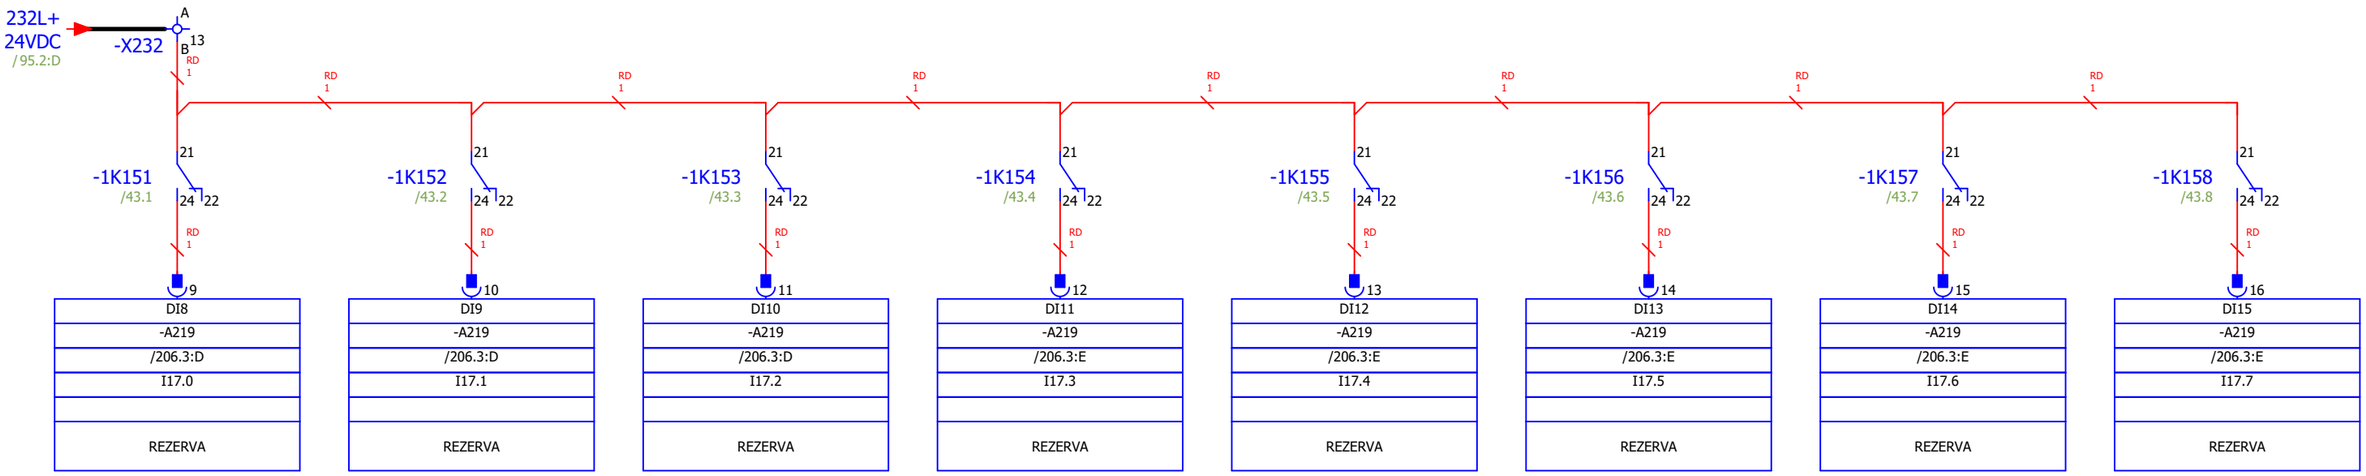

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 17.0 - 17.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 96
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 96 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 18.0 - 18.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 97
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 97 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 19.0 - 19.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 98
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 98 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PLC BRZO ZATVARANJE OK	BRZO ZATVARANJE RESET	REZERVA	REZERVA	REZERVA	HIDRAULIČKA JEDINICA - GRIJAČ ULJA UKLJUČI	[U7MEX10 AP010-M01] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 KOMANDA UKLJUČI	[U7MEX10 AP020-M02] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 KOMANDA UKLJUČI
PLC BRZO ZATVARANJE OK	BRZO ZATVARANJE RESET	REZERVA	REZERVA	REZERVA	HIDRAULIČKA JEDINICA - GRIJAČ ULJA UKLJUČI	[U7MEX10 AP010-M01] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 KOMANDA UKLJUČI	[U7MEX10 AP020-M02] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 KOMANDA UKLJUČI
Q0.0	Q0.1	Q0.2	Q0.3	Q0.4	Q0.5	Q0.6	Q0.7
/208.3:C	/208.3:C	/208.3:C	/208.3:C	/208.3:C	/208.3:C	/208.3:D	/208.3:D
-A231	-A231	-A231	-A231	-A231	-A231	-A231	-A231
DQ0	DQ1	DQ2	DQ3	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7
1	2	3	4	5	6	7	8
RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1
46.1:C / DO00	46.2:C / DO01	46.3:C / DO02	46.4:C / DO03	46.5:C / DO04	46.6:C / DO05	46.7:C / DO06	46.8:C / DO07

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 0.0 - 0.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 99
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 99 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

[U7MEX10 AP030-M03] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 KOMANDA UKLJUČI

[U7MEX10 AP030-M03] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 KOMANDA UKLJUČI
Q1.0
/208.3:D
-A231
DQ8

9

RD 1

47.1:C / DO10

[U7MEX10 AP040-M04] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – KOMANDA UKLJUČI

[U7MEX10 AP040-M04] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – KOMANDA UKLJUČI
Q1.1
/208.3:D
-A231
DQ9

10

RD 1

47.2:C / DO11

RESET SOFT-STARTERA 1

RESET SOFT-STARTERA 1
Q1.2
/208.3:D
-A231
DQ10

11

RD 1

47.3:C / DO12

STARTNO MAZANJE PUMPA 1 – KOMANDA UKLJUČI

STARTNO MAZANJE PUMPA 1 – KOMANDA UKLJUČI
Q1.3
/208.3:E
-A231
DQ11

12

RD 1

47.4:C / DO13

STARTNO MAZANJE PUMPA 2 – KOMANDA UKLJUČI

STARTNO MAZANJE PUMPA 2 – KOMANDA UKLJUČI
Q1.4
/208.3:E
-A231
DQ12

13

RD 1

47.5:C / DO14

POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 KOMANDA UKLJUČI

POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 KOMANDA UKLJUČI
Q1.5
/208.3:E
-A231
DQ13

14

RD 1

47.6:C / DO15

POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 KOMANDA UKLJUČI

POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 KOMANDA UKLJUČI
Q1.6
/208.3:E
-A231
DQ14

15

RD 1

47.7:C / DO16

[U7MEX10 AA010] IZOLACIONI VENTIL - OTVORI

[U7MEX10 AA010] IZOLACIONI VENTIL - OTVORI
Q1.7
/208.3:E
-A231
DQ15

16

RD 1

47.8:C / DO17

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 1.0 - 1.7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 100
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 100 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

[U7MEX10 AA410] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 RASTRETNI VENTIL

[U7MEX10 AA410] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 RASTRETNI VENTIL
Q2.0
/209.3:C
-A232
DQ0

1 — RD 1 — 48.1:C / DO20

[U7MEX10 AA420] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 RASTRETNI VENTIL

[U7MEX10 AA420] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 RASTRETNI VENTIL
Q2.1
/209.3:C
-A232
DQ1

2 — RD 1 — 48.2:C / DO21

[U7MEX10 AA430] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 RASTRETNI VENTIL

[U7MEX10 AA430] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 RASTRETNI VENTIL
Q2.2
/209.3:C
-A232
DQ2

3 — RD 1 — 48.3:C / DO22

[U7MEX70 AA010] BZ VENTIL AKTIVIRAJ

[U7MEX70 AA010] BZ VENTIL AKTIVIRAJ
Q2.3
/209.3:C
-A232
DQ3

4 — RD 1 — 48.4:C / DO23

[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA KOMANDA ISKLJUČI

[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA KOMANDA ISKLJUČI
Q2.4
/209.3:C
-A232
DQ4

5 — RD 1 — 48.5:C / DO24

[U7MEX20 AA060] TURBINA A IGLA 1 KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2

[U7MEX20 AA060] TURBINA A IGLA 1 KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2
Q2.5
/209.3:C
-A232
DQ5

6 — RD 1 — 48.6:C / DO25

[U7MEX20 AA061] TURBINA A IGLA 2 KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2

[U7MEX20 AA061] TURBINA A IGLA 2 KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2
Q2.6
/209.3:D
-A232
DQ6

7 — RD 1 — 48.7:C / DO26

[U7MEX20 AA062] TURBINA B IGLA 1 KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2

[U7MEX20 AA062] TURBINA B IGLA 1 KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2
Q2.7
/209.3:D
-A232
DQ7

8 — RD 1 — 48.8:C / DO27

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 2.0 - 2.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 101
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 101 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

[U7MEX20 AA063] TURBINA B IGLA 2 KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2

[U7MEX20 AA063] TURBINA B IGLA 2 KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2
Q3.0
/209.3:D
-A232
DQ8

9 — RD 1 — 49.1:C / DO30

[U7MEX34 AA030] TURBINA A ODREZAČ KOMANDA AKTIVIRAJ BRZO ZATVARANJE

[U7MEX34 AA030] TURBINA A ODREZAČ KOMANDA AKTIVIRAJ BRZO ZATVARANJE
Q3.1
/209.3:D
-A232
DQ9

10 — RD 1 — 49.2:C / DO31

[U7MEX34 AA031] TURBINA B ODREZAČ KOMANDA AKTIVIRAJ BRZO ZATVARANJE

[U7MEX34 AA031] TURBINA B ODREZAČ KOMANDA AKTIVIRAJ BRZO ZATVARANJE
Q3.2
/209.3:D
-A232
DQ10

11 — RD 1 — 49.3:C / DO32

[U7MEX34 AA040] TURBINA A ODREZAČ- KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2

[U7MEX34 AA040] TURBINA A ODREZAČ- KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2
Q3.3
/209.3:E
-A232
DQ11

12 — RD 1 — 49.4:C / DO33

[U7MEX34 AA041] TURBINA B ODREZAČ– KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2

[U7MEX34 AA041] TURBINA B ODREZAČ– KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2
Q3.4
/209.3:E
-A232
DQ12

13 — RD 1 — 49.5:C / DO34

[U7MEX70 AA020] HIDRAULIČNA JEDINICA SERVISNI VENTIL KOMANDA UKLJUČI

[U7MEX70 AA020] HIDRAULIČNA JEDINICA SERVISNI VENTIL KOMANDA UKLJUČI
Q3.5
/209.3:E
-A232
DQ13

14 — RD 1 — 49.6:C / DO35

BYPASS VENTIL A KOMANDA ZATVORI

BYPASS VENTIL A KOMANDA ZATVORI
Q3.6
/209.3:E
-A232
DQ14

15 — RD 1 — 49.7:C / DO36

BYPASS VENTIL A KOMANDA OTVORI

BYPASS VENTIL A KOMANDA OTVORI
Q3.7
/209.3:E
-A232
DQ15

16 — RD 1 — 49.8:C / DO37

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 3.0 -3.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 102
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 102 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

KUGLASTI ZATVARAČ A KOMANDA ZATVORI	KUGLASTI ZATVARAČ A KOMANDA OTVORI	BYPASS VENTIL B KOMANDA ZATVORI	BYPASS VENTIL B KOMANDA OTVORI	KUGLASTI ZATVARAČ B KOMANDA ZATVORI	KUGLASTI ZATVARAČ B KOMANDA OTVORI	KUGLASTI ZATVARAČ A VENTIL BRTVE KOMANDA OTVORI	REZERVA
KUGLASTI ZATVARAČ A KOMANDA ZATVORI	KUGLASTI ZATVARAČ A KOMANDA OTVORI	BYPASS VENTIL B KOMANDA ZATVORI	BYPASS VENTIL B KOMANDA OTVORI	KUGLASTI ZATVARAČ B KOMANDA ZATVORI	KUGLASTI ZATVARAČ B KOMANDA OTVORI	KUGLASTI ZATVARAČ A VENTIL BRTVE KOMANDA OTVORI	REZERVA
Q4.0	Q4.1	Q4.2	Q4.3	Q4.4	Q4.5	Q4.6	Q4.7
/210.3:C	/210.3:C	/210.3:C	/210.3:C	/210.3:C	/210.3:C	/210.3:D	/210.3:D
-A233	-A233	-A233	-A233	-A233	-A233	-A233	-A233
DQ0	DQ1	DQ2	DQ3	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7
1	2	3	4	5	6	7	8
RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1
50.1:C / DO40	50.2:C / DO41	50.3:C / DO42	50.4:C / DO43	50.5:C / DO44	50.6:C / DO45	50.7:C / DO46	50.8:C / DO47

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 4.0 - 4.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 103
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 103 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

KUGLASTI ZATVARAČ B VENTIL BRTVE KOMANDA OTVORI	BZ VENTIL DEAKTIVIRAJ	GENERATORSKI PREKIDAČ KOMANDA OTVORI	SNAGA GENERATORA NIŽA OD MINIMALNE	BRZINA < LIMIT ZA ISKLJUČENJE ELEKTRIČNOG KOČENJA	BRZINA < LIMIT ZA ISKLJUČENJE MEHANIČKOG KOČENJA	BRZINA < LIMIT ZA UKLJUČENJE MEHANIČKOG KOČENJA	BRZINA > LIMIT ZA ISKLJUČENJE STARTNOG MAZANJA
KUGLASTI ZATVARAČ B VENTIL BRTVE KOMANDA OTVORI	BZ VENTIL DEAKTIVIRAJ	GENERATORSKI PREKIDAČ KOMANDA OTVORI	SNAGA GENERATORA NIŽA OD MINIMALNE	BRZINA < LIMIT ZA ISKLJUČENJE ELEKTRIČNOG KOČENJA	BRZINA < LIMIT ZA ISKLJUČENJE MEHANIČKOG KOČENJA	BRZINA < LIMIT ZA UKLJUČENJE MEHANIČKOG KOČENJA	BRZINA > LIMIT ZA ISKLJUČENJE STARTNOG MAZANJA
Q5.0	Q5.1	Q5.2	Q5.3	Q5.4	Q5.5	Q5.6	Q5.7
/210.3:D	/210.3:D	/210.3:D	/210.3:E	/210.3:E	/210.3:E	/210.3:E	/210.3:E
-A233	-A233	-A233	-A233	-A233	-A233	-A233	-A233
DQ8	DQ9	DQ10	DQ11	DQ12	DQ13	DQ14	DQ15
9	10	11	12	13	14	15	16
RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1
51.1:C / DO50	51.2:C / DO51	51.3:C / DO52	51.4:C / DO53	51.5:C / DO54	51.6:C / DO55	51.7:C / DO56	51.8:C / DO57

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 5.0 - 5.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 104
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 104 / 290

Format ISO/DIN A3

BRZINA > LIMIT ZA UKLJUČENJE POBUDE

BRZINA > LIMIT ZA UKLJUČENJE SINHRONIZACIJE

BRZINA > POBJEG

TURBINA ZATVORENA

TURBINSKI REGULATOR ALARM

TURBINSKI REGULATOR ISPAD

POBJEG AKTIVAN

PLC ŽIV

BRZINA > LIMIT ZA UKLJUČENJE POBUDE	BRZINA > LIMIT ZA UKLJUČENJE SINHRONIZACIJE	BRZINA > POBJEG	TURBINA ZATVORENA	TURBINSKI REGULATOR ALARM	TURBINSKI REGULATOR ISPAD	POBJEG AKTIVAN	PLC ŽIV
Q6.0	Q6.1	Q6.2	Q6.3	Q6.4	Q6.5	Q6.6	Q6.7
/211.3:C	/211.3:C	/211.3:C	/211.3:C	/211.3:C	/211.3:C	/211.3:D	/211.3:D
-A234	-A234	-A234	-A234	-A234	-A234	-A234	-A234
DQ0	DQ1	DQ2	DQ3	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7
1	2	3	4	5	6	7	8
RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1
52.1:C / DO60	52.2:C / DO61	52.3:C / DO62	52.4:C / DO63	52.5:C / DO64	52.6:C / DO65	52.7:C / DO66	52.8:C / DO67

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 6.0 - 6.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 105
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 105 / 290

REZERVA

REZERVA
Q7.0
/211.3:D
-A234
DQ8

9

RD 1

53.1:C / DO70

[U7MEX10 AA010] IZOLACIONI VENTIL - ZATVORI

[U7MEX10 AA010] IZOLACIONI VENTIL - ZATVORI
Q7.1
/211.3:D
-A234
DQ9

10

RD 1

53.2:C / DO71

BRZO ZATVARANJE IZ ELEKTRIČNIH ZAŠTITA RESET

BRZO ZATVARANJE IZ ELEKTRIČNIH ZAŠTITA RESET
Q7.2
/211.3:D
-A234
DQ10

11

RD 1

53.3:C / DO72

[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA – KOMANDA UKLJUČI

[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA – KOMANDA UKLJUČI
Q7.3
/211.3:E
-A234
DQ11

12

RD 1

53.4:C / DO73

[U7MEX70 AA021] KUGLASTI ZATVARAČI BZ VENTIL KOMANDA OTVORI

[U7MEX70 AA021] KUGLASTI ZATVARAČI BZ VENTIL KOMANDA OTVORI
Q7.4
/211.3:E
-A234
DQ12

13

RD 1

53.5:C / DO74

RESET SOFT-STARTERA 2

RESET SOFT-STARTERA 2
Q7.5
/211.3:E
-A234
DQ13

14

RD 1

53.6:C / DO75

REZERVA

REZERVA
Q7.6
/211.3:E
-A234
DQ14

15

RD 1

53.7:C / DO76

PRIČUVNI CPU ŽIV 1

PRIČUVNI CPU ŽIV 1
Q7.7
/211.3:E
-A234
DQ15

16

RD 1

A1

-2K407
/248.4:D
24VDC

A2

BU 1

233L-
24VDC
/ 107.6:D

21.2:E / 233L-
24VDC

B

-X233

5
A

14 — 11 /28.2:D
12
24 — 21 /138.2:B
22

105

107

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 7.0 - 7.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 106
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 106 / 290

REZERVA | REZERVA | REZERVA | REZERVA | REZERVA | REZERVA | PRIČUVNI PLC AKTIVAN | PRIČUVNI CPU ŽIV 2

REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	PRIČUVNI PLC AKTIVAN	PRIČUVNI CPU ŽIV 2
Q8.0	Q8.1	Q8.2	Q8.3	Q8.4	Q8.5	Q8.6	Q8.7
/212.3:C	/212.3:C	/212.3:C	/212.3:C	/212.3:C	/212.3:C	/212.3:D	/212.3:D
-A235	-A235	-A235	-A235	-A235	-A235	-A235	-A235
DQ0	DQ1	DQ2	DQ3	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7
1	2	3	4	5	6	7	8
RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1

54.1:C / DO80
54.2:C / DO81
54.3:C / DO82
54.4:C / DO83
54.5:C / DO84
54.6:C / DO85

A1 -2K408 /248.4:D 24VDC A2
A1 -2K409 /248.4:E 24VDC A2

106.8:D / 233L- 24VDC — BU 1 — BU 1 — 233L- 24VDC / 145.1:E

14 11 /138.3:B
12
24 21
22

14 11 /28.3:D
12
24 21 /138.2:C
22

106

108

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 8.0 - 8.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 107
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 107 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

REZERVA

REZERVA

REZERVA

REZERVA

SIGNALIZACIJA SPREMAN

SIGNALIZACIJA START TURBINSKOG REGULATORA

SIGNALIZACIJA STOP TURBINSKOG REGULATORA

SIGNALIZACIJA BRZO ZATVARANJE

REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	SIGNALIZACIJA SPREMAN	SIGNALIZACIJA START TURBINSKOG REGULATORA	SIGNALIZACIJA STOP TURBINSKOG REGULATORA	SIGNALIZACIJA BRZO ZATVARANJE
Q9.0	Q9.1	Q9.2	Q9.3	Q9.4	Q9.5	Q9.6	Q9.7
/212.3:D	/212.3:D	/212.3:D	/212.3:E	/212.3:E	/212.3:E	/212.3:E	/212.3:E
-A235	-A235	-A235	-A235	-A235	-A235	-A235	-A235
DQ8	DQ9	DQ10	DQ11	DQ12	DQ13	DQ14	DQ15
9	10	11	12	13	14	15	16
RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1
55.1:C / DO90	55.2:C / DO91	55.3:C / DO92	55.4:C / DO93	55.5:C / DO94	55.6:C / DO95	55.7:C / DO96	55.8:C / DO97

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 9.0 - 9.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 108
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 108 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 10.0 - 10.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 109
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 109 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 11.0 - 11.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 110
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 110 / 290

Format ISO/DIN A3

[U7MEX10 CL010]
HIDRUALIČNA JEDINICA
RAZINA ULJA

[U7MEX10 CT010]
HIDRAULIČNA JEDINICA
TEMPERATURA

[U7MEX10 CP010]
HIDRAULIČNA JEDINICA
PUMPA 1 PRITISAK

[U7MEX10 CP020]
HIDRAULIČNA JEDINICA
PUMPA 2 PRITISAK

58.1:D
AI4_1

58.3:D
AI4_2

58.4:D
AI4_3

58.6:D
AI4_4

-X242

64.4:A /
339L-
24VDC

WH 0.75

BN 0.75

-X339

339L-
24VDC
/ 112.1:E

HPU
AI-
/ 60.5:D

1	2	3	4
1I0+	1I1+	1I2+	1I3+
1I0-	1I1-	1I2-	1I3-
UV0	UV1	UV2	UV3
2I0+	2I1+	2I2+	2I3+
-A241	-A241	-A241	-A241
/214.3:C	/214.3:C	/214.3:D	/214.3:E
IW40	IW42	IW44	IW46
[U7MEX10 CL010] HIDRUALIČNA JEDINICA RAZINA ULJA	[U7MEX10 CT010] HIDRAULIČNA JEDINICA TEMPERATURA	[U7MEX10 CP010] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 PRITISAK	[U7MEX10 CP020] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 PRITISAK

110

112

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 1 - 4	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 111
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 111 / 290

HIDRAULIČNA JEDINICA
PUMPA 3 PRITISAK

[U7MEX10 CP040]
HIDRAULIČNA JEDINICA
PUMPA ZA HLAĐENJE I
FILTRIRANJE – PRITISAK

[U7MEX10 CP011]
HIDRAULIČNA JEDINICA
SISTEMSKI PRITISAK 1

[U7MEX10 CP021]
HIDRAULIČNA JEDINICA
SISTEMSKI PRITISAK 2

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

59.1:D
AI4_5

59.3:D
AI4_6

59.4:D
AI4_7

59.6:D
AI4_8

-X242

111.8:E /
339L-
24VDC

WH 0.75

BN 0.75

-X339

339L-
24VDC
/ 113.1:E

HPU
AI-
/ 61.1:D

1	5	9	13
1I0+	1I0-	UV0	2I0+
-A242			
/215.3:C			
IW48			
HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 PRITISAK			

2	6	10	14
1I1+	1I1-	UV1	2I1+
-A242			
/215.3:C			
IW50			
[U7MEX10 CP040] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – PRITISAK			

3	7	11	15
1I2+	1I2-	UV2	2I2+
-A242			
/215.3:D			
IW52			
[U7MEX10 CP011] HIDRAULIČNA JEDINICA SISTEMSKI PRITISAK 1			

4	8	12	16
1I3+	1I3-	UV3	2I3+
-A242			
/215.3:E			
IW54			
[U7MEX10 CP021] HIDRAULIČNA JEDINICA SISTEMSKI PRITISAK 2			

111

113

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 5 - 8	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 112
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 112 / 290

[U7MEX71 CP310]
HIDRAULIČNA JEDINICA
BZ VENTIL PRITISAK

[U7MEX71 CP320]
HIDRAULIČNA JEDINICA
SERVISNI VENTIL
PRITISAK

[U7MEX15 CF010]
HIDRAULIČNA JEDINICA
VODA U ULJU SENZOR

[U7MEX16 CP010]
HIDRAULIČNA JEDINICA
AKUMULATOR
SISTEMSKI PRITISAK

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

60.1:D
AI4_9

60.3:D
AI4_10

60.4:D
AI4_11

60.6:D
AI4_12

-X242

9 10 11 12

112.8:E /

339L-
24VDC

WH 0.75

BN 0.75

-X339

/ 114.1:E

1	5	9	13
1IO+	1IO-	UV0	2IO+
-A243			
/216.3:C			
IW56			
[U7MEX71 CP310] HIDRAULIČNA JEDINICA BZ VENTIL PRITISAK			

2	6	10	14
1I1+	1I1-	UV1	2I1+
-A243			
/216.3:C			
IW58			
[U7MEX71 CP320] HIDRAULIČNA JEDINICA SERVISNI VENTIL PRITISAK			

3	7	11	15
1I2+	1I2-	UV2	2I2+
-A243			
/216.3:D			
IW60			
[U7MEX15 CF010] HIDRAULIČNA JEDINICA VODA U ULJU SENZOR			

4	8	12	16
1I3+	1I3-	UV3	2I3+
-A243			
/216.3:E			
IW62			
[U7MEX16 CP010] HIDRAULIČNA JEDINICA AKUMULATOR SISTEMSKI PRITISAK			

112

114

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 9 - 12	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 113
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 113 / 290

[U7MEX16 CL301]
HIDRAULIČNA JEDINICA
AKUMULATOR RAZINA
KLIPA

KUGLASTI ZATVARAČ A
DIFERENCIJALNI
PRITISAK

KUGLASTI ZATVARAČ A
PRITISAK
UPRAVLJAČKOG ULJA

KUGLASTI ZATVARAČ B
DIFERENCIJALNI
PRITISAK

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

61.1:D
AI4_13

61.3:D
AI4_14

61.4:D
AI4_15

61.6:D
AI4_16

-X242

A C
B D
13

A C
B D
14

A C
B D
15

A C
B D
16

WH 0.75
WH 0.75

WH 0.75
WH 0.75

WH 0.75
WH 0.75

WH 0.75
WH 0.75

BN 0.75

113.8:E / 339L-24VDC

339L-24VDC / 115.1:E

-X339
B
A 22

1	5	9	13
1I0+	1I0-	UV0	2I0+
-A244			
/217.3:C			
IW64			
[U7MEX16 CL301] HIDRAULIČNA JEDINICA AKUMULATOR RAZINA KLIPA			

2	6	10	14
1I1+	1I1-	UV1	2I1+
-A244			
/217.3:C			
IW66			
KUGLASTI ZATVARAČ A DIFERENCIJALNI PRITISAK			

3	7	11	15
1I2+	1I2-	UV2	2I2+
-A244			
/217.3:D			
IW68			
KUGLASTI ZATVARAČ A PRITISAK UPRAVLJAČKOG ULJA			

4	8	12	16
1I3+	1I3-	UV3	2I3+
-A244			
/217.3:E			
IW70			
KUGLASTI ZATVARAČ B DIFERENCIJALNI PRITISAK			

113

115

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 13 - 16	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 114
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 114 / 290

KUGLASTI ZATVARAČ B
PRITISAK
UPRAVLJAČKOG ULJA

REZERVA

REZERVA

REZERVA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

62.1:D
AI4_17

62.3:D
AI4_18

62.4:D
AI4_19

62.6:D
AI4_20

-X242

A C B D 17

A C B D 18

A C B D 19

A C B D 20

WH 0.75 WH 0.75

WH 0.75 WH 0.75

WH 0.75 WH 0.75

WH 0.75 WH 0.75 BN 0.75

114.8:E / 339L-24VDC

339L-24VDC / 117.7:E

-X339 B A 23

1	5	9	13
1IO+	1IO-	UV0	2IO+
-A245			
/218.3:C			
IW72			
KUGLASTI ZATVARAČ B PRITISAK UPRAVLJAČKOG ULJA			

2	6	10	14
1I1+	1I1-	UV1	2I1+
-A245			
/218.3:C			
IW74			
REZERVA			

3	7	11	15
1I2+	1I2-	UV2	2I2+
-A245			
/218.3:D			
IW76			
REZERVA			

4	8	12	16
1I3+	1I3-	UV3	2I3+
-A245			
/218.3:E			
IW78			
REZERVA			

114

116

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 17 - 20	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 115
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 115 / 290


A PRAVA PRIDRŽANA DIN 34, POVJERLJIVO, SVA


TURBINA A IGLA 1 POZICIJA


TURBINA A IGLA 2 POZICIJA


TURBINA B IGLA 1 POZICIJA

TURBINA B IGLA 2 POZICIJA

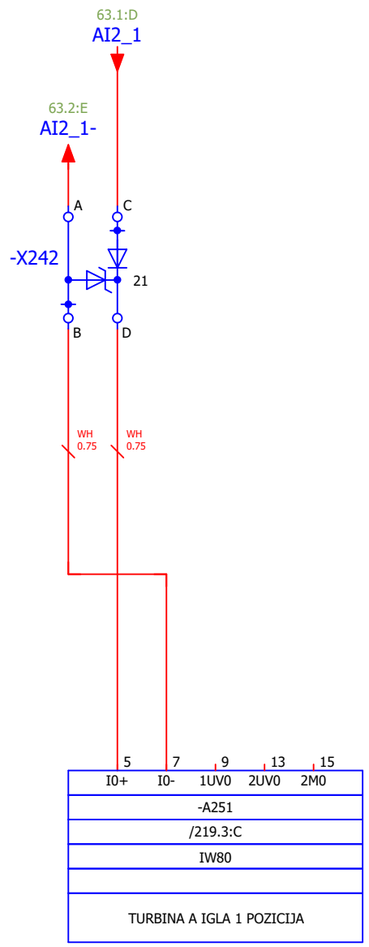

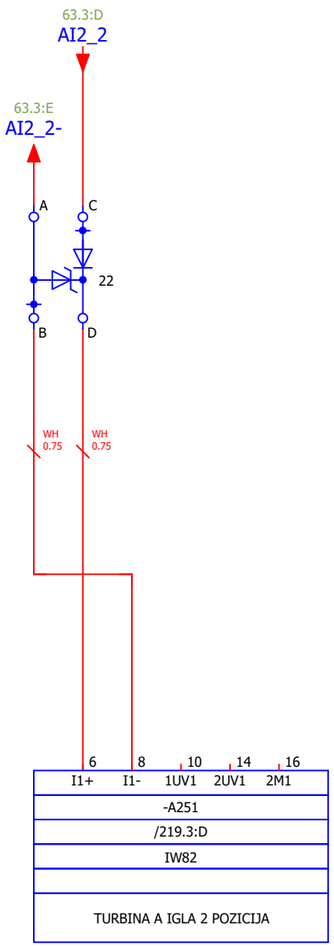

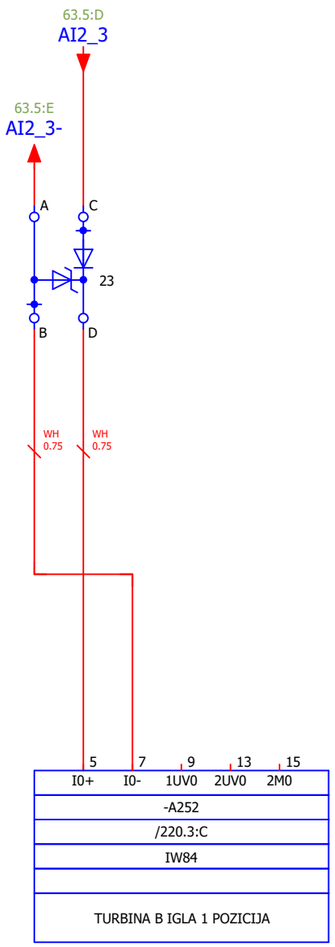

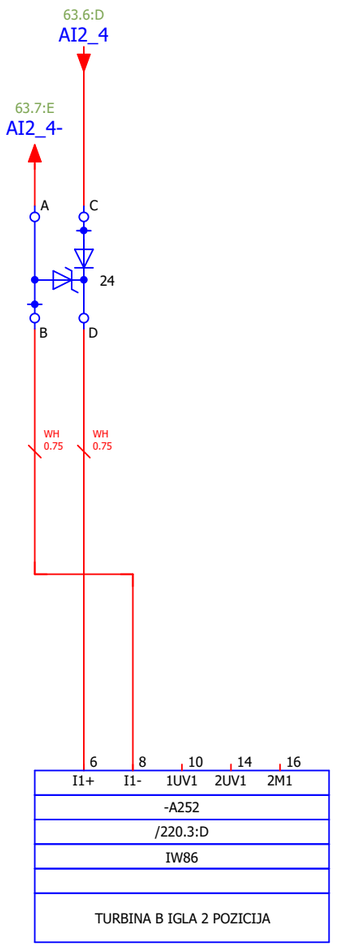

115

117

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 21 - 24	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 116
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 116 / 290

TURBINA A POZICIJA ODREZAČA

TURBINA B POZICIJA ODREZAČA

BRZINA MJERENJE 2

KUGLASTI ZATVARAČ A PRITISAK U CJEVOVODU

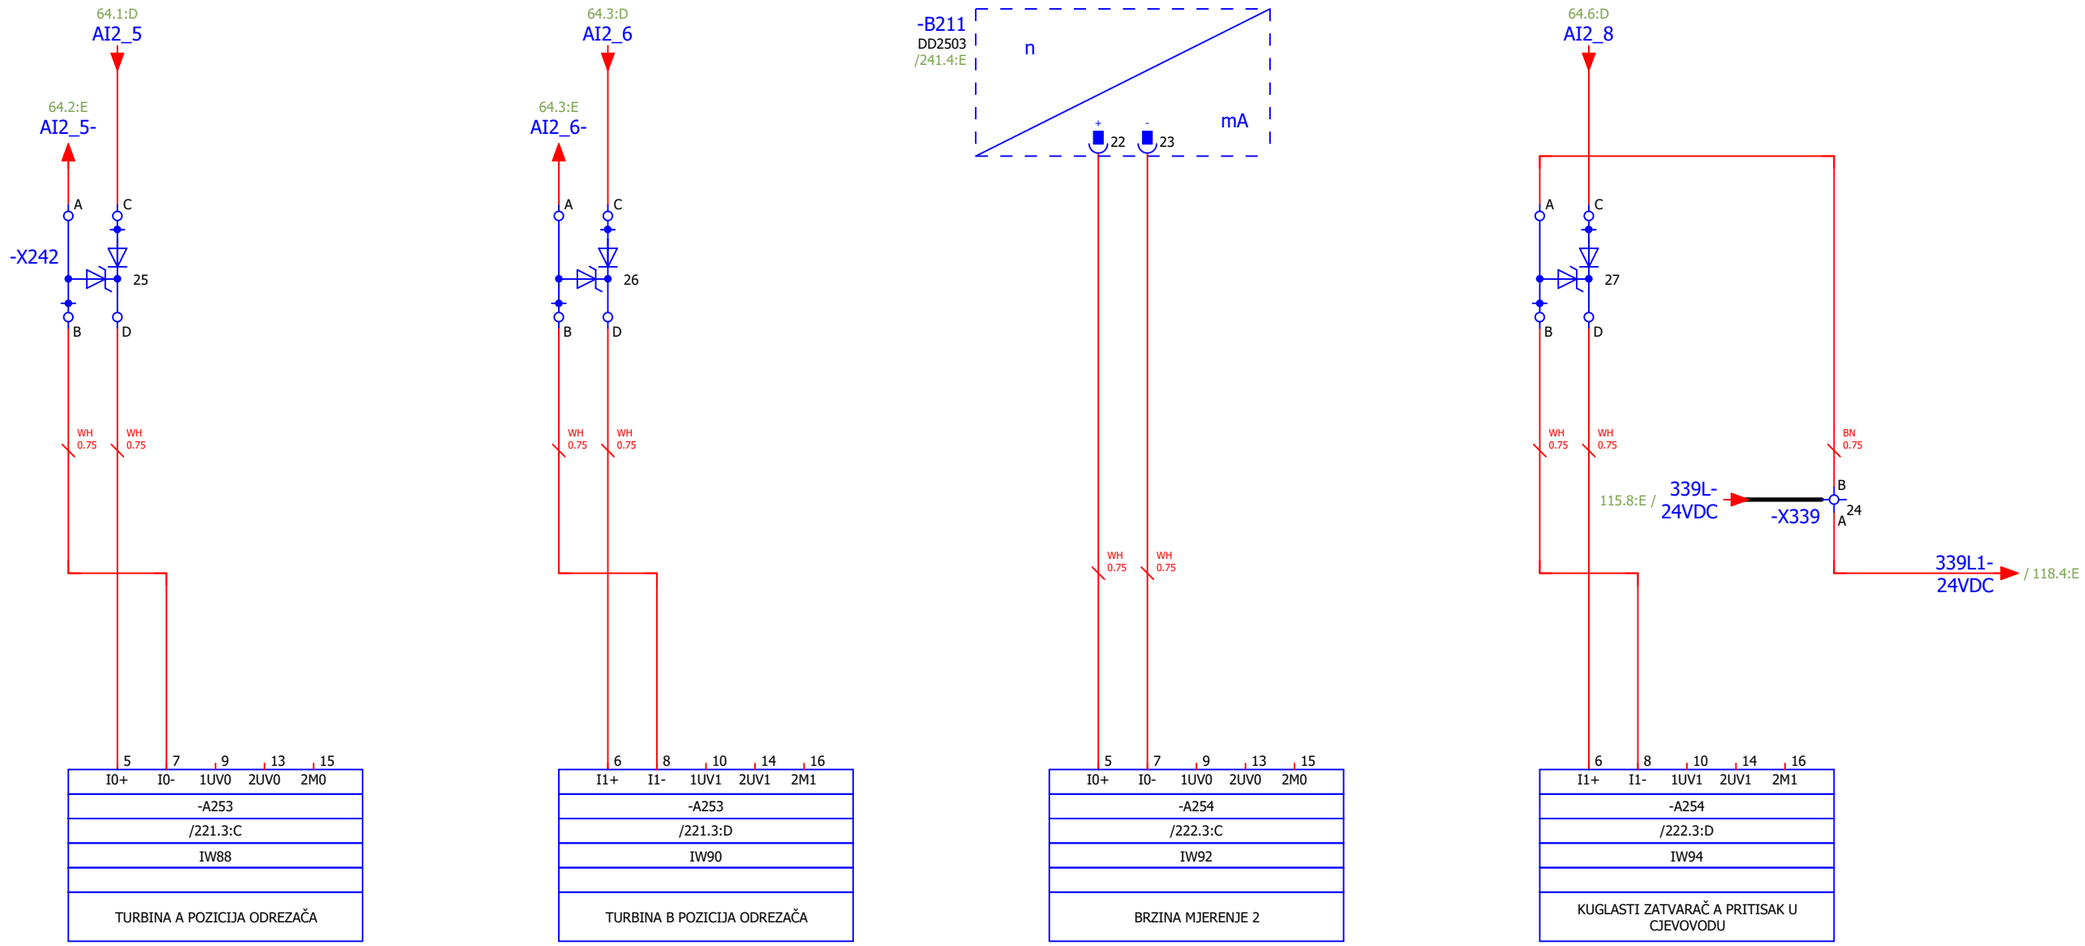

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

116

118


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 25 - 28	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 117
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 117 / 290

KUGLASTI ZATVARAČ A PRITISAK TURBINE

KUGLASTI ZATVARAČ B PRITISAK U CJEVOVODU

KUGLASTI ZATVARAČ B PRITISAK TURBINE

REZERVA

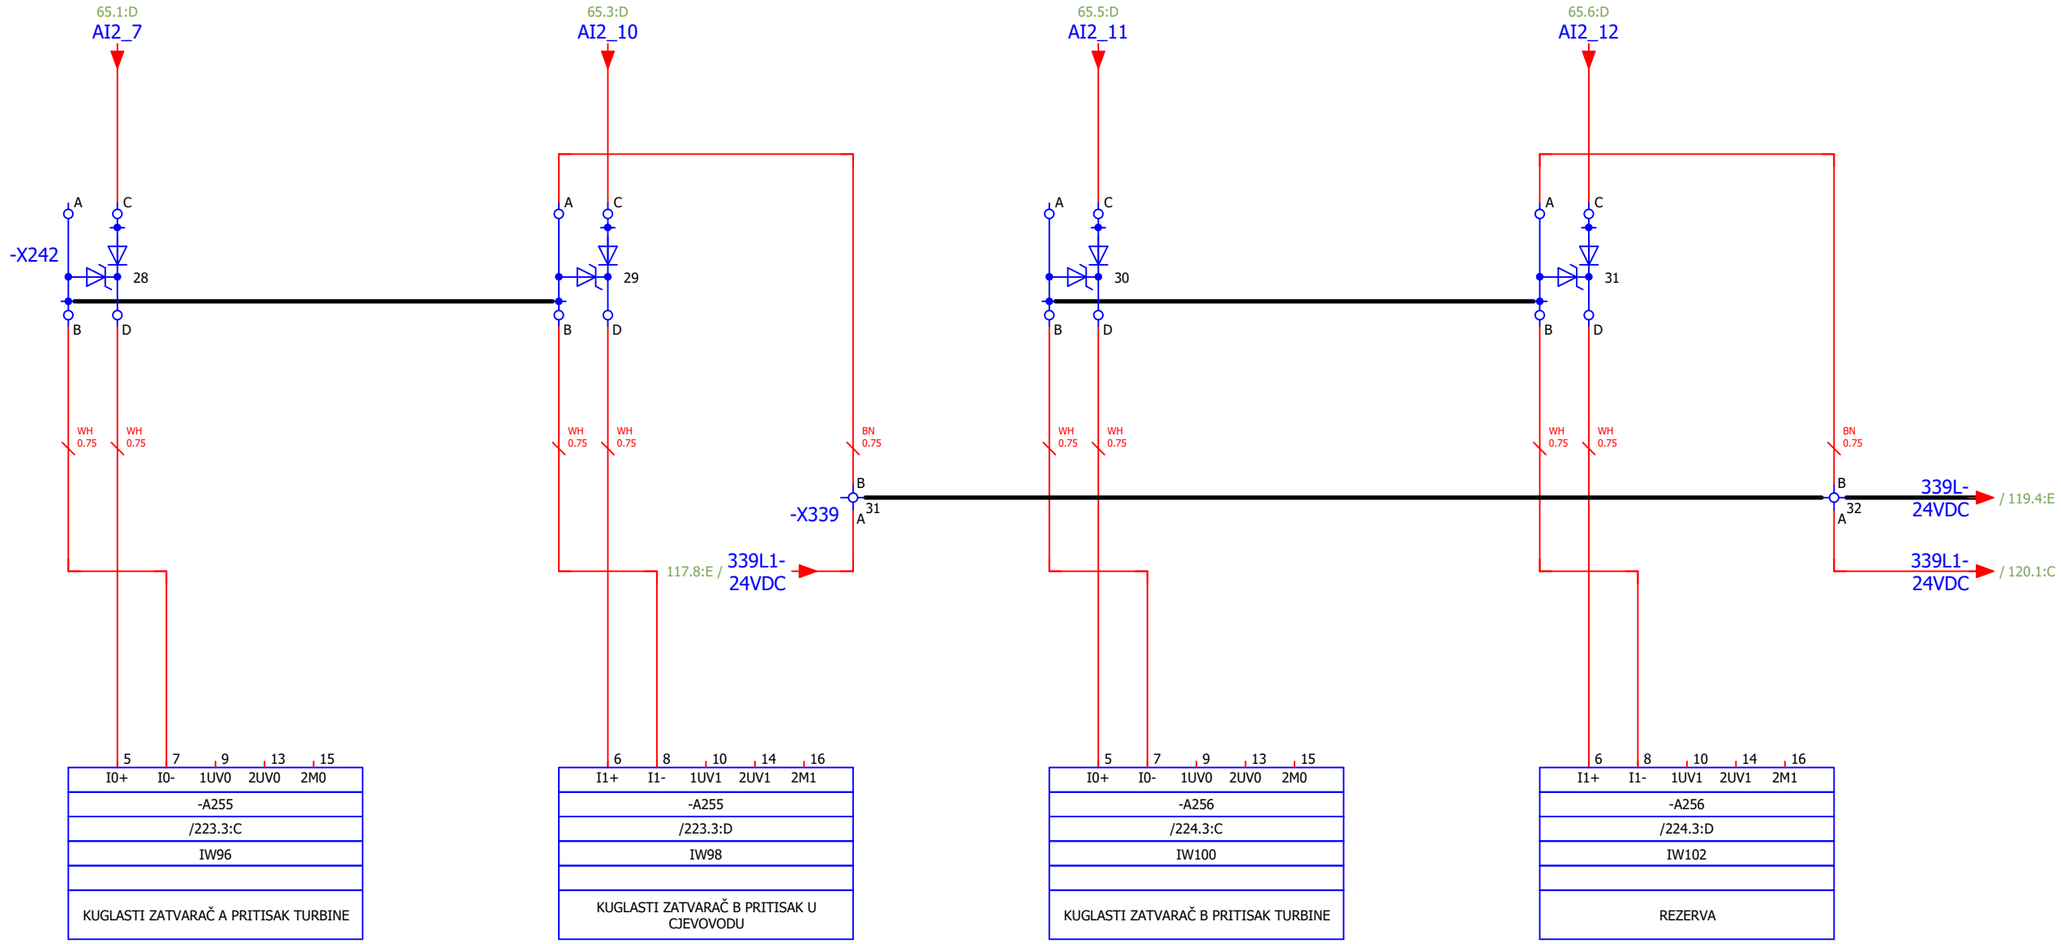

117

119

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 29 - 32	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 118
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 118 / 290


Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

REZERVA

REZERVA

REZERVA

REZERVA

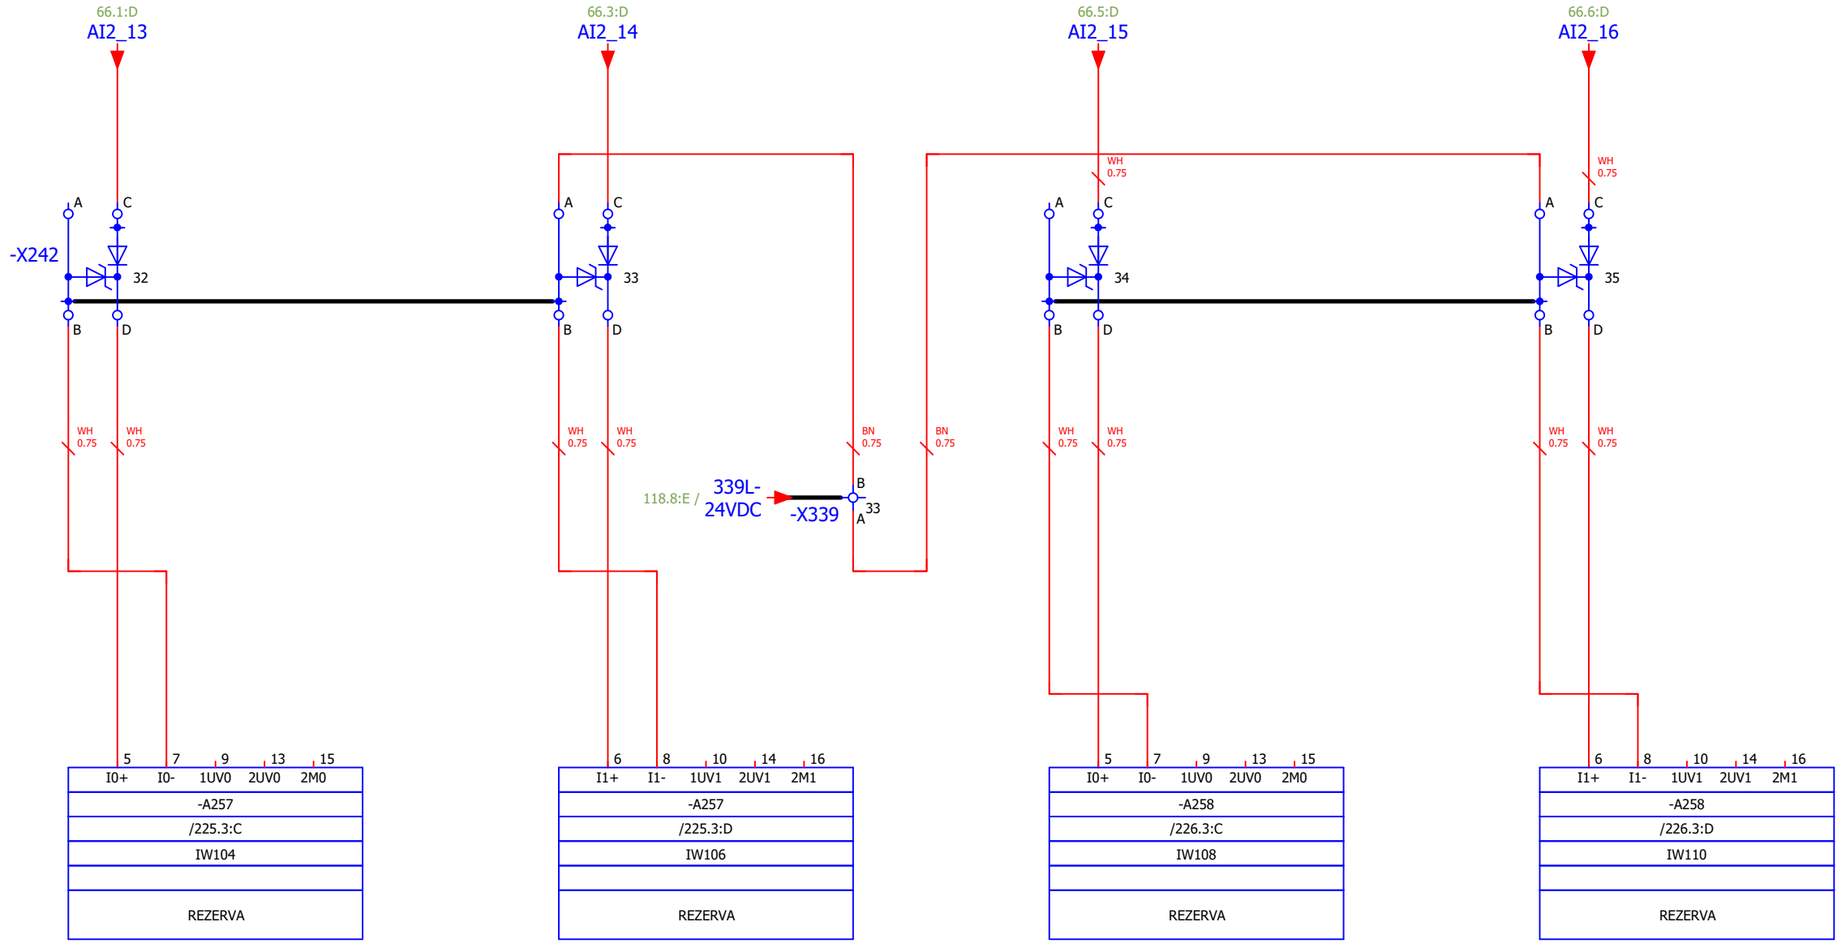

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


118

120

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 33 - 36	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 119
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 119 / 290

REZERVA

REZERVA

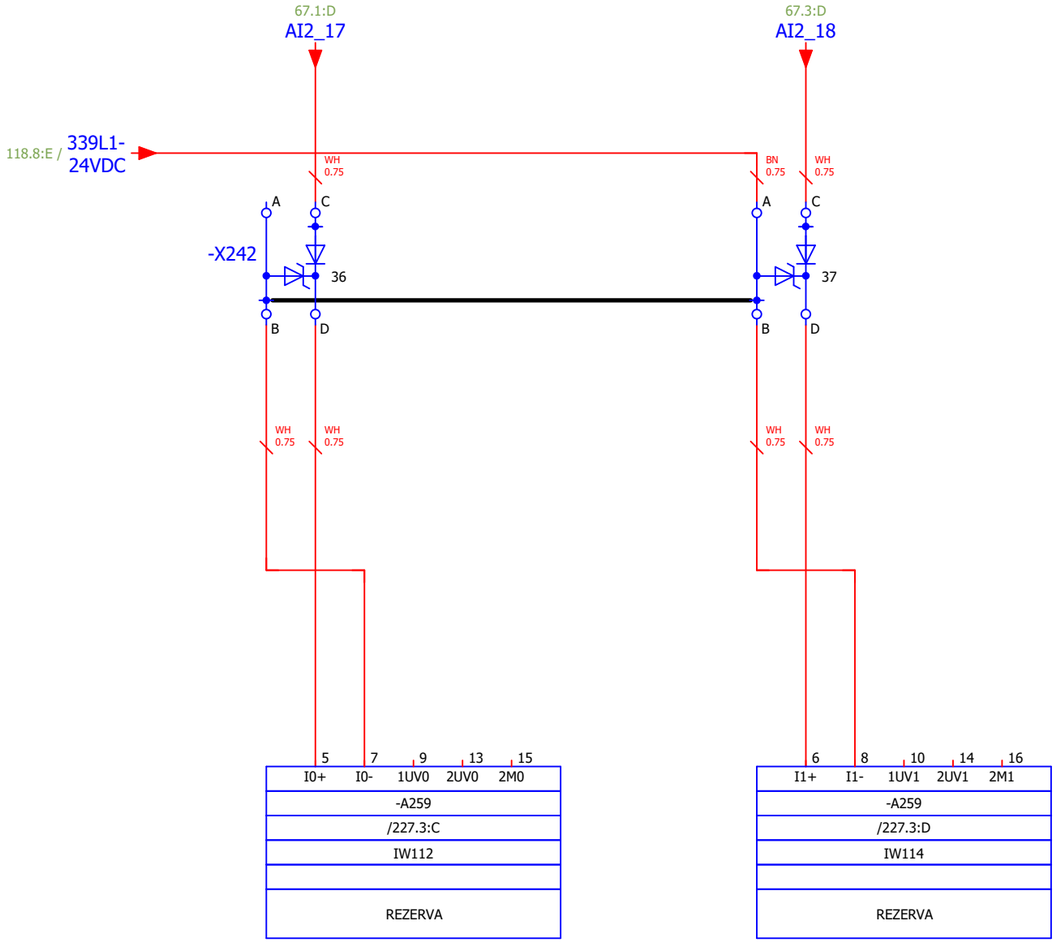

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


119

121


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 37 - 38	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 120 STRANICA 120 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


[U7MEX20 AA040]
TURBINA A IGLA 1
PROPORCIONALNI
VENTIL – KOMANDA

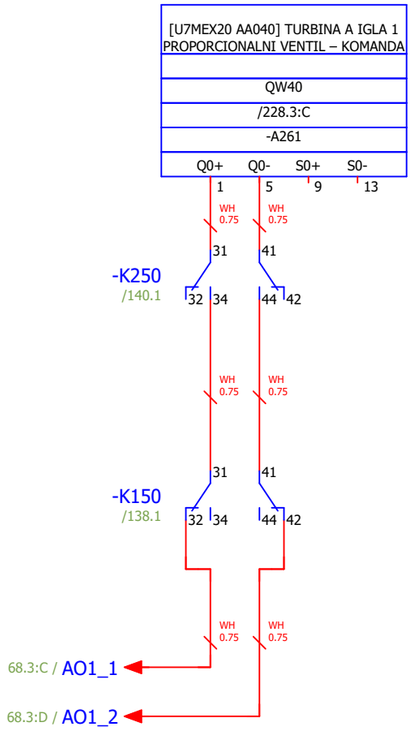


[U7MEX20 AA041]
TURBINA A IGLA 2
PROPORCIONALNI
VENTIL – KOMANDA

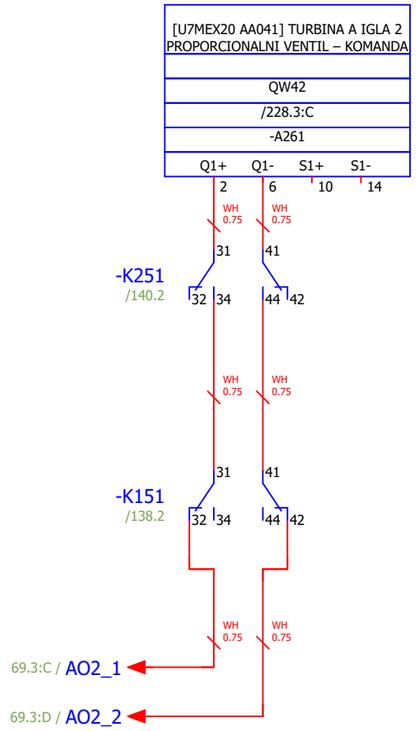

[U7MEX20 AA042]
TURBINA B IGLA 1
PROPORCIONALNI
VENTIL – KOMANDA

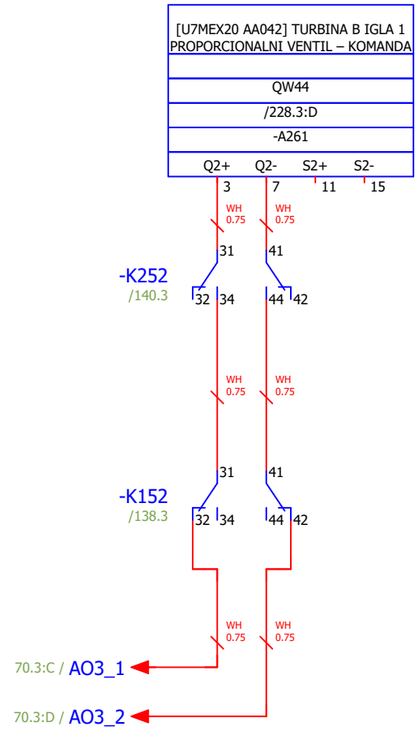

[U7MEX20 AA043]
TURBINA B IGLA 2
PROPORCIONALNI
VENTIL – KOMANDA

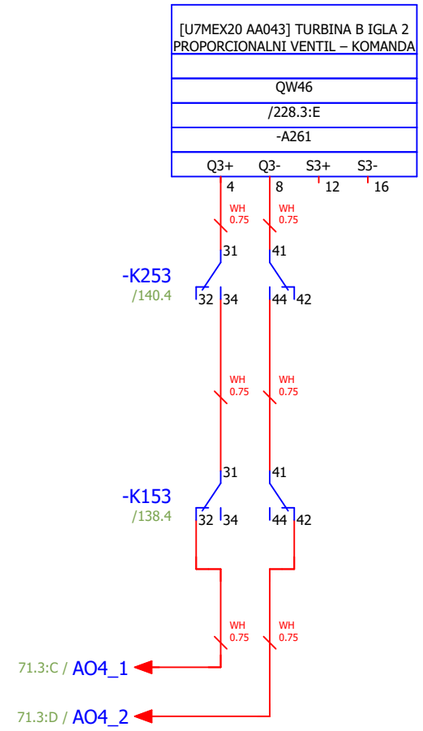

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 2 ANALOGNI IZLAZI: 1 - 4	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 121
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 121 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

[U7MEX34 AA010]
TURBINA A ODREZAČ
PROPORCIONALNI
VENTIL - KOMANDA

[U7MEX34 AA010] TURBINA A ODREZAČ PROPORCIONALNI VENTIL - KOMANDA
QW48
/229.3:C
-A262
Q0+ Q0- S0+ S0-
1 5 9 13

WH 0.75
31 41
-K254
/140.5
32 34 44 42
WH 0.75
31 41
-K154
/138.5
32 34 44 42
WH 0.75

72.3:C / AO5_1
72.3:D / AO5_2

[U7MEX34 AA021]
TURBINA B ODREZAČ
PROPORCIONALNI
VENTIL - KOMANDA

[U7MEX34 AA021] TURBINA B ODREZAČ PROPORCIONALNI VENTIL - KOMANDA
QW50
/229.3:C
-A262
Q1+ Q1- S1+ S1-
2 6 10 14

WH 0.75
31 41
-K255
/140.6
32 34 44 42
WH 0.75
31 41
-K155
/138.6
32 34 44 42
WH 0.75

73.3:C / AO6_1
73.3:D / AO6_2

BRZINA TURBINE

BRZINA TURBINE
QW52
/229.3:D
-A262
Q2+ Q2- S2+ S2-
3 7 11 15

WH 0.75
11 21
-K256
/140.7
12 14 24 22
WH 0.75

74.2:C / AO7_1
74.2:D / AO7_2

REZERVA

REZERVA
QW54
/229.3:E
-A262
Q3+ Q3- S3+ S3-
4 8 12 16

WH 0.75
31 41
-K256
/140.7
32 34 44 42
WH 0.75

74.4:C / AO8_1
74.4:D / AO8_2

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 2 ANALOGNI IZLAZI: 5 - 8	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 122
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 122 / 290


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

REZERVA

REZERVA

REZERVA

REZERVA

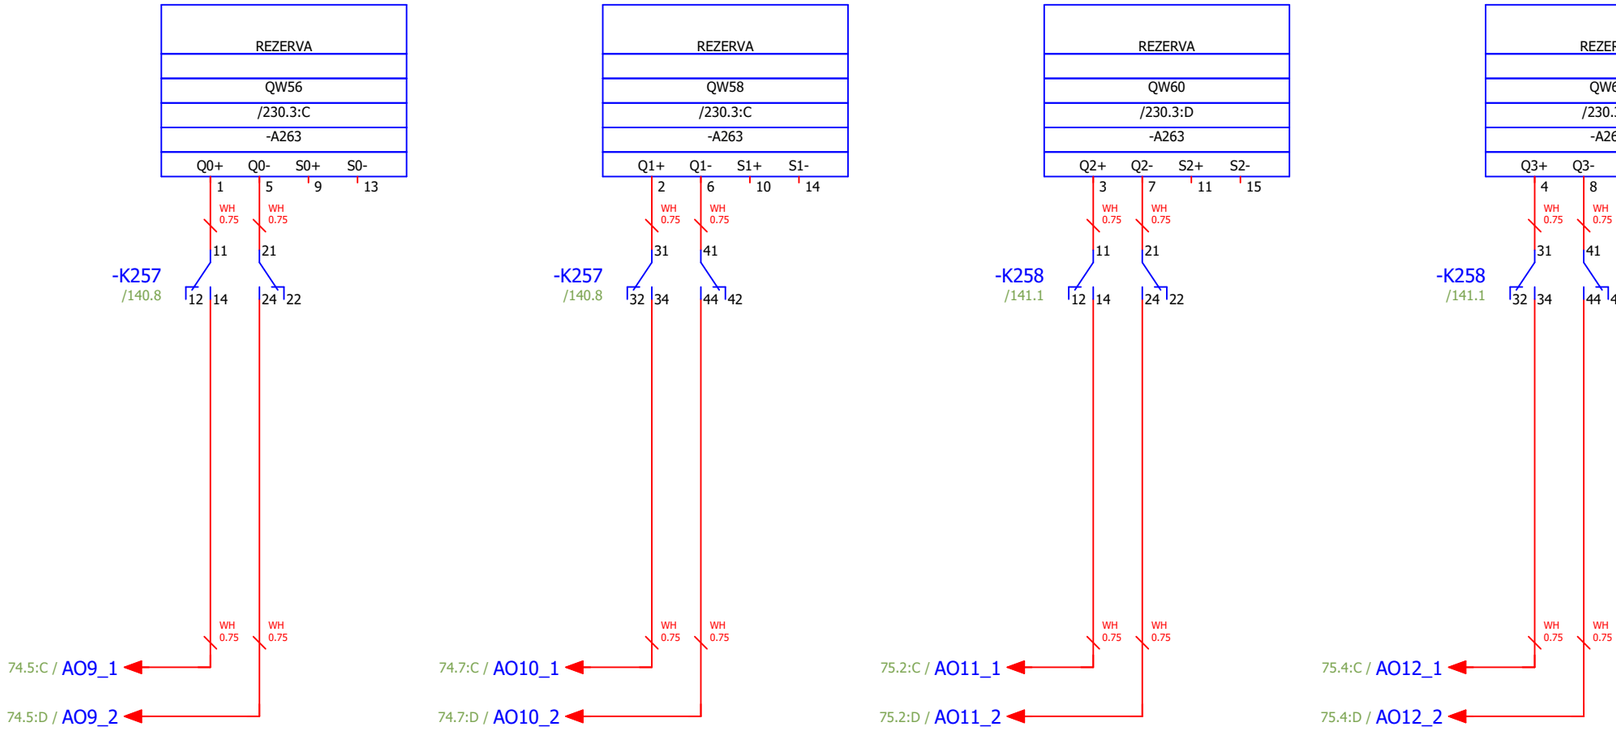

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI IZLAZI: 9 - 12	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 123
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 123 / 290

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI IZLAZI: 13 - 16	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 124
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 124 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			**Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI IZLAZI: 17 - 20	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 125
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 125 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

BRZINA MJERENJE 4

BRZINA MJERENJE 5

VFU MJERENJE FREKVENCIJE MREŽE

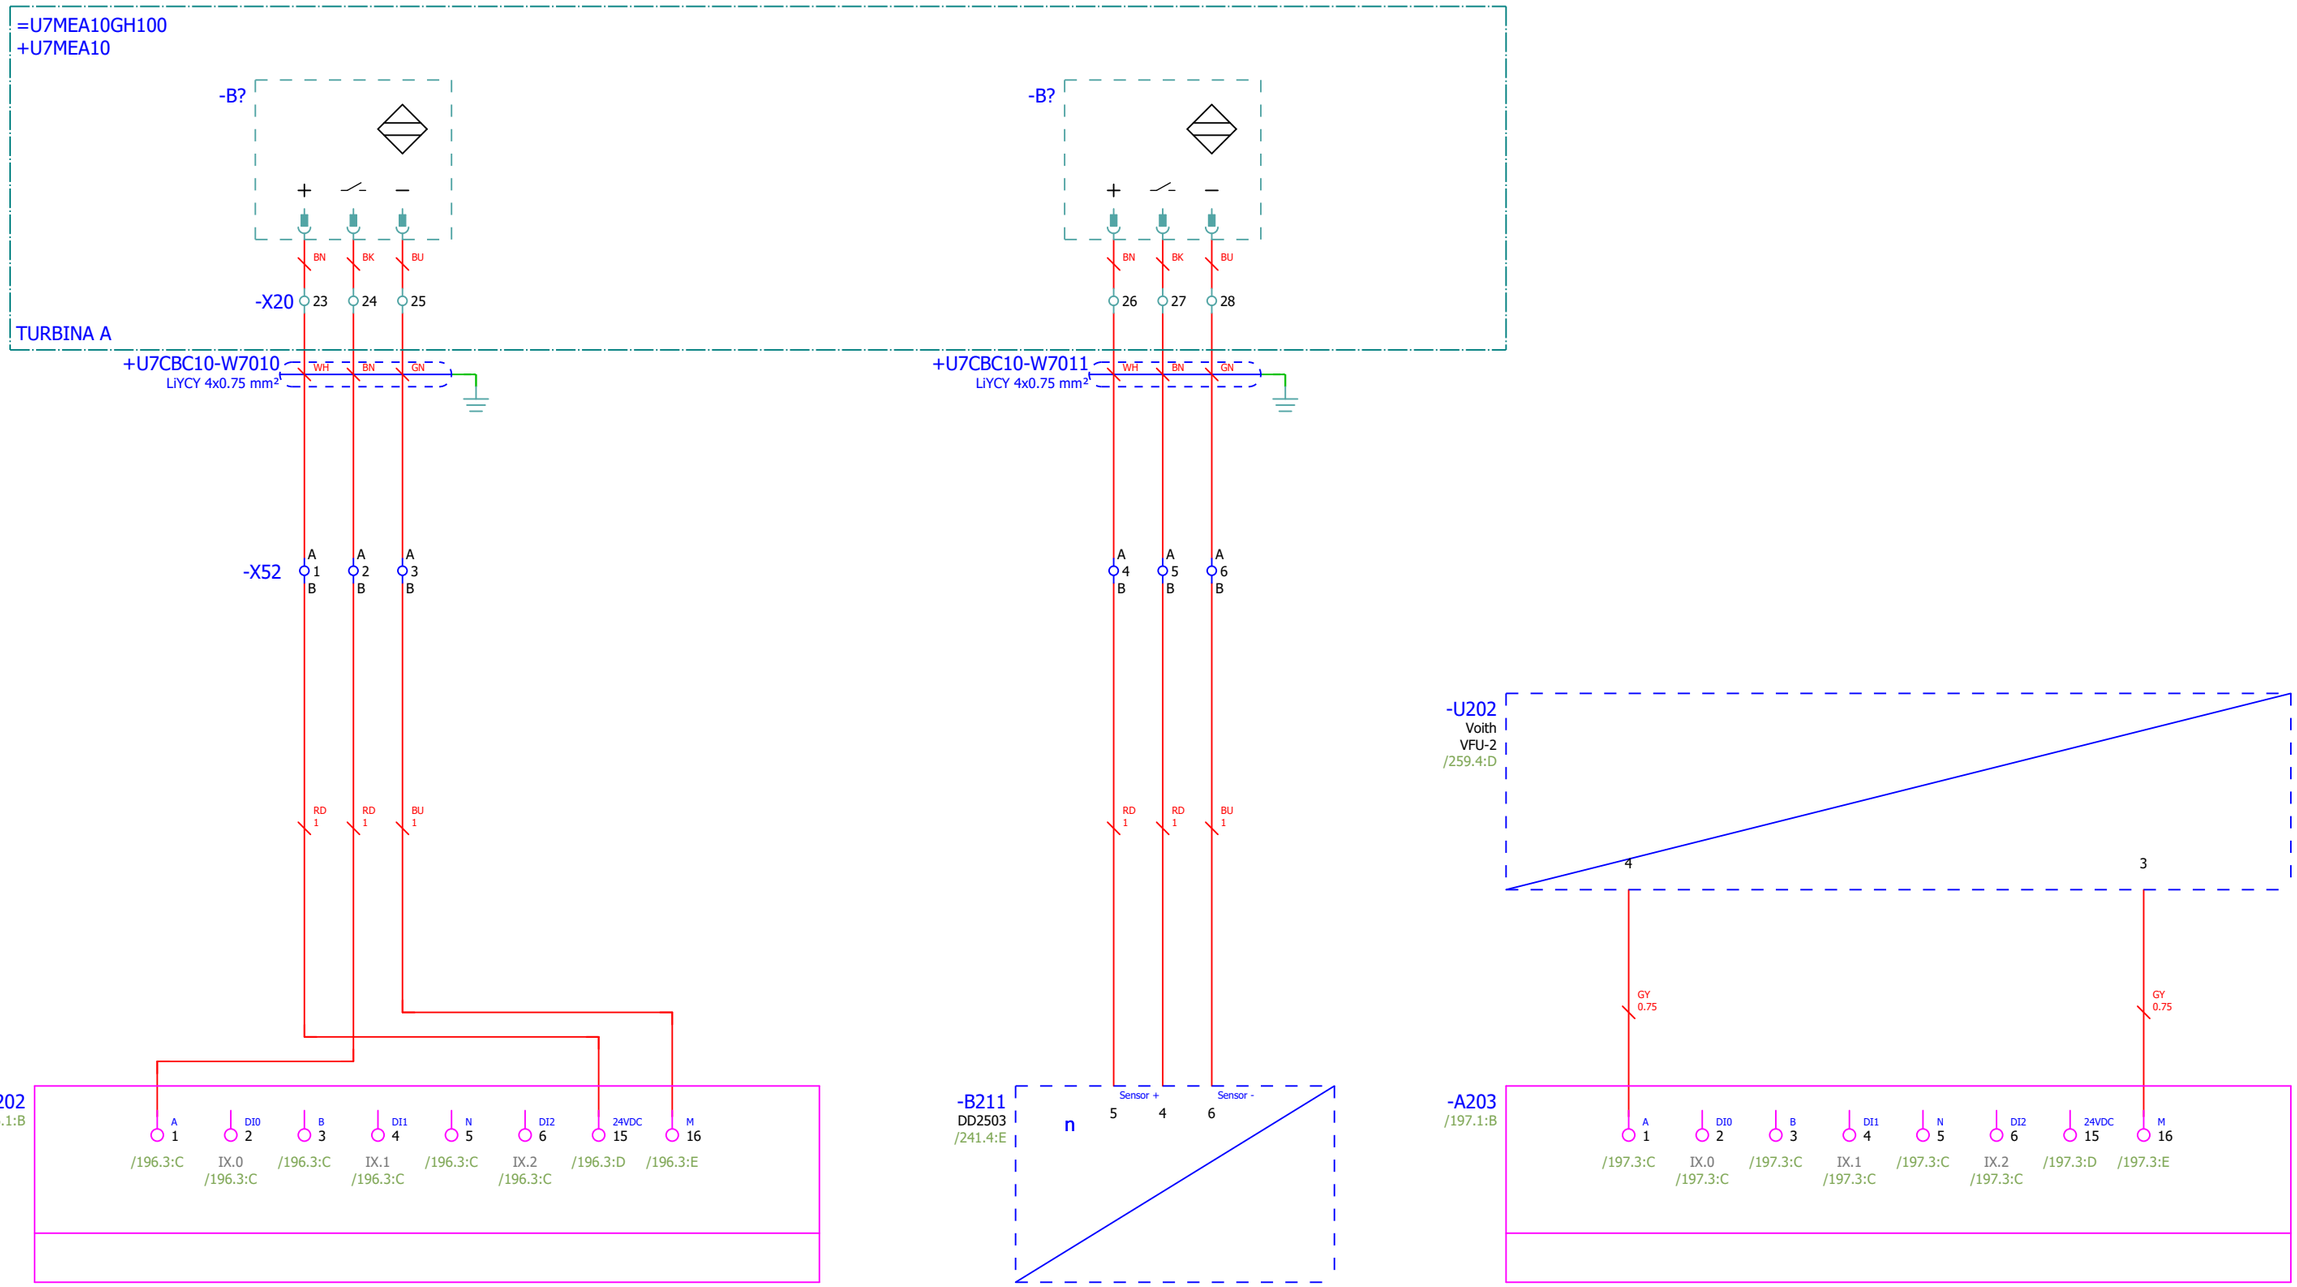

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 MJERENJE BRZINE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 126
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 126 / 290

TURBINA A TEMPERATURA LEŽAJA

TURBINA A TEMPERATURA ULJA

TURBINA B TEMPERATURA LEŽAJA

TURBINA B TEMPERATURA ULJA

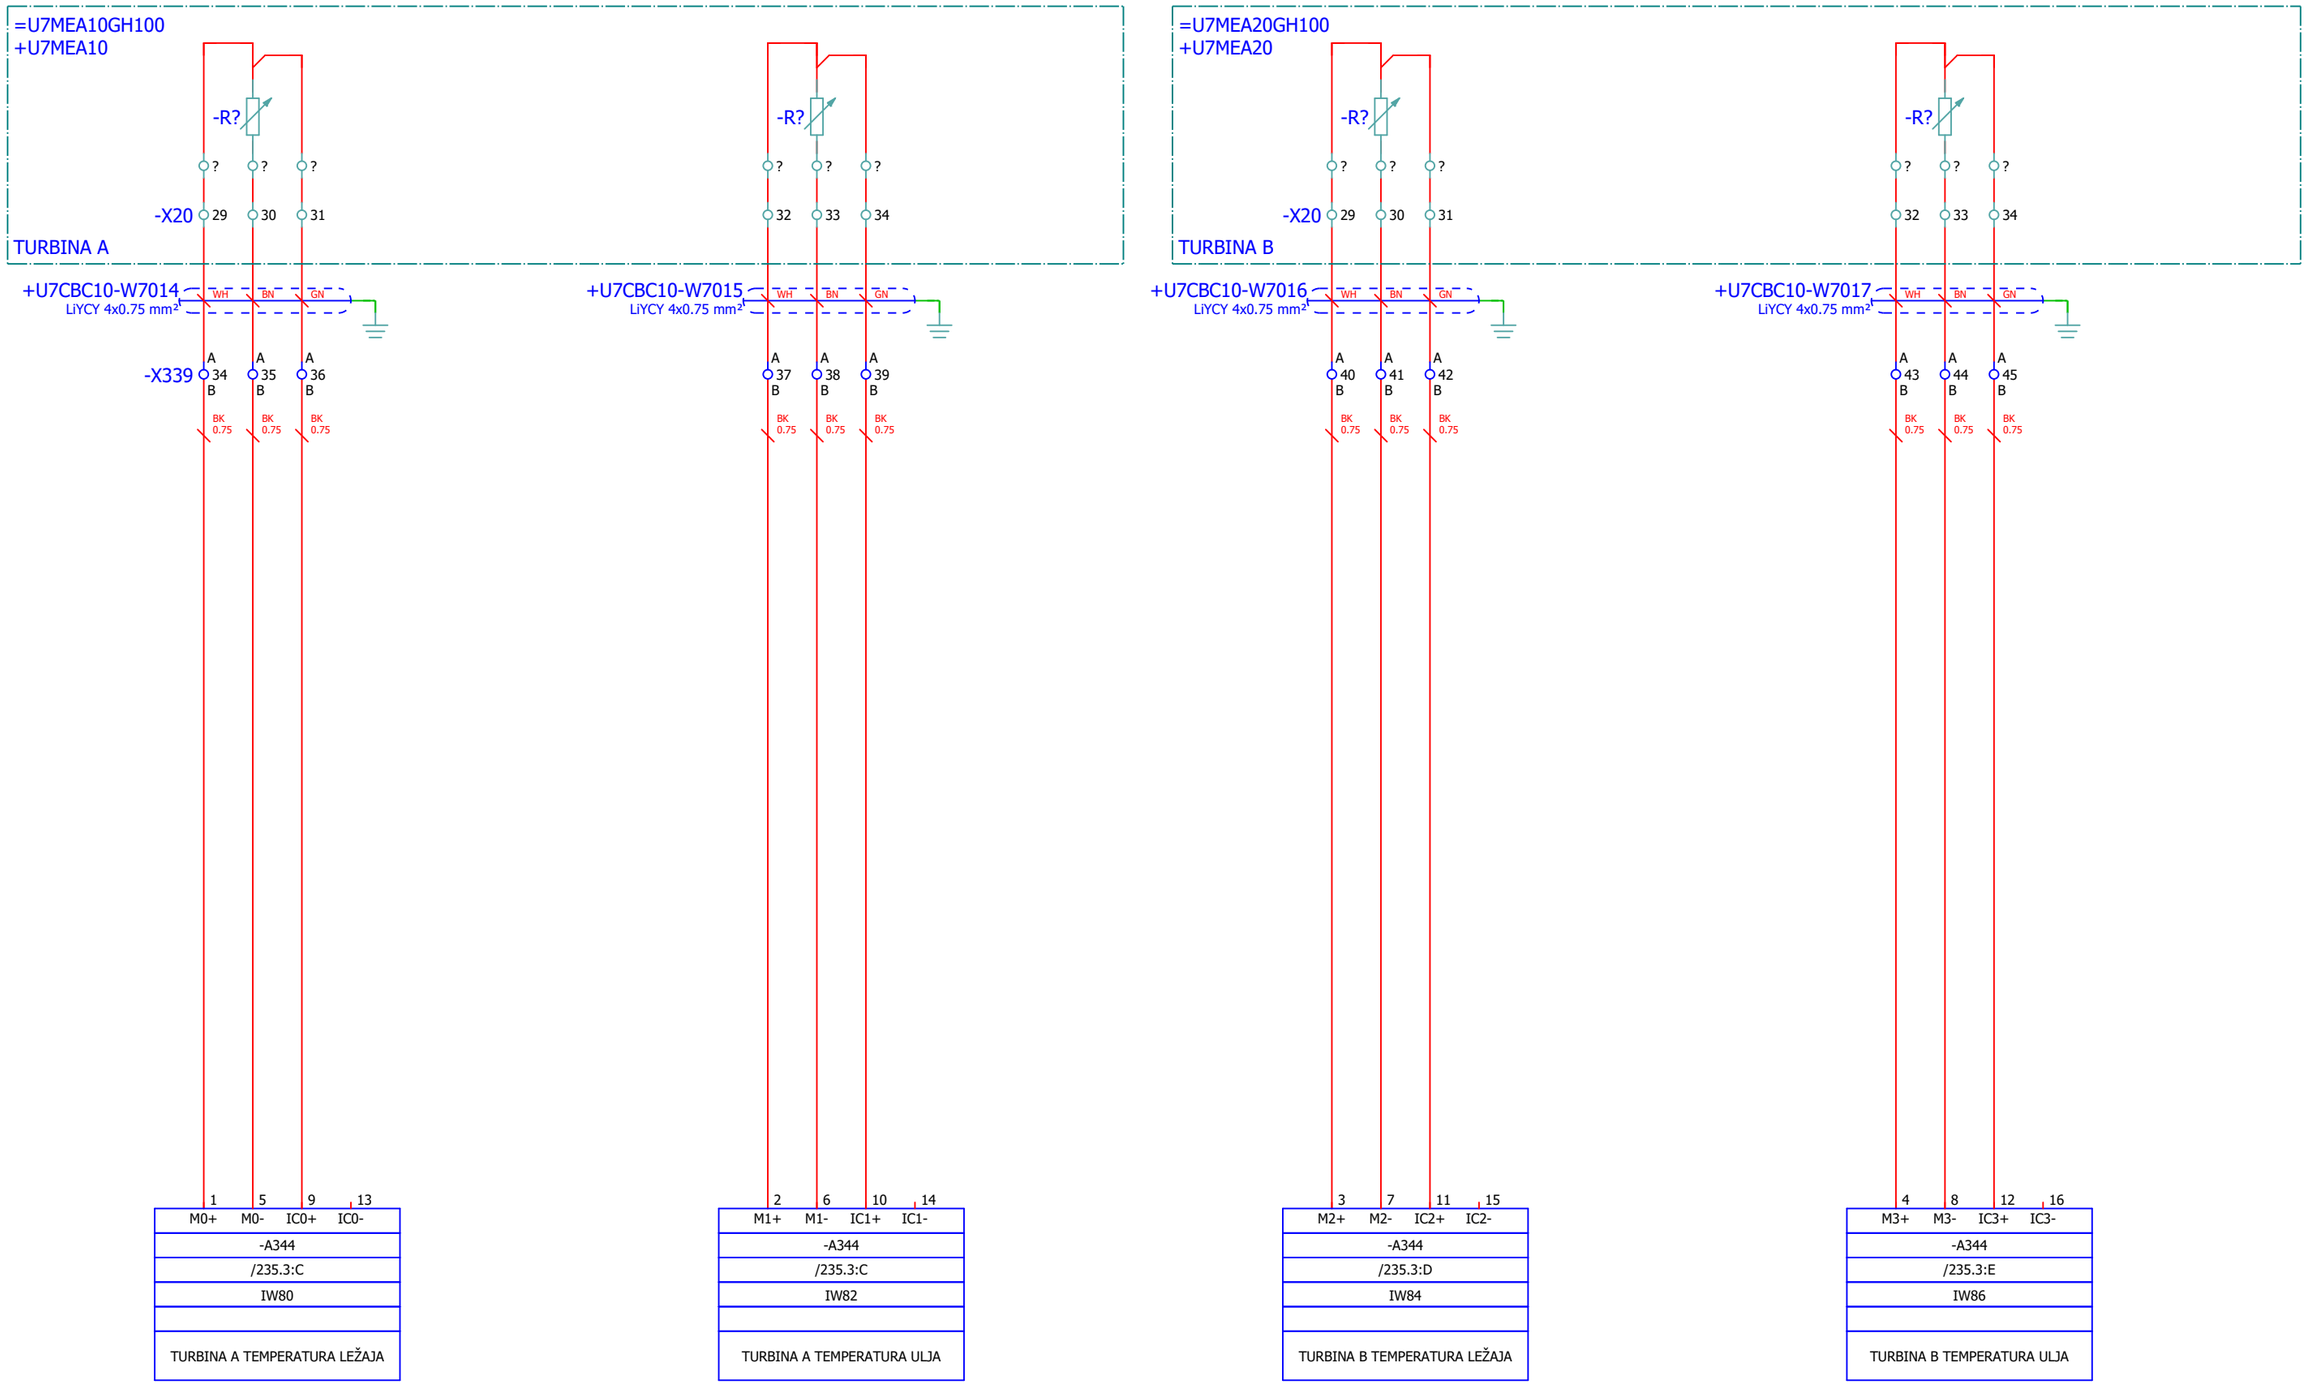


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 3 MJERENJE TEMPERATURE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 127
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 127 / 290

REZERVA

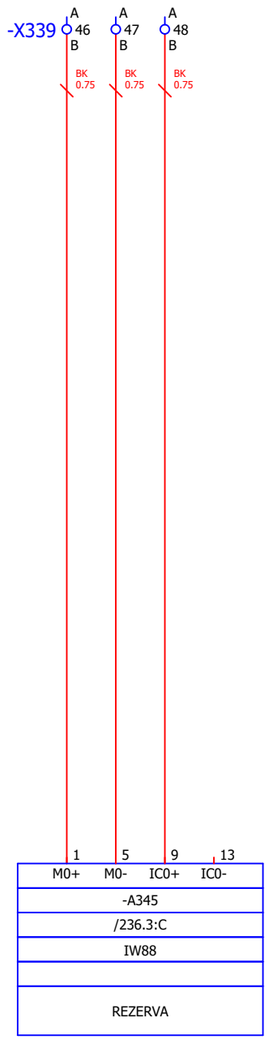

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 3 MJERENJE TEMPERATURE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 128
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 128 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

[U7MEX10 AP010-M01]
HIDRAULIČNA JEDINICA
PUMPA 1 KOMANDA
UKLJUČI

[U7MEX10 AP020-M02]
HIDRAULIČNA JEDINICA
PUMPA 2 KOMANDA
UKLJUČI

[U7MEX10 AP030-M03]
HIDRAULIČNA JEDINICA
PUMPA 3 KOMANDA
UKLJUČI

[U7MEX10 AP040-M04]
HIDRAULIČNA JEDINICA
PUMPA ZA HLAĐENJE I
FILTRIRANJE –
KOMANDA UKLJUČI

RESET SOFT-STARTERA
1

RESET SOFT-STARTERA
2

STARTNO MAZANJE
PUMPA 1 – KOMANDA
UKLJUČI

-2K201 /46.7 — 11, 12, 14
-2K202 /46.8 — 11, 12, 14
-2K203 /47.1 — 11, 12, 14
-2K204 /47.2 — 11, 12, 14
-2K401 /47.3 — 11, 12, 14
-2K10 /53.6 — 11, 12, 14
-2K205 /47.4 — 11, 12, 14

OG 1.5

-X72

	B 1 A	B 2 A	B 3 A	B 4 A	B 5 A	B 6 A	B 7 A	B 8 A	B 9 A	B 10 A	B 11 A	B 12 A	B 13 A	B 14 A
	+U7BJA12-W5032 NYCY 7x1.5 mm² 3	4 +U7BJA12-W5042 NYCY 7x1.5 mm² 3	4 +U7BJA13-W5042 NYCY 2x1.5 mm² BN	BU +U7BJA13-W5012 NYCY 2x1.5 mm² BN	BU +U7BJA12-W5032 NYCY 7x1.5 mm² 1	2 +U7BJA12-W5042 NYCY 7x1.5 mm² 1	2 +U7BJA12-W5012 NYCY 2x1.5 mm² BN	BU						
	14	15	14	15	17	18	17	18	12	13	12	13	17	18

=U7BJA10GH100
+U7BJA12.EB001
400 VAC PODRAZVOD PUMPA
1 HIDRAULIČKOG AGREGATA

=U7BJA10GH100
+U7BJA12.MB001
400 VAC PODRAZVOD PUMPA
2 HIDRAULIČKOG AGREGATA

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.GA001
400 VAC PODRAZVOD PUMPA
3 HIDRAULIČKOG AGREGATA

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.CA001
400 VAC PODRAZVOD PUMPA
ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE
HIDRAULIČKOG AGREGATA

=U7BJA10GH100
+U7BJA12.EB001
400 VAC PODRAZVOD PUMPA
1 HIDRAULIČKOG AGREGATA

=U7BJA10GH100
+U7BJA12.MB001
400 VAC PODRAZVOD PUMPA
2 HIDRAULIČKOG AGREGATA

=U7BJA10GH100
+U7BJA12.CA001
400 VAC PODRAZVOD PUMPA
1 ZA STARTNO MAZANJE

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				UPRAVLJANJE AC/DC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 129
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 129 / 290


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

STARTNO MAZANJE
PUMPA 2 – KOMANDA
UKLJUČI

POGONSKO MAZANJE
PUMPA 1 KOMANDA
UKLJUČI

POGONSKO MAZANJE
PUMPA 2 KOMANDA
UKLJUČI

HIDRAULIČKA JEDINICA
- GRIJAČ ULJA UKLJUČI

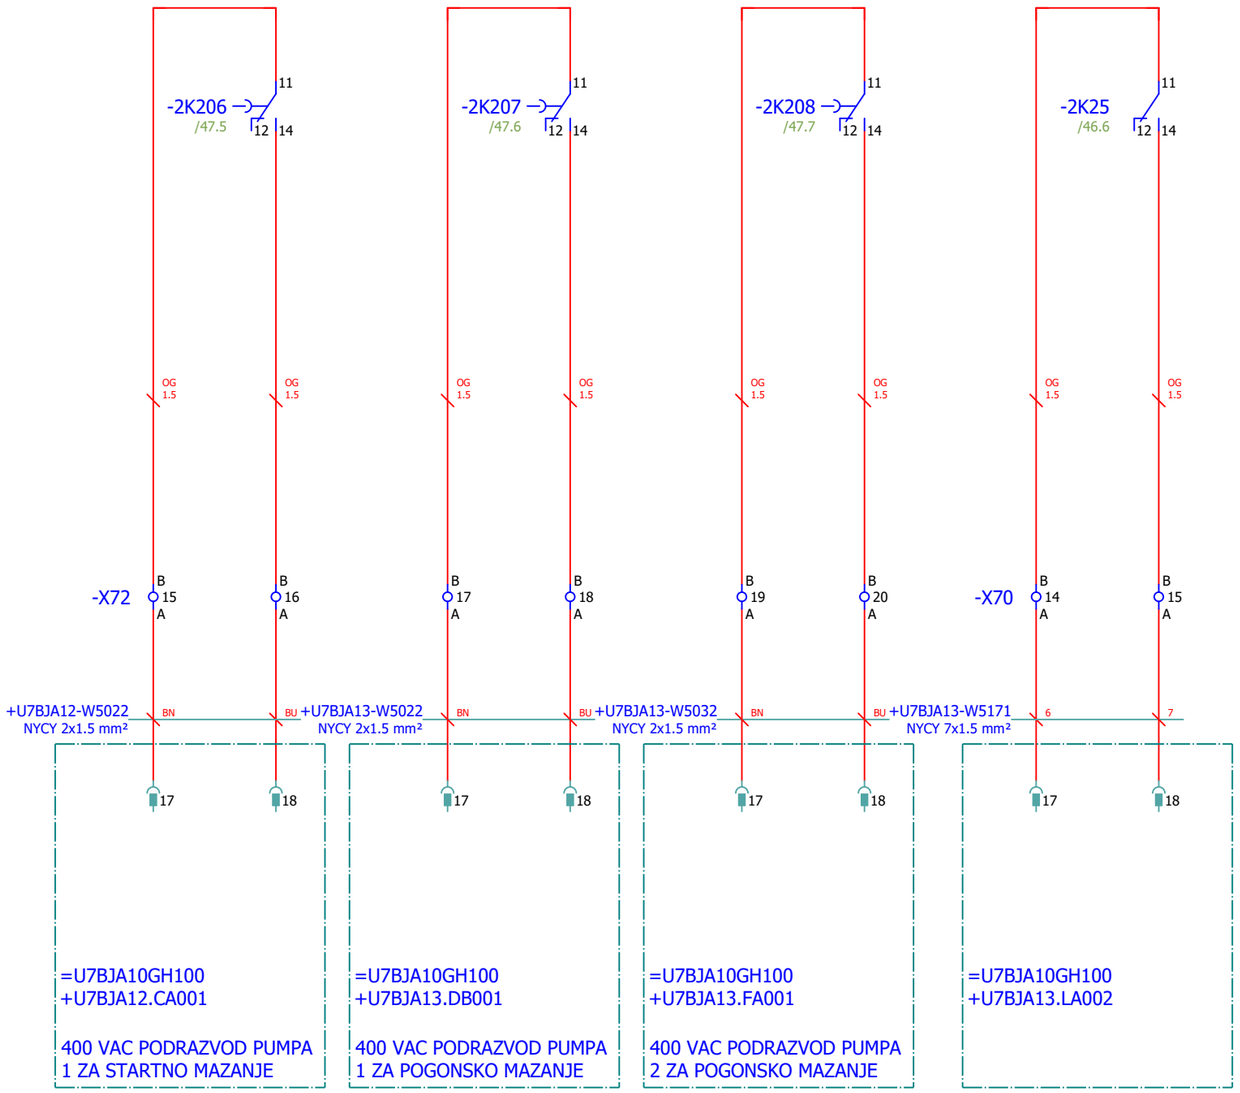

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				UPRAVLJANJE AC/DC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 130
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 130 / 290

Format ISO/DIN A3

[U7MEX10 AA010]
IZOLACIONI VENTIL -
OTVORI

[U7MEX10 AA410]
HIDRAULIČNA JEDINICA
PUMPA 1 RASTRETNI
VENTIL

[U7MEX10 AA420]
HIDRAULIČNA JEDINICA
PUMPA 2 RASTRETNI
VENTIL

[U7MEX10 AA430]
HIDRAULIČNA JEDINICA
PUMPA 3 RASTRETNI
VENTIL

[U7MEX54 AA010]
KOĆIONA IGLA
KOMANDA ISKLJUČI

[U7MEX20 AA060]
TURBINA A IGLA 1
KOMANDA AKTIVIRAJ
PROPORCIONALNI
VENTIL 2

[U7MEX20 AA060]
TURBINA A IGLA 1
KOMANDA AKTIVIRAJ
PROPORCIONALNI
VENTIL 2

[U7MEX20 AA051]
TURBINA A IGLA 2
AKTIVIRATI
PROPORCIONALNI
VENTIL 1

13.5:D / 341L+ 24VDC → -X341 A/B 2 → 341L+ 24VDC / 132.1:A

RD 1.5

-2K03 /47.8 11 12 14
-2K209 /48.1 11 12 14
-2K210 /48.2 11 12 14
-2K211 /48.3 11 12 14
-2K04 /48.5 11 12 14
-2K301 /48.6 11 12 14
-2K301 /48.6 21 22 24
-2K302 /48.7 11 12 14

RD 1

-X341 B 19 20 21 22 23 24 25 26 A

+U7CBC10-W5033 NYCY 10x1.5 mm² 1 2 3 4 5 6 7 8

=U7MEX10GH100
+U7MEX10

X3.01 10 1 4 7 52 28 31 34

-501W 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 -501W 3X0.75MM2 PUR 2
DH: 11213 24VDC 1.25A 30W PE

-500W1 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 -500W1 3X0.75MM2 PUR 2
DH: 11219 24VDC 1.25A 30W PE

-500W2 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 -500W2 3X0.75MM2 PUR 2
DH: 11219 24VDC 1.25A 30W PE

-500W3 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 -500W3 3X0.75MM2 PUR 2
DH: 16844 24VDC 1.5A 36W PE

-504W3 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 -504W3 3X0.75MM2 PUR 2
DH: 36808 24VDC 1.5A 36W PE

-502W3 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 -502W3 3X0.75MM2 PUR 2
DH: 11212 24VDC 1.25A 30W PE

-502W4 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 -502W4 3X0.75MM2 PUR 2
DH: 11212 24VDC 1.25A 30W PE

-503W1 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 -503W1 3X0.75MM2 PUR 2
DH: 11212 24VDC 1.25A 30W PE

X3.01 11 2 5 8 53 29 32 35

341L1- 24VDC / 132.6:E
341L3- 24VDC / 132.4:E
341L2- 24VDC / 132.1:F

HPU (=DH1+TB1)

+U7CBC10-W5033 NYCY 10x1.5 mm² 10
+U7CBC10-W5034 NYCY 10x1.5 mm² 9 10

13.5:D / 341L- 24VDC → -X341 A/B 13 → 341L- 24VDC / 136.1:D
-X341 A/B 14
-X341 A/B 15

341L4- 24VDC / 133.7:F
341L5- 24VDC / 133.8:F

130 132

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				HIDRAULIČKA JEDINICA - UPRAVLJANJE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 131
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 131 / 290

[U7MEX20 AA061]
TURBINA A IGLA 2
KOMANDA AKTIVIRAJ
PROPORCIONALNI
VENTIL 2

[U7MEX20 AA062]
TURBINA B IGLA 1
KOMANDA AKTIVIRAJ
PROPORCIONALNI
VENTIL 2

[U7MEX20 AA062]
TURBINA B IGLA 1
KOMANDA AKTIVIRAJ
PROPORCIONALNI
VENTIL 2

[U7MEX20 AA063]
TURBINA B IGLA 2
KOMANDA AKTIVIRAJ
PROPORCIONALNI
VENTIL 2

[U7MEX20 AA063]
TURBINA B IGLA 2
KOMANDA AKTIVIRAJ
PROPORCIONALNI
VENTIL 2

[U7MEX34 AA030]
TURBINA A ODREZAČ
KOMANDA AKTIVIRAJ
BRZO ZATVARANJE

[U7MEX34 AA031]
TURBINA B ODREZAČ
KOMANDA AKTIVIRAJ
BRZO ZATVARANJE

[U7MEX34 AA040]
TURBINA A ODREZAČ-
KOMANDA AKTIVIRAJ
PROPORCIONALNI
VENTIL 2

131.2:A / 341L+ 24VDC → -X341 A B 3 → 341L+ 24VDC / 133.1:A

RD 1.5

-2K302 /48.7 21 22 24
-2K303 /48.8 11 12 14
-2K303 /48.8 21 22 24
-2K304 /49.1 11 12 14
-2K304 /49.1 21 22 24
-2K212 /49.2 11 12 14
-2K213 /49.3 11 12 14
-2K305 /49.4 11 12 14

RD 1

-X341 B 27 A
-X341 B 28 A
-X341 B 29 A
-X341 B 30 A
-X341 B 31 A
-X341 B 32 A
-X341 B 33 A
-X341 B 34 A

+U7CBC10-W5033 NYCY 10x1.5 mm² 9
+U7CBC10-W5034 NYCY 10x1.5 mm² 1 2 3 4 5 6 7

=U7MEX10GH100
+U7MEX10

-X3.01 37 40 43 46 49 16 22 19

-503W2 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 2 -503W2 3X0.75MM2 PUR -X3.01 38
-503W3 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 2 -503W3 3X0.75MM2 PUR 41
-503W4 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 2 -503W4 3X0.75MM2 PUR 44
-504W1 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 2 -504W1 3X0.75MM2 PUR 47
-504W2 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 2 -504W2 3X0.75MM2 PUR 50
-501W3 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 2 -501W3 3X0.75MM2 PUR 17
-502W1 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 2 -502W1 3X0.75MM2 PUR 23
-501W4 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 2 -501W4 3X0.75MM2 PUR 20

DH: 11212 24VDC 1.25A 30W PE
DH: 11212 24VDC 1.25A 30W PE
DH: 11212 24VDC 1.25A 30W PE
DH: 11212 24VDC 1.25A 30W PE
DH: 11212 24VDC 1.25A 30W PE
DH: 11212 24VDC 1.25A 30W PE
DH: 11212 24VDC 1.25A 30W PE
DH: 11312 24VDC 1.5A 36W PE

131.8:E / 341L2- 24VDC
131.5:E / 341L3- 24VDC
341L3- 24VDC / 133.5:F
131.4:E / 341L1- 24VDC
341L2- 24VDC / 133.2:F
341L1- 24VDC / 133.4:F

HPU (=DH1+TB1)

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

131

133

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 HIDRAULIČKA JEDINICA - UPRAVLJANJE	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00 / = U7CBC10GH100 / + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 132 / STRANICA 132 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

[U7MEX34 AA040]
TURBINA A ODREZAČ-
KOMANDA AKTIVIRAJ
PROPORCIONALNI
VENTIL 2

[U7MEX34 AA041]
TURBINA B ODREZAČ–
KOMANDA AKTIVIRAJ
PROPORCIONALNI
VENTIL 2

[U7MEX34 AA041]
TURBINA B ODREZAČ–
KOMANDA AKTIVIRAJ
PROPORCIONALNI
VENTIL 2

[U7MEX10 AA010]
IZOLACIONI VENTIL -
ZATVORI

[U7MEX54 AA010]
KOČIONA IGLA –
KOMANDA UKLJUČI

[U7MEX70 AA020]
HIDRAULIČNA JEDINICA
SERVISNI VENTIL
KOMANDA UKLJUČI

[U7MEX70 AA021]
KUGLASTI ZATVARAČI
BZ VENTIL KOMANDA
OTVORI

132.2:A / 341L+ 24VDC — -X341 A/B 4 — 341L+ 24VDC / 135.1:A

RD 1.5

-2K305 /49.4 21 22 24
-2K306 /49.5 11 12 14
-2K306 /49.5 21 22 24
-2K07 /53.2 11 12 14
-2K08 /53.4 11 12 14
-K302 /143.3 33 NO 34 — RELEJ BRZOG ZATVARANJA
-K302 /143.3 43 NO 44

-2K214 /49.6 11 12 14
-2K09 /53.5 11 12 14

-K304 /144.2 5 9 13 — GENERATORSKA ZAŠTITA RELEJ BRZOG ZATVARANJA 1 ISPAD
-K305 /144.4 5 9 13 — GENERATORSKA ZAŠTITA RELEJ BRZOG ZATVARANJA 2 ISPAD
-K304 /144.2 6 10 14
-K305 /144.4 6 10 14

-X341 B 36 A
-X341 B 38 A
-X341 B 39 A
-X341 B 40 A
-X341 B 35 A
-X341 B 37 A

+U7CBC10-W5034 NYCY 10x1.5 mm² 8
+U7CBC10-W5035 NYCY 10x1.5 mm² 1 2 3
+U7CBC10-W5036 NYCY 12x1.5 mm² 7
+U7CBC10-W5037 NYCY 12x1.5 mm² 7

=U7MEX10GH100
+U7MEX10

-X3.01 25
-502W2 3X0.75MM2 PUR 1
DH: 11312 24VDC 1.5A 36W
-502W2 3X0.75MM2 PUR 2
-X3.01 26
341L2- 24VDC / 132.8:F

-501W2 3X0.75MM2 PUR 13
DH: 11213 24VDC 1.25A 30W
-501W2 3X0.75MM2 PUR 14
132.8:E / 341L1- 24VDC

-504W3 3X0.75MM2 PUR 55
DH: 36808 24VDC 1.5A 36W
-504W3 3X0.75MM2 PUR 56
132.5:E / 341L3- 24VDC

-505W3 3X0.75MM2 PUR 64
DH: 36808 24VDC 1.5A 36W
-505W3 3X0.75MM2 PUR 65
BK

HPU (=DH1+TB1)


=U7MEB10GH100
+U7MEB10
-X10 34
-X10 35
KUGLASTI ZATVARAČ A
+U7CBC10-W5036 NYCY 12x1.5 mm² 8
131.2:F / 341L4- 24VDC

=U7MEB20GH100
+U7MEB20
-X10 34
-X10 35
KUGLASTI ZATVARAČ B
+U7CBC10-W5037 NYCY 12x1.5 mm² 8
131.5:F / 341L5- 24VDC

PE

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				HIDRAULIČKA JEDINICA - UPRAVLJANJE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 133
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 133 / 290

Format ISO/DIN A3

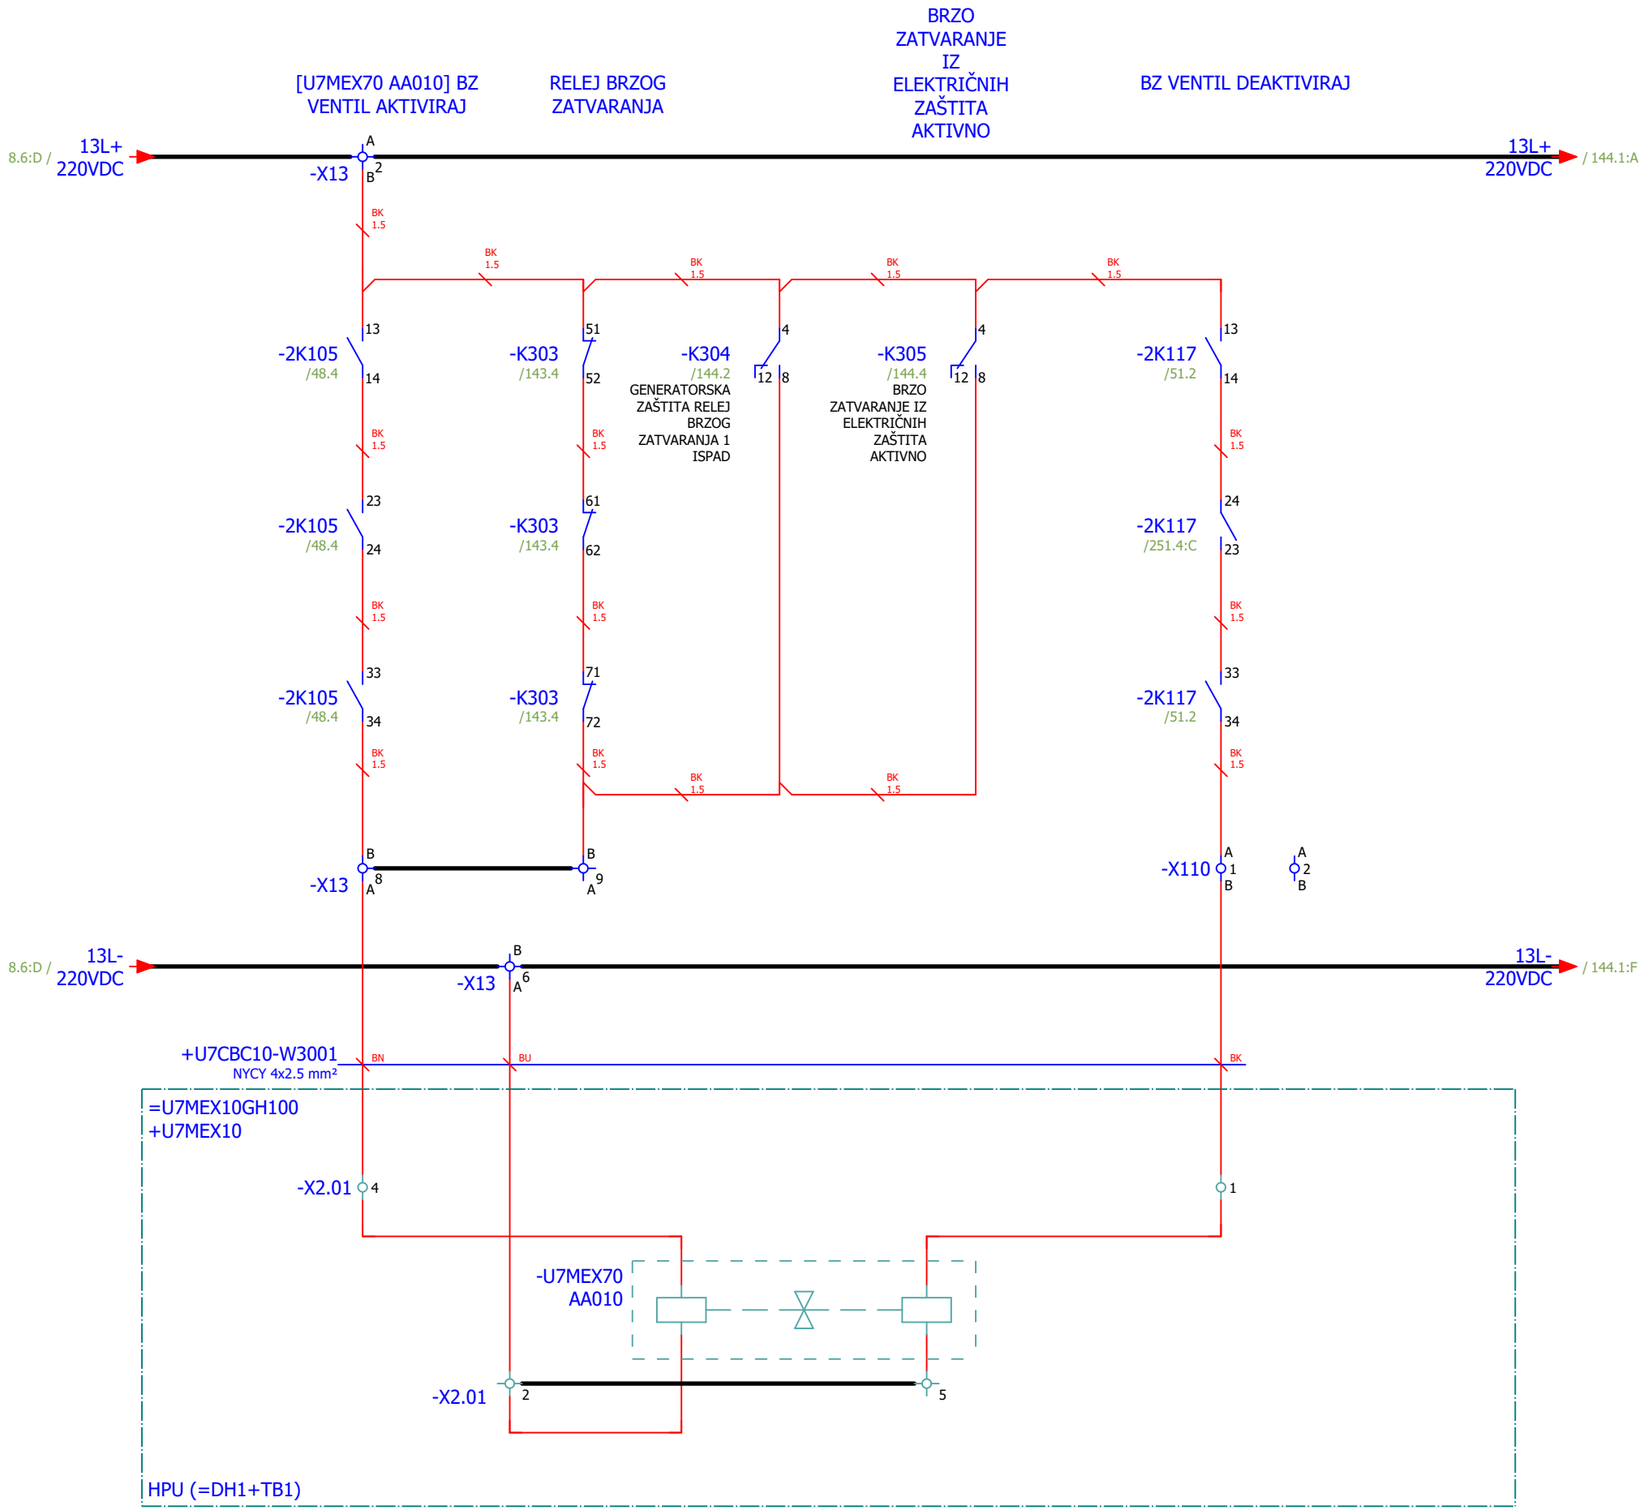

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				UPRAVLJANJE VENTILOM - ZATVARANJE U NUŽDI	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 134
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 134 / 290

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

BYPASS VENTIL A KOMANDA ZATVORI | BYPASS VENTIL A KOMANDA OTVORI | KUGLASTI ZATVARAČ A KOMANDA ZATVORI | KUGLASTI ZATVARAČ A KOMANDA OTVORI | BYPASS VENTIL B KOMANDA ZATVORI | BYPASS VENTIL B KOMANDA OTVORI | KUGLASTI ZATVARAČ B KOMANDA ZATVORI | KUGLASTI ZATVARAČ B KOMANDA OTVORI

133.2:A / 341L+ 24VDC -X341 A B 5

341L+ 24VDC / 136.1:A A B 6

RD 1

-2K106 /49.7 13 14 23 24 33 34
-2K107 /49.8 13 14 23 24 33 34
-2K108 /50.1 13 14 23 24 33 34
-2K109 /50.2 13 14 23 24 33 34
-2K110 /50.3 13 14 23 24 33 34
-2K111 /50.4 13 14 23 24 33 34
-2K112 /50.5 13 14 23 24 33 34
-2K113 /50.6 13 14 23 24 33 34

-X341 B 41 A | B 42 A | B 43 A | B 44 A | B 45 A | B 46 A | B 47 A | B 48 A

+U7CBC10-W5036
NYCY 12x1.5 mm²
1 2 3 4

+U7CBC10-W5037
NYCY 12x1.5 mm²
1 2 3 4

=U7MEB10GH100
+U7MEB10

-X10 36 PE 37
-X10 38 PE 39

-U7MEB15 AA010
REXROTH NS06
1 PE 2 a b

-U7MEB10 AA010
REXROTH NS06
1 PE 2 a b

KUGLASTI ZATVARAČ A

=U7MEB20GH100
+U7MEB20

-X10 36 PE 37
-X10 38 PE 39

-U7MEB15 AA011
REXROTH NS06
1 PE 2 a b

-U7MEB10 AA011
REXROTH NS06
1 PE 2 a b

KUGLASTI ZATVARAČ B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

134

136

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	KUGLASTI ZATVARAČI - UPRAVLJANJE 24VDC	PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 135
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 135 / 290

KUGLASTI ZATVARAČ A
VENTIL BRTVE
KOMANDA OTVORI

REZERVA

KUGLASTI ZATVARAČ B
VENTIL BRTVE
KOMANDA OTVORI

135.6:A / 341L+ 24VDC → -X341 A/B 7 → A 8 B → 341L+ 24VDC / 142.1:B

RD 1

-2K114 /50.7: 13, 14, 23, 24, 33, 34
-2K115 /50.8: 13, 14, 23, 24, 33, 34
-2K116 /51.1: 13, 14, 23, 24, 33, 34

131.7:F / 341L- 24VDC → -X341 B/A 16 → A/B 17 → 341L- 24VDC / 143.2:F

-X341 B 49 A
B 50 A
B 51 A
B 52 A

+U7CBC10-W5036 NYCY 12x1.5 mm² 5 6
+U7CBC10-W5037 NYCY 12x1.5 mm² 5 6

=U7MEB10GH100
+U7MEB10
-X10 40 PE 41
-U7MEB32
AA040
REXROTH M-.SED
1 PE 2
KUGLASTI ZATVARAČ A

=U7MEB20GH100
+U7MEB20
-X10 40 PE 41
-U7MEB32
AA041
REXROTH M-.SED
1 PE 2
KUGLASTI ZATVARAČ B

135 137

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KUGLASTI ZATVARAČI - UPRAVLJANJE 24VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 136
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 136 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34



Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				VENTILI RASHLADE LEŽAJEVA - UPRAVLJANJE 220VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 137
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 137 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

PRIČUVNI PLC MCB 24VDC GRUPA OK

PRIČUVNI PLC ŽIV

PRIČUVNI PLC AKTIVAN

13.6:D / 342L+ 24VDC -X342 A B 2 342L+ 24VDC / 140.1:B

RD 1

-K104 /25.5 31 34 32

-2K407 /106.8 21 24 22

-2K408 /107.7 11 14 12

-2K409 /107.8 21 24 22

MAIN_PLC_ ACTIVATE / 28.1:D

-K259 /141.2 41 42 44

-K150 /249.4:E 24VDC A1 A2

-K151 /249.4:E 24VDC A1 A2

-K152 /249.4:E 24VDC A1 A2

-K153 /249.4:E 24VDC A1 A2

-K154 /249.4:E 24VDC A1 A2

-K155 /249.4:E 24VDC A1 A2

-K156 /249.4:E 24VDC A1 A2

-K157 /249.4:F 24VDC A1 A2

BU 1

MAIN+ 24VDC / 139.1:D

MAIN- 24VDC / 139.1:E

13.6:D / 342L- 24VDC -X342 B A 5 342L- 24VDC / 140.1:E

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /68.3:B 21 /68.4:B 31 /121.2:C 41 /121.2:C

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /69.3:B 21 /69.4:B 31 /121.3:C 41 /121.3:C

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /70.3:B 21 /70.4:B 31 /121.4:C 41 /121.5:C

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /71.3:B 21 /71.4:B 31 /121.6:C 41 /121.6:C

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /72.3:B 21 /72.4:B 31 /122.2:C 41 /122.2:C

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /73.3:B 21 /73.4:B 31 /122.3:C 41 /122.3:C

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /74.2:B 21 /74.3:B 31 /74.3:B 41 /74.4:B


14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /74.5:B 21 /74.6:B 31 /74.6:B 41 /74.7:B

137

139

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				UKLJUČI GLAVNI CPU	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 138
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 138 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

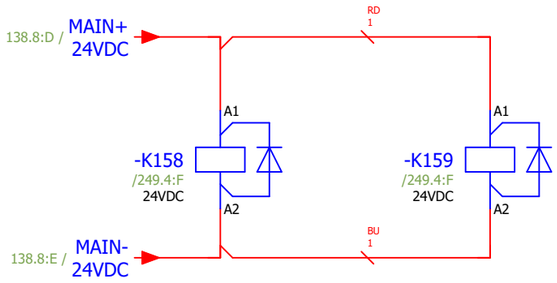



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 UKLJUČI GLAVNI CPU	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 139
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 139 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

GLAVNI PLC MCB
24VDC GRUPA OK

GLAVNI PLC ŽIV

GLAVNI PLC AKTIVAN

138.2:B / 342L+ 24VDC

-X342 A B 3

RD 1

-K103 /25.4 31 34 32

-2K404 /53.8 21 24 22

-2K405 /54.7 11 14 12

-2K406 /54.8 21 24 22

BACKUP_PLC _ACTIVATE / 81.1:D

-K159 /139.2 41 42 44

-K250 /249.4:F 24VDC

-K251 /249.4:F 24VDC

-K252 /249.4:F 24VDC

-K253 /250.4:C 24VDC

-K254 /250.4:C 24VDC

-K255 /250.4:C 24VDC

-K256 /250.4:C 24VDC

-K257 /250.4:C 24VDC

A1 A2

BU 1

BACKUP+ 24VDC / 141.1:D

BACKUP- 24VDC / 141.1:E

138.2:E / 342L- 24VDC

-X342 B A 6

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /68.3:C, 21 /68.4:C, 31 /121.2:B, 41 /121.2:B

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /69.3:C, 21 /69.4:C, 31 /121.3:B, 41 /121.3:B

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /70.3:C, 21 /70.4:C, 31 /121.4:B, 41 /121.5:B

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /71.3:C, 21 /71.4:C, 31 /121.6:B, 41 /121.6:B

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /72.3:C, 21 /72.4:C, 31 /122.2:B, 41 /122.2:B

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /73.3:C, 21 /73.4:C, 31 /122.3:B, 41 /122.3:B

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /122.4:B, 21 /122.5:B, 31 /122.6:B, 41 /122.6:B


14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /123.2:B, 21 /123.2:B, 31 /123.3:B, 41 /123.3:B

139

141

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				UKLJUČI PRIČUVNI CPU	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 140
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 140 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

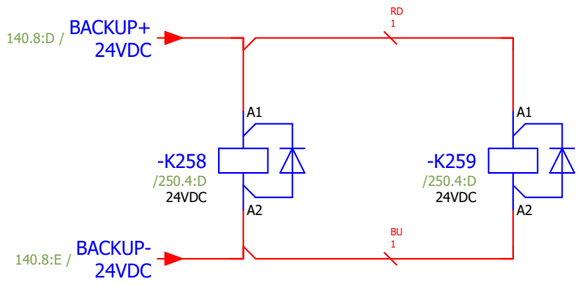



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				UKLJUČI PRIČUVNI CPU	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 141
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 141 / 290

Format ISO/DIN A3

BRZO ZATVARANJE TASTER OK


PLC ŽIV

PLC BRZO ZATVARANJE OK

ZAŠTITA OD POBJEGA OK

KONTROLNA SOBA BRZO ZATVARANJE TASTER OK

MASTER STANICA BRZO ZATVARANJE OK

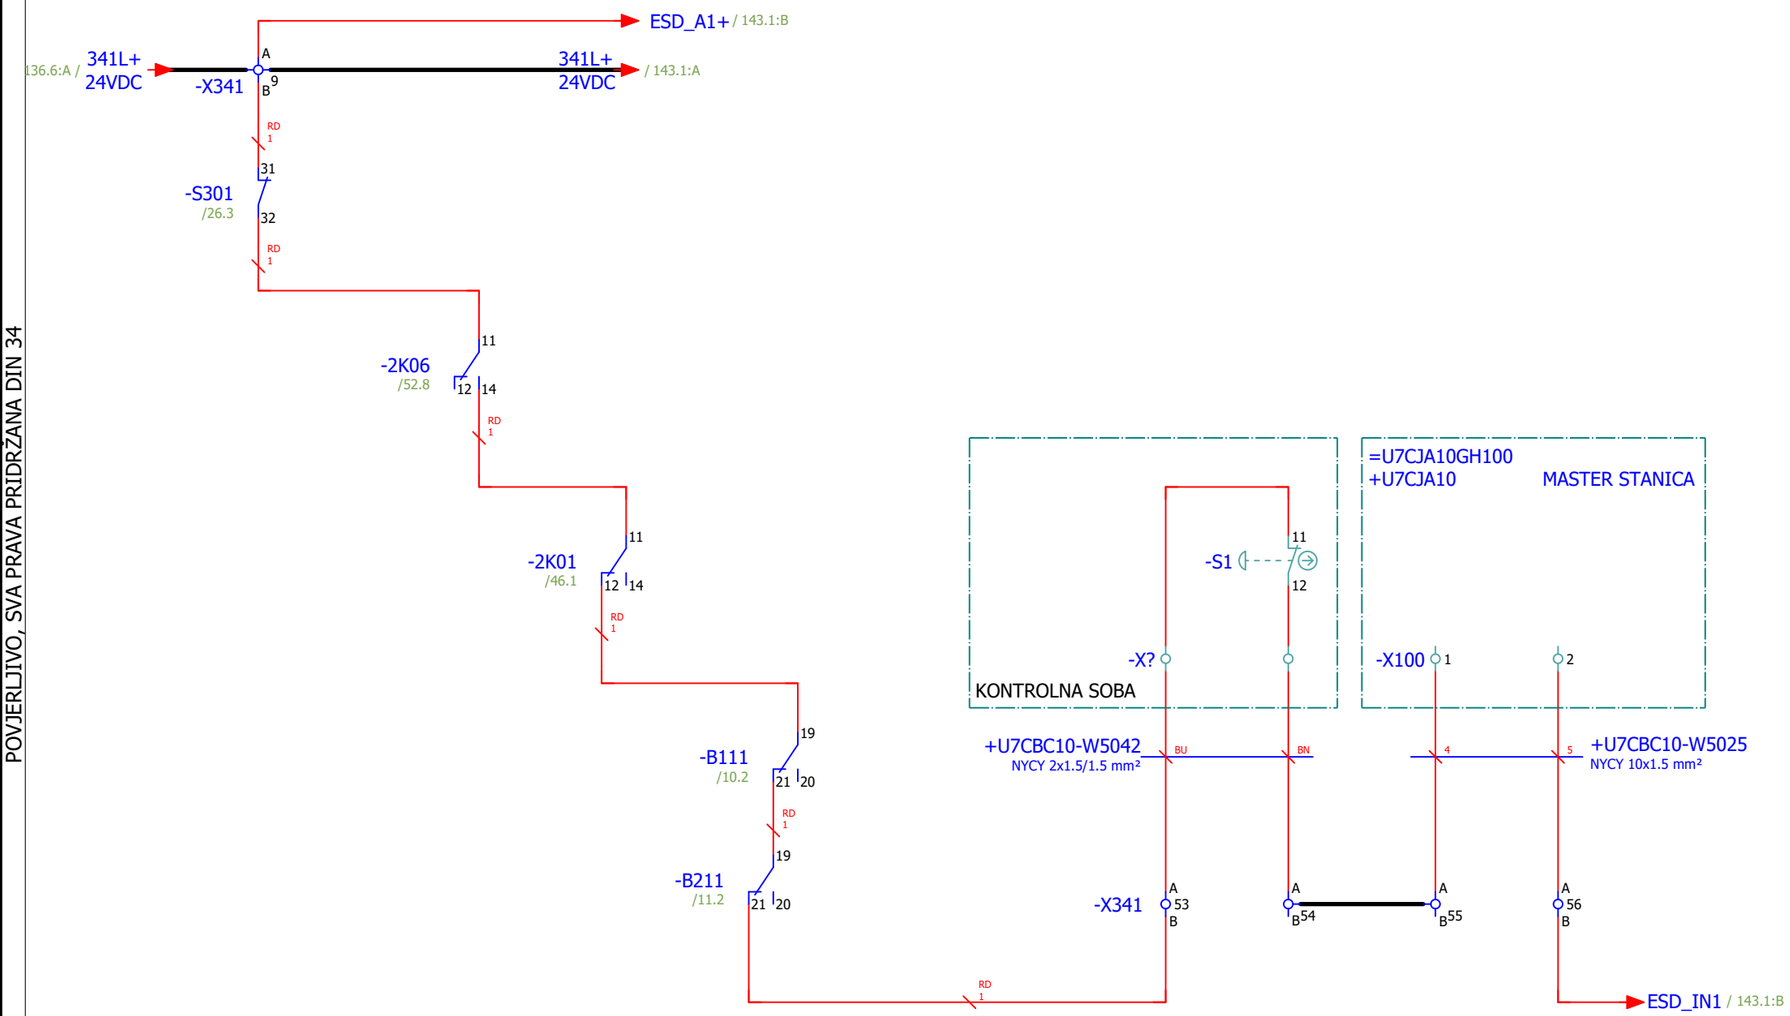

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

141

143

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	ZATVARANJE U NUŽDI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 142
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 142 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

142.2:B / 341L+ 24VDC

-X341 A 10 B

RD 1

-2K02 /46.2 ESD RESET 11 12 14

-K302 /143.3 BRZO ZATVARANJE - SKLOPNIK ISKLJUČEN - POVRATNA INFORMACIJA 61 62

-K303 /143.4 BRZO ZATVARANJE - SKLOPNIK ISKLJUČEN - POVRATNA INFORMACIJA 81 82

A 11 B

142.6:E / ESD_IN1

142.2:A / ESD_A1+

-X110 B 3 A

+U7CBC10-W5025 NYCY 10x1.5 mm² 6

=U7CJA10GH100 +U7CJA10

-X110 3

-K30.1 71 72

-K30.2 81 82

MASTER STANICA -X110 4

+U7CBC10-W5025 NYCY 10x1.5 mm² 7

-X110 A 4 B

-K301 /251.4:F

A1 T1 IN1 T2 IN2 T3 IN3 T4 IN F/S 13 23 33 41

Autostart / Monitored Start

SIEMENS 3SK1111-1AB30 SIRIUS SIGURNOSNI RELEJ STD RELEJI 3NO+1NC

A2 14 24 34 42

-K302 /250.4:F 24VDC A1 A2

-K303 /250.4:F 24VDC A1 A2

13 14 /26.4:D
23 24 /79.4:D
33 34 /133.6:B
43 44 /133.7:B
51 52 /147.2:C
61 62 /143.2:A
71 72
81 82

13 14
23 24
33 34
43 44
51 52 /134.3:B
61 62 /134.3:C
71 72 /134.3:C
81 82 /143.3:A

136.7:D / 341L- 24VDC

-X341 B A 18

341L- 24VDC / 143.6:C

143.3:F / 341L- 24VDC

-X110 B 5 A

RD 1

BU 1

B 6 A

+U7CBC10-W5025 NYCY 10x1.5 mm² 8 9

=U7CJA10GH100 +U7CJA10

-X110 1 2

-K30.1 A1 A2

-K30.2 A1 A2

MASTER STANICA

142

144

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ZATVARANJE U NUŽDI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 143
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 143 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

GENERATORSKA
ZAŠTITA TRIP
RELEJ 1

134.6:A / 13L+ 220VDC
-X13 B A3
+U7CBC10-W3002 BU
NYCY 4x2.5 mm²
=U7CHA10GH100
+U7CHA10
-X135 1
-2K410 /53.3
BRZO ZATVARANJE IZ ELEKTRIČNIH ZAŠTITA RESET
A B4 BK 1.5
11 12 14
-X135 5
ELEKTRIČNA ZAŠTITA A
+U7CBC10-W3002 BN
NYCY 4x2.5 mm²
-X13 A 10 B
BK 1.5
BK 1.5
-K304 /259.4:B
7PA2341
GENERATORSKA ZAŠTITA RELEJ BRZOG ZATVARANJA 1 ISPAD
B1 1
2
BU 1.5
134.6:D / 13L- 220VDC
-X13 A B7
7 11 3 /144.7:B
8 12 4 /134.4:B
9 13 5 /133.6:C
10 14 6 /133.7:C

GENERATORSKA
ZAŠTITA TRIP
RELEJ 2

8.7:D / 14L+ 220VDC
-X14 B A2
+U7CBC10-W3003 BU
NYCY 4x2.5 mm²
=U7CHB10GH100
+U7CHB10
-X136 1
-2K410 /53.3
BRZO ZATVARANJE IZ ELEKTRIČNIH ZAŠTITA RESET
A B3 BK 1.5
21 22 24
-X136 5
ELEKTRIČNA ZAŠTITA B
+U7CBC10-W3003 BN
NYCY 4x2.5 mm²
-X14 A 6 B
BK 1.5
BK 1.5
-K305 /259.4:C
7PA2341
GENERATORSKA ZAŠTITA RELEJ BRZOG ZATVARANJA 2 ISPAD
B1 1
2
BU 1.5
8.7:D / 14L- 220VDC
-X14 A B5
7 11 3 /144.8:B
8 12 4 /134.4:B
9 13 5 /133.6:C
10 14 6 /133.7:C

43.2:A / 343L+ 24VDC
-X343 A B6
RD 1
RD 1
3 11 7
-K304 /144.2
GENERATORSKA ZAŠTITA RELEJ BRZOG ZATVARANJA 1 ISPAD
RD 1
GEN_PROT_ESD_B1
42.1:C
3 11 7
-K305 /144.4
GENERATORSKA ZAŠTITA RELEJ BRZOG ZATVARANJA 2 ISPAD
RD 1
GEN_PROT_ESD_B2
42.2:C

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				BRZO ZATVARANJE IZ ELEKTRIČNIH ZAŠTITA AKTIVNO	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 144
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 144 / 290


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

TURBINSKI REGULATOR
UPOZORENJE

TURBINSKI REGULATOR
ALARM

BRZINA < LIMIT ZA
ISKLJUČENJE
ELEKTRIČNOG KOČENJA

TURBINA ZATVORENA

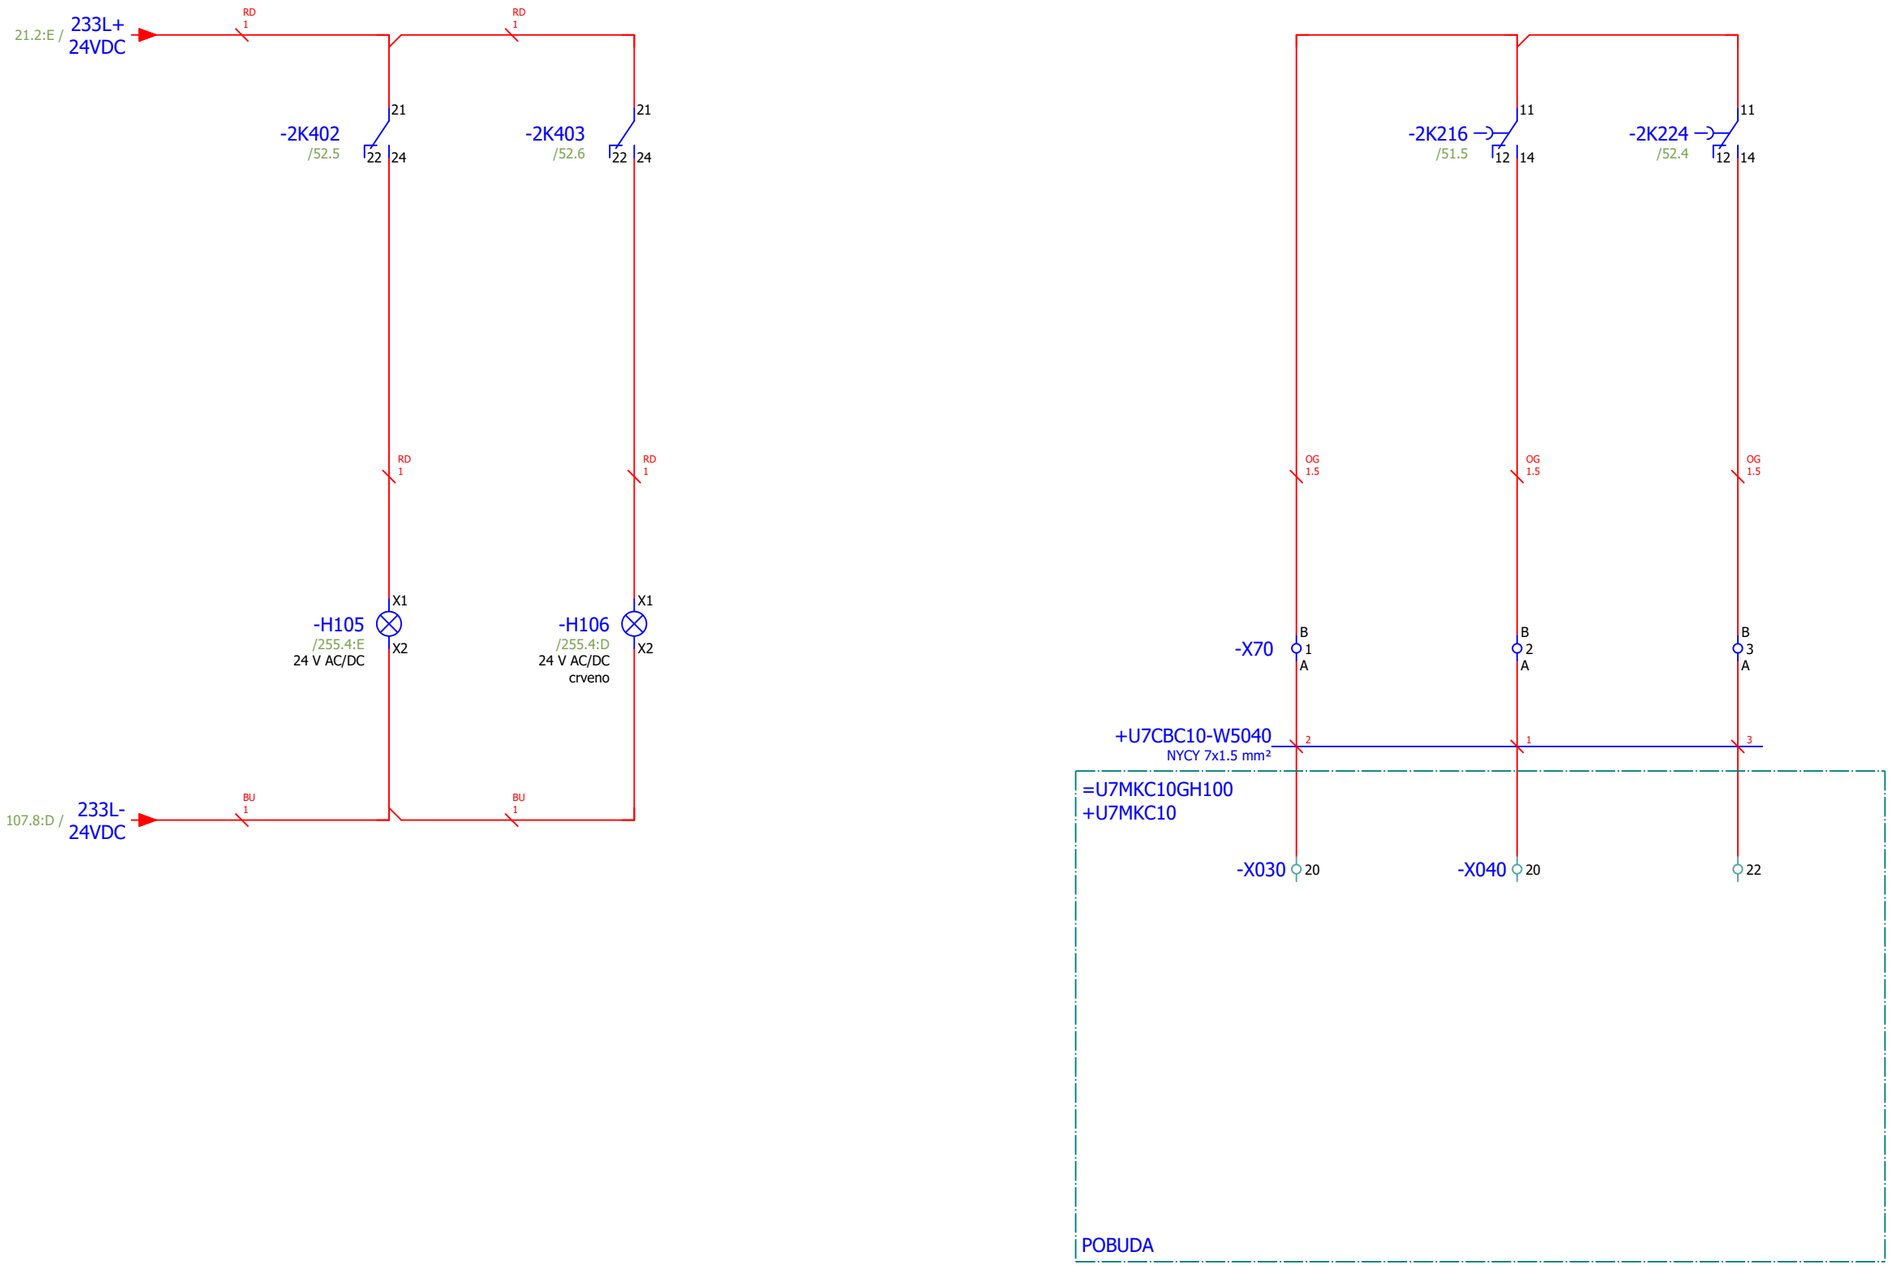

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SIGNALIZACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 145
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 145 / 290

BRZINA > LIMIT ZA UKLJUČENJE POBUDE


BRZINA > LIMIT ZA UKLJUČENJE SINHRONIZACIJE

BRZINA > POBJEG

TURBINSKI REGULATOR UPOZORENJE

TURBINSKI REGULATOR ALARM

SNAGA GENERATORA NIŽA OD MINIMALNE

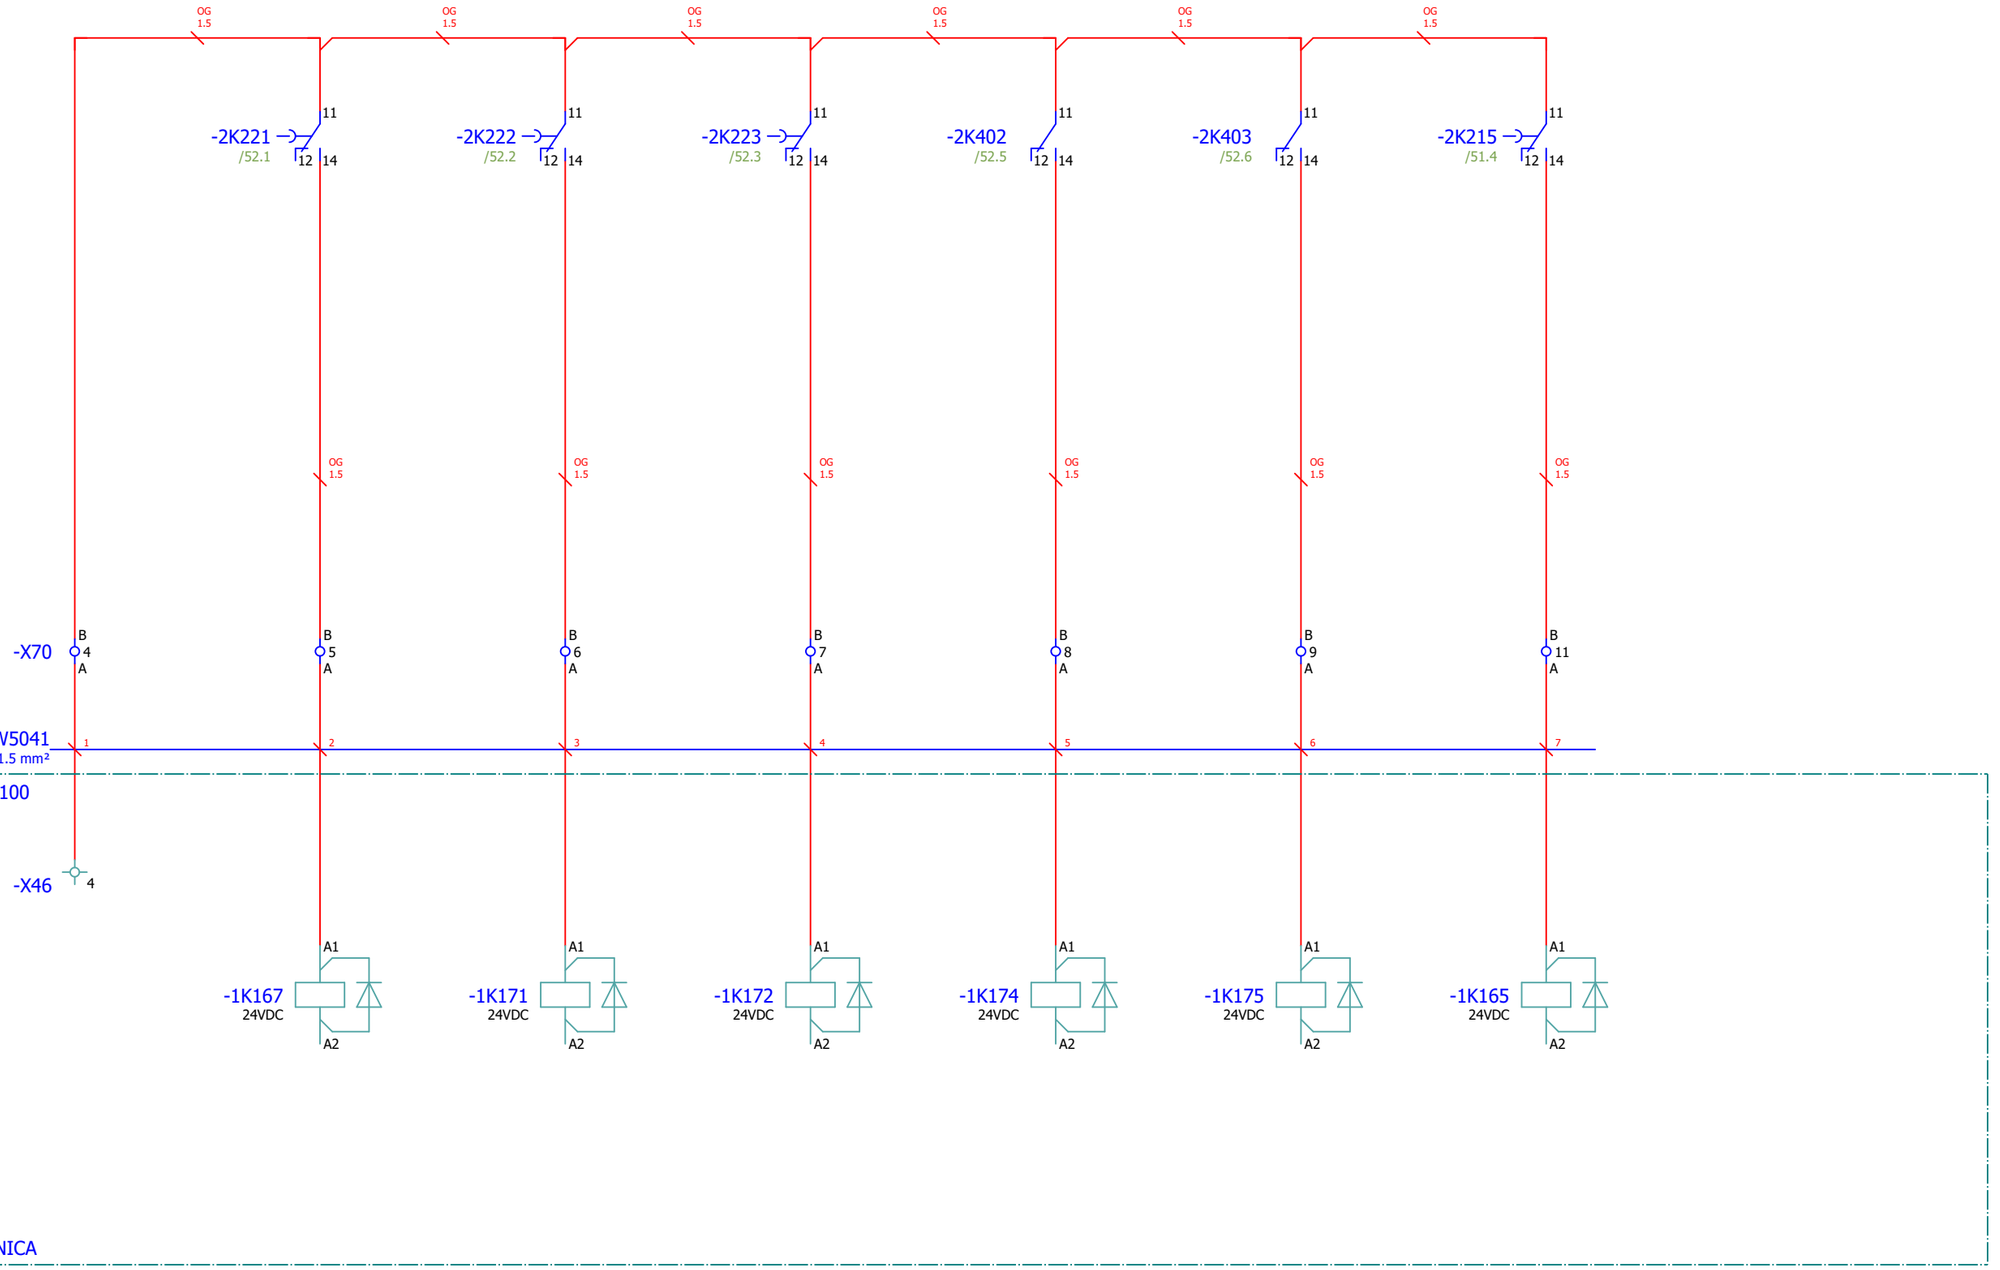


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SIGNALIZACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 146
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 146 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

RELEJ BRZOG ZATVARANJA

GENERATORSKI PREKIDAČ KOMANDA OTVORI

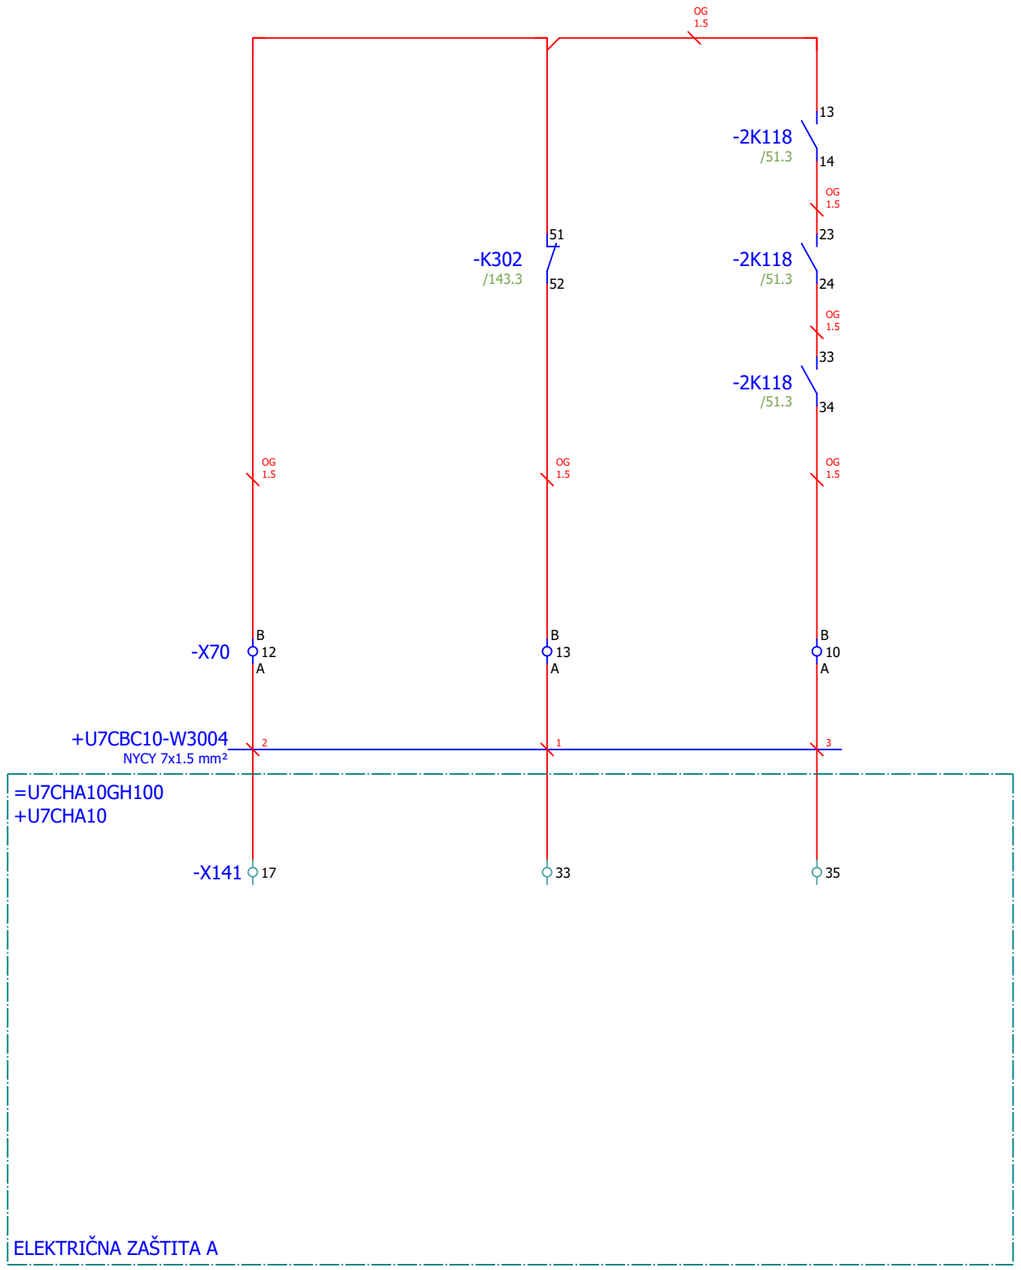

B 16 A


B 17 A

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 SIGNALIZACIJA	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 147
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 147 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34



Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				REZERVNI KONTAKTI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 148
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 148 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

MULTIMETAR 1

=U7BAA10GH100
+U7BAA10

4000/1A

L1
L2
L3
G
3 ~
P2 P1
S2 S1

-XI1
5 1 6 3 7 4 2

CT I VT SPOJNA KUTIJA NA IZVODIMA GENERATORA

+U7BAA10-W6001
NYCY 4x4 mm²
BU BN BK GY

-XCT1
A 1 B
A 2 B
A 3 B
A 4 B

BK 4
BK 4
BK 4
GNYE 4

-P101
SENTRON
/237.1:B
IL1k IL1l
IL2k IL2l
IL3k IL3l
IL1 IL2 IL3

-XCT1
B 6 A
B 7 A
B 8 A
B 5 A

+U7CBC10-W6001
NYY-J 4x4 mm²
BN BK GY GNYE

=U7MKC10GH100
+U7MKC10

-X100
9 10 11 12 13 14

-T041
7 8 9 10 11 12
IL1 IL1 IL2 IL2 IL3 IL3

POBUDA


148

150

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 STRUČNI TRANSFORMATORI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 149
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 149 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

MULTIMETAR 2

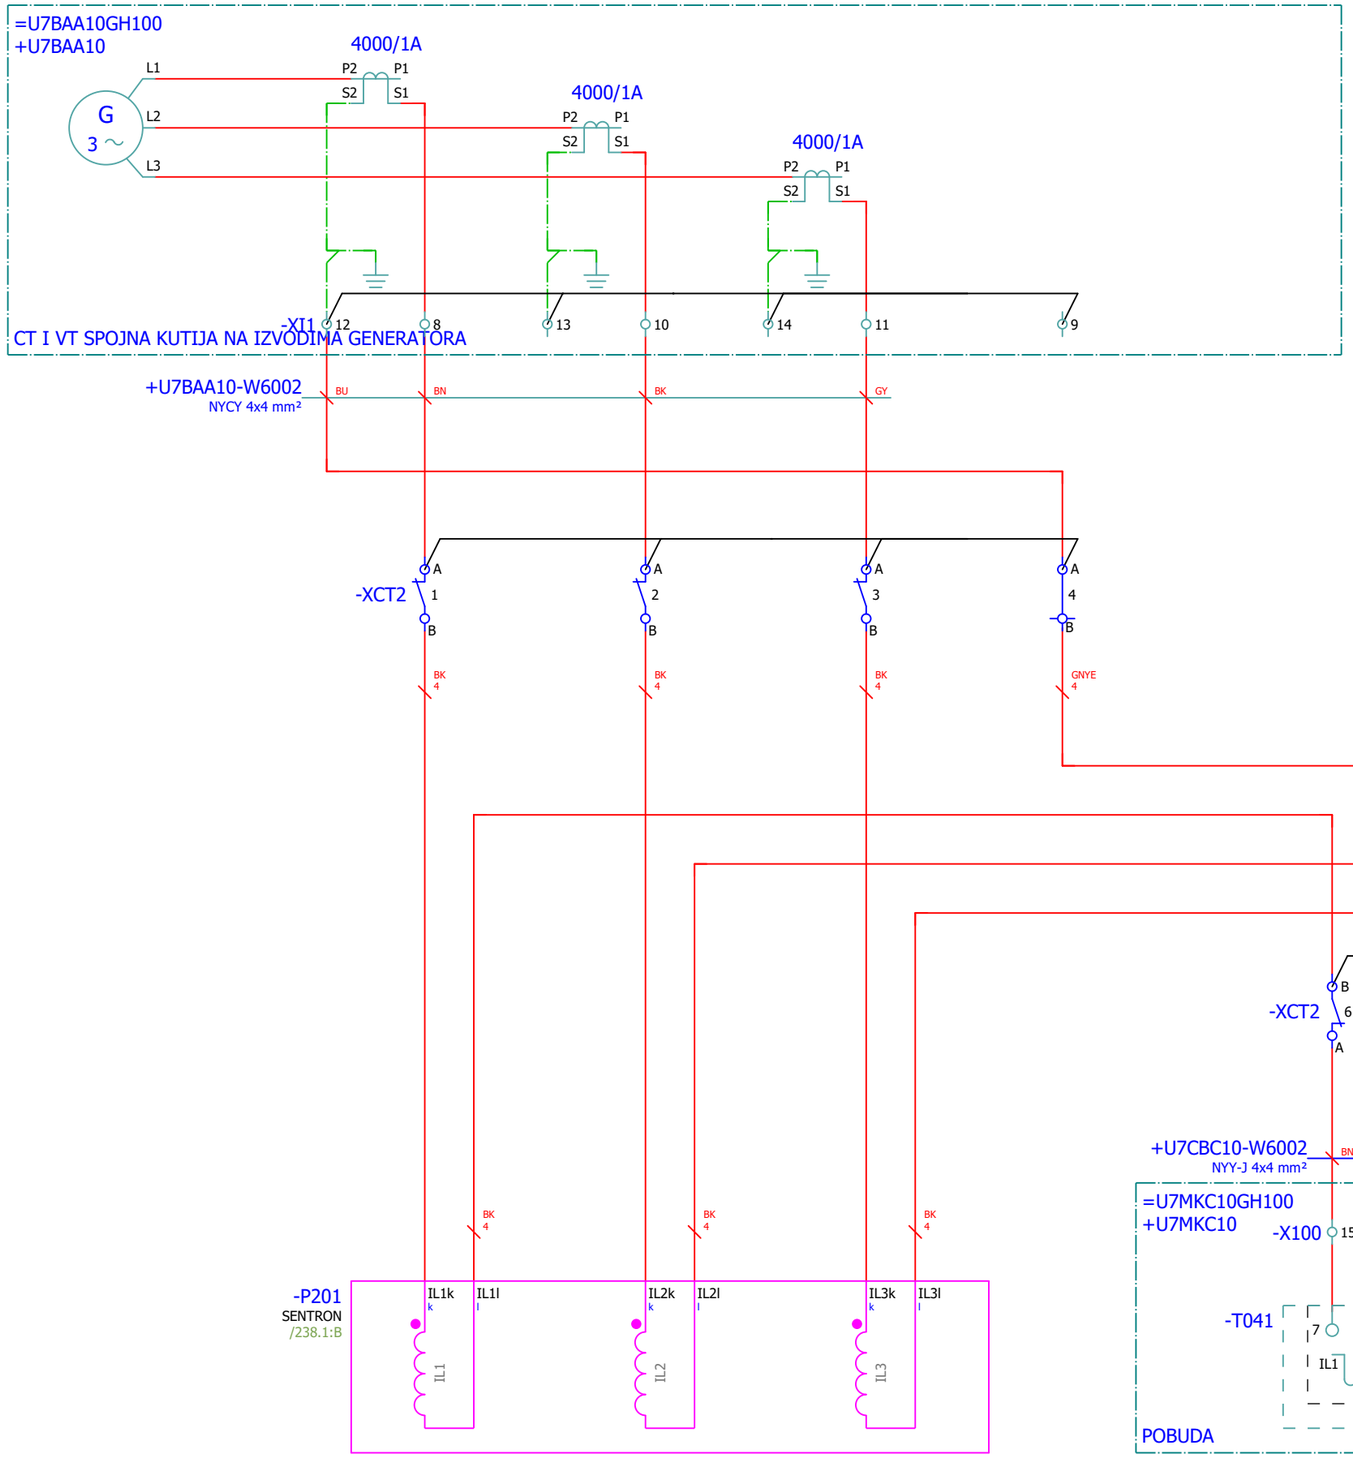

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 STRUČNI TRANSFORMATORI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 150
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 150 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

MULTIMETAR 1

=U7BAA10GH100
+U7BAA10

-XU12 1 2 3 4

-XU22 1 2 3 4

CT I VT SPOJNA KUTIJA NA IZVODIMA GENERATORA

+U7BAA10-W6509
NYCY 4x4 mm²
BN BK GY BU

+U7BAA10-W6513
NYCY 4x4 mm²
BN BK GY BU

-XT6 A 1 B, A 2 B, A 3 B, A 4 B, A 5 B, A 6 B, A 7 B, A 8 B

BK 2.5

-P101
SENTRON
/237.1:B
V1 V2 V3 VN
VL1 VL2 VL3

MULTIMETAR 2

-P201
SENTRON
/238.1:B
V1 V2 V3 VN
VL1 VL2 VL3

MJERENJE FREKVENCIJE MREŽE

=U7CJA10GH100
+U7CJA10

-XT3 A 12 B
-XT4 A 4 B

MASTER STANICA

+U7CBC10-W6501
NYCY 4x4 mm²
BN BU

-XT7 A 5 B, A 6 B

BK 2.5

100 57,7 0

-T100
57.7/100 VAC
110 100 90 0

BK 2.5

-XT7 A 1 B, A 2 B, A 3 B, A 4 B

BK 2.5

-XF201 A 1 B, A 2 B
-XF202 A 1 B, A 2 B

BK 0.75

-U201
Voith
VFU2
/259.4:D
1 2


-U202
Voith
VFU2
/259.4:D
1 2

Format ISO/DIN A3

150

152

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	NAPONSKI TRANSFORMATORI	PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 151
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 151 / 290

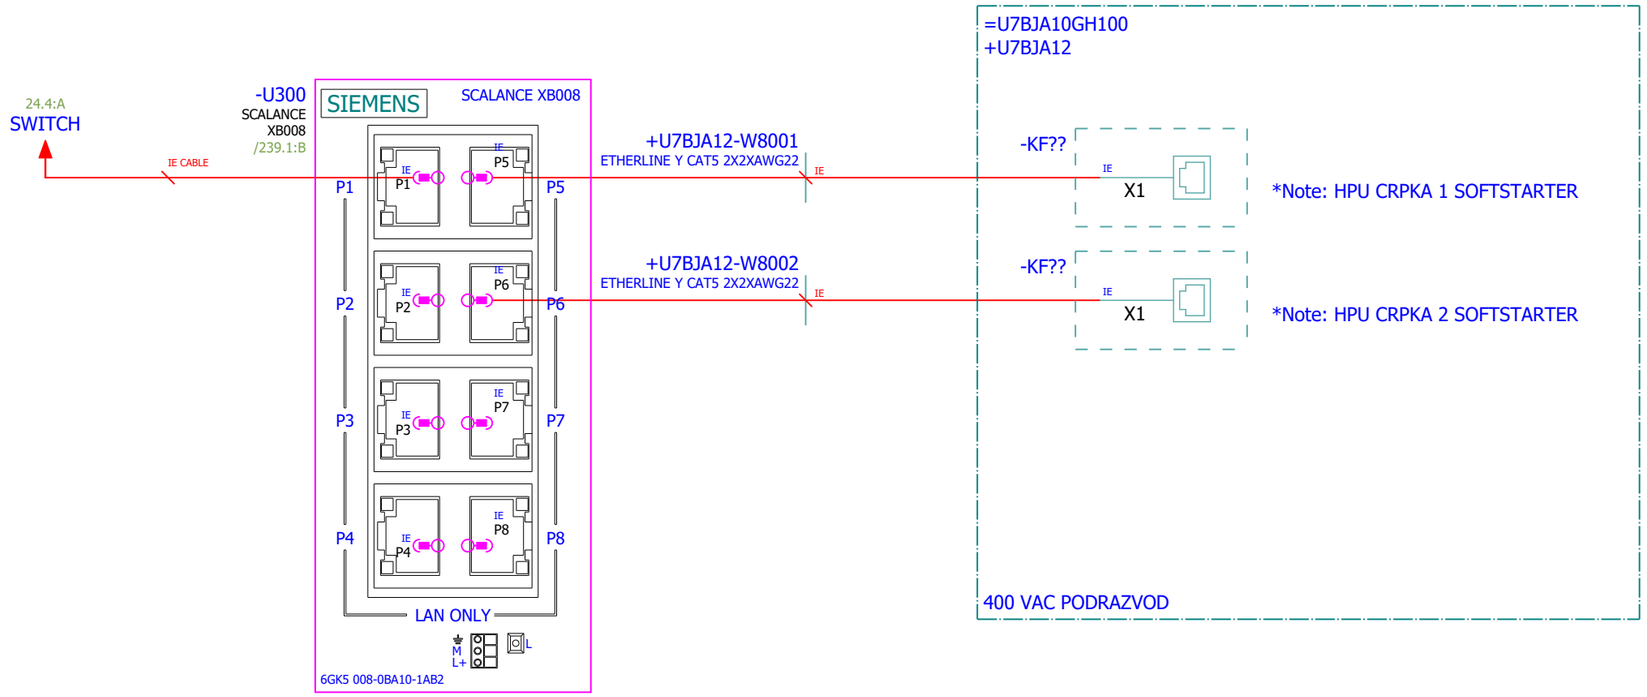

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SWITCH	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 152
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 152 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

=A7
+ET200AL

-A1

IM 157-1 PN
POKRETANJE ERROR MAINT
P1 LINK X1 P1 R PN (LAN)
P2 LINK X1 P2 R PN (LAN)
SIEMENS
SIMATIC ET 200AL
1 ET-CON 2
X80 - DC24V - X81
X30 - ET-CON - X31
-X80 -X81
1 3 4 2 FE 1 3 4 2
1L+ 1M 2L+ 2M FE 1L+ 1M 2L+ 2M

SISTEM RASHLADE LEŽAJEVA

13.7:E / PS_24+
13.7:E / PS_24-

16.1:C
IO_1
IE
+U7CBC10-W8003
ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22

IE
+U7CBC10-W8004
ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22
IO_4
24.1:C

24.1:C
IO_3

=U7CJA10GH100
+U7CJA10
-U111 P14
-U112 P14
MASTER STANICA
IE
+U7CBC10-W8001
ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22
+U7CBC10-W8002
ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22
PLC_1
15.2:A
PLC_2
15.8:A

20.1:C
IO_2

IE CABLE
IE CABLE
IE CABLE
IE CABLE

-P101
SENTRON
/237.1:B
PN1 PN2

-A350
/154.1:B
HMI
MPT1500
LAN LAN
P1 P2

-P201
SENTRON
/238.1:B
PN2 PN1

152

154

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KOMUNIKACIJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 153
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 153 / 290

Format ISO/DIN A3

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, rad na dodir, 15,6" široki TFT zaslon, 16 milijuna boja, PROFINET sučelje, konfigurabilno od WinCC Unified Comfort V16, sadrži softver otvorenog koda, koji se isporučuje besplatno pogledajte priloženi DVD 6AV2128-3QB06-0AX1 Memorijska kartica Order No.: 6AV2181-8XP00-0AX0	Siemens	+U7CBC10	-A350	




POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				HMI - TOUCH PANEL	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 154
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 154 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Data CPU 1515-2 PN, 1 MB za prog./ 4,5 MB podataka PROFINET IRT s 2-portnim prekidačem Bitna izvedba od 6 ns 6ES7515-2AN03-0AB0 Memorijska kartica Order No.: 6ES7954-8LE03-0AA0	Siemens	+U7CBC10	-A101	

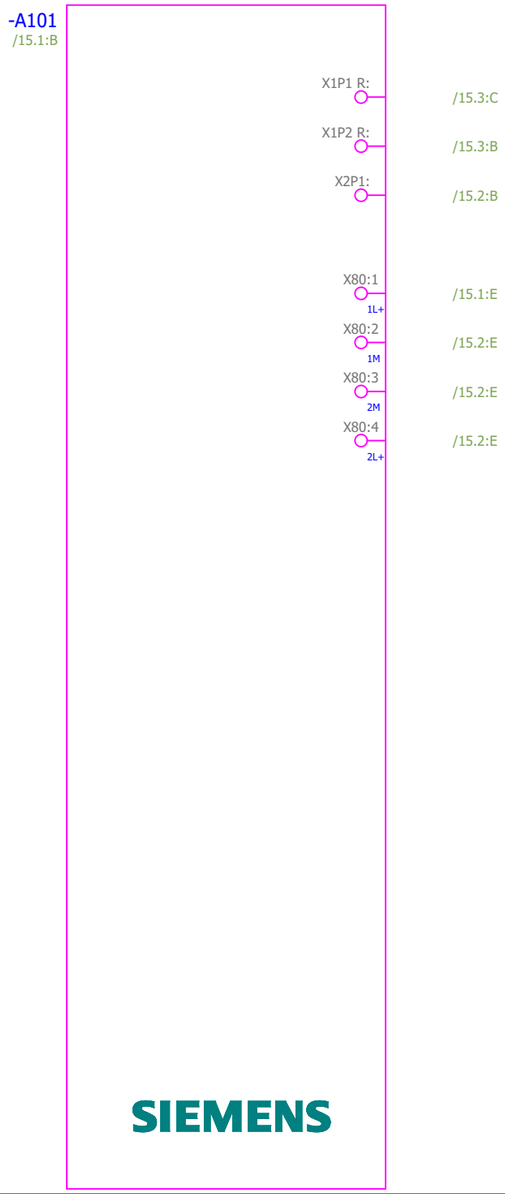


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED CPU	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 155
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 155 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	PROFINET, 2-portno sučelje IM 155-6PN/2, 1 BusAdapter utor, maksimalno 64 I/O modula 6ES7155-6AU01-0CN0 ET 200SP, BA 2XRJ45 6ES7193-6AR00-0AA0	Siemens	+U7CBC10	-A100	

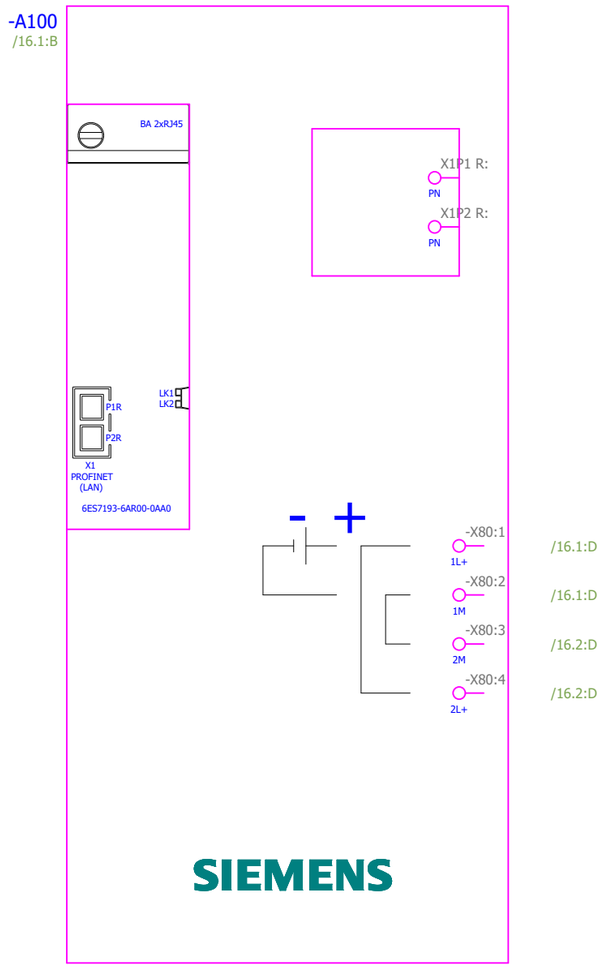


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED KOMUNIKACIJA.	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 156
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 156 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	1 kanal za 24V inkrementalni enkoder ili pulsni enkoder Tip: TM count 1x 24 V modul brojača Broj narudžbe: 6ES7138-6AA01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+U7CBC10	-A102	

-A102
/16.2:B
/78.1:F

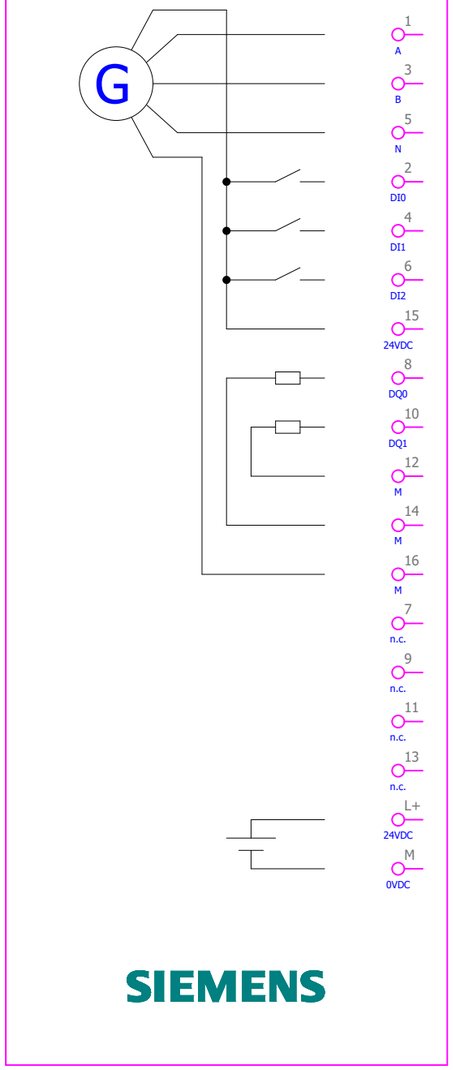

BRZINA MJERENJE 1


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 1 PREGLED TM COUNT.	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 157
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 157 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	1 kanal za 24V inkrementalni enkoder ili pulsni enkoder Tip: TM count 1x 24 V modul brojača Broj narudžbe: 6ES7138-6AA01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A103	

-A103
/16.3:B
/78.6:F

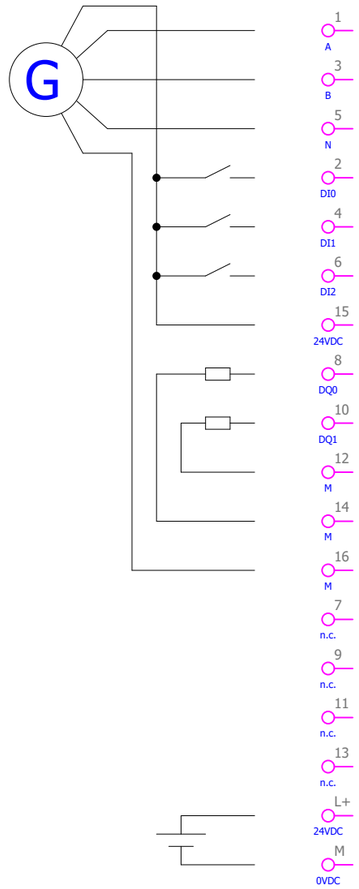

/78.6:F
/78.6:F
/78.7:F
/78.6:F
/78.7:F
/78.7:F
/78.7:F
/78.8:F
/16.3:D
/16.3:D

BRZINA MJERENJE 3

SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 1 PREGLED TM COUNT.	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 158
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 158 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A111	

-A111
/16.3:B

I0.0	1 DI0	/26.1:E	SERVISNI MOD
I0.1	2 DI1	/26.2:E	DALJINSKO UPRAVLJANJE
I0.2	3 DI2	/26.3:E	BRZO ZATVARANJE TASTER OK
I0.3	4 DI3	/26.4:E	BRZO ZATVARANJE RELEJ OK
I0.4	5 DI4	/26.5:E	RESET
I0.5	6 DI5	/26.6:E	REZERVA
I0.6	7 DI6	/26.7:E	START
I0.7	8 DI7	/26.8:E	STOP
I1.0	9 DI8	/27.1:E	DC PRETVARAČ 1 OK
I1.1	10 DI9	/27.2:E	DC PRETVARAČ 2 OK
I1.2	11 DI10	/27.3:E	220 VDC MCB GRUPA OK
I1.3	12 DI11	/27.4:E	OVAJ PLC 24VDC MCB GRUPA OK
I1.4	13 DI12	/27.5:E	DRUGI PLC 24VDC MCB GRUPA OK
I1.5	14 DI13	/27.6:E	ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - ISKLJUČENJE
I1.6	15 DI14	/27.7:E	POBJEG RELEJ ISPAD OK
I1.7	16 DI15	/27.8:E	ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - ALARM
	L+ 24VDC	/16.3:D	
	M 0VDC	/16.4:D	

SIEMENS

158

160

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 1 PREGLED DI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 159
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 159 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A112	

-A112
/16.4:B

I2.0	1 DI0	/28.1:E	AKTIVIRAJ GLAVNI PLC
I2.1	2 DI1	/28.2:E	PRIČUVNI PLC ŽIV 1
I2.2	3 DI2	/28.3:E	PRIČUVNI PLC ŽIV 2
I2.3	4 DI3	/28.4:E	ONEMOGUĆI KOČIONU IGLU
I2.4	5 DI4	/28.5:E	REZERVA
I2.5	6 DI5	/28.6:E	REZERVA
I2.6	7 DI6	/28.7:E	REZERVA
I2.7	8 DI7	/28.8:E	REZERVA
I3.0	9 DI8	/29.1:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 DALJINSKI
I3.1	10 DI9	/29.2:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 LADICA UMETNUTA
I3.2	11 DI10	/29.3:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 DALJINSKI
I3.3	12 DI11	/29.4:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 LADICA UMETNUTA
I3.4	13 DI12	/29.5:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 DALJINSKI
I3.5	14 DI13	/29.6:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 LADICA UMETNUTA
I3.6	15 DI14	/29.7:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE - DALJINSKI
I3.7	16 DI15	/29.8:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – LADICA UMETNUTA
	L+ 24VDC	/16.4:D	
	M 0VDC	/16.4:D	

SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 160
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 160 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A113	

-A113
/16.4:B

I4.0	1 DI0	/30.1:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 SPREMNA
I4.1	2 DI1	/30.2:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 SPREMNA
I4.2	3 DI2	/30.3:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 SPREMNA
I4.3	4 DI3	/30.4:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE SPREMNA
I4.4	5 DI4	/30.5:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 UKLJUČENA
I4.5	6 DI5	/30.6:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 UKLJUČENA
I4.6	7 DI6	/30.7:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 UKLJUČENA
I4.7	8 DI7	/30.8:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE UKLJUČENA
I5.0	9 DI8	/31.1:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 SOFT STARTER GREŠKA
I5.1	10 DI9	/31.2:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 SOFT STARTER GREŠKA
I5.2	11 DI10	/31.3:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 DALJINSKI
I5.3	12 DI11	/31.4:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 LADICA UMETNUTA
I5.4	13 DI12	/31.5:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 DALJINSKI
I5.5	14 DI13	/31.6:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 LADICA UMETNUTA
I5.6	15 DI14	/31.7:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 DALJINSKI
I5.7	16 DI15	/31.8:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 LADICA UMETNUTA
	L+ 24VDC	/16.4:D	
	M 0VDC	/16.5:D	

SIEMENS

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 161
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 161 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A114	

-A114
/16.5:B

I6.0	1		/32.1:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 DALJINSKI
I6.1	2		/32.2:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 LADICA UMETNUTA
I6.2	3		/32.3:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 SPREMNA
I6.3	4		/32.4:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 SPREMNA
I6.4	5		/32.5:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 SPREMNA
I6.5	6		/32.6:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 SPREMNA
I6.6	7		/32.7:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 UKLJUČENA
I6.7	8	DI7	/32.8:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 UKLJUČENA
I7.0	9	DI8	/33.1:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 UKLJUČENA
I7.1	10	DI9	/33.2:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 UKLJUČENA
I7.2	11	DI10	/33.3:E	VENTIL RASHLADE LIJEVOG LEŽAJA SPREMAN
I7.3	12	DI11	/33.4:E	VENTIL RASHLADE LIJEVOG LEŽAJA LADICA UMETNUTA
I7.4	13	DI12	/33.5:E	VENTIL RASHLADE DESNOG LEŽAJA SPREMAN
I7.5	14	DI13	/33.6:E	VENTIL RASHLADE DESNOG LEŽAJA LADICA UMETNUTA
I7.6	15	DI14	/33.7:E	[U7MEX10 CL110] HIDRAULIČNA JEDINICA RAZINA NISKA OK
I7.7	16	DI15	/33.8:E	[U7MEX10 CL110] HIDRAULIČNA JEDINICA RAZINA NISKA NISKA OK
	L+	24VDC	/16.5:D	
	M	0VDC	/16.5:D	

SIEMENS


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 1 PREGLED DI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 162
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 162 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A115	

-A115
/16.5:B

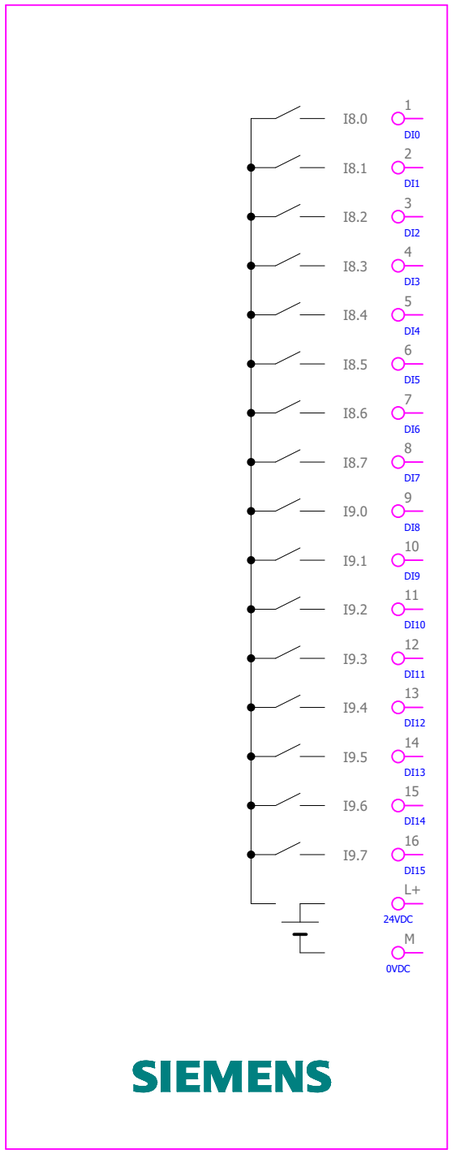

/34.1:E	[U7MEX10 CL110] HIDRAULIČNA JEDINICA TEMPERATURA VISOKA VISOKA OK
/34.2:E	[U7MEX10 CP310] HIDRAULIČNA JEDINICA ULJNI FILTER ZAČEPLJEN 75% OK
/34.3:E	[U7MEX10 CP320] HIDRAULIČNA JEDINICA ULJNI FILTER ZAČEPLJEN OK
/34.4:E	[U7MEX10 CP330] HIDRAULIČNA JEDINICA RASHLADNI VOD ULJNI FILTER ZAČEPLJEN OK
/34.5:E	[U7MEX10 CP110] HIDRAULIČNA JEDINICA SISTEMSKI PRITISAK NIZAK OK
/34.6:E	[U7MEX10 CP120] HIDRAULIČNA JEDINICA SISTEMSKI PRITISAK NIZAK NIZAK OK
/34.7:E	[U7MEX71 CL110] HIDRAULIČNA JEDINICA MEHANIČKI BZ VENTIL OK
/34.8:E	[U7MEX16 CP110] HIDRAULIČNA JEDINICA AKUMULATOR PRITISAK NIZAK NIZAK OK
/35.1:E	[U7MEX16 CL112] HIDRAULIČNA JEDINICA AKUMULATOR RAZINA DUŠIKA NISKA NISKA
/35.2:E	[U7MEX16 CL111] HIDRAULIČNA JEDINICA AKUMULATOR RAZINA ULJA NISKA NISKA OK
/35.3:E	[U7MEB10 CG113] KUGLASTI ZATVARAČ A ZATVOREN
/35.4:E	[U7MEB10 CG112] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN 30%
/35.5:E	[U7MEB10 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN
/35.6:E	[U7MEB15 CG112] BYPASS VENTIL A ZATVOREN
/35.7:E	[U7MEB15 CG111] BYPASS VENTIL A OTVOREN
/35.8:E	[U7MEB11 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A BRTVA OTVORENA 1
/16.5:D	
/16.6:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 1 PREGLED DI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 163
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 163 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A116	

-A116
/16.6:B

I10.0	1 DI0	/36.1:E	[U7MEB11 CG112] KUGLASTI ZATVARAČ A BRTVA OTVORENA 2
I10.1	2 DI1	/36.2:E	[U7MEB10 CG110] KUGLASTI ZATVARAČ A PROTOK ULJA OMOGUĆEN
I10.2	3 DI2	/36.3:E	[U7MEB32 CG110] KUGLASTI ZATVARAČ A VENTIL BRTVE OTVOREN
I10.3	4 DI3	/36.4:E	[??] FILTER VODE ZAČEPLJEN OK
I10.4	5 DI4	/36.5:E	REZERVA
I10.5	6 DI5	/36.6:E	[U7MEB10 CG123] KUGLASTI ZATVARAČ B ZATVOREN
I10.6	7 DI6	/36.7:E	[U7MEB10 CG122] KUGLASTI ZATVARAČ B OTVOREN 30%
I10.7	8 DI7	/36.8:E	[U7MEB10 CG121] KUGLASTI ZATVARAČ B OTVOREN
I11.0	9 DI8	/37.1:E	[U7MEB15 CG122] BYPASS VENTIL B ZATVOREN
I11.1	10 DI9	/37.2:E	[U7MEB15 CG121] BYPASS VENTIL B OTVOREN
I11.2	11 DI10	/37.3:E	[U7MEB11 CG121] KUGLASTI ZATVARAČ B BRTVA OTVORENA 1
I11.3	12 DI11	/37.4:E	[U7MEB11 CG122] KUGLASTI ZATVARAČ B BRTVA OTVORENA 2
I11.4	13 DI12	/37.5:E	[U7MEB10 CG120] KUGLASTI ZATVARAČ B PROTOK ULJA OMOGUĆEN
I11.5	14 DI13	/37.6:E	[U7MEB32 CG120] VENTIL BRTVE KUGLASTOG ZATVARAČA B OTVOREN
I11.6	15 DI14	/37.7:E	REZERVA
I11.7	16 DI15	/37.8:E	REZERVA
	L+ 24VDC	/16.6:D	
	M 0VDC	/16.6:D	

SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 164
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 164 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A117	

-A117
/16.6:B

I12.0	1 DI0	/38.1:E	TURBINA A KOČIONA IGLA ZATVORENA
I12.1	2 DI1	/38.2:E	TURBINA A KOČIONA IGLA OTVORENA
I12.2	3 DI2	/38.3:E	REZERVA
I12.3	4 DI3	/38.4:E	TURBINA - ZAŠTITA OD POBJEGA OK
I12.4	5 DI4	/38.5:E	TURBINA A - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA
I12.5	6 DI5	/38.6:E	TURBINA A - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA VISOKA
I12.6	7 DI6	/38.7:E	TURBINA A POGONSKO MAZANJE PROTOK ULJA OK
I12.7	8 DI7	/38.8:E	TURBINA A POGONSKO MAZANJE FILTER ULJA ZAČEPLJEN
I13.0	9 DI8	/39.1:E	TURBINA A - STARTNO MAZANJE - PRITISAK ULJA OK
I13.1	10 DI9	/39.2:E	TURBINA B - KOČIONA IGLA ZATVORENA
I13.2	11 DI10	/39.3:E	TURBINA B - KOČIONA IGLA OTVORENA
I13.3	12 DI11	/39.4:E	REZERVA
I13.4	13 DI12	/39.5:E	TURBINA B - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA
I13.5	14 DI13	/39.6:E	TURBINA B - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA VISOKA
I13.6	15 DI14	/39.7:E	TURBINA B POGONSKO MAZANJE PROTOK ULJA OK
I13.7	16 DI15	/39.8:E	TURBINA B POGONSKO MAZANJE FILTER ULJA ZAČEPLJEN
	L+ 24VDC	/16.6:D	
	M 0VDC	/16.6:D	

SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 165
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 165 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A118	

-A118
/16.7:B

I14.0	1 DI0	/40.1:E	TURBINA B - STARTNO MAZANJE PRITISAK ULJA OK
I14.1	2 DI1	/40.2:E	HIDRAULIČNA JEDINICA GRIJAČ ULJA - SPREMAN
I14.2	3 DI2	/40.3:E	HIDRAULIČNA JEDINICA GRIJAČ ULJA UKLJUČEN
I14.3	4 DI3	/40.4:E	HIDRAULIČNA JEDINICA GRIJAČ ULJA DALJINSKI
I14.4	5 DI4	/40.5:E	HIDRAULIČNA JEDINICA GRIJAČ ULJA LADICA UMETNUTA
I14.5	6 DI5	/40.6:E	REZERVA
I14.6	7 DI6	/40.7:E	REZERVA
I14.7	8 DI7	/40.8:E	REZERVA
I15.0	9 DI8	/41.1:E	REZERVA
I15.1	10 DI9	/41.2:E	DALJINSKA REFERENCA VIŠE
I15.2	11 DI10	/41.3:E	DALJINSKA REFERENCA NIŽE
I15.3	12 DI11	/41.4:E	GENERATORSKI PREKIDAČ UKLJUČEN
I15.4	13 DI12	/41.5:E	GENERATORSKI PREKIDAČ ISKLJUČEN
I15.5	14 DI13	/41.6:E	GENERATORSKA ZAŠTITA BRZO ZATVARANJE ISPAD OK
I15.6	15 DI14	/41.7:E	VT MCB OK - MJERENJE 1
I15.7	16 DI15	/41.8:E	VT MCB OK - MJERENJE 2
	L+ 24VDC	/16.7:D	
	M 0VDC	/16.7:D	

SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 166
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 166 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A119	

-A119
/16.7:B

I16.0	1 DI0	/42.1:E	BRZO ZATVARANJE LOCKOUT RELEJ 1 AKTIVAN
I16.1	2 DI1	/42.2:E	BRZO ZATVARANJE LOCKOUT RELEJ 2 AKTIVAN
I16.2	3 DI2	/42.3:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 ZALET OK
I16.3	4 DI3	/42.4:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 ZALET OK
I16.4	5 DI4	/42.5:E	REZERVA
I16.5	6 DI5	/42.6:E	REZERVA
I16.6	7 DI6	/42.7:E	REZERVA
I16.7	8 DI7	/42.8:E	REZERVA
I17.0	9 DI8	/43.1:E	REZERVA
I17.1	10 DI9	/43.2:E	REZERVA
I17.2	11 DI10	/43.3:E	REZERVA
I17.3	12 DI11	/43.4:E	REZERVA
I17.4	13 DI12	/43.5:E	REZERVA
I17.5	14 DI13	/43.6:E	REZERVA
I17.6	15 DI14	/43.7:E	REZERVA
I17.7	16 DI15	/43.8:E	REZERVA
	L+ 24VDC	/16.7:D	
	M 0VDC	/16.7:D	

SIEMENS

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 1 PREGLED DI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 167
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 167 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1					

PRAZNA STRANICA


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DI	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 168
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 168 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni izlazni modul za ET200SP Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+U7CBC10	-A131	

-A131
/17.1:B

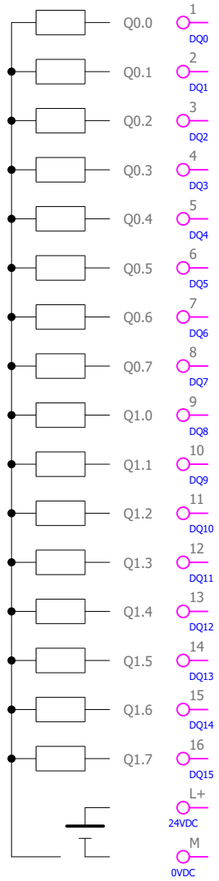

/46.1:B	PLC BRZO ZATVARANJE OK	
/46.2:B	BRZO ZATVARANJE RESET	
/46.3:B	REZERVA	
/46.4:B	REZERVA	
/46.5:B	REZERVA	
/46.6:B	HIDRAULIČKA JEDINICA - GRIJAČ ULJA UKLJUČI	
/46.7:B	[U7MEX10 AP010-M01] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 KOMANDA UKLJUČI	
/46.8:B	[U7MEX10 AP020-M02] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 KOMANDA UKLJUČI	
/47.1:B	[U7MEX10 AP030-M03] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 KOMANDA UKLJUČI	
/47.2:B	[U7MEX10 AP040-M04] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – KOMANDA UKLJUČI	
/47.3:B	RESET SOFT-STARTERA 1	
/47.4:B	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 – KOMANDA UKLJUČI	
/47.5:B	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 – KOMANDA UKLJUČI	
/47.6:B	POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 KOMANDA UKLJUČI	
/47.7:B	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 KOMANDA UKLJUČI	
/47.8:B	[U7MEX10 AA010] IZOLACIONI VENTIL - OTVORI	
/17.2:D		
/17.2:D		


SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 169
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 169 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni izlazni modul za ET200SP Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A132	

-A132
/17.2:B

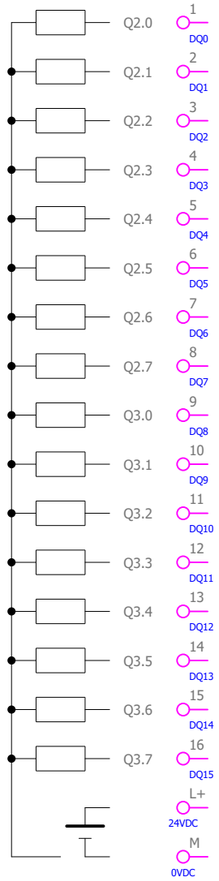

/48.1:B	[U7MEX10 AA410] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 RASTRETNI VENTIL
/48.2:B	[U7MEX10 AA420] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 RASTRETNI VENTIL
/48.3:B	[U7MEX10 AA430] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 RASTRETNI VENTIL
/48.4:B	[U7MEX70 AA010] BZ VENTIL AKTIVIRAJ
/48.5:B	[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA KOMANDA ISKLJUČI
/48.6:B	[U7MEX20 AA060] TURBINA A IGLA 1 KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2
/48.7:B	[U7MEX20 AA061] TURBINA A IGLA 2 KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2
/48.8:B	[U7MEX20 AA062] TURBINA B IGLA 1 KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2
/49.1:B	[U7MEX20 AA063] TURBINA B IGLA 2 KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2
/49.2:B	[U7MEX34 AA030] TURBINA A ODREZAČ KOMANDA AKTIVIRAJ BRZO ZATVARANJE
/49.3:B	[U7MEX34 AA031] TURBINA B ODREZAČ KOMANDA AKTIVIRAJ BRZO ZATVARANJE
/49.4:B	[U7MEX34 AA040] TURBINA A ODREZAČ- KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2
/49.5:B	[U7MEX34 AA041] TURBINA B ODREZAČ– KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2
/49.6:B	[U7MEX70 AA020] HIDRAULIČNA JEDINICA SERVISNI VENTIL KOMANDA UKLJUČI
/49.7:B	BYPASS VENTIL A KOMANDA ZATVORI
/49.8:B	BYPASS VENTIL A KOMANDA OTVORI
/17.2:D	
/17.2:D	

SIEMENS


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 170
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 170 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni izlazni modul za ET200SP Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A133	

-A133
/17.2:B

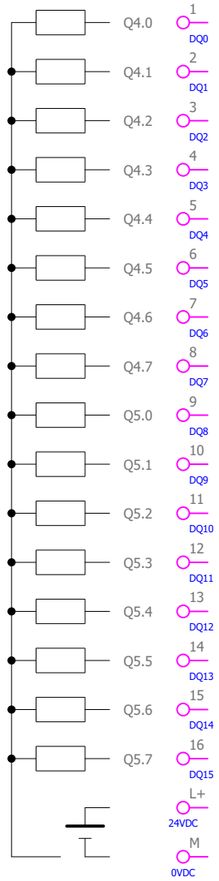

/50.1:B	KUGLASTI ZATVARAČ A KOMANDA ZATVORI
/50.2:B	KUGLASTI ZATVARAČ A KOMANDA OTVORI
/50.3:B	BYPASS VENTIL B KOMANDA ZATVORI
/50.4:B	BYPASS VENTIL B KOMANDA OTVORI
/50.5:B	KUGLASTI ZATVARAČ B KOMANDA ZATVORI
/50.6:B	KUGLASTI ZATVARAČ B KOMANDA OTVORI
/50.7:B	KUGLASTI ZATVARAČ A VENTIL BRTVE KOMANDA OTVORI
/50.8:B	REZERVA
/51.1:B	KUGLASTI ZATVARAČ B VENTIL BRTVE KOMANDA OTVORI
/51.2:B	BZ VENTIL DEAKTIVIRAJ
/51.3:B	GENERATORSKI PREKIDAČ KOMANDA OTVORI
/51.4:B	SNAGA GENERATORA NIŽA OD MINIMALNE
/51.5:B	BRZINA < LIMIT ZA ISKLJUČENJE ELEKTRIČNOG KOČENJA
/51.6:B	BRZINA < LIMIT ZA ISKLJUČENJE MEHANIČKOG KOČENJA
/51.7:B	BRZINA < LIMIT ZA UKLJUČENJE MEHANIČKOG KOČENJA
/51.8:B	BRZINA > LIMIT ZA ISKLJUČENJE STARTNOG MAZANJA
/17.2:D	
/17.3:D	

SIEMENS


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 171
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 171 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni izlazni modul za ET200SP Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A134	

-A134
/17.3:B

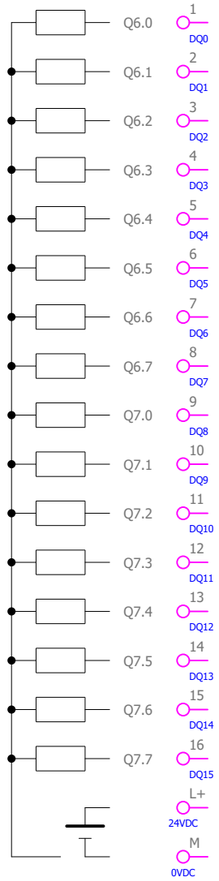

/52.1:B	BRZINA > LIMIT ZA UKLJUČENJE POBUDE
/52.2:B	BRZINA > LIMIT ZA UKLJUČENJE SINHRONIZACIJE
/52.3:B	BRZINA > POBJEG
/52.4:B	TURBINA ZATVORENA
/52.5:B	TURBINSKI REGULATOR UPOZORENJE
/52.6:B	TURBINSKI REGULATOR ALARM
/52.7:B	POBJEG AKTIVAN
/52.8:B	PLC ŽIV
/53.1:B	REZERVA
/53.2:B	[U7MEX10 AA010] IZOLACIONI VENTIL - ZATVORI
/53.3:B	BRZO ZATVARANJE IZ ELEKTRIČNIH ZAŠTITA RESET
/53.4:B	[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA – KOMANDA UKLJUČI
/53.5:B	[U7MEX70 AA021] KUGLASTI ZATVARAČI BZ VENTIL KOMANDA OTVORI
/53.6:B	RESET SOFT-STARTERA 2
/53.7:B	REZERVA
/53.8:B	GLAVNI CPU ŽIV 1
/17.3:D	
/17.3:D	

SIEMENS


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 172
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 172 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni izlazni modul za ET200SP Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A135	

-A135
/17.3:B

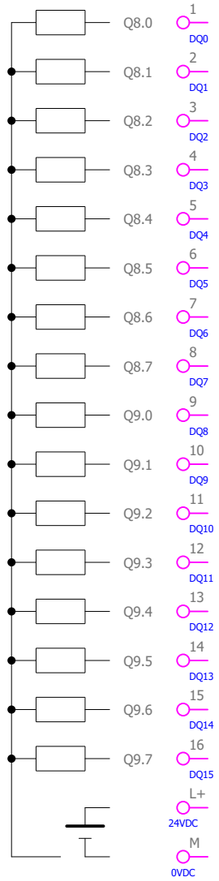

/54.1:B	REZERVA
/54.2:B	REZERVA
/54.3:B	REZERVA
/54.4:B	REZERVA
/54.5:B	REZERVA
/54.6:B	REZERVA
/54.7:B	GLAVNI PLC AKTIVAN
/54.8:B	GLAVNI CPU ŽIV 2
/55.1:B	REZERVA
/55.2:B	REZERVA
/55.3:B	REZERVA
/55.4:B	REZERVA
/55.5:B	SIGNALIZACIJA SPREMAN
/55.6:B	SIGNALIZACIJA START TURBINSKOG REGULATORA
/55.7:B	SIGNALIZACIJA STOP TURBINSKOG REGULATORA
/55.8:B	SIGNALIZACIJA BRZO ZATVARANJE
/17.3:D	
/17.4:D	

SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 173
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 173 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1					

PRAZNA STRANICA


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 1 PREGLED DQ	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 174
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 174 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+U7CBC10	-A141	

-A141
/18.1:B

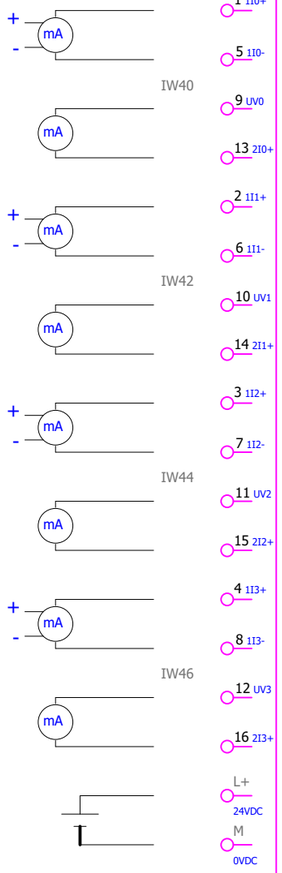

IW40	/58.1:F	[U7MEX10 CL010] HIDRUALIČNA JEDINICA RAZINA ULJA
IW42	/58.3:F	[U7MEX10 CT010] HIDRAULIČNA JEDINICA TEMPERATURA
IW44	/58.4:F	[U7MEX10 CP010] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 PRITISAK
IW46	/58.6:F	[U7MEX10 CP020] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 PRITISAK
L+ 24VDC	/18.1:D	
M 0VDC	/18.1:D	


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 4XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 175 STRANICA 175 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A142	

-A142
/18.2:B

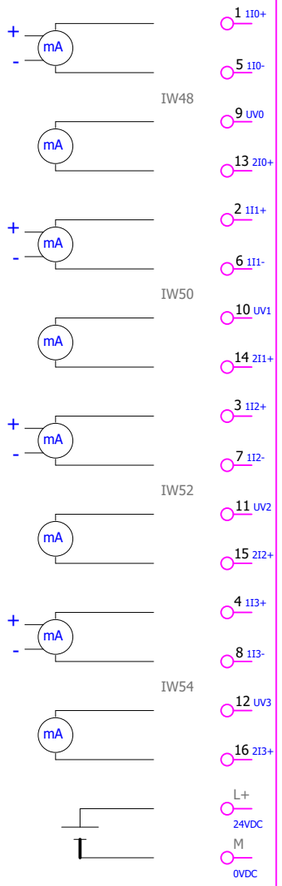

IW48	/59.1:F	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 PRITISAK
IW50	/59.3:F	[U7MEX10 CP040] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – PRITISAK
IW52	/59.4:F	[U7MEX10 CP011] HIDRAULIČNA JEDINICA SISTEMSKI PRITISAK 1
IW54	/59.6:F	[U7MEX10 CP021] HIDRAULIČNA JEDINICA SISTEMSKI PRITISAK 2
L+	/18.2:D	
M	/18.2:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


175

177

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 4XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 176 STRANICA 176 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A143	

-A143
/18.2:B

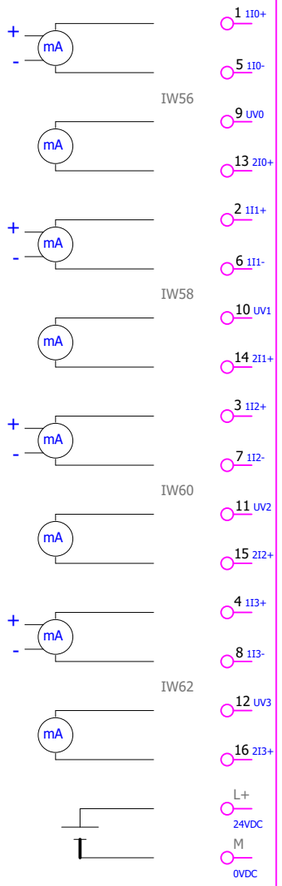


/60.1:F	[U7MEX71 CP310] HIDRAULIČNA JEDINICA BZ VENTIL PRITISAK	
/60.3:F	[U7MEX71 CP320] HIDRAULIČNA JEDINICA SERVISNI VENTIL PRITISAK	
/60.4:F	[U7MEX15 CF010] HIDRAULIČNA JEDINICA VODA U ULJU SENZOR	
/60.6:F	[U7MEX16 CP010] HIDRAULIČNA JEDINICA AKUMULATOR SISTEMSKI PRITISAK	
/18.2:D		
/18.2:D		

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	PLC 1 PREGLED AI 4XI	PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 177
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 177 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A144	

-A144
/18.3:B

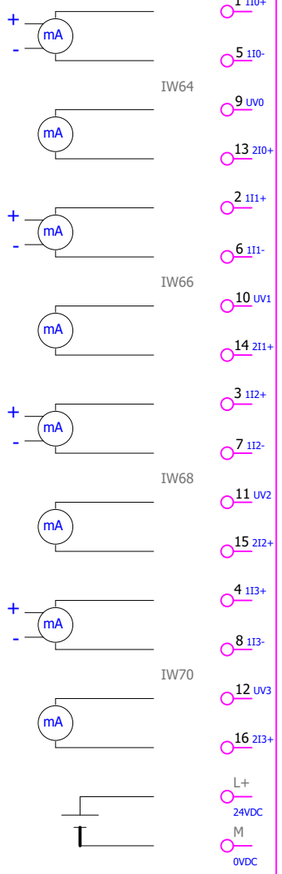


IW64	/61.1:F	[U7MEX16 CL301] HIDRAULIČNA JEDINICA AKUMULATOR RAZINA KLIPA
IW66	/61.3:F	KUGLASTI ZATVARAČ A DIFERENCIJALNI PRITISAK
IW68	/61.4:F	KUGLASTI ZATVARAČ A PRITISAK UPRAVLJAČKOG ULJA
IW70	/61.6:F	KUGLASTI ZATVARAČ B DIFERENCIJALNI PRITISAK
L+ 24VDC	/18.3:D	
M 0VDC	/18.3:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 4XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 178 STRANICA 178 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A145	

-A145
/18.3:B

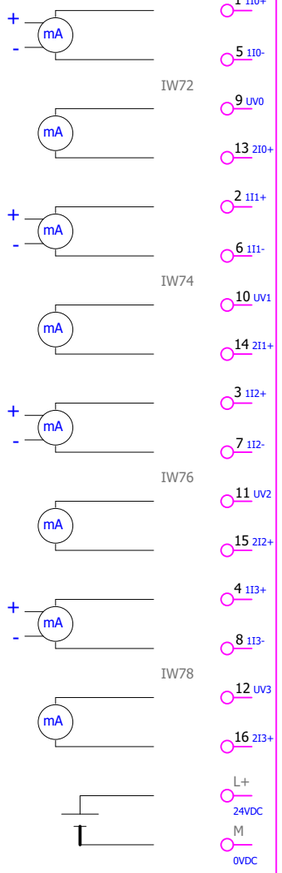


IW72	/62.1:F	KUGLASTI ZATVARAČ B PRITISAK UPRAVLJAČKOG ULJA
IW74	/62.3:F	REZERVA
IW76	/62.4:F	REZERVA
IW78	/62.6:F	REZERVA
L+	/18.3:D	
M	/18.3:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 4XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 179 STRANICA 179 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A151	

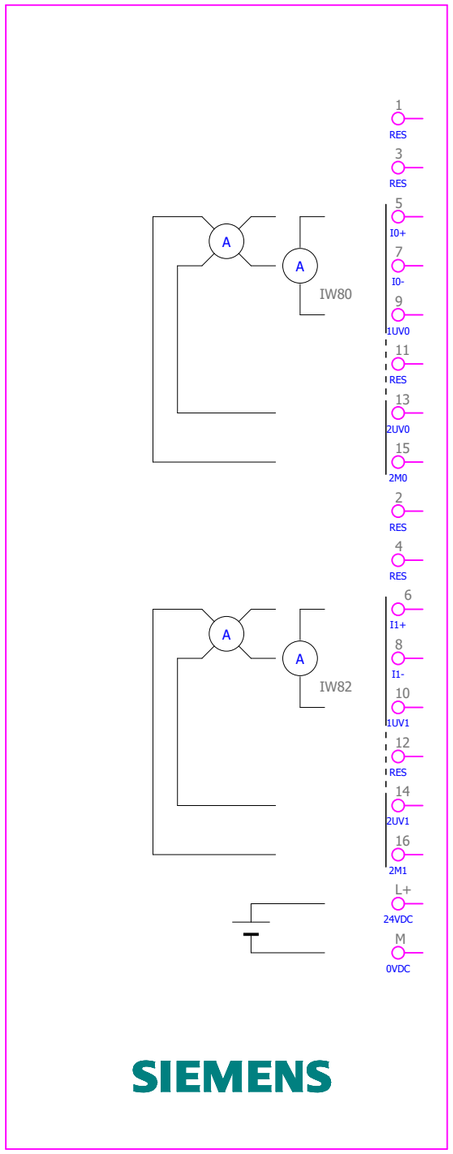

/63.2:F TURBINA A IGLA 1 POZICIJA

/63.3:F TURBINA A IGLA 2 POZICIJA

/18.4:D

/18.4:D


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 180
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 180 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A152	

-A152
/18.4:B

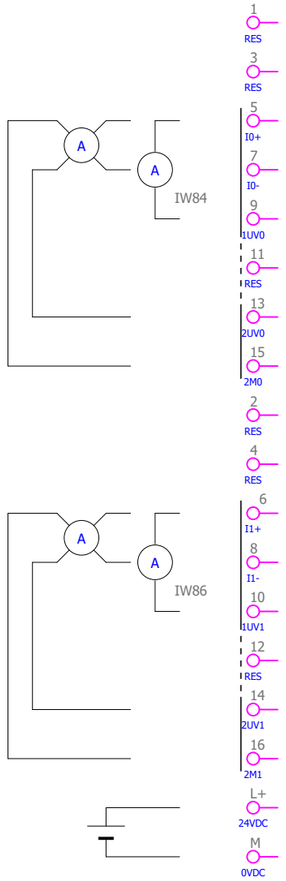

/63.5:F

TURBINA B IGLA 1 POZICIJA

/63.6:F

TURBINA B IGLA 2 POZICIJA


/18.4:D

/18.4:D

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 181
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 181 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A153	

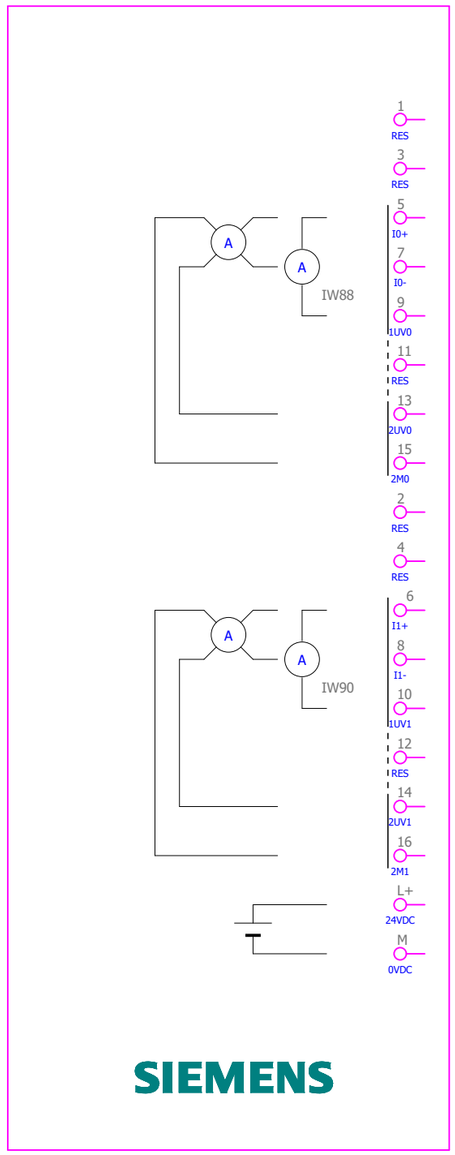

/64.2:F TURBINA A POZICIJA ODREZAČA

/64.3:F TURBINA B POZICIJA ODREZAČA

/18.5:D

/18.5:D


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 182
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 182 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A154	

-A154
/18.5:B

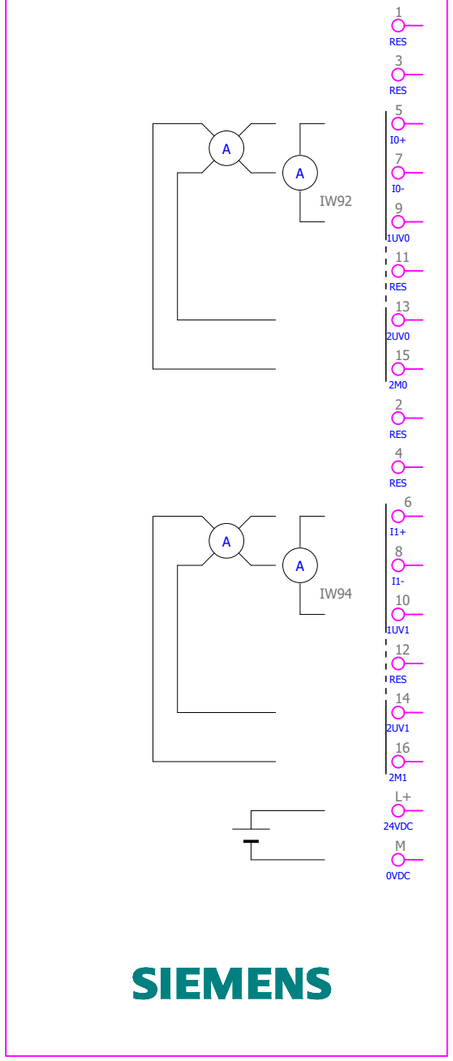

/64.5:F

BRZINA MJERENJE 2

/64.6:F

KUGLASTI ZATVARAČ A PRITISAK U CJEVOVODU

/18.5:D

/18.5:D


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 183
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 183 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A155	

-A155
/18.5:B

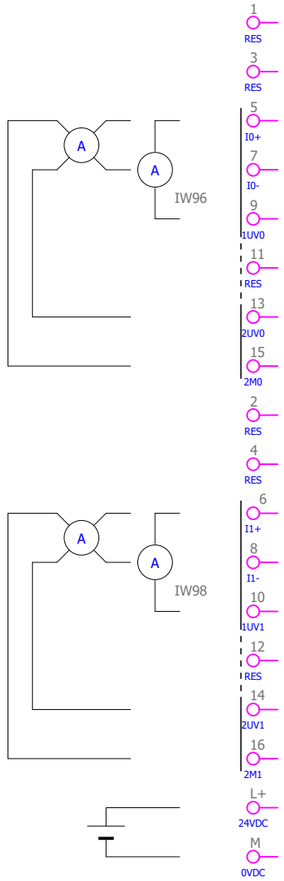

/65.2:F KUGLASTI ZATVARAČ A PRITISAK TURBINE

/65.3:F KUGLASTI ZATVARAČ B PRITISAK U CJEVOVODU

/18.6:D

/18.6:D

SIEMENS


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 184
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 184 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A156	

-A156
/18.6:B

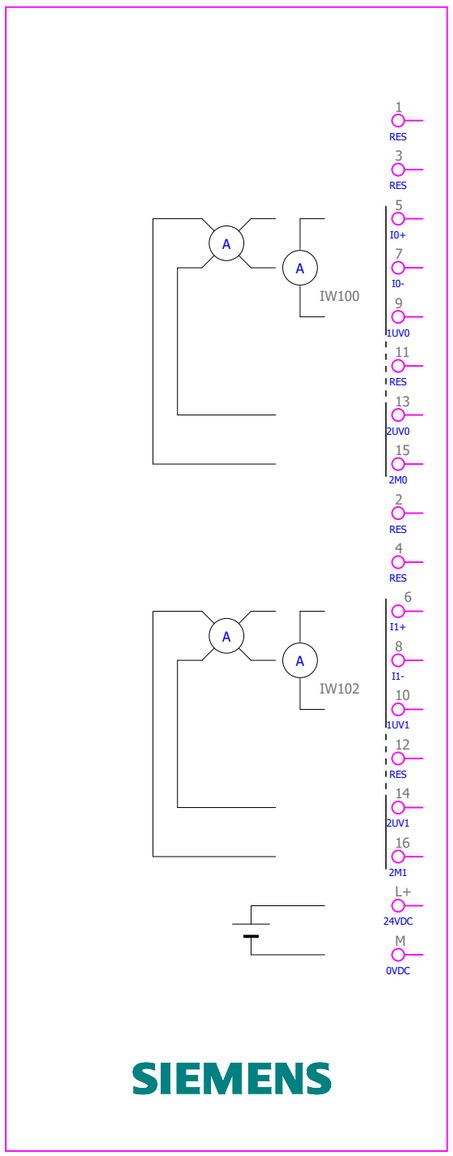

/65.5:F KUGLASTI ZATVARAČ B PRITISAK TURBINE

/65.6:F REZERVA

/18.6:D

/18.6:D


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 185
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 185 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A157	

-A157
/18.6:B

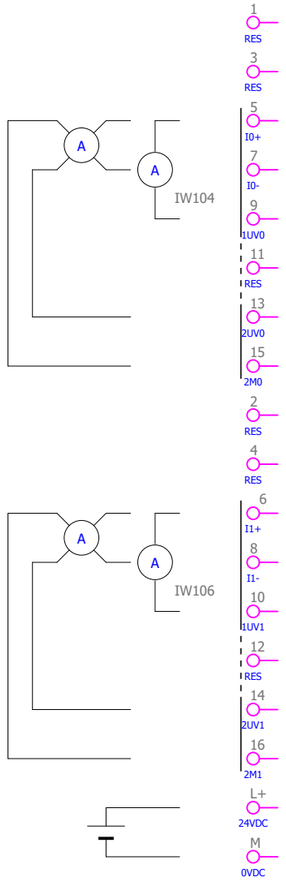

/66.2:F REZERVA

/66.3:F REZERVA

/18.7:D

/18.7:D


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 186 STRANICA 186 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A158	

-A158
/18.7:B

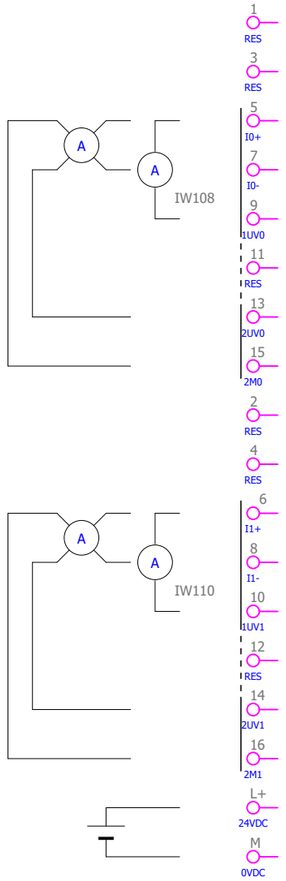

/66.5:F REZERVA

/66.6:F REZERVA

/18.7:D

/18.7:D


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 187 STRANICA 187 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A159	

-A159
/18.7:B

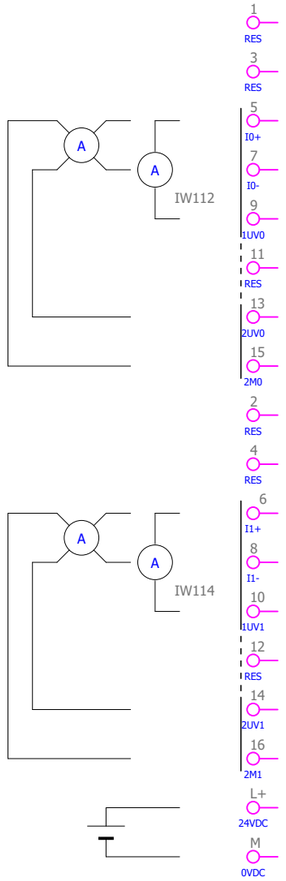

/67.2:F REZERVA

/67.3:F REZERVA

/18.8:D

/18.8:D


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 188
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 188 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni izlazni modul Tip: AQ 4XU/I Standard Broj narudžbe: 6ES7135-6HD00-0BA1 6ES7135-6HD00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A161	

-A161
/19.1:B

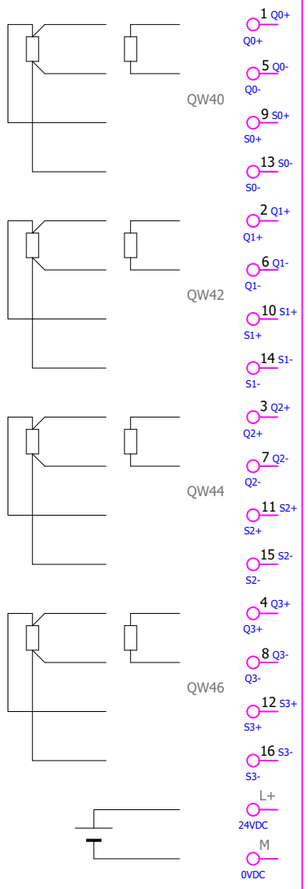

/68.3:B	[U7MEX20 AA040] TURBINA A IGLA 1 PROPORCIONALNI VENTIL – KOMANDA	
/69.3:B	[U7MEX20 AA041] TURBINA A IGLA 2 PROPORCIONALNI VENTIL – KOMANDA	
/70.3:B	[U7MEX20 AA042] TURBINA B IGLA 1 PROPORCIONALNI VENTIL – KOMANDA	
/71.3:B	[U7MEX20 AA043] TURBINA B IGLA 2 PROPORCIONALNI VENTIL – KOMANDA	
/19.1:D		
/19.1:D		


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 189
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 189 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni izlazni modul Tip: AQ 4XU/I Standard Broj narudžbe: 6ES7135-6HD00-0BA1 6ES7135-6HD00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A162	

-A162
/19.1:B

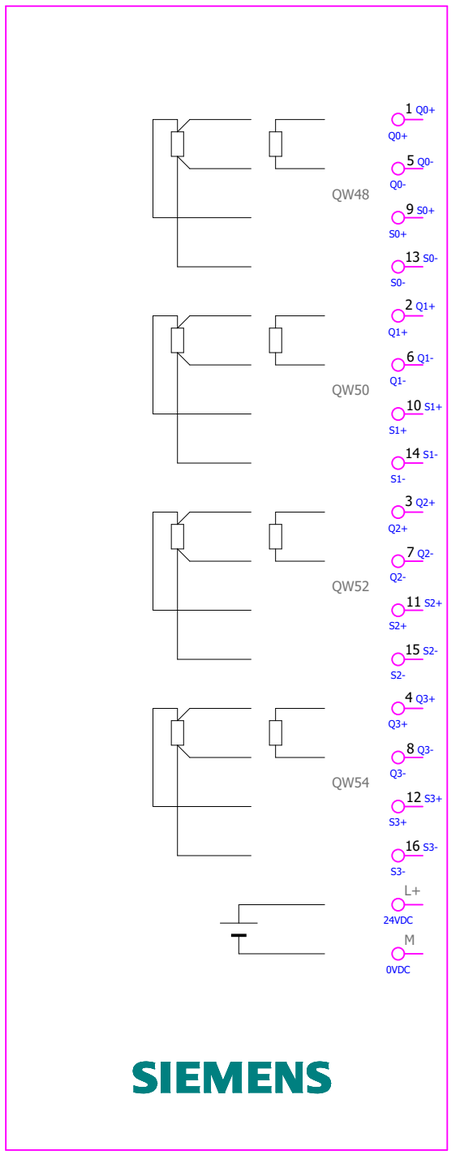

/72.3:B	[U7MEX34 AA010] TURBINA A ODREZAČ PROPORCIONALNI VENTIL - KOMANDA	
/73.3:B	[U7MEX34 AA021] TURBINA B ODREZAČ PROPORCIONALNI VENTIL - KOMANDA	
/74.2:B	BRZINA TURBINE	
/74.3:B	REZERVA	
/19.2:D		
/19.2:D		

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 190
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 190 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni izlazni modul Tip: AQ 4XU/I Standard Broj narudžbe: 6ES7135-6HD00-0BA1 6ES7135-6HD00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A163	

-A163
/19.2:B

1 Q0+ / Q0+	QW56	/74.5:B	REZERVA
5 Q0- / Q0-			
9 S0+ / S0+			
13 S0- / S0-			
2 Q1+ / Q1+	QW58	/74.6:B	REZERVA
6 Q1- / Q1-			
10 S1+ / S1+			
14 S1- / S1-			
3 Q2+ / Q2+	QW60	/75.2:B	REZERVA
7 Q2- / Q2-			
11 S2+ / S2+			
15 S2- / S2-			
4 Q3+ / Q3+	QW62	/75.3:B	REZERVA
8 Q3- / Q3-			
12 S3+ / S3+			
16 S3- / S3-			
L+ / 24VDC		/19.2:D	
M / 0VDC		/19.2:D	

SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 191
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 191 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1					

PRAZNA STRANICA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 1 PREGLED AQ	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 192
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 192 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1					


PRAZNA STRANICA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 1 PREGLED AQ	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 193
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 193 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Data CPU 1515-2 PN, 1 MB za prog./ 4,5 MB podataka PROFINET IRT s 2-portnim prekidačem Bitna izvedba od 6 ns 6ES7515-2AN03-0AB0 Memorijska kartica Order No.: 6ES7954-8LE03-0AA0	Siemens	+U7CBC10	-A201	

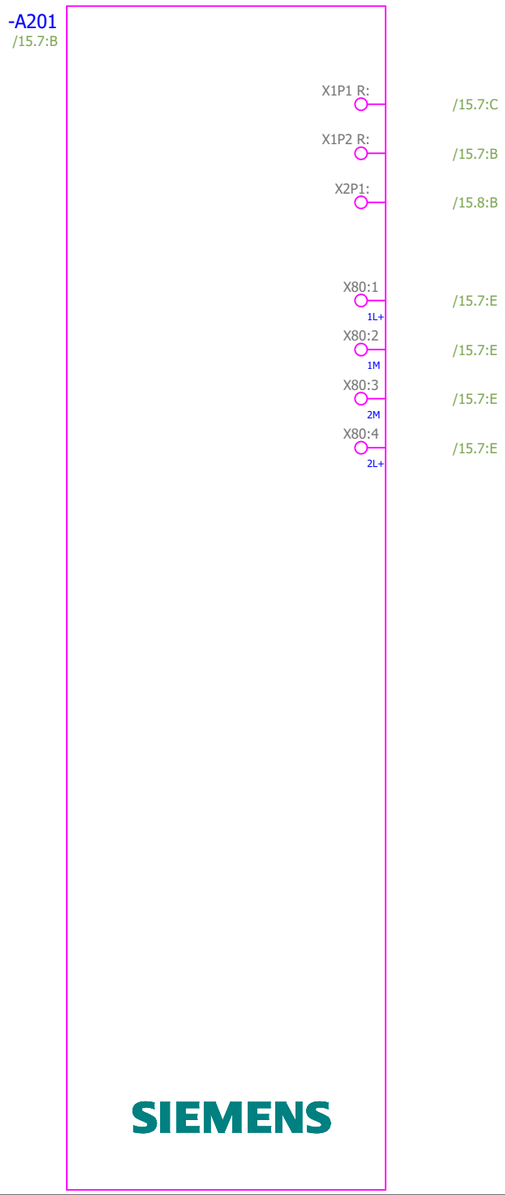


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 2 PREGLED CPU	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 194
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 194 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	PROFINET, 2-portno sučelje IM 155-6PN/2, 1 BusAdapter utor, maksimalno 64 I/O modula 6ES7155-6AU01-0CN0 ET 200SP, BA 2XRJ45 6ES7193-6AR00-0AA0	Siemens	+U7CBC10	-A200	

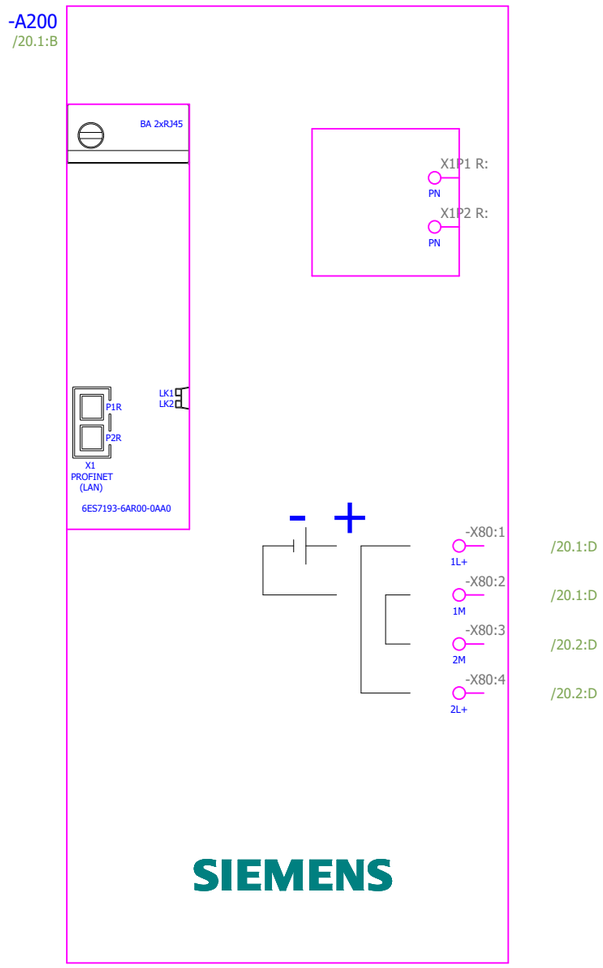


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED KOMUNIKACIJA.	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 195
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 195 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	1 kanal za 24V inkrementalni enkoder ili pulsni enkoder Tip: TM count 1x 24 V modul brojača Broj narudžbe: 6ES7138-6AA01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+U7CBC10	-A202	

-A202
/20.2:B
/126.1:F

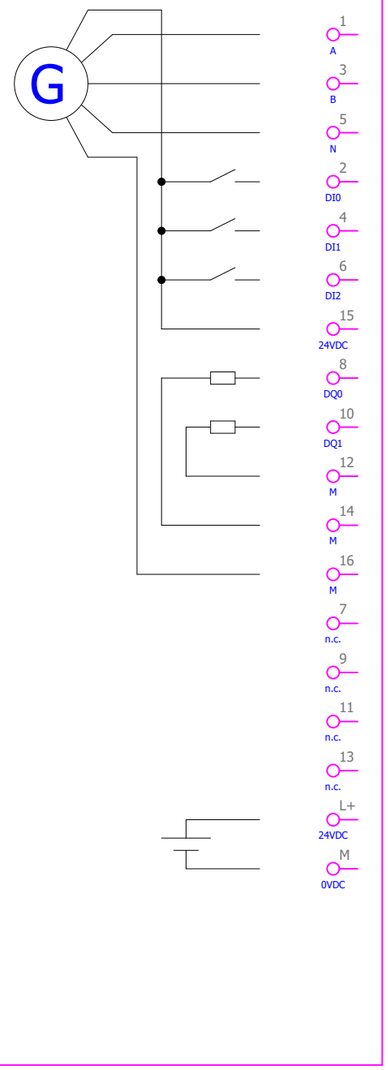

BRZINA MJERENJE 4


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 2 PREGLED TM COUNT.	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		STRANICA 196	STRANICA 196 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	1 kanal za 24V inkrementalni enkoder ili pulsni enkoder Tip: TM count 1x 24 V modul brojača Broj narudžbe: 6ES7138-6AA01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A203	

-A203
/20.3:B /126.6:F

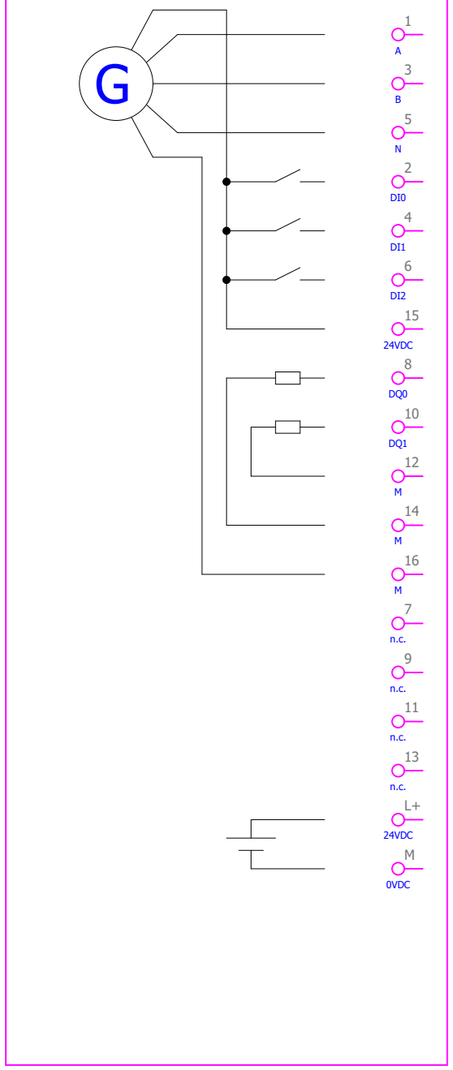

BRZINA MJERENJE 6

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED TM COUNT.	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 197
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 197 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A211	

-A211
/20.3:B

I0.0	1 DI0	/79.1:E	SERVISNI MOD
I0.1	2 DI1	/79.2:E	DALJINSKO UPRAVLJANJE
I0.2	3 DI2	/79.3:E	BRZO ZATVARANJE TASTER OK
I0.3	4 DI3	/79.4:E	BRZO ZATVARANJE RELEJ OK
I0.4	5 DI4	/79.5:E	RESET
I0.5	6 DI5	/79.6:E	REZERVA
I0.6	7 DI6	/79.7:E	START
I0.7	8 DI7	/79.8:E	STOP
I1.0	9 DI8	/80.1:E	DC PRETVARAČ 1 OK
I1.1	10 DI9	/80.2:E	DC PRETVARAČ 2 OK
I1.2	11 DI10	/80.3:E	220 VDC MCB GRUPA OK
I1.3	12 DI11	/80.4:E	OVAJ PLC 24VDC MCB GRUPA OK
I1.4	13 DI12	/80.5:E	DRUGI PLC 24VDC MCB GRUPA OK
I1.5	14 DI13	/80.6:E	ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - ISKLJUČENJE
I1.6	15 DI14	/80.7:E	POBJEG RELEJ ISPAD OK
I1.7	16 DI15	/80.8:E	ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - ALARM
	L+ 24VDC	/20.3:D	
	M 0VDC	/20.4:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 198
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 198 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A212	

-A212
/20.4:B

I2.0	1 DI0	/81.1:E	UKLJUČI PRIČUVNI CPU
I2.1	2 DI1	/81.2:E	GLAVNI CPU ŽIV 1
I2.2	3 DI2	/81.3:E	GLAVNI CPU ŽIV 2
I2.3	4 DI3	/81.4:E	ONEMOGUĆI KOČIONU IGLU
I2.4	5 DI4	/81.5:E	REZERVA
I2.5	6 DI5	/81.6:E	REZERVA
I2.6	7 DI6	/81.7:E	REZERVA
I2.7	8 DI7	/81.8:E	REZERVA
I3.0	9 DI8	/82.1:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 DALJINSKI
I3.1	10 DI9	/82.2:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 LADICA UMETNUTA
I3.2	11 DI10	/82.3:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 DALJINSKI
I3.3	12 DI11	/82.4:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 LADICA UMETNUTA
I3.4	13 DI12	/82.5:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 DALJINSKI
I3.5	14 DI13	/82.6:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 LADICA UMETNUTA
I3.6	15 DI14	/82.7:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE - DALJINSKI
I3.7	16 DI15	/82.8:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – LADICA UMETNUTA
	L+ 24VDC	/20.4:D	
	M 0VDC	/20.4:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 199
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 199 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A213	

-A213
/20.4:B

I4.0	1 DI0	/83.1:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 SPREMNA
I4.1	2 DI1	/83.2:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 SPREMNA
I4.2	3 DI2	/83.3:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 SPREMNA
I4.3	4 DI3	/83.4:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE SPREMNA
I4.4	5 DI4	/83.5:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 UKLJUČENA
I4.5	6 DI5	/83.6:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 UKLJUČENA
I4.6	7 DI6	/83.7:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 UKLJUČENA
I4.7	8 DI7	/83.8:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE UKLJUČENA
I5.0	9 DI8	/84.1:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 SOFT STARTER GREŠKA
I5.1	10 DI9	/84.2:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 SOFT STARTER GREŠKA
I5.2	11 DI10	/84.3:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 DALJINSKI
I5.3	12 DI11	/84.4:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 LADICA UMETNUTA
I5.4	13 DI12	/84.5:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 DALJINSKI
I5.5	14 DI13	/84.6:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 LADICA UMETNUTA
I5.6	15 DI14	/84.7:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 DALJINSKI
I5.7	16 DI15	/84.8:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 LADICA UMETNUTA
	L+ 24VDC	/20.4:D	
	M 0VDC	/20.5:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 200
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 200 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A214	

-A214
/20.5:B


I6.0	1		/85.1:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 DALJINSKI
I6.1	2		/85.2:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 LADICA UMETNUTA
I6.2	3		/85.3:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 SPREMNA
I6.3	4		/85.4:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 SPREMNA
I6.4	5		/85.5:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 SPREMNA
I6.5	6		/85.6:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 SPREMNA
I6.6	7		/85.7:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 UKLJUČENA
I6.7	8	DI7	/85.8:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 UKLJUČENA
I7.0	9	DI8	/86.1:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 UKLJUČENA
I7.1	10	DI9	/86.2:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 UKLJUČENA
I7.2	11	DI10	/86.3:E	VENTIL RASHLADE LIJEVOG LEŽAJA SPREMAN
I7.3	12	DI11	/86.4:E	VENTIL RASHLADE LIJEVOG LEŽAJA LADICA UMETNUTA
I7.4	13	DI12	/86.5:E	VENTIL RASHLADE DESNOG LEŽAJA SPREMAN
I7.5	14	DI13	/86.6:E	VENTIL RASHLADE DESNOG LEŽAJA LADICA UMETNUTA
I7.6	15	DI14	/86.7:E	[U7MEX10 CL110] HIDRAULIČNA JEDINICA RAZINA NISKA OK
I7.7	16	DI15	/86.8:E	[U7MEX10 CL110] HIDRAULIČNA JEDINICA RAZINA NISKA NISKA OK
	L+	24VDC	/20.5:D	
	M	0VDC	/20.5:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 201
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 201 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A215	

-A215
/20.5:B

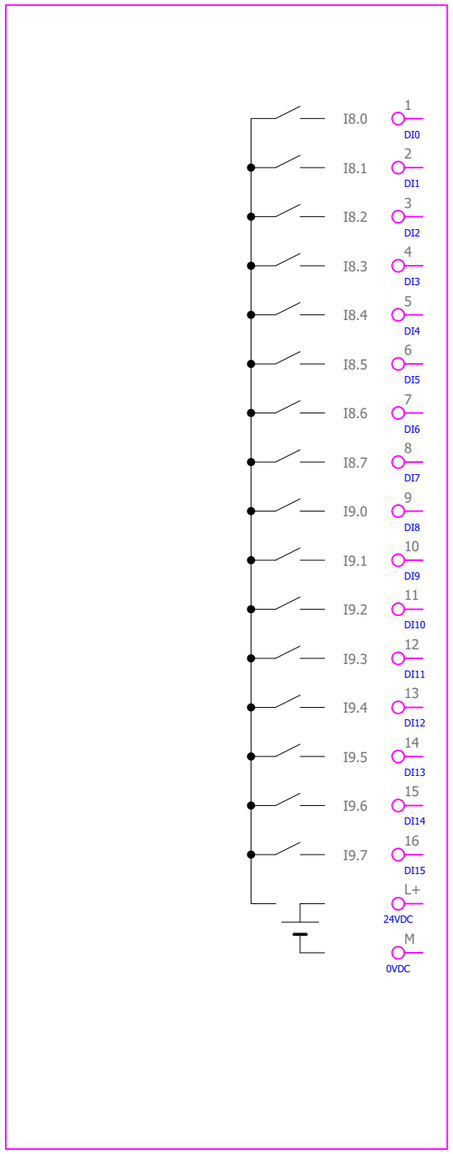


/87.1:E	[U7MEX10 CL110] HIDRAULIČNA JEDINICA TEMPERATURA VISOKA VISOKA OK
/87.2:E	[U7MEX10 CP310] HIDRAULIČNA JEDINICA ULJNI FILTER ZAČEPLJEN 75% OK
/87.3:E	[U7MEX10 CP320] HIDRAULIČNA JEDINICA ULJNI FILTER ZAČEPLJEN OK
/87.4:E	[U7MEX10 CP330] HIDRAULIČNA JEDINICA RASHLADNI VOD ULJNI FILTER ZAČEPLJEN OK
/87.5:E	[U7MEX10 CP110] HIDRAULIČNA JEDINICA SISTEMSKI PRITISAK NIZAK OK
/87.6:E	[U7MEX10 CP120] HIDRAULIČNA JEDINICA SISTEMSKI PRITISAK NIZAK NIZAK OK
/87.7:E	[U7MEX71 CL110] HIDRAULIČNA JEDINICA MEHANIČKI BZ VENTIL OK
/87.8:E	[U7MEX16 CP110] HIDRAULIČNA JEDINICA AKUMULATOR PRITISAK NIZAK NIZAK OK
/88.1:E	[U7MEX16 CL112] HIDRAULIČNA JEDINICA AKUMULATOR RAZINA DUŠIKA NISKA NISKA
/88.2:E	[U7MEX16 CL111] HIDRAULIČNA JEDINICA AKUMULATOR RAZINA ULJA NISKA NISKA OK
/88.3:E	[U7MEB10 CG113] KUGLASTI ZATVARAČ A ZATVOREN
/88.4:E	[U7MEB10 CG112] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN 30%
/88.5:E	[U7MEB10 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN
/88.6:E	[U7MEB15 CG112] BYPASS VENTIL A ZATVOREN
/88.7:E	[U7MEB15 CG111] BYPASS VENTIL A OTVOREN
/88.8:E	[U7MEB11 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A BRTVA OTVORENA 1
/20.5:D	
/20.6:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 202
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 202 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A216	

-A216
/20.6:B

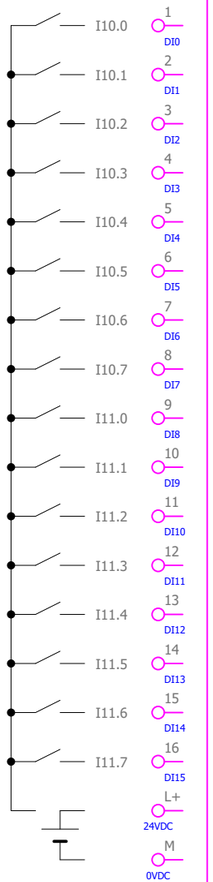

/89.1:E	[U7MEB11 CG112] KUGLASTI ZATVARAČ A BRTVA OTVORENA 2
/89.2:E	[U7MEB10 CG110] KUGLASTI ZATVARAČ A PROTOK ULJA OMOGUĆEN
/89.3:E	[U7MEB32 CG110] KUGLASTI ZATVARAČ A VENTIL BRTVE OTVOREN
/89.4:E	[??] FILTER VODE ZAČEPLJEN OK
/89.5:E	REZERVA
/89.6:E	[U7MEB10 CG123] KUGLASTI ZATVARAČ B ZATVOREN
/89.7:E	[U7MEB10 CG122] KUGLASTI ZATVARAČ B OTVOREN 30%
/89.8:E	[U7MEB10 CG121] KUGLASTI ZATVARAČ B OTVOREN
/90.1:E	[U7MEB15 CG122] BYPASS VENTIL B ZATVOREN
/90.2:E	[U7MEB15 CG121] BYPASS VENTIL B OTVOREN
/90.3:E	[U7MEB11 CG121] KUGLASTI ZATVARAČ B BRTVA OTVORENA 1
/90.4:E	[U7MEB11 CG122] KUGLASTI ZATVARAČ B BRTVA OTVORENA 2
/90.5:E	[U7MEB10 CG120] KUGLASTI ZATVARAČ B PROTOK ULJA OMOGUĆEN
/90.6:E	[U7MEB32 CG120] VENTIL BRTVE KUGLASTOG ZATVARAČA B OTVOREN
/90.7:E	REZERVA
/90.8:E	REZERVA
/20.6:D	
/20.6:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 2 PREGLED DI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 203
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 203 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A217	

-A217
/20.6:B

I12.0	1 DI0	/91.1:E	TURBINA A KOČIONA IGLA ZATVORENA
I12.1	2 DI1	/91.2:E	TURBINA A KOČIONA IGLA OTVORENA
I12.2	3 DI2	/91.3:E	REZERVA
I12.3	4 DI3	/91.4:E	TURBINA - ZAŠTITA OD POBJEGA OK
I12.4	5 DI4	/91.5:E	TURBINA A - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA
I12.5	6 DI5	/91.6:E	TURBINA A - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA VISOKA
I12.6	7 DI6	/91.7:E	TURBINA A POGONSKO MAZANJE PROTOK ULJA OK
I12.7	8 DI7	/91.8:E	TURBINA A POGONSKO MAZANJE FILTER ULJA ZAČEPLJEN
I13.0	9 DI8	/92.1:E	TURBINA A - STARTNO MAZANJE - PRITISAK ULJA OK
I13.1	10 DI9	/92.2:E	TURBINA B - KOČIONA IGLA ZATVORENA
I13.2	11 DI10	/92.3:E	TURBINA B - KOČIONA IGLA OTVORENA
I13.3	12 DI11	/92.4:E	REZERVA
I13.4	13 DI12	/92.5:E	TURBINA B - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA
I13.5	14 DI13	/92.6:E	TURBINA B - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA VISOKA
I13.6	15 DI14	/92.7:E	TURBINA B POGONSKO MAZANJE PROTOK ULJA OK
I13.7	16 DI15	/92.8:E	TURBINA B POGONSKO MAZANJE FILTER ULJA ZAČEPLJEN
	L+ 24VDC	/20.6:D	
	M 0VDC	/20.6:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 204 STRANICA 204 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A218	

-A218
/20.7:B

I14.0	1 DI0	/93.1:E	TURBINA B - STARTNO MAZANJE PRITISAK ULJA OK
I14.1	2 DI1	/93.2:E	HIDRAULIČNA JEDINICA GRIJAČ ULJA - SPREMAN
I14.2	3 DI2	/93.3:E	HIDRAULIČNA JEDINICA GRIJAČ ULJA UKLJUČEN
I14.3	4 DI3	/93.4:E	HIDRAULIČNA JEDINICA GRIJAČ ULJA DALJINSKI
I14.4	5 DI4	/93.5:E	HIDRAULIČNA JEDINICA GRIJAČ ULJA LADICA UMETNUTA
I14.5	6 DI5	/93.6:E	REZERVA
I14.6	7 DI6	/93.7:E	REZERVA
I14.7	8 DI7	/93.8:E	REZERVA
I15.0	9 DI8	/94.1:E	REZERVA
I15.1	10 DI9	/94.2:E	DALJINSKA REFERENCA VIŠE
I15.2	11 DI10	/94.3:E	DALJINSKA REFERENCA NIŽE
I15.3	12 DI11	/94.4:E	GENERATORSKI PREKIDAČ UKLJUČEN
I15.4	13 DI12	/94.5:E	GENERATORSKI PREKIDAČ ISKLJUČEN
I15.5	14 DI13	/94.6:E	GENERATORSKA ZAŠTITA BRZO ZATVARANJE ISPAD OK
I15.6	15 DI14	/94.7:E	VT MCB OK - MJERENJE 1
I15.7	16 DI15	/94.8:E	VT MCB OK - MJERENJE 2
	L+ 24VDC	/20.7:D	
	M 0VDC	/20.7:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 205
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 205 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A219	

-A219
/20.7:B

I16.0	1 DI0	/95.1:E	BRZO ZATVARANJE LOCKOUT RELEJ 1 AKTIVAN
I16.1	2 DI1	/95.2:E	BRZO ZATVARANJE LOCKOUT RELEJ 2 AKTIVAN
I16.2	3 DI2	/95.3:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 ZALET OK
I16.3	4 DI3	/95.4:E	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 ZALET OK
I16.4	5 DI4	/95.5:E	REZERVA
I16.5	6 DI5	/95.6:E	REZERVA
I16.6	7 DI6	/95.7:E	REZERVA
I16.7	8 DI7	/95.8:E	REZERVA
I17.0	9 DI8	/96.1:E	REZERVA
I17.1	10 DI9	/96.2:E	REZERVA
I17.2	11 DI10	/96.3:E	REZERVA
I17.3	12 DI11	/96.4:E	REZERVA
I17.4	13 DI12	/96.5:E	REZERVA
I17.5	14 DI13	/96.6:E	REZERVA
I17.6	15 DI14	/96.7:E	REZERVA
I17.7	16 DI15	/96.8:E	REZERVA
	L+ 24VDC	/20.7:D	
	M 0VDC	/20.7:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

205

207

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 206
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 206 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1					

PRAZNA STRANICA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 2 PREGLED DI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 207
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 207 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni izlazni modul za ET200SP Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+U7CBC10	-A231	

-A231
/21.1:B

Q0.0	1 DQ0	/99.1:B	PLC BRZO ZATVARANJE OK
Q0.1	2 DQ1	/99.2:B	BRZO ZATVARANJE RESET
Q0.2	3 DQ2	/99.3:B	REZERVA
Q0.3	4 DQ3	/99.4:B	REZERVA
Q0.4	5 DQ4	/99.5:B	REZERVA
Q0.5	6 DQ5	/99.6:B	HIDRAULIČKA JEDINICA - GRIJAČ ULJA UKLJUČI
Q0.6	7 DQ6	/99.7:B	[U7MEX10 AP010-M01] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 KOMANDA UKLJUČI
Q0.7	8 DQ7	/99.8:B	[U7MEX10 AP020-M02] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 KOMANDA UKLJUČI
Q1.0	9 DQ8	/100.1:B	[U7MEX10 AP030-M03] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 KOMANDA UKLJUČI
Q1.1	10 DQ9	/100.2:B	[U7MEX10 AP040-M04] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – KOMANDA UKLJUČI
Q1.2	11 DQ10	/100.3:B	RESET SOFT-STARTERA 1
Q1.3	12 DQ11	/100.4:B	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 – KOMANDA UKLJUČI
Q1.4	13 DQ12	/100.5:B	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 – KOMANDA UKLJUČI
Q1.5	14 DQ13	/100.6:B	POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 KOMANDA UKLJUČI
Q1.6	15 DQ14	/100.7:B	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 KOMANDA UKLJUČI
Q1.7	16 DQ15	/100.8:B	[U7MEX10 AA010] IZOLACIONI VENTIL - OTVORI
	L+ 24VDC	/21.2:D	
	M 0VDC	/21.2:D	


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 208
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 208 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni izlazni modul za ET200SP Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A232	

-A232
/21.2:B

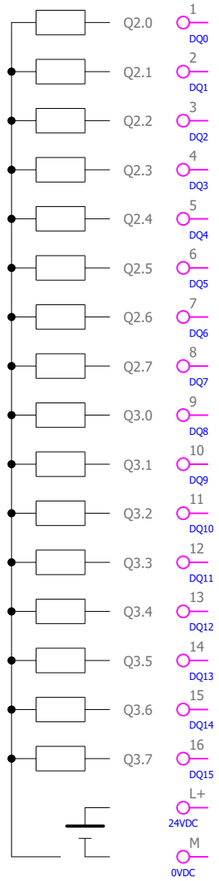


/101.1:B	[U7MEX10 AA410] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 RASTRETNI VENTIL
/101.2:B	[U7MEX10 AA420] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 RASTRETNI VENTIL
/101.3:B	[U7MEX10 AA430] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 RASTRETNI VENTIL
/101.4:B	[U7MEX70 AA010] BZ VENTIL AKTIVIRAJ
/101.5:B	[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA KOMANDA ISKLJUČI
/101.6:B	[U7MEX20 AA060] TURBINA A IGLA 1 KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2
/101.7:B	[U7MEX20 AA061] TURBINA A IGLA 2 KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2
/101.8:B	[U7MEX20 AA062] TURBINA B IGLA 1 KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2
/102.1:B	[U7MEX20 AA063] TURBINA B IGLA 2 KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2
/102.2:B	[U7MEX34 AA030] TURBINA A ODREZAČ KOMANDA AKTIVIRAJ BRZO ZATVARANJE
/102.3:B	[U7MEX34 AA031] TURBINA B ODREZAČ KOMANDA AKTIVIRAJ BRZO ZATVARANJE
/102.4:B	[U7MEX34 AA040] TURBINA A ODREZAČ- KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2
/102.5:B	[U7MEX34 AA041] TURBINA B ODREZAČ– KOMANDA AKTIVIRAJ PROPORCIONALNI VENTIL 2
/102.6:B	[U7MEX70 AA020] HIDRAULIČNA JEDINICA SERVISNI VENTIL KOMANDA UKLJUČI
/102.7:B	BYPASS VENTIL A KOMANDA ZATVORI
/102.8:B	BYPASS VENTIL A KOMANDA OTVORI
/21.2:D	
/21.2:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 209
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 209 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni izlazni modul za ET200SP Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A233	

-A233
/21.2:B

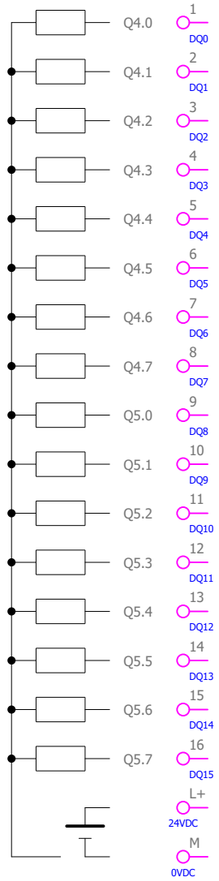

/103.1:B	KUGLASTI ZATVARAČ A KOMANDA ZATVORI
/103.2:B	KUGLASTI ZATVARAČ A KOMANDA OTVORI
/103.3:B	BYPASS VENTIL B KOMANDA ZATVORI
/103.4:B	BYPASS VENTIL B KOMANDA OTVORI
/103.5:B	KUGLASTI ZATVARAČ B KOMANDA ZATVORI
/103.6:B	KUGLASTI ZATVARAČ B KOMANDA OTVORI
/103.7:B	KUGLASTI ZATVARAČ A VENTIL BRTVE KOMANDA OTVORI
/103.8:B	REZERVA
/104.1:B	KUGLASTI ZATVARAČ B VENTIL BRTVE KOMANDA OTVORI
/104.2:B	BZ VENTIL DEAKTIVIRAJ
/104.3:B	GENERATORSKI PREKIDAČ KOMANDA OTVORI
/104.4:B	SNAGA GENERATORA NIŽA OD MINIMALNE
/104.5:B	BRZINA < LIMIT ZA ISKLJUČENJE ELEKTRIČNOG KOČENJA
/104.6:B	BRZINA < LIMIT ZA ISKLJUČENJE MEHANIČKOG KOČENJA
/104.7:B	BRZINA < LIMIT ZA UKLJUČENJE MEHANIČKOG KOČENJA
/104.8:B	BRZINA > LIMIT ZA ISKLJUČENJE STARTNOG MAZANJA
/21.2:D	
/21.3:D	


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 210 STRANICA 210 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni izlazni modul za ET200SP Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A234	

-A234
/21.3:B

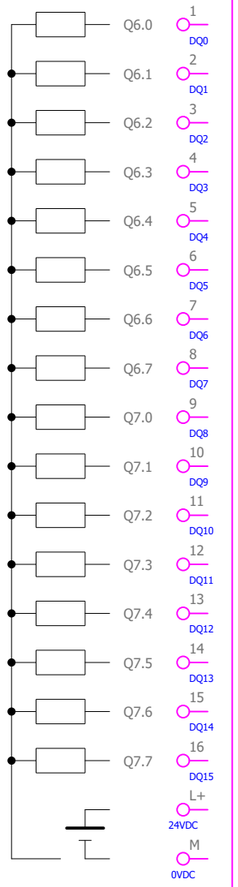

/105.1:B	BRZINA > LIMIT ZA UKLJUČENJE POBUDE
/105.2:B	BRZINA > LIMIT ZA UKLJUČENJE SINHRONIZACIJE
/105.3:B	BRZINA > POBJEG
/105.4:B	TURBINA ZATVORENA
/105.5:B	TURBINSKI REGULATOR ALARM
/105.6:B	TURBINSKI REGULATOR ISPAD
/105.7:B	POBJEG AKTIVAN
/105.8:B	PLC ŽIV
/106.1:B	REZERVA
/106.2:B	[U7MEX10 AA010] IZOLACIONI VENTIL - ZATVORI
/106.3:B	BRZO ZATVARANJE IZ ELEKTRIČNIH ZAŠTITA RESET
/106.4:B	[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA – KOMANDA UKLJUČI
/106.5:B	[U7MEX70 AA021] KUGLASTI ZATVARAČI BZ VENTIL KOMANDA OTVORI
/106.6:B	RESET SOFT-STARTERA 2
/106.7:B	REZERVA
/106.8:B	PRIČUVNI CPU ŽIV 1
/21.3:D	
/21.3:D	


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 211
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 211 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni izlazni modul za ET200SP Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A235	

-A235
/21.3:B

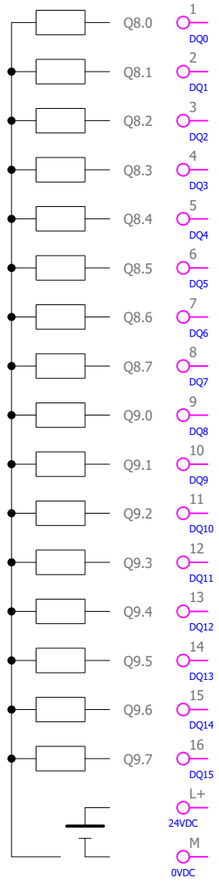

/107.1:B	REZERVA
/107.2:B	REZERVA
/107.3:B	REZERVA
/107.4:B	REZERVA
/107.5:B	REZERVA
/107.6:B	REZERVA
/107.7:B	PRIČUVNI PLC AKTIVAN
/107.8:B	PRIČUVNI CPU ŽIV 2
/108.1:B	REZERVA
/108.2:B	REZERVA
/108.3:B	REZERVA
/108.4:B	REZERVA
/108.5:B	SIGNALIZACIJA SPREMAN
/108.6:B	SIGNALIZACIJA START TURBINSKOG REGULATORA
/108.7:B	SIGNALIZACIJA STOP TURBINSKOG REGULATORA
/108.8:B	SIGNALIZACIJA BRZO ZATVARANJE
/21.3:D	
/21.4:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 212 STRANICA 212 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1					

PRAZNA STRANICA


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 2 PREGLED DQ	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 213
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 213 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+U7CBC10	-A241	

-A241
/22.1:B

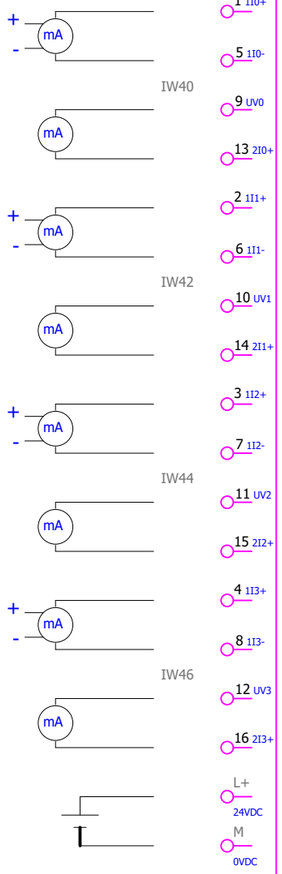

IW40	/111.1:F	[U7MEX10 CL010] HIDRUALIČNA JEDINICA RAZINA ULJA
IW42	/111.3:F	[U7MEX10 CT010] HIDRAULIČNA JEDINICA TEMPERATURA
IW44	/111.4:F	[U7MEX10 CP010] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 1 PRITISAK
IW46	/111.6:F	[U7MEX10 CP020] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 2 PRITISAK
L+ 24VDC	/22.1:D	
M 0VDC	/22.1:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


213

215

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 4XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 214 STRANICA 214 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A242	

-A242
/22.2:B

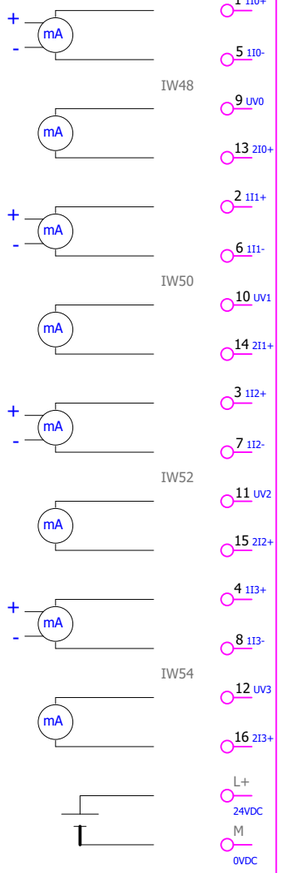

IW48	/112.1:F	HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA 3 PRITISAK
IW50	/112.3:F	[U7MEX10 CP040] HIDRAULIČNA JEDINICA PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – PRITISAK
IW52	/112.4:F	[U7MEX10 CP011] HIDRAULIČNA JEDINICA SISTEMSKI PRITISAK 1
IW54	/112.6:F	[U7MEX10 CP021] HIDRAULIČNA JEDINICA SISTEMSKI PRITISAK 2
L+	/22.2:D	
M	/22.2:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


214

216

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 4XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 215 STRANICA 215 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A243	

-A243
/22.2:B

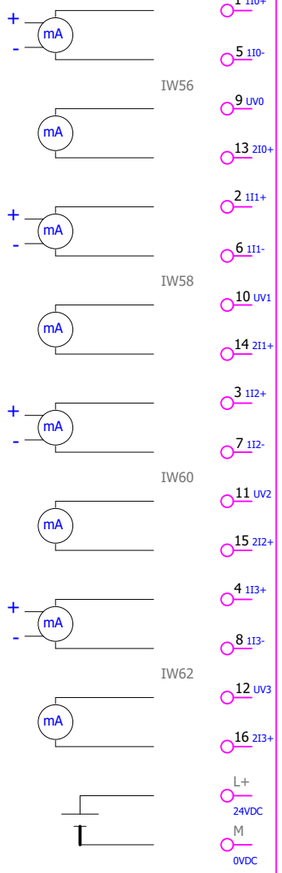


IW56	/113.1:F	[U7MEX71 CP310] HIDRAULIČNA JEDINICA BZ VENTIL PRITISAK
IW58	/113.3:F	[U7MEX71 CP320] HIDRAULIČNA JEDINICA SERVISNI VENTIL PRITISAK
IW60	/113.4:F	[U7MEX15 CF010] HIDRAULIČNA JEDINICA VODA U ULJU SENZOR
IW62	/113.6:F	[U7MEX16 CP010] HIDRAULIČNA JEDINICA AKUMULATOR SISTEMSKI PRITISAK
L+	/22.2:D	
M	/22.2:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 4XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 216 STRANICA 216 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A244	

-A244
/22.3:B

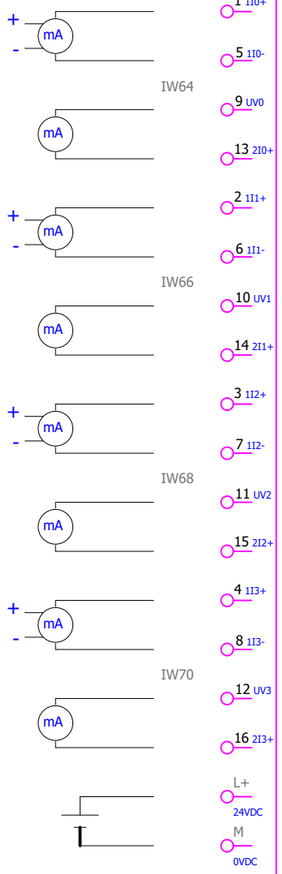


IW64	/114.1:F	[U7MEX16 CL301] HIDRAULIČNA JEDINICA AKUMULATOR RAZINA KLIPA
IW66	/114.3:F	KUGLASTI ZATVARAČ A DIFERENCIJALNI PRITISAK
IW68	/114.4:F	KUGLASTI ZATVARAČ A PRITISAK UPRAVLJAČKOG ULJA
IW70	/114.6:F	KUGLASTI ZATVARAČ B DIFERENCIJALNI PRITISAK
L+ 24VDC	/22.3:D	
M 0VDC	/22.3:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 4XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 217 STRANICA 217 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A245	

-A245
/22.3:B

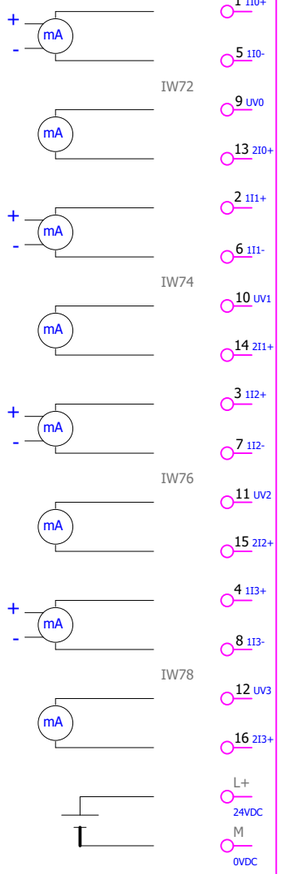

IW72	/115.1:F	KUGLASTI ZATVARAČ B PRITISAK UPRAVLJAČKOG ULJA
IW74	/115.3:F	REZERVA
IW76	/115.4:F	REZERVA
IW78	/115.6:F	REZERVA
L+ 24VDC	/22.3:D	
M 0VDC	/22.3:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


217

219

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 4XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 218
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 218 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A251	

-A251
/22.4:B

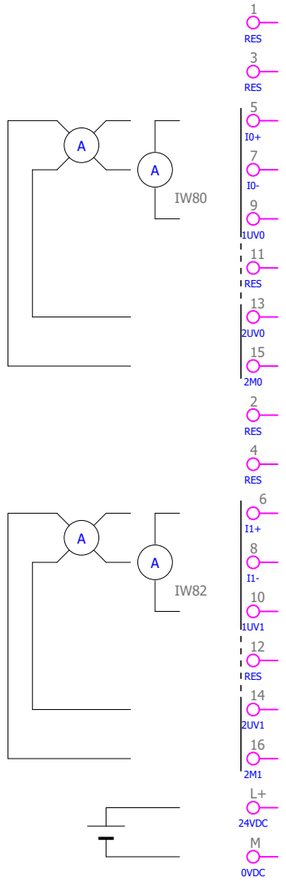

/116.2:F TURBINA A IGLA 1 POZICIJA

/116.3:F TURBINA A IGLA 2 POZICIJA

/22.4:D

/22.4:D

SIEMENS


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 219
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 219 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A252	

-A252
/22.4:B

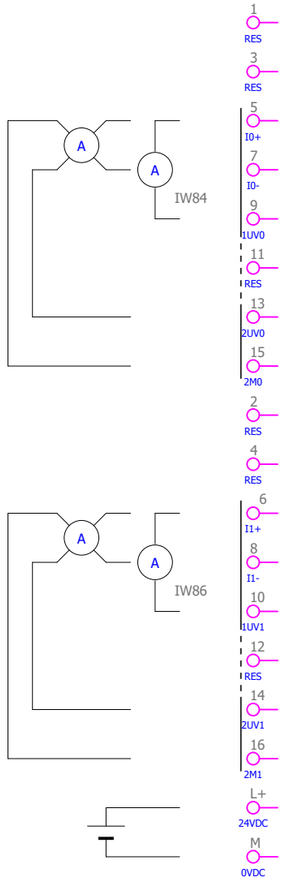

/116.5:F TURBINA B IGLA 1 POZICIJA

/116.6:F TURBINA B IGLA 2 POZICIJA

/22.4:D

/22.4:D

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


219

221

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 220
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 220 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A253	

-A253
/22.4:B

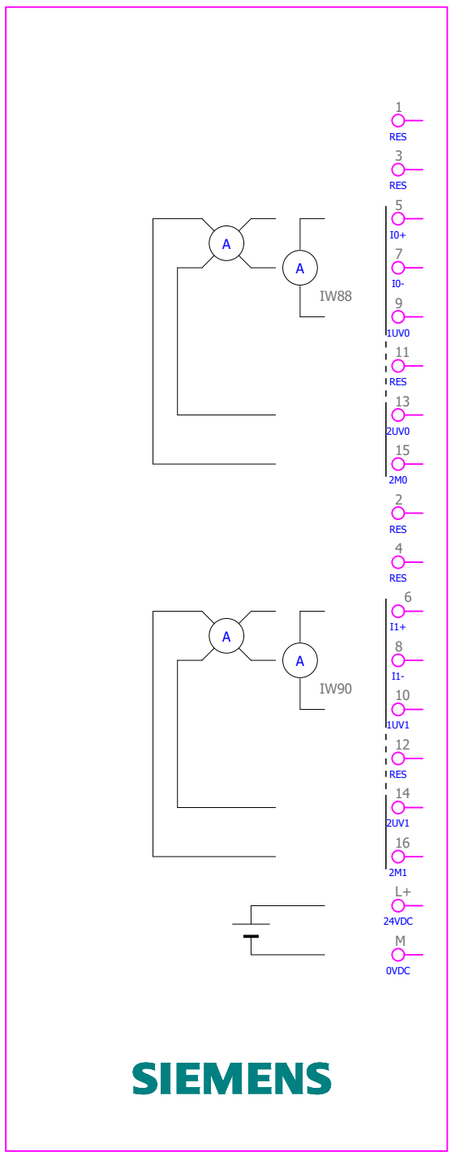

/117.2:F TURBINA A POZICIJA ODREZAČA

/117.3:F TURBINA B POZICIJA ODREZAČA

/22.5:D

/22.5:D


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 221
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 221 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A254	

-A254
/22.5:B

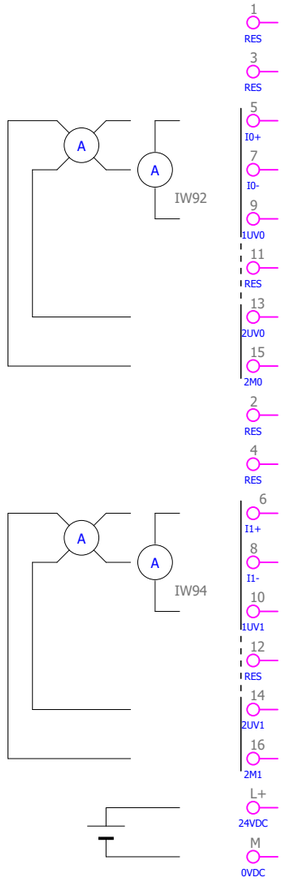

/117.5:F BRZINA MJERENJE 2

/117.6:F KUGLASTI ZATVARAČ A PRITISAK U CJEVOVODU

/22.5:D

/22.5:D

SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


221

223

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 222
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 222 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A255	

-A255
/22.5:B

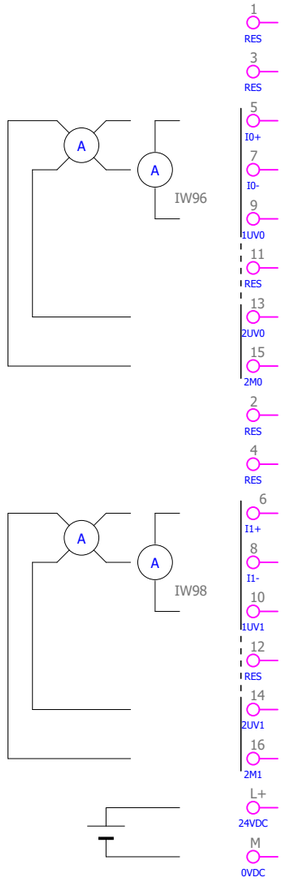

/118.2:F KUGLASTI ZATVARAČ A PRITISAK TURBINE

/118.3:F KUGLASTI ZATVARAČ B PRITISAK U CJEVOVODU

/22.6:D

/22.6:D

SIEMENS


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 223
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 223 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A256	

-A256
/22.6:B

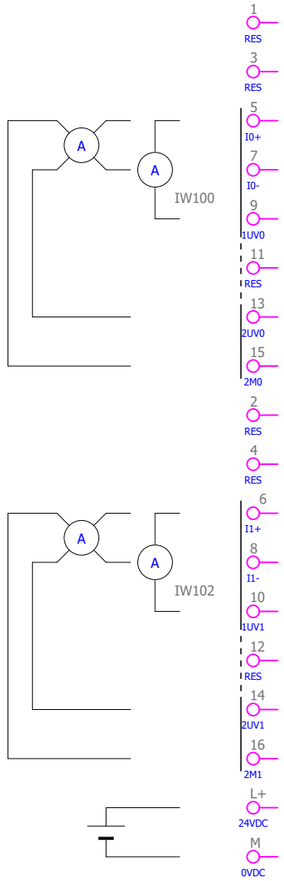

/118.5:F KUGLASTI ZATVARAČ B PRITISAK TURBINE

/118.6:F REZERVA

/22.6:D

/22.6:D

SIEMENS

223

225


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 224
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 224 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A257	

-A257
/22.6:B

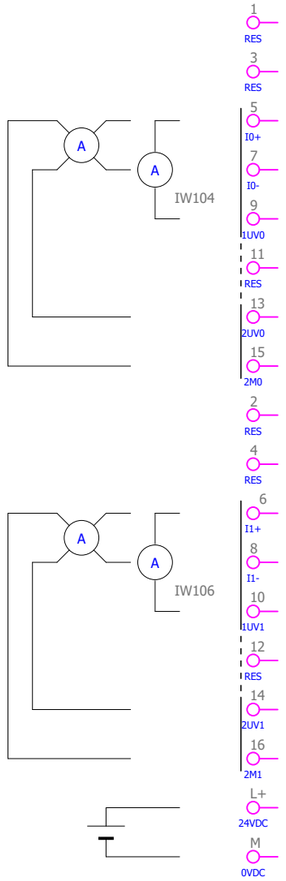

/119.2:F REZERVA

/119.3:F REZERVA


/22.7:D

/22.7:D

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 225
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 225 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A258	

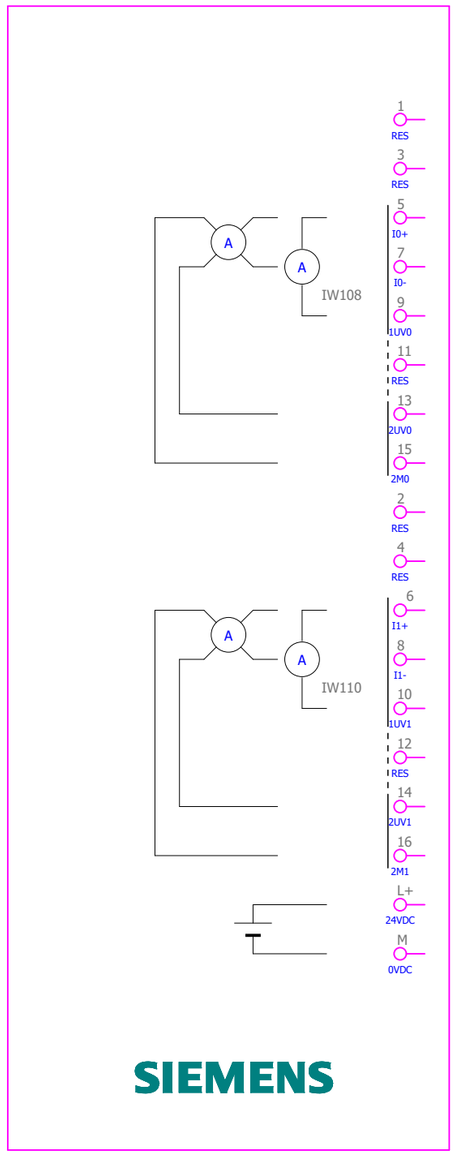

/119.5:F REZERVA

/119.6:F REZERVA

/22.7:D

/22.7:D


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 226
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 226 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A259	

-A259
/22.7:B

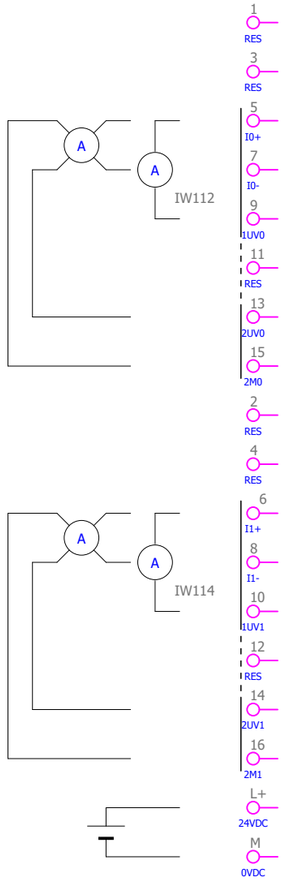

/120.2:F REZERVA

/120.3:F REZERVA

/22.8:D

/22.8:D


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 227
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 227 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni izlazni modul Tip: AQ 4XU/I Standard Broj narudžbe: 6ES7135-6HD00-0BA1 6ES7135-6HD00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A261	

-A261
/23.1:B

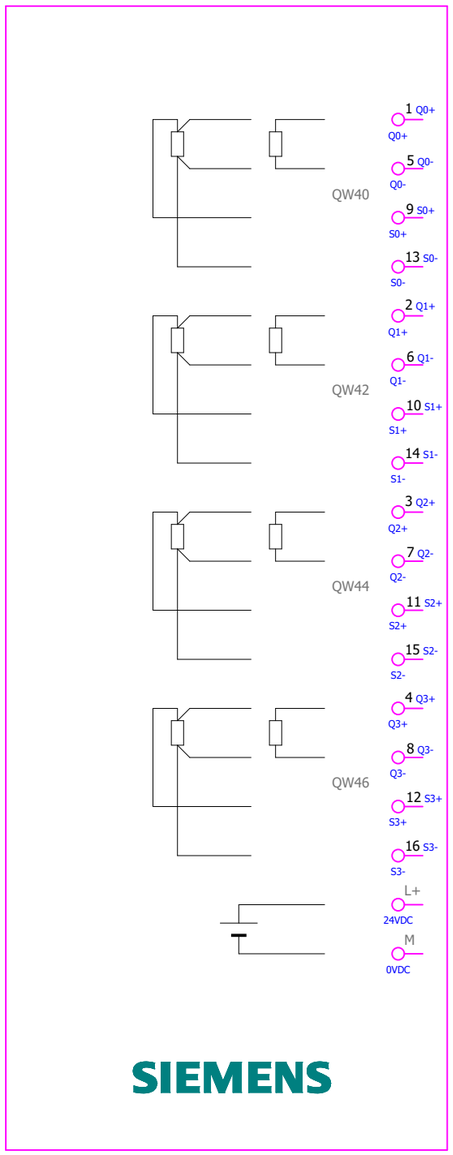

/121.2:B	[U7MEX20 AA040] TURBINA A IGLA 1 PROPORCIONALNI VENTIL – KOMANDA	QW40
/121.3:B	[U7MEX20 AA041] TURBINA A IGLA 2 PROPORCIONALNI VENTIL – KOMANDA	QW42
/121.4:B	[U7MEX20 AA042] TURBINA B IGLA 1 PROPORCIONALNI VENTIL – KOMANDA	QW44
/121.6:B	[U7MEX20 AA043] TURBINA B IGLA 2 PROPORCIONALNI VENTIL – KOMANDA	QW46
/23.1:D		L+
/23.1:D		M


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 228 STRANICA 228 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni izlazni modul Tip: AQ 4XU/I Standard Broj narudžbe: 6ES7135-6HD00-0BA1 6ES7135-6HD00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A262	

-A262
/23.1:B

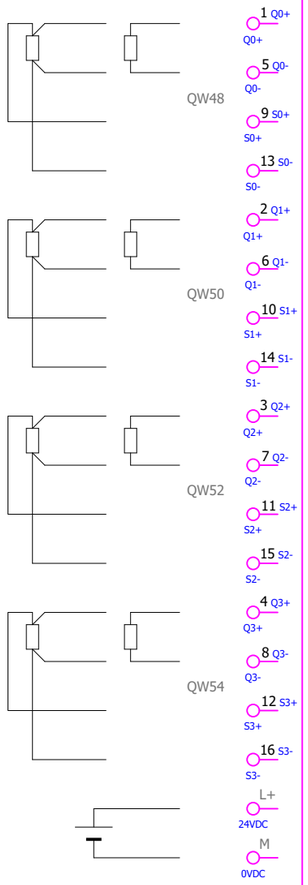

/122.2:B	[U7MEX34 AA010] TURBINA A ODREZAČ PROPORCIONALNI VENTIL - KOMANDA	
/122.3:B	[U7MEX34 AA021] TURBINA B ODREZAČ PROPORCIONALNI VENTIL - KOMANDA	
/122.4:B	BRZINA TURBINE	
/122.6:B	REZERVA	
/23.2:D		
/23.2:D		

SIEMENS


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 229
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 229 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni izlazni modul Tip: AQ 4XU/I Standard Broj narudžbe: 6ES7135-6HD00-0BA1 6ES7135-6HD00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A263	

-A263
/23.2:B

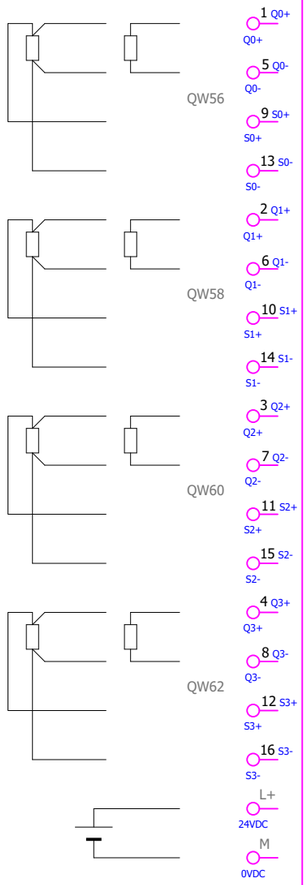

QW56	/123.2:B	REZERVA
QW58	/123.3:B	REZERVA
QW60	/123.4:B	REZERVA
QW62	/123.6:B	REZERVA
L+	/23.2:D	
M	/23.2:D	

SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 230
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 230 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1					

PRAZNA STRANICA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 2 PREGLED AQ	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 231
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 231 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1					


PRAZNA STRANICA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AQ	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 232
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 232 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	CPU 1510SP-1 PN, 200KB Prog., 1MB podaci SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN za ET 200SP, radna memorija 200 KB za program i 1 MB za podatke 6ES7510-1DK03-0AB0 ET 200SP, BA 2XRJ45 6ES7193-6AR00-0AA0 Memorijska kartica Order No.: 6ES7954-8LE03-0AA0 Type: 12 MB Order No.: 6ES7954-8LE03-0AA0	Siemens	+U7CBC10	-A300	

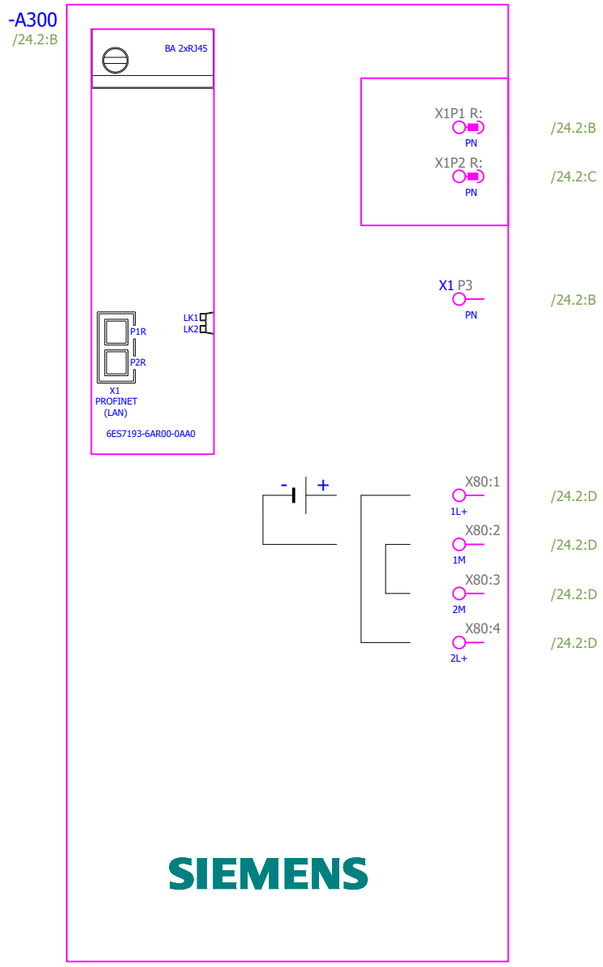


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 3 PREGLED KOMUNIKACIJA.	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 233
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 233 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	CP 1542SP-1 Komunikacijski procesor CP 1542SP-1 za spajanje SIMATIC ET 200SP na Industrial Ethernet: Open IE komunikacija (TCP/IP, ISO-ON-TCP, UDP), PG/OP, S7 routing, IP-broadcast/multicast, SNMPV1, DHCP, E-MAIL, IPV4/IPV6, vremenska sinkronizacija VIA NTP, pristup 6GK7542-6UX00-0XE0 ET 200SP, BA 2XRJ45 6ES7193-6AR00-0AA0	Siemens	+U7CBC10	-A301	

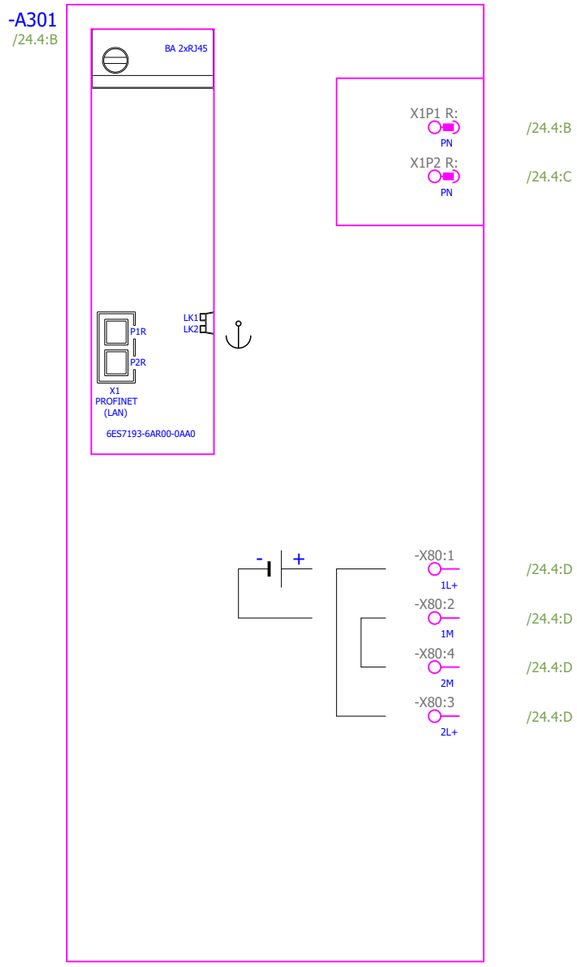


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 3 PREGLED KOMUNIKACIJA.	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 234
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 234 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Vrsta: AI 4xRTD/TC High Feature Broj narudžbe: 6ES7134-6JD00-0CA1 6ES7134-6JD00-0CA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+U7CBC10	-A344	

-A344
/24.5:B

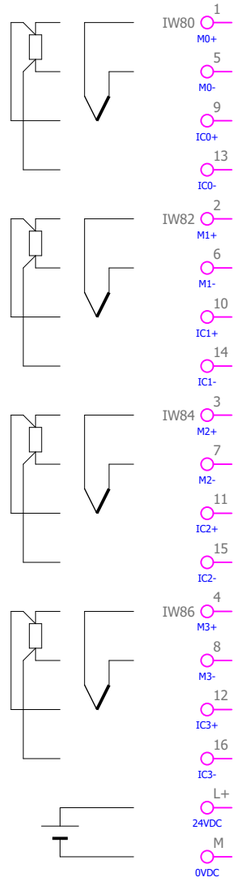

/127.1:F	TURBINA A TEMPERATURA LEŽAJA
/127.1:F	
/127.2:F	
/127.2:F	
/127.3:F	TURBINA A TEMPERATURA ULJA
/127.3:F	
/127.3:F	
/127.4:F	
/127.5:F	TURBINA B TEMPERATURA LEŽAJA
/127.5:F	
/127.5:F	
/127.5:F	
/127.7:F	TURBINA B TEMPERATURA ULJA
/127.7:F	
/127.7:F	
/127.7:F	
/24.5:D	
/24.5:D	


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 3 PREGLED RTD/TC	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 235 STRANICA 235 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Vrsta: AI 4xRTD/TC High Feature Broj narudžbe: 6ES7134-6JD00-0CA1 6ES7134-6JD00-0CA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A345	

-A345
/24.5:B

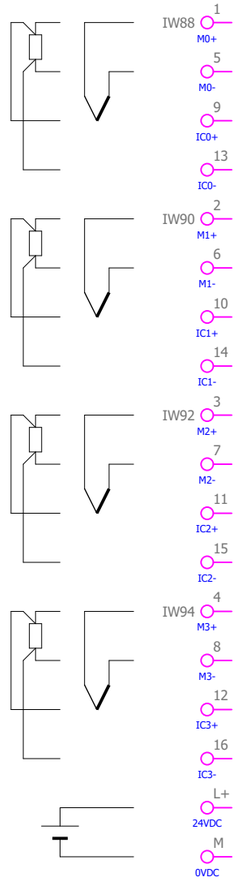

/128.1:F REZERVA
/128.1:F
/128.2:F
/128.2:F
/128.1:F REZERVA
/128.1:F
/128.2:F
/128.2:F
/128.1:F REZERVA
/128.1:F
/128.2:F
/128.2:F
/128.1:F REZERVA
/128.1:F
/128.2:F
/128.2:F
/24.5:D
/24.6:D

235

237


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 3 PREGLED RTD/TC	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 236
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 236 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Uređaj za nadzor snage Napajanje: 24 ... 60 VDC LCD 96x96 mm Tip: SENTRON PAC3220 Order No.: 7KM3220-1BA01-1EA0 Komutirani Ethernet PROFINET modul V3 7KM9300-0AE02-0AA0	Siemens	+U7CBC10	-P101	

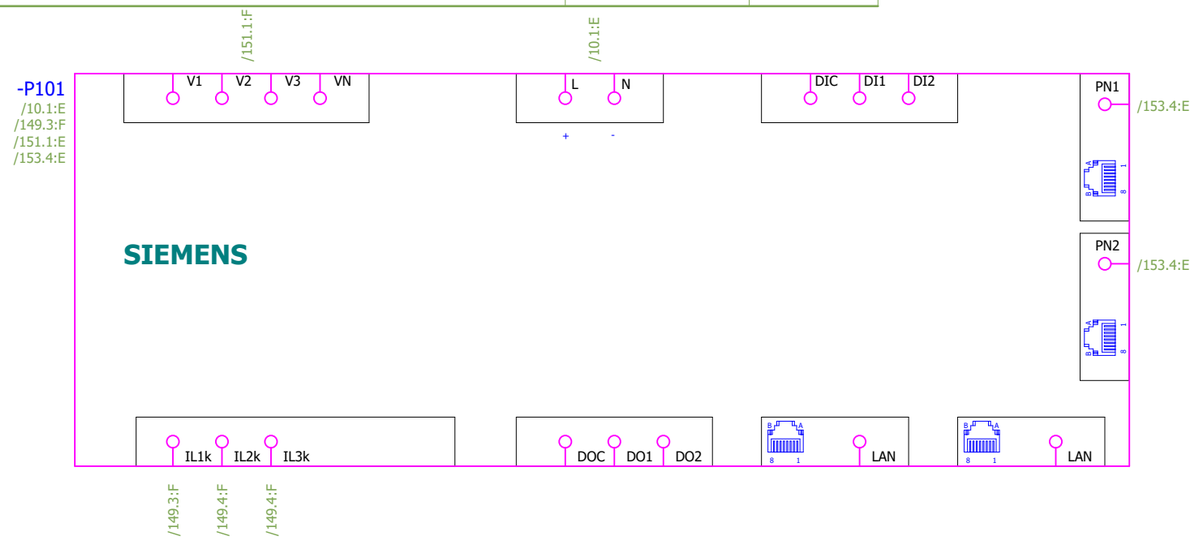

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				MULTIMETAR 1	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 237
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 237 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Uređaj za nadzor snage Napajanje: 24 ... 60 VDC LCD 96x96 mm Tip: SENTRON PAC3220 Order No.: 7KM3220-1BA01-1EA0 Komutirani Ethernet PROFINET modul V3 7KM9300-0AE02-0AA0	Siemens	+U7CBC10	-P201	

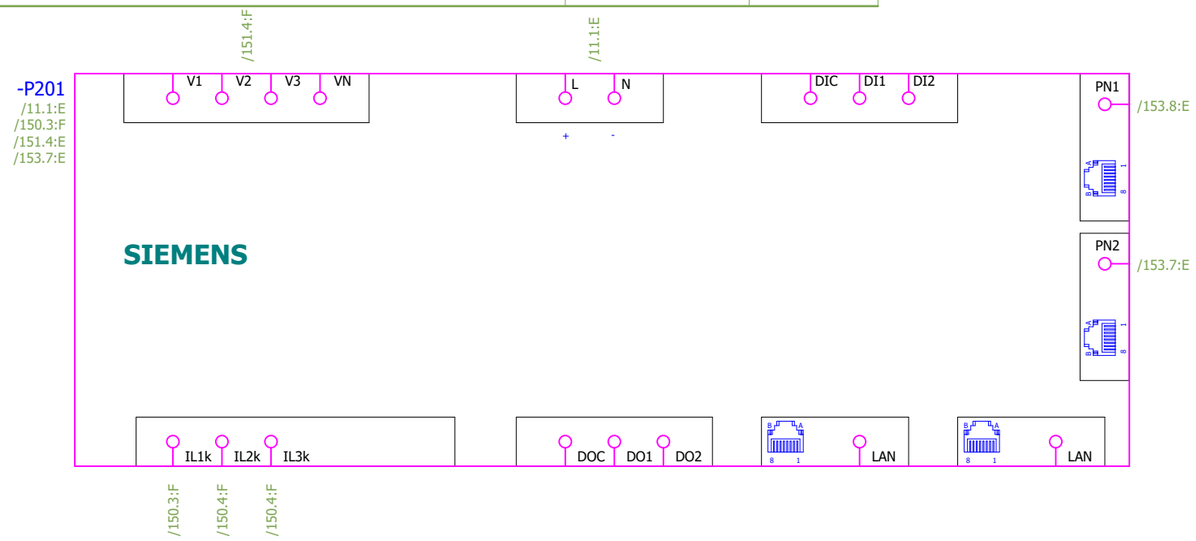


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				MULTIMETAR 2	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 238
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 238 / 290




	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Ethernet switch 24 V DC 8x 10/100 Mbit/s upredena parica s RJ45 utičnicama LED dijagnostika Tip: Scalance XB008 Broj narudžbe: 6GK5008-0BA10-1AB2 6GK5008-0BA10-1AB2	Siemens	+U7CBC10	-U300	

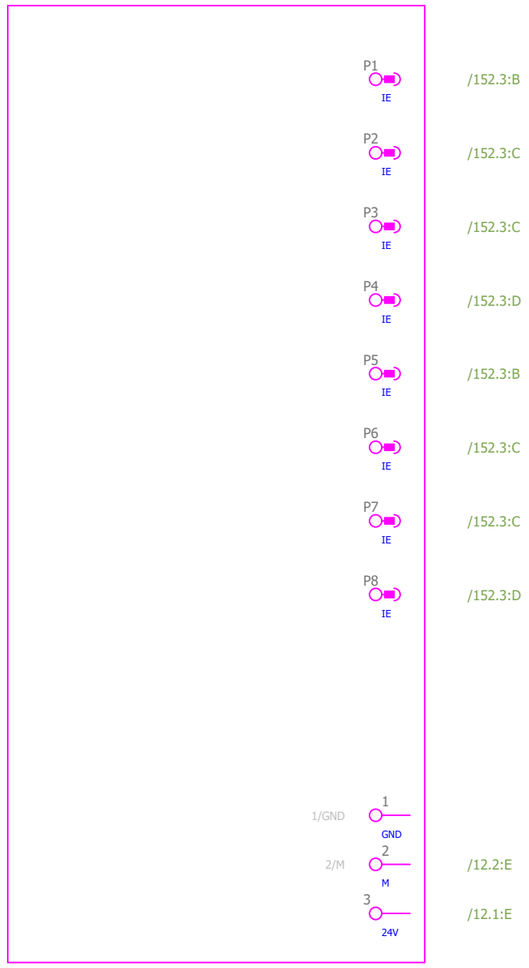

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3





Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 SWITCH	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 239
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 239 / 290

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	Grijač Nazivna snaga: 100W Ulazni napon: 110-250V Narudžbeni br.: HT100	Alfa Electric			
			+U7CBC10	-R101	/7.4:F
2			+U7CBC10	-R102	/7.5:F
	Rasvjeta: LED svjetiljka za tanko kućište, 13 W, 100 do 230 V, 50H, 838×23×36 mm Narudžbeni br.: LL413W-100-230V	ALFA ELECTRIC			
1			+U7CBC10	-E101	/7.3:F
	1 NC kontakt 0-60 °C 10A Narudžbeni br.: THR02	Alfa Electric			
1			+U7CBC10	-B101	/7.4:E
	Termostat NO kontakt 0...+60°C Tip: THV02 Narudžbeni br.: THV02	Alfa Electric			
1			+U7CBC10	-B103	/7.6:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 240
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 240 / 290

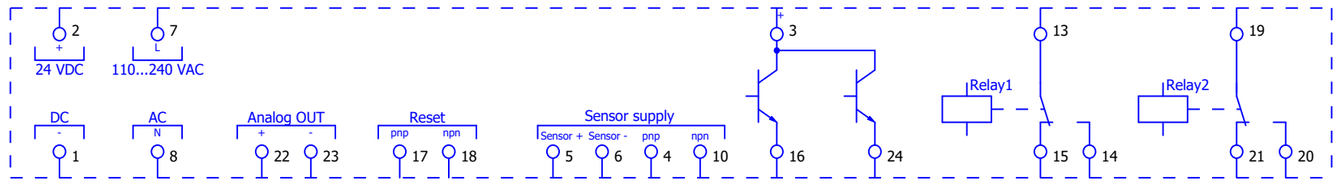Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	Dioda Konfiguracije strujnog kruga: dvostruki krug dioda, dvije diode zajednička katoda, dvije diode zajednička anoda, jedna dioda Vf - Propusni napon: 1.35 V Vr - Reverzni napon: 800 V Tip: DD100KB80 Narudžbeni br.: 197-DD100KB80				
			+U7CBC10	-V1	/8.1:B
2			+U7CBC10	-V2	/8.2:B
	Higrostat Higrostat, Nazivni napon 120-240 V AC, Nazivna struja 10-5 A 10-90 %RF Broj narudžbe: IGR%6F Narudžbeni br.: IGR35F				
1			+U7CBC10	-B102	/7.5:E
	Relej za nadzor brzine Nazivni napon: 110...240VAC (50...60Hz)/27Hz (tip. 24VDC) Izlazi: 2 relejna + 2 tranzistorska Analogni izlaz: 0/4...20mA Ulazi impulsa: pnp/npn, NAMUR (24V) Ulazna frekvencija (maks.): 5kHz (sukladno min. duljini impulsa/pauze 0.1ms) Raspon podešenja: 1...60000 imp/min (0.1...1000Hz)	ifm electronic			
			+U7CBC10	-B111	/78.4:F /78.4:F
2			+U7CBC10	-B211	/126.4:F /126.4:F
	Analogni pokazni instrument Skala: 0-200% Ulazni signal: 4-20mA Narudžbeni br.: MA19LN A900X000008	LUMEL			
1			+U7CBC10	-P1	/74.2:D
	Vremenski relej Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0.1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj Narudžbeni br.: 2910140	Phoenix Contact			
			+U7CBC10	-2K201	/46.7:D /129.2:B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34



Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 241
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 241 / 290

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	Vremenski relej Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0.1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj Narudžbeni br.: 2910140	Phoenix Contact				
			+U7CBC10	-2K202	/46.8:D	/129.3:B
			+U7CBC10	-2K203	/47.1:D	/129.4:B
			+U7CBC10	-2K204	/47.2:D	/129.4:B
			+U7CBC10	-2K205	/47.4:D	/129.7:B
			+U7CBC10	-2K206	/47.5:D	/130.2:B
			+U7CBC10	-2K207	/47.6:D	/130.3:B
			+U7CBC10	-2K208	/47.7:D	/130.4:B
			+U7CBC10	-2K209	/48.1:D	/131.2:B
			+U7CBC10	-2K210	/48.2:D	/131.3:B
			+U7CBC10	-2K211	/48.3:D	/131.4:B
			+U7CBC10	-2K212	/49.2:D	/132.6:B
			+U7CBC10	-2K213	/49.3:D	/132.7:B
			+U7CBC10	-2K214	/49.6:D	/133.6:C
			+U7CBC10	-2K215	/51.4:D	/146.6:B
			+U7CBC10	-2K216	/51.5:D	/145.6:B
			+U7CBC10	-2K217	/51.5:D	
			+U7CBC10	-2K218	/51.6:D	
			+U7CBC10	-2K219	/51.7:D	
			+U7CBC10	-2K220	/51.8:D	
			+U7CBC10	-2K221	/52.1:D	/146.2:B
			+U7CBC10	-2K222	/52.2:D	/146.3:B
			+U7CBC10	-2K223	/52.3:D	/146.4:B
24			+U7CBC10	-2K224	/52.4:D	/145.6:B
	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact				
			+U7CBC10	-2K01	/46.1:D	/142.2:C
			+U7CBC10	-2K02	/46.2:D	/143.1:A
			+U7CBC10	-2K03	/47.8:D	/131.1:B
			+U7CBC10	-2K04	/48.5:D	/131.5:B
			+U7CBC10	-2K05	/52.7:D	
			+U7CBC10	-2K06	/52.8:D	/142.2:C


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 242 STRANICA 242 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact			 		
			+U7CBC10	-2K07	/53.2:D	/133.4:B	
			+U7CBC10	-2K08	/53.4:D	/133.5:B	
			+U7CBC10	-2K09	/53.5:D	/133.7:C	
			+U7CBC10	-2K10	/53.6:D	/129.6:B	
			+U7CBC10	-2K11	/53.7:D		
			+U7CBC10	-2K12	/54.1:D		
			+U7CBC10	-2K13	/54.2:D		
			+U7CBC10	-2K14	/54.3:D		
			+U7CBC10	-2K15	/54.4:D		
			+U7CBC10	-2K16	/54.5:D		
			+U7CBC10	-2K17	/54.6:D		
			+U7CBC10	-2K18	/55.1:D		
			+U7CBC10	-2K19	/55.2:D		
			+U7CBC10	-2K20	/55.3:D		
			+U7CBC10	-2K21	/55.4:D		
			+U7CBC10	-2K22	/46.3:D		
			+U7CBC10	-2K23	/46.4:D		
			+U7CBC10	-2K24	/46.5:D		
25			+U7CBC10	-2K25	/46.6:D	/130.4:B	
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact			  		
			+U7CBC10	-1K11	/29.1:D	/29.1:E	/82.1:E
			+U7CBC10	-1K12	/29.2:D	/29.2:E	/82.2:E
			+U7CBC10	-1K13	/29.3:D	/29.3:E	/82.3:E
			+U7CBC10	-1K14	/29.4:D	/29.4:E	/82.4:E
			+U7CBC10	-1K15	/29.5:D	/29.5:E	/82.5:E
			+U7CBC10	-1K16	/29.6:D	/29.6:E	/82.6:E
			+U7CBC10	-1K17	/29.7:D	/29.7:E	/82.7:E
			+U7CBC10	-1K18	/29.8:D	/29.8:E	/82.8:E
			+U7CBC10	-1K21	/30.1:D	/30.1:E	/83.1:E
			+U7CBC10	-1K22	/30.2:D	/30.2:E	/83.2:E


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Aparatna lista	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 243
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 243 / 290

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
			+U7CBC10	-1K23	/30.3:D	/30.3:E	/83.3:E
			+U7CBC10	-1K24	/30.4:D	/30.4:E	/83.4:E
			+U7CBC10	-1K25	/30.5:D	/30.5:E	/83.5:E
			+U7CBC10	-1K26	/30.6:D	/30.6:E	/83.6:E
			+U7CBC10	-1K27	/30.7:D	/30.7:E	/83.7:E
			+U7CBC10	-1K28	/30.8:D	/30.8:E	/83.8:E
			+U7CBC10	-1K31	/31.1:D	/31.1:E	/84.1:E
			+U7CBC10	-1K32	/31.2:D	/31.2:E	/84.2:E
			+U7CBC10	-1K33	/31.3:D	/31.3:E	/84.3:E
			+U7CBC10	-1K34	/31.4:D	/31.4:E	/84.4:E
			+U7CBC10	-1K35	/31.5:D	/31.5:E	/84.5:E
			+U7CBC10	-1K36	/31.6:D	/31.6:E	/84.6:E
			+U7CBC10	-1K37	/31.7:D	/31.7:E	/84.7:E
			+U7CBC10	-1K38	/31.8:D	/31.8:E	/84.8:E
			+U7CBC10	-1K41	/32.1:D	/32.1:E	/85.1:E
			+U7CBC10	-1K42	/32.2:D	/32.2:E	/85.2:E
			+U7CBC10	-1K43	/32.3:D	/32.3:E	/85.3:E
			+U7CBC10	-1K44	/32.4:D	/32.4:E	/85.4:E
			+U7CBC10	-1K45	/32.5:D	/32.5:E	/85.5:E
			+U7CBC10	-1K46	/32.6:D	/32.6:E	/85.6:E
			+U7CBC10	-1K47	/32.7:D	/32.7:E	/85.7:E
			+U7CBC10	-1K48	/32.8:D	/32.8:E	/85.8:E
			+U7CBC10	-1K51	/33.1:D	/33.1:E	/86.1:E
			+U7CBC10	-1K52	/33.2:D	/33.2:E	/86.2:E
			+U7CBC10	-1K53	/33.3:D	/33.3:E	/86.3:E
			+U7CBC10	-1K54	/33.4:D	/33.4:E	/86.4:E
			+U7CBC10	-1K55	/33.5:D	/33.5:E	/86.5:E
			+U7CBC10	-1K56	/33.6:D	/33.6:E	/86.6:E
			+U7CBC10	-1K57	/33.7:D	/33.7:E	/86.7:E
			+U7CBC10	-1K58	/33.8:D	/33.8:E	/86.8:E
			+U7CBC10	-1K61	/34.1:D	/34.1:E	/87.1:E
			+U7CBC10	-1K62	/34.2:D	/34.2:E	/87.2:E
			+U7CBC10	-1K63	/34.3:D	/34.3:E	/87.3:E
			+U7CBC10	-1K64	/34.4:D	/34.4:E	/87.4:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 244
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 244 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
			+U7CBC10	-1K65	/34.5:D	/34.5:E	/87.5:E
			+U7CBC10	-1K66	/34.6:D	/34.6:E	/87.6:E
			+U7CBC10	-1K67	/34.7:D	/34.7:E	/87.7:E
			+U7CBC10	-1K68	/34.8:D	/34.8:E	/87.8:E
			+U7CBC10	-1K71	/35.1:D	/35.1:E	/88.1:E
			+U7CBC10	-1K72	/35.2:D	/35.2:E	/88.2:E
			+U7CBC10	-1K73	/35.3:D	/35.3:E	/88.3:E
			+U7CBC10	-1K74	/35.4:D	/35.4:E	/88.4:E
			+U7CBC10	-1K75	/35.5:D	/35.5:E	/88.5:E
			+U7CBC10	-1K76	/35.6:D	/35.6:E	/88.6:E
			+U7CBC10	-1K77	/35.7:D	/35.7:E	/88.7:E
			+U7CBC10	-1K78	/35.8:D	/35.8:E	/88.8:E
			+U7CBC10	-1K81	/36.1:D	/36.1:E	/89.1:E
			+U7CBC10	-1K82	/36.2:D	/36.2:E	/89.2:E
			+U7CBC10	-1K83	/36.3:D	/36.3:E	/89.3:E
			+U7CBC10	-1K84	/36.4:D	/36.4:E	/89.4:E
			+U7CBC10	-1K85	/36.5:D	/36.5:E	/89.5:E
			+U7CBC10	-1K86	/36.6:D	/36.6:E	/89.6:E
			+U7CBC10	-1K87	/36.7:D	/36.7:E	/89.7:E
			+U7CBC10	-1K88	/36.8:D	/36.8:E	/89.8:E
			+U7CBC10	-1K91	/37.1:D	/37.1:E	/90.1:E
			+U7CBC10	-1K92	/37.2:D	/37.2:E	/90.2:E
			+U7CBC10	-1K93	/37.3:D	/37.3:E	/90.3:E
			+U7CBC10	-1K94	/37.4:D	/37.4:E	/90.4:E
			+U7CBC10	-1K95	/37.5:D	/37.5:E	/90.5:E
			+U7CBC10	-1K96	/37.6:D	/37.6:E	/90.6:E
			+U7CBC10	-1K97	/37.7:D	/37.7:E	/90.7:E
			+U7CBC10	-1K98	/37.8:D	/37.8:E	/90.8:E
			+U7CBC10	-1K101	/38.1:D	/38.1:E	/91.1:E
			+U7CBC10	-1K102	/38.2:D	/38.2:E	/91.2:E
			+U7CBC10	-1K103	/38.3:D	/38.3:E	/91.3:E
			+U7CBC10	-1K104	/38.4:D	/38.4:E	/91.4:E
			+U7CBC10	-1K105	/38.5:D	/38.5:E	/91.5:E
			+U7CBC10	-1K106	/38.6:D	/38.6:E	/91.6:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3





Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Aparatna lista	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 245
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 245 / 290

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
			+U7CBC10	-1K107	/38.7:D	/38.7:E	/91.7:E
			+U7CBC10	-1K108	/38.8:D	/38.8:E	/91.8:E
			+U7CBC10	-1K111	/39.1:D	/39.1:E	/92.1:E
			+U7CBC10	-1K112	/39.2:D	/39.2:E	/92.2:E
			+U7CBC10	-1K113	/39.3:D	/39.3:E	/92.3:E
			+U7CBC10	-1K114	/39.4:D	/39.4:E	/92.4:E
			+U7CBC10	-1K115	/39.5:D	/39.5:E	/92.5:E
			+U7CBC10	-1K116	/39.6:D	/39.6:E	/92.6:E
			+U7CBC10	-1K117	/39.7:D	/39.7:E	/92.7:E
			+U7CBC10	-1K118	/39.8:D	/39.8:E	/92.8:E
			+U7CBC10	-1K121	/40.1:D	/40.1:E	/93.1:E
			+U7CBC10	-1K122	/40.2:D	/40.2:E	/93.2:E
			+U7CBC10	-1K123	/40.3:D	/40.3:E	/93.3:E
			+U7CBC10	-1K124	/40.4:D	/40.4:E	/93.4:E
			+U7CBC10	-1K125	/40.5:D	/40.5:E	/93.5:E
			+U7CBC10	-1K126	/40.6:D	/40.6:E	/93.6:E
			+U7CBC10	-1K127	/40.7:D	/40.7:E	/93.7:E
			+U7CBC10	-1K128	/40.8:D	/40.8:E	/93.8:E
			+U7CBC10	-1K131	/41.1:D	/41.1:E	/94.1:E
			+U7CBC10	-1K132	/41.2:D	/41.2:E	/94.2:E
			+U7CBC10	-1K133	/41.3:D	/41.3:E	/94.3:E
			+U7CBC10	-1K134	/41.4:D	/41.4:E	/94.4:E
			+U7CBC10	-1K135	/41.5:D	/41.5:E	/94.5:E
			+U7CBC10	-1K136	/41.6:D	/41.6:E	/94.6:E
			+U7CBC10	-1K137	/41.7:D	/41.7:E	/94.7:E
			+U7CBC10	-1K138	/41.8:D	/41.8:E	/94.8:E
			+U7CBC10	-1K141	/42.1:D	/42.1:E	/95.1:E
			+U7CBC10	-1K142	/42.2:D	/42.2:E	/95.2:E
			+U7CBC10	-1K143	/42.3:D	/42.3:E	/95.3:E
			+U7CBC10	-1K144	/42.4:D	/42.4:E	/95.4:E
			+U7CBC10	-1K145	/42.5:D	/42.5:E	/95.5:E
			+U7CBC10	-1K146	/42.6:D	/42.6:E	/95.6:E
			+U7CBC10	-1K147	/42.7:D	/42.7:E	/95.7:E
			+U7CBC10	-1K148	/42.8:D	/42.8:E	/95.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 246
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 246 / 290

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
			+U7CBC10	-1K151	/43.1:D	/43.1:E	/96.1:E
			+U7CBC10	-1K152	/43.2:D	/43.2:E	/96.2:E
			+U7CBC10	-1K153	/43.3:D	/43.3:E	/96.3:E
			+U7CBC10	-1K154	/43.4:D	/43.4:E	/96.4:E
			+U7CBC10	-1K155	/43.5:D	/43.5:E	/96.5:E
			+U7CBC10	-1K156	/43.6:D	/43.6:E	/96.6:E
			+U7CBC10	-1K157	/43.7:D	/43.7:E	/96.7:E
120			+U7CBC10	-1K158	/43.8:D	/43.8:E	/96.8:E
	Ventilator i rešetka Nazivni napon: 230VAC Nazivna frekvencija: 50Hz Nazivna struja: 0.21A Nazivna snaga: 35W Narudžbeni br.: SK3240.100+SK3240.200	Rittal					
			+U7CBC10	-M101	/7.6:F		
2			+U7CBC10	-M102	/7.7:F		
	DIN Utičnica Napon: 250V, 50Hz Nazivna struja: 16A Narudžbeni br.: A9A15310	Schneider Electric					
1			+U7CBC10	-X101	/7.2:F		
	2-polni DC rastavljač 2P istosmjerni rastavljač Nazivna struja: 50 A Izolacijski napon: 1000 VDC Narudžbeni br.: A9N61690	Schneider Electric					
			+U7CBC10	-SV1	/8.1:D		
2			+U7CBC10	-SV2	/8.2:D		

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 247
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 247 / 290

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)					
	Distribucijski blok Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instalacijama. Narudžbeni br.: LGY112510	Schneider Electric								
			+U7CBC10	-U50	/8.1:A					
			+U7CBC10	-U51	/8.1:B					
3			+U7CBC10	-U52	/9.1:F	/10.1:A	/11.1:A	/12.1:A	/13.1:A	/14.1:A
	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2 C/O 24VDC 5A Nazivni napon svitka: 24VDC Nazivna kontaktna struja: 5A 2 CO, baza: RGZE1S48M Zaštitna dioda: RXM040W Narudžbeni br.: RXG22BD Utičnica Tip: RGZE1S48M Za RXG2.. releji Zaštitna dioda 6-250VDC Tip: RXM040W	Schneider Electric								
			+U7CBC10	-2K401	/47.3:D	/129.5:B				
			+U7CBC10	-2K402	/52.5:D	/146.4:B	/145.2:B			
			+U7CBC10	-2K403	/52.6:D	/146.5:B	/145.3:B			
			+U7CBC10	-2K404	/53.8:D	/81.2:D	/140.2:B			
			+U7CBC10	-2K405	/54.7:D	/140.3:B				
			+U7CBC10	-2K406	/54.8:D	/81.3:D	/140.2:C			
			+U7CBC10	-2K407	/106.8:D	/28.2:D	/138.2:B			
			+U7CBC10	-2K408	/107.7:D	/138.3:B				
			+U7CBC10	-2K409	/107.8:D	/28.3:D	/138.2:C			
10			+U7CBC10	-2K410	/53.3:D	/144.3:B	/144.5:B			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 248
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 248 / 290

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)				
	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O 24VDC 6A 6 A 4 CO Sa LED diodom S gumbom za testiranje koji se može zaključati 24 V DC Narudžbeni br.: RXM4AB2BD Utičnica Tip: RXZE2S114M Za RXM2/RXM4 releje Vijčani spojnici Odvojeni kontakt Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC Tip: SE.RZM040W Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Schneider Electric							
			+U7CBC10	-2K301	/48.6:D	/131.6:B	/131.7:B	/68.1:D	/68.5:D
			+U7CBC10	-2K302	/48.7:D	/131.8:B	/132.1:B	/69.1:D	/69.5:D
			+U7CBC10	-2K303	/48.8:D	/132.2:B	/132.3:B	/70.1:D	/70.5:D
			+U7CBC10	-2K304	/49.1:D	/132.4:B	/132.5:B	/71.1:D	/71.5:D
			+U7CBC10	-2K305	/49.4:D	/132.8:B	/133.1:B	/72.1:D	/72.5:D
			+U7CBC10	-2K306	/49.5:D	/133.2:B	/133.3:B	/73.1:D	/73.5:D
			+U7CBC10	-K100	/25.1:E	/27.1:D	/80.1:D		
			+U7CBC10	-K101	/25.2:E	/27.2:D	/80.2:D		
			+U7CBC10	-K102	/25.3:E	/27.3:D	/80.3:D		
			+U7CBC10	-K103	/25.4:E	/27.4:D	/80.5:D	/140.1:B	
			+U7CBC10	-K104	/25.5:E	/27.5:D	/80.4:D	/138.1:B	
			+U7CBC10	-K105	/25.6:E	/27.8:D	/80.8:D		
			+U7CBC10	-K106	/25.8:E	/27.6:D	/80.6:D		
			+U7CBC10	-K150	/138.1:E	/68.3:B	/68.4:B	/121.2:C	/121.2:C
			+U7CBC10	-K151	/138.2:E	/69.3:B	/69.4:B	/121.3:C	/121.3:C
			+U7CBC10	-K152	/138.3:E	/70.3:B	/70.4:B	/121.4:C	/121.5:C
			+U7CBC10	-K153	/138.4:E	/71.3:B	/71.4:B	/121.6:C	/121.6:C
			+U7CBC10	-K154	/138.5:E	/72.3:B	/72.4:B	/122.2:C	/122.2:C
			+U7CBC10	-K155	/138.6:E	/73.3:B	/73.4:B	/122.3:C	/122.3:C
			+U7CBC10	-K156	/138.7:E	/74.2:B	/74.3:B	/74.3:B	/74.4:B
			+U7CBC10	-K157	/138.8:E	/74.5:B	/74.6:B	/74.6:B	/74.7:B
			+U7CBC10	-K158	/139.1:E	/75.2:B	/75.3:B	/75.3:B	/75.4:B
			+U7CBC10	-K159	/139.2:E				/140.1:D
			+U7CBC10	-K250	/140.1:E	/68.3:C	/68.4:C	/121.2:B	/121.2:B
			+U7CBC10	-K251	/140.2:E	/69.3:C	/69.4:C	/121.3:B	/121.3:B
			+U7CBC10	-K252	/140.3:E	/70.3:C	/70.4:C	/121.4:B	/121.5:B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34



Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 249
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 249 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)				
	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O 24VDC 6A 6 A 4 CO Sa LED diodom S gumbom za testiranje koji se može zaključati 24 V DC Narudžbeni br.: RXM4AB2BD Utičnica Tip: RXZE2S114M Za RXM2/RXM4 releje Vijčani spojnici Odvojeni kontakt Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC Tip: SE.RZM040W Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Schneider Electric							
			+U7CBC10	-K253	/140.4:E	/71.3:C	/71.4:C	/121.6:B	/121.6:B
			+U7CBC10	-K254	/140.5:E	/72.3:C	/72.4:C	/122.2:B	/122.2:B
			+U7CBC10	-K255	/140.6:E	/73.3:C	/73.4:C	/122.3:B	/122.3:B
			+U7CBC10	-K256	/140.7:E	/122.4:B	/122.5:B	/122.6:B	/122.6:B
			+U7CBC10	-K257	/140.8:E	/123.2:B	/123.2:B	/123.3:B	/123.3:B
			+U7CBC10	-K258	/141.1:E	/123.4:B	/123.5:B	/123.6:B	/123.6:B
33			+U7CBC10	-K259	/141.2:E				/138.1:D
	Krajnja sklopka Krajnji prekidač, granični prekidači XC Standard, XCKN, klip na metalnom kraju, 1NC+1 NO, uskočnik, Pg11 Narudžbeni br.: XCKN2110G11	Schneider Electric							
1			+U7CBC10	-S101	/7.3:E				
	SIRIUS kontaktorski relej Relej kontaktora, 4NO, 24VDC, s integriranom diodom, veličina S00, vijčani terminal Narudžbeni br.: 3RH2140-1FB40 Pomoćni kontaktni blok, 4NC Tip: 3RH2911-1GA04 Pomoćni kontaktni blok, 4NC, kompatibilan samo s kontaktorskim relejima 3RH2140 i 3RH2440, na vijak, DIN EN 50012	Siemens							
			+U7CBC10	-K302	/143.3:E	/26.4:D	/79.4:D	/133.6:B	/133.7:B	/147.2:C	/143.2:A		
2			+U7CBC10	-K303	/143.4:E					/134.3:B	/134.3:C	/134.3:C	/143.3:A

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 250
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 250 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

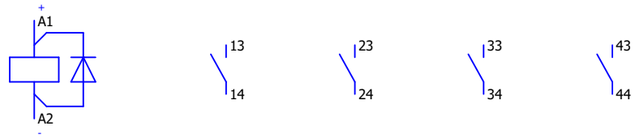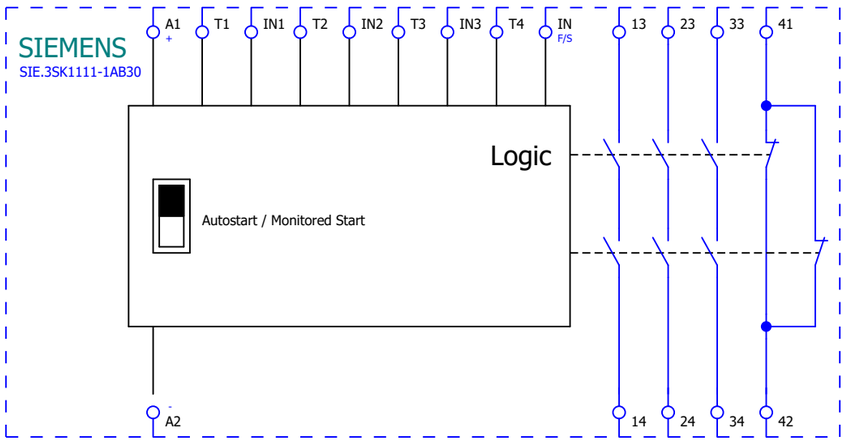Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)			
	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA Narudžbeni br.: 3RH2140-1VB40	Siemens						
			+U7CBC10	-2K105	/48.4:D	/134.2:B	/134.2:C	/134.2:C
			+U7CBC10	-2K106	/49.7:D	/135.1:B	/135.1:C	/135.1:C
			+U7CBC10	-2K107	/49.8:D	/135.2:B	/135.2:C	/135.2:C
			+U7CBC10	-2K108	/50.1:D	/135.3:B	/135.3:C	/135.3:C
			+U7CBC10	-2K109	/50.2:D	/135.4:B	/135.4:C	/135.4:C
			+U7CBC10	-2K110	/50.3:D	/135.5:B	/135.5:C	/135.5:C
			+U7CBC10	-2K111	/50.4:D	/135.6:B	/135.6:C	/135.6:C
			+U7CBC10	-2K112	/50.5:D	/135.7:B	/135.7:C	/135.7:C
			+U7CBC10	-2K113	/50.6:D	/135.8:B	/135.8:C	/135.8:C
			+U7CBC10	-2K114	/50.7:D	/136.1:B	/136.1:C	/136.1:C
			+U7CBC10	-2K115	/50.8:D	/136.3:B	/136.3:C	/136.3:C
			+U7CBC10	-2K116	/51.1:D	/136.5:B	/136.5:C	/136.5:C
			+U7CBC10	-2K117	/51.2:D	/134.5:B	/134.5:C	/134.5:C
			+U7CBC10	-2K118	/51.3:D	/147.3:B	/147.3:C	/147.3:C
15			+U7CBC10	-2K119	/53.1:D			
	SIRIUS sigurnosni relej Osnovna jedinica Standardna serija Krugovi za uključivanje releja 3 NO kontakta plus signalni krug releja 1 NC kontakt Us = 24 V AC/DC vijčani terminal Narudžbeni br.: 3SK1111-1AB30	Siemens						
1			+U7CBC10	-K301	/143.2:C			/143.4:E

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 251 STRANICA 251 / 290
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34



Format ISO/DIN A3

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	ILLUM. TIPKA GLJIVICA, 40MM, CRVENA Osvijetljena gljivasta tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, 40 mm, zatvaranje, mehanizam povuci i otključaj Narudžbeni br.: 3SU1051-1BA20-0AA0 LED MODUL, CRVENI Tip: 3SU1401-1BB20-1AA0 LED MODUL S INTEGRIRANOM LED 24V AC/DC, CRVENI, NAVIJAČNI TERMINAL, ZA MONTAŽU NA PREDNJU PLOČU ZAŠTITNI OVRATNIK Tip: 3SU1900-0DY30-0AA0 ZAŠTITNI OVRATNIK ZA EM. TIPKA STOP GLJIVICA, BEZ ILI SA RONIS BRAVOM, ŽUTA, PLASTIČNA DRŽAČ, KONTAKTNI MODUL 1NC,1NC Tip: 3SU1550-1AA10-1PA0 Držač za 3 modula, metalni, 1 NC, 1 NC, vijčana stezaljka Modul s jednim kontaktom, 1 NC Tip: 3SU1400-1AA10-1CA0 Modul kontakata s 1 NC kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens			
1			+U7CBC10	-S301	/26.3:D /55.8:D /79.3:D /142.1:B
	TIPKA, CRNA Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1150-0AB10-1BA0 Držač oznake Tip: 3SU1900-0AH10-0AA0 Držač naljepnica, 22 mm, ravan, okvir zaobljen na dnu crn, za pločicu s naljepnicama 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens			
1			+U7CBC10	-S302	/26.5:D /79.5:D

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 252
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 252 / 290

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
1	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI, BIJELI Preklopni prekidač, s osvjetljenjem, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, bijeli, kratki, 2 položaja O-I, zadrživ (latching), kut zakretanja 90°, 10:30h/13:30h, s nosačem, 1 NO, na vijak Narudžbeni br.: 3SU1150-2BF60-1BA0 Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Držač oznake Tip: 3SU1900-0AH10-0AA0 Držač naljepnica, 22 mm, ravan, okvir zaobljen na dnu crn, za pločicu s naljepnicama 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7CBC10	-S103	 /26.2:D /79.2:D	
1	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI, BIJELI Preklopni prekidač, s osvjetljenjem, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, bijeli, kratki, 2 položaja O-I, zadrživ (latching), kut zakretanja 90°, 10:30h/13:30h, s nosačem, 1 NO, na vijak Narudžbeni br.: 3SU1150-2BF60-1BA0 Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7CBC10	-S221	 /28.4:D /81.4:D	


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 253
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 253 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	PREKIDAČ NA KLJUČ RONIS, O-I Prekidač RONIS na ključ, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, broj brave SB30, sa 2 ključa, 2 položaja prekidača O-I, zasun, kut aktiviranja 90°, 10:30h/13:30h, izvlačenje ključa O+I, sa držačem, 1 NO+1 NC, vijčana stezaljka, moguće posebne brave: 3SB31, 421, 455 Narudžbeni br.: 3SU1150-4BF11-1FA0 Modul s kontaktima 1NO+1NC Tip: 3SU1400-1AA10-1FA0 Modul s 2 kontakta, 1NO+1NC, vijčane stezaljke, za montažu na vrata Držač oznake Tip: 3SU1900-0AH10-0AA0 Držač naljepnica, 22 mm, ravan, okvir zaobljen na dnu crn, za pločicu s naljepnicama 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7CBC10	-S100	 /26.1:D /79.1:D
1	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB20-1FA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens	+U7CBC10	-S291	 /26.7:D /55.6:D /79.7:D


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 254 STRANICA 254 / 290
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB40-1BA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens			
1			+U7CBC10	-S290	/26.8:D /55.7:D /79.8:D
	SVJETLOSNI INDIKATOR, CRVENI Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-6AA20-1AA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens			
1			+U7CBC10	-H106	/145.3:D
	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-6AA30-1AA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens			
1			+U7CBC10	-H105	/145.2:D
	SVJETLO INDIKATORA, BIJELO Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-6AA60-1AA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens			
1			+U7CBC10	-H102	/55.5:D

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3




Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 255
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 255 / 290

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	FID sklopka FID sklopka, 10 kA, 1P+N, tip AC, 30 mA, C-krivulja, In: 13 A, Un AC: 230 V Narudžbeni br.: 5SU1354-1KK13	Siemens				
1			+U7CBC10	-F0	/7.2:E	
	Zaštitni prekidač 230/400V 10kA 1-pol B karakteristika 2A Narudžbeni br.: 5SY4102-6 Pomoćni kontakt Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7CBC10	-F134	/10.4:B	/25.4:C
			+U7CBC10	-F135	/10.6:B	
			+U7CBC10	-F234	/11.4:B	/25.5:C
			+U7CBC10	-F235	/11.6:B	
			+U7CBC10	-F332	/12.2:B	/25.7:B
6			+U7CBC10	-F347	/14.3:B	
	Minijaturni prekidač Narudžbeni br.: 5SY4106-6 Pomoćni kontakt Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7CBC10	-F131	/10.1:B	/25.4:B
			+U7CBC10	-F132	/10.2:B	/25.4:B
			+U7CBC10	-F133	/10.3:B	/25.4:C
			+U7CBC10	-F231	/11.1:B	/25.5:B
			+U7CBC10	-F232	/11.2:B	/25.5:B
			+U7CBC10	-F233	/11.3:B	/25.5:C
			+U7CBC10	-F331	/12.1:B	/25.7:B
			+U7CBC10	-F333	/12.3:B	/25.7:C
			+U7CBC10	-F334	/12.4:B	/25.7:C
			+U7CBC10	-F335	/12.6:B	/25.7:C
			+U7CBC10	-F338	/13.1:B	/25.6:B
			+U7CBC10	-F339	/13.2:B	/25.8:B
			+U7CBC10	-F340	/13.3:B	/25.8:C
			+U7CBC10	-F342	/13.6:B	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3




Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 256 STRANICA 256 / 290
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	Minijaturni prekidač Narudžbeni br.: 5SY4106-6 Pomoćni kontakt Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7CBC10	-F343	/13.7:B	
			+U7CBC10	-F344	/13.8:B	/25.8:C
			+U7CBC10	-F345	/14.1:B	/25.8:D
18			+U7CBC10	-F346	/14.2:B	
	Minijaturni prekidač 230/400 V 10kA 1-pol B karakteristika 10A Narudžbeni br.: 5SY4110-6 Pomoćni kontakt Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7CBC10	-F336	/12.7:B	/25.7:D
			+U7CBC10	-F337	/12.8:B	/25.8:B
			+U7CBC10	-F341	/13.4:B	/25.8:C
3						
	6A, 2P, 440 VDC, B krivulja MCB - 440 VDC Broj polova: 2P Klasa: B Maksimalna struja: 6A Narudžbeni br.: 5SY5206-6 Pomoćni kontakt Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7CBC10	-F13	/8.5:C	/25.3:B
2			+U7CBC10	-F14	/8.6:C	/25.3:B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 257
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 257 / 290

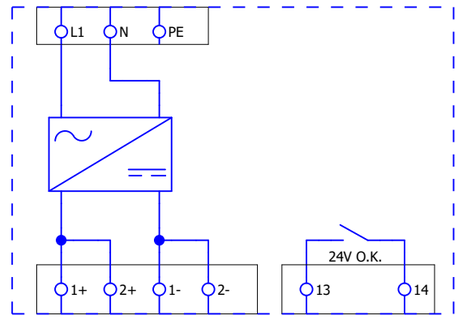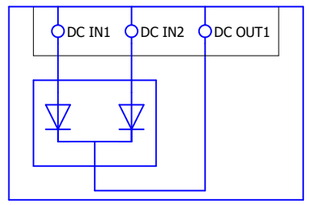Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	10A, 2P, 440 VDC, B krivulja MCB - 440 VDC Broj polova: 2P Klasa: B Maksimalna struja: 10A Narudžbeni br.: 5SY5210-6 Pomoćni kontakt Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
2			+U7CBC10	-F11	/8.3:D	/25.1:B
			+U7CBC10	-F12	/8.4:D	/25.2:B
	SITOP PSU8200 SITOP PSU8200M 20A STABILIZIRANO NAPAJANJE ULAZ: 120-230 V AC 110-220 V DC IZLAZ: 24 V/20 A DC Tip: 6EP1336-3BA10 Narudžbeni br.: 6EP1336-3BA10	Siemens				
2			+U7CBC10	-U101	/9.2:C	/9.3:D
			+U7CBC10	-U102	/9.5:C	/9.6:D
	Redundancijski modul Ulaz/izlaz: DC 24-48V/40A Prikladno za odvajanje dva SITOP napajanja s max. 20 A izlazne struje svaki Tip: SITOP RED1200 Narudžbeni br.: 6EP4347-7RB00-0AX0	Siemens				
1			+U7CBC10	-V101	/9.2:E	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 258
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 258 / 290

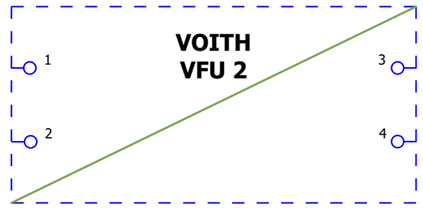Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)					
	Brzi lock-out relej 4 CO, 220VDC Brzo-djelujući relej: -Tip:7PA2341 -Pomoćni napon: 220 V DC -Vrijeme prorade: 8 ms -Nar. br. kućišta: 7XP9013-0 -S tipkom za reset Narudžbeni br.: 7PA2341 Utičnica Tip: 7XP9013-0 Utičnica za montiranje 7PA23, 7PA27 i jednofaznog 7PA30 releja	Siemens								
			+U7CBC10	-K304	/144.2:D	/144.2:D	/144.7:B	/134.4:B	/133.6:C	/133.7:C
2			+U7CBC10	-K305	/144.4:D	/144.5:D	/144.8:B	/134.4:B	/133.6:C	/133.7:C
	Mjerni instrument VOITH Frekvencijski pretvarač s električnom izolacijom za mjerenje brzine iz remanentnog napona generatora. Tip: VFU2 Narudžbeni br.: VFU2									
			+U7CBC10	-U201	/151.7:E	/78.8:E				
2			+U7CBC10	-U202	/151.8:E	/126.8:E				

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001		+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Aparatna lista	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 259
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 259 / 290

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A100**	1					SIE.6ES7155-6AU01-0CN0_subassembly
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A100**	1	SIMATIC ET 200SP, SERVERMODUL ZA REZERVNE DIJELOVE ZA ET 200SP	ET200SP, SERVERMODUL	6ES7193-6PA00-0AA0	SIE	SIE.6ES7193-6PA00-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A100**	1	SIMATIC ET 200SP, BUSADAPTER BA 2X RJ45, 2 RJ45 UTIČNICE ZA PROFINET	ET 200SP, BA 2XRJ45	6ES7193-6AR00-0AA0	SIE	SIE.6ES7193-6AR00-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A101**	1	CPU 1515-2 PN, 1 MB za prog./ 4,5 MB podataka	CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Data	6ES7515-2AN03-0AB0	SIE	SIE.6ES7515-2AN03-0AB0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A101**	1	Type: 12 MB	Memorijska kartica	Order No.: 6ES7954-8LE03-0AA0	SIE	SIE.6ES7954-8LE03-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A102**	1	1 kanal za 24V inkrementalni enkoder ili pulsni enkoder			SIE	SIE.6ES7138-6AA01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A102**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0DA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0DA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A103**	1	1 kanal za 24V inkrementalni enkoder ili pulsni enkoder			SIE	SIE.6ES7138-6AA01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A103**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A111**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A111**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A112**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A112**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A113**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A113**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A114**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A114**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A115**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A115**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A116**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A116**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A117**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A117**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A118**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A118**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A119**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A119**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A131**	1	Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A	Digitalni izlazni modul za ET200SP	6ES7132-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A131**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0DA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0DA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A132**	1	Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A	Digitalni izlazni modul za ET200SP	6ES7132-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A132**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A133**	1	Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A	Digitalni izlazni modul za ET200SP	6ES7132-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A133**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A134**	1	Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A	Digitalni izlazni modul za ET200SP	6ES7132-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A134**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A135**	1	Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A	Digitalni izlazni modul za ET200SP	6ES7132-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A135**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A141**	1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni	Analogni ulazni modul za ET 200SP	Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GD01-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A141**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0DA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0DA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A142**	1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni	Analogni ulazni modul za ET 200SP	Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GD01-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A142**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A143**	1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni	Analogni ulazni modul za ET 200SP	Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GD01-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A143**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A144**	1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni	Analogni ulazni modul za ET 200SP	Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GD01-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A144**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A145**	1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni	Analogni ulazni modul za ET 200SP	Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GD01-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A145**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A151**	1	Analogni ulazni modul za ET200SP,	Analogni ulazni modul za ET 200SP	6ES7134-6GB00-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GB00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A151**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A152**	1	Analogni ulazni modul za ET200SP,	Analogni ulazni modul za ET 200SP	6ES7134-6GB00-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GB00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A152**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A153**	1	Analogni ulazni modul za ET200SP,	Analogni ulazni modul za ET 200SP	6ES7134-6GB00-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GB00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A153**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A154**	1	Analogni ulazni modul za ET200SP,	Analogni ulazni modul za ET 200SP	6ES7134-6GB00-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GB00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A154**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A155**	1	Analogni ulazni modul za ET200SP,	Analogni ulazni modul za ET 200SP	6ES7134-6GB00-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GB00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A155**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A156**	1	Analogni ulazni modul za ET200SP,	Analogni ulazni modul za ET 200SP	6ES7134-6GB00-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GB00-0BA1

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 POPIS DIJELOVA	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 260 STRANICA 260 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A156**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A157**	1	Analogni ulazni modul za ET200SP,	Analogni ulazni modul za ET 200SP	6ES7134-6GB00-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GB00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A157**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A158**	1	Analogni ulazni modul za ET200SP,	Analogni ulazni modul za ET 200SP	6ES7134-6GB00-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GB00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A158**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A159**	1	Analogni ulazni modul za ET200SP,	Analogni ulazni modul za ET 200SP	6ES7134-6GB00-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GB00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A159**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A161**	1	Tip: AQ 4XU/I Standard	Analogni izlazni modul	6ES7135-6HD00-0BA1	SIE	SIE.6ES7135-6HD00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A161**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A162**	1	Tip: AQ 4XU/I Standard	Analogni izlazni modul	6ES7135-6HD00-0BA1	SIE	SIE.6ES7135-6HD00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A162**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A163**	1	Tip: AQ 4XU/I Standard	Analogni izlazni modul	6ES7135-6HD00-0BA1	SIE	SIE.6ES7135-6HD00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A163**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A200**	1					SIE.6ES7155-6AU01-0CN0_subassembly
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A200**	1	SIMATIC ET 200SP, SERVERMODUL ZA REZERVNE DIJELOVE ZA ET 200SP	ET200SP, SERVERMODUL	6ES7193-6PA00-0AA0	SIE	SIE.6ES7193-6PA00-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A200**	1	SIMATIC ET 200SP, BUSADAPTER BA 2X RJ45, 2 RJ45 UTIČNICE ZA PROFINET	ET 200SP, BA 2XRJ45	6ES7193-6AR00-0AA0	SIE	SIE.6ES7193-6AR00-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A201**	1	CPU 1515-2 PN, 1 MB za prog./ 4,5 MB podataka	CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Data	6ES7515-2AN03-0AB0	SIE	SIE.6ES7515-2AN03-0AB0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A201**	1	Type: 12 MB	Memorijska kartica	Order No.: 6ES7954-8LE03-0AA0	SIE	SIE.6ES7954-8LE03-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A202**	1	1 kanal za 24V inkrementalni enkoder ili pulsni enkoder			SIE	SIE.6ES7138-6AA01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A202**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0DA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0DA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A203**	1	1 kanal za 24V inkrementalni enkoder ili pulsni enkoder			SIE	SIE.6ES7138-6AA01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A203**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A211**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A211**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A212**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A212**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A213**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A213**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A214**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A214**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A215**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A215**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A216**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A216**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A217**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A217**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A218**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A218**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A219**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A219**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A231**	1	Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A	Digitalni izlazni modul za ET200SP	6ES7132-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A231**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0DA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0DA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A232**	1	Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A	Digitalni izlazni modul za ET200SP	6ES7132-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A232**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A233**	1	Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A	Digitalni izlazni modul za ET200SP	6ES7132-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A233**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A234**	1	Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A	Digitalni izlazni modul za ET200SP	6ES7132-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A234**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A235**	1	Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A	Digitalni izlazni modul za ET200SP	6ES7132-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A235**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A241**	1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni	Analogni ulazni modul za ET 200SP	Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GD01-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A241**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0DA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0DA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A242**	1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni	Analogni ulazni modul za ET 200SP	Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GD01-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A242**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A243**	1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni	Analogni ulazni modul za ET 200SP	Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GD01-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A243**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A244**	1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni	Analogni ulazni modul za ET 200SP	Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GD01-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A244**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 261
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 261 / 290

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A245**	1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni	Analogni ulazni modul za ET 200SP	Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GD01-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A245**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A251**	1	Analogni ulazni modul za ET200SP,	Analogni ulazni modul za ET 200SP	6ES7134-6GB00-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GB00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A251**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A252**	1	Analogni ulazni modul za ET200SP,	Analogni ulazni modul za ET 200SP	6ES7134-6GB00-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GB00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A252**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A253**	1	Analogni ulazni modul za ET200SP,	Analogni ulazni modul za ET 200SP	6ES7134-6GB00-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GB00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A253**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A254**	1	Analogni ulazni modul za ET200SP,	Analogni ulazni modul za ET 200SP	6ES7134-6GB00-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GB00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A254**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A255**	1	Analogni ulazni modul za ET200SP,	Analogni ulazni modul za ET 200SP	6ES7134-6GB00-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GB00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A255**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A256**	1	Analogni ulazni modul za ET200SP,	Analogni ulazni modul za ET 200SP	6ES7134-6GB00-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GB00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A256**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A257**	1	Analogni ulazni modul za ET200SP,	Analogni ulazni modul za ET 200SP	6ES7134-6GB00-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GB00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A257**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A258**	1	Analogni ulazni modul za ET200SP,	Analogni ulazni modul za ET 200SP	6ES7134-6GB00-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GB00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A258**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A259**	1	Analogni ulazni modul za ET200SP,	Analogni ulazni modul za ET 200SP	6ES7134-6GB00-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GB00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A259**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A261**	1	Tip: AQ 4XU/I Standard	Analogni izlazni modul	6ES7135-6HD00-0BA1	SIE	SIE.6ES7135-6HD00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A261**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A262**	1	Tip: AQ 4XU/I Standard	Analogni izlazni modul	6ES7135-6HD00-0BA1	SIE	SIE.6ES7135-6HD00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A262**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A263**	1	Tip: AQ 4XU/I Standard	Analogni izlazni modul	6ES7135-6HD00-0BA1	SIE	SIE.6ES7135-6HD00-0BA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A263**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A300**	1	SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN za ET 200SP, radna memorija 200 KB za program i 1 MB za podatke	CPU 1510SP-1 PN, 200KB Prog., 1MB	6ES7510-1DK03-0AB0	SIE	SIE.6ES7510-1DK03-0AB0_subassembly
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A300**	1	SIMATIC ET 200SP, SERVERMODUL ZA REZERVNE DIJELOVE ZA ET 200SP	ET200SP, SERVERMODUL	6ES7193-6PA00-0AA0	SIE	SIE.6ES7193-6PA00-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A300**	1	SIMATIC ET 200SP, BUSADAPTER BA 2X RJ45, 2 RJ45 UTIČNICE ZA PROFINET	ET 200SP, BA 2XRJ45	6ES7193-6AR00-0AA0	SIE	SIE.6ES7193-6AR00-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A300**	1	Type: 12 MB	Memorijska kartica	Order No.: 6ES7954-8LE03-0AA0	SIE	SIE.6ES7954-8LE03-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A301**	1	Komunikacijski procesor CP 1542SP-1 za spajanje SIMATIC ET 200SP na Industrial Ethernet: Open IE komunikacija (TCP/IP, ISO	CP 1542SP-1	6GK7542-6UX00-0XE0	SIE	SIE.6GK7542-6UX00-0XE0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A301**	1	SIMATIC ET 200SP, BUSADAPTER BA 2X RJ45, 2 RJ45 UTIČNICE ZA PROFINET	ET 200SP, BA 2XRJ45	6ES7193-6AR00-0AA0	SIE	SIE.6ES7193-6AR00-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A344**	1	Vrsta: AI 4xRTD/TC High Feature		6ES7134-6JD00-0CA1	SIE	SIE.6ES7134-6JD00-0CA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A344**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0DA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0DA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A345**	1	Vrsta: AI 4xRTD/TC High Feature		6ES7134-6JD00-0CA1	SIE	SIE.6ES7134-6JD00-0CA1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A345**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A350**	1	SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, rad na dodir, 15,6" široki TFT zaslon, 16 milijuna boja, PROFINET sučelje, konfig	SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort	6AV2128-3QB06-0AX1	SIE	SIE.6AV2128-3QB06-0AX1
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**A350**	1	2GB	Memorijska kartica	Order No.: 6AV2181-8XP00-0AX0	SIE	SIE.6AV2181-8XP00-0AX0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**B101**	1	1 NC kontakt		THR2	AEL	AEL.THR2
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**B102**	1	Higrostat,	Higrostat		FANDIS	FANDISEU.IGR35F
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**B103**	1	NO kontakt 0...+60°C	Termostat	THV02	ALFA ELECTRIC	AEL.THV02
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**B111**	1	Nazivni napon: 110...240VAC (50...60Hz)/27Hz (tip. 24VDC)	Relej za nadzor brzine	MONITOR/FR-1 /110-240VAC/DC	IFM	IFM.DD2503
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**B211**	1	Nazivni napon: 110...240VAC (50...60Hz)/27Hz (tip. 24VDC)	Relej za nadzor brzine	MONITOR/FR-1 /110-240VAC/DC	IFM	IFM.DD2503
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**E101**	1	LED svjetiljka za tanko kućište,	Rasvjeta:	LL413W-100-230V	AE	AE.LL413W-100-230V
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F0**	1	FID sklopka, 10 kA, 1P+N, tip AC, 30 mA, C-krivulja, In: 13 A, Un AC: 230 V	FID sklopka	5SU1354-1KK13	SIE	SIE.5SU1354-1KK13
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F11**	1	MCB - 440 VDC	10A, 2P, 440 VDC, B krivulja	5SY5210-6	SIE	SIE.5SY5210-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F11**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F12**	1	MCB - 440 VDC	10A, 2P, 440 VDC, B krivulja	5SY5210-6	SIE	SIE.5SY5210-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F12**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F13**	1	MCB - 440 VDC	6A, 2P, 440 VDC, B krivulja	5SY5206-6	SIE	SIE.5SY5206-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F13**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F14**	1	MCB - 440 VDC	6A, 2P, 440 VDC, B krivulja	5SY5206-6	SIE	SIE.5SY5206-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F14**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F131**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F131**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F132**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F132**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F133**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 POPIS DIJELOVA	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 262 STRANICA 262 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F133**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F134**	1	230/400V	Zaštitni prekidač	5SY4102-6	SIE	SIE.5SY4102-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F134**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F135**	1	230/400V	Zaštitni prekidač	5SY4102-6	SIE	SIE.5SY4102-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F135**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F231**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F231**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F232**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F232**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F233**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F233**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F234**	1	230/400V	Zaštitni prekidač	5SY4102-6	SIE	SIE.5SY4102-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F234**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F235**	1	230/400V	Zaštitni prekidač	5SY4102-6	SIE	SIE.5SY4102-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F235**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F331**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F331**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F332**	1	230/400V	Zaštitni prekidač	5SY4102-6	SIE	SIE.5SY4102-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F332**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F333**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F333**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F334**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F334**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F335**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F335**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F336**	1	230/400 V	Minijaturni prekidač	5SY4110-6	SIE	SIE.5SY4110-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F336**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F337**	1	230/400 V	Minijaturni prekidač	5SY4110-6	SIE	SIE.5SY4110-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F337**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F338**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F338**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F339**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F339**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F340**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F340**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F341**	1	230/400 V	Minijaturni prekidač	5SY4110-6	SIE	SIE.5SY4110-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F341**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F342**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F342**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F343**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F343**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F344**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F344**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F345**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F345**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F346**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F346**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F347**	1	230/400V	Zaštitni prekidač	5SY4102-6	SIE	SIE.5SY4102-6
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**F347**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**H102**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC	SVJETLO INDIKATORA, BIJELO	3SU1152-6AA60-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA60-1AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**H102**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**H105**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**H105**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**H106**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	SVJETLOSNI INDIKATOR, CRVENI	3SU1152-6AA20-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA20-1AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**H106**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K100**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K100**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K100**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: = U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.: STRANICA 263
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 263 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K101**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K101**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K101**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K102**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K102**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K102**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K103**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K103**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K103**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K104**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K104**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K104**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K105**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K105**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K105**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K106**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K106**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K106**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K150**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K150**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K150**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K151**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K151**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K151**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K152**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K152**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K152**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K153**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K153**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K153**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K154**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K154**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K154**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K155**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K155**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K155**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K156**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K156**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K156**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K157**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K157**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K157**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K158**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K158**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K158**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K159**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K159**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K159**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K250**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K250**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K250**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K251**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K251**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K251**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K252**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K252**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K252**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K253**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: = U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.: STRANICA 264
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 264 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K253**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K253**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K254**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K254**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K254**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K255**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K255**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K255**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K256**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K256**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K256**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K257**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K257**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K257**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K258**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K258**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K258**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K259**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K259**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K259**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K301**	1	SIRIUS sigurnosni relej Osnovna jedinica Standardna serija Krugovi za uključivanje releja 3 NO kontakta plus signalni krug releja	SIRIUS SIGURNOSNI RELEJ STD RELEJI	3SK1111-1AB30	SIE	SIE.3SK1111-1AB30
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K302**	1	Relej kontaktora, 4NO, 24VDC,	SIRIUS kontaktorski relej	3RH2140-1FB40	SIE	SIE.3RH2140-1FB40
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K302**	1	Pomoćni kontaktni blok, 4NC, kompatibilan samo s kontaktorskim relejima 3RH2140 i 3RH2440, na vijak, DIN EN 50012	Pomoćni kontaktni blok, 4NC	3RH2911-1GA04	SIE	SIE.3RH2911-1GA04
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K303**	1	Relej kontaktora, 4NO, 24VDC,	SIRIUS kontaktorski relej	3RH2140-1FB40	SIE	SIE.3RH2140-1FB40
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K303**	1	Pomoćni kontaktni blok, 4NC, kompatibilan samo s kontaktorskim relejima 3RH2140 i 3RH2440, na vijak, DIN EN 50012	Pomoćni kontaktni blok, 4NC	3RH2911-1GA04	SIE	SIE.3RH2911-1GA04
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K304**	1	Brzo-djelujući relej:	Brzi lock-out relej 4 CO, 220VDC	7PA2341	SIE	SIE.7PA2341
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K304**	1	Utičnica za montiranje 7PA23, 7PA27 i jednofaznog 7PA30 releja	Utičnica	7XP9013-0	SIE	SIE.7XP9013-0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K305**	1	Brzo-djelujući relej:	Brzi lock-out relej 4 CO, 220VDC	7PA2341	SIE	SIE.7PA2341
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**K305**	1	Utičnica za montiranje 7PA23, 7PA27 i jednofaznog 7PA30 releja	Utičnica	7XP9013-0	SIE	SIE.7XP9013-0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K11**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K12**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K13**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K14**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K15**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K16**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K17**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K18**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K21**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K22**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K23**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K24**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K25**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K26**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K27**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K28**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K31**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K32**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K33**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K34**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K35**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K36**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K37**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K38**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K41**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K42**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K43**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K44**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K45**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 265
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 265 / 290

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K46**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K47**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K48**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K51**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K52**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K53**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K54**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K55**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K56**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K57**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K58**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K61**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K62**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K63**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K64**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K65**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K66**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K67**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K68**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K71**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K72**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K73**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K74**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K75**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K76**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K77**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K78**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K81**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K82**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K83**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K84**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K85**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K86**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K87**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K88**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K91**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K92**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K93**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K94**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K95**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K96**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K97**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K98**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K101**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K102**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K103**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K104**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K105**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K106**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K107**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K108**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K111**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K112**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K113**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K114**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K115**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K116**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K117**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: = U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.: STRANICA 266
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 266 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K118**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K121**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K122**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K123**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K124**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K125**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K126**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K127**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K128**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K131**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K132**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K133**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K134**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K135**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K136**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K137**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K138**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K141**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K142**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K143**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K144**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K145**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K146**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K147**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K148**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K151**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K152**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K153**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K154**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K155**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K156**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K157**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**1K158**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K01**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K02**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K03**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K04**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K05**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K06**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K07**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K08**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K09**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K10**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K11**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K12**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K13**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K14**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K15**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K16**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K17**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K18**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K19**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K20**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K21**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K22**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K23**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K24**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K25**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 267
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 267 / 290

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K105**	1	SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD	3RH2140-1VB40	SIE	SIE.3RH2140-1VB40
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K106**	1	SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD	3RH2140-1VB40	SIE	SIE.3RH2140-1VB40
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K107**	1	SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD	3RH2140-1VB40	SIE	SIE.3RH2140-1VB40
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K108**	1	SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD	3RH2140-1VB40	SIE	SIE.3RH2140-1VB40
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K109**	1	SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD	3RH2140-1VB40	SIE	SIE.3RH2140-1VB40
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K110**	1	SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD	3RH2140-1VB40	SIE	SIE.3RH2140-1VB40
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K111**	1	SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD	3RH2140-1VB40	SIE	SIE.3RH2140-1VB40
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K112**	1	SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD	3RH2140-1VB40	SIE	SIE.3RH2140-1VB40
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K113**	1	SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD	3RH2140-1VB40	SIE	SIE.3RH2140-1VB40
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K114**	1	SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD	3RH2140-1VB40	SIE	SIE.3RH2140-1VB40
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K115**	1	SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD	3RH2140-1VB40	SIE	SIE.3RH2140-1VB40
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K116**	1	SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD	3RH2140-1VB40	SIE	SIE.3RH2140-1VB40
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K117**	1	SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD	3RH2140-1VB40	SIE	SIE.3RH2140-1VB40
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K118**	1	SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD	3RH2140-1VB40	SIE	SIE.3RH2140-1VB40
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K119**	1	SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD	3RH2140-1VB40	SIE	SIE.3RH2140-1VB40
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K201**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K202**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K203**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K204**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K205**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K206**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K207**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K208**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K209**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K210**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K211**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K212**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K213**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K214**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K215**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K216**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K217**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K218**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K219**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K220**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K221**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K222**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K223**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K224**	1	Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0,1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj	Vremenski relej	PLC-TR-1T-MUL-300M	PXC	PXC.2910140
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K301**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K301**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K301**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K302**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K302**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K302**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K303**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K303**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K303**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K304**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K304**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K304**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K305**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K305**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K305**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K306**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K306**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K306**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K401**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 268
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 268 / 290

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K401**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K401**	1		Zaštitna dioda 6-250VDC	RXM040W	SE	SE.RXM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K402**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K402**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K402**	1		Zaštitna dioda 6-250VDC	RXM040W	SE	SE.RXM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K403**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K403**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K403**	1		Zaštitna dioda 6-250VDC	RXM040W	SE	SE.RXM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K404**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K404**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K404**	1		Zaštitna dioda 6-250VDC	RXM040W	SE	SE.RXM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K405**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K405**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K405**	1		Zaštitna dioda 6-250VDC	RXM040W	SE	SE.RXM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K406**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K406**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K406**	1		Zaštitna dioda 6-250VDC	RXM040W	SE	SE.RXM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K407**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K407**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K407**	1		Zaštitna dioda 6-250VDC	RXM040W	SE	SE.RXM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K408**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K408**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K408**	1		Zaštitna dioda 6-250VDC	RXM040W	SE	SE.RXM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K409**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K409**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K409**	1		Zaštitna dioda 6-250VDC	RXM040W	SE	SE.RXM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K410**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K410**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K410**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K410**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**2K410**	1		Zaštitna dioda 6-250VDC	RXM040W	SE	SE.RXM040W
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**M101**	1	Nazivni napon: 230VAC	Ventilator i rešetka		RIT	RIT.SK3240-100
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**M102**	1	Nazivni napon: 230VAC	Ventilator i rešetka		RIT	RIT.SK3240-100
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**P1**	1	Skala: 0-200%	Analogni pokazni instrument	MA19LN A900X000008	LUMEL	LUMEL.MA19LN A900X000008
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**P101**	1	Napajanje: 24 ... 60 VDC LCD	Uređaj za nadzor snage	Order No.: 7KM3220-1BA01-1EA0	SIE	SIE.7KM3220-1BA01-1EA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**P101**	1	modul proširenja komutirani Ethernet PROFINET V3,	Komutirani Ethernet PROFINET modul	7KM9300-0AE02-0AA0	SIE	SIE.7KM9300-0AE02-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**P201**	1	Napajanje: 24 ... 60 VDC LCD	Uređaj za nadzor snage	Order No.: 7KM3220-1BA01-1EA0	SIE	SIE.7KM3220-1BA01-1EA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**P201**	1	modul proširenja komutirani Ethernet PROFINET V3,	Komutirani Ethernet PROFINET modul	7KM9300-0AE02-0AA0	SIE	SIE.7KM9300-0AE02-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**R101**	1	Nazivna snaga: 100W	Grijač	HT100	ALFA ELECTRIC	AE.HT100
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**R102**	1	Nazivna snaga: 100W	Grijač	HT100	ALFA ELECTRIC	AE.HT100
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S100**	1	Prekidač RONIS na ključ, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, broj brave SB30, sa 2 ključa, 2 položaja prekidača O-I, zasun, kut aktivi	PREKIDAČ NA KLJUČ RONIS, O-I	3SU1150-4BF11-1FA0	SIE	SIE.3SU1150-4BF11-1FA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S100**	1	Modul s 2 kontakta, 1NO+1NC, vijčane stezaljke, za montažu na vrata	Modul s kontaktima 1NO+1NC	3SU1400-1AA10-1FA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1FA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S100**	1	Držač naljepnica, 22 mm, ravan, okvir zaobljen na dnu crn, za pločicu s naljepnicama 17,5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Držač oznake	3SU1900-0AH10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AH10-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S101**	1	Krajnji prekidač, granični prekidači XC Standard, XCKN, klip na metalnom kraju, 1NC+1 NO, uskočnik, Pg11	Krajnja sklopka	XCKN2110G11	SE	SE.XCKN2110G11
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S103**	1	Preklopni prekidač, s osvjetljenjem, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, bijeli, kratki, 2 položaja O-I, zadrživ (latching), kut zakretanja	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S103**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S103**	1	Držač naljepnica, 22 mm, ravan, okvir zaobljen na dnu crn, za pločicu s naljepnicama 17,5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Držač oznake	3SU1900-0AH10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AH10-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S221**	1	Preklopni prekidač, s osvjetljenjem, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, bijeli, kratki, 2 položaja O-I, zadrživ (latching), kut zakretanja	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S221**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S221**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S290**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, LED modul s integrir	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1BA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S290**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S290**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S291**	1	Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED mod	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1152-0AB20-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB20-1FA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S291**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S291**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S301**	1	Osvijetljena gljivasta tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, 40 mm, zatvaranje, mehanizam povuci i otključaj	ILLUM. TIPKA GLJIVICA, 40MM,	3SU1051-1BA20-0AA0	SIE	SIE.3SU1051-1BA20-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S301**	1	LED MODUL S INTEGRIRANOM LED 24V AC/DC, CRVENI, NAVIJAČNI TERMINAL, ZA MONTAŽU NA PREDNJU PLOČU	LED MODUL, CRVENI	3SU1401-1BB20-1AA0	SIE	SIE.3SU1401-1BB20-1AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S301**	1	ZAŠTITNI OVRATNIK ZA EM. TIPKA STOP GLJIVICA, BEZ ILI SA RONIS BRAVOM, ŽUTA, PLASTIČNA	ZAŠTITNI OVRATNIK	3SU1900-0DY30-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0DY30-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S301**	1	Držač za 3 modula, metalni, 1 NC, 1 NC, vijčana stezaljka	DRŽAČ, KONTAKTNI MODUL 1NC,1NC	3SU1550-1AA10-1PA0	SIE	SIE.3SU1550-1AA10-1PA0

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 269
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 269 / 290

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S301**	1	Modul kontakata s 1 NC kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NC	3SU1400-1AA10-1CA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1CA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S302**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S302**	1	Držač naljepnica, 22 mm, ravan, okvir zaobljen na dnu crn, za pločicu s naljepnicama 17,5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Držač oznake	3SU1900-0AH10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AH10-0AA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**S302**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**SV1**	1	2P istosmjerni rastavljač	2-polni DC rastavljač	C60NA-DC	SE	SE.A9N61690
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**SV2**	1	2P istosmjerni rastavljač	2-polni DC rastavljač	C60NA-DC	SE	SE.A9N61690
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**U50**	1	Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instal	Distribucijski blok	Linergy DS	SE	SE.LGY112510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**U51**	1	Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instal	Distribucijski blok	Linergy DS	SE	SE.LGY112510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**U52**	1	Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instal	Distribucijski blok	Linergy DS	SE	SE.LGY112510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**U101**	1	SITOP PSU8200M 20A STABILIZIRANO NAPAJANJE ULAZ: 120-230 V AC 110-220 V DC IZLAZ: 24 V/20 A DC	SITOP PSU8200	6EP1336-3BA10	SIE	SIE.6EP1336-3BA10
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**U102**	1	SITOP PSU8200M 20A STABILIZIRANO NAPAJANJE ULAZ: 120-230 V AC 110-220 V DC IZLAZ: 24 V/20 A DC	SITOP PSU8200	6EP1336-3BA10	SIE	SIE.6EP1336-3BA10
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**U201**	1	VOITH	Mjerni instrument	VFU2	VOITH	VOITH.VFU2
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**U202**	1	VOITH	Mjerni instrument	VFU2	VOITH	VOITH.VFU2
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**U300**	1	24 V DC	Ethernet switch	6GK5008-0BA10-1AB2	SIE	SIE.6GK5008-0BA10-1AB2
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**V1**	1	Konfiguracije strujnog kruga: dvostruki krug dioda, dvije	Dioda	DD100KB80	SanRex	DD100KB80
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**V2**	1	Konfiguracije strujnog kruga: dvostruki krug dioda, dvije	Dioda	DD100KB80	SanRex	DD100KB80
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**V101**	1	Ulaz/izlaz: DC 24-48V/40A	Redundancijski modul	SITOP RED1200	SIE	SIE.6EP4347-7RB00-0AX0
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X0**	10	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X0**	3	Stezaljka za uzemljenje, broj priključaka:	PT 2,5-PE terminal za uzemljenje		PXC	PXC.3209536
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X10**	4		PT 4 Prolazni terminalni blok	PT 4	PXC	PXC.3211757
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X13**	10	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X14**	6	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X50**	77		PTTB 2,5-2DIO/O-UR/UL-UR		PXC	PXC.3215041
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X51**	6	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X52**	6	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X61**	34	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X70**	17	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X71**	8	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X72**	20	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X101**	1	Napon: 250V, 50Hz Nazivna	Utičnica	A9A15310	SE	SE.A9A15310
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X110**	19	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X131**	6	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X132**	15	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X133**	12	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X134**	4	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X135**	2	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X141**	37	Modularna stezaljka s osiguračem, tip osigurača: Staklo / keramika / ..., tip osigurača: G / 5 x 20, nom. napon: 500 V, nazivna st	Stezaljka s osiguračem UK 5-HESI N	3000539	PXC	PXC.3000539
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X142**	37	PTTB 2,5-DIO/UL-UR - Stezaljka s jednom integriranom %2N%3 diodom	Stezaljka s diodom	3211427	PXC	PXC.3211427
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X143**	6		PTTB 2,5-2DIO/O-UR/UL-UR		PXC	PXC.3215041
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X231**	6	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X232**	15	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X233**	5	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X234**	4	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X235**	2	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X242**	37	PTTB 2,5-DIO/UL-UR - Stezaljka s jednom integriranom %2N%3 diodom	Stezaljka s diodom	3211427	PXC	PXC.3211427
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X331**	8	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X332**	19	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X333**	4	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X334**	4	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X335**	4	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X336**	6	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X337**	7	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X338**	4	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X339**	48	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X340**	4	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X341**	56	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X342**	6	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X343**	9	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 POPIS DIJELOVA	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 270
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 270 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X344**	28	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X345**	26	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X346**	4	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**X347**	4	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**XCT1**	6		Probno odspajanje terminalni blok	URTK 6	PXC	PXC.3026272
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**XCT1**	2		Probno odspajanje terminalni blok	UGSK 6	PXC	PXC.3026285
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**XCT2**	6		Probno odspajanje terminalni blok	URTK 6	PXC	PXC.3026272
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**XCT2**	2		Probno odspajanje terminalni blok	UGSK 6	PXC	PXC.3026285
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**XF201**	2	Modularna stezaljka s osiguračem, tip osigurača: Staklo / keramika / ..., tip osigurača: G / 5 x 20, nom. napon: 500 V, nazivna st	Stezaljka s osiguračem UK 5-HESI N	3000539	PXC	PXC.3000539
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**XF202**	2	Modularna stezaljka s osiguračem, tip osigurača: Staklo / keramika / ..., tip osigurača: G / 5 x 20, nom. napon: 500 V, nazivna st	Stezaljka s osiguračem UK 5-HESI N	3000539	PXC	PXC.3000539
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**XT6**	6		Probno odspajanje terminalni blok	URTK 6	PXC	PXC.3026272
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**XT6**	2		Probno odspajanje terminalni blok	UGSK 6	PXC	PXC.3026285
=U7CBC10GH100+U7CBC10	**XT7**	6		Probno odspajanje terminalni blok	URTK 6	PXC	PXC.3026272

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 271
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 271 / 290

Ime kabela:	+U7CBC10-W3001	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	3		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X2.01	4	=U7CBC10GH100+U7CBC10/134.2:E	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X13	8:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/134.2:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X2.01	1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/134.5:E	**BK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X110	1:B	=U7CBC10GH100+U7CBC10/134.5:D
			GY			
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X2.01	2	=U7CBC10GH100+U7CBC10/134.3:F	**BU**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X13	6:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/134.3:D

Ime kabela:	+U7CBC10-W3002	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CHA10GH100+U7CHA10-X135	5	=U7CBC10GH100+U7CBC10/144.2:C	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X13	10:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/144.2:C
			BK			
			GY			
=U7CHA10GH100+U7CHA10-X135	1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/144.2:B	**BU**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X13	3:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/144.2:A

Ime kabela:	+U7CBC10-W3003	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CHB10GH100+U7CHB10-X136	5	=U7CBC10GH100+U7CBC10/144.4:C	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X14	6:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/144.4:C
			BK			
			GY			
=U7CHB10GH100+U7CHB10-X136	1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/144.4:B	**BU**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X14	2:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/144.4:A

Ime kabela:	+U7CBC10-W3004	**Broj žila:**	7	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	3		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CHA10GH100+U7CHA10-X141	33	=U7CBC10GH100+U7CBC10/147.2:E	**1**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X70	13:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/147.2:D
=U7CHA10GH100+U7CHA10-X141	17	=U7CBC10GH100+U7CBC10/147.1:E	**2**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X70	12:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/147.1:D
=U7CHA10GH100+U7CHA10-X141	35	=U7CBC10GH100+U7CBC10/147.3:E	**3**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X70	10:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/147.3:D
			4			
			5			
			6			
			7			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001		+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 272
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 272 / 290

Ime kabela:	+U7CBC10-W5001	**Broj žila:**	3	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	3		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X10	1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/35.3:B	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X333	1:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/12.3:D
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X10	12	=U7CBC10GH100+U7CBC10/35.3:C	**BU**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X333	3:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/12.4:D
=U7CBC10GH100+U7CBC10-PE		=U7CBC10GH100+U7CBC10/12.4:D	**GNYE**	=U7MEB10GH100+U7MEB10-PE		=U7CBC10GH100+U7CBC10/12.4:E

Ime kabela:	+U7CBC10-W5002	**Broj žila:**	3	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	3		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X10	1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/36.6:B	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X334	1:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/12.4:D
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X10	12	=U7CBC10GH100+U7CBC10/36.6:C	**BU**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X334	3:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/12.5:D
=U7CBC10GH100+U7CBC10-PE		=U7CBC10GH100+U7CBC10/12.5:D	**GNYE**	=U7MEB20GH100+U7MEB20-PE		=U7CBC10GH100+U7CBC10/12.5:E

Ime kabela:	+U7CBC10-W5003	**Broj žila:**	3	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.02	1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/33.7:B	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X335	1:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/12.6:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.02	11	=U7CBC10GH100+U7CBC10/34.2:C	**BU**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X335	3:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/12.6:D
			GNYE			

Ime kabela:	+U7CBC10-W5004	**Broj žila:**	3	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	3		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X10	1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/38.1:B	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X336	1:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/12.7:D
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X10	8	=U7CBC10GH100+U7CBC10/38.1:C	**BU**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X336	4:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/12.7:D
=U7CBC10GH100+U7CBC10-PE		=U7CBC10GH100+U7CBC10/12.7:D	**GNYE**	=U7MEA10GH100+U7MEA10-PE		=U7CBC10GH100+U7CBC10/12.7:E

Ime kabela:	+U7CBC10-W5005	**Broj žila:**	3	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	3		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEA20GH100+U7MEA20-X10	1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/39.2:B	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X337	1:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/12.8:D
=U7MEA20GH100+U7MEA20-X10	8	=U7CBC10GH100+U7CBC10/39.2:C	**BU**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X337	4:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/12.8:D
=U7CBC10GH100+U7CBC10-PE		=U7CBC10GH100+U7CBC10/12.8:D	**GNYE**	=U7MEA20GH100+U7MEA20-PE		=U7CBC10GH100+U7CBC10/12.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001		+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 273
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 273 / 290

Ime kabela:	+U7CBC10-W5006	**Broj žila:**	3
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	2
		Presjek kabela:	2.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=ET200AL+6ES7157_1AB00_0AB0	-X80:1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/153.2:E	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X343	1:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/13.7:D
=ET200AL+6ES7157_1AB00_0AB0	-X80:3	=U7CBC10GH100+U7CBC10/153.2:E	**BU**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X343	7:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/13.7:D
			GNYE			

Ime kabela:	+U7CBC10-W5007	**Broj žila:**	3
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	2
		Presjek kabela:	2.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.2:B	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	5:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.2:A
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	5	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.2:B	**BU**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	13:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.2:A
			GNYE			

Ime kabela:	+U7CBC10-W5008	**Broj žila:**	3
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	2
		Presjek kabela:	2.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEA20GH100+U7MEA20-X20	1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.5:B	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	7:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.5:A
=U7MEA20GH100+U7MEA20-X20	5	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.5:B	**BU**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	15:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.5:A
			GNYE			

Ime kabela:	+U7CBC10-W5013	**Broj žila:**	4
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4
		Presjek kabela:	2.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	71	=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.1:E	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X345	21:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.1:E
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	72	=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.1:E	**BK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X344	17:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.1:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	73	=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.1:E	**GY**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X344	18:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.1:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	77	=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.4:E	**GNYE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-PE		=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.4:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001		+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 274
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 274 / 290

Ime kabela:	+U7CBC10-W5014	**Broj žila:**	4
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4
		Presjek kabela:	2.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	78	=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.5:E	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X344	24:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.5:E
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	79	=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.5:E	**BK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X345	15:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.5:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	80	=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.5:E	**GY**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X345	16:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.5:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	84	=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.8:E	**GNYE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-PE		=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.8:E

Ime kabela:	+U7CBC10-W5015	**Broj žila:**	4
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4
		Presjek kabela:	2.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.1:E	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X345	23:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.1:E
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	2	=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.1:E	**BK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X344	19:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.1:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	3	=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.1:E	**GY**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X344	20:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.1:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	7	=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.4:E	**GNYE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-PE		=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.4:E

Ime kabela:	+U7CBC10-W5016	**Broj žila:**	4
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4
		Presjek kabela:	2.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	8	=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.5:E	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X344	26:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.5:E
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	9	=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.5:E	**BK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X345	17:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.5:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	10	=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.5:E	**GY**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X345	18:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.5:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	14	=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.8:E	**GNYE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-PE		=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.8:E

Ime kabela:	+U7CBC10-W5017	**Broj žila:**	4
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4
		Presjek kabela:	2.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	15	=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.1:E	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X345	25:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.1:E
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	16	=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.1:E	**BK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X344	21:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.1:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	17	=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.1:E	**GY**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X344	22:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.1:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	21	=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.4:E	**GNYE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-PE		=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.4:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001		+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 275
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 275 / 290

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

Ime kabela:	+U7CBC10-W5018	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	22	=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.5:E	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X344	28:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.5:E
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	23	=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.5:E	**BK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X345	19:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.5:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	24	=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.5:E	**GY**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X345	20:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.5:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	28	=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.8:E	**GNYE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-PE		=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.8:E

Ime kabela:	+U7CBC10-W5019	**Broj žila:**	10	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	9		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.02	2	=U7CBC10GH100+U7CBC10/33.7:C	**1**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K57	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/33.7:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.02	3	=U7CBC10GH100+U7CBC10/33.8:C	**2**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K58	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/33.8:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.02	6	=U7CBC10GH100+U7CBC10/34.1:C	**3**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K61	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/34.1:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.02	9	=U7CBC10GH100+U7CBC10/34.2:C	**4**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K62	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/34.2:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.02	14	=U7CBC10GH100+U7CBC10/34.3:C	**5**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K63	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/34.3:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.02	19	=U7CBC10GH100+U7CBC10/34.4:C	**6**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K64	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/34.4:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.02	25	=U7CBC10GH100+U7CBC10/34.5:C	**7**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K65	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/34.5:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.02	30	=U7CBC10GH100+U7CBC10/34.6:C	**8**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K66	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/34.6:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.02	36	=U7CBC10GH100+U7CBC10/34.7:C	**9**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K67	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/34.7:D
			10			

Ime kabela:	+U7CBC10-W5020	**Broj žila:**	10	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	5		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX16GH001+U7MEX16-X3.02	1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/34.8:B	**1**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X335	2:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/34.8:A
=U7MEX16GH001+U7MEX16-X3.02	4	=U7CBC10GH100+U7CBC10/34.8:C	**2**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X335	4:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/33.7:D
=U7MEX16GH001+U7MEX16-X3.02	3	=U7CBC10GH100+U7CBC10/34.8:C	**3**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K68	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/34.8:D
=U7MEX16GH001+U7MEX16-X3.02	7	=U7CBC10GH100+U7CBC10/35.1:C	**4**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K71	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/35.1:D
=U7MEX16GH001+U7MEX16-X3.02	9	=U7CBC10GH100+U7CBC10/35.2:C	**5**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K72	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/35.2:D
			6			
			7			
			8			
			9			
			10			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001		+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 276
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 276 / 290

Format ISO/DIN A3

Ime kabela:	+U7CBC10-W5021	**Broj žila:**	12	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	10		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X10	23	=U7CBC10GH100+U7CBC10/35.3:C	**1**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K73	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/35.3:D
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X10	24	=U7CBC10GH100+U7CBC10/35.4:C	**2**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K74	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/35.4:D
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X10	25	=U7CBC10GH100+U7CBC10/35.5:C	**3**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K75	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/35.5:D
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X10	26	=U7CBC10GH100+U7CBC10/35.6:C	**4**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K76	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/35.6:D
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X10	27	=U7CBC10GH100+U7CBC10/35.7:C	**5**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K77	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/35.7:D
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X10	28	=U7CBC10GH100+U7CBC10/35.8:C	**6**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K78	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/35.8:D
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X10	29	=U7CBC10GH100+U7CBC10/36.1:C	**7**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K81	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/36.1:D
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X10	30	=U7CBC10GH100+U7CBC10/36.2:C	**8**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K82	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/36.2:D
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X10	31	=U7CBC10GH100+U7CBC10/36.3:C	**9**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K83	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/36.3:D
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K84	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/36.4:D	**10**	=U7MEB10GH100+U7MEB10-X10	32	=U7CBC10GH100+U7CBC10/36.4:C
			11			
			12			

Ime kabela:	+U7CBC10-W5022	**Broj žila:**	10	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	9		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X10	23	=U7CBC10GH100+U7CBC10/36.6:C	**1**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K86	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/36.6:D
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X10	24	=U7CBC10GH100+U7CBC10/36.7:C	**2**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K87	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/36.7:D
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X10	25	=U7CBC10GH100+U7CBC10/36.8:C	**3**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K88	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/36.8:D
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X10	26	=U7CBC10GH100+U7CBC10/37.1:C	**4**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K91	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/37.1:D
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X10	27	=U7CBC10GH100+U7CBC10/37.2:C	**5**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K92	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/37.2:D
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X10	28	=U7CBC10GH100+U7CBC10/37.3:C	**6**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K93	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/37.3:D
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X10	29	=U7CBC10GH100+U7CBC10/37.4:C	**7**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K94	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/37.4:D
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X10	30	=U7CBC10GH100+U7CBC10/37.5:C	**8**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K95	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/37.5:D
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X10	31	=U7CBC10GH100+U7CBC10/37.6:C	**9**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K96	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/37.6:D
			10			

Ime kabela:	+U7CBC10-W5023	**Broj žila:**	10	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	8		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X10	15	=U7CBC10GH100+U7CBC10/38.1:C	**1**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K101	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/38.1:D
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X10	16	=U7CBC10GH100+U7CBC10/38.2:C	**2**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K102	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/38.2:D
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X10	17	=U7CBC10GH100+U7CBC10/38.4:C	**3**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K104	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/38.4:D
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X10	18	=U7CBC10GH100+U7CBC10/38.5:C	**4**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K105	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/38.5:D
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X10	19	=U7CBC10GH100+U7CBC10/38.6:C	**5**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K106	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/38.6:D
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X10	20	=U7CBC10GH100+U7CBC10/38.7:C	**6**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K107	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/38.7:D
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X10	21	=U7CBC10GH100+U7CBC10/38.8:C	**7**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K108	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/38.8:D
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X10	22	=U7CBC10GH100+U7CBC10/39.1:C	**8**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K111	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/39.1:D

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 277
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 277 / 290

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

Ime kabela:	+U7CBC10-W5023	**Broj žila:**	10	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	8		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
			9			
			10			

Ime kabela:	+U7CBC10-W5024	**Broj žila:**	10	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	8		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEA20GH100+U7MEA20-X10	15	=U7CBC10GH100+U7CBC10/39.2:C	**1**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K112	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/39.2:D
=U7MEA20GH100+U7MEA20-X10	16	=U7CBC10GH100+U7CBC10/39.3:C	**2**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K113	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/39.3:D
=U7MEA20GH100+U7MEA20-X10	17	=U7CBC10GH100+U7CBC10/39.4:C	**3**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K114	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/39.4:D
=U7MEA20GH100+U7MEA20-X10	18	=U7CBC10GH100+U7CBC10/39.5:C	**4**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K115	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/39.5:D
=U7MEA20GH100+U7MEA20-X10	19	=U7CBC10GH100+U7CBC10/39.6:C	**5**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K116	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/39.6:D
=U7MEA20GH100+U7MEA20-X10	20	=U7CBC10GH100+U7CBC10/39.7:C	**6**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K117	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/39.7:D
=U7MEA20GH100+U7MEA20-X10	21	=U7CBC10GH100+U7CBC10/39.8:C	**7**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K118	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/39.8:D
=U7MEA20GH100+U7MEA20-X10	22	=U7CBC10GH100+U7CBC10/40.1:C	**8**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K121	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/40.1:D
			9			
			10			

Ime kabela:	+U7CBC10-W5025	**Broj žila:**	10	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	9		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X90	6	=U7CBC10GH100+U7CBC10/41.2:B	**1**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X332	12:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/41.2:A
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X90	9	=U7CBC10GH100+U7CBC10/41.2:C	**2**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K132	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/41.2:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X90	7	=U7CBC10GH100+U7CBC10/41.3:C	**3**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K133	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/41.3:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X100	1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/142.5:D	**4**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	55:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/142.5:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X100	2	=U7CBC10GH100+U7CBC10/142.6:D	**5**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	56:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/142.6:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X110	3	=U7CBC10GH100+U7CBC10/143.4:B	**6**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X110	3:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/143.4:B
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X110	4	=U7CBC10GH100+U7CBC10/143.4:B	**7**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X110	4:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/143.4:C
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X110	1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/143.6:E	**8**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X110	5:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/143.6:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X110	2	=U7CBC10GH100+U7CBC10/143.6:E	**9**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X110	6:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/143.6:D
			10			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001		+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 278
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 278 / 290

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Ime kabela:	+U7CBC10-W5026	**Broj žila:**	7
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CHA10GH100+U7CHA10-X162	3A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/41.6:C	**1**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K136	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/41.6:D
=U7CHA10GH100+U7CHA10-X162	1A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/41.6:B	**2**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X332	14:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/41.6:A
			3			
			4			
			5			
			6			
			7			

Ime kabela:	+U7CBC10-W5027	**Broj žila:**	4
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4
		Presjek kabela:	2.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	29	=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.1:E	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X344	25:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.1:E
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	30	=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.1:E	**BK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X344	11:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.1:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	31	=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.1:E	**GY**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X344	12:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.1:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	35	=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.4:E	**GNYE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-PE		=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.4:E

Ime kabela:	+U7CBC10-W5028	**Broj žila:**	4
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4
		Presjek kabela:	2.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	36	=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.5:E	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X345	22:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.5:E
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	37	=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.5:E	**BK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X345	9:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.5:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	38	=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.5:E	**GY**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X345	10:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.5:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	42	=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.8:E	**GNYE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-PE		=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.8:E

Ime kabela:	+U7CBC10-W5029	**Broj žila:**	4
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4
		Presjek kabela:	2.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	43	=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.1:E	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X344	23:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.1:E
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	44	=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.1:E	**BK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X344	13:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.1:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	45	=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.1:E	**GY**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X344	14:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.1:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	49	=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.4:E	**GNYE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-PE		=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.4:E

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001		+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 279
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 279 / 290

Ime kabela:	+U7CBC10-W5030	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	50	=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.5:E	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X345	24:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.5:E
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	51	=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.5:E	**BK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X345	11:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.5:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	52	=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.5:E	**GY**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X345	12:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.5:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	56	=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.8:E	**GNYE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-PE		=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.8:E

Ime kabela:	+U7CBC10-W5031	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	57	=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.1:E	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X344	27:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.1:E
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	58	=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.1:E	**BK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X344	15:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.1:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	59	=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.1:E	**GY**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X344	16:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.1:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	63	=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.4:E	**GNYE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-PE		=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.4:E

Ime kabela:	+U7CBC10-W5032	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	64	=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.5:E	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X345	26:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.5:E
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	65	=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.5:E	**BK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X345	13:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.5:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	66	=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.5:E	**GY**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X345	14:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.5:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	70	=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.8:E	**GNYE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-PE		=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.8:E

Ime kabela:	+U7CBC10-W5033	**Broj žila:**	10	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	10		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	10	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.1:E	**1**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	19:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.1:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.2:E	**2**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	20:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.2:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	4	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.3:E	**3**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	21:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.3:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	7	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.4:E	**4**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	22:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.4:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	52	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.5:E	**5**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	23:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.5:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	28	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.6:E	**6**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	24:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.6:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	31	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.7:E	**7**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	25:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.7:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	34	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.8:E	**8**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	26:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.8:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	37	=U7CBC10GH100+U7CBC10/132.1:E	**9**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	27:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/132.1:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	11	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.1:E	**10**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	13:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.1:F

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.: STRANICA 280
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 280 / 290

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

Ime kabela:	+U7CBC10-W5034	**Broj žila:**	10	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	10		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	40	=U7CBC10GH100+U7CBC10/132.2:E	**1**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	28:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/132.2:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	43	=U7CBC10GH100+U7CBC10/132.3:E	**2**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	29:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/132.3:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	46	=U7CBC10GH100+U7CBC10/132.4:E	**3**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	30:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/132.4:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	49	=U7CBC10GH100+U7CBC10/132.5:E	**4**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	31:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/132.5:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	16	=U7CBC10GH100+U7CBC10/132.6:E	**5**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	32:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/132.6:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	22	=U7CBC10GH100+U7CBC10/132.7:E	**6**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	33:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/132.7:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	19	=U7CBC10GH100+U7CBC10/132.8:E	**7**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	34:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/132.8:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	25	=U7CBC10GH100+U7CBC10/133.2:E	**8**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	36:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/133.2:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	53	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.5:E	**9**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	14:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.5:F
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	29	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.6:E	**10**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	15:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.6:F

Ime kabela:	+U7CBC10-W5035	**Broj žila:**	10	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	3		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	13	=U7CBC10GH100+U7CBC10/133.4:E	**1**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	38:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/133.4:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	55	=U7CBC10GH100+U7CBC10/133.5:E	**2**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	39:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/133.5:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X3.01	64	=U7CBC10GH100+U7CBC10/133.6:E	**3**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	40:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/133.6:D
			4			
			5			
			6			
			7			
			8			
			9			
			10			

Ime kabela:	+U7CBC10-W5036	**Broj žila:**	12	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	8		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X10	36	=U7CBC10GH100+U7CBC10/135.1:E	**1**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	41:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/135.1:D
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X10	37	=U7CBC10GH100+U7CBC10/135.2:E	**2**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	42:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/135.2:D
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X10	38	=U7CBC10GH100+U7CBC10/135.3:E	**3**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	43:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/135.3:D
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X10	39	=U7CBC10GH100+U7CBC10/135.4:E	**4**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	44:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/135.4:D
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X10	40	=U7CBC10GH100+U7CBC10/136.1:E	**5**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	49:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/136.1:D
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X10	41	=U7CBC10GH100+U7CBC10/136.2:E	**6**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	16:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/136.2:D
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X10	34	=U7CBC10GH100+U7CBC10/133.7:E	**7**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	35:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/133.7:D
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X10	35	=U7CBC10GH100+U7CBC10/133.7:E	**8**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	13:B	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.1:F
			9			
			10			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001		+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 281
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 281 / 290

Ime kabela:	+U7CBC10-W5036	**Broj žila:**	12
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	8
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
			11			
			12			

Ime kabela:	+U7CBC10-W5037	**Broj žila:**	12
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	8
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X10	36	=U7CBC10GH100+U7CBC10/135.5:E	**1**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	45:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/135.5:D
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X10	37	=U7CBC10GH100+U7CBC10/135.6:E	**2**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	46:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/135.6:D
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X10	38	=U7CBC10GH100+U7CBC10/135.7:E	**3**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	47:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/135.7:D
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X10	39	=U7CBC10GH100+U7CBC10/135.8:E	**4**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	48:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/135.8:D
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X10	40	=U7CBC10GH100+U7CBC10/136.5:E	**5**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	51:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/136.5:D
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X10	41	=U7CBC10GH100+U7CBC10/136.6:E	**6**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	17:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/136.6:D
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X10	34	=U7CBC10GH100+U7CBC10/133.8:E	**7**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	37:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/133.8:D
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X10	35	=U7CBC10GH100+U7CBC10/133.8:E	**8**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	14:B	=U7CBC10GH100+U7CBC10/131.5:F
			9			
			10			
			11			
			12			

Ime kabela:	+U7CBC10-W5040	**Broj žila:**	7
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	3
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MKC10GH100+U7MKC10-X040	20	=U7CBC10GH100+U7CBC10/145.6:E	**1**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X70	2:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/145.6:D
=U7MKC10GH100+U7MKC10-X030	20	=U7CBC10GH100+U7CBC10/145.5:E	**2**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X70	1:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/145.5:D
=U7MKC10GH100+U7MKC10-X040	22	=U7CBC10GH100+U7CBC10/145.6:E	**3**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X70	3:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/145.6:D
			4			
			5			
			6			
			7			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company		PERU-01-17-111-31-001		+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 282
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 282 / 290

Ime kabela:	+U7CBC10-W5041	**Broj žila:**	10	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	7		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X46	4	=U7CBC10GH100+U7CBC10/146.1:E	**1**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X70	4:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/146.1:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K167	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/146.2:E	**2**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X70	5:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/146.2:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K171	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/146.3:E	**3**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X70	6:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/146.3:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K172	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/146.4:E	**4**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X70	7:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/146.4:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K174	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/146.4:E	**5**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X70	8:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/146.4:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K175	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/146.5:E	**6**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X70	9:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/146.5:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K165	A1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/146.6:E	**7**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X70	11:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/146.6:D
			8			
			9			
			10			

Ime kabela:	+U7CBC10-W5042	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	1.5/1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
-X?		=U7CBC10GH100+U7CBC10/142.5:D	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	54:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/142.5:E
-X?		=U7CBC10GH100+U7CBC10/142.4:D	**BU**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X341	53:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/142.4:E

Ime kabela:	+U7CBC10-W6001	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	4		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MKC10GH100+U7MKC10-X100	9	=U7CBC10GH100+U7CBC10/149.6:F	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-XCT1	6:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/149.6:E
=U7MKC10GH100+U7MKC10-X100	11	=U7CBC10GH100+U7CBC10/149.6:F	**BK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-XCT1	7:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/149.6:E
=U7MKC10GH100+U7MKC10-X100	13	=U7CBC10GH100+U7CBC10/149.7:F	**GY**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-XCT1	8:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/149.7:E
=U7MKC10GH100+U7MKC10-X100	14	=U7CBC10GH100+U7CBC10/149.7:F	**GNYE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-XCT1	5:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/149.7:E

Ime kabela:	+U7CBC10-W6002	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	4		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MKC10GH100+U7MKC10-X100	15	=U7CBC10GH100+U7CBC10/150.6:F	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-XCT2	6:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/150.6:E
=U7MKC10GH100+U7MKC10-X100	17	=U7CBC10GH100+U7CBC10/150.6:F	**BK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-XCT2	7:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/150.6:E
=U7MKC10GH100+U7MKC10-X100	19	=U7CBC10GH100+U7CBC10/150.7:F	**GY**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-XCT2	8:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/150.7:E
=U7MKC10GH100+U7MKC10-X100	20	=U7CBC10GH100+U7CBC10/150.7:F	**GNYE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-XCT2	5:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/150.7:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001		+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 283
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 283 / 290

Ime kabela:	+U7CBC10-W6501	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	4		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-XT4	4:B	=U7CBC10GH100+U7CBC10/151.7:B	**BU**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-XT7	6:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/151.7:C
=U7CJA10GH100+U7CJA10-XT3	12:B	=U7CBC10GH100+U7CBC10/151.7:B	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-XT7	5:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/151.7:C
			BK			
			GY			

Ime kabela:	+U7CBC10-W7001	**Broj žila:**	12	**Opis:**	
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	8		
		Presjek kabela:	0.75		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.02	1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/58.1:B	**WH**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	2:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/58.1:A
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.02	2	=U7CBC10GH100+U7CBC10/58.1:C	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	1:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/58.1:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.02	3	=U7CBC10GH100+U7CBC10/58.2:C	**GN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	2:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/58.3:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.02	7	=U7CBC10GH100+U7CBC10/58.5:C	**YE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	3:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/58.5:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.02	11	=U7CBC10GH100+U7CBC10/58.6:C	**GY**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	4:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/58.6:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.02	13	=U7CBC10GH100+U7CBC10/59.1:B	**PK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	3:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/59.1:A
			BU			
			RD			
			BK			
			VT			
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.02	31	=U7CBC10GH100+U7CBC10/60.1:C	**GY-PK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	9:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/60.1:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.02	35	=U7CBC10GH100+U7CBC10/60.3:C	**RD-BU**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	10:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/60.3:C

Ime kabela:	+U7CBC10-W7002	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	0.75		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.02	38	=U7CBC10GH100+U7CBC10/60.5:C	**WH**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	11:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/60.5:C
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.02	39	=U7CBC10GH100+U7CBC10/60.5:C	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	19:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/111.7:E
			GN			
			YE			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 KABELSKA LISTA	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 284
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 284 / 290

Ime kabela:	+U7CBC10-W7003	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	0.75		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX16GH001+U7MEX16-X4.02	1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/60.6:B	**WH**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	3:B	=U7CBC10GH100+U7CBC10/59.1:A
=U7MEX16GH001+U7MEX16-X4.02	3	=U7CBC10GH100+U7CBC10/60.6:C	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	12:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/60.6:C
=U7MEX16GH001+U7MEX16-X4.02	8	=U7CBC10GH100+U7CBC10/61.1:C	**GN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	13:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/61.1:C
=U7MEX16GH001+U7MEX16-X4.02	7	=U7CBC10GH100+U7CBC10/61.1:C	**YE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	20:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/112.7:E

Ime kabela:	+U7CBC10-W7004	**Broj žila:**	12	**Opis:**	
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	5		
		Presjek kabela:	0.75		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X20	1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/61.3:B	**WH**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	4:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/61.3:A
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X20	7	=U7CBC10GH100+U7CBC10/61.3:C	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	14:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/61.3:C
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X20	8	=U7CBC10GH100+U7CBC10/61.5:C	**GN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	15:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/61.5:C
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X20	9	=U7CBC10GH100+U7CBC10/64.6:C	**YE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	27:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/64.6:C
=U7MEB10GH100+U7MEB10-X20	10	=U7CBC10GH100+U7CBC10/65.2:C	**GY**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	28:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/65.2:C
			PK			
			BU			
			RD			
			BK			
			VT			
			GY-PK			
			RD-BU			

Ime kabela:	+U7CBC10-W7005	**Broj žila:**	12	**Opis:**	
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	5		
		Presjek kabela:	0.75		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X20	8	=U7CBC10GH100+U7CBC10/62.1:C	**WH**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	17:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/62.1:C
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X20	7	=U7CBC10GH100+U7CBC10/61.6:C	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	16:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/61.6:C
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X20	3	=U7CBC10GH100+U7CBC10/65.3:B	**GN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	11:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/65.3:A
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X20	9	=U7CBC10GH100+U7CBC10/65.3:C	**YE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	29:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/65.3:C
=U7MEB20GH100+U7MEB20-X20	10	=U7CBC10GH100+U7CBC10/65.5:C	**GY**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	30:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/65.5:C
			PK			
			BU			
			RD			
			BK			
			VT			
			GY-PK			
			RD-BU			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 285
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 285 / 290

Ime kabela:	+U7CBC10-W7006	**Broj žila:**	12	**Opis:**	
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	6		
		Presjek kabela:	0.75		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	9	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.2:C	**WH**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	21:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.2:C
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	10	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.2:C	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	25:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.2:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	22:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.3:C	**GN**	=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	11	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.3:C
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	26:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.3:E	**YE**	=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	12	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.3:C
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	13	=U7CBC10GH100+U7CBC10/64.2:C	**GY**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	25:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/64.2:C
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	14	=U7CBC10GH100+U7CBC10/64.2:C	**PK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	29:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/64.2:E
			BU			
			RD			
			BK			
			VT			
			GY-PK			
			RD-BU			

Ime kabela:	+U7CBC10-W7007	**Broj žila:**	12	**Opis:**	
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	6		
		Presjek kabela:	0.75		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEA20GH100+U7MEA20-X20	9	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.5:C	**WH**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	23:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.5:C
=U7MEA20GH100+U7MEA20-X20	10	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.5:C	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	27:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.5:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	24:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.6:C	**GN**	=U7MEA20GH100+U7MEA20-X20	11	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.6:C
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	28:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.7:E	**YE**	=U7MEA20GH100+U7MEA20-X20	12	=U7CBC10GH100+U7CBC10/63.7:C
=U7MEA20GH100+U7MEA20-X20	13	=U7CBC10GH100+U7CBC10/64.3:C	**GY**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X141	26:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/64.3:C
=U7MEA20GH100+U7MEA20-X20	14	=U7CBC10GH100+U7CBC10/64.3:C	**PK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	30:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/64.3:E
			BU			
			RD			
			BK			
			VT			
			GY-PK			
			RD-BU			

Ime kabela:	+U7CBC10-W7008	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	3		
		Presjek kabela:	0.75		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	17	=U7CBC10GH100+U7CBC10/78.2:C	**WH**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X51	1:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/78.2:D
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	18	=U7CBC10GH100+U7CBC10/78.2:C	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X51	2:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/78.2:D
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	19	=U7CBC10GH100+U7CBC10/78.2:C	**GN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X51	3:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/78.2:D
			YE			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001		+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 286
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 286 / 290

Ime kabela:	+U7CBC10-W7009	**Broj žila:**	4
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	3
		Presjek kabela:	0.75

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	20	=U7CBC10GH100+U7CBC10/78.4:C	**WH**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X51	4:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/78.4:D
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	21	=U7CBC10GH100+U7CBC10/78.4:C	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X51	5:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/78.4:D
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	22	=U7CBC10GH100+U7CBC10/78.5:C	**GN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X51	6:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/78.5:D
			YE			

Ime kabela:	+U7CBC10-W7010	**Broj žila:**	4
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	3
		Presjek kabela:	0.75

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	23	=U7CBC10GH100+U7CBC10/126.2:C	**WH**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X52	1:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/126.2:D
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	24	=U7CBC10GH100+U7CBC10/126.2:C	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X52	2:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/126.2:D
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	25	=U7CBC10GH100+U7CBC10/126.2:C	**GN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X52	3:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/126.2:D
			YE			

Ime kabela:	+U7CBC10-W7011	**Broj žila:**	4
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	3
		Presjek kabela:	0.75

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	26	=U7CBC10GH100+U7CBC10/126.4:C	**WH**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X52	4:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/126.4:D
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	27	=U7CBC10GH100+U7CBC10/126.4:C	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X52	5:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/126.4:D
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	28	=U7CBC10GH100+U7CBC10/126.5:C	**GN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X52	6:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/126.5:D
			YE			

Ime kabela:	+U7CBC10-W7012	**Broj žila:**	12
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	12
		Presjek kabela:	0.75

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	32	=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.3:E	**WH**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	1:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.3:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	33	=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.3:E	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	3:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.3:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	39	=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.6:E	**GN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	2:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.6:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	40	=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.7:E	**YE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	4:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/68.7:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	46	=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.3:E	**GY**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	5:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.3:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	47	=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.3:E	**PK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	7:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.3:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	53	=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.6:E	**BU**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	6:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.6:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	54	=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.7:E	**RD**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	8:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/69.7:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	60	=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.3:E	**BK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	9:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.3:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	61	=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.3:E	**VT**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	11:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.3:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	67	=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.6:E	**GY-PK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	10:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.6:D

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 287
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 287 / 290

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

Ime kabela:	+U7CBC10-W7012	**Broj žila:**	12	**Opis:**	
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	12		
		Presjek kabela:	0.75		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	68	=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.7:E	**RD-BU**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	12:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/70.7:D

Ime kabela:	+U7CBC10-W7013	**Broj žila:**	12	**Opis:**	
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	12		
		Presjek kabela:	0.75		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	74	=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.3:E	**WH**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	13:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.3:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	75	=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.3:E	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	15:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.3:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	81	=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.6:E	**GN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	14:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.6:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	82	=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.7:E	**YE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	16:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/71.7:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	4	=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.3:E	**GY**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	17:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.3:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	5	=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.3:E	**PK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	19:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.3:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	11	=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.6:E	**BU**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	18:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.6:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	12	=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.7:E	**RD**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	20:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/72.7:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	18	=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.3:E	**BK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	21:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.3:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	19	=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.3:E	**VT**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	23:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.3:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	25	=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.6:E	**GY-PK**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	22:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.6:D
=U7MEX10GH100+U7MEX10-X4.01	26	=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.7:E	**RD-BU**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X61	24:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/73.7:D

Ime kabela:	+U7CBC10-W7014	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	3		
		Presjek kabela:	0.75		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	29	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.1:B	**WH**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	34:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.1:C
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	30	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.1:B	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	35:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.1:C
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	31	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.2:B	**GN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	36:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.2:C
			YE			

Ime kabela:	+U7CBC10-W7015	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	3		
		Presjek kabela:	0.75		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	32	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.3:B	**WH**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	37:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.3:C
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	33	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.3:B	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	38:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.3:C
=U7MEA10GH100+U7MEA10-X20	34	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.3:B	**GN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	39:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.3:C
			YE			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 288
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 288 / 290

Ime kabela:	+U7CBC10-W7016	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	3		
		Presjek kabela:	0.75		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEA20GH100+U7MEA20-X20	29	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.5:B	**WH**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	40:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.5:C
=U7MEA20GH100+U7MEA20-X20	30	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.5:B	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	41:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.5:C
=U7MEA20GH100+U7MEA20-X20	31	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.5:B	**GN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	42:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.5:C
			YE			

Ime kabela:	+U7CBC10-W7017	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	3		
		Presjek kabela:	0.75		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MEA20GH100+U7MEA20-X20	32	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.7:B	**WH**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	43:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.7:C
=U7MEA20GH100+U7MEA20-X20	33	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.7:B	**BN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	44:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.7:C
=U7MEA20GH100+U7MEA20-X20	34	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.7:B	**GN**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-X339	45:A	=U7CBC10GH100+U7CBC10/127.7:C
			YE			

Ime kabela:	+U7CBC10-W8001	**Broj žila:**		**Opis:**	
Tip kabela:	ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22	**Broj korištenih žila:**	1		
		Presjek kabela:			

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-U111	P14	=U7CBC10GH100+U7CBC10/153.6:B	**IE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-A101	X2P1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/15.2:B

Ime kabela:	+U7CBC10-W8002	**Broj žila:**		**Opis:**	
Tip kabela:	ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22	**Broj korištenih žila:**	1		
		Presjek kabela:			

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-U112	P14	=U7CBC10GH100+U7CBC10/153.6:B	**IE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-A201	X2P1	=U7CBC10GH100+U7CBC10/15.8:B

Ime kabela:	+U7CBC10-W8003	**Broj žila:**		**Opis:**	
Tip kabela:	ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22	**Broj korištenih žila:**	1		
		Presjek kabela:			

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=A7+ET200AL-A1	X1P1 R	=U7CBC10GH100+U7CBC10/153.3:B	**IE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-A100-X1	P2 R	=U7CBC10GH100+U7CBC10/16.1:B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 KABELSKA LISTA	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 289
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 289 / 290

Ime kabela:	+U7CBC10-W8004	**Broj žila:**	**Opis:**
Tip kabela:	ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22	**Broj korištenih žila:** 1	
		Presjek kabela:	

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=A7+ET200AL-A1	X1P1 R	=U7CBC10GH100+U7CBC10/153.3:C	**IE**	=U7CBC10GH100+U7CBC10-A300	X1P2 R	=U7CBC10GH100+U7CBC10/24.2:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 KABELSKA LISTA	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 290 / 290