(28115) 충북 청주시 청원구 오창읍 양청 3 길 21
Tel : 043-711-8875 Fax : 043-711-8804

TEST REPORT

의 뢰 자 : (주)태광타포린산업
주 소 : 경기도 파주시 청석로 12-3 (동패동)

접 수 번 호 : M270-21-05139
접 수 일 자 : 2021-06-23
발 급 일 자 : 2021-07-20
용 도 : 품질관리용
쪽 번 호 : 1/4

의뢰자제시시료명 : PVC 타포린

의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

■ 시 험 결 과 ■

01. 표면 습윤 저항성 (KS K ISO 4920 : 2012) : 등급

	#1
1	4
2	4
3	4

주) 시험시 수온 : (20.0 ± 1.0) ℃

02. 내수도 (KS K ISO 811 : 2015, 수압법) : cmH_2O

	#1
	1 000 이상

주) 시험시 수온 : (20.0 ± 1.0) ℃
천의 시험면 : 표면
시험편의 형태 : 원단
가압방향 : 시험편에 대해 아래쪽에서 이루어짐
수압의 증가속도 : 60 cmH_2O/min

** 다음페이지 계속 **

FITI 시험연구원장

재단법인 FITI 시험연구원 원장인

※ 문서 확인 번호 : EW8G-DUZ5-MIHN ※
(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI 와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.

(28115) 충북 청주시 청원구 오창읍 양청 3 길 21
Tel : 043-711-8875 Fax : 043-711-8804

03. 자외선차단율 (KS K 0850 : 2019) : %

	#1
자외선(UV-R) 차단율	99.9
자외선(UV-A) 차단율	99.9
자외선(UV-B) 차단율	99.9 초과

주) 측정 기기 : UV-VIS-NIR Spectrophotometer
(PerkinElmer_Lambda 1050 with 150 mm InGaAs int. Sphere)
파장 범위 : UV-R : (290 ~ 400) nm
UV-A : (315 ~ 400) nm
UV-B : (290 ~ 315) nm
파장 간격 : 5 nm
의뢰자 요청에 의해 상기 시험방법 적용하였음

04. 자외선차단지수(UPF) (KS K 0850 : 2019)

	#1
UPF	50+
UV-A 투과율 (%)	0.1
UV-B 투과율 (%)	0.1 미만

주) 측정 기기 : UV-VIS-NIR Spectrophotometer
(PerkinElmer_Lambda 1050 with 150 mm InGaAs int. Sphere)
파장 범위 : UV-R : (290 ~ 400) nm
UV-A : (315 ~ 400) nm
UV-B : (290 ~ 315) nm
파장 간격 : 5 nm
50+ : UPF 가 55 또는 그 이상(AS 4399 : 2020)
의뢰자 요청에 의해 상기 시험방법 적용하였음

05. 방염성 (KS F 2819 : 2005, A 법)

구분	#1		
	1	2	3
탄화길이(㎝)	5.5	5.3	5.6
나머지 불꽃(s)	0	0	0
나머지 분진(s)	0	0	0

주) 가열시간 : 2 min
기준

종류	탄화길이(cm)	나머지 불꽃(s)	나머지 분진(s)
방염 1급	5 cm 이하	없음	1 min 후에 존재하지 않을 것
방염 2급	10 cm 이하	5 s 이하	
방염 3급	15 cm 이하	5 s 이하	

의뢰자의 요청에 의하여 상기 시험방법 적용하였음

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI 와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.

(28115) 충북 청주시 청원구 오창읍 양청 3 길 21
Tel : 043-711-8875 Fax : 043-711-8804

06. 연기밀도 (방염성능기준[소방청고시 제 2021-7 호(2021.1.14)], KS M ISO 5659-2 : 2012)

	#1			
	1	2	3	기준
최대값(Dm)	132.5	184.7	118.3	-
보정인자(Dc)	30.0	33.6	19.9	-
보정값(Ds)	102.5	151.1	98.4	-
최대연기밀도	102.5			200 이하
판정	제시된 시료는 방염성능기준[소방청고시 제 2021-7 호(2021.1.14)] 제 4 조 제 2 항 제 2 호 얇은 포, 두꺼운 포의 기준에 만족함			

주) 시험편 두께 : 0.4 mm
연소형태 : 용융

07. 방미도 (AATCC 30-2017, TEST Ⅲ) : 등급

	#1
	MICROSCOPIC GROWTH

주) 등급 : - NO GROWTH (증식이 관찰 안됨)
- MICROSCOPIC GROWTH (VISIBLE ONLY UNDER THE MICROSCOPE) (현미경으로 관찰 가능)
- MICROSCOPIC GROWTH (VISIBLE TO THE EYE) (육안으로 관찰 가능)

시료크기 : 40 mm X 40 mm
시험배지 : MINERAL SALT AGAR
곰팡이 포자 현탁액 농도 : 1.0 X 10^6 CFU/mL
배양 기간 : 14 일
사용공시균주 : *Aspergillus niger* ATCC 6275
첨부사진참조

** 시험 결과 기록 완료 **

- 시료사진 -

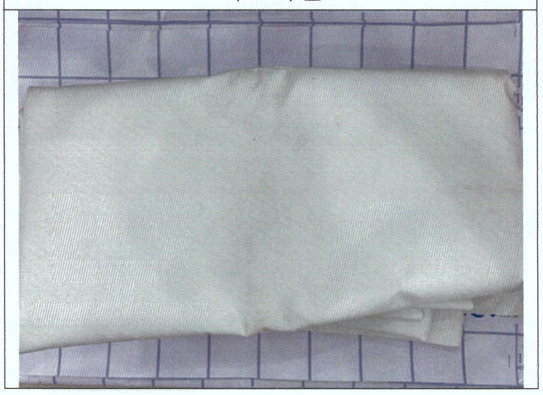

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI 와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.

(28115) 충북 청주시 청원구 오창읍 양청 3 길 21
Tel : 043-711-8875 Fax : 043-711-8804

접수번호 : M270-21-05139
쪽 번 호 : 4/4

- 방미도 시험사진 : VIABILITY -

- 방미도 시험사진 : #1 -

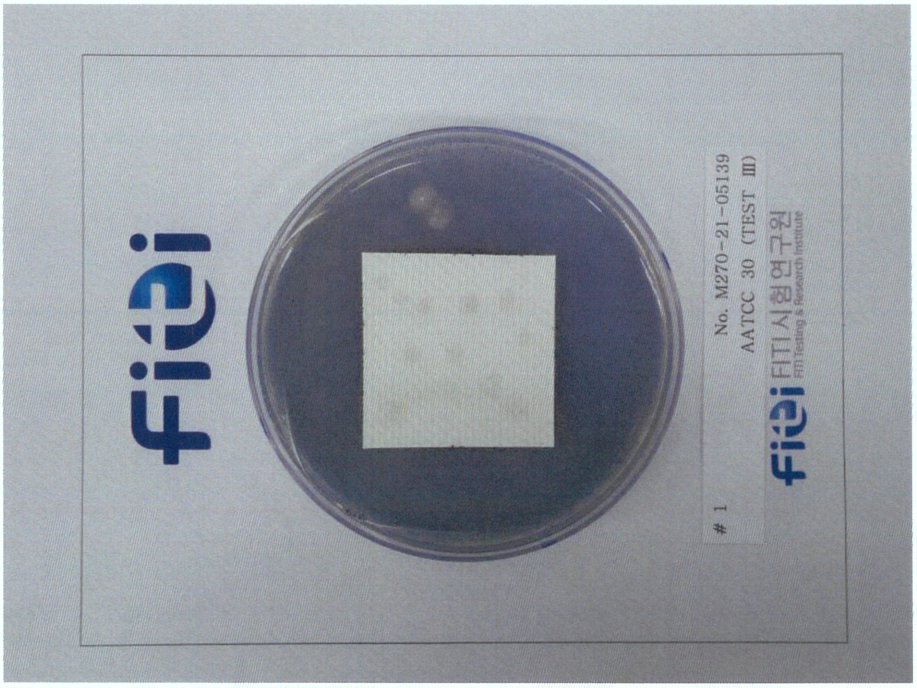

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI 와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.