Adasa

Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal



BOLETIM INFORMATIVO SAE

3º TRIMESTRE DE 2026

Boletim resumo de atividades desenvolvidas pela
Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto

Período: 3° Trimestre de 2026
JULHO/AGOSTO/SETEMBRO

Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto - SAE

» Neste Boletim Informativo:

nº 03/26
3º TRIMESTRE/2026

1. Audiência pública do monitoramento regular
2. Resultado da fiscalização da Adasa nos postos de atendimento da Caesb
3. Dados da fiscalização da Adasa nos postos de atendimento da Caesb
4. Monitoramento do SAA durante o período de estiagem
5. Fiscalizações conjuntas no Lago Paranoá
6. Consumo per capita de água no DF
7. Painéis de Informações dos Serviçoes de Água e Esgoto
8. Painéis de Qualidade do atendimento
9. Estoque Regulatório


1 AUDIÊNCIA PÚBLICA DO MONITORAMENTO REGULAR

1 O QUE A CORA CONDUZIU

A Coordenação de Regulação e Outorga (CORA) elaborou a minuta de resolução que define as informações do monitoramento operacional dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do DF. A nova norma substitui o modelo da **Resolução Adasa nº 08/2016**, anterior ao novo marco legal do saneamento (Lei nº 14.026/2020) e às Normas de Referência da ANA.

2 TOMADA DE SUBSÍDIOS COM A CAESB

Antes da consulta pública, a minuta foi submetida à Caesb e à Coordenação de Fiscalização da SAE. A equipe técnica analisou individualmente as 23 contribuições da Caesb.

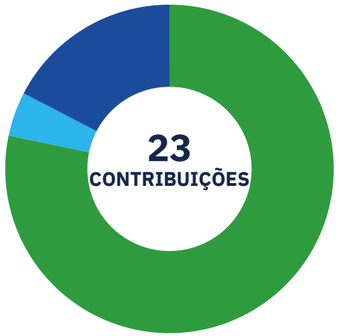

- **18 acatadas** (78,26%)
- **1 acatada parcialmente** (4,35%)
- **4 não acatadas** (17,39%)

Ajustes incluídos

- definições de reclamação e solicitação
- avisos de falta de água alinhados à **Resolução nº 14/2011**
- qualidade da água, conforme a **Portaria GM/MS nº 888/2021**

3 ENCAMINHAMENTO E ANÁLISE JURÍDICA

13/07
Assinatura da Nota Técnica nº 2/2026, que propõe a Consulta e a Audiência Pública.

03/08
A Nota Jurídica nº 84/2026 da AJL aponta a regularidade jurídico-formal da minuta. Em resposta, a CORA esclarece que a Resolução nº 08/2016 já foi revogada pela Resolução nº 59/2025.

4 APROVAÇÃO E PRÓXIMOS PASSOS

- **02/09** A Diretoria Colegiada aprova a minuta e autoriza a Consulta e a Audiência Pública.
- **Setembro** A data da Audiência Pública é indicada à Ouvidoria (Memorando nº 26/2026).



AUDIÊNCIA PÚBLICA

27/10/2026

Das 10 às 12h

FISCALIZAÇÃO DA ADASA RESULTA EM MELHORIA NO ATENDIMENTO PRESENCIAL DA CAESB


A fiscalização realizada pela Adasa nos 19 postos de atendimento da Caesb aponta avanços nos indicadores de atendimento ao usuário. Após as visitas realizadas em 2025, que identificou pontos de melhoria e resultou na adoção de medidas corretivas pela prestadora, os dados de 2026 mostram reforço das equipes e redução dos tempos de espera em diversas unidades.

Em agosto, data da efetiva implantação da nova politica, os postos registraram 38.494 atendimentos presenciais. No mesmo período, as unidades monitoradas apresentaram Tempo Médio de Espera (TME) inferior a 10 minutos, inclusive em locais que chegaram a registrar esperas superiores a 40 minutos no início do ano. O monitoramento também mostra uma mudança significativa na força de trabalho: em agosto, os 21 postos com dados disponíveis reuniam 117 trabalhadores, sendo 92 terceirizados e 25 empregados próprios.

Os resultados indicam uma evolução positiva do atendimento após as medidas adotadas pela Caesb. A Adasa continuará acompanhando mensalmente indicadores como número de atendimentos, quantidade de profissionais, tempo de espera, tempo de atendimento e perfil da demanda, buscando identificar pontos de atenção e oportunidades de melhoria. A evolução pôde ser sentida nos gráficos ao lado, referentes aos TMEs dos postos do Na Hora e dos postos da Caesb, antes e depois da fiscalização da Adasa.

Tempo de espera nos postos próprios da Caesb


Evolução do Tempo Médio de Espera (TME) conforme a disponibilidade de dados em cada unidade, até agosto/2026.

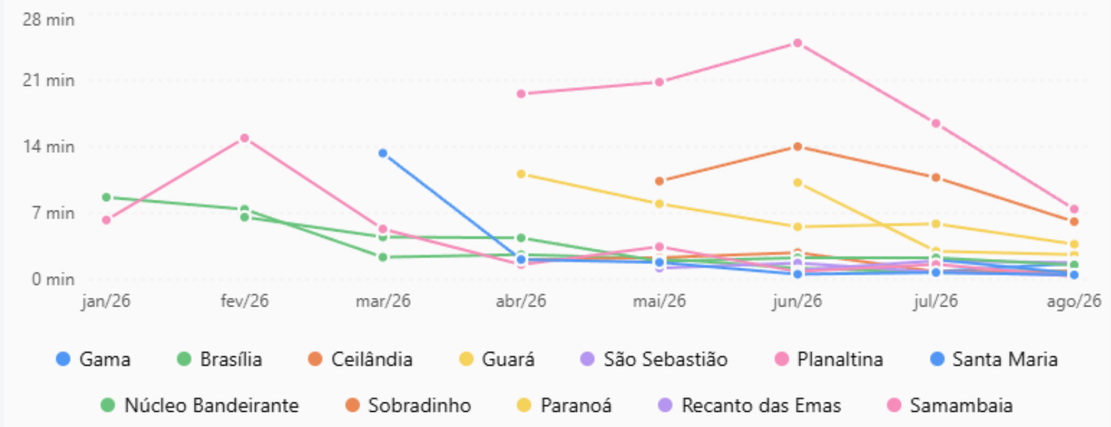

Fonte: Caesb. Elaboração: Adasa/SAE/COQA. Meses sem medição permanecem sem valor.

Tempo de espera cai nas unidades Na Hora


Evolução mensal do Tempo Médio de Espera (TME), de janeiro/2025 a agosto/2026.

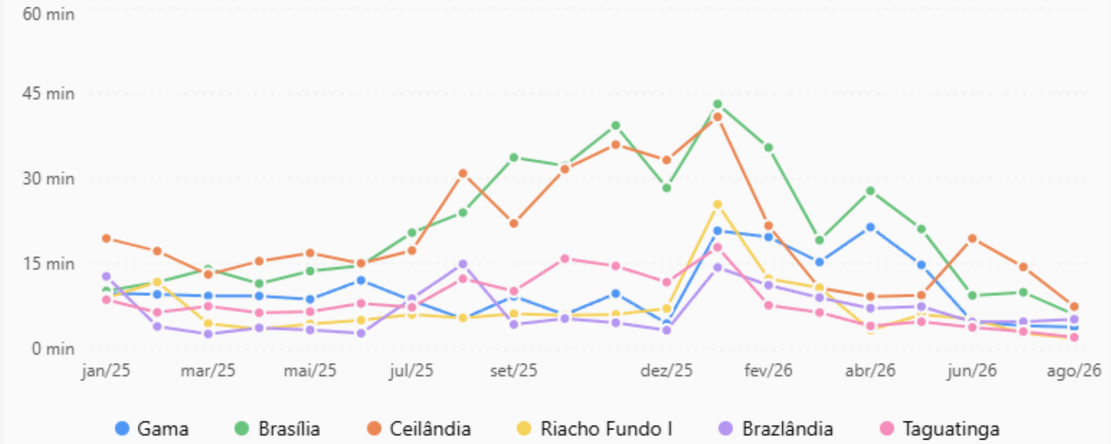

Fonte: Caesb. Elaboração: Adasa/SAE/COQA. Valores em minutos.


Adasa

DADOS DA FISCALIZAÇÃO DA ADASA NO ATENDIMENTO PRESENCIAL DA CAESB

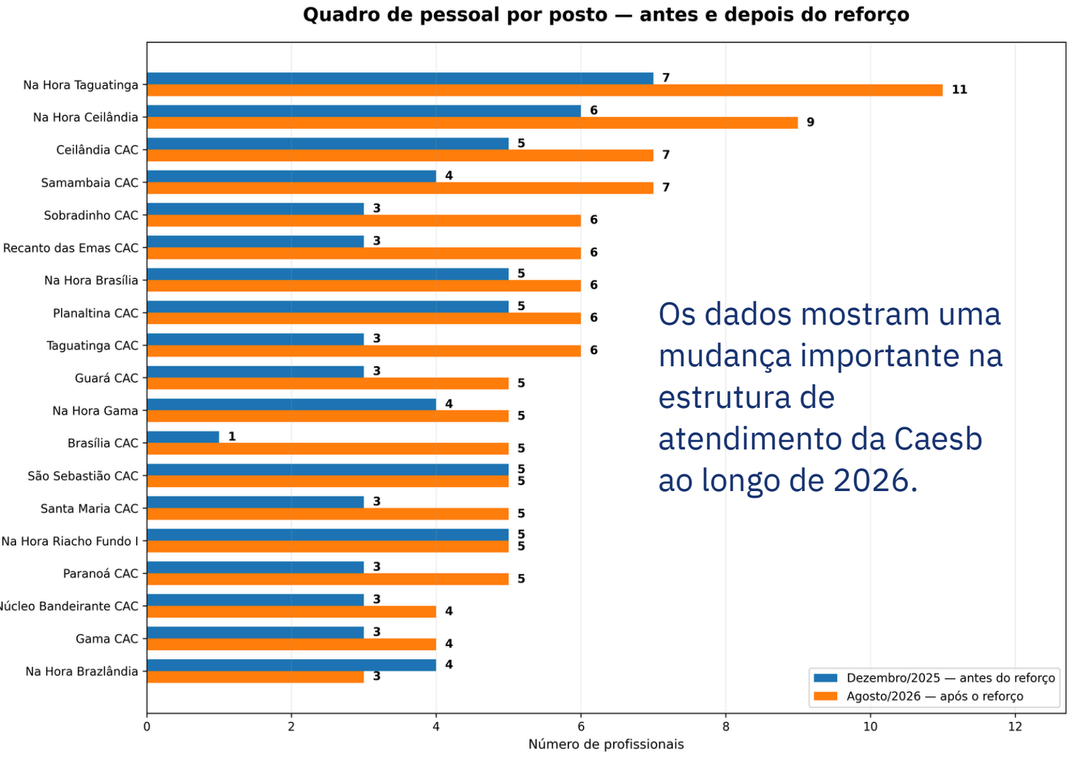

Os dados mostram uma mudança importante na estrutura de atendimento da Caesb ao longo de 2026.

Fonte: Caesb. Elaboração: Adasa/SAE/COQA. Comparação entre dezembro/2025 e agosto/2026.

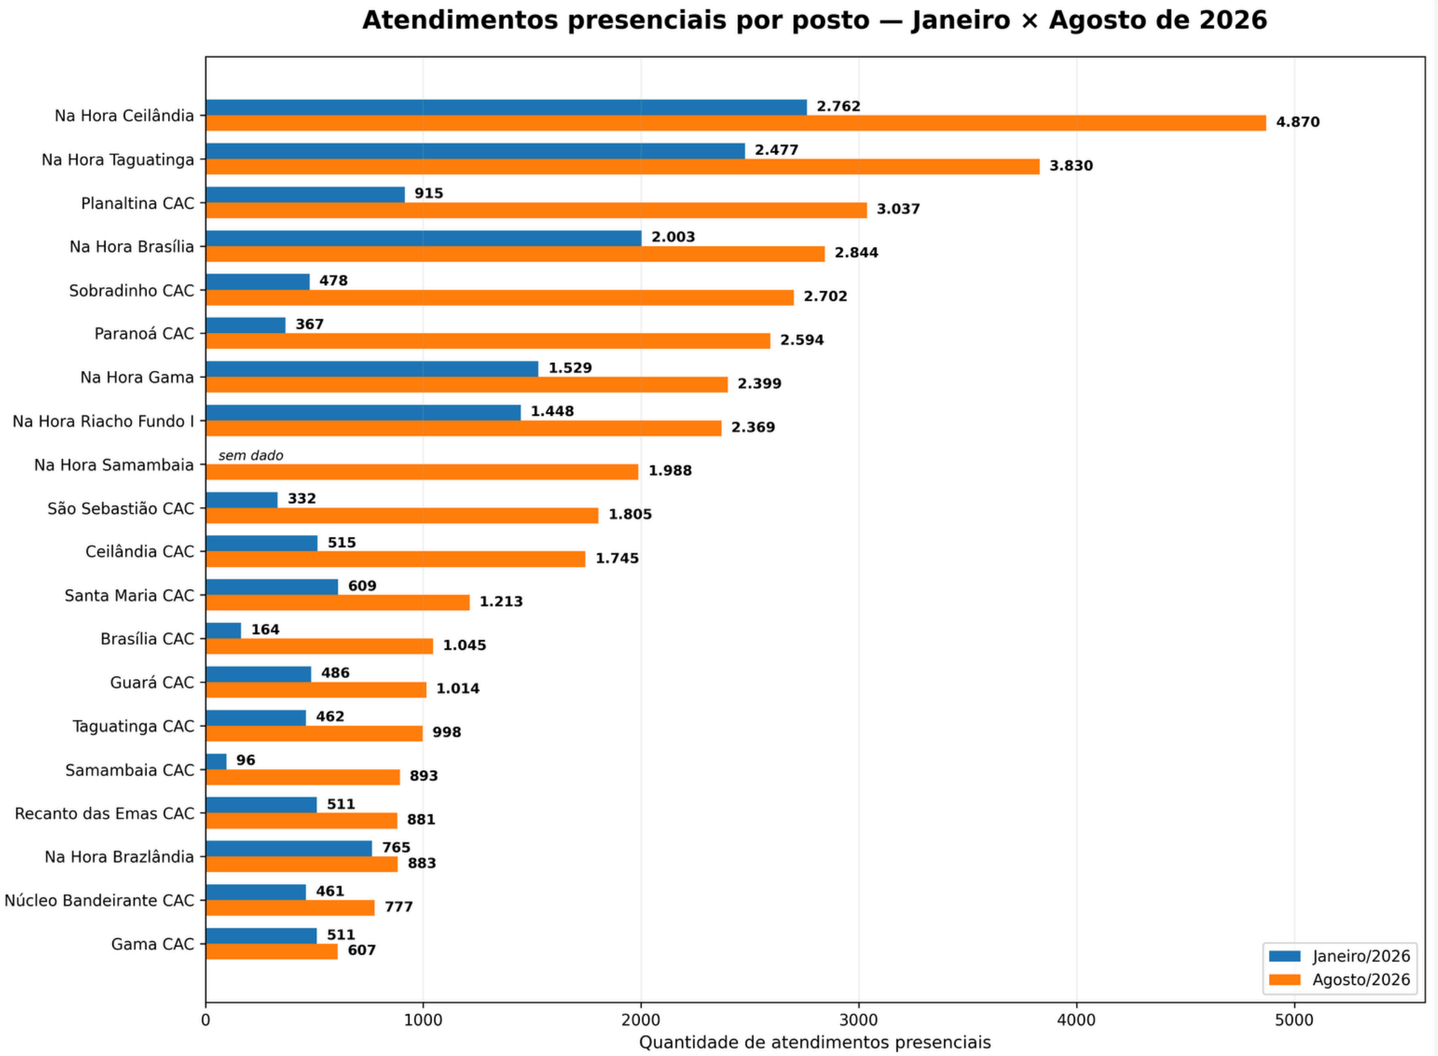

Fonte: Caesb. Elaboração: Adasa/SAE/COQA. Na Hora Samambaia: sem dado em janeiro/2026.

Entre dezembro de 2025 e agosto de 2026, houve ampliação do quadro de pessoal na maior parte dos postos analisados, com reforço expressivo em unidades como Na Hora Taguatinga, Brasília, Sobradinho, Recanto das Emas e Samambaia.

No mesmo período, a comparação entre janeiro e agosto de 2026 revela crescimento do número de atendimentos em praticamente todos os postos, com aumentos especialmente expressivos em Planaltina, Sobradinho, Paranoá, São Sebastião e Ceilândia.

Os números indicam que o reforço da estrutura ocorreu em um cenário de maior demanda pelo atendimento presencial, destacando a importância do acompanhamento permanente da Adasa sobre a capacidade das unidades e a qualidade do serviço prestado ao cidadão.

4 MONITORAMENTO DO SAA DURANTE O PERÍODO DE ESTIAGEM



Em 11 de agosto de 2026, a Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto (SAE), por meio de sua Coordenação de Fiscalização, realizou reunião com a Caesb para monitorar o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do Distrito Federal durante o período de estiagem, em cumprimento ao Plano de Ação Emergencial (PAE).

A Companhia informou que o DF ingressou na estiagem de 2026 em condição muito favorável, com reservatórios em níveis elevados, a melhor disponibilidade hídrica dos mananciais para a época nos últimos quatro anos e infraestrutura em situação superior à de anos anteriores. As interligações implantadas recentemente, como a transferência do sistema Corumbá para Jardim Botânico e São Sebastião, já consolidada, e as novas estruturas associadas à ETA Lago Norte, ampliaram a flexibilidade operacional e reduziram a vulnerabilidade de regiões historicamente afetadas pela seca. Não foram identificadas condições que exigissem medidas emergenciais imediatas.

Permanecem em acompanhamento pela Adasa a conclusão da adutora reversível entre os sistemas Torto/Santa Maria e Descoberto, que aguarda a instalação de equipamentos complementares, a inclusão dos dados da captação Olaria, em Brazlândia, nos relatórios encaminhados à Agência e o detalhamento dos efeitos das novas interligações sobre a captação no Pipiripau. A Adasa também apresentou a proposta de uma ferramenta anual de acompanhamento, complementar ao balanço hídrico de longo prazo e às curvas de referência dos reservatórios, capaz de traduzir o cenário de cada sistema em oferta, demanda, transferências, margens de segurança e criticidade. A Caesb considerou a proposta pertinente e se comprometeu a avaliá-la internamente.

Em relação às Curvas de Referência de 2026 para os reservatórios do Descoberto e de Santa Maria, os estudos já estão em andamento e seguirão o modelo permanente de estados hidrológicos verde, amarelo e vermelho. As discussões técnicas terão continuidade em reuniões periódicas ao longo do período de estiagem.

5 FISCALIZAÇÕES CONJUNTAS NO LAGO PARANOÁ

Entre os dias 15 e 17 de setembro de 2026, a equipe de fiscalização da **SAE/COFA**, em conjunto com as áreas técnicas da **SDU, SRH, IBRAM** e com apoio da **Marinha do Brasil**, participou de ações integradas voltadas ao acompanhamento das condições ambientais e operacionais de estruturas relacionadas ao **Lago Paranoá**.

No dia 15 de setembro, foram vistoriadas galerias de drenagem que lançam águas pluviais no lago, em pontos estratégicos como Ponte do Bragueto, Centro Olímpico da UnB, ASBAC e Ponte JK, com o objetivo de avaliar as condições dos lançamentos e subsidiar o acompanhamento das contribuições afluentes ao corpo hídrico.





Em 16 de setembro, foi realizada visita técnica à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Brasília Sul, acompanhada por representantes do IBRAM e técnicos da CAESB. Durante a fiscalização, foi observado o trabalho do barco **Papa-Aguapé**, responsável pela remoção de macrófitas nas proximidades do ponto de lançamento do efluente tratado. Na ocasião, a CAESB também apresentou os processos operacionais da estação e os resultados gerais de eficiência do tratamento, demonstrando o desempenho da unidade na remoção de matéria orgânica e nutrientes antes do lançamento do efluente no lago.






Encerrando as atividades, em 17 de setembro, foi realizada fiscalização embarcada nos braços do **Torto** e **Bananal**, percorrendo galerias de águas pluviais, o ponto de lançamento do efluente tratado da ETE Norte e a captação da ETA Lago Norte. A ação permitiu a avaliação integrada de estruturas estratégicas para a gestão dos recursos hídricos do Lago Paranoá, fortalecendo a articulação institucional entre os órgãos envolvidos e ampliando o acompanhamento das condições ambientais e operacionais da região.


Consumo Per Capita no DF

O consumo de água per capita **representa a quantidade de água** em l**itros/habitante/dia** que é consumida, em média, pela população do DF. A média de consumo per capita no período de **janeiro a agosto* de 2026** foi de aproximadamente **140 L/hab/dia.**

Acesse o painel informativo completo pelo link ou pelo QRcode ao lado.

Acesse aqui

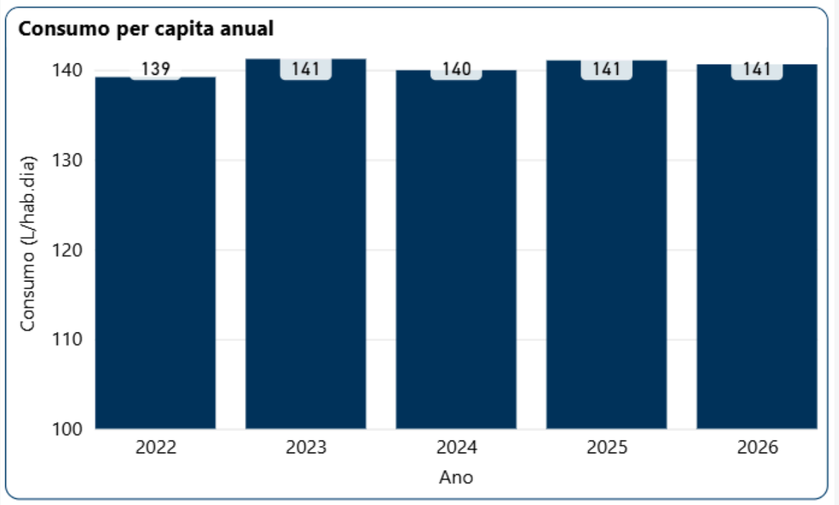

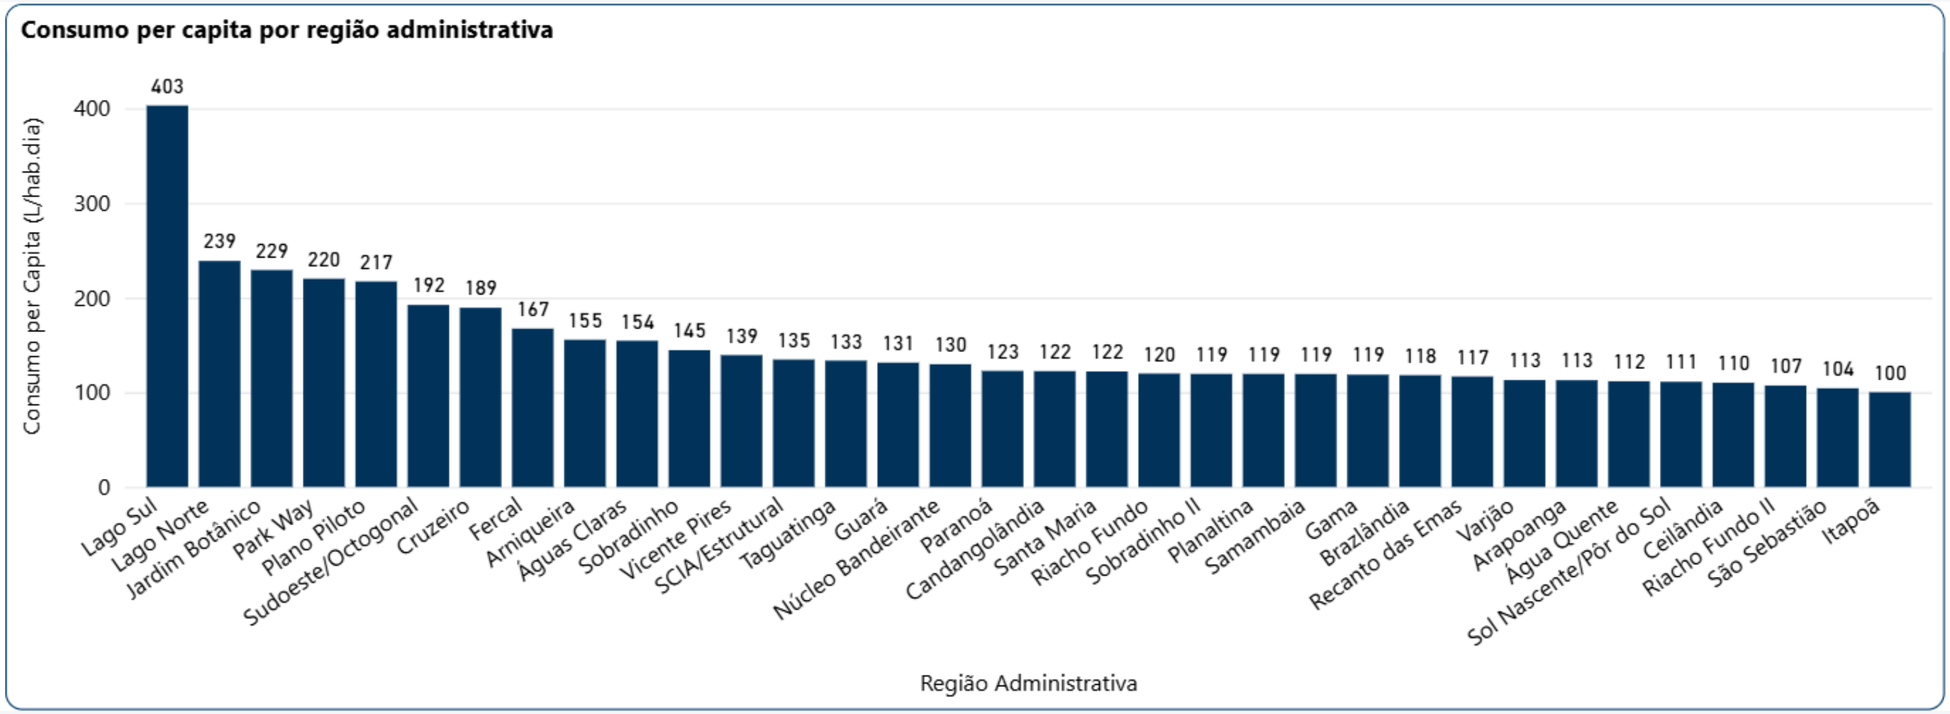

Observação: *

Os dados de Consumo per Capita no DF, no ano de 2026, são referentes ao período de janeiro a agosto.

Período:

*janeiro a agosto*de 2026

Categorias:

- Residencial
- Comercial
- Pública
- Industrial

Adasa

7 PAINEL DE INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Para garantir a **transparência** e fortalecer a fiscalização dos serviços de água e esgoto, está disponível o **Painel de Informações de Abastecimento e Esgoto**.

Esta ferramenta essencial consolida **informações importantes** para a nossa atuação e para a sociedade, tais como:

- Áreas de Atendimento
- Qualidade dos serviços
- Volumes consumidos e captados
- Reclamações dos usuários

🔗 **Acesse os Painéis: Utilize os links ou QR Codes disponíveis no nosso comunicado oficial.**




PAINEL ABASTECIMENTO DE ÁGUA



Acesse aqui

OU

PAINEL ESGOTAMENTO SANITÁRIO

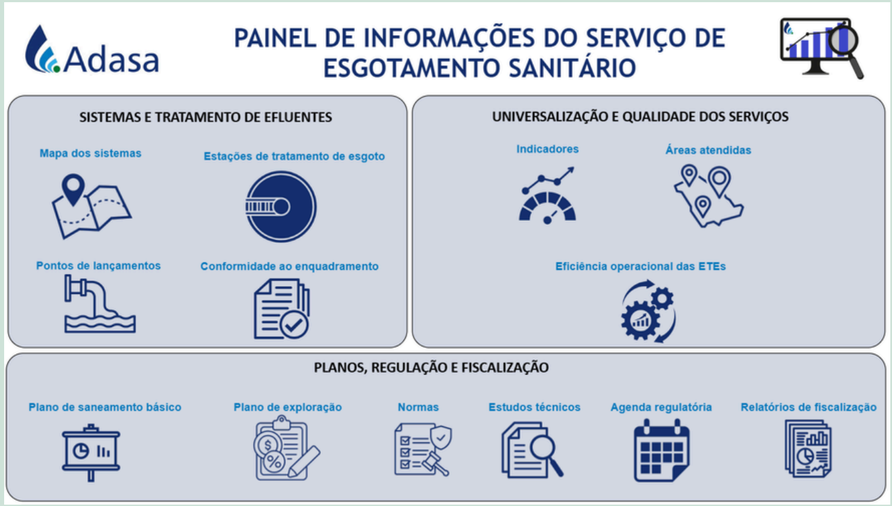

Acesse aqui

OU


PAINÉIS DE INFORMAÇÕES DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO

Para garantir o acompanhamento dos serviços prestados pela Caesb com foco no atendimento ao usuário, estão disponíveis:


- Painel Recursos de Revisão;
- Painel Demandas de Ouvidoria com manifestação da COQA;
- Painel Central 115.

🔗 **Acesse os Painéis e confira as informações detalhadas**


PAINEL RECURSOS DE REVISÃO 2026

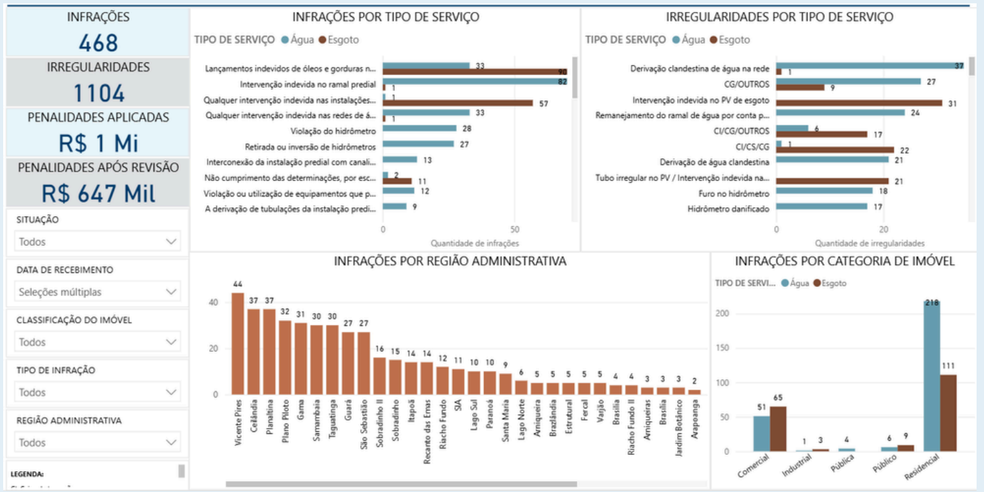

PAINEL CENTRAL 115 - ANO DE 2026

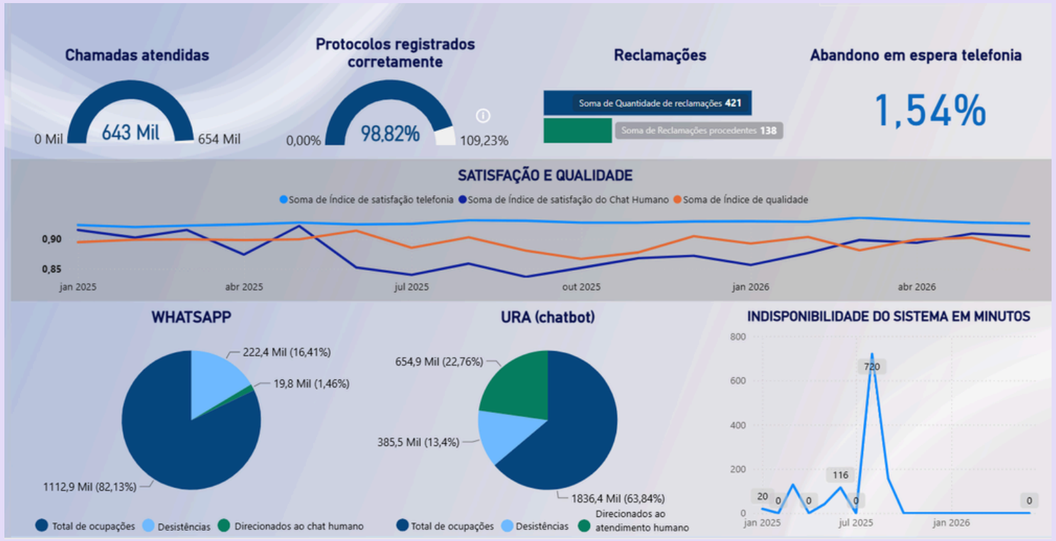

PAINEL DEMANDAS DE OUVIDORIA - SAE

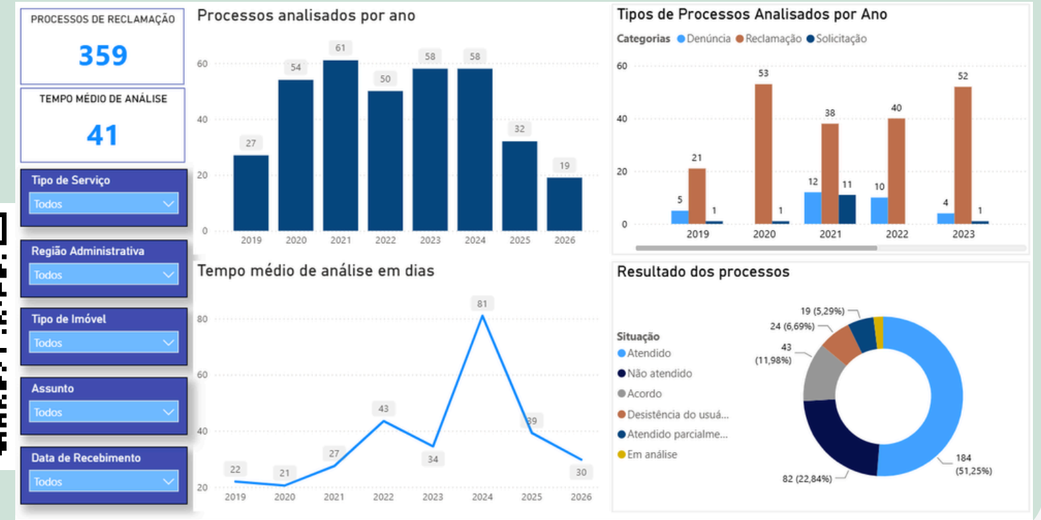

Adasa


PAINEL DO ESTOQUE REGULATÓRIO DE ÁGUA E DE ESGOTO

O **Painel do Estoque Regulatório de Água e Esgoto** contém todos os normativos técnicos elaborados ao longo dos anos.

No total, já foram elaborados **42 atos normativos** entre **2006 e 2025** sobre água e esgoto pela Adasa, com média de publicação de **2,21 atos por ano.**

🔗 **Acesso ao Painel: Utilize o link ou QR Code disponível a seguir:**

Acesse aqui

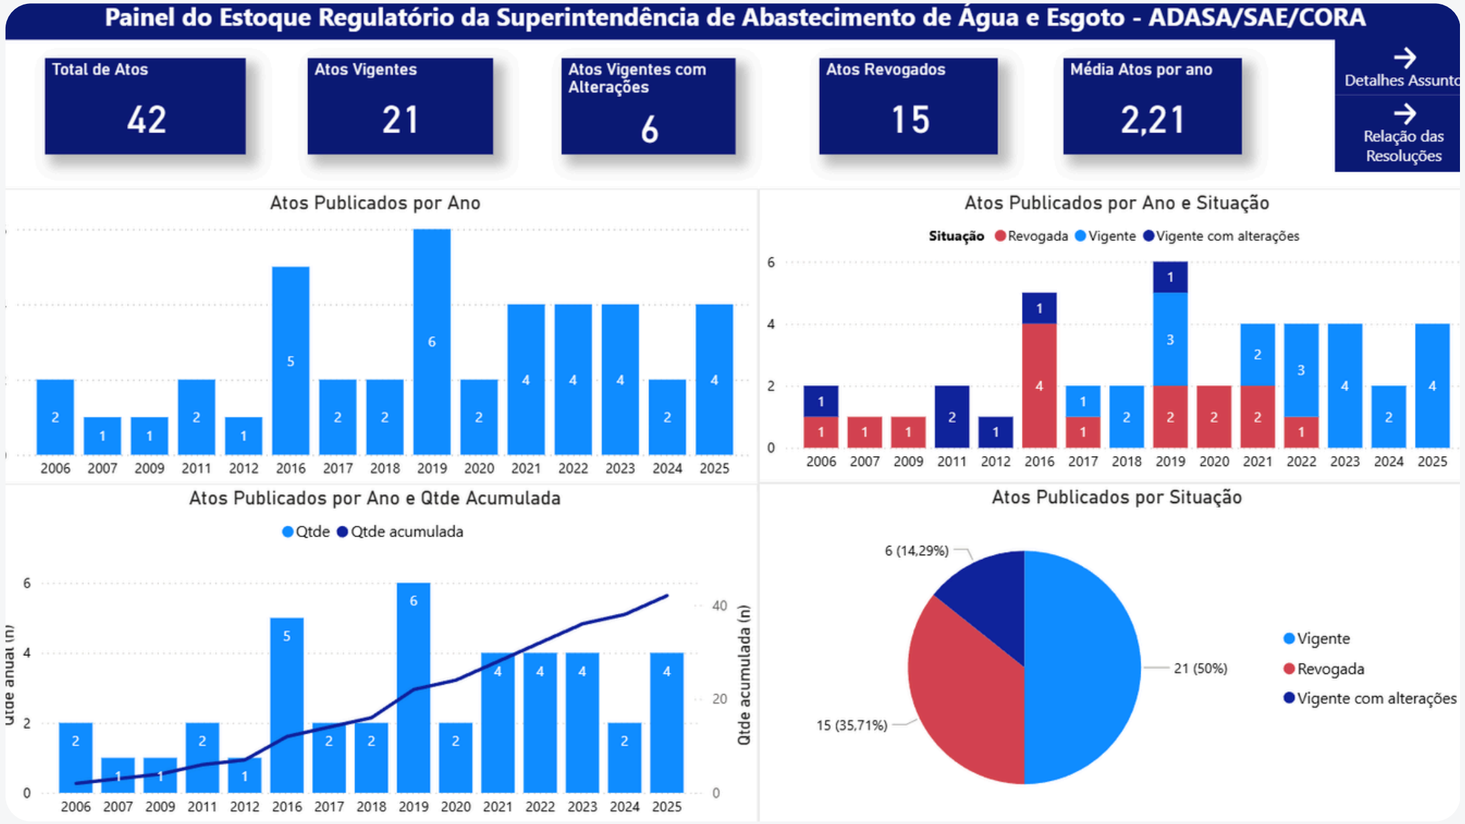



PARA SABER MAIS SOBRE AS ATIVIDADES DA SAE,

CLIQUE AQUI

OU ACESSE O QRCODE

Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto - SAE / Tel: (61) 3961 4991/ 99256 3394