


有见证送检

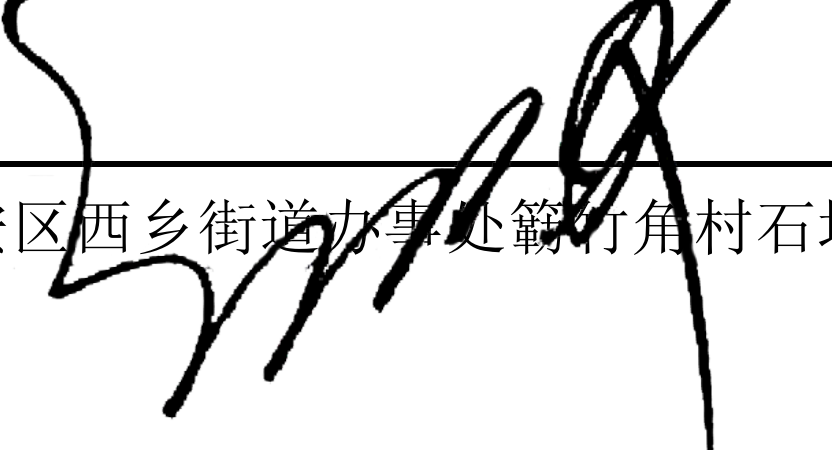
混凝土试块抗压强度试验报告

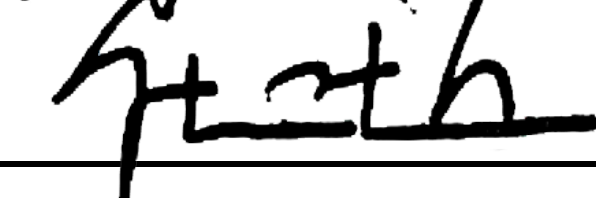
报告编号:CY2020-24853

见证人单位	重庆赛迪工程咨询有限公司(见证人卡号: 2020-035-1)					见证人	王普红		试验单位 深圳市港嘉工程检测有限公司 (印章复印无效)	
委托单位	深圳市机场股份有限公司					送检日期	2020.06.20			
工程名称	深圳机场卫星厅及其配套工程的卫星厅桩基及基坑支护土石方工程					报告日期	2020.06.22			
砼生产厂家	深圳市深建混凝土有限公司	养护条件	标准养护		检验依据	GB/T 50081-2019				
试样编号	工 程 部 位	强 度 等 级	制 作 日 期	试 压 日 期	龄 期 (天)	试块边长 (mm)	抗 压 强 度 (MPa)	强 度 代 表 值 (MPa)	达 到 强 度 标 准 值 (%)	备 注
CY2020-24853-1	西北NW-18~N-2×W-A~N-A架空公共车道顶板防水保护层	C20	2020.05.23	2020.06.20	28	100.0×100.0	23.6	23.3	116	细石砼
						100.0×100.0	24.8			
						100.0×100.0	21.2			
以下空白										

备注: 表内粗线框内栏目的内容由委托单位提供, 其真实性由委托单位负责。

批准人: 

校核人: 

主要试验人: 

深圳市建设工程试验报告统一格式 1-1

深圳市港嘉工程检测有限公司 地址: 深圳市宝安区西乡街道办事处鹤岗村石场路6号 业务咨询: 0755-29785197 报告查询: 29785279 传真: 29504296 邮编: 518126