
#### Módulo SPO-SICAJ


Manual de utilização

#### Solicitar cadastro no módulo


 Acesse o endereço <u>http://simec.mec.gov.br/cadastrar\_usuario.php</u>

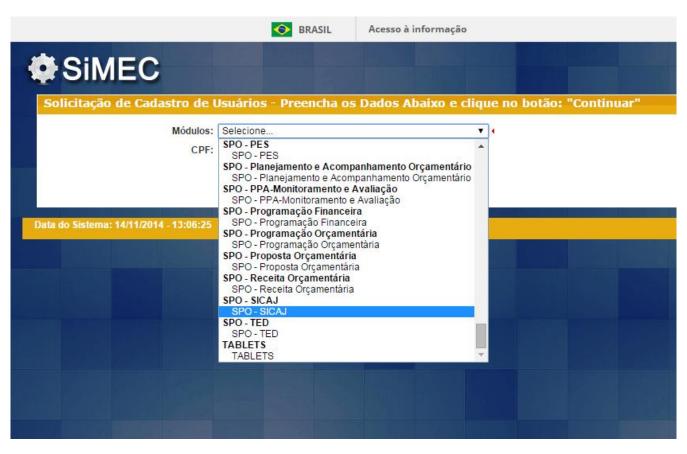


#### Tela inicial

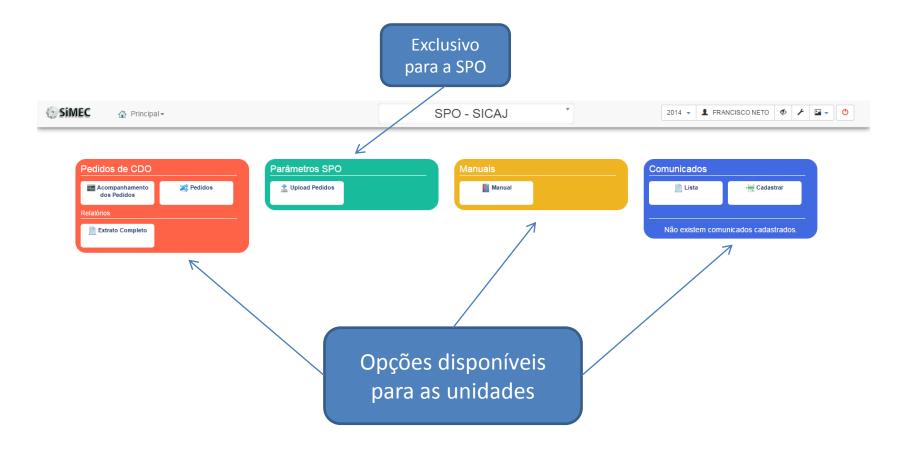


#### Solicitar e acompanhar o pedido

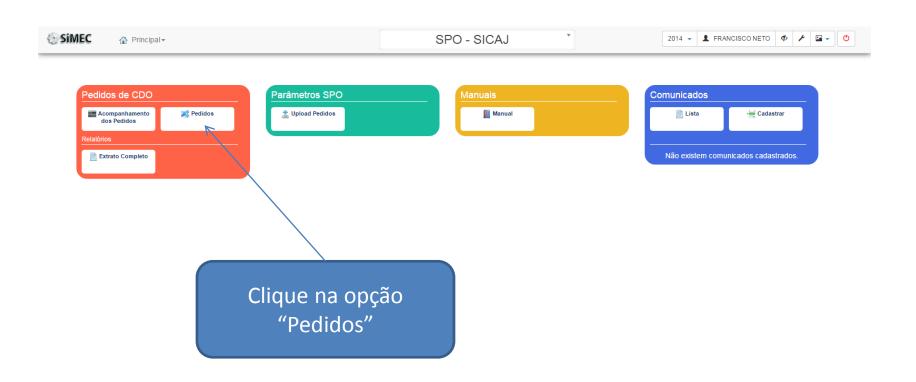


## Listagem de pedidos

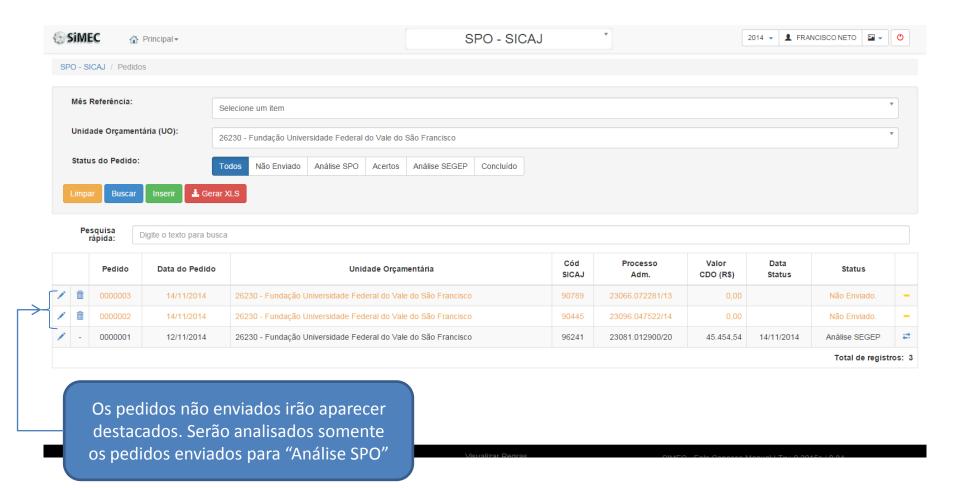


# Listagem de pedidos

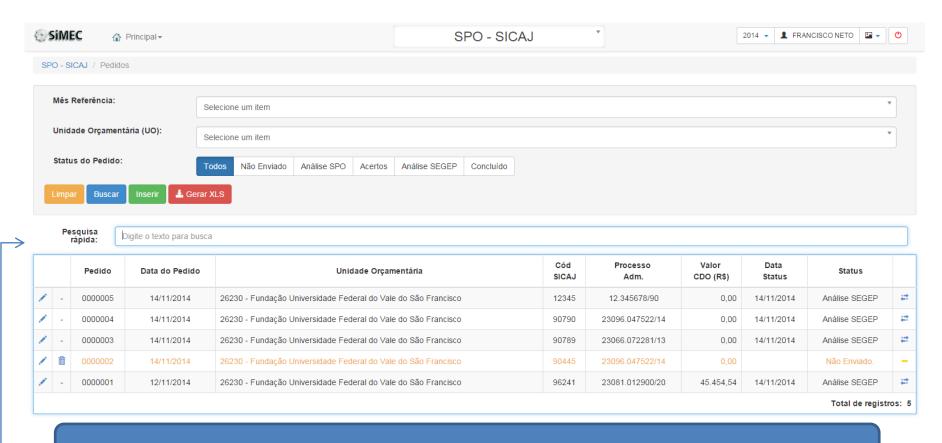



Qualquer texto digitado no campo "Pesquisa rápida" serve com termo de busca para localizar registros

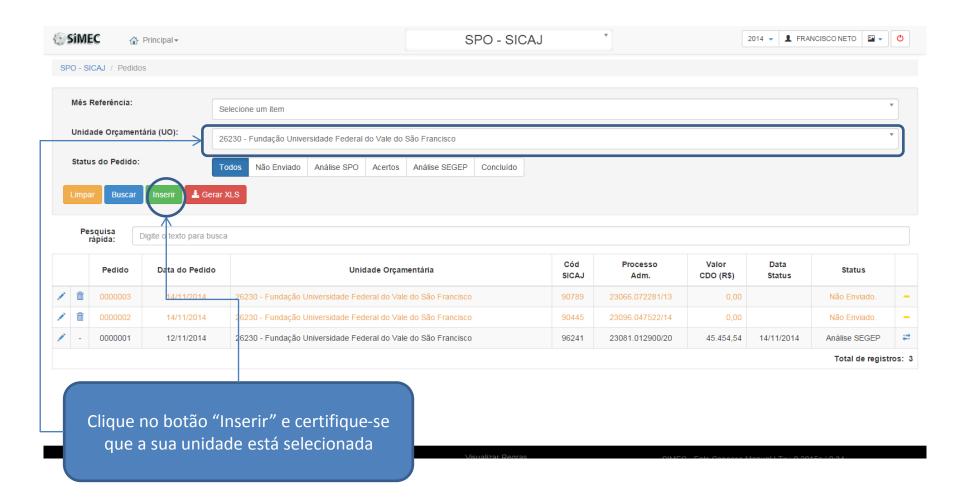


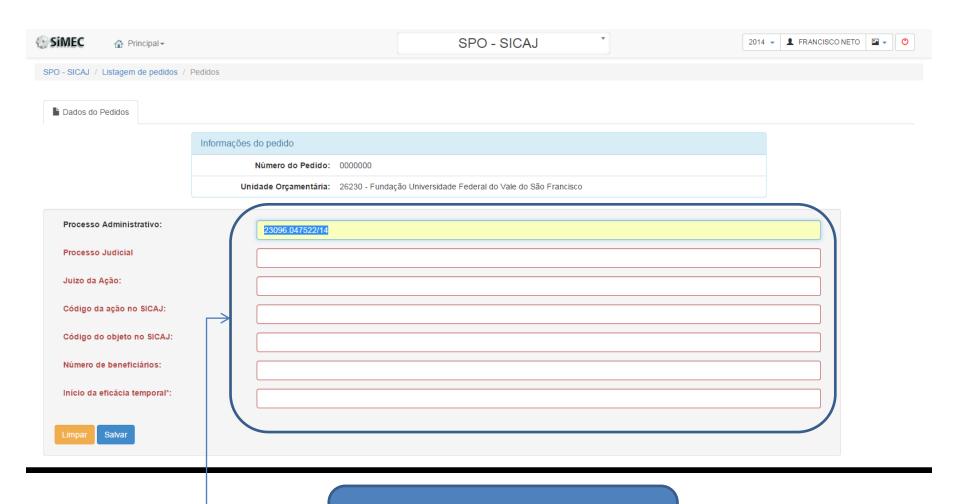


Todos os campos são obrigatórios. Só é possível salvar o novo pedido se todos os campos estiverem preenchidos.

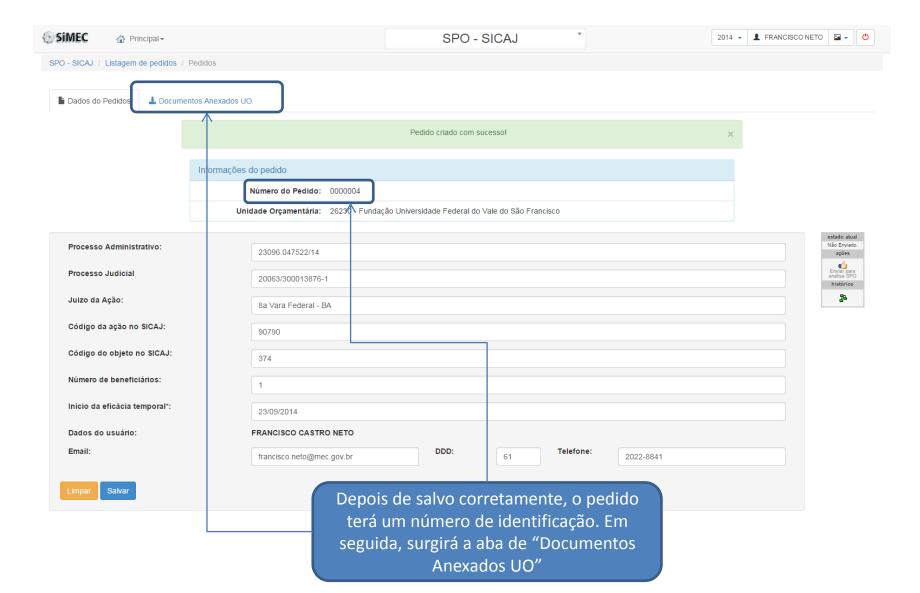


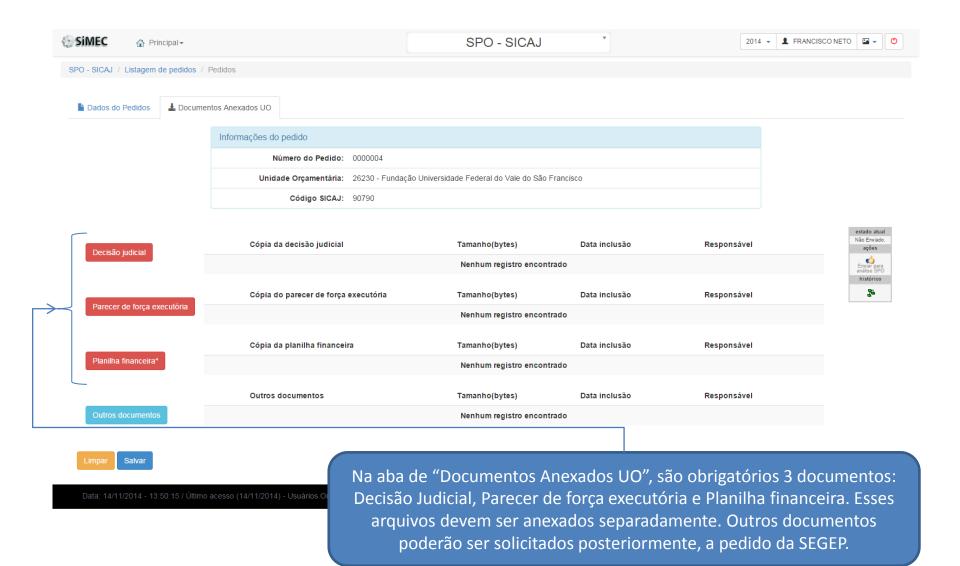

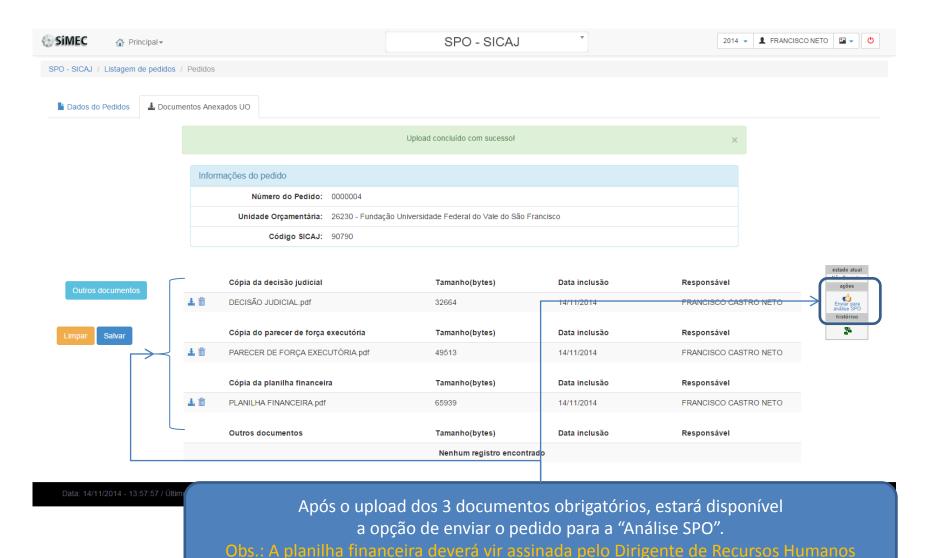

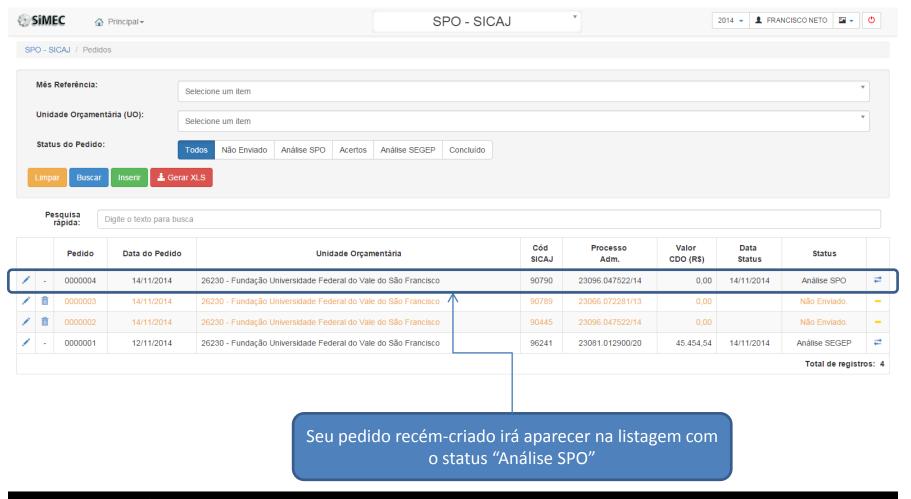


### Proceder ajustes no pedido

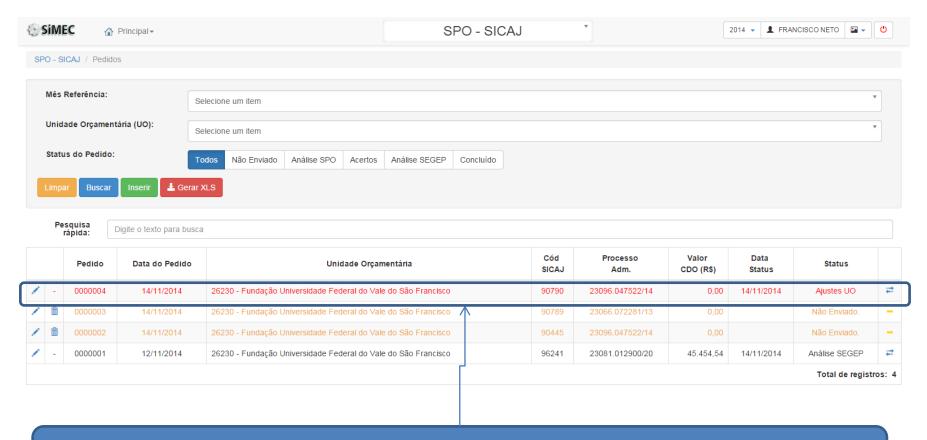


Caso a SPO identifique algum ajuste a ser feito, o pedido será devolvido com o status "Ajustes UO". Esses pedidos a serem ajustados aparecerão na listagem destacados na cor vermelha.

## Proceder ajustes no pedido

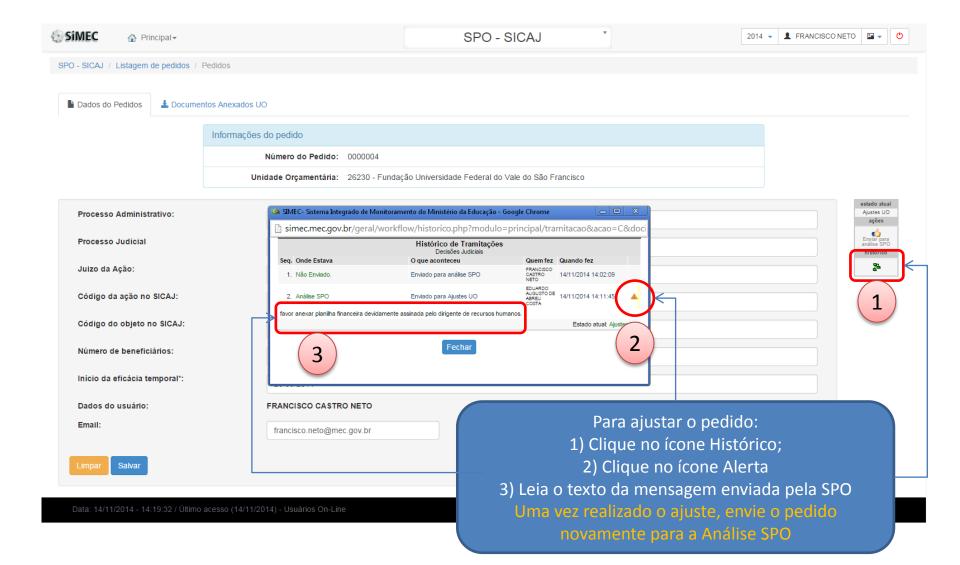


# Proceder ajustes no pedido

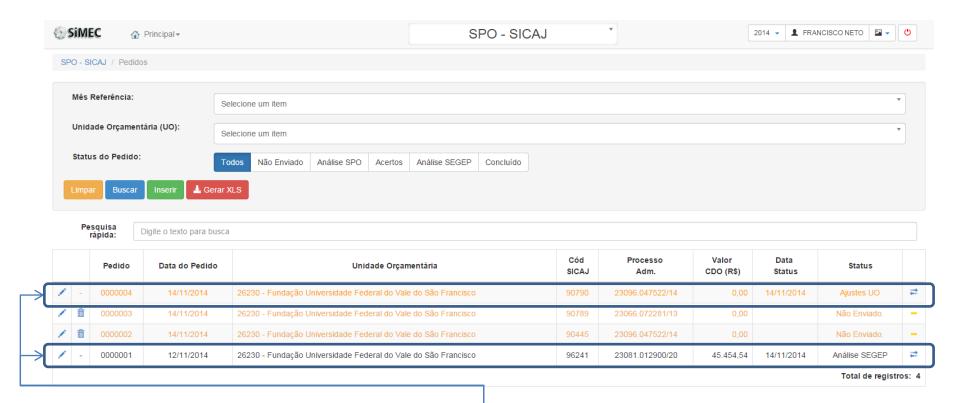


Se não possuir mais nenhuma exigência por parte da SPO, o pedido será enviado para o status "Análise SEGEP". Caso a SEGEP identifique algum ajuste a ser feito, a SPO será comunicada e o pedido será devolvido novamente pela SPO com o status "Ajustes UO". Esses pedidos a serem ajustados aparecerão na listagem destacados na cor amarela. O procedimento para identificar o erro é o mesmo, já exposto. Uma vez realizado o ajuste, envie o pedido novamente para a Análise SPO.

#### Pedido concluído

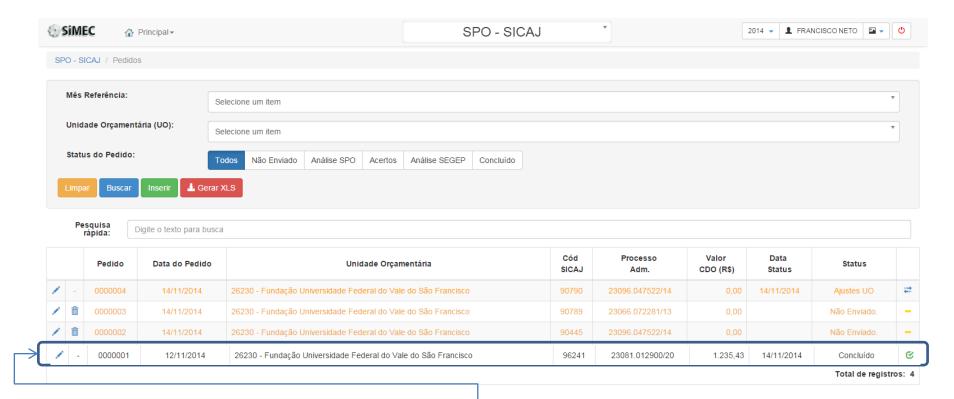

Verifique periodicamente se o seu pedido foi concluído pela SPO. Os pedidos concluídos serão exibidos na listagem de pedidos com o status "Concluído".

### Download dos arquivos da SPO

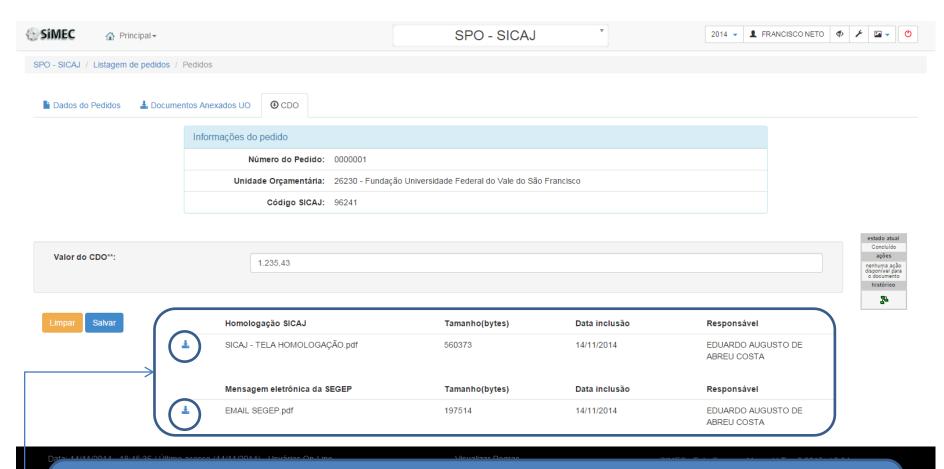

Caso a unidade solicitante julgue necessário compor o processo administrativo, poderá fazer o download de dois documentos para fins de impressão: (1) cópia da tela de homologação do SICAJ contendo a manifestação desta SPO quanto à disponibilidade orçamentária e (2) cópia do e-mail da SEGEP informando que o pedido de análise foi atendido.

# Fim

#### Módulo SPO-SICAJ

Manual de utilização

Dúvidas: spo.sicaj@mec.gov.br