

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bản vẽ thiết kế phương án xử lý các vết nứt vật liệu cơ bản sát mỗi hàn chu vi và tăng cường mỗi hàn chu vi tại phân đoạn 2;

Mục: Đường ống áp lực;

Hạng mục: Đường hầm dẫn nước;

Công trình: Nhà máy thủy điện A Lưới.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP thủy điện miền Trung đã được Đại hội cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-CHP-HĐQT ngày 03/3/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-CHP-HĐQT ngày 26/3/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2021/NQ-CHP-HĐQT ngày 29/3/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-EVNCHP-KT ngày 24 tháng 8 năm 2015 về việc ban hành Quy trình thẩm định, phê duyệt thiết kế thiết bị công nghệ.

Căn cứ Kết quả thẩm định số 68/NMTĐAL ngày 22/03/2021 về việc thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ phương án xử lý các vết nứt vật liệu cơ bản sát mỗi hàn chu vi và tăng cường mỗi hàn chu vi tại phân đoạn 2, mục đường ống áp lực, hạng mục đường hầm dẫn nước, công trình thủy điện A Lưới;

Xét Hồ sơ hồ sơ thiết kế bản vẽ phương án xử lý các vết nứt vật liệu cơ bản sát mỗi hàn chu vi và tăng cường mỗi hàn chu vi tại phân đoạn 2, mục đường ống áp lực, hạng mục đường hầm dẫn nước, công trình thủy điện A Lưới do Viện nghiên cứu Cơ khí lập tháng 03/2021;

Theo đề nghị của ông Phó PGĐ NMTĐAL.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hồ sơ hồ sơ thiết kế bản vẽ phương án xử lý các vết nứt vật liệu cơ bản sát mỗi hàn chu vi và tăng cường mỗi hàn chu vi tại phân đoạn 2, mục đường ống áp lực, hạng mục đường hầm dẫn nước, công trình thủy điện A Lưới, do Viện nghiên cứu Cơ khí lập tháng 03/2021 với các nội dung chính sau:

1. Công trình: Nhà máy Thủy điện A Lưới – Hạng mục: Đường hầm dẫn nước – Mục: đường ống áp lực.

2. Địa điểm xây dựng: huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện miền Trung.

4. Tư vấn lập thiết kế BVTC: Viện nghiên cứu Cơ khí.

5. Cơ quan thẩm tra thiết kế: Viện nghiên cứu Công trình – Đại học Thủy Lợi.

6. Quy mô xây dựng, các thông số kỹ thuật chủ yếu:

Hồ sơ thiết kế bản vẽ phương án xử lý các vết nứt vật liệu cơ bản sát mỗi hàn chu vi và tăng cường mỗi hàn chu vi tại phân đoạn 2, mục đường ống áp lực, hạng mục đường hầm dẫn nước, công trình thủy điện A Lưới.

7. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng:

+ Tiêu chuẩn СНиП 2.06.09-84 – Phụ lục tính toán số 1 – Tính toán vỏ thép hầm bọc bê tông

+ Tiêu chuẩn MY 34-747-76 – Hướng dẫn thiết kế đường ống áp lực bằng thép các công trình thủy điện.

+ HSMT – Theo Hồ sơ mời thầu, Gói 86/TB-AL/Phần VI/Mục B/Chương B1 - Đường ống áp lực ngầm

+ PL– Theo Phụ lục tính toán Thiết bị Công Nghệ, Thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2, Công trình thủy điện A Lưới

8. Các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường:

Thiết kế bản vẽ thi mục phương án xử lý đường ống áp lực, hạng mục đường ống áp lực, công trình Nhà máy thủy điện A Lưới tuân thủ các Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

9. Những chi tiết cấu tạo và các bản vẽ để thi công được thống nhất:

Hồ sơ hồ sơ thiết kế bản vẽ phương án xử lý các vết nứt vật liệu cơ bản sát mỗi hàn chu vi và tăng cường mỗi hàn chu vi tại phân đoạn 2, mục đường ống áp lực, hạng mục đường hầm dẫn nước, công trình thủy điện A Lưới do Viện nghiên cứu Cơ khí lập tháng 03/2021 (đính kèm theo phụ lục).

Điều 2. Kết luận:

Hồ sơ hồ sơ thiết kế bản vẽ phương án xử lý các vết nứt vật liệu cơ bản sát mỗi hàn chu vi và tăng cường mỗi hàn chu vi tại phân đoạn 2, mục đường ống áp lực, hạng mục đường hầm dẫn nước, công trình thủy điện A Lưới do Viện nghiên cứu Cơ khí lập tháng 03/2021 được phê duyệt là căn cứ để thi công xây dựng.

Điều 3. Các Ông Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu P1, P7.

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**




Lê Quý Anh Tuấn

Phụ lục 01: Kèm theo QĐPD thiết kế BVTC số 578 /QĐ-EVNCHP ngày 29/03/2021


Danh mục Bản vẽ thiết kế phương án xử lý các vết nứt vật liệu cơ bản sát mỗi hàn chu vi và tăng cường mỗi hàn chu vi tại phân đoạn 2, mục đường ống áp lực, hạng mục đường hầm dẫn nước, công trình thủy điện A Lưới do Công ty Viện Nghiên cứu Cơ khí lập tháng 03/2021.

STT	Tên bản vẽ	Số hiệu bản vẽ	Số tờ
1	Phương án xử lý vùng nứt vật liệu cơ bản phân đoạn 2	0606-4.II-2.5-CK.PĐ-SC	1

XỬ LÝ CÁC VẾT NỨT VẬT LIỆU CƠ BẢN SẮT MỐI HÀN CHU VI PHẦN ĐOẠN 2 VÀ TĂNG CƯỜNG MỐI HÀN CHU VI PHẦN ĐOẠN 2

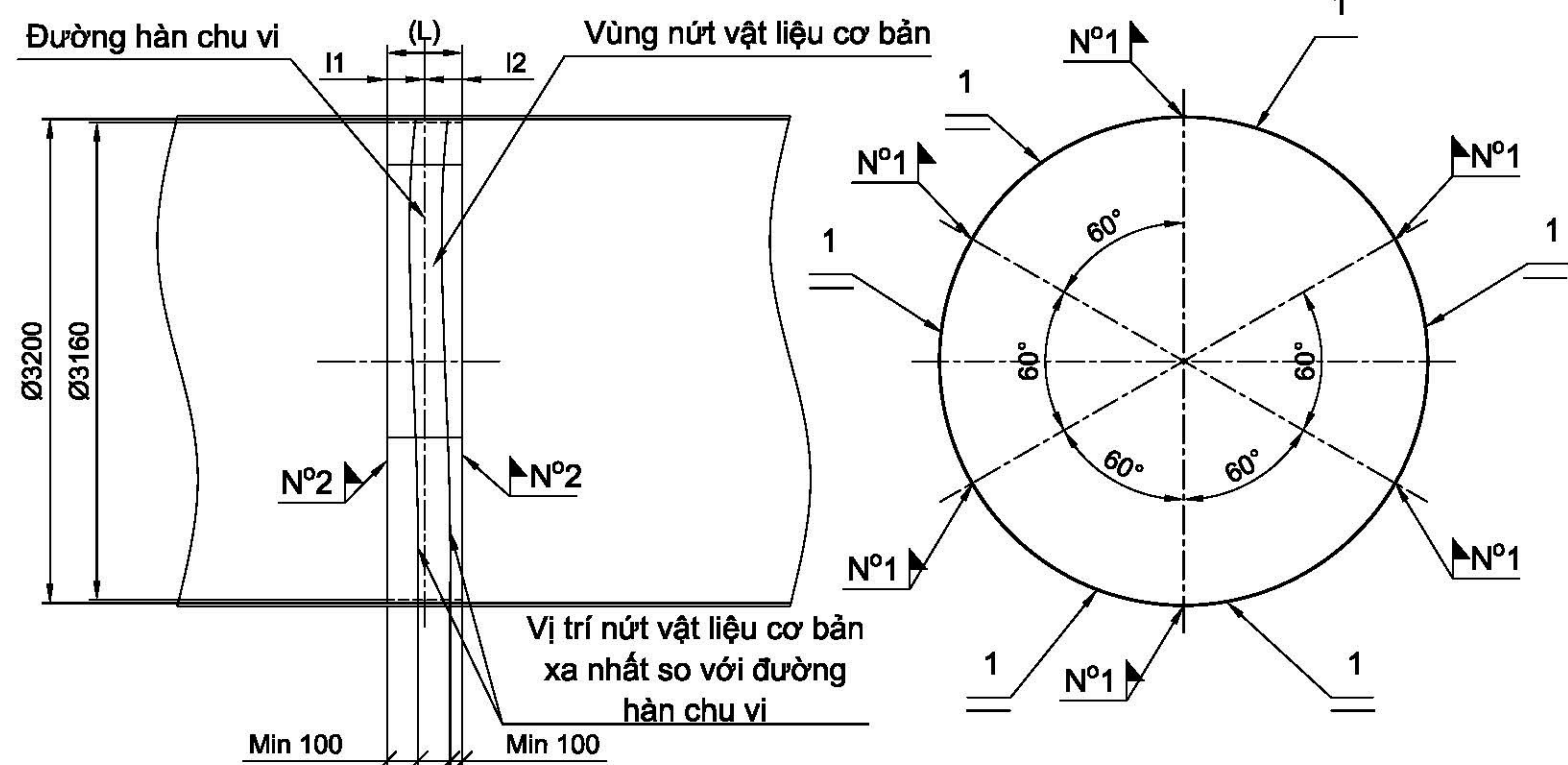


**CHI TIẾT 1
XỬ LÝ CÁC VẾT NỨT VẬT LIỆU CƠ BẢN**

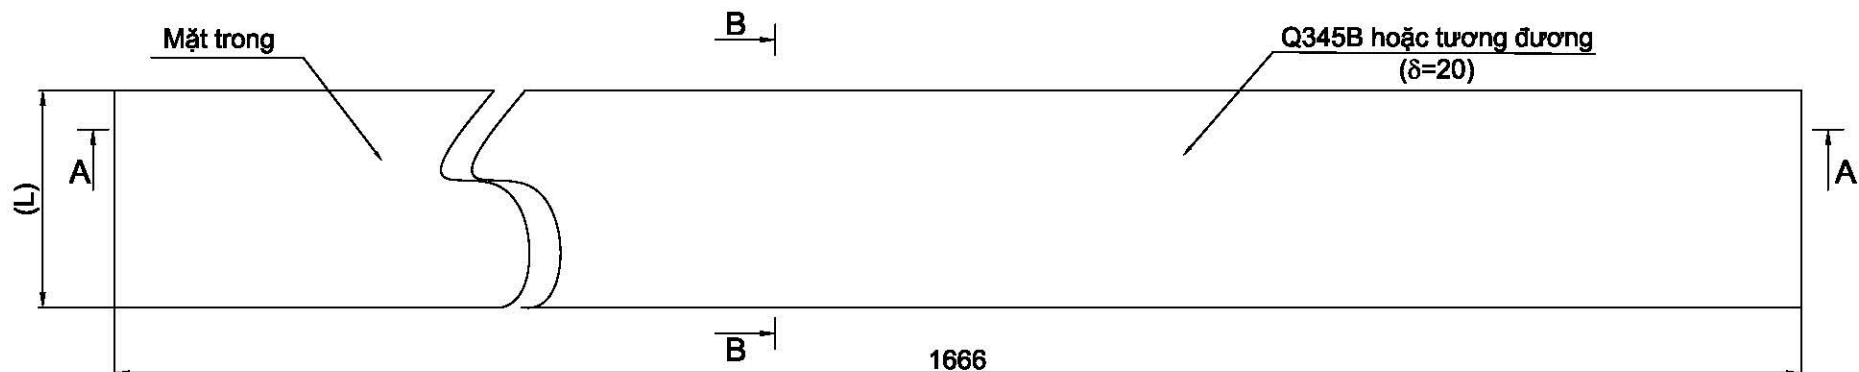

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ

- Đào bỏ toàn bộ chiều sâu vết nứt, lấp đầy bằng mối hàn, sau đó các mối hàn này được mài phẳng tới cốt ống.
- Xác định khu vực nứt vật liệu để quyết định bề rộng tấm mĂNG xÔNG (kích thước L). Trong mọi trường hợp bề rộng tấm mĂNG xÔNG không được nhỏ hơn 300mm và không lớn hơn 500mm. Gá đặt và hàn tấm mĂNG xÔNG theo quy trình.
- Bề rộng tấm mĂNG xÔNG (kích thước L) tại bản vẽ này thiết kế theo số liệu: Vị trí xa nhất của vết nứt so với đường hàn chu vi là: 44mm

Nº	KẾT CẤU MỐI HÀN	PHƯƠNG PHÁP HÀN	CẤP HÀN
1		Hàn dưới khí CO ₂ ГОСТ 14771-76 Dây hàn: CHT 711 AWS A5.36-2012	I
2		Hàn dưới khí CO ₂ ГОСТ 14771-76 Dây hàn: CHT 711 AWS A5.36-2012	I

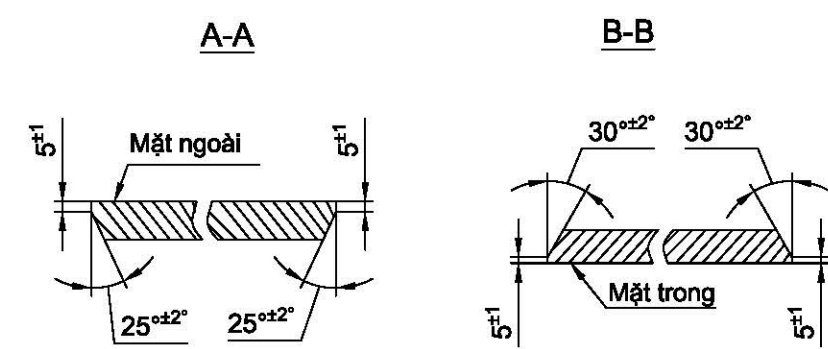

BẢNG KÊ CHI TIẾT KÍCH THƯỚC

Vị trí mối hàn	Kích thước	Vị trí mối hàn	Kích thước	Vị trí mối hàn	Kích thước
	l1 l2 L		l1 l2 L		l1 l2 L
2-1	200 200 400	2-13	200 200 400	2-25	200 200 400
2-2	200 200 400	2-14	200 200 400	2-26	200 200 400
2-3	200 200 400	2-15	200 200 400	2-27	200 200 400
2-4	200 200 400	2-16	200 200 400	2-28	200 200 400
2-5	200 200 400	2-17	200 200 400	2-29	200 200 400
2-6	200 200 400	2-18	200 200 400	2-30	200 200 400
2-7	200 200 400	2-19	200 200 400	2-31	200 200 400
2-8	200 200 400	2-20	200 200 400	2-32	200 200 400
2-9	200 200 400	2-21	200 200 400	2-33	200 200 400
2-10	200 200 400	2-22	200 200 400		
2-11	200 200 400	2-23	200 200 400		
2-12	200 200 400	2-24	200 200 400		

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN A LƯỚI

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ

VÙNG NỨT VẬT LIỆU CƠ BẢN PHẦN ĐOẠN 2

0606-4.II-2.5-CK.PĐ2-SC

Tờ 1/1 Ph. bản 0

VL: KL: S/lg: