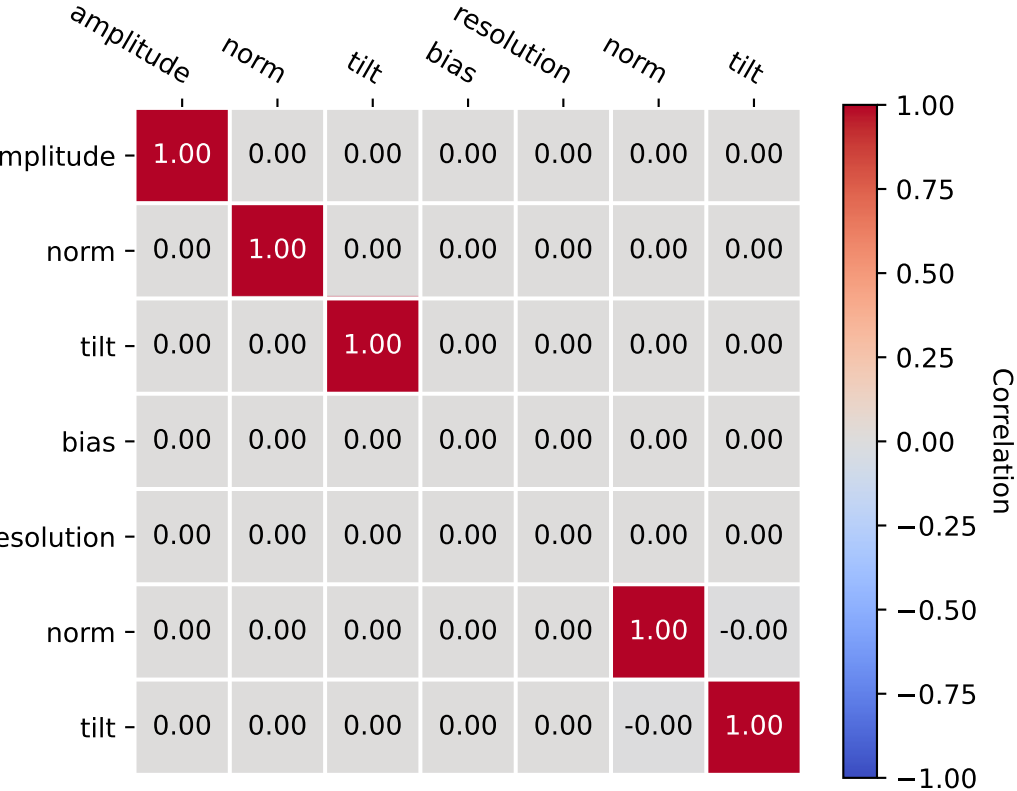
amplitude
norm
tilt
bias
resolution
norm
tilt
mplitude
norm
tilt
bias
esolution
norm
tilt
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 1.00
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
Correlation