

시험성적서




성적서번호 : CT25-045981K

■ 시험 조건

		시험 일자	2025. 06. 10. (최소)	2025. 06. 10. (최대)
시험 환경	최소	온도 (24.5 ~ 26.2) °C, 상대습도 (55 ~ 62) % R.H., 풍속 0.10 m/s		
	최대	온도 (26.0 ~ 28.3) °C, 상대습도 (51 ~ 55) % R.H., 풍속 0.05 m/s		
시험 시간	60 min			
양생 기간	최소	25.05.30 ~ 25.06.09 (11일 양생)		
	최대	25.05.30 ~ 25.06.09 (11일 양생)		
바탕벽	콘크리트재 바탕벽, 두께 100 mm			
목재 열원	최소	소나무, 수분 함량 (11.1 ~ 13.6) %		
	최대	소나무, 수분 함량 (13.2 ~ 14.1) %		
가열방법	연소실 내부에 헵탄풀(물 2L, 헵탄 2L 혼합)을 이용한 착화			

■ 시험체 구성 및 현황

		[바탕체] [단열재] [외벽복합마감재] - 습식 마감재												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">대상 항목</th> <th>두께 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>바탕체</td> <td>콘크리트벽</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>내부(단열재)</td> <td>EPS</td> <td>50 (최소) ~ 300 (최대)</td> </tr> <tr> <td>마감재</td> <td>외벽복합마감재</td> <td>7 이상</td> </tr> </tbody> </table>		대상 항목		두께 (mm)	바탕체	콘크리트벽	100	내부(단열재)	EPS	50 (최소) ~ 300 (최대)	마감재	외벽복합마감재	7 이상	
대상 항목		두께 (mm)												
바탕체	콘크리트벽	100												
내부(단열재)	EPS	50 (최소) ~ 300 (최대)												
마감재	외벽복합마감재	7 이상												
구성		현황												

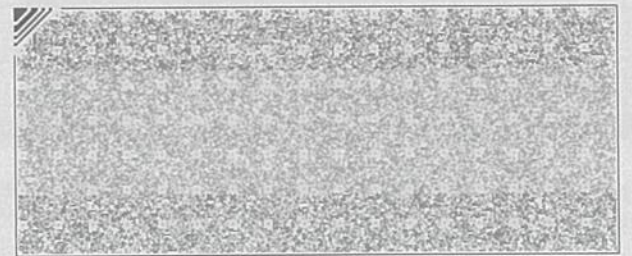

시험성적서




성적서번호 : CT25-045981K

■ 시험체의 전·후 사진

< 불연성 시험 >



< 가스유해성 시험 >

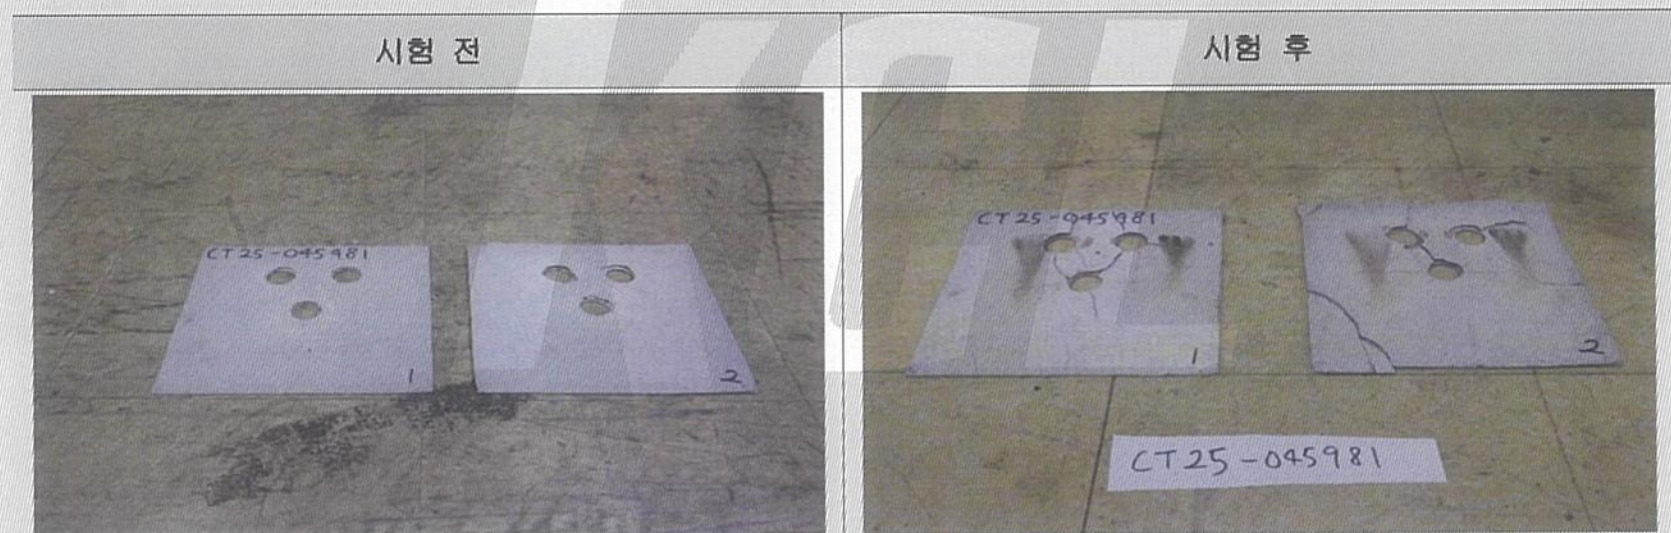

— 끝 —

