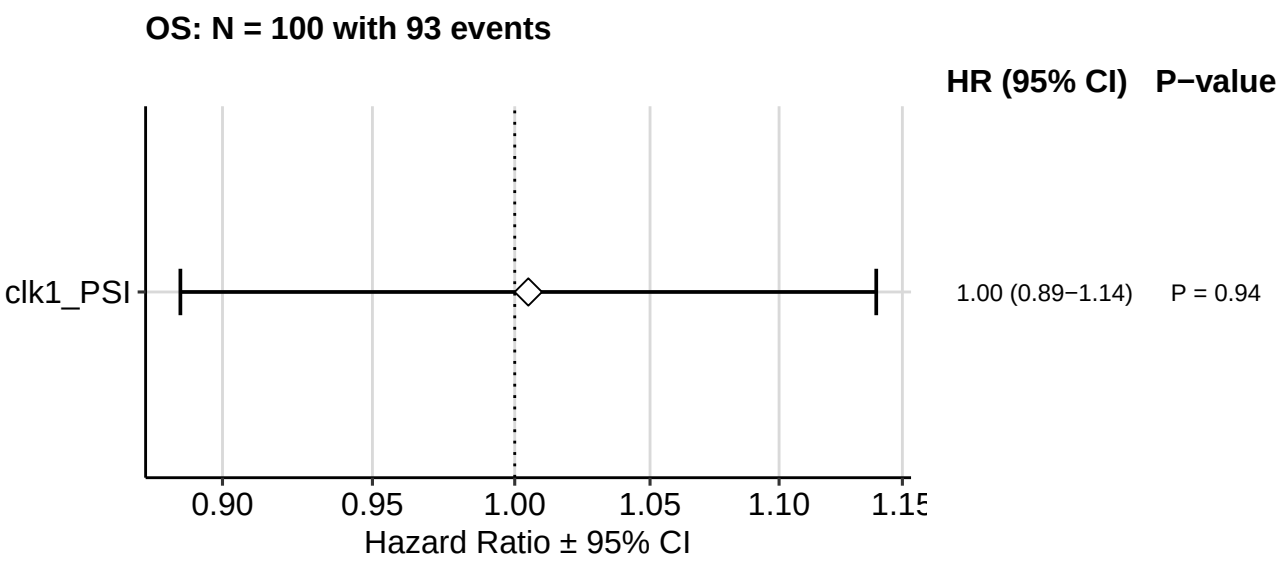
OS: N = 100 with 93 events
HR (95% CI)
P−value
clk1_PSI
1.00 (0.89−1.14)
P = 0.94
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
Hazard Ratio ± 95% CI