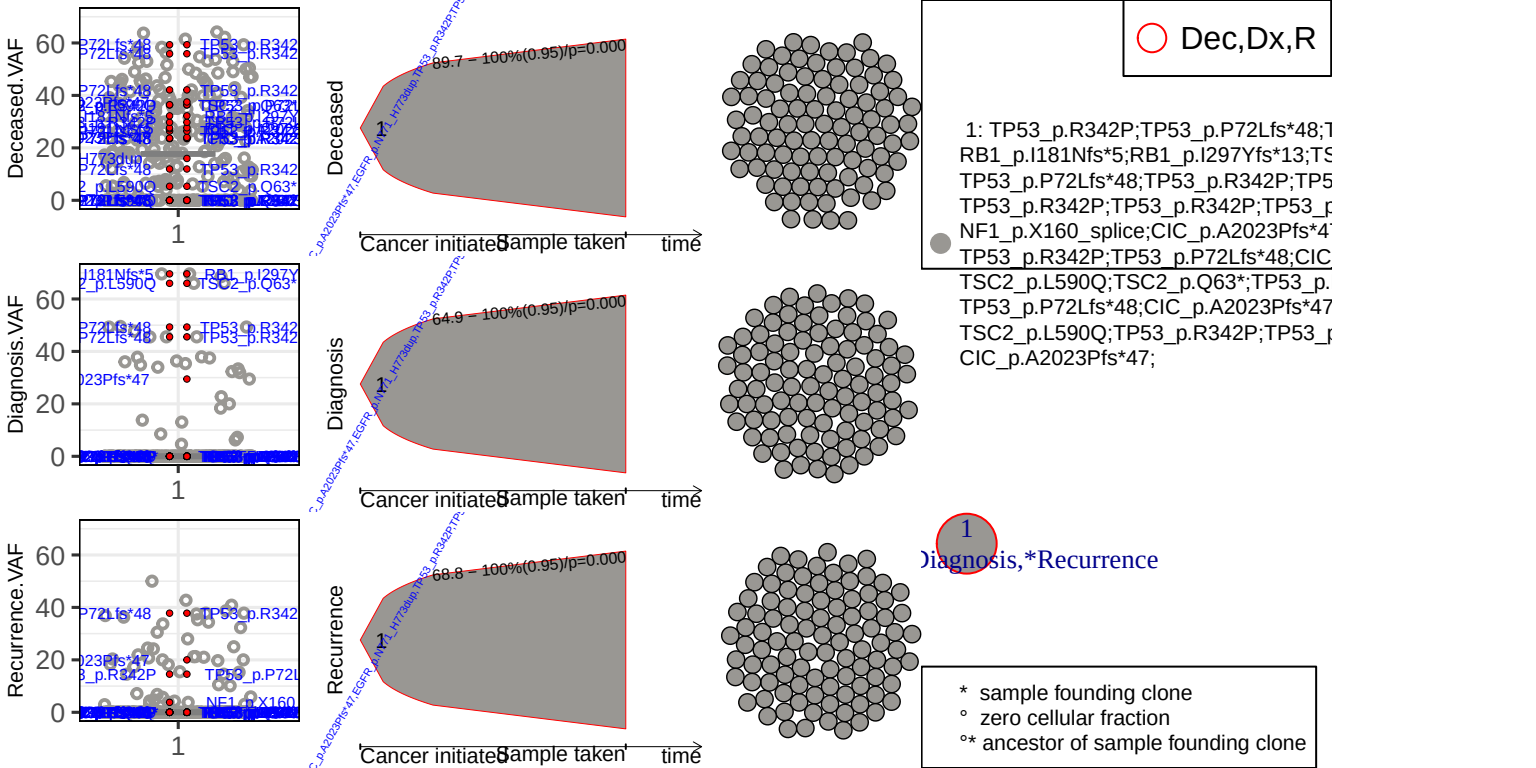
Deceased.VAF
Diagnosis.VAF
Recurrence.VAF
Deceased
Diagnosis
Recurrence
Cancer initiation
Sample taken
time
89.7 – 100%(0.95)/p=0.000
64.9 – 100%(0.95)/p=0.000
68.8 – 100%(0.95)/p=0.000
Dec,Dx,R
1: TP53_p.R342P;TP53_p.P72Lfs*48;T
RB1_p.I181Nfs*5;RB1_p.I297Yfs*13;TS
TP53_p.P72Lfs*48;TP53_p.R342P;TP5
TP53_p.R342P;TP53_p.R342P;TP53_p
NF1_p.X160_splice;CIC_p.A2023Pfs*47
TP53_p.R342P;TP53_p.P72Lfs*48;CIC
TSC2_p.L590Q;TSC2_p.Q63*;TP53_p.
TP53_p.P72Lfs*48;CIC_p.A2023Pfs*47
TSC2_p.L590Q;TP53_p.R342P;TP53_p
CIC_p.A2023Pfs*47;
Diagnosis,*Recurrence
* sample founding clone
° zero cellular fraction
°* ancestor of sample founding clone