검토용 보고서

서울 버스의 전기저상 전환 검토를 위한 저상차량 구성과 운영 제약 분석

노선 구성 범위·시설 연계·공식 운영 제약의 교차 검토

이름 / 소속: 본인 직접 입력 필요

문서 상태: 개인 검토용 초안. 현재 자료로 저상차량 구성 차이와 공식 운영 제약을 분석했다. 탄소감축량·최적 교체 순위·실제 접근성 효과의 산정은 연구 범위에서 제외했다. 최종 해석과 제출 여부는 본인 확인이 필요하다.

확인한 분석	이번 분석에서 산출하지 않은 것
375개 후보 노선의 112,864행 운행기록 구성	탄소감축량과 최적 교체 순위
시설 좌표 후보와 주변 노선의 조건부 연결	실제 통행 수요·출입구 접근성
대표 위치·반경 민감도	정류장 실측 도착 비율·대기시간

표지 + 본문 5쪽 + 참고자료 1쪽으로 구성했다. 신청서의 개인정보·동의·서명은 작성하지 않았다. 인증키와 원본 행 단위 자료는 문서에 포함하지 않았다.

1. 분석 배경·목적과 활용 데이터

전기저상 전환을 검토할 때 차량 도입 대수만으로 이용 기회와 운영 가능성을 판단하기 어렵다. 이번 분석은 미분류를 고려해도 남는 노선별 저상차량 구성 차이, 관련 시설 주변의 대상 노선 대안, 공식 예외승인 제약을 함께 살핀다. 탄소중립과의 연결은 전기저상 전환이라는 정책 대상에 두며 실제 탄소저감 효과를 검증한 연구로 제시하지 않는다.

참여 동기: 본인의 실제 참여 동기는 최종 원고에서 직접 작성해야 한다. 기존 정책이 불공정하다는 결론은 전제하지 않았다.

자료·제공기관·플랫폼	선정 이유·URL
차량 운행통계 서울시 BIS / T-Data	노선·차량·기록 연결, 10/13~15 https://t-data.seoul.go.kr/dataprovide/trafficdataviewfile.do?data_id=84
버스위치정보 API 서울시 / 공공데이터포털	10/17 현재 저상 분류 https://www.data.go.kr/data/15000332/openapi.do
노선·경유노드·정류장 자료 서울시 BIS / T-Data	ID 검증과 거리 연결; 개별 URL은 참고자료 https://t-data.seoul.go.kr/dataprovide/trafficdataviewfile.do?data_id=53
인가현황·예외승인표 서울시 / 서울시 홈페이지	후보와 운영 제약 대조 https://news.seoul.go.kr/traffic/archives/513625
장애인지역사회재활시설 목록 서울시 / 열린데이터광장	잠재 목적지의 주소; 실제 수요 아님 https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-20429/A/1/datasetView.do
주소 검색 API 카카오 / 카카오디벨로퍼스	주소의 좌표 후보; 건물·출입구 미검수 https://developers.kakao.com/docs/ko/kakaomap/common


전체 운행통계는 291,637행이며, 마스터 ID·이름이 일치하고 간선·지선 유형인 375개 후보의 112,864행을 현황 범위로 사용했다. 서울 모든 버스 노선의 완전한 모집단은 아니다. 파일 기준일·수집일·해시는 저장소의 출처표와 manifest에 기록했다.

2. 분석 과정·방법과 AI 활용

셀 내부 BOM·공백을 읽기 단계에서 처리하고 ID를 문자열로 보존했다. 현재 분류를 과거 기록에 붙일 때 노선 ID와 차량 ID를 함께 사용했다. 중복 후보키를 점검했고, 상충하거나 확인되지 않은 분류를 일반버스로 채우지 않았다.

노선의 저상 확인 기록 L, 일반 확인 R, 미분류 U를 먼저 합산하고 N=L+R+U에서 가능한 비중을 L/N ~ (L+U)/N으로 표시했다. 일별 비율의 단순 평균은 쓰지 않았다. 범위는 통계적 신뢰구간이 아니며 현재 분류의 과거 유효성을 전제로 한다.

시설은 300/500/800m 직선거리 내 정류장과 고유 노선에 연결했다. 같은 시설을 노선별·반경별로 중복 계산하지 않았다. 방향·목적지·보행 장애물과 부분 운행의 실제 정류장 통과 여부는 확인하지 못했다.

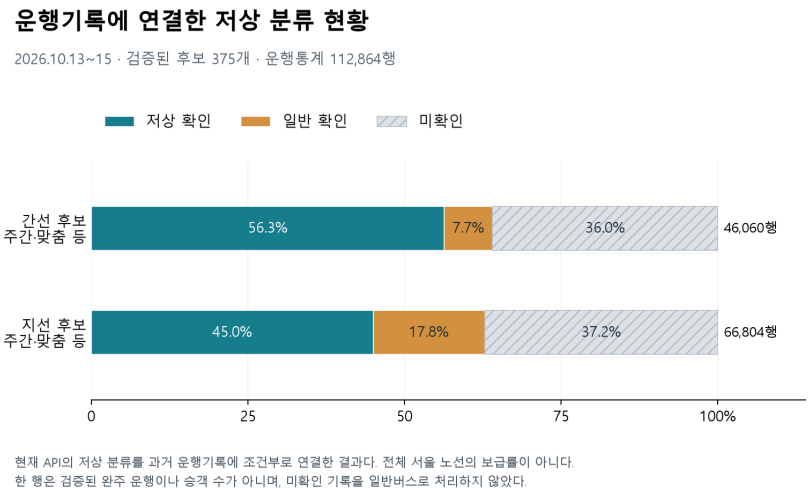

현황 기록은 저상 확인 55,989행, 일반 확인 15,449행, 미확인 41,426행이다. 기록 기준 분류 연결률은 63.3%다. 한 행을 완주 운행·승객 수·정류장 도착으로 간주하지 않았다.

AI 기술 활용

사용 서비스는 OpenAI Codex다. 공개 자료 검색·명세 확인, 수집·연결·검증 코드, 그림과 문서 초안에 활용했다. AI가 연료·좌표·효과를 임의로 채운 결과는 사용하지 않았다. 본인의 최종 원문·결과 검토는 아직 남아 있다.


주요 실제 요청: "얻을수있는 데이터에서 다른팀이 하지않을거같은 생소한 문제점 찾아줘봐", "쭉가보자 계획 짠거 확인하면서 진행해줘 앞으로 진행해야될거 체크리스트 만들어서 쭉해줘". 전체 활용 기록은 docs/ai_usage.md에 있다.

3. 노선 구성 차이와 전환 제약

과거 표본의 차량·노선 조합 수로 계산한 간선 사례의 조건부 저상 구성은 100번 70.0~100.0%, 104번 8.3~33.3%, 172번 0~25.9%였다. **100번의 하한이 104번의 상한보다 높아 미분류를 고려해도 두 노선의 구성 차이는 남는다.** 차량 구성과 기록 비중의 분모는 구분한다.

미확인 차량을 고려해도 남는 구성 차이

미확인 전부가 일반인 경우 ~ 전부가 저상인 경우 · 간선 사례 3개

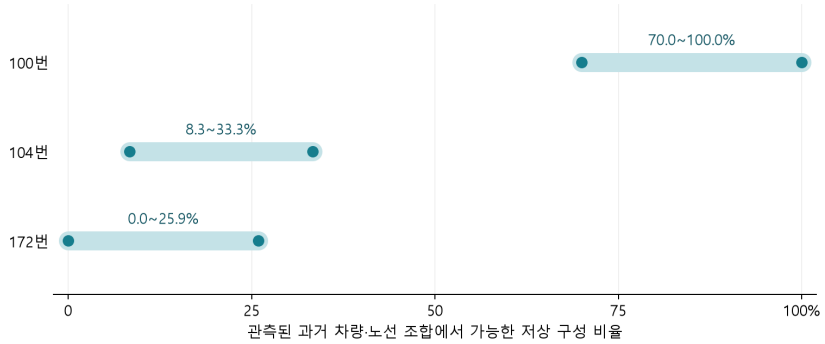


2026.10.17의 차량 분류가 10.13~15에도 유효하다는 조건이 필요하다.
신뢰구간·실제 배차 간격·교체 우선순위가 아니다. 사례는 구성 차이를 설명하기 위해 선택했다.

공식 예외승인표에는 25개 노선·235대가 있었다. 도로 조건 관련 59대, 충전·중형차 공급 조건 관련 192대는 16대가 겹쳐 합산하면 안 된다. 예외 목록에 없다는 사실이 즉시 교체 가능함을 보장하지 않는다.

저상버스 교체에는 운영 제약도 함께 걸려 있다

서울시 2026년 예외승인 게시용 표 · 25개 노선 · 235대

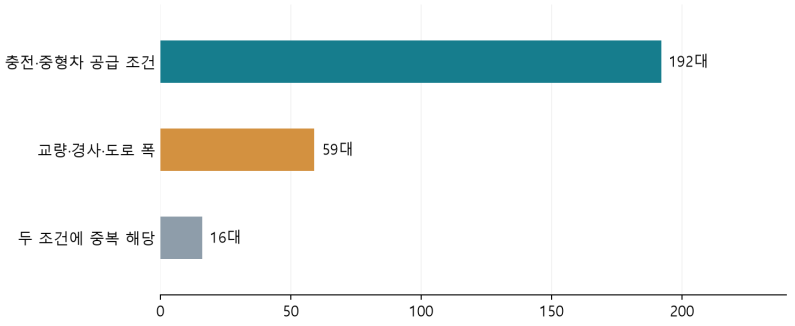


출처: 서울시 저상버스 예외승인 현황. 중복 16대는 총 235대에 이미 포함돼 있다.
표의 승인 사유를 요약한 값으로 현재의 시설 유무·교체 가능성을 확정하지 않는다.


구성 차이는 사례 선택의 근거가 될 수 있으나 실제 대기시간·접근성 불이익·탄소효과를 입증하지 않는다. 현재 도로·차량규격·차고지 충전 조건과 기존 연료를 확인한 뒤 교체를 검토해야 한다.

4. 보조 분석: 시설 연결과 위치 민감도

시설 274곳에서 좌표 후보 247곳을 얻었다. 도로명·건물번호가 일치한 237곳을 노선 구성과 연결했으나 실제 건물·출입구 검수는 미완료다. 500m·탐색 기준 50%에서 하한 이상 노선 있음 232곳, 모든 연결노선 상한 미만 1곳, 불확실 4곳이었다.

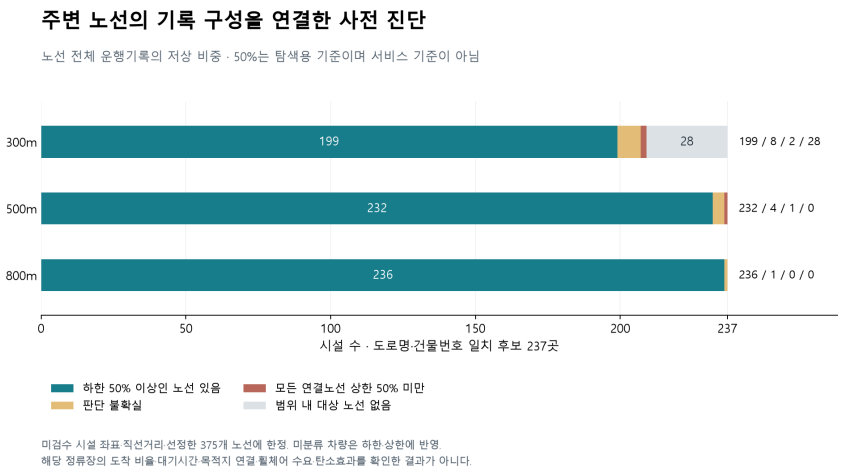

232곳은 이동 편의가 충분하다는 뜻이 아니라 조건을 충족하는 대상 노선이 하나 이상 있다는 뜻이다. 50%는 정책 기준이 아니다. 상한 미달 사례는 수어통역센터여서 휠체어 수요를 대표한다고 할 수 없다. 시설 종류별 연결률도 달랐다. 복지관 58곳 중 46곳, 주간이용시설 144곳 중 133곳이 연결돼 확인된 표본을 전체 수요로 일반화하지 않았다.

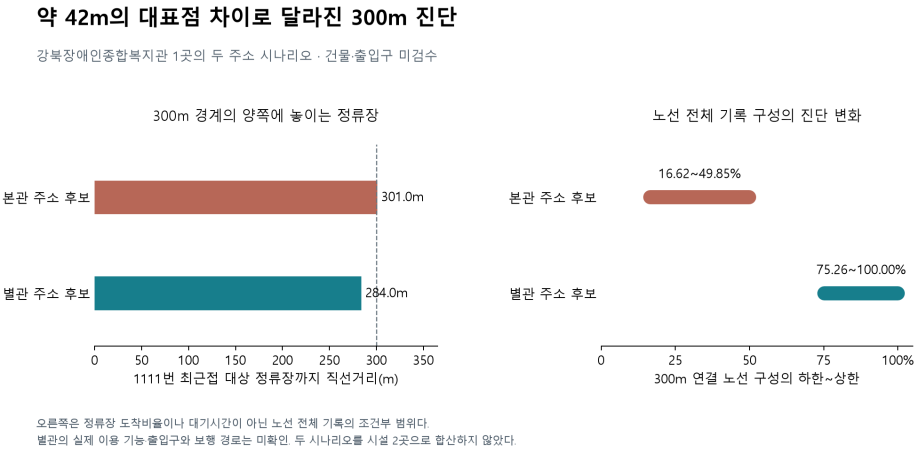

강북장애인종합복지관의 두 주소 후보는 41.97m 차이였다. 한 정류장이 본관에서 301.0m, 별관에서 284.0m로 300m 경계 양쪽에 놓여 진단 범주가 바뀌었다. 한 시설의 두 위치 시나리오이며 시설 2곳으로 더하지 않았다. 실제 출입구·보행 경로 확인 전 취약지로 확정하지 않는다.

5. 정책 검토 방향·기대효과와 한계

첫째, 전기저상 도입 실적을 **기존 저상차량 대체 / 비저상차량 대체**로 나눠 공개한다. 전자는 저상차량 수가 늘지 않고, 후자는 늘어날 여지가 있다. 친환경 도입 대수와 저상차량 순증을 함께 제시하되 탄소효과는 기존 동력원·운행거리 등을 별도 확인해야 한다. 이번 연구는 실제 감축량을 산정하지 않았다.

둘째, 단일 비율 대신 분류 연결률과 미확인 범위를 함께 공개한다. 노선 ID·기준일·동력원·저상 여부를 연결할 수 있는 자료가 제공되면 교체 후보 검토의 추적 가능성이 높아질 수 있다. 추가 이용자 수나 감축량의 정량 기대효과는 아직 검증하지 않았다.

셋째, 전환 검토를 **① 저상 구성과 미확인 범위 점검 → ② 도로·충전·차종 제약 확인 → ③ 시설 출입구·이동 방향·대안 노선 확인** 순서로 진행한다. 낮은 구성만으로 순위를 정하지 않고 각 단계의 확인 내용을 남긴다. 약 42m 차이로 범주가 달라진 사례는 반경만으로 접근성을 확정할 수 없음을 보여준다.

자료의 제한	이번 연구의 해석 범위
차량·노선별 기존 연료	실제 탄소감축량·탄소 중심 순위 산출 불가
거리 단위·한 행 정의	미터 규모를 지지하는 대조만 수행; 공식 km 실적 미확정
현재 저상 분류의 과거 유효성	과거 저상 구성은 조건부 범위로만 제시
시설 위치·통행 특성	미검수 후보·시설 종류만 확보; 수혜 인원 미산출
정류장별 실제 도착 시각	배차 이력의 의미 확인 전 대기시간 미산출

핵심 결과는 미분류를 고려해도 남는 일부 노선의 저상차량 구성 차이다. 공식 예외승인은 전환 제약을, 시설 분석은 위치·기준에 따른 불확실성을 보완 설명한다. 교체 유형별 실적 공개와 단계별 검토를 제안하며, 실제 교체 우선순위나 접근성 개선 효과를 확정하지 않는다.

분석도구와 코드

Python 3.12, 표준 라이브러리, matplotlib를 사용했다. 재현 명령은 docs/reproduce.md에 있다. 당시 실시간 분류 스냅샷을 보관해야 같은 결과를 재현할 수 있으며 현재 API 재호출로 동일 표본이 되지 않는다. 인증키·원본 행 단위 자료는 Git에서 제외했다.

코드 링크: https://github.com/daara0322/TransportationData/tree/codex/supply-analysis
공개 저장소: 2026-10-20 로그인 없는 분석 브랜치 README 접근을 확인했다. 원자료·인증키는 제외했으며 당시 스냅샷의 재현 한계는 실행 안내에 설명했다. 보관한 입력의 내부 재실행과 제3자의 원본 재확보 검증은 구분한다.

참고자료와 제출 전 확인

공고·참가신청서·보고서 양식 / 숲과나눔
https://koreashe.org/notice/?uid=95427&mod=document&pageid=1

차량 운행통계 / 서울시 BIS·T-Data
https://t-data.seoul.go.kr/dataprovide/trafficdataviewfile.do?data_id=84

노선 마스터·노선 상세·경유노드·차량별노선·정류장 / T-Data
https://t-data.seoul.go.kr/dataprovide/trafficdataviewfile.do?data_id=53
https://t-data.seoul.go.kr/dataprovide/trafficdataviewfile.do?data_id=54
https://t-data.seoul.go.kr/dataprovide/trafficdataviewfile.do?data_id=58
https://t-data.seoul.go.kr/dataprovide/trafficdataviewfile.do?data_id=60
https://t-data.seoul.go.kr/dataprovide/trafficdataviewfile.do?data_id=64

버스위치정보 / 서울시·공공데이터포털
https://www.data.go.kr/data/15000332/openapi.do

인가현황 / 서울시
https://news.seoul.go.kr/traffic/archives/6838

저상버스 예외승인 / 서울시
https://news.seoul.go.kr/traffic/archives/513625

버스 현황 / 서울시
https://news.seoul.go.kr/traffic/archives/300

장애인지역사회재활시설 목록 / 서울시·열린데이터광장
https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-20429/A/1/datasetView.do

주소 검색 / 카카오디벨로퍼스
https://developers.kakao.com/docs/ko/kakaomap/common

강북장애인종합복지관 본관 주소 / 한국장애인개발원
https://vr.koddi.or.kr/org/org_info_view.jsp?orgCd=1234567890000051&seOrgKnd1=1&seSysType=vr

출처의 기준일은 다르다. 운행통계 10/13~15, 현재 차량 분류 10/17, 시설 페이지 갱신일 9/23, 버스 현황은 1월이다. 원본별 수집일·해시와 상세 이용조건은 data/README.md와 data/manifest.json을 대조한다.

최종 확인 필요: 이름·참여 동기·신청서·동의·서명과 제출 첨부파일. 탄소감축량·최적 교체 순위는 연구 범위에서 제외했다. 이 문서는 최종 제출 승인이나 서명 완료를 뜻하지 않는다.