


M-BUS有线无磁物联网水表安装使用说明书

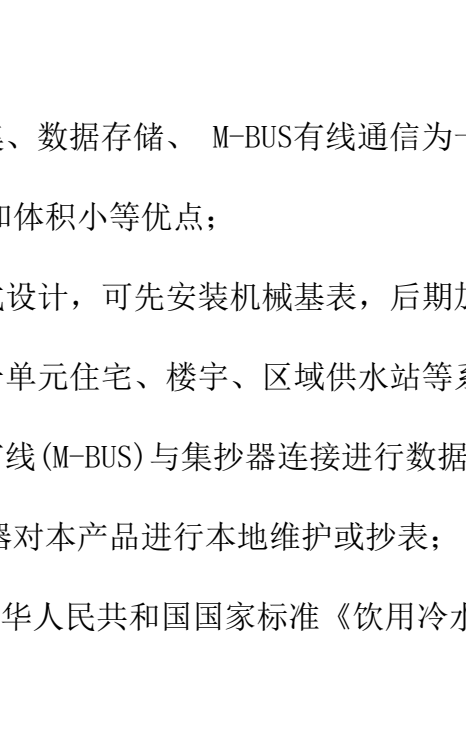

本产品集计量采集、数据存储、 M-BUS有线通信为一体，具有超低功耗、计量准确、稳定性好和体积小等优点；

本产品采用分体式设计，可先安装机械基表，后期加装智能模块；

本产品广泛适用于单元住宅、楼宇、区域供水站等系统；

本产品支持通过有线(M-BUS)与集抄器连接进行数据的上传和控制命令的下发。可以通过集成器对本产品进行本地维护或抄表；

本产品严格执行中华人民共和国国家标准《饮用冷水水表和热水水表》(GB/T 778-2018)；

本产品出厂检定及产品使用期限符合中华人民共和国国家计量检定规程《饮用冷水水表》(JJG162-2019)。

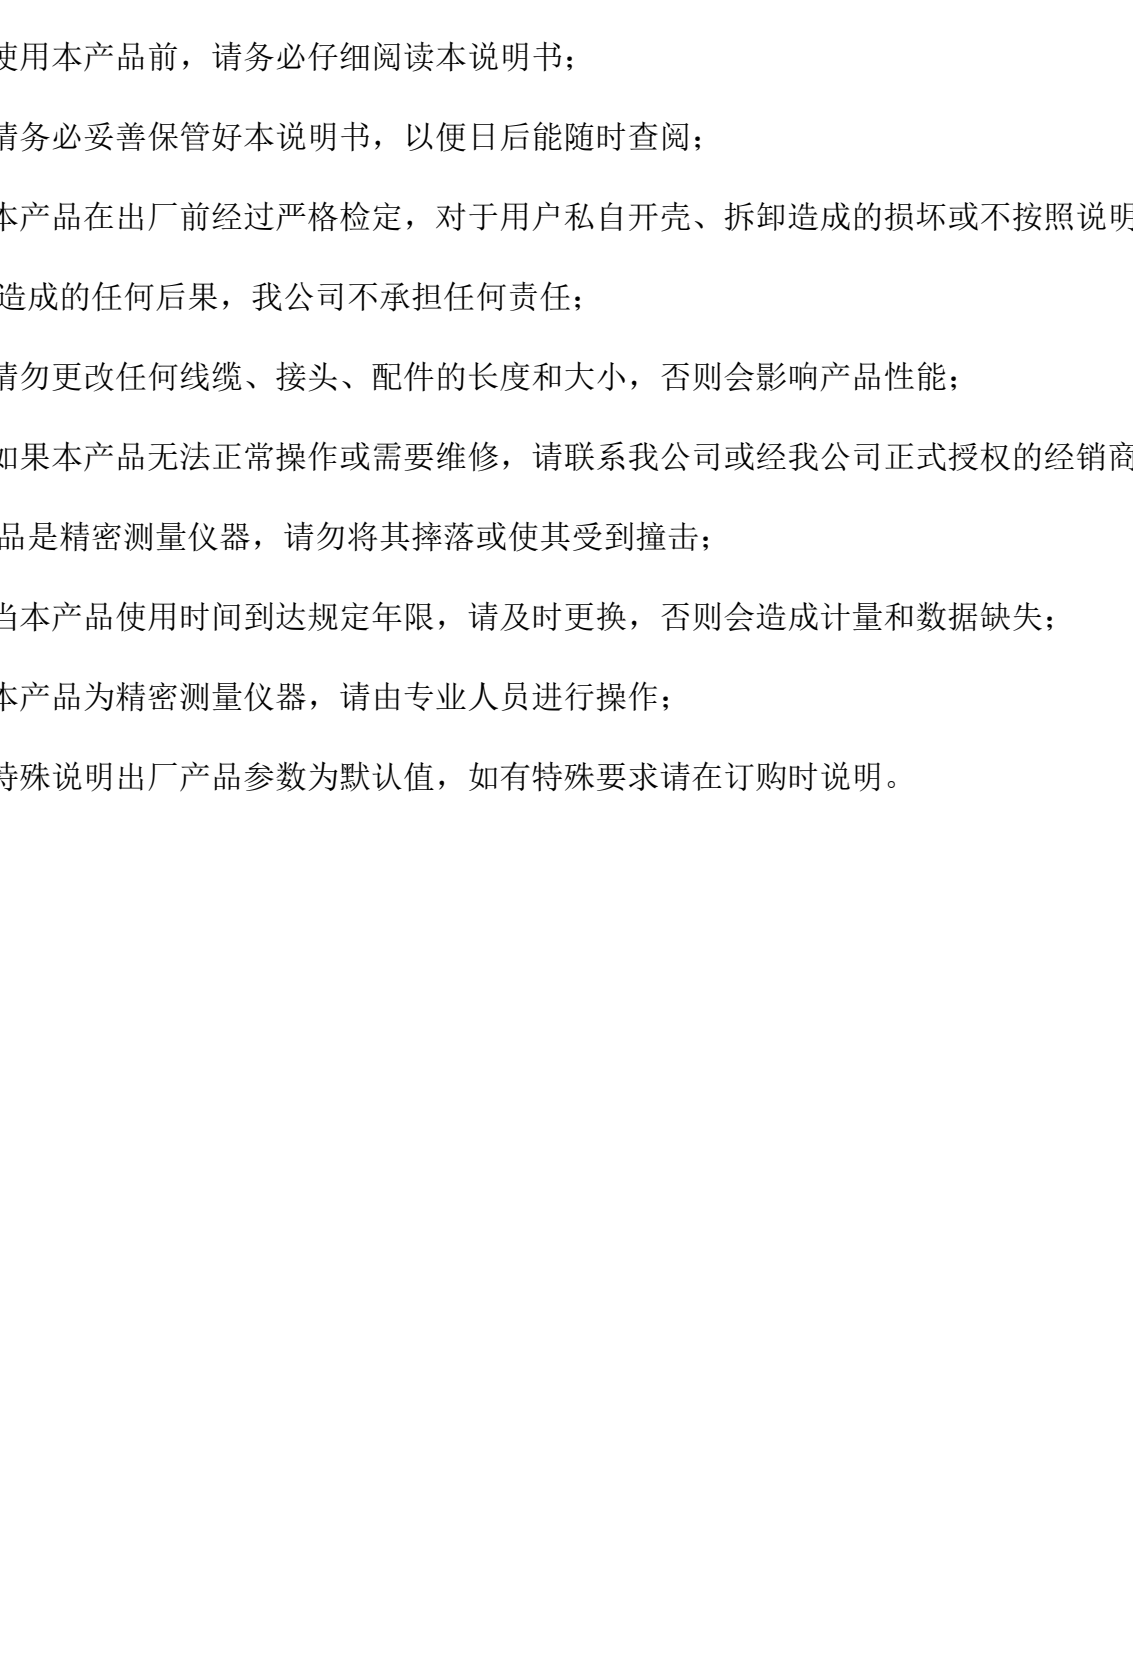


图1 集抄器与M-BUS有线无磁智能水表通讯示意图

本产品具有机械表读数与电子读数双读数，用户认可度较高，同时又通过M-BUS有线与集抄器通讯，实现远传抄表。

产品型号和外观如有变更，请以现场实物为准。在不影响产品功能说明的情况下，本说明书同样适用。如需了解详细变更情况，请与本公司联系。本说明书版权归广州市穗水科技有限公司所有，本公司对此说明书保留最终解释权。

2026年09月版

重要提示：

- 使用本产品前，请务必仔细阅读本说明书；
 - 请务必妥善保管好本说明书，以便日后能随时查阅；
 - 本产品在出厂前经过严格检定，对于用户私自开壳、拆卸造成的损坏或不按照说明书使用造成的任何后果，我公司不承担任何责任；
 - 请勿更改任何线缆、接头、配件的长度和大小，否则会影响产品性能；
 - 如果本产品无法正常操作或需要维修，请联系我公司或经我公司正式授权的经销商；
- 本产品是精密测量仪器，请勿将其摔落或使其受到撞击；
- 当本产品使用时间到达规定年限，请及时更换，否则会造成计量和数据缺失；
- 本产品为精密测量仪器，请由专业人员进行操作；
- 特殊说明出厂产品参数为默认值，如有特殊要求请在订购时说明。

安全警告：

- 为了确保安全，在安装前，请认真阅读和掌握以下要点：
- 1. 工作条件
 - 在使用时须遵照说明书上标识的工作条件，否则可能导致危险或产品异常，本公司不 承担保修义务；
 - 本产品未设有避雷保护措施，安装环境应有避雷保护措施。
- 2. 关于安装
 - 请严格按照本说明书进行操作，以免造成人身伤亡或经济损失；
 - 凡在有易爆、易燃物质的地点施工时，应按规定采取有效的防护措施；
 - 安装时，严禁用手摸管口，以免用手指切伤或压伤；
 - 严禁安装在有毒性、刺激性或腐蚀性的气体、液体或粉尘的场所；
 - 严禁安装在强磁、强干扰或温度过高的场所；
 - 安装时确认周围环境没有会对人体造成伤害的危险源；
 - 请注意水表的尺寸，并检查是否留有足够的安装与检修空间；
 - 仅允许由经过培训的人员安装和拆卸；
 - 仅允许在设备处于无压状态时安装和拆卸水表。
- 3. 关于电池
 - 请勿对电池进行充电、短路或私自改装；
 - 请勿使电池过热或对其焊接；
 - 请勿使电池靠近火焰或水；
 - 请勿使电池受到猛烈物理撞击；
 - 本产品电池经过专业处理，请勿使用其他同型号电池替换；
 - 如果电池发生泄漏、冒烟或发出异味，请注意远离疏散，避免造成伤害；
 - 禁止私自拆卸产品中的电池，以免造成危险或防护性能下降。

1. 参数

1.1. 技术指标

表1-1 技术参数表

序号	性能	参数
1	准确度等级	2级
2	量程比	R100
3	最大允许工作压力	1.0 MPa
4	温度等级	T30
5	敏感度等级	U10/D5
6	环境等级	0级
7	电磁环境等级	E2级
8	数据通信	M-BUS本地有线通信
9	数据存储	支持存储最近一个月半小时用水数据；最近3个月的日冻结数据；最近6年的月冻结数据
10	工作电源	电池供电DC 3.6 V, 1200 mAh
12	典型功耗	静态功耗<10 uA, 动态功耗<20 uA
12	防护等级	IP68
13	脉冲当量	1L

表1-2 流量参数表

公称直径(mm)	DN15	DN20	DN25
过载流量Q ₄ (m ³ /h)	3.125	5.0	7.875
常用流量Q ₃ (m ³ /h)	2.5	4.0	6.3
分界流量Q ₂ (L/h)	40	64	101
最小流量Q ₁ (L/h)	25	40	63
始动流量 (L/h)	6	8	8
压力损失等级	△p63	△p63	△p63

典型应用条件为无密集上报、无异常报警、通信周期为一天一次无重发、信号质量满足要求。

1.2. 产品尺寸

表1-3 产品尺寸表

口径	长(B)	宽(E)	高(C)	连接螺纹	接管螺纹
	mm			G	R
DN15	165	96	127	G3/4 B	R 1/2
DN20	195	96	130	G1 B	R 3/4
DN25	225	96	140	G1 1/4 B	R1

- 备注：
- 1、外形尺寸、重量仅供参考，具体以实物为准；
 - 2、此尺寸适用于LXSYV系列铁壳、铜壳、不锈钢、塑壳等材质。

2. 安装与使用

安装位置要避免暴晒、冰冻和水淹，以便拆装。水表在冰冻期间，宜将水表和水管进行防冻保护。不用水时，宜将水表进水端阀门关闭，出水端阀门和龙头打开，避免水表因 冰冻损坏；

本产品必须水平安装，使字面朝上，箭头方向与水流方向相同，为计量准确水龙头应 高于水表；

新装管道务必将管内石子、泥沙和铁屑等杂物冲洗干净方可安装水表，以免造成水表 故障；

本产品安装时注意连接长度，当两端管路间距过长、过短，或不在同一轴线上，需修 正管路间距，否则会损坏管件或安装不上；

本产品不应该直接与管道连接，水表与管道间应通过接管、密封圈、连接螺母连接。 拆装本产品时，切不可用力硬扳，以免扭坏表壳；

本产品在安装时需要注意密封，防止漏水；

本产品上的铅封用户不得破坏，发现不正常现象请及时与相关部门联系；

请勿在本产品上方搁置物品，以免影响性能或者造成损坏；

请严格按照本说明书安装使用本产品，以免造成水表和配件的损坏。

3. 安装示意图

- 特别提示：
- 若智能水表出现电子读数与字轮不一致或智能水表故障时，以字轮计量为准；
- ## 4. 运输与贮存
- 本产品运输时不能受到剧烈撞击，水表应在原包装内保存，环境温度与湿度应符合本 说明书中的存储要求，空气中应无腐蚀性气体；
- 水表在仓库中贮存，叠放高度不应该超过1.5米。

5. 配件

- 每一只本产品随同配件为：接管2个、螺母2个、密封垫圈2个(特殊客户随约定)。
- ## 6. 售后服务
- 确保封印完好前提下，质保期12个月内(自出厂日期起，另有约定除外)产品如因质 量问题而发生故障或不能正常使用时，本公司负责售后修理或更换；
- 在正常使用过程产品出现故障时，请与供应商或本公司售后服务部门联系，以便及时 为您提供服务。
- 以下内容我司不承担免费保修义务：
- 1. 当该产品超出保修期限；
 - 2. 由于使用错误、自行拆装、不适当的维修等原因使产品损坏；
- 3. 私自开启产品封印；
 - 4. 意外因素(搬运、碰撞等)或有人为破坏痕迹；
 - 5. 其他如自然灾害等不可抗力(如地震、火灾等)造成的损坏；
 - 6. 非水表故障而形成的售后，如系统异常、安装环境不符合要求或没有按说明书操作等；
 - 7. 其他非我司原因造成的故障。