


Flujo de Conexionado EL+IN — vertical con escala temporal

CPF2 La Calera 2 · cada actividad ubicada en su fecha · ruta crítica en rojo · RFSU 31-ENE-2028

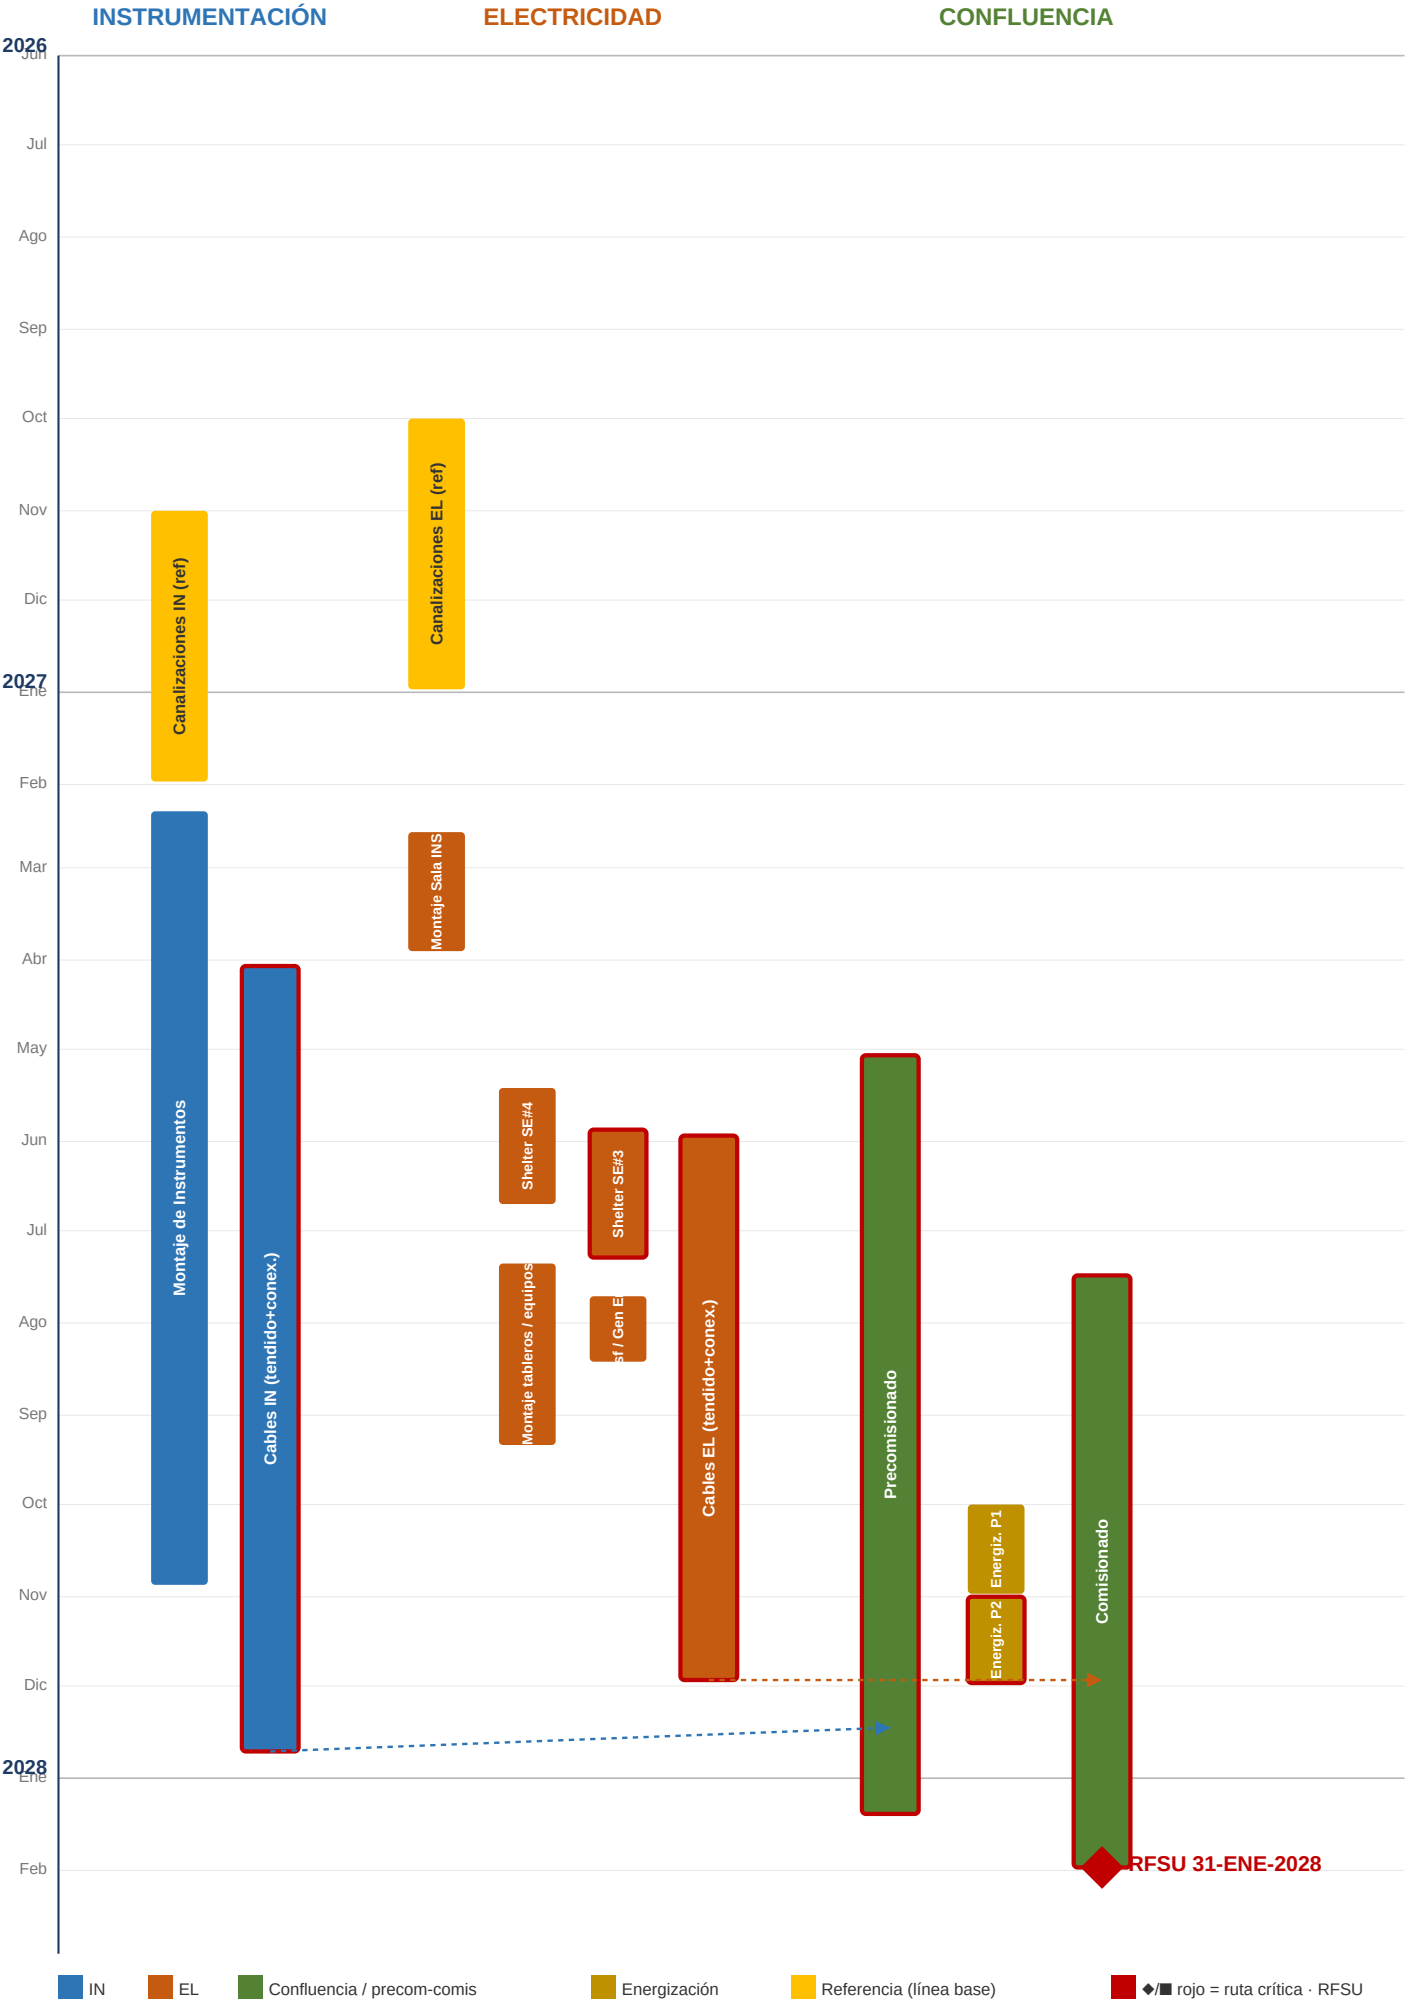

Ruta crítica: cables → conexionado → energización (P2) → comisionado → RFSU. Cronograma muy ajustado; ver 'adelantar actividades y gestionar PHs'.