



A	PARA APROBACIÓN	5/5/2026	IPS	EGN	AZA
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	EJE.	REV.	APR.



AESA N°: 5155-00-2000-IG-IN-HD-011



	PROYECTO: LA CALERA CPF2 – FASE 2		
	FASE: INGENIERÍA DE DETALLE		
	TÍTULO: HOJA DE DATOS CAJAS DE CONEXIONADO - GENERACIÓN		
FACILITIES ENG. & CONSTRUCTION	ESC:	DOCUMENTO N°:	REVISIÓN:
All the information contained in this documentation is confidential and property of Pluspetrol, and its reproduction or copying, in whole or in part, without prior authorization, is prohibited.	N/A	ACAL-00670-HD-K-0011	A
		REEMPLAZA:	Pag: 1 de 5



TÍTULO

HOJA DE DATOS
CAJAS DE CONEXIONADO - GENERACIÓN

N° DE DOCUMENTO:

ACAL-00670-HD-K-0011

REVISIÓN:

A

Página:

2

de

5

INDICETag

Caratula

Indice

Notas Generales

Cajas de Conexionado (28 bornes)

Cajas de Conexionado (40 bornes)

Página

1

2

3

4

5



TÍTULO

HOJA DE DATOS

CAJAS DE CONEXIONADO - GENERACIÓN

Nº DE DOCUMENTO:

ACAL-00670-HD-K-0011

REVISIÓN:

A

Página:

3 de 5

Grabado, de acuerdo a
021-ACAL-100-ET-K-311
~JUNCTION BOXES
TECHNICAL SPECIFICATION

NOTAS GENERALES

1. Cada caja deberá ser provista con una placa de identificación de acero inoxidable con el número de Tag impreso.
2. El proveedor tiene la responsabilidad de diseñar y fabricar el equipo de manera que cumpla con las condiciones de operación. El proveedor deberá considerar especialmente la selección de materiales, más allá de lo indicado en las hojas de datos.

Composición del Tag

JBXY-BBBNN

*X: Sistema:**JBA / JBD – PCS**JBSA / JBSD – SSS**Y: Tipo de caja:**A- Analógica**D- Digital**BBB: Número de área: 140, 260,**NN: Número correlativo: 01, 02, 03,*

Comentarios generales:

* Para mayor claridad en el suministro, se recomienda incluir los dibujos esquemáticos de los numerales 8.1/8.2/8.3 de 021-ACAL-100-ET-K-311 que contienen las dimensiones y las distribución de orificios en las cajas de conexionado

* Ajustar las JBs a los requerimientos de cableado de HIMA para F&G.

VCO - Visado con Observaciones | PLU01P.JCastiblanco | 5/21/2026 | ACAL-00670-HD-K-0011 | 0.A


	TÍTULO		Nº DE DOCUMENTO:	
	HOJA DE DATOS		ACAL-00670-HD-K-0011	
	CAJAS DE CONEXIONADO - GENERACIÓN		REVISION:	A
		Página: 5 de 5		

DATOS GENERALES			
MATERIAL	FUNDICION DE ALUMINIO BAJO CONT. DE COBRE	PROTECCION EEx	Ex-e IIC T6
FIJACION TAPA	TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE	NORMA EEx	IEC-60079
JUNTA CAJA-TAPA	NEOPRENO EMBUTIDO	TERMINAL TIERRA	EXTERNO, P/COND. 6mm ²
ESPESOR PARED	REFORZADA, PARA 5 HILOS DE ROSCA	BANDA DE TIERRA (1)	NO
ACABADO	PINTURA POLIESTER HORNEABLE	TIPO DE ROSCA	NPT
SOPORTE	POR OREJAS	TIPO DE TAPONES	LATON CADMIADO
PROTECCION AMB.	IP66		

EQUIPAMIENTO CAJA			
PLACA MONTAJE	INCLUIDA, TIPO FALSO FONDO, NARANJA	CARACT. BORNES	APTOS PARA Ex-e
BORNES SEÑAL	ANTICIZALLANTES, DE TORNILLO, PARA CABLE E/ 0,5-2,5 mm ² , COLOR GRIS	CAB. CANAL PVC (2)	INCLUIDA (CON TAPA)
		TAPON DE DRENAJE	N/C
		ROTULO TAG	Ac. Inox. 80x30x2mm LETRAS NEGRAS
COLOR CAJA	GRIS COD. RAL 7035	OTROS ACCESORIOS	PEINE PARA BORNES DE PANTALLA

CAJAS DE CONEXIONADO						
ÍTEM	TAG CAJA (RÓTULO TAG)	DIMENSIONES MINIMAS DE LA CAJA (4) (A x B x E)	Nº TAPONES	CANTIDAD DE BORNES	NUMERACION DE BORNES -Criterio:	OBSERVACIONES
1	JBSD-67002	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Pares	SSS
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

CANTIDAD Y TIPO DE ACCESOS ROSCADOS				
LADO	DIÁMETROS DE ACCESOS PARA CONEXIÓN DE PRENSACABLES ARMADOS			
	½" NPT	¾" NPT	1" NPT	1½" NPT
A	-	-	-	-
B	-	-	-	-
C	12	2	1	-
D	-	-	-	-

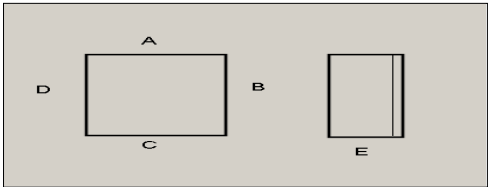

CANTIDAD: 1

El terminal strip que contiene todos los bornes debe llamarse TS1

CRITERIOS DE NUMERACION DE BORNES		DATOS DE COMPRA	
PARES	1+,1-,1S...12+,12-,12S,S,...	REQUISICION	-
TERNAS	1,2,3,S...22,23,24,S,S...	FABRICANTE	-
CONDUCTORES	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12...	MODELO	-

NOTAS GENERALES	
1. Aplica sólo a cajas no metálicas (banda interna que da continuidad eléctrica a los prensacables con el terminal de puesta a tierra). 2. Es la canaleta interna de la caja para distribución de los conductores desde las entradas de cables a las borneras.	