


Flujo de Conexionado — Electricidad e Instrumentación

CPF2 La Calera 2 · vista vertical (top-down) · basado en el programa de conexionado · RFSU 31-ENE-2028

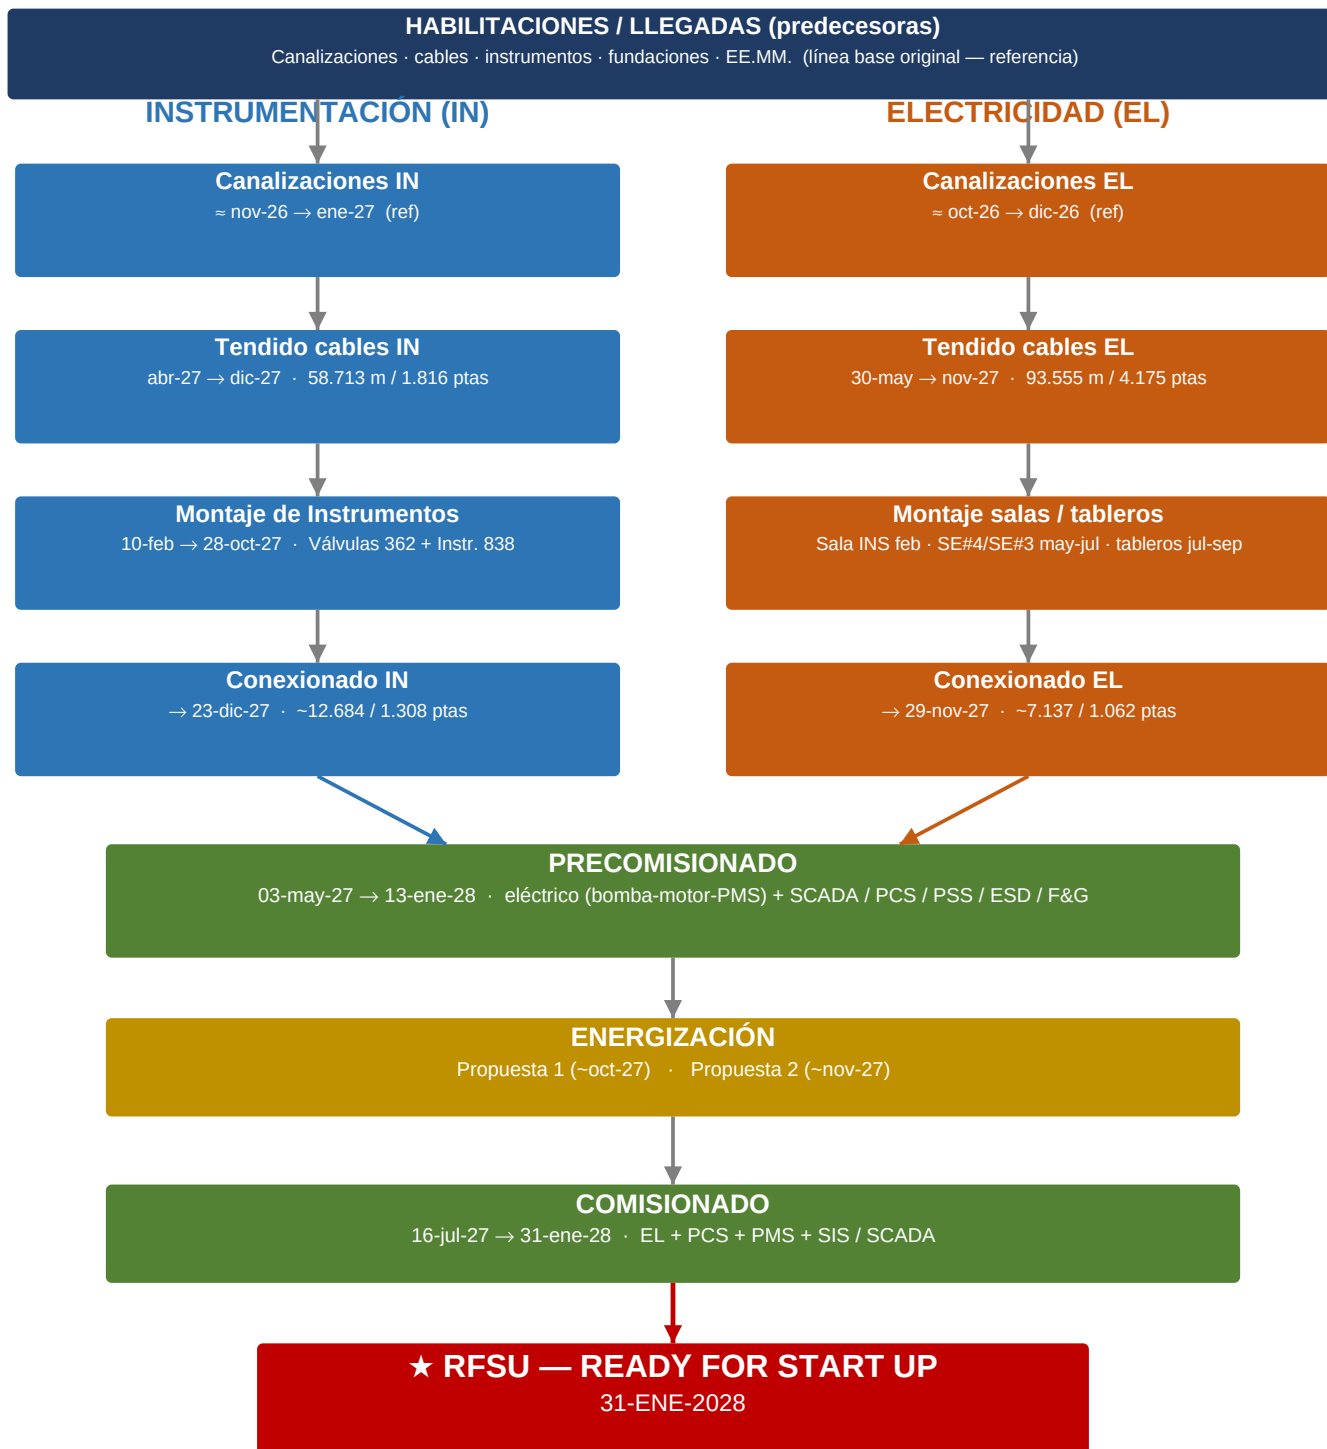

Cronograma MUY ajustado. Anotación del programa: 'adelantar actividades y gestionar PHs → re-instalar instrumentos'.

Las habilitaciones (canalizaciones/cables/instrumentos) son la línea base ORIGINAL (referencia). Fechas según Programa_Conexionado_EL_IN_CPF2.

Constructibilidad CPF2 · Flujo de conexionado (vertical) · Rev. 0