TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
Skúšobné laboratórium
Studená 3, 821 04 Bratislava

Skúšobné pracovisko Krmanova 5, 040 00 Košice, tel.:+421 55 6226 171, fax:+421 55 6255 189, e-mail:lab.ke@tsus.sk

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 70-15-0084

ZÁKAZKA

Číslo: 70150057

Zákazník: KODA, spol. s r.o.
Šebastovce 50
040 17 Košice

PREDMET SKÚŠKY

Výrobok: Kovové profily pre podkladové konštrukcie sadrokartónových systémov
Výrobca: identický so zákazníkom
Výrobňa: Rastislavova 104, 040 01 Košice
Výrobkové normy: STN EN 14195: 2007 – Kovové profily pre podkladové konštrukcie sadrokartónových systémov. Definície, požiadavky, skúšobné metódy.
Oprava: AC – 6/07

VZORKA VÝROBKU

Opis vzorky: Kovové profily pre podkladové konštrukcie sadrokartónových systémov CW 100, hrúbka pozinkovaného plechu t_n = 0,55 mm
Materiál: oceľ EN 10346 - DX51D + Z100
Označenie podľa zákazníka: Kovové profily pre podkladové konštrukcie sadrokartónových systémov CW 100
Dátum výroby: neuvedený
Miesto a dátum odberu: výrobňa
Odber vykonal: zákazník
Miesto a dátum prevzatia: skúšobné laboratórium SP Košice, 22.04.2015
Označenie podľa laboratória: 68/1-3

SKÚŠKY

Meranie rozmerov stavebných konštrukcií a dielcov

Skúšobný postup: STN EN 14195: 2007 – Kovové profily pre podkladové konštrukcie sadrokartónových systémov. Definície, požiadavky, skúšobné metódy.
Oprava: AC – 6/07
Opis skúšobných telies: Kovové profily pre podkladové konštrukcie sadrokartónových systémov CW 100, hrúbka pozinkovaného plechu t_n = 0,55 mm
Podmienky pri skúške: laboratórne podmienky, teplota vzduchu (20±5)°C
Skúšobné telesá pripravil: zákazník
Odchýlky: žiadne
Dátum skúšky: 24.04.2015
Skúšal: Ing. Roman Oravec


Použité meradlá a zariadenia:

Evid. číslo	Názov	Rozsah	Jednotka	Delenie
M700022	Digitálne posuvné meradlo	150	mm	0,01
M700110	Uhlomer	180	°	1°
M700157	Digitálny hrúbkomer s ramenami	25	mm	0,01
M700175	Oceľové meračské pásmo	30	m	0,001
M700185	Oceľové pravítko	300	mm	1
M700239	Sada škáromerov	1	mm	0,05

VÝSLEDKY:

Tabuľka č. 1: Rozmery kovových profilov pre podkladové konštrukcie sadrokartónových systémov CW 100

Číslo vzorky	Hrúbka	Dĺžka profilu	Šírka profilu	Šírka príruby		Rozmer uhla	Rovinnosť profilu	Pootočenie profilu
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(°)	(mm)	(-)
68/1	0,55	2983	98,6	48,8	45,9	91	2	0,00
	0,55		98,6	48,8	46,0		1	
	0,55		98,7	48,9	46,0		-	
68/2	0,55	2994	98,7	49,1	45,8	91	2	0,00
	0,55		98,6	49,1	45,8		2	
	0,55		98,8	49,1	45,9		-	
68/3	0,54	2992	98,7	49,0	45,7	91	3	0,00
	0,55		98,7	49,1	45,6		1	
	0,54		98,8	48,9	46,7		-	

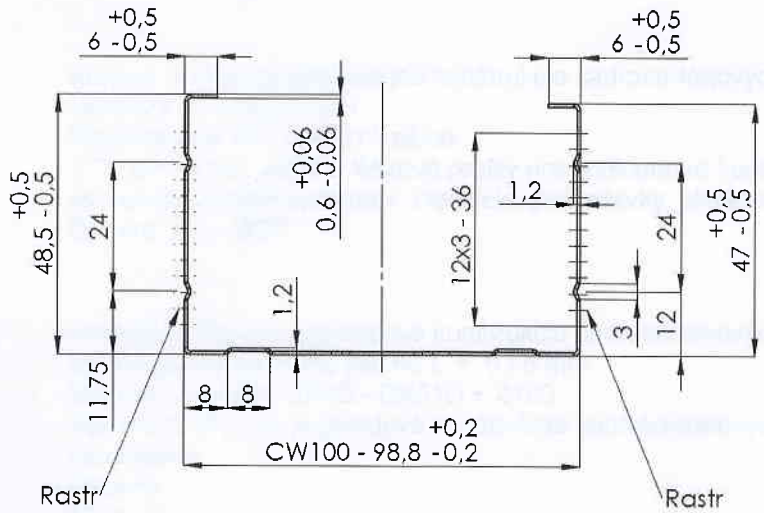

Obr. č. 1: Schéma profilu CW 100

Dátum vypracovania: 28.04.2015
Vypracoval: Ing. Roman Oravec

Schválil: .....
Ing. Slávo Ondik
vedúci SP

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Bratislava, skúšobné laboratórium, TSUS, pracovisko Košice

Poznámky:

- Ak odber vzorky výrobku nevykonal pracovník skúšobného laboratória, údaje o výrobcovi, výrobni a odbere vzorky sú uvedené podľa informácií poskytnutých zákazníkom.
- Skúšky sa vykonali podľa pracovného postupu č. PP-048 skúšobného laboratória v súlade s uvedenými skúšobnými postupmi.
- Zistené výsledky sa vzťahujú len na vzorku výrobku.
- Protokol o skúške sa bez písomného súhlasu skúšobného laboratória môže reprodukovať len ako celok.

---------- **Koniec protokolu o skúške** ----------