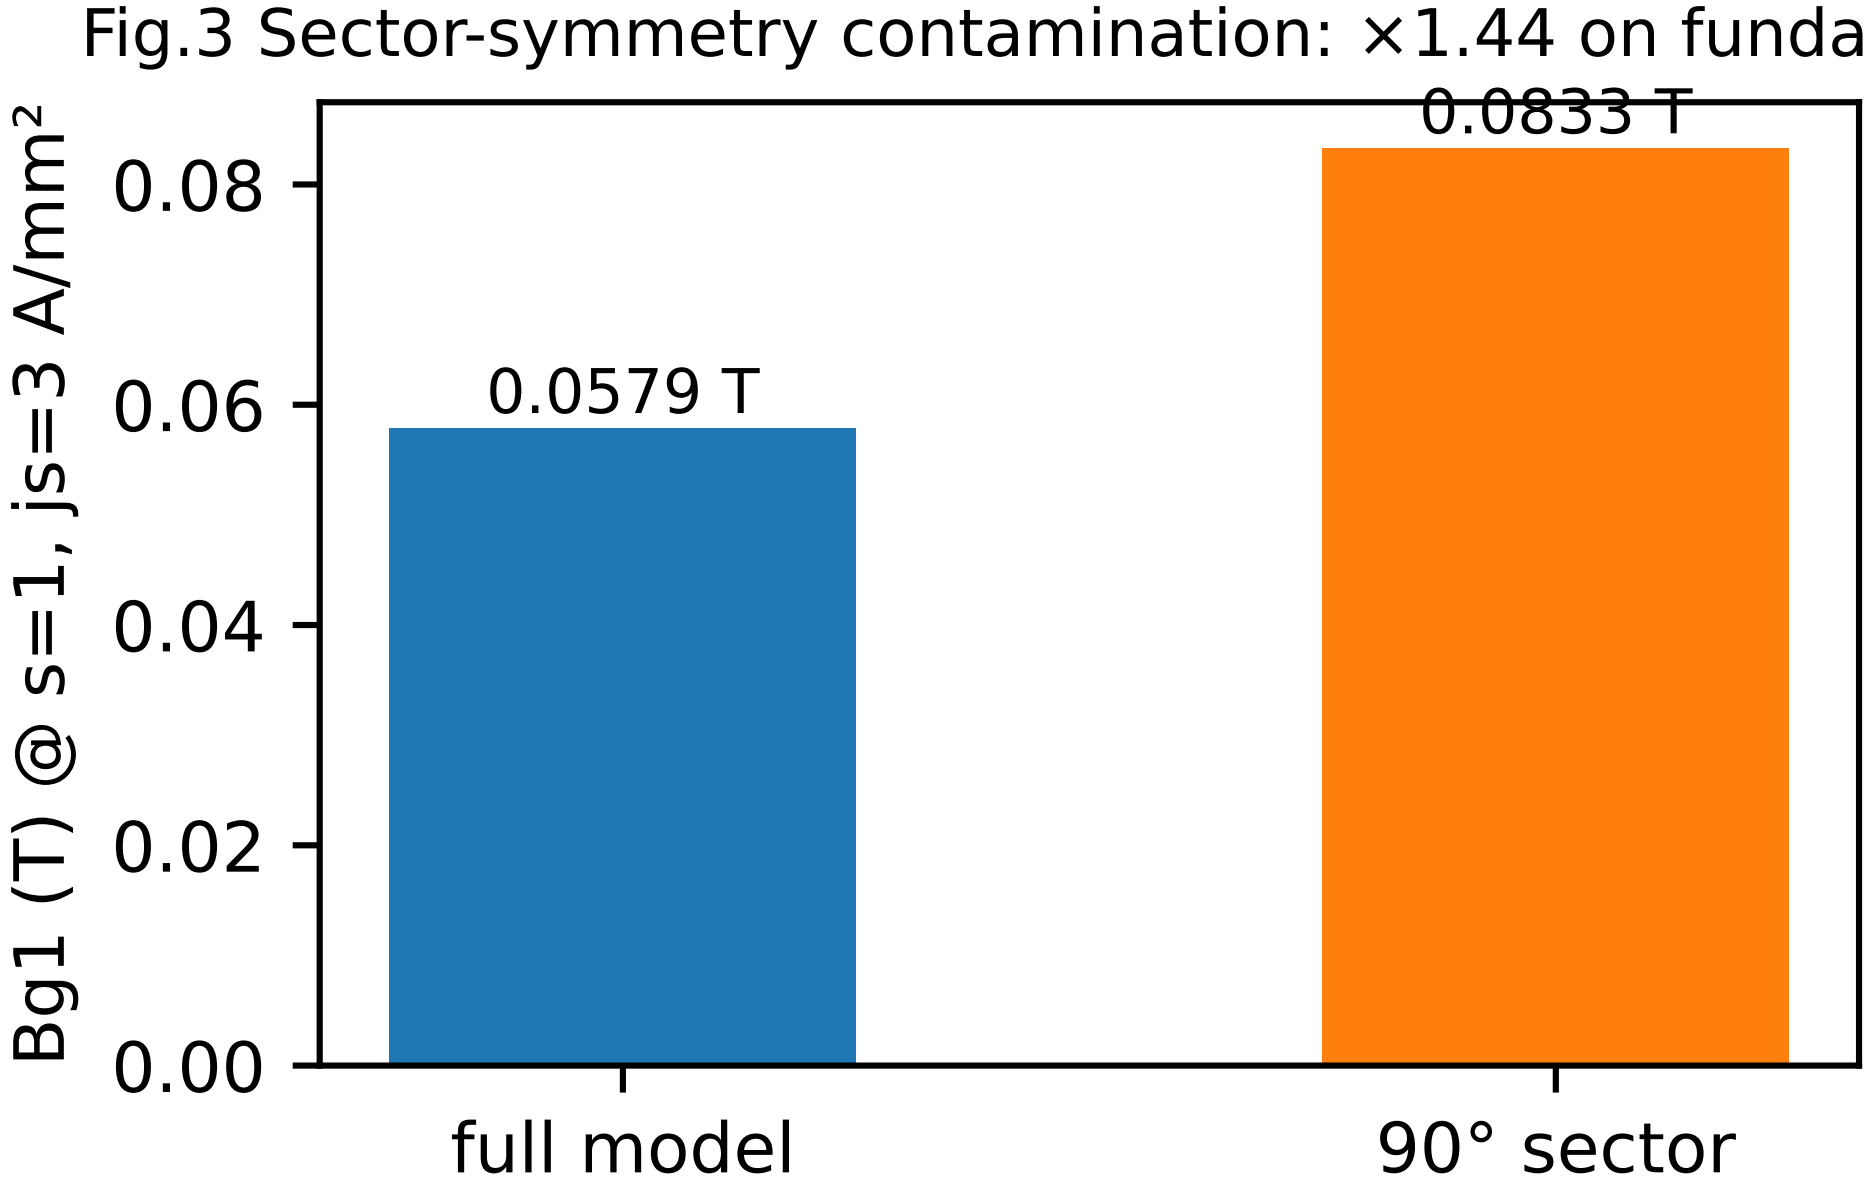
Fig.3 Sector-symmetry contamination: ×1.44 on fundam
Bg1 (T) @ s=1, js=3 A/mm²
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.0579 T
0.0833 T
full model
90° sector