RELATÓRIO DE ANÁLISE DE FATURA DE ENERGIA

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

MÊS DE REFERÊNCIA

DEZEMBRO DE 2025

RESPONSÁVEL

Departamento de Engenharia

Identificação

Cliente / Razão Social daidar
CNPJ 33.050.196/0001-88
Concessionária CPFL Paulista
Unidade (UC) 12345678
Período de Medição 27/12/2025 a 27/01/2026
Enquadramento Tarifário Comercial

Objetivo

Esta análise pretende verificar possíveis inconsistências na fatura de energia e identificar oportunidades de economia, bem como criar dados e valores para comparação e auditoria mensal.

Análise de Faturas

Grandeza	Registrado	Faturado	Tarifa (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo — dezembro de 2025	1238 kWh	1238 kWh	1.4950	1850.75
Consumo Ativo — janeiro de 2026	1406 kWh	1406 kWh	1.4973	2105.2
Consumo Ativo — fevereiro de 2026	1320 kWh	1320 kWh	1.4967	1975.6
TOTAL DA CONCESSIONÁRIA				R$ 5.931,55

Histórico de Consumo

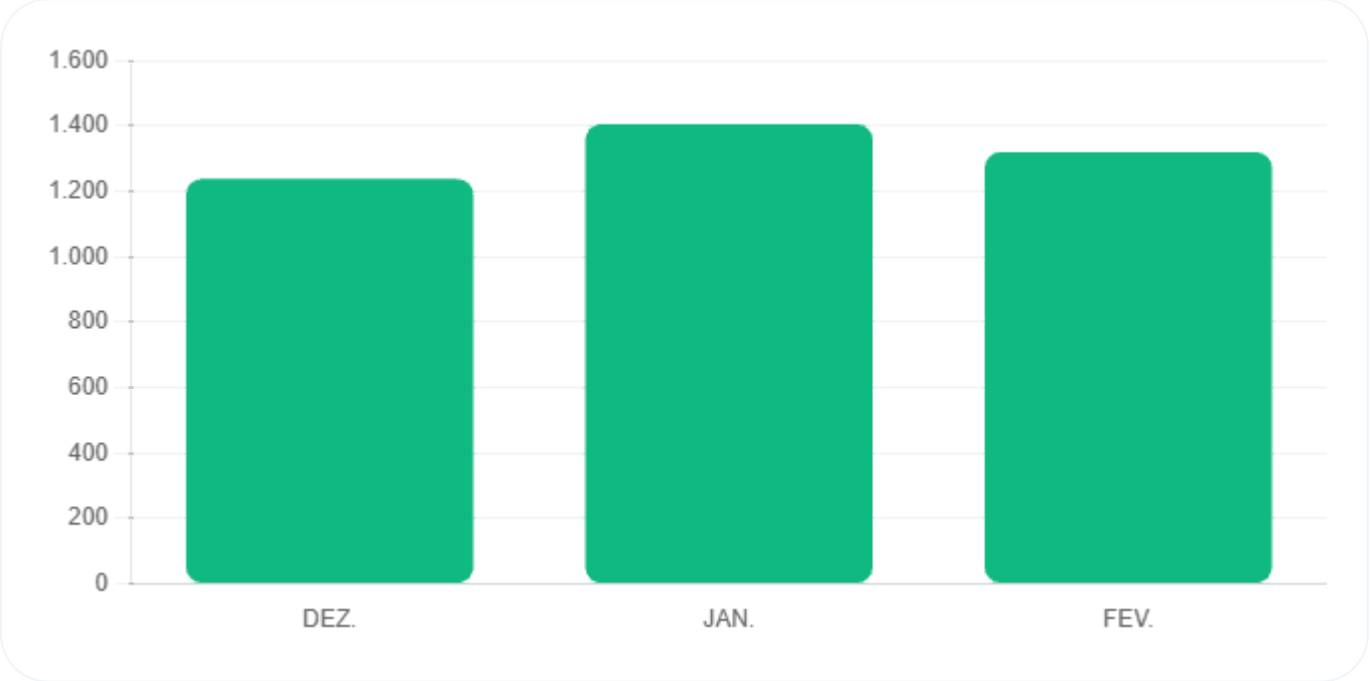

A tarifa unitária total corresponde a **R$ 1.4964/kWh** (com tributos). No período analisado, os tributos incidentes totalizaram **22,30%** do valor total da fature.

Checklist de Equipamentos

Comparativo entre o levantamento técnico (Inventário) e o consumo real registrado pela concessionária.

Equipamento	Qtd	Potência (W)	Horas/Dia	kWh/Mês (Est.)
CONSUMO ESTIMADO TOTAL				0.00 kWh

DIFERENÇA TÉCNICA

Consumo Real (Fatura)	Divergência
3.964 kWh	**100.00%**

Análise de Especialista (IA)

Análise Técnica da Fatura de Energia

A fatura de energia apresentada pelo cliente Daidar (CNPJ: 33.050.196/0001-88) revela um consumo real de 3964 kWh, com um valor total de R$ 5931.55 e uma tarifa unitária de R$ 1.4964/kWh.

Observando o inventário de equipamentos do cliente, nota-se que este está vazio, ou seja, não há informações cadastradas sobre os equipamentos responsáveis pelo consumo de energia.

Importância da Cadastragem dos Equipamentos

- A falta de informação sobre os equipamentos responsáveis pelo consumo de energia impossibilita uma análise precisa da divergência entre o consumo estimado e real.
- A cadastragem dos equipamentos é fundamental para identificar oportunidades de redução do consumo de energia e minimizar possíveis erros na fatura.

Análise da Divergência

A divergência entre o consumo estimado total (0.00 kWh) e o consumo real (3964 kWh) é de -100.00%, o que é consideravelmente alto. Isso sugere a necessidade de uma auditoria nos equipamentos ou verificação de erros na fatura para identificar as causas da divergência.

Conclusão Executiva

Em resumo, é fundamental cadastrar os equipamentos responsáveis pelo consumo de energia do cliente Daidar para uma análise precisa e eficaz da utilização de energia. Além disso, é necessário investigar a causa da alta divergência entre o consumo estimado e real, possivelmente através de auditoria nos equipamentos ou verificação de erros na fatura.

DOCUMENTO GERADO AUTOMATICAMENTE PELA PLATAFORMA

AUDIT ENERGY