RELATÓRIO DE ANÁLISE DE FATURA DE ENERGIA

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

MÊS DE REFERÊNCIA

DEZEMBRO DE 2025

RESPONSÁVEL

Departamento de Engenharia

Identificação

Cliente / Razão Social Davi — Teste Real
CNPJ 00.000.000/0001-00
Concessionária AUDIT POWER
Unidade (UC) DAVI-777
Período de Medição N/A
Enquadramento Tarifário B3 - Convencional

Objetivo

Esta análise pretende verificar possíveis inconsistências na fatura de energia e identificar oportunidades de economia, bem como criar dados e valores para comparação e auditoria mensal.

Análise de Faturas

Grandeza	Registrado	Faturado	Tarifa (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo — julho de 2025	1400 kWh	1400 kWh	0.9100	1200
Consumo Ativo — agosto de 2025	1550 kWh	1550 kWh	0.9100	1350.5
Consumo Ativo — setembro de 2025	1600 kWh	1600 kWh	0.9100	1400
Consumo Ativo — outubro de 2025	1650 kWh	1650 kWh	0.9100	1450
Consumo Ativo — novembro de 2025	1700 kWh	1700 kWh	0.9100	1550
Consumo Ativo — dezembro de 2025	1680 kWh	1680 kWh	0.9100	1530
TOTAL DA CONCESSIONÁRIA				R$ 8.480,5

Histórico de Consumo

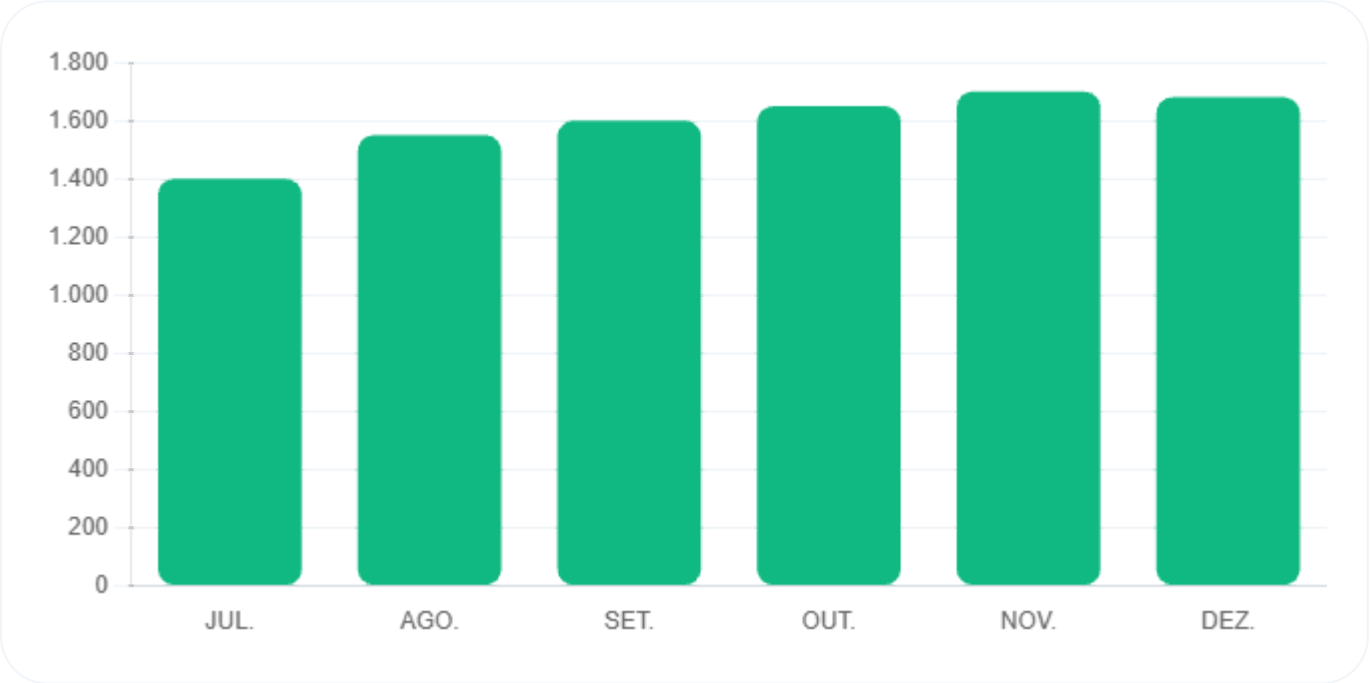

A tarifa unitária total corresponde a **R$ 0.8852/kWh** (com tributos). No período analisado, os tributos incidentes totalizaram **22,30%** do valor total da fature.

Checklist de Equipamentos

Comparativo entre o levantamento técnico (Inventário) e o consumo real registrado pela concessionária.

Equipamento	Qtd	Potência (W)	Horas/Dia	kWh/Mês (Est.)
Ar Condicionado Inverter 12k	3	1200W	10h	360.00 kWh
Servidor de Dados	1	500W	24h	360.00 kWh
Iluminação Escritório (LED)	40	10W	12h	2.64 kWh
Cafeteira Expressa	1	1500W	2h	66.00 kWh
CONSUMO ESTIMADO TOTAL				788.64 kWh

DIFERENÇA TÉCNICA

Consumo Real (Fatura)	Divergência
9.580 kWh	**91.77%**

Análise de Especialista (IA)

Conclusão Técnica:

A análise dos dados de consumo real e inventário de equipamentos revela uma divergência significativa entre os valores estimados e os valores reais. O consumo real foi de 9580 kWh, enquanto o consumo estimado total foi de 788.64 kWh, representando uma diferença de -91.77%. Esta divergência é consideravelmente acima da margem aceitável (10%), indicando que há oportunidades para otimizar o consumo de energia.

Conclusão Executiva:

Para o cliente Davi — Teste Real, é fundamental implementar medidas para reduzir a demanda energética e minimizar os custos associados ao consumo real. A análise dos dados revelou que o Ar Condicionado Inverter 12k (3× 1200W) e a Cafeteira Expressa (1× 1500W) são os principais contribuidores para o consumo de energia.

Oportunidades de Economia:

Para reduzir o consumo de energia, sugerimos as seguintes oportunidades:

- Implementar tecnologias de eficiência energética nos equipamentos existentes;
- Trocar os Ar Condicionados por modelos mais eficientes e com potência menor;
- Ajustar a frequência e duração do uso da Cafeteira Expressa;
- Investir em fontes de energia renovável, como o sistema solar, para reduzir a dependência de fontes fósseis.

Risco e Repercussão:

A falta de ação para reduzir o consumo de energia pode levar a uma sobrecarga no sistema energético, impactando negativamente a qualidade do serviço e aumentando os custos. Já que o cliente está disposto a investir em eficiência energética, é importante aproveitar essas oportunidades para minimizar os riscos e maximizar as economias.

DOCUMENTO GERADO AUTOMATICAMENTE PELA PLATAFORMA

AUDIT ENERGY