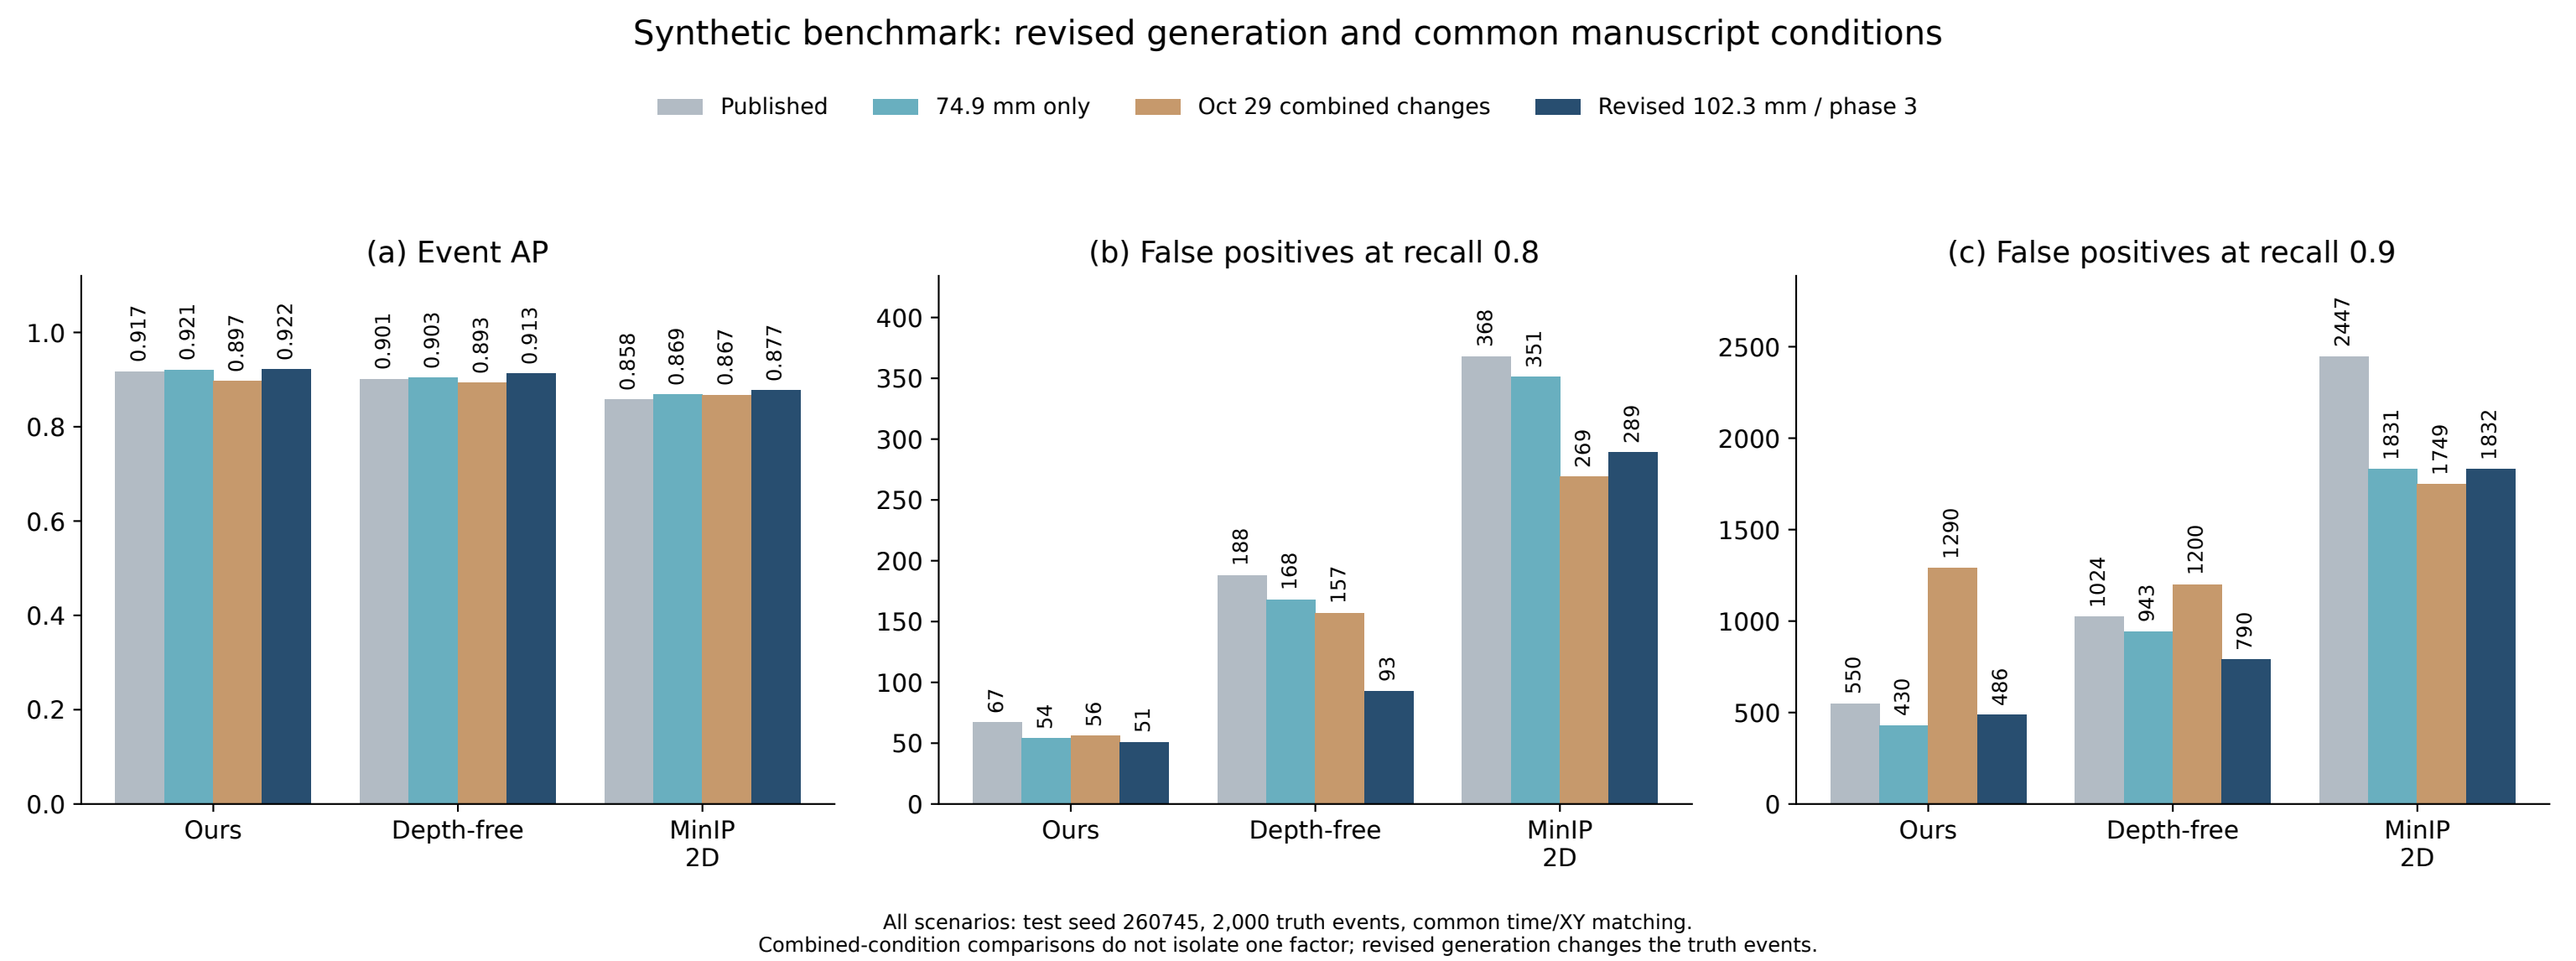
Synthetic benchmark: revised generation and common manuscript conditions
Published
74.9 mm only
Oct 29 combined changes
Revised 102.3 mm / phase 3
(a) Event AP
0.917
0.921
0.897
0.922
0.901
0.903
0.893
0.913
0.858
0.869
0.867
0.877
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Ours
Depth-free
MinIP 2D
(b) False positives at recall 0.8
67
54
56
51
188
168
157
93
368
351
269
289
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Ours
Depth-free
MinIP 2D
(c) False positives at recall 0.9
550
430
1290
486
1024
943
1200
790
2447
1831
1749
1832
2500
2000
1500
1000
500
0
Ours
Depth-free
MinIP 2D
All scenarios: test seed 260745, 2,000 truth events, common time/XY matching.
Combined-condition comparisons do not isolate one factor; revised generation changes the truth events.