PFP-W-28

FIRE MINOR

APPROVED	CHECKED	PREPARED
CAHYO ADI N / PGA SMGR	CAHYO ADI N / PGA SMGR	AGUNG INDRAYANA / PGA SSPV

Versi Indonesia

FIRE MINOR

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP


WHAT Prosedur penanganan terhadap kebakaran kecil di PT JAI

WHEN Prosedur ini berlaku ketika terjadi kebakaran kecil

WHERE Prosedur ini diterapkan di JAI

WHO Pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kondisi ini adalah departemen PGA dan di support oleh semua departemen

II. FLOWCHART

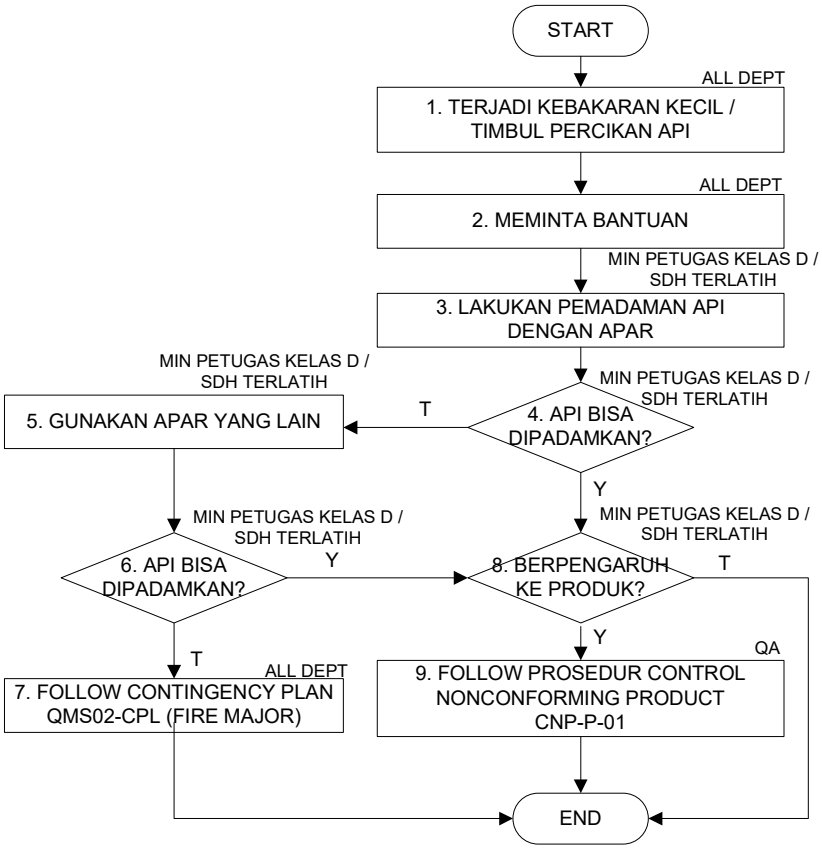

III. PENJELASAN PROSEDUR

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	All Dept	Terjadi kebakaran kecil / timbul percikan api	Terjadi keadaan darurat kebakaran api kecil / timbul percikan api dari konsleting listrik ada barang yang mudah terbakar
2	All Dept	Meminta bantuan	Orang yang pertama melihat melakukan teriakan kebakaran untuk meminta bantuan sambil menunjuk / menyebut lokasi kebakaran
3	Min Petugas Peran Kebakaran (kelas D) / sudah terlatih	Lakukan pemadaman api dengan APAR	Lakukan pemadaman api dini dengan menggunakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) yang sudah tersedia di area terdekat
4	Min Petugas Peran Kebakaran (kelas D) / sudah terlatih	Api bisa dipadamkan?	Jika api berhasil dipadamkan lanjut ke no.8, jika tidak lanjut ke no.5
5	Min Petugas Peran Kebakaran (kelas D) / sudah terlatih	Gunakan APAR yang lain	Jika api belum berhasil dipadamkan, gunakan juga APAR yang lainnya (> 1 APAR) yang ada di PT.JAI
6	Min Petugas Peran Kebakaran (kelas D) / sudah terlatih	Api bisa dipadamkan?	Jika api berhasil dipadamkan lanjut ke no.8, jika tidak lanjut ke no.7
7	All Dept	Follow Contingency Plan	Lakukan proses penanganan seperti yang tertera pada Contingency Plan (Fire Major)
8	Min Petugas Peran Kebakaran (kelas D) / sudah terlatih	Berpengaruh ke produk?	Jika kebakaran tersebut berpengaruh ke produk lanjut ke no.9, jika tidak proses selesai
9	QA	Follow Prosedur Control Nonconforming Product CNP-P-01	Lakukan proses penanganan produk sesuai dengan prosedur Control Nonconforming Product CNP-P-01

IV. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	New Release Evidance dari hasil review Contingency Plan (Fire Minor dihapus dari contingency plan karena hasil analisa resikonya adalah low risk)	23 May 2023	GA
01	Revisi penambahan flowchart no.6 (Apakah api bisa dipadamkan dengan APAR yang lain) dan revisi PIC yang melakukan pemadaman api dengan apar adalah Minimal Petugas Peran Kebakaran (Kelas D) atau yang sudah terlatih	5 Aug 2025	GA