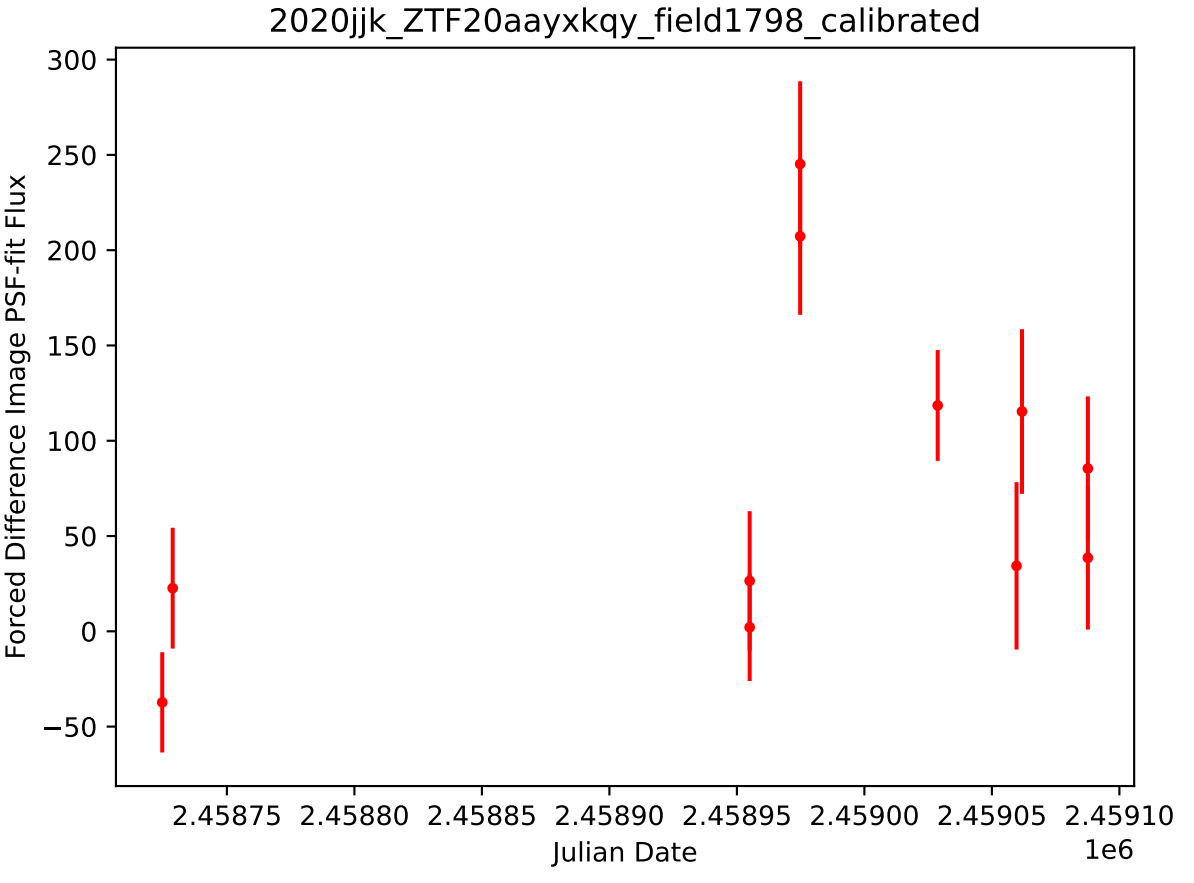
2020jjk_ZTF20aayxkqy_field1798_calibrated
Forced Difference Image PSF-fit Flux
300
250
200
150
100
50
0
−50
2.45875
2.45880
2.45885
2.45890
2.45895
2.45900
2.45905
2.45910
1e6
Julian Date