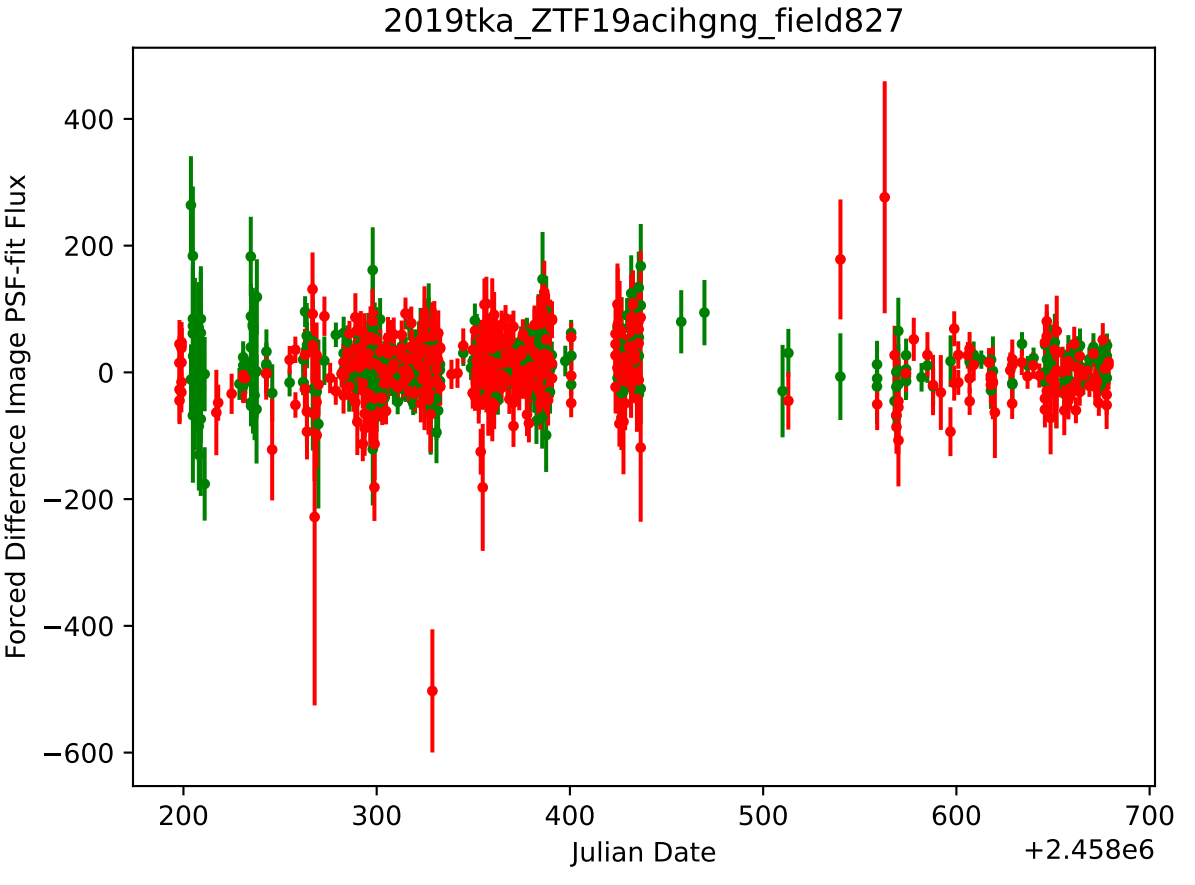
2019tka_ZTF19acihgng_field827
Forced Difference Image PSF-fit Flux
400
200
0
−200
−400
−600
200
300
400
500
600
700
Julian Date
+2.458e6